

Protetor de pássaros pré-formado

ENERGISA/GTD-NRM/N.º026/2022

Especificação Técnica Unificada

ETU - 194.1

Versão 0.0 - Março / 2022



Apresentação

Nesta Especificação Técnica apresenta os requisitos mínimos e as diretrizes necessárias para a padronização das características e requisitos mínimos mecânicos e elétricos exigidos para fornecimento de protetor de pássaros, tipo pré-formado, para linhas e redes aéreas de distribuição, em alta e média tensão, nas concessionárias do Grupo Energisa S.A.

Para tanto foram consideradas as especificações e os padrões do material em referência, definidos nas Normas Brasileiras (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou outras normas internacionais reconhecidas, acrescidos das modificações baseadas nos resultados de desempenho destes materiais nas empresas do grupo Energisa.

As cópias e/ou impressões parciais ou em sua íntegra deste documento não são controladas.

A presente revisão desta Especificação Técnica é a versão 0.0, datada de Março de 2022.

Cataguases - MG, Março de 2022

GTD - Gerência Técnica de Distribuição

Esta Especificação Técnica, bem como as alterações, poderá ser acessada através do código abaixo:





Equipe técnica de elaboração da ETU-194.1

Acassio Maximiano Mendonca

Grupo Energisa

Gilberto Teixeira Carrera

Grupo Energisa

Augustin Gonzalo Abreu Lopez

Grupo Energisa

Hitalo Sarmento de Sousa Lemos

Grupo Energisa

Danilo Maranhão de Farias Santana

Grupo Energisa

Ricardo Campos Rios

Grupo Energisa

Eduarly Freitas do Nascimento

Grupo Energisa

Ricardo Machado de Moraes

Grupo Energisa



Aprovação técnica

Ademálio de Assis Cordeiro

Grupo Energisa

Juliano Ferraz de Paula

Energisa Sergipe

Amaury Antônio Damiance

Energisa Mato Grosso

Marcelo Cordeiro Ferraz

Dir. Suprimentos Logística

Fabio Lancelotti

Energisa Minas Gerais / Energisa Nova Friburgo

Paulo Roberto dos Santos

Energisa Mato Grosso do Sul

Fabício Sampaio Medeiros

Energisa Rondônia

Ricardo Alexandre Xavier Gomes

Energisa Acre

Guilherme Damiance Souza

Energisa Tocantins

Rodrigo Brandão Fraiha

Energisa Sul-Sudeste

Jairo Kennedy Soares Perez

Energisa Borborema / Energisa Paraíba

Sumário

1	OBJETIVO.....	8
2	CAMPO DE APLICAÇÃO.....	8
3	OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS.....	8
4	REFERÊNCIAS NORMATIVAS	8
4.1	LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO FEDERAL	9
4.2	NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS	10
4.3	NORMA TÉCNICA INTERNACIONAIS	10
5	TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES	12
5.1	PROTETOR DE PÁSSAROS PRÉ-FORMADO (PPP)	12
5.2	EROSÃO.....	12
5.3	FISSURA	12
5.4	POROS.....	12
5.5	ENSAIOS DE RECEBIMENTO	12
5.6	ENSAIOS DE TIPO	13
5.7	ENSAIOS ESPECIAIS	13
6	CONDIÇÕES GERAIS	13
6.1	CONDIÇÕES DO SERVIÇO	13
6.2	LINGUAGENS E UNIDADES DE MEDIDA	14
6.3	ACONDICIONAMENTO	14
6.4	MEIO AMBIENTE	16
6.5	EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL	17
6.6	GARANTIA	17
6.7	INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA ENERGISA	18
6.8	MANUAL DE INSTRUÇÕES.....	18
6.9	AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL	19
7	CONDIÇÕES ESPECÍFICAS	19
7.1	MATERIAL.....	19
7.2	DIMENSÕES.....	19
7.3	ACABAMENTO	20
7.4	IDENTIFICAÇÃO	20
8	INSPEÇÃO E ENSAIO	20
8.1	GENERALIDADES.....	20
8.2	CLASSIFICAÇÃO DOS ENSAIOS.....	24
8.2.1	Ensaio de projeto (P)	25
8.2.2	Ensaio de tipo (T)	25

8.2.3	Ensaio de recebimento (RE)	26
8.2.4	Ensaio especiais (E)	26
8.3	DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS.....	26
8.3.1	Inspeção visual.....	26
8.3.2	Verificação dimensional	27
8.3.3	Ensaio por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR)	27
8.3.4	Ensaio de medição da temperatura de fusão.....	27
8.3.5	Ensaio de verificação da resistência ao trilhamento e erosão	27
8.3.6	Ensaio para determinação da temperatura de oxidação	27
8.3.7	Ensaio de permissividade relativa.....	27
8.3.8	Ensaio de medição da temperatura de fragilização	28
8.3.9	Ensaio de fissuração.....	28
8.3.10	Ensaio de absorção de água	28
8.3.11	Ensaio mecânicos do composto, antes e após envelhecimento em estufa a ar	28
8.3.12	Ensaio mecânicos e elétricos do composto, antes e após envelhecimento em câmara de UV	29
8.3.13	Ensaio de dureza	29
8.3.14	Ensaio de resistência à tração de curta duração com envelhecimento	29
8.3.15	Ensaio de resistência à tração de escorregamento	30
8.3.16	Ensaio de radiografia digitalizada ou computadorizada.....	30
8.3.17	Ensaio de fatiação	30
8.4	RELATÓRIOS DE ENSAIO	30
9	ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO	31
9.1	ENSAIOS DE TIPO	31
9.2	ENSAIOS DE RECEBIMENTO	32
9.3	ENSAIOS DE ESPECIAIS	32
10	ACEITAÇÃO E REJEIÇÕES	32
10.1	ENSAIOS DE TIPO	32
10.2	ENSAIOS DE RECEBIMENTO	32
11	NOTAS COMPLEMENTARES	33
12	HISTÓRICO DE VERSÕES DESTE DOCUMENTO	33
13	VIGÊNCIA	34
14	TABELAS.....	35
	TABELA 1 - Protetor de pássaro para linhas de transmissão.....	35
	TABELA 2 - Protetor de pássaro para redes de distribuição	36
	TABELA 3 - Planos de amostragem para os ensaios de recebimento	37
	TABELA 4 - Relação de ensaios.....	38



15	DESENHOS	39
	DESENHO 1 - Protetor de pássaro para linhas de transmissão	39
	DESENHO 2 - Protetor de pássaro para redes de distribuição	40
16	ANEXO	41
	ANEXO 1 - Quadro de dados técnicos e características garantidas	41

1 OBJETIVO

Esta Especificação Técnica estabelece os requisitos técnicos mínimos exigíveis, mecânicos e elétricos, para fabricação, ensaios e recebimento de Protetor de pássaros, Tipo Pré-formado, a serem usados no sistema de distribuição de energia da Energisa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplicam-se às estruturas para linhas e redes aéreas de distribuição, em alta e média tensão, para uso externo, em condutores fase, para-raios e/ou OPGW, em áreas urbanas e rurais, previstas nas normas técnicas em vigência nas Empresas do Grupo Energisa.

Esta Especificação Técnica não contempla os:

- Protetor de pássaros para instalação em cruzetas de distribuição; e
- Protetor de pássaros para instalação em isoladores de distribuição.

3 OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS

Compete a áreas de planejamento, engenharia, patrimônio, suprimentos, elaboração de projetos, construção, ligação, combate a perdas, manutenção, linha viva e operação do sistema elétrico cumprir e fazer cumprir este instrumento normativo.

4 REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Esta Especificação Técnica foi baseada no seguinte documento:

- ABNT NBR 16094, Acessórios poliméricos para redes aéreas de distribuição de energia elétrica - Requisitos construtivos



Como forma de atender aos processos de fabricação, inspeção e ensaios, os protetores de pássaros pré-formado devem satisfazer às exigências desta, bem como de todas as normas técnicas mencionadas abaixo.

4.1 Legislação e regulamentação federal

- Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII: Da Ordem Social - Capítulo VI: Do Meio Ambiente
- Lei Federal N.º 7.347, de 24/07/1985, Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências
- Lei Federal N.º 9.605, de 12/02/1998, Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências
- Lei Federal N.º 10.295, de 17/10/2001, Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras providências
- Decreto Federal N.º 41.019, de 26/02/1957, Regulamenta os serviços de energia elétrica
- Decreto Federal N.º 73.080, de 05/11/1973, Altera o artigo 47, do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, que regulamenta os serviços de energia elétrica
- Decreto Federal N.º 6.514, de 22/07/2008, Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências
- Resolução CONAMA N.º 1, de 23/01/1986, Dispõe sobre os critérios básicos e diretrizes gerais para o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA

- Resolução CONAMA N.º 237, de 19/12/1997, Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente

4.2 Normas técnicas brasileiras

- ABNT NBR 5456, Eletricidade geral - Terminologia
- ABNT NBR 5460, Sistemas elétricos de potência
- ABNT NBR 7307, Fios e cabos elétricos - Ensaio de fragilização
- ABNT NBR 10296, Material isolante elétrico - Avaliação da resistência ao trilhamento e erosão sob condições ambientais severas
- ABNT NBR 16095, Acessórios poliméricos para redes aéreas de distribuição de energia elétrica - Requisitos construtivos
- ABNT NBR NM IEC 60811-1-2, Métodos de ensaios comuns para os materiais de isolamento e de cobertura de cabos elétricos - Parte 1: Métodos para aplicação geral - Capítulo 2: Métodos de envelhecimento térmico
- ABNT NBR NM IEC 60811-1-3, Métodos de ensaios comuns para os materiais de isolamento e de cobertura de cabos elétricos - Parte 1: Métodos para aplicação geral - Capítulo 3: Métodos para determinação da densidade de massa - Ensaios de absorção de água - Ensaios de retração
- ABNT NBR NM IEC 60811-4-1, Métodos de ensaios comuns para materiais de isolamento e de cobertura de cabos elétricos - Parte 4: Métodos específicos para os compostos de polietileno e polipropileno - Capítulo 1: Resistência à fissuração por ação de tensões ambientais - Ensaio de enrolamento após envelhecimento térmico no ar - Medição do índice de fluidez - Determinação do teor de negro-de-fumo e/ou de carga mineral em polietileno

4.3 Norma técnica internacionais

- ASTM D150, Standard test methods for ac loss characteristics and permittivity (dielectric constant) of solid electrical insulation (standard + redline pdf bundle)
- ASTM D2240, Standard test method for rubber property-durometer hardness
- ASTM D3418, Standard test method for transition temperatures and enthalpies of fusion and crystallization of polymers by differential scanning calorimetry
- ASTM E1252, Standard practice for general techniques for obtaining infrared spectra for qualitative analysis
- ASTM E2009, Standard test method for oxidation onset temperature of hydrocarbons by differential scanning calorimetry
- ASTM E2310, Standard guide for use of spectral searching by curve matching algorithms with data recorded using mid-infrared spectroscopy
- ASTM G155, Standard practice for operating xenon arc light apparatus for exposure of non-metallic materials

NOTAS:

- I. Todas as normas ABNT mencionadas acima devem estar à disposição do inspetor da Energisa no local da inspeção.
- II. Todos os materiais que não são especificamente mencionados nesta Especificação Técnica, mas que são usuais ou necessários para a operação eficiente do equipamento, considerar-se-ão como aqui incluídos e devem ser fornecidos pelo fabricante sem ônus adicional.
- III. A utilização de normas de quaisquer outras organizações credenciadas será permitida, desde que elas assegurem uma qualidade igual, ou melhor, que as anteriormente mencionadas e não contradigam a presente Especificação Técnica.
- IV. As siglas acima referem-se a:

- CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente
- ABNT - Associação brasileira de normas técnicas
- NBR - Norma brasileira
- NM - Norma Mercosul
- ASTM - American Society for Testing and Materials
- IEC - International Electrotechnical Commission

5 TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES

A terminologia adotada nesta Especificação Técnica corresponde a das normas ABNT NBR 5456, ABNT NBR 5460 e ABNT NBR 16094, complementadas pelos seguintes termos:

5.1 Protetor de pássaros pré-formado (PPP)

É um dispositivo para destaque para afastamento de aves de cabos messageiros, cabos condutores e/ou cabos ópticos de longos vãos.

5.2 Erosão

Degradação irreversível e não condutiva da superfície do material polimérico que ocorre por perda de material, podendo ser uniforme, localizada ou ramificada.

5.3 Fissura

Microfratura superficial com profundidade entre 0,01 e 0,1 mm.

5.4 Poros

Vazios internos de forma arredondada, agrupados ou não.

5.5 Ensaios de recebimento



O objetivo dos ensaios de recebimento é verificar as características de um material que podem variar com o processo de fabricação e com a qualidade do material componente.

Estes ensaios devem ser executados sobre uma amostragem de materiais escolhidos aleatoriamente de um lote que foi submetido aos ensaios de rotina.

5.6 Ensaios de tipo

O objetivo dos ensaios de tipo é verificar as principais características de um material que dependem de seu projeto.

Os ensaios de tipo devem ser executados somente uma vez para cada projeto e repetidos quando o material, o projeto ou o processo de fabricação do material for alterado ou quando solicitado pelo comprador.

5.7 Ensaios especiais

O objetivo dos ensaios especiais é avaliar materiais com suspeita de defeitos, devendo ser executados quando da abertura de não-conformidade, sendo executados em unidades recolhidas em cada unidade de negócio.

Este tipo de ensaio é executado e custeado pela Energisa.

6 CONDIÇÕES GERAIS

6.1 Condições do serviço

Os protetores de pássaros pré-formado tratados nesta especificação técnica devem ser adequados para operar nas seguintes condições:

- a) Altitude não superior a 1.000 metros acima do nível do mar;
- b) Temperatura:
 - Máxima do ar ambiente: 40 °C

- Média, em um período de 24 horas: 30 °C;
 - Mínima do ar ambiente: 0 °C;
- c) Pressão máxima do vento: 700 Pa (70 daN/m²), valor correspondente a uma velocidade do vento de 122,4 km/h;
- d) Umidade relativa do ar até 100%;
- e) Nível de radiação solar: 1,1 kW/m², com alta incidência de raios ultravioleta;
- f) Precipitação pluviométrica: média anual de 1.500 a 3.000 milímetros;
- g) Ambiente marítimo, constantemente exposto a névoa salina.

6.2 Linguagens e unidades de medida

O sistema métrico de unidades deve ser usado como referência nas descrições técnicas, especificações, desenhos e quaisquer outros documentos. Qualquer valor, que por conveniência, for mostrado em outras unidades de medida também deve ser expresso no sistema métrico.

Todas as instruções, relatórios de ensaios técnicos, desenhos, legendas, manuais técnicos etc., a serem enviados pelo fabricante, bem como as placas de identificação, devem ser escritos em português.

NOTA:

- V. Os relatórios de ensaios técnicos, excepcionalmente, poderão ser aceitos em inglês ou espanhol.

6.3 Acondicionamento

Os protetores de pássaros pré-formado deverão ser acondicionados em embalagens individuais, em sacos ou cápsulas de material termoplástico transparente (polietileno) lacrados, acompanhado do manual de instalação, contendo externamente, de forma legível e indelével, as seguintes indicações:

- 
- a) Nome ou marca do fabricante;
 - b) Bitolas nominais (em AWG/mm²) ou diâmetros nominais (em mm), do menor e maior cabo aplicáveis;
 - c) Tipo ou modelo de referência do amortecedor.

Os sacos plásticos contendo os protetores de pássaros pré-formado devem ser acondicionados em caixas de papelão ondulados, contendo no máximo 50 (cinquenta) protetores e massa brutas não superiores a 35 kg (trinta e cinco quilogramas), obedecendo às seguintes condições:

- a) Serem adequadamente embalados de modo a garantir o transporte (ferroviário, rodoviário, hidroviário, marítimo ou aéreo) seguro até o local do armazenamento ou instalação em qualquer condição que possa ser encontrada (intempéries, umidade, choques etc.) e ao manuseio;
- b) O material em contato com os protetores não deverá:
 - Reter umidade;
 - Aderir a ele;
 - Causar contaminação;
 - Provocar corrosão quando armazenado.

Cada volumes marcados de forma legível e indelével, no mínimo, com as seguintes informações:

- a) Nome ou logotipo da Energisa;
- b) Nome ou marca comercial do fabricante;
- c) País de origem;
- d) Mês e ano de fabricação (MM/AAAA);

- e) Identificação completa do conteúdo (categoria, código internacional se aplicável, diâmetro interno e externo, comprimento etc.);
- f) Massa líquida, em quilogramas (kg);
- g) Massa bruta, em quilogramas (kg);
- h) Número e quaisquer outras informações especificadas no Ordem de Compra de Material (OCM).

NOTAS:

- VI. O fornecedor brasileiro deverá numerar os diversos volumes e anexar à nota fiscal uma relação descritiva (romaneio) do conteúdo de cada volume.
- VII. O fornecedor estrangeiro deverá encaminhar simultaneamente à Energisa e ao despachante indicado, cópias da relação descritiva (romaneio) do conteúdo de cada volume.

6.4 Meio ambiente

O fornecedor nacional deve cumprir, rigorosamente, em todas as etapas da fabricação, do transporte e do recebimento dos protetores de pássaros pré-formado, a legislação ambiental brasileira e as demais legislações federais, estaduais e municipais aplicáveis.

No caso de fornecimento internacional, os fabricantes/fornecedores estrangeiros devem cumprir a legislação ambiental vigente nos seus países de origem e as normas internacionais relacionadas à produção, ao manuseio e ao transporte dos protetores de pássaros pré-formado, até a entrega no local indicado pela Energisa. Ocorrendo transporte em território brasileiro, os fabricantes e fornecedores estrangeiros devem cumprir a legislação ambiental brasileira e as demais legislações federais, estaduais e municipais aplicáveis.



O fornecedor é responsável pelo pagamento de multas e pelas ações que possam incidir sobre a Energisa, decorrentes de práticas lesivas ao meio ambiente, quando derivadas de condutas praticadas por ele ou por seus subfornecedores.

A Energisa poderá verificar, junto aos órgãos oficiais de controle ambiental, a validade das licenças de operação das unidades industriais e de transporte dos fornecedores e dos subfornecedores.

6.5 Expectativa de vida útil

Os protetores de pássaros pré-formado devem ter expectativa de vida útil mínima, de 15 (quinze) anos a partir da data de fabricação, contra qualquer falha das unidades do lote fornecidas, baseada nos seguintes termos e condições:

- Não se admitem falhas, no decorrer dos primeiros 10 (dez) anos de vida útil, provenientes de processo fabril;
- A partir do 10º ano, admite-se 0,1% de falhas para cada período de 1 (um) anos, acumulando-se, no máximo, 0,5% de falhas no fim do período de vida útil.

NOTA:

VIII. Entende-se por falha do acessório polimérico, a deterioração do composto polimérico.

6.6 Garantia

O período de garantia deve ser de 18 (dezoito) meses de operação satisfatória, a contar da data de entrada em operação ou 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de entrega, prevalecendo o prazo que primeiro ocorrer.

Caso os protetores de pássaros pré-formado apresentem defeito ou deixem de atender os requisitos exigidos pela Energisa, um novo período de garantia de 12 (doze) meses de operação satisfatória, a partir da solução do defeito, deve entrar em vigor, para o lote em questão.



As eventuais despesas com mão-de-obra, decorrentes da retirada e instalação de desconectáveis comprovadamente com defeito de fabricação, bem como o transporte destas peças entre almoxarifado Energisa e fabricante, correrão por conta do último.

6.7 Incorporação ao patrimônio da Energisa

Somente serão aceitos protetor de pássaros pré-formado, em obras particulares, para incorporação ao patrimônio da Energisa que atendam as seguintes condições:

- a) Provenientes de fabricantes cadastrados/homologados pela Energisa;
- b) Deverão ser novos, com período máximo de 24 (vinte e quatro) meses da data de fabricação, não se admitindo, em hipótese nenhuma, isoladores usados e/ou recuperadas;
- c) Deverá acompanhar a (s) nota (s) fiscal (is), bem como, os relatórios de ensaios em fábrica, comprovando sua aprovação nos ensaios de rotina e/ou recebimento, previstos nesta Especificação Técnica.

NOTA:

- IX. A critério da Energisa, os protetores de pássaros pré-formado poderão ser ensaiados em laboratório próprio ou em laboratório credenciado, para comprovação dos resultados dos ensaios de acordo com os valores exigidos nesta especificação técnica.

6.8 Manual de instruções

Os protetores de pássaros pré-formado devem estar acompanhados, quando for o caso, de manuais de operação, escritos em português, que forneçam todas as informações necessárias ao seu manuseio.

Os manuais deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:

- a) Instruções completas cobrindo: descrição, funcionamento, manuseio, instalação, ajustes, operação, incluindo os modelos aos quais ele se aplica;

- b) Procedimentos específicos relativos ao descarte dos equipamentos propostos, quer ao final da sua vida útil, quer em caso de inutilização por avaria.

6.9 Avaliação técnica do material

O fornecedor deve apresentar os documentos técnicos relacionados a seguir, atendendo aos requisitos especificados na Energisa, relativos a prazos e demais condições de apresentação de documentos:

- a) Apresentar o quadro de dados técnicos e características garantidas total e corretamente preenchido, conforme apresentado no Anexo 1;
- b) Apresentar desenho técnicos detalhado, quando aplicável;
- c) Apresentar catálogos e outras informações pertinentes.

7 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

7.1 Material

Os protetores de pássaros pré-formado consistem em uma peça monobloco, moldada em polietileno de alta densidade ou policloreto de vinila (PVC) de alto impacto, sem partes metálicas, não corrosivo e com dureza superficial suficiente para não danificar o cabo, resistente aos raios ultravioletas (UV) e a poluição atmosférica.

NOTA:

- X. Não serão aceitos, sob hipótese alguma, materiais de borrachas de EPDM e/ou EPDM misturada com silicone.

7.2 Dimensões

O protetor de pássaros pré-formado deve ser instalado no cabo na forma da hélice, no sentido horário (à direita) e devem possuir formato e dimensões conforme os Desenhos 1 e 2.

NOTA:

- XI. Os formatos e dimensões apresentadas são orientativos e pequenas variações no formato são permitidas, desde que atendam as cotas e características físicas, mecânicas e elétricas indicadas.

7.3 Acabamento

Os protetores de pássaros pré-formado devem ter superfícies lisas e uniformes, não devendo apresentar rebarbas, bolhas, asperezas, fissuras ou inclusões de materiais estranhos que comprometam o seu desempenho e devem ser de coloração preferencialmente, nas cores amarela ou verde-claro, visando facilitar as inspeções de campo.

7.4 Identificação

Os protetores de pássaros pré-formado devem ser identificados de modo legível e indelével, na superfície externa, com as informações gravadas em alto relevo, no mínimo, com as seguintes informações:

- a) Nome e/ou marca do fabricante;
- b) Tipo ou modelo de referência do amortecedor;
- c) Mês e ano de fabricação;
- d) Identificação do cabo aplicável.

8 INSPEÇÃO E ENSAIO

8.1 Generalidades

- a) Os materiais devem ser submetidos a inspeção e ensaios em fábrica, de acordo com esta Especificação Técnica e com as normas nacionais e internacionais aplicáveis, na presença de inspetores credenciados pela Energisa, devendo a mesma deve ser comunicada pelo fornecedor das datas em que os lotes estiverem prontos para inspeção final, completos com todos os acessórios, com antecedência de pelo menos:

- 30 (trinta) dias para fornecedor nacional; e
 - 60 (sessenta) dias para fornecedor internacional.
- b) A Energisa reserva-se ao direito de inspecionar e testar os materiais durante o período de fabricação, antes do embarque ou a qualquer tempo em que julgar necessário. O fabricante deverá proporcionar livre acesso do inspetor aos laboratórios e às instalações onde os materiais em questão estiverem sendo fabricados, fornecendo-lhe as informações solicitadas e realizando os ensaios necessários. O inspetor poderá exigir certificados de procedências de matérias-primas e componentes, além de fichas e relatórios internos de controle.
- c) O fornecedor deve apresentar, para aprovação da Energisa, o seu Plano de Inspeção e Testes (PIT), onde devem ser indicados os requisitos de controle de qualidade para utilização de matérias primas, componentes e acessórios de fornecimento de terceiros, assim como as normas técnicas empregadas na fabricação e inspeção dos equipamentos, bem como uma descrição sucinta do ensaio (constantes, métodos e instrumentos empregados e os valores esperados).
- d) O fornecedor deverá apresentar juntamente com o pedido de inspeção, a sequência de ensaios finais em fábrica, e o respectivo cronograma dia a dia dos ensaios.
- e) Os certificados de ensaio de tipo, previstos no item 8.2.1, para materiais de características similares ao especificado, porém aplicáveis, que podem ser aceitos desde que realizados em laboratórios reconhecidamente oficiais e com validade máxima de 5 (cinco) anos e que a Energisa considere que tais dados comprovem que os materiais propostos atendem ao especificado.

Os dados de ensaios devem ser completos, com todas as informações necessárias, tais como métodos, instrumentos e constantes usadas e indicar claramente as datas nas quais os mesmos foram executados. A decisão final, quanto à aceitação dos dados de ensaios de tipos existentes, será tomada posteriormente pela Energisa, em função



da análise dos respectivos relatórios. A eventual dispensa destes ensaios somente terá validade por escrito.

- f) O fabricante deve dispor de pessoal e aparelhagem próprios ou contratados, necessários à execução dos ensaios. Em caso de contratação, deve haver aprovação prévia por parte da Energisa.
- g) O fabricante deve assegurar ao inspetor da Energisa o direito de familiarizar-se, em detalhes, com as instalações e equipamentos a serem utilizados, estudar todas as instruções e desenhos, verificar calibrações, presenciar ensaios, conferir resultados e, em caso de dúvida, efetuar novas inspeções e exigir a repetição de qualquer ensaio.
- h) Todos os instrumentos e aparelhos de medição, máquinas de ensaios etc., devem ter certificado de aferição emitido por instituições acreditadas pelo INMETRO ou órgão internacional compatível, válidos por um período de 24 (vinte e quatro) meses. Por ocasião da inspeção, devem estar ainda dentro deste período, podendo acarretar desqualificação do laboratório o não cumprimento dessa exigência.
- i) O fabricante deve disponibilizar para o inspetor da Energisa, no local da inspeção, todas as normas técnicas, nacionais e internacionais, em sua versão vigente, que serão utilizadas nos ensaios.
- j) A aceitação dos materiais e/ou a dispensa de execução de qualquer ensaio:
 - Não exime o fabricante da responsabilidade de fornecê-lo de acordo com os requisitos desta Especificação Técnica;
 - Não invalida qualquer reclamação posterior da Energisa a respeito da qualidade do material e/ou da fabricação.

Em tais casos, mesmo após haver saído da fábrica, os materiais podem ser inspecionados e submetidos a ensaios, com prévia notificação ao fabricante e, eventualmente, em sua presença. Em caso de qualquer discrepância em relação às



exigências desta Especificação Técnica, eles podem ser rejeitados e sua reposição será por conta do fabricante.

- k) Após a inspeção dos materiais/equipamentos, o fabricante deverá encaminhar à Energisa, por meio digital, um relatório completo dos ensaios efetuados, devidamente assinada por ele e pelo inspetor credenciado pela Energisa.

Esse relatório deverá conter todas as informações necessárias para o seu completo entendimento, conforme descrito no item 8.4.

- l) Todas as unidades de produto rejeitadas, pertencentes a um lote aceito, devem ser substituídas por unidades novas e perfeitas, por conta do fabricante, sem ônus para a Energisa.
- m) Nenhuma modificação nos materiais deve ser feita “a posteriori” pelo fabricante sem a aprovação da Energisa. No caso de alguma alteração, o fabricante deve realizar todos os ensaios de tipo, na presença do inspetor da Energisa, sem qualquer custo adicional.
- n) Para efeito de inspeção, os materiais devem ser divididos em lotes, devendo os ensaios ser feitos na presença do inspetor credenciado pela Energisa.
- o) O custo dos ensaios deve ser por conta do fabricante.
- p) A Energisa reserva-se o direito de exigir a repetição de ensaios em equipamentos já aprovados. Neste caso, as despesas serão de responsabilidade da Energisa, se as unidades ensaiadas forem aprovadas na segunda inspeção, caso contrário correrão por conta do fabricante.
- q) A Energisa reserva-se ao direito de exigir a repetição de ensaios em lotes já aprovados. Nesse aspecto, as despesas serão de responsabilidade da mesma, caso as unidades ensaiadas forem aprovadas na segunda inspeção, caso contrário, incidirão sobre o fabricante.

- 
- r) A Energisa poderá, em qualquer ocasião, solicitar a execução dos ensaios de tipo para verificar se os materiais estão mantendo as características de projeto preestabelecidas por ocasião da aprovação dos protótipos.
- s) Os custos da visita do inspetor da Energisa, tais como, locomoção, hospedagem, alimentação, homem-hora e administrativos, correrão por conta do fabricante se:
- Na data indicada na solicitação de inspeção, os materiais não estiverem prontos;
 - O laboratório de ensaio não atender às exigências citadas nas alíneas f) a h);
 - O material fornecido necessitar de acompanhamento de fabricação ou inspeção final em subfornecedor, contratado pelo fornecedor, em localidade diferente da sua sede;
 - O material necessitar de reinspeção por motivo de recusa.

NOTA:

XII. Os fabricantes estrangeiros devem providenciar intérpretes da língua portuguesa para tratar com os representantes da Energisa, no local de inspeção, em qualquer época.

8.2 Classificação dos ensaios

Os ensaios são classificados em:

- Ensaio de projeto (P);
- Ensaio de tipo (T);
- Ensaio de recebimento (RE).

Todos os ensaios relacionados estão constando na Tabela 4.

8.2.1 Ensaios de projeto (P)

Os ensaios de projeto (P) são constituídos dos ensaios relacionados abaixo:

- a) Ensaio por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), conforme item 8.3.3;
- b) Ensaio de medição da temperatura de fusão, conforme item 8.3.4.
- c) Ensaio de verificação da resistência ao trilhamento e erosão, conforme item 8.3.5;
- d) Ensaio para determinação da temperatura de oxidação, conforme item 8.3.6;
- e) Ensaio de permissividade relativa, conforme item 8.3.7;
- f) Ensaio de medição da temperatura de fragilização, conforme item 8.3.8;
- g) Ensaio de fissuração, conforme item 8.3.9;
- h) Ensaio de absorção de água, conforme item 8.3.10;
- i) Ensaios mecânicos do composto, antes e após envelhecimento em estufa a ar, conforme item 8.3.11;
- j) Ensaios mecânicos e elétricos do composto, antes e após envelhecimento em câmara de UV, conforme item 8.3.12;
- k) Ensaio de dureza, conforme item 8.3.13.

8.2.2 Ensaios de tipo (T)

Os ensaios de tipo (T) são constituídos dos ensaios relacionados abaixo:

- a) Ensaios de resistência à tração de curta duração com envelhecimento, conforme item 8.3.14;
- b) Ensaio de resistência à tração de escorregamento, conforme item 8.3.15;

- c) Ensaio de radiografia digitalizada ou computadorizada, conforme item 8.3.16;

8.2.3 Ensaios de recebimento (RE)

São ensaios de recebimento (RE) são constituídos dos ensaios relacionados abaixo:

- a) Inspeção visual, conforme item 8.3.1;
- b) Verificação dimensional, conforme item 8.3.2;
- c) Ensaio de resistência à tração de escorregamento, conforme item 8.3.15;
- d) Ensaio de fiação, conforme item 8.3.17.

8.2.4 Ensaios especiais (E)

São ensaios especiais (E) são constituídos dos ensaios relacionados abaixo:

- a) Ensaios de resistência à tração de curta duração com envelhecimento, conforme item 8.3.14;
- b) Ensaio de resistência à tração de escorregamento, conforme item 8.3.15;
- c) Ensaio de radiografia digitalizada ou computadorizada, conforme item 8.3.16;
- e) Ensaio de fiação, conforme item 8.3.17.

8.3 Descrição dos ensaios

8.3.1 Inspeção visual

O inspetor deverá efetuar uma inspeção geral verificando:

- a) Acabamento, conforme item 7.3.
- b) Identificação, conforme item 7.4;
- c) Acondicionamento, conforme item 6.3;

A não conformidade de qualquer um desses requisitos determinará a sua rejeição.

8.3.2 Verificação dimensional

Verificar se as dimensões dos protetores de pássaros pré-formado estão de acordo com o Desenho 1.

A não conformidade do requisito determinará a sua rejeição.

8.3.3 Ensaio por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR)

O ensaio deve ser realizado conforme ASTM E1252 e a identificação das amostras deve ser conforme a ASTM E2310.

Constitui falha ao não atendimentos dos requisitos da ASTM E1252.

8.3.4 Ensaio de medição da temperatura de fusão

O ensaio deve ser realizado conforme ASTM D3418.

Constitui falha ao não atendimentos dos requisitos da ASTM D3418.

8.3.5 Ensaio de verificação da resistência ao trilhamento e erosão

O ensaio deve ser realizado conforme a ABNT NBR 10296, método 2, critério A.

Constitui falha se os valores medidos forem divergentes dos valores apontados pela ABNT NBR 16094.

8.3.6 Ensaio para determinação da temperatura de oxidação

O ensaio deve ser realizado conforme a ASTM E2009, com taxa de aquecimento de 10 °C/min em atmosfera de oxigênio.

Constitui falha se os valores medidos forem divergentes dos valores apontados pela ABNT NBR 16094.

8.3.7 Ensaio de permissividade relativa



O ensaio deve ser realizado conforme a ASTM D150.

Constitui falha se os valores medidos forem divergentes dos valores apontados pela ABNT NBR 16094.

8.3.8 Ensaio de medição da temperatura de fragilização

O ensaio deve ser realizado conforme a ABNT NBR 7307.

Constitui falha se os valores medidos forem divergentes dos valores apontados pela ABNT NBR 16094.

8.3.9 Ensaio de fissuração

O ensaio deve ser realizado conforme a ABNT NBR NM IEC 60811-4-1.

Constitui falha se o corpo de prova não pode apresentar fissuração, quando inspecionado a olho nu.

8.3.10 Ensaio de absorção de água

O ensaio deve ser realizado conforme a ABNT NBR NM IEC 60811-1-3, método gravimétrico.

Constitui falha se os valores medidos forem divergentes dos valores apontados pela ABNT NBR 16094.

8.3.11 Ensaio mecânicos do composto, antes e após envelhecimento em estufa a ar

O ensaio deve ser realizado conforme a ABNT NBR NM IEC 60811-1-2 e estar em conformidade com ABNT NBR 16094.

Constitui falha se os valores medidos forem divergentes dos valores apontados pela ABNT NBR 16094.

8.3.12 Ensaio mecânicos e elétricos do composto, antes e após envelhecimento em câmara de UV

O ensaio deve ser realizado conforme a ASTM G155, ciclo 1, durante 2.000 horas e estar em conformidade com ABNT NBR 16094.

Constitui falha se os valores medidos forem divergentes dos valores apontados pela ABNT NBR 16094.

8.3.13 Ensaio de dureza

O ensaio deve ser realizado conforme a ASTM D2240.

Constitui falha se os valores encontrados variarem mais que ± 5 pontos, quando forem comparadas amostras novas e envelhecidas.

8.3.14 Ensaio de resistência à tração de curta duração com envelhecimento

O ensaio deve ser aplicado a amostra previamente submetido ao ensaio de envelhecimento em estufa a ar, à temperatura de 110 °C (± 2 °C), com duração de 168 horas.

Após o período de envelhecimento, a peça deve ser retirada da estufa e, decorrido um período mínimo de 24 horas, devem ser medidas suas dimensões.

A amostra deve ser montada no cabo condutor ou cabo para-raios, conforme indicado pelo fabricante e submetido a um período de 216 horas com a carga constante de 10 daN.

Após as 216 horas, deve ser removida a carga e devem ser medidas as dimensões da peça sob ensaio, tomando como referência os mesmos pontos utilizados na primeira medição.

Constitui falha se a amostra:

- Não suportar a carga durante todo o período do ensaio; e/ou

- Se houver variação superior a 15% nas distâncias dimensionais.

8.3.15 Ensaio de resistência à tração de escorregamento

A amostra deve ser montada no cabo condutor ou cabo para-raios, conforme indicado pelo fabricante e submetido a força de tração T de 30 daN, de modo que a amostra seja tracionada de forma gradual e constante, sem que haja escorregamento do cabo.

Para realizar o ensaio, utilizar as seções de condutores máxima e mínima especificadas pela pelo fabricante. O tamanho do condutor para o ensaio deve ter 2.000 mm.

Constitui falha se a ocorrência escorregamento do cabo ou ruptura da amostra.

8.3.16 Ensaio de radiografia digitalizada ou computadorizada

O ensaio deve ser realizado conforme a ABNT NBR 16094.

Constitui falha se a amostra possuir em seu corpo qualquer tipo de descontinuidade.

8.3.17 Ensaio de fiação

O ensaio deve ser realizado conforme a ABNT NBR 16094.

Constitui falha se o protetor de pássaros pré-formado possuir em seu corpo qualquer tipo de descontinuidade.

8.4 Relatórios de ensaio

Os relatórios dos ensaios devem ser em formulários com as indicações necessárias à sua perfeita compreensão e interpretação conforme indicado a seguir:

- a) Nome do ensaio;
- b) Nome e/ou marca comercial do fabricante;
- c) Identificação do laboratório de ensaio;

- 
- d) Certificados de aferições dos aparelhos utilizados nos ensaios, com validade máxima de 24 meses;
 - e) Número da Ordem de Compra de Material (OCM);
 - f) Tipo e quantidade de material do lote e tipo e quantidade ensaiada;
 - g) Identificação completa do material ensaiado;
 - h) Dia, mês e ano de fabricação;
 - i) Relação, descrição e resultado dos ensaios executados e respectivas normas utilizadas;
 - j) Nome do inspetor e do responsável pelos ensaios;
 - k) Instrumentos/equipamentos utilizados nos ensaios;
 - l) Indicação de normas técnicas aplicáveis;
 - m) Memórias de cálculo, com resultados e eventuais observações;
 - n) Condições ambientes do local dos ensaios;
 - o) Data de início e de término de cada ensaio;
 - p) Nomes legíveis e assinaturas dos respectivos representantes do fabricante e do inspetor da Energisa e data de emissão do relatório.

Os materiais somente serão liberados pelo inspetor após ser entregue a ele uma via dos relatórios de ensaios.

9 ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

9.1 Ensaios de tipo

Os critérios de aceitação ou rejeição para os ensaios de tipo devem ser seguidos as orientações da ABNT NBR 16094.

Quando não indicada, deverá ser executado em 3 (três) amostras.

9.2 Ensaios de recebimento

Os critérios de aceitação ou rejeição para os ensaios de recebimento de um lote estão estabelecidos na Tabela 3 para o produto acabado.

Se o lote a ser fornecido for constituído por mais de 500 unidades, essa quantidade deve ser dividida em vários lotes com menor número, cada um deles contendo entre 150 e 280 unidades.

As amostras que tenham sido submetidos a ensaios de recebimento que possam ter afetado suas características elétricas e/ou mecânicas não devem ser utilizados em serviço.

9.3 Ensaios de especiais

Os critérios de aceitação ou rejeição para os ensaios especiais devem ser formados por 5 (cinco) unidades, coletadas aleatoriamente nas unidades da Energisa.

Se a amostra falhar em qualquer um dos ensaios especiais, deverá ser aberta de não-conformidade.

10 ACEITAÇÃO E REJEIÇÕES

10.1 Ensaios de tipo

Os ensaios de tipo serão aceitos se todos os resultados forem satisfatórios.

Se ocorrer uma falha em um dos ensaios o fabricante pode apresentar nova amostra para ser ensaiada. Se esta amostra apresentar algum resultado insatisfatório, o protetor de pássaros pré-formado não será aceito.

10.2 Ensaios de recebimento

Os critérios para a aceitação ou a rejeição nos ensaios complementares de recebimento são:

- 
- a) Se nenhuma unidade falhar no ensaio, o lote será aprovado;
 - b) Se apenas uma unidade falhar no ensaio, o fornecedor deverá apresentar relatório apontando as causas da falha e as medidas tomadas para corrigi-las, submetendo-se o lote a novo ensaio, no mesmo número de amostras conforme Tabela 3;
 - c) Se duas ou mais unidades falharem no ensaio, o lote será recusado.

As unidades defeituosas constantes de amostras aprovadas nos ensaios devem ser substituídas por novas, o mesmo ocorrendo com o total das amostras aprovadas em ensaios destrutivos.

11 NOTAS COMPLEMENTARES

Em qualquer tempo e sem necessidade de aviso prévio, esta Especificação Técnica poderá sofrer alterações, no seu todo ou em parte, por motivo de ordem técnica e/ou devido às modificações na legislação vigente, de forma a que os interessados deverão, periodicamente, consultar a Energisa.

A presente Especificação Técnica não invalida qualquer outra da ABNT ou de outros órgãos competentes, mesmo a partir da data em que a mesma estiver em vigor. Todavia, em qualquer ponto onde surgirem divergências entre esta Especificação Técnica e as normas dos órgãos citados, prevalecerão as exigências mínimas aqui estabelecidas.

Quaisquer críticas e/ou sugestões para o aprimoramento desta Especificação Técnica serão analisadas e, caso sejam válidas, incluídas ou excluídas deste texto.

As sugestões deverão ser enviadas à Energisa pelo e-mail:

normas.tecnicas@energisa.com.br

12 HISTÓRICO DE VERSÕES DESTE DOCUMENTO



Data	Versão	Descrição das Alterações Realizadas
01/03/2022	0.0	<ul style="list-style-type: none">• 1ª Edição.

13 VIGÊNCIA

Esta Especificação Técnica entra em vigor na data de 01/04/2022 e revoga as documentações anteriores.

14 TABELAS

TABELA 1 - Protetor de pássaro para linhas de transmissão

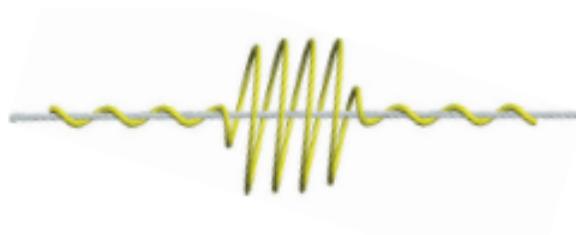


Imagem meramente ilustrativa

Código Energisa	Material	Intervalo de diâmetro de aplicação		Condutores aplicáveis			Cabos de aço e OPGW (mm)
		Mín.	Máx.	CA	CAL	CAA / T-CAA	
		(mm)		(AWG/MCM)			
691759	PEAD / PVC	6,35	8,88	2	-	-	7,9
691760		8,89	11,42	-	-	-	9,4 e 11,1
691761		11,43	15,23	4/0 a 266,8	4/0	4/0	13,6
691762		15,24	20,00	336,4 a 450	336,4	266,8 a 397,5	15,5

TABELA 2 - Protetor de pássaro para redes de distribuição



Imagem meramente ilustrativa

Código Energisa	Material	Intervalo de diâmetro de aplicação		Condutores aplicáveis			Cabos de aço
		Mín.	Máx.	CA	CAL	CAA	
		(mm)		(AWG/MCM)			(mm)
691755	PEAD / PVC	6,35	8,88	2	2	4 a 2	6,4 e 7,9
691756		8,89	11,42	1/0 a 2/0	1/0	1/0 a 2/0	9,4
691757		11,43	15,23	3/0 a 266,8	4/0	3/0 a 4/0	-
691758		15,24	20,00	336,4 a 450	336,4	266,8 a 397,5	-

TABELA 3 - Planos de amostragem para os ensaios de recebimento

Tamanho do lote	<ul style="list-style-type: none"> Inspeção geral; Verificação dimensional. 				<ul style="list-style-type: none"> Ensaio de fiação; Ensaio de resistência à tração de escorregamento. 			
	Amostragem dupla normal Nível de inspeção I NQA 2,5%				Amostragem dupla normal Nível inspeção S2 NQA 6,5 %			
	Amostra		Ac	Re	Amostra		Ac	Re
	Seq.	Tam.			Seq.	Tam.		
Até 90	-	5	0	1	-	2	0	1
91 a 150	-	5	0	1	-	2	0	1
151 a 500	1 ^a	13	0	2	1 ^a	5	0	2
	2 ^a		1	2	2 ^a		1	2

Legenda:

Seq. - Sequência da amostra;

Tam. - Tamanho da amostra;

Ac - Número de aceitação;

Re - Número de rejeição.

TABELA 4 - Relação de ensaios

Item	Descrição dos ensaios	Tipo de ensaio
8.3.1	Inspeção visual	RE
8.3.2	Verificação dimensional	RE
8.3.3	Ensaio por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR)	P
8.3.4	Ensaio de medição da temperatura de fusão	P
8.3.5	Ensaio de verificação da resistência ao trilhamento e erosão	P
8.3.6	Ensaio para determinação da temperatura de oxidação	P
8.3.7	Ensaio de permissividade relativa	P
8.3.8	Ensaio de medição da temperatura de fragilização	P
8.3.9	Ensaio de fissuração	P
8.3.10	Ensaio de absorção de água	P
8.3.11	Ensaio mecânicos do composto, antes e após envelhecimento em estufa a ar	P
8.3.12	Ensaio mecânicos e elétricos do composto, antes e após envelhecimento em câmara de UV	P
8.3.13	Ensaio de dureza	P
8.3.14	Ensaio de resistência à tração de curta duração com envelhecimento	T / E
8.3.15	Ensaio de resistência à tração de escorregamento	T / RE / E
8.3.16	Ensaio de radiografia digitalizada ou computadorizada	T / E
8.3.17	Ensaio de fiação	RE

Legenda:

P - Ensaio de projeto;


T - Ensaio de tipo;

RE - Ensaio de recebimento;

E - Ensaio especial.


15 DESENHOS

DESENHO 1 - Protetor de pássaro para linhas de transmissão

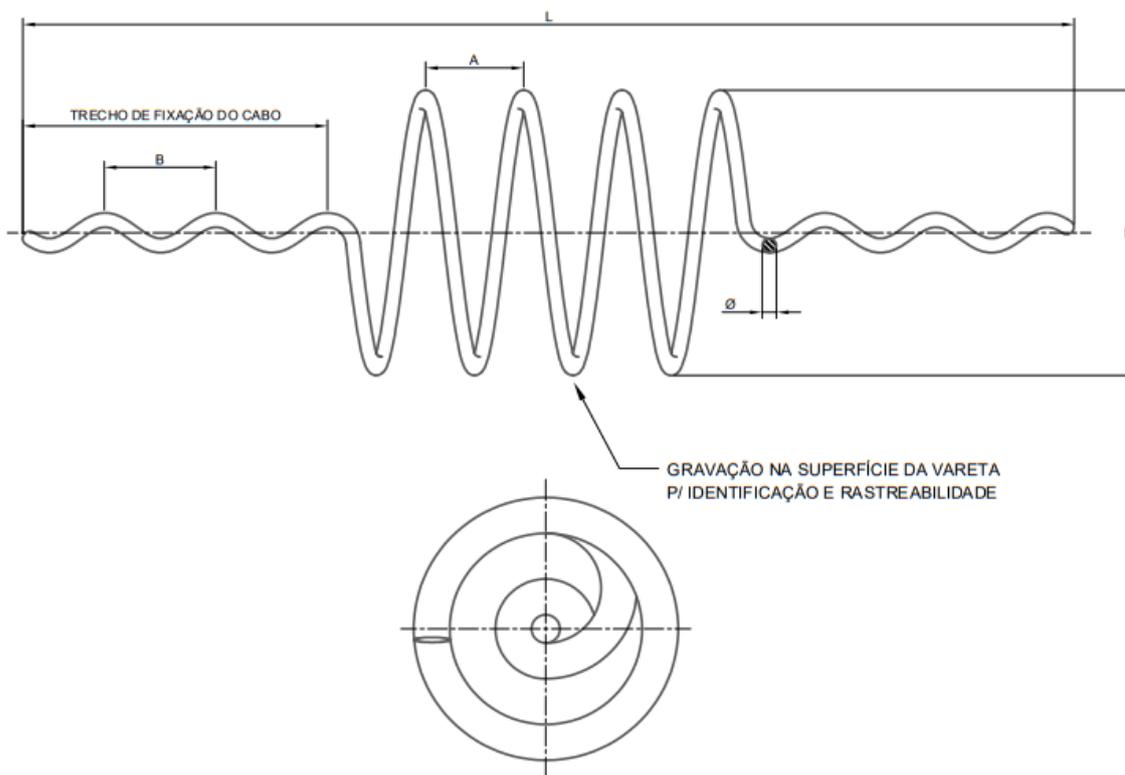

Código Energisa	Dimensões				
	L (± 50)	H (± 10)	A (± 3)	B (± 3)	Ø (± 1)
	(mm)				
691759	600	190	50	65	9,5
691760	635	200	55	75	
691761	750	200	55	102	
691762	905	200	55	102	

DESENHO 2 - Protetor de pássaro para redes de distribuição

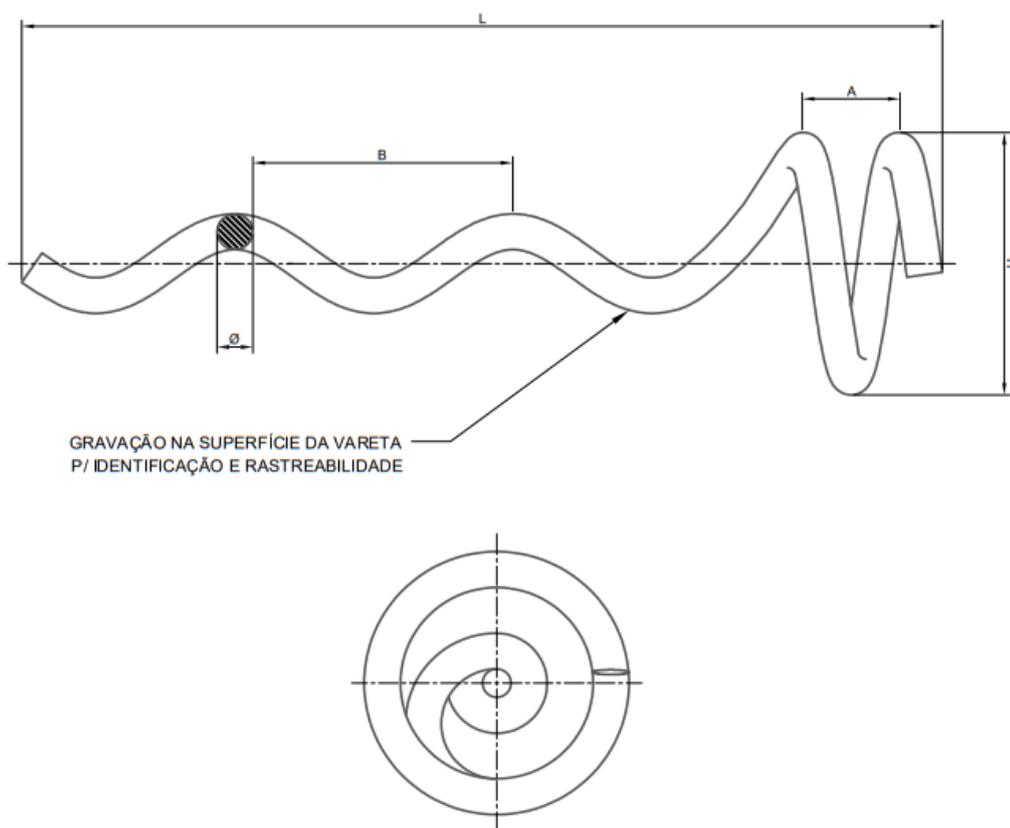

Código Energisa	Dimensões				
	L (± 10)	H (± 5)	A (± 3)	B (± 3)	Ø (± 1)
	(mm)				
691755	215	178	25	65	9,5
691756	241	190			
691757	300	203			
691758	320	203			

16 ANEXO

ANEXO 1 - Quadro de dados técnicos e características garantidas

PROTETOR DE PÁSSARO PRÉ-FORMADO

Nome do fabricante:

Número da licitação:

Número da proposta:

Item	Descrição	Características / Unidades
1	Tipo de protetor	
2	Material do protetor	
3	Dimensões	mm
4	Massa	kg

NOTAS:

- I. O fabricante deve fornecer em sua proposta todas as informações requeridas no Quadro de Dados Técnicos e Características Garantidas.
- II. Se forem submetidas propostas alternativas cada uma delas deve ser submetida com o Quadro de Dados Técnicos e Características Garantidas específico, claramente preenchido, sendo que cada quadro deve ser devidamente marcado para indicar a qual proposta pertence.
- III. Erro no preenchimento do quadro de características poderá ser motivo para desclassificação.
- IV. Todas as informações requeridas no Quadro de Dados Técnicos e Características Garantidas devem ser compatíveis com as informações descritas em outras partes da proposta de fornecimento. Em caso de dúvidas as informações prestadas no referido quadro prevalecerão sobre as descritas em outras partes da proposta.

- 
- V. O fabricante deve garantir que a performance e as características dos equipamentos a serem fornecidos estarão em conformidade com as informações aqui apresentadas.

