

Relatório Situação de Emergência

Outubro/2023

20231003

Sumário


1. ÁREA AFETADA	3
2. IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS	16
3. EVIDÊNCIAS	19
4. ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados	32
5. Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 12/10/23 a 21/10/23 na Área de Atuação da Energisa – MS	230

ÁREA AFETADA

Do dia 12 ao dia 21 de outubro de 2023, registrou-se no estado um evento climático severo que afetou todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

A Figura 1 ilustra o mapa geolétrico da concessão da EMS previsto para 2023.

Figura 1 - Mapa geolétrico da concessão da EMS.

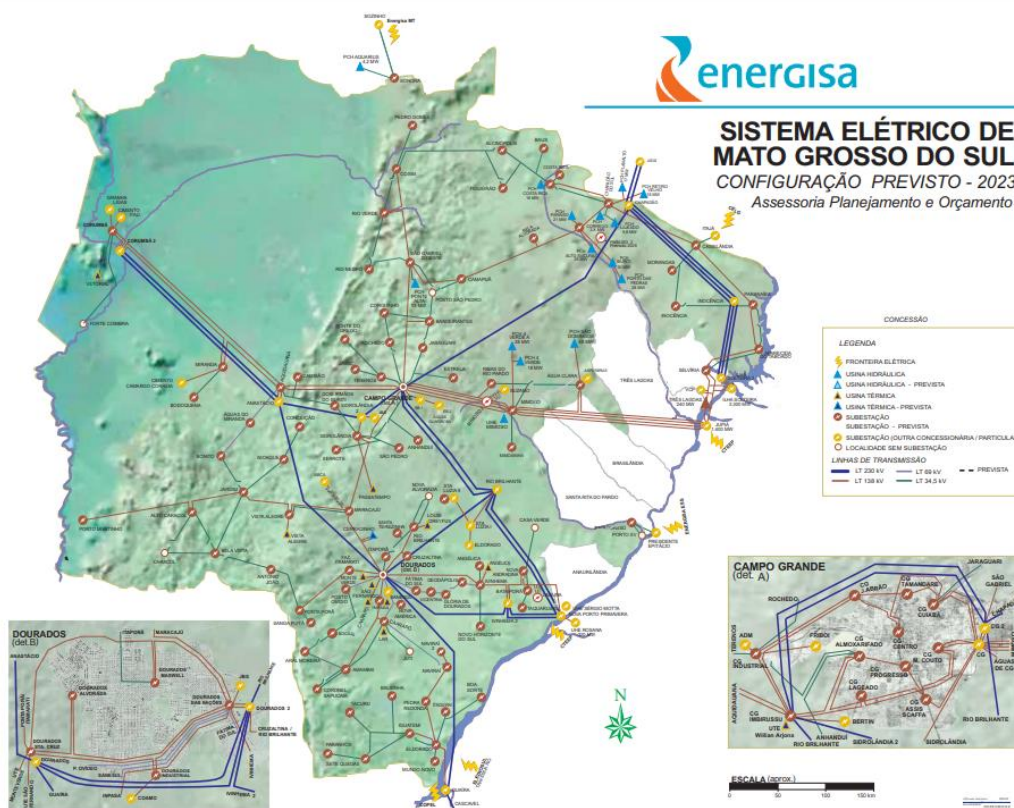

A Figura 2 ilustra, em azul, as áreas afetadas pelo evento climático.

Figura 2 - Municípios com as áreas afetadas em azul.



Os municípios afetados pelo evento climático que tiveram expurgo por situação de emergência, encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1 - Resumo dos Municípios.

Código do Evento	Municípios Afetados
20231003	Água Clara
20231003	Alcinópolis
20231003	Amambai
20231003	Anastacio
20231003	Angelica
20231003	Antonio Joao
20231003	Aparecida do Taboado

Código do Evento	Municípios Afetados
20231003	Aquidauana
20231003	Aral Moreira
20231003	Bandeirantes
20231003	Bataguassu
20231003	Batayporã
20231003	Bela Vista
20231003	Bodoquena
20231003	Bonito
20231003	Caarapó
20231003	Camapuã
20231003	Campo Grande
20231003	Caracol
20231003	Cassilândia
20231003	Chapadão do Sul
20231003	Corguinho
20231003	Coronel Sapucaia
20231003	Corumbá
20231003	Costa Rica
20231003	Coxim
20231003	Deodapolis
20231003	Dois Irmãos do Buriti
20231003	Dourados
20231003	Eldorado
20231003	Fátima do Sul
20231003	Figueirão
20231003	Gloria de Dourados
20231003	Guia Lopes da Laguna
20231003	Iguatemi
20231003	Inocência
20231003	Itaporã
20231003	Itaquirai
20231003	Ivinhema
20231003	Japorã
20231003	Jaraguari
20231003	Jardim
20231003	Jatei
20231003	Juti
20231003	Ladário
20231003	Laguna Caarapa
20231003	Maracaju
20231003	Miranda
20231003	Mundo Novo

Código do Evento	Municípios Afetados
20231003	Naviraí
20231003	Nioaque
20231003	Nova Alvorada do Sul
20231003	Nova Andradina
20231003	Novo Horizonte do Sul
20231003	Paraisópolis
20231003	Paranaíba
20231003	Paranhos
20231003	Pedro Gomes
20231003	Ponta Porã
20231003	Porto Murtinho
20231003	Ribas do Rio Pardo
20231003	Rio Brilhante
20231003	Rio Negro
20231003	Rio Verde Mato Grosso
20231003	Rochedo
20231003	São Gabriel do Oeste
20231003	Sete Quedas
20231003	Sidrolândia
20231003	Sonora
20231003	Tacuru
20231003	Taquarussu
20231003	Terenos
20231003	Vicentina

A Tabela 2 apresenta o resumo dos documentos utilizados para o expurgo.

Tabela 2 - Resumo dos documentos utilizados para os expurgos.

Código do Evento	Documento	Resumo	Código COBRADE
20231003	Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 12/10/23 a 21/10/23 na Área de Atuação da Energisa - MS.	O evento que ocorreu entre 02/09 e 09/09/2023 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por banda de nebulosidade convectiva associada a um sistema frontal atuando no estado do Mato Grosso do Sul.	1.3.1.2.0

Como resultado do evento ocorrido, seguem na tabela abaixo as subestações afetadas, completa ou parcialmente.

Tabela 3 - Subestações afetadas por situação de emergência.

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231003	Alcinópolis	ALC01
20231003	Alto Caracol	ACA51
20231003	Amambai	AMA03
20231003	Amambai	AMA02
20231003	Amambai	AMA52
20231003	Amambai	AMA51
20231003	Amambai	AMA01
20231003	Angélica	ANG01
20231003	Angélica	ANG02
20231003	Anhanduí	ANH01
20231003	Antônio João	AJO51
20231003	Antônio João	AJO01
20231003	Antônio João	AJO52
20231003	Aparecida do Taboado	ATA03
20231003	Aparecida do Taboado	ATA52
20231003	Aparecida do Taboado	ATA51
20231003	Aparecida do Taboado	ATA04
20231003	Aparecida do Taboado	ATA02
20231003	Aquidauana	AQU04
20231003	Aquidauana	AQU51
20231003	Aquidauana	AQU03
20231003	Aquidauana	AQU01
20231003	Aquidauana	AQU05
20231003	Aquidauana	AQU02
20231003	Balsinha	BAL02
20231003	Balsinha	BAL01
20231003	Bandeirantes	BAN52
20231003	Bandeirantes	BAN51
20231003	Bandeirantes	BAN53
20231003	Bandeirantes	BAN01
20231003	Bataguassu	BAT02
20231003	Bataguassu	BAT01
20231003	Bataiporã	BAP02
20231003	Bataiporã	BAP01
20231003	Baús	BAU01
20231003	Bela Alvorada	BAV52
20231003	Bela Alvorada	BAV51

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231003	Bela Vista	BVI01
20231003	Bela Vista	BVI51
20231003	Bela Vista	BVI02
20231003	Boa Sorte	BSO02
20231003	Boa Sorte	BSO01
20231003	Bocajá	BOC01
20231003	Bodoquena	BOD01
20231003	Bodoquena	BOD51
20231003	Bonito	BON01
20231003	Bonito	BON51
20231003	Bonito	BON52
20231003	Bonito	BON02
20231003	Caarapó	CAA51
20231003	Caarapó	CAA52
20231003	Caarapó	CAA02
20231003	Caarapó	CAA01
20231003	Camapuã	CAM52
20231003	Camapuã	CAM51
20231003	Camapuã	CAM01
20231003	Camapuã	CAM02
20231003	Camisão	CMS01
20231003	Campo Grande Almojarifado	CGA01
20231003	Campo Grande Almojarifado	CGA03
20231003	Campo Grande Almojarifado	CGA04
20231003	Campo Grande Almojarifado	CGA09
20231003	Campo Grande Almojarifado	CGA05
20231003	Campo Grande Almojarifado	CGA51
20231003	Campo Grande Almojarifado	CGA08
20231003	Campo Grande Almojarifado	CGA11
20231003	Campo Grande Almojarifado	CGA12
20231003	Campo Grande Almojarifado	CGA07
20231003	Campo Grande Assis Scaffa	CGS03
20231003	Campo Grande Assis Scaffa	CGS06

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231003	Campo Grande Assis Scaffa	CGS04
20231003	Campo Grande Assis Scaffa	CGS01
20231003	Campo Grande Assis Scaffa	CGS09
20231003	Campo Grande Assis Scaffa	CGS08
20231003	Campo Grande Assis Scaffa	CGS05
20231003	Campo Grande Assis Scaffa	CGS07
20231003	Campo Grande Centro	CGC09
20231003	Campo Grande Centro	CGC14
20231003	Campo Grande Centro	CGC13
20231003	Campo Grande Centro	CGC02
20231003	Campo Grande Centro	CGC03
20231003	Campo Grande Centro	CGC15
20231003	Campo Grande Centro	CGC16
20231003	Campo Grande Cuiabá	CGB06
20231003	Campo Grande Cuiabá	CGB01
20231003	Campo Grande Cuiabá	CGB07
20231003	Campo Grande Cuiabá	CGB04
20231003	Campo Grande Cuiabá	CGB51
20231003	Campo Grande Cuiabá	CGB02
20231003	Campo Grande Cuiabá	CGB11
20231003	Campo Grande Cuiabá	CGB08
20231003	Campo Grande Cuiabá	CGB09
20231003	Campo Grande Industrial	CGD03
20231003	Campo Grande Industrial	CGD53
20231003	Campo Grande Industrial	CGD02
20231003	Campo Grande Industrial	CGD01
20231003	Campo Grande Industrial	CGD52
20231003	Campo Grande José Abrão	CGJ06
20231003	Campo Grande José Abrão	CGJ01
20231003	Campo Grande José Abrão	CGJ03
20231003	Campo Grande José Abrão	CGJ07
20231003	Campo Grande José Abrão	CGJ02
20231003	Campo Grande José Abrão	CGJ05
20231003	Campo Grande José Abrão	CGJ04
20231003	Campo Grande Lageado	CGL02
20231003	Campo Grande Lageado	CGL08
20231003	Campo Grande Lageado	CGL07
20231003	Campo Grande Lageado	CGL01
20231003	Campo Grande Lageado	CGL06
20231003	Campo Grande Lageado	CGL09
20231003	Campo Grande Lageado	CGL03

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231003	Campo Grande Miguel Couto	CGM06
20231003	Campo Grande Miguel Couto	CGM01
20231003	Campo Grande Miguel Couto	CGM03
20231003	Campo Grande Miguel Couto	CGM15
20231003	Campo Grande Miguel Couto	CGM12
20231003	Campo Grande Miguel Couto	CGM02
20231003	Campo Grande Miguel Couto	CGM16
20231003	Campo Grande Miguel Couto	CGM11
20231003	Campo Grande Miguel Couto	CGM17
20231003	Campo Grande Miguel Couto	CGM14
20231003	Campo Grande Miguel Couto	CGM13
20231003	Campo Grande Miguel Couto	CGM07
20231003	Campo Grande Miguel Couto	CGM05
20231003	Campo Grande Miguel Couto	CGM08
20231003	Campo Grande Miguel Couto	CGM09
20231003	Campo Grande Progresso	CGP10
20231003	Campo Grande Progresso	CGP01
20231003	Campo Grande Progresso	CGP11
20231003	Campo Grande Progresso	CGP05
20231003	Campo Grande Progresso	CGP12
20231003	Campo Grande Tamandaré	CGT05
20231003	Campo Grande Tamandaré	CGT06
20231003	Campo Grande Tamandaré	CGT02
20231003	Campo Grande Tamandaré	CGT03
20231003	Campo Grande Tamandaré	CGT01
20231003	Campo Grande Tamandaré	CGT04
20231003	Cassilândia	CAS02
20231003	Cassilândia	CAS03
20231003	Cassilândia	CAS01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231003	Chapadão do Sul	CSU51
20231003	Chapadão do Sul	CSU53
20231003	Chapadão do Sul	CSU52
20231003	Chapadão do Sul	CSU02
20231003	Chapadão do Sul	CSU01
20231003	Conceição	CON01
20231003	Corguinho	COG01
20231003	Coronel Sapucaia	CSA01
20231003	Corumbá	COR03
20231003	Corumbá	COR08
20231003	Corumbá	COR52
20231003	Corumbá	COR02
20231003	Corumbá	COR01
20231003	Corumbá	COR04
20231003	Corumbá	COR09
20231003	Costa Rica	CRI01
20231003	Costa Rica	CRI02
20231003	Coxim	COX52
20231003	Coxim	COX01
20231003	Coxim	COX04
20231003	Coxim	COX53
20231003	Coxim	COX03
20231003	Coxim	COX02
20231003	Coxim	COX51
20231003	Cruzaltina	CRU03
20231003	Cruzaltina	CRU02
20231003	Cruzaltina	CRU01
20231003	Deodápolis	DEO01
20231003	Deodápolis	DEO03
20231003	Dois Irmãos do Buriti	DIB01
20231003	Dourados Alvorada	DOA02
20231003	Dourados Alvorada	DOA06
20231003	Dourados Alvorada	DOA04
20231003	Dourados Alvorada	DOA01
20231003	Dourados Alvorada	DOA03
20231003	Dourados Alvorada	DOA05
20231003	Dourados Alvorada	DOA07
20231003	Dourados Industrial	DOI02
20231003	Dourados Industrial	DOI03
20231003	Dourados Industrial	DOI04
20231003	Dourados Industrial	DOI06
20231003	Dourados Industrial	DOI05

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231003	Dourados Industrial	DOI01
20231003	Dourados Maxwell	DOM01
20231003	Dourados Maxwell	DOM03
20231003	Dourados Maxwell	DOM04
20231003	Dourados Maxwell	DOM52
20231003	Dourados Maxwell	DOM07
20231003	Dourados Maxwell	DOM08
20231003	Dourados Maxwell	DOM05
20231003	Dourados Maxwell	DOM09
20231003	Dourados Maxwell	DOM51
20231003	Dourados Maxwell	DOM02
20231003	Dourados das Nações	DOD05
20231003	Dourados das Nações	DOD01
20231003	Dourados das Nações	DOD02
20231003	Dourados das Nações	DOD03
20231003	Dourados das Nações	DOD04
20231003	Eldorado	ELD01
20231003	Eldorado	ELD02
20231003	Eldorado	ELD53
20231003	Estrela	EST01
20231003	Estrela	EST02
20231003	Fazenda Itamarati	FIT51
20231003	Fazenda Itamarati	FIT54
20231003	Fazenda Itamarati	FIT55
20231003	Fazenda Itamarati	FIT53
20231003	Fazenda Itamarati	FIT52
20231003	Figueirão	FIG01
20231003	Fátima do Sul	FSU02
20231003	Fátima do Sul	FSU01
20231003	Glória de Dourados	GDO02
20231003	Glória de Dourados	GDO01
20231003	Iguatemi	IGU53
20231003	Iguatemi	IGU51
20231003	Iguatemi	IGU01
20231003	Iguatemi	IGU52
20231003	Inocência	INO01
20231003	Itaporã	ITA01
20231003	Itaporã	ITA52
20231003	Itaquiraí	ITQ02
20231003	Itaquiraí	ITQ01
20231003	Ivinhema	IVI03
20231003	Ivinhema	IVI01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231003	Ivinhema	IVI02
20231003	Ivinhema	IVI52
20231003	Jamic	JAM51
20231003	Jamic	JAM01
20231003	Jaraguari	JAG01
20231003	Jardim	JAR53
20231003	Jardim	JAR02
20231003	Jardim	JAR04
20231003	Jardim	JAR01
20231003	Jardim	JAR54
20231003	Jardim	JAR52
20231003	Jardim	JAR03
20231003	Maracajú	MAR53
20231003	Maracajú	MAR52
20231003	Maracajú	MAR02
20231003	Maracajú	MAR51
20231003	Maracajú	MAR03
20231003	Maracajú	MAR01
20231003	Mimosinha	MIS01
20231003	Mimoso	MIM51
20231003	Mimoso	MIM01
20231003	Miranda	MIR52
20231003	Miranda	MIR02
20231003	Miranda	MIR01
20231003	Miranda	MIR51
20231003	Morangas	MOG02
20231003	Morangas	MOG01
20231003	Mundo Novo	MNO02
20231003	Mundo Novo	MNO01
20231003	Naviraí	NAV03
20231003	Naviraí	NAV02
20231003	Naviraí	NAV01
20231003	Naviraí	NAV04
20231003	Naviraí	NAV06
20231003	Naviraí	NAV05
20231003	Nioaque	NIO01
20231003	Nioaque	NIO51
20231003	Nioaque	NIO02
20231003	Nova América	NAM01
20231003	Nova América	NAM02
20231003	Nova Andradina	NAN51
20231003	Nova Andradina	NAN02

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231003	Nova Andradina	NAN01
20231003	Nova Andradina	NAN52
20231003	Novo Horizonte do Sul	NHS01
20231003	PCH Costa Rica	CRH53
20231003	PCH Costa Rica	CRH51
20231003	Paranaíba	PAR01
20231003	Paranaíba	PAR52
20231003	Paranaíba	PAR51
20231003	Paranaíba	PAR05
20231003	Paranaíba	PAR02
20231003	Paranaíba	PAR04
20231003	Pedro Gomes	PGO01
20231003	Ponta Porã Estoril	PPE52
20231003	Ponta Porã Estoril	PPE03
20231003	Ponta Porã Estoril	PPE01
20231003	Ponta Porã Estoril	PPE05
20231003	Ponta Porã Estoril	PPE06
20231003	Ponta Porã Estoril	PPE02
20231003	Ponta Porã Estoril	PPE55
20231003	Ponta Porã Estoril	PPE54
20231003	Ponte do Grego	PGR02
20231003	Ponte do Grego	PGR01
20231003	Porto Murinho	PMU02
20231003	Porto Murinho	PMU01
20231003	Posto Ovídeo	POV51
20231003	Posto Ovídeo	POV52
20231003	Posto Ovídeo	POV53
20231003	Posto Ovídeo	POV55
20231003	Posto Ovídeo	POV54
20231003	Presidente Epitácio	PEP52
20231003	Ribas do Rio Pardo	RRP01
20231003	Ribas do Rio Pardo	RRP02
20231003	Ribas do Rio Pardo	RRP52
20231003	Rio Brilhante	RBR51
20231003	Rio Brilhante	RBR53
20231003	Rio Brilhante	RBR52
20231003	Rio Brilhante	RBR01
20231003	Rio Brilhante	RBR02
20231003	Rio Negro	RNE01
20231003	Rio Verde	RVE02
20231003	Rio Verde	RVE01
20231003	Rio Verde	RVE52

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231003	Rio Verde	RVE51
20231003	Rochedo	ROC01
20231003	Sanga Puitã	SPU01
20231003	Sanga Puitã	SPU02
20231003	Santa Luzia 2	SLD52
20231003	Santa Luzia 2	SLD51
20231003	Serrote	SET01
20231003	Serrote	SET02
20231003	Sete Quedas	SQU01
20231003	Sete Quedas	SQU51
20231003	Sidrolândia	SIA01
20231003	Sidrolândia	SIA52
20231003	Sidrolândia	SIA53
20231003	Sidrolândia	SIA03
20231003	Sidrolândia	SIA51
20231003	Sonora	SON02
20231003	Sonora	SON01
20231003	São Gabriel do Oeste	SGO02
20231003	São Gabriel do Oeste	SGO03
20231003	São Gabriel do Oeste	SGO51
20231003	São Gabriel do Oeste	SGO52
20231003	São Gabriel do Oeste	SGO01
20231003	São Pedro	SPE02
20231003	São Pedro	SPE01
20231003	Taquarussu	TAQ01
20231003	Terenos	TER02
20231003	Terenos	TER52
20231003	Terenos	TER01
20231003	Terenos	TER51
20231003	Vicentina	VIC02
20231003	Vicentina	VIC01
20231003	Vista Alegre	VAG51
20231003	Vista Alegre	VAG52
20231003	Vista Alegre	VAG53
20231003	Vista Alegre	VAG54
20231003	Água Clara	ACL01
20231003	Água Clara	ACL02
20231003	Água Clara	ACL51
20231003	Águas do Miranda	AMI02
20231003	Águas do Miranda	AMI01

IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS

As condições climáticas adversas que permearam a área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul resultaram em extensos danos a rede de distribuição, entre os quais foram registrados:

- Recomposição automática do sistema (Self-Healing);
- Reparo de cabos partidos;
- Retirada de galhos de árvores e demais objetos estranhos da rede;
- Retirada e substituição de postes quebrados ou tombados;
- Retirada e substituição de transformadores MT/BT queimados e avariados;
- Reparo de chaves fusíveis danificadas;
- Substituição de elos queimados;
- Substituição e reparo de para-raios;
- Reparo e substituição de cruzetas;
- Reparo e substituição de isoladores;
- Reparo em ramais de ligação;
- Reaperto e substituição de conexões;
- Reparo e substituição de jumpers e;
- Reparo em religadores.

A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo do impacto do evento no sistema elétrico conforme a classe e causa das ordens associadas.

Tabela 4 – Impacto dos eventos no sistema elétrico.

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20231003	C020-(GT)	C035-Ventos Fortes	4
20231003	C190-(D)-Trafo	C184-Ventos Fortes	231
20231003	C190-(D)-Trafo	C187-Descarga Atmosférica	260
20231003	C190-(D)-Trafo	C188-Árvore/Galhos	62
20231003	C190-(D)-Trafo	C199-Queimado Por DAT	45
20231003	C210-(D)-Estai	C216-Ventos Fortes	10
20231003	C220-(D)-Isolador	C226-Árvore/Galhos	1
20231003	C220-(D)-Isolador	C227-Descarga Atmosférica	8
20231003	C220-(D)-Isolador	C228-Ventos Fortes	2
20231003	C230-(D)-Cruzeta	C234-Árvore/Galhos	2
20231003	C230-(D)-Cruzeta	C235-Descarga Atmosférica	3
20231003	C230-(D)-Cruzeta	C236-Ventos Fortes	19
20231003	C250-(D)-Poste	C246-Ventos Fortes	154

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20231003	C250-(D)-Poste	C247-Árvore/Galhos	5
20231003	C250-(D)-Poste	C248-Descarga Atmosférica	1
20231003	C270-(D)-Condutor	C330-Árvore/Galhos	143
20231003	C270-(D)-Condutor	C331-Descarga Atmosférica	149
20231003	C270-(D)-Condutor	C332-Inundação	5
20231003	C270-(D)-Condutor	C333-Ventos Fortes	373
20231003	C320-(D)-Conexão	C334-Árvore/Galhos	7
20231003	C320-(D)-Conexão	C335-Descarga Atmosférica	20
20231003	C320-(D)-Conexão	C336-Ventos Fortes	62
20231003	C380-(D)-Chave Faca	C386-Descarga Atmosférica	9
20231003	C390-(D)-Chave Fusível	C471-Árvore/Galhos	120
20231003	C390-(D)-Chave Fusível	C472-Descarga Atmosférica	951
20231003	C390-(D)-Chave Fusível	C473-Inundação	1
20231003	C390-(D)-Chave Fusível	C474-Ventos Fortes	622
20231003	C460-(D)-Religador	C466-Árvore/Galhos	2
20231003	C460-(D)-Religador	C467-Descarga Atmosférica	51
20231003	C460-(D)-Religador	C469-Ventos Fortes	43
20231003	C580-UC-Ramal de Ligação	C583-Árvore no Ramal	59
20231003	C580-UC-Ramal de Ligação	C587-Ramal Partido por Vento	75
20231003	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C811-Descarga Atmosférica	17
20231003	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C812-Ventos Fortes	9
20231003	C930-(D)-Chave SEC	C496-Descarga Atmosférica	1

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontrados no Anexo I.

A Tabela 5 contém a data da primeira interrupção e da última restauração para o evento caracterizado como situação de emergência.

Tabela 5 – Data e hora do início da primeira interrupção e término da última interrupção.

Código do Evento	Data e hora do início da primeira interrupção	Data e hora do término da última interrupção
20231003	12/10/2023 11:20:00	24/10/2023 16:15:00

A quantidade de clientes afetados e o volume de interrupções para o evento pode ser encontrada na Tabela 6.

Tabela 6 – Clientes afetados.

Código do Evento	Clientes afetados	Quantidade de interrupções
20231003	193.549	254.786

A quantidade de clientes afetados corresponde ao número de clientes distintos que tiveram pelo menos uma interrupção no período considerado. A quantidade de interrupções corresponde ao somatório de interrupções dos clientes afetados.

A duração média de interrupção encontra-se na Tabela 7, assim como o tempo de restabelecimento da falta de energia de maior duração para o evento.

Tabela 7 – Duração média e mais longa das interrupções.

Código do Evento	Duração média das interrupções(min)	Interrupção mais longa (min)
20231003	227,20	7.142

A duração média das interrupções corresponde à média das interrupções de cada consumidor afetado durante o evento. A interrupção mais longa corresponde a duração máxima de interrupção ocorrida durante o evento.

Constatou-se no evento climático a ultrapassagem do limite do indicador CHI (consumidor hora interrompido).

O limite é calculado conforme a equação a seguir:

$$2.612 \cdot N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Para a EMS, tem-se 1.092.489 faturados e atendidos em BT ou MT no mês de outubro de 2022. Portanto, o limite de CHI para 2023 é **339.171,34**.

$$\text{Limite de CHI} = 2.612 \cdot N^{0,35}$$

$$\text{Limite de CHI} = 2.612 \times 1.092.489^{0,35}$$

$$\text{Limite de CHI} = 339.171,34$$

Tabela 8, encontra-se o somatório das interrupções, em hora e décimo de hora.

Tabela 8 - Duração das interrupções.

Código do Evento	Consumidor hora interrompidos
20231003	933.983,64

Na Tabela 9, encontram-se as quantidades de efetivos de equipes disponibilizadas durante os dias do evento.

Tabela 9 – Efetivo de equipes.

Código do Evento	Efetivo médio durante os dias dos eventos	Efetivo no dia mais crítico dos eventos
20231003	276,4	384

Na Tabela 10, encontram-se os tempos de atendimento realizados durante o evento.

Tabela 10 – Tempos de atendimento.

Código do Evento	Tempo médio de preparo	Tempo médio de deslocamento	Tempo médio de execução	Tempo médio de atendimento
20231003	286,68	40,53	168,48	495,68

EVIDÊNCIAS

MATO GROSSO DO SUL




Tempo muda com chegada de chuva, granizo e vento forte em várias cidades de MS

Em Campo Grande, alguns bairros já estão sem energia. Em Dourados, caçador de tempestades fez registros do início do temporal que deixou 12 bairros sem luz.

Por José Câmara, g1 MS

19/10/2023 14h56 · Atualizado há 2 meses

Várias cidades de Mato Grosso do Sul sentiram a mudança climática na tarde desta quinta-feira (19). Alguns municípios, moradores registraram quedas de granizos e chuva forte. **Assista ao vídeo acima.**

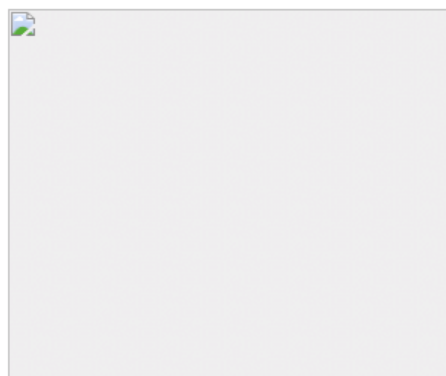

Depois de vários de dias de calor intenso, a chuva chegou ao estado, mas não deu trégua para o clima mais quente. Em **Campo Grande**, a água começou a cair por volta das 12h30.

Em alguns pontos da capital foram registradas quedas de granizo e vento muito forte. No bairro Santa Emília, próximo à Escola Municipal Maria Tereza Rodrigues, as ruas ficaram alagadas com poucos minutos de chuva. **Veja o vídeo mais acima.**



Chuva foi registrada em Dourados. — Foto: Maycon Zanata/Reprodução

Em Dourados, 12 bairros ficaram sem energia. A chuva começou no fim da tarde e deixou a cidade embaixo d'água. O calor em excesso, umidade sobre e proximidade com baixa pressão atmosférica no Paraguai produziram as nuvens carregadas.

O caçador de tempestades, Maycon Zanata fez diversos registros da tempestade em Dourados. Antes da chuva, muita poeira foi levantada pelo vento. **O fotógrafo divulgou os registros nas redes sociais.**


Fonte: <https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2023/10/19/tempo-muda-com-chegada-de-chuva-granizo-e-vento-forte-em-varias-cidades-de-ms.ghtml>

Cotidiano

Chuva forte atinge Campo Grande e derruba poste de energia na Avenida Duque de Caxias

Região está com semáforos desligados e outros bairros estão sem energia elétrica

Aline Machado e Priscilla Peres | 19/10/2023 - 13:07

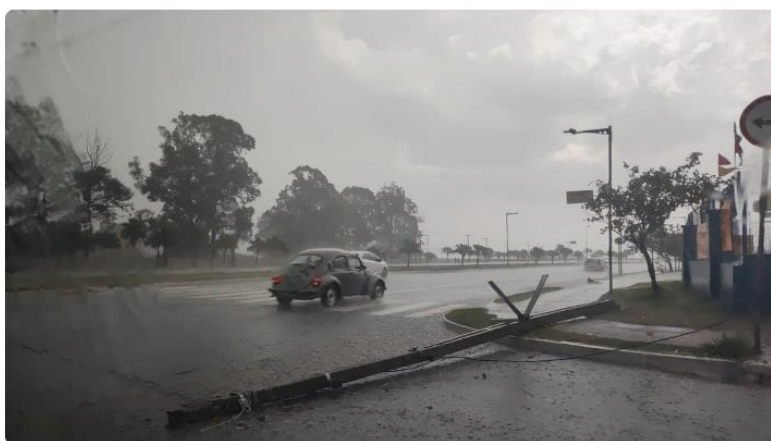

Poste caído (Foto: Aline Machado, Midiamax)

Chove forte em Campo Grande nesta quinta-feira (19), com queda de granizo e vendaval em algumas regiões da cidade. Na Avenida Duque de Caxias, um poste caiu com a força do temporal e a região está sem energia elétrica.

Últimas notícias

Sem Categoria

Governo paga R\$ 95 milhões em diárias para ter mais policiais

Política

Câmara aprova pedido de comissão e vereadora é afastada por 90 dias em...

Fonte: <https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2023/temporal-atinge-campo-grande-e-derruba-poste-de-energia-na-avenida-duque-de-caxias/>

Temporal derrubou árvores, encheu ruas, alagou posto de saúde e suspendeu aulas

Além disso, ao menos 27 bairros em todas as regiões de Campo Grande tiveram problema de energia elétrica

Por Gabriel de Matos | 19/10/2023 17:44

Avenida Duque de Caxias - Na Avenida Duque de Caxias, estruturas da Base Aérea de Campo Grande foram afetadas. Uma árvore de grande porte foi arrancada do chão pela força dos ventos e da chuva. A portaria e o muro foram atingidos. Além disso, em frente ao local da árvore, um poste com fios de telefonia também foi derrubado.

Os fios ficaram em contato com a Avenida Duque de Caxias. Faixas de propaganda de um supermercado atacadista foram arrancadas. O semáforo que orienta o trânsito no cruzamento da Rua Itatiaia com a avenida ficou desligado.



Trevo Imbirussu - No Trevo Imbirussu, que é importante ligação na região oeste de Campo Grande, uma árvore também de grande porte caiu e atrapalhou o trânsito. O trevo conecta as Avenidas Marechal Deodoro, Manoel da Costa Lima, Rua Bandeirantes e Rua Brilhante.

Rua Araras - Na Rua Araras, no bairro São Francisco, uma árvore de grande porte teve alguns galhos caídos. A via está com passagem parcialmente comprometida por conta da vegetação. Já na Rua Fernando de Noronha com a Avenida Tamandaré, a situação encontrada é um semáforo piscando de forma intermitente.



Rua 'virou' rio - Uma cena comum no Parque Residencial União se repetiu durante a rápida chuva que atingiu a Capital na tarde desta quinta-feira (19). Com a falta de escoamento, a Rua Maria Carlota se transformou em um verdadeiro rio, causando transtornos aos moradores que há anos enfrentam alagamentos recorrentes.



Bairros sem luz - Conforme informações repassadas pela concessionária de energia elétrica, Energisa, ao menos 27 bairros foram afetados com falta de energia elétrica. São eles: Caiçara, Jardim Tijuca, Jardim Leblon, São Francisco, Parque Residencial União, Vila Taveiropolis, Vila Nasser, Jardim Dos Estados, Portal Caiobá, Vila Sobrinho, Centro, Santo Amaro, Guanandi, Conjunto José Abrão, Cabreúva, Vila Piratininga, Conjunto Aero Rancho, Jardim São Conrado, Jardim Seminário, Universitário, Vila Jacy, Vila Nova Campo Grande, Coopavila II, Vila Bandeirante, Vila Santo Antonio, Jardim Jockey Club, Jardim Panamá e Vila Planalto.

Confira a galeria de imagens:



Fonte: <https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/temporal-derrubou-arvores-encheu-ruas-alagou-posto-de-saude-e-suspendeu-aulas>

Chuva de granizo derruba árvores e deixa Deam no escuro em Campo Grande

Pancadas de chuva com raios ainda podem ocorrer nessas regiões até à noite, segundo a meteorologia

Por: Adriano Fernandes

2 min de leitura

19/10/2023 14:15 Atualizada em 19/10/2023 17:24

0 Comentários

Acessibilidade  

Compartilhe agora!      

Acompanhada de granizo e ventos fortes, chuva passageira, mas intensa causou transtornos, em Campo Grande, no começo da tarde desta quinta-feira (19). Por conta do temporal, semáforos ficaram intermitentes, árvores vieram abaixo e falta luz até na Casa da Mulher Brasileira. Por conta da falta de energia, coletiva de imprensa marcada para esta tarde foi cancelada.



Fonte: <https://primeirapagina.com.br/tempo/chuva-de-granizo-derruba-arvores-e-deixa-deam-no-escuro-em-campo-grande/>

Fotos dos impactos da contingência Campo Grande dia 19/10/2023




Fonte: ENERGISA MS

Fotos dos impactos da contingência Campo Grande dia 19/10/2023



Fonte: ENERGISA MS

Fotos dos impactos da contingência Campo Grande dia 19/10/2023

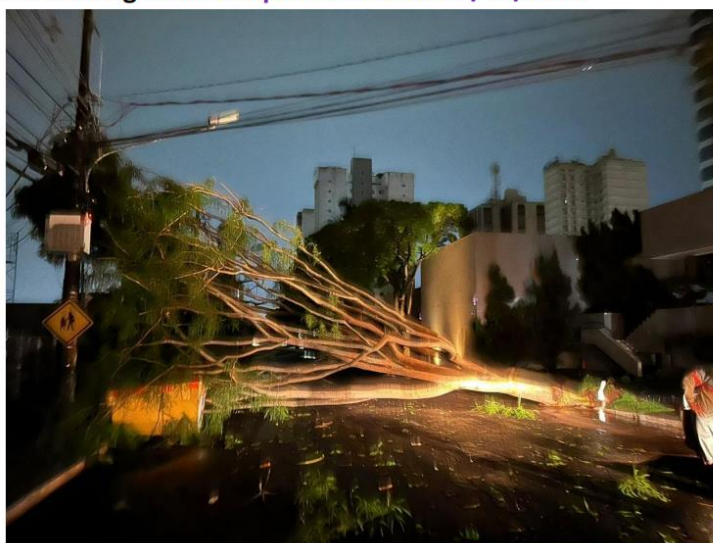

Fonte: ENERGISA MS

Fotos dos impactos da contingência Campo Grande dia 19/10/2023



Fonte: ENERGISA MS

Fotos dos impactos da contingência Campo Grande dia 19/10/2023



Fonte: ENERGISA MS

Fotos dos impactos da contingência Campo Grande dia 19/10/2023



Fonte: ENERGISA MS

Fotos dos impactos da contingência Dourados dia 19/10/2023



Fonte: ENERGISA MS

Fotos dos impactos da contingência Dourados dia 19/10/2023



Fonte: ENERGISA MS

Fotos dos impactos da contingência Dourados dia 19/10/2023



Fonte: ENERGISA MS

Fotos dos impactos da contingência Dourados dia 19/10/2023



Fonte: ENERGISA MS

ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados

Alimentador – linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

Condutor de energia – é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

Transformador – é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

Chave fusível – é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

Chave faca – é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

Disjuntor – é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuitos.

Para-raios – são equipamentos protetores de linhas de transmissão e distribuição aéreas contra sobretensões causadas por manobras de chaves ou descargas atmosféricas.

Religadores automáticos – são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

Isoladores – são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas, capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Eletricamente, exercem a função de isolar os condutores, submetidos a uma diferença de potencial em relação terra (estrutura suporte) ou em relação a um outro condutor de fase.

Ramal de ligação - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

Relação de Ocorrências Expurgáveis

Segue abaixo a relação das ordens expurgadas para o evento climático 20231003 de outubro de 2023.

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5474104	TD(662642)	Transformador Distribuição	2	5,17	10,34
20231003	5474109	FU(16849)	Chave Fusível	1	4,70	4,70
20231003	5474110	TD(26652)	Transformador Distribuição	50	4,52	226,00
20231003	5474112	TD(14608)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20231003	5474119	TD(31839)	Transformador Distribuição	2	2,83	5,66
20231003	5474130	FU(20037)	Chave Fusível	23	1,78	40,94
20231003	5474141	TD(666974)	Transformador Distribuição	1	3,02	3,02
20231003	5474141	TD(666974)	Transformador Distribuição	60	3,02	181,20
20231003	5474150	FR(28104)	Chave Fusível Religadora	22	3,78	83,16
20231003	5474151	FR(9258)	Chave Fusível Religadora	22	6,47	142,34
20231003	5474152	TD(1163)	Transformador Distribuição	2	1,23	2,46
20231003	5474160	FU(21327)	Chave Fusível	1	4,35	4,35
20231003	5474161	TD(5876)	Transformador Distribuição	9	3,65	32,85
20231003	5474166	TD(38134)	Transformador Distribuição	1	1,53	1,53
20231003	5474170	TD(1162)	Transformador Distribuição	2	2,73	5,46
20231003	5474174	FU(41490)	Chave Fusível	3	20,65	61,95
20231003	5474175	TD(44285)	Transformador Distribuição	2	2,73	5,46
20231003	5474177	RD(7716)	Religador de Linha	12	1,52	18,24
20231003	5474177	RD(7716)	Religador de Linha	60	2,70	162,00

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5474177	RD(7716)	Religador de Linha	81	2,82	228,42
20231003	5474179	CF(35841)	Chave Faca	1	0,83	0,83
20231003	5474180	TD(38993)	Transformador Distribuição	2	2,67	5,34
20231003	5474183	TD(41372)	Transformador Distribuição	1	3,98	3,98
20231003	5474184	FU(36133)	Chave Fusível	17	2,03	34,51
20231003	5474186	TD(10447309)	Transformador Distribuição	1	1,37	1,37
20231003	5474191	FR(12702)	Chave Fusível Religadora	1	3,63	3,63
20231003	5474191	FR(12702)	Chave Fusível Religadora	23	3,63	83,49
20231003	5474194	FU(27368)	Chave Fusível	1	3,57	3,57
20231003	5474198	FR(9928)	Chave Fusível Religadora	74	3,22	238,28
20231003	5474200	TD(8828)	Transformador Distribuição	37	1,95	72,15
20231003	5474201	RD(749346)	Religador de Linha	2	0,88	1,76
20231003	5474201	RD(749346)	Religador de Linha	1443	0,88	1.269,84
20231003	5474201	RD(749346)	Religador de Linha	1498	0,88	1.318,24
20231003	5474201	RD(749346)	Religador de Linha	1	3,62	3,62
20231003	5474201	RD(749346)	Religador de Linha	18	3,62	65,16
20231003	5474201	CF(725006)	Chave Faca	1498	0,60	898,80
20231003	5474201	RRP01_RRP49501	Alimentador	27	0,68	18,36
20231003	5474201	RRP01_RRP49501	Alimentador	518	0,68	352,24
20231003	5474201	RRP01_RRP49501	Alimentador	1085	1,83	1.985,55

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5474201	RRP01_RRP49501	Alimentador	405	5,18	2.097,90
20231003	5474201	RD(667098)	Religador de Linha	93	0,20	18,60
20231003	5474208	TD(34098)	Transformador Distribuição	4	2,15	8,60
20231003	5474212	TD(23762)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20231003	5474220	TD(33194)	Transformador Distribuição	1	23,82	23,82
20231003	5474221	TD(747468)	Transformador Distribuição	78	5,28	411,84
20231003	5474238	TD(676135)	Transformador Distribuição	4	3,17	12,68
20231003	5474244	TD(21157)	Transformador Distribuição	1	2,38	2,38
20231003	5474246	TD(679099)	Transformador Distribuição	3	3,60	10,80
20231003	5474259	TD(24611)	Transformador Distribuição	11	2,98	32,78
20231003	5474259	TD(666974)	Transformador Distribuição	1	9,15	9,15
20231003	5474259	TD(666974)	Transformador Distribuição	60	9,15	549,00
20231003	5474287	TD(14649)	Transformador Distribuição	4	1,78	7,12
20231003	5474289	TD(669696)	Transformador Distribuição	31	4,22	130,82
20231003	5474296	FR(43516)	Chave Fusível Religadora	20	3,02	60,40
20231003	5474304	FU(750688)	Chave Fusível	1	3,48	3,48
20231003	5474305	RD(727063)	Religador de Linha	17	4,95	84,15
20231003	5474305	RD(727063)	Religador de Linha	51	5,23	266,73
20231003	5474319	PAR52_PAR59510	Alimentador	102	0,65	66,30
20231003	5474319	PAR52_PAR59510	Alimentador	10	0,80	8,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5474319	PAR52_PAR59510	Alimentador	10	7,70	77,00
20231003	5474319	RD(730236)	Religador de Linha	102	0,07	7,14
20231003	5474321	FR(22222)	Chave Fusível Religadora	10	18,78	187,80
20231003	5474326	FR(2777)	Chave Fusível Religadora	19	1,80	34,20
20231003	5474331	FU(3118)	Chave Fusível	28	0,63	17,64
20231003	5474341	TD(1420)	Transformador Distribuição	1	2,12	2,12
20231003	5474348	TD(679254)	Transformador Distribuição	2	25,08	50,16
20231003	5474355	TD(45335)	Transformador Distribuição	1	3,30	3,30
20231003	5474359	TD(44366)	Transformador Distribuição	5	4,62	23,10
20231003	5474363	FU(27422)	Chave Fusível	4	2,35	9,40
20231003	5474371	CE(760410)	Chave Seccionadora	798	13,98	11.156,04
20231003	5474372	TD(659008)	Transformador Distribuição	1	22,98	22,98
20231003	5474381	TD(23878)	Transformador Distribuição	1	17,87	17,87
20231003	5474389	FR(24375)	Chave Fusível Religadora	13	5,45	70,85
20231003	5474391	FU(683721)	Chave Fusível	5	7,72	38,60
20231003	5474391	FU(755395)	Chave Fusível	2	7,88	15,76
20231003	5474405	FU(17155)	Chave Fusível	5	4,25	21,25
20231003	5474408	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	1	3,63	3,63
20231003	5474408	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	34	3,63	123,42
20231003	5474413	FU(14648)	Chave Fusível	1	1,98	1,98

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5474415	FU(27041)	Chave Fusível	6	3,33	19,98
20231003	5474416	FR(18818)	Chave Fusível Religadora	9	1,85	16,65
20231003	5474418	FU(22181)	Chave Fusível	5	1,28	6,40
20231003	5474430	TD(38643)	Transformador Distribuição	4	2,98	11,92
20231003	5474436	TD(56276)	Transformador Distribuição	1	1,97	1,97
20231003	5474449	TD(10567)	Transformador Distribuição	85	1,27	107,95
20231003	5474468	TD(17418)	Transformador Distribuição	2	5,02	10,04
20231003	5474483	FU(36116)	Chave Fusível	1	14,62	14,62
20231003	5474495	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	33	2,17	71,61
20231003	5474499	TD(15977)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53
20231003	5474503	FU(10399)	Chave Fusível	15	10,90	163,50
20231003	5474508	FR(37102)	Chave Fusível Religadora	44	3,12	137,28
20231003	5474509	TD(33652)	Transformador Distribuição	1	1,68	1,68
20231003	5474525	TD(42099)	Transformador Distribuição	44	1,67	73,48
20231003	5474531	PE(12910302)	Ponto de conexão	1	6,67	6,67
20231003	5474532	TD(7861)	Transformador Distribuição	76	14,12	1.073,12
20231003	5474533	TD(23174)	Transformador Distribuição	1	9,15	9,15
20231003	5474536	FU(4668)	Chave Fusível	124	8,95	1.109,80
20231003	5474551	RD(727086)	Religador de Linha	62	0,08	4,96
20231003	5474554	RD(23430)	Religador de Linha	64	2,78	177,92

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5474554	RD(23430)	Religador de Linha	119	2,83	336,77
20231003	5474556	RD(20585437)	Religador de Linha	84	8,00	672,00
20231003	5474556	RD(20585437)	Religador de Linha	5	0,62	3,10
20231003	5474556	RD(20585437)	Religador de Linha	13	2,37	30,81
20231003	5474556	RD(20585437)	Religador de Linha	29	11,98	347,42
20231003	5474556	RD(20585437)	Religador de Linha	37	12,82	474,34
20231003	5474556	RD(20585437)	Religador de Linha	18	0,45	8,10
20231003	5474561	PE(18571803)	Ponto de conexão	1	4,92	4,92
20231003	5474561	TD(27783)	Transformador Distribuição	65	4,90	318,50
20231003	5474566	MAR52_MAR59517	Alimentador	53	0,92	48,76
20231003	5474566	MAR52_MAR59517	Alimentador	56	1,40	78,40
20231003	5474566	MAR52_MAR59517	Alimentador	5	3,63	18,15
20231003	5474570	TD(17761)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20231003	5474572	FU(48865720)	Chave Fusível	6	4,58	27,48
20231003	5474573	FU(25218)	Chave Fusível	4	4,33	17,32
20231003	5474578	FU(1644)	Chave Fusível	16	3,98	63,68
20231003	5474582	FU(37341)	Chave Fusível	4	9,08	36,32
20231003	5474588	PE(13224825)	Ponto de conexão	1	2,77	2,77
20231003	5474591	FU(24540)	Chave Fusível	2	5,87	11,74
20231003	5474602	TD(56588)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5474605	FU(21082)	Chave Fusível	1	4,63	4,63
20231003	5474605	FU(21082)	Chave Fusível	24	4,63	111,12
20231003	5474607	FU(21944)	Chave Fusível	3	2,40	7,20
20231003	5474615	TD(59995)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20231003	5474618	FU(27231)	Chave Fusível	2	3,53	7,06
20231003	5474621	FU(21869)	Chave Fusível	2	7,83	15,66
20231003	5474622	FU(22151)	Chave Fusível	3	8,13	24,39
20231003	5474627	FU(6750)	Chave Fusível	7	1,50	10,50
20231003	5474629	TD(660818)	Transformador Distribuição	1	8,27	8,27
20231003	5474632	TD(37382)	Transformador Distribuição	1	7,63	7,63
20231003	5474634	TD(1963)	Transformador Distribuição	1	4,52	4,52
20231003	5474638	TD(59755)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20231003	5474639	FR(25208)	Chave Fusível Religadora	4	2,97	11,88
20231003	5474644	TD(38414)	Transformador Distribuição	3	3,50	10,50
20231003	5474645	TD(40490)	Transformador Distribuição	2	1,13	2,26
20231003	5474648	FU(32273)	Chave Fusível	4	9,98	39,92
20231003	5474652	TD(57426)	Transformador Distribuição	1	1,90	1,90
20231003	5474652	TD(57426)	Transformador Distribuição	2	1,90	3,80
20231003	5474653	FU(37499)	Chave Fusível	1	3,63	3,63
20231003	5474653	FU(37499)	Chave Fusível	9	3,63	32,67

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5474657	TD(37577)	Transformador Distribuição	1	19,48	19,48
20231003	5474667	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	177	1,72	304,44
20231003	5474672	FR(1626)	Chave Fusível Religadora	5	0,70	3,50
20231003	5474680	FR(2533)	Chave Fusível Religadora	15	0,83	12,45
20231003	5474681	TD(696466)	Transformador Distribuição	5	2,22	11,10
20231003	5474687	FR(40231)	Chave Fusível Religadora	17	7,30	124,10
20231003	5474689	TD(17403)	Transformador Distribuição	1	4,37	4,37
20231003	5474695	TD(17558)	Transformador Distribuição	1	0,50	0,50
20231003	5474702	TD(42425)	Transformador Distribuição	2	7,40	14,80
20231003	5474710	TD(22504)	Transformador Distribuição	2	0,80	1,60
20231003	5474713	TD(17984)	Transformador Distribuição	1	8,05	8,05
20231003	5474716	TD(27326)	Transformador Distribuição	6	2,07	12,42
20231003	5474718	TD(22184)	Transformador Distribuição	1	1,47	1,47
20231003	5474719	FR(17373)	Chave Fusível Religadora	10	3,92	39,20
20231003	5474724	PE(14756376)	Ponto de conexão	2	0,65	1,30
20231003	5474736	TD(18383)	Transformador Distribuição	2	2,65	5,30
20231003	5474755	TD(54931)	Transformador Distribuição	1	4,05	4,05
20231003	5474757	FU(4849)	Chave Fusível	2	5,68	11,36
20231003	5474761	TD(672860)	Transformador Distribuição	1	1,67	1,67
20231003	5474764	TD(671537)	Transformador Distribuição	1	6,08	6,08

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5474765	FU(23996)	Chave Fusível	5	1,85	9,25
20231003	5474771	TD(1843)	Transformador Distribuição	2	2,57	5,14
20231003	5474778	TD(7462)	Transformador Distribuição	3	2,68	8,04
20231003	5474788	TD(674177)	Transformador Distribuição	5	3,95	19,75
20231003	5474790	TD(44086)	Transformador Distribuição	1	5,52	5,52
20231003	5474792	FR(757036)	Chave Fusível Religadora	10	2,33	23,30
20231003	5474806	FR(5955778)	Chave Fusível Religadora	37	7,00	259,00
20231003	5474808	TD(14766)	Transformador Distribuição	13	1,52	19,76
20231003	5474811	TD(15066)	Transformador Distribuição	1	3,20	3,20
20231003	5474813	TD(14237)	Transformador Distribuição	2	6,72	13,44
20231003	5474815	FR(37316)	Chave Fusível Religadora	61	2,85	173,85
20231003	5474819	RD(38320)	Religador de Linha	3	2,73	8,19
20231003	5474819	RD(38320)	Religador de Linha	96	2,73	262,08
20231003	5474856	TD(39266)	Transformador Distribuição	1	1,05	1,05
20231003	5474857	TD(34485)	Transformador Distribuição	2	1,38	2,76
20231003	5474878	TD(36296)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20231003	5474886	PE(207206940)	Ponto de conexão	1	3,48	3,48
20231003	5474893	TD(313769)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20231003	5474895	TD(31763)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20231003	5474898	FU(707176)	Chave Fusível	5	7,63	38,15

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5474899	[MT]PA(8862)	Alimentador	2	6,77	13,54
20231003	5474900	FU(26640)	Chave Fusível	10	1,28	12,80
20231003	5474910	FR(38361)	Chave Fusível Religadora	13	1,53	19,89
20231003	5474915	C 960566	Unidade Consumidora	1	3,73	3,73
20231003	5474921	TD(54054)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20231003	5474924	FR(19915)	Chave Fusível Religadora	11	13,83	152,13
20231003	5474950	FU(40668)	Chave Fusível	4	6,53	26,12
20231003	5474956	TD(1858)	Transformador Distribuição	3	5,17	15,51
20231003	5474957	TD(45520)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20231003	5474959	TD(59967)	Transformador Distribuição	2	3,02	6,04
20231003	5474960	TD(28480)	Transformador Distribuição	2	5,75	11,50
20231003	5474970	PE(14343461)	Ponto de conexão	1	2,45	2,45
20231003	5474992	FU(13154)	Chave Fusível	8	1,30	10,40
20231003	5475002	FU(19592)	Chave Fusível	1	3,48	3,48
20231003	5475010	TD(683991)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20231003	5475011	TD(34058)	Transformador Distribuição	1	6,30	6,30
20231003	5475017	TD(37532)	Transformador Distribuição	1	1,77	1,77
20231003	5475025	FR(35941)	Chave Fusível Religadora	57	20,62	1.175,34
20231003	5475028	TD(48838)	Transformador Distribuição	1	5,03	5,03
20231003	5475030	FU(11524)	Chave Fusível	71	1,47	104,37

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5475032	RD(7965)	Religador de Linha	66	2,23	147,18
20231003	5475032	RD(7965)	Religador de Linha	35	6,18	216,30
20231003	5475035	TD(52505)	Transformador Distribuição	1	2,33	2,33
20231003	5475041	TD(34220)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20231003	5475043	FR(2155)	Chave Fusível Religadora	19	1,13	21,47
20231003	5475044	TD(13699)	Transformador Distribuição	1	2,97	2,97
20231003	5475045	PE(211100031)	Ponto de conexão	1	5,90	5,90
20231003	5475053	FU(14265)	Chave Fusível	3	1,60	4,80
20231003	5475076	TD(1928)	Transformador Distribuição	1	10,47	10,47
20231003	5475078	FU(12864)	Chave Fusível	7	4,43	31,01
20231003	5475079	TD(47044)	Transformador Distribuição	4	2,33	9,32
20231003	5475090	FU(21868)	Chave Fusível	3	20,08	60,24
20231003	5475094	TD(33994)	Transformador Distribuição	1	5,35	5,35
20231003	5475098	TD(683653)	Transformador Distribuição	13	3,08	40,04
20231003	5475098	TD(683653)	Transformador Distribuição	36	3,08	110,88
20231003	5475114	TD(22657)	Transformador Distribuição	1	17,80	17,80
20231003	5475116	TD(78966669)	Transformador Distribuição	1	1,73	1,73
20231003	5475119	FU(12927)	Chave Fusível	2	1,35	2,70
20231003	5475128	TD(657256)	Transformador Distribuição	4	2,13	8,52
20231003	5475137	TD(705130)	Transformador Distribuição	1	15,15	15,15

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5475140	TD(9860)	Transformador Distribuição	41	2,07	84,87
20231003	5475143	TD(39027)	Transformador Distribuição	3	1,85	5,55
20231003	5475150	TD(30701)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25
20231003	5475152	TD(4214)	Transformador Distribuição	75	1,45	108,75
20231003	5475160	TD(26509)	Transformador Distribuição	64	1,43	91,52
20231003	5475170	RD(7361)	Religador de Linha	1	1,12	1,12
20231003	5475170	RD(7361)	Religador de Linha	178	1,12	199,36
20231003	5475170	RD(7361)	Religador de Linha	73	3,85	281,05
20231003	5475172	FU(35156)	Chave Fusível	3	1,53	4,59
20231003	5475172	FU(35156)	Chave Fusível	19	1,53	29,07
20231003	5475196	TD(25015)	Transformador Distribuição	1	23,70	23,70
20231003	5475201	TD(47267)	Transformador Distribuição	1	2,28	2,28
20231003	5475203	FU(10034)	Chave Fusível	9	8,08	72,72
20231003	5475208	FU(25301)	Chave Fusível	2	17,97	35,94
20231003	5475209	FU(39319)	Chave Fusível	3	2,88	8,64
20231003	5475214	FU(3629)	Chave Fusível	7	2,08	14,56
20231003	5475223	PE(19616764)	Ponto de conexão	1	3,00	3,00
20231003	5475241	TD(654972)	Transformador Distribuição	6	12,63	75,78
20231003	5475251	TD(29143)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17
20231003	5475260	FU(26592)	Chave Fusível	8	3,63	29,04

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5475285	TD(701549)	Transformador Distribuição	1	2,18	2,18
20231003	5475292	TD(674924)	Transformador Distribuição	1	14,68	14,68
20231003	5475302	TD(55810)	Transformador Distribuição	1	21,80	21,80
20231003	5475304	FU(39465)	Chave Fusível	1	7,20	14,40
20231003	5475304	FU(39465)	Chave Fusível	2	7,20	14,40
20231003	5475310	TD(34451)	Transformador Distribuição	1	13,50	13,50
20231003	5475320	FU(21396)	Chave Fusível	4	1,93	7,72
20231003	5475382	TD(683726)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25
20231003	5475389	TD(20230)	Transformador Distribuição	1	3,93	3,93
20231003	5475391	TD(37710)	Transformador Distribuição	1	6,58	6,58
20231003	5475394	TD(1843)	Transformador Distribuição	2	3,63	7,26
20231003	5475400	TD(59692)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57
20231003	5475403	TD(34516)	Transformador Distribuição	2	4,30	8,60
20231003	5475407	TD(15078)	Transformador Distribuição	2	2,57	5,14
20231003	5475412	FU(719758)	Chave Fusível	1	5,75	5,75
20231003	5475413	TD(689907)	Transformador Distribuição	5	3,02	15,10
20231003	5475416	TD(14379)	Transformador Distribuição	1	2,83	2,83
20231003	5475417	FR(3792)	Chave Fusível Religadora	21	3,18	66,78
20231003	5475419	TD(50936)	Transformador Distribuição	2	4,47	8,94
20231003	5475420	FU(10667)	Chave Fusível	3	2,70	8,10

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5475448	TD(12471)	Transformador Distribuição	41	3,17	129,97
20231003	5475453	TD(15821)	Transformador Distribuição	2	4,38	8,76
20231003	5475469	TD(674849)	Transformador Distribuição	1	4,47	4,47
20231003	5475473	FR(1649)	Chave Fusível Religadora	39	3,48	135,72
20231003	5475477	FU(7088)	Chave Fusível	2	0,78	1,56
20231003	5475480	TD(7225)	Transformador Distribuição	66	3,83	252,78
20231003	5475495	TD(683990)	Transformador Distribuição	3	5,43	16,29
20231003	5475499	FR(742427)	Chave Fusível Religadora	2	6,15	12,30
20231003	5475511	TD(682806)	Transformador Distribuição	1	0,78	0,78
20231003	5475515	TD(46953)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20231003	5475516	FR(7389)	Chave Fusível Religadora	14	1,88	26,32
20231003	5475517	TD(36527)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20231003	5475518	TD(53471)	Transformador Distribuição	1	1,65	1,65
20231003	5475521	TD(52645)	Transformador Distribuição	1	1,68	1,68
20231003	5475522	FU(746082)	Chave Fusível	2	0,98	1,96
20231003	5475526	FU(1740)	Chave Fusível	11	1,30	14,30
20231003	5475530	TD(8335)	Transformador Distribuição	45	2,07	93,15
20231003	5475540	TD(672871)	Transformador Distribuição	4	2,75	11,00
20231003	5475555	FU(29371)	Chave Fusível	20	3,65	73,00
20231003	5475556	TD(22704)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5475561	TD(33986)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20231003	5475562	TD(652508)	Transformador Distribuição	2	3,67	7,34
20231003	5475565	FR(4376)	Chave Fusível Religadora	18	3,12	56,16
20231003	5475579	FU(21556)	Chave Fusível	5	3,62	18,10
20231003	5475586	FU(38625)	Chave Fusível	1	3,05	3,05
20231003	5475589	FU(4668)	Chave Fusível	124	1,05	130,20
20231003	5475590	TD(675125)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20231003	5475593	TD(669926)	Transformador Distribuição	2	2,43	4,86
20231003	5475599	TD(37829)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20231003	5475603	TD(10196)	Transformador Distribuição	27	0,25	6,75
20231003	5475621	[MT]PA(8870)	Alimentador	77	3,13	241,01
20231003	5475621	[MT]PA(8871)	Alimentador	72	4,13	297,36
20231003	5475621	CF(28711)	Chave Faca	651	0,23	149,73
20231003	5475621	CF(28711)	Chave Faca	80	2,15	172,00
20231003	5475622	FU(17123)	Chave Fusível	1	6,18	6,18
20231003	5475625	TD(59557)	Transformador Distribuição	1	2,13	2,13
20231003	5475630	FU(38285)	Chave Fusível	9	1,65	14,85
20231003	5475638	FU(21542)	Chave Fusível	1	3,18	3,18
20231003	5475638	FU(21542)	Chave Fusível	6	3,18	19,08
20231003	5475654	TD(43799)	Transformador Distribuição	3	7,10	21,30

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5475655	FU(30675)	Chave Fusível	2	3,20	6,40
20231003	5475668	PE(16564726)	Ponto de conexão	1	1,28	1,28
20231003	5475677	TD(19572053)	Transformador Distribuição	5	1,98	9,90
20231003	5475678	RD(744736)	Religador de Linha	1	0,67	0,67
20231003	5475678	RD(744736)	Religador de Linha	48	0,67	32,16
20231003	5475678	RD(744736)	Religador de Linha	166	1,23	204,18
20231003	5475678	RD(744736)	Religador de Linha	9	2,00	18,00
20231003	5475678	CF(35805)	Chave Faca	1	3,62	3,62
20231003	5475678	CF(35805)	Chave Faca	31	3,62	112,22
20231003	5475680	FU(30663)	Chave Fusível	6	5,80	34,80
20231003	5475685	TD(47227)	Transformador Distribuição	1	5,03	5,03
20231003	5475689	TD(33450)	Transformador Distribuição	1	2,37	2,37
20231003	5475691	FU(40668)	Chave Fusível	4	3,45	13,80
20231003	5475701	FU(18421)	Chave Fusível	8	2,42	19,36
20231003	5475703	FU(19572089)	Chave Fusível	3	1,03	3,09
20231003	5475708	FR(7389)	Chave Fusível Religadora	14	2,23	31,22
20231003	5475710	TD(652454)	Transformador Distribuição	2	2,93	5,86
20231003	5475713	FU(50746492)	Chave Fusível	13	3,80	49,40
20231003	5475714	RD(725456)	Religador de Linha	25	1,77	44,25
20231003	5475714	RD(725456)	Religador de Linha	60	7,30	438,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5475714	RD(725456)	Religador de Linha	25	0,07	1,75
20231003	5475732	FU(30726)	Chave Fusível	126	1,42	178,92
20231003	5475732	FU(30726)	Chave Fusível	87	1,83	159,21
20231003	5475735	DOM02_DOM49509	Alimentador	2397	0,32	767,04
20231003	5475735	DOM02_DOM49509	Alimentador	2762	0,58	1.601,96
20231003	5475735	CF(756849)	Chave Faca	574	5,35	3.070,90
20231003	5475749	TD(35089)	Transformador Distribuição	1	1,60	1,60
20231003	5475771	TD(1896)	Transformador Distribuição	1	2,30	2,30
20231003	5475783	TD(37296)	Transformador Distribuição	1	5,08	5,08
20231003	5475797	FR(27026)	Chave Fusível Religadora	1	5,05	5,05
20231003	5475797	FR(27026)	Chave Fusível Religadora	7	5,05	35,35
20231003	5475809	TD(40639)	Transformador Distribuição	11	1,22	13,42
20231003	5475809	TD(40639)	Transformador Distribuição	63	1,22	76,86
20231003	5475810	FR(15684)	Chave Fusível Religadora	12	20,05	240,60
20231003	5475818	RD(711459)	Religador de Linha	54	2,70	145,80
20231003	5475818	RD(711459)	Religador de Linha	24	2,72	65,28
20231003	5475827	FU(711505)	Chave Fusível	141	0,85	119,85
20231003	5475832	TD(35149)	Transformador Distribuição	1	6,30	6,30
20231003	5475839	TD(46792)	Transformador Distribuição	2	3,70	7,40
20231003	5475850	FU(13381)	Chave Fusível	1	4,42	4,42

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5475864	FR(11509)	Chave Fusível Religadora	55	1,60	88,00
20231003	5475870	RD(704286)	Religador de Linha	4	3,45	13,80
20231003	5475870	RD(704286)	Religador de Linha	32	3,75	120,00
20231003	5475870	RD(704286)	Religador de Linha	4	4,12	16,48
20231003	5475870	CF(26668)	Chave Faca	5	3,75	18,75
20231003	5475885	TD(23358)	Transformador Distribuição	1	2,43	2,43
20231003	5475887	TD(30104)	Transformador Distribuição	1	1,35	1,35
20231003	5475894	FU(26871)	Chave Fusível	3	12,13	36,39
20231003	5475896	TD(16675)	Transformador Distribuição	1	7,53	7,53
20231003	5475901	FU(27015)	Chave Fusível	8	2,63	21,04
20231003	5475906	PE(16811457)	Ponto de conexão	1	2,30	2,30
20231003	5475907	TD(40639)	Transformador Distribuição	11	2,40	26,40
20231003	5475907	TD(40639)	Transformador Distribuição	63	2,40	151,20
20231003	5475908	FU(725285)	Chave Fusível	3	5,40	16,20
20231003	5475917	FU(16349)	Chave Fusível	2	2,45	4,90
20231003	5475919	FR(31279)	Chave Fusível Religadora	51	3,05	155,55
20231003	5475920	FU(10640)	Chave Fusível	8	2,73	21,84
20231003	5475921	TD(36043)	Transformador Distribuição	6	4,03	24,18
20231003	5475923	TD(31209)	Transformador Distribuição	1	3,78	3,78
20231003	5475924	FU(35817)	Chave Fusível	2	1,62	3,24

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5475953	TD(691699)	Transformador Distribuição	1	1,02	1,02
20231003	5475962	TD(38293)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20231003	5475963	TD(17580)	Transformador Distribuição	1	5,62	5,62
20231003	5475964	TD(20744)	Transformador Distribuição	1	5,03	5,03
20231003	5475970	TD(24118)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20231003	5475972	TD(655800)	Transformador Distribuição	3	6,83	20,49
20231003	5475984	FR(27060)	Chave Fusível Religadora	38	7,63	289,94
20231003	5476001	FR(10510)	Chave Fusível Religadora	1	5,22	5,22
20231003	5476001	FR(10510)	Chave Fusível Religadora	43	5,22	224,46
20231003	5476010	TD(25102)	Transformador Distribuição	2	13,75	27,50
20231003	5476016	FR(37686)	Chave Fusível Religadora	18	0,90	16,20
20231003	5476021	FU(1284)	Chave Fusível	2	14,23	28,46
20231003	5476021	FU(1284)	Chave Fusível	5	14,23	71,15
20231003	5476049	TD(30215)	Transformador Distribuição	1	4,07	4,07
20231003	5476055	TD(37335)	Transformador Distribuição	2	5,20	10,40
20231003	5476057	TD(699898)	Transformador Distribuição	1	1,67	1,67
20231003	5476057	TD(699898)	Transformador Distribuição	136	1,67	227,12
20231003	5476060	FR(17931747)	Chave Fusível Religadora	9	10,27	92,43
20231003	5476061	FU(680709)	Chave Fusível	5	7,13	35,65
20231003	5476066	FU(20485)	Chave Fusível	7	2,85	19,95

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5476067	FU(7072)	Chave Fusível	9	4,37	39,33
20231003	5476068	FU(27240)	Chave Fusível	1	3,70	3,70
20231003	5476069	TD(17319)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20231003	5476072	FU(30715)	Chave Fusível	6	4,22	25,32
20231003	5476073	FU(38554)	Chave Fusível	4	1,55	6,20
20231003	5476079	TD(16763)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20231003	5476081	TD(659781)	Transformador Distribuição	3	1,65	4,95
20231003	5476082	TD(39552)	Transformador Distribuição	2	8,17	16,34
20231003	5476091	TD(655800)	Transformador Distribuição	3	4,35	13,05
20231003	5476092	TD(9498)	Transformador Distribuição	51	2,65	135,15
20231003	5476093	FU(35895)	Chave Fusível	1	3,17	3,17
20231003	5476095	TD(716895)	Transformador Distribuição	1	8,17	8,17
20231003	5476101	TD(48716)	Transformador Distribuição	3	6,72	20,16
20231003	5476106	TD(31750)	Transformador Distribuição	2	1,48	2,96
20231003	5476111	TD(59557)	Transformador Distribuição	1	5,23	5,23
20231003	5476117	TD(683728)	Transformador Distribuição	1	5,22	5,22
20231003	5476118	TD(4144)	Transformador Distribuição	90	2,67	240,30
20231003	5476119	CGC02_CGC49502	Alimentador	1587	0,60	952,20
20231003	5476122	FU(41897)	Chave Fusível	2	3,27	6,54
20231003	5476129	TD(34815)	Transformador Distribuição	1	4,00	4,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5476139	TD(45276)	Transformador Distribuição	2	2,45	4,90
20231003	5476144	TD(35451)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20231003	5476147	FU(1962)	Chave Fusível	16	1,95	31,20
20231003	5476156	FR(1365495)	Chave Fusível Religadora	8	1,38	11,04
20231003	5476158	FU(10167)	Chave Fusível	50	6,23	311,50
20231003	5476159	TD(680311)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20231003	5476163	FR(4099)	Chave Fusível Religadora	56	0,95	53,20
20231003	5476171	FU(41955)	Chave Fusível	1	6,67	6,67
20231003	5476176	TD(14170)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20231003	5476188	FU(58935150)	Chave Fusível	10	2,98	29,80
20231003	5476197	TD(11817)	Transformador Distribuição	39	2,18	85,02
20231003	5476198	TD(9354)	Transformador Distribuição	37	2,17	80,29
20231003	5476200	FU(28231)	Chave Fusível	1	4,83	4,83
20231003	5476205	FU(756349)	Chave Fusível	12	2,77	33,24
20231003	5476207	TD(715120)	Transformador Distribuição	5	1,45	7,25
20231003	5476210	FR(727130)	Chave Fusível Religadora	115	1,45	166,75
20231003	5476214	FR(4099)	Chave Fusível Religadora	56	1,23	68,88
20231003	5476221	FR(19073)	Chave Fusível Religadora	79	4,05	319,95
20231003	5476226	FU(18882)	Chave Fusível	2	6,05	12,10
20231003	5476228	TD(670439)	Transformador Distribuição	1	12,13	12,13

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5476248	FU(26472)	Chave Fusível	2	5,93	11,86
20231003	5476253	FU(721131)	Chave Fusível	4	3,18	12,72
20231003	5476255	FU(7072)	Chave Fusível	9	2,97	26,73
20231003	5476258	TD(47000)	Transformador Distribuição	2	1,17	2,34
20231003	5476262	TD(685303)	Transformador Distribuição	1	5,42	5,42
20231003	5476264	TD(24605)	Transformador Distribuição	32	4,97	159,04
20231003	5476290	TD(16684)	Transformador Distribuição	1	27,27	27,27
20231003	5476296	SIA53_SIA59521	Alimentador	1	0,63	0,63
20231003	5476296	SIA53_SIA59521	Alimentador	180	0,63	113,40
20231003	5476296	SIA53_SIA59521	Alimentador	33	1,12	36,96
20231003	5476296	SIA53_SIA59521	Alimentador	45	1,93	86,85
20231003	5476296	SIA53_SIA59521	Alimentador	281	5,67	1.593,27
20231003	5476296	SIA53_SIA59521	Alimentador	1	8,40	8,40
20231003	5476296	RD(735984)	Religador de Linha	281	0,70	196,70
20231003	5476302	FU(39991)	Chave Fusível	1	17,77	17,77
20231003	5476305	FU(756608)	Chave Fusível	70	1,82	127,40
20231003	5476306	RD(736018)	Religador de Linha	1	29,72	29,72
20231003	5476306	RD(736018)	Religador de Linha	27	30,22	815,94
20231003	5476306	RD(736018)	Religador de Linha	7	53,40	373,80
20231003	5476306	RD(736018)	Religador de Linha	5	79,65	398,25

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5476306	RD(736018)	Religador de Linha	7	79,98	559,86
20231003	5476307	SPE01_SPE49501	Alimentador	15	3,78	56,70
20231003	5476307	SPE01_SPE49501	Alimentador	117	4,55	532,35
20231003	5476307	SPE01_SPE49501	Alimentador	119	6,55	779,45
20231003	5476307	SPE01_SPE49501	Alimentador	125	7,72	965,00
20231003	5476307	SPE01_SPE49501	Alimentador	24	9,58	229,92
20231003	5476307	SPE01_SPE49501	Alimentador	5	10,80	54,00
20231003	5476307	SPE01_SPE49501	Alimentador	74	11,18	827,32
20231003	5476307	SPE01_SPE49501	Alimentador	32	13,58	434,56
20231003	5476307	SPE01_SPE49501	Alimentador	75	14,08	1.056,00
20231003	5476307	SPE01_SPE49501	Alimentador	3	22,48	67,44
20231003	5476307	CF(14837)	Chave Faca	68	0,62	42,16
20231003	5476307	CF(14837)	Chave Faca	7	4,35	30,45
20231003	5476308	TD(55281)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17
20231003	5476309	FR(35754)	Chave Fusível Religadora	124	2,55	316,20
20231003	5476312	FU(21171)	Chave Fusível	4	3,63	14,52
20231003	5476313	FU(1347)	Chave Fusível	78	2,15	167,70
20231003	5476315	TD(742540)	Transformador Distribuição	1	1,38	1,38
20231003	5476315	FU(38133)	Chave Fusível	1	1,38	1,38
20231003	5476318	[MT]PA(8880)	Alimentador	2	24,77	49,54

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5476318	FU(17436)	Chave Fusível	6	20,83	124,98
20231003	5476320	TD(59619)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62
20231003	5476326	TD(4145)	Transformador Distribuição	76	2,50	190,00
20231003	5476330	TD(6485)	Transformador Distribuição	63	1,70	107,10
20231003	5476333	RD(744945)	Religador de Linha	53	2,53	134,09
20231003	5476333	RD(744945)	Religador de Linha	109	3,33	362,97
20231003	5476333	RD(744945)	Religador de Linha	3	3,50	10,50
20231003	5476333	RD(744945)	Religador de Linha	10	4,82	48,20
20231003	5476333	CF(36086)	Chave Faca	19	1,08	20,52
20231003	5476333	CF(36086)	Chave Faca	7	4,70	32,90
20231003	5476333	CF(36086)	Chave Faca	8	5,30	42,40
20231003	5476333	CF(36086)	Chave Faca	22	7,00	154,00
20231003	5476333	CF(36086)	Chave Faca	53	22,08	1.170,24
20231003	5476333	RD(744945)	Religador de Linha	76	0,67	50,92
20231003	5476333	CF(681143)	Chave Faca	17	14,07	239,19
20231003	5476333	CF(681143)	Chave Faca	1	15,05	15,05
20231003	5476333	CF(681143)	Chave Faca	4	15,05	60,20
20231003	5476333	FU(18506)	Chave Fusível	2	3,97	7,94
20231003	5476333	RD(744945)	Religador de Linha	90	1,47	132,30
20231003	5476333	RD(722486)	Religador de Linha	7	0,37	2,59

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5476333	RD(722486)	Religador de Linha	1	3,48	3,48
20231003	5476333	RD(722486)	Religador de Linha	5	3,78	18,90
20231003	5476333	RD(722486)	Religador de Linha	1	3,93	3,93
20231003	5476333	CF(681143)	Chave Faca	17	0,47	7,99
20231003	5476333	FU(14678)	Chave Fusível	5	0,87	4,35
20231003	5476333	FU(14678)	Chave Fusível	1	22,62	22,62
20231003	5476336	FR(13966)	Chave Fusível Religadora	21	2,20	46,20
20231003	5476338	TD(48226)	Transformador Distribuição	4	10,25	41,00
20231003	5476339	FR(1846)	Chave Fusível Religadora	14	3,32	46,48
20231003	5476346	RD(725456)	Religador de Linha	79	0,47	37,13
20231003	5476346	RD(725456)	Religador de Linha	5	16,93	84,65
20231003	5476352	FU(6096)	Chave Fusível	258	1,50	387,00
20231003	5476353	CGC09_CGC49509	Alimentador	231	0,68	157,08
20231003	5476353	CGC09_CGC49509	Alimentador	563	1,45	816,35
20231003	5476353	CGC09_CGC49509	Alimentador	73	1,75	127,75
20231003	5476353	CGC09_CGC49509	Alimentador	100	1,75	175,00
20231003	5476353	CGC09_CGC49509	Alimentador	23	4,25	97,75
20231003	5476353	CF(8710)	Chave Faca	73	1,28	93,44
20231003	5476353	CF(8710)	Chave Faca	100	1,28	128,00
20231003	5476355	FU(1196)	Chave Fusível	257	1,75	449,75

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5476356	FU(51081425)	Chave Fusível	18	3,60	64,80
20231003	5476369	TD(8497831)	Transformador Distribuição	8	1,75	14,00
20231003	5476376	FU(699383)	Chave Fusível	32	17,60	563,20
20231003	5476377	RD(722442)	Religador de Linha	142	1,40	198,80
20231003	5476377	RD(722442)	Religador de Linha	1	10,77	10,77
20231003	5476377	RD(722442)	Religador de Linha	8	25,98	207,84
20231003	5476378	RD(4426)	Religador de Linha	120	2,22	266,40
20231003	5476378	RD(4426)	Religador de Linha	283	2,28	645,24
20231003	5476378	RD(4426)	Religador de Linha	13	2,90	37,70
20231003	5476378	RD(4426)	Religador de Linha	32	3,40	108,80
20231003	5476382	FU(29817)	Chave Fusível	1	1,62	1,62
20231003	5476382	FU(29817)	Chave Fusível	554	1,62	897,48
20231003	5476385	TD(47635)	Transformador Distribuição	1	0,77	0,77
20231003	5476386	RD(722245)	Religador de Linha	57	4,27	243,39
20231003	5476387	TD(58134)	Transformador Distribuição	1	4,17	4,17
20231003	5476388	FU(1151)	Chave Fusível	6	5,30	31,80
20231003	5476393	FU(711173)	Chave Fusível	603	2,12	1.278,36
20231003	5476395	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	49	6,95	340,55
20231003	5476396	TD(40522)	Transformador Distribuição	100	2,52	252,00
20231003	5476398	FR(4195)	Chave Fusível Religadora	15	8,27	124,05

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5476417	RD(12013)	Religador de Linha	62	1,57	97,34
20231003	5476417	RD(12013)	Religador de Linha	43	3,93	168,99
20231003	5476426	RD(744731)	Religador de Linha	20	1,08	21,60
20231003	5476426	RD(744731)	Religador de Linha	4	2,02	8,08
20231003	5476426	RD(744731)	Religador de Linha	116	2,02	234,32
20231003	5476426	RD(744731)	Religador de Linha	1	3,30	3,30
20231003	5476426	RD(744731)	Religador de Linha	18	3,30	59,40
20231003	5476428	FU(4136)	Chave Fusível	178	4,43	788,54
20231003	5476438	TD(6830)	Transformador Distribuição	82	4,63	379,66
20231003	5476439	FU(16101)	Chave Fusível	2	8,93	17,86
20231003	5476442	RD(698164)	Religador de Linha	203	1,85	375,55
20231003	5476445	FR(37686)	Chave Fusível Religadora	18	1,50	27,00
20231003	5476446	PE(19763302)	Ponto de conexão	1	5,35	5,35
20231003	5476449	FU(42097)	Chave Fusível	6	8,70	52,20
20231003	5476451	FU(708524)	Chave Fusível	159	2,17	345,03
20231003	5476452	TD(7716)	Transformador Distribuição	70	5,32	372,40
20231003	5476453	FU(17300)	Chave Fusível	3	3,32	9,96
20231003	5476457	FU(735465)	Chave Fusível	3	2,68	8,04
20231003	5476459	TD(654375)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20231003	5476460	FU(44965)	Chave Fusível	9	2,57	23,13

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5476464	FR(4265)	Chave Fusível Religadora	45	3,88	174,60
20231003	5476468	TD(677531)	Transformador Distribuição	104	4,52	470,08
20231003	5476469	FR(35277)	Chave Fusível Religadora	3	2,37	7,11
20231003	5476482	FR(18408)	Chave Fusível Religadora	10	17,98	179,80
20231003	5476487	TD(574)	Transformador Distribuição	16	3,75	60,00
20231003	5476490	FR(29832)	Chave Fusível Religadora	49	1,95	95,55
20231003	5476503	RD(722243)	Religador de Linha	1974	3,93	7.757,82
20231003	5476520	FU(16693)	Chave Fusível	28	8,05	225,40
20231003	5476529	FU(703045)	Chave Fusível	15	4,97	74,55
20231003	5476532	FU(28820)	Chave Fusível	7	1,35	9,45
20231003	5476537	RD(711459)	Religador de Linha	6	3,72	22,32
20231003	5476537	RD(711459)	Religador de Linha	72	3,92	282,24
20231003	5476544	TD(24806)	Transformador Distribuição	162	2,15	348,30
20231003	5476545	FR(25896)	Chave Fusível Religadora	7	23,92	167,44
20231003	5476547	TD(47990)	Transformador Distribuição	2	20,33	40,66
20231003	5476548	FR(657038)	Chave Fusível Religadora	30	5,65	169,50
20231003	5476551	TD(13312)	Transformador Distribuição	1	2,50	2,50
20231003	5476557	RD(720309)	Religador de Linha	7	1,38	9,66
20231003	5476557	RD(720309)	Religador de Linha	251	1,38	346,38
20231003	5476557	RD(720309)	Religador de Linha	27	2,00	54,00

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5476557	RD(720309)	Religador de Linha	32	2,00	64,00
20231003	5476557	RD(720309)	Religador de Linha	74	2,00	148,00
20231003	5476557	RD(720309)	Religador de Linha	1724	2,00	3.448,00
20231003	5476560	FU(14699)	Chave Fusível	186	2,40	446,40
20231003	5476569	FU(21521)	Chave Fusível	7	5,18	36,26
20231003	5476571	FU(3277)	Chave Fusível	48	0,98	47,04
20231003	5476573	TD(46864)	Transformador Distribuição	60	1,90	114,00
20231003	5476575	TD(44390)	Transformador Distribuição	61	3,07	187,27
20231003	5476576	TD(40729)	Transformador Distribuição	102	2,90	295,80
20231003	5476582	TD(5794)	Transformador Distribuição	58	1,72	99,76
20231003	5476584	TD(13660)	Transformador Distribuição	8	25,27	202,16
20231003	5476597	TD(654149)	Transformador Distribuição	37	4,95	183,15
20231003	5476603	TD(27813)	Transformador Distribuição	47	4,27	200,69
20231003	5476605	TD(8497831)	Transformador Distribuição	8	0,83	6,64
20231003	5476606	TD(659980)	Transformador Distribuição	4	6,07	24,28
20231003	5476607	TD(50847)	Transformador Distribuição	1	4,80	4,80
20231003	5476610	FU(19349)	Chave Fusível	8	29,83	238,64
20231003	5476613	RD(730656)	Religador de Linha	15	2,85	42,75
20231003	5476613	RD(730656)	Religador de Linha	22	7,33	161,26
20231003	5476613	RD(730656)	Religador de Linha	13	25,77	335,01

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5476615	TD(52378)	Transformador Distribuição	1	9,87	9,87
20231003	5476616	PE(212736567)	Ponto de conexão	1	5,42	5,42
20231003	5476620	FR(18233)	Chave Fusível Religadora	3	6,50	19,50
20231003	5476621	FU(712315)	Chave Fusível	26	1,27	33,02
20231003	5476624	TD(52371)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20231003	5476632	TD(35541)	Transformador Distribuição	1	4,08	4,08
20231003	5476637	PE(15339372)	Ponto de conexão	1	6,10	6,10
20231003	5476639	FU(17038)	Chave Fusível	5	8,80	44,00
20231003	5476643	CE(21303)	Chave Seccionadora	27	3,72	100,44
20231003	5476654	FR(40477)	Chave Fusível Religadora	349	4,22	1.472,78
20231003	5476662	FU(29088)	Chave Fusível	15	6,00	90,00
20231003	5476668	FR(26294)	Chave Fusível Religadora	6	5,82	34,92
20231003	5476668	FR(26294)	Chave Fusível Religadora	50	5,82	291,00
20231003	5476676	FU(16568)	Chave Fusível	2	3,55	7,10
20231003	5476677	TD(725565)	Transformador Distribuição	11	4,65	51,15
20231003	5476678	RD(737143)	Religador de Linha	66	1,90	125,40
20231003	5476679	FU(30672)	Chave Fusível	2	2,23	4,46
20231003	5476682	FR(12411)	Chave Fusível Religadora	55	2,30	126,50
20231003	5476686	RD(704286)	Religador de Linha	41	2,72	111,52
20231003	5476686	RD(704286)	Religador de Linha	4	19,10	76,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5476697	TD(686902)	Transformador Distribuição	4	4,48	17,92
20231003	5476698	FU(26949)	Chave Fusível	54	2,67	144,18
20231003	5476702	RD(16710)	Religador de Linha	326	1,42	462,92
20231003	5476703	TD(34052)	Transformador Distribuição	1	17,30	17,30
20231003	5476704	TD(15690)	Transformador Distribuição	3	14,75	44,25
20231003	5476711	FU(20442)	Chave Fusível	8	2,40	19,20
20231003	5476712	FU(10798)	Chave Fusível	5	5,75	28,75
20231003	5476716	FR(27060)	Chave Fusível Religadora	38	7,50	285,00
20231003	5476718	RD(10814)	Religador de Linha	109	8,18	891,62
20231003	5476722	FU(20920)	Chave Fusível	1	6,33	6,33
20231003	5476722	FU(20920)	Chave Fusível	4	19,92	79,68
20231003	5476737	FU(19036)	Chave Fusível	19	5,12	97,28
20231003	5476739	FU(38551)	Chave Fusível	3	2,57	7,71
20231003	5476740	TD(696231)	Transformador Distribuição	5	6,27	31,35
20231003	5476758	TD(689039)	Transformador Distribuição	3	6,90	20,70
20231003	5476759	TD(26808)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20231003	5476760	FR(29116)	Chave Fusível Religadora	13	18,53	240,89
20231003	5476763	FU(716064)	Chave Fusível	4	3,25	13,00
20231003	5476764	FU(22647)	Chave Fusível	2	2,65	5,30
20231003	5476765	FU(21316)	Chave Fusível	1	20,73	20,73

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5476778	TD(34410)	Transformador Distribuição	1	4,73	4,73
20231003	5476779	FR(28104)	Chave Fusível Religadora	22	7,88	173,36
20231003	5476785	RD(749327)	Religador de Linha	465	0,10	46,50
20231003	5476785	RD(749327)	Religador de Linha	102	3,35	341,70
20231003	5476785	RD(749327)	Religador de Linha	7	5,68	39,76
20231003	5476789	TD(23834)	Transformador Distribuição	1	41,90	41,90
20231003	5476803	FU(28820)	Chave Fusível	7	21,03	147,21
20231003	5476808	TD(717656)	Transformador Distribuição	5	5,78	28,90
20231003	5476809	TD(2424)	Transformador Distribuição	62	3,07	190,34
20231003	5476813	FU(30750)	Chave Fusível	6	2,50	15,00
20231003	5476815	RD(722828)	Religador de Linha	8	3,80	30,40
20231003	5476815	RD(722828)	Religador de Linha	45	15,10	679,50
20231003	5476818	TD(10908)	Transformador Distribuição	3	20,22	60,66
20231003	5476839	RD(697258)	Religador de Linha	28	1,42	39,76
20231003	5476839	RD(697258)	Religador de Linha	35	2,68	93,80
20231003	5476839	RD(697258)	Religador de Linha	28	3,75	105,00
20231003	5476839	RD(697258)	Religador de Linha	68	4,25	289,00
20231003	5476841	RD(10405)	Religador de Linha	127	2,67	339,09
20231003	5476841	RD(10405)	Religador de Linha	110	3,63	399,30
20231003	5476841	RD(10405)	Religador de Linha	87	5,68	494,16

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5476841	RD(10405)	Religador de Linha	280	5,72	1.601,60
20231003	5476841	RD(10405)	Religador de Linha	106	5,75	609,50
20231003	5476845	TD(51441)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20231003	5476865	TD(10116)	Transformador Distribuição	42	2,60	109,20
20231003	5476870	TD(33611)	Transformador Distribuição	1	18,62	18,62
20231003	5476877	FU(36133)	Chave Fusível	17	6,40	108,80
20231003	5476881	TD(659008)	Transformador Distribuição	1	19,82	19,82
20231003	5476882	TD(659725)	Transformador Distribuição	3	3,47	10,41
20231003	5476884	FR(25930)	Chave Fusível Religadora	12	11,83	141,96
20231003	5476887	TD(26492)	Transformador Distribuição	40	1,27	50,80
20231003	5476887	TD(26492)	Transformador Distribuição	21	7,92	166,32
20231003	5476889	FU(5657)	Chave Fusível	16	1,27	20,32
20231003	5476889	FU(5657)	Chave Fusível	154	1,27	195,58
20231003	5476892	RD(708411)	Religador de Linha	1021	0,80	816,80
20231003	5476892	RD(708411)	Religador de Linha	221	1,18	260,78
20231003	5476892	RD(708411)	Religador de Linha	137	1,73	237,01
20231003	5476892	RD(708411)	Religador de Linha	627	2,08	1.304,16
20231003	5476892	RD(708411)	Religador de Linha	33	3,42	112,86
20231003	5476892	RD(708411)	Religador de Linha	501	3,70	1.853,70
20231003	5476892	RD(720452)	Religador de Linha	2	0,23	0,46

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5476892	RD(720452)	Religador de Linha	2469	0,23	567,87
20231003	5476892	TD(27066)	Transformador Distribuição	55	1,33	73,15
20231003	5476911	TD(58445)	Transformador Distribuição	7	7,32	51,24
20231003	5476911	TD(58445)	Transformador Distribuição	30	7,32	219,60
20231003	5476912	TD(13961)	Transformador Distribuição	4	6,42	25,68
20231003	5476949	RD(730234)	Religador de Linha	1	3,82	3,82
20231003	5476949	RD(730234)	Religador de Linha	90	3,82	343,80
20231003	5476949	RD(730234)	Religador de Linha	9	5,57	50,13
20231003	5476949	RD(730234)	Religador de Linha	1	64,22	64,22
20231003	5476949	RD(730234)	Religador de Linha	1	88,60	88,60
20231003	5476968	TD(3337)	Transformador Distribuição	114	2,10	239,40
20231003	5476971	CAM02_CAM49502	Alimentador	2297	0,07	160,79
20231003	5476984	FR(27325)	Chave Fusível Religadora	5	1,73	8,65
20231003	5476987	FU(756349)	Chave Fusível	12	6,75	81,00
20231003	5477008	RD(730247)	Religador de Linha	4	4,95	19,80
20231003	5477008	RD(730247)	Religador de Linha	16	5,10	81,60
20231003	5477008	RD(730247)	Religador de Linha	1	6,30	6,30
20231003	5477012	TD(11193)	Transformador Distribuição	1	5,33	5,33
20231003	5477022	TD(718129)	Transformador Distribuição	74	1,63	120,62
20231003	5477024	PE(12029466)	Ponto de conexão	1	3,43	3,43

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5477026	TD(653823)	Transformador Distribuição	2	3,07	6,14
20231003	5477035	FU(675482)	Chave Fusível	5	14,48	72,40
20231003	5477036	FU(22531)	Chave Fusível	6	19,88	119,28
20231003	5477038	C 2564771	Unidade Consumidora	1	1,57	1,57
20231003	5477043	TD(2228)	Transformador Distribuição	1	13,00	13,00
20231003	5477045	TD(33075)	Transformador Distribuição	1	21,52	21,52
20231003	5477049	TD(19336)	Transformador Distribuição	1	11,45	11,45
20231003	5477064	FR(25948)	Chave Fusível Religadora	43	17,35	746,05
20231003	5477070	TD(53677)	Transformador Distribuição	107	2,18	233,26
20231003	5477082	TD(7573)	Transformador Distribuição	55	3,72	204,60
20231003	5477099	FU(4502)	Chave Fusível	131	1,30	170,30
20231003	5477100	TD(24541)	Transformador Distribuição	54	11,33	611,82
20231003	5477107	TD(25496)	Transformador Distribuição	74	11,55	854,70
20231003	5477108	FU(8890)	Chave Fusível	60	19,08	1.144,80
20231003	5477111	TD(717663)	Transformador Distribuição	2	20,72	41,44
20231003	5477112	RD(736004)	Religador de Linha	84	1,47	123,48
20231003	5477112	RD(736004)	Religador de Linha	27	1,97	53,19
20231003	5477112	RD(736004)	Religador de Linha	14	4,05	56,70
20231003	5477112	RD(736004)	Religador de Linha	491	4,15	2.037,65
20231003	5477117	TD(33717)	Transformador Distribuição	1	18,65	18,65

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5477118	[MT]PA(8891)	Alimentador	123	18,48	2.273,04
20231003	5477118	CF(25941)	Chave Faca	10	4,00	40,00
20231003	5477120	FR(28471)	Chave Fusível Religadora	4	8,63	34,52
20231003	5477120	FR(28471)	Chave Fusível Religadora	4	10,18	40,72
20231003	5477120	FR(28471)	Chave Fusível Religadora	15	15,72	235,80
20231003	5477126	[MT]PA(8885)	Alimentador	9	6,70	60,30
20231003	5477126	RD(5307385)	Religador de Linha	1	1,28	1,28
20231003	5477126	RD(5307385)	Religador de Linha	47	1,28	60,16
20231003	5477127	TD(10879)	Transformador Distribuição	4	13,92	55,68
20231003	5477129	FU(35130)	Chave Fusível	1	6,67	6,67
20231003	5477129	FU(35130)	Chave Fusível	19	6,67	126,73
20231003	5477132	FU(666747)	Chave Fusível	12	15,63	187,56
20231003	5477133	FU(17657)	Chave Fusível	2	8,55	17,10
20231003	5477140	FR(725969)	Chave Fusível Religadora	33	8,72	287,76
20231003	5477143	FR(35894)	Chave Fusível Religadora	32	4,47	143,04
20231003	5477144	FU(6114658)	Chave Fusível	3	9,90	29,70
20231003	5477145	FU(17466)	Chave Fusível	5	7,47	37,35
20231003	5477146	FU(15819)	Chave Fusível	3	17,78	53,34
20231003	5477147	FR(30398)	Chave Fusível Religadora	42	17,38	729,96
20231003	5477149	FR(27407)	Chave Fusível Religadora	34	16,68	567,12

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5477153	TD(708773)	Transformador Distribuição	1	15,28	15,28
20231003	5477156	TD(719834)	Transformador Distribuição	1	5,30	5,30
20231003	5477159	TD(42010)	Transformador Distribuição	1	3,60	3,60
20231003	5477160	FR(7917)	Chave Fusível Religadora	32	8,63	276,16
20231003	5477161	FR(17226)	Chave Fusível Religadora	3	3,23	9,69
20231003	5477164	FU(25263)	Chave Fusível	31	7,52	233,12
20231003	5477171	TD(671084)	Transformador Distribuição	1	19,55	19,55
20231003	5477173	FU(27080)	Chave Fusível	5	10,88	54,40
20231003	5477178	FU(21412)	Chave Fusível	7	8,28	57,96
20231003	5477181	[MT]PA(8899)	Alimentador	15	4,87	73,05
20231003	5477184	TD(52524)	Transformador Distribuição	2	9,72	19,44
20231003	5477186	FU(15884)	Chave Fusível	1	4,85	4,85
20231003	5477191	FU(20834)	Chave Fusível	2	2,60	5,20
20231003	5477193	FU(23506)	Chave Fusível	2	1,65	3,30
20231003	5477198	PE(16340963)	Ponto de conexão	1	34,05	34,05
20231003	5477201	FR(10589)	Chave Fusível Religadora	25	12,67	316,75
20231003	5477205	TD(11193)	Transformador Distribuição	1	4,72	4,72
20231003	5477208	FU(30396)	Chave Fusível	1	13,55	13,55
20231003	5477211	TD(45953)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20231003	5477215	RD(24102224)	Religador de Linha	4	4,08	16,32

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5477215	RD(24102224)	Religador de Linha	13	4,08	53,04
20231003	5477215	RD(24102224)	Religador de Linha	3	13,37	40,11
20231003	5477219	TD(60890)	Transformador Distribuição	1	63,62	63,62
20231003	5477222	TD(43163)	Transformador Distribuição	1	1,20	1,20
20231003	5477226	FU(10587)	Chave Fusível	3	23,92	71,76
20231003	5477227	TD(16763)	Transformador Distribuição	1	16,15	16,15
20231003	5477229	TD(53896)	Transformador Distribuição	1	26,55	26,55
20231003	5477230	TD(34274)	Transformador Distribuição	1	12,20	12,20
20231003	5477234	TD(12190)	Transformador Distribuição	1	9,43	9,43
20231003	5477242	FU(28253)	Chave Fusível	4	4,45	17,80
20231003	5477243	TD(30520)	Transformador Distribuição	12	2,90	34,80
20231003	5477244	TD(37737)	Transformador Distribuição	2	11,95	23,90
20231003	5477248	RD(10877)	Religador de Linha	12	3,07	36,84
20231003	5477248	RD(10877)	Religador de Linha	3	7,72	23,16
20231003	5477248	RD(10877)	Religador de Linha	6	26,92	161,52
20231003	5477248	RD(10877)	Religador de Linha	13	28,17	366,21
20231003	5477251	FU(12829)	Chave Fusível	7	13,85	96,95
20231003	5477253	TD(29241)	Transformador Distribuição	3	2,52	7,56
20231003	5477256	FU(10392)	Chave Fusível	12	3,15	37,80
20231003	5477256	FU(10392)	Chave Fusível	38	7,57	287,66

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5477261	TD(718125)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20231003	5477267	TD(15761)	Transformador Distribuição	1	42,48	42,48
20231003	5477271	TD(655655)	Transformador Distribuição	3	9,83	29,49
20231003	5477272	TD(15290)	Transformador Distribuição	1	0,93	0,93
20231003	5477275	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	39	3,75	146,25
20231003	5477277	RD(704286)	Religador de Linha	40	2,43	97,20
20231003	5477277	RD(735967)	Religador de Linha	17	1,53	26,01
20231003	5477277	RD(735967)	Religador de Linha	4	2,32	9,28
20231003	5477277	RD(735967)	Religador de Linha	8	6,02	48,16
20231003	5477277	RD(735967)	Religador de Linha	8	14,53	116,24
20231003	5477279	TD(5780)	Transformador Distribuição	88	2,25	198,00
20231003	5477288	FU(16336)	Chave Fusível	2	5,07	10,14
20231003	5477289	PE(15318631)	Ponto de conexão	1	1,87	1,87
20231003	5477291	PE(17351931)	Ponto de conexão	1	2,83	2,83
20231003	5477294	TD(17349)	Transformador Distribuição	1	8,43	8,43
20231003	5477302	TD(22527)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20231003	5477303	TD(61335)	Transformador Distribuição	1	30,83	30,83
20231003	5477313	TD(708574)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20231003	5477318	TD(38643)	Transformador Distribuição	4	2,55	10,20
20231003	5477320	PE(209773040)	Ponto de conexão	1	7,10	7,10

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5477326	TD(20989)	Transformador Distribuição	2	30,95	61,90
20231003	5477336	FU(15222)	Chave Fusível	2	6,60	13,20
20231003	5477336	FU(15222)	Chave Fusível	1	6,92	6,92
20231003	5477340	FU(1199)	Chave Fusível	157	5,25	824,25
20231003	5477344	RD(722245)	Religador de Linha	3	2,92	8,76
20231003	5477344	RD(722245)	Religador de Linha	54	8,27	446,58
20231003	5477357	FR(10891)	Chave Fusível Religadora	27	3,12	84,24
20231003	5477361	TD(20442)	Transformador Distribuição	3	13,22	39,66
20231003	5477365	FU(36009)	Chave Fusível	4	0,58	2,32
20231003	5477368	TD(59557)	Transformador Distribuição	1	4,65	4,65
20231003	5477370	PE(19230561)	Ponto de conexão	1	8,37	8,37
20231003	5477378	FU(709207)	Chave Fusível	6	7,18	43,08
20231003	5477384	TD(57484)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62
20231003	5477387	TD(61245)	Transformador Distribuição	1	5,65	5,65
20231003	5477392	PE(12588781)	Ponto de conexão	1	1,72	1,72
20231003	5477393	TD(23521)	Transformador Distribuição	1	2,03	2,03
20231003	5477402	TD(39607)	Transformador Distribuição	1	7,32	7,32
20231003	5477408	FU(28070)	Chave Fusível	4	5,18	20,72
20231003	5477422	FU(688578)	Chave Fusível	3	8,35	25,05
20231003	5477435	FU(35370)	Chave Fusível	8	19,43	155,44

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5477443	TD(45750)	Transformador Distribuição	1	5,93	5,93
20231003	5477444	FR(37699)	Chave Fusível Religadora	8	1,35	10,80
20231003	5477451	TD(659781)	Transformador Distribuição	3	28,10	84,30
20231003	5477462	TD(674849)	Transformador Distribuição	1	23,40	23,40
20231003	5477481	RD(7352)	Religador de Linha	10	1,60	16,00
20231003	5477481	RD(7352)	Religador de Linha	8	3,13	25,04
20231003	5477481	RD(7352)	Religador de Linha	8	7,63	61,04
20231003	5477485	TD(703169)	Transformador Distribuição	1	27,02	27,02
20231003	5477491	TD(9393)	Transformador Distribuição	10	5,05	50,50
20231003	5477501	FU(717088)	Chave Fusível	3	6,12	18,36
20231003	5477512	TD(655810)	Transformador Distribuição	9	14,48	130,32
20231003	5477516	TD(28724)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20231003	5477523	TD(48906)	Transformador Distribuição	2	8,58	17,16
20231003	5477529	FU(27066)	Chave Fusível	2	20,58	41,16
20231003	5477530	TD(35415)	Transformador Distribuição	1	1,87	1,87
20231003	5477569	FU(15955)	Chave Fusível	2	7,57	15,14
20231003	5477572	TD(45964)	Transformador Distribuição	1	5,48	5,48
20231003	5477583	TD(23786)	Transformador Distribuição	1	14,08	14,08
20231003	5477599	FR(26599)	Chave Fusível Religadora	18	7,20	129,60
20231003	5477600	TD(12720)	Transformador Distribuição	1	5,93	5,93

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5477601	TD(5814)	Transformador Distribuição	104	3,08	320,32
20231003	5477613	TD(29672)	Transformador Distribuição	9	2,33	20,97
20231003	5477613	TD(29672)	Transformador Distribuição	111	2,33	258,63
20231003	5477616	TD(24702)	Transformador Distribuição	2	11,07	22,14
20231003	5477625	TD(753054)	Transformador Distribuição	2	2,80	5,60
20231003	5477629	FU(18480)	Chave Fusível	1	7,60	7,60
20231003	5477637	FU(12807)	Chave Fusível	1	5,82	5,82
20231003	5477651	TD(15426)	Transformador Distribuição	1	3,27	3,27
20231003	5477658	TD(50932)	Transformador Distribuição	12	2,52	30,24
20231003	5477671	TD(26358)	Transformador Distribuição	80	3,52	281,60
20231003	5477696	FR(30911)	Chave Fusível Religadora	5	7,15	35,75
20231003	5477697	FR(30576)	Chave Fusível Religadora	35	2,77	96,95
20231003	5477706	TD(37948)	Transformador Distribuição	1	46,52	46,52
20231003	5477707	FU(35958)	Chave Fusível	7	57,02	399,14
20231003	5477716	TD(53554)	Transformador Distribuição	1	9,43	9,43
20231003	5477732	RD(727077)	Religador de Linha	88	2,70	237,60
20231003	5477735	FU(25198)	Chave Fusível	5	3,25	16,25
20231003	5477736	FU(730128)	Chave Fusível	1	5,78	5,78
20231003	5477744	TD(708574)	Transformador Distribuição	1	5,48	5,48
20231003	5477746	TD(9927)	Transformador Distribuição	82	1,15	94,30

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5477748	[MT]PA(8900)	Alimentador	1	49,97	49,97
20231003	5477759	TD(52556)	Transformador Distribuição	1	2,60	2,60
20231003	5477760	MAR52_MAR59517	Alimentador	53	0,05	2,65
20231003	5477760	MAR52_MAR59517	Alimentador	58	0,58	33,64
20231003	5477760	MAR52_MAR59517	Alimentador	24	1,02	24,48
20231003	5477760	MAR52_MAR59517	Alimentador	32	3,22	103,04
20231003	5477760	RD(745848)	Religador de Linha	24	0,07	1,68
20231003	5477760	RD(745848)	Religador de Linha	53	0,05	2,65
20231003	5477767	TD(36177)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20231003	5477786	TD(10603)	Transformador Distribuição	51	2,32	118,32
20231003	5477787	TD(55780)	Transformador Distribuição	1	2,15	2,15
20231003	5477797	TD(681242)	Transformador Distribuição	1	1,12	1,12
20231003	5477799	TD(24541)	Transformador Distribuição	54	20,30	1.096,20
20231003	5477802	TD(2035)	Transformador Distribuição	1	4,85	4,85
20231003	5477803	TD(59403)	Transformador Distribuição	2	8,67	17,34
20231003	5477814	TD(15674)	Transformador Distribuição	5	5,00	25,00
20231003	5477817	TD(688532)	Transformador Distribuição	5	2,80	14,00
20231003	5477819	FU(18673)	Chave Fusível	1	2,52	2,52
20231003	5477819	FU(18673)	Chave Fusível	8	2,52	20,16
20231003	5477821	PE(16412284)	Ponto de conexão	1	3,82	3,82

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5477830	FU(6960575)	Chave Fusível	3	2,77	8,31
20231003	5477832	TD(16803)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20231003	5477845	FU(20995)	Chave Fusível	2	9,03	18,06
20231003	5477849	TD(29860)	Transformador Distribuição	10	2,70	27,00
20231003	5477851	PE(16180570)	Ponto de conexão	1	3,78	3,78
20231003	5477861	C 2375090	Unidade Consumidora	1	1,93	1,93
20231003	5477864	TD(6754462)	Transformador Distribuição	35	3,10	108,50
20231003	5477881	TD(44409)	Transformador Distribuição	14	1,25	17,50
20231003	5477892	TD(10571830)	Transformador Distribuição	16	2,20	35,20
20231003	5477895	TD(659488)	Transformador Distribuição	1	1,97	1,97
20231003	5477906	TD(678594)	Transformador Distribuição	4	18,75	75,00
20231003	5477908	TD(26400)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85
20231003	5477910	RD(14918)	Religador de Linha	1496	0,58	867,68
20231003	5477911	FU(4174)	Chave Fusível	192	3,90	748,80
20231003	5477911	FU(4174)	Chave Fusível	12	5,73	68,76
20231003	5477917	FR(22815)	Chave Fusível Religadora	1	23,87	23,87
20231003	5477917	FR(22815)	Chave Fusível Religadora	119	23,87	2.840,53
20231003	5477924	FU(9321)	Chave Fusível	250	1,12	280,00
20231003	5477925	TD(9678)	Transformador Distribuição	83	5,90	489,70
20231003	5477927	TD(34848)	Transformador Distribuição	2	4,03	8,06

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5477936	TD(24991)	Transformador Distribuição	1	42,65	42,65
20231003	5477938	PE(15575100)	Ponto de conexão	1	0,80	0,80
20231003	5477946	TD(29991)	Transformador Distribuição	46	1,17	53,82
20231003	5477947	TD(750844)	Transformador Distribuição	24	1,53	36,72
20231003	5477949	FR(27407)	Chave Fusível Religadora	35	2,47	86,45
20231003	5477962	CL(22305)	Chave Lâmina	1	3,33	3,33
20231003	5477974	FU(7869)	Chave Fusível	3	7,25	21,75
20231003	5477978	TD(684874)	Transformador Distribuição	1	48,05	48,05
20231003	5477978	FR(659780)	Chave Fusível Religadora	14	48,05	672,70
20231003	5477990	FU(35121)	Chave Fusível	6	4,73	28,38
20231003	5477994	TD(655401)	Transformador Distribuição	1	16,48	16,48
20231003	5477995	TD(9485)	Transformador Distribuição	42	0,92	38,64
20231003	5477997	TD(49032)	Transformador Distribuição	7	2,83	19,81
20231003	5478001	TD(49508)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20231003	5478008	FU(10337)	Chave Fusível	4	30,60	122,40
20231003	5478010	TD(16282)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20231003	5478012	TD(47078)	Transformador Distribuição	2	3,82	7,64
20231003	5478015	CF(4863)	Chave Faca	1	0,55	0,55
20231003	5478015	CF(4863)	Chave Faca	180	0,55	99,00
20231003	5478015	CF(4863)	Chave Faca	282	1,25	352,50

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5478026	TD(722555)	Transformador Distribuição	2	3,85	7,70
20231003	5478032	TD(7293)	Transformador Distribuição	103	1,32	135,96
20231003	5478036	FU(38891)	Chave Fusível	2	1,32	2,64
20231003	5478042	FU(31336)	Chave Fusível	26	2,23	57,98
20231003	5478052	TD(664103)	Transformador Distribuição	1	1,43	1,43
20231003	5478063	TD(11289)	Transformador Distribuição	2	16,53	33,06
20231003	5478067	FU(12843)	Chave Fusível	1	3,85	3,85
20231003	5478067	FU(12843)	Chave Fusível	27	3,85	103,95
20231003	5478068	RD(10316)	Religador de Linha	203	5,18	1.051,54
20231003	5478068	RD(10316)	Religador de Linha	62	19,15	1.187,30
20231003	5478075	CF(28953)	Chave Faca	29	2,25	65,25
20231003	5478088	RD(10910)	Religador de Linha	1	0,15	0,30
20231003	5478088	RD(10910)	Religador de Linha	239	0,15	35,85
20231003	5478097	FU(12711)	Chave Fusível	10	21,15	211,50
20231003	5478098	PE(11809781)	Ponto de conexão	1	0,97	0,97
20231003	5478104	TD(27843)	Transformador Distribuição	87	1,22	106,14
20231003	5478114	FU(26987)	Chave Fusível	1	1,90	1,90
20231003	5478116	FU(22351)	Chave Fusível	17	14,05	238,85
20231003	5478116	FU(22351)	Chave Fusível	5	14,47	72,35
20231003	5478124	PE(18982255)	Ponto de conexão	1	20,90	20,90

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5478137	FU(689648)	Chave Fusível	1	1,80	1,80
20231003	5478137	FU(689648)	Chave Fusível	35	1,80	63,00
20231003	5478140	TD(37926)	Transformador Distribuição	1	8,73	8,73
20231003	5478149	FU(44965)	Chave Fusível	9	7,35	66,15
20231003	5478155	TD(43983)	Transformador Distribuição	3	3,80	11,40
20231003	5478157	TD(36894)	Transformador Distribuição	2	37,78	75,56
20231003	5478169	TD(59208)	Transformador Distribuição	1	7,53	7,53
20231003	5478173	PE(14342586)	Ponto de conexão	1	6,65	6,65
20231003	5478173	TD(24528)	Transformador Distribuição	42	1,13	47,46
20231003	5478175	TD(14817)	Transformador Distribuição	7	2,90	20,30
20231003	5478191	TD(37216)	Transformador Distribuição	1	42,32	42,32
20231003	5478206	FU(35570)	Chave Fusível	19	2,38	45,22
20231003	5478218	FU(53790941)	Chave Fusível	6	32,88	197,28
20231003	5478240	RD(736077)	Religador de Linha	18	1,05	18,90
20231003	5478240	RD(736077)	Religador de Linha	111	4,07	451,77
20231003	5478253	FR(678959)	Chave Fusível Religadora	9	23,58	212,22
20231003	5478259	FU(21521)	Chave Fusível	7	2,08	14,56
20231003	5478260	TD(61624)	Transformador Distribuição	1	15,20	15,20
20231003	5478277	TD(49199)	Transformador Distribuição	1	14,92	14,92
20231003	5478281	TD(704543)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5478283	TD(8362)	Transformador Distribuição	80	1,23	98,40
20231003	5478291	FU(20559)	Chave Fusível	3	3,65	10,95
20231003	5478297	FU(721595)	Chave Fusível	172	1,05	180,60
20231003	5478299	TD(17840)	Transformador Distribuição	1	14,83	14,83
20231003	5478309	RD(11440)	Religador de Linha	131	1,88	246,28
20231003	5478309	RD(11440)	Religador de Linha	4	2,53	10,12
20231003	5478309	RD(11440)	Religador de Linha	4	3,33	13,32
20231003	5478309	RD(11440)	Religador de Linha	9	8,50	76,50
20231003	5478310	FU(26594)	Chave Fusível	3	5,57	16,71
20231003	5478321	FU(4084)	Chave Fusível	27	1,67	45,09
20231003	5478321	FU(4084)	Chave Fusível	107	1,67	178,69
20231003	5478335	FU(1682)	Chave Fusível	12	16,68	200,16
20231003	5478345	TD(696998)	Transformador Distribuição	2	21,10	42,20
20231003	5478348	PE(204587226)	Ponto de conexão	1	1,00	1,00
20231003	5478348	FU(1416)	Chave Fusível	159	1,07	170,13
20231003	5478349	FU(687704)	Chave Fusível	3	12,68	38,04
20231003	5478376	TD(51776)	Transformador Distribuição	1	13,12	13,12
20231003	5478395	TD(50807)	Transformador Distribuição	70	2,47	172,90
20231003	5478402	TD(706376)	Transformador Distribuição	73	0,80	58,40
20231003	5478403	TD(31916)	Transformador Distribuição	2	13,20	26,40

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5478407	TD(676578)	Transformador Distribuição	1	11,65	11,65
20231003	5478414	TD(679200)	Transformador Distribuição	2	28,47	56,94
20231003	5478419	FR(20655)	Chave Fusível Religadora	8	13,82	110,56
20231003	5478421	RD(2953)	Religador de Linha	179	2,28	408,12
20231003	5478426	TD(8362)	Transformador Distribuição	80	0,72	57,60
20231003	5478446	TD(54034)	Transformador Distribuição	1	9,77	9,77
20231003	5478448	FR(20726)	Chave Fusível Religadora	5	14,43	72,15
20231003	5478453	TD(7845)	Transformador Distribuição	78	2,33	181,74
20231003	5478461	FR(2843)	Chave Fusível Religadora	47	9,15	430,05
20231003	5478473	FU(5930014)	Chave Fusível	1	17,42	17,42
20231003	5478473	FU(5930014)	Chave Fusível	6	19,17	115,02
20231003	5478474	TD(687820)	Transformador Distribuição	91	1,37	124,67
20231003	5478478	TD(40664)	Transformador Distribuição	109	1,00	109,00
20231003	5478488	TD(55798)	Transformador Distribuição	52	1,85	96,20
20231003	5478490	TD(21634)	Transformador Distribuição	71	1,15	81,65
20231003	5478497	TD(743851)	Transformador Distribuição	1	14,68	14,68
20231003	5478501	TD(33409)	Transformador Distribuição	1	10,52	10,52
20231003	5478505	RD(18411)	Religador de Linha	138	0,13	17,94
20231003	5478505	RD(18411)	Religador de Linha	56	3,22	180,32
20231003	5478505	RD(18411)	Religador de Linha	21	3,73	78,33

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5478505	RD(18411)	Religador de Linha	69	3,82	263,58
20231003	5478505	RD(18411)	Religador de Linha	3	10,60	31,80
20231003	5478505	FU(35296)	Chave Fusível	25	10,83	270,75
20231003	5478505	FU(35296)	Chave Fusível	4	11,97	47,88
20231003	5478505	FU(672925)	Chave Fusível	2	46,98	93,96
20231003	5478508	TD(58035)	Transformador Distribuição	13	1,60	20,80
20231003	5478508	TD(58035)	Transformador Distribuição	59	1,60	94,40
20231003	5478511	TD(54429)	Transformador Distribuição	73	5,68	414,64
20231003	5478522	FR(28104)	Chave Fusível Religadora	22	19,13	420,86
20231003	5478525	FU(1625)	Chave Fusível	22	5,05	111,10
20231003	5478526	TD(35395)	Transformador Distribuição	1	5,15	5,15
20231003	5478527	RD(730234)	Religador de Linha	1	3,17	3,17
20231003	5478527	RD(730234)	Religador de Linha	83	3,17	263,11
20231003	5478527	RD(730234)	Religador de Linha	9	4,02	36,18
20231003	5478530	TD(18976)	Transformador Distribuição	1	4,30	4,30
20231003	5478533	FU(23944)	Chave Fusível	4	7,17	28,68
20231003	5478536	TD(56125)	Transformador Distribuição	1	3,47	3,47
20231003	5478537	TD(41515)	Transformador Distribuição	2	4,28	8,56
20231003	5478540	FR(23661)	Chave Fusível Religadora	16	3,67	58,72
20231003	5478541	TD(57558)	Transformador Distribuição	1	4,92	4,92

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5478545	FR(2369)	Chave Fusível Religadora	8	3,55	28,40
20231003	5478546	TD(14351)	Transformador Distribuição	1	10,77	10,77
20231003	5478555	TD(673757)	Transformador Distribuição	2	5,77	11,54
20231003	5478556	TD(31153)	Transformador Distribuição	1	5,38	5,38
20231003	5478562	FU(27364)	Chave Fusível	6	7,72	46,32
20231003	5478562	FU(27364)	Chave Fusível	1	29,13	29,13
20231003	5478563	FR(24378)	Chave Fusível Religadora	7	6,58	46,06
20231003	5478563	FR(24378)	Chave Fusível Religadora	21	7,00	147,00
20231003	5478564	TD(18573)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20231003	5478568	FU(9901)	Chave Fusível	6	3,90	23,40
20231003	5478570	TD(4470054)	Transformador Distribuição	1	7,07	7,07
20231003	5478576	FU(12908)	Chave Fusível	1	6,73	6,73
20231003	5478580	TD(1613)	Transformador Distribuição	4	1,62	6,48
20231003	5478583	FU(19358)	Chave Fusível	3	28,88	86,64
20231003	5478585	TD(8506)	Transformador Distribuição	132	2,10	277,20
20231003	5478591	FU(723298)	Chave Fusível	5	8,45	42,25
20231003	5478594	FR(25208)	Chave Fusível Religadora	4	6,73	26,92
20231003	5478600	FU(11667)	Chave Fusível	4	2,85	11,40
20231003	5478604	FU(35835)	Chave Fusível	3	5,70	17,10
20231003	5478608	FU(7759)	Chave Fusível	19	3,30	62,70

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5478611	TD(13290)	Transformador Distribuição	2	11,28	22,56
20231003	5478613	TD(736898)	Transformador Distribuição	1	3,27	3,27
20231003	5478620	TD(6754462)	Transformador Distribuição	35	2,45	85,75
20231003	5478624	FU(17955)	Chave Fusível	5	5,67	28,35
20231003	5478625	FU(18561)	Chave Fusível	6	2,80	16,80
20231003	5478630	TD(29885)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12
20231003	5478630	TD(29885)	Transformador Distribuição	69	3,12	215,28
20231003	5478637	TD(48975)	Transformador Distribuição	6	3,98	23,88
20231003	5478643	FU(26544)	Chave Fusível	5	7,52	37,60
20231003	5478648	TD(1287)	Transformador Distribuição	2	1,22	2,44
20231003	5478650	TD(49954)	Transformador Distribuição	1	2,28	2,28
20231003	5478658	TD(54441)	Transformador Distribuição	17	6,12	104,04
20231003	5478660	FU(759031)	Chave Fusível	7	6,07	42,49
20231003	5478691	FR(7076)	Chave Fusível Religadora	22	33,90	745,80
20231003	5478698	PE(13100392)	Ponto de conexão	2	2,90	5,80
20231003	5478700	FR(20491)	Chave Fusível Religadora	13	3,97	51,61
20231003	5478708	TD(31582)	Transformador Distribuição	1	1,45	1,45
20231003	5478711	TD(27388)	Transformador Distribuição	1	5,43	5,43
20231003	5478713	TD(700855)	Transformador Distribuição	34	4,37	148,58
20231003	5478714	TD(23730)	Transformador Distribuição	1	2,40	2,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5478719	TD(43745)	Transformador Distribuição	5	2,37	11,85
20231003	5478724	FU(37730)	Chave Fusível	12	5,53	66,36
20231003	5478727	FU(682709)	Chave Fusível	3	2,52	7,56
20231003	5478733	TD(29672)	Transformador Distribuição	9	2,78	25,02
20231003	5478733	TD(29672)	Transformador Distribuição	111	2,78	308,58
20231003	5478738	TD(754414)	Transformador Distribuição	1	4,03	4,03
20231003	5478745	TD(27746)	Transformador Distribuição	94	4,18	392,92
20231003	5478747	TD(29230)	Transformador Distribuição	1	1,78	1,78
20231003	5478754	TD(37942)	Transformador Distribuição	1	25,75	25,75
20231003	5478758	TD(14730)	Transformador Distribuição	1	9,75	9,75
20231003	5478759	FU(25706)	Chave Fusível	3	24,90	74,70
20231003	5478764	TD(18853)	Transformador Distribuição	4	5,17	20,68
20231003	5478770	TD(55856)	Transformador Distribuição	2	2,83	5,66
20231003	5478781	TD(33400)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20231003	5478784	TD(727706)	Transformador Distribuição	17	1,77	30,09
20231003	5478789	TD(41116)	Transformador Distribuição	2	1,48	2,96
20231003	5478791	FU(30980)	Chave Fusível	8	5,32	42,56
20231003	5478793	TD(1686)	Transformador Distribuição	1	7,78	7,78
20231003	5478797	TD(657966)	Transformador Distribuição	2	5,98	11,96
20231003	5478801	TD(14734)	Transformador Distribuição	3	1,05	3,15

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5478803	TD(680428)	Transformador Distribuição	1	2,60	2,60
20231003	5478810	PE(19500835)	Ponto de conexão	2	1,43	2,86
20231003	5478812	TD(650635)	Transformador Distribuição	2	0,67	1,34
20231003	5478827	TD(26817)	Transformador Distribuição	1	2,50	2,50
20231003	5478832	TD(31886)	Transformador Distribuição	1	4,65	4,65
20231003	5478836	RD(3664)	Religador de Linha	12	2,50	30,00
20231003	5478836	RD(3664)	Religador de Linha	1	4,00	4,00
20231003	5478836	RD(3664)	Religador de Linha	2	4,00	8,00
20231003	5478836	RD(3664)	Religador de Linha	6	5,78	34,68
20231003	5478836	RD(3664)	Religador de Linha	1	6,55	6,55
20231003	5478836	RD(3664)	Religador de Linha	7	6,55	45,85
20231003	5478836	RD(3664)	Religador de Linha	7	8,92	62,44
20231003	5478836	RD(3664)	Religador de Linha	7	4,88	34,16
20231003	5478838	FU(19028)	Chave Fusível	5	4,93	24,65
20231003	5478839	TD(22207)	Transformador Distribuição	1	30,87	30,87
20231003	5478844	FU(12850)	Chave Fusível	2	1,18	2,36
20231003	5478852	FU(702573)	Chave Fusível	15	6,92	103,80
20231003	5478856	FU(35298)	Chave Fusível	4	4,72	18,88
20231003	5478867	TD(676871)	Transformador Distribuição	3	11,02	33,06
20231003	5478889	PE(13196094)	Ponto de conexão	1	3,90	3,90

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5478895	TD(14740)	Transformador Distribuição	3	21,90	65,70
20231003	5478898	TD(699898)	Transformador Distribuição	1	1,18	1,18
20231003	5478898	TD(699898)	Transformador Distribuição	136	1,18	160,48
20231003	5478901	PE(16168585)	Ponto de conexão	1	4,07	4,07
20231003	5478908	FU(40756)	Chave Fusível	8	6,90	55,20
20231003	5478912	FR(19954)	Chave Fusível Religadora	12	4,17	50,04
20231003	5478918	TD(5880)	Transformador Distribuição	11	3,70	40,70
20231003	5478926	CL(691704)	Chave Lâmina	6	16,42	98,52
20231003	5478934	TD(705306)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12
20231003	5478934	TD(705306)	Transformador Distribuição	4	3,12	12,48
20231003	5478940	TD(45507)	Transformador Distribuição	5	3,33	16,65
20231003	5478949	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	11	5,67	62,37
20231003	5478950	TD(9993)	Transformador Distribuição	23	1,67	38,41
20231003	5478951	FU(21172)	Chave Fusível	8	3,35	26,80
20231003	5478952	RD(40381)	Religador de Linha	100	5,08	508,00
20231003	5478952	RD(40381)	Religador de Linha	61	4,90	298,90
20231003	5478954	FU(708954)	Chave Fusível	29	5,80	168,20
20231003	5478955	FU(16737)	Chave Fusível	2	3,33	6,66
20231003	5478975	FU(42289)	Chave Fusível	30	3,80	114,00
20231003	5478976	TD(3950)	Transformador Distribuição	225	2,50	562,50

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5478983	FU(26302)	Chave Fusível	2	4,80	9,60
20231003	5479007	ANG01_ANG49501	Alimentador	3470	4,75	16.482,50
20231003	5479007	ANG02_ANG49502	Alimentador	883	1,13	997,79
20231003	5479007	ANG02_ANG49502	Alimentador	148	5,10	754,80
20231003	5479007	ANG02_ANG49502	Alimentador	129	5,03	648,87
20231003	5479007	CF(1715)	Chave Faca	2	0,08	0,16
20231003	5479010	FU(29371)	Chave Fusível	20	22,37	447,40
20231003	5479012	FU(16081)	Chave Fusível	12	1,93	23,16
20231003	5479017	FU(676396)	Chave Fusível	10	1,43	14,30
20231003	5479018	FU(705255)	Chave Fusível	8	2,15	17,20
20231003	5479019	FR(20498)	Chave Fusível Religadora	5	2,95	14,75
20231003	5479053	RD(13754)	Religador de Linha	308	2,03	625,24
20231003	5479053	RD(13754)	Religador de Linha	48	2,40	115,20
20231003	5479053	RD(13754)	Religador de Linha	42	2,58	108,36
20231003	5479053	RD(13754)	Religador de Linha	17	3,15	53,55
20231003	5479053	RD(13754)	Religador de Linha	5	13,97	69,85
20231003	5479062	TD(35710)	Transformador Distribuição	3	3,55	10,65
20231003	5479063	TD(37922)	Transformador Distribuição	1	2,42	2,42
20231003	5479066	FR(3798)	Chave Fusível Religadora	15	3,53	52,95
20231003	5479070	TD(670985)	Transformador Distribuição	1	9,00	9,00

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5479072	TD(37567)	Transformador Distribuição	1	1,67	1,67
20231003	5479080	TD(40585)	Transformador Distribuição	2	7,07	14,14
20231003	5479081	PE(13111370)	Ponto de conexão	1	2,18	2,18
20231003	5479084	FU(20658)	Chave Fusível	1	22,52	22,52
20231003	5479087	RD(3193)	Religador de Linha	39	21,02	819,78
20231003	5479088	TD(24879)	Transformador Distribuição	41	4,57	187,37
20231003	5479092	FR(678034)	Chave Fusível Religadora	44	5,88	258,72
20231003	5479096	FR(698695)	Chave Fusível Religadora	2	7,33	14,66
20231003	5479103	TD(757058)	Transformador Distribuição	43	1,55	66,65
20231003	5479107	TD(30574)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20231003	5479109	FU(4951)	Chave Fusível	156	3,05	475,80
20231003	5479118	NAN51_NAN59516	Alimentador	1198	0,92	1.102,16
20231003	5479118	NAN51_NAN59516	Alimentador	2	0,93	1,86
20231003	5479118	NAN51_NAN59516	Alimentador	17	0,93	15,81
20231003	5479118	NAN51_NAN59516	Alimentador	10	2,00	20,00
20231003	5479118	NAN51_NAN59516	Alimentador	18	2,03	36,54
20231003	5479118	NAN51_NAN59516	Alimentador	70	8,88	621,60
20231003	5479118	RD(14353)	Religador de Linha	29	0,48	13,92
20231003	5479120	RD(730644)	Religador de Linha	2	0,70	1,40
20231003	5479120	RD(730644)	Religador de Linha	725	0,70	507,50

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5479120	RD(730644)	Religador de Linha	1080	1,22	1.317,60
20231003	5479120	RD(730644)	Religador de Linha	1	2,07	2,07
20231003	5479120	RD(730644)	Religador de Linha	61	2,07	126,27
20231003	5479120	RD(730644)	Religador de Linha	23	2,58	59,34
20231003	5479120	RD(730644)	Religador de Linha	14	5,48	76,72
20231003	5479120	RD(730644)	Religador de Linha	85	5,48	465,80
20231003	5479120	FU(3023)	Chave Fusível	1	18,48	18,48
20231003	5479120	FU(3023)	Chave Fusível	31	18,48	572,88
20231003	5479134	PE(15105842)	Ponto de conexão	1	4,45	4,45
20231003	5479141	TD(9739)	Transformador Distribuição	36	5,27	189,72
20231003	5479142	TD(34978)	Transformador Distribuição	2	3,97	7,94
20231003	5479159	RD(2156)	Religador de Linha	10	0,82	8,20
20231003	5479159	RD(2156)	Religador de Linha	396	1,82	720,72
20231003	5479159	RD(2156)	Religador de Linha	4	2,92	11,68
20231003	5479159	CF(753815)	Chave Faca	37	3,27	120,99
20231003	5479161	TD(16203)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85
20231003	5479162	FR(45335)	Chave Fusível Religadora	7	6,00	42,00
20231003	5479162	FR(45335)	Chave Fusível Religadora	8	6,00	48,00
20231003	5479164	TD(684879)	Transformador Distribuição	1	3,20	3,20
20231003	5479172	TD(40437)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5479173	FR(29116)	Chave Fusível Religadora	13	5,10	66,30
20231003	5479174	RD(730234)	Religador de Linha	1	10,57	10,57
20231003	5479174	RD(730234)	Religador de Linha	33	10,57	348,81
20231003	5479174	RD(730234)	Religador de Linha	52	12,85	668,20
20231003	5479174	RD(35274)	Religador de Linha	13	1,75	22,75
20231003	5479174	RD(35274)	Religador de Linha	8	2,20	17,60
20231003	5479174	RD(35274)	Religador de Linha	58	6,97	404,26
20231003	5479174	RD(35274)	Religador de Linha	12	10,43	125,16
20231003	5479174	RD(35274)	Religador de Linha	31	10,47	324,57
20231003	5479174	RD(35274)	Religador de Linha	8	0,18	1,44
20231003	5479174	RD(35274)	Religador de Linha	7	6,97	48,79
20231003	5479175	RD(730596)	Religador de Linha	56	3,78	211,68
20231003	5479179	TD(61035)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20231003	5479187	TD(61585)	Transformador Distribuição	1	3,40	3,40
20231003	5479188	FR(665523)	Chave Fusível Religadora	117	3,48	407,16
20231003	5479189	FU(715759)	Chave Fusível	17	12,02	204,34
20231003	5479193	RD(722493)	Religador de Linha	98	0,77	75,46
20231003	5479193	RD(722493)	Religador de Linha	22	3,38	74,36
20231003	5479195	FU(39585)	Chave Fusível	14	5,47	76,58
20231003	5479199	RD(744736)	Religador de Linha	1	2,15	2,15

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5479199	RD(744736)	Religador de Linha	40	2,15	86,00
20231003	5479199	RD(744736)	Religador de Linha	166	2,52	418,32
20231003	5479199	RD(744736)	Religador de Linha	1	3,92	3,92
20231003	5479199	RD(744736)	Religador de Linha	24	3,92	94,08
20231003	5479199	RD(744736)	Religador de Linha	24	4,90	117,60
20231003	5479205	FU(24092)	Chave Fusível	5	26,42	132,10
20231003	5479211	TD(37713)	Transformador Distribuição	1	3,20	3,20
20231003	5479213	TD(682718)	Transformador Distribuição	1	1,18	1,18
20231003	5479214	TER52_TER59503	Alimentador	70	2,37	165,90
20231003	5479214	TER51_TER59502	Alimentador	48	2,57	123,36
20231003	5479214	PGR02_PGR49502	Alimentador	1	2,47	2,47
20231003	5479214	PGR02_PGR49502	Alimentador	747	2,47	1.845,09
20231003	5479214	JAM51_JAM59502	Alimentador	8	2,57	20,56
20231003	5479214	JAM01_JAM49501	Alimentador	2	2,57	5,14
20231003	5479214	JAM01_JAM49501	Alimentador	1036	2,57	2.662,52
20231003	5479214	RD(9921)	Religador de Linha	466	2,37	1.104,42
20231003	5479214	RD(25356070)	Religador de Linha	6	0,15	0,90
20231003	5479216	TD(1677)	Transformador Distribuição	1	2,20	2,20
20231003	5479218	TD(31857)	Transformador Distribuição	2	42,47	84,94
20231003	5479223	TD(694145)	Transformador Distribuição	4	3,70	14,80

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5479224	FU(683670)	Chave Fusível	2	6,50	13,00
20231003	5479235	TD(706663)	Transformador Distribuição	5	3,87	19,35
20231003	5479236	TD(1912)	Transformador Distribuição	3	19,87	59,61
20231003	5479242	TD(49591)	Transformador Distribuição	1	30,83	30,83
20231003	5479249	RD(1279625)	Religador de Linha	1	0,17	0,17
20231003	5479249	RD(1279625)	Religador de Linha	612	0,17	104,04
20231003	5479249	RD(1279625)	Religador de Linha	399	0,53	211,47
20231003	5479249	RD(1279625)	Religador de Linha	54	2,83	152,82
20231003	5479249	FU(729698)	Chave Fusível	1	46,27	46,27
20231003	5479250	FU(28551)	Chave Fusível	16	2,83	45,28
20231003	5479256	TD(28608)	Transformador Distribuição	85	0,88	74,80
20231003	5479259	FR(18051)	Chave Fusível Religadora	14	4,57	63,98
20231003	5479259	FR(18051)	Chave Fusível Religadora	14	22,65	317,10
20231003	5479261	TD(29991)	Transformador Distribuição	46	1,38	63,48
20231003	5479263	TD(46913)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20231003	5479264	FU(27711)	Chave Fusível	2	8,07	16,14
20231003	5479265	TD(47211)	Transformador Distribuição	1	5,53	5,53
20231003	5479281	TD(30394)	Transformador Distribuição	91	1,17	106,47
20231003	5479283	[MT]PA(8906)	Alimentador	84	26,93	2.262,12
20231003	5479283	CF(26757)	Chave Faca	1	10,83	10,83

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5479283	RD(40050)	Religador de Linha	42	1,22	51,24
20231003	5479283	RD(40050)	Religador de Linha	3	3,22	9,66
20231003	5479283	RD(40050)	Religador de Linha	4	4,50	18,00
20231003	5479283	RD(40050)	Religador de Linha	4	5,50	22,00
20231003	5479284	FU(23527)	Chave Fusível	14	1,55	21,70
20231003	5479291	TD(40811)	Transformador Distribuição	79	1,00	79,00
20231003	5479299	TD(39343)	Transformador Distribuição	1	1,43	1,43
20231003	5479305	FU(37126)	Chave Fusível	7	4,40	30,80
20231003	5479310	FU(22181)	Chave Fusível	5	20,90	104,50
20231003	5479317	TD(2504)	Transformador Distribuição	36	1,20	43,20
20231003	5479325	TD(49759)	Transformador Distribuição	1	17,68	17,68
20231003	5479327	TD(58445)	Transformador Distribuição	7	15,87	111,09
20231003	5479327	TD(58445)	Transformador Distribuição	30	15,87	476,10
20231003	5479346	PE(16627209)	Ponto de conexão	1	0,85	0,85
20231003	5479347	FU(28487)	Chave Fusível	1	19,52	19,52
20231003	5479348	FU(690979)	Chave Fusível	11	22,83	251,13
20231003	5479350	FU(14537)	Chave Fusível	14	3,28	45,92
20231003	5479354	FR(17857)	Chave Fusível Religadora	1	18,22	18,22
20231003	5479354	FR(17857)	Chave Fusível Religadora	9	18,22	163,98
20231003	5479356	PE(12660781)	Ponto de conexão	1	1,67	1,67

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5479363	FU(684069)	Chave Fusível	13	1,93	25,09
20231003	5479364	RD(735978)	Religador de Linha	126	1,12	141,12
20231003	5479365	RD(749313)	Religador de Linha	270	1,68	453,60
20231003	5479365	RD(749313)	Religador de Linha	246	2,25	553,50
20231003	5479370	RD(14355)	Religador de Linha	55	0,20	11,00
20231003	5479370	RD(14355)	Religador de Linha	12	1,67	20,04
20231003	5479370	RD(14355)	Religador de Linha	34	2,33	79,22
20231003	5479370	RD(14355)	Religador de Linha	22	2,75	60,50
20231003	5479376	TD(1295)	Transformador Distribuição	108	2,97	320,76
20231003	5479381	RD(723404)	Religador de Linha	1	0,05	0,15
20231003	5479381	RD(723404)	Religador de Linha	2	0,05	0,10
20231003	5479381	RD(723404)	Religador de Linha	692	0,05	34,60
20231003	5479381	RD(723404)	Religador de Linha	1	3,27	3,27
20231003	5479381	RD(723404)	Religador de Linha	45	3,27	147,15
20231003	5479381	RD(723404)	Religador de Linha	1	3,90	3,90
20231003	5479381	RD(723404)	Religador de Linha	134	3,90	522,60
20231003	5479381	RD(723404)	Religador de Linha	24	8,93	214,32
20231003	5479381	RD(723404)	Religador de Linha	1	8,98	8,98
20231003	5479381	RD(723404)	Religador de Linha	67	8,98	601,66
20231003	5479381	RD(723404)	Religador de Linha	1	18,13	18,13

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5479381	RD(723404)	Religador de Linha	1	0,13	0,26
20231003	5479381	RD(723404)	Religador de Linha	179	0,13	23,27
20231003	5479385	RD(728859)	Religador de Linha	19	5,13	97,47
20231003	5479385	RD(728859)	Religador de Linha	1	8,22	8,22
20231003	5479385	RD(728859)	Religador de Linha	18	8,43	151,74
20231003	5479385	RD(728859)	Religador de Linha	52	8,48	440,96
20231003	5479390	POV55_POV59501	Alimentador	1	1,75	3,50
20231003	5479390	POV55_POV59501	Alimentador	54	2,57	138,78
20231003	5479390	POV55_POV59501	Alimentador	24	3,92	94,08
20231003	5479390	POV55_POV59501	Alimentador	39	9,73	379,47
20231003	5479390	POV55_POV59501	Alimentador	41	19,37	794,17
20231003	5479390	POV55_POV59501	Alimentador	1	15,75	15,75
20231003	5479390	POV55_POV59501	Alimentador	1	24,82	24,82
20231003	5479390	POV55_POV59501	Alimentador	31	24,82	769,42
20231003	5479390	POV55_POV59501	Alimentador	1	26,62	26,62
20231003	5479390	CF(3618)	Chave Faca	14	3,33	46,62
20231003	5479394	FR(1227)	Chave Fusível Religadora	15	1,45	21,75
20231003	5479398	PE(13196139)	Ponto de conexão	1	6,92	6,92
20231003	5479399	RD(747055)	Religador de Linha	587	2,07	1.215,09
20231003	5479400	TD(34204)	Transformador Distribuição	1	27,77	27,77

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5479404	TD(37668)	Transformador Distribuição	1	5,55	5,55
20231003	5479405	FU(667984)	Chave Fusível	32	1,97	63,04
20231003	5479409	FU(27099)	Chave Fusível	1	5,00	5,00
20231003	5479410	TD(27116)	Transformador Distribuição	34	2,03	69,02
20231003	5479412	TD(682719)	Transformador Distribuição	3	23,90	71,70
20231003	5479414	FU(689517)	Chave Fusível	58	8,42	488,36
20231003	5479415	TD(684820)	Transformador Distribuição	2	30,02	60,04
20231003	5479426	RD(58338284)	Religador de Linha	2	1,58	3,16
20231003	5479426	RD(58338284)	Religador de Linha	15	1,58	23,70
20231003	5479426	RD(58338284)	Religador de Linha	893	1,58	1.410,94
20231003	5479436	FU(705273)	Chave Fusível	9	1,05	9,45
20231003	5479437	TD(38479)	Transformador Distribuição	2	2,60	5,20
20231003	5479441	RD(729712)	Religador de Linha	5	3,87	19,35
20231003	5479441	RD(729712)	Religador de Linha	3	9,18	27,54
20231003	5479441	RD(729712)	Religador de Linha	6	9,38	56,28
20231003	5479441	RD(729712)	Religador de Linha	7	18,25	127,75
20231003	5479441	RD(729712)	Religador de Linha	1	41,57	41,57
20231003	5479443	PE(14831655)	Ponto de conexão	2	17,87	35,74
20231003	5479445	TD(25044)	Transformador Distribuição	1	0,95	0,95
20231003	5479446	FU(9864)	Chave Fusível	86	1,85	159,10

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5479456	FU(2831)	Chave Fusível	5	7,58	37,90
20231003	5479466	TD(27415)	Transformador Distribuição	1	15,15	15,15
20231003	5479469	FU(40874)	Chave Fusível	5	21,63	108,15
20231003	5479470	TD(58079)	Transformador Distribuição	2	19,90	39,80
20231003	5479480	FU(747718)	Chave Fusível	1	2,55	2,55
20231003	5479483	FU(29307)	Chave Fusível	1	11,08	11,08
20231003	5479493	TD(706778)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20231003	5479494	BAV52_BAV59501	Alimentador	1	0,93	0,93
20231003	5479494	BAV52_BAV59501	Alimentador	1	2,00	4,00
20231003	5479494	BAV52_BAV59501	Alimentador	6	2,00	12,00
20231003	5479494	BAV52_BAV59501	Alimentador	310	2,00	620,00
20231003	5479497	TD(23319)	Transformador Distribuição	5	9,82	49,10
20231003	5479498	TD(24576)	Transformador Distribuição	57	1,45	82,65
20231003	5479499	TD(46614)	Transformador Distribuição	59	2,07	122,13
20231003	5479501	FR(20671)	Chave Fusível Religadora	17	9,22	156,74
20231003	5479505	FU(3198)	Chave Fusível	21	16,28	341,88
20231003	5479506	FU(33643490)	Chave Fusível	1	5,02	5,02
20231003	5479515	FR(9928)	Chave Fusível Religadora	74	5,17	382,58
20231003	5479517	TD(655992)	Transformador Distribuição	1	18,13	18,13
20231003	5479518	TD(655953)	Transformador Distribuição	1	18,25	18,25

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5479521	FU(9862)	Chave Fusível	137	1,90	260,30
20231003	5479523	TD(711712)	Transformador Distribuição	11	1,03	11,33
20231003	5479524	FU(14619)	Chave Fusível	1	2,93	2,93
20231003	5479526	FU(26428)	Chave Fusível	7	1,50	10,50
20231003	5479527	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	45	15,18	683,10
20231003	5479531	C 3443844	Unidade Consumidora	1	4,48	4,48
20231003	5479535	TD(6847)	Transformador Distribuição	40	1,53	61,20
20231003	5479541	TD(19028)	Transformador Distribuição	2	9,60	19,20
20231003	5479542	TD(22061)	Transformador Distribuição	1	7,68	7,68
20231003	5479544	TD(59746)	Transformador Distribuição	2	6,00	12,00
20231003	5479546	TD(23217)	Transformador Distribuição	1	20,13	20,13
20231003	5479547	TD(19977)	Transformador Distribuição	2	3,55	7,10
20231003	5479549	FU(701082)	Chave Fusível	161	0,93	149,73
20231003	5479556	FU(35959)	Chave Fusível	2	17,08	34,16
20231003	5479556	FU(35959)	Chave Fusível	3	17,25	51,75
20231003	5479557	JAM51_JAM59502	Alimentador	8	23,02	184,16
20231003	5479557	FU(10003)	Chave Fusível	12	1,72	20,64
20231003	5479561	FR(26627)	Chave Fusível Religadora	8	16,72	133,76
20231003	5479565	FR(14373)	Chave Fusível Religadora	1	2,12	2,12
20231003	5479565	FR(14373)	Chave Fusível Religadora	28	2,12	59,36

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5479577	FU(681467)	Chave Fusível	26	21,57	560,82
20231003	5479583	FU(687256)	Chave Fusível	1	5,58	5,58
20231003	5479586	RD(730238)	Religador de Linha	1	15,93	15,93
20231003	5479586	RD(730238)	Religador de Linha	37	15,93	589,41
20231003	5479586	RD(730238)	Religador de Linha	17	22,37	380,29
20231003	5479587	TD(3045)	Transformador Distribuição	28	1,72	48,16
20231003	5479591	TD(2679)	Transformador Distribuição	26	2,53	65,78
20231003	5479600	FR(14183)	Chave Fusível Religadora	124	2,80	347,20
20231003	5479603	TD(39954)	Transformador Distribuição	1	2,30	2,30
20231003	5479609	FU(17486)	Chave Fusível	1	4,03	4,03
20231003	5479610	TD(19152)	Transformador Distribuição	2	3,70	7,40
20231003	5479612	NAM02_NAM49502	Alimentador	1	1,08	1,08
20231003	5479612	NAM02_NAM49502	Alimentador	325	1,08	351,00
20231003	5479612	NAM02_NAM49502	Alimentador	1	5,60	5,60
20231003	5479612	NAM02_NAM49502	Alimentador	7	5,60	39,20
20231003	5479612	NAM02_NAM49502	Alimentador	4	24,13	96,52
20231003	5479612	FR(1587)	Chave Fusível Religadora	1	1,15	1,15
20231003	5479612	FR(1587)	Chave Fusível Religadora	6	1,15	6,90
20231003	5479616	TD(37670)	Transformador Distribuição	2	4,30	8,60
20231003	5479620	TD(716632)	Transformador Distribuição	1	3,62	3,62

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5479622	TD(689907)	Transformador Distribuição	5	2,87	14,35
20231003	5479628	TD(689918)	Transformador Distribuição	1	19,10	19,10
20231003	5479630	TD(38476)	Transformador Distribuição	1	5,08	5,08
20231003	5479636	TD(688798)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20231003	5479637	PE(11826873)	Ponto de conexão	1	1,07	1,07
20231003	5479642	FU(28969)	Chave Fusível	2	17,43	34,86
20231003	5479645	TD(23968)	Transformador Distribuição	1	6,30	6,30
20231003	5479648	RD(720139)	Religador de Linha	12	2,38	28,56
20231003	5479648	RD(720139)	Religador de Linha	2	3,97	7,94
20231003	5479648	RD(720139)	Religador de Linha	32	4,18	133,76
20231003	5479648	RD(720139)	Religador de Linha	6	5,58	33,48
20231003	5479648	RD(720139)	Religador de Linha	11	23,60	259,60
20231003	5479650	TD(706306)	Transformador Distribuição	2	20,35	40,70
20231003	5479651	FR(29377)	Chave Fusível Religadora	42	15,38	645,96
20231003	5479652	TD(19696)	Transformador Distribuição	1	2,87	2,87
20231003	5479663	FU(7019)	Chave Fusível	7	6,07	42,49
20231003	5479663	FU(7019)	Chave Fusível	129	6,07	783,03
20231003	5479668	FU(40172)	Chave Fusível	10	14,93	149,30
20231003	5479672	TD(35567)	Transformador Distribuição	3	24,40	73,20
20231003	5479681	TD(19274)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5479682	TD(664101)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63
20231003	5479684	FU(19028)	Chave Fusível	5	1,82	9,10
20231003	5479688	TD(30032)	Transformador Distribuição	92	2,32	213,44
20231003	5479698	TD(27475)	Transformador Distribuição	1	5,80	5,80
20231003	5479700	TD(44438)	Transformador Distribuição	5	3,68	18,40
20231003	5479706	TD(64431473)	Transformador Distribuição	1	5,98	5,98
20231003	5479710	FU(14159)	Chave Fusível	8	2,70	21,60
20231003	5479713	TD(45133)	Transformador Distribuição	1	3,98	3,98
20231003	5479718	TD(34826)	Transformador Distribuição	1	18,47	18,47
20231003	5479723	FU(24798)	Chave Fusível	11	21,60	237,60
20231003	5479725	TD(30162)	Transformador Distribuição	1	18,68	18,68
20231003	5479726	TD(43241)	Transformador Distribuição	4	4,53	18,12
20231003	5479727	FU(689486)	Chave Fusível	56	2,02	113,12
20231003	5479729	FR(3137)	Chave Fusível Religadora	21	18,60	390,60
20231003	5479730	FU(26490)	Chave Fusível	1	42,35	42,35
20231003	5479733	TD(43848)	Transformador Distribuição	1	40,45	40,45
20231003	5479734	TD(731501)	Transformador Distribuição	2	17,30	34,60
20231003	5479739	TD(33411)	Transformador Distribuição	1	20,68	20,68
20231003	5479741	TD(47879)	Transformador Distribuição	3	40,93	122,79
20231003	5479748	TD(703312)	Transformador Distribuição	3	4,50	13,50

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5479752	FU(693181)	Chave Fusível	34	6,52	221,68
20231003	5479752	FU(693181)	Chave Fusível	3	16,98	50,94
20231003	5479769	TD(23073)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20231003	5479770	FU(17979)	Chave Fusível	2	23,43	46,86
20231003	5479775	TD(2479)	Transformador Distribuição	89	3,17	282,13
20231003	5479778	FU(13540)	Chave Fusível	289	1,92	554,88
20231003	5479801	TD(9468)	Transformador Distribuição	34	1,42	48,28
20231003	5479803	TD(52307)	Transformador Distribuição	1	13,83	13,83
20231003	5479804	FU(1635)	Chave Fusível	12	14,70	176,40
20231003	5479806	PE(19674913)	Ponto de conexão	1	1,93	1,93
20231003	5479809	FU(18326)	Chave Fusível	39	14,52	566,28
20231003	5479810	TD(53208)	Transformador Distribuição	1	14,10	14,10
20231003	5479811	FU(26202)	Chave Fusível	1	20,65	20,65
20231003	5479812	FU(41465)	Chave Fusível	8	12,72	101,76
20231003	5479817	C 1877773	Unidade Consumidora	1	3,72	3,72
20231003	5479821	FR(3173)	Chave Fusível Religadora	27	2,40	64,80
20231003	5479822	FU(1547)	Chave Fusível	16	19,12	305,92
20231003	5479825	TD(839)	Transformador Distribuição	74	12,17	900,58
20231003	5479827	TD(29440)	Transformador Distribuição	2	13,92	27,84
20231003	5479828	TD(40529)	Transformador Distribuição	1	19,92	19,92

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5479832	TD(26992)	Transformador Distribuição	1	5,70	5,70
20231003	5479833	TD(31408)	Transformador Distribuição	1	20,97	20,97
20231003	5479843	TD(719400)	Transformador Distribuição	84	1,68	141,12
20231003	5479849	TD(3510)	Transformador Distribuição	1	0,80	0,80
20231003	5479849	TD(3510)	Transformador Distribuição	76	0,80	60,80
20231003	5479854	TD(688220)	Transformador Distribuição	3	19,32	57,96
20231003	5479860	TD(38461)	Transformador Distribuição	1	15,13	15,13
20231003	5479862	TD(10233)	Transformador Distribuição	42	1,93	81,06
20231003	5479869	FU(731842)	Chave Fusível	2	7,07	14,14
20231003	5479870	TD(721773)	Transformador Distribuição	4	6,97	27,88
20231003	5479881	TD(691251)	Transformador Distribuição	2	11,20	22,40
20231003	5479882	TD(27507)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20231003	5479883	TD(732327)	Transformador Distribuição	2	17,60	35,20
20231003	5479885	TD(36978)	Transformador Distribuição	1	17,27	17,27
20231003	5479888	FU(14064)	Chave Fusível	8	13,47	107,76
20231003	5479896	TD(45899)	Transformador Distribuição	1	14,00	14,00
20231003	5479897	TD(7722)	Transformador Distribuição	55	1,77	97,35
20231003	5479899	TD(717681)	Transformador Distribuição	1	16,72	16,72
20231003	5479912	TD(8566)	Transformador Distribuição	59	0,65	38,35
20231003	5479919	FU(7081)	Chave Fusível	1	15,67	15,67

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5479919	FU(7081)	Chave Fusível	13	15,67	203,71
20231003	5479924	TD(21634)	Transformador Distribuição	71	0,82	58,22
20231003	5479929	FU(10003)	Chave Fusível	12	11,90	142,80
20231003	5479933	TD(7713)	Transformador Distribuição	64	1,18	75,52
20231003	5479939	RD(725599)	Religador de Linha	18	2,27	40,86
20231003	5479939	RD(725599)	Religador de Linha	10	5,78	57,80
20231003	5479939	RD(725599)	Religador de Linha	26	9,15	237,90
20231003	5479959	TD(2920)	Transformador Distribuição	63	4,07	256,41
20231003	5479965	FU(15988)	Chave Fusível	1	11,05	11,05
20231003	5479965	FU(15988)	Chave Fusível	74	11,05	817,70
20231003	5479969	TD(8489)	Transformador Distribuição	64	3,62	231,68
20231003	5479974	TD(720205)	Transformador Distribuição	71	2,75	195,25
20231003	5479982	TD(21634)	Transformador Distribuição	71	1,70	120,70
20231003	5479997	FU(688155)	Chave Fusível	45	7,37	331,65
20231003	5480002	TD(755556)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20231003	5480006	TD(42880)	Transformador Distribuição	2	11,17	22,34
20231003	5480008	FU(2894)	Chave Fusível	13	10,90	141,70
20231003	5480009	FR(20130)	Chave Fusível Religadora	19	5,32	101,08
20231003	5480022	FU(689510)	Chave Fusível	44	14,60	642,40
20231003	5480025	TD(31153)	Transformador Distribuição	1	27,28	27,28

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5480028	FU(23802)	Chave Fusível	1	14,67	14,67
20231003	5480031	TD(44153)	Transformador Distribuição	1	4,65	4,65
20231003	5480032	FU(17874)	Chave Fusível	1	11,58	11,58
20231003	5480035	FU(19028)	Chave Fusível	5	8,27	41,35
20231003	5480036	TD(36497)	Transformador Distribuição	1	9,47	9,47
20231003	5480040	TD(44440)	Transformador Distribuição	3	11,00	33,00
20231003	5480041	FU(29460)	Chave Fusível	1	5,65	5,65
20231003	5480043	TD(46683)	Transformador Distribuição	2	3,47	6,94
20231003	5480046	FU(689365)	Chave Fusível	9	1,42	12,78
20231003	5480047	TD(1550)	Transformador Distribuição	1	15,40	15,40
20231003	5480050	PE(203472971)	Ponto de conexão	1	3,57	3,57
20231003	5480051	TD(40087)	Transformador Distribuição	6	4,70	28,20
20231003	5480052	FU(24097)	Chave Fusível	5	10,70	53,50
20231003	5480053	FR(2358)	Chave Fusível Religadora	6	9,38	56,28
20231003	5480054	FU(8617)	Chave Fusível	11	5,90	64,90
20231003	5480056	TD(38162)	Transformador Distribuição	1	6,58	6,58
20231003	5480057	PE(19625706)	Ponto de conexão	1	3,58	3,58
20231003	5480059	TD(44746)	Transformador Distribuição	1	32,98	32,98
20231003	5480061	TD(723552)	Transformador Distribuição	1	9,20	9,20
20231003	5480063	TD(755270)	Transformador Distribuição	2	3,50	7,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5480065	TD(28931)	Transformador Distribuição	1	6,08	6,08
20231003	5480067	TD(51123)	Transformador Distribuição	1	7,45	7,45
20231003	5480073	FR(11611)	Chave Fusível Religadora	1	19,20	19,20
20231003	5480073	FR(11611)	Chave Fusível Religadora	8	19,20	153,60
20231003	5480075	TD(13994)	Transformador Distribuição	1	1,63	1,63
20231003	5480076	TD(33203)	Transformador Distribuição	1	14,48	14,48
20231003	5480080	FU(658902)	Chave Fusível	28	6,30	176,40
20231003	5480082	TD(47109)	Transformador Distribuição	1	1,83	1,83
20231003	5480083	FU(702765)	Chave Fusível	1	4,60	4,60
20231003	5480085	TD(45133)	Transformador Distribuição	1	2,10	2,10
20231003	5480086	TD(734085)	Transformador Distribuição	1	9,33	9,33
20231003	5480089	TD(50519)	Transformador Distribuição	2	4,18	8,36
20231003	5480091	TD(13213)	Transformador Distribuição	1	3,50	3,50
20231003	5480092	TD(44886)	Transformador Distribuição	1	10,33	10,33
20231003	5480093	TD(20621)	Transformador Distribuição	1	10,05	10,05
20231003	5480095	TD(42758)	Transformador Distribuição	1	9,10	9,10
20231003	5480097	TD(1491)	Transformador Distribuição	2	8,50	17,00
20231003	5480098	FU(703492)	Chave Fusível	14	5,65	79,10
20231003	5480100	FR(17492)	Chave Fusível Religadora	45	2,25	101,25
20231003	5480101	TD(30968)	Transformador Distribuição	2	13,40	26,80

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5480103	FU(679644)	Chave Fusível	25	1,23	30,75
20231003	5480109	FU(7063)	Chave Fusível	2	4,23	8,46
20231003	5480112	[MT]PA(8915)	Alimentador	380	1,82	691,60
20231003	5480112	[MT]PA(8915)	Alimentador	4	3,20	12,80
20231003	5480118	FR(11109)	Chave Fusível Religadora	1	2,10	4,20
20231003	5480118	FR(11109)	Chave Fusível Religadora	8	2,10	16,80
20231003	5480122	TD(695431)	Transformador Distribuição	1	6,70	6,70
20231003	5480127	PE(15323851)	Ponto de conexão	1	4,80	4,80
20231003	5480130	TD(43865)	Transformador Distribuição	1	31,37	31,37
20231003	5480133	FU(18828)	Chave Fusível	13	4,33	56,29
20231003	5480135	TD(49478)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20231003	5480137	TD(1962361)	Transformador Distribuição	1	4,82	4,82
20231003	5480141	FU(738791)	Chave Fusível	1	9,02	9,02
20231003	5480142	TD(711569)	Transformador Distribuição	10	29,42	294,20
20231003	5480144	FU(3097)	Chave Fusível	1	8,05	8,05
20231003	5480144	FU(3097)	Chave Fusível	18	8,05	144,90
20231003	5480145	TD(679957)	Transformador Distribuição	13	5,97	77,61
20231003	5480147	FU(734877)	Chave Fusível	4	2,55	10,20
20231003	5480149	FU(22747)	Chave Fusível	4	4,27	17,08
20231003	5480151	FU(2448)	Chave Fusível	12	0,73	8,76

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5480158	PE(14912249)	Ponto de conexão	1	3,40	3,40
20231003	5480163	TD(666578)	Transformador Distribuição	4	0,83	3,32
20231003	5480168	FU(19705)	Chave Fusível	1	9,55	9,55
20231003	5480174	FU(737563)	Chave Fusível	1	7,38	7,38
20231003	5480175	FU(17466)	Chave Fusível	5	3,08	15,40
20231003	5480182	TD(19214)	Transformador Distribuição	1	10,20	10,20
20231003	5480185	FU(41253)	Chave Fusível	3	10,02	30,06
20231003	5480187	TD(1843)	Transformador Distribuição	2	7,10	14,20
20231003	5480196	TD(694888)	Transformador Distribuição	5	3,20	16,00
20231003	5480201	TD(45232)	Transformador Distribuição	1	7,68	7,68
20231003	5480208	TD(18991)	Transformador Distribuição	1	10,72	10,72
20231003	5480213	FR(18051)	Chave Fusível Religadora	14	15,28	213,92
20231003	5480214	PE(20046468)	Ponto de conexão	1	2,78	2,78
20231003	5480218	FU(28253)	Chave Fusível	4	6,60	26,40
20231003	5480219	TD(19783)	Transformador Distribuição	1	2,92	2,92
20231003	5480225	TD(28729)	Transformador Distribuição	1	5,78	5,78
20231003	5480226	FU(693116)	Chave Fusível	1	8,33	8,33
20231003	5480226	FU(693116)	Chave Fusível	32	8,33	266,56
20231003	5480235	TD(661262)	Transformador Distribuição	1	27,63	27,63
20231003	5480243	FU(30773)	Chave Fusível	3	6,08	18,24

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5480244	TD(61161)	Transformador Distribuição	2	10,97	21,94
20231003	5480245	FU(2994)	Chave Fusível	2	13,45	26,90
20231003	5480259	FU(18070)	Chave Fusível	8	6,05	48,40
20231003	5480261	TD(2035)	Transformador Distribuição	1	7,25	7,25
20231003	5480264	TD(661797)	Transformador Distribuição	2	1,45	2,90
20231003	5480271	FU(22542)	Chave Fusível	9	32,45	292,05
20231003	5480272	TD(3151)	Transformador Distribuição	67	7,87	527,29
20231003	5480273	[MT]PA(8922)	Alimentador	30	14,32	429,60
20231003	5480273	RD(749183)	Religador de Linha	1	3,10	3,10
20231003	5480274	TD(1686)	Transformador Distribuição	1	14,67	14,67
20231003	5480276	TD(656454)	Transformador Distribuição	1	50,82	50,82
20231003	5480277	TD(36248)	Transformador Distribuição	1	7,62	7,62
20231003	5480279	TD(694152)	Transformador Distribuição	4	4,50	18,00
20231003	5480282	TD(60108)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20231003	5480283	TD(735603)	Transformador Distribuição	1	6,05	6,05
20231003	5480288	TD(692070)	Transformador Distribuição	1	7,52	7,52
20231003	5480289	TD(25728)	Transformador Distribuição	3	8,35	25,05
20231003	5480292	TD(668526)	Transformador Distribuição	1	5,50	5,50
20231003	5480297	CL(732123)	Chave Lâmina	1	1,97	1,97
20231003	5480324	FU(26718)	Chave Fusível	3	7,70	23,10

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5480338	TD(3491)	Transformador Distribuição	87	9,60	835,20
20231003	5480343	TD(692546)	Transformador Distribuição	2	6,92	13,84
20231003	5480345	FU(40976)	Chave Fusível	8	2,03	16,24
20231003	5480349	FU(26030)	Chave Fusível	2	7,35	14,70
20231003	5480353	TD(45001)	Transformador Distribuição	2	6,72	13,44
20231003	5480356	TD(54862)	Transformador Distribuição	1	5,68	5,68
20231003	5480364	FU(721376)	Chave Fusível	3	15,25	45,75
20231003	5480368	FU(684183)	Chave Fusível	4	4,27	17,08
20231003	5480374	FU(18143)	Chave Fusível	12	4,10	49,20
20231003	5480380	TD(42248)	Transformador Distribuição	1	5,42	5,42
20231003	5480382	TD(12542)	Transformador Distribuição	1	6,48	6,48
20231003	5480385	TD(20610)	Transformador Distribuição	2	0,70	1,40
20231003	5480386	TD(38695)	Transformador Distribuição	5	1,83	9,15
20231003	5480388	TD(42458)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20231003	5480403	TD(29204)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20231003	5480407	FU(11997)	Chave Fusível	2	4,53	9,06
20231003	5480413	TD(47690)	Transformador Distribuição	1	4,38	4,38
20231003	5480415	PE(198205186)	Ponto de conexão	1	4,22	4,22
20231003	5480417	TD(23730)	Transformador Distribuição	1	5,00	5,00
20231003	5480432	TD(29991)	Transformador Distribuição	46	1,87	86,02

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5480444	FU(17149)	Chave Fusível	7	7,98	55,86
20231003	5480464	TD(3235)	Transformador Distribuição	54	4,60	248,40
20231003	5480478	TD(11205)	Transformador Distribuição	10	8,75	87,50
20231003	5480478	CGM08_CGM49513	Alimentador	1315	0,63	828,45
20231003	5480478	CGM08_CGM49513	Alimentador	432	3,53	1.524,96
20231003	5480478	CGM08_CGM49513	Alimentador	1	3,68	3,68
20231003	5480478	CGM08_CGM49513	Alimentador	6	8,47	50,82
20231003	5480480	FR(4408)	Chave Fusível Religadora	7	2,98	20,86
20231003	5480488	TD(31337)	Transformador Distribuição	38	2,47	93,86
20231003	5480489	TD(674784)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20231003	5480502	TD(54052)	Transformador Distribuição	3	5,43	16,29
20231003	5480510	FU(6343)	Chave Fusível	24	2,12	50,88
20231003	5480516	TD(703344)	Transformador Distribuição	10	5,15	51,50
20231003	5480517	FU(43506)	Chave Fusível	1	28,25	28,25
20231003	5480523	TD(52706)	Transformador Distribuição	1	3,93	3,93
20231003	5480546	TD(655953)	Transformador Distribuição	1	4,25	4,25
20231003	5480551	TD(5560734)	Transformador Distribuição	3	2,17	6,51
20231003	5480553	FU(675482)	Chave Fusível	5	7,83	39,15
20231003	5480554	TD(719782)	Transformador Distribuição	1	8,77	8,77
20231003	5480568	[MT]PA(8926)	Alimentador	67	6,73	450,91

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5480568	CF(1134)	Chave Faca	9	2,68	24,12
20231003	5480572	TD(746051)	Transformador Distribuição	29	1,43	41,47
20231003	5480578	AMA52_AMA59510	Alimentador	121	1,07	129,47
20231003	5480578	AMA52_AMA59510	Alimentador	17	1,20	20,40
20231003	5480578	AMA52_AMA59510	Alimentador	1	1,63	1,63
20231003	5480578	AMA52_AMA59510	Alimentador	278	1,63	453,14
20231003	5480592	TD(653298)	Transformador Distribuição	1	0,80	0,80
20231003	5480595	TD(23674)	Transformador Distribuição	1	6,02	6,02
20231003	5480600	TD(17789)	Transformador Distribuição	2	4,20	8,40
20231003	5480602	TD(661686)	Transformador Distribuição	2	3,07	6,14
20231003	5480607	FU(27190)	Chave Fusível	14	2,68	37,52
20231003	5480608	FU(1151)	Chave Fusível	6	3,82	22,92
20231003	5480610	FU(730213)	Chave Fusível	1	0,33	0,33
20231003	5480614	RD(30878)	Religador de Linha	1	1,18	2,36
20231003	5480614	RD(30878)	Religador de Linha	254	1,18	299,72
20231003	5480614	RD(30878)	Religador de Linha	21	1,32	27,72
20231003	5480614	RD(30878)	Religador de Linha	7	4,72	33,04
20231003	5480614	RD(30878)	Religador de Linha	9	5,03	45,27
20231003	5480614	RD(30878)	Religador de Linha	4	5,70	22,80
20231003	5480628	TD(45875)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5480633	C 69557	Unidade Consumidora	1	1,32	1,32
20231003	5480649	TD(42205)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25
20231003	5480653	FR(1749)	Chave Fusível Religadora	10	5,02	50,20
20231003	5480653	FR(1749)	Chave Fusível Religadora	1	28,85	28,85
20231003	5480653	FR(1749)	Chave Fusível Religadora	20	28,85	577,00
20231003	5480653	FR(1749)	Chave Fusível Religadora	11	29,92	329,12
20231003	5480654	TD(660443)	Transformador Distribuição	46	15,17	697,82
20231003	5480662	TD(38156)	Transformador Distribuição	1	5,83	5,83
20231003	5480664	TD(25247)	Transformador Distribuição	125	2,70	337,50
20231003	5480667	TD(18181)	Transformador Distribuição	1	22,77	22,77
20231003	5480669	FR(753)	Chave Fusível Religadora	224	6,57	1.471,68
20231003	5480671	TD(42290)	Transformador Distribuição	1	29,55	29,55
20231003	5480672	FU(689517)	Chave Fusível	58	3,77	218,66
20231003	5480674	FU(290)	Chave Fusível	94	2,95	277,30
20231003	5480678	FU(429)	Chave Fusível	56	1,22	68,32
20231003	5480682	FU(1520)	Chave Fusível	10	1,90	19,00
20231003	5480706	FR(22143)	Chave Fusível Religadora	7	3,77	26,39
20231003	5480712	FU(726616)	Chave Fusível	158	2,70	426,60
20231003	5480715	TD(57483)	Transformador Distribuição	31	1,48	45,88
20231003	5480722	FR(1721)	Chave Fusível Religadora	24	18,48	443,52

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5480723	FU(9212)	Chave Fusível	110	1,55	170,50
20231003	5480727	TD(2717)	Transformador Distribuição	84	7,47	627,48
20231003	5480745	FR(10720)	Chave Fusível Religadora	2	1,87	3,74
20231003	5480745	FR(10720)	Chave Fusível Religadora	3	1,87	5,61
20231003	5480745	FR(10720)	Chave Fusível Religadora	26	1,87	48,62
20231003	5480752	FU(491)	Chave Fusível	17	5,72	97,24
20231003	5480752	FU(491)	Chave Fusível	244	5,72	1.395,68
20231003	5480757	TD(746674)	Transformador Distribuição	2	8,03	16,06
20231003	5480758	TD(721539)	Transformador Distribuição	1	5,70	5,70
20231003	5480759	TD(723846)	Transformador Distribuição	1	4,85	4,85
20231003	5480762	TD(21077)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20231003	5480766	TD(693944)	Transformador Distribuição	1	26,38	26,38
20231003	5480768	TD(2382)	Transformador Distribuição	44	6,68	293,92
20231003	5480772	FR(35475)	Chave Fusível Religadora	30	5,45	163,50
20231003	5480780	TD(37440)	Transformador Distribuição	1	2,07	2,07
20231003	5480781	FU(1695)	Chave Fusível	4	4,13	16,52
20231003	5480782	TD(728064)	Transformador Distribuição	1	1,98	1,98
20231003	5480785	TD(8849)	Transformador Distribuição	49	3,97	194,53
20231003	5480788	FR(715520)	Chave Fusível Religadora	75	6,60	495,00
20231003	5480790	TD(42904)	Transformador Distribuição	1	2,58	2,58

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5480795	FU(690114)	Chave Fusível	35	4,05	141,75
20231003	5480795	FU(690114)	Chave Fusível	277	4,05	1.121,85
20231003	5480796	TD(708021)	Transformador Distribuição	1	2,02	2,02
20231003	5480800	TD(15844)	Transformador Distribuição	1	8,97	8,97
20231003	5480802	TD(44758)	Transformador Distribuição	1	46,78	46,78
20231003	5480802	FU(30248)	Chave Fusível	1	18,53	18,53
20231003	5480809	TD(59256)	Transformador Distribuição	1	3,80	3,80
20231003	5480814	[MT]PA(8927)	Alimentador	9	4,70	42,30
20231003	5480816	CRU02_CRU49502	Alimentador	1	1,47	2,94
20231003	5480816	CRU02_CRU49502	Alimentador	158	1,47	232,26
20231003	5480816	CRU02_CRU49502	Alimentador	1	3,98	7,96
20231003	5480816	CRU02_CRU49502	Alimentador	34	3,98	135,32
20231003	5480820	FR(30185)	Chave Fusível Religadora	4	24,50	98,00
20231003	5480828	FU(22632)	Chave Fusível	1	21,23	21,23
20231003	5480836	FU(1284)	Chave Fusível	2	5,00	10,00
20231003	5480836	FU(1284)	Chave Fusível	5	5,00	25,00
20231003	5480838	FU(722857)	Chave Fusível	28	2,67	74,76
20231003	5480852	[MT]PA(8936)	Alimentador	2	24,02	48,04
20231003	5480852	[MT]PA(8936)	Alimentador	7	30,33	212,31
20231003	5480852	RD(21122187)	Religador de Linha	12	3,22	38,64

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5480852	RD(21122187)	Religador de Linha	6	5,83	34,98
20231003	5480852	RD(21122187)	Religador de Linha	2	8,63	17,26
20231003	5480853	FU(15071)	Chave Fusível	1	5,35	5,35
20231003	5480867	TD(19690)	Transformador Distribuição	1	4,85	4,85
20231003	5480869	TD(38056)	Transformador Distribuição	2	5,77	11,54
20231003	5480878	RD(1305)	Religador de Linha	574	4,88	2.801,12
20231003	5480882	TD(41903)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85
20231003	5480886	RD(735999)	Religador de Linha	26	1,10	28,60
20231003	5480886	RD(735999)	Religador de Linha	1	1,85	1,85
20231003	5480886	RD(735999)	Religador de Linha	18	1,85	33,30
20231003	5480886	RD(735999)	Religador de Linha	6	2,85	17,10
20231003	5480894	FU(27673)	Chave Fusível	2	22,00	44,00
20231003	5480899	TD(8904)	Transformador Distribuição	61	1,88	114,68
20231003	5480904	FU(671428)	Chave Fusível	4	4,53	18,12
20231003	5480908	CF(7803)	Chave Faca	1	4,18	4,18
20231003	5480908	CF(7803)	Chave Faca	1070	4,18	4.472,60
20231003	5480911	TD(48793)	Transformador Distribuição	1	4,90	4,90
20231003	5480915	FU(28834)	Chave Fusível	3	4,73	14,19
20231003	5480933	RD(722309)	Religador de Linha	26	2,33	60,58
20231003	5480933	RD(722309)	Religador de Linha	27	17,88	482,76

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5480933	RD(722309)	Religador de Linha	22	17,92	394,24
20231003	5480938	TD(33079)	Transformador Distribuição	1	3,98	3,98
20231003	5480943	TD(33217)	Transformador Distribuição	1	20,68	20,68
20231003	5480945	C 156895	Unidade Consumidora	1	2,12	2,12
20231003	5480951	TD(15350)	Transformador Distribuição	1	16,22	16,22
20231003	5480957	FU(32267)	Chave Fusível	4	6,20	24,80
20231003	5480964	TD(10261)	Transformador Distribuição	57	3,88	221,16
20231003	5480971	RD(736005)	Religador de Linha	2	3,55	7,10
20231003	5480971	RD(736005)	Religador de Linha	496	3,55	1.760,80
20231003	5480971	RD(736005)	Religador de Linha	1	5,15	5,15
20231003	5480971	RD(736005)	Religador de Linha	2	5,15	10,30
20231003	5480971	RD(736005)	Religador de Linha	1	6,33	6,33
20231003	5480971	RD(736005)	Religador de Linha	1	12,82	12,82
20231003	5480971	RD(736005)	Religador de Linha	3	12,82	38,46
20231003	5480971	RD(736005)	Religador de Linha	6	12,82	76,92
20231003	5480973	TD(41990)	Transformador Distribuição	2	1,90	3,80
20231003	5480973	FU(27802)	Chave Fusível	3	4,38	13,14
20231003	5480984	FU(1379)	Chave Fusível	196	5,28	1.034,88
20231003	5480987	TD(1594)	Transformador Distribuição	1	17,37	17,37
20231003	5480992	DOD04_DOD49529	Alimentador	1	1,02	4,08

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5480992	DOD04_DOD49529	Alimentador	2	1,02	2,04
20231003	5480992	DOD04_DOD49529	Alimentador	5	1,02	5,10
20231003	5480992	DOD04_DOD49529	Alimentador	2775	1,02	2.830,50
20231003	5480992	DOD04_DOD49529	Alimentador	1	1,05	3,15
20231003	5480992	DOD04_DOD49529	Alimentador	2	1,05	2,10
20231003	5480992	DOD04_DOD49529	Alimentador	1660	1,05	1.743,00
20231003	5480992	DOD04_DOD49529	Alimentador	43	5,30	227,90
20231003	5480992	TD(40635)	Transformador Distribuição	26	2,92	75,92
20231003	5480993	DOD05_DOD49530	Alimentador	216	0,12	25,92
20231003	5480993	DOD05_DOD49530	Alimentador	1	0,85	0,85
20231003	5480993	DOD05_DOD49530	Alimentador	792	0,85	673,20
20231003	5480993	DOD05_DOD49530	Alimentador	103	1,42	146,26
20231003	5480993	DOD05_DOD49530	Alimentador	622	1,43	889,46
20231003	5480993	DOD05_DOD49530	Alimentador	1	1,50	1,50
20231003	5480993	DOD05_DOD49530	Alimentador	12	1,50	18,00
20231003	5480993	DOD05_DOD49530	Alimentador	296	1,50	444,00
20231003	5480993	DOD05_DOD49530	Alimentador	809	1,50	1.213,50
20231003	5480997	[MT]PA(8929)	Alimentador	35	5,55	194,25
20231003	5480999	TD(32473)	Transformador Distribuição	1	2,27	2,27
20231003	5481008	TD(29859)	Transformador Distribuição	17	1,10	18,70

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5481009	TD(2679)	Transformador Distribuição	26	6,48	168,48
20231003	5481020	FU(697523)	Chave Fusível	122	2,03	247,66
20231003	5481035	TD(43338)	Transformador Distribuição	2	42,33	84,66
20231003	5481046	FR(10104)	Chave Fusível Religadora	27	2,50	67,50
20231003	5481052	TD(43178)	Transformador Distribuição	1	44,53	44,53
20231003	5481060	FU(20563)	Chave Fusível	2	4,83	9,66
20231003	5481061	TD(12078)	Transformador Distribuição	2	17,97	35,94
20231003	5481062	PE(11547521)	Ponto de conexão	1	5,95	5,95
20231003	5481071	TD(37567)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20231003	5481079	PE(210098590)	Ponto de conexão	1	18,63	18,63
20231003	5481092	FU(32039)	Chave Fusível	24	2,30	55,20
20231003	5481092	FU(32039)	Chave Fusível	2	3,13	6,26
20231003	5481094	PE(18352318)	Ponto de conexão	2	18,58	37,16
20231003	5481097	TD(689816)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20231003	5481109	TD(33618)	Transformador Distribuição	1	7,53	7,53
20231003	5481128	TD(7158)	Transformador Distribuição	56	7,58	424,48
20231003	5481132	TD(9017402)	Transformador Distribuição	1	6,85	6,85
20231003	5481141	FR(1071)	Chave Fusível Religadora	23	18,57	427,11
20231003	5481141	FR(1071)	Chave Fusível Religadora	3	44,65	133,95
20231003	5481142	TD(19508)	Transformador Distribuição	1	22,87	22,87

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5481145	RD(41126)	Religador de Linha	13	2,30	29,90
20231003	5481145	RD(41126)	Religador de Linha	176	5,13	902,88
20231003	5481145	RD(41126)	Religador de Linha	14	17,67	247,38
20231003	5481146	FU(715319)	Chave Fusível	203	2,92	592,76
20231003	5481149	RD(2156)	Religador de Linha	441	6,93	3.056,13
20231003	5481154	TD(15937)	Transformador Distribuição	1	1,98	1,98
20231003	5481157	NAV05_NAV49505	Alimentador	69	0,05	3,45
20231003	5481157	NAV05_NAV49505	Alimentador	1747	0,05	87,35
20231003	5481157	NAV05_NAV49505	Alimentador	1	2,97	2,97
20231003	5481157	NAV05_NAV49505	Alimentador	2	2,97	5,94
20231003	5481157	NAV05_NAV49505	Alimentador	180	2,97	534,60
20231003	5481157	NAV05_NAV49505	Alimentador	1	0,12	0,12
20231003	5481157	NAV05_NAV49505	Alimentador	861	0,12	103,32
20231003	5481157	NAV05_NAV49505	Alimentador	1	3,95	3,95
20231003	5481157	NAV05_NAV49505	Alimentador	707	3,95	2.792,65
20231003	5481157	NAV05_NAV49505	Alimentador	8	6,47	51,76
20231003	5481157	NAV05_NAV49505	Alimentador	16	6,85	109,60
20231003	5481159	FU(690247)	Chave Fusível	16	0,38	6,08
20231003	5481162	TD(2112)	Transformador Distribuição	1	16,47	16,47
20231003	5481176	TD(46431)	Transformador Distribuição	4	29,15	116,60

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5481178	TD(14369)	Transformador Distribuição	1	22,43	22,43
20231003	5481181	PE(203349272)	Ponto de conexão	1	1,47	1,47
20231003	5481188	RD(35910)	Religador de Linha	1	2,57	2,57
20231003	5481188	RD(35910)	Religador de Linha	7	2,57	17,99
20231003	5481188	RD(35910)	Religador de Linha	35	2,57	89,95
20231003	5481188	RD(35910)	Religador de Linha	97	2,57	249,29
20231003	5481188	RD(35910)	Religador de Linha	14	3,97	55,58
20231003	5481193	FU(688029)	Chave Fusível	11	2,82	31,02
20231003	5481194	TD(3022)	Transformador Distribuição	52	18,77	976,04
20231003	5481196	TD(10200)	Transformador Distribuição	65	3,03	196,95
20231003	5481199	FU(16889)	Chave Fusível	1	18,33	18,33
20231003	5481225	TD(3023)	Transformador Distribuição	26	5,40	140,40
20231003	5481232	FU(18769)	Chave Fusível	1	18,05	18,05
20231003	5481243	TD(693954)	Transformador Distribuição	2	16,88	33,76
20231003	5481251	TD(678893)	Transformador Distribuição	1	22,23	22,23
20231003	5481253	TD(26801)	Transformador Distribuição	1	0,50	0,50
20231003	5481255	FU(26226)	Chave Fusível	2	23,05	46,10
20231003	5481256	TD(57141)	Transformador Distribuição	1	19,93	19,93
20231003	5481260	RD(730234)	Religador de Linha	1	0,10	0,20
20231003	5481260	RD(730234)	Religador de Linha	254	0,10	25,40

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5481260	RD(730234)	Religador de Linha	1	0,18	0,18
20231003	5481260	RD(730234)	Religador de Linha	90	0,18	16,20
20231003	5481262	FU(2498)	Chave Fusível	255	1,78	453,90
20231003	5481266	TD(735368)	Transformador Distribuição	13	3,23	41,99
20231003	5481267	TD(23397)	Transformador Distribuição	1	15,52	15,52
20231003	5481273	FU(717591)	Chave Fusível	1	0,10	0,20
20231003	5481274	FR(756691)	Chave Fusível Religadora	15	15,43	231,45
20231003	5481285	TD(8292)	Transformador Distribuição	85	1,38	117,30
20231003	5481287	FR(30652)	Chave Fusível Religadora	62	6,35	393,70
20231003	5481288	TD(735603)	Transformador Distribuição	1	5,33	5,33
20231003	5481316	FU(17858)	Chave Fusível	2	0,93	1,86
20231003	5481318	FR(14533)	Chave Fusível Religadora	25	9,90	247,50
20231003	5481323	CL(718395)	Chave Lâmina	384	2,12	814,08
20231003	5481328	FR(2150)	Chave Fusível Religadora	32	40,00	1.280,00
20231003	5481331	TD(674286)	Transformador Distribuição	2	18,48	36,96
20231003	5481339	FU(703802)	Chave Fusível	1	13,77	13,77
20231003	5481339	FU(703802)	Chave Fusível	18	13,77	247,86
20231003	5481341	FU(664019)	Chave Fusível	3	19,73	59,19
20231003	5481347	TD(45001)	Transformador Distribuição	2	15,65	31,30
20231003	5481348	TD(726414)	Transformador Distribuição	34	2,77	94,18

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5481351	FU(733448)	Chave Fusível	32	2,47	79,04
20231003	5481353	FR(692608)	Chave Fusível Religadora	221	9,60	2.121,60
20231003	5481355	FU(39272)	Chave Fusível	52	16,58	862,16
20231003	5481362	TD(13897)	Transformador Distribuição	3	6,25	18,75
20231003	5481376	TD(8201)	Transformador Distribuição	17	1,22	20,74
20231003	5481384	TD(733900)	Transformador Distribuição	1	13,32	13,32
20231003	5481387	TD(705260)	Transformador Distribuição	23	4,05	93,15
20231003	5481392	TD(39625)	Transformador Distribuição	2	39,52	79,04
20231003	5481396	TD(11242)	Transformador Distribuição	40	1,08	43,20
20231003	5481407	FU(30080)	Chave Fusível	10	11,80	118,00
20231003	5481409	TD(157)	Transformador Distribuição	3	1,33	3,99
20231003	5481420	TD(25286)	Transformador Distribuição	91	0,80	72,80
20231003	5481423	TD(44633)	Transformador Distribuição	1	3,90	3,90
20231003	5481435	TD(716632)	Transformador Distribuição	1	26,17	26,17
20231003	5481438	FU(3118)	Chave Fusível	28	11,50	322,00
20231003	5481441	FR(14271)	Chave Fusível Religadora	1	15,98	15,98
20231003	5481441	FR(14271)	Chave Fusível Religadora	46	15,98	735,08
20231003	5481456	TD(737775)	Transformador Distribuição	4	4,00	16,00
20231003	5481461	TD(31496)	Transformador Distribuição	94	1,60	150,40
20231003	5481465	TD(687427)	Transformador Distribuição	1	20,60	20,60

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5481471	FU(38765)	Chave Fusível	9	1,83	16,47
20231003	5481473	FU(491)	Chave Fusível	17	1,70	28,90
20231003	5481473	FU(491)	Chave Fusível	244	1,70	414,80
20231003	5481478	TD(49682)	Transformador Distribuição	2	27,75	55,50
20231003	5481481	CF(14514)	Chave Faca	64	3,67	234,88
20231003	5481481	RD(674418)	Religador de Linha	164	0,18	29,52
20231003	5481482	PE(14117470)	Ponto de conexão	1	16,63	16,63
20231003	5481483	TD(10451)	Transformador Distribuição	1	14,67	14,67
20231003	5481483	TD(10451)	Transformador Distribuição	111	14,67	1.628,37
20231003	5481491	TD(40664)	Transformador Distribuição	109	1,78	194,02
20231003	5481494	TD(56906)	Transformador Distribuição	1	14,43	14,43
20231003	5481499	RD(3302)	Religador de Linha	5	17,63	88,15
20231003	5481499	RD(3302)	Religador de Linha	189	19,32	3.651,48
20231003	5481499	AMA51_AMA59509	Alimentador	1	2,07	2,07
20231003	5481499	AMA51_AMA59509	Alimentador	84	2,07	173,88
20231003	5481499	AMA51_AMA59509	Alimentador	21	8,87	186,27
20231003	5481499	AMA51_AMA59509	Alimentador	15	10,83	162,45
20231003	5481499	AMA51_AMA59509	Alimentador	1	13,47	13,47
20231003	5481499	AMA51_AMA59509	Alimentador	10	13,47	134,70
20231003	5481499	AMA51_AMA59509	Alimentador	1	0,18	0,18

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5481499	AMA51_AMA59509	Alimentador	84	0,18	15,12
20231003	5481515	TD(26136)	Transformador Distribuição	2	11,12	22,24
20231003	5481530	[MT]PA(8959)	Alimentador	2	37,57	75,14
20231003	5481543	FR(18571)	Chave Fusível Religadora	1	2,48	2,48
20231003	5481543	FR(18571)	Chave Fusível Religadora	2	2,48	4,96
20231003	5481543	FR(18571)	Chave Fusível Religadora	26	2,48	64,48
20231003	5481547	FU(39156)	Chave Fusível	15	18,70	280,50
20231003	5481563	RD(730234)	Religador de Linha	1	0,55	0,55
20231003	5481563	RD(730234)	Religador de Linha	97	0,55	53,35
20231003	5481563	FU(721376)	Chave Fusível	1	1,28	1,28
20231003	5481563	FU(721376)	Chave Fusível	2	3,83	7,66
20231003	5481569	FU(756588)	Chave Fusível	60	5,62	337,20
20231003	5481570	TD(38029)	Transformador Distribuição	1	6,17	6,17
20231003	5481574	FU(27048)	Chave Fusível	4	7,72	30,88
20231003	5481577	FR(14237)	Chave Fusível Religadora	18	10,35	186,30
20231003	5481578	FU(19353059)	Chave Fusível	1	4,72	4,72
20231003	5481584	TD(739582)	Transformador Distribuição	1	5,15	5,15
20231003	5481585	TD(26497)	Transformador Distribuição	84	2,52	211,68
20231003	5481587	FU(19548)	Chave Fusível	3	9,87	29,61
20231003	5481598	TD(745341)	Transformador Distribuição	1	10,30	10,30

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5481600	FU(10797)	Chave Fusível	3	8,60	25,80
20231003	5481603	FR(2358)	Chave Fusível Religadora	6	10,03	60,18
20231003	5481605	FU(14491)	Chave Fusível	7	9,20	64,40
20231003	5481617	TD(39162)	Transformador Distribuição	1	11,53	11,53
20231003	5481618	TD(33437)	Transformador Distribuição	1	8,62	8,62
20231003	5481619	TD(49491)	Transformador Distribuição	1	6,87	6,87
20231003	5481624	FU(8617)	Chave Fusível	11	6,47	71,17
20231003	5481625	RD(41257)	Religador de Linha	8	15,35	122,80
20231003	5481625	RD(41257)	Religador de Linha	19	15,47	293,93
20231003	5481625	RD(41257)	Religador de Linha	47	15,53	729,91
20231003	5481625	RD(41257)	Religador de Linha	88	15,70	1.381,60
20231003	5481629	TD(47629048)	Transformador Distribuição	1	1,55	1,55
20231003	5481632	FU(21549)	Chave Fusível	15	3,75	56,25
20231003	5481636	TD(26116)	Transformador Distribuição	1	8,45	8,45
20231003	5481642	TD(660645)	Transformador Distribuição	2	8,82	17,64
20231003	5481643	TD(19573)	Transformador Distribuição	2	4,43	8,86
20231003	5481644	TD(44643)	Transformador Distribuição	1	20,27	20,27
20231003	5481645	FR(13265)	Chave Fusível Religadora	11	5,20	57,20
20231003	5481646	FR(19985)	Chave Fusível Religadora	9	4,82	43,38
20231003	5481647	TD(761139)	Transformador Distribuição	1	5,72	5,72

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5481653	TD(692587)	Transformador Distribuição	1	12,27	12,27
20231003	5481654	TER02_TER49505	Alimentador	1335	0,35	467,25
20231003	5481654	TER02_TER49505	Alimentador	22	1,00	22,00
20231003	5481654	TER02_TER49505	Alimentador	70	6,08	425,60
20231003	5481654	TER02_TER49505	Alimentador	1383	0,08	110,64
20231003	5481654	TER02_TER49505	Alimentador	1357	0,10	135,70
20231003	5481655	FU(28991)	Chave Fusível	3	5,07	15,21
20231003	5481658	FU(736092)	Chave Fusível	85	1,95	165,75
20231003	5481661	FU(22071)	Chave Fusível	2	7,63	15,26
20231003	5481663	TD(60624)	Transformador Distribuição	8	3,55	28,40
20231003	5481667	TD(28724)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20231003	5481670	TD(10279)	Transformador Distribuição	68	6,65	452,20
20231003	5481678	TD(41672)	Transformador Distribuição	1	11,30	11,30
20231003	5481680	FU(23522)	Chave Fusível	5	4,28	21,40
20231003	5481682	FR(14342)	Chave Fusível Religadora	17	10,33	175,61
20231003	5481684	FU(711627)	Chave Fusível	2	3,40	6,80
20231003	5481690	TD(44009)	Transformador Distribuição	1	14,22	14,22
20231003	5481699	FU(11394)	Chave Fusível	5	3,82	19,10
20231003	5481701	TD(679058)	Transformador Distribuição	1	2,68	2,68
20231003	5481702	TD(28019)	Transformador Distribuição	4	2,65	10,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5481707	FU(27817)	Chave Fusível	1	3,07	3,07
20231003	5481714	CL(28281)	Chave Lâmina	33	4,42	145,86
20231003	5481715	TD(16485)	Transformador Distribuição	1	1,45	1,45
20231003	5481723	FR(29463)	Chave Fusível Religadora	27	10,08	272,16
20231003	5481727	FU(676011)	Chave Fusível	2	2,65	5,30
20231003	5481729	TD(42325)	Transformador Distribuição	2	6,08	12,16
20231003	5481737	EP(197001302)	Transformador Distribuição	1	6,30	6,30
20231003	5481742	FU(41701)	Chave Fusível	2	2,00	4,00
20231003	5481764	TD(11291)	Transformador Distribuição	1	5,42	5,42
20231003	5481766	FU(41132)	Chave Fusível	8	12,50	100,00
20231003	5481770	RD(747055)	Religador de Linha	114	15,17	1.729,38
20231003	5481770	RD(747055)	Religador de Linha	309	15,95	4.928,55
20231003	5481770	RD(747055)	Religador de Linha	27	17,37	468,99
20231003	5481770	RD(747055)	Religador de Linha	54	19,57	1.056,78
20231003	5481770	RD(747055)	Religador de Linha	83	23,22	1.927,26
20231003	5481773	FU(40558)	Chave Fusível	1	0,88	0,88
20231003	5481787	C 2246349	Unidade Consumidora	1	2,07	2,07
20231003	5481790	TD(20508)	Transformador Distribuição	1	6,28	6,28
20231003	5481791	TD(665468)	Transformador Distribuição	4	2,98	11,92
20231003	5481794	FR(29549)	Chave Fusível Religadora	18	12,02	216,36

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5481799	TD(50481)	Transformador Distribuição	1	26,57	26,57
20231003	5481807	FU(7385)	Chave Fusível	12	11,47	137,64
20231003	5481818	TD(673716)	Transformador Distribuição	2	9,67	19,34
20231003	5481820	TD(687046)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20231003	5481821	FU(24610)	Chave Fusível	9	6,83	61,47
20231003	5481823	PE(17358007)	Ponto de conexão	1	4,83	4,83
20231003	5481835	CF(40590)	Chave Faca	109	2,97	323,73
20231003	5481844	PE(198001815)	Ponto de conexão	1	2,15	2,15
20231003	5481850	TD(45221)	Transformador Distribuição	2	5,07	10,14
20231003	5481855	TD(17272)	Transformador Distribuição	1	1,65	1,65
20231003	5481857	TD(816)	Transformador Distribuição	21	1,02	21,42
20231003	5481863	TD(658068)	Transformador Distribuição	4	25,00	100,00
20231003	5481864	TD(45268)	Transformador Distribuição	1	9,40	9,40
20231003	5481866	C 1427882	Unidade Consumidora	1	28,35	28,35
20231003	5481868	TD(30968)	Transformador Distribuição	2	15,83	31,66
20231003	5481873	TD(679609)	Transformador Distribuição	5	3,30	16,50
20231003	5481874	FU(7118)	Chave Fusível	2	7,15	14,30
20231003	5481875	TD(13182)	Transformador Distribuição	1	3,72	3,72
20231003	5481876	PE(16074750)	Ponto de conexão	1	2,62	2,62
20231003	5481878	PE(11608625)	Ponto de conexão	1	1,88	1,88

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5481883	FU(20141)	Chave Fusível	15	2,32	34,80
20231003	5481888	TD(51989)	Transformador Distribuição	1	11,15	11,15
20231003	5481889	C 1962525	Unidade Consumidora	1	6,00	6,00
20231003	5481910	TD(661185)	Transformador Distribuição	1	32,50	32,50
20231003	5481912	TD(745382)	Transformador Distribuição	7	5,50	38,50
20231003	5481915	TD(716791)	Transformador Distribuição	1	4,40	4,40
20231003	5481924	FU(11630)	Chave Fusível	36	4,67	168,12
20231003	5481929	FU(2448)	Chave Fusível	12	13,07	156,84
20231003	5481931	FU(27666)	Chave Fusível	1	4,60	4,60
20231003	5481934	TD(24099)	Transformador Distribuição	66	3,68	242,88
20231003	5481941	FU(21224)	Chave Fusível	5	65,37	326,85
20231003	5481944	TD(14237)	Transformador Distribuição	2	10,23	20,46
20231003	5481947	FR(1862)	Chave Fusível Religadora	29	6,12	177,48
20231003	5481953	FU(712985)	Chave Fusível	69	1,52	104,88
20231003	5481955	FU(17799)	Chave Fusível	11	2,00	22,00
20231003	5481976	FU(717867)	Chave Fusível	1	25,88	25,88
20231003	5481979	TD(19182)	Transformador Distribuição	1	3,93	3,93
20231003	5481983	TD(677789)	Transformador Distribuição	3	3,07	9,21
20231003	5481985	TD(704858)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20231003	5481986	FU(703494)	Chave Fusível	10	0,17	1,70

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5481986	TD(714616)	Transformador Distribuição	1	0,17	0,17
20231003	5481986	TD(714617)	Transformador Distribuição	1	0,17	0,17
20231003	5481992	TD(663176)	Transformador Distribuição	2	4,28	8,56
20231003	5481996	TD(51648)	Transformador Distribuição	1	22,93	22,93
20231003	5481998	TD(56138)	Transformador Distribuição	2	4,22	8,44
20231003	5482019	TD(2468)	Transformador Distribuição	94	3,40	319,60
20231003	5482025	TD(23448)	Transformador Distribuição	1	2,32	2,32
20231003	5482030	PE(16613388)	Ponto de conexão	1	3,58	3,58
20231003	5482042	TD(45001)	Transformador Distribuição	2	1,72	3,44
20231003	5482047	TD(15876)	Transformador Distribuição	3	22,50	67,50
20231003	5482055	TD(1318)	Transformador Distribuição	1	25,15	25,15
20231003	5482057	TD(55992)	Transformador Distribuição	79	2,08	164,32
20231003	5482060	TD(4251061)	Transformador Distribuição	1	24,55	24,55
20231003	5482064	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	20	4,37	87,40
20231003	5482067	TD(51036)	Transformador Distribuição	2	3,85	7,70
20231003	5482083	FU(5685)	Chave Fusível	116	4,40	510,40
20231003	5482088	TD(36326)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57
20231003	5482091	CE(703581)	Chave Seccionadora	278	10,90	3.030,20
20231003	5482092	TD(36324)	Transformador Distribuição	1	5,97	5,97
20231003	5482093	TD(8677)	Transformador Distribuição	30	6,50	195,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5482100	RD(735965)	Religador de Linha	24	1,25	30,00
20231003	5482100	RD(735965)	Religador de Linha	12	2,48	29,76
20231003	5482100	RD(735965)	Religador de Linha	45	3,63	163,35
20231003	5482100	RD(735965)	Religador de Linha	39	24,82	967,98
20231003	5482100	RD(735965)	Religador de Linha	16	24,82	397,12
20231003	5482100	CF(10016)	Chave Faca	24	21,08	505,92
20231003	5482100	CF(10016)	Chave Faca	17	21,08	358,36
20231003	5482100	CF(10016)	Chave Faca	3	21,08	63,24
20231003	5482100	CF(10016)	Chave Faca	1	21,08	21,08
20231003	5482105	COX03_COX49509	Conversor de Frequência	655	1,00	655,00
20231003	5482105	COX03_COX49509	Conversor de Frequência	453	2,70	1.223,10
20231003	5482105	RD(722243)	Religador de Linha	660	1,62	1.069,20
20231003	5482105	RD(722243)	Religador de Linha	1318	1,90	2.504,20
20231003	5482105	RD(39759)	Religador de Linha	95	5,17	491,15
20231003	5482110	FU(5795)	Chave Fusível	596	3,32	1.978,72
20231003	5482111	TD(687820)	Transformador Distribuição	91	2,20	200,20
20231003	5482112	FU(758142)	Chave Fusível	178	3,33	592,74
20231003	5482117	TD(5559)	Transformador Distribuição	82	6,62	542,84
20231003	5482120	TD(38633)	Transformador Distribuição	1	5,27	5,27
20231003	5482120	TD(38633)	Transformador Distribuição	13	5,27	68,51

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5482120	TD(38633)	Transformador Distribuição	151	5,27	795,77
20231003	5482121	FU(11283)	Chave Fusível	146	3,53	515,38
20231003	5482123	FU(5706)	Chave Fusível	138	2,68	369,84
20231003	5482124	TD(53120)	Transformador Distribuição	82	3,88	318,16
20231003	5482129	TD(4576)	Transformador Distribuição	95	4,13	392,35
20231003	5482148	TD(4525)	Transformador Distribuição	104	5,50	572,00
20231003	5482149	RD(727773)	Religador de Linha	6	1,03	6,18
20231003	5482149	RD(727773)	Religador de Linha	23	3,87	89,01
20231003	5482149	RD(727773)	Religador de Linha	7	15,82	110,74
20231003	5482150	TD(3828)	Transformador Distribuição	3	4,63	13,89
20231003	5482153	RD(16710)	Religador de Linha	186	2,42	450,12
20231003	5482153	RD(16710)	Religador de Linha	88	22,02	1.937,76
20231003	5482153	RD(16710)	Religador de Linha	2	25,28	50,56
20231003	5482153	RD(16710)	Religador de Linha	34	26,50	901,00
20231003	5482153	RD(16710)	Religador de Linha	1	28,78	28,78
20231003	5482153	RD(16710)	Religador de Linha	24	5,25	126,00
20231003	5482153	RD(16710)	Religador de Linha	11	11,35	124,85
20231003	5482153	RD(16710)	Religador de Linha	152	11,70	1.778,40
20231003	5482153	RD(16710)	Religador de Linha	24	2,25	54,00
20231003	5482153	[MT]PA(8962)	Alimentador	2	28,78	57,56

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5482153	[MT]PA(8962)	Alimentador	10	28,92	289,20
20231003	5482154	FU(39991)	Chave Fusível	1	31,05	31,05
20231003	5482160	RD(718879)	Religador de Linha	488	0,95	463,60
20231003	5482160	RD(718879)	Religador de Linha	1	1,73	1,73
20231003	5482160	RD(718879)	Religador de Linha	797	1,73	1.378,81
20231003	5482162	RD(708411)	Religador de Linha	2	0,08	0,16
20231003	5482162	RD(708411)	Religador de Linha	2469	0,08	197,52
20231003	5482162	RD(708411)	Religador de Linha	1309	2,83	3.704,47
20231003	5482162	RD(708411)	Religador de Linha	214	3,00	642,00
20231003	5482162	RD(708411)	Religador de Linha	1017	6,50	6.610,50
20231003	5482166	RD(737143)	Religador de Linha	66	4,45	293,70
20231003	5482175	TD(722582)	Transformador Distribuição	24	10,22	245,28
20231003	5482176	TD(30413)	Transformador Distribuição	49	11,20	548,80
20231003	5482183	FU(2424)	Chave Fusível	17	6,00	102,00
20231003	5482186	TD(60084)	Transformador Distribuição	1	2,15	2,15
20231003	5482188	CGA08_CGA45218	Alimentador	2138	1,15	2.458,70
20231003	5482188	CGA08_CGA45218	Alimentador	2228	1,60	3.564,80
20231003	5482188	CGA08_CGA45218	Alimentador	312	3,45	1.076,40
20231003	5482192	FU(82436215)	Chave Fusível	166	5,77	957,82
20231003	5482193	FR(9894)	Chave Fusível Religadora	9	2,30	20,70

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5482199	RD(708386)	Religador de Linha	1478	0,08	118,24
20231003	5482199	RD(708386)	Religador de Linha	1329	0,13	172,77
20231003	5482199	RD(708386)	Religador de Linha	265	1,28	339,20
20231003	5482199	RD(708386)	Religador de Linha	34	1,83	62,22
20231003	5482199	RD(708386)	Religador de Linha	241	1,83	441,03
20231003	5482199	RD(708386)	Religador de Linha	1557	1,83	2.849,31
20231003	5482199	RD(708386)	Religador de Linha	1312	2,98	3.909,76
20231003	5482206	TD(5576)	Transformador Distribuição	112	21,18	2.372,16
20231003	5482207	FU(6007)	Chave Fusível	180	1,93	347,40
20231003	5482207	FU(6007)	Chave Fusível	48	2,42	116,16
20231003	5482210	TD(24437)	Transformador Distribuição	98	4,07	398,86
20231003	5482213	TD(5941)	Transformador Distribuição	107	8,05	861,35
20231003	5482214	FU(9656)	Chave Fusível	175	3,03	530,25
20231003	5482217	TD(40421)	Transformador Distribuição	1	5,85	5,85
20231003	5482229	TD(9263)	Transformador Distribuição	95	12,52	1.189,40
20231003	5482230	RD(756029)	Religador de Linha	1	0,28	0,28
20231003	5482230	RD(756029)	Religador de Linha	856	0,28	239,68
20231003	5482230	RD(756029)	Religador de Linha	596	0,80	476,80
20231003	5482234	FU(5480)	Chave Fusível	1	2,85	2,85
20231003	5482234	FU(5480)	Chave Fusível	326	2,85	929,10

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5482236	FU(6024)	Chave Fusível	7	4,72	33,04
20231003	5482236	FU(6024)	Chave Fusível	127	4,72	599,44
20231003	5482239	RD(720284)	Religador de Linha	1113	1,53	1.702,89
20231003	5482239	RD(720284)	Religador de Linha	1228	2,60	3.192,80
20231003	5482239	RD(720284)	Religador de Linha	795	3,33	2.647,35
20231003	5482239	RD(720284)	Religador de Linha	172	3,33	572,76
20231003	5482241	TD(8479)	Transformador Distribuição	11	5,53	60,83
20231003	5482244	CE(8849)	Chave Seccionadora	1	2,53	2,53
20231003	5482244	CE(8849)	Chave Seccionadora	395	2,53	999,35
20231003	5482258	TD(25996)	Transformador Distribuição	2	4,62	9,24
20231003	5482261	FU(11218)	Chave Fusível	177	5,53	978,81
20231003	5482267	TD(3736)	Transformador Distribuição	70	5,13	359,10
20231003	5482273	TD(44979)	Transformador Distribuição	34	9,30	316,20
20231003	5482274	FU(7497)	Chave Fusível	85	20,40	1.734,00
20231003	5482281	TD(3731)	Transformador Distribuição	7	3,90	27,30
20231003	5482291	FU(9048)	Chave Fusível	89	3,40	302,60
20231003	5482293	TD(47524)	Transformador Distribuição	53	4,00	212,00
20231003	5482294	TD(3745)	Transformador Distribuição	142	8,67	1.231,14
20231003	5482305	PE(14591206)	Ponto de conexão	1	12,97	12,97
20231003	5482307	TD(3355)	Transformador Distribuição	90	3,38	304,20

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5482311	TD(2103)	Transformador Distribuição	1	0,98	0,98
20231003	5482313	RD(20606906)	Religador de Linha	67	0,47	31,49
20231003	5482313	RD(20606906)	Religador de Linha	294	0,47	138,18
20231003	5482313	RD(20606906)	Religador de Linha	581	0,47	273,07
20231003	5482313	RD(20606906)	Religador de Linha	14	0,83	11,62
20231003	5482313	RD(20606906)	Religador de Linha	341	0,83	283,03
20231003	5482313	RD(20606906)	Religador de Linha	7	1,20	8,40
20231003	5482313	RD(20606906)	Religador de Linha	144	1,20	172,80
20231003	5482321	TD(700826)	Transformador Distribuição	57	9,68	551,76
20231003	5482329	PE(209786145)	Ponto de conexão	1	28,63	28,63
20231003	5482332	TD(56006)	Transformador Distribuição	39	2,88	112,32
20231003	5482333	FU(6061)	Chave Fusível	201	7,77	1.561,77
20231003	5482335	TD(24081)	Transformador Distribuição	80	6,17	493,60
20231003	5482338	FU(700089)	Chave Fusível	1	21,05	21,05
20231003	5482346	TD(677034)	Transformador Distribuição	3	12,30	36,90
20231003	5482354	TD(43871)	Transformador Distribuição	5	23,40	117,00
20231003	5482372	TD(43734)	Transformador Distribuição	1	1,62	1,62
20231003	5482380	TD(54356)	Transformador Distribuição	60	8,00	480,00
20231003	5482383	FR(37201)	Chave Fusível Religadora	56	4,90	274,40
20231003	5482387	TD(15944)	Transformador Distribuição	1	6,20	6,20

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5482393	FR(19985)	Chave Fusível Religadora	4	27,08	108,32
20231003	5482393	FR(19985)	Chave Fusível Religadora	5	32,78	163,90
20231003	5482396	TD(36838)	Transformador Distribuição	1	4,05	4,05
20231003	5482406	TD(28066)	Transformador Distribuição	1	33,78	33,78
20231003	5482411	TD(6537)	Transformador Distribuição	57	5,33	303,81
20231003	5482414	TD(18768)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53
20231003	5482417	TD(5578)	Transformador Distribuição	60	1,92	115,20
20231003	5482419	TD(5373)	Transformador Distribuição	101	4,98	502,98
20231003	5482443	TD(5734)	Transformador Distribuição	98	19,87	1.947,26
20231003	5482446	TD(37206)	Transformador Distribuição	1	25,72	25,72
20231003	5482451	C 2475449	Unidade Consumidora	1	25,50	25,50
20231003	5482453	TD(58987)	Transformador Distribuição	28	11,62	325,36
20231003	5482457	TD(44987)	Transformador Distribuição	59	4,82	284,38
20231003	5482458	TD(729370)	Transformador Distribuição	2	1,97	3,94
20231003	5482460	FR(8994)	Chave Fusível Religadora	7	2,40	16,80
20231003	5482466	TD(5450)	Transformador Distribuição	77	6,28	483,56
20231003	5482467	TD(712022)	Transformador Distribuição	78	6,58	513,24
20231003	5482468	TD(683431)	Transformador Distribuição	2	5,50	11,00
20231003	5482471	FU(675696)	Chave Fusível	503	2,55	1.282,65
20231003	5482491	TD(728060)	Transformador Distribuição	13	21,23	275,99

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5482507	TD(658414)	Transformador Distribuição	4	0,87	3,48
20231003	5482513	TD(660552)	Transformador Distribuição	5	2,45	12,25
20231003	5482543	FU(16359)	Chave Fusível	10	3,73	37,30
20231003	5482549	TD(5591)	Transformador Distribuição	87	3,67	319,29
20231003	5482551	FU(20841)	Chave Fusível	1	4,08	4,08
20231003	5482552	TD(670910)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20231003	5482553	PE(12006582)	Ponto de conexão	1	4,62	4,62
20231003	5482559	FU(688029)	Chave Fusível	11	3,48	38,28
20231003	5482561	TD(4368)	Transformador Distribuição	4	19,97	79,88
20231003	5482561	TD(4368)	Transformador Distribuição	95	19,97	1.897,15
20231003	5482576	FR(17165)	Chave Fusível Religadora	75	26,18	1.963,50
20231003	5482580	FU(15758)	Chave Fusível	12	4,50	54,00
20231003	5482581	TD(12048)	Transformador Distribuição	1	43,33	43,33
20231003	5482590	TD(5587)	Transformador Distribuição	83	5,12	424,96
20231003	5482595	TD(9495)	Transformador Distribuição	43	0,77	33,11
20231003	5482597	RD(12018)	Religador de Linha	53	1,28	67,84
20231003	5482597	RD(12018)	Religador de Linha	21	2,03	42,63
20231003	5482597	RD(12018)	Religador de Linha	2	11,38	22,76
20231003	5482597	RD(12018)	Religador de Linha	5	22,03	110,15
20231003	5482597	CF(21421)	Chave Faca	24	2,43	58,32

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5482597	CF(21421)	Chave Faca	2	2,68	5,36
20231003	5482597	CF(21421)	Chave Faca	35	5,97	208,95
20231003	5482597	RD(12018)	Religador de Linha	13	1,33	17,29
20231003	5482597	RD(12018)	Religador de Linha	62	3,13	194,06
20231003	5482597	RD(12018)	Religador de Linha	8	4,57	36,56
20231003	5482597	RD(12018)	Religador de Linha	5	8,85	44,25
20231003	5482597	RD(723400)	Religador de Linha	1	17,03	17,03
20231003	5482600	FR(36124)	Chave Fusível Religadora	59	24,98	1.473,82
20231003	5482602	TD(698720)	Transformador Distribuição	11	2,30	25,30
20231003	5482608	FU(16009)	Chave Fusível	34	20,57	699,38
20231003	5482614	TD(2304)	Transformador Distribuição	13	2,38	30,94
20231003	5482615	FU(35745)	Chave Fusível	10	22,12	221,20
20231003	5482619	C 2385501	Unidade Consumidora	1	28,00	28,00
20231003	5482622	FU(694006)	Chave Fusível	83	2,43	201,69
20231003	5482643	FU(678385)	Chave Fusível	2	20,48	40,96
20231003	5482644	TD(712280)	Transformador Distribuição	56	10,55	590,80
20231003	5482647	TD(24190)	Transformador Distribuição	143	2,88	411,84
20231003	5482651	FU(704727)	Chave Fusível	15	0,13	1,95
20231003	5482653	FU(6030)	Chave Fusível	142	2,88	408,96
20231003	5482670	FU(8692)	Chave Fusível	8	25,42	203,36

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5482678	TD(31582)	Transformador Distribuição	1	23,72	23,72
20231003	5482685	TD(5530)	Transformador Distribuição	74	20,47	1.514,78
20231003	5482691	RD(698748)	Religador de Linha	1	1,50	1,50
20231003	5482691	RD(698748)	Religador de Linha	70	1,50	105,00
20231003	5482691	RD(698748)	Religador de Linha	118	2,23	263,14
20231003	5482691	RD(698748)	Religador de Linha	34	3,27	111,18
20231003	5482691	RD(698748)	Religador de Linha	1	3,53	3,53
20231003	5482691	RD(698748)	Religador de Linha	288	3,53	1.016,64
20231003	5482691	RD(698748)	Religador de Linha	2	8,30	16,60
20231003	5482691	RD(698748)	Religador de Linha	1	8,30	8,30
20231003	5482691	RD(698750)	Religador de Linha	1	0,05	0,05
20231003	5482691	RD(698750)	Religador de Linha	70	0,05	3,50
20231003	5482696	TD(10359)	Transformador Distribuição	46	3,08	141,68
20231003	5482697	FR(20166)	Chave Fusível Religadora	22	24,02	528,44
20231003	5482706	TD(693814)	Transformador Distribuição	1	2,77	2,77
20231003	5482714	TD(757345)	Transformador Distribuição	1	18,52	18,52
20231003	5482721	FR(29263)	Chave Fusível Religadora	12	8,10	97,20
20231003	5482728	TD(687367)	Transformador Distribuição	39	24,98	974,22
20231003	5482732	TD(54725)	Transformador Distribuição	4	3,00	12,00
20231003	5482734	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	1	17,77	17,77

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5482734	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	60	17,77	1.066,20
20231003	5482734	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	2	25,37	50,74
20231003	5482735	CF(8907)	Chave Faca	2	3,02	6,04
20231003	5482735	CF(8907)	Chave Faca	1638	3,02	4.946,76
20231003	5482735	CF(8907)	Chave Faca	64	4,12	263,68
20231003	5482735	CGS06_CGS49522	Alimentador	216	2,05	442,80
20231003	5482735	CGS06_CGS49522	Alimentador	3	2,42	7,26
20231003	5482738	FU(15476)	Chave Fusível	22	5,57	122,54
20231003	5482745	RD(725733)	Religador de Linha	455	0,13	59,15
20231003	5482751	FU(8176)	Chave Fusível	4	57,23	228,92
20231003	5482752	FU(733226)	Chave Fusível	1	2,98	2,98
20231003	5482752	FU(733226)	Chave Fusível	224	2,98	667,52
20231003	5482754	TD(46711)	Transformador Distribuição	58	3,88	225,04
20231003	5482755	FU(27812)	Chave Fusível	4	3,62	14,48
20231003	5482756	RD(730601)	Religador de Linha	25	9,05	226,25
20231003	5482756	RD(730601)	Religador de Linha	2	9,77	19,54
20231003	5482756	RD(730601)	Religador de Linha	31	12,95	401,45
20231003	5482761	FU(35246)	Chave Fusível	2	28,65	57,30
20231003	5482765	RD(37841)	Religador de Linha	2	25,12	50,24
20231003	5482765	RD(37841)	Religador de Linha	21	27,22	571,62

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5482765	RD(37841)	Religador de Linha	1	27,22	27,22
20231003	5482765	RD(37841)	Religador de Linha	12	27,22	326,64
20231003	5482765	RD(37841)	Religador de Linha	18	28,70	516,60
20231003	5482765	RD(37841)	Religador de Linha	32	52,07	1.666,24
20231003	5482765	RD(11214)	Religador de Linha	2	6,40	12,80
20231003	5482765	RD(11214)	Religador de Linha	243	6,70	1.628,10
20231003	5482765	RD(11214)	Religador de Linha	20	6,75	135,00
20231003	5482765	RD(11214)	Religador de Linha	234	11,72	2.742,48
20231003	5482765	RD(11214)	Religador de Linha	6	13,37	80,22
20231003	5482765	RD(11214)	Religador de Linha	25	15,05	376,25
20231003	5482765	RD(11214)	Religador de Linha	238	0,08	19,04
20231003	5482765	RD(11214)	Religador de Linha	2	3,73	7,46
20231003	5482765	CF(17225)	Chave Faca	6	6,33	37,98
20231003	5482766	FR(12586)	Chave Fusível Religadora	50	10,97	548,50
20231003	5482773	CF(3616)	Chave Faca	41	6,15	252,15
20231003	5482773	CF(3617)	Chave Faca	1	2,30	2,30
20231003	5482773	CF(3617)	Chave Faca	69	2,30	158,70
20231003	5482773	RD(730495)	Religador de Linha	218	0,08	17,44
20231003	5482773	RD(730495)	Religador de Linha	82	0,62	50,84
20231003	5482773	RD(730495)	Religador de Linha	1	19,68	19,68

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5482773	RD(730495)	Religador de Linha	28	19,68	551,04
20231003	5482773	RD(698748)	Religador de Linha	1	18,48	18,48
20231003	5482776	TD(24921)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20231003	5482782	RD(745848)	Religador de Linha	31	1,60	49,60
20231003	5482782	RD(745848)	Religador de Linha	18	3,92	70,56
20231003	5482782	RD(745848)	Religador de Linha	4	7,70	30,80
20231003	5482785	TD(27139)	Transformador Distribuição	2	24,17	48,34
20231003	5482792	FU(17038)	Chave Fusível	5	23,83	119,15
20231003	5482794	TD(28072)	Transformador Distribuição	1	6,05	6,05
20231003	5482795	FU(686907)	Chave Fusível	10	7,93	79,30
20231003	5482808	FR(37736)	Chave Fusível Religadora	1	3,65	3,65
20231003	5482808	FR(37736)	Chave Fusível Religadora	68	3,65	248,20
20231003	5482811	TD(16037)	Transformador Distribuição	2	24,15	48,30
20231003	5482814	FIT55_FIT59506	Alimentador	232	1,37	317,84
20231003	5482816	RD(21178008)	Religador de Linha	1	4,53	4,53
20231003	5482816	RD(21178008)	Religador de Linha	35	4,53	158,55
20231003	5482816	RD(21178008)	Religador de Linha	10	5,08	50,80
20231003	5482816	RD(21178008)	Religador de Linha	155	5,08	787,40
20231003	5482816	RD(21178008)	Religador de Linha	2	7,57	15,14
20231003	5482816	RD(21178008)	Religador de Linha	16	7,57	121,12

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5482816	RD(21178008)	Religador de Linha	5	8,17	40,85
20231003	5482823	CE(10493)	Chave Seccionadora	351	1,90	666,90
20231003	5482831	FU(38438)	Chave Fusível	2	2,32	4,64
20231003	5482833	TD(23125)	Transformador Distribuição	1	30,75	30,75
20231003	5482841	FU(17312)	Chave Fusível	4	25,97	103,88
20231003	5482851	FU(731348)	Chave Fusível	1	4,22	4,22
20231003	5482853	PE(12773686)	Ponto de conexão	1	2,97	2,97
20231003	5482854	FU(74144505)	Chave Fusível	1	5,27	10,54
20231003	5482854	RD(30983)	Religador de Linha	1	0,27	0,27
20231003	5482854	RD(30983)	Religador de Linha	411	0,27	110,97
20231003	5482854	CF(3227)	Chave Faca	14	0,17	2,38
20231003	5482861	RD(12183)	Religador de Linha	82	0,50	41,00
20231003	5482861	RD(12183)	Religador de Linha	1	3,80	3,80
20231003	5482861	RD(12183)	Religador de Linha	41	3,82	156,62
20231003	5482861	RD(12183)	Religador de Linha	20	3,22	64,40
20231003	5482861	RD(12183)	Religador de Linha	174	4,40	765,60
20231003	5482870	RD(1952)	Religador de Linha	1	1,77	1,77
20231003	5482870	RD(1952)	Religador de Linha	184	1,77	325,68
20231003	5482882	POV53_POV59503	Alimentador	57	20,32	1.158,24
20231003	5482882	POV53_POV59503	Alimentador	59	22,38	1.320,42

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5482898	TD(29672)	Transformador Distribuição	9	3,68	33,12
20231003	5482898	TD(29672)	Transformador Distribuição	111	3,68	408,48
20231003	5482900	TD(11435)	Transformador Distribuição	1	6,87	6,87
20231003	5482909	FU(39955)	Chave Fusível	20	6,15	123,00
20231003	5482912	RD(722306)	Religador de Linha	710	0,63	447,30
20231003	5482912	RD(722306)	Religador de Linha	1137	2,30	2.615,10
20231003	5482915	FU(9794)	Chave Fusível	215	2,20	473,00
20231003	5482916	FU(9733)	Chave Fusível	89	21,82	1.941,98
20231003	5482916	FU(9733)	Chave Fusível	54	24,67	1.332,18
20231003	5482935	TD(60644)	Transformador Distribuição	1	7,92	7,92
20231003	5482951	TD(718236)	Transformador Distribuição	44	15,10	664,40
20231003	5482958	RD(722498)	Religador de Linha	281	3,28	921,68
20231003	5482958	RD(722498)	Religador de Linha	3	26,43	79,29
20231003	5482958	CF(24269688)	Chave Faca	55	0,40	22,00
20231003	5482959	TD(32499)	Transformador Distribuição	33	8,07	266,31
20231003	5482963	TD(8506)	Transformador Distribuição	132	4,30	567,60
20231003	5482967	FU(9557)	Chave Fusível	132	0,75	99,00
20231003	5482969	FU(25021)	Chave Fusível	15	1,78	26,70
20231003	5482975	FU(39805)	Chave Fusível	20	6,67	133,40
20231003	5482978	TD(54532)	Transformador Distribuição	108	6,22	671,76

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5482986	FU(7795)	Chave Fusível	59	0,38	22,42
20231003	5482990	TD(8679)	Transformador Distribuição	49	22,73	1.113,77
20231003	5482994	TD(8566)	Transformador Distribuição	59	23,95	1.413,05
20231003	5482997	RD(698173)	Religador de Linha	106	13,17	1.396,02
20231003	5482997	[MT]PA(8942)	Alimentador	65	13,00	845,00
20231003	5482997	CF(28150)	Chave Faca	1	10,33	10,33
20231003	5482999	FU(16285)	Chave Fusível	7	24,73	173,11
20231003	5483000	TD(40816)	Transformador Distribuição	80	11,82	945,60
20231003	5483002	TD(31444)	Transformador Distribuição	1	54,27	54,27
20231003	5483004	FU(668514)	Chave Fusível	13	7,45	96,85
20231003	5483010	TD(706792)	Transformador Distribuição	17	16,97	288,49
20231003	5483014	TD(25419)	Transformador Distribuição	1	24,65	24,65
20231003	5483019	FU(27665)	Chave Fusível	2	4,40	8,80
20231003	5483020	RD(722476)	Religador de Linha	41	2,47	101,27
20231003	5483020	RD(722476)	Religador de Linha	18	5,00	90,00
20231003	5483021	RD(703624)	Religador de Linha	79	9,90	782,10
20231003	5483025	TD(54526)	Transformador Distribuição	78	23,52	1.834,56
20231003	5483026	FU(29182)	Chave Fusível	13	23,68	307,84
20231003	5483027	PE(15655995)	Ponto de conexão	1	1,00	1,00
20231003	5483028	RD(1813)	Religador de Linha	1	9,25	9,25

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5483028	RD(1813)	Religador de Linha	46	9,25	425,50
20231003	5483028	RD(1813)	Religador de Linha	15	22,57	338,55
20231003	5483028	RD(1813)	Religador de Linha	1	26,42	26,42
20231003	5483030	FU(708150)	Chave Fusível	12	23,67	284,04
20231003	5483040	RD(722654)	Religador de Linha	1	0,47	0,47
20231003	5483040	RD(722654)	Religador de Linha	1588	0,47	746,36
20231003	5483040	RD(722654)	Religador de Linha	23	1,07	24,61
20231003	5483040	CF(743842)	Chave Faca	23	1,78	40,94
20231003	5483049	TD(17445)	Transformador Distribuição	1	52,87	52,87
20231003	5483053	FU(688197)	Chave Fusível	53	8,77	464,81
20231003	5483058	RD(729712)	Religador de Linha	12	1,68	20,16
20231003	5483058	RD(729712)	Religador de Linha	39	5,50	214,50
20231003	5483058	RD(729712)	Religador de Linha	12	3,75	45,00
20231003	5483063	PE(20289500)	Ponto de conexão	9	0,93	8,37
20231003	5483075	TD(26615)	Transformador Distribuição	87	1,22	106,14
20231003	5483091	TD(46318)	Transformador Distribuição	2	23,80	47,60
20231003	5483095	TD(709301)	Transformador Distribuição	39	14,98	584,22
20231003	5483100	RD(14407)	Religador de Linha	20	17,30	346,00
20231003	5483110	TD(9008)	Transformador Distribuição	69	0,65	44,85
20231003	5483115	TD(47732)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5483116	RD(696473)	Religador de Linha	1	1,83	1,83
20231003	5483116	RD(696473)	Religador de Linha	1240	1,83	2.269,20
20231003	5483116	RD(696473)	Religador de Linha	42	5,03	211,26
20231003	5483116	RD(696473)	Religador de Linha	483	8,18	3.950,94
20231003	5483116	CF(1609)	Chave Faca	1	1,55	1,55
20231003	5483116	CF(1609)	Chave Faca	91	1,55	141,05
20231003	5483116	TD(2805)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12
20231003	5483116	TD(2805)	Transformador Distribuição	91	3,12	283,92
20231003	5483116	TD(2805)	Transformador Distribuição	42	3,18	133,56
20231003	5483123	FU(4117948)	Chave Fusível	206	15,30	3.151,80
20231003	5483127	TD(1295)	Transformador Distribuição	108	12,07	1.303,56
20231003	5483130	PE(16307566)	Ponto de conexão	1	23,88	23,88
20231003	5483133	TD(11378)	Transformador Distribuição	67	18,90	1.266,30
20231003	5483135	CE(1785)	Chave Seccionadora	1	4,13	4,13
20231003	5483135	CE(1785)	Chave Seccionadora	520	4,13	2.147,60
20231003	5483136	TD(728883)	Transformador Distribuição	107	18,40	1.968,80
20231003	5483137	TD(42342)	Transformador Distribuição	1	20,48	20,48
20231003	5483139	DOM04_DOM49511	Alimentador	9	0,68	6,12
20231003	5483139	DOM04_DOM49511	Alimentador	1343	0,68	913,24
20231003	5483139	DOM04_DOM49511	Alimentador	1	1,70	1,70

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5483139	DOM04_DOM49511	Alimentador	875	1,70	1.487,50
20231003	5483139	DOM04_DOM49511	Alimentador	69	2,45	169,05
20231003	5483139	DOM04_DOM49511	Alimentador	597	4,78	2.853,66
20231003	5483139	CF(534)	Chave Faca	2	0,23	0,46
20231003	5483139	CF(721739)	Chave Faca	2	0,05	0,10
20231003	5483148	PE(16916600)	Ponto de conexão	1	3,88	3,88
20231003	5483150	TD(40639)	Transformador Distribuição	11	2,12	23,32
20231003	5483150	TD(40639)	Transformador Distribuição	63	2,12	133,56
20231003	5483151	TD(23264)	Transformador Distribuição	10	46,73	467,30
20231003	5483156	TD(42284)	Transformador Distribuição	5	28,43	142,15
20231003	5483158	TD(24574)	Transformador Distribuição	32	7,80	249,60
20231003	5483161	FU(1452)	Chave Fusível	86	16,90	1.453,40
20231003	5483168	DOI04_DOI49510	Alimentador	1	0,65	1,30
20231003	5483168	DOI04_DOI49510	Alimentador	3	0,65	1,95
20231003	5483168	DOI04_DOI49510	Alimentador	3790	0,65	2.463,50
20231003	5483168	DOI04_DOI49510	Alimentador	1478	0,93	1.374,54
20231003	5483168	DOI04_DOI49510	Alimentador	146	1,23	179,58
20231003	5483168	DOI04_DOI49510	Alimentador	37	3,90	144,30
20231003	5483168	RD(722361)	Religador de Linha	1	0,35	0,70
20231003	5483168	RD(722361)	Religador de Linha	3	0,35	1,05

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5483168	RD(722361)	Religador de Linha	3872	0,35	1.355,20
20231003	5483168	CF(710071)	Chave Faca	67	0,25	16,75
20231003	5483168	DOI04_DOI49510	Alimentador	67	1,05	70,35
20231003	5483174	FU(493)	Chave Fusível	155	7,32	1.134,60
20231003	5483176	TD(5780)	Transformador Distribuição	88	5,28	464,64
20231003	5483177	FU(23895)	Chave Fusível	3	4,12	12,36
20231003	5483178	RD(727065)	Religador de Linha	34	22,92	779,28
20231003	5483178	RD(727065)	Religador de Linha	56	22,92	1.283,52
20231003	5483180	PE(19766840)	Ponto de conexão	1	1,68	1,68
20231003	5483193	TD(24563)	Transformador Distribuição	26	23,78	618,28
20231003	5483195	FU(687838)	Chave Fusível	244	0,98	239,12
20231003	5483210	CON01_CON49501	Conversor de Frequência	1	0,05	0,05
20231003	5483210	CON01_CON49501	Conversor de Frequência	213	0,05	10,65
20231003	5483210	CON01_CON49501	Conversor de Frequência	555	0,37	205,35
20231003	5483210	CON01_CON49501	Conversor de Frequência	1	1,75	3,50
20231003	5483210	CON01_CON49501	Conversor de Frequência	383	1,75	670,25
20231003	5483210	CON01_CON49501	Conversor de Frequência	255	3,08	785,40
20231003	5483210	CON01_CON49501	Conversor de Frequência	120	4,30	516,00
20231003	5483210	CON01_CON49501	Conversor de Frequência	4	22,43	89,72
20231003	5483210	CF(8989)	Chave Faca	4	0,37	1,48

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5483210	CF(9537)	Chave Faca	4	1,28	5,12
20231003	5483210	RD(722294)	Religador de Linha	20	0,08	1,60
20231003	5483217	TD(24784)	Transformador Distribuição	98	6,85	671,30
20231003	5483239	TD(6806)	Transformador Distribuição	67	4,45	298,15
20231003	5483240	FU(54267572)	Chave Fusível	72	26,85	1.933,20
20231003	5483243	AQU51_AQU59516	Alimentador	2	1,00	2,00
20231003	5483243	AQU51_AQU59516	Alimentador	215	1,40	301,00
20231003	5483243	AQU51_AQU59516	Alimentador	1	0,67	0,67
20231003	5483243	AQU51_AQU59516	Alimentador	1	1,85	1,85
20231003	5483243	CMS01_CMS49501	Alimentador	257	3,38	868,66
20231003	5483243	AQU51_AQU59516	Alimentador	2	1,78	3,56
20231003	5483243	AQU51_AQU59516	Alimentador	215	3,27	703,05
20231003	5483243	CMS01_CMS49501	Alimentador	257	2,33	598,81
20231003	5483243	RD(9659)	Religador de Linha	213	3,30	702,90
20231003	5483243	RD(9659)	Religador de Linha	2	3,30	6,60
20231003	5483243	RD(9659)	Religador de Linha	173	8,82	1.525,86
20231003	5483243	RD(9659)	Religador de Linha	2	9,85	19,70
20231003	5483243	AQU51_AQU59516	Alimentador	2	1,03	2,06
20231003	5483243	CMS01_CMS49501	Alimentador	257	3,32	853,24
20231003	5483243	AQU51_AQU59516	Alimentador	1	1,63	1,63

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5483243	AQU51_AQU59516	Alimentador	1	8,33	8,33
20231003	5483245	FU(9981)	Chave Fusível	17	25,52	433,84
20231003	5483252	FU(10438)	Chave Fusível	74	19,20	1.420,80
20231003	5483253	TD(685422)	Transformador Distribuição	15	40,98	614,70
20231003	5483255	TD(710061)	Transformador Distribuição	50	7,78	389,00
20231003	5483261	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	53	22,73	1.204,69
20231003	5483262	FU(18774)	Chave Fusível	41	17,48	716,68
20231003	5483264	TD(2970)	Transformador Distribuição	78	22,32	1.740,96
20231003	5483266	FU(681901)	Chave Fusível	16	23,08	369,28
20231003	5483269	FU(1826)	Chave Fusível	147	17,30	2.543,10
20231003	5483271	TD(707236)	Transformador Distribuição	83	18,05	1.498,15
20231003	5483271	TD(707236)	Transformador Distribuição	13	46,58	605,54
20231003	5483275	RD(11475)	Religador de Linha	122	0,08	9,76
20231003	5483275	RD(11475)	Religador de Linha	3	16,25	48,75
20231003	5483275	RD(11475)	Religador de Linha	22	16,30	358,60
20231003	5483275	RD(11475)	Religador de Linha	3	4,38	13,14
20231003	5483276	TD(705184)	Transformador Distribuição	54	23,27	1.256,58
20231003	5483281	PE(13229874)	Ponto de conexão	1	23,68	23,68
20231003	5483290	TD(30576)	Transformador Distribuição	109	19,72	2.149,48
20231003	5483293	PE(199898440)	Ponto de conexão	1	3,82	3,82

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5483296	TD(42275)	Transformador Distribuição	1	20,15	20,15
20231003	5483303	POV51_POV59505	Alimentador	1	4,18	4,18
20231003	5483303	POV51_POV59505	Alimentador	35	4,18	146,30
20231003	5483303	POV51_POV59505	Alimentador	5	5,35	26,75
20231003	5483303	POV55_POV59501	Alimentador	1	5,35	5,35
20231003	5483303	POV55_POV59501	Alimentador	79	5,35	422,65
20231003	5483303	POV52_POV59502	Alimentador	177	0,17	30,09
20231003	5483303	POV52_POV59502	Alimentador	708	0,17	120,36
20231003	5483303	POV54_POV59504	Alimentador	1	4,43	62,02
20231003	5483303	POV54_POV59504	Alimentador	2	4,43	8,86
20231003	5483303	POV54_POV59504	Alimentador	3	4,43	13,29
20231003	5483303	POV54_POV59504	Alimentador	1737	4,43	7.694,91
20231003	5483327	TD(50420)	Transformador Distribuição	55	19,95	1.097,25
20231003	5483334	FR(23555)	Chave Fusível Religadora	9	22,32	200,88
20231003	5483341	TD(52657)	Transformador Distribuição	1	45,27	45,27
20231003	5483342	TD(24592)	Transformador Distribuição	41	23,82	976,62
20231003	5483346	RD(716886)	Religador de Linha	873	1,45	1.265,85
20231003	5483346	RD(716886)	Religador de Linha	353	3,92	1.383,76
20231003	5483348	FU(666721)	Chave Fusível	29	21,48	622,92
20231003	5483349	TD(40645)	Transformador Distribuição	47	24,08	1.131,76

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5483352	TD(21926)	Transformador Distribuição	1	27,23	27,23
20231003	5483356	TD(8499)	Transformador Distribuição	50	22,82	1.141,00
20231003	5483357	FU(19136)	Chave Fusível	8	17,60	140,80
20231003	5483361	TD(26549)	Transformador Distribuição	38	1,62	61,56
20231003	5483374	TD(2936)	Transformador Distribuição	77	4,15	319,55
20231003	5483376	RD(749309)	Religador de Linha	22	1,63	35,86
20231003	5483376	RD(749309)	Religador de Linha	52	22,88	1.189,76
20231003	5483382	TD(682501)	Transformador Distribuição	47	1,28	60,16
20231003	5483384	FU(717918)	Chave Fusível	250	8,10	2.025,00
20231003	5483394	FU(37390)	Chave Fusível	26	19,33	502,58
20231003	5483404	PE(17898327)	Ponto de conexão	1	22,83	22,83
20231003	5483406	FU(15169)	Chave Fusível	2	44,18	88,36
20231003	5483409	TD(2725)	Transformador Distribuição	71	24,33	1.727,43
20231003	5483412	CE(699395)	Chave Seccionadora	2	14,20	28,40
20231003	5483412	CE(699395)	Chave Seccionadora	313	14,20	4.444,60
20231003	5483424	PE(16708954)	Ponto de conexão	1	5,05	5,05
20231003	5483425	PE(18718892)	Ponto de conexão	2	4,98	9,96
20231003	5483446	TD(597)	Transformador Distribuição	37	3,45	127,65
20231003	5483455	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	11	18,22	200,42
20231003	5483465	C 2331934	Unidade Consumidora	1	28,33	28,33

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5483468	TD(34838)	Transformador Distribuição	1	24,18	24,18
20231003	5483473	TD(3354)	Transformador Distribuição	17	20,87	354,79
20231003	5483474	FU(11926)	Chave Fusível	6	29,87	179,22
20231003	5483476	CE(759)	Chave Seccionadora	278	17,63	4.901,14
20231003	5483484	TD(38444)	Transformador Distribuição	2	19,93	39,86
20231003	5483485	FU(1347)	Chave Fusível	78	2,38	185,64
20231003	5483488	FR(19741)	Chave Fusível Religadora	74	5,28	390,72
20231003	5483491	TD(24396)	Transformador Distribuição	96	17,85	1.713,60
20231003	5483494	TD(717369)	Transformador Distribuição	65	19,70	1.280,50
20231003	5483496	RD(16125)	Religador de Linha	3	4,63	13,89
20231003	5483496	RD(16125)	Religador de Linha	2	16,50	33,00
20231003	5483496	RD(16125)	Religador de Linha	5	17,53	87,65
20231003	5483496	RD(16125)	Religador de Linha	18	19,23	346,14
20231003	5483496	RD(16125)	Religador de Linha	106	19,92	2.111,52
20231003	5483497	TD(59895)	Transformador Distribuição	92	2,42	222,64
20231003	5483500	TD(8485)	Transformador Distribuição	68	19,83	1.348,44
20231003	5483503	[BT]PA(8971)	Ramal de Baixa Tensão	27	30,88	833,76
20231003	5483503	TD(30397)	Transformador Distribuição	112	1,27	142,24
20231003	5483505	TD(2601)	Transformador Distribuição	95	3,42	324,90
20231003	5483512	TD(662379)	Transformador Distribuição	104	5,35	556,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5483514	TD(54150)	Transformador Distribuição	73	2,83	206,59
20231003	5483517	TD(8476)	Transformador Distribuição	43	21,38	919,34
20231003	5483523	FR(38386)	Chave Fusível Religadora	72	19,50	1.404,00
20231003	5483543	TD(652018)	Transformador Distribuição	43	25,13	1.080,59
20231003	5483547	FR(10703)	Chave Fusível Religadora	47	21,13	993,11
20231003	5483557	TD(74603958)	Transformador Distribuição	10	17,23	172,30
20231003	5483561	TD(669330)	Transformador Distribuição	11	31,65	348,15
20231003	5483566	FR(12744)	Chave Fusível Religadora	9	5,40	48,60
20231003	5483566	FR(12744)	Chave Fusível Religadora	45	5,40	243,00
20231003	5483568	FU(1618)	Chave Fusível	16	17,42	278,72
20231003	5483569	TD(58534)	Transformador Distribuição	1	3,22	3,22
20231003	5483572	RD(730590)	Religador de Linha	81	15,82	1.281,42
20231003	5483572	RD(730590)	Religador de Linha	16	28,02	448,32
20231003	5483572	RD(730590)	Religador de Linha	39	28,02	1.092,78
20231003	5483578	FU(7168)	Chave Fusível	9	18,05	162,45
20231003	5483579	FR(7169)	Chave Fusível Religadora	52	16,13	838,76
20231003	5483584	DOI06_DOI49514	Alimentador	1	0,83	1,66
20231003	5483584	DOI06_DOI49514	Alimentador	2	0,83	1,66
20231003	5483584	DOI06_DOI49514	Alimentador	4	0,83	3,32
20231003	5483584	DOI06_DOI49514	Alimentador	5	0,83	4,15

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5483584	DOI06_DOI49514	Alimentador	182	0,83	151,06
20231003	5483584	DOI06_DOI49514	Alimentador	2023	0,83	1.679,09
20231003	5483584	DOI06_DOI49514	Alimentador	1	2,63	2,63
20231003	5483584	DOI06_DOI49514	Alimentador	12	2,63	31,56
20231003	5483584	DOI06_DOI49514	Alimentador	83	2,63	218,29
20231003	5483584	DOI06_DOI49514	Alimentador	784	2,63	2.061,92
20231003	5483584	DOI06_DOI49514	Alimentador	2	5,12	10,24
20231003	5483584	DOI06_DOI49514	Alimentador	29	5,12	148,48
20231003	5483584	DOI06_DOI49514	Alimentador	388	5,12	1.986,56
20231003	5483584	DOI06_DOI49514	Alimentador	23	10,25	235,75
20231003	5483584	DOI06_DOI49514	Alimentador	276	10,25	2.829,00
20231003	5483587	TD(684820)	Transformador Distribuição	2	53,82	107,64
20231003	5483595	FU(39058)	Chave Fusível	40	29,35	1.174,00
20231003	5483600	FU(3410)	Chave Fusível	6	1,57	9,42
20231003	5483602	FU(745411)	Chave Fusível	1	2,27	2,27
20231003	5483602	FU(745411)	Chave Fusível	14	2,27	31,78
20231003	Alimentador 5483602	FU(745411)	Chave Fusível	141	2,27	320,07
20231003	5483603	FU(4082)	Chave Fusível	244	4,08	995,52
20231003	5483604	FU(758412)	Chave Fusível	1	28,58	28,58
20231003	5483616	TD(2425)	Transformador Distribuição	127	19,18	2.435,86

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5483618	TD(700847)	Transformador Distribuição	77	22,65	1.744,05
20231003	5483620	FU(8164)	Chave Fusível	7	6,07	42,49
20231003	5483620	FU(8164)	Chave Fusível	98	6,07	594,86
20231003	5483621	FU(8575)	Chave Fusível	38	2,47	93,86
20231003	5483622	RD(716840)	Religador de Linha	490	4,88	2.391,20
20231003	5483622	RD(716840)	Religador de Linha	340	5,25	1.785,00
20231003	5483623	FU(739411)	Chave Fusível	394	3,83	1.509,02
20231003	5483624	TD(27840)	Transformador Distribuição	88	7,95	699,60
20231003	5483625	TD(746186)	Transformador Distribuição	17	22,45	381,65
20231003	5483631	FU(20707)	Chave Fusível	2	24,53	49,06
20231003	5483631	FU(20709)	Chave Fusível	1	1,82	1,82
20231003	5483638	RD(9290)	Religador de Linha	52	0,75	39,00
20231003	5483638	RD(9290)	Religador de Linha	37	5,78	213,86
20231003	5483638	RD(9290)	Religador de Linha	1	6,17	6,17
20231003	5483638	RD(9290)	Religador de Linha	65	6,17	401,05
20231003	5483638	RD(9290)	Religador de Linha	15	9,57	143,55
20231003	5483638	RD(9290)	Religador de Linha	52	0,08	4,16
20231003	5483639	TD(653581)	Transformador Distribuição	119	18,38	2.187,22
20231003	5483648	TD(2443)	Transformador Distribuição	104	8,83	918,32
20231003	5483656	TD(7172)	Transformador Distribuição	16	23,07	369,12

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5483659	FU(17474)	Chave Fusível	5	19,65	98,25
20231003	5483661	TD(30680)	Transformador Distribuição	55	20,90	1.149,50
20231003	5483662	TD(2721)	Transformador Distribuição	1	22,17	22,17
20231003	5483662	TD(2721)	Transformador Distribuição	85	22,17	1.884,45
20231003	5483667	FR(21810)	Chave Fusível Religadora	3	22,13	66,39
20231003	5483667	FR(21810)	Chave Fusível Religadora	2	25,07	50,14
20231003	5483667	FR(21810)	Chave Fusível Religadora	3	25,20	75,60
20231003	5483667	TD(32816)	Transformador Distribuição	1	44,00	44,00
20231003	5483670	TD(656686)	Transformador Distribuição	8	6,15	49,20
20231003	5483673	TD(710387)	Transformador Distribuição	84	20,98	1.762,32
20231003	5483676	TD(8624)	Transformador Distribuição	40	24,37	974,80
20231003	5483682	TD(20877)	Transformador Distribuição	40	23,52	940,80
20231003	5483684	TD(9718)	Transformador Distribuição	1	10,65	10,65
20231003	5483700	TD(18108)	Transformador Distribuição	1	20,65	20,65
20231003	5483710	FU(14615)	Chave Fusível	9	19,63	176,67
20231003	5483717	TD(705768)	Transformador Distribuição	29	21,80	632,20
20231003	5483723	TD(41863)	Transformador Distribuição	1	19,83	19,83
20231003	5483725	TD(2982)	Transformador Distribuição	78	21,57	1.682,46
20231003	5483736	TD(42226)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20231003	5483744	FU(39848)	Chave Fusível	4	20,55	82,20

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5483747	TD(3091)	Transformador Distribuição	56	17,60	985,60
20231003	5483752	TD(8553)	Transformador Distribuição	36	18,77	675,72
20231003	5483760	TD(2430)	Transformador Distribuição	77	20,90	1.609,30
20231003	5483764	FR(11109)	Chave Fusível Religadora	1	5,70	11,40
20231003	5483764	FR(11109)	Chave Fusível Religadora	8	5,70	45,60
20231003	5483766	TD(49566)	Transformador Distribuição	3	6,07	18,21
20231003	5483770	FR(15369)	Chave Fusível Religadora	34	28,55	970,70
20231003	5483781	TD(41402)	Transformador Distribuição	51	15,67	799,17
20231003	5483786	FR(1835)	Chave Fusível Religadora	2	41,42	82,84
20231003	5483787	FU(22677)	Chave Fusível	2	18,40	36,80
20231003	5483788	TD(714379)	Transformador Distribuição	63	20,58	1.296,54
20231003	5483791	TD(40466)	Transformador Distribuição	1	1,45	1,45
20231003	5483808	TD(21510)	Transformador Distribuição	2	7,10	14,20
20231003	5483808	TD(21510)	Transformador Distribuição	75	7,10	532,50
20231003	5483810	FU(94290)	Chave Fusível	107	2,85	304,95
20231003	5483814	TD(2437)	Transformador Distribuição	57	24,92	1.420,44
20231003	5483821	FU(6319)	Chave Fusível	9	22,53	202,77
20231003	5483822	TD(37329)	Transformador Distribuição	1	24,97	24,97
20231003	5483829	FU(6349)	Chave Fusível	15	18,18	272,70
20231003	5483838	TD(24969)	Transformador Distribuição	83	4,25	352,75

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5483849	FR(12552)	Chave Fusível Religadora	12	18,05	216,60
20231003	5483865	TD(3929)	Transformador Distribuição	97	1,48	143,56
20231003	5483866	RD(40050)	Religador de Linha	37	1,67	61,79
20231003	5483866	RD(40050)	Religador de Linha	4	3,25	13,00
20231003	5483866	RD(40050)	Religador de Linha	96	3,63	348,48
20231003	5483866	TD(36391)	Transformador Distribuição	1	7,70	7,70
20231003	5483898	TD(29903)	Transformador Distribuição	55	4,10	225,50
20231003	5483899	PE(15290182)	Ponto de conexão	1	24,65	24,65
20231003	5483901	PE(11938002)	Ponto de conexão	1	9,75	9,75
20231003	5483908	FR(1145)	Chave Fusível Religadora	56	17,98	1.006,88
20231003	5483911	PE(19298149)	Ponto de conexão	2	21,70	43,40
20231003	5483921	TD(62220060)	Transformador Distribuição	61	20,23	1.234,03
20231003	5483923	FU(36009)	Chave Fusível	4	15,60	62,40
20231003	5483934	RD(744731)	Religador de Linha	25	1,95	48,75
20231003	5483934	RD(744731)	Religador de Linha	134	1,95	261,30
20231003	5483935	RD(1012)	Religador de Linha	1	0,95	0,95
20231003	5483935	RD(1012)	Religador de Linha	139	0,95	132,05
20231003	5483939	FU(10862)	Chave Fusível	129	3,30	425,70
20231003	5483946	RD(40381)	Religador de Linha	100	2,20	220,00
20231003	5483946	RD(40381)	Religador de Linha	28	3,52	98,56

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5483946	RD(40381)	Religador de Linha	10	4,97	49,70
20231003	5483946	RD(40381)	Religador de Linha	15	4,97	74,55
20231003	5483946	RD(40381)	Religador de Linha	4	16,52	66,08
20231003	5483946	RD(40381)	Religador de Linha	1	16,90	16,90
20231003	5483946	RD(40381)	Religador de Linha	3	17,25	51,75
20231003	5483946	RD(40381)	Religador de Linha	100	0,17	17,00
20231003	5483946	RD(40381)	Religador de Linha	128	0,72	92,16
20231003	5483949	TD(728896)	Transformador Distribuição	6	16,87	101,22
20231003	5483949	[MT]PA(8958)	Alimentador	12	16,75	201,00
20231003	5483951	TD(32549)	Transformador Distribuição	43	13,43	577,49
20231003	5483953	TD(9301)	Transformador Distribuição	75	22,10	1.657,50
20231003	5483973	TD(705638)	Transformador Distribuição	73	17,23	1.257,79
20231003	5483983	TD(5520)	Transformador Distribuição	72	23,23	1.672,56
20231003	5483990	PE(11390306)	Ponto de conexão	1	21,85	21,85
20231003	5484000	FU(1364)	Chave Fusível	81	13,70	1.109,70
20231003	5484012	RD(722309)	Religador de Linha	26	1,07	27,82
20231003	5484012	RD(722309)	Religador de Linha	49	9,27	454,23
20231003	5484019	DOI04_DOI49510	Alimentador	235	9,82	2.307,70
20231003	5484032	FU(4067)	Chave Fusível	34	16,55	562,70
20231003	5484037	TD(721165)	Transformador Distribuição	3	14,87	44,61

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5484041	FR(1753)	Chave Fusível Religadora	8	49,47	395,76
20231003	5484049	TD(655300)	Transformador Distribuição	57	2,82	160,74
20231003	5484051	TD(678798)	Transformador Distribuição	44	12,25	539,00
20231003	5484054	FU(1944)	Chave Fusível	236	15,57	3.674,52
20231003	5484055	FU(676195)	Chave Fusível	6	48,03	288,18
20231003	5484056	TD(58176)	Transformador Distribuição	3	17,30	51,90
20231003	5484058	TD(31542)	Transformador Distribuição	91	3,17	288,47
20231003	5484061	RD(720316)	Religador de Linha	1	2,02	4,04
20231003	5484061	RD(720316)	Religador de Linha	6	2,02	12,12
20231003	5484061	RD(720316)	Religador de Linha	814	2,02	1.644,28
20231003	5484064	TD(678775)	Transformador Distribuição	94	18,67	1.754,98
20231003	5484068	TD(20875)	Transformador Distribuição	2	21,68	43,36
20231003	5484086	TD(8546)	Transformador Distribuição	88	20,25	1.782,00
20231003	5484088	TD(26436)	Transformador Distribuição	1	20,35	20,35
20231003	5484093	TD(58995)	Transformador Distribuição	26	3,12	81,12
20231003	5484097	RD(707908)	Religador de Linha	1	0,65	0,65
20231003	5484097	RD(707908)	Religador de Linha	140	0,65	91,00
20231003	5484097	RD(707908)	Religador de Linha	3	1,30	3,90
20231003	5484102	TD(46887)	Transformador Distribuição	1	27,38	27,38
20231003	5484103	TD(61233)	Transformador Distribuição	1	13,80	13,80

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5484105	RD(744739)	Religador de Linha	79	0,88	69,52
20231003	5484107	RD(672894)	Religador de Linha	1	2,25	2,25
20231003	5484107	RD(672894)	Religador de Linha	105	2,25	236,25
20231003	5484112	TD(684556)	Transformador Distribuição	5	8,55	42,75
20231003	5484133	PE(12629300)	Ponto de conexão	1	12,43	12,43
20231003	5484135	TD(8620)	Transformador Distribuição	46	19,92	916,32
20231003	5484138	PE(15631108)	Ponto de conexão	1	16,58	16,58
20231003	5484143	TD(728750)	Transformador Distribuição	3	17,98	53,94
20231003	5484144	RD(9347)	Religador de Linha	13	3,22	41,86
20231003	5484144	RD(9347)	Religador de Linha	1	3,33	3,33
20231003	5484144	RD(9347)	Religador de Linha	5	26,33	131,65
20231003	5484144	RD(9347)	Religador de Linha	11	27,07	297,77
20231003	5484144	RD(9347)	Religador de Linha	2	27,28	54,56
20231003	5484144	RD(9347)	Religador de Linha	3	27,43	82,29
20231003	5484144	RD(9347)	Religador de Linha	2	42,28	84,56
20231003	5484144	RD(9347)	Religador de Linha	9	42,28	380,52
20231003	5484144	RD(9347)	Religador de Linha	14	0,55	7,70
20231003	5484146	FR(26542)	Chave Fusível Religadora	2	4,48	8,96
20231003	5484146	FR(26542)	Chave Fusível Religadora	39	4,48	174,72
20231003	5484151	RD(1952)	Religador de Linha	1	1,67	1,67

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5484151	RD(1952)	Religador de Linha	184	1,67	307,28
20231003	5484159	TD(28579)	Transformador Distribuição	49	22,17	1.086,33
20231003	5484164	FU(732753)	Chave Fusível	2	25,90	51,80
20231003	5484169	TD(8675)	Transformador Distribuição	40	17,25	690,00
20231003	5484179	TD(21942)	Transformador Distribuição	1	4,62	4,62
20231003	5484185	FU(41545)	Chave Fusível	8	21,97	175,76
20231003	5484188	FU(6024)	Chave Fusível	7	6,97	48,79
20231003	5484188	FU(6024)	Chave Fusível	127	6,97	885,19
20231003	5484192	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	6	20,42	122,52
20231003	5484192	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	22	20,42	449,24
20231003	5484194	TD(25312)	Transformador Distribuição	1	39,48	39,48
20231003	5484213	C 3316889	Unidade Consumidora	1	2,32	2,32
20231003	5484215	FR(1989)	Chave Fusível Religadora	142	4,48	636,16
20231003	5484217	TD(709068)	Transformador Distribuição	42	3,10	130,20
20231003	5484219	TD(2775)	Transformador Distribuição	89	23,65	2.104,85
20231003	5484220	TD(53380)	Transformador Distribuição	6	23,90	143,40
20231003	5484226	FU(15852)	Chave Fusível	19	20,00	380,00
20231003	5484234	TD(44385)	Transformador Distribuição	1	41,17	41,17
20231003	5484236	[BT]PA(8956)	Ramal de Baixa Tensão	17	17,55	298,35
20231003	5484236	TD(21551)	Transformador Distribuição	73	2,42	176,66

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5484238	TD(2886)	Transformador Distribuição	1	17,05	17,05
20231003	5484238	TD(2886)	Transformador Distribuição	12	17,05	204,60
20231003	5484238	TD(2886)	Transformador Distribuição	90	17,05	1.534,50
20231003	5484239	TD(714936)	Transformador Distribuição	1	22,68	22,68
20231003	5484246	TD(667240)	Transformador Distribuição	1	18,83	18,83
20231003	5484268	TD(5736)	Transformador Distribuição	87	4,35	378,45
20231003	5484280	RD(43490)	Religador de Linha	80	1,43	114,40
20231003	5484280	RD(43490)	Religador de Linha	5	2,13	10,65
20231003	5484280	RD(43490)	Religador de Linha	30	3,45	103,50
20231003	5484280	RD(43490)	Religador de Linha	87	4,70	408,90
20231003	5484285	FU(17795)	Chave Fusível	1	15,37	15,37
20231003	5484292	TD(53596)	Transformador Distribuição	1	26,93	26,93
20231003	5484294	TD(27075)	Transformador Distribuição	80	14,58	1.166,40
20231003	5484301	RD(711459)	Religador de Linha	54	4,65	251,10
20231003	5484301	RD(711459)	Religador de Linha	24	4,65	111,60
20231003	5484307	FU(42132)	Chave Fusível	7	16,85	117,95
20231003	5484309	FU(750816)	Chave Fusível	23	3,78	86,94
20231003	5484324	TD(2659)	Transformador Distribuição	1	21,72	21,72
20231003	5484324	TD(2659)	Transformador Distribuição	78	21,72	1.694,16
20231003	5484342	FR(16366)	Chave Fusível Religadora	1	20,25	20,25

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5484342	FR(16366)	Chave Fusível Religadora	51	20,25	1.032,75
20231003	5484345	TD(2927)	Transformador Distribuição	95	20,60	1.957,00
20231003	5484351	FU(72444075)	Chave Fusível	2	14,53	29,06
20231003	5484365	FU(6946)	Chave Fusível	591	1,23	726,93
20231003	5484379	FU(751233)	Chave Fusível	12	23,38	280,56
20231003	5484380	TD(714192)	Transformador Distribuição	3	2,83	8,49
20231003	5484388	TD(18695)	Transformador Distribuição	1	13,60	13,60
20231003	5484390	TD(20178)	Transformador Distribuição	1	20,02	20,02
20231003	5484396	FU(17446)	Chave Fusível	6	20,85	125,10
20231003	5484404	FU(9186)	Chave Fusível	194	1,42	275,48
20231003	5484406	FU(37205)	Chave Fusível	2	21,90	43,80
20231003	5484412	FU(25024)	Chave Fusível	2	18,68	37,36
20231003	5484433	TD(654762)	Transformador Distribuição	1	20,17	20,17
20231003	5484449	FU(6960575)	Chave Fusível	3	11,60	34,80
20231003	5484451	TD(30898)	Transformador Distribuição	5	16,72	83,60
20231003	5484460	RD(25026)	Religador de Linha	123	3,50	430,50
20231003	5484460	RD(25026)	Religador de Linha	215	4,32	928,80
20231003	5484460	RD(25026)	Religador de Linha	8	6,72	53,76
20231003	5484461	CL(20923)	Chave Lâmina	5	80,17	400,85
20231003	5484485	TD(733131)	Transformador Distribuição	3	22,03	66,09

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5484496	TD(30021)	Transformador Distribuição	37	18,20	673,40
20231003	5484498	TD(38600)	Transformador Distribuição	1	15,40	15,40
20231003	5484512	FU(19510)	Chave Fusível	12	15,98	191,76
20231003	5484531	TD(31680)	Transformador Distribuição	63	17,78	1.120,14
20231003	5484533	TD(3136)	Transformador Distribuição	26	17,77	462,02
20231003	5484548	TD(721753)	Transformador Distribuição	2	46,35	92,70
20231003	5484551	TD(701255)	Transformador Distribuição	73	3,42	249,66
20231003	5484553	TD(661539)	Transformador Distribuição	6	19,93	119,58
20231003	5484558	FU(16902)	Chave Fusível	2	18,78	37,56
20231003	5484560	FU(724502)	Chave Fusível	2	12,52	25,04
20231003	5484563	TD(746188)	Transformador Distribuição	10	20,12	201,20
20231003	5484571	TD(702609)	Transformador Distribuição	1	38,57	38,57
20231003	5484573	TD(35066)	Transformador Distribuição	3	20,25	60,75
20231003	5484581	TD(48882)	Transformador Distribuição	58	16,60	962,80
20231003	5484603	TD(709820)	Transformador Distribuição	101	8,53	861,53
20231003	5484612	FU(19085)	Chave Fusível	34	17,52	595,68
20231003	5484614	TD(11872)	Transformador Distribuição	1	27,40	27,40
20231003	5484618	TD(675006)	Transformador Distribuição	62	15,45	957,90
20231003	5484619	TD(54960)	Transformador Distribuição	5	44,37	221,85
20231003	5484626	RD(727080)	Religador de Linha	1	6,72	6,72

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5484626	RD(727080)	Religador de Linha	277	6,72	1.861,44
20231003	5484632	FR(27670)	Chave Fusível Religadora	13	16,13	209,69
20231003	5484637	TD(702488)	Transformador Distribuição	152	18,65	2.834,80
20231003	5484639	TD(39314)	Transformador Distribuição	147	15,22	2.237,34
20231003	5484642	FU(6581)	Chave Fusível	476	7,77	3.698,52
20231003	5484643	PE(134421134)	Ponto de conexão	1	1,50	1,50
20231003	5484646	SLD51_SLD59501	Alimentador	1	4,38	4,38
20231003	5484646	SLD51_SLD59501	Alimentador	2	4,38	8,76
20231003	5484646	SLD51_SLD59501	Alimentador	10	4,38	43,80
20231003	5484646	SLD51_SLD59501	Alimentador	28	4,38	122,64
20231003	5484646	SLD51_SLD59501	Alimentador	14	4,45	62,30
20231003	5484646	SLD51_SLD59501	Alimentador	22	4,45	97,90
20231003	5484646	SLD51_SLD59501	Alimentador	509	4,45	2.265,05
20231003	5484646	SLD51_SLD59501	Alimentador	1	15,18	15,18
20231003	5484646	SLD51_SLD59501	Alimentador	2	15,18	30,36
20231003	5484646	SLD51_SLD59501	Alimentador	4	15,18	60,72
20231003	5484646	SLD51_SLD59501	Alimentador	110	15,18	1.669,80
20231003	5484646	SLD51_SLD59501	Alimentador	1	0,10	0,10
20231003	5484646	SLD51_SLD59501	Alimentador	24	0,10	4,80
20231003	5484646	SLD51_SLD59501	Alimentador	537	0,10	53,70

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5484664	FU(39196)	Chave Fusível	1	23,92	23,92
20231003	5484671	FU(43708)	Chave Fusível	8	17,57	140,56
20231003	5484685	TD(4914)	Transformador Distribuição	85	17,77	1.510,45
20231003	5484686	FU(670565)	Chave Fusível	39	13,47	525,33
20231003	5484686	FU(670565)	Chave Fusível	50	14,85	742,50
20231003	5484689	CGC15_CGC49515	Alimentador	290	0,80	232,00
20231003	5484689	CGC15_CGC49515	Alimentador	1	1,22	2,44
20231003	5484689	CGC15_CGC49515	Alimentador	56	1,22	68,32
20231003	5484689	CGC15_CGC49515	Alimentador	761	1,22	928,42
20231003	5484696	TD(10078)	Transformador Distribuição	97	18,87	1.830,39
20231003	5484697	RD(8833)	Religador de Linha	14	0,97	13,58
20231003	5484697	RD(8833)	Religador de Linha	309	0,97	299,73
20231003	5484697	RD(8833)	Religador de Linha	1	1,27	2,54
20231003	5484697	RD(8833)	Religador de Linha	2	1,27	2,54
20231003	5484697	RD(8833)	Religador de Linha	3	1,27	3,81
20231003	5484697	RD(8833)	Religador de Linha	81	1,27	102,87
20231003	5484697	RD(8833)	Religador de Linha	1803	1,27	2.289,81
20231003	5484697	RD(8833)	Religador de Linha	1	3,32	3,32
20231003	5484697	RD(8833)	Religador de Linha	14	3,32	46,48
20231003	5484697	TD(24051)	Transformador Distribuição	19	6,87	130,53

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5484697	FU(5657)	Chave Fusível	12	4,18	50,16
20231003	5484697	FU(5657)	Chave Fusível	126	4,18	526,68
20231003	5484697	FU(5657)	Chave Fusível	4	21,40	85,60
20231003	5484697	FU(5657)	Chave Fusível	28	21,40	599,20
20231003	5484698	TD(42408)	Transformador Distribuição	18	13,62	245,16
20231003	5484700	CGM08_CGM49513	Alimentador	667	2,00	1.334,00
20231003	5484700	CGM08_CGM49513	Alimentador	648	9,22	5.974,56
20231003	5484700	CF(675327)	Chave Faca	28	5,72	160,16
20231003	5484700	CF(755332)	Chave Faca	421	5,18	2.180,78
20231003	5484707	FU(5668)	Chave Fusível	381	10,57	4.027,17
20231003	5484727	FU(668761)	Chave Fusível	2	20,50	41,00
20231003	5484736	CF(745770)	Chave Faca	149	13,15	1.959,35
20231003	5484744	TD(29994)	Transformador Distribuição	1	4,80	4,80
20231003	5484744	TD(29994)	Transformador Distribuição	67	4,80	321,60
20231003	5484745	FU(9242)	Chave Fusível	52	11,72	609,44
20231003	5484745	FU(9242)	Chave Fusível	8	12,00	96,00
20231003	5484747	FU(12154)	Chave Fusível	32	19,50	624,00
20231003	5484749	TD(4917)	Transformador Distribuição	37	15,65	579,05
20231003	5484749	TD(4917)	Transformador Distribuição	11	20,73	228,03
20231003	5484749	TD(4917)	Transformador Distribuição	37	1,42	52,54

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5484753	CGM16_CGM49540	Alimentador	374	1,53	572,22
20231003	5484753	CGM16_CGM49540	Alimentador	1	2,35	2,35
20231003	5484753	CGM16_CGM49540	Alimentador	1471	2,35	3.456,85
20231003	5484753	CGM16_CGM49540	Alimentador	738	2,68	1.977,84
20231003	5484753	CGM16_CGM49540	Alimentador	149	7,48	1.114,52
20231003	5484764	TD(21586)	Transformador Distribuição	65	15,47	1.005,55
20231003	5484776	TD(5605)	Transformador Distribuição	98	15,48	1.517,04
20231003	5484781	TD(26892)	Transformador Distribuição	52	14,40	748,80
20231003	5484784	TD(705766)	Transformador Distribuição	226	14,60	3.299,60
20231003	5484785	TD(4881)	Transformador Distribuição	23	28,43	653,89
20231003	5484788	TD(6047)	Transformador Distribuição	99	14,58	1.443,42
20231003	5484789	FU(6914)	Chave Fusível	40	15,55	622,00
20231003	5484807	CGM07_CGM49514	Alimentador	10	2,48	24,80
20231003	5484807	CGM07_CGM49514	Alimentador	572	2,48	1.418,56
20231003	5484807	CGM07_CGM49514	Alimentador	275	2,80	770,00
20231003	5484807	CGS09_CGS49516	Alimentador	3	0,05	0,15
20231003	5484807	CGS09_CGS49516	Alimentador	80	0,05	4,00
20231003	5484807	CGS09_CGS49516	Alimentador	415	0,88	365,20
20231003	5484807	CGS09_CGS49516	Alimentador	3849	0,13	500,37
20231003	5484807	CGS09_CGS49516	Alimentador	320	3,47	1.110,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5484807	CGS09_CGS49516	Alimentador	1	4,07	4,07
20231003	5484807	CGS09_CGS49516	Alimentador	22	4,07	89,54
20231003	5484807	CGS09_CGS49516	Alimentador	2	6,72	26,88
20231003	5484807	CGS09_CGS49516	Alimentador	185	6,77	1.252,45
20231003	5484807	CGS09_CGS49516	Alimentador	1264	6,78	8.569,92
20231003	5484807	CGS09_CGS49516	Alimentador	11	6,92	76,12
20231003	5484807	CGS09_CGS49516	Alimentador	387	0,13	50,31
20231003	5484807	CGS09_CGS49516	Alimentador	28	19,50	546,00
20231003	5484807	FU(678590)	Chave Fusível	69	9,42	649,98
20231003	5484807	CF(718149)	Chave Faca	61	5,88	358,68
20231003	5484807	[MT]PA(8955)	Alimentador	2	8,92	17,84
20231003	5484811	[MT]PA(8951)	Alimentador	1	9,68	9,68
20231003	5484811	[MT]PA(8951)	Alimentador	3	9,68	29,04
20231003	5484811	[MT]PA(8951)	Alimentador	1351	9,68	13.077,68
20231003	5484815	RD(726949)	Religador de Linha	16	1,73	27,68
20231003	5484815	RD(726949)	Religador de Linha	41	1,73	70,93
20231003	5484817	PE(15455814)	Ponto de conexão	2	10,12	20,24
20231003	5484820	FU(684544)	Chave Fusível	38	12,87	489,06
20231003	5484824	TD(6036)	Transformador Distribuição	57	17,07	972,99
20231003	5484826	TD(6355)	Transformador Distribuição	51	16,63	848,13

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5484828	TD(4929)	Transformador Distribuição	66	1,62	106,92
20231003	5484848	TD(662379)	Transformador Distribuição	104	1,17	121,68
20231003	5484853	TD(5713)	Transformador Distribuição	59	16,75	988,25
20231003	5484857	FU(15395)	Chave Fusível	5	18,78	93,90
20231003	5484864	TD(5148)	Transformador Distribuição	77	15,62	1.202,74
20231003	5484866	TD(3197)	Transformador Distribuição	81	12,47	1.010,07
20231003	5484867	TD(26502)	Transformador Distribuição	51	1,97	100,47
20231003	5484872	TD(14773)	Transformador Distribuição	1	4,30	4,30
20231003	5484876	TD(737286)	Transformador Distribuição	37	11,65	431,05
20231003	5484880	FU(9409)	Chave Fusível	299	5,75	1.719,25
20231003	5484894	TD(61374)	Transformador Distribuição	5	17,63	88,15
20231003	5484911	TD(717065)	Transformador Distribuição	3	13,88	41,64
20231003	5484919	FU(5650)	Chave Fusível	10	10,95	109,50
20231003	5484919	FU(5650)	Chave Fusível	171	10,95	1.872,45
20231003	5484919	FU(5650)	Chave Fusível	3	15,78	47,34
20231003	5484919	FU(5650)	Chave Fusível	71	15,78	1.120,38
20231003	5484922	PE(18175882)	Ponto de conexão	1	4,75	4,75
20231003	5484927	RD(722990)	Religador de Linha	63	19,92	1.254,96
20231003	5484933	FU(8972)	Chave Fusível	1	24,67	24,67
20231003	5484938	TD(24825)	Transformador Distribuição	82	14,73	1.207,86

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5484940	FU(17458)	Chave Fusível	5	19,65	98,25
20231003	5484946	C 1170206	Unidade Consumidora	1	22,32	22,32
20231003	5484947	TD(49601)	Transformador Distribuição	1	45,38	45,38
20231003	5484948	RD(725589)	Religador de Linha	12	2,90	34,80
20231003	5484948	RD(725589)	Religador de Linha	24	11,98	287,52
20231003	5484948	RD(725589)	Religador de Linha	38	17,02	646,76
20231003	5484948	RD(725589)	Religador de Linha	22	0,82	18,04
20231003	5484948	RD(725589)	Religador de Linha	14	4,22	59,08
20231003	5484953	TD(24822)	Transformador Distribuição	73	3,73	272,29
20231003	5484963	FU(18797)	Chave Fusível	1	20,22	20,22
20231003	5484964	TD(43997)	Transformador Distribuição	1	14,68	14,68
20231003	5484971	FU(8092)	Chave Fusível	2	13,28	26,56
20231003	5484972	FR(760590)	Chave Fusível Religadora	24	26,12	626,88
20231003	5484972	FR(760590)	Chave Fusível Religadora	1	31,28	31,28
20231003	5484972	FR(760590)	Chave Fusível Religadora	24	2,67	64,08
20231003	5484973	FU(16081)	Chave Fusível	12	18,38	220,56
20231003	5484982	TD(5684)	Transformador Distribuição	73	12,93	943,89
20231003	5484983	TD(6825)	Transformador Distribuição	17	11,68	198,56
20231003	5484996	TD(30676)	Transformador Distribuição	49	3,97	194,53
20231003	5484999	TD(29417)	Transformador Distribuição	1	3,10	3,10

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5485004	FU(6710)	Chave Fusível	67	12,27	822,09
20231003	5485008	RD(10877)	Religador de Linha	12	10,13	121,56
20231003	5485008	RD(10877)	Religador de Linha	3	12,42	37,26
20231003	5485008	RD(10877)	Religador de Linha	13	13,28	172,64
20231003	5485008	RD(10877)	Religador de Linha	6	15,25	91,50
20231003	5485009	RD(40050)	Religador de Linha	41	2,80	114,80
20231003	5485009	RD(40050)	Religador de Linha	7	7,67	53,69
20231003	5485009	RD(40050)	Religador de Linha	14	9,77	136,78
20231003	5485009	RD(40050)	Religador de Linha	2	11,60	23,20
20231003	5485009	RD(40050)	Religador de Linha	47	15,87	745,89
20231003	5485009	RD(40050)	Religador de Linha	14	17,53	245,42
20231003	5485009	RD(40050)	Religador de Linha	12	19,45	233,40
20231003	5485009	RD(40050)	Religador de Linha	42	1,17	49,14
20231003	5485013	TD(31075)	Transformador Distribuição	41	17,53	718,73
20231003	5485026	TD(6150)	Transformador Distribuição	60	12,83	769,80
20231003	5485027	FU(5331)	Chave Fusível	86	13,27	1.141,22
20231003	5485028	TD(30235)	Transformador Distribuição	1	8,43	8,43
20231003	5485035	TD(55002)	Transformador Distribuição	1	0,80	0,80
20231003	5485038	FU(704619)	Chave Fusível	13	11,47	149,11
20231003	5485039	FR(24375)	Chave Fusível Religadora	13	7,08	92,04

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5485047	TD(14968)	Transformador Distribuição	1	2,68	2,68
20231003	5485056	RD(730640)	Religador de Linha	18	11,18	201,24
20231003	5485056	RD(730640)	Religador de Linha	5	12,02	60,10
20231003	5485056	RD(730640)	Religador de Linha	14	12,35	172,90
20231003	5485056	RD(730640)	Religador de Linha	3	14,15	42,45
20231003	5485056	RD(730640)	Religador de Linha	12	14,23	170,76
20231003	5485057	RD(23222)	Religador de Linha	34	1,82	61,88
20231003	5485057	RD(23222)	Religador de Linha	61	3,38	206,18
20231003	5485057	RD(23222)	Religador de Linha	12	4,82	57,84
20231003	5485057	RD(23222)	Religador de Linha	144	7,60	1.094,40
20231003	5485057	TD(34007)	Transformador Distribuição	1	7,67	7,67
20231003	5485057	TD(34002)	Transformador Distribuição	1	8,15	8,15
20231003	5485057	TD(60654)	Transformador Distribuição	1	8,20	8,20
20231003	5485057	FU(691571)	Chave Fusível	1	7,97	7,97
20231003	5485062	CE(22029)	Chave Seccionadora	39	10,90	425,10
20231003	5485073	FU(698178)	Chave Fusível	1	15,05	15,05
20231003	5485073	FU(698178)	Chave Fusível	5	15,05	75,25
20231003	5485074	FU(685850)	Chave Fusível	13	15,43	200,59
20231003	5485077	FU(22392)	Chave Fusível	1	14,12	14,12
20231003	5485078	TD(705404)	Transformador Distribuição	42	24,37	1.023,54

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5485087	FR(35475)	Chave Fusível Religadora	30	12,30	369,00
20231003	5485097	FU(561)	Chave Fusível	527	19,65	10.355,55
20231003	5485102	FU(2886)	Chave Fusível	26	12,82	333,32
20231003	5485104	TD(27670)	Transformador Distribuição	1	20,22	20,22
20231003	5485106	RD(749864)	Religador de Linha	8	6,22	49,76
20231003	5485106	RD(749864)	Religador de Linha	28	6,92	193,76
20231003	5485107	FU(1265)	Chave Fusível	64	6,87	439,68
20231003	5485108	FU(9053)	Chave Fusível	19	7,58	144,02
20231003	5485109	TD(654849)	Transformador Distribuição	1	31,25	31,25
20231003	5485113	FR(2358)	Chave Fusível Religadora	6	21,13	126,78
20231003	5485127	FU(715524)	Chave Fusível	7	10,17	71,19
20231003	5485129	TD(47295)	Transformador Distribuição	2	7,57	15,14
20231003	5485132	TD(4479)	Transformador Distribuição	4	7,95	31,80
20231003	5485132	TD(4479)	Transformador Distribuição	72	7,95	572,40
20231003	5485134	TD(7446)	Transformador Distribuição	5	12,38	61,90
20231003	5485135	RD(735967)	Religador de Linha	15	6,90	103,50
20231003	5485135	RD(735967)	Religador de Linha	4	8,58	34,32
20231003	5485135	RD(735967)	Religador de Linha	17	11,97	203,49
20231003	5485135	RD(735967)	Religador de Linha	45	12,02	540,90
20231003	5485136	RD(735961)	Religador de Linha	62	6,08	376,96

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5485136	RD(735961)	Religador de Linha	13	6,48	84,24
20231003	5485136	RD(735961)	Religador de Linha	9	9,40	84,60
20231003	5485138	TD(2387)	Transformador Distribuição	62	13,50	837,00
20231003	5485141	FU(20771)	Chave Fusível	4	18,68	74,72
20231003	5485143	TD(54320)	Transformador Distribuição	89	8,20	729,80
20231003	5485148	TD(674775)	Transformador Distribuição	3	15,23	45,69
20231003	5485153	TD(51631)	Transformador Distribuição	24	12,18	292,32
20231003	5485155	TD(28815)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20231003	5485161	RD(735992)	Religador de Linha	49	8,38	410,62
20231003	5485163	FU(721131)	Chave Fusível	4	28,37	113,48
20231003	5485164	FR(721536)	Chave Fusível Religadora	127	3,47	440,69
20231003	5485167	FU(10335)	Chave Fusível	9	6,82	61,38
20231003	5485171	TD(3212)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20231003	5485171	TD(3212)	Transformador Distribuição	58	5,87	340,46
20231003	5485172	[MT]PA(8973)	Alimentador	12	40,00	480,00
20231003	5485184	FR(1989)	Chave Fusível Religadora	142	5,85	830,70
20231003	5485189	TD(21320)	Transformador Distribuição	1	58,37	58,37
20231003	5485193	FU(21172)	Chave Fusível	8	7,08	56,64
20231003	5485199	FU(679366)	Chave Fusível	16	12,35	197,60
20231003	5485200	TD(17175)	Transformador Distribuição	3	18,83	56,49

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5485205	TD(1843)	Transformador Distribuição	2	4,42	8,84
20231003	5485207	FU(17424)	Chave Fusível	12	11,87	142,44
20231003	5485213	TD(704837)	Transformador Distribuição	18	5,42	97,56
20231003	5485214	FU(679606)	Chave Fusível	15	5,15	77,25
20231003	5485226	TD(724463)	Transformador Distribuição	1	3,47	3,47
20231003	5485230	TD(26486)	Transformador Distribuição	32	16,15	516,80
20231003	5485232	TD(19336)	Transformador Distribuição	1	4,70	4,70
20231003	5485233	TD(21537)	Transformador Distribuição	17	7,03	119,51
20231003	5485235	FU(22330)	Chave Fusível	2	37,83	75,66
20231003	5485238	FU(45240)	Chave Fusível	15	35,83	537,45
20231003	5485242	TD(673062)	Transformador Distribuição	2	27,17	54,34
20231003	5485246	TD(10179)	Transformador Distribuição	42	10,23	429,66
20231003	5485247	PE(20367933)	Ponto de conexão	1	5,88	5,88
20231003	5485247	FR(3809)	Chave Fusível Religadora	75	5,88	441,00
20231003	5485250	TD(61505)	Transformador Distribuição	1	17,03	17,03
20231003	5485252	TD(13253)	Transformador Distribuição	1	14,80	14,80
20231003	5485253	FR(14401)	Chave Fusível Religadora	10	10,28	102,80
20231003	5485256	FR(2780)	Chave Fusível Religadora	138	2,75	379,50
20231003	5485259	FU(3734)	Chave Fusível	8	4,62	36,96
20231003	5485264	TD(39680)	Transformador Distribuição	1	6,55	6,55

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5485268	FR(7195)	Chave Fusível Religadora	11	5,15	56,65
20231003	5485271	TD(682989)	Transformador Distribuição	1	11,45	11,45
20231003	5485272	FU(18673)	Chave Fusível	1	38,15	38,15
20231003	5485272	FU(18673)	Chave Fusível	8	38,15	305,20
20231003	5485273	FU(1014)	Chave Fusível	131	3,15	412,65
20231003	5485273	FU(1014)	Chave Fusível	7	11,78	82,46
20231003	5485275	FU(11660)	Chave Fusível	9	4,53	40,77
20231003	5485276	FU(685622)	Chave Fusível	2	5,80	11,60
20231003	5485288	TD(661733)	Transformador Distribuição	6	9,60	57,60
20231003	5485289	PE(11752747)	Ponto de conexão	1	10,90	10,90
20231003	5485290	FU(10630)	Chave Fusível	6	33,37	200,22
20231003	5485294	TD(733051)	Transformador Distribuição	7	3,80	26,60
20231003	5485295	TD(10172)	Transformador Distribuição	71	1,63	115,73
20231003	5485296	FR(684101)	Chave Fusível Religadora	116	8,67	1.005,72
20231003	5485297	TD(15439)	Transformador Distribuição	1	6,82	6,82
20231003	5485298	TD(719782)	Transformador Distribuição	1	5,10	5,10
20231003	5485299	TD(22125)	Transformador Distribuição	1	8,58	8,58
20231003	5485301	FU(31200205)	Chave Fusível	26	13,85	360,10
20231003	5485302	[MT]PA(8960)	Alimentador	1	22,57	22,57
20231003	5485302	[MT]PA(8960)	Alimentador	86	22,57	1.941,02

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5485302	[MT]PA(8960)	Alimentador	83	25,95	2.153,85
20231003	5485302	RD(39222)	Religador de Linha	23	3,53	81,19
20231003	5485302	RD(39222)	Religador de Linha	9	7,35	66,15
20231003	5485302	RD(39222)	Religador de Linha	14	16,42	229,88
20231003	5485302	RD(39222)	Religador de Linha	33	21,08	695,64
20231003	5485307	FU(26008)	Chave Fusível	23	2,73	62,79
20231003	5485311	FU(13972)	Chave Fusível	235	10,78	2.533,30
20231003	5485312	TD(53764)	Transformador Distribuição	1	2,65	2,65
20231003	5485315	TD(43919)	Transformador Distribuição	1	5,40	5,40
20231003	5485316	TD(47149)	Transformador Distribuição	3	9,82	29,46
20231003	5485327	FU(685154)	Chave Fusível	39	4,43	172,77
20231003	5485331	CF(9906)	Chave Faca	26	25,42	660,92
20231003	5485332	FU(14202)	Chave Fusível	1	9,63	9,63
20231003	5485332	FU(14202)	Chave Fusível	3	9,63	28,89
20231003	5485336	TD(8329)	Transformador Distribuição	19	2,85	54,15
20231003	5485338	C 37138	Unidade Consumidora	1	12,60	12,60
20231003	5485342	FU(26206)	Chave Fusível	10	5,12	51,20
20231003	5485343	FU(731126)	Chave Fusível	1	9,58	9,58
20231003	5485347	TD(29417)	Transformador Distribuição	1	10,95	10,95
20231003	5485348	TD(58534)	Transformador Distribuição	1	8,18	8,18

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5485350	TD(56275)	Transformador Distribuição	1	3,55	3,55
20231003	5485353	FU(23569)	Chave Fusível	2	7,47	14,94
20231003	5485356	FU(44692)	Chave Fusível	9	4,65	41,85
20231003	5485358	FU(4849)	Chave Fusível	2	25,88	51,76
20231003	5485359	TD(685024)	Transformador Distribuição	2	16,20	32,40
20231003	5485360	RD(754818)	Religador de Linha	39	1,75	68,25
20231003	5485361	FU(35749)	Chave Fusível	11	8,13	89,43
20231003	5485366	FR(30185)	Chave Fusível Religadora	4	4,10	16,40
20231003	5485370	TD(37347)	Transformador Distribuição	1	58,53	58,53
20231003	5485373	TD(36020)	Transformador Distribuição	3	8,17	24,51
20231003	5485374	TD(14773)	Transformador Distribuição	1	9,98	9,98
20231003	5485379	FU(18421)	Chave Fusível	8	4,70	37,60
20231003	5485383	TD(45059)	Transformador Distribuição	2	3,62	7,24
20231003	5485385	TD(661900)	Transformador Distribuição	1	19,38	19,38
20231003	5485386	FU(21052)	Chave Fusível	18	2,63	47,34
20231003	5485388	FU(39773)	Chave Fusível	1	6,85	6,85
20231003	5485389	PE(20071872)	Ponto de conexão	1	11,00	11,00
20231003	5485390	FU(735474)	Chave Fusível	2	2,73	5,46
20231003	5485392	FU(22272)	Chave Fusível	3	1,57	4,71
20231003	5485398	TD(43274)	Transformador Distribuição	1	6,43	6,43

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5485400	FR(679203)	Chave Fusível Religadora	42	6,58	276,36
20231003	5485402	TD(677624)	Transformador Distribuição	1	12,15	12,15
20231003	5485403	FR(8553)	Chave Fusível Religadora	23	4,42	101,66
20231003	5485404	FU(760231)	Chave Fusível	26	24,65	640,90
20231003	5485406	FU(24791)	Chave Fusível	4	4,25	17,00
20231003	5485411	FU(14599)	Chave Fusível	46	6,32	290,72
20231003	5485413	TD(37414)	Transformador Distribuição	1	35,05	35,05
20231003	5485414	TD(3067)	Transformador Distribuição	39	17,12	667,68
20231003	5485421	TD(23627)	Transformador Distribuição	1	8,02	8,02
20231003	5485422	FU(16164)	Chave Fusível	29	8,00	232,00
20231003	5485425	FR(681733)	Chave Fusível Religadora	34	3,87	131,58
20231003	5485428	TD(666030)	Transformador Distribuição	1	34,30	34,30
20231003	5485430	FR(696592)	Chave Fusível Religadora	71	25,70	1.824,70
20231003	5485431	TD(685700)	Transformador Distribuição	11	2,25	24,75
20231003	5485435	TD(659980)	Transformador Distribuição	4	11,75	47,00
20231003	5485438	TD(24698)	Transformador Distribuição	1	54,67	54,67
20231003	5485443	PE(213408502)	Ponto de conexão	1	8,65	8,65
20231003	5485446	[MT]PA(8965)	Alimentador	46	7,13	327,98
20231003	5485451	TD(37324)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20231003	5485467	PE(136831995)	Ponto de conexão	1	28,37	28,37

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5485469	TD(10571830)	Transformador Distribuição	16	9,47	151,52
20231003	5485472	TD(52396)	Transformador Distribuição	2	5,72	11,44
20231003	5485476	FU(39156)	Chave Fusível	15	26,07	391,05
20231003	5485482	TD(54609)	Transformador Distribuição	12	8,93	107,16
20231003	5485484	TD(697559)	Transformador Distribuição	30	11,27	338,10
20231003	5485486	FU(4117)	Chave Fusível	3	35,95	107,85
20231003	5485495	FU(711505)	Chave Fusível	141	8,05	1.135,05
20231003	5485502	TD(751987)	Transformador Distribuição	1	28,52	28,52
20231003	5485503	TD(43880)	Transformador Distribuição	1	27,07	27,07
20231003	5485505	FU(3553)	Chave Fusível	8	5,87	46,96
20231003	5485506	FR(32199)	Chave Fusível Religadora	22	32,32	711,04
20231003	5485523	TD(14521)	Transformador Distribuição	1	9,93	9,93
20231003	5485524	FU(13670)	Chave Fusível	8	14,25	114,00
20231003	5485527	TD(59441)	Transformador Distribuição	3	12,47	37,41
20231003	5485528	FU(22650)	Chave Fusível	1	104,87	104,87
20231003	5485529	FR(39308)	Chave Fusível Religadora	20	5,87	117,40
20231003	5485531	FR(681785)	Chave Fusível Religadora	8	2,42	19,36
20231003	5485534	FR(17219)	Chave Fusível Religadora	10	36,43	364,30
20231003	5485540	PE(18998645)	Ponto de conexão	1	33,62	33,62
20231003	5485543	FR(685792)	Chave Fusível Religadora	21	3,10	65,10

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5485544	TD(26013)	Transformador Distribuição	1	6,02	6,02
20231003	5485550	TD(43984)	Transformador Distribuição	2	11,72	23,44
20231003	5485559	FU(40448)	Chave Fusível	2	12,67	25,34
20231003	5485560	FU(23535)	Chave Fusível	5	3,32	16,60
20231003	5485562	FU(372)	Chave Fusível	230	6,62	1.522,60
20231003	5485564	TD(693316)	Transformador Distribuição	1	11,92	11,92
20231003	5485568	TD(46923)	Transformador Distribuição	3	6,72	20,16
20231003	5485574	TD(669088)	Transformador Distribuição	39	33,82	1.318,98
20231003	5485583	TD(41463)	Transformador Distribuição	1	6,88	6,88
20231003	5485587	TD(702533)	Transformador Distribuição	1	7,08	7,08
20231003	5485591	TD(3224)	Transformador Distribuição	20	5,22	104,40
20231003	5485602	FU(29130)	Chave Fusível	1	1,78	1,78
20231003	5485610	FU(20040)	Chave Fusível	3	29,10	87,30
20231003	5485613	TD(15500)	Transformador Distribuição	2	27,05	54,10
20231003	5485625	FU(4721)	Chave Fusível	10	3,63	36,30
20231003	5485630	TD(655362)	Transformador Distribuição	34	12,15	413,10
20231003	5485633	TD(59011)	Transformador Distribuição	1	4,12	4,12
20231003	5485634	FU(1897949)	Chave Fusível	2	36,50	73,00
20231003	5485649	TD(30488)	Transformador Distribuição	8	9,37	74,96
20231003	5485649	TD(30488)	Transformador Distribuição	1	38,37	38,37

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5485654	FU(19966)	Chave Fusível	7	14,25	99,75
20231003	5485655	TD(56314)	Transformador Distribuição	2	5,37	10,74
20231003	5485661	FU(15166)	Chave Fusível	4	32,02	128,08
20231003	5485667	TD(34049)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63
20231003	5485669	FU(669814)	Chave Fusível	2	7,12	14,24
20231003	5485671	TD(56692)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20231003	5485679	FU(689813)	Chave Fusível	5	4,37	21,85
20231003	5485681	FU(9901)	Chave Fusível	6	9,63	57,78
20231003	5485687	TD(44830)	Transformador Distribuição	3	30,40	91,20
20231003	5485689	PE(12464589)	Ponto de conexão	1	2,85	2,85
20231003	5485690	FU(22145)	Chave Fusível	3	2,45	7,35
20231003	5485694	TD(666539)	Transformador Distribuição	2	7,98	15,96
20231003	5485698	PE(16018418)	Ponto de conexão	1	18,20	18,20
20231003	5485704	TD(51399)	Transformador Distribuição	4	30,13	120,52
20231003	5485705	TD(17209)	Transformador Distribuição	1	5,08	5,08
20231003	5485719	FU(14766)	Chave Fusível	1	25,28	25,28
20231003	5485719	FU(14766)	Chave Fusível	2	25,28	50,56
20231003	5485720	FU(25221)	Chave Fusível	5	4,03	20,15
20231003	5485725	TD(660007)	Transformador Distribuição	1	5,27	5,27
20231003	5485733	TD(22517)	Transformador Distribuição	36	2,78	100,08

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5485734	FU(23835)	Chave Fusível	3	1,60	4,80
20231003	5485736	TD(53432)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53
20231003	5485744	TD(724564)	Transformador Distribuição	2	1,67	3,34
20231003	5485746	TD(753936)	Transformador Distribuição	1	6,58	6,58
20231003	5485749	TD(15260)	Transformador Distribuição	1	25,17	25,17
20231003	5485750	PE(14140037)	Ponto de conexão	1	14,12	14,12
20231003	5485754	TD(24829)	Transformador Distribuição	49	6,55	320,95
20231003	5485755	TD(9773)	Transformador Distribuição	19	3,97	75,43
20231003	5485759	TD(52411)	Transformador Distribuição	1	10,23	10,23
20231003	5485767	TD(38454)	Transformador Distribuição	2	28,00	56,00
20231003	5485773	FU(1325)	Chave Fusível	255	4,13	1.053,15
20231003	5485773	FU(7144)	Chave Fusível	71	20,12	1.428,52
20231003	5485775	TD(686304)	Transformador Distribuição	1	19,75	19,75
20231003	5485780	TD(726353)	Transformador Distribuição	1	29,95	29,95
20231003	5485782	TD(27222)	Transformador Distribuição	1	29,12	29,12
20231003	5485787	FU(681049)	Chave Fusível	14	18,77	262,78
20231003	5485788	TD(695705)	Transformador Distribuição	6	25,35	152,10
20231003	5485792	TD(30682)	Transformador Distribuição	2	7,32	14,64
20231003	5485801	TD(54709)	Transformador Distribuição	7	33,05	231,35
20231003	5485802	FU(15841)	Chave Fusível	2	28,97	57,94

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5485804	TD(36894)	Transformador Distribuição	2	34,20	68,40
20231003	5485806	TD(11421)	Transformador Distribuição	1	1,68	1,68
20231003	5485808	TD(17776)	Transformador Distribuição	1	4,52	4,52
20231003	5485809	FR(12246)	Chave Fusível Religadora	15	7,20	108,00
20231003	5485810	TD(48045570)	Transformador Distribuição	1	25,72	25,72
20231003	5485810	FU(17984)	Chave Fusível	8	1,43	11,44
20231003	5485811	TD(16447)	Transformador Distribuição	2	4,53	9,06
20231003	5485819	FU(24814)	Chave Fusível	3	6,35	19,05
20231003	5485821	FU(17979)	Chave Fusível	2	5,75	11,50
20231003	5485822	PE(16457752)	Ponto de conexão	1	9,77	9,77
20231003	5485822	TD(4020)	Transformador Distribuição	41	0,83	34,03
20231003	5485826	FU(22984)	Chave Fusível	15	5,45	81,75
20231003	5485834	TD(732590)	Transformador Distribuição	3	7,53	22,59
20231003	5485835	TD(704519)	Transformador Distribuição	48	9,23	443,04
20231003	5485838	TD(13302)	Transformador Distribuição	2	2,33	4,66
20231003	5485843	FU(38311)	Chave Fusível	2	5,58	11,16
20231003	5485844	FU(17531)	Chave Fusível	2	2,75	5,50
20231003	5485847	TD(17360)	Transformador Distribuição	1	13,62	13,62
20231003	5485850	TD(29380)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20231003	5485865	FU(756588)	Chave Fusível	60	5,45	327,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5485869	FU(6588)	Chave Fusível	340	2,33	792,20
20231003	5485878	TD(18101)	Transformador Distribuição	2	5,10	10,20
20231003	5485879	TD(18210)	Transformador Distribuição	1	8,35	8,35
20231003	5485881	TD(57599)	Transformador Distribuição	5	7,53	37,65
20231003	5485884	TD(45961)	Transformador Distribuição	1	50,40	50,40
20231003	5485887	PE(203477029)	Ponto de conexão	1	5,77	5,77
20231003	5485890	PE(201908862)	Ponto de conexão	1	23,90	23,90
20231003	5485898	FU(1195)	Chave Fusível	3	27,33	81,99
20231003	5485901	TD(671783)	Transformador Distribuição	1	29,37	29,37
20231003	5485908	FU(7836)	Chave Fusível	5	15,40	77,00
20231003	5485909	TD(59911)	Transformador Distribuição	2	7,50	15,00
20231003	5485912	FU(22290)	Chave Fusível	4	10,83	43,32
20231003	5485912	FU(22290)	Chave Fusível	3	0,88	2,64
20231003	5485915	C 1809600	Unidade Consumidora	1	1,02	1,02
20231003	5485916	PE(12196401)	Ponto de conexão	1	24,15	24,15
20231003	5485925	FU(27523)	Chave Fusível	75	13,40	1.005,00
20231003	5485929	FU(1334)	Chave Fusível	30	8,98	269,40
20231003	5485931	FU(746315)	Chave Fusível	2	3,50	7,00
20231003	5485932	FR(27060)	Chave Fusível Religadora	38	14,13	536,94
20231003	5485933	FU(37164)	Chave Fusível	5	26,20	131,00

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5485938	TD(747389)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48
20231003	5485941	FU(748927)	Chave Fusível	111	5,45	604,95
20231003	5485949	TD(734622)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20231003	5485950	TD(21416)	Transformador Distribuição	1	4,73	4,73
20231003	5485954	TD(55855)	Transformador Distribuição	36	11,73	422,28
20231003	5485963	FU(24223)	Chave Fusível	3	6,85	20,55
20231003	5485966	FR(25948)	Chave Fusível Religadora	42	5,90	247,80
20231003	5485973	TD(676518)	Transformador Distribuição	1	31,17	31,17
20231003	5485975	TD(658082)	Transformador Distribuição	6	1,00	6,00
20231003	5485976	RD(708386)	Religador de Linha	295	0,47	138,65
20231003	5485976	RD(708386)	Religador de Linha	1	0,57	0,57
20231003	5485976	RD(708386)	Religador de Linha	1035	0,57	589,95
20231003	5485977	TD(28208)	Transformador Distribuição	7	29,07	203,49
20231003	5485982	TD(19413)	Transformador Distribuição	1	3,82	3,82
20231003	5485988	FU(15148)	Chave Fusível	2	29,00	58,00
20231003	5485992	FU(25369)	Chave Fusível	6	3,92	23,52
20231003	5485997	PE(19650428)	Ponto de conexão	1	6,23	6,23
20231003	5485998	TD(697459)	Transformador Distribuição	2	30,90	61,80
20231003	5486005	FU(686061)	Chave Fusível	3	3,87	11,61
20231003	5486006	TD(694903)	Transformador Distribuição	1	24,25	24,25

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5486010	FU(22687)	Chave Fusível	12	36,20	434,40
20231003	5486013	TD(26856)	Transformador Distribuição	1	28,82	28,82
20231003	5486015	FU(24289)	Chave Fusível	10	6,73	67,30
20231003	5486022	TD(12393)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20231003	5486030	TD(47262)	Transformador Distribuição	3	0,73	2,19
20231003	5486035	TD(661671)	Transformador Distribuição	1	6,17	6,17
20231003	5486036	FR(21391)	Chave Fusível Religadora	21	7,67	161,07
20231003	5486037	RD(37411)	Religador de Linha	60	3,20	192,00
20231003	5486050	RD(7728)	Religador de Linha	48	1,77	84,96
20231003	5486050	RD(7728)	Religador de Linha	1	2,47	2,47
20231003	5486054	TD(41663)	Transformador Distribuição	2	5,93	11,86
20231003	5486055	TD(713946)	Transformador Distribuição	3	32,25	96,75
20231003	5486056	TD(673829)	Transformador Distribuição	1	3,80	3,80
20231003	5486060	FU(26492)	Chave Fusível	1	3,65	3,65
20231003	5486069	FU(37908)	Chave Fusível	4	30,37	121,48
20231003	5486069	FU(37908)	Chave Fusível	3	55,08	165,24
20231003	5486080	TD(43837)	Transformador Distribuição	2	6,52	13,04
20231003	5486086	TD(51140)	Transformador Distribuição	5	9,42	47,10
20231003	5486090	FR(38361)	Chave Fusível Religadora	13	5,42	70,46
20231003	5486092	TD(51583)	Transformador Distribuição	1	30,82	30,82

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5486094	FU(707438)	Chave Fusível	1	3,15	3,15
20231003	5486095	TD(45360)	Transformador Distribuição	1	3,92	3,92
20231003	5486098	TD(35905)	Transformador Distribuição	1	33,65	33,65
20231003	5486112	TD(20518)	Transformador Distribuição	1	6,67	6,67
20231003	5486118	TD(26698)	Transformador Distribuição	43	3,23	138,89
20231003	5486121	TD(693770)	Transformador Distribuição	1	23,82	23,82
20231003	5486125	FU(721146)	Chave Fusível	1	1,82	1,82
20231003	5486129	TD(47305)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20231003	5486133	TD(660391)	Transformador Distribuição	1	28,48	28,48
20231003	5486142	TD(14742)	Transformador Distribuição	4	8,72	34,88
20231003	5486146	PE(20280098)	Ponto de conexão	1	25,48	25,48
20231003	5486155	RD(749327)	Religador de Linha	526	1,18	620,68
20231003	5486155	RD(749327)	Religador de Linha	48	4,52	216,96
20231003	5486155	RD(749327)	Religador de Linha	63	4,83	304,29
20231003	5486155	RD(749327)	Religador de Linha	4	8,30	33,20
20231003	5486158	RD(725593)	Religador de Linha	100	24,30	2.430,00
20231003	5486167	PE(15686091)	Ponto de conexão	1	10,25	10,25
20231003	5486168	FU(26674)	Chave Fusível	9	22,33	200,97
20231003	5486168	FU(26674)	Chave Fusível	39	22,33	870,87
20231003	5486169	FU(11803)	Chave Fusível	3	4,95	14,85

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5486169	TD(2237)	Transformador Distribuição	2	14,87	29,74
20231003	5486170	FR(15546)	Chave Fusível Religadora	1	25,40	25,40
20231003	5486170	FR(15546)	Chave Fusível Religadora	39	25,40	990,60
20231003	5486174	FU(28212)	Chave Fusível	6	13,87	83,22
20231003	5486178	TD(710553)	Transformador Distribuição	1	3,98	3,98
20231003	5486179	TD(52307)	Transformador Distribuição	1	32,95	32,95
20231003	5486208	TD(46317)	Transformador Distribuição	3	31,10	93,30
20231003	5486216	PE(16141005)	Ponto de conexão	1	22,42	22,42
20231003	5486217	FR(17454)	Chave Fusível Religadora	11	22,83	251,13
20231003	5486220	TD(56054)	Transformador Distribuição	1	6,37	6,37
20231003	5486235	TD(52727)	Transformador Distribuição	6	21,75	130,50
20231003	5486235	TD(52727)	Transformador Distribuição	48	21,75	1.044,00
20231003	5486238	TD(44227)	Transformador Distribuição	1	28,55	28,55
20231003	5486243	TD(37337)	Transformador Distribuição	1	36,07	36,07
20231003	5486250	FU(12939)	Chave Fusível	2	29,83	59,66
20231003	5486253	FU(30292)	Chave Fusível	3	51,50	154,50
20231003	5486257	TD(52000)	Transformador Distribuição	1	11,92	11,92
20231003	5486263	FU(38285)	Chave Fusível	9	2,23	20,07
20231003	5486268	TD(47681)	Transformador Distribuição	1	32,90	32,90
20231003	5486269	TD(34445)	Transformador Distribuição	6	5,43	32,58

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5486270	FR(16115)	Chave Fusível Religadora	18	27,32	491,76
20231003	5486271	FR(30398)	Chave Fusível Religadora	42	33,10	1.390,20
20231003	5486272	FU(16898)	Chave Fusível	2	3,33	6,66
20231003	5486274	FU(680484)	Chave Fusível	15	8,92	133,80
20231003	5486277	TD(684294)	Transformador Distribuição	50	11,55	577,50
20231003	5486282	TD(8983048)	Transformador Distribuição	1	12,20	12,20
20231003	5486284	TD(5655)	Transformador Distribuição	59	5,12	302,08
20231003	5486291	TD(694341)	Transformador Distribuição	2	23,75	47,50
20231003	5486294	TD(20186)	Transformador Distribuição	6	7,82	46,92
20231003	5486297	FU(38286)	Chave Fusível	15	7,75	116,25
20231003	5486301	TD(688984)	Transformador Distribuição	57	12,35	703,95
20231003	5486302	FU(1623)	Chave Fusível	7	3,92	27,44
20231003	5486306	TD(2300)	Transformador Distribuição	3	4,15	12,45
20231003	5486306	TD(2300)	Transformador Distribuição	59	4,15	244,85
20231003	5486314	FR(11594)	Chave Fusível Religadora	1	6,03	6,03
20231003	5486314	FR(11594)	Chave Fusível Religadora	83	6,03	500,49
20231003	5486315	TD(15417)	Transformador Distribuição	3	6,45	19,35
20231003	5486319	FU(686740)	Chave Fusível	1	26,90	26,90
20231003	5486326	TD(27412)	Transformador Distribuição	3	26,48	79,44
20231003	5486334	FU(17633)	Chave Fusível	2	21,17	42,34

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5486339	TD(685903)	Transformador Distribuição	1	17,03	17,03
20231003	5486344	TD(47325)	Transformador Distribuição	3	28,08	84,24
20231003	5486354	TD(39644)	Transformador Distribuição	2	42,43	84,86
20231003	5486357	PE(19295756)	Ponto de conexão	1	6,02	6,02
20231003	5486358	FU(36417418)	Chave Fusível	3	8,53	25,59
20231003	5486364	TD(674654)	Transformador Distribuição	10	26,82	268,20
20231003	5486365	TD(33421)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20231003	5486366	TD(14548)	Transformador Distribuição	2	4,37	8,74
20231003	5486369	TD(12609)	Transformador Distribuição	30	7,28	218,40
20231003	5486370	TD(50482)	Transformador Distribuição	1	13,35	13,35
20231003	5486372	PE(16598562)	Ponto de conexão	2	2,10	4,20
20231003	5486383	FR(13029)	Chave Fusível Religadora	9	5,90	53,10
20231003	5486384	FR(21695)	Chave Fusível Religadora	5	27,67	138,35
20231003	5486387	FU(697963)	Chave Fusível	13	2,33	30,29
20231003	5486396	TD(33994)	Transformador Distribuição	1	4,12	4,12
20231003	5486397	FU(40858)	Chave Fusível	46	4,27	196,42
20231003	5486402	TD(50420)	Transformador Distribuição	55	3,42	188,10
20231003	5486405	FU(692199)	Chave Fusível	25	3,77	94,25
20231003	5486406	TD(44979)	Transformador Distribuição	34	3,45	117,30
20231003	5486408	RD(720153)	Religador de Linha	281	0,90	252,90

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5486413	TD(1843)	Transformador Distribuição	2	5,03	10,06
20231003	5486418	TD(50700)	Transformador Distribuição	3	20,22	60,66
20231003	5486421	TD(16047)	Transformador Distribuição	1	2,03	2,03
20231003	5486428	TD(41564)	Transformador Distribuição	1	23,65	23,65
20231003	5486440	TD(60991)	Transformador Distribuição	1	1,85	1,85
20231003	5486444	FU(28820)	Chave Fusível	7	23,55	164,85
20231003	5486446	TD(679224)	Transformador Distribuição	4	23,63	94,52
20231003	5486450	TD(9036)	Transformador Distribuição	4	0,70	2,80
20231003	5486452	TD(58214)	Transformador Distribuição	34	19,55	664,70
20231003	5486463	TD(716242)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20231003	5486464	TD(659146)	Transformador Distribuição	3	4,90	14,70
20231003	5486471	[BT]PA(8966)	Ramal de Baixa Tensão	1	26,73	26,73
20231003	5486471	FU(23944)	Chave Fusível	3	2,58	7,74
20231003	5486473	PE(19284355)	Ponto de conexão	1	4,80	4,80
20231003	5486481	FU(2176)	Chave Fusível	1	1,17	1,17
20231003	5486481	FU(2176)	Chave Fusível	21	1,17	24,57
20231003	5486493	TD(677562)	Transformador Distribuição	2	21,43	42,86
20231003	5486502	TD(12744)	Transformador Distribuição	1	5,70	5,70
20231003	5486523	FU(38413)	Chave Fusível	6	3,33	19,98
20231003	5486529	TD(6652)	Transformador Distribuição	37	4,35	160,95

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5486539	FU(25312)	Chave Fusível	5	3,22	16,10
20231003	5486542	TD(46965)	Transformador Distribuição	1	10,57	10,57
20231003	5486544	FU(21052)	Chave Fusível	18	8,63	155,34
20231003	5486551	TD(723231)	Transformador Distribuição	25	18,03	450,75
20231003	5486553	TD(47749)	Transformador Distribuição	2	9,93	19,86
20231003	5486554	FU(689813)	Chave Fusível	5	24,05	120,25
20231003	5486558	FU(695468)	Chave Fusível	1	28,38	28,38
20231003	5486562	FU(35850)	Chave Fusível	1	27,23	27,23
20231003	5486567	TD(58176)	Transformador Distribuição	3	3,48	10,44
20231003	5486576	FU(41099)	Chave Fusível	6	25,02	150,12
20231003	5486580	TD(698264)	Transformador Distribuição	1	27,88	27,88
20231003	5486584	TD(679605)	Transformador Distribuição	6	30,67	184,02
20231003	5486587	TD(28042)	Transformador Distribuição	1	25,77	25,77
20231003	5486591	TD(661550)	Transformador Distribuição	1	18,52	18,52
20231003	5486596	TD(37713)	Transformador Distribuição	1	6,53	6,53
20231003	5486607	TD(2488)	Transformador Distribuição	52	6,27	326,04
20231003	5486616	TD(11572)	Transformador Distribuição	27	6,97	188,19
20231003	5486626	TD(23353)	Transformador Distribuição	1	22,00	22,00
20231003	5486627	TD(19469)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20231003	5486628	FU(14383)	Chave Fusível	3	2,02	6,06

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5486636	PE(15457473)	Ponto de conexão	1	4,58	4,58
20231003	5486637	TD(10809)	Transformador Distribuição	3	2,37	7,11
20231003	5486643	PE(13058649)	Ponto de conexão	1	2,22	2,22
20231003	5486644	PE(211037655)	Ponto de conexão	1	4,80	4,80
20231003	5486650	FU(5780)	Chave Fusível	312	2,08	648,96
20231003	5486653	RD(730235)	Religador de Linha	42	0,05	2,10
20231003	5486654	TD(56483)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20231003	5486660	TD(678438)	Transformador Distribuição	2	26,22	52,44
20231003	5486668	TD(4914)	Transformador Distribuição	85	2,82	239,70
20231003	5486671	TD(737332)	Transformador Distribuição	1	3,65	3,65
20231003	5486674	TD(58557278)	Transformador Distribuição	2	5,52	11,04
20231003	5486675	TD(11041)	Transformador Distribuição	2	10,52	21,04
20231003	5486678	FU(21008)	Chave Fusível	2	4,32	8,64
20231003	5486683	TD(45002)	Transformador Distribuição	2	7,47	14,94
20231003	5486685	TD(3182)	Transformador Distribuição	5	1,12	5,60
20231003	5486685	TD(3182)	Transformador Distribuição	48	1,12	53,76
20231003	5486686	FR(28475)	Chave Fusível Religadora	29	6,48	187,92
20231003	5486690	FU(26992084)	Chave Fusível	2	3,18	6,36
20231003	5486691	TD(35811)	Transformador Distribuição	2	22,97	45,94
20231003	5486699	PPE55_PPE59519	Alimentador	29	1,77	51,33

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5486699	PPE55_PPE59519	Alimentador	2	4,65	9,30
20231003	5486699	PPE55_PPE59519	Alimentador	24	5,10	122,40
20231003	5486699	PPE55_PPE59519	Alimentador	121	5,10	617,10
20231003	5486710	FU(21599)	Chave Fusível	2	6,18	12,36
20231003	5486717	RD(7716)	Religador de Linha	106	0,40	42,40
20231003	5486717	RD(7716)	Religador de Linha	28	1,32	36,96
20231003	5486717	RD(7716)	Religador de Linha	14	1,77	24,78
20231003	5486717	RD(7716)	Religador de Linha	6	2,80	16,80
20231003	5486717	RD(7716)	Religador de Linha	106	0,05	5,30
20231003	5486719	FU(37623)	Chave Fusível	4	24,95	99,80
20231003	5486720	TD(164)	Transformador Distribuição	29	11,95	346,55
20231003	5486723	FU(1613)	Chave Fusível	2	23,73	47,46
20231003	5486727	RD(38794)	Religador de Linha	2	2,33	4,66
20231003	5486727	RD(38794)	Religador de Linha	1	5,67	5,67
20231003	5486727	RD(38794)	Religador de Linha	27	5,95	160,65
20231003	5486732	PE(19050219)	Ponto de conexão	1	18,13	18,13
20231003	5486734	TD(707678)	Transformador Distribuição	87	1,22	106,14
20231003	5486739	TD(15162)	Transformador Distribuição	2	22,25	44,50
20231003	5486740	RD(716948)	Religador de Linha	1	0,22	0,22
20231003	5486740	RD(716948)	Religador de Linha	246	0,22	54,12

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5486740	RD(716948)	Religador de Linha	1	0,98	0,98
20231003	5486740	RD(716948)	Religador de Linha	2	1,13	2,26
20231003	5486740	RD(716948)	Religador de Linha	39	1,13	44,07
20231003	5486740	RD(716948)	Religador de Linha	118	2,68	316,24
20231003	5486740	RD(716948)	Religador de Linha	1	4,03	4,03
20231003	5486740	RD(716948)	Religador de Linha	39	4,03	157,17
20231003	5486740	RD(716948)	Religador de Linha	16	4,15	66,40
20231003	5486740	RD(1812)	Religador de Linha	2	0,27	0,54
20231003	5486740	CF(741826)	Chave Faca	2	0,25	0,50
20231003	5486740	CF(718026)	Chave Faca	2	4,03	8,06
20231003	5486740	CF(718026)	Chave Faca	129	6,87	886,23
20231003	5486740	CF(37138)	Chave Faca	2	1,00	2,00
20231003	5486741	TD(679926)	Transformador Distribuição	4	88,77	355,08
20231003	5486751	TD(699080)	Transformador Distribuição	1	27,88	27,88
20231003	5486756	TD(56314)	Transformador Distribuição	2	22,42	44,84
20231003	5486757	TD(53941228)	Transformador Distribuição	1	23,55	23,55
20231003	5486761	RD(44606)	Religador de Linha	1	0,07	0,14
20231003	5486761	RD(44606)	Religador de Linha	208	0,07	14,56
20231003	5486766	ANG02_ANG49502	Alimentador	1161	0,75	870,75
20231003	5486768	FU(15045)	Chave Fusível	267	2,12	566,04

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5486771	TD(18092)	Transformador Distribuição	1	23,25	23,25
20231003	5486772	TD(41372)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13
20231003	5486781	TD(2676)	Transformador Distribuição	7	15,78	110,46
20231003	5486785	TD(15891)	Transformador Distribuição	1	8,15	8,15
20231003	5486787	TD(33850)	Transformador Distribuição	1	3,70	3,70
20231003	5486795	RD(730638)	Religador de Linha	236	0,70	165,20
20231003	5486796	TD(21804)	Transformador Distribuição	4	11,95	47,80
20231003	5486802	FU(8891)	Chave Fusível	407	2,28	927,96
20231003	5486802	RD(717618)	Religador de Linha	4441	0,12	532,92
20231003	5486803	FR(10703)	Chave Fusível Religadora	47	7,70	361,90
20231003	5486810	PE(203788201)	Ponto de conexão	1	23,70	23,70
20231003	5486811	RD(27239)	Religador de Linha	28	4,27	119,56
20231003	5486811	RD(27239)	Religador de Linha	95	4,65	441,75
20231003	5486812	PE(18047043)	Ponto de conexão	2	8,30	16,60
20231003	5486816	TD(658080)	Transformador Distribuição	5	2,98	14,90
20231003	5486820	[MT]PA(8972)	Alimentador	29	8,40	243,60
20231003	5486820	CF(30707)	Chave Faca	13	1,70	22,10
20231003	5486832	TD(657926)	Transformador Distribuição	3	2,13	6,39
20231003	5486842	TD(16489)	Transformador Distribuição	3	2,63	7,89
20231003	5486854	FU(717591)	Chave Fusível	1	25,92	51,84

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5486881	FU(37927)	Chave Fusível	3	5,45	16,35
20231003	5486885	FU(41160)	Chave Fusível	13	5,28	68,64
20231003	5486886	FU(37861)	Chave Fusível	4	17,37	69,48
20231003	5486891	PE(13505741)	Ponto de conexão	1	22,93	22,93
20231003	5486896	TD(19808222)	Transformador Distribuição	1	17,30	17,30
20231003	5486914	TD(31219)	Transformador Distribuição	1	5,93	5,93
20231003	5486915	TD(14881)	Transformador Distribuição	1	22,00	22,00
20231003	5486924	TD(38264)	Transformador Distribuição	5	23,08	115,40
20231003	5486927	TD(27394)	Transformador Distribuição	2	24,78	49,56
20231003	5486929	TD(44238)	Transformador Distribuição	1	30,53	30,53
20231003	5486941	FR(657038)	Chave Fusível Religadora	30	3,00	90,00
20231003	5486952	RD(13919)	Religador de Linha	263	0,08	21,04
20231003	5486952	RD(13919)	Religador de Linha	1	0,90	0,90
20231003	5486952	RD(13919)	Religador de Linha	17	0,90	15,30
20231003	5486952	RD(13919)	Religador de Linha	113	1,83	206,79
20231003	5486952	CF(7200)	Chave Faca	34	1,13	38,42
20231003	5486958	C 475839	Unidade Consumidora	1	16,53	16,53
20231003	5486964	FU(17384)	Chave Fusível	1	4,77	4,77
20231003	5486964	FU(17384)	Chave Fusível	21	4,77	100,17
20231003	5486967	TD(31680)	Transformador Distribuição	63	3,33	209,79

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5486968	TD(49307)	Transformador Distribuição	9	0,97	8,73
20231003	5486979	FU(21528)	Chave Fusível	2	17,35	34,70
20231003	5486985	TD(55780)	Transformador Distribuição	1	29,53	29,53
20231003	5486988	PE(14099085)	Ponto de conexão	1	1,45	1,45
20231003	5486990	TD(15303)	Transformador Distribuição	2	18,08	36,16
20231003	5487002	FU(13794)	Chave Fusível	2	21,40	42,80
20231003	5487011	FU(735465)	Chave Fusível	3	6,00	18,00
20231003	5487015	TD(46923)	Transformador Distribuição	3	0,85	2,55
20231003	5487018	TD(TD14680)	Transformador Distribuição	1	18,28	18,28
20231003	5487021	TD(13555)	Transformador Distribuição	1	1,43	1,43
20231003	5487024	TD(753563)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20231003	5487030	FU(744601)	Chave Fusível	14	6,13	85,82
20231003	5487031	TD(720335)	Transformador Distribuição	3	8,55	25,65
20231003	5487031	RD(720335)	Religador de Linha	33	7,93	261,69
20231003	5487031	RD(720335)	Religador de Linha	81	8,22	665,82
20231003	5487031	RD(720335)	Religador de Linha	51	8,55	436,05
20231003	5487031	RD(720335)	Religador de Linha	1	46,75	46,75
20231003	5487033	FU(17155)	Chave Fusível	5	17,43	87,15
20231003	5487034	TD(29616)	Transformador Distribuição	1	17,20	17,20
20231003	5487046	TD(715060)	Transformador Distribuição	2	19,15	38,30

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5487048	FU(30132)	Chave Fusível	1	1,38	1,38
20231003	5487063	FU(696793)	Chave Fusível	3	2,27	6,81
20231003	5487080	FU(18696)	Chave Fusível	4	30,10	120,40
20231003	5487087	TD(17302)	Transformador Distribuição	1	19,45	19,45
20231003	5487090	FU(18676)	Chave Fusível	3	37,23	111,69
20231003	5487091	TD(42528)	Transformador Distribuição	3	2,38	7,14
20231003	5487096	TD(669171)	Transformador Distribuição	12	16,23	194,76
20231003	5487097	TD(29625)	Transformador Distribuição	1	27,82	27,82
20231003	5487103	FU(22016)	Chave Fusível	1	6,07	6,07
20231003	5487113	TD(56137)	Transformador Distribuição	1	23,35	23,35
20231003	5487121	TD(34339)	Transformador Distribuição	1	7,77	7,77
20231003	5487126	FU(21147)	Chave Fusível	9	16,30	146,70
20231003	5487127	TD(27307)	Transformador Distribuição	1	9,90	9,90
20231003	5487128	FU(7286)	Chave Fusível	1	1,40	1,40
20231003	5487131	TD(661799)	Transformador Distribuição	4	16,45	65,80
20231003	5487135	TD(677572)	Transformador Distribuição	1	16,55	16,55
20231003	5487138	TD(52556)	Transformador Distribuição	1	16,95	16,95
20231003	5487140	TD(52737)	Transformador Distribuição	2	21,93	43,86
20231003	5487148	TD(16757)	Transformador Distribuição	2	0,90	1,80
20231003	5487154	FU(607)	Chave Fusível	9	0,75	6,75

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5487160	TD(33283)	Transformador Distribuição	2	18,30	36,60
20231003	5487167	TD(47893)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17
20231003	5487169	FR(35755)	Chave Fusível Religadora	55	3,32	182,60
20231003	5487171	TD(52087)	Transformador Distribuição	1	27,58	27,58
20231003	5487173	C 276075	Unidade Consumidora	1	2,28	2,28
20231003	5487177	TD(41307)	Transformador Distribuição	1	18,92	18,92
20231003	5487178	TD(712911)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20231003	5487187	TD(55053)	Transformador Distribuição	1	18,07	18,07
20231003	5487189	TD(14580)	Transformador Distribuição	1	16,10	16,10
20231003	5487195	TD(23637)	Transformador Distribuição	1	1,45	1,45
20231003	5487200	FU(681378)	Chave Fusível	62	4,12	255,44
20231003	5487208	TD(711427)	Transformador Distribuição	1	46,45	46,45
20231003	5487216	TD(28126)	Transformador Distribuição	1	19,98	19,98
20231003	5487224	TD(59593)	Transformador Distribuição	1	25,92	25,92
20231003	5487232	FU(29460)	Chave Fusível	1	2,48	2,48
20231003	5487240	FU(722535)	Chave Fusível	1	24,48	24,48
20231003	5487240	TD(709698)	Transformador Distribuição	1	41,75	41,75
20231003	5487241	TD(51246)	Transformador Distribuição	5	16,52	82,60
20231003	5487244	PE(205328731)	Ponto de conexão	1	2,60	2,60
20231003	5487262	TD(691593)	Transformador Distribuição	1	44,37	44,37

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5487268	PE(11927929)	Ponto de conexão	1	2,87	2,87
20231003	5487274	PE(17116802)	Ponto de conexão	1	5,32	5,32
20231003	5487274	RD(730622)	Religador de Linha	47	0,72	33,84
20231003	5487279	TD(17814)	Transformador Distribuição	1	2,38	2,38
20231003	5487281	FU(17656)	Chave Fusível	2	1,92	3,84
20231003	5487283	FU(17331)	Chave Fusível	5	16,42	82,10
20231003	5487287	TD(12509)	Transformador Distribuição	1	22,20	22,20
20231003	5487288	FU(26494)	Chave Fusível	2	16,20	32,40
20231003	5487289	TD(733131)	Transformador Distribuição	3	9,45	28,35
20231003	5487292	TD(1452)	Transformador Distribuição	1	22,07	22,07
20231003	5487294	FU(7118)	Chave Fusível	2	42,30	84,60
20231003	5487295	TD(58301)	Transformador Distribuição	1	21,80	21,80
20231003	5487296	TD(3549)	Transformador Distribuição	62	4,18	259,16
20231003	5487301	FU(717918)	Chave Fusível	250	12,42	3.105,00
20231003	5487310	TD(26559)	Transformador Distribuição	80	2,60	208,00
20231003	5487322	RD(13919)	Religador de Linha	1	1,38	1,38
20231003	5487322	RD(13919)	Religador de Linha	26	1,38	35,88
20231003	5487322	RD(13919)	Religador de Linha	25	2,37	59,25
20231003	5487322	RD(13919)	Religador de Linha	113	2,60	293,80
20231003	5487336	TD(54799)	Transformador Distribuição	4	2,22	8,88

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5487340	TD(41728)	Transformador Distribuição	11	5,22	57,42
20231003	5487342	PE(19205301)	Ponto de conexão	1	2,18	2,18
20231003	5487349	PE(15729922)	Ponto de conexão	1	14,83	14,83
20231003	5487350	TD(692842)	Transformador Distribuição	2	28,15	56,30
20231003	5487351	TD(33452)	Transformador Distribuição	1	15,15	15,15
20231003	5487352	TD(703762)	Transformador Distribuição	1	30,17	30,17
20231003	5487358	TD(16723)	Transformador Distribuição	1	14,12	14,12
20231003	5487360	TER51_TER59502	Alimentador	40	0,62	24,80
20231003	5487360	TER51_TER59502	Alimentador	8	1,03	8,24
20231003	5487360	JAM01_JAM49501	Alimentador	464	0,05	23,20
20231003	5487360	JAM01_JAM49501	Alimentador	2	0,20	0,40
20231003	5487360	JAM01_JAM49501	Alimentador	263	0,20	52,60
20231003	5487360	JAM01_JAM49501	Alimentador	280	1,38	386,40
20231003	5487360	JAM51_JAM59502	Alimentador	8	0,62	4,96
20231003	5487360	RD(717224)	Religador de Linha	13	0,07	0,91
20231003	5487363	FU(20053)	Chave Fusível	20	18,68	373,60
20231003	5487375	TD(683080)	Transformador Distribuição	1	16,12	16,12
20231003	5487377	TD(546)	Transformador Distribuição	78	2,58	201,24
20231003	5487385	TD(682415)	Transformador Distribuição	4	21,15	84,60
20231003	5487386	FR(6240)	Chave Fusível Religadora	152	3,75	570,00

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5487387	FU(60017239)	Chave Fusível	8	14,37	114,96
20231003	5487394	TD(59646)	Transformador Distribuição	1	15,22	15,22
20231003	5487399	PE(19592928)	Ponto de conexão	1	1,90	1,90
20231003	5487400	TD(43208)	Transformador Distribuição	1	22,97	22,97
20231003	5487401	TD(21972)	Transformador Distribuição	1	25,37	25,37
20231003	5487404	TD(1958)	Transformador Distribuição	1	25,23	25,23
20231003	5487408	TD(16158)	Transformador Distribuição	1	3,72	3,72
20231003	5487411	TD(36561)	Transformador Distribuição	2	20,52	41,04
20231003	5487417	TD(685660)	Transformador Distribuição	6	19,15	114,90
20231003	5487418	TD(16079)	Transformador Distribuição	2	38,95	77,90
20231003	5487420	TD(29617)	Transformador Distribuição	1	16,15	16,15
20231003	5487429	TD(1180)	Transformador Distribuição	2	32,62	65,24
20231003	5487439	FU(37602)	Chave Fusível	2	13,85	27,70
20231003	5487448	TD(42044)	Transformador Distribuição	1	18,70	18,70
20231003	5487451	PE(72348151)	Ponto de conexão	1	3,05	3,05
20231003	5487457	RD(10814)	Religador de Linha	109	0,07	7,63
20231003	5487464	TD(48767)	Transformador Distribuição	4	29,52	118,08
20231003	5487467	TD(6825)	Transformador Distribuição	17	3,35	56,95
20231003	5487474	TD(731742)	Transformador Distribuição	1	10,65	10,65
20231003	5487486	FU(679227)	Chave Fusível	22	17,60	387,20

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5487490	FU(13981)	Chave Fusível	3	21,63	64,89
20231003	5487496	TD(687825)	Transformador Distribuição	60	3,07	184,20
20231003	5487497	PE(17202209)	Ponto de conexão	1	12,78	12,78
20231003	5487498	PE(15549258)	Ponto de conexão	1	15,93	15,93
20231003	5487511	TD(55439)	Transformador Distribuição	1	14,28	14,28
20231003	5487515	TD(37304)	Transformador Distribuição	1	12,03	12,03
20231003	5487518	TD(2198)	Transformador Distribuição	1	20,50	20,50
20231003	5487526	FU(4828)	Chave Fusível	5	21,15	105,75
20231003	5487533	TD(654229)	Transformador Distribuição	1	0,38	0,38
20231003	5487537	C 1305269	Unidade Consumidora	1	13,17	13,17
20231003	5487544	PE(210186243)	Ponto de conexão	1	26,37	26,37
20231003	5487549	PE(16874407)	Ponto de conexão	2	25,48	50,96
20231003	5487564	TD(8397)	Transformador Distribuição	7	25,12	175,84
20231003	5487566	TD(24407)	Transformador Distribuição	77	7,15	550,55
20231003	5487568	TD(14938)	Transformador Distribuição	8	28,22	225,76
20231003	5487572	RD(21487176)	Religador de Linha	108	2,85	307,80
20231003	5487572	RD(21487176)	Religador de Linha	8	4,12	32,96
20231003	5487572	RD(21487176)	Religador de Linha	32	5,05	161,60
20231003	5487572	RD(21487176)	Religador de Linha	1	20,12	20,12
20231003	5487572	RD(21487176)	Religador de Linha	25	20,12	503,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5487573	FU(20771)	Chave Fusível	4	10,93	43,72
20231003	5487578	FR(47560344)	Chave Fusível Religadora	17	8,83	150,11
20231003	5487585	CF(35245)	Chave Faca	3	16,72	50,16
20231003	5487585	CF(35245)	Chave Faca	18	19,97	359,46
20231003	5487585	CF(35245)	Chave Faca	18	30,55	549,90
20231003	5487590	TD(679465)	Transformador Distribuição	4	17,62	70,48
20231003	5487592	FU(37992)	Chave Fusível	7	9,40	65,80
20231003	5487593	FU(18435)	Chave Fusível	2	13,37	26,74
20231003	5487595	FU(680619)	Chave Fusível	11	4,75	52,25
20231003	5487596	FR(8405)	Chave Fusível Religadora	20	22,00	440,00
20231003	5487597	TD(22186)	Transformador Distribuição	1	6,12	6,12
20231003	5487598	FU(17729)	Chave Fusível	17	15,45	262,65
20231003	5487602	FR(13746)	Chave Fusível Religadora	14	11,55	161,70
20231003	5487603	FU(14180)	Chave Fusível	1	4,63	4,63
20231003	5487603	FU(14180)	Chave Fusível	10	4,63	46,30
20231003	5487603	FU(14180)	Chave Fusível	232	4,63	1.074,16
20231003	5487604	FU(12930)	Chave Fusível	1	5,38	5,38
20231003	5487606	FU(25408)	Chave Fusível	5	3,73	18,65
20231003	5487606	CF(9483)	Chave Faca	1	0,43	0,43
20231003	5487606	CF(9483)	Chave Faca	9	0,43	3,87

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5487609	FR(21497)	Chave Fusível Religadora	3	12,78	38,34
20231003	5487615	TD(666790)	Transformador Distribuição	1	4,47	4,47
20231003	5487616	TD(10550)	Transformador Distribuição	22	4,72	103,84
20231003	5487626	FU(22248)	Chave Fusível	7	3,72	26,04
20231003	5487630	[MT]PA(8975)	Alimentador	2	12,10	24,20
20231003	5487630	CF(57921768)	Chave Faca	2	3,58	7,16
20231003	5487630	CF(57921768)	Chave Faca	3	3,58	10,74
20231003	5487631	TD(15956)	Transformador Distribuição	1	8,48	8,48
20231003	5487634	TD(11903)	Transformador Distribuição	1	11,27	11,27
20231003	5487637	FR(40878880)	Chave Fusível Religadora	11	1,68	18,48
20231003	5487640	TD(16620)	Transformador Distribuição	6	2,17	13,02
20231003	5487642	TD(13476)	Transformador Distribuição	1	9,62	9,62
20231003	5487646	TD(6825)	Transformador Distribuição	17	6,48	110,16
20231003	5487648	TD(43534)	Transformador Distribuição	1	7,90	7,90
20231003	5487652	FU(18675)	Chave Fusível	2	11,78	23,56
20231003	5487654	TD(18034)	Transformador Distribuição	1	1,20	1,20
20231003	5487655	TD(56839)	Transformador Distribuição	1	3,40	3,40
20231003	5487660	FU(15942)	Chave Fusível	12	13,13	157,56
20231003	5487661	FR(38361)	Chave Fusível Religadora	13	16,12	209,56
20231003	5487662	FU(718705)	Chave Fusível	2	11,73	23,46

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5487671	TD(18130)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25
20231003	5487672	TD(39262)	Transformador Distribuição	4	2,87	11,48
20231003	5487674	TD(696803)	Transformador Distribuição	1	15,73	15,73
20231003	5487677	TD(658083)	Transformador Distribuição	1	4,10	4,10
20231003	5487678	PE(15584435)	Ponto de conexão	1	11,68	11,68
20231003	5487679	PE(15552609)	Ponto de conexão	1	6,00	6,00
20231003	5487681	FU(18312)	Chave Fusível	3	6,78	20,34
20231003	5487684	FU(28606)	Chave Fusível	14	7,35	102,90
20231003	5487687	FU(7806)	Chave Fusível	4	7,75	31,00
20231003	5487690	FR(19073)	Chave Fusível Religadora	79	3,98	314,42
20231003	5487692	FU(14437)	Chave Fusível	15	42,20	633,00
20231003	5487693	FU(670697)	Chave Fusível	3	7,48	22,44
20231003	5487695	TD(11967)	Transformador Distribuição	1	9,20	9,20
20231003	5487708	TD(686389)	Transformador Distribuição	1	27,87	27,87
20231003	5487709	TD(5657)	Transformador Distribuição	34	2,73	92,82
20231003	5487713	TD(673431)	Transformador Distribuição	1	14,57	14,57
20231003	5487714	FR(12729)	Chave Fusível Religadora	50	8,03	401,50
20231003	5487714	FR(12729)	Chave Fusível Religadora	2	28,37	56,74
20231003	5487714	RD(718750)	Religador de Linha	112	0,23	25,76
20231003	5487714	RD(718750)	Religador de Linha	162	0,08	12,96

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5487715	FU(27812)	Chave Fusível	4	4,60	18,40
20231003	5487718	TD(56490)	Transformador Distribuição	1	15,05	15,05
20231003	5487720	PE(14794382)	Ponto de conexão	1	23,98	23,98
20231003	5487721	FU(734291)	Chave Fusível	6	37,43	224,58
20231003	5487724	TD(683723)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85
20231003	5487728	TD(25212)	Transformador Distribuição	1	9,98	9,98
20231003	5487729	FU(684715)	Chave Fusível	9	3,03	27,27
20231003	5487731	FR(724667)	Chave Fusível Religadora	15	9,68	145,20
20231003	5487738	FU(23854)	Chave Fusível	1	3,55	3,55
20231003	5487749	PE(12882158)	Ponto de conexão	2	2,12	4,24
20231003	5487757	TD(37881)	Transformador Distribuição	1	8,67	8,67
20231003	5487758	FU(21965)	Chave Fusível	2	7,62	15,24
20231003	5487763	TD(18303)	Transformador Distribuição	1	4,05	4,05
20231003	5487766	FU(9978)	Chave Fusível	10	7,77	77,70
20231003	5487772	C 3139418	Unidade Consumidora	1	20,80	20,80
20231003	5487776	TD(670526)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20231003	5487781	PE(14578875)	Ponto de conexão	1	1,52	1,52
20231003	5487785	TD(28066)	Transformador Distribuição	1	6,17	6,17
20231003	5487786	TD(12930)	Transformador Distribuição	1	7,92	7,92
20231003	5487788	TD(15977)	Transformador Distribuição	1	15,05	15,05

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5487792	TD(661724)	Transformador Distribuição	2	1,47	2,94
20231003	5487795	[MT]PA(8976)	Alimentador	3	6,72	20,16
20231003	5487798	FU(30723)	Chave Fusível	5	27,57	137,85
20231003	5487805	TD(49363)	Transformador Distribuição	1	11,00	11,00
20231003	5487807	TD(33451)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20231003	5487809	TD(52062)	Transformador Distribuição	1	3,60	3,60
20231003	5487819	TD(13013)	Transformador Distribuição	1	14,57	14,57
20231003	5487830	FR(16736)	Chave Fusível Religadora	13	6,30	81,90
20231003	5487836	TD(756296)	Transformador Distribuição	4	10,50	42,00
20231003	5487837	FU(18974)	Chave Fusível	3	31,35	94,05
20231003	5487843	TD(668886)	Transformador Distribuição	1	2,38	2,38
20231003	5487850	TD(13141)	Transformador Distribuição	2	6,32	12,64
20231003	5487853	TD(46114)	Transformador Distribuição	1	2,38	2,38
20231003	5487856	TD(8168)	Transformador Distribuição	42	3,23	135,66
20231003	5487857	TD(679380)	Transformador Distribuição	5	8,40	42,00
20231003	5487859	TD(19530)	Transformador Distribuição	2	13,37	26,74
20231003	5487860	TD(49607)	Transformador Distribuição	1	7,90	7,90
20231003	5487861	TD(43824)	Transformador Distribuição	2	4,67	9,34
20231003	5487870	C 1890511	Unidade Consumidora	1	10,17	10,17
20231003	5487874	TD(37752)	Transformador Distribuição	1	7,73	7,73

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5487875	TD(56806)	Transformador Distribuição	1	7,72	7,72
20231003	5487889	RD(730224)	Religador de Linha	33	1,58	52,14
20231003	5487889	RD(730224)	Religador de Linha	18	3,02	54,36
20231003	5487889	RD(730224)	Religador de Linha	199	4,52	899,48
20231003	5487889	RD(730224)	Religador de Linha	8	8,97	71,76
20231003	5487889	RD(730224)	Religador de Linha	4	0,65	2,60
20231003	5487890	TD(725887)	Transformador Distribuição	1	6,73	6,73
20231003	5487891	TD(680372)	Transformador Distribuição	6	8,93	53,58
20231003	5487892	FR(31031)	Chave Fusível Religadora	37	10,53	389,61
20231003	5487894	TD(34001)	Transformador Distribuição	1	9,93	9,93
20231003	5487895	TD(13276)	Transformador Distribuição	2	2,65	5,30
20231003	5487896	TD(3218)	Transformador Distribuição	3	1,62	4,86
20231003	5487896	TD(3218)	Transformador Distribuição	68	1,62	110,16
20231003	5487903	TD(703158)	Transformador Distribuição	1	13,13	13,13
20231003	5487904	TD(678273)	Transformador Distribuição	3	18,13	54,39
20231003	5487912	TD(670573)	Transformador Distribuição	1	26,17	26,17
20231003	5487922	FU(18140)	Chave Fusível	1	7,10	7,10
20231003	5487925	FU(8198)	Chave Fusível	64	2,32	148,48
20231003	5487925	FU(693872)	Chave Fusível	129	2,62	337,98
20231003	5487933	RD(720212)	Religador de Linha	1	0,30	0,30

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5487933	RD(720212)	Religador de Linha	2364	0,30	709,20
20231003	5487940	FR(1227)	Chave Fusível Religadora	17	19,37	329,29
20231003	5487941	FU(30826)	Chave Fusível	2	6,98	13,96
20231003	5487943	FR(25973)	Chave Fusível Religadora	1	3,68	3,68
20231003	5487943	FR(25973)	Chave Fusível Religadora	7	3,68	25,76
20231003	5487954	TD(61247)	Transformador Distribuição	2	3,00	6,00
20231003	5487956	FU(21662)	Chave Fusível	1	6,63	6,63
20231003	5487957	FU(27522)	Chave Fusível	6	30,28	181,68
20231003	5487959	TD(13460)	Transformador Distribuição	2	6,08	12,16
20231003	5487963	CF(713156)	Chave Faca	579	1,50	868,50
20231003	5487963	CF(713156)	Chave Faca	206	3,12	642,72
20231003	5487963	RD(745857)	Religador de Linha	152	0,42	63,84
20231003	5487966	TD(748230)	Transformador Distribuição	1	1,77	1,77
20231003	5487972	TD(655752)	Transformador Distribuição	2	24,37	48,74
20231003	5487993	TD(755576)	Transformador Distribuição	71	2,92	207,32
20231003	5487995	FU(28456)	Chave Fusível	2	2,62	5,24
20231003	5487997	TD(6629938)	Transformador Distribuição	1	7,03	7,03
20231003	5487999	C 1194479	Unidade Consumidora	1	6,40	6,40
20231003	5488003	PE(208333917)	Ponto de conexão	1	7,22	7,22
20231003	5488012	TD(45002)	Transformador Distribuição	2	3,60	7,20

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5488024	FU(28321)	Chave Fusível	2	12,38	24,76
20231003	5488037	FR(3803)	Chave Fusível Religadora	1	2,45	2,45
20231003	5488040	FU(37182)	Chave Fusível	3	9,13	27,39
20231003	5488042	TD(59740)	Transformador Distribuição	1	9,17	9,17
20231003	5488058	RD(20448033)	Religador de Linha	71	2,10	149,10
20231003	5488071	TD(36283)	Transformador Distribuição	2	26,13	52,26
20231003	5488072	FU(27422)	Chave Fusível	4	22,40	89,60
20231003	5488073	TD(755321)	Transformador Distribuição	4	3,42	13,68
20231003	5488075	TD(41345)	Transformador Distribuição	1	4,33	4,33
20231003	5488076	FU(30831)	Chave Fusível	2	4,58	9,16
20231003	5488091	TD(715067)	Transformador Distribuição	1	9,35	9,35
20231003	5488095	TD(31213)	Transformador Distribuição	1	13,63	13,63
20231003	5488098	TD(660343)	Transformador Distribuição	1	4,75	4,75
20231003	5488101	FU(659398)	Chave Fusível	34	6,25	212,50
20231003	5488102	TD(60226)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88
20231003	5488103	PE(211834193)	Ponto de conexão	1	5,90	5,90
20231003	5488103	TD(17415)	Transformador Distribuição	1	6,43	6,43
20231003	5488134	FU(17609)	Chave Fusível	2	4,82	9,64
20231003	5488135	TD(53730)	Transformador Distribuição	1	7,98	7,98
20231003	5488142	TD(36417415)	Transformador Distribuição	1	9,60	9,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5488145	TD(22623)	Transformador Distribuição	3	3,15	9,45
20231003	5488146	FU(15981)	Chave Fusível	12	5,03	60,36
20231003	5488153	TD(2098)	Transformador Distribuição	1	1,15	1,15
20231003	5488161	TD(55345)	Transformador Distribuição	1	9,57	9,57
20231003	5488162	TD(20880)	Transformador Distribuição	64	3,68	235,52
20231003	5488162	TD(26631)	Transformador Distribuição	25	1,15	28,75
20231003	5488164	TD(10812)	Transformador Distribuição	4	5,32	21,28
20231003	5488165	TD(4223)	Transformador Distribuição	50	4,70	235,00
20231003	5488167	FU(696201)	Chave Fusível	2	3,85	7,70
20231003	5488174	TD(14136)	Transformador Distribuição	1	12,85	12,85
20231003	5488178	TD(42528)	Transformador Distribuição	3	7,00	21,00
20231003	5488180	FU(36132)	Chave Fusível	11	8,10	89,10
20231003	5488183	TD(2678)	Transformador Distribuição	22	5,18	113,96
20231003	5488187	TD(40336)	Transformador Distribuição	1	9,88	9,88
20231003	5488191	TD(24451)	Transformador Distribuição	3	12,08	36,24
20231003	5488194	TD(705732)	Transformador Distribuição	1	9,35	9,35
20231003	5488204	FU(729183)	Chave Fusível	9	1,93	17,37
20231003	5488208	TD(671199)	Transformador Distribuição	1	3,82	3,82
20231003	5488210	FU(17598)	Chave Fusível	2	9,25	18,50
20231003	5488212	PE(11537968)	Ponto de conexão	1	2,82	2,82

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5488213	[MT]PA(8982)	Alimentador	2	7,52	15,04
20231003	5488215	TD(674775)	Transformador Distribuição	3	3,05	9,15
20231003	5488216	TD(1843)	Transformador Distribuição	2	3,15	6,30
20231003	5488217	TD(17840)	Transformador Distribuição	1	2,65	2,65
20231003	5488218	TD(661185)	Transformador Distribuição	1	6,15	6,15
20231003	5488221	PE(11506545)	Ponto de conexão	1	5,08	5,08
20231003	5488227	TD(17250)	Transformador Distribuição	1	6,77	6,77
20231003	5488230	TD(15909)	Transformador Distribuição	1	2,42	2,42
20231003	5488236	FU(15413)	Chave Fusível	7	2,38	16,66
20231003	5488246	PE(16541474)	Ponto de conexão	2	2,77	5,54
20231003	5488250	TD(41497)	Transformador Distribuição	1	5,23	5,23
20231003	5488253	FU(37468)	Chave Fusível	45	1,02	45,90
20231003	5488261	TD(50786)	Transformador Distribuição	1	1,40	1,40
20231003	5488264	TD(41338)	Transformador Distribuição	1	4,62	4,62
20231003	5488273	TD(13963)	Transformador Distribuição	2	3,37	6,74
20231003	5488275	RNE01_RNE49501	Alimentador	1	0,83	0,83
20231003	5488275	RNE01_RNE49501	Alimentador	2271	0,83	1.884,93
20231003	5488283	PE(17860421)	Ponto de conexão	1	19,77	19,77
20231003	5488294	FR(43735)	Chave Fusível Religadora	20	5,12	102,40
20231003	5488299	TD(684688)	Transformador Distribuição	4	1,27	5,08

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5488303	FR(679462)	Chave Fusível Religadora	118	16,42	1.937,56
20231003	5488320	TD(42867)	Transformador Distribuição	2	2,87	5,74
20231003	5488331	TD(15416)	Transformador Distribuição	4	4,87	19,48
20231003	5488336	FU(20841)	Chave Fusível	1	1,47	1,47
20231003	5488338	PMU01_PMU49501	Alimentador	41	1,47	60,27
20231003	5488338	PMU01_PMU49501	Alimentador	1	4,35	4,35
20231003	5488338	PMU01_PMU49501	Alimentador	138	4,35	600,30
20231003	5488338	PMU01_PMU49501	Alimentador	8	21,27	170,16
20231003	5488338	PMU01_PMU49501	Alimentador	34	21,67	736,78
20231003	5488344	PE(16042688)	Ponto de conexão	1	2,93	2,93
20231003	5488346	TD(702626)	Transformador Distribuição	2	6,95	13,90
20231003	5488349	FR(731122)	Chave Fusível Religadora	4	10,18	40,72
20231003	5488357	TD(718203)	Transformador Distribuição	54	3,00	162,00
20231003	5488360	TD(34230)	Transformador Distribuição	1	5,68	5,68
20231003	5488362	TD(676922)	Transformador Distribuição	1	6,28	6,28
20231003	5488366	TD(719374)	Transformador Distribuição	1	1,28	1,28
20231003	5488370	TD(712079)	Transformador Distribuição	2	5,98	11,96
20231003	5488373	TD(25977)	Transformador Distribuição	5	5,63	28,15
20231003	5488375	[BT]PA(8977)	Ramal de Baixa Tensão	9	3,67	33,03
20231003	5488376	TD(657751)	Transformador Distribuição	72	6,57	473,04

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5488379	FU(27813)	Chave Fusível	1	2,73	2,73
20231003	5488386	TD(2235)	Transformador Distribuição	2	3,98	7,96
20231003	5488387	[MT]PA(8979)	Alimentador	4	6,22	24,88
20231003	5488387	CF(24492)	Chave Faca	4	1,55	6,20
20231003	5488388	RD(10179)	Religador de Linha	53	3,30	174,90
20231003	5488388	RD(10179)	Religador de Linha	83	3,72	308,76
20231003	5488396	FU(15570)	Chave Fusível	27	6,27	169,29
20231003	5488402	RD(725456)	Religador de Linha	10	3,73	37,30
20231003	5488402	RD(725456)	Religador de Linha	74	7,77	574,98
20231003	5488405	TD(13176)	Transformador Distribuição	1	7,07	7,07
20231003	5488406	TD(38652)	Transformador Distribuição	1	25,40	25,40
20231003	5488409	TD(51753)	Transformador Distribuição	31	2,42	75,02
20231003	5488411	PE(18989104)	Ponto de conexão	1	1,03	1,03
20231003	5488412	FU(20693)	Chave Fusível	5	5,38	26,90
20231003	5488415	FR(18357)	Chave Fusível Religadora	6	3,73	22,38
20231003	5488416	TD(17969)	Transformador Distribuição	2	18,97	37,94
20231003	5488417	TD(725661)	Transformador Distribuição	1	8,58	8,58
20231003	5488418	TD(39041)	Transformador Distribuição	1	1,45	1,45
20231003	5488421	TD(679775)	Transformador Distribuição	1	2,70	2,70
20231003	5488422	FR(16366)	Chave Fusível Religadora	1	5,37	5,37

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5488422	FR(16366)	Chave Fusível Religadora	51	5,37	273,87
20231003	5488430	[BT]PA(8989)	Ramal de Baixa Tensão	10	18,10	181,00
20231003	5488430	TD(2386)	Transformador Distribuição	37	0,97	35,89
20231003	5488433	TD(56057)	Transformador Distribuição	1	28,33	28,33
20231003	5488447	TD(15223)	Transformador Distribuição	1	1,28	1,28
20231003	5488465	TD(732049)	Transformador Distribuição	1	21,27	21,27
20231003	5488467	FR(12246)	Chave Fusível Religadora	15	1,47	22,05
20231003	5488481	TD(26439)	Transformador Distribuição	1	6,62	6,62
20231003	5488485	FU(32054)	Chave Fusível	2	7,53	15,06
20231003	5488497	TD(3081)	Transformador Distribuição	37	17,37	642,69
20231003	5488499	FU(27530)	Chave Fusível	3	10,20	30,60
20231003	5488513	TD(23925)	Transformador Distribuição	6	4,37	26,22
20231003	5488528	TD(11474)	Transformador Distribuição	63	3,13	197,19
20231003	5488528	FU(37742)	Chave Fusível	103	0,42	43,26
20231003	5488530	FR(40758)	Chave Fusível Religadora	70	4,43	310,10
20231003	5488531	TD(59019)	Transformador Distribuição	1	4,18	4,18
20231003	5488549	FU(39761)	Chave Fusível	13	20,32	264,16
20231003	5488552	TD(736898)	Transformador Distribuição	1	15,08	15,08
20231003	5488553	TD(15514)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20231003	5488562	FU(15156)	Chave Fusível	22	15,45	339,90

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5488570	TD(37342)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20231003	5488577	TD(15101)	Transformador Distribuição	1	3,55	3,55
20231003	5488582	TD(18185)	Transformador Distribuição	5	19,32	96,60
20231003	5488589	TD(43552)	Transformador Distribuição	1	15,33	15,33
20231003	5488593	TD(55205)	Transformador Distribuição	1	19,83	19,83
20231003	5488598	FU(26753)	Chave Fusível	2	1,95	3,90
20231003	5488607	TD(55511)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20231003	5488611	TD(18447)	Transformador Distribuição	1	14,45	14,45
20231003	5488616	FU(27435)	Chave Fusível	9	2,35	21,15
20231003	5489542	CF(29233)	Chave Faca	6	89,47	536,82
20231003	5489542	CF(29233)	Chave Faca	2	89,57	179,14
20231003	5516461	RD(722666)	Religador de Linha	1	1,32	1,32
20231003	5516461	RD(722666)	Religador de Linha	26	1,32	34,32
20231003	5516461	RD(722666)	Religador de Linha	1	2,33	2,33
20231003	5516461	RD(722666)	Religador de Linha	162	2,33	377,46
20231003	5526371	TD(22996)	Transformador Distribuição	1	0,27	0,27
20231003	5526371	TD(22996)	Transformador Distribuição	2	0,27	0,54
20231003	5542955	RD(7321)	Religador de Linha	53	4,50	238,50
20231003	5542955	RD(7321)	Religador de Linha	17	5,40	91,80
20231003	5542955	RD(40194)	Religador de Linha	5	2,67	13,35

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2023
Código Único do Relatório: 20231003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5542955	RD(718752)	Religador de Linha	2	10,75	21,50
20231003	5542955	RD(718752)	Religador de Linha	5	11,27	56,35
20231003	5542955	RD(718752)	Religador de Linha	2	11,77	23,54
20231003	5542955	RD(718752)	Religador de Linha	51	13,35	680,85
20231003	5542955	RD(718752)	Religador de Linha	5	14,35	71,75
20231003	5542955	RD(718752)	Religador de Linha	34	38,82	1.319,88
20231003	5542955	RD(718752)	Religador de Linha	1	40,20	40,20
20231003	5542955	RD(718752)	Religador de Linha	1	119,03	119,03
20231003	5542955	RD(7321)	Religador de Linha	53	0,72	38,16
20231003	5542955	RD(7321)	Religador de Linha	7	2,42	16,94
20231003	5542955	RD(7321)	Religador de Linha	7	2,67	18,69
20231003	5542955	RD(7321)	Religador de Linha	3	13,50	40,50
20231003	5542955	RD(718748)	Religador de Linha	7	0,27	1,89
20231003	5542955	RD(718748)	Religador de Linha	29	0,27	7,83
20231003	5542955	RD(718748)	Religador de Linha	45	21,98	989,10
20231003	5542955	RD(7321)	Religador de Linha	67	0,18	12,06
20231003	5542955	RD(7321)	Religador de Linha	53	2,30	121,90
20231003	5542955	RD(7321)	Religador de Linha	7	2,42	16,94
20231003	5542955	RD(7321)	Religador de Linha	7	2,55	17,85
20231003	5542955	RD(748352)	Religador de Linha	65	0,22	14,30

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de clientes	Duração(h)	CHI
20231003	5542955	RD(24102224)	Religador de Linha	4	0,28	1,12
20231003	5542955	RD(24102224)	Religador de Linha	14	0,28	3,92
20231003	5542955	CF(21280)	Chave Faca	1	11,75	11,75
20231003	5542955	CF(21280)	Chave Faca	1	4,30	4,30
20231003	5542980	RD(40194)	Religador de Linha	10	1,20	12,00
20231003	5542980	RD(40194)	Religador de Linha	13	5,58	72,54
20231003	5542980	RD(8238)	Religador de Linha	15	0,27	4,05
20231003	5542980	RD(8238)	Religador de Linha	61	0,42	25,62
20231003	5544506	PE(17233381)	Ponto de conexão	1	0,55	0,55
20231003	5544590	PE(200121311)	Ponto de conexão	1	0,13	0,13
20231003	5544976	PE(210101826)	Ponto de conexão	1	1,47	1,47

Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 12/10/23 a 21/10/23 na Área de Atuação da Energisa – MS

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu entre 12/10 e 21/10/2023 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por banda de nebulosidade convectiva associada a um sistema frontal atuando no estado do Mato Grosso do Sul. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

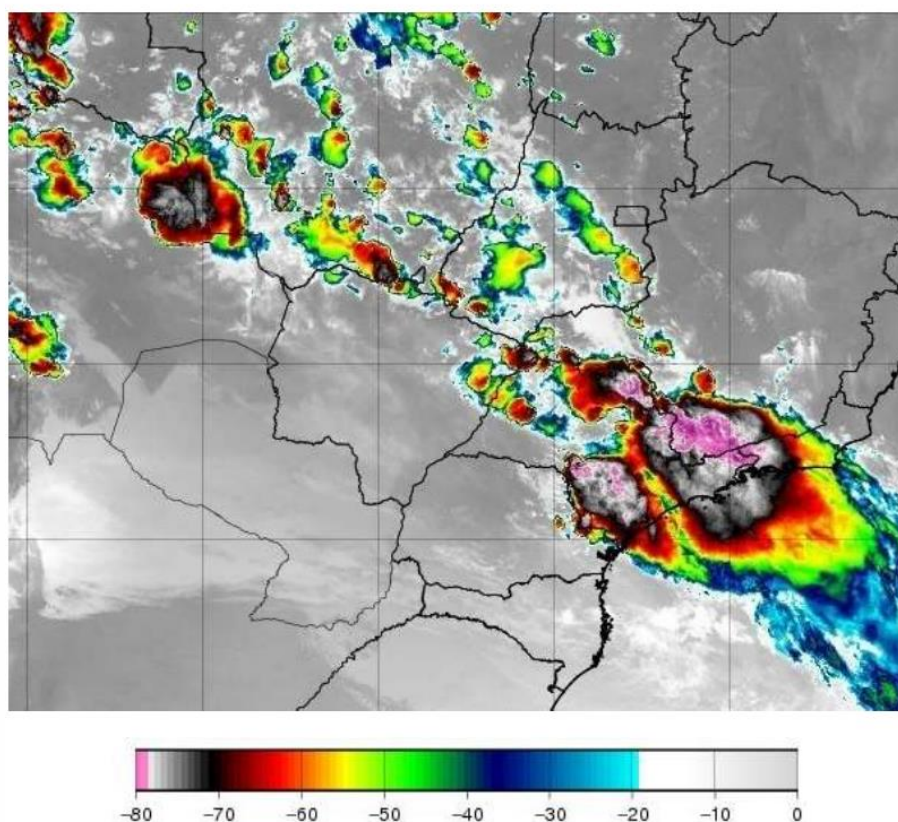


Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 as 21:00 UT do dia 12/10. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem na Figura 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Durante os períodos de máxima extensão vertical, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -70°C equivalente à altura da tropopausa (15-16 km). Esta altura corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir.

2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO


A Figura 2 mostra os mapas de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem obtido da Rede BrasilDAT Dataset para o período e a Figura 3 e 4 os mapas de precipitação acumulada e rajadas para os diversos dias.

Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-10-12

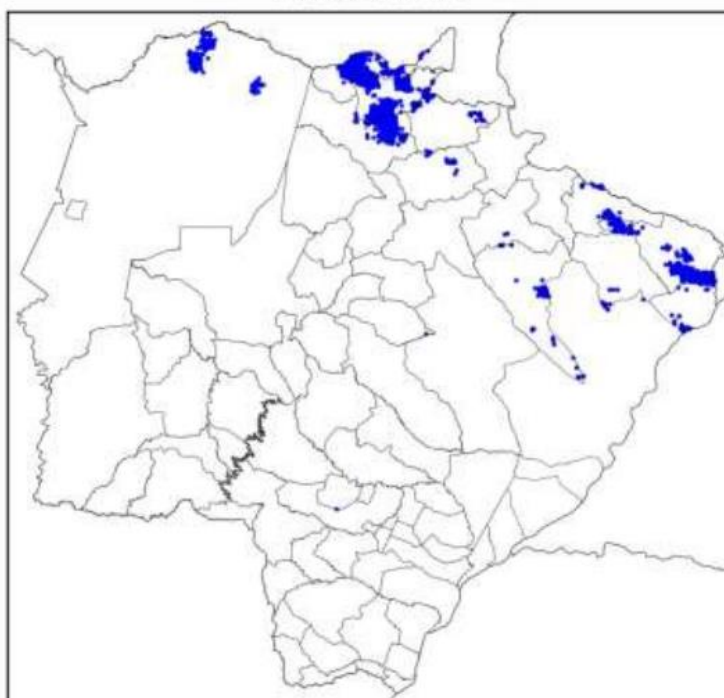


(a)

**Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-10-13**

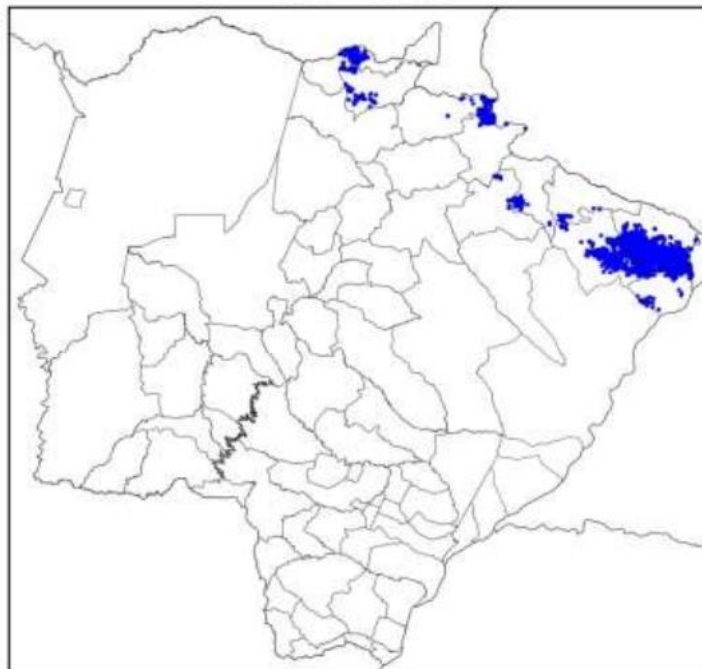


(b)

**Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-10-14**

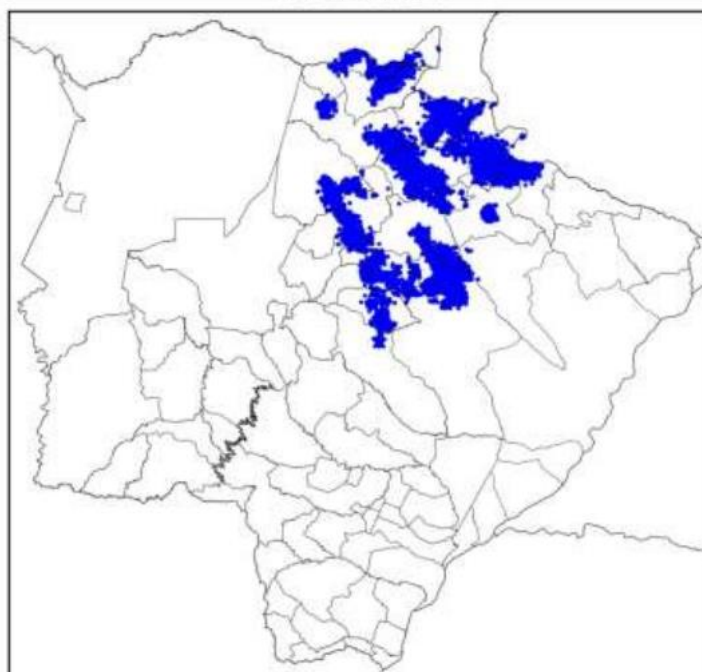


(c)

**Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-10-15**

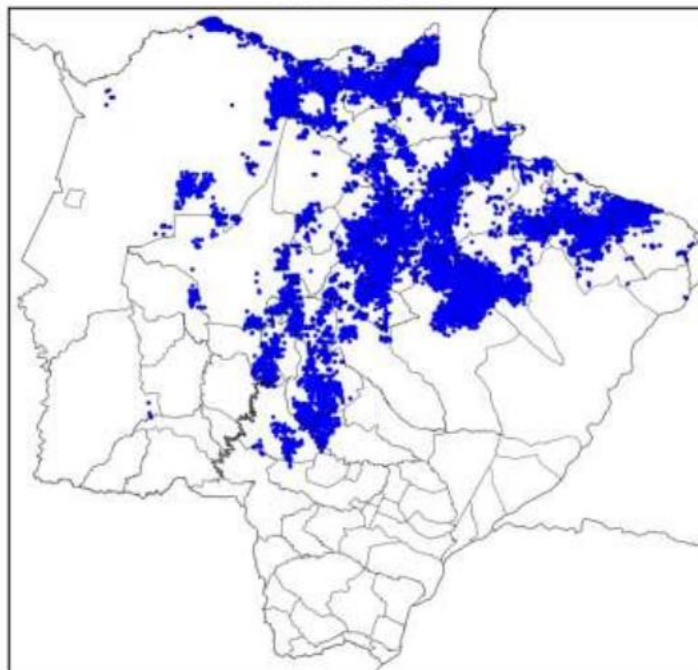


(d)

**Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-10-16**

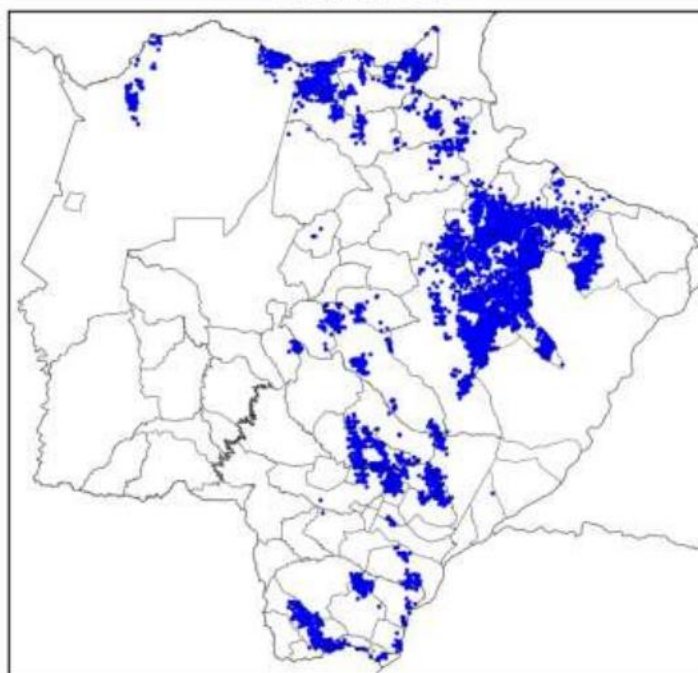


(e)

**Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-10-17**

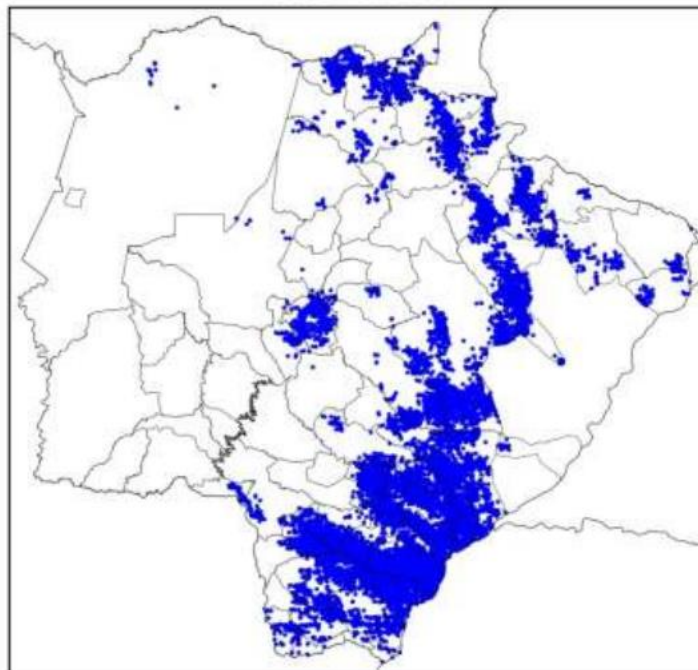


(f)

**Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-10-18**

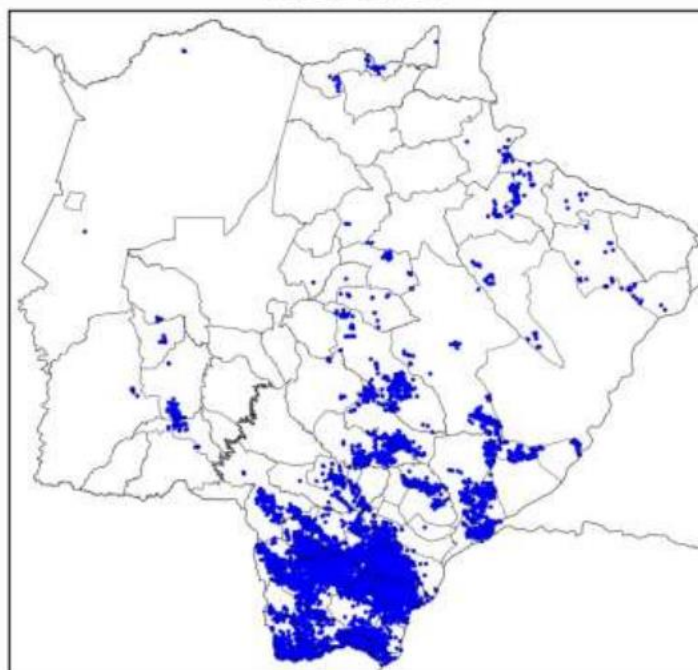


(g)

**Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-10-19**

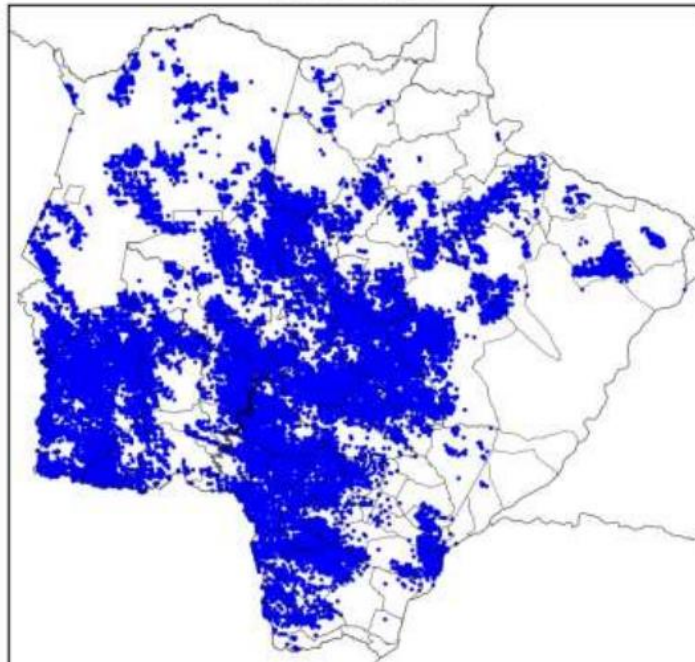


(h)

**Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-10-20**

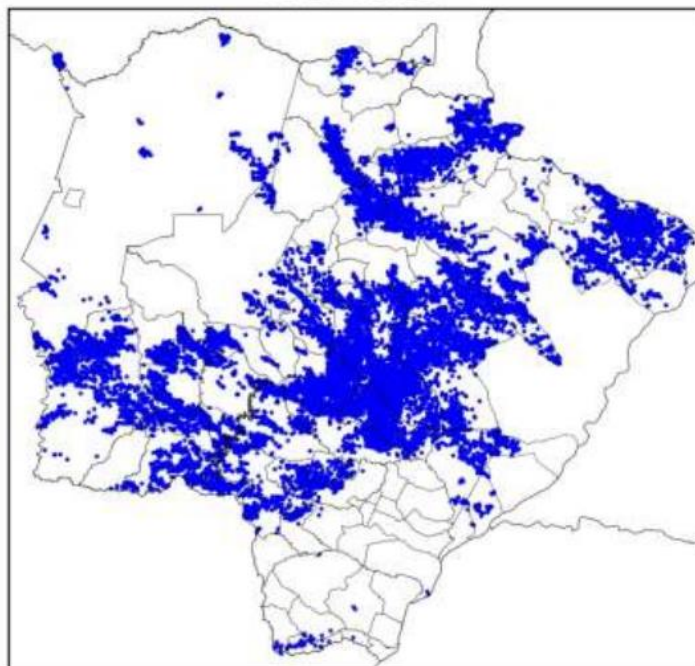

(i)

**Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-10-21**

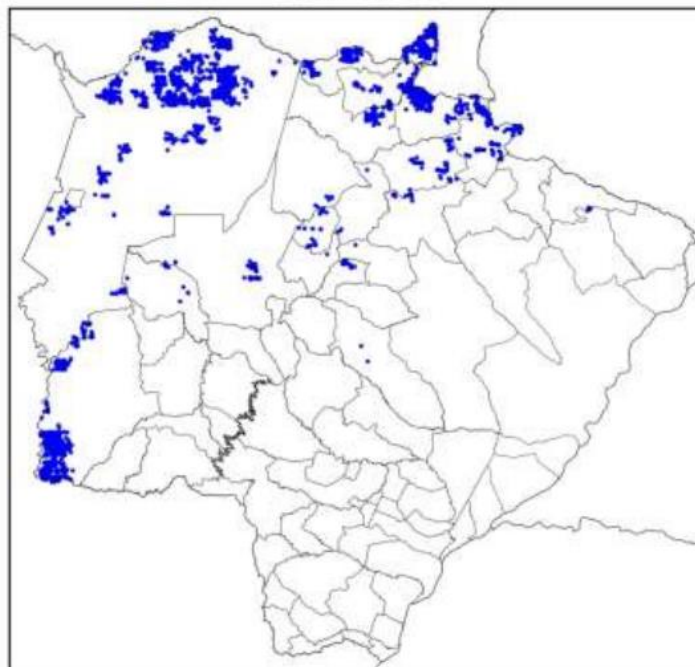

(j)


Figura 2 – Mapa de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem para os dias: (a) 12/10; (b) 13/10; (c) 14/10; (d) 15/10; (e) 16/10; (f) 17/10; (g) 18/10; (h) 19/10; (i) 20/10; e (j) 21/10. Cada ponto corresponde ao local de ocorrência de uma descarga.

Mapa de Precipitação
2023-10-12




(a)

Mapa de Precipitação
2023-10-13

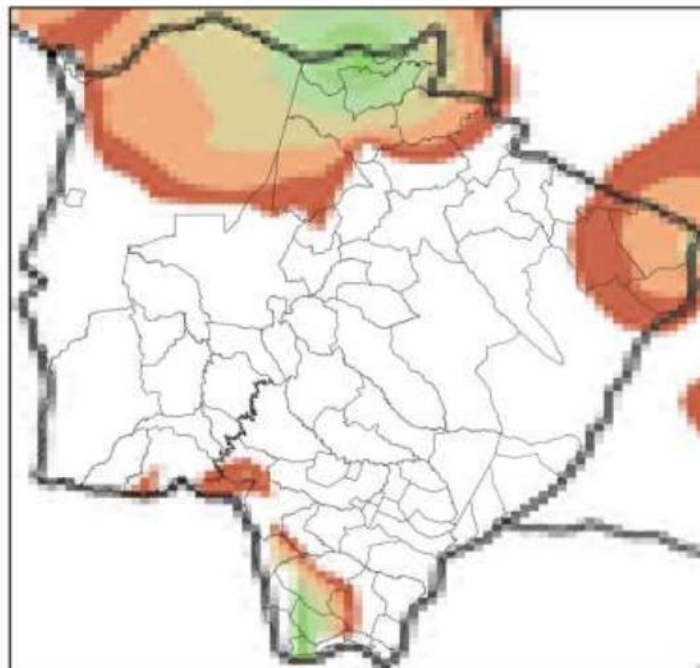


(b)

**Mapa de Precipitação
2023-10-14**

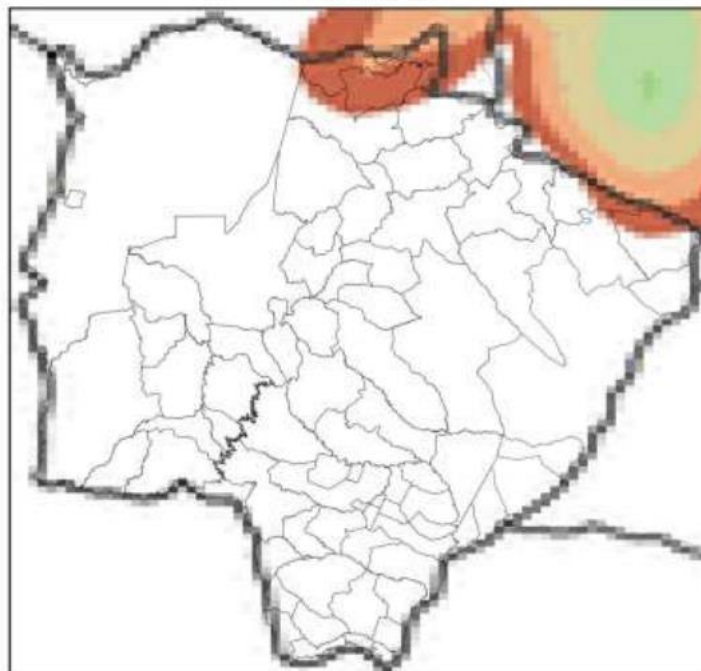


(c)

**Mapa de Precipitação
2023-10-15**

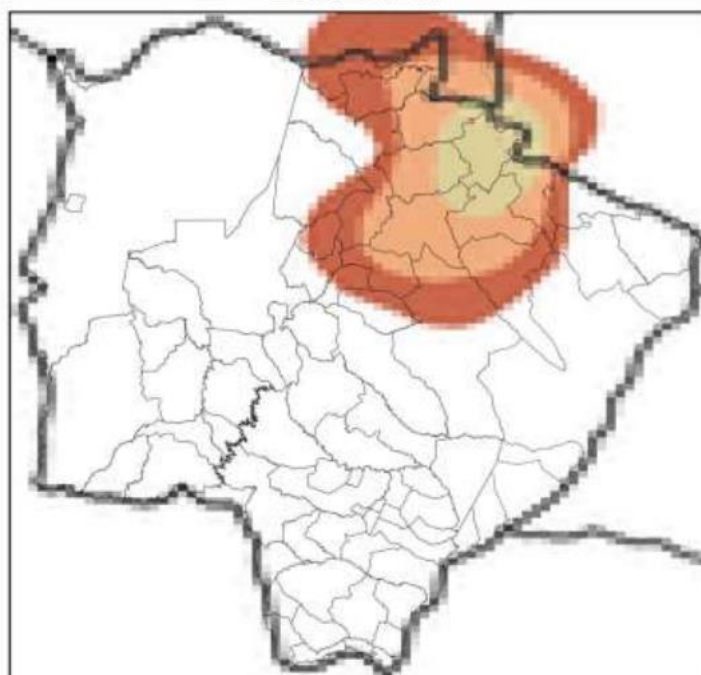


(d)

**Mapa de Precipitação
2023-10-16**

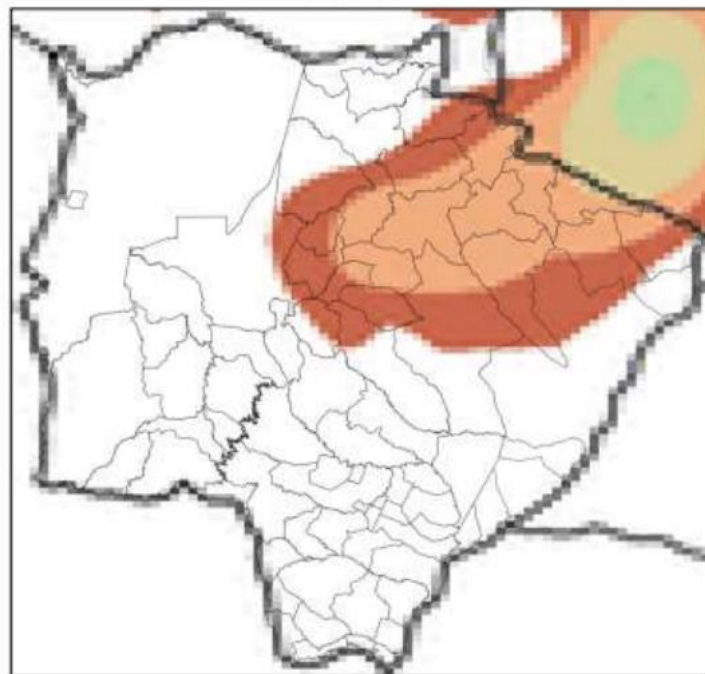


(e)

**Mapa de Precipitação
2023-10-17**

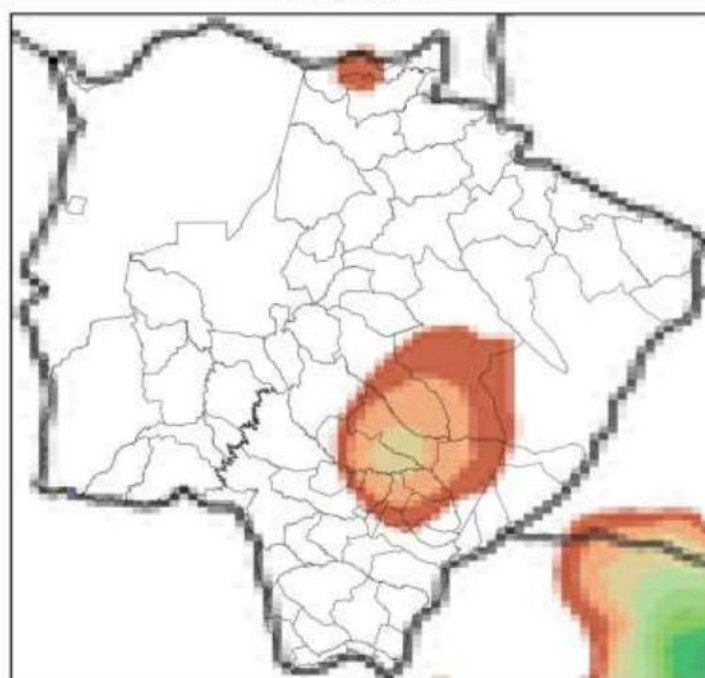


(f)

Mapa de Precipitação
2023-10-18

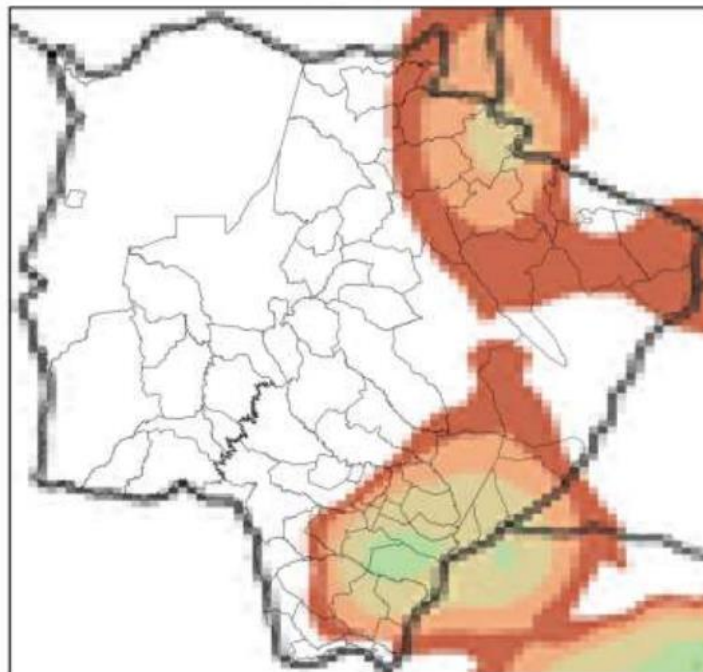


(g)

Mapa de Precipitação
2023-10-19

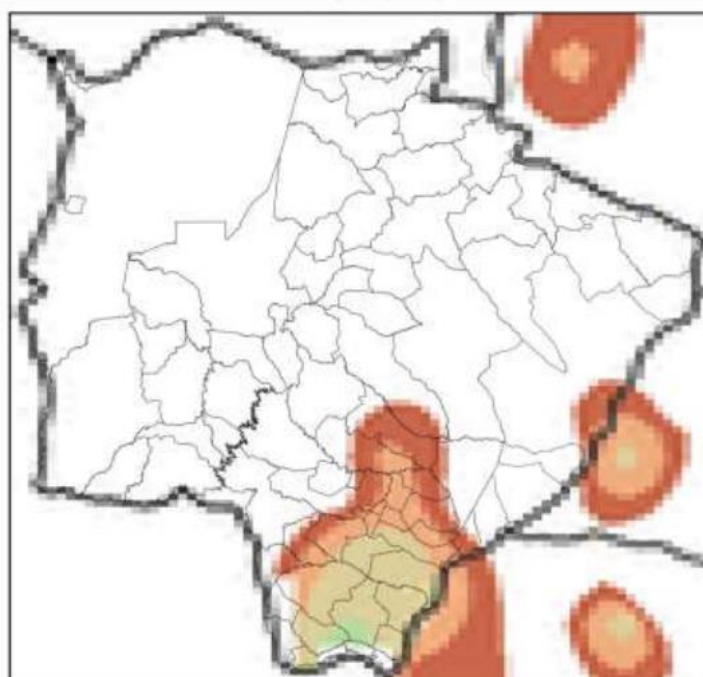


(h)

Mapa de Precipitação
2023-10-20

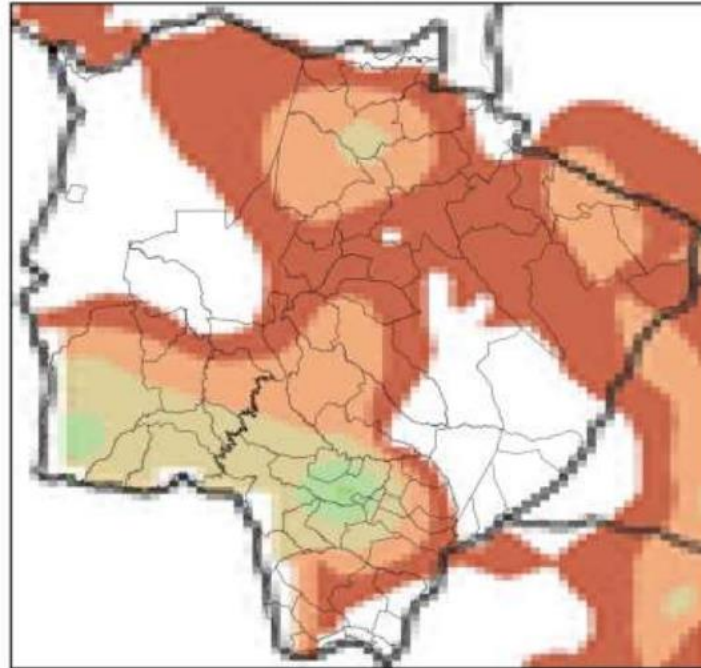

(i)

Mapa de Precipitação
2023-10-21

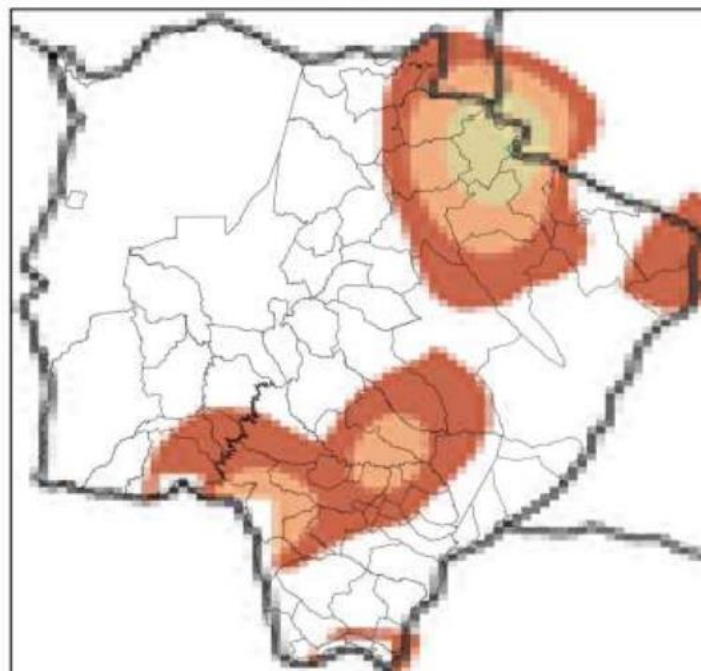


(i)




Figura 3 – Mapa de precipitação para os dias: (a) 12/10; (b) 13/10; (c) 14/10; (d) 15/10;
(e) 16/10; (f) 17/10; (g) 18/10; (h) 19/10; (i) 20/10; e (j) 21/10.

Mapa de Rajada Máxima
2023-10-12

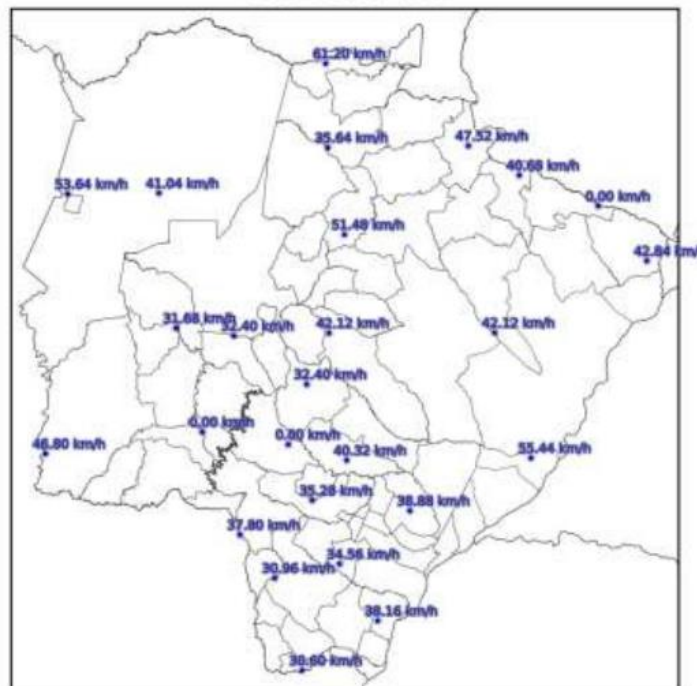


(a)

**Mapa de Rajada Máxima
2023-10-13**

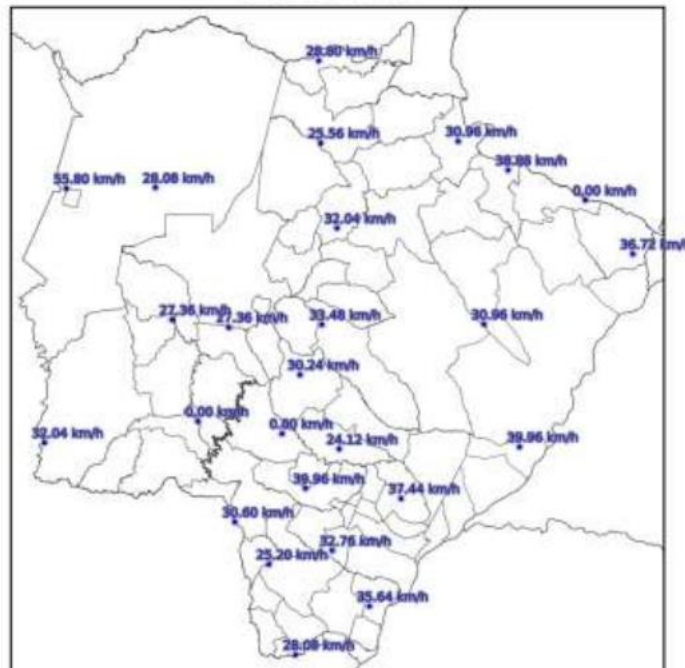


(b)

**Mapa de Rajada Máxima
2023-10-14**

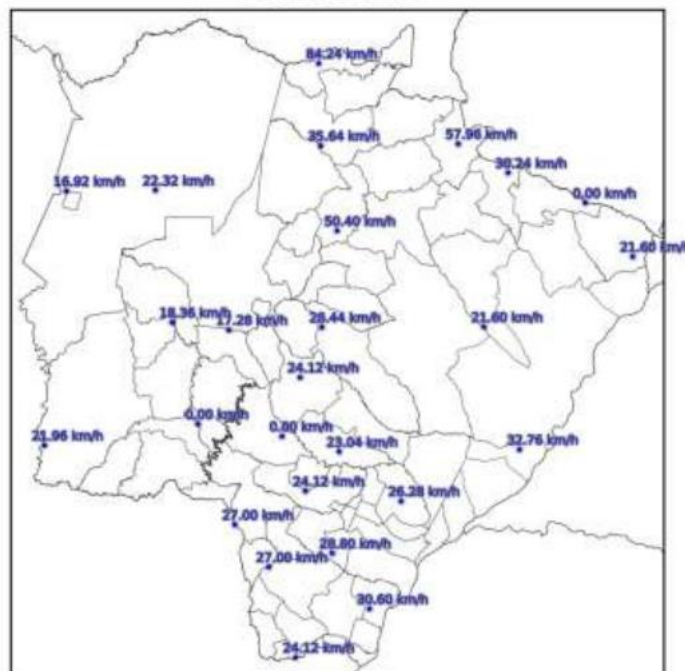


(c)

Mapa de Rajada Máxima
2023-10-15

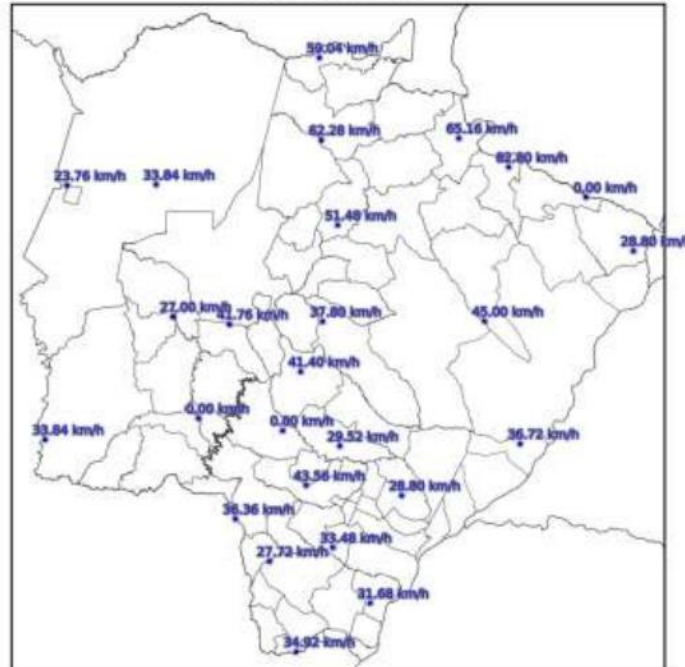


(d)

Mapa de Rajada Máxima
2023-10-16

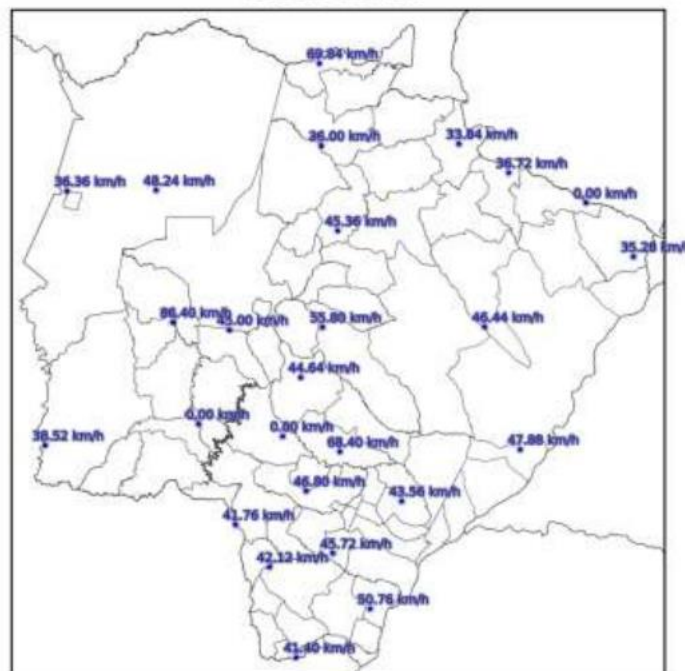


(e)

Mapa de Rajada Máxima
2023-10-17

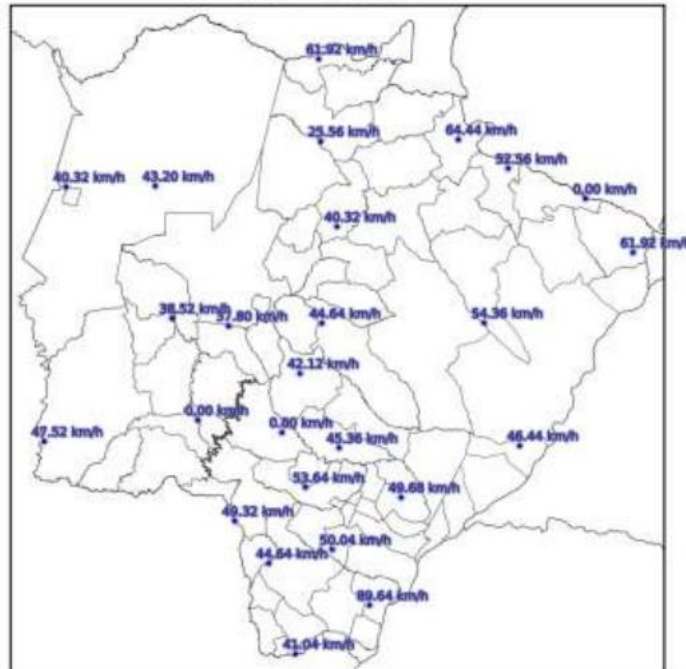


(f)

Mapa de Rajada Máxima
2023-10-18

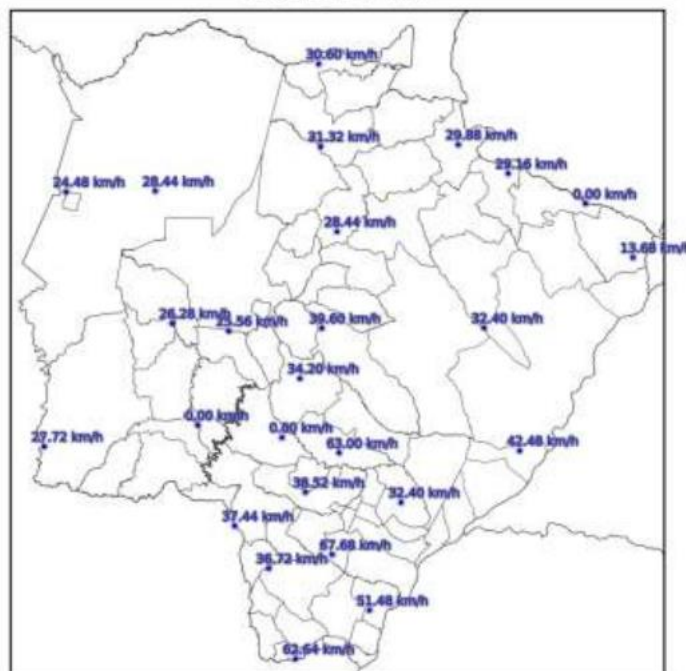

(g)

Mapa de Rajada Máxima
2023-10-19

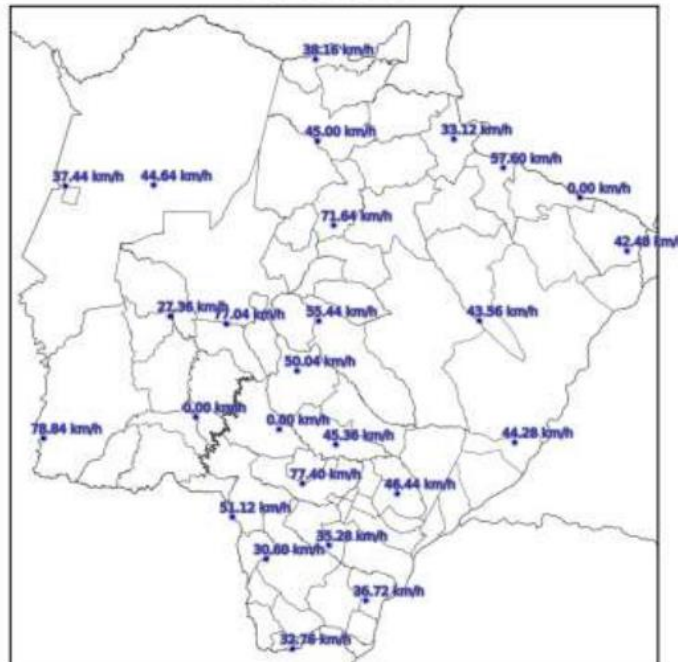

(h)

Mapa de Rajada Máxima
2023-10-20



(i)

Mapa de Rajada Máxima
2023-10-21



(j)

Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias: (a) 12/10; (b) 13/10; (c) 14/10; (d) 15/10; (e) 16/10; (f) 17/10; (g) 18/10; (h) 19/10; (i) 20/10; e (j) 21/10.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar se as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadram em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE**, deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, redes de detecção de descargas atmosféricas (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 15-16 km, equivalente a uma altura da tropopausa, que corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir nesta região. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 90 km/h em diversos municípios do estado no período. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados tempestade, capazes de arrancar e derrubar árvores sobre a rede elétrica.
3. As chuvas acumuladas durante o período da tempestade foram moderadas a forte, atingindo 40 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 249.096 descargas na área de concessão da Energisa – MS, valor considerado muito elevado.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade severa.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de tempestades em diferentes locais do estado, conforme mostrado na Figura 4.



Figura 4 – Evidências de tempestades no período no estado do Mato Grosso do Sul [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos muito fortes, atividade de descargas muito elevada e chuvas muito fortes. Os detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 12/10/2023 a 21/10/2023.

Descrição	Banda de nebulosidade convectiva associada a sistema frontal provocando muitas descargas, chuvas fortes e ventos fortes.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Hora do Início do Evento	15:00 UT do dia 12/10/23
Hora do Fim do Evento	23:50 UT do dia 21/10/23
Abrangência	Todos os municípios do estado.

6. REFERÊNCIAS

[1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.

[2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.

[3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDAT Dataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.

[4] Dourado News. Disponível em: <https://www.douradosnews.com.br/dourados/instituto-coloca-todo-ms-em-alerta-de-tempestade-ate-o-sabado/1220739/>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico