

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023

20231202

Sumário


1. ÁREA AFETADA	3
2. IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS	15
3. EVIDÊNCIAS	18
4. ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados	22
5. Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 17/12/23 e 26/12/23 na Área de Atuação da Energisa – MS.....	194

ÁREA AFETADA

Do dia 17 ao dia 26 de dezembro de 2023, registrou-se no estado um evento climático severo que afetou todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

A Figura 1 ilustra o mapa geoeletrico da concessão da EMS previsto para 2023.

Figura 1 - Mapa geoeletrico da concessão da EMS.

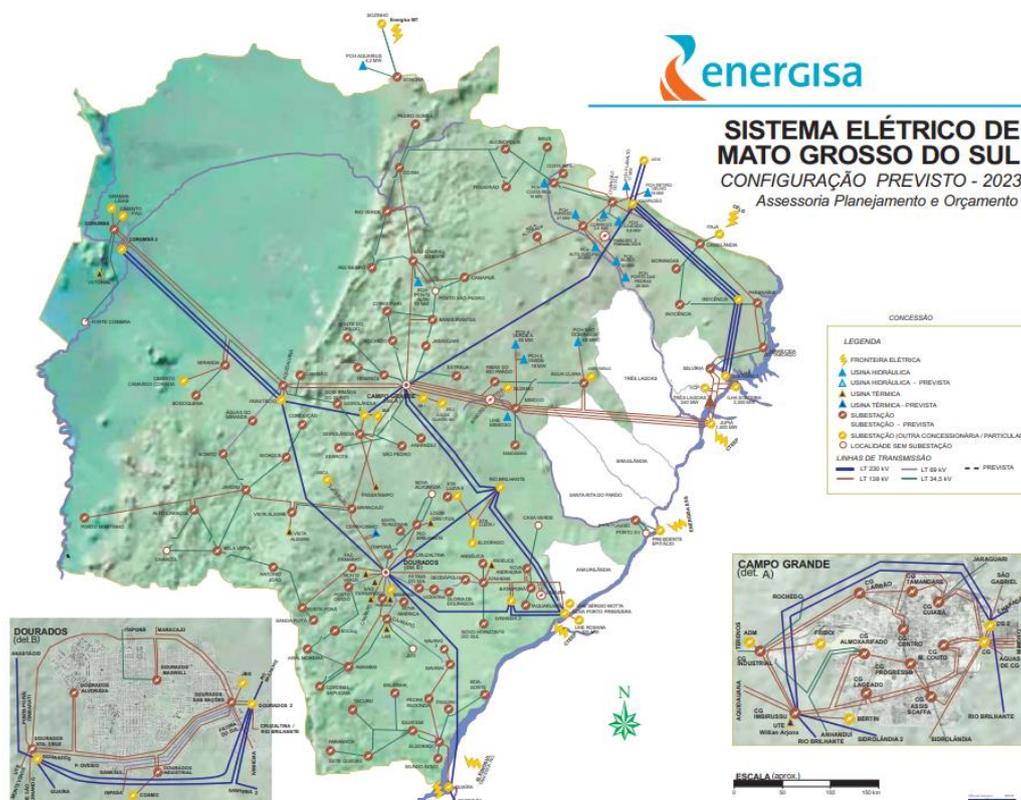

A Figura 2 ilustra, em azul, as áreas afetadas pelo evento climático.

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Municípios Afetados
20231202	ALCINOPOLIS
20231202	COSTA RICA
20231202	CHAPADAO DO SUL
20231202	AMAMBAI
20231202	ARAL MOREIRA
20231202	CORONEL SAPUCAIA
20231202	CAARAPO
20231202	BONITO
20231202	ANASTACIO
20231202	ANGELICA
20231202	NOVA ANDRADINA
20231202	NOVA ALVORADA DO SUL
20231202	RIO BRILHANTE
20231202	DOURADOS
20231202	CAMPO GRANDE
20231202	AQUIDAUANA
20231202	DOIS IRMAOS DO BURITI
20231202	APARECIDA DO TABOADO
20231202	RIO NEGRO
20231202	IGUATEMI
20231202	BANDEIRANTES
20231202	ROCHEDO
20231202	JARAGUARI
20231202	CAMAPUA
20231202	CORGUINHO
20231202	BATAYPORA
20231202	TAQUARUSSU
20231202	BATAGUASSU
20231202	PARAISO DAS ÁGUAS
20231202	LAGUNA CAARAPA
20231202	BODOQUENA
20231202	ITAQUIRAI
20231202	NAVIRAI
20231202	JUTI
20231202	FIGUEIRAO
20231202	CASSILANDIA
20231202	PARANAIBA
20231202	TERENOS
20231202	NIOAQUE
20231202	CORUMBA
20231202	LADARIO
20231202	COXIM
20231202	RIO VERDE DE MATO GROSSO

Código do Evento	Municípios Afetados
20231202	PEDRO GOMES
20231202	SONORA
20231202	SAO GABRIEL DO OESTE
20231202	DOURADINA
20231202	PARANHOS
20231202	DEODAPOLIS
20231202	FATIMA DO SUL
20231202	GLORIA DE DOURADOS
20231202	ITAPORA
20231202	ELDORADO
20231202	JATEI
20231202	JAPORA
20231202	TACURU
20231202	SETE QUEDAS
20231202	INOCENCIA
20231202	MARACAJU
20231202	IVINHEMA
20231202	NOVO HORIZONTE DO SUL
20231202	GUIA LOPES DA LAGUNA
20231202	SIDROLANDIA
20231202	MIRANDA
20231202	MUNDO NOVO
20231202	VICENTINA

A Tabela 2 apresenta o resumo dos documentos utilizados para o expurgo

Tabela 2 - Resumo dos documentos utilizados para os expurgos.

Código do Evento	Documento	Resumo	Código COBRADE
20231202	Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 17/12/23 a 26/12/23 na Área de Atuação da Energisa - MS.	O evento que ocorreu entre 17 e 26/12/2023 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por banda de nebulosidade convectiva associada a um sistema frontal atuando no estado do Mato Grosso do Sul.	1.3.1.2.0

Como resultado do evento ocorrido, seguem na tabela abaixo as subestações afetadas, completa ou parcialmente.

Tabela 3 - Subestações afetadas por situação de emergência.

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231202	Alto Caracol	ACA51
20231202	Alto Caracol	ACA52
20231202	Alto Caracol	ACA53
20231202	Água Clara	ACL01
20231202	Água Clara	ACL02
20231202	Água Clara	ACL51
20231202	Antônio João	AJO01
20231202	Antônio João	AJO51
20231202	Antônio João	AJO52
20231202	Alcinópolis	ALC01
20231202	Chapadão do Sul	CSU01
20231202	Amambai	AMA01
20231202	Amambai	AMA02
20231202	Amambai	AMA03
20231202	Amambai	AMA51
20231202	Amambai	AMA52
20231202	Águas do Miranda	AMI01
20231202	Águas do Miranda	AMI02
20231202	Aral Moreira	AMO01
20231202	Aral Moreira	AMO02
20231202	Angélica	ANG01
20231202	Angélica	ANG02
20231202	Anhanduí	ANH01
20231202	Aquidauana	AQU01
20231202	Aquidauana	AQU02
20231202	Aquidauana	AQU03
20231202	Aquidauana	AQU04
20231202	Aquidauana	AQU05
20231202	Aquidauana	AQU51
20231202	Aparecida do Taboado	ATA02
20231202	Aparecida do Taboado	ATA03
20231202	São Gabriel do Oeste	SGO52
20231202	Aparecida do Taboado	ATA04
20231202	Aparecida do Taboado	ATA51
20231202	Aparecida do Taboado	ATA52
20231202	Balsinha	BAL01
20231202	Balsinha	BAL02
20231202	Bandeirantes	BAN01
20231202	Bandeirantes	BAN51
20231202	Bandeirantes	BAN52

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231202	Bandeirantes	BAN53
20231202	Bataiporã	BAP01
20231202	Bataiporã	BAP02
20231202	Bataiporã	BAP51
20231202	Bataguassu	BAT01
20231202	Bataguassu	BAT02
20231202	Bataguassu	BAT51
20231202	Bela Alvorada	BAV51
20231202	Bela Alvorada	BAV52
20231202	Bocajá	BOC01
20231202	Bodoquena	BOD01
20231202	Bodoquena	BOD51
20231202	Bonito	BON01
20231202	Bonito	BON02
20231202	Bonito	BON51
20231202	Bonito	BON52
20231202	Boa Sorte	BSO01
20231202	Boa Sorte	BSO02
20231202	Bela Vista	BVI01
20231202	Bela Vista	BVI02
20231202	Bela Vista	BVI51
20231202	Caarapó	CAA01
20231202	Caarapó	CAA02
20231202	Caarapó	CAA51
20231202	Caarapó	CAA52
20231202	Camapuã	CAM01
20231202	Camapuã	CAM02
20231202	Camapuã	CAM51
20231202	Camapuã	CAM52
20231202	Cassilândia	CAS01
20231202	Cassilândia	CAS02
20231202	Cassilândia	CAS03
20231202	Campo Grande Almojarifado	CGA01
20231202	Campo Grande Almojarifado	CGA03
20231202	Campo Grande Almojarifado	CGA04
20231202	Campo Grande Almojarifado	CGA05
20231202	Campo Grande Almojarifado	CGA07
20231202	Campo Grande Almojarifado	CGA08
20231202	Campo Grande Almojarifado	CGA09
20231202	Campo Grande Almojarifado	CGA10
20231202	Campo Grande Almojarifado	CGA11
20231202	Campo Grande Almojarifado	CGA12
20231202	Campo Grande Almojarifado	CGA51

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231202	Campo Grande Cuiabá	CGB01
20231202	Campo Grande Cuiabá	CGB02
20231202	Campo Grande Cuiabá	CGB03
20231202	Campo Grande Cuiabá	CGB04
20231202	Campo Grande Cuiabá	CGB05
20231202	Campo Grande Cuiabá	CGB06
20231202	Campo Grande Cuiabá	CGB07
20231202	Campo Grande Cuiabá	CGB08
20231202	Campo Grande Cuiabá	CGB09
20231202	Campo Grande Cuiabá	CGB11
20231202	Campo Grande Cuiabá	CGB51
20231202	Estrela	EST01
20231202	Campo Grande Centro	CGC03
20231202	Campo Grande Centro	CGC13
20231202	Campo Grande Industrial	CGD02
20231202	Jaraguari	JAG01
20231202	Campo Grande Industrial	CGD03
20231202	Campo Grande Industrial	CGD51
20231202	Campo Grande Industrial	CGD52
20231202	Campo Grande Industrial	CGD53
20231202	Campo Grande José Abrão	CGJ01
20231202	Campo Grande José Abrão	CGJ03
20231202	Campo Grande José Abrão	CGJ05
20231202	Campo Grande José Abrão	CGJ06
20231202	Campo Grande José Abrão	CGJ07
20231202	Campo Grande Lageado	CGL01
20231202	Campo Grande Lageado	CGL03
20231202	Campo Grande Lageado	CGL04
20231202	Campo Grande Lageado	CGL06
20231202	Campo Grande Lageado	CGL07
20231202	Campo Grande Lageado	CGL08
20231202	Campo Grande Miguel Couto	CGM01
20231202	Campo Grande Miguel Couto	CGM03
20231202	Campo Grande Miguel Couto	CGM04
20231202	Campo Grande Miguel Couto	CGM06
20231202	Campo Grande Miguel Couto	CGM07
20231202	Campo Grande Miguel Couto	CGM10
20231202	Campo Grande Miguel Couto	CGM11
20231202	Campo Grande Miguel Couto	CGM12
20231202	Campo Grande Miguel Couto	CGM13
20231202	Campo Grande Miguel Couto	CGM14
20231202	Campo Grande Miguel Couto	CGM16
20231202	Campo Grande Miguel Couto	CGM17

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231202	Campo Grande Progresso	CGP01
20231202	Campo Grande Progresso	CGP03
20231202	Campo Grande Progresso	CGP05
20231202	Campo Grande Progresso	CGP11
20231202	Campo Grande Progresso	CGP12
20231202	Campo Grande Assis Scaffa	CGS01
20231202	Campo Grande Assis Scaffa	CGS03
20231202	Campo Grande Assis Scaffa	CGS04
20231202	Campo Grande Assis Scaffa	CGS05
20231202	Campo Grande Assis Scaffa	CGS06
20231202	Campo Grande Assis Scaffa	CGS07
20231202	Campo Grande Assis Scaffa	CGS08
20231202	Campo Grande Assis Scaffa	CGS09
20231202	Campo Grande Assis Scaffa	CGS10
20231202	Campo Grande Tamandaré	CGT01
20231202	Campo Grande Tamandaré	CGT03
20231202	Campo Grande Tamandaré	CGT04
20231202	Campo Grande Tamandaré	CGT05
20231202	Campo Grande Tamandaré	CGT06
20231202	Corguinho	COG01
20231202	Conceição	CON01
20231202	Corumbá	COR01
20231202	Corumbá	COR02
20231202	Corumbá	COR03
20231202	Corumbá	COR04
20231202	Corumbá	COR05
20231202	Corumbá	COR07
20231202	Corumbá	COR08
20231202	Corumbá	COR09
20231202	Corumbá	COR10
20231202	Corumbá	COR52
20231202	Coxim	COX01
20231202	Coxim	COX02
20231202	Coxim	COX03
20231202	Coxim	COX04
20231202	Coxim	COX51
20231202	Coxim	COX52
20231202	Coxim	COX53
20231202	PCH Costa Rica	CRH51
20231202	Costa Rica	CRI01
20231202	PCH Costa Rica	CRH53
20231202	Costa Rica	CRI02
20231202	Cruzaltina	CRU02

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231202	Cruzaltina	CRU03
20231202	Coronel Sapucaia	CSA01
20231202	Chapadão do Sul	CSU51
20231202	Chapadão do Sul	CSU52
20231202	Chapadão do Sul	CSU53
20231202	Deodápolis	DEO01
20231202	Deodápolis	DEO03
20231202	Dois Irmãos do Buriti	DIB01
20231202	Dourados Alvorada	DOA01
20231202	Dourados das Nações	DOD01
20231202	Dourados Alvorada	DOA02
20231202	Dourados Maxwell	DOM08
20231202	Dourados Alvorada	DOA03
20231202	Dourados Maxwell	DOM09
20231202	Dourados Alvorada	DOA04
20231202	Dourados Alvorada	DOA05
20231202	Dourados Alvorada	DOA06
20231202	Dourados Alvorada	DOA07
20231202	Dourados das Nações	DOD02
20231202	Dourados das Nações	DOD03
20231202	Dourados das Nações	DOD04
20231202	Dourados Maxwell	DOM07
20231202	Dourados das Nações	DOD05
20231202	Dourados Industrial	DOI01
20231202	Dourados Industrial	DOI02
20231202	Dourados Industrial	DOI03
20231202	Dourados Industrial	DOI04
20231202	Dourados Industrial	DOI05
20231202	Dourados Industrial	DOI06
20231202	Dourados Maxwell	DOM02
20231202	Dourados Maxwell	DOM03
20231202	Dourados Maxwell	DOM04
20231202	Dourados Maxwell	DOM06
20231202	Dourados Maxwell	DOM51
20231202	Dourados Maxwell	DOM52
20231202	Eldorado	ELD01
20231202	Eldorado	ELD02
20231202	Eldorado	ELD52
20231202	Eldorado	ELD53
20231202	Estrela	EST02
20231202	Figueirão	FIG01
20231202	Fazenda Itamarati	FIT51
20231202	Fazenda Itamarati	FIT52

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231202	Fazenda Itamarati	FIT53
20231202	Fazenda Itamarati	FIT54
20231202	Fazenda Itamarati	FIT55
20231202	Vicentina	VIC02
20231202	Fátima do Sul	FSU02
20231202	Fátima do Sul	FSU01
20231202	Glória de Dourados	GDO01
20231202	Glória de Dourados	GDO02
20231202	Iguatemi	IGU01
20231202	Iguatemi	IGU51
20231202	Iguatemi	IGU52
20231202	Iguatemi	IGU53
20231202	Inocência	INO01
20231202	Inocência	INO02
20231202	Itaporã	ITA01
20231202	Itaporã	ITA52
20231202	Itaquiraí	ITQ01
20231202	Itaquiraí	ITQ02
20231202	Ivinhema	IVI01
20231202	Ivinhema	IVI02
20231202	Ivinhema	IVI03
20231202	Ivinhema	IVI52
20231202	Jamic	JAM01
20231202	Maracajú	MAR52
20231202	Jardim	JAR01
20231202	Jardim	JAR02
20231202	Jardim	JAR03
20231202	Jardim	JAR04
20231202	Jardim	JAR52
20231202	Jardim	JAR53
20231202	Jardim	JAR54
20231202	Maracajú	MAR01
20231202	Maracajú	MAR02
20231202	Maracajú	MAR03
20231202	Maracajú	MAR51
20231202	Maracajú	MAR53
20231202	Mimoso	MIM01
20231202	Mimoso	MIM51
20231202	Miranda	MIR01
20231202	Miranda	MIR02
20231202	Miranda	MIR51
20231202	Miranda	MIR52
20231202	Mimosinha	MIS01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231202	Mundo Novo	MNO01
20231202	Novo Horizonte do Sul	NHS01
20231202	Mundo Novo	MNO02
20231202	Morangas	MOG01
20231202	Morangas	MOG02
20231202	Nova América	NAM01
20231202	Nova América	NAM02
20231202	Nova Andradina	NAN01
20231202	Nova Andradina	NAN02
20231202	Nova Andradina	NAN03
20231202	Nova Andradina	NAN51
20231202	Santa Luzia 2	SLD51
20231202	Nova Andradina	NAN52
20231202	Naviraí	NAV01
20231202	Naviraí	NAV02
20231202	Naviraí	NAV03
20231202	Naviraí	NAV04
20231202	Naviraí	NAV05
20231202	Ribas do Rio Pardo	RRP01
20231202	Naviraí	NAV06
20231202	Nioaque	NIO01
20231202	Nioaque	NIO02
20231202	Nioaque	NIO51
20231202	Paranaíba	PAR01
20231202	Paranaíba	PAR02
20231202	Paranaíba	PAR04
20231202	Paranaíba	PAR05
20231202	Paranaíba	PAR51
20231202	Paranaíba	PAR52
20231202	Presidente Epitácio	PEP52
20231202	Pedro Gomes	PGO01
20231202	Ponte do Grego	PGR01
20231202	Ponte do Grego	PGR02
20231202	Terenos	TER52
20231202	Porto Murtinho	PMU01
20231202	Porto Murtinho	PMU02
20231202	Posto Ovídeo	POV51
20231202	Posto Ovídeo	POV52
20231202	Posto Ovídeo	POV53
20231202	Posto Ovídeo	POV54
20231202	Posto Ovídeo	POV55
20231202	Ponta Porã Estoril	PPE01
20231202	Ponta Porã Estoril	PPE02

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231202	Ponta Porã Estoril	PPE03
20231202	Ponta Porã Estoril	PPE04
20231202	Ponta Porã Estoril	PPE05
20231202	Ponta Porã Estoril	PPE52
20231202	Ponta Porã Estoril	PPE54
20231202	Ponta Porã Estoril	PPE55
20231202	Rio Brilhante	RBR01
20231202	Rio Brilhante	RBR02
20231202	Rio Brilhante	RBR51
20231202	Dourados Maxwell	DOM01
20231202	Rio Brilhante	RBR52
20231202	Rio Brilhante	RBR53
20231202	Rio Negro	RNE01
20231202	Rochedo	ROC01
20231202	Ribas do Rio Pardo	RRP52
20231202	Ribas do Rio Pardo	RRP02
20231202	Sidrolândia	SIA01
20231202	Rio Verde	RVE01
20231202	Rio Verde	RVE51
20231202	Rio Verde	RVE02
20231202	Rio Verde	RVE52
20231202	Serrote	SET01
20231202	São Gabriel do Oeste	SGO01
20231202	São Gabriel do Oeste	SGO02
20231202	São Gabriel do Oeste	SGO51
20231202	São Gabriel do Oeste	SGO03
20231202	Sidrolândia	SIA03
20231202	Sidrolândia	SIA51
20231202	Sidrolândia	SIA52
20231202	Sidrolândia	SIA53
20231202	Santa Luzia 2	SLD52
20231202	Sonora	SON01
20231202	São Pedro	SPE01
20231202	São Pedro	SPE02
20231202	Sanga Puitã	SPU01
20231202	Sanga Puitã	SPU02
20231202	Sete Quedas	SQU01
20231202	Sete Quedas	SQU51
20231202	Taquarussu	TAQ01
20231202	Terenos	TER01
20231202	Terenos	TER02
20231202	Terenos	TER51
20231202	Vista Alegre	VAG51

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231202	Vista Alegre	VAG52
20231202	Vista Alegre	VAG53
20231202	Vista Alegre	VAG54
20231202	Vicentina	VIC01

IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS

As condições climáticas adversas que permearam a área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul resultaram em extensos danos a rede de distribuição, entre os quais foram registrados:

- Recomposição automática do sistema (Self-Healing);
- Reparo de cabos partidos;
- Retirada de galhos de árvores e demais objetos estranhos da rede;
- Retirada e substituição de postes quebrados ou tombados;
- Retirada e substituição de transformadores MT/BT queimados e avariados;
- Reparo de chaves fusíveis danificadas;
- Substituição de elos queimados;
- Substituição e reparo de para-raios;
- Reparo e substituição de cruzetas;
- Reparo e substituição de isoladores;
- Reparo em ramais de ligação;
- Reaperto e substituição de conexões;
- Reparo e substituição de jumpers e;
- Reparo em religadores.

A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo do impacto do evento no sistema elétrico conforme a classe e causa das ordens associadas.

Tabela 4 – Impacto dos eventos no sistema elétrico.

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20231202	C190-(D)-Trafo	C184-Ventos Fortes	386
20231202	C190-(D)-Trafo	C187-Descarga Atmosférica	363
20231202	C190-(D)-Trafo	C188-Árvore/Galhos	60
20231202	C190-(D)-Trafo	C199-Queimado Por DAT	27
20231202	C220-(D)-Isolador	C227-Descarga Atmosférica	8
20231202	C230-(D)-Cruzeta	C236-Ventos Fortes	10
20231202	C250-(D)-Poste	C246-Ventos Fortes	30
20231202	C250-(D)-Poste	C247-Árvore/Galhos	4
20231202	C250-(D)-Poste	C248-Descarga Atmosférica	1

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20231202	C250-(D)-Poste	C249-Erosão	2
20231202	C270-(D)-Condutor	C330-Árvore/Galhos	104
20231202	C270-(D)-Condutor	C331-Descarga Atmosférica	74
20231202	C270-(D)-Condutor	C333-Ventos Fortes	148
20231202	C320-(D)-Conexão	C334-Árvore/Galhos	5
20231202	C320-(D)-Conexão	C335-Descarga Atmosférica	21
20231202	C320-(D)-Conexão	C336-Ventos Fortes	26
20231202	C380-(D)-Chave Faca	C386-Descarga Atmosférica	7
20231202	C380-(D)-Chave Faca	C387-Inundação	1
20231202	C390-(D)-Chave Fusível	C471-Árvore/Galhos	143
20231202	C390-(D)-Chave Fusível	C472-Descarga Atmosférica	1127
20231202	C390-(D)-Chave Fusível	C473-Inundação	1
20231202	C390-(D)-Chave Fusível	C474-Ventos Fortes	623
20231202	C410-(D)-Chave a Óleo	C417-Descarga Atmosférica	1
20231202	C460-(D)-Religador	C466-Árvore/Galhos	9
20231202	C460-(D)-Religador	C467-Descarga Atmosférica	19
20231202	C460-(D)-Religador	C469-Ventos Fortes	14
20231202	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C811-Descarga Atmosférica	11

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontrados no Anexo I.

A Tabela 5 contém a data da primeira interrupção e da última restauração para o evento caracterizado como situação de emergência.

Tabela 5 – Data e hora do início da primeira interrupção e término da última interrupção.

Código do Evento	Data e hora do início da primeira interrupção	Data e hora do término da última interrupção
20231202	17/12/2023 20:17:00	28/12/2023 21:26:00

A quantidade de clientes afetados e o volume de interrupções para o evento pode ser encontrada na Tabela 6.

Tabela 6 – Clientes afetados.

Código do Evento	Clientes afetados	Quantidade de interrupções
20231202	188.052	241.113

A quantidade de clientes afetados corresponde ao número de clientes distintos que tiveram pelo menos uma interrupção no período considerado. A quantidade de interrupções corresponde ao somatório de interrupções dos clientes afetados.

A duração média de interrupção encontra-se na Tabela 7, assim como o tempo de restabelecimento da falta de energia de maior duração para o evento.

Tabela 7 – Duração média e mais longa das interrupções.

Código do Evento	Duração média das interrupções (min)	Interrupção mais longa (min)
20231202	867,35	11.347

A duração média das interrupções corresponde à média das interrupções de cada consumidor afetado durante o evento. A interrupção mais longa corresponde a duração máxima de interrupção ocorrida durante o evento.

Constatou-se no evento climático a ultrapassagem do limite do indicador CHI (consumidor hora interrompido).

O limite é calculado conforme a equação a seguir:

$$2.612. N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Para a EMS, tem-se 1.092.489 faturados e atendidos em BT ou MT no mês de outubro de 2022. Portanto, o limite de CHI para 2023 é **339.171,34**.

$$\begin{aligned} \text{Limite de CHI} &= 2.612. N^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 2.612 \times 1.092.489^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 339.171,34 \end{aligned}$$

Tabela 8, encontra-se o somatório das interrupções, em hora e décimo de hora.

Tabela 8 - Duração das interrupções.

Código do Evento	Consumidor hora interrompido
20231202	1.147.616,04

Na Tabela 9, encontram-se as quantidades de efetivos de equipes disponibilizadas durante os dias do evento.

Tabela 9 – Efetivo de equipes.

Código do Evento	Efetivo médio durante os dias dos eventos	Efetivo no dia mais crítico dos eventos
20231201	235	293

Na Tabela 10, encontram-se os tempos de atendimento realizados durante o evento.

Tabela 10 – Tempos de atendimento.

Código do Evento	Tempo médio de preparo	Tempo médio de deslocamento	Tempo médio de execução	Tempo médio de atendimento
20231202	837,33	50,10	53,90	941,33

EVIDÊNCIAS

Home / Regional / Chuva forte atinge Campo Grande (MS) e vias públicas ficam alagadas

Chuva forte atinge Campo Grande (MS) e vias públicas ficam alagadas

Por: Da Redação 19/12/2023

Um forte temporal atingiu no fim da tarde desta segunda-feira (18), a cidade de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. O Córrego Prosa quase transbordou, porém, várias ruas da capital ficaram alagadas.

A Região Leste foi a mais atingida pela chuva torrencial, tendo galhos de algumas árvores caído sobre a fiação elétrica, provocando o desligamento. Várias casas e estabelecimento ficaram sem luz.



A chuva forte que caiu em Campo Grande (MS) nesta segunda-feira (18), causou alagamentos em vários pontos da cidade – Foto: WhatsApp/Cortesia

O Bairro Jardim Noroeste foi um dos mais atingidos, com várias ruas alagadas. Os moradores tiveram dificuldades para deixar suas casas, que não chegaram a ser atingidas.

Fonte: <https://www.campograndenoticias.com.br/chuva-forte-atinge-campo-grande-ms-e-vias-publicas-ficam-alagadas/>

CIDADES

ATENÇÃO!

A+ A-

Chuva de 44.1 milímetros causa alagamentos na região central de Campo Grande

Os ventos atingiram a velocidade de 60 km/h



Estão previstas chuvas isoladas em grande parte do Estado. - Arquivo/ Correio do Estado

Alerta do Inmet de temporal renovado

Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), renovou o alerta de perigo potencial para chuvas intensas em todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

Segundo o aviso, há possibilidade de chuva até 50 milímetros, com ventos de até 60 quilômetros por hora. O risco para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo, mas muita atenção.

Instruções:

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
-

Fonte: <https://correiodoestado.com.br/cidades/chuva-causa-alagamentos-em-avenidas-da-regiao-central-de-campo-grande/424164/>

Cotidiano

Ruas da região norte de Campo Grande alagam em minutos de temporal

Na Avenida Coronel Antonino, carros passavam com dificuldade sobre a enxurrada

Karina Campos | 20/12/2023 - 13:40



Descrição: Ruas alagadas (Leitor Midiamax)


Fonte: <https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2023/ruas-da-regiao-norte-de-campo-grande-alagam-em-minutos-de-temporal/>

Cotidiano

VÍDEO: Com alerta de tempestades, tempo fecha em Campo Grande com ventania

Após forte calor que fez em Campo Grande, o tempo fechou com fortes ventos durante o início da noite deste sábado (23). Neste momento a temperatura na Capital é de 29°C. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) 42 cidades de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de tempestades até às 10h [...]

Diego Alves | 23/12/2023 - 19:19

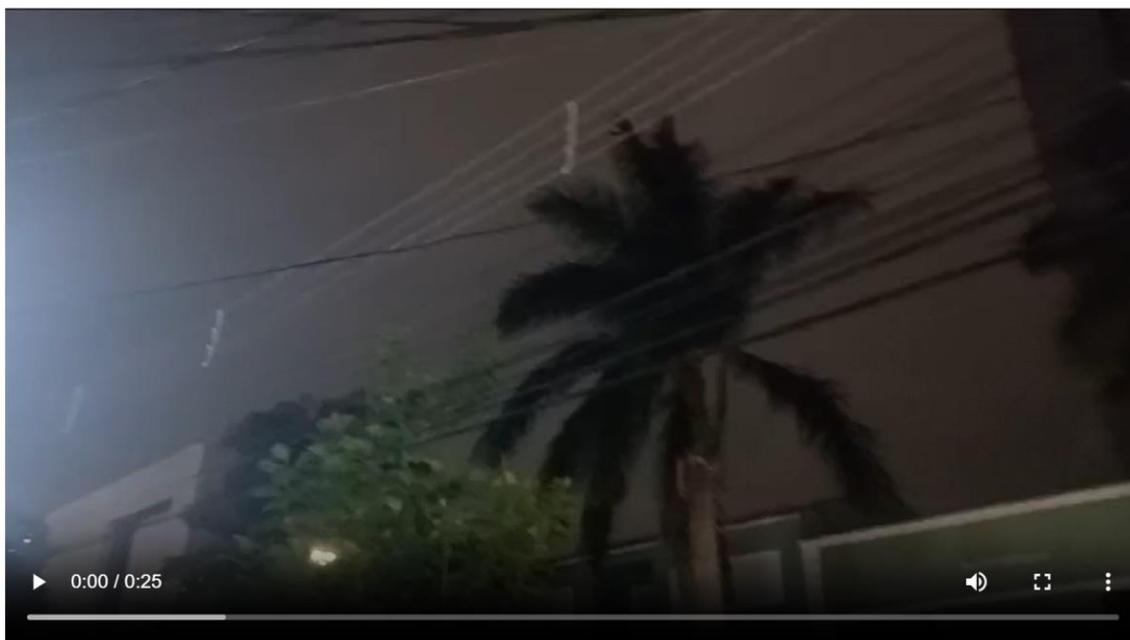

Fonte: <https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2023/video-com-alerta-de-tempestades-tempo-fecha-em-campo-grande-com-ventania/>

Direto das Ruas

Árvore cai na Avenida Mato Grosso e bairros ficam sem luz na noite de Natal

A ventania em Campo Grande começou por volta das 18h e deixou bairros sem luz nesta segunda-feira

Por Gabriel de Matos | 25/12/2023 18:42



Árvore caída na Avenida Mato Grosso sentido Parque dos Poderes entre a Rua 25 de Dezembro e Rua Brasil (Foto: Direto das Ruas)

Campo Grande sofreu danos com a ventania na noite desta segunda-feira (25), feriado de Natal. Por volta das 18h, começou forte vento que atingiu várias partes da cidade, incluindo a região central, Universitário, Coronel Antonino e Vila Nasser.

Fonte: <https://www.campograndenews.com.br/direto-das-ruas/arvore-cai-na-avenida-mato-grosso-e-bairros-ficam-sem-luz-na-noite-de-natal>

ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados

Alimentador – linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

Condutor de energia – é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

Transformador – é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

Chave fusível – é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

Chave faca – é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

Disjuntor – é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuitos.

Para-raios – são equipamentos protetores de linhas de transmissão e distribuição aéreas contra sobretensões causadas por manobras de chaves ou descargas atmosféricas.

Religadores automáticos – são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

Isoladores – são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas, capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Eletricamente, exercem a função de isolar os condutores, submetidos a uma diferença de potencial em relação terra (estrutura suporte) ou em relação a um outro condutor de fase.

Ramal de ligação - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

Relação de Ocorrências Expurgáveis

Segue abaixo a relação das ordens expurgadas para o evento climático 20231202 de dezembro de 2023.

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5678205-1	ACA51_ACA59505	Alimentador	1	0,23	0,23
20231202	5678205-1	ACA51_ACA59505	Alimentador	1	0,07	0,07
20231202	5671918-1	TD(15964)	Transformador Distribuição	1	8,62	8,62

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5672003-1	TD(46887)	Transformador Distribuição	1	46,05	46,05
20231202	5678427-1	TD(14673)	Transformador Distribuição	1	18,88	18,88
20231202	5678495-1	TD(21753)	Transformador Distribuição	17	11,57	196,69
20231202	5679424-1	TD(14807)	Transformador Distribuição	1	4,15	4,15
20231202	5679892-1	TD(47878)	Transformador Distribuição	1	1,83	1,83
20231202	5680224-1	FU(4975)	Chave Fusível	375	0,4	150,00
20231202	5680250-1	FU(4975)	Chave Fusível	375	3,5	1.312,50
20231202	5680259-1	TD(14923)	Transformador Distribuição	5	49,13	245,65
20231202	5680507-1	TD(55013)	Transformador Distribuição	1	45,63	45,63
20231202	5681233-1	TD(15622)	Transformador Distribuição	1	27,47	27,47
20231202	5682448-1	TD(14698)	Transformador Distribuição	1	7,6	7,60
20231202	5682474-1	FU(6741)	Chave Fusível	18	26	468,00
20231202	5683836-1	FR(20246)	Chave Fusível Religadora	13	25,88	336,44
20231202	5682805-1	FU(13500)	Chave Fusível	3	15,28	45,84
20231202	5672456-1	TD(46888)	Transformador Distribuição	1	19,37	19,37
20231202	5673930-1	TD(650804)	Transformador Distribuição	1	20,32	20,32
20231202	5678205-1	ACA51_ACA59505	Alimentador	171	0,07	11,97
20231202	5678205-1	RD(8238)	Religador de Distribuição	7	3,82	26,74
20231202	5683765-1	TD(16036)	Transformador Distribuição	1	11,28	11,28
20231202	5684716-1	TD(45382)	Transformador Distribuição	1	24,37	24,37
20231202	5678205-1	ACA51_ACA59505	Alimentador	2	0,07	0,14
20231202	5680224-1	FU(4975)	Chave Fusível	1	0,4	0,40
20231202	5680250-1	FU(4975)	Chave Fusível	1	3,5	3,50
20231202	5678205-1	ACA51_ACA59505	Alimentador	1	0,07	0,07
20231202	5680224-1	FU(4975)	Chave Fusível	1	0,4	0,40
20231202	5680250-1	FU(4975)	Chave Fusível	1	3,5	3,50

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5670304-1	TD(692761)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20231202	5670725-1	TD(661915)	Transformador Distribuição	1	17,42	17,42
20231202	5671560-1	TD(43000)	Transformador Distribuição	1	6,2	6,20
20231202	5672394-1	TD(47122)	Transformador Distribuição	1	2,7	2,70
20231202	5672473-1	TD(14673)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48
20231202	5672512-1	FU(718130)	Chave Fusível	1	18,65	18,65
20231202	5672525-1	FR(13613)	Chave Fusível Religadora	7	21,63	151,41
20231202	5672541-1	TD(730167)	Transformador Distribuição	1	14,92	14,92
20231202	5672617-1	TD(47885)	Transformador Distribuição	1	17,67	17,67
20231202	5672739-1	FR(20385)	Chave Fusível Religadora	17	8,62	146,54
20231202	5672761-1	TD(45382)	Transformador Distribuição	1	9,98	9,98
20231202	5673393-1	TD(29398)	Transformador Distribuição	2	4,07	8,14
20231202	5673459-1	TD(681464)	Transformador Distribuição	1	6,47	6,47
20231202	5676639-1	TD(55109)	Transformador Distribuição	1	2,28	2,28
20231202	5676924-1	TD(34963)	Transformador Distribuição	1	2,83	2,83
20231202	5678205-1	ACA51_ACA59505	Alimentador	22	0,07	1,54
20231202	5678205-1	ACA51_ACA59505	Alimentador	1851	0,07	129,57
20231202	5678205-1	ACA51_ACA59505	Alimentador	129	0,23	29,67
20231202	5678205-1	ACA51_ACA59505	Alimentador	210	1,18	247,80
20231202	5678205-1	ACA51_ACA59505	Alimentador	16	2,5	40,00
20231202	5678205-1	ACA51_ACA59505	Alimentador	36	2,82	101,52
20231202	5678205-1	ACA51_ACA59505	Alimentador	4	5,17	20,68
20231202	5671829-1	TD(32984)	Transformador Distribuição	1	6,13	6,13
20231202	5670706-1	TD(56366)	Transformador Distribuição	2	17,68	35,36
20231202	5680585-1	RD(735998)	Religador de Distribuição	28	13,15	368,20

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5680491-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	14	0,93	13,02
20231202	5679839-1	TD(33996)	Transformador Distribuição	1	18,43	18,43
20231202	5682714-1	TD(51303)	Transformador Distribuição	1	33,2	33,20
20231202	5680961-1	TD(14064)	Transformador Distribuição	1	25,4	25,40
20231202	5680652-1	PE(18841599)	Ponto de conexão	1	0,13	0,13
20231202	5679657-1	TD(45612)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20231202	5670001-1	TD(678908)	Transformador Distribuição	1	28,03	28,03
20231202	5671233-1	TD(43582)	Transformador Distribuição	1	5,92	5,92
20231202	5672089-1	RD(10067)	Religador de Distribuição	31	4,17	129,27
20231202	5672089-1	RD(10067)	Religador de Distribuição	11	18,18	199,98
20231202	5672089-1	RD(10067)	Religador de Distribuição	5	20,13	100,65
20231202	5672089-1	RD(10067)	Religador de Distribuição	3	21,23	63,69
20231202	5672089-1	RD(10067)	Religador de Distribuição	10	23,87	238,70
20231202	5673274-1	TD(37279)	Transformador Distribuição	1	21,43	21,43
20231202	5674092-1	TD(37392)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20231202	5674271-1	TD(52575)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20231202	5674408-1	TD(46440)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20231202	5674748-1	TD(36972)	Transformador Distribuição	2	19,63	39,26
20231202	5675235-1	TD(678903)	Transformador Distribuição	3	16,97	50,91
20231202	5675732-1	TD(38411)	Transformador Distribuição	1	21,42	21,42
20231202	5680474-1	FR(28065)	Chave Fusível Religadora	6	62,68	376,08
20231202	5678599-1	TD(664134)	Transformador Distribuição	5	61,17	305,85

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5678880-1	FR(10319)	Chave Fusível Religadora	18	9,93	178,74
20231202	5678944-1	TD(42818)	Transformador Distribuição	1	59,08	59,08
20231202	5679024-1	TD(38467)	Transformador Distribuição	5	12,17	60,85
20231202	5679026-1	FR(35160)	Chave Fusível Religadora	8	10,38	83,04
20231202	5679339-1	TD(38751)	Transformador Distribuição	3	12,15	36,45
20231202	5679699-1	FU(731125)	Chave Fusível	5	46,27	231,35
20231202	5683802-1	FU(28059)	Chave Fusível	2	6,18	12,36
20231202	5684620-1	TD(38454)	Transformador Distribuição	2	26,38	52,76
20231202	5677310-1	RD(14838)	Religador de Distribuição	606	10,42	6.314,52
20231202	5669864-1	TD(38454)	Transformador Distribuição	2	8,33	16,66
20231202	5671552-1	FU(26588)	Chave Fusível	1	26,42	26,42
20231202	5678454-1	FU(26761)	Chave Fusível	11	14,7	161,70
20231202	5679350-1	TD(37031)	Transformador Distribuição	1	18,62	18,62
20231202	5678116-1	TD(37032)	Transformador Distribuição	1	35	35,00
20231202	5671845-1	RD(10910)	Religador de Distribuição	29	0,15	4,35
20231202	5671845-1	RD(10910)	Religador de Distribuição	5	6,17	30,85
20231202	5671845-1	RD(10910)	Religador de Distribuição	30	6,47	194,10
20231202	5671845-1	RD(10910)	Religador de Distribuição	7	22,02	154,14
20231202	5671845-1	RD(10910)	Religador de Distribuição	15	26,22	393,30
20231202	5671845-1	RD(10910)	Religador de Distribuição	86	26,38	2.268,68
20231202	5671845-1	FR(706680)	Chave Fusível Religadora	5	27,05	135,25
20231202	5672117-1	FR(26599)	Chave Fusível Religadora	17	22,6	384,20
20231202	5672762-1	FR(28104)	Chave Fusível Religadora	21	19,57	410,97

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5672989-1	FU(749437)	Chave Fusível	25	26,2	655,00
20231202	5673751-1	FU(12829)	Chave Fusível	6	20,07	120,42
20231202	5674331-1	FU(26591)	Chave Fusível	5	7,92	39,60
20231202	5674331-1	FU(26591)	Chave Fusível	1	27,67	27,67
20231202	5675843-1	TD(37211)	Transformador Distribuição	1	26,05	26,05
20231202	5678722-1	FU(749437)	Chave Fusível	24	54,13	1.299,12
20231202	5679229-1	FU(12829)	Chave Fusível	6	32,72	196,32
20231202	5679474-1	TD(36939)	Transformador Distribuição	1	77,07	77,07
20231202	5679711-1	FR(28104)	Chave Fusível Religadora	21	23,67	497,07
20231202	5721685-1	TD(37018)	Transformador Distribuição	1	68,33	68,33
20231202	5721685-1	RD(755601)	Religador de Distribuição	226	0,35	79,10
20231202	5680314-1	RD(730238)	Religador de Distribuição	33	11,63	383,79
20231202	5680314-1	RD(730238)	Religador de Distribuição	15	15,33	229,95
20231202	5680314-1	RD(730238)	Religador de Distribuição	6	34,42	206,52
20231202	5681385-1	TD(693149)	Transformador Distribuição	1	22,72	22,72
20231202	5682804-1	TD(38706)	Transformador Distribuição	3	17,37	52,11
20231202	5682804-1	FR(35894)	Chave Fusível Religadora	29	17,37	503,73
20231202	5683270-1	TD(37084)	Transformador Distribuição	1	7,47	7,47
20231202	5683374-1	TD(37185)	Transformador Distribuição	1	48,87	48,87
20231202	5684175-1	TD(37074)	Transformador Distribuição	1	46,57	46,57
20231202	5684664-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	54	0,9	48,60
20231202	5684664-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	26	0,98	25,48
20231202	5671845-1	RD(10910)	Religador de Distribuição	1	6,47	6,47
20231202	5672989-1	FU(749437)	Chave Fusível	1	26,2	26,20
20231202	5678722-1	FU(749437)	Chave Fusível	1	54,13	54,13

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5721685-1	RD(755601)	Religador de Distribuição	1	0,35	0,35
20231202	5671845-1	RD(10910)	Religador de Distribuição	1	26,38	26,38
20231202	5721685-1	RD(755601)	Religador de Distribuição	1	0,35	0,35
20231202	5680314-1	RD(730238)	Religador de Distribuição	1	11,63	11,63
20231202	5677481-1	FR(28104)	Chave Fusível Religadora	21	20,82	437,22
20231202	5677827-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	53	15,25	808,25
20231202	5677827-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	27	15,45	417,15
20231202	5671294-1	TD(37234)	Transformador Distribuição	1	7,82	7,82
20231202	5671834-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	6	27,7	166,20
20231202	5671834-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	74	27,77	2.054,98
20231202	5681039-1	FU(3649)	Chave Fusível	10	42,42	424,20
20231202	5677376-1	FR(3840)	Chave Fusível Religadora	18	1,78	32,04
20231202	5675400-1	FU(3805)	Chave Fusível	27	4,33	116,91
20231202	5674834-1	TD(19742)	Transformador Distribuição	1	3,1	3,10
20231202	5669540-1	FU(3805)	Chave Fusível	27	5,38	145,26
20231202	5670677-1	TD(53434)	Transformador Distribuição	1	19,48	19,48
20231202	5674120-1	TD(43837)	Transformador Distribuição	2	6,97	13,94
20231202	5673243-1	FU(23558)	Chave Fusível	8	24,25	194,00
20231202	5675661-1	TD(18045)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20231202	5672128-1	FU(23775)	Chave Fusível	33	3,57	117,81
20231202	5678418-1	FR(31245)	Chave Fusível Religadora	42	10,42	437,64
20231202	5678878-1	TD(659512)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20231202	5672369-1	FU(743797)	Chave Fusível	2	3,58	7,16
20231202	5680044-1	FU(23561)	Chave Fusível	6	9,97	59,82

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5680328-1	TD(43837)	Transformador Distribuição	2	26,27	52,54
20231202	5680569-1	RD(3795)	Religador de Distribuição	2	2,55	5,10
20231202	5680569-1	RD(3795)	Religador de Distribuição	158	3,57	564,06
20231202	5680569-1	RD(3795)	Religador de Distribuição	28	3,9	109,20
20231202	5680569-1	RD(3795)	Religador de Distribuição	15	23,18	347,70
20231202	5680603-1	FR(676879)	Chave Fusível Religadora	89	24,1	2.144,90
20231202	5681653-1	FU(23561)	Chave Fusível	6	49,78	298,68
20231202	5671934-1	FR(3786)	Chave Fusível Religadora	14	2,1	29,40
20231202	5671897-1	FU(676878)	Chave Fusível	34	3,42	116,28
20231202	5672829-1	FU(40388)	Chave Fusível	3	7,47	22,41
20231202	5672785-1	RD(698128)	Religador de Distribuição	107	2,67	285,69
20231202	5672785-1	RD(698128)	Religador de Distribuição	5	2,53	12,65
20231202	5684164-1	TD(29303)	Transformador Distribuição	1	28,25	28,25
20231202	5682257-1	TD(24892)	Transformador Distribuição	1	47,08	47,08
20231202	5672603-1	TD(676780)	Transformador Distribuição	4	15,55	62,20
20231202	5680569-1	RD(3795)	Religador de Distribuição	1	3,57	3,57
20231202	5673674-1	TD(676780)	Transformador Distribuição	4	4,17	16,68
20231202	5682835-1	TD(656866)	Transformador Distribuição	1	26,05	26,05
20231202	5682987-1	FU(4902)	Chave Fusível	14	1,7	23,80
20231202	5683491-1	TD(16291)	Transformador Distribuição	2	23,58	47,16
20231202	5683653-1	FU(690269)	Chave Fusível	1	49,08	49,08
20231202	5671939-1	TD(16490)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88
20231202	5672927-1	FR(1448)	Chave Fusível Religadora	95	8,88	843,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5673671-1	FR(17431)	Chave Fusível Religadora	3	3,72	11,16
20231202	5669503-1	FU(3716)	Chave Fusível	11	4,98	54,78
20231202	5673980-1	FU(19058)	Chave Fusível	3	20,73	62,19
20231202	5674183-1	TD(16490)	Transformador Distribuição	1	5,58	5,58
20231202	5674813-1	FU(20343)	Chave Fusível	3	2,75	8,25
20231202	5678359-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	14	12,33	172,62
20231202	5678359-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	4	16,27	65,08
20231202	5678359-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	13	19,27	250,51
20231202	5678359-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	9	39,43	354,87
20231202	5678481-1	TD(55133)	Transformador Distribuição	1	60,93	60,93
20231202	5680142-1	FU(19640)	Chave Fusível	4	8,38	33,52
20231202	5680987-1	TD(8699)	Transformador Distribuição	4	9,27	37,08
20231202	5681738-1	TD(34407)	Transformador Distribuição	2	24,07	48,14
20231202	5681972-1	TD(29226)	Transformador Distribuição	5	20,55	102,75
20231202	5680607-1	TD(8693)	Transformador Distribuição	18	11,13	200,34
20231202	5680987-1	TD(8699)	Transformador Distribuição	35	9,27	324,45
20231202	5682234-1	FU(4921)	Chave Fusível	16	18,92	302,72
20231202	5706419-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	298	0,47	140,06
20231202	5682987-1	FU(4902)	Chave Fusível	129	1,7	219,30
20231202	5706419-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	209	0,47	98,23
20231202	5681170-1	TD(44881)	Transformador Distribuição	1	21,22	21,22
20231202	5682574-1	TD(29210)	Transformador Distribuição	1	6,65	6,65
20231202	5682642-1	FR(20351)	Chave Fusível Religadora	39	7,62	297,18
20231202	5671424-1	TD(664035)	Transformador Distribuição	1	7,93	7,93

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5671596-1	TD(56867)	Transformador Distribuição	1	0,58	0,58
20231202	5672060-1	TD(39390)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20231202	5672807-1	FU(33845309)	Chave Fusível	85	1,63	138,55
20231202	5673652-1	TD(56862)	Transformador Distribuição	2	77,25	154,50
20231202	5674249-1	TD(59478)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13
20231202	5682802-1	FU(4396)	Chave Fusível	44	2,52	110,88
20231202	5671421-1	TD(47779)	Transformador Distribuição	1	6,5	6,50
20231202	5671184-1	TD(49489)	Transformador Distribuição	2	6,55	13,10
20231202	5671122-1	TD(718662)	Transformador Distribuição	1	13,57	13,57
20231202	5670905-1	RD(749422)	Religador de Distribuição	23	8,6	197,80
20231202	5670905-1	RD(749422)	Religador de Distribuição	217	1,68	364,56
20231202	5683619-1	CSU01_CSU49509	Seccionalizador Eletrônica	2	1,43	2,86
20231202	5684211-1	TD(61971011)	Transformador Distribuição	1	22,93	22,93
20231202	5680537-1	TD(54553)	Transformador Distribuição	121	21,38	2.586,98
20231202	5681160-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	710	0,07	49,70
20231202	5681160-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	2220	0,17	377,40
20231202	5681160-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	99	14,9	1.475,10
20231202	5682246-1	TD(33766)	Transformador Distribuição	1	47,35	47,35
20231202	5684226-1	PE(16106401)	Ponto de conexão	1	44,87	44,87
20231202	5683465-1	TD(52435)	Transformador Distribuição	2	24,92	49,84
20231202	5683798-1	TD(33767)	Transformador Distribuição	1	29,2	29,20
20231202	5673250-1	TD(720862)	Transformador Distribuição	32	4,47	143,04
20231202	5674332-1	TD(675805)	Transformador Distribuição	1	6,9	6,90
20231202	5678798-1	TD(33894)	Transformador Distribuição	1	2,25	2,25

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5679752-1	TD(34204)	Transformador Distribuição	1	66,45	66,45
20231202	5679759-1	RD(13362935)	Religador de Distribuição	5	25,1	125,50
20231202	5679761-1	RD(41257)	Religador de Distribuição	8	1,47	11,76
20231202	5679761-1	RD(41257)	Religador de Distribuição	105	3,22	338,10
20231202	5679761-1	FU(3426)	Chave Fusível	41	19,93	817,13
20231202	5679902-1	TD(26963)	Transformador Distribuição	81	2,15	174,15
20231202	5680021-1	TD(26963)	Transformador Distribuição	81	1,65	133,65
20231202	5680235-1	TD(675803)	Transformador Distribuição	1	52,1	52,10
20231202	5680529-1	TD(29702)	Transformador Distribuição	57	7,78	443,46
20231202	5684559-1	FU(3364)	Chave Fusível	6	19,87	119,22
20231202	5680576-1	TD(660576)	Transformador Distribuição	45	2,75	123,75
20231202	5680515-1	RD(748365)	Religador de Distribuição	1	25,98	25,98
20231202	5671449-1	TD(655878)	Transformador Distribuição	8	4,23	33,84
20231202	5679670-1	TD(687058)	Transformador Distribuição	1	8,28	8,28
20231202	5679816-1	FU(3364)	Chave Fusível	6	4,4	26,40
20231202	5679902-1	TD(26963)	Transformador Distribuição	2	2,15	4,30
20231202	5680021-1	TD(26963)	Transformador Distribuição	2	1,65	3,30
20231202	5680515-1	RD(748365)	Religador de Distribuição	658	25,98	17.094,84
20231202	5680515-1	CF(71490806)	Chave Faca	3	4,95	14,85
20231202	5680520-1	FU(3390)	Chave Fusível	126	3,68	463,68
20231202	5680622-1	TD(659525)	Transformador Distribuição	18	22,7	408,60
20231202	5681160-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	2	0,07	0,14
20231202	5681160-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	11	0,17	1,87
20231202	5681160-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	1	14,9	14,90
20231202	5682473-1	TD(712606)	Transformador Distribuição	4	19,65	78,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5682760-1	TD(33990)	Transformador Distribuição	21	33,5	703,50
20231202	5683430-1	TD(20889)	Transformador Distribuição	2	28,98	57,96
20231202	5680537-1	TD(54553)	Transformador Distribuição	2	21,38	42,76
20231202	5684433-1	TD(43577)	Transformador Distribuição	1	49,4	49,40
20231202	5680537-1	TD(54553)	Transformador Distribuição	1	21,38	21,38
20231202	5680593-1	FU(3315)	Chave Fusível	96	3,43	329,28
20231202	5680120-1	TD(24190)	Transformador Distribuição	143	17,65	2.523,95
20231202	5680473-1	TD(40165)	Transformador Distribuição	3	43,45	130,35
20231202	5680501-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	94	4,25	399,50
20231202	5680518-1	TD(8868)	Transformador Distribuição	22	23,32	513,04
20231202	5680622-1	TD(659525)	Transformador Distribuição	1	22,7	22,70
20231202	5680662-1	TD(726427)	Transformador Distribuição	44	3,48	153,12
20231202	5681045-1	TD(40103)	Transformador Distribuição	1	49,4	49,40
20231202	5681160-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	2	0,07	0,14
20231202	5681160-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	6	0,17	1,02
20231202	5681160-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	1	14,9	14,90
20231202	5681404-1	[MT]PA(9648)	Alimentador	316	5,83	1.842,28
20231202	5681434-1	TD(40168)	Transformador Distribuição	1	40,28	40,28
20231202	5681977-1	FU(25144)	Chave Fusível	10	52,35	523,50
20231202	5682473-1	TD(712606)	Transformador Distribuição	74	19,65	1.454,10
20231202	5683095-1	TD(8889)	Transformador Distribuição	53	21,25	1.126,25
20231202	5683347-1	TD(735315)	Transformador Distribuição	28	30,77	861,56
20231202	5670580-1	TD(8883)	Transformador Distribuição	87	1,78	154,86
20231202	5670950-1	TD(712616)	Transformador Distribuição	84	4,32	362,88

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5671975-1	TD(697504)	Transformador Distribuição	61	2,2	134,20
20231202	5672879-1	TD(27672)	Transformador Distribuição	80	2,97	237,60
20231202	5674181-1	TD(735315)	Transformador Distribuição	28	2,58	72,24
20231202	5675165-1	TD(705003)	Transformador Distribuição	1	3,8	3,80
20231202	5676340-1	TD(40594)	Transformador Distribuição	1	1,93	1,93
20231202	5676449-1	FU(27800)	Chave Fusível	3	1,33	3,99
20231202	5680566-1	RD(744728)	Religador de Distribuição	184	11,05	2.033,20
20231202	5669798-1	FU(14368)	Chave Fusível	2	5,17	10,34
20231202	5680532-1	FR(14237)	Chave Fusível Religadora	18	25,72	462,96
20231202	5682868-1	TD(49627)	Transformador Distribuição	1	33,6	33,60
20231202	5681221-1	TD(42291)	Transformador Distribuição	1	47,52	47,52
20231202	5683190-1	TD(42158)	Transformador Distribuição	1	51,47	51,47
20231202	5683774-1	TD(42167)	Transformador Distribuição	1	46	46,00
20231202	5683816-1	TD(42192)	Transformador Distribuição	1	51,43	51,43
20231202	5672917-1	FR(27803)	Chave Fusível Religadora	5	26,92	134,60
20231202	5672300-1	FR(27803)	Chave Fusível Religadora	5	3,88	19,40
20231202	5679786-1	TD(655930)	Transformador Distribuição	4	16,77	67,08
20231202	5679798-1	TD(42566)	Transformador Distribuição	2	17,7	35,40
20231202	5680013-1	TD(42453)	Transformador Distribuição	1	13,78	13,78
20231202	5680131-1	TD(42522)	Transformador Distribuição	1	3,82	3,82
20231202	5680489-1	RD(3445)	Religador de Distribuição	88	24,27	2.135,76
20231202	5683477-1	FR(35515)	Chave Fusível Religadora	15	31,28	469,20

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5683973-1	TD(662526)	Transformador Distribuição	1	49,63	49,63
20231202	5673169-1	TD(42451)	Transformador Distribuição	1	4,2	4,20
20231202	5695410-1	RD(750156)	Religador de Distribuição	232	16,02	3.716,64
20231202	5674397-1	TD(42451)	Transformador Distribuição	1	5,5	5,50
20231202	5673923-1	TD(717671)	Transformador Distribuição	1	15,87	15,87
20231202	5695410-1	RD(750156)	Religador de Distribuição	1	16,02	16,02
20231202	5671898-1	FU(662530)	Chave Fusível	3	3,33	9,99
20231202	5672139-1	TD(43116)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20231202	5672827-1	FU(27765)	Chave Fusível	9	3,87	34,83
20231202	5673534-1	TD(15676)	Transformador Distribuição	1	21,37	21,37
20231202	5672557-1	CF(11363)	Chave Faca	14	23,2	324,80
20231202	5682668-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	73	17,73	1.294,29
20231202	5672557-1	CF(11363)	Chave Faca	123	2,73	335,79
20231202	5672557-1	RD(722870)	Religador de Distribuição	23	1,25	28,75
20231202	5681292-1	FR(18357)	Chave Fusível Religadora	6	7,42	44,52
20231202	5679800-1	FU(21729)	Chave Fusível	8	0,85	6,80
20231202	5680063-1	FR(22616)	Chave Fusível Religadora	14	1,6	22,40
20231202	5680320-1	TD(35021)	Transformador Distribuição	41	5,07	207,87
20231202	5679672-1	TD(17915)	Transformador Distribuição	1	1,83	1,83
20231202	5679956-1	FU(22090)	Chave Fusível	1	15,48	15,48
20231202	5680478-1	AMO02_AMO49502	Alimentador	1	5,67	5,67
20231202	5680478-1	CF(22092)	Chave Faca	4	1,98	7,92
20231202	5680478-1	AMO02_AMO49502	Alimentador	168	2,53	425,04
20231202	5680478-1	AMO02_AMO49502	Alimentador	304	5,67	1.723,68
20231202	5676048-1	FU(749653)	Chave Fusível	54	0,27	14,58

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5676140-1	TD(33554)	Transformador Distribuição	1	16,52	16,52
20231202	5676488-1	FU(1566)	Chave Fusível	2	4,08	8,16
20231202	5676967-1	FU(3163)	Chave Fusível	82	8,63	707,66
20231202	5676992-1	RD(7367)	Religador de Distribuição	9	10,63	95,67
20231202	5676992-1	RD(7367)	Religador de Distribuição	82	12,08	990,56
20231202	5676992-1	RD(7367)	Religador de Distribuição	202	12,62	2.549,24
20231202	5676998-1	TD(774)	Transformador Distribuição	39	7,88	307,32
20231202	5677060-1	TD(19626)	Transformador Distribuição	4	48,65	194,60
20231202	5678601-1	TD(33414)	Transformador Distribuição	1	32,72	32,72
20231202	5678715-1	FR(12645)	Chave Fusível Religadora	17	29,33	498,61
20231202	5678765-1	TD(56944)	Transformador Distribuição	29	7,92	229,68
20231202	5679135-1	TD(33559)	Transformador Distribuição	1	27,75	27,75
20231202	5679199-1	FU(1572)	Chave Fusível	3	26,97	80,91
20231202	5679594-1	TD(56944)	Transformador Distribuição	29	4,22	122,38
20231202	5680538-1	FR(11183)	Chave Fusível Religadora	53	27,27	1.445,31
20231202	5681191-1	FU(749653)	Chave Fusível	54	1,52	82,08
20231202	5681234-1	TD(40530)	Transformador Distribuição	52	3,23	167,96
20231202	5681493-1	FU(3169)	Chave Fusível	119	2,57	305,83
20231202	5682307-1	TD(40530)	Transformador Distribuição	52	13,45	699,40
20231202	5682567-1	TD(34160)	Transformador Distribuição	1	15,93	15,93
20231202	5669572-1	TD(33528)	Transformador Distribuição	1	9,68	9,68
20231202	5670012-1	TD(33556)	Transformador Distribuição	1	5,47	5,47
20231202	5670713-1	FR(12645)	Chave Fusível Religadora	17	24,1	409,70

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5680025-1	TD(33445)	Transformador Distribuição	1	29,9	29,90
20231202	5678843-1	FU(1592)	Chave Fusível	4	14,82	59,28
20231202	5680139-1	FR(24030)	Chave Fusível Religadora	13	9,37	121,81
20231202	5681279-1	FR(24802)	Chave Fusível Religadora	10	21,38	213,80
20231202	5681311-1	FR(7032)	Chave Fusível Religadora	24	15,48	371,52
20231202	5681435-1	FU(679125)	Chave Fusível	18	17,2	309,60
20231202	5681435-1	FU(679125)	Chave Fusível	5	26,87	134,35
20231202	5682261-1	FU(736356)	Chave Fusível	1	15,6	15,60
20231202	5682318-1	FU(24808)	Chave Fusível	2	18,8	37,60
20231202	5682952-1	FU(1569)	Chave Fusível	1	13,67	13,67
20231202	5669312-1	TD(679113)	Transformador Distribuição	5	22,55	112,75
20231202	5676988-1	FU(7075)	Chave Fusível	1	21,35	21,35
20231202	5672237-1	TD(33519)	Transformador Distribuição	1	17,57	17,57
20231202	5672734-1	TD(56430)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20231202	5672823-1	TD(33125)	Transformador Distribuição	1	5,48	5,48
20231202	5673082-1	FU(1651)	Chave Fusível	18	7,18	129,24
20231202	5673350-1	TD(59518)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20231202	5676320-1	TD(59518)	Transformador Distribuição	1	18,73	18,73
20231202	5676988-1	FU(7075)	Chave Fusível	6	21,35	128,10
20231202	5677065-1	FU(7038)	Chave Fusível	9	21,13	190,17
20231202	5677086-1	FR(1559)	Chave Fusível Religadora	18	28,7	516,60
20231202	5677139-1	TD(25809)	Transformador Distribuição	4	46,58	186,32
20231202	5677194-1	FU(23997)	Chave Fusível	4	29,23	116,92
20231202	5678348-1	TD(22784)	Transformador Distribuição	2	72,45	144,90
20231202	5680024-1	FR(24030)	Chave Fusível Religadora	13	31,27	406,51
20231202	5677984-1	FU(44934)	Chave Fusível	81	19,72	1.597,32
20231202	5675542-1	TD(737132)	Transformador Distribuição	1	31,53	31,53

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5673892-1	TD(737132)	Transformador Distribuição	1	29,73	29,73
20231202	5671076-1	TD(31292)	Transformador Distribuição	124	2,78	344,72
20231202	5670770-1	TD(53002)	Transformador Distribuição	27	3,33	89,91
20231202	5679335-1	TD(8565)	Transformador Distribuição	77	5,13	395,01
20231202	5669396-1	TD(31292)	Transformador Distribuição	124	6,92	858,08
20231202	5672129-1	TD(25623)	Transformador Distribuição	16	1,35	21,60
20231202	5671308-1	TD(53002)	Transformador Distribuição	27	1,07	28,89
20231202	5676899-1	TD(25623)	Transformador Distribuição	16	2,53	40,48
20231202	5678253-1	TD(31292)	Transformador Distribuição	124	1,87	231,88
20231202	5681071-1	FU(705820)	Chave Fusível	10	5,73	57,30
20231202	5676780-1	TD(8508)	Transformador Distribuição	45	3,35	150,75
20231202	5673055-1	TD(724383)	Transformador Distribuição	3	9,07	27,21
20231202	5678266-1	TD(687599)	Transformador Distribuição	19	4,42	83,98
20231202	5678288-1	TD(751646)	Transformador Distribuição	22	18,95	416,90
20231202	5678340-1	TD(24396)	Transformador Distribuição	95	6,65	631,75
20231202	5678341-1	TD(8548)	Transformador Distribuição	55	4,42	243,10
20231202	5678391-1	TD(649762)	Transformador Distribuição	67	11,03	739,01
20231202	5678404-1	TD(31105)	Transformador Distribuição	49	14,27	699,23
20231202	5678566-1	TD(8550)	Transformador Distribuição	97	0,92	89,24
20231202	5679006-1	FR(9772)	Chave Fusível Religadora	35	9,93	347,55
20231202	5678340-1	TD(24396)	Transformador Distribuição	1	6,65	6,65

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5684611-1	TD(677198)	Transformador Distribuição	32	1,25	40,00
20231202	5676265-1	PE(17945057)	Ponto de conexão	2	3,23	6,46
20231202	5681383-1	TD(8468)	Transformador Distribuição	52	5,15	267,80
20231202	5678318-1	TD(8546)	Transformador Distribuição	91	4,02	365,82
20231202	5684523-1	TD(25235)	Transformador Distribuição	82	4,07	333,74
20231202	5678444-1	TD(9332)	Transformador Distribuição	39	19,97	778,83
20231202	5684026-1	FU(8448)	Chave Fusível	4	20,35	81,40
20231202	5681587-1	TD(9332)	Transformador Distribuição	39	8,75	341,25
20231202	5672661-1	FR(8382)	Chave Fusível Religadora	19	17,4	330,60
20231202	5673648-1	TD(14222)	Transformador Distribuição	2	19,45	38,90
20231202	5673802-1	TD(728502)	Transformador Distribuição	2	20,32	40,64
20231202	5678273-1	TD(8627)	Transformador Distribuição	144	2,52	362,88
20231202	5678308-1	TD(17830)	Transformador Distribuição	21	13	273,00
20231202	5679669-1	TD(694116)	Transformador Distribuição	3	50,57	151,71
20231202	5680020-1	FU(728476)	Chave Fusível	6	19,13	114,78
20231202	5684073-1	TD(19932)	Transformador Distribuição	1	23,58	23,58
20231202	5684461-1	TD(32505)	Transformador Distribuição	66	3,42	225,72
20231202	5669434-1	TD(749903)	Transformador Distribuição	46	8,8	404,80
20231202	5681396-1	TD(724854)	Transformador Distribuição	34	7,38	250,92
20231202	5681431-1	TD(8641)	Transformador Distribuição	64	9,32	596,48
20231202	5681763-1	FR(9736)	Chave Fusível Religadora	73	1,98	144,54
20231202	5682138-1	FR(694003)	Chave Fusível Religadora	45	1,88	84,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5682465-1	TD(734637)	Transformador Distribuição	1	9,35	9,35
20231202	5682807-1	FU(37161)	Chave Fusível	5	3,97	19,85
20231202	5682884-1	TD(666279)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20231202	5683370-1	FU(18290)	Chave Fusível	2	4,78	9,56
20231202	5683593-1	TD(28232)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20231202	5683649-1	TD(9222)	Transformador Distribuição	30	4,07	122,10
20231202	5670550-1	FU(9676)	Chave Fusível	13	49,6	644,80
20231202	5670550-1	FU(9676)	Chave Fusível	4	68,27	273,08
20231202	5669612-1	TD(26976)	Transformador Distribuição	1	9,47	9,47
20231202	5669841-1	TD(30680)	Transformador Distribuição	56	13,4	750,40
20231202	5669880-1	FU(8371)	Chave Fusível	1	54,77	54,77
20231202	5670550-1	FU(9676)	Chave Fusível	11	43,27	475,97
20231202	5671599-1	TD(749177)	Transformador Distribuição	1	26,72	26,72
20231202	5680299-1	TD(703948)	Transformador Distribuição	1	14,5	14,50
20231202	5684155-1	TD(53779)	Transformador Distribuição	1	18,45	18,45
20231202	5678155-1	RD(9659)	Religador de Distribuição	393	2,65	1.041,45
20231202	5683126-1	FU(686882)	Chave Fusível	12	24,33	291,96
20231202	5676623-1	[MT]PA(9626)	Alimentador	135	4,45	600,75
20231202	5676623-1	[MT]PA(9626)	Alimentador	194	2,28	442,32
20231202	5674996-1	TD(30874)	Transformador Distribuição	81	4,1	332,10
20231202	5679353-1	TD(30874)	Transformador Distribuição	81	1,8	145,80
20231202	5671019-1	TD(217)	Transformador Distribuição	80	2,9	232,00
20231202	5676623-1	RD(756121)	Religador de Distribuição	112	2,23	249,76
20231202	5671823-1	RD(23283)	Religador de Distribuição	3	25,07	75,21
20231202	5678356-1	TD(50469)	Transformador Distribuição	20	18,47	369,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5678940-1	TD(55912)	Transformador Distribuição	69	4,72	325,68
20231202	5679527-1	TD(26859)	Transformador Distribuição	1	20,4	20,40
20231202	5671823-1	RD(23283)	Religador de Distribuição	71	2,43	172,53
20231202	5682264-1	FU(24268)	Chave Fusível	2	18,72	37,44
20231202	5671823-1	RD(23283)	Religador de Distribuição	2	2,43	4,86
20231202	5674858-1	RD(746975)	Religador de Distribuição	1	0,12	0,12
20231202	5678548-1	TD(23877)	Transformador Distribuição	1	14,72	14,72
20231202	5678892-1	FU(748640)	Chave Fusível	14	5,57	77,98
20231202	5680102-1	TD(4628932)	Transformador Distribuição	1	8,02	8,02
20231202	5680430-1	FU(24494)	Chave Fusível	9	4,73	42,57
20231202	5682733-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	1	2,98	2,98
20231202	5678658-1	TD(23989)	Transformador Distribuição	1	28,17	28,17
20231202	5675504-1	FU(757696)	Chave Fusível	1	3,98	3,98
20231202	5676426-1	FR(24425)	Chave Fusível Religadora	2	3,57	7,14
20231202	5676764-1	FR(24425)	Chave Fusível Religadora	2	7,07	14,14
20231202	5678532-1	FR(24422)	Chave Fusível Religadora	11	11,1	122,10
20231202	5678635-1	FU(24430)	Chave Fusível	6	8,13	48,78
20231202	5678867-1	TD(29789)	Transformador Distribuição	1	13,37	13,37
20231202	5678918-1	TD(56180)	Transformador Distribuição	1	6,38	6,38
20231202	5679012-1	FU(40042)	Chave Fusível	2	6,13	12,26
20231202	5679609-1	FR(24562)	Chave Fusível Religadora	22	4,48	98,56
20231202	5679667-1	FU(24605)	Chave Fusível	2	18,92	37,84
20231202	5679842-1	TD(8935815)	Transformador Distribuição	1	16,07	16,07
20231202	5679847-1	TD(689865)	Transformador Distribuição	1	15,83	15,83
20231202	5680744-1	TD(6544058)	Transformador Distribuição	1	20,6	20,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5682485-1	FR(24422)	Chave Fusível Religadora	11	10,68	117,48
20231202	5683154-1	TD(30188)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20231202	5683337-1	FU(24569)	Chave Fusível	2	2,87	5,74
20231202	5684519-1	FR(24422)	Chave Fusível Religadora	11	14,88	163,68
20231202	5670788-1	TD(29775)	Transformador Distribuição	1	24,62	24,62
20231202	5671435-1	TD(56183)	Transformador Distribuição	1	30,2	30,20
20231202	5671770-1	RD(730232)	Religador de Distribuição	155	2,33	361,15
20231202	5671770-1	RD(730232)	Religador de Distribuição	13	4,98	64,74
20231202	5671982-1	TD(30192)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20231202	5672001-1	FR(24425)	Chave Fusível Religadora	1	6,68	6,68
20231202	5672001-1	FR(24425)	Chave Fusível Religadora	1	22,32	22,32
20231202	5674918-1	TD(30953)	Transformador Distribuição	1	19,22	19,22
20231202	5675144-1	RD(730232)	Religador de Distribuição	168	0,33	55,44
20231202	5675193-1	FR(24378)	Chave Fusível Religadora	28	15,05	421,40
20231202	5675272-1	TD(674652)	Transformador Distribuição	2	16,73	33,46
20231202	5678685-1	TD(728042)	Transformador Distribuição	1	8,92	8,92
20231202	5678810-1	TD(1723)	Transformador Distribuição	1	7,28	7,28
20231202	5679089-1	TD(1760)	Transformador Distribuição	1	6,8	6,80
20231202	5681645-1	TD(1723)	Transformador Distribuição	1	16,93	16,93
20231202	5669526-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	2	3,13	6,26
20231202	5674971-1	RD(754890)	Religador de Distribuição	12	1,05	12,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5674971-1	RD(754890)	Religador de Distribuição	20	3,83	76,60
20231202	5674971-1	RD(754890)	Religador de Distribuição	34	3,83	130,22
20231202	5674971-1	RD(754890)	Religador de Distribuição	41	1,05	43,05
20231202	5671428-1	TD(728042)	Transformador Distribuição	1	30,8	30,80
20231202	5669526-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	10	3,13	31,30
20231202	5681645-1	TD(1723)	Transformador Distribuição	1	16,93	16,93
20231202	5678810-1	TD(1723)	Transformador Distribuição	1	7,28	7,28
20231202	5674971-1	RD(754890)	Religador de Distribuição	1	3,83	3,83
20231202	5669526-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	3,13	3,13
20231202	5675242-1	TD(37920314)	Transformador Distribuição	1	13,38	13,38
20231202	5679216-1	FU(26273)	Chave Fusível	1	5,08	5,08
20231202	5683357-1	FU(30238)	Chave Fusível	1	6,8	6,80
20231202	5683666-1	TD(46109)	Transformador Distribuição	2	45,87	91,74
20231202	5669698-1	TD(46107)	Transformador Distribuição	1	6,7	6,70
20231202	5677058-1	FU(688196)	Chave Fusível	3	3,48	10,44
20231202	5684998-1	FR(29263)	Chave Fusível Religadora	12	25,57	306,84
20231202	5682690-1	FR(29263)	Chave Fusível Religadora	12	8,47	101,64
20231202	5671126-1	FU(10428)	Chave Fusível	2	1,62	3,24
20231202	5669390-1	TD(28716)	Transformador Distribuição	87	10,7	930,90
20231202	5671126-1	FU(10428)	Chave Fusível	326	1,62	528,12
20231202	5671638-1	FU(13866)	Chave Fusível	3	3,92	11,76
20231202	5679610-1	TD(12416)	Transformador Distribuição	1	25,67	25,67
20231202	5683097-1	TD(27286)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20231202	5683494-1	FR(10433)	Chave Fusível Religadora	32	2,05	65,60

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5673420-1	FR(10426)	Chave Fusível Religadora	24	2,58	61,92
20231202	5683494-1	FR(10433)	Chave Fusível Religadora	5	2,05	10,25
20231202	5671126-1	FU(10428)	Chave Fusível	3	1,62	4,86
20231202	5671126-1	FU(10428)	Chave Fusível	4	1,62	6,48
20231202	5673423-1	TD(58666)	Transformador Distribuição	1	24,52	24,52
20231202	5669651-1	FU(15820)	Chave Fusível	2	14,17	28,34
20231202	5676436-1	FU(15820)	Chave Fusível	2	10,4	20,80
20231202	5670681-1	FU(39072)	Chave Fusível	1	25,55	25,55
20231202	5671663-1	TD(723494)	Transformador Distribuição	2	5,45	10,90
20231202	5672230-1	FU(38208)	Chave Fusível	1	7,38	7,38
20231202	5672683-1	FR(25313138)	Chave Fusível Religadora	7	18,58	130,06
20231202	5672701-1	FR(14684)	Chave Fusível Religadora	2	5,02	10,04
20231202	5672777-1	TD(47072)	Transformador Distribuição	1	13,42	13,42
20231202	5672832-1	FU(15067646)	Chave Fusível	110	16,32	1.795,20
20231202	5672832-1	FU(15067646)	Chave Fusível	11	19,43	213,73
20231202	5678002-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	9	2,57	23,13
20231202	5678002-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	216	0,07	15,12
20231202	5678002-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	8	4,33	34,64
20231202	5680578-1	FU(19281)	Chave Fusível	4	59,45	237,80
20231202	5678602-1	TD(27522)	Transformador Distribuição	1	35,52	35,52
20231202	5678857-1	FU(679877)	Chave Fusível	12	27,85	334,20
20231202	5679536-1	FU(21419)	Chave Fusível	2	8,88	17,76
20231202	5680226-1	FU(20475)	Chave Fusível	1	4,32	4,32
20231202	5680375-1	TD(48307504)	Transformador Distribuição	1	6,8	6,80
20231202	5684019-1	TD(713922)	Transformador Distribuição	2	40,18	80,36
20231202	5673176-1	FR(20877)	Chave Fusível Religadora	13	8,38	108,94
20231202	5674187-1	TD(736231)	Transformador Distribuição	1	9,77	9,77
20231202	5675629-1	FU(713911)	Chave Fusível	42	25,25	1.060,50
20231202	5678002-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	150	0,05	7,50
20231202	5670681-1	FU(39072)	Chave Fusível	11	25,55	281,05

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5672230-1	FU(38208)	Chave Fusível	2	7,38	14,76
20231202	5678002-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	201	0,05	10,05
20231202	5678705-1	FU(21354)	Chave Fusível	7	24,77	173,39
20231202	5679536-1	FU(21419)	Chave Fusível	5	8,88	44,40
20231202	5680226-1	FU(20475)	Chave Fusível	32	4,32	138,24
20231202	5678002-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	17	0,05	0,85
20231202	5669778-1	TD(650326)	Transformador Distribuição	2	49,58	99,16
20231202	5671585-1	TD(31871)	Transformador Distribuição	1	25,65	25,65
20231202	5672683-1	FR(25313138)	Chave Fusível Religadora	1	18,58	18,58
20231202	5672701-1	FR(14684)	Chave Fusível Religadora	21	5,02	105,42
20231202	5672777-1	TD(47072)	Transformador Distribuição	2	13,42	26,84
20231202	5673176-1	FR(20877)	Chave Fusível Religadora	1	8,38	8,38
20231202	5678002-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	118	0,05	5,90
20231202	5678002-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	1	2,57	2,57
20231202	5678002-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	2	0,07	0,14
20231202	5669856-1	FU(746833)	Chave Fusível	4	7,7	30,80
20231202	5670065-1	FU(20527)	Chave Fusível	5	6,58	32,90
20231202	5670904-1	FU(10051)	Chave Fusível	6	19,42	116,52
20231202	5671736-1	TD(655356)	Transformador Distribuição	1	21,5	21,50
20231202	5671847-1	FU(16373)	Chave Fusível	1	16,87	16,87
20231202	5672145-1	TD(685136)	Transformador Distribuição	1	17,35	17,35
20231202	5672790-1	FU(10941)	Chave Fusível	1	5,45	5,45
20231202	5674309-1	FU(17527)	Chave Fusível	2	10,27	20,54
20231202	5674363-1	TD(51950)	Transformador Distribuição	1	7,88	7,88
20231202	5675577-1	FR(657009)	Chave Fusível Religadora	13	8,8	114,40
20231202	5675639-1	TD(13015)	Transformador Distribuição	1	11,77	11,77
20231202	5676506-1	TD(17635)	Transformador Distribuição	1	32,02	32,02
20231202	5677179-1	TD(27609)	Transformador Distribuição	1	24,95	24,95

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5677683-1	TD(11257)	Transformador Distribuição	53	22,28	1.180,84
20231202	5678381-1	FU(744013)	Chave Fusível	5	17,77	88,85
20231202	5678985-1	TD(757025)	Transformador Distribuição	1	8,9	8,90
20231202	5679630-1	FU(737552)	Chave Fusível	6	20,68	124,08
20231202	5680146-1	TD(692909)	Transformador Distribuição	3	9,9	29,70
20231202	5680173-1	FR(10052)	Chave Fusível Religadora	106	7,32	775,92
20231202	5684655-1	FR(17624)	Chave Fusível Religadora	5	13,22	66,10
20231202	5670065-1	FU(20527)	Chave Fusível	3	6,58	19,74
20231202	5678381-1	FU(744013)	Chave Fusível	1	17,77	17,77
20231202	5679630-1	FU(737552)	Chave Fusível	1	20,68	20,68
20231202	5680173-1	FR(10052)	Chave Fusível Religadora	12	7,32	87,84
20231202	5675577-1	FR(657009)	Chave Fusível Religadora	1	8,8	8,80
20231202	5677683-1	TD(11257)	Transformador Distribuição	7	22,28	155,96
20231202	5678435-1	TD(30473)	Transformador Distribuição	41	14,82	607,62
20231202	5678987-1	TD(939)	Transformador Distribuição	48	6,05	290,40
20231202	5677217-1	TD(655353)	Transformador Distribuição	41	20,82	853,62
20231202	5676949-1	FR(17935)	Chave Fusível Religadora	34	5,4	183,60
20231202	5676949-1	FR(17935)	Chave Fusível Religadora	56	4,98	278,88
20231202	5676925-1	TD(941)	Transformador Distribuição	147	6,4	940,80
20231202	5676919-1	TD(30473)	Transformador Distribuição	41	6,53	267,73
20231202	5681130-1	TD(1440)	Transformador Distribuição	1	19,27	19,27
20231202	5676452-1	TD(955)	Transformador Distribuição	83	4,38	363,54
20231202	5676811-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	1	8,2	8,20

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5725046-1	RD(754830)	Religador de Distribuição	1	11,08	11,08
20231202	5680272-1	TD(945)	Transformador Distribuição	97	5,85	567,45
20231202	5680305-1	FU(18070)	Chave Fusível	8	28,9	231,20
20231202	5680561-1	FR(18051)	Chave Fusível Religadora	24	19,98	479,52
20231202	5681227-1	TD(1819)	Transformador Distribuição	7	24,37	170,59
20231202	5681430-1	FU(2968)	Chave Fusível	70	5,75	402,50
20231202	5681858-1	TD(1847)	Transformador Distribuição	1	46,2	46,20
20231202	5682324-1	TD(60216)	Transformador Distribuição	1	17,28	17,28
20231202	5725046-1	CF(20569)	Chave Faca	2	2,22	4,44
20231202	5725046-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	4	1,98	7,92
20231202	5725046-1	RD(754830)	Religador de Distribuição	30	10,07	302,10
20231202	5725046-1	RD(754830)	Religador de Distribuição	117	11,08	1.296,36
20231202	5682571-1	FU(30976)	Chave Fusível	3	12,73	38,19
20231202	5682872-1	FR(17980)	Chave Fusível Religadora	8	12,33	98,64
20231202	5683583-1	TD(60216)	Transformador Distribuição	1	4,75	4,75
20231202	5683655-1	TD(26218)	Transformador Distribuição	1	23,4	23,40
20231202	5684349-1	TD(1590)	Transformador Distribuição	1	16,2	16,20
20231202	5684648-1	FU(29077)	Chave Fusível	2	15,05	30,10
20231202	5676811-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	117	8,2	959,40
20231202	5676811-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	4	28,03	112,12
20231202	5676811-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	16	30,28	484,48
20231202	5676811-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	8	30,87	246,96
20231202	5676811-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	2	31,72	63,44

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5676822-1	RD(745462)	Religador de Distribuição	8	1,23	9,84
20231202	5676822-1	RD(745462)	Religador de Distribuição	13	1,93	25,09
20231202	5676822-1	RD(745462)	Religador de Distribuição	25	2,87	71,75
20231202	5676822-1	RD(745462)	Religador de Distribuição	5	5,43	27,15
20231202	5676822-1	FU(26992085)	Chave Fusível	8	7,03	56,24
20231202	5676843-1	FR(711491)	Chave Fusível Religadora	154	8,77	1.350,58
20231202	5676866-1	TD(945)	Transformador Distribuição	97	18,9	1.833,30
20231202	5676930-1	FU(18013)	Chave Fusível	32	27,18	869,76
20231202	5676987-1	FU(18027)	Chave Fusível	17	8	136,00
20231202	5677010-1	TD(26207)	Transformador Distribuição	1	47,67	47,67
20231202	5677045-1	TD(1362)	Transformador Distribuição	1	25,22	25,22
20231202	5677687-1	TD(755296)	Transformador Distribuição	1	19,78	19,78
20231202	5677687-1	TD(26523)	Transformador Distribuição	49	21,92	1.074,08
20231202	5678669-1	TD(60216)	Transformador Distribuição	1	36,4	36,40
20231202	5678889-1	FU(18027)	Chave Fusível	17	16,2	275,40
20231202	5679160-1	FU(18091)	Chave Fusível	1	30,02	30,02
20231202	5680030-1	FU(38378)	Chave Fusível	1	14,03	14,03
20231202	5725004-1	BAP51_BAP59501	Alimentador	8	1,52	12,16
20231202	5679458-1	TD(40583)	Transformador Distribuição	3	29,42	88,26
20231202	5672618-1	FU(717768)	Chave Fusível	305	13,42	4.093,10
20231202	5679170-1	TD(1015)	Transformador Distribuição	89	21,13	1.880,57
20231202	5682905-1	TD(29283)	Transformador Distribuição	1	2,3	2,30
20231202	5684188-1	TD(29283)	Transformador Distribuição	1	2,75	2,75
20231202	5680155-1	TD(1692)	Transformador Distribuição	1	12,3	12,30
20231202	5676871-1	FU(2781)	Chave Fusível	689	3,7	2.549,30

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5682087-1	TD(31818)	Transformador Distribuição	13	16,97	220,61
20231202	5683324-1	FU(22502)	Chave Fusível	8	28,82	230,56
20231202	5684357-1	TD(55380)	Transformador Distribuição	2	40,82	81,64
20231202	5671537-1	TD(680861)	Transformador Distribuição	4	31,38	125,52
20231202	5671835-1	TD(1721)	Transformador Distribuição	2	26,28	52,56
20231202	5672035-1	FU(19206)	Chave Fusível	3	5,57	16,71
20231202	5672399-1	TD(19724)	Transformador Distribuição	3	20,75	62,25
20231202	5673411-1	FU(18295)	Chave Fusível	2	20,58	41,16
20231202	5674074-1	FR(2732)	Chave Fusível Religadora	289	3,27	945,03
20231202	5675057-1	TD(19503)	Transformador Distribuição	1	21,92	21,92
20231202	5676850-1	FU(740732)	Chave Fusível	442	4,4	1.944,80
20231202	5676853-1	TD(35624)	Transformador Distribuição	96	9,53	914,88
20231202	5676884-1	FU(694857)	Chave Fusível	30	25,88	776,40
20231202	5677053-1	TD(924)	Transformador Distribuição	106	6,08	644,48
20231202	5677169-1	FU(22436)	Chave Fusível	23	22,28	512,44
20231202	5677450-1	FR(2826)	Chave Fusível Religadora	94	4,98	468,12
20231202	5677727-1	FU(731810)	Chave Fusível	7	19,22	134,54
20231202	5677965-1	TD(19242)	Transformador Distribuição	2	72,05	144,10
20231202	5683443-1	TD(19891)	Transformador Distribuição	4	71,35	285,40
20231202	5679601-1	TD(19779)	Transformador Distribuição	1	42,17	42,17
20231202	5679634-1	TD(50221)	Transformador Distribuição	1	51,52	51,52
20231202	5679685-1	FU(2821)	Chave Fusível	66	5,93	391,38
20231202	5679767-1	FU(19237)	Chave Fusível	2	45,93	91,86
20231202	5680638-1	FU(22445)	Chave Fusível	3	41,7	125,10
20231202	5676886-1	RD(736075)	Religador de Distribuição	47	20,27	952,69
20231202	5676886-1	RD(736075)	Religador de Distribuição	58	30,93	1.793,94

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5676931-1	FU(719620)	Chave Fusível	105	26,75	2.808,75
20231202	5676934-1	TD(35721)	Transformador Distribuição	124	5,68	704,32
20231202	5676959-1	TD(26629)	Transformador Distribuição	105	6,1	640,50
20231202	5676970-1	FU(702579)	Chave Fusível	62	5,38	333,56
20231202	5676980-1	TD(52485)	Transformador Distribuição	114	5,77	657,78
20231202	5677033-1	FR(750392)	Chave Fusível Religadora	22	22,03	484,66
20231202	5676855-1	BAT51_BAT59508	Alimentador	2	1,35	2,70
20231202	5682790-1	FU(22399)	Chave Fusível	1	4,45	4,45
20231202	5676855-1	BAT51_BAT59508	Alimentador	22	3,27	71,94
20231202	5676855-1	BAT51_BAT59508	Alimentador	1	22,13	22,13
20231202	5676855-1	BAT51_BAT59508	Alimentador	2	1,37	2,74
20231202	5676855-1	BAT51_BAT59508	Alimentador	4	0,9	3,60
20231202	5671134-1	RD(666391)	Religador de Distribuição	4	5,45	21,80
20231202	5670581-1	TD(12693066)	Transformador Distribuição	7	21,92	153,44
20231202	5671134-1	RD(666391)	Religador de Distribuição	260	5,45	1.417,00
20231202	5671227-1	FU(13418)	Chave Fusível	2	7,62	15,24
20231202	5671468-1	[MT]PA(9596)	Alimentador	50	9,18	459,00
20231202	5671614-1	TD(697928)	Transformador Distribuição	1	10,23	10,23
20231202	5672822-1	TD(38091)	Transformador Distribuição	1	11,47	11,47
20231202	5673073-1	TD(663052)	Transformador Distribuição	1	8,37	8,37
20231202	5674139-1	TD(38080)	Transformador Distribuição	1	12,43	12,43
20231202	5674279-1	TD(59554)	Transformador Distribuição	1	12,35	12,35
20231202	5669577-1	FU(26928)	Chave Fusível	9	4,28	38,52
20231202	5670595-1	TD(56755)	Transformador Distribuição	1	27,38	27,38
20231202	5670898-1	TD(37965)	Transformador Distribuição	1	23,43	23,43
20231202	5674138-1	TD(37872)	Transformador Distribuição	1	64,03	64,03
20231202	5674228-1	FU(11603)	Chave Fusível	41	4	164,00

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5674433-1	TD(37830)	Transformador Distribuição	1	4,5	4,50
20231202	5674668-1	TD(663574)	Transformador Distribuição	1	4,33	4,33
20231202	5674752-1	TD(37881)	Transformador Distribuição	1	50,52	50,52
20231202	5675515-1	TD(37864)	Transformador Distribuição	1	8,07	8,07
20231202	5675569-1	TD(37880)	Transformador Distribuição	1	5,8	5,80
20231202	5676431-1	TD(654305)	Transformador Distribuição	1	10,13	10,13
20231202	5676433-1	FU(11603)	Chave Fusível	42	5,17	217,14
20231202	5679003-1	TD(56764)	Transformador Distribuição	1	10,12	10,12
20231202	5679054-1	TD(742987)	Transformador Distribuição	1	2,08	2,08
20231202	5679496-1	FR(26836)	Chave Fusível Religadora	9	1,17	10,53
20231202	5679496-1	FR(26836)	Chave Fusível Religadora	3	2,97	8,91
20231202	5679496-1	FR(26836)	Chave Fusível Religadora	4	2,62	10,48
20231202	5684147-1	RD(21178008)	Religador de Distribuição	16	6,7	107,20
20231202	5684147-1	RD(21178008)	Religador de Distribuição	1	5,98	5,98
20231202	5681160-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	19	14,03	266,57
20231202	5681160-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	1	16,1	16,10
20231202	5684147-1	RD(21178008)	Religador de Distribuição	2	6,7	13,40
20231202	5684147-1	RD(21178008)	Religador de Distribuição	205	6,7	1.373,50
20231202	5684147-1	RD(21178008)	Religador de Distribuição	4	5,98	23,92
20231202	5682928-1	TD(18972)	Transformador Distribuição	1	32,22	32,22
20231202	5681160-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	2	29,87	59,74
20231202	5681160-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	8	16,1	128,80
20231202	5681160-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	17	14,9	253,30
20231202	5681160-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	265	14,03	3.717,95
20231202	5681160-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	1	0,07	0,07

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5679912-1	FU(25092)	Chave Fusível	9	15,63	140,67
20231202	5679805-1	TD(18477)	Transformador Distribuição	1	18,52	18,52
20231202	5672782-1	FR(32208)	Chave Fusível Religadora	3	3,63	10,89
20231202	5673549-1	FU(29217)	Chave Fusível	8	2,43	19,44
20231202	5673977-1	TD(47254)	Transformador Distribuição	1	15,02	15,02
20231202	5674477-1	TD(47253)	Transformador Distribuição	2	15,33	30,66
20231202	5674809-1	TD(53498)	Transformador Distribuição	1	24,08	24,08
20231202	5675820-1	FU(32240)	Chave Fusível	4	7,78	31,12
20231202	5676051-1	TD(731270)	Transformador Distribuição	1	16,63	16,63
20231202	5676784-1	TD(53807)	Transformador Distribuição	2	2,52	5,04
20231202	5678542-1	FU(675208)	Chave Fusível	43	3,98	171,14
20231202	5678699-1	FR(750486)	Chave Fusível Religadora	27	2,42	65,34
20231202	5679336-1	TD(47300)	Transformador Distribuição	2	4,82	9,64
20231202	5681232-1	RD(722309)	Religador de Distribuição	19	2,8	53,20
20231202	5681232-1	RD(722309)	Religador de Distribuição	57	5,5	313,50
20231202	5681632-1	FR(10104)	Chave Fusível Religadora	28	5,22	146,16
20231202	5683504-1	TD(725606)	Transformador Distribuição	2	29,82	59,64
20231202	5684629-1	TD(53670)	Transformador Distribuição	1	14,77	14,77
20231202	5674908-1	TD(728538)	Transformador Distribuição	2	21,03	42,06
20231202	5674766-1	RD(702149)	Religador de Distribuição	1	0,1	0,10
20231202	5674766-1	RD(702149)	Religador de Distribuição	131	21,42	2.806,02
20231202	5674766-1	RD(702149)	Religador de Distribuição	3	21,05	63,15
20231202	5674766-1	RD(702149)	Religador de Distribuição	3	20,92	62,76

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5674766-1	RD(702149)	Religador de Distribuição	1	2,48	2,48
20231202	5671668-1	TD(52467)	Transformador Distribuição	1	24,67	24,67
20231202	5680800-1	FU(9540)	Chave Fusível	159	2,73	434,07
20231202	5680822-1	FU(9449)	Chave Fusível	388	1,17	453,96
20231202	5680854-1	FR(12246)	Chave Fusível Religadora	15	6,52	97,80
20231202	5681556-1	TD(688532)	Transformador Distribuição	6	17,82	106,92
20231202	5681639-1	FU(25429)	Chave Fusível	3	5	15,00
20231202	5672416-1	TD(9643)	Transformador Distribuição	43	13,02	559,86
20231202	5672773-1	TD(31904)	Transformador Distribuição	3	26,5	79,50
20231202	5673540-1	TD(9693)	Transformador Distribuição	61	1	61,00
20231202	5674064-1	TD(9655)	Transformador Distribuição	79	4,85	383,15
20231202	5674952-1	TD(32330)	Transformador Distribuição	1	1,88	1,88
20231202	5679110-1	TD(9658)	Transformador Distribuição	52	1,9	98,80
20231202	5680046-1	TD(31872)	Transformador Distribuição	1	13,35	13,35
20231202	5680070-1	TD(50291)	Transformador Distribuição	55	1,02	56,10
20231202	5675404-1	TD(739198)	Transformador Distribuição	10	3,8	38,00
20231202	5675590-1	FU(25421)	Chave Fusível	13	6,73	87,49
20231202	5675997-1	TD(60255)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20231202	5676065-1	TD(9686)	Transformador Distribuição	87	3,38	294,06
20231202	5676157-1	TD(31341)	Transformador Distribuição	3	1,58	4,74
20231202	5678246-1	FU(23800)	Chave Fusível	109	1,53	166,77
20231202	5726931-1	TD(26806)	Transformador Distribuição	1	1,85	1,85
20231202	5670135-1	TD(60337)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20231202	5671150-1	FU(25771)	Chave Fusível	5	6,12	30,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5671803-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	54	1,92	103,68
20231202	5671803-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	50	23,92	1.196,00
20231202	5671803-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	66	24,18	1.595,88
20231202	5671803-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	54	3,4	183,60
20231202	5671875-1	TD(669884)	Transformador Distribuição	81	8,12	657,72
20231202	5671886-1	RD(39421)	Religador de Distribuição	324	2,47	800,28
20231202	5682033-1	TD(9658)	Transformador Distribuição	52	5,13	266,76
20231202	5683753-1	TD(31831)	Transformador Distribuição	1	19,85	19,85
20231202	5684491-1	PE(13743047)	Ponto de conexão	1	0,63	0,63
20231202	5671920-1	TD(9691)	Transformador Distribuição	35	9,17	320,95
20231202	5671972-1	TD(9672)	Transformador Distribuição	46	8,45	388,70
20231202	5672130-1	FU(9449)	Chave Fusível	388	7,55	2.929,40
20231202	5672136-1	TD(6578408)	Transformador Distribuição	33	7,3	240,90
20231202	5672239-1	TD(656046)	Transformador Distribuição	1	19,47	19,47
20231202	5672282-1	TD(9693)	Transformador Distribuição	61	12	732,00
20231202	5682136-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	76	3,95	300,20
20231202	5671873-1	FU(7281)	Chave Fusível	205	6,93	1.420,65
20231202	5671906-1	TD(3113150)	Transformador Distribuição	89	8,08	719,12
20231202	5672014-1	TD(9714)	Transformador Distribuição	35	10,25	358,75
20231202	5672074-1	TD(45148)	Transformador Distribuição	5	4,2	21,00
20231202	5680825-1	TD(663595)	Transformador Distribuição	2	15,2	30,40
20231202	5680981-1	TD(41017)	Transformador Distribuição	58	2,83	164,14

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5681464-1	TD(54641)	Transformador Distribuição	33	1,82	60,06
20231202	5681970-1	FU(742734)	Chave Fusível	53	1,62	85,86
20231202	5672469-1	PE(14230939)	Ponto de conexão	1	20,28	20,28
20231202	5672490-1	TD(31596)	Transformador Distribuição	1	14,13	14,13
20231202	5672850-1	FU(7559)	Chave Fusível	2	1,17	2,34
20231202	5672872-1	TD(56296)	Transformador Distribuição	1	11,78	11,78
20231202	5674127-1	TD(663595)	Transformador Distribuição	2	8,42	16,84
20231202	5674318-1	TD(741018)	Transformador Distribuição	1	7,22	7,22
20231202	5674372-1	TD(31787)	Transformador Distribuição	1	7,07	7,07
20231202	5680763-1	TD(9993)	Transformador Distribuição	22	1,45	31,90
20231202	5675781-1	TD(19052479)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20231202	5671790-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	21	2,53	53,13
20231202	5671790-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	37	5,97	220,89
20231202	5671790-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	3	6,72	20,16
20231202	5671790-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	10	7,15	71,50
20231202	5671790-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	5	25,4	127,00
20231202	5670315-1	TD(650814)	Transformador Distribuição	1	18,68	18,68
20231202	5671505-1	TD(667784)	Transformador Distribuição	1	24,67	24,67
20231202	5671904-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	145	0,17	24,65
20231202	5671904-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	51	5,18	264,18
20231202	5671904-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	7	5,88	41,16
20231202	5671904-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	9	6,15	55,35

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5671904-1	RD(45038)	Religador de Distribuição	18	7,33	131,94
20231202	5671904-1	RD(45038)	Religador de Distribuição	4	8	32,00
20231202	5671904-1	RD(45038)	Religador de Distribuição	6	11,53	69,18
20231202	5672067-1	TD(34864)	Transformador Distribuição	1	17,5	17,50
20231202	5672146-1	TD(737280)	Transformador Distribuição	1	17,95	17,95
20231202	5672406-1	TD(34460)	Transformador Distribuição	2	16,02	32,04
20231202	5673801-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	17	1,63	27,71
20231202	5673801-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	51	3,53	180,03
20231202	5676710-1	TD(49553)	Transformador Distribuição	2	20,62	41,24
20231202	5678956-1	FU(25597)	Chave Fusível	2	2,55	5,10
20231202	5682904-1	TD(682957)	Transformador Distribuição	1	3,93	3,93
20231202	5684398-1	TD(667784)	Transformador Distribuição	1	31,75	31,75
20231202	5671904-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	1	0,17	0,17
20231202	5671904-1	RD(45038)	Religador de Distribuição	1	0,87	0,87
20231202	5671904-1	RD(45038)	Religador de Distribuição	61	0,87	53,07
20231202	5671904-1	RD(45038)	Religador de Distribuição	165	0,8	132,00
20231202	5681393-1	FU(25020)	Chave Fusível	1	2,98	2,98
20231202	5671936-1	TD(32346)	Transformador Distribuição	4	18,13	72,52
20231202	5671962-1	TD(43774)	Transformador Distribuição	3	17,43	52,29
20231202	5671974-1	TD(32345)	Transformador Distribuição	1	18,2	18,20
20231202	5672147-1	FR(7578)	Chave Fusível Religadora	21	25,4	533,40
20231202	5672147-1	FR(7578)	Chave Fusível Religadora	1	50,85	50,85

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5675385-1	TD(31200)	Transformador Distribuição	1	2,47	2,47
20231202	5675469-1	FU(25022)	Chave Fusível	14	4,9	68,60
20231202	5675673-1	TD(686743)	Transformador Distribuição	2	6,07	12,14
20231202	5675727-1	TD(60261)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20231202	5675955-1	TD(717387)	Transformador Distribuição	2	1,83	3,66
20231202	5678196-1	FR(7578)	Chave Fusível Religadora	22	19,23	423,06
20231202	5670750-1	FR(24749)	Chave Fusível Religadora	17	13,93	236,81
20231202	5671793-1	FU(25020)	Chave Fusível	33	16,93	558,69
20231202	5671855-1	FR(25015)	Chave Fusível Religadora	12	17,63	211,56
20231202	5682886-1	FU(15581)	Chave Fusível	19	19,43	369,17
20231202	5682832-1	TD(31371)	Transformador Distribuição	1	7,93	7,93
20231202	5672487-1	TD(31421)	Transformador Distribuição	2	22,17	44,34
20231202	5672841-1	FU(25022)	Chave Fusível	14	3,3	46,20
20231202	5673043-1	FU(25024)	Chave Fusível	1	2,02	2,02
20231202	5673075-1	TD(31279)	Transformador Distribuição	2	5,78	11,56
20231202	5673866-1	FU(25022)	Chave Fusível	14	4,42	61,88
20231202	5674243-1	FU(25020)	Chave Fusível	33	9,83	324,39
20231202	5674754-1	TD(658492)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20231202	5675119-1	FU(694379)	Chave Fusível	5	3,88	19,40
20231202	5679715-1	TD(60285)	Transformador Distribuição	1	17,77	17,77
20231202	5680355-1	TD(60285)	Transformador Distribuição	1	44,7	44,70
20231202	5680677-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	20	2,85	57,00
20231202	5680677-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	14	2,92	40,88
20231202	5680677-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	45	3,12	140,40
20231202	5680677-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	21	3,25	68,25

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5680677-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	60	0,37	22,20
20231202	5680677-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	21	0,97	20,37
20231202	5680677-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	60	0,38	22,80
20231202	5681309-1	TD(42491)	Transformador Distribuição	1	18,35	18,35
20231202	5681393-1	FU(25020)	Chave Fusível	33	2,98	98,34
20231202	5681475-1	FR(25015)	Chave Fusível Religadora	12	0,3	3,60
20231202	5681516-1	TD(30202)	Transformador Distribuição	1	17,35	17,35
20231202	5675955-1	TD(717387)	Transformador Distribuição	1	1,83	1,83
20231202	5671793-1	FU(25020)	Chave Fusível	1	16,93	16,93
20231202	5673043-1	FU(25024)	Chave Fusível	1	2,02	2,02
20231202	5673281-1	TD(698550)	Transformador Distribuição	1	1,1	1,10
20231202	5674243-1	FU(25020)	Chave Fusível	1	9,83	9,83
20231202	5671083-1	FU(703492)	Chave Fusível	14	7,42	103,88
20231202	5674162-1	TD(44747)	Transformador Distribuição	1	8,42	8,42
20231202	5683960-1	TD(39749)	Transformador Distribuição	3	28,23	84,69
20231202	5670094-1	TD(42205)	Transformador Distribuição	1	3,47	3,47
20231202	5676814-1	TD(732039)	Transformador Distribuição	1	21,67	21,67
20231202	5679252-1	TD(42331)	Transformador Distribuição	1	2,4	2,40
20231202	5681944-1	FU(2177)	Chave Fusível	8	14,93	119,44
20231202	5682674-1	FU(2094)	Chave Fusível	25	14,48	362,00
20231202	5682965-1	TD(1053)	Transformador Distribuição	3	26,98	80,94
20231202	5685986-1	TD(20666)	Transformador Distribuição	4	39,05	156,20
20231202	5681624-1	FU(4945)	Chave Fusível	6	23,22	139,32
20231202	5681766-1	TD(8737)	Transformador Distribuição	47	21,23	997,81
20231202	5682071-1	TD(8706)	Transformador Distribuição	98	11,18	1.095,64

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5682845-1	TD(650822)	Transformador Distribuição	6	9,88	59,28
20231202	5683293-1	TD(715933)	Transformador Distribuição	5	7,48	37,40
20231202	5671877-1	TD(8763)	Transformador Distribuição	86	2,67	229,62
20231202	5683439-1	TD(30360)	Transformador Distribuição	36	6,05	217,80
20231202	5680571-1	TD(8720)	Transformador Distribuição	59	17,85	1.053,15
20231202	5680494-1	RD(722302)	Religador de Distribuição	768	2,45	1.881,60
20231202	5680494-1	RD(722302)	Religador de Distribuição	616	2,17	1.336,72
20231202	5670248-1	TD(8761)	Transformador Distribuição	27	2,25	60,75
20231202	5670151-1	TD(719422)	Transformador Distribuição	20	4,67	93,40
20231202	5669956-1	TD(722765)	Transformador Distribuição	54	5,58	301,32
20231202	5669837-1	TD(8720)	Transformador Distribuição	59	3,65	215,35
20231202	5680494-1	RD(722302)	Religador de Distribuição	1	2,45	2,45
20231202	5680609-1	FU(4946)	Chave Fusível	50	7,92	396,00
20231202	5669595-1	FU(43470)	Chave Fusível	9	5,25	47,25
20231202	5669892-1	TD(729463)	Transformador Distribuição	1	3,52	3,52
20231202	5678325-1	TD(30561)	Transformador Distribuição	50	2,38	119,00
20231202	5680481-1	FR(699151)	Chave Fusível Religadora	418	7,7	3.218,60
20231202	5680490-1	TD(9310)	Transformador Distribuição	40	6,38	255,20
20231202	5680524-1	FU(4952)	Chave Fusível	253	5,63	1.424,39
20231202	5680558-1	TD(709874)	Transformador Distribuição	50	4,78	239,00
20231202	5680580-1	FU(4912)	Chave Fusível	127	2,88	365,76
20231202	5680583-1	FU(12305)	Chave Fusível	102	3,12	318,24
20231202	5680595-1	TD(8727)	Transformador Distribuição	93	11,8	1.097,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5680602-1	TD(8716)	Transformador Distribuição	95	6,05	574,75
20231202	5680628-1	TD(55178)	Transformador Distribuição	5	8,45	42,25
20231202	5670265-1	TD(8732)	Transformador Distribuição	69	4,35	300,15
20231202	5670285-1	TD(27014)	Transformador Distribuição	64	8,2	524,80
20231202	5674099-1	FU(19230)	Chave Fusível	1	2,67	2,67
20231202	5674132-1	FU(19758)	Chave Fusível	5	8,67	43,35
20231202	5674464-1	TD(16778)	Transformador Distribuição	1	4,33	4,33
20231202	5675771-1	TD(16773)	Transformador Distribuição	1	1,62	1,62
20231202	5676469-1	FU(43470)	Chave Fusível	9	6,15	55,35
20231202	5680845-1	TD(24426)	Transformador Distribuição	57	9,35	532,95
20231202	5680933-1	TD(29192)	Transformador Distribuição	4	6,8	27,20
20231202	5682479-1	TD(8716)	Transformador Distribuição	95	9,15	869,25
20231202	5682585-1	TD(44188)	Transformador Distribuição	17	6,77	115,09
20231202	5682657-1	TD(17042)	Transformador Distribuição	3	13,75	41,25
20231202	5682666-1	TD(709818)	Transformador Distribuição	53	6,43	340,79
20231202	5682698-1	FU(12305)	Chave Fusível	102	4,02	410,04
20231202	5682843-1	TD(16807)	Transformador Distribuição	2	11,58	23,16
20231202	5683365-1	TD(43163)	Transformador Distribuição	1	24,65	24,65
20231202	5683552-1	TD(51483)	Transformador Distribuição	1	25,92	25,92
20231202	5683723-1	TD(24426)	Transformador Distribuição	57	7,27	414,39
20231202	5671399-1	TD(14880)	Transformador Distribuição	1	4,47	4,47
20231202	5672854-1	FR(19068)	Chave Fusível Religadora	2	8,52	17,04
20231202	5672935-1	TD(14880)	Transformador Distribuição	1	25,95	25,95

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5673572-1	TD(10799)	Transformador Distribuição	2	21,38	42,76
20231202	5674044-1	TD(19090)	Transformador Distribuição	1	10,97	10,97
20231202	5674323-1	TD(48269)	Transformador Distribuição	1	11,5	11,50
20231202	5675256-1	TD(19153)	Transformador Distribuição	1	25,22	25,22
20231202	5675520-1	TD(14880)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20231202	5676457-1	TD(29258)	Transformador Distribuição	1	7,42	7,42
20231202	5678205-1	ACA51_ACA59505	Alimentador	1045	0,05	52,25
20231202	5678259-1	TD(29395)	Transformador Distribuição	1	16,3	16,30
20231202	5680883-1	FU(19085)	Chave Fusível	34	23,28	791,52
20231202	5681879-1	TD(659318)	Transformador Distribuição	2	22,18	44,36
20231202	5682085-1	FR(22983)	Chave Fusível Religadora	51	17,03	868,53
20231202	5682313-1	FU(22984)	Chave Fusível	14	19,38	271,32
20231202	5684347-1	TD(49182)	Transformador Distribuição	4	48,25	193,00
20231202	5684844-1	FU(17387)	Chave Fusível	19	40,23	764,37
20231202	5683289-1	TD(707573)	Transformador Distribuição	1	9,67	9,67
20231202	5683823-1	TD(19206)	Transformador Distribuição	3	8,8	26,40
20231202	5684240-1	FR(22862)	Chave Fusível Religadora	3	20,43	61,29
20231202	5684271-1	TD(29260)	Transformador Distribuição	1	26,22	26,22
20231202	5669928-1	TD(19124)	Transformador Distribuição	2	12,1	24,20
20231202	5670177-1	TD(43222)	Transformador Distribuição	1	24,67	24,67
20231202	5678720-1	TD(55364)	Transformador Distribuição	1	9,5	9,50
20231202	5681554-1	FU(4923)	Chave Fusível	151	31,35	4.733,85
20231202	5680605-1	TD(8757)	Transformador Distribuição	21	6,28	131,88

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5680686-1	TD(31277)	Transformador Distribuição	7	6,32	44,24
20231202	5680703-1	FR(19073)	Chave Fusível Religadora	81	19,52	1.581,12
20231202	5675188-1	FU(684863)	Chave Fusível	88	0,8	70,40
20231202	5673620-1	TD(46349)	Transformador Distribuição	1	1,22	1,22
20231202	5673418-1	FU(37073)	Chave Fusível	4	4,83	19,32
20231202	5684353-1	TD(46502)	Transformador Distribuição	1	23,45	23,45
20231202	5681855-1	TD(7155)	Transformador Distribuição	37	12,17	450,29
20231202	5681855-1	TD(54435)	Transformador Distribuição	102	12,23	1.247,46
20231202	5680085-1	TD(46335)	Transformador Distribuição	1	11,58	11,58
20231202	5679938-1	TD(57316)	Transformador Distribuição	2	18,73	37,46
20231202	5677675-1	FU(37073)	Chave Fusível	4	20,2	80,80
20231202	5676551-1	TD(57316)	Transformador Distribuição	2	1,47	2,94
20231202	5676111-1	TD(35727)	Transformador Distribuição	88	1	88,00
20231202	5679967-1	TD(46860)	Transformador Distribuição	1	13,95	13,95
20231202	5680616-1	TD(7113)	Transformador Distribuição	53	11,22	594,66
20231202	5680621-1	FU(1307)	Chave Fusível	299	6,85	2.048,15
20231202	5671275-1	TD(46799)	Transformador Distribuição	1	2,28	2,28
20231202	5676329-1	TD(46496)	Transformador Distribuição	2	17,67	35,34
20231202	5680752-1	TD(690352)	Transformador Distribuição	70	10,03	702,10
20231202	5680619-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	2	1,02	2,04
20231202	5681295-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	2	1,37	2,74
20231202	5680619-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	2	1,02	2,04
20231202	5681295-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	2	1,37	2,74

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5680619-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	1	1,02	1,02
20231202	5680619-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	1	1,3	1,30
20231202	5681295-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	2	1,37	2,74
20231202	5682152-1	FU(14349)	Chave Fusível	1	24,32	24,32
20231202	5679730-1	TD(748711)	Transformador Distribuição	2	20,2	40,40
20231202	5679972-1	FR(1749)	Chave Fusível Religadora	35	26,88	940,80
20231202	5680358-1	TD(661262)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20231202	5680619-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	1536	1,02	1.566,72
20231202	5680619-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	1028	1,3	1.336,40
20231202	5681295-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	2363	1,37	3.237,31
20231202	5681295-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	201	1,32	265,32
20231202	5681562-1	FU(44611)	Chave Fusível	1	21,12	21,12
20231202	5681864-1	TD(47821)	Transformador Distribuição	1	20,85	20,85
20231202	5681934-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	23	4,73	108,79
20231202	5681934-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	33	4,82	159,06
20231202	5681999-1	TD(48946)	Transformador Distribuição	1	15,23	15,23
20231202	5682150-1	FU(1378)	Chave Fusível	208	21,77	4.528,16
20231202	5682152-1	FU(14349)	Chave Fusível	10	24,32	243,20
20231202	5684751-1	TD(53690)	Transformador Distribuição	1	51,03	51,03
20231202	5682667-1	FR(91706961)	Chave Fusível Religadora	4	32,82	131,28
20231202	5683228-1	FU(39999)	Chave Fusível	5	10,15	50,75
20231202	5683284-1	TD(718251)	Transformador Distribuição	1	32,73	32,73
20231202	5683350-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	22	0,67	14,74

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5683350-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	25	1,65	41,25
20231202	5683350-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	6	3,52	21,12
20231202	5683350-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	3	7,15	21,45
20231202	5683446-1	TD(48946)	Transformador Distribuição	1	8,02	8,02
20231202	5684718-1	FU(760171)	Chave Fusível	4	27,55	110,20
20231202	5684752-1	TD(57404)	Transformador Distribuição	1	23,32	23,32
20231202	5670519-1	TD(25543)	Transformador Distribuição	11	2,97	32,67
20231202	5670816-1	FU(32287)	Chave Fusível	34	4,63	157,42
20231202	5671159-1	FU(14260)	Chave Fusível	5	3,92	19,60
20231202	5671509-1	TD(43641)	Transformador Distribuição	2	1,6	3,20
20231202	5672961-1	FU(717838)	Chave Fusível	1	2,65	2,65
20231202	5673412-1	TD(49926)	Transformador Distribuição	1	21,63	21,63
20231202	5674088-1	TD(48444)	Transformador Distribuição	3	7,27	21,81
20231202	5676557-1	TD(49926)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20231202	5676901-1	FU(760171)	Chave Fusível	4	3,72	14,88
20231202	5676902-1	TD(49926)	Transformador Distribuição	1	2,28	2,28
20231202	5676950-1	TD(57345)	Transformador Distribuição	1	3,5	3,50
20231202	5677152-1	TD(10376)	Transformador Distribuição	19	3,15	59,85
20231202	5677282-1	FU(14159)	Chave Fusível	8	45,95	367,60
20231202	5677631-1	FU(700880)	Chave Fusível	2	19,92	39,84
20231202	5677905-1	FU(39370)	Chave Fusível	22	22,38	492,36
20231202	5678220-1	FU(1379)	Chave Fusível	201	2,33	468,33
20231202	5678221-1	FR(37111)	Chave Fusível Religadora	26	23,45	609,70
20231202	5678226-1	FU(1748)	Chave Fusível	169	4,78	807,82
20231202	5678320-1	TD(688923)	Transformador Distribuição	56	16,12	902,72
20231202	5679974-1	TD(46949)	Transformador Distribuição	1	45,6	45,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5678649-1	TD(49964)	Transformador Distribuição	1	13,77	13,77
20231202	5678707-1	TD(661262)	Transformador Distribuição	1	13,4	13,40
20231202	5678948-1	TD(48382)	Transformador Distribuição	2	31,1	62,20
20231202	5679246-1	FU(37114)	Chave Fusível	2	28,2	56,40
20231202	5679886-1	TD(48098)	Transformador Distribuição	1	21,43	21,43
20231202	5681423-1	TD(47699)	Transformador Distribuição	1	46,58	46,58
20231202	5670657-1	FU(28283)	Chave Fusível	1	17,47	17,47
20231202	5675552-1	TD(8383)	Transformador Distribuição	60	9,2	552,00
20231202	5675574-1	TD(54465)	Transformador Distribuição	1	0,38	0,38
20231202	5672122-1	RD(35522)	Religador de Distribuição	22	3,32	73,04
20231202	5672122-1	RD(35522)	Religador de Distribuição	129	5,97	770,13
20231202	5672312-1	TD(42353)	Transformador Distribuição	1	24,27	24,27
20231202	5701765-1	PE(15115259)	Ponto de conexão	1	5,97	5,97
20231202	5672908-1	TD(673201)	Transformador Distribuição	1	9,68	9,68
20231202	5674194-1	TD(40401)	Transformador Distribuição	1	32,25	32,25
20231202	5674664-1	RD(722185)	Religador de Distribuição	10	3,02	30,20
20231202	5674664-1	RD(722185)	Religador de Distribuição	498	5,92	2.948,16
20231202	5674664-1	CF(722922)	Chave Faca	10	7,18	71,80
20231202	5678024-1	TD(7556)	Transformador Distribuição	96	11,7	1.123,20
20231202	5678393-1	FU(25937)	Chave Fusível	2	19,17	38,34
20231202	5678706-1	TD(42159)	Transformador Distribuição	2	26,72	53,44
20231202	5678828-1	FU(29990)	Chave Fusível	6	9,43	56,58
20231202	5678877-1	FU(28267)	Chave Fusível	4	9,57	38,28
20231202	5680268-1	FU(28328)	Chave Fusível	1	2,23	2,23
20231202	5681898-1	TD(40437)	Transformador Distribuição	1	13,12	13,12

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5684266-1	RD(722185)	Religador de Distribuição	18	0,88	15,84
20231202	5684266-1	RD(722185)	Religador de Distribuição	43	2,95	126,85
20231202	5684266-1	RD(722185)	Religador de Distribuição	5	18,65	93,25
20231202	5684266-1	RD(722185)	Religador de Distribuição	17	0,68	11,56
20231202	5684266-1	FU(10541)	Chave Fusível	440	3,28	1.443,20
20231202	5684393-1	TD(42142)	Transformador Distribuição	1	21,92	21,92
20231202	5678796-1	TD(717051)	Transformador Distribuição	1	25,83	25,83
20231202	5682627-1	FU(41094)	Chave Fusível	1	10,62	10,62
20231202	5682598-1	FU(11494)	Chave Fusível	10	6,38	63,80
20231202	5677088-1	FU(11494)	Chave Fusível	10	2,45	24,50
20231202	5675415-1	FR(37276)	Chave Fusível Religadora	28	7,33	205,24
20231202	5672768-1	FU(41094)	Chave Fusível	1	15,7	15,70
20231202	5672717-1	TD(56927)	Transformador Distribuição	1	35	35,00
20231202	5672102-1	FU(28291)	Chave Fusível	3	24,02	72,06
20231202	5670233-1	FR(27060)	Chave Fusível Religadora	37	30,5	1.128,50
20231202	5678608-1	FU(10385)	Chave Fusível	20	14,35	287,00
20231202	5679425-1	FU(22320)	Chave Fusível	3	23,4	70,20
20231202	5671728-1	RD(723403)	Religador de Distribuição	5	4,62	23,10
20231202	5673181-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	22	3,3	72,60
20231202	5673181-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	143	7,68	1.098,24
20231202	5673594-1	FU(21373)	Chave Fusível	2	27,57	55,14
20231202	5673843-1	TD(722038)	Transformador Distribuição	1	26,78	26,78
20231202	5675083-1	TD(60723)	Transformador Distribuição	1	30,38	30,38
20231202	5670295-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	13	2,47	32,11
20231202	5670295-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	21	3,68	77,28

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5670295-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	12	4,52	54,24
20231202	5670295-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	8	4,52	36,16
20231202	5670295-1	FR(691852)	Chave Fusível Religadora	1	5,38	5,38
20231202	5670295-1	FR(691852)	Chave Fusível Religadora	1	0,37	0,37
20231202	5670295-1	CF(22321)	Chave Faca	10	5,47	54,70
20231202	5676116-1	TD(23834)	Transformador Distribuição	1	20,37	20,37
20231202	5675167-1	FU(21870)	Chave Fusível	3	40,25	120,75
20231202	5677900-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	69	14,45	997,05
20231202	5677900-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	8	17,25	138,00
20231202	5678575-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	110	3,13	344,30
20231202	5678575-1	CF(21433)	Chave Faca	58	5,88	341,04
20231202	5670295-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	110	1,53	168,30
20231202	5671728-1	RD(723403)	Religador de Distribuição	1	0,17	0,17
20231202	5678138-1	FU(37992)	Chave Fusível	9	14,15	127,35
20231202	5678219-1	TD(680281)	Transformador Distribuição	1	24,57	24,57
20231202	5678586-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	22	15,57	342,54
20231202	5678586-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	4	16,97	67,88
20231202	5678586-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	17	19,68	334,56
20231202	5678586-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	12	20,38	244,56
20231202	5678586-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	29	20,68	599,72
20231202	5678930-1	TD(30299)	Transformador Distribuição	1	26,8	26,80
20231202	5678996-1	TD(29776)	Transformador Distribuição	1	37,02	37,02
20231202	5679598-1	FU(41944)	Chave Fusível	3	18,02	54,06

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5679611-1	TD(24010)	Transformador Distribuição	2	2,82	5,64
20231202	5682356-1	FU(37992)	Chave Fusível	9	12,52	112,68
20231202	5682738-1	CL(42156)	Chave Lâmina	10	12,7	127,00
20231202	5683268-1	FU(21479)	Chave Fusível	3	26,8	80,40
20231202	5683330-1	TD(668327)	Transformador Distribuição	1	28,43	28,43
20231202	5683643-1	FU(10402)	Chave Fusível	18	6	108,00
20231202	5683868-1	FU(35490)	Chave Fusível	11	22,38	246,18
20231202	5683934-1	TD(32616)	Transformador Distribuição	1	25,55	25,55
20231202	5684196-1	FU(37992)	Chave Fusível	9	17,88	160,92
20231202	5684205-1	TD(661796)	Transformador Distribuição	1	22,08	22,08
20231202	5684354-1	TD(34344)	Transformador Distribuição	1	19,13	19,13
20231202	5670283-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	13	2,7	35,10
20231202	5670283-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	62	2,83	175,46
20231202	5670283-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	9	7,63	68,67
20231202	5671377-1	PE(15103423)	Ponto de conexão	1	59,78	59,78
20231202	5671728-1	RD(723403)	Religador de Distribuição	452	0,12	54,24
20231202	5671728-1	RD(723403)	Religador de Distribuição	268	0,17	45,56
20231202	5671728-1	RD(723403)	Religador de Distribuição	25	3,22	80,50
20231202	5671728-1	RD(723403)	Religador de Distribuição	26	4,62	120,12
20231202	5671728-1	RD(723403)	Religador de Distribuição	89	12,42	1.105,38
20231202	5674277-1	TD(653894)	Transformador Distribuição	1	48,07	48,07
20231202	5672831-1	FU(11630)	Chave Fusível	36	7,58	272,88
20231202	5672892-1	TD(32717)	Transformador Distribuição	1	26,72	26,72
20231202	5673437-1	TD(32856)	Transformador Distribuição	2	22,05	44,10
20231202	5673507-1	FU(41949)	Chave Fusível	7	46,35	324,45

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5673600-1	TD(660892)	Transformador Distribuição	1	25,42	25,42
20231202	5673743-1	TD(10068)	Transformador Distribuição	1	29,48	29,48
20231202	5673750-1	TD(30124)	Transformador Distribuição	1	19,32	19,32
20231202	5673976-1	FU(8176)	Chave Fusível	4	40,65	162,60
20231202	5674210-1	FU(672481)	Chave Fusível	3	30,85	92,55
20231202	5674703-1	TD(49385)	Transformador Distribuição	1	4,5	4,50
20231202	5674916-1	TD(32717)	Transformador Distribuição	1	23,45	23,45
20231202	5674964-1	FU(35490)	Chave Fusível	11	19,48	214,28
20231202	5674980-1	TD(49419)	Transformador Distribuição	1	30,65	30,65
20231202	5674988-1	TD(32893)	Transformador Distribuição	1	21,62	21,62
20231202	5675120-1	TD(674893)	Transformador Distribuição	1	45,95	45,95
20231202	5675021-1	PE(16599528)	Ponto de conexão	1	2,67	2,67
20231202	5675021-1	CE(21303)	Chave Seccionadora	25	2,5	62,50
20231202	5675601-1	TD(31933)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20231202	5676038-1	FU(672481)	Chave Fusível	3	17,12	51,36
20231202	5676219-1	FU(21816)	Chave Fusível	3	18,52	55,56
20231202	5676348-1	TD(654172)	Transformador Distribuição	1	21,07	21,07
20231202	5676719-1	TD(24010)	Transformador Distribuição	2	3,6	7,20
20231202	5671112-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	459	0,05	22,95
20231202	5671112-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	49	2,4	117,60
20231202	5671112-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	63	3,45	217,35
20231202	5671112-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	5	8,37	41,85
20231202	5671172-1	FU(37060)	Chave Fusível	4	11,07	44,28
20231202	5671249-1	FU(44891)	Chave Fusível	8	9,53	76,24
20231202	5683083-1	[BT]PA(9661)	Ramal de Baixa Tensão	10	8,2	82,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5683083-1	TD(35)	Transformador Distribuição	119	2,67	317,73
20231202	5669328-1	FU(38412)	Chave Fusível	10	20,33	203,30
20231202	5672714-1	TD(59909)	Transformador Distribuição	1	11,12	11,12
20231202	5673314-1	TD(33451)	Transformador Distribuição	1	22,95	22,95
20231202	5673398-1	FR(25948)	Chave Fusível Religadora	40	22,03	881,20
20231202	5674735-1	FR(25948)	Chave Fusível Religadora	43	4,45	191,35
20231202	5669617-1	TD(34213)	Transformador Distribuição	1	10,22	10,22
20231202	5669764-1	FR(24397)	Chave Fusível Religadora	21	4,05	85,05
20231202	5670047-1	TD(56481)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20231202	5670707-1	TD(34148)	Transformador Distribuição	1	49,12	49,12
20231202	5671744-1	TD(60620)	Transformador Distribuição	1	6,6	6,60
20231202	5675447-1	TD(34209)	Transformador Distribuição	2	7,32	14,64
20231202	5676236-1	TD(23767)	Transformador Distribuição	1	21,75	21,75
20231202	5676807-1	TD(28517)	Transformador Distribuição	1	3,18	3,18
20231202	5677025-1	FU(698102)	Chave Fusível	4	2,38	9,52
20231202	5678282-1	FR(25926)	Chave Fusível Religadora	19	23,53	447,07
20231202	5679982-1	TD(34228)	Transformador Distribuição	1	16,8	16,80
20231202	5680116-1	TD(34296)	Transformador Distribuição	1	7,42	7,42
20231202	5683493-1	PE(209821268)	Ponto de conexão	1	0,9	0,90
20231202	5670720-1	FR(25980)	Chave Fusível Religadora	19	19,3	366,70
20231202	5672556-1	TD(732655)	Transformador Distribuição	1	13,77	13,77
20231202	5673216-1	FR(25980)	Chave Fusível Religadora	19	20,48	389,12

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5673170-1	TD(34029)	Transformador Distribuição	1	5,3	5,30
20231202	5673833-1	TD(33575)	Transformador Distribuição	1	19,72	19,72
20231202	5673932-1	RD(730253)	Religador de Distribuição	36	2,1	75,60
20231202	5673932-1	RD(730253)	Religador de Distribuição	19	2,53	48,07
20231202	5673932-1	RD(730253)	Religador de Distribuição	81	8,42	682,02
20231202	5674351-1	FU(708282)	Chave Fusível	26	6,07	157,82
20231202	5674361-1	TD(732655)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20231202	5674905-1	TD(33575)	Transformador Distribuição	1	18,2	18,20
20231202	5675545-1	TD(34122)	Transformador Distribuição	1	6,72	6,72
20231202	5676164-1	TD(33575)	Transformador Distribuição	1	20,33	20,33
20231202	5676168-1	TD(671472)	Transformador Distribuição	1	21,27	21,27
20231202	5679661-1	TD(33575)	Transformador Distribuição	1	20	20,00
20231202	5681354-1	TD(33575)	Transformador Distribuição	1	2,08	2,08
20231202	5682548-1	FR(25980)	Chave Fusível Religadora	19	4,93	93,67
20231202	5680171-1	TD(54320)	Transformador Distribuição	88	5,75	506,00
20231202	5676471-1	TD(54320)	Transformador Distribuição	88	6,42	564,96
20231202	5672705-1	TD(55916)	Transformador Distribuição	78	2,5	195,00
20231202	5677775-1	TD(29662)	Transformador Distribuição	84	9,2	772,80
20231202	5681778-1	TD(5815)	Transformador Distribuição	105	3	315,00
20231202	5677895-1	TD(30383)	Transformador Distribuição	76	7,77	590,52
20231202	5677760-1	FU(6052)	Chave Fusível	618	3,92	2.422,56
20231202	5676007-1	TD(24486)	Transformador Distribuição	56	3,48	194,88

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5678068-1	TD(29904)	Transformador Distribuição	86	12,23	1.051,78
20231202	5677838-1	FU(6030)	Chave Fusível	145	3,9	565,50
20231202	5679358-1	TD(3989)	Transformador Distribuição	94	2,18	204,92
20231202	5669398-1	TD(56009)	Transformador Distribuição	96	2,85	273,60
20231202	5670895-1	PE(209975038)	Ponto de conexão	1	1,3	1,30
20231202	5670763-1	TD(56009)	Transformador Distribuição	96	1,25	120,00
20231202	5677528-1	FU(5836)	Chave Fusível	283	3,18	899,94
20231202	5677861-1	TD(5451)	Transformador Distribuição	39	6,38	248,82
20231202	5677906-1	TD(40775)	Transformador Distribuição	59	4,8	283,20
20231202	5681686-1	FU(5774)	Chave Fusível	48	1,5	72,00
20231202	5677875-1	TD(726695)	Transformador Distribuição	40	11,32	452,80
20231202	5679864-1	TD(3852)	Transformador Distribuição	25	2,82	70,50
20231202	5680265-1	TD(700288)	Transformador Distribuição	1	2,8	2,80
20231202	5675987-1	RD(11007)	Religador de Distribuição	1	2,88	2,88
20231202	5675987-1	RD(11007)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20231202	5678809-1	TD(689808)	Transformador Distribuição	3	5,88	17,64
20231202	5672281-1	FU(679376)	Chave Fusível	29	20,8	603,20
20231202	5672396-1	FR(685849)	Chave Fusível Religadora	34	16,63	565,42
20231202	5672454-1	FU(36132)	Chave Fusível	11	14,85	163,35
20231202	5674104-1	TD(679372)	Transformador Distribuição	6	10,45	62,70
20231202	5674189-1	TD(688426)	Transformador Distribuição	2	27,53	55,06
20231202	5672793-1	FU(679299)	Chave Fusível	26	5,78	150,28
20231202	5672853-1	TD(48516)	Transformador Distribuição	5	2,28	11,40
20231202	5672915-1	FU(679373)	Chave Fusível	5	8,08	40,40
20231202	5673830-1	TD(691251)	Transformador Distribuição	2	20,72	41,44

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5673838-1	TD(49363)	Transformador Distribuição	1	27,3	27,30
20231202	5676461-1	TD(685854)	Transformador Distribuição	2	27,03	54,06
20231202	5671706-1	TD(699127)	Transformador Distribuição	28	5,55	155,40
20231202	5670144-1	TD(59796)	Transformador Distribuição	7	8,55	59,85
20231202	5678193-1	TD(6208)	Transformador Distribuição	71	4,52	320,92
20231202	5673502-1	TD(21046)	Transformador Distribuição	1	21,28	21,28
20231202	5678011-1	FU(15889)	Chave Fusível	3	22,67	68,01
20231202	5679415-1	FU(726031)	Chave Fusível	1	4,13	4,13
20231202	5683454-1	TD(719492)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20231202	5673288-1	FU(16166)	Chave Fusível	75	7,97	597,75
20231202	5673557-1	TD(11497)	Transformador Distribuição	1	22,95	22,95
20231202	5674086-1	FU(16164)	Chave Fusível	28	12,25	343,00
20231202	5675378-1	TD(722429)	Transformador Distribuição	1	13,32	13,32
20231202	5675444-1	TD(12235)	Transformador Distribuição	1	9,82	9,82
20231202	5675704-1	TD(721809)	Transformador Distribuição	1	6,68	6,68
20231202	5676008-1	TD(3463)	Transformador Distribuição	103	5,5	566,50
20231202	5677751-1	RD(7236)	Religador de Distribuição	218	0,95	207,10
20231202	5680150-1	TD(12528)	Transformador Distribuição	1	26,9	26,90
20231202	5670632-1	TD(26034)	Transformador Distribuição	151	2,17	327,67
20231202	5671261-1	TD(3430)	Transformador Distribuição	3	31,38	94,14
20231202	5670859-1	TD(5691)	Transformador Distribuição	25	1,97	49,25
20231202	5676270-1	TD(5691)	Transformador Distribuição	25	6,38	159,50
20231202	5670636-1	TD(4917)	Transformador Distribuição	48	4,32	207,36

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5684165-1	TD(736671)	Transformador Distribuição	33	1,65	54,45
20231202	5684076-1	CGB06_CGB49527	Alimentador	10	5,45	54,50
20231202	5684076-1	CGB06_CGB49527	Alimentador	473	0,92	435,16
20231202	5677801-1	FU(44857)	Chave Fusível	310	2,8	868,00
20231202	5684107-1	TD(60394)	Transformador Distribuição	140	1,45	203,00
20231202	5679870-1	TD(27930)	Transformador Distribuição	122	0,88	107,36
20231202	5677393-1	TD(3445)	Transformador Distribuição	133	2,78	369,74
20231202	5677805-1	TD(3227)	Transformador Distribuição	109	2,63	286,67
20231202	5683577-1	TD(3314)	Transformador Distribuição	1	4,1	4,10
20231202	5673326-1	TD(6500)	Transformador Distribuição	90	3,45	310,50
20231202	5671465-1	FU(45112)	Chave Fusível	1	31,85	31,85
20231202	5670531-1	FU(45112)	Chave Fusível	2	16,1	32,20
20231202	5682650-1	FU(45112)	Chave Fusível	1	0,37	0,37
20231202	5681773-1	FU(685350)	Chave Fusível	47	3,58	168,26
20231202	5677776-1	FU(32009)	Chave Fusível	407	2,22	903,54
20231202	5682759-1	TD(30062)	Transformador Distribuição	3	13	39,00
20231202	5706292-1	FU(6309)	Chave Fusível	2	7,33	14,66
20231202	5673624-1	FU(8926)	Chave Fusível	484	2,72	1.316,48
20231202	5670654-1	TD(6393)	Transformador Distribuição	2	5,6	11,20
20231202	5672681-1	FU(689759)	Chave Fusível	2	15,87	31,74
20231202	5677796-1	RD(735985)	Religador de Distribuição	102	3,82	389,64
20231202	5724278-1	RD(700149)	Religador de Distribuição	2	8,22	16,44
20231202	5724278-1	RD(700149)	Religador de Distribuição	1	8,22	8,22
20231202	5677791-1	FU(5852)	Chave Fusível	45	7,9	355,50
20231202	5677891-1	TD(5405)	Transformador Distribuição	46	11,92	548,32
20231202	5678521-1	TD(5405)	Transformador Distribuição	46	6,28	288,88
20231202	5682297-1	[MT]PA(9654)	Alimentador	2	4,42	8,84

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5682297-1	TD(4878)	Transformador Distribuição	24	5,08	121,92
20231202	5678801-1	TD(28058)	Transformador Distribuição	1	11,28	11,28
20231202	5672413-1	FU(11290)	Chave Fusível	2	21,53	43,06
20231202	5673213-1	RD(10408)	Religador de Distribuição	1	12,42	12,42
20231202	5682512-1	TD(708808)	Transformador Distribuição	2	18,07	36,14
20231202	5675139-1	TD(678442)	Transformador Distribuição	1	22,07	22,07
20231202	5672178-1	TD(11879)	Transformador Distribuição	1	17,67	17,67
20231202	5669596-1	FU(41747)	Chave Fusível	7	28,55	199,85
20231202	5676663-1	FU(17179)	Chave Fusível	1	29,02	29,02
20231202	5669786-1	FR(706994)	Chave Fusível Religadora	22	6,82	150,04
20231202	5669786-1	FR(706994)	Chave Fusível Religadora	1	6,82	6,82
20231202	5674300-1	TD(28056)	Transformador Distribuição	1	48,88	48,88
20231202	5675391-1	FR(10829)	Chave Fusível Religadora	20	6,87	137,40
20231202	5674100-1	FR(4815)	Chave Fusível Religadora	3	6,43	19,29
20231202	5674264-1	FR(17206)	Chave Fusível Religadora	6	5,5	33,00
20231202	5674909-1	TD(21365)	Transformador Distribuição	1	14,05	14,05
20231202	5676912-1	TD(55215)	Transformador Distribuição	2	25,07	50,14
20231202	5678054-1	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	8	15,35	122,80
20231202	5671583-1	FR(17206)	Chave Fusível Religadora	6	4,47	26,82
20231202	5669316-1	TD(59806)	Transformador Distribuição	1	20,82	20,82
20231202	5670237-1	TD(17368)	Transformador Distribuição	4	26,55	106,20
20231202	5671583-1	FR(17206)	Chave Fusível Religadora	42	4,47	187,74

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5672302-1	TD(17368)	Transformador Distribuição	4	45,25	181,00
20231202	5672888-1	TD(54938)	Transformador Distribuição	1	12,23	12,23
20231202	5673397-1	FU(40903)	Chave Fusível	1	20,4	20,40
20231202	5673417-1	TD(676344)	Transformador Distribuição	1	2,38	2,38
20231202	5673550-1	TD(47828)	Transformador Distribuição	4	19,92	79,68
20231202	5673598-1	FU(36131)	Chave Fusível	2	19,83	39,66
20231202	5674100-1	FR(4815)	Chave Fusível Religadora	21	6,43	135,03
20231202	5674237-1	TD(17466)	Transformador Distribuição	1	5,25	5,25
20231202	5674264-1	FR(17206)	Chave Fusível Religadora	42	5,5	231,00
20231202	5674909-1	TD(21365)	Transformador Distribuição	1	14,05	14,05
20231202	5675406-1	TD(57543)	Transformador Distribuição	2	5,07	10,14
20231202	5678100-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	7	12,1	84,70
20231202	5678210-1	FR(10849)	Chave Fusível Religadora	2	12,68	25,36
20231202	5678322-1	FU(681365)	Chave Fusível	8	12,68	101,44
20231202	5723933-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	77	1,48	113,96
20231202	5723933-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	32	2,95	94,40
20231202	5723933-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	18	5,5	99,00
20231202	5680210-1	TD(680472)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20231202	5682030-1	FR(10703)	Chave Fusível Religadora	3	19,02	57,06
20231202	5682635-1	FU(17038)	Chave Fusível	1	14,9	14,90
20231202	5723933-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	2	2,95	5,90
20231202	5675410-1	TD(17257)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20231202	5675671-1	TD(17594)	Transformador Distribuição	1	49,37	49,37

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5676880-1	TD(34338)	Transformador Distribuição	1	22,02	22,02
20231202	5676912-1	TD(55215)	Transformador Distribuição	1	25,07	25,07
20231202	5677095-1	TD(675159)	Transformador Distribuição	1	26,72	26,72
20231202	5678054-1	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	40	15,35	614,00
20231202	5678100-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	58	12,1	701,80
20231202	5678210-1	FR(10849)	Chave Fusível Religadora	26	12,68	329,68
20231202	5678322-1	FU(681365)	Chave Fusível	83	12,68	1.052,44
20231202	5723933-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	537	1,48	794,76
20231202	5723933-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	159	2,95	469,05
20231202	5723933-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	162	5,5	891,00
20231202	5679256-1	TD(34356)	Transformador Distribuição	6	11,65	69,90
20231202	5679281-1	TD(42694)	Transformador Distribuição	1	2,6	2,60
20231202	5679709-1	FU(17309)	Chave Fusível	7	18,4	128,80
20231202	5679768-1	FR(17226)	Chave Fusível Religadora	3	17,03	51,09
20231202	5679858-1	FU(17325)	Chave Fusível	2	17,87	35,74
20231202	5680210-1	TD(680472)	Transformador Distribuição	5	2,78	13,90
20231202	5680263-1	FU(41049)	Chave Fusível	2	2,85	5,70
20231202	5681862-1	TD(18075)	Transformador Distribuição	1	14,85	14,85
20231202	5682030-1	FR(10703)	Chave Fusível Religadora	45	19,02	855,90
20231202	5682095-1	TD(679015)	Transformador Distribuição	2	20,52	41,04
20231202	5682256-1	TD(53515)	Transformador Distribuição	1	39,15	39,15
20231202	5682635-1	FU(17038)	Chave Fusível	4	14,9	59,60
20231202	5678524-1	TD(3763)	Transformador Distribuição	5	2,85	14,25

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5669833-1	TD(3755)	Transformador Distribuição	4	2,03	8,12
20231202	5672298-1	TD(3772)	Transformador Distribuição	1	3,97	3,97
20231202	5677946-1	TD(3763)	Transformador Distribuição	5	3,82	19,10
20231202	5677946-1	TD(3763)	Transformador Distribuição	159	3,82	607,38
20231202	5678524-1	TD(3763)	Transformador Distribuição	159	2,85	453,15
20231202	5672298-1	TD(3772)	Transformador Distribuição	57	3,97	226,29
20231202	5669833-1	TD(3755)	Transformador Distribuição	107	2,03	217,21
20231202	5677920-1	FU(6144)	Chave Fusível	271	5,5	1.490,50
20231202	5681913-1	FU(32167)	Chave Fusível	15	18,38	275,70
20231202	5683940-1	FU(15765)	Chave Fusível	2	21,57	43,14
20231202	5672234-1	FU(7959)	Chave Fusível	3	21,98	65,94
20231202	5675286-1	FU(15796)	Chave Fusível	21	22,65	475,65
20231202	5669468-1	FU(15796)	Chave Fusível	21	14,97	314,37
20231202	5673030-1	TD(698516)	Transformador Distribuição	4	8,38	33,52
20231202	5671478-1	RD(717570)	Religador de Distribuição	437	4,27	1.865,99
20231202	5671478-1	RD(717570)	Religador de Distribuição	1801	1,15	2.071,15
20231202	5673847-1	TD(41157)	Transformador Distribuição	1	29,47	29,47
20231202	5675760-1	TD(41157)	Transformador Distribuição	1	26,78	26,78
20231202	5681759-1	TD(9227)	Transformador Distribuição	66	4	264,00
20231202	5671597-1	FR(16180)	Chave Fusível Religadora	11	27,25	299,75
20231202	5677862-1	FU(760231)	Chave Fusível	27	12,98	350,46
20231202	5676380-1	TD(11869)	Transformador Distribuição	1	17,15	17,15
20231202	5675991-1	TD(3747)	Transformador Distribuição	99	3,18	314,82
20231202	5674547-1	TD(54826)	Transformador Distribuição	2	46,48	92,96

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5673901-1	[BT]PA(9611)	Ramal de Baixa Tensão	1	16,33	16,33
20231202	5673211-1	CE(9228)	Chave Seccionadora	331	3,72	1.231,32
20231202	5675487-1	TD(24748)	Transformador Distribuição	26	2,43	63,18
20231202	5679826-1	TD(3825)	Transformador Distribuição	78	2,42	188,76
20231202	5672330-1	TD(6557)	Transformador Distribuição	72	9,13	657,36
20231202	5678258-1	TD(3854)	Transformador Distribuição	95	4,6	437,00
20231202	5681946-1	TD(12067)	Transformador Distribuição	116	3,43	397,88
20231202	5677737-1	CGL01_CGL49508	Alimentador	1144	1,13	1.292,72
20231202	5681695-1	TD(4654)	Transformador Distribuição	54	5,12	276,48
20231202	5678790-1	FU(11236)	Chave Fusível	169	1,62	273,78
20231202	5677737-1	CGL01_CGL49508	Alimentador	2827	1,45	4.099,15
20231202	5677285-1	TD(745310)	Transformador Distribuição	101	7,73	780,73
20231202	5670918-1	TD(8458)	Transformador Distribuição	49	21,22	1.039,78
20231202	5677800-1	TD(699211)	Transformador Distribuição	76	6,87	522,12
20231202	5679104-1	TD(8458)	Transformador Distribuição	49	2,27	111,23
20231202	5681779-1	TD(6330)	Transformador Distribuição	118	5,07	598,26
20231202	5678865-1	FU(11260)	Chave Fusível	14	8,88	124,32
20231202	5681863-1	TD(7420)	Transformador Distribuição	32	8,65	276,80
20231202	5669331-1	FU(6548)	Chave Fusível	80	1,32	105,60
20231202	5684166-1	FU(8742)	Chave Fusível	356	1,82	647,92
20231202	5671149-1	FU(45106)	Chave Fusível	45	3,67	165,15
20231202	5674973-1	FU(5592)	Chave Fusível	1	6,03	6,03
20231202	5677476-1	TD(661612)	Transformador Distribuição	22	10,1	222,20
20231202	5677833-1	TD(28048)	Transformador Distribuição	2	22,72	45,44
20231202	5681777-1	TD(7574)	Transformador Distribuição	105	3,27	343,35

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5669550-1	FU(16094)	Chave Fusível	2	28,33	56,66
20231202	5678389-1	TD(4228)	Transformador Distribuição	48	5,98	287,04
20231202	5676743-1	TD(4228)	Transformador Distribuição	48	4,8	230,40
20231202	5678680-1	TD(6483)	Transformador Distribuição	66	10,52	694,32
20231202	5679473-1	TD(756899)	Transformador Distribuição	26	3	78,00
20231202	5681769-1	TD(54218)	Transformador Distribuição	226	7,15	1.615,90
20231202	5681774-1	TD(4228)	Transformador Distribuição	48	8,65	415,20
20231202	5672355-1	TD(6458)	Transformador Distribuição	68	3,48	236,64
20231202	5684307-1	FU(8252)	Chave Fusível	223	2,87	640,01
20231202	5679310-1	TD(38604)	Transformador Distribuição	1	4,45	4,45
20231202	5683481-1	TD(38604)	Transformador Distribuição	1	10,75	10,75
20231202	5675986-1	TD(5671)	Transformador Distribuição	55	1,23	67,65
20231202	5678049-1	TD(5157)	Transformador Distribuição	10	8,43	84,30
20231202	5675995-1	TD(28630)	Transformador Distribuição	81	5,93	480,33
20231202	5670639-1	TD(5647)	Transformador Distribuição	28	6,2	173,60
20231202	5675998-1	FU(6651)	Chave Fusível	255	2,35	599,25
20231202	5678420-1	FU(6707)	Chave Fusível	229	6,9	1.580,10
20231202	5669553-1	TD(29918)	Transformador Distribuição	67	3,28	219,76
20231202	5670503-1	FU(6651)	Chave Fusível	255	0,97	247,35
20231202	5681693-1	FU(711496)	Chave Fusível	39	6,97	271,83
20231202	5681801-1	FU(5932)	Chave Fusível	57	8,68	494,76
20231202	5682026-1	TD(5676)	Transformador Distribuição	55	1,35	74,25
20231202	5682581-1	FU(6343)	Chave Fusível	25	8,18	204,50
20231202	5675960-1	FU(6522)	Chave Fusível	27	17,85	481,95
20231202	5677712-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	709	1,1	779,90

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5678079-1	CE(21270)	Chave Seccionadora	85	11,65	990,25
20231202	5678079-1	CE(21270)	Chave Seccionadora	178	14,35	2.554,30
20231202	5679038-1	TD(15578)	Transformador Distribuição	7	7,12	49,84
20231202	5670651-1	TD(5836)	Transformador Distribuição	100	2,03	203,00
20231202	5672377-1	TD(49296)	Transformador Distribuição	7	22,17	155,19
20231202	5673254-1	TD(3616)	Transformador Distribuição	7	4,42	30,94
20231202	5670545-1	FU(9053)	Chave Fusível	19	8,05	152,95
20231202	5676443-1	TD(3600)	Transformador Distribuição	10	9,17	91,70
20231202	5681783-1	FU(711970)	Chave Fusível	142	1,18	167,56
20231202	5670649-1	TD(689587)	Transformador Distribuição	84	13,85	1.163,40
20231202	5675810-1	TD(5627)	Transformador Distribuição	48	5,8	278,40
20231202	5674505-1	FU(693694)	Chave Fusível	116	3,8	440,80
20231202	5677670-1	FU(731232)	Chave Fusível	195	4,37	852,15
20231202	5681682-1	TD(5967)	Transformador Distribuição	65	1,23	79,95
20231202	5670487-1	TD(4490)	Transformador Distribuição	48	4,73	227,04
20231202	5673676-1	TD(28712)	Transformador Distribuição	70	2,8	196,00
20231202	5677896-1	TD(54295)	Transformador Distribuição	47	6,02	282,94
20231202	5682533-1	TD(4042)	Transformador Distribuição	76	5,97	453,72
20231202	5681724-1	FU(6021)	Chave Fusível	18	2,35	42,30
20231202	5681724-1	FU(6021)	Chave Fusível	144	2,35	338,40
20231202	5677799-1	FU(6012)	Chave Fusível	167	3	501,00
20231202	5677815-1	FU(715107)	Chave Fusível	148	4,3	636,40
20231202	5677815-1	FU(715107)	Chave Fusível	26	4,3	111,80
20231202	5677799-1	FU(6012)	Chave Fusível	24	3	72,00
20231202	5670522-1	TD(4102)	Transformador Distribuição	80	3,87	309,60
20231202	5678055-1	TD(4061)	Transformador Distribuição	43	8,87	381,41

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5677695-1	RD(727905)	Religador de Distribuição	311	2,07	643,77
20231202	5670488-1	TD(681817)	Transformador Distribuição	128	1,82	232,96
20231202	5677695-1	RD(727905)	Religador de Distribuição	3739	1,23	4.598,97
20231202	5677695-1	RD(727905)	Religador de Distribuição	477	2,07	987,39
20231202	5677695-1	RD(727905)	Religador de Distribuição	188	0,53	99,64
20231202	5677695-1	RD(727905)	Religador de Distribuição	412	1,42	585,04
20231202	5677695-1	RD(727905)	Religador de Distribuição	427	2,13	909,51
20231202	5677695-1	RD(727905)	Religador de Distribuição	2405	2,98	7.166,90
20231202	5675295-1	TD(4155)	Transformador Distribuição	88	1,15	101,20
20231202	5677695-1	RD(727905)	Religador de Distribuição	310	1,05	325,50
20231202	5681760-1	TD(5968)	Transformador Distribuição	2	6,37	12,74
20231202	5679285-1	TD(652181)	Transformador Distribuição	71	1,78	126,38
20231202	5681636-1	TD(4243)	Transformador Distribuição	110	2,5	275,00
20231202	5681790-1	TD(6467)	Transformador Distribuição	49	6,73	329,77
20231202	5680692-1	TD(709564)	Transformador Distribuição	1	2,92	2,92
20231202	5676878-1	CGS07_CGS49523	Alimentador	1	2,2	2,20
20231202	5671945-1	TD(59190)	Transformador Distribuição	1	22,92	22,92
20231202	5681460-1	FU(733912)	Chave Fusível	1	3,02	3,02
20231202	5681620-1	FU(43084)	Chave Fusível	198	2,48	491,04
20231202	5682380-1	TD(699832)	Transformador Distribuição	26	5,33	138,58
20231202	5682621-1	TD(10698)	Transformador Distribuição	2	11,48	22,96
20231202	5682919-1	FU(6140)	Chave Fusível	3	8,47	25,41
20231202	5676878-1	CGS07_CGS49523	Alimentador	527	0,72	379,44
20231202	5676878-1	CGS07_CGS49523	Alimentador	1674	1,25	2.092,50

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5676878-1	CGS07_CGS49523	Alimentador	7	1,82	12,74
20231202	5676878-1	CGS07_CGS49523	Alimentador	408	2,2	897,60
20231202	5676878-1	CGS07_CGS49523	Alimentador	76	3,77	286,52
20231202	5677103-1	FU(5193)	Chave Fusível	467	2,62	1.223,54
20231202	5677277-1	TD(16307)	Transformador Distribuição	1	20,22	20,22
20231202	5677409-1	FU(15440)	Chave Fusível	8	17,02	136,16
20231202	5677409-1	FU(15440)	Chave Fusível	13	17,35	225,55
20231202	5677756-1	FR(15369)	Chave Fusível Religadora	33	15,43	509,19
20231202	5678094-1	FU(6142)	Chave Fusível	47	13,53	635,91
20231202	5679079-1	TD(47499)	Transformador Distribuição	1	3,02	3,02
20231202	5673471-1	FU(15472)	Chave Fusível	78	19,97	1.557,66
20231202	5673537-1	FU(15478)	Chave Fusível	2	19,98	39,96
20231202	5674085-1	FU(733000)	Chave Fusível	1	7,15	7,15
20231202	5669755-1	TD(21327)	Transformador Distribuição	2	27,95	55,90
20231202	5676878-1	CGS07_CGS49523	Alimentador	2	2,2	4,40
20231202	5681641-1	FU(11268)	Chave Fusível	202	4	808,00
20231202	5681929-1	TD(4437)	Transformador Distribuição	21	9,05	190,05
20231202	5683857-1	FU(9178)	Chave Fusível	31	22,08	684,48
20231202	5684332-1	FU(15451)	Chave Fusível	18	10,8	194,40
20231202	5675992-1	TD(714534)	Transformador Distribuição	29	5,52	160,08
20231202	5676885-1	FU(6590)	Chave Fusível	598	1,37	819,26
20231202	5677786-1	FU(11268)	Chave Fusível	202	2,25	454,50
20231202	5673278-1	FU(7629)	Chave Fusível	274	0,88	241,12
20231202	5674102-1	TD(6277)	Transformador Distribuição	61	1,63	99,43
20231202	5682260-1	FR(32199)	Chave Fusível Religadora	22	15,55	342,10
20231202	5676413-1	TD(12383)	Transformador Distribuição	1	36,22	36,22
20231202	5677930-1	[MT]PA(9634)	Alimentador	97	22,15	2.148,55
20231202	5677930-1	CF(15496)	Chave Faca	3	6,08	18,24
20231202	5671950-1	FU(39797)	Chave Fusível	1	22,93	22,93
20231202	5671950-1	TD(60120)	Transformador Distribuição	1	2,9	2,90
20231202	5673439-1	FR(15546)	Chave Fusível Religadora	4	22,27	89,08

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5673439-1	FR(15546)	Chave Fusível Religadora	2	47,23	94,46
20231202	5673439-1	FR(15546)	Chave Fusível Religadora	16	53,5	856,00
20231202	5673439-1	FR(15546)	Chave Fusível Religadora	16	54,52	872,32
20231202	5673439-1	RD(2061126)	Religador de Distribuição	25	0,18	4,50
20231202	5673439-1	FR(15546)	Chave Fusível Religadora	1	54,52	54,52
20231202	5674061-1	FU(15381)	Chave Fusível	5	11,33	56,65
20231202	5674582-1	TD(18240)	Transformador Distribuição	1	31,08	31,08
20231202	5675479-1	FR(35353)	Chave Fusível Religadora	33	15,33	505,89
20231202	5675849-1	FU(7555)	Chave Fusível	103	4,4	453,20
20231202	5677930-1	[MT]PA(9634)	Alimentador	3	22,15	66,45
20231202	5678129-1	FU(37015)	Chave Fusível	6	22,57	135,42
20231202	5679098-1	FR(35353)	Chave Fusível Religadora	33	4,62	152,46
20231202	5679379-1	TD(12455)	Transformador Distribuição	1	3,4	3,40
20231202	5681754-1	FU(15518)	Chave Fusível	6	21,18	127,08
20231202	5681875-1	FU(87888)	Chave Fusível	33	3,2	105,60
20231202	5681886-1	TD(10534)	Transformador Distribuição	14	27,9	390,60
20231202	5682467-1	FU(37015)	Chave Fusível	6	32,88	197,28
20231202	5675962-1	FU(15518)	Chave Fusível	6	20,97	125,82
20231202	5679553-1	TD(699872)	Transformador Distribuição	10	0,87	8,70
20231202	5679879-1	TD(671623)	Transformador Distribuição	22	6,22	136,84
20231202	5682477-1	FU(5489)	Chave Fusível	30	10,47	314,10
20231202	5677929-1	FU(89912070)	Chave Fusível	5	13,4	67,00
20231202	5681610-1	FU(8708)	Chave Fusível	77	3,08	237,16
20231202	5670579-1	TD(4922)	Transformador Distribuição	70	6,18	432,60
20231202	5670579-1	TD(4922)	Transformador Distribuição	2	6,18	12,36
20231202	5677794-1	TD(10078)	Transformador Distribuição	96	4,28	410,88

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5678022-1	TD(11450)	Transformador Distribuição	2	19,88	39,76
20231202	5678786-1	TD(28105)	Transformador Distribuição	1	8,42	8,42
20231202	5681957-1	FR(734441)	Chave Fusível Religadora	119	14,47	1.721,93
20231202	5724435-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	2214	0,15	332,10
20231202	5724435-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	47	1,07	50,29
20231202	5724435-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	380	2,32	881,60
20231202	5724435-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	9	3,8	34,20
20231202	5724435-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	30	4,2	126,00
20231202	5724435-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	45	4,9	220,50
20231202	5672183-1	FU(15081)	Chave Fusível	46	24,17	1.111,82
20231202	5673338-1	TD(6038)	Transformador Distribuição	71	5,57	395,47
20231202	5673464-1	FU(16392)	Chave Fusível	2	33,72	67,44
20231202	5673717-1	TD(11679)	Transformador Distribuição	1	27,33	27,33
20231202	5675427-1	TD(665728)	Transformador Distribuição	3	10,38	31,14
20231202	5675699-1	TD(12076)	Transformador Distribuição	1	9,93	9,93
20231202	5677916-1	TD(12549)	Transformador Distribuição	33	21,55	711,15
20231202	5724435-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	206	1,07	220,42
20231202	5724435-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	496	2,32	1.150,72
20231202	5724435-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	68	3,8	258,40
20231202	5724435-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	229	4,2	961,80
20231202	5724435-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	415	4,9	2.033,50
20231202	5673862-1	TD(6196)	Transformador Distribuição	4	22,65	90,60
20231202	5673583-1	TD(3264)	Transformador Distribuição	124	4,95	613,80
20231202	5670598-1	TD(6503)	Transformador Distribuição	14	5,52	77,28
20231202	5677876-1	TD(3189)	Transformador Distribuição	86	6,1	524,60
20231202	5682502-1	TD(6196)	Transformador Distribuição	4	8,97	35,88
20231202	5681765-1	TD(3287)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20231202	5681275-1	FU(6198)	Chave Fusível	30	5,35	160,50

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5669379-1	FU(31304)	Chave Fusível	120	2,67	320,40
20231202	5681767-1	TD(5402)	Transformador Distribuição	82	5,65	463,30
20231202	5680511-1	FU(723670)	Chave Fusível	44	2,55	112,20
20231202	5680396-1	FU(8328)	Chave Fusível	143	1,35	193,05
20231202	5681920-1	FU(11922)	Chave Fusível	1	3,2	3,20
20231202	5681920-1	FU(11922)	Chave Fusível	35	3,2	112,00
20231202	5674618-1	FU(17095)	Chave Fusível	1	25,9	25,90
20231202	5670325-1	TD(6877)	Transformador Distribuição	63	7,28	458,64
20231202	5679533-1	TD(24623)	Transformador Distribuição	25	6,48	162,00
20231202	5669726-1	TD(35632)	Transformador Distribuição	7	8,07	56,49
20231202	5671332-1	TD(16620)	Transformador Distribuição	6	8,73	52,38
20231202	5672826-1	TD(736052)	Transformador Distribuição	1	9,62	9,62
20231202	5673542-1	TD(42082)	Transformador Distribuição	1	23,68	23,68
20231202	5673622-1	FU(19150)	Chave Fusível	2	189,12	378,24
20231202	5674006-1	FR(11357)	Chave Fusível Religadora	38	14,3	543,40
20231202	5674779-1	FR(12702)	Chave Fusível Religadora	25	22,87	571,75
20231202	5678383-1	RD(749207)	Religador de Distribuição	108	11,17	1.206,36
20231202	5678773-1	TD(16721)	Transformador Distribuição	3	11,08	33,24
20231202	5681402-1	RD(749207)	Religador de Distribuição	108	17,03	1.839,24
20231202	5681413-1	FR(11357)	Chave Fusível Religadora	38	22,15	841,70
20231202	5681426-1	FR(11881)	Chave Fusível Religadora	65	19,72	1.281,80
20231202	5684222-1	FR(11357)	Chave Fusível Religadora	38	16,83	639,54
20231202	5683810-1	TD(36937)	Transformador Distribuição	2	28,42	56,84
20231202	5683692-1	TD(37193)	Transformador Distribuição	1	21,2	21,20

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5683492-1	TD(35658)	Transformador Distribuição	1	27,97	27,97
20231202	5681888-1	FU(9257)	Chave Fusível	4	41,18	164,72
20231202	5682032-1	TD(36637)	Transformador Distribuição	1	27,55	27,55
20231202	5682806-1	TD(713272)	Transformador Distribuição	1	8,98	8,98
20231202	5671969-1	FU(21263)	Chave Fusível	33	5,2	171,60
20231202	5672811-1	FU(21062)	Chave Fusível	3	9,03	27,09
20231202	5682715-1	TD(28273)	Transformador Distribuição	4	8,87	35,48
20231202	5674993-1	TD(667894)	Transformador Distribuição	1	2	2,00
20231202	5674603-1	TD(7786)	Transformador Distribuição	41	4,17	170,97
20231202	5674401-1	TD(15458)	Transformador Distribuição	1	8,97	8,97
20231202	5671981-1	FU(21262)	Chave Fusível	6	25,57	153,42
20231202	5674957-1	TD(20856)	Transformador Distribuição	44	3,78	166,32
20231202	5672593-1	CE(4597)	Chave Seccionadora	124	2,9	359,60
20231202	5672577-1	FU(4609)	Chave Fusível	216	1,92	414,72
20231202	5674957-1	PE(16562534)	Ponto de conexão	1	22,7	22,70
20231202	5683343-1	TD(60249)	Transformador Distribuição	30	6,02	180,60
20231202	5672324-1	TD(7757)	Transformador Distribuição	53	4,4	233,20
20231202	5671167-1	TD(25534)	Transformador Distribuição	76	6,08	462,08
20231202	5675938-1	[MT]PA(9621)	Alimentador	190	3,08	585,20
20231202	5726877-1	[BT]PA(9970)	Ramal de Baixa Tensão	17	5,65	96,05
20231202	5726877-1	TD(60852)	Transformador Distribuição	15	1,47	22,05
20231202	5675938-1	[MT]PA(9621)	Alimentador	2	3,08	6,16
20231202	5680095-1	TD(24124)	Transformador Distribuição	60	2,17	130,20
20231202	5682445-1	FU(683229)	Chave Fusível	426	1,12	477,12
20231202	5684568-1	TD(8021)	Transformador Distribuição	65	2,7	175,50
20231202	5674559-1	FU(690701)	Chave Fusível	167	5,4	901,80

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5672295-1	FU(4670)	Chave Fusível	114	1,85	210,90
20231202	5674621-1	TD(7790)	Transformador Distribuição	47	9,68	454,96
20231202	5674570-1	TD(21690)	Transformador Distribuição	45	4,55	204,75
20231202	5683898-1	TD(718929)	Transformador Distribuição	34	8,95	304,30
20231202	5673122-1	TD(7863)	Transformador Distribuição	84	17,43	1.464,12
20231202	5674532-1	TD(17135)	Transformador Distribuição	49	6,13	300,37
20231202	5674534-1	TD(60402)	Transformador Distribuição	25	6,17	154,25
20231202	5674567-1	CE(4483)	Chave Seccionadora	789	5,73	4.520,97
20231202	5682683-1	FU(4539)	Chave Fusível	86	2,18	187,48
20231202	5684115-1	TD(694073)	Transformador Distribuição	17	8	136,00
20231202	5684521-1	TD(9268)	Transformador Distribuição	43	4,22	181,46
20231202	5675266-1	TD(60402)	Transformador Distribuição	25	1,72	43,00
20231202	5676151-1	FU(4503)	Chave Fusível	3	3,82	11,46
20231202	5671753-1	FU(12331)	Chave Fusível	2	22,35	44,70
20231202	5671795-1	FU(4690)	Chave Fusível	3	8	24,00
20231202	5671908-1	CL(4693)	Chave Lâmina	3	5,87	17,61
20231202	5672197-1	RD(8227)	Religador de Distribuição	54	14,32	773,28
20231202	5672910-1	TD(15031)	Transformador Distribuição	2	18,8	37,60
20231202	5672914-1	FR(4631)	Chave Fusível Religadora	25	2,82	70,50
20231202	5672998-1	TD(14277)	Transformador Distribuição	2	15,07	30,14
20231202	5673606-1	TD(14536)	Transformador Distribuição	2	20,55	41,10
20231202	5674420-1	TD(54990)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20231202	5674974-1	TD(14536)	Transformador Distribuição	2	5,68	11,36
20231202	5675466-1	FU(12370)	Chave Fusível	4	8,73	34,92

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5676328-1	TD(712733)	Transformador Distribuição	1	17,55	17,55
20231202	5676402-1	FU(20259)	Chave Fusível	4	9,22	36,88
20231202	5676414-1	FU(37410)	Chave Fusível	3	3,68	11,04
20231202	5676508-1	TD(15031)	Transformador Distribuição	2	3,6	7,20
20231202	5678497-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	18	9,27	166,86
20231202	5679030-1	TD(683517)	Transformador Distribuição	2	3,72	7,44
20231202	5679483-1	TD(14437)	Transformador Distribuição	2	3,27	6,54
20231202	5682440-1	FU(12331)	Chave Fusível	2	22,23	44,46
20231202	5682656-1	FU(21240)	Chave Fusível	11	18,02	198,22
20231202	5684018-1	TD(14797)	Transformador Distribuição	3	3,05	9,15
20231202	5684424-1	TD(652408)	Transformador Distribuição	2	3,93	7,86
20231202	5684426-1	FR(709351)	Chave Fusível Religadora	1	20,85	20,85
20231202	5684455-1	TD(14442)	Transformador Distribuição	3	4,5	13,50
20231202	5674806-1	TD(30902)	Transformador Distribuição	85	3,3	280,50
20231202	5674480-1	TD(11432)	Transformador Distribuição	2	6,52	13,04
20231202	5674348-1	TD(673104)	Transformador Distribuição	1	8,35	8,35
20231202	5672906-1	TD(11430)	Transformador Distribuição	8	2,88	23,04
20231202	5671203-1	TD(9513)	Transformador Distribuição	47	1,5	70,50
20231202	5683768-1	TD(57214)	Transformador Distribuição	11	3,2	35,20
20231202	5672664-1	PE(210292983)	Ponto de conexão	1	11,55	11,55
20231202	5672379-1	TD(31684)	Transformador Distribuição	17	17,33	294,61
20231202	5676473-1	TD(25570)	Transformador Distribuição	33	3,37	111,21
20231202	5674807-1	TD(9075)	Transformador Distribuição	4	1,97	7,88

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5679323-1	TD(9691558)	Transformador Distribuição	1	2,08	2,08
20231202	5683672-1	TD(50705)	Transformador Distribuição	66	5,18	341,88
20231202	5683676-1	TD(13632)	Transformador Distribuição	6	26,38	158,28
20231202	5671993-1	TD(48652)	Transformador Distribuição	1	24,55	24,55
20231202	5672421-1	TD(724326)	Transformador Distribuição	1	13,62	13,62
20231202	5672453-1	FR(7389)	Chave Fusível Religadora	13	13,97	181,61
20231202	5675060-1	TD(41276)	Transformador Distribuição	1	15,28	15,28
20231202	5683869-1	FR(113264)	Chave Fusível Religadora	10	5,52	55,20
20231202	5673023-1	TD(52368)	Transformador Distribuição	4	0,88	3,52
20231202	5673516-1	TD(11196)	Transformador Distribuição	25	2,02	50,50
20231202	5669598-1	FU(745734)	Chave Fusível	21	1,68	35,28
20231202	5679303-1	TD(695540)	Transformador Distribuição	2	1,53	3,06
20231202	5681681-1	RD(722245)	Religador de Distribuição	3	2,53	7,59
20231202	5681681-1	RD(722245)	Religador de Distribuição	3	4,32	12,96
20231202	5681681-1	RD(722245)	Religador de Distribuição	31	3,95	122,45
20231202	5681681-1	RD(722245)	Religador de Distribuição	22	4,4	96,80
20231202	5671451-1	RD(730656)	Religador de Distribuição	2	5,98	11,96
20231202	5671451-1	RD(730656)	Religador de Distribuição	13	5,45	70,85
20231202	5671451-1	RD(730656)	Religador de Distribuição	35	39,63	1.387,05
20231202	5671451-1	[MT]PA(9595)	Alimentador	1	33,62	33,62
20231202	5671451-1	RD(730656)	Religador de Distribuição	14	3,08	43,12
20231202	5683964-1	FR(4373)	Chave Fusível Religadora	86	5,68	488,48

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5674438-1	FU(670337)	Chave Fusível	7	30,92	216,44
20231202	5674470-1	TD(25026)	Transformador Distribuição	1	28,55	28,55
20231202	5674912-1	TD(47245)	Transformador Distribuição	1	16,93	16,93
20231202	5669872-1	TD(669129)	Transformador Distribuição	1	7,03	7,03
20231202	5683683-1	TD(24527)	Transformador Distribuição	112	3,23	361,76
20231202	5683668-1	FU(4283)	Chave Fusível	150	1,5	225,00
20231202	5683734-1	FR(4408)	Chave Fusível Religadora	7	20,17	141,19
20231202	5683698-1	FU(4219)	Chave Fusível	475	5,78	2.745,50
20231202	5672844-1	FR(18408)	Chave Fusível Religadora	10	3,27	32,70
20231202	5673139-1	TD(61257)	Transformador Distribuição	2	5,32	10,64
20231202	5674864-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	49	3,2	156,80
20231202	5674954-1	FU(18506)	Chave Fusível	9	3,52	31,68
20231202	5671967-1	TD(21208)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20231202	5674972-1	FR(18408)	Chave Fusível Religadora	10	5,4	54,00
20231202	5675055-1	TD(21208)	Transformador Distribuição	1	2,7	2,70
20231202	5683684-1	TD(737084)	Transformador Distribuição	3	30,62	91,86
20231202	5683710-1	TD(758956)	Transformador Distribuição	1	2,1	2,10
20231202	5679941-1	FR(18408)	Chave Fusível Religadora	10	15,52	155,20
20231202	5680497-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	49	4,97	243,53
20231202	5683462-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	49	5,23	256,27
20231202	5684320-1	TD(24975)	Transformador Distribuição	2	42,88	85,76
20231202	5684650-1	TD(690188)	Transformador Distribuição	1	19,2	19,20
20231202	5669523-1	TD(25010)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5684171-1	FR(41722)	Chave Fusível Religadora	32	19,88	636,16
20231202	5671237-1	TD(21208)	Transformador Distribuição	1	1,9	1,90
20231202	5671841-1	COX52_COX59505	Alimentador	1	0,07	0,07
20231202	5671841-1	COX52_COX59505	Alimentador	1	1,2	1,20
20231202	5671841-1	COX52_COX59505	Alimentador	1	0,75	0,75
20231202	5671841-1	COX52_COX59505	Alimentador	1	1,23	1,23
20231202	5670403-1	FU(16498)	Chave Fusível	1	17,05	17,05
20231202	5670799-1	FU(16490)	Chave Fusível	5	22,77	113,85
20231202	5684046-1	FU(16490)	Chave Fusível	5	25,02	125,10
20231202	5684129-1	FR(16617)	Chave Fusível Religadora	2	18,95	37,90
20231202	5684129-1	FR(16617)	Chave Fusível Religadora	1	27,58	27,58
20231202	5684148-1	TD(724902)	Transformador Distribuição	1	23,13	23,13
20231202	5671259-1	TD(689568)	Transformador Distribuição	2	4,22	8,44
20231202	5674724-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	161	4,25	684,25
20231202	5671841-1	COX52_COX59505	Alimentador	44	0,07	3,08
20231202	5671841-1	COX52_COX59505	Alimentador	161	0,1	16,10
20231202	5671841-1	RD(4332)	Religador de Distribuição	124	3,45	427,80
20231202	5671841-1	COX52_COX59505	Alimentador	26	1,2	31,20
20231202	5671841-1	COX52_COX59505	Alimentador	18	3,32	59,76
20231202	5671841-1	COX52_COX59505	Alimentador	27	4,9	132,30
20231202	5671841-1	COX52_COX59505	Alimentador	18	6,88	123,84
20231202	5671841-1	COX52_COX59505	Alimentador	116	7,07	820,12
20231202	5671841-1	COX52_COX59505	Alimentador	14	0,75	10,50
20231202	5671841-1	COX52_COX59505	Alimentador	10	1,02	10,20
20231202	5671841-1	COX52_COX59505	Alimentador	2	1,53	3,06
20231202	5671841-1	COX52_COX59505	Alimentador	53	1,23	65,19
20231202	5672459-1	FU(16505)	Chave Fusível	4	15,5	62,00
20231202	5675521-1	TD(13184)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20231202	5684636-1	TD(13193)	Transformador Distribuição	1	16,98	16,98
20231202	5674002-1	TD(654875)	Transformador Distribuição	1	13,5	13,50

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5674117-1	TD(39620)	Transformador Distribuição	1	19,63	19,63
20231202	5674728-1	TD(674849)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63
20231202	5683738-1	FU(749568)	Chave Fusível	2	4,58	9,16
20231202	5683824-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	477	0,58	276,66
20231202	5683824-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	56	4,57	255,92
20231202	5683824-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	20	8,93	178,60
20231202	5683824-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	5	11,07	55,35
20231202	5683824-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	6	12,98	77,88
20231202	5683824-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	2	13,87	27,74
20231202	5683824-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	18	14,63	263,34
20231202	5683824-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	10	25,58	255,80
20231202	5683824-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	79	26,55	2.097,45
20231202	5675490-1	TD(669580)	Transformador Distribuição	2	2,28	4,56
20231202	5675740-1	TD(39657)	Transformador Distribuição	1	8,2	8,20
20231202	5675804-1	TD(666616)	Transformador Distribuição	1	8,83	8,83
20231202	5675956-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	474	0,75	355,50
20231202	5683673-1	TD(39895)	Transformador Distribuição	1	27,78	27,78
20231202	5684286-1	RD(756590)	Religador de Distribuição	31	16,48	510,88
20231202	5684527-1	FU(28603)	Chave Fusível	1	18,08	18,08
20231202	5671748-1	TD(694693)	Transformador Distribuição	1	28,9	28,90
20231202	5671836-1	TD(675064)	Transformador Distribuição	2	27,32	54,64
20231202	5675956-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	1	0,75	0,75

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5683824-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	1	0,58	0,58
20231202	5670787-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	33	16,88	557,04
20231202	5683824-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	23	26,78	615,94
20231202	5683824-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	55	0,12	6,60
20231202	5683824-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	80	0,12	9,60
20231202	5683824-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	1	15,1	15,10
20231202	5672724-1	FU(40881)	Chave Fusível	2	20,42	40,84
20231202	5672730-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	8	5,52	44,16
20231202	5672730-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	14	15,1	211,40
20231202	5672730-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	11	17,35	190,85
20231202	5673820-1	TD(670885)	Transformador Distribuição	1	17,72	17,72
20231202	5673848-1	FU(14938)	Chave Fusível	2	17,15	34,30
20231202	5673931-1	TD(50936)	Transformador Distribuição	2	86,6	173,20
20231202	5726823-1	TD(43565)	Transformador Distribuição	2	8,88	17,76
20231202	5683852-1	TD(656343)	Transformador Distribuição	1	19,15	19,15
20231202	5683782-1	TD(650135)	Transformador Distribuição	1	4,43	4,43
20231202	5683680-1	CRH51_CRH55204	Alimentador	90	0,52	46,80
20231202	5683514-1	TD(720979)	Transformador Distribuição	1	5,6	5,60
20231202	5675789-1	TD(43565)	Transformador Distribuição	2	2,1	4,20
20231202	5673945-1	TD(664621)	Transformador Distribuição	1	15,48	15,48
20231202	5673845-1	TD(656397)	Transformador Distribuição	1	20,12	20,12
20231202	5673752-1	FR(41343)	Chave Fusível Religadora	40	8,27	330,80

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5673716-1	FR(757036)	Chave Fusível Religadora	10	3,2	32,00
20231202	5672174-1	FR(41963)	Chave Fusível Religadora	7	20,27	141,89
20231202	5672174-1	FR(41963)	Chave Fusível Religadora	6	3,92	23,52
20231202	5670586-1	FR(45049)	Chave Fusível Religadora	24	17,87	428,88
20231202	5669810-1	TD(35121)	Transformador Distribuição	1	4,98	4,98
20231202	5683680-1	CRH52_CRH55205	Alimentador	7	0,52	3,64
20231202	5683733-1	RD(744472)	Religador de Distribuição	10	25,3	253,00
20231202	5683733-1	RD(744472)	Religador de Distribuição	16	2,23	35,68
20231202	5683733-1	RD(718192)	Religador de Distribuição	16	0,05	0,80
20231202	5673005-1	FU(30701)	Chave Fusível	3	3,02	9,06
20231202	5674775-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	78	2,15	167,70
20231202	5683733-1	RD(744472)	Religador de Distribuição	108	2,22	239,76
20231202	5676679-1	TD(717063)	Transformador Distribuição	1	8,7	8,70
20231202	5676817-1	TD(36010)	Transformador Distribuição	1	25,15	25,15
20231202	5679697-1	TD(35557)	Transformador Distribuição	1	19,27	19,27
20231202	5683659-1	TD(59220)	Transformador Distribuição	11	2,92	32,12
20231202	5683680-1	CRI01_CRI49501	Alimentador	6744	0,52	3.506,88
20231202	5683779-1	TD(43404)	Transformador Distribuição	1	22,37	22,37
20231202	5675156-1	RD(27239)	Religador de Distribuição	124	2,23	276,52
20231202	5675753-1	TD(46864)	Transformador Distribuição	60	1,22	73,20
20231202	5669821-1	FU(748783)	Chave Fusível	2	2,1	4,20
20231202	5670484-1	FR(27019)	Chave Fusível Religadora	3	5,18	15,54
20231202	5671325-1	FU(30728)	Chave Fusível	9	3,9	35,10

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5671766-1	TD(36036)	Transformador Distribuição	3	4,78	14,34
20231202	5672132-1	TD(43073117)	Transformador Distribuição	1	1,98	1,98
20231202	5672936-1	TD(58537)	Transformador Distribuição	1	3,92	3,92
20231202	5673031-1	TD(46864)	Transformador Distribuição	60	3,13	187,80
20231202	5673610-1	TD(669163)	Transformador Distribuição	1	24,88	24,88
20231202	5673625-1	TD(663198)	Transformador Distribuição	1	5,23	5,23
20231202	5675748-1	TD(664160)	Transformador Distribuição	1	4,3	4,30
20231202	5672264-1	FR(37686)	Chave Fusível Religadora	18	4,92	88,56
20231202	5673720-1	TD(732345)	Transformador Distribuição	1	21,32	21,32
20231202	5673747-1	TD(36364)	Transformador Distribuição	1	21,47	21,47
20231202	5683680-1	CRI02_CRI49503	Alimentador	4608	0,52	2.396,16
20231202	5679055-1	FU(731487)	Chave Fusível	6	8,18	49,08
20231202	5669436-1	TD(30563)	Transformador Distribuição	49	6,93	339,57
20231202	5669436-1	TD(30563)	Transformador Distribuição	2	6,93	13,86
20231202	5681119-1	FU(806)	Chave Fusível	79	23,93	1.890,47
20231202	5680488-1	RD(749204)	Religador de Distribuição	55	19,57	1.076,35
20231202	5680488-1	RD(749204)	Religador de Distribuição	16	19,07	305,12
20231202	5680125-1	FU(1894)	Chave Fusível	3	2,3	6,90
20231202	5679897-1	FU(27770)	Chave Fusível	4	19,37	77,48
20231202	5671243-1	TD(42973)	Transformador Distribuição	1	1,93	1,93
20231202	5670739-1	FU(706563)	Chave Fusível	1	15,72	15,72
20231202	5683098-1	TD(42960)	Transformador Distribuição	1	6,85	6,85
20231202	5680488-1	RD(749204)	Religador de Distribuição	13	0,27	3,51
20231202	5680488-1	RD(749204)	Religador de Distribuição	3	1,33	3,99

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5683619-1	CSU01_CSU49509	Seccionalizador Eletrônica	5226	0,07	365,82
20231202	5683619-1	CSU01_CSU49509	Seccionalizador Eletrônica	2096	1,43	2.997,28
20231202	5683619-1	CSU01_CSU49509	Seccionalizador Eletrônica	37	8,52	315,24
20231202	5683619-1	CF(28703)	Chave Faca	1024	1,17	1.198,08
20231202	5669678-1	FU(759139)	Chave Fusível	154	1,5	231,00
20231202	5719868-1	RD(13611)	Religador de Distribuição	11	2,03	22,33
20231202	5719868-1	RD(13611)	Religador de Distribuição	5	3,55	17,75
20231202	5719868-1	RD(13611)	Religador de Distribuição	7	3,63	25,41
20231202	5719868-1	RD(13611)	Religador de Distribuição	5	4,35	21,75
20231202	5719868-1	RD(13611)	Religador de Distribuição	3	4,37	13,11
20231202	5675115-1	FU(731797)	Chave Fusível	4	16,72	66,88
20231202	5683619-1	CSU01_CSU49509	Seccionalizador Eletrônica	7	0,07	0,49
20231202	5674731-1	TD(47773)	Transformador Distribuição	1	25,93	25,93
20231202	5670077-1	TD(34831)	Transformador Distribuição	1	22,88	22,88
20231202	5670769-1	TD(60515)	Transformador Distribuição	1	18,95	18,95
20231202	5672027-1	TD(34819)	Transformador Distribuição	1	0,65	0,65
20231202	5674073-1	TD(34648)	Transformador Distribuição	1	9,25	9,25
20231202	5674083-1	FU(27299)	Chave Fusível	3	7,05	21,15
20231202	5674168-1	FU(28836)	Chave Fusível	4	3,6	14,40
20231202	5674375-1	TD(704076)	Transformador Distribuição	1	5,82	5,82
20231202	5676070-1	TD(727752)	Transformador Distribuição	1	21,38	21,38
20231202	5676267-1	TD(56512)	Transformador Distribuição	2	38,75	77,50
20231202	5678792-1	TD(701782)	Transformador Distribuição	1	14,65	14,65

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5682885-1	TD(34674)	Transformador Distribuição	1	29,55	29,55
20231202	5683680-1	CRI01_CRI49501	Alimentador	1	0,52	0,52
20231202	5669509-1	FU(27201)	Chave Fusível	7	6,18	43,26
20231202	5669591-1	TD(51998)	Transformador Distribuição	1	8,82	8,82
20231202	5669604-1	FU(30747)	Chave Fusível	7	5,22	36,54
20231202	5669807-1	TD(12221)	Transformador Distribuição	1	5,33	5,33
20231202	5670865-1	TD(42100)	Transformador Distribuição	1	15,57	15,57
20231202	5671155-1	FU(11981)	Chave Fusível	10	4,83	48,30
20231202	5671591-1	TD(37675)	Transformador Distribuição	1	29,85	29,85
20231202	5672248-1	FU(11981)	Chave Fusível	10	19,4	194,00
20231202	5672759-1	FR(37127)	Chave Fusível Religadora	27	7,88	212,76
20231202	5673307-1	FU(26861)	Chave Fusível	10	6,08	60,80
20231202	5673429-1	TD(37471)	Transformador Distribuição	1	2,33	2,33
20231202	5673515-1	FU(30788)	Chave Fusível	1	4,25	4,25
20231202	5673518-1	TD(37432)	Transformador Distribuição	1	68,87	68,87
20231202	5674251-1	TD(37533)	Transformador Distribuição	1	14,08	14,08
20231202	5674329-1	TD(37685)	Transformador Distribuição	1	14,98	14,98
20231202	5675147-1	FU(27206)	Chave Fusível	3	15,7	47,10
20231202	5675236-1	FU(700829)	Chave Fusível	5	21,47	107,35
20231202	5675779-1	TD(12181)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20231202	5676408-1	FU(27190)	Chave Fusível	13	29,62	385,06
20231202	5678215-1	FU(30744)	Chave Fusível	5	13,02	65,10
20231202	5679698-1	TD(34451)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20231202	5684615-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	210	5,97	1.253,70
20231202	5684615-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	25	8,53	213,25
20231202	5684615-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	24	12,07	289,68

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5675465-1	FR(27185)	Chave Fusível Religadora	10	1,92	19,20
20231202	5678725-1	FU(27182)	Chave Fusível	3	8,02	24,06
20231202	5683680-1	CRI01_CRI49501	Alimentador	1	0,52	0,52
20231202	5683733-1	RD(744472)	Religador de Distribuição	72	0,78	56,16
20231202	5683733-1	RD(744472)	Religador de Distribuição	1	0,78	0,78
20231202	5683733-1	RD(744472)	Religador de Distribuição	1	0,78	0,78
20231202	5681133-1	CF(1134)	Chave Faca	73	12,72	928,56
20231202	5682041-1	RD(727092)	Religador de Distribuição	51	19,08	973,08
20231202	5682041-1	RD(727092)	Religador de Distribuição	40	19,08	763,20
20231202	5680356-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	24	10,45	250,80
20231202	5680356-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	265	7,68	2.035,20
20231202	5680327-1	TD(44319)	Transformador Distribuição	1	28,37	28,37
20231202	5680159-1	TD(44312)	Transformador Distribuição	2	11,87	23,74
20231202	5679434-1	TD(670854)	Transformador Distribuição	4	33,03	132,12
20231202	5678619-1	FU(13917)	Chave Fusível	5	8,82	44,10
20231202	5676028-1	TD(13038)	Transformador Distribuição	10	17,97	179,70
20231202	5675971-1	TD(44417)	Transformador Distribuição	1	0,58	0,58
20231202	5675842-1	TD(13038)	Transformador Distribuição	10	2,52	25,20
20231202	5672765-1	FU(725288)	Chave Fusível	3	2,6	7,80
20231202	5671210-1	TD(663087)	Transformador Distribuição	1	8,15	8,15
20231202	5671103-1	FU(708922)	Chave Fusível	5	11,9	59,50
20231202	5677160-1	TD(13117)	Transformador Distribuição	74	73,97	5.473,78
20231202	5677299-1	CE(1118)	Chave Seccionadora	293	23,15	6.782,95
20231202	5677299-1	CE(1118)	Chave Seccionadora	7	24,27	169,89

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5677299-1	CF(946)	Chave Faca	154	1,05	161,70
20231202	5677514-1	TD(43145)	Transformador Distribuição	5	95,13	475,65
20231202	5681332-1	FR(14451)	Chave Fusível Religadora	68	24,58	1.671,44
20231202	5681348-1	FU(942)	Chave Fusível	18	20,1	361,80
20231202	5681511-1	FU(14069)	Chave Fusível	22	20,65	454,30
20231202	5683619-1	CSU01_CSU49509	Seccionalizador Eletrônica	1	0,07	0,07
20231202	5669325-1	TD(31073)	Transformador Distribuição	54	13,5	729,00
20231202	5681078-1	FU(3735)	Chave Fusível	17	20,3	345,10
20231202	5680837-1	TD(21510)	Transformador Distribuição	73	6,45	470,85
20231202	5680740-1	TD(2991)	Transformador Distribuição	84	26,25	2.205,00
20231202	5680996-1	TD(2859)	Transformador Distribuição	44	21,73	956,12
20231202	5677581-1	TD(2460462)	Transformador Distribuição	54	4,5	243,00
20231202	5680684-1	TD(54089)	Transformador Distribuição	99	3,85	381,15
20231202	5680680-1	CF(719717)	Chave Faca	60	4,03	241,80
20231202	5670527-1	PE(18006601)	Ponto de conexão	4	7,82	31,28
20231202	5677396-1	FR(15116)	Chave Fusível Religadora	10	3,97	39,70
20231202	5677547-1	FU(370)	Chave Fusível	297	1,73	513,81
20231202	5677592-1	TD(12539)	Transformador Distribuição	121	4,72	571,12
20231202	5677809-1	FU(14999)	Chave Fusível	299	18,75	5.606,25
20231202	5678351-1	FU(370)	Chave Fusível	298	4,18	1.245,64
20231202	5679464-1	FR(39383)	Chave Fusível Religadora	67	23,27	1.559,09
20231202	5672124-1	TD(656923)	Transformador Distribuição	5	20,82	104,10
20231202	5679776-1	TD(688985)	Transformador Distribuição	52	5,58	290,16
20231202	5680264-1	FU(14999)	Chave Fusível	366	6,78	2.481,48
20231202	5680475-1	FU(690089)	Chave Fusível	174	0,8	139,20
20231202	5680664-1	TD(2364)	Transformador Distribuição	113	9,23	1.042,99

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5680680-1	RD(716902)	Religador de Distribuição	279	1,72	479,88
20231202	5680680-1	CF(719717)	Chave Faca	219	0,08	17,52
20231202	5677364-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	1	1,43	1,43
20231202	5677364-1	RD(734480)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20231202	5669543-1	FU(1613)	Chave Fusível	2	4,13	8,26
20231202	5669704-1	TD(13317)	Transformador Distribuição	2	23,35	46,70
20231202	5670989-1	PE(20319351)	Ponto de conexão	1	15,22	15,22
20231202	5671160-1	FR(39308)	Chave Fusível Religadora	20	4,33	86,60
20231202	5677364-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	230	1,43	328,90
20231202	5677364-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	6	1,95	11,70
20231202	5677364-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	27	2,68	72,36
20231202	5677364-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	14	33,2	464,80
20231202	5677364-1	RD(734480)	Religador de Distribuição	257	0,05	12,85
20231202	5678623-1	FR(1615)	Chave Fusível Religadora	34	15,2	516,80
20231202	5682670-1	TD(13523)	Transformador Distribuição	1	33,67	33,67
20231202	5682751-1	TD(13522)	Transformador Distribuição	2	31,13	62,26
20231202	5684237-1	TD(53478)	Transformador Distribuição	1	6,12	6,12
20231202	5673157-1	TD(61249)	Transformador Distribuição	7	4,1	28,70
20231202	5674133-1	TD(42425)	Transformador Distribuição	2	2,67	5,34
20231202	5676528-1	FU(15197)	Chave Fusível	2	6,4	12,80
20231202	5679590-1	FU(18154)	Chave Fusível	5	24,18	120,90
20231202	5680865-1	FR(1615)	Chave Fusível Religadora	34	23,33	793,22
20231202	5681088-1	TD(13444)	Transformador Distribuição	1	23,38	23,38
20231202	5682685-1	[MT]PA(9658)	Alimentador	63	8,38	527,94

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5673660-1	TD(60465)	Transformador Distribuição	44	1,9	83,60
20231202	5681181-1	TD(2420)	Transformador Distribuição	115	18,15	2.087,25
20231202	5679387-1	TD(714608)	Transformador Distribuição	32	21,7	694,40
20231202	5679451-1	FU(15178)	Chave Fusível	69	19,62	1.353,78
20231202	5671703-1	TD(12114)	Transformador Distribuição	6	21,2	127,20
20231202	5671145-1	FU(1780)	Chave Fusível	5	13,67	68,35
20231202	5671106-1	FR(7087)	Chave Fusível Religadora	21	11,2	235,20
20231202	5675374-1	TD(2411)	Transformador Distribuição	61	3,57	217,77
20231202	5680779-1	FR(38220)	Chave Fusível Religadora	8	29,5	236,00
20231202	5674220-1	FU(15148)	Chave Fusível	2	9,78	19,56
20231202	5680719-1	FU(1452)	Chave Fusível	84	21,1	1.772,40
20231202	5672478-1	TD(21890)	Transformador Distribuição	1	13,93	13,93
20231202	5684777-1	TD(42424)	Transformador Distribuição	1	24,05	24,05
20231202	5679451-1	FU(15178)	Chave Fusível	3	19,62	58,86
20231202	5671106-1	FR(7087)	Chave Fusível Religadora	1	11,2	11,20
20231202	5683200-1	TD(14246)	Transformador Distribuição	1	27,32	27,32
20231202	5683117-1	FU(15985)	Chave Fusível	1	25,6	25,60
20231202	5682625-1	TD(685918)	Transformador Distribuição	96	3,98	382,08
20231202	5682410-1	TD(21890)	Transformador Distribuição	1	38,13	38,13
20231202	5680681-1	FU(12658)	Chave Fusível	185	4,43	819,55
20231202	5679927-1	FU(1778)	Chave Fusível	13	2,7	35,10
20231202	5678935-1	TD(13222)	Transformador Distribuição	1	8,62	8,62
20231202	5677317-1	CE(1785)	Chave Seccionadora	512	3,73	1.909,76
20231202	5670294-1	RD(707915)	Religador de Distribuição	2912	0,55	1.601,60
20231202	5670294-1	RD(707915)	Religador de Distribuição	1	0,55	0,55

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5682789-1	TD(11805)	Transformador Distribuição	1	24,37	24,37
20231202	5680354-1	FU(15137)	Chave Fusível	3	7,37	22,11
20231202	5670294-1	RD(707915)	Religador de Distribuição	2	0,55	1,10
20231202	5670294-1	RD(707915)	Religador de Distribuição	1	0,55	0,55
20231202	5677389-1	TD(54114)	Transformador Distribuição	87	6,05	526,35
20231202	5684642-1	PE(16226457)	Ponto de conexão	1	2,28	2,28
20231202	5680784-1	TD(54114)	Transformador Distribuição	87	10,52	915,24
20231202	5680789-1	RD(716886)	Religador de Distribuição	873	1,43	1.248,39
20231202	5680789-1	RD(716886)	Religador de Distribuição	354	3,42	1.210,68
20231202	5681504-1	TD(2733)	Transformador Distribuição	86	10,58	909,88
20231202	5682147-1	TD(2683)	Transformador Distribuição	86	21,92	1.885,12
20231202	5677365-1	TD(2793)	Transformador Distribuição	62	4,78	296,36
20231202	5670415-1	TD(11936)	Transformador Distribuição	2	8,32	16,64
20231202	5670517-1	TD(54113)	Transformador Distribuição	45	6,8	306,00
20231202	5674148-1	FU(729806)	Chave Fusível	4	1,43	5,72
20231202	5677446-1	TD(60879)	Transformador Distribuição	1	22,18	22,18
20231202	5677449-1	TD(708750)	Transformador Distribuição	54	14,57	786,78
20231202	5680746-1	TD(30346)	Transformador Distribuição	64	25,28	1.617,92
20231202	5681023-1	TD(54113)	Transformador Distribuição	45	26,37	1.186,65
20231202	5681526-1	TD(714379)	Transformador Distribuição	60	16,67	1.000,20
20231202	5680848-1	TD(700634)	Transformador Distribuição	40	25,37	1.014,80
20231202	5670839-1	TD(21532)	Transformador Distribuição	73	3,05	222,65

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5669592-1	RD(22517736)	Religador de Distribuição	81	2,8	226,80
20231202	5669592-1	RD(22517736)	Religador de Distribuição	511	2,35	1.200,85
20231202	5669592-1	RD(22517736)	Religador de Distribuição	25	0,65	16,25
20231202	5680707-1	FU(629)	Chave Fusível	7	19,53	136,71
20231202	5669592-1	RD(22517736)	Religador de Distribuição	25	1,45	36,25
20231202	5676778-1	TD(54394)	Transformador Distribuição	61	2,97	181,17
20231202	5680650-1	DOI01_DOI49507	Alimentador	1315	0,95	1.249,25
20231202	5683032-1	TD(41714)	Transformador Distribuição	3	22,43	67,29
20231202	5676187-1	FU(750816)	Chave Fusível	23	2	46,00
20231202	5680810-1	TD(709929)	Transformador Distribuição	61	8,18	498,98
20231202	5680895-1	TD(59608)	Transformador Distribuição	49	7,23	354,27
20231202	5670201-1	[MT]PA(9588)	Alimentador	1	1,48	1,48
20231202	5670201-1	[MT]PA(9588)	Alimentador	2537	1,48	3.754,76
20231202	5677363-1	TD(42408)	Transformador Distribuição	17	20,72	352,24
20231202	5678429-1	FU(728697)	Chave Fusível	154	3,82	588,28
20231202	5680646-1	FU(13972)	Chave Fusível	238	8,8	2.094,40
20231202	5680729-1	TD(3070)	Transformador Distribuição	60	20,15	1.209,00
20231202	5681186-1	TD(42408)	Transformador Distribuição	17	20,8	353,60
20231202	5681245-1	PE(20241928)	Ponto de conexão	1	21,67	21,67
20231202	5681245-1	FU(1944)	Chave Fusível	235	21,67	5.092,45
20231202	5670201-1	[MT]PA(9588)	Alimentador	3	1,48	4,44
20231202	5677260-1	FU(7144)	Chave Fusível	327	1,77	578,79
20231202	5672526-1	TD(20258)	Transformador Distribuição	68	2,28	155,04
20231202	5680754-1	FU(1641)	Chave Fusível	93	11,35	1.055,55
20231202	5677362-1	TD(31068)	Transformador Distribuição	83	3,37	279,71
20231202	5676622-1	TD(25468)	Transformador Distribuição	57	3,2	182,40
20231202	5724278-1	RD(700149)	Religador de Distribuição	2	8,22	16,44

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5682170-1	TD(2555)	Transformador Distribuição	50	5,77	288,50
20231202	5680680-1	CF(719717)	Chave Faca	1	0,08	0,08
20231202	5680680-1	RD(716902)	Religador de Distribuição	1	0,55	0,55
20231202	5680680-1	RD(716902)	Religador de Distribuição	1	1,08	1,08
20231202	5681350-1	TD(42409)	Transformador Distribuição	69	21,1	1.455,90
20231202	5726773-1	PE(11779453)	Ponto de conexão	1	4,03	4,03
20231202	5677283-1	FU(467)	Chave Fusível	27	5,08	137,16
20231202	5682624-1	FU(540)	Chave Fusível	122	5,67	691,74
20231202	5684368-1	FU(469)	Chave Fusível	205	1,07	219,35
20231202	5682624-1	FU(540)	Chave Fusível	1	5,67	5,67
20231202	5684475-1	FU(540)	Chave Fusível	1	2,83	2,83
20231202	5684475-1	FU(540)	Chave Fusível	122	2,83	345,26
20231202	5726773-1	TD(43431)	Transformador Distribuição	2	4,03	8,06
20231202	5677327-1	TD(2525)	Transformador Distribuição	43	7,45	320,35
20231202	5680792-1	TD(699697)	Transformador Distribuição	25	11,43	285,75
20231202	5670349-1	TD(2740)	Transformador Distribuição	102	2,9	295,80
20231202	5680666-1	FU(45063)	Chave Fusível	84	3,6	302,40
20231202	5677346-1	TD(2847)	Transformador Distribuição	70	7,3	511,00
20231202	5677326-1	FU(45063)	Chave Fusível	84	4,65	390,60
20231202	5680792-1	TD(699697)	Transformador Distribuição	1	11,43	11,43
20231202	5680680-1	CF(719717)	Chave Faca	155	4,03	624,65
20231202	5680680-1	RD(716902)	Religador de Distribuição	847	1,08	914,76
20231202	5680680-1	RD(716902)	Religador de Distribuição	125	1,72	215,00
20231202	5680680-1	CF(719717)	Chave Faca	792	0,08	63,36
20231202	5680680-1	RD(716902)	Religador de Distribuição	279	6,32	1.763,28
20231202	5680680-1	RD(716902)	Religador de Distribuição	847	0,55	465,85
20231202	5678727-1	TD(3026)	Transformador Distribuição	4	10,4	41,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5672137-1	FR(1324)	Chave Fusível Religadora	75	12,42	931,50
20231202	5680831-1	TD(20722)	Transformador Distribuição	33	24,75	816,75
20231202	5683020-1	FU(40288)	Chave Fusível	4	26,6	106,40
20231202	5683498-1	FU(699915)	Chave Fusível	4	8,58	34,32
20231202	5683535-1	C 1878516	Unidade Consumidora	1	2,42	2,42
20231202	5670370-1	TD(2329)	Transformador Distribuição	86	2,88	247,68
20231202	5670417-1	RD(14680)	Religador de Distribuição	509	3,32	1.689,88
20231202	5670417-1	CF(701066)	Chave Faca	1	2,12	2,12
20231202	5670425-1	RD(730629)	Religador de Distribuição	165	5,67	935,55
20231202	5670427-1	FU(36215604)	Chave Fusível	1	5	5,00
20231202	5670427-1	RD(722359)	Religador de Distribuição	606	1,77	1.072,62
20231202	5670940-1	FR(753)	Chave Fusível Religadora	223	4,83	1.077,09
20231202	5671087-1	FU(755)	Chave Fusível	56	10,93	612,08
20231202	5671348-1	PE(18419923)	Ponto de conexão	1	4,8	4,80
20231202	5671466-1	FU(1521)	Chave Fusível	69	6,87	474,03
20231202	5671466-1	FR(753)	Chave Fusível Religadora	153	0,82	125,46
20231202	5677302-1	FU(700230)	Chave Fusível	205	9,65	1.978,25
20231202	5677336-1	FU(1814)	Chave Fusível	50	15,73	786,50
20231202	5677364-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	607	0,23	139,61
20231202	5677364-1	RD(734480)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20231202	5677411-1	RD(730629)	Religador de Distribuição	165	2,08	343,20
20231202	5677424-1	FU(755)	Chave Fusível	56	2,75	154,00
20231202	5677475-1	RD(750076)	Religador de Distribuição	87	2,95	256,65
20231202	5677524-1	FR(753)	Chave Fusível Religadora	223	7,52	1.676,96
20231202	5674425-1	TD(656994)	Transformador Distribuição	6	1,75	10,50
20231202	5679728-1	TD(11083)	Transformador Distribuição	7	17,33	121,31

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5679748-1	TD(2927)	Transformador Distribuição	94	2,32	218,08
20231202	5680716-1	TD(705116)	Transformador Distribuição	28	23,62	661,36
20231202	5680718-1	FR(753)	Chave Fusível Religadora	223	18,85	4.203,55
20231202	5680727-1	FU(755)	Chave Fusível	56	19,98	1.118,88
20231202	5680765-1	TD(3045)	Transformador Distribuição	20	22,93	458,60
20231202	5672137-1	FR(1324)	Chave Fusível Religadora	1	12,42	12,42
20231202	5677364-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	1	0,23	0,23
20231202	5670427-1	RD(722359)	Religador de Distribuição	1	1,77	1,77
20231202	5670427-1	RD(722359)	Religador de Distribuição	1	1,77	1,77
20231202	5672272-1	TD(754227)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20231202	5677364-1	RD(37133)	Religador de Distribuição	1	0,23	0,23
20231202	5677475-1	RD(750076)	Religador de Distribuição	1	2,95	2,95
20231202	5678869-1	FU(15108)	Chave Fusível	1	8,73	8,73
20231202	5726849-1	TD(11373)	Transformador Distribuição	1	0,78	0,78
20231202	5670397-1	DOM51_DOM55224	Alimentador	74	1,52	112,48
20231202	5670397-1	DOM51_DOM55224	Alimentador	1	1,52	1,52
20231202	5671804-1	TD(657202)	Transformador Distribuição	4	5,08	20,32
20231202	5670397-1	DOM51_DOM55224	Alimentador	1	1,52	1,52
20231202	5680858-1	TD(60727)	Transformador Distribuição	2	42,73	85,46
20231202	5681289-1	TD(14070)	Transformador Distribuição	1	41,13	41,13
20231202	5681726-1	TD(702589)	Transformador Distribuição	1	26,4	26,40
20231202	5680781-1	TD(718212)	Transformador Distribuição	1	29,88	29,88

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5679535-1	TD(688125)	Transformador Distribuição	2	22,48	44,96
20231202	5683280-1	TD(21836)	Transformador Distribuição	1	24,1	24,10
20231202	5671832-1	TD(52245)	Transformador Distribuição	1	6,23	6,23
20231202	5681269-1	FU(2525)	Chave Fusível	3	1,8	5,40
20231202	5680203-1	TD(14034)	Transformador Distribuição	2	1,67	3,34
20231202	5676823-1	TD(14034)	Transformador Distribuição	2	1,4	2,80
20231202	5673667-1	FU(696793)	Chave Fusível	3	4,75	14,25
20231202	5672712-1	FU(2525)	Chave Fusível	3	2,93	8,79
20231202	5670442-1	TD(35848)	Transformador Distribuição	1	1,02	1,02
20231202	5676715-1	TD(50015)	Transformador Distribuição	65	1,25	81,25
20231202	5676754-1	FU(2721)	Chave Fusível	20	2,05	41,00
20231202	5672937-1	TD(58655)	Transformador Distribuição	1	2,07	2,07
20231202	5680236-1	TD(36571)	Transformador Distribuição	1	6,5	6,50
20231202	5683721-1	FU(26494)	Chave Fusível	2	7,98	15,96
20231202	5683080-1	TD(39007)	Transformador Distribuição	2	5,42	10,84
20231202	5680270-1	TD(742282)	Transformador Distribuição	1	6,62	6,62
20231202	5680181-1	TD(10599)	Transformador Distribuição	30	9,28	278,40
20231202	5677040-1	FU(30131)	Chave Fusível	2	1,9	3,80
20231202	5673819-1	TD(13486)	Transformador Distribuição	35	5,07	177,45
20231202	5675101-1	TD(28126)	Transformador Distribuição	1	23,38	23,38
20231202	5678227-1	FR(15848)	Chave Fusível Religadora	5	16,7	83,50
20231202	5679648-1	FR(15848)	Chave Fusível Religadora	5	4,93	24,65
20231202	5681674-1	RD(16125)	Religador de Distribuição	128	0,27	34,56
20231202	5724194-1	FU(15854)	Chave Fusível	3	2,13	6,39
20231202	5724194-1	FU(15854)	Chave Fusível	1	37,52	37,52

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5724278-1	EST01_EST49501	Alimentador	409	8,22	3.361,98
20231202	5673560-1	FU(15867)	Chave Fusível	6	21,65	129,90
20231202	5673532-1	TD(15806)	Transformador Distribuição	3	21,2	63,60
20231202	5682579-1	RD(15855)	Religador de Distribuição	104	6,98	725,92
20231202	5682579-1	RD(15855)	Religador de Distribuição	18	7,9	142,20
20231202	5682579-1	RD(15855)	Religador de Distribuição	78	11,5	897,00
20231202	5683002-1	TD(695707)	Transformador Distribuição	2	11,47	22,94
20231202	5683832-1	TD(689204)	Transformador Distribuição	3	6,55	19,65
20231202	5724278-1	EST02_EST49502	Alimentador	93	8,22	764,46
20231202	5674105-1	FU(16201)	Chave Fusível	1	45,57	45,57
20231202	5670756-1	FU(40961)	Chave Fusível	18	24,17	435,06
20231202	5672904-1	TD(655248)	Transformador Distribuição	1	27,08	27,08
20231202	5673442-1	TD(649957)	Transformador Distribuição	3	26,13	78,39
20231202	5674498-1	TD(655260)	Transformador Distribuição	1	77,17	77,17
20231202	5674497-1	TD(690576)	Transformador Distribuição	1	5,7	5,70
20231202	5677090-1	TD(39505)	Transformador Distribuição	1	0,67	0,67
20231202	5683612-1	FU(40887)	Chave Fusível	8	3,33	26,64
20231202	5683754-1	TD(39516)	Transformador Distribuição	1	5,43	5,43
20231202	5683811-1	FU(8414)	Chave Fusível	1	3,35	3,35
20231202	5683961-1	FU(7385)	Chave Fusível	11	4,72	51,92
20231202	5683972-1	TD(657174)	Transformador Distribuição	1	20,42	20,42
20231202	5683987-1	TD(39466)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20231202	5684183-1	TD(652036)	Transformador Distribuição	1	17,18	17,18
20231202	5670506-1	FU(670272)	Chave Fusível	26	13,32	346,32
20231202	5671234-1	FU(670272)	Chave Fusível	26	4,23	109,98
20231202	5680535-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	20	8,7	174,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5680535-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	8	9,58	76,64
20231202	5680535-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	5	20,33	101,65
20231202	5680535-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	1	22,1	22,10
20231202	5680535-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	11	24,83	273,13
20231202	5680535-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	26	20,73	538,98
20231202	5680535-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	2	45,28	90,56
20231202	5680535-1	FU(3804)	Chave Fusível	12	26,9	322,80
20231202	5681061-1	TD(669004)	Transformador Distribuição	2	49	98,00
20231202	5674235-1	FU(694199)	Chave Fusível	7	4,57	31,99
20231202	5674352-1	TD(679647)	Transformador Distribuição	1	7,58	7,58
20231202	5674442-1	TD(48080)	Transformador Distribuição	3	7,25	21,75
20231202	5678187-1	TD(675097)	Transformador Distribuição	2	16,02	32,04
20231202	5680535-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	7	7,35	51,45
20231202	5675203-1	TD(48912)	Transformador Distribuição	6	8,73	52,38
20231202	5673924-1	TD(38113546)	Transformador Distribuição	2	13,02	26,04
20231202	5683019-1	TD(48811)	Transformador Distribuição	9	6,22	55,98
20231202	5681477-1	FR(35516)	Chave Fusível Religadora	56	19,28	1.079,68
20231202	5681319-1	TD(48758)	Transformador Distribuição	3	21,08	63,24
20231202	5680581-1	FR(35667)	Chave Fusível Religadora	61	22,82	1.392,02
20231202	5672141-1	FU(44710)	Chave Fusível	13	1,73	22,49
20231202	5670886-1	FR(35678)	Chave Fusível Religadora	59	11,02	650,18
20231202	5670152-1	RD(20993370)	Religador de Distribuição	296	3,07	908,72

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5670152-1	RD(20993370)	Religador de Distribuição	6	1,67	10,02
20231202	5670152-1	RD(20993370)	Religador de Distribuição	509	1,02	519,18
20231202	5675892-1	TD(665069)	Transformador Distribuição	4	1,55	6,20
20231202	5680911-1	TD(59911)	Transformador Distribuição	2	49,98	99,96
20231202	5680670-1	TD(665438)	Transformador Distribuição	4	50,02	200,08
20231202	5683756-1	TD(665956)	Transformador Distribuição	4	25,48	101,92
20231202	5670152-1	RD(20993370)	Religador de Distribuição	1	1,02	1,02
20231202	5682600-1	TD(50752)	Transformador Distribuição	2	12,1	24,20
20231202	5673271-1	FU(35357)	Chave Fusível	1	5,9	5,90
20231202	5674193-1	FU(38385)	Chave Fusível	59	2,38	140,42
20231202	5675422-1	FU(22977)	Chave Fusível	1	4,97	4,97
20231202	5675799-1	FU(21944)	Chave Fusível	3	4,77	14,31
20231202	5676532-1	TD(20460)	Transformador Distribuição	1	7,7	7,70
20231202	5678681-1	FU(7083)	Chave Fusível	8	2,67	21,36
20231202	5679696-1	TD(20460)	Transformador Distribuição	1	18,42	18,42
20231202	5679930-1	FIT55_FIT59506	Alimentador	109	0,05	5,45
20231202	5679930-1	FIT55_FIT59506	Alimentador	57	0,08	4,56
20231202	5679930-1	FIT55_FIT59506	Alimentador	545	0,1	54,50
20231202	5679930-1	RD(14384900)	Religador de Distribuição	5	3,72	18,60
20231202	5679930-1	RD(14384900)	Religador de Distribuição	26	4,05	105,30
20231202	5679930-1	RD(14384900)	Religador de Distribuição	6	14,32	85,92
20231202	5680053-1	TD(51357)	Transformador Distribuição	7	41,52	290,64
20231202	5670698-1	FR(1543)	Chave Fusível Religadora	22	19,12	420,64
20231202	5671258-1	FU(38389)	Chave Fusível	1	8,38	8,38
20231202	5671819-1	FU(22644)	Chave Fusível	3	2,82	8,46
20231202	5680601-1	RD(730498)	Religador de Distribuição	72	0,05	3,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5680601-1	RD(730498)	Religador de Distribuição	33	3	99,00
20231202	5680601-1	RD(730498)	Religador de Distribuição	3	5,67	17,01
20231202	5680601-1	RD(730498)	Religador de Distribuição	2	26,9	53,80
20231202	5680870-1	FR(12615)	Chave Fusível Religadora	10	25,28	252,80
20231202	5685767-1	FU(37623)	Chave Fusível	5	48,37	241,85
20231202	5684366-1	FR(22671)	Chave Fusível Religadora	8	16,93	135,44
20231202	5677270-1	RD(716898)	Religador de Distribuição	1	2,67	2,67
20231202	5677270-1	RD(716898)	Religador de Distribuição	1106	2,67	2.953,02
20231202	5677715-1	CF(42292)	Chave Faca	22	3,93	86,46
20231202	5678606-1	TD(45838)	Transformador Distribuição	3	15,5	46,50
20231202	5678736-1	TD(45879)	Transformador Distribuição	3	14,77	44,31
20231202	5679253-1	TD(7363)	Transformador Distribuição	1	26,02	26,02
20231202	5684618-1	TD(45869)	Transformador Distribuição	1	19,37	19,37
20231202	5677222-1	TD(7397)	Transformador Distribuição	83	2,5	207,50
20231202	5677715-1	CF(42292)	Chave Faca	1	3,93	3,93
20231202	5680801-1	RD(722352)	Religador de Distribuição	240	6,57	1.576,80
20231202	5680801-1	RD(722352)	Religador de Distribuição	1793	0,87	1.559,91
20231202	5677715-1	CF(42292)	Chave Faca	2025	3,93	7.958,25
20231202	5669650-1	FU(1056)	Chave Fusível	1	16,17	16,17
20231202	5677715-1	CF(42292)	Chave Faca	1	3,93	3,93
20231202	5683705-1	TD(45764)	Transformador Distribuição	2	26,4	52,80
20231202	5669650-1	FU(1056)	Chave Fusível	90	16,17	1.455,30
20231202	5680801-1	RD(722352)	Religador de Distribuição	1	6,57	6,57
20231202	5677715-1	CF(42292)	Chave Faca	1	3,93	3,93
20231202	5675128-1	TD(9938)	Transformador Distribuição	78	3,25	253,50

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5677448-1	FU(14156)	Chave Fusível	28	26,83	751,24
20231202	5677468-1	FR(14183)	Chave Fusível Religadora	43	25,07	1.078,01
20231202	5677468-1	FR(14183)	Chave Fusível Religadora	80	25,97	2.077,60
20231202	5677468-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	180	0,6	108,00
20231202	5677468-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	3	11,57	34,71
20231202	5682956-1	TD(691797)	Transformador Distribuição	3	33,85	101,55
20231202	5671285-1	TD(44862)	Transformador Distribuição	1	9,53	9,53
20231202	5671432-1	TD(52012)	Transformador Distribuição	2	7,38	14,76
20231202	5673069-1	FU(29182)	Chave Fusível	13	5,95	77,35
20231202	5676493-1	FU(29954)	Chave Fusível	8	6	48,00
20231202	5677214-1	FU(29658)	Chave Fusível	8	45,32	362,56
20231202	5677580-1	TD(706778)	Transformador Distribuição	1	29,45	29,45
20231202	5677707-1	FU(758378)	Chave Fusível	1	40,95	40,95
20231202	5685270-1	FR(1071)	Chave Fusível Religadora	26	91,68	2.383,68
20231202	5679129-1	TD(45088)	Transformador Distribuição	1	75,88	75,88
20231202	5680368-1	TD(44998)	Transformador Distribuição	1	35,38	35,38
20231202	5680888-1	RD(14072)	Religador de Distribuição	312	0,08	24,96
20231202	5680888-1	RD(14072)	Religador de Distribuição	49	1,92	94,08
20231202	5680888-1	RD(14072)	Religador de Distribuição	84	2,77	232,68
20231202	5681388-1	CL(929)	Chave Lâmina	109	16,03	1.747,27
20231202	5681388-1	RD(3722898)	Religador de Distribuição	2824	0,12	338,88
20231202	5681491-1	TD(744395)	Transformador Distribuição	1	41,25	41,25
20231202	5681579-1	TD(45376)	Transformador Distribuição	2	44,35	88,70
20231202	5681588-1	TD(45119)	Transformador Distribuição	5	46,88	234,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5681737-1	TD(721165)	Transformador Distribuição	3	22,88	68,64
20231202	5683152-1	FR(29742)	Chave Fusível Religadora	7	11,6	81,20
20231202	5681388-1	RD(3722898)	Religador de Distribuição	2	0,12	0,24
20231202	5681388-1	RD(3722898)	Religador de Distribuição	1	0,12	0,12
20231202	5681388-1	RD(3722898)	Religador de Distribuição	1	0,12	0,12
20231202	5680722-1	TD(10451)	Transformador Distribuição	111	6,4	710,40
20231202	5680550-1	RD(722473)	Religador de Distribuição	24	4,63	111,12
20231202	5680550-1	RD(722473)	Religador de Distribuição	10	4,32	43,20
20231202	5675292-1	TD(36461)	Transformador Distribuição	1	9,35	9,35
20231202	5680550-1	RD(722473)	Religador de Distribuição	28	4,22	118,16
20231202	5680143-1	FU(40917)	Chave Fusível	56	5,33	298,48
20231202	5680722-1	TD(10451)	Transformador Distribuição	1	6,4	6,40
20231202	5682969-1	TD(56823)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20231202	5683456-1	TD(658287)	Transformador Distribuição	5	48,22	241,10
20231202	5671280-1	TD(56839)	Transformador Distribuição	1	8,27	8,27
20231202	5671470-1	FR(42288)	Chave Fusível Religadora	53	2,02	107,06
20231202	5673807-1	FU(29992)	Chave Fusível	6	19,52	117,12
20231202	5676595-1	TD(41078)	Transformador Distribuição	19	4,82	91,58
20231202	5677170-1	FU(40910)	Chave Fusível	43	3,42	147,06
20231202	5678749-1	FU(44667)	Chave Fusível	12	4,83	57,96
20231202	5679506-1	FU(711980)	Chave Fusível	3	2,08	6,24
20231202	5679519-1	FU(27638)	Chave Fusível	4	1,17	4,68
20231202	5670061-1	FR(27605)	Chave Fusível Religadora	1	20,73	20,73
20231202	5673911-1	FU(41574)	Chave Fusível	6	1,37	8,22

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5674799-1	TD(693814)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20231202	5675564-1	TD(56675)	Transformador Distribuição	1	4,4	4,40
20231202	5676109-1	PE(13755202)	Ponto de conexão	1	1,92	1,92
20231202	5676462-1	FU(676960)	Chave Fusível	13	1,57	20,41
20231202	5676881-1	FR(42215)	Chave Fusível Religadora	73	2,57	187,61
20231202	5676918-1	TD(685631)	Transformador Distribuição	2	2,08	4,16
20231202	5677498-1	TD(39226)	Transformador Distribuição	1	16,32	16,32
20231202	5679613-1	FU(715525)	Chave Fusível	5	1,4	7,00
20231202	5679613-1	TD(715509)	Transformador Distribuição	1	24,37	24,37
20231202	5679778-1	TD(658092)	Transformador Distribuição	3	1,62	4,86
20231202	5680184-1	FU(2431)	Chave Fusível	71	0,95	67,45
20231202	5680469-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	12	6,62	79,44
20231202	5680469-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	3	6,75	20,25
20231202	5680469-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	4	7,95	31,80
20231202	5680469-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	69	8,13	560,97
20231202	5680469-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	51	8,17	416,67
20231202	5680469-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	2	50,53	101,06
20231202	5680472-1	RD(698168)	Religador de Distribuição	3	4,93	14,79
20231202	5680472-1	RD(698168)	Religador de Distribuição	149	6,33	943,17
20231202	5680472-1	RD(698168)	Religador de Distribuição	105	7,73	811,65
20231202	5680577-1	FR(2455)	Chave Fusível Religadora	5	23,93	119,65
20231202	5680577-1	FR(2455)	Chave Fusível Religadora	4	29,18	116,72
20231202	5680577-1	FR(2455)	Chave Fusível Religadora	24	28,57	685,68

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5680753-1	FR(35475)	Chave Fusível Religadora	30	28,88	866,40
20231202	5681092-1	TD(54666)	Transformador Distribuição	84	19,3	1.621,20
20231202	5681625-1	TD(37567)	Transformador Distribuição	1	28,03	28,03
20231202	5683074-1	FU(682709)	Chave Fusível	3	27,83	83,49
20231202	5683124-1	TD(38158)	Transformador Distribuição	1	3,2	3,20
20231202	5683834-1	TD(56728)	Transformador Distribuição	1	48,88	48,88
20231202	5684534-1	FU(676953)	Chave Fusível	6	17,23	103,38
20231202	5684534-1	FU(676953)	Chave Fusível	5	28,6	143,00
20231202	5670696-1	FU(682709)	Chave Fusível	3	20,32	60,96
20231202	5670997-1	TD(50126)	Transformador Distribuição	62	10,88	674,56
20231202	5673670-1	FR(670681)	Chave Fusível Religadora	40	3,8	152,00
20231202	5673695-1	FU(30037)	Chave Fusível	2	4,68	9,36
20231202	5673791-1	FR(2455)	Chave Fusível Religadora	33	2,33	76,89
20231202	5676531-1	FU(27720)	Chave Fusível	1	6,67	6,67
20231202	5676746-1	FU(2182)	Chave Fusível	18	1,12	20,16
20231202	5678244-1	FR(2181)	Chave Fusível Religadora	35	12,45	435,75
20231202	5676936-1	FU(2182)	Chave Fusível	18	0,78	14,04
20231202	5669610-1	RD(730622)	Religador de Distribuição	48	4,72	226,56
20231202	5669638-1	TD(33108)	Transformador Distribuição	1	9,28	9,28
20231202	5669792-1	TD(33263)	Transformador Distribuição	1	6,85	6,85
20231202	5670029-1	TD(33391)	Transformador Distribuição	1	2,33	2,33
20231202	5671840-1	FU(25248)	Chave Fusível	4	21,42	85,68
20231202	5672110-1	TD(660832)	Transformador Distribuição	1	47,37	47,37
20231202	5672181-1	TD(665122)	Transformador Distribuição	1	47,95	47,95
20231202	5672485-1	TD(33319)	Transformador Distribuição	1	47,25	47,25

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5673414-1	TD(33407)	Transformador Distribuição	1	28,35	28,35
20231202	5673759-1	FU(25248)	Chave Fusível	4	45,78	183,12
20231202	5674121-1	FU(25390)	Chave Fusível	2	19,67	39,34
20231202	5675136-1	TD(659135)	Transformador Distribuição	1	20,35	20,35
20231202	5675451-1	TD(33473)	Transformador Distribuição	1	9	9,00
20231202	5676564-1	[MT]PA(9636)	Alimentador	437	34,82	15.216,34
20231202	5678184-1	TD(41963)	Transformador Distribuição	1	21,38	21,38
20231202	5678734-1	TD(687071)	Transformador Distribuição	3	14,07	42,21
20231202	5676564-1	[MT]PA(9636)	Alimentador	2	34,82	69,64
20231202	5684343-1	INO01_INO49501	Alimentador	2	0,92	1,84
20231202	5679961-1	TD(33319)	Transformador Distribuição	1	21,3	21,30
20231202	5680012-1	FU(41627)	Chave Fusível	28	21,37	598,36
20231202	5680145-1	TD(33351505)	Transformador Distribuição	1	7,88	7,88
20231202	5680196-1	TD(30554)	Transformador Distribuição	8	11,57	92,56
20231202	5680292-1	TD(41956)	Transformador Distribuição	1	8,03	8,03
20231202	5682226-1	TD(41963)	Transformador Distribuição	1	39,42	39,42
20231202	5682633-1	TD(33200)	Transformador Distribuição	1	11,22	11,22
20231202	5684343-1	INO01_INO49501	Alimentador	436	0,92	401,12
20231202	5684343-1	INO01_INO49501	Alimentador	157	6,6	1.036,20
20231202	5684343-1	TD(33303)	Transformador Distribuição	1	48,3	48,30
20231202	5684495-1	TD(56389)	Transformador Distribuição	1	18,28	18,28
20231202	5684540-1	TD(33108)	Transformador Distribuição	1	18,6	18,60
20231202	5677600-1	FU(23159)	Chave Fusível	199	4,03	801,97
20231202	5672328-1	TD(712541)	Transformador Distribuição	55	1,93	106,15
20231202	5680914-1	FU(746697)	Chave Fusível	1	7,23	7,23
20231202	5726904-1	TD(9877)	Transformador Distribuição	48	3,42	164,16

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5680914-1	FU(746697)	Chave Fusível	3	7,23	21,69
20231202	5676820-1	TD(675203)	Transformador Distribuição	68	3,53	240,04
20231202	5676854-1	TD(41025)	Transformador Distribuição	35	7,53	263,55
20231202	5677588-1	TD(9870)	Transformador Distribuição	4	41,02	164,08
20231202	5680824-1	FU(1040)	Chave Fusível	20	21,12	422,40
20231202	5680847-1	TD(9869)	Transformador Distribuição	63	20,17	1.270,71
20231202	5680855-1	TD(9871)	Transformador Distribuição	120	6,43	771,60
20231202	5680914-1	FU(746697)	Chave Fusível	137	7,23	990,51
20231202	5680951-1	TD(9891)	Transformador Distribuição	57	9,07	516,99
20231202	5682488-1	TD(9871)	Transformador Distribuição	120	17,18	2.061,60
20231202	5669615-1	TD(12728)	Transformador Distribuição	3	8,62	25,86
20231202	5670485-1	RD(744731)	Religador de Distribuição	7	1,85	12,95
20231202	5670485-1	RD(744731)	Religador de Distribuição	12	2,73	32,76
20231202	5680785-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	1	2,53	2,53
20231202	5680841-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	1	6,15	6,15
20231202	5680841-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	1	5,35	5,35
20231202	5670485-1	RD(744731)	Religador de Distribuição	4	3,93	15,72
20231202	5670485-1	RD(744731)	Religador de Distribuição	1	4,23	4,23
20231202	5670697-1	TD(26326)	Transformador Distribuição	1	16,4	16,40
20231202	5671169-1	FR(14753)	Chave Fusível Religadora	1	9,78	9,78
20231202	5680841-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	1	6,15	6,15
20231202	5670485-1	RD(744731)	Religador de Distribuição	116	3,93	455,88
20231202	5670485-1	RD(744731)	Religador de Distribuição	17	4,23	71,91

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5671169-1	TD(47274)	Transformador Distribuição	29	9,78	283,62
20231202	5671169-1	FR(14753)	Chave Fusível Religadora	35	9,78	342,30
20231202	5680841-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	133	5,27	700,91
20231202	5683267-1	TD(47218)	Transformador Distribuição	4	23,97	95,88
20231202	5675517-1	FU(18197)	Chave Fusível	1	2,73	2,73
20231202	5677740-1	FR(20016)	Chave Fusível Religadora	11	37,97	417,67
20231202	5678100-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	1	12,1	12,10
20231202	5723933-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	1	1,48	1,48
20231202	5680785-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	27	2,53	68,31
20231202	5680785-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	194	3,32	644,08
20231202	5680785-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	24	3,97	95,28
20231202	5680841-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	59	5,27	310,93
20231202	5680841-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	91	5,35	486,85
20231202	5680841-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	23	6,15	141,45
20231202	5680841-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	17	6,92	117,64
20231202	5682253-1	FU(744687)	Chave Fusível	1	13,12	13,12
20231202	5682662-1	FU(20009)	Chave Fusível	3	63,15	189,45
20231202	5682664-1	FU(11195)	Chave Fusível	5	25,67	128,35
20231202	5682697-1	FU(1927)	Chave Fusível	5	32,57	162,85
20231202	5683079-1	TD(14719)	Transformador Distribuição	2	30,42	60,84
20231202	5683159-1	TD(14754)	Transformador Distribuição	1	26,02	26,02
20231202	5676703-1	FU(736894)	Chave Fusível	223	1,55	345,65
20231202	5676767-1	FU(28678)	Chave Fusível	142	3,67	521,14
20231202	5676802-1	FR(35703)	Chave Fusível Religadora	71	3,82	271,22
20231202	5677233-1	TD(40004)	Transformador Distribuição	3	1,4	4,20
20231202	5678517-1	FU(716710)	Chave Fusível	2	11,42	22,84
20231202	5678638-1	FU(2578)	Chave Fusível	36	5,6	201,60

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5679795-1	TD(42823)	Transformador Distribuição	8	4,05	32,40
20231202	5680445-1	FU(2578)	Chave Fusível	36	7,53	271,08
20231202	5682850-1	TD(47775)	Transformador Distribuição	6	6,43	38,58
20231202	5682869-1	TD(47817)	Transformador Distribuição	6	9,32	55,92
20231202	5682876-1	TD(40017)	Transformador Distribuição	2	10,35	20,70
20231202	5676740-1	FR(2483)	Chave Fusível Religadora	73	2,63	191,99
20231202	5670744-1	TD(42245)	Transformador Distribuição	2	2,35	4,70
20231202	5675005-1	TD(39773)	Transformador Distribuição	5	3,43	17,15
20231202	5677105-1	FU(11837)	Chave Fusível	9	2,33	20,97
20231202	5677425-1	TD(40363)	Transformador Distribuição	3	4,13	12,39
20231202	5680671-1	TD(43336)	Transformador Distribuição	8	2,58	20,64
20231202	5677205-1	TD(23900)	Transformador Distribuição	1	28,2	28,20
20231202	5677330-1	TD(860)	Transformador Distribuição	1	28,45	28,45
20231202	5677534-1	FU(3134)	Chave Fusível	6	14,3	85,80
20231202	5681496-1	TD(53964)	Transformador Distribuição	51	15,9	810,90
20231202	5682034-1	TD(719407)	Transformador Distribuição	2	51,93	103,86
20231202	5682077-1	FR(3224)	Chave Fusível Religadora	48	18,05	866,40
20231202	5682695-1	FR(3063)	Chave Fusível Religadora	23	23,23	534,29
20231202	5682695-1	FR(3063)	Chave Fusível Religadora	2	32,52	65,04
20231202	5682699-1	TD(675885)	Transformador Distribuição	1	4,98	4,98
20231202	5683787-1	FU(700088)	Chave Fusível	53	12,72	674,16
20231202	5684095-1	FU(3087)	Chave Fusível	247	8,4	2.074,80
20231202	5684802-1	FU(3237)	Chave Fusível	3	19,98	59,94
20231202	5722761-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	429	1,17	501,93

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5722761-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	1	2,07	2,07
20231202	5722761-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	31	2,37	73,47
20231202	5722761-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	53	3,08	163,24
20231202	5722761-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	430	0,05	21,50
20231202	5722761-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	2	10,9	21,80
20231202	5722761-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	1	11,42	11,42
20231202	5722761-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	28	12,97	363,16
20231202	5670161-1	FU(3118)	Chave Fusível	28	13,37	374,36
20231202	5671350-1	TD(22929)	Transformador Distribuição	4	31,5	126,00
20231202	5677769-1	FU(3118)	Chave Fusível	28	18,83	527,24
20231202	5678600-1	TD(41826)	Transformador Distribuição	1	17,02	17,02
20231202	5680041-1	TD(28871)	Transformador Distribuição	2	17,22	34,44
20231202	5680492-1	TD(31182)	Transformador Distribuição	1	3,08	3,08
20231202	5680567-1	TD(31170)	Transformador Distribuição	1	2,1	2,10
20231202	5681192-1	FR(22815)	Chave Fusível Religadora	120	17,42	2.090,40
20231202	5681203-1	FU(700088)	Chave Fusível	53	16,53	876,09
20231202	5669477-1	FR(22815)	Chave Fusível Religadora	101	11,58	1.169,58
20231202	5669477-1	FR(22815)	Chave Fusível Religadora	19	14,93	283,67
20231202	5672979-1	TD(56232)	Transformador Distribuição	1	14,75	14,75
20231202	5676942-1	FU(701667)	Chave Fusível	16	1,97	31,52
20231202	5677611-1	RD(720154)	Religador de Distribuição	1	3,55	3,55
20231202	5669342-1	FU(1854)	Chave Fusível	54	14,52	784,08
20231202	5672771-1	FU(22732)	Chave Fusível	7	11,27	78,89
20231202	5674508-1	FU(1720)	Chave Fusível	23	5,78	132,94

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5676182-1	TD(53962)	Transformador Distribuição	27	2,12	57,24
20231202	5676694-1	FU(721590)	Chave Fusível	8	1,27	10,16
20231202	5676973-1	FU(22732)	Chave Fusível	7	18,3	128,10
20231202	5677293-1	TD(22271)	Transformador Distribuição	1	21,37	21,37
20231202	5677611-1	RD(720154)	Religador de Distribuição	1720	1,05	1.806,00
20231202	5677611-1	RD(720154)	Religador de Distribuição	192	3,55	681,60
20231202	5677611-1	RD(720154)	Religador de Distribuição	170	3,58	608,60
20231202	5681226-1	FU(1720)	Chave Fusível	12	52,98	635,76
20231202	5681226-1	FU(1720)	Chave Fusível	11	1,25	13,75
20231202	5683122-1	TD(25785)	Transformador Distribuição	1	4,18	4,18
20231202	5684106-1	TD(25777)	Transformador Distribuição	1	20,58	20,58
20231202	5678834-1	TD(852)	Transformador Distribuição	5	10,73	53,65
20231202	5678933-1	TD(713222)	Transformador Distribuição	1	10,38	10,38
20231202	5681226-1	FU(1720)	Chave Fusível	11	41,45	455,95
20231202	5671199-1	TD(2246)	Transformador Distribuição	1	30,97	30,97
20231202	5677704-1	RD(3193)	Religador de Distribuição	39	15,53	605,67
20231202	5677870-1	FU(3097)	Chave Fusível	19	14,27	271,13
20231202	5678642-1	TD(727035)	Transformador Distribuição	1	14,58	14,58
20231202	5678983-1	FR(3058)	Chave Fusível Religadora	2	10,97	21,94
20231202	5679480-1	TD(703322)	Transformador Distribuição	1	9,55	9,55
20231202	5681163-1	FU(3185)	Chave Fusível	361	4,5	1.624,50
20231202	5672022-1	TD(2247)	Transformador Distribuição	3	19	57,00
20231202	5674322-1	TD(44812184)	Transformador Distribuição	3	2,65	7,95
20231202	5677482-1	FR(3137)	Chave Fusível Religadora	21	15,13	317,73

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5677611-1	RD(720154)	Religador de Distribuição	1	3,55	3,55
20231202	5677685-1	FR(3125)	Chave Fusível Religadora	17	15,18	258,06
20231202	5681510-1	FR(3125)	Chave Fusível Religadora	17	18,08	307,36
20231202	5682592-1	FR(3173)	Chave Fusível Religadora	26	8,97	233,22
20231202	5683195-1	FU(22583)	Chave Fusível	2	8,52	17,04
20231202	5683375-1	TD(55666)	Transformador Distribuição	1	28,37	28,37
20231202	5669660-1	FU(50385796)	Chave Fusível	2	52,23	104,46
20231202	5673127-1	TD(31153)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20231202	5674785-1	TD(56287)	Transformador Distribuição	3	2,05	6,15
20231202	5675581-1	PE(15971354)	Ponto de conexão	2	1,97	3,94
20231202	5677037-1	FR(1721)	Chave Fusível Religadora	27	9,88	266,76
20231202	5677072-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	177	6,77	1.198,29
20231202	5677130-1	FU(23945)	Chave Fusível	8	1,98	15,84
20231202	5677191-1	FR(1711)	Chave Fusível Religadora	8	2,05	16,40
20231202	5677466-1	TD(33592)	Transformador Distribuição	1	45,1	45,10
20231202	5677611-1	RD(720154)	Religador de Distribuição	3	3,58	10,74
20231202	5681265-1	FU(7080)	Chave Fusível	1	23,02	23,02
20231202	5681440-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	177	16,62	2.941,74
20231202	5681446-1	TD(27951)	Transformador Distribuição	4	22,22	88,88
20231202	5681990-1	FR(1721)	Chave Fusível Religadora	27	20,62	556,74
20231202	5682755-1	FU(23961)	Chave Fusível	8	25,83	206,64
20231202	5683006-1	FR(20726)	Chave Fusível Religadora	5	14,9	74,50
20231202	5683086-1	FR(1711)	Chave Fusível Religadora	8	5,03	40,24
20231202	5683408-1	TD(56257)	Transformador Distribuição	1	23,8	23,80

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5683674-1	TD(2019)	Transformador Distribuição	2	11,05	22,10
20231202	5684312-1	TD(31153)	Transformador Distribuição	1	6,77	6,77
20231202	5684839-1	TD(56243)	Transformador Distribuição	2	15,22	30,44
20231202	5669505-1	FU(24023)	Chave Fusível	5	59,28	296,40
20231202	5669687-1	FR(7076)	Chave Fusível Religadora	23	4,35	100,05
20231202	5671006-1	FR(1633)	Chave Fusível Religadora	6	11,35	68,10
20231202	5671175-1	FR(1711)	Chave Fusível Religadora	8	11,77	94,16
20231202	5673724-1	TD(31154)	Transformador Distribuição	3	49,93	149,79
20231202	5678326-1	FU(1601)	Chave Fusível	8	8,25	66,00
20231202	5678529-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	177	14,5	2.566,50
20231202	5678605-1	FU(24020)	Chave Fusível	5	7,03	35,15
20231202	5678839-1	TD(1248)	Transformador Distribuição	60	32,7	1.962,00
20231202	5684749-1	FU(20621)	Chave Fusível	1	62,32	62,32
20231202	5680172-1	FU(42243)	Chave Fusível	9	3,97	35,73
20231202	5680428-1	TD(37537)	Transformador Distribuição	1	7,9	7,90
20231202	5681356-1	TD(697227)	Transformador Distribuição	2	17,47	34,94
20231202	5681902-1	TD(53609)	Transformador Distribuição	7	13,98	97,86
20231202	5681966-1	TD(21369)	Transformador Distribuição	3	25,48	76,44
20231202	5681996-1	RD(729716)	Religador de Distribuição	377	1,72	648,44
20231202	5682002-1	TD(55967)	Transformador Distribuição	7	21,3	149,10
20231202	5682045-1	TD(728664)	Transformador Distribuição	1	17,75	17,75
20231202	5684099-1	FU(18870)	Chave Fusível	4	42,88	171,52
20231202	5682235-1	TD(27326)	Transformador Distribuição	6	5,58	33,48
20231202	5683030-1	TD(758925)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5683522-1	TD(53567)	Transformador Distribuição	3	4,12	12,36
20231202	5683533-1	FU(37205)	Chave Fusível	2	5,77	11,54
20231202	5670424-1	TD(37323)	Transformador Distribuição	2	23,27	46,54
20231202	5671173-1	FU(27533)	Chave Fusível	3	14,7	44,10
20231202	5671926-1	TD(654470)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20231202	5672224-1	TD(53577)	Transformador Distribuição	5	45,12	225,60
20231202	5673213-1	RD(10408)	Religador de Distribuição	116	1,8	208,80
20231202	5673213-1	RD(10408)	Religador de Distribuição	128	12,42	1.589,76
20231202	5673213-1	RD(10408)	Religador de Distribuição	46	13,03	599,38
20231202	5673213-1	RD(10408)	Religador de Distribuição	3	13,6	40,80
20231202	5673260-1	FU(13157)	Chave Fusível	3	28,22	84,66
20231202	5673372-1	FU(16212)	Chave Fusível	4	21,7	86,80
20231202	5673556-1	TD(14151)	Transformador Distribuição	1	20,13	20,13
20231202	5673654-1	TD(12717)	Transformador Distribuição	2	18,38	36,76
20231202	5673762-1	TD(34123)	Transformador Distribuição	2	24,35	48,70
20231202	5673793-1	TD(14152)	Transformador Distribuição	1	17,38	17,38
20231202	5674027-1	FR(10717)	Chave Fusível Religadora	83	16,68	1.384,44
20231202	5674195-1	TD(10823)	Transformador Distribuição	5	28,83	144,15
20231202	5674594-1	TD(37526)	Transformador Distribuição	1	0,77	0,77
20231202	5675200-1	TD(37544)	Transformador Distribuição	1	18,05	18,05
20231202	5675742-1	FU(16430)	Chave Fusível	4	4,02	16,08
20231202	5677517-1	RD(729716)	Religador de Distribuição	205	10,72	2.197,60
20231202	5677517-1	RD(729716)	Religador de Distribuição	184	22,25	4.094,00
20231202	5677804-1	FU(36133)	Chave Fusível	17	20,42	347,14

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5679264-1	FU(37205)	Chave Fusível	2	6,62	13,24
20231202	5679512-1	FU(37972)	Chave Fusível	3	5,83	17,49
20231202	5679723-1	FR(28146)	Chave Fusível Religadora	184	17,3	3.183,20
20231202	5680350-1	TD(37393)	Transformador Distribuição	1	5,43	5,43
20231202	5669501-1	TD(27172)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20231202	5669563-1	FR(17706)	Chave Fusível Religadora	96	26,93	2.585,28
20231202	5670658-1	TD(22214)	Transformador Distribuição	1	48,43	48,43
20231202	5673697-1	TD(27472)	Transformador Distribuição	1	24,85	24,85
20231202	5673782-1	FR(9999)	Chave Fusível Religadora	37	22,48	831,76
20231202	5675276-1	TD(22449)	Transformador Distribuição	1	19,5	19,50
20231202	5675402-1	JAM01_JAM49501	Alimentador	1040	1,32	1.372,80
20231202	5675402-1	JAM51_JAM59502	Alimentador	2	1,32	2,64
20231202	5675620-1	TD(19692)	Transformador Distribuição	1	23,5	23,50
20231202	5678064-1	FR(17706)	Chave Fusível Religadora	96	13,22	1.269,12
20231202	5678582-1	TD(12545)	Transformador Distribuição	1	9,42	9,42
20231202	5679393-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	36	1,73	62,28
20231202	5679393-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	45	2,52	113,40
20231202	5679393-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	16	2,87	45,92
20231202	5679393-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	38	3,15	119,70
20231202	5679393-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	80	0,1	8,00
20231202	5679393-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	6	1,5	9,00
20231202	5679393-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	4	1,82	7,28
20231202	5679393-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	7	3,57	24,99

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5680918-1	FU(18852)	Chave Fusível	2	68,87	137,74
20231202	5675402-1	JAM51_JAM59502	Alimentador	8	1,32	10,56
20231202	5678255-1	TD(9043)	Transformador Distribuição	31	3,92	121,52
20231202	5678360-1	TD(10056)	Transformador Distribuição	44	2,72	119,68
20231202	5678465-1	TD(732360)	Transformador Distribuição	76	9,73	739,48
20231202	5678492-1	TD(31632)	Transformador Distribuição	31	9,72	301,32
20231202	5678691-1	TD(9041)	Transformador Distribuição	1	6,27	6,27
20231202	5679272-1	TD(9043)	Transformador Distribuição	31	3,48	107,88
20231202	5680634-1	RD(726346)	Religador de Distribuição	2114	0,15	317,10
20231202	5680634-1	JAR01_JAR49509	Alimentador	983	0,72	707,76
20231202	5680634-1	CF(35761)	Chave Faca	1123	0,78	875,94
20231202	5680634-1	CF(35761)	Chave Faca	191	1,28	244,48
20231202	5680634-1	CF(35761)	Chave Faca	306	3,5	1.071,00
20231202	5681149-1	FU(9503)	Chave Fusível	13	8,12	105,56
20231202	5681175-1	TD(8969)	Transformador Distribuição	71	16,95	1.203,45
20231202	5682010-1	FU(9301)	Chave Fusível	67	7,12	477,04
20231202	5682213-1	TD(50086)	Transformador Distribuição	41	7,28	298,48
20231202	5682265-1	RD(12260)	Religador de Distribuição	505	5,6	2.828,00
20231202	5682575-1	FU(24677)	Chave Fusível	17	29,7	504,90
20231202	5682883-1	FU(24638)	Chave Fusível	12	8,55	102,60
20231202	5682945-1	TD(35094)	Transformador Distribuição	1	9,47	9,47
20231202	5683386-1	TD(30903)	Transformador Distribuição	4	7	28,00
20231202	5683974-1	[BT]PA(9664)	Ramal de Baixa Tensão	7	4,05	28,35
20231202	5683974-1	TD(24969)	Transformador Distribuição	80	1,45	116,00
20231202	5682677-1	TD(9002)	Transformador Distribuição	21	5,8	121,80
20231202	5681099-1	TD(9006)	Transformador Distribuição	75	4,33	324,75

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5680998-1	TD(21731)	Transformador Distribuição	36	18,92	681,12
20231202	5680908-1	FU(88142940)	Chave Fusível	10	4,35	43,50
20231202	5680793-1	FU(7540)	Chave Fusível	107	4,42	472,94
20231202	5680634-1	CF(35761)	Chave Faca	114	1,28	145,92
20231202	5677024-1	TD(9034)	Transformador Distribuição	80	2,43	194,40
20231202	5675346-1	TD(9038)	Transformador Distribuição	74	3,65	270,10
20231202	5672596-1	TD(5200035)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20231202	5671378-1	TD(59648)	Transformador Distribuição	1	12,75	12,75
20231202	5679909-1	TD(9020)	Transformador Distribuição	101	0,97	97,97
20231202	5680645-1	FU(24904)	Chave Fusível	26	17,92	465,92
20231202	5680826-1	FR(11706)	Chave Fusível Religadora	116	4,27	495,32
20231202	5680926-1	FU(8359)	Chave Fusível	18	27,8	500,40
20231202	5680979-1	TD(10111)	Transformador Distribuição	68	3,15	214,20
20231202	5680986-1	TD(24039)	Transformador Distribuição	97	4,85	470,45
20231202	5681064-1	TD(9217)	Transformador Distribuição	68	7,7	523,60
20231202	5681075-1	TD(9200)	Transformador Distribuição	44	10,48	461,12
20231202	5681080-1	TD(58063)	Transformador Distribuição	6	16,22	97,32
20231202	5681085-1	TD(9197)	Transformador Distribuição	66	7,02	463,32
20231202	5681185-1	TD(30660)	Transformador Distribuição	35	9,58	335,30
20231202	5681217-1	TD(714472)	Transformador Distribuição	25	13,4	335,00
20231202	5681367-1	TD(651909)	Transformador Distribuição	8	23,97	191,76
20231202	5681575-1	FU(11769)	Chave Fusível	38	17,85	678,30
20231202	5681605-1	FU(24946)	Chave Fusível	1	24,23	24,23
20231202	5681638-1	TD(16243)	Transformador Distribuição	39	13,58	529,62

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5681701-1	TD(670127)	Transformador Distribuição	8	22,83	182,64
20231202	5682455-1	FU(24787)	Chave Fusível	13	11,65	151,45
20231202	5682629-1	FU(12142)	Chave Fusível	30	12,55	376,50
20231202	5683637-1	TD(31322)	Transformador Distribuição	34	3,88	131,92
20231202	5684221-1	FU(14868)	Chave Fusível	34	2,55	86,70
20231202	5684289-1	FR(11706)	Chave Fusível Religadora	86	11,55	993,30
20231202	5672852-1	TD(663931)	Transformador Distribuição	1	8,17	8,17
20231202	5674258-1	TD(23643)	Transformador Distribuição	3	2,18	6,54
20231202	5684502-1	TD(30319)	Transformador Distribuição	2	14,83	29,66
20231202	5684547-1	TD(9198)	Transformador Distribuição	58	3,22	186,76
20231202	5684631-1	TD(30160)	Transformador Distribuição	2	10,87	21,74
20231202	5684633-1	TD(32088)	Transformador Distribuição	3	23,6	70,80
20231202	5681143-1	TD(31606)	Transformador Distribuição	2	23,22	46,44
20231202	5682596-1	FU(12481)	Chave Fusível	1	26,9	26,90
20231202	5682750-1	TD(41927)	Transformador Distribuição	1	22,65	22,65
20231202	5682811-1	TD(32061)	Transformador Distribuição	1	25,72	25,72
20231202	5683142-1	TD(33096)	Transformador Distribuição	1	20,22	20,22
20231202	5683807-1	FU(8973)	Chave Fusível	3	22,85	68,55
20231202	5681003-1	FU(94290)	Chave Fusível	107	12,9	1.380,30
20231202	5680770-1	FR(1141)	Chave Fusível Religadora	34	14,48	492,32
20231202	5679641-1	TD(32492)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20231202	5678088-1	RD(723158)	Religador de Distribuição	53	0,3	15,90
20231202	5678088-1	[MT]PA(9632)	Alimentador	40	18,4	736,00
20231202	5678088-1	TD(25326014)	Transformador Distribuição	1	18,4	18,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5671390-1	TD(31840)	Transformador Distribuição	1	8,5	8,50
20231202	5678088-1	RD(723158)	Religador de Distribuição	66	3,5	231,00
20231202	5681291-1	TD(29016)	Transformador Distribuição	1	28,95	28,95
20231202	5683265-1	FR(13229)	Chave Fusível Religadora	33	7,23	238,59
20231202	5683660-1	TD(29009)	Transformador Distribuição	1	6,82	6,82
20231202	5683883-1	TD(23712)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20231202	5672476-1	FU(24710)	Chave Fusível	4	15,8	63,20
20231202	5676096-1	FR(38478)	Chave Fusível Religadora	63	1,43	90,09
20231202	5680045-1	TD(23679)	Transformador Distribuição	1	10,5	10,50
20231202	5669599-1	TD(23712)	Transformador Distribuição	1	1,98	1,98
20231202	5670593-1	FU(729617)	Chave Fusível	17	6,58	111,86
20231202	5671691-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	27	1,67	45,09
20231202	5671691-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	24	1,77	42,48
20231202	5671933-1	FU(24712)	Chave Fusível	7	6,08	42,56
20231202	5671947-1	TD(28024)	Transformador Distribuição	1	5,08	5,08
20231202	5681109-1	TD(30237)	Transformador Distribuição	1	27,95	27,95
20231202	5682317-1	TD(58765)	Transformador Distribuição	1	17,42	17,42
20231202	5673413-1	TD(52733)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20231202	5670063-1	FR(4900)	Chave Fusível Religadora	16	6,45	103,20
20231202	5671862-1	TD(48570)	Transformador Distribuição	2	38,93	77,86
20231202	5670813-1	TD(48593)	Transformador Distribuição	2	4,83	9,66
20231202	5671102-1	FU(18200)	Chave Fusível	11	11,68	128,48
20231202	5671818-1	FR(18224)	Chave Fusível Religadora	7	20,27	141,89

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5681764-1	FU(24819)	Chave Fusível	5	35,08	175,40
20231202	5683371-1	TD(27994)	Transformador Distribuição	2	19,43	38,86
20231202	5670893-1	TD(28028)	Transformador Distribuição	1	10,73	10,73
20231202	5672441-1	FU(35723)	Chave Fusível	4	22,62	90,48
20231202	5676196-1	TD(725147)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20231202	5681094-1	FU(24884)	Chave Fusível	5	17,2	86,00
20231202	5681728-1	FU(11731)	Chave Fusível	6	25,3	151,80
20231202	5683485-1	FU(44966)	Chave Fusível	3	51,07	153,21
20231202	5677726-1	TD(39635)	Transformador Distribuição	62	12,78	792,36
20231202	5674839-1	TD(21157)	Transformador Distribuição	1	2,97	2,97
20231202	5676611-1	TD(7646)	Transformador Distribuição	96	2,77	265,92
20231202	5677661-1	TD(689291)	Transformador Distribuição	68	3,65	248,20
20231202	5680059-1	FU(18774)	Chave Fusível	41	34,3	1.406,30
20231202	5680892-1	FU(1184)	Chave Fusível	274	4,08	1.117,92
20231202	5680943-1	TD(7635)	Transformador Distribuição	68	18,8	1.278,40
20231202	5681127-1	RD(722489)	Religador de Distribuição	1294	1,48	1.915,12
20231202	5681127-1	RD(722489)	Religador de Distribuição	165	6,58	1.085,70
20231202	5681256-1	TD(7713)	Transformador Distribuição	62	16,88	1.046,56
20231202	5681299-1	TD(706016)	Transformador Distribuição	95	14,97	1.422,15
20231202	5681622-1	RD(740925)	Religador de Distribuição	3317	0,15	497,55
20231202	5681622-1	RD(740925)	Religador de Distribuição	631	1,57	990,67
20231202	5682861-1	TD(39583)	Transformador Distribuição	116	8,18	948,88
20231202	5683403-1	TD(7712)	Transformador Distribuição	33	7,23	238,59
20231202	5681622-1	RD(740925)	Religador de Distribuição	1	0,15	0,15

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5681622-1	RD(740925)	Religador de Distribuição	1	0,15	0,15
20231202	5677667-1	TD(52751)	Transformador Distribuição	53	5,52	292,56
20231202	5677725-1	TD(13908)	Transformador Distribuição	1	15,57	15,57
20231202	5671456-1	TD(14478)	Transformador Distribuição	1	34,25	34,25
20231202	5672821-1	TD(14472)	Transformador Distribuição	1	24,75	24,75
20231202	5673144-1	FU(16935539)	Chave Fusível	64	4,32	276,48
20231202	5673993-1	TD(14478)	Transformador Distribuição	1	11,5	11,50
20231202	5675828-1	TD(13915)	Transformador Distribuição	1	6,38	6,38
20231202	5676712-1	TD(746271)	Transformador Distribuição	10	3,03	30,30
20231202	5681036-1	TD(689560)	Transformador Distribuição	20	7,3	146,00
20231202	5681054-1	TD(54771)	Transformador Distribuição	64	19,17	1.226,88
20231202	5681146-1	TD(7714)	Transformador Distribuição	109	16,4	1.787,60
20231202	5670941-1	TD(7652)	Transformador Distribuição	108	4,5	486,00
20231202	5670973-1	TD(687273)	Transformador Distribuição	55	4,22	232,10
20231202	5682068-1	TD(20844)	Transformador Distribuição	12	35,35	424,20
20231202	5670991-1	TD(706384)	Transformador Distribuição	83	3,82	317,06
20231202	5671559-1	TD(682501)	Transformador Distribuição	47	6,5	305,50
20231202	5671739-1	FU(736092)	Chave Fusível	83	5,37	445,71
20231202	5671965-1	PE(14445385)	Ponto de conexão	1	17,92	17,92
20231202	5679232-1	TD(663807)	Transformador Distribuição	76	8,5	646,00
20231202	5679283-1	TD(28776)	Transformador Distribuição	2	6,05	12,10
20231202	5677866-1	TD(690108)	Transformador Distribuição	82	5,77	473,14

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5671416-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	34	7,6	258,40
20231202	5674494-1	TD(42376)	Transformador Distribuição	1	5,27	5,27
20231202	5674937-1	FU(35602)	Chave Fusível	4	5,77	23,08
20231202	5675177-1	TD(55193)	Transformador Distribuição	1	15,82	15,82
20231202	5675592-1	FU(21521)	Chave Fusível	7	8,67	60,69
20231202	5675648-1	FU(14992)	Chave Fusível	2	8,47	16,94
20231202	5675783-1	FU(39189)	Chave Fusível	1	3,83	3,83
20231202	5678311-1	FU(1153)	Chave Fusível	5	37,2	186,00
20231202	5678654-1	FU(21509)	Chave Fusível	2	26,13	52,26
20231202	5678654-1	CL(21504)	Chave Lâmina	18	0,2	3,60
20231202	5680395-1	TD(48726)	Transformador Distribuição	2	49,43	98,86
20231202	5681627-1	FR(1149)	Chave Fusível Religadora	21	25,55	536,55
20231202	5682728-1	FU(13987)	Chave Fusível	56	13	728,00
20231202	5683149-1	TD(17004)	Transformador Distribuição	1	30,63	30,63
20231202	5670404-1	FR(35620)	Chave Fusível Religadora	78	21,38	1.667,64
20231202	5670404-1	FU(32120)	Chave Fusível	7	15,98	111,86
20231202	5671192-1	TD(42376)	Transformador Distribuição	1	9,87	9,87
20231202	5671367-1	TD(42378)	Transformador Distribuição	1	8,67	8,67
20231202	5674353-1	FU(746387)	Chave Fusível	4	6,4	25,60
20231202	5674660-1	TD(657592)	Transformador Distribuição	1	3,9	3,90
20231202	5674698-1	TD(15892)	Transformador Distribuição	1	9,4	9,40
20231202	5675768-1	FR(13224)	Chave Fusível Religadora	48	9,08	435,84
20231202	5676228-1	TD(15877)	Transformador Distribuição	1	2,75	2,75
20231202	5676509-1	FU(41147)	Chave Fusível	15	3,23	48,45
20231202	5680813-1	FR(20130)	Chave Fusível Religadora	19	46,58	885,02
20231202	5680841-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	1	5,27	5,27
20231202	5681206-1	FU(41149)	Chave Fusível	21	23,58	495,18

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5681208-1	FU(759762)	Chave Fusível	1	68,45	68,45
20231202	5682135-1	TD(25668)	Transformador Distribuição	1	36,47	36,47
20231202	5670485-1	RD(744731)	Religador de Distribuição	1	2,73	2,73
20231202	5680841-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	2	5,27	10,54
20231202	5670735-1	TD(14806)	Transformador Distribuição	1	17,27	17,27
20231202	5670781-1	TD(14810)	Transformador Distribuição	1	16,53	16,53
20231202	5676036-1	TD(25718)	Transformador Distribuição	2	18,18	36,36
20231202	5676213-1	TD(14812)	Transformador Distribuição	1	15,77	15,77
20231202	5676909-1	FU(21623)	Chave Fusível	12	24,82	297,84
20231202	5677664-1	FU(13933)	Chave Fusível	5	35,12	175,60
20231202	5678047-1	TD(47990)	Transformador Distribuição	2	18,7	37,40
20231202	5679175-1	FU(20127)	Chave Fusível	7	5,88	41,16
20231202	5679822-1	TD(14899)	Transformador Distribuição	1	98,58	98,58
20231202	5679822-1	FU(21623)	Chave Fusível	11	2,47	27,17
20231202	5679959-1	TD(52994)	Transformador Distribuição	1	88,62	88,62
20231202	5681593-1	TD(47990)	Transformador Distribuição	2	52,13	104,26
20231202	5682452-1	TD(41530)	Transformador Distribuição	1	46,17	46,17
20231202	5684157-1	FU(20140)	Chave Fusível	63	34,48	2.172,24
20231202	5683372-1	FU(13928)	Chave Fusível	2	29,83	59,66
20231202	5683891-1	TD(14878)	Transformador Distribuição	1	53,15	53,15
20231202	5669758-1	TD(691014)	Transformador Distribuição	1	74,45	74,45
20231202	5670468-1	TD(25709)	Transformador Distribuição	2	18,57	37,14
20231202	5670526-1	TD(34297)	Transformador Distribuição	1	19,6	19,60
20231202	5670565-1	FU(13991)	Chave Fusível	8	24,28	194,24
20231202	5721778-1	FU(1644)	Chave Fusível	16	61,98	991,68

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5721778-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	39	0,17	6,63
20231202	5671406-1	TD(707571)	Transformador Distribuição	1	27,37	27,37
20231202	5673185-1	TD(28788)	Transformador Distribuição	1	6,68	6,68
20231202	5673672-1	TD(47990)	Transformador Distribuição	2	24,75	49,50
20231202	5680298-1	TD(734085)	Transformador Distribuição	1	49,3	49,30
20231202	5669657-1	FU(26700)	Chave Fusível	6	4,35	26,10
20231202	5681484-1	TD(56582)	Transformador Distribuição	1	44,68	44,68
20231202	5679384-1	TD(35595)	Transformador Distribuição	1	27,7	27,70
20231202	5719788-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	47	0,28	13,16
20231202	5719788-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	84	28,02	2.353,68
20231202	5719788-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	47	2,32	109,04
20231202	5677485-1	FR(26627)	Chave Fusível Religadora	7	45,22	316,54
20231202	5721737-1	FU(26700)	Chave Fusível	7	60,62	424,34
20231202	5673865-1	TD(37155)	Transformador Distribuição	1	26,07	26,07
20231202	5673827-1	FR(26627)	Chave Fusível Religadora	7	23,95	167,65
20231202	5671914-1	TD(56615)	Transformador Distribuição	1	51,77	51,77
20231202	5672270-1	FU(697310)	Chave Fusível	8	23,47	187,76
20231202	5670353-1	TD(49566)	Transformador Distribuição	3	2,27	6,81
20231202	5677350-1	FU(26542)	Chave Fusível	2	18,85	37,70
20231202	5677350-1	FU(26542)	Chave Fusível	40	18,85	754,00
20231202	5674982-1	TD(35609)	Transformador Distribuição	1	16,17	16,17
20231202	5679543-1	TD(53133)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20231202	5681490-1	FR(23662)	Chave Fusível Religadora	18	6,03	108,54

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5670944-1	TD(8441)	Transformador Distribuição	49	3,2	156,80
20231202	5675013-1	TD(25412)	Transformador Distribuição	37	5,8	214,60
20231202	5675697-1	TD(696456)	Transformador Distribuição	1	6,3	6,30
20231202	5676141-1	TD(48541)	Transformador Distribuição	1	14,22	14,22
20231202	5682501-1	TD(25412)	Transformador Distribuição	37	15,12	559,44
20231202	5684887-1	FR(30385)	Chave Fusível Religadora	35	24,75	866,25
20231202	5681584-1	TD(8452)	Transformador Distribuição	16	3,88	62,08
20231202	5671792-1	TD(41108)	Transformador Distribuição	2	28,15	56,30
20231202	5672164-1	TD(47019)	Transformador Distribuição	45	2,37	106,65
20231202	5674040-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	39	7,97	310,83
20231202	5674040-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	46	10,35	476,10
20231202	5674040-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	71	11,97	849,87
20231202	5674185-1	FR(10109)	Chave Fusível Religadora	28	23,08	646,24
20231202	5674609-1	TD(46865)	Transformador Distribuição	3	7,82	23,46
20231202	5675443-1	TD(58554)	Transformador Distribuição	1	4,6	4,60
20231202	5675701-1	TD(655949)	Transformador Distribuição	1	28,57	28,57
20231202	5674040-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	1	7,97	7,97
20231202	5684520-1	TD(21809)	Transformador Distribuição	69	5,67	391,23
20231202	5670432-1	TD(674021)	Transformador Distribuição	1	30,12	30,12
20231202	5671263-1	TD(48033)	Transformador Distribuição	1	7,35	7,35
20231202	5671296-1	TD(46597)	Transformador Distribuição	8	10,63	85,04

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5672142-1	TD(47900)	Transformador Distribuição	1	18,12	18,12
20231202	5672253-1	FU(7900)	Chave Fusível	114	16,3	1.858,20
20231202	5673589-1	TD(725887)	Transformador Distribuição	1	24,93	24,93
20231202	5674969-1	TD(51962)	Transformador Distribuição	1	19,47	19,47
20231202	5675268-1	FR(23661)	Chave Fusível Religadora	16	10,22	163,52
20231202	5679740-1	TD(658986)	Transformador Distribuição	1	27,37	27,37
20231202	5681305-1	TD(47629)	Transformador Distribuição	1	40,47	40,47
20231202	5682306-1	FR(12224)	Chave Fusível Religadora	57	6,12	348,84
20231202	5683902-1	TD(53820)	Transformador Distribuição	2	18,05	36,10
20231202	5682570-1	TD(45845)	Transformador Distribuição	1	26,43	26,43
20231202	5683824-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	1	0,58	0,58
20231202	5683969-1	TD(45870)	Transformador Distribuição	1	18,18	18,18
20231202	5673440-1	TD(60624)	Transformador Distribuição	8	4,03	32,24
20231202	5673883-1	FU(29874)	Chave Fusível	3	13,7	41,10
20231202	5674395-1	FU(29123)	Chave Fusível	1	31,07	31,07
20231202	5674460-1	TD(60624)	Transformador Distribuição	8	2	16,00
20231202	5675956-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	1	0,75	0,75
20231202	5678501-1	[MT]PA(9630)	Alimentador	8	6,58	52,64
20231202	5670091-1	TD(36247)	Transformador Distribuição	1	29,1	29,10
20231202	5682700-1	FU(27911)	Chave Fusível	3	13,15	39,45
20231202	5682612-1	TD(36263)	Transformador Distribuição	2	15,77	31,54
20231202	5678645-1	FU(26689)	Chave Fusível	13	33,3	432,90
20231202	5671436-1	TD(36161)	Transformador Distribuição	2	14,67	29,34
20231202	5670987-1	TD(35043334)	Transformador Distribuição	59	1,82	107,38

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5670040-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	3	2,92	8,76
20231202	5672586-1	TD(11397)	Transformador Distribuição	3	10,98	32,94
20231202	5672619-1	FU(1982)	Chave Fusível	9	11,77	105,93
20231202	5672791-1	FU(2122)	Chave Fusível	21	10,47	219,87
20231202	5674511-1	TD(676061)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20231202	5676693-1	FR(2292)	Chave Fusível Religadora	143	1,98	283,14
20231202	5676701-1	FU(30575)	Chave Fusível	12	5,57	66,84
20231202	5676709-1	FU(2210)	Chave Fusível	13	4	52,00
20231202	5677005-1	FU(35598)	Chave Fusível	23	2,3	52,90
20231202	5679375-1	FR(26366)	Chave Fusível Religadora	5	11,25	56,25
20231202	5679375-1	FR(26366)	Chave Fusível Religadora	1	36,68	36,68
20231202	5679375-1	FR(26366)	Chave Fusível Religadora	5	3,73	18,65
20231202	5679662-1	TD(38845)	Transformador Distribuição	3	3,22	9,66
20231202	5679947-1	TD(11377)	Transformador Distribuição	3	49,18	147,54
20231202	5680128-1	TD(38844)	Transformador Distribuição	1	4,65	4,65
20231202	5680323-1	TD(38463)	Transformador Distribuição	10	2,27	22,70
20231202	5680458-1	FU(1980)	Chave Fusível	4	17,17	68,68
20231202	5680461-1	TD(7308)	Transformador Distribuição	59	3,1	182,90
20231202	5682853-1	FU(1980)	Chave Fusível	4	7,13	28,52
20231202	5670040-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	3	0,65	1,95
20231202	5678771-1	FR(45320)	Chave Fusível Religadora	21	12,3	258,30
20231202	5670906-1	FR(43516)	Chave Fusível Religadora	20	15,75	315,00
20231202	5670166-1	FU(27437)	Chave Fusível	5	29,87	149,35
20231202	5679187-1	[MT]PA(9635)	Alimentador	55	6,73	370,15
20231202	5679187-1	[MT]PA(9635)	Alimentador	14	6,53	91,42
20231202	5671506-1	FU(27351)	Chave Fusível	5	11,77	58,85
20231202	5679187-1	CF(45343)	Chave Faca	3	2,45	7,35

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5685909-1	TD(51645)	Transformador Distribuição	1	49,8	49,80
20231202	5678551-1	TD(21015)	Transformador Distribuição	22	13,02	286,44
20231202	5678802-1	TD(52167)	Transformador Distribuição	2	10,17	20,34
20231202	5679944-1	FU(14330)	Chave Fusível	3	15,65	46,95
20231202	5680369-1	TD(21015)	Transformador Distribuição	22	1,9	41,80
20231202	5680953-1	[MT]PA(9665)	Alimentador	17	32,43	551,31
20231202	5682723-1	FU(701816)	Chave Fusível	1	7,92	7,92
20231202	5682864-1	TD(725100)	Transformador Distribuição	1	28,9	28,90
20231202	5683582-1	FU(1585)	Chave Fusível	2	5,98	11,96
20231202	5679004-1	FU(1344)	Chave Fusível	7	0,75	5,25
20231202	5679980-1	FR(12846)	Chave Fusível Religadora	15	14,33	214,95
20231202	5682064-1	FU(701821)	Chave Fusível	6	17,08	102,48
20231202	5679004-1	FU(1344)	Chave Fusível	6	25,32	151,92
20231202	5679004-1	FU(1344)	Chave Fusível	7	23,78	166,46
20231202	5677342-1	RD(1584)	Religador de Distribuição	319	31,43	10.026,17
20231202	5682705-1	FU(733149)	Chave Fusível	1	28,37	28,37
20231202	5676927-1	RD(11436)	Religador de Distribuição	43	0,93	39,99
20231202	5676927-1	RD(11436)	Religador de Distribuição	9	1,05	9,45
20231202	5676927-1	RD(11436)	Religador de Distribuição	18	1,12	20,16
20231202	5676927-1	RD(11436)	Religador de Distribuição	8	12,72	101,76
20231202	5677148-1	TD(674328)	Transformador Distribuição	7	40,07	280,49
20231202	5678694-1	FU(676556)	Chave Fusível	7	14,23	99,61
20231202	5680297-1	TD(29911)	Transformador Distribuição	47	2,58	121,26
20231202	5669737-1	FU(17992)	Chave Fusível	1	13,63	13,63
20231202	5675580-1	TD(1512)	Transformador Distribuição	2	8,32	16,64
20231202	5676913-1	TD(38534)	Transformador Distribuição	67	8,37	560,79

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5677012-1	TD(456)	Transformador Distribuição	140	3,67	513,80
20231202	5682177-1	TD(1550)	Transformador Distribuição	1	21,3	21,30
20231202	5682795-1	TD(1522)	Transformador Distribuição	1	11,23	11,23
20231202	5672732-1	TD(676364)	Transformador Distribuição	58	4,65	269,70
20231202	5672754-1	TD(1527)	Transformador Distribuição	37	4,32	159,84
20231202	5679604-1	TD(489)	Transformador Distribuição	28	19,82	554,96
20231202	5723117-1	RD(698122)	Religador de Distribuição	138	7,82	1.079,16
20231202	5723117-1	RD(698122)	Religador de Distribuição	56	9,6	537,60
20231202	5678589-1	TD(18233)	Transformador Distribuição	2	78,92	157,84
20231202	5678641-1	FU(684568)	Chave Fusível	5	31,45	157,25
20231202	5678701-1	FU(685154)	Chave Fusível	41	11,15	457,15
20231202	5678710-1	FR(20717)	Chave Fusível Religadora	17	14,23	241,91
20231202	5678775-1	TD(20596)	Transformador Distribuição	1	30,5	30,50
20231202	5678852-1	TD(20588)	Transformador Distribuição	2	29,53	59,06
20231202	5678887-1	FU(20630)	Chave Fusível	2	33,4	66,80
20231202	5678947-1	TD(18611)	Transformador Distribuição	3	29,15	87,45
20231202	5679064-1	TD(732524)	Transformador Distribuição	1	107,58	107,58
20231202	5679106-1	TD(55891)	Transformador Distribuição	1	32,3	32,30
20231202	5679331-1	TD(53409)	Transformador Distribuição	1	28,15	28,15
20231202	5679381-1	TD(17984)	Transformador Distribuição	1	26,68	26,68
20231202	5679414-1	TD(688023)	Transformador Distribuição	3	29,73	89,19
20231202	5679514-1	TD(679910)	Transformador Distribuição	6	21,97	131,82

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5679689-1	TD(21436)	Transformador Distribuição	4	19,07	76,28
20231202	5676427-1	RD(2842)	Religador de Distribuição	1	2,6	2,60
20231202	5677014-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	1	7,93	7,93
20231202	5677014-1	RD(741469)	Religador de Distribuição	1	0,5	0,50
20231202	5724847-1	RD(741469)	Religador de Distribuição	1	6,15	6,15
20231202	5682654-1	FU(22587)	Chave Fusível	1	34,12	34,12
20231202	5682661-1	FU(20630)	Chave Fusível	1	29,3	29,30
20231202	5682661-1	TD(28949)	Transformador Distribuição	1	37,77	37,77
20231202	5682881-1	EP(26907190)	Transformador Distribuição	1	29,12	29,12
20231202	5682925-1	TD(1162)	Transformador Distribuição	2	10,02	20,04
20231202	5683164-1	FU(18031)	Chave Fusível	2	28,27	56,54
20231202	5683167-1	TD(695918)	Transformador Distribuição	1	7,18	7,18
20231202	5683560-1	TD(676300)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57
20231202	5683654-1	TD(59278)	Transformador Distribuição	1	23,58	23,58
20231202	5683747-1	TD(660168)	Transformador Distribuição	2	3,78	7,56
20231202	5684252-1	TD(714745)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20231202	5684470-1	TD(689775)	Transformador Distribuição	1	16,13	16,13
20231202	5684481-1	TD(689736)	Transformador Distribuição	6	16,38	98,28
20231202	5684621-1	FU(20695)	Chave Fusível	1	19,15	19,15
20231202	5724847-1	RD(741469)	Religador de Distribuição	9	5,85	52,65
20231202	5724847-1	RD(741469)	Religador de Distribuição	191	6,15	1.174,65
20231202	5724847-1	RD(741469)	Religador de Distribuição	3	7,75	23,25
20231202	5724847-1	RD(741469)	Religador de Distribuição	4	9,18	36,72

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5724847-1	RD(741469)	Religador de Distribuição	3	10,45	31,35
20231202	5724847-1	RD(741469)	Religador de Distribuição	1	33,6	33,60
20231202	5724847-1	RD(741469)	Religador de Distribuição	3	33,93	101,79
20231202	5724847-1	RD(741469)	Religador de Distribuição	3	34,35	103,05
20231202	5681310-1	TD(22798)	Transformador Distribuição	1	17,15	17,15
20231202	5681585-1	TD(660585)	Transformador Distribuição	1	24,68	24,68
20231202	5681616-1	TD(20274)	Transformador Distribuição	2	18,33	36,66
20231202	5681775-1	TD(1229)	Transformador Distribuição	101	17,65	1.782,65
20231202	5682270-1	FU(20733)	Chave Fusível	9	20,5	184,50
20231202	5682392-1	TD(704182)	Transformador Distribuição	1	20,17	20,17
20231202	5682605-1	TD(2134)	Transformador Distribuição	1	30,77	30,77
20231202	5682609-1	FU(2886)	Chave Fusível	24	6,38	153,12
20231202	5682619-1	TD(685054)	Transformador Distribuição	6	12,73	76,38
20231202	5682654-1	FU(22587)	Chave Fusível	1	27,5	27,50
20231202	5669506-1	TD(686576)	Transformador Distribuição	3	8,32	24,96
20231202	5669529-1	TD(59278)	Transformador Distribuição	1	9,68	9,68
20231202	5669544-1	TD(26195)	Transformador Distribuição	1	37,12	37,12
20231202	5669549-1	TD(46259)	Transformador Distribuição	1	9,08	9,08
20231202	5669573-1	TD(22519)	Transformador Distribuição	1	29,53	29,53
20231202	5669759-1	FR(660569)	Chave Fusível Religadora	96	4,62	443,52
20231202	5669899-1	TD(59289)	Transformador Distribuição	1	5,78	5,78
20231202	5670610-1	FR(660569)	Chave Fusível Religadora	99	20,95	2.074,05

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5670633-1	TD(18009)	Transformador Distribuição	1	24,52	24,52
20231202	5670669-1	TD(18691)	Transformador Distribuição	2	48,33	96,66
20231202	5670675-1	TD(46464)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20231202	5671136-1	FU(22444)	Chave Fusível	16	52,83	845,28
20231202	5671125-1	TD(17919)	Transformador Distribuição	2	33,73	67,46
20231202	5671128-1	TD(18071)	Transformador Distribuição	2	30,02	60,04
20231202	5671132-1	RD(14353)	Religador de Distribuição	2661	0,6	1.596,60
20231202	5671132-1	RD(14353)	Religador de Distribuição	155	1,02	158,10
20231202	5671132-1	RD(14353)	Religador de Distribuição	51	2,38	121,38
20231202	5671132-1	RD(14353)	Religador de Distribuição	98	5,18	507,64
20231202	5671132-1	RD(14353)	Religador de Distribuição	12	15,28	183,36
20231202	5671168-1	FR(2853)	Chave Fusível Religadora	43	14,58	626,94
20231202	5671176-1	TD(31197)	Transformador Distribuição	1	32,37	32,37
20231202	5671201-1	FU(22574)	Chave Fusível	6	34,72	208,32
20231202	5671213-1	FU(743183)	Chave Fusível	14	8,78	122,92
20231202	5671652-1	TD(59289)	Transformador Distribuição	1	45,43	45,43
20231202	5671667-1	FR(685138)	Chave Fusível Religadora	57	21,82	1.243,74
20231202	5671674-1	TD(55270)	Transformador Distribuição	1	4,72	4,72
20231202	5672380-1	TD(2175)	Transformador Distribuição	1	15,72	15,72
20231202	5672746-1	FU(719596)	Chave Fusível	23	11,63	267,49
20231202	5672747-1	FU(708877)	Chave Fusível	1	13,88	13,88
20231202	5672929-1	FU(44771)	Chave Fusível	5	32,68	163,40
20231202	5674224-1	TD(17946)	Transformador Distribuição	6	6,7	40,20
20231202	5677014-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	193	7,93	1.530,49

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5677014-1	RD(741469)	Religador de Distribuição	207	0,5	103,50
20231202	5677035-1	FR(660550)	Chave Fusível Religadora	143	24,25	3.467,75
20231202	5677038-1	FR(2933)	Chave Fusível Religadora	87	18,93	1.646,91
20231202	5677066-1	FR(660569)	Chave Fusível Religadora	99	26,3	2.603,70
20231202	5677089-1	FU(660609)	Chave Fusível	43	23,12	994,16
20231202	5677127-1	FR(660193)	Chave Fusível Religadora	104	25,53	2.655,12
20231202	5677161-1	TD(26116)	Transformador Distribuição	1	45,43	45,43
20231202	5677168-1	FU(2856)	Chave Fusível	17	24,73	420,41
20231202	5677240-1	FU(22587)	Chave Fusível	2	48,18	96,36
20231202	5677399-1	FR(18006)	Chave Fusível Religadora	21	38,93	817,53
20231202	5677497-1	TD(684549)	Transformador Distribuição	3	42,58	127,74
20231202	5678269-1	TD(680249)	Transformador Distribuição	3	41,57	124,71
20231202	5678577-1	FR(2938)	Chave Fusível Religadora	10	41,67	416,70
20231202	5686894-1	TD(19301)	Transformador Distribuição	1	121,88	121,88
20231202	5693320-1	FR(20691)	Chave Fusível Religadora	26	42,7	1.110,20
20231202	5693320-1	FR(20691)	Chave Fusível Religadora	2	45	90,00
20231202	5693320-1	FR(20691)	Chave Fusível Religadora	2	88,37	176,74
20231202	5693320-1	FR(20691)	Chave Fusível Religadora	5	117,43	587,15
20231202	5674792-1	TD(28948)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20231202	5675431-1	FU(20802)	Chave Fusível	1	77,55	77,55
20231202	5675432-1	TD(19066)	Transformador Distribuição	1	35,42	35,42
20231202	5675448-1	TD(19380)	Transformador Distribuição	1	11,38	11,38
20231202	5675937-1	FU(17990)	Chave Fusível	1	1,72	1,72

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5676427-1	RD(2842)	Religador de Distribuição	218	2,6	566,80
20231202	5676427-1	RD(2842)	Religador de Distribuição	26	3,43	89,18
20231202	5676427-1	RD(2842)	Religador de Distribuição	16	3,9	62,40
20231202	5676427-1	RD(2842)	Religador de Distribuição	6	4,45	26,70
20231202	5676427-1	RD(2842)	Religador de Distribuição	54	4,45	240,30
20231202	5676427-1	RD(2842)	Religador de Distribuição	15	6,52	97,80
20231202	5676427-1	RD(2842)	Religador de Distribuição	4	52,15	208,60
20231202	5676427-1	RD(2842)	Religador de Distribuição	7	56,2	393,40
20231202	5676427-1	RD(2842)	Religador de Distribuição	2	104,83	209,66
20231202	5676427-1	RD(2842)	Religador de Distribuição	2	104,83	209,66
20231202	5676427-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	101	0,9	90,90
20231202	5676427-1	CF(22453)	Chave Faca	7	42,88	300,16
20231202	5676573-1	FU(679980)	Chave Fusível	41	2,95	120,95
20231202	5676937-1	FR(17964)	Chave Fusível Religadora	59	20,33	1.199,47
20231202	5676971-1	FR(12573)	Chave Fusível Religadora	56	25,07	1.403,92
20231202	5677014-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	24	3,13	75,12
20231202	5679937-1	TD(19636)	Transformador Distribuição	8	16,52	132,16
20231202	5680047-1	TD(686576)	Transformador Distribuição	3	13,17	39,51
20231202	5682187-1	FR(17983)	Chave Fusível Religadora	21	47,33	993,93
20231202	5683616-1	TD(689918)	Transformador Distribuição	2	63,42	126,84
20231202	5683617-1	FU(685150)	Chave Fusível	14	59,23	829,22
20231202	5680119-1	FU(20628)	Chave Fusível	11	33,52	368,72
20231202	5680304-1	TD(26114)	Transformador Distribuição	3	9	27,00
20231202	5680476-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	239	0,08	19,12

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5680713-1	FU(685154)	Chave Fusível	40	3,82	152,80
20231202	5680717-1	TD(684894)	Transformador Distribuição	5	2,42	12,10
20231202	5680764-1	RD(698122)	Religador de Distribuição	178	3,42	608,76
20231202	5680880-1	TD(684895)	Transformador Distribuição	4	2,22	8,88
20231202	5671132-1	RD(14353)	Religador de Distribuição	1	0,6	0,60
20231202	5693320-1	FR(20691)	Chave Fusível Religadora	1	42,7	42,70
20231202	5671132-1	RD(14353)	Religador de Distribuição	3	0,6	1,80
20231202	5671132-1	RD(14353)	Religador de Distribuição	1	15,28	15,28
20231202	5671132-1	RD(14353)	Religador de Distribuição	1	0,6	0,60
20231202	5671667-1	FR(685138)	Chave Fusível Religadora	1	21,82	21,82
20231202	5723117-1	RD(698122)	Religador de Distribuição	1	9,6	9,60
20231202	5680764-1	RD(698122)	Religador de Distribuição	1	3,42	3,42
20231202	5671132-1	RD(14353)	Religador de Distribuição	2	0,6	1,20
20231202	5671132-1	RD(14353)	Religador de Distribuição	2	0,6	1,20
20231202	5676494-1	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	42	2,55	107,10
20231202	5676867-1	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	42	29,25	1.228,50
20231202	5679569-1	TD(729224)	Transformador Distribuição	1	25,75	25,75
20231202	5680183-1	TD(696206)	Transformador Distribuição	5	29,7	148,50
20231202	5680243-1	FR(20535)	Chave Fusível Religadora	26	28,92	751,92
20231202	5672466-1	TD(6921)	Transformador Distribuição	12	11,67	140,04
20231202	5672466-1	TD(6921)	Transformador Distribuição	84	3,35	281,40
20231202	5680663-1	NAV02_NAV49502	Alimentador	21	0,07	1,47

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5670652-1	FU(723776)	Chave Fusível	4	4,72	18,88
20231202	5671111-1	FR(2358)	Chave Fusível Religadora	5	12,27	61,35
20231202	5671111-1	FR(2358)	Chave Fusível Religadora	1	14,3	14,30
20231202	5678625-1	FU(2020)	Chave Fusível	3	10,32	30,96
20231202	5680663-1	NAV02_NAV49502	Alimentador	867	1,12	971,04
20231202	5680663-1	NAV02_NAV49502	Alimentador	494	1,87	923,78
20231202	5682659-1	FU(26103)	Chave Fusível	3	53,05	159,15
20231202	5673273-1	FU(26396)	Chave Fusível	1	5,65	5,65
20231202	5680663-1	NAV02_NAV49502	Alimentador	2	1,87	3,74
20231202	5673665-1	TD(753923)	Transformador Distribuição	2	8,68	17,36
20231202	5672625-1	FU(747416)	Chave Fusível	45	12,32	554,40
20231202	5674399-1	TD(58821)	Transformador Distribuição	6	5,95	35,70
20231202	5675658-1	TD(98375549)	Transformador Distribuição	2	5,35	10,70
20231202	5677008-1	TD(45276)	Transformador Distribuição	2	44,35	88,70
20231202	5677097-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	45	18,5	832,50
20231202	5677173-1	FU(29460)	Chave Fusível	1	7,67	7,67
20231202	5677187-1	TD(58821)	Transformador Distribuição	6	6,58	39,48
20231202	5677227-1	TD(6466764)	Transformador Distribuição	5	6,73	33,65
20231202	5677248-1	FR(2679)	Chave Fusível Religadora	6	13,73	82,38
20231202	5677353-1	FU(30364)	Chave Fusível	4	8,4	33,60
20231202	5677353-1	RD(21160833)	Religador de Distribuição	31	0,07	2,17
20231202	5677415-1	TD(43954)	Transformador Distribuição	1	14,13	14,13
20231202	5677454-1	TD(44155)	Transformador Distribuição	1	15,1	15,10
20231202	5678585-1	FU(2684)	Chave Fusível	3	17,47	52,41
20231202	5680676-1	FU(29289)	Chave Fusível	5	18,67	93,35
20231202	5682145-1	RD(59727)	Religador de Distribuição	230	1,7	391,00
20231202	5682145-1	RD(59727)	Religador de Distribuição	2	5,15	10,30

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5682145-1	FR(29477)	Chave Fusível Religadora	5	21,25	106,25
20231202	5682145-1	FR(29477)	Chave Fusível Religadora	6	69,85	419,10
20231202	5682543-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	45	13,13	590,85
20231202	5682940-1	TD(44010)	Transformador Distribuição	1	26,43	26,43
20231202	5682989-1	TD(44069)	Transformador Distribuição	1	28,73	28,73
20231202	5683011-1	TD(46457)	Transformador Distribuição	2	35,72	71,44
20231202	5683414-1	TD(57151)	Transformador Distribuição	2	24,78	49,56
20231202	5683518-1	TD(44024)	Transformador Distribuição	1	23,28	23,28
20231202	5683550-1	FU(736692)	Chave Fusível	1	1,23	1,23
20231202	5684003-1	TD(44158)	Transformador Distribuição	1	27,2	27,20
20231202	5684135-1	FU(757346)	Chave Fusível	1	20,33	20,33
20231202	5672660-1	TD(58821)	Transformador Distribuição	6	17,08	102,48
20231202	5673048-1	FR(29463)	Chave Fusível Religadora	29	3,47	100,63
20231202	5678784-1	FU(29285)	Chave Fusível	6	26,87	161,22
20231202	5678931-1	TD(44052)	Transformador Distribuição	2	27,6	55,20
20231202	5678967-1	CF(675011)	Chave Faca	7	9,88	69,16
20231202	5679537-1	TD(705212)	Transformador Distribuição	2	3,48	6,96
20231202	5679725-1	TD(43955)	Transformador Distribuição	2	17,67	35,34
20231202	5680233-1	FU(26197)	Chave Fusível	4	27,28	109,12
20231202	5672527-1	TD(730065)	Transformador Distribuição	2	25,58	51,16
20231202	5673896-1	TD(59157)	Transformador Distribuição	1	4,12	4,12
20231202	5684971-1	FU(2341)	Chave Fusível	1	23,45	23,45
20231202	5673403-1	FU(688958)	Chave Fusível	88	1,78	156,64
20231202	5673403-1	FU(688958)	Chave Fusível	21	2,05	43,05
20231202	5669822-1	TD(679043)	Transformador Distribuição	1	5,7	5,70

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5670064-1	TD(652802)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20231202	5671289-1	TD(39945)	Transformador Distribuição	2	11,02	22,04
20231202	5672449-1	FR(2062)	Chave Fusível Religadora	69	2,62	180,78
20231202	5673597-1	TD(42878)	Transformador Distribuição	1	20,3	20,30
20231202	5675381-1	FU(2676)	Chave Fusível	1	3,43	3,43
20231202	5677057-1	FR(2062)	Chave Fusível Religadora	69	2,22	153,18
20231202	5677115-1	TD(58584)	Transformador Distribuição	10	21,9	219,00
20231202	5677356-1	FU(710761)	Chave Fusível	5	22,62	113,10
20231202	5680685-1	FR(2062)	Chave Fusível Religadora	69	3,15	217,35
20231202	5680687-1	TD(7038)	Transformador Distribuição	50	6,12	306,00
20231202	5681073-1	TD(39942)	Transformador Distribuição	2	22,25	44,50
20231202	5681448-1	FR(2369)	Chave Fusível Religadora	8	18,45	147,60
20231202	5681720-1	TD(39945)	Transformador Distribuição	2	18,48	36,96
20231202	5672449-1	FR(2062)	Chave Fusível Religadora	6	2,62	15,72
20231202	5680685-1	FR(2062)	Chave Fusível Religadora	4	3,15	12,60
20231202	5677057-1	FR(2062)	Chave Fusível Religadora	4	2,22	8,88
20231202	5670459-1	TD(40503)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13
20231202	5671320-1	FU(696613)	Chave Fusível	4	3,55	14,20
20231202	5683291-1	TD(741745)	Transformador Distribuição	1	14,05	14,05
20231202	5670827-1	TD(45582)	Transformador Distribuição	4	3,12	12,48
20231202	5681274-1	FU(2072)	Chave Fusível	3	25,07	75,21
20231202	5677007-1	FU(2137)	Chave Fusível	191	6,05	1.155,55
20231202	5681860-1	FU(2137)	Chave Fusível	191	3,38	645,58
20231202	5676592-1	FU(12582)	Chave Fusível	3	2,52	7,56

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5673818-1	TD(11638)	Transformador Distribuição	5	6,15	30,75
20231202	5673789-1	TD(11600)	Transformador Distribuição	3	6,08	18,24
20231202	5680663-1	NAV02_NAV49502	Alimentador	1	1,12	1,12
20231202	5679072-1	TD(11677)	Transformador Distribuição	5	3	15,00
20231202	5675589-1	TD(45583)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53
20231202	5673490-1	TD(43667)	Transformador Distribuição	2	8,65	17,30
20231202	5673107-1	TD(11638)	Transformador Distribuição	5	3,3	16,50
20231202	5672725-1	FU(12589)	Chave Fusível	53	5,95	315,35
20231202	5672639-1	TD(698075)	Transformador Distribuição	120	9,72	1.166,40
20231202	5681160-1	AMA01_AMA49504	Alimentador	1	0,17	0,17
20231202	5671320-1	FU(696613)	Chave Fusível	4	2,45	9,80
20231202	5669414-1	TD(35047)	Transformador Distribuição	1	24,7	24,70
20231202	5722761-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	20	2,37	47,40
20231202	5722761-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	20	9,33	186,60
20231202	5669570-1	TD(34496)	Transformador Distribuição	1	36,73	36,73
20231202	5669806-1	TD(49042)	Transformador Distribuição	2	31,12	62,24
20231202	5669934-1	TD(51352)	Transformador Distribuição	2	28,32	56,64
20231202	5670040-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	108	2,92	315,36
20231202	5670040-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	186	3,9	725,40
20231202	5670040-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	83	4,23	351,09
20231202	5670040-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	16	4,73	75,68
20231202	5670040-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	4	6,43	25,72
20231202	5670040-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	108	0,65	70,20

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5670324-1	TD(35369)	Transformador Distribuição	4	26	104,00
20231202	5670549-1	FU(11160)	Chave Fusível	96	3,57	342,72
20231202	5670040-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	3	4,23	12,69
20231202	5670040-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	1	2,92	2,92
20231202	5670040-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	1	0,65	0,65
20231202	5670040-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	1	3,9	3,90
20231202	5670952-1	TD(35070)	Transformador Distribuição	13	21,1	274,30
20231202	5672921-1	TD(35068)	Transformador Distribuição	3	6,9	20,70
20231202	5674564-1	TD(49042)	Transformador Distribuição	2	27,15	54,30
20231202	5674883-1	TD(34505)	Transformador Distribuição	1	16,72	16,72
20231202	5675841-1	TD(34519)	Transformador Distribuição	2	21,73	43,46
20231202	5676041-1	TD(56504)	Transformador Distribuição	1	19,1	19,10
20231202	5677199-1	TD(35567)	Transformador Distribuição	3	23,85	71,55
20231202	5677372-1	TD(34519)	Transformador Distribuição	2	21,95	43,90
20231202	5679196-1	TD(35081)	Transformador Distribuição	2	26,12	52,24
20231202	5680195-1	TD(35026)	Transformador Distribuição	1	4,37	4,37
20231202	5680367-1	TD(34519)	Transformador Distribuição	2	5,98	11,96
20231202	5681231-1	FR(1666)	Chave Fusível Religadora	12	15,45	185,40
20231202	5681296-1	TD(654157)	Transformador Distribuição	43	14,72	632,96
20231202	5681424-1	TD(34592)	Transformador Distribuição	4	15,43	61,72
20231202	5681953-1	TD(21472)	Transformador Distribuição	75	13,38	1.003,50
20231202	5682130-1	FU(1863)	Chave Fusível	16	14,55	232,80

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5682971-1	PE(135620117)	Ponto de conexão	1	36,62	36,62
20231202	5682971-1	TD(35070)	Transformador Distribuição	12	7,67	92,04
20231202	5683130-1	TD(49042)	Transformador Distribuição	2	26,5	53,00
20231202	5683168-1	TD(35059)	Transformador Distribuição	4	5,33	21,32
20231202	5683975-1	TD(35059)	Transformador Distribuição	4	22,33	89,32
20231202	5684682-1	TD(34470)	Transformador Distribuição	1	20,87	20,87
20231202	5681392-1	RD(720399)	Religador de Distribuição	117	2,57	300,69
20231202	5681392-1	RD(720399)	Religador de Distribuição	6	18,48	110,88
20231202	5681392-1	RD(720399)	Religador de Distribuição	10	22,32	223,20
20231202	5682048-1	TD(29324)	Transformador Distribuição	3	39,62	118,86
20231202	5682722-1	FU(25803)	Chave Fusível	30	8,05	241,50
20231202	5672283-1	TD(724531)	Transformador Distribuição	1	22,02	22,02
20231202	5669690-1	TD(676971)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20231202	5670573-1	TD(10728)	Transformador Distribuição	2	25,58	51,16
20231202	5676479-1	FU(25480)	Chave Fusível	2	4,65	9,30
20231202	5677461-1	FR(25622)	Chave Fusível Religadora	31	0,63	19,53
20231202	5678166-1	TD(26641)	Transformador Distribuição	63	1,35	85,05
20231202	5678229-1	FU(11874)	Chave Fusível	63	1,83	115,29
20231202	5678249-1	TD(652044)	Transformador Distribuição	3	13,77	41,31
20231202	5678265-1	FU(9264)	Chave Fusível	97	2	194,00
20231202	5679695-1	TD(32575)	Transformador Distribuição	1	1,27	1,27
20231202	5680289-1	FR(9467)	Chave Fusível Religadora	9	5,87	52,83
20231202	5680980-1	TD(9807)	Transformador Distribuição	73	5,67	413,91

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5681008-1	TD(11464)	Transformador Distribuição	29	7,77	225,33
20231202	5681013-1	TD(31072)	Transformador Distribuição	23	6,63	152,49
20231202	5681090-1	FU(9264)	Chave Fusível	97	9,28	900,16
20231202	5681321-1	FU(25614)	Chave Fusível	109	21,08	2.297,72
20231202	5681390-1	FU(9488)	Chave Fusível	31	7,95	246,45
20231202	5681931-1	TD(10656)	Transformador Distribuição	57	3,85	219,45
20231202	5682622-1	FU(54619680)	Chave Fusível	4	12,13	48,52
20231202	5682824-1	FU(25480)	Chave Fusível	2	11,58	23,16
20231202	5682849-1	FR(11566)	Chave Fusível Religadora	18	13,8	248,40
20231202	5682808-1	TD(664623)	Transformador Distribuição	2	29,37	58,74
20231202	5681378-1	TD(36101)	Transformador Distribuição	1	39,53	39,53
20231202	5673915-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	3	19,93	59,79
20231202	5673915-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	2	3,43	6,86
20231202	5673915-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	158	2,5	395,00
20231202	5673915-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	50	1,95	97,50
20231202	5679824-1	TD(287)	Transformador Distribuição	10	2,05	20,50
20231202	5674523-1	PE(11295132)	Ponto de conexão	1	4,87	4,87
20231202	5680348-1	FU(687507)	Chave Fusível	24	2,62	62,88
20231202	5680606-1	FU(19974)	Chave Fusível	5	4,3	21,50
20231202	5680776-1	TD(663471)	Transformador Distribuição	1	4,52	4,52
20231202	5669906-1	TD(20658)	Transformador Distribuição	3	4,08	12,24
20231202	5671218-1	TD(732783)	Transformador Distribuição	1	29,12	29,12
20231202	5675588-1	TD(45947)	Transformador Distribuição	1	3,82	3,82
20231202	5674935-1	RD(8236)	Religador de Distribuição	302	0,6	181,20
20231202	5673899-1	FR(24174)	Chave Fusível Religadora	16	16,15	258,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5674625-1	RD(2456169)	Religador de Distribuição	83	1,33	110,39
20231202	5674625-1	RD(2456169)	Religador de Distribuição	2	2,58	5,16
20231202	5674625-1	FU(745153)	Chave Fusível	2	0,37	0,74
20231202	5679372-1	FR(37746)	Chave Fusível Religadora	8	21,87	174,96
20231202	5679254-1	TD(41789)	Transformador Distribuição	1	8,4	8,40
20231202	5670253-1	RD(23090)	Religador de Distribuição	75	1,12	84,00
20231202	5670253-1	RD(23090)	Religador de Distribuição	547	2,42	1.323,74
20231202	5675453-1	TD(22458)	Transformador Distribuição	1	7,22	7,22
20231202	5675598-1	TD(23548)	Transformador Distribuição	1	3,72	3,72
20231202	5676631-1	FU(24504)	Chave Fusível	4	31,43	125,72
20231202	5677535-1	PAR04_PAR49508	Alimentador	613	1,37	839,81
20231202	5677940-1	TD(22729)	Transformador Distribuição	2	14,6	29,20
20231202	5683056-1	TD(21431)	Transformador Distribuição	1	26,85	26,85
20231202	5674492-1	TD(28447)	Transformador Distribuição	2	4,48	8,96
20231202	5680277-1	FU(22156)	Chave Fusível	4	26,25	105,00
20231202	5669499-1	TD(20555)	Transformador Distribuição	2	5,18	10,36
20231202	5671010-1	RD(727063)	Religador de Distribuição	17	1,85	31,45
20231202	5671010-1	RD(727063)	Religador de Distribuição	19	10,47	198,93
20231202	5671010-1	RD(727063)	Religador de Distribuição	32	14,28	456,96
20231202	5671010-1	CF(40459)	Chave Faca	7	2,25	15,75
20231202	5671010-1	CF(40459)	Chave Faca	12	8,42	101,04
20231202	5675513-1	TD(22184)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20231202	5675855-1	TD(59795)	Transformador Distribuição	1	1,9	1,90
20231202	5677535-1	PAR04_PAR49508	Alimentador	1686	1,37	2.309,82

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5678242-1	TD(53246)	Transformador Distribuição	1	21,08	21,08
20231202	5682618-1	FU(19548)	Chave Fusível	3	6,3	18,90
20231202	5682863-1	FU(10017902)	Chave Fusível	1	50,58	50,58
20231202	5683171-1	TD(20544)	Transformador Distribuição	1	29,7	29,70
20231202	5683990-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	101	12,38	1.250,38
20231202	5684010-1	TD(33103)	Transformador Distribuição	1	18,82	18,82
20231202	5679580-1	TD(669776)	Transformador Distribuição	1	44,62	44,62
20231202	5679943-1	TD(2262)	Transformador Distribuição	1	16,15	16,15
20231202	5681717-1	FU(25974)	Chave Fusível	2	19,82	39,64
20231202	5670182-1	TD(33781)	Transformador Distribuição	1	21,97	21,97
20231202	5671164-1	TD(722703)	Transformador Distribuição	1	9,32	9,32
20231202	5671491-1	TD(28446)	Transformador Distribuição	1	24,7	24,70
20231202	5671655-1	TD(33198)	Transformador Distribuição	1	27,3	27,30
20231202	5671718-1	FU(25331)	Chave Fusível	3	29,52	88,56
20231202	5672095-1	TD(659008)	Transformador Distribuição	1	21,28	21,28
20231202	5672177-1	FU(25279)	Chave Fusível	1	44,08	44,08
20231202	5672391-1	TD(33313)	Transformador Distribuição	1	17,58	17,58
20231202	5672707-1	RD(42802)	Religador de Distribuição	377	6,52	2.458,04
20231202	5672952-1	TD(33301)	Transformador Distribuição	1	32,98	32,98
20231202	5675271-1	TD(661064)	Transformador Distribuição	1	14,97	14,97
20231202	5676964-1	FU(25277)	Chave Fusível	9	46,37	417,33
20231202	5675531-1	TD(669776)	Transformador Distribuição	1	9,33	9,33
20231202	5675539-1	TD(20544)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20231202	5676211-1	TD(20544)	Transformador Distribuição	1	17,6	17,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5676272-1	TD(25403)	Transformador Distribuição	1	14,95	14,95
20231202	5677613-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	101	0,05	5,05
20231202	5677613-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	172	2,5	430,00
20231202	5677613-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	123	2,77	340,71
20231202	5677613-1	RD(20031512)	Religador de Distribuição	102	1,75	178,50
20231202	5677894-1	FR(20984)	Chave Fusível Religadora	3	17,87	53,61
20231202	5678309-1	FU(19579)	Chave Fusível	3	16,35	49,05
20231202	5673101-1	TD(20708)	Transformador Distribuição	1	25,5	25,50
20231202	5673265-1	TD(746488)	Transformador Distribuição	1	21,78	21,78
20231202	5673347-1	TD(660645)	Transformador Distribuição	2	27,07	54,14
20231202	5673636-1	TD(669776)	Transformador Distribuição	1	23,23	23,23
20231202	5673664-1	TD(25403)	Transformador Distribuição	1	44,02	44,02
20231202	5678659-1	TD(59679)	Transformador Distribuição	2	9,08	18,16
20231202	5678815-1	TD(45529)	Transformador Distribuição	2	6,73	13,46
20231202	5678861-1	TD(1967)	Transformador Distribuição	1	9,32	9,32
20231202	5679100-1	FU(10017902)	Chave Fusível	1	3,38	3,38
20231202	5679291-1	TD(43919)	Transformador Distribuição	1	27,43	27,43
20231202	5679332-1	TD(683249)	Transformador Distribuição	1	47,55	47,55
20231202	5679426-1	FU(19573)	Chave Fusível	3	9,73	29,19
20231202	5677613-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20231202	5677613-1	RD(20031512)	Religador de Distribuição	1	1,75	1,75
20231202	5683990-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	1	12,38	12,38
20231202	5678574-1	[MT]PA(9644)	Alimentador	81	33,42	2.707,02

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5677520-1	TD(1852)	Transformador Distribuição	1	13,53	13,53
20231202	5670911-1	TD(1656)	Transformador Distribuição	1	18,07	18,07
20231202	5670876-1	TD(1865)	Transformador Distribuição	1	19,22	19,22
20231202	5675109-1	FU(22229)	Chave Fusível	1	15,08	15,08
20231202	5677380-1	TD(1234)	Transformador Distribuição	122	21,97	2.680,34
20231202	5678422-1	TD(675697)	Transformador Distribuição	4	63,9	255,60
20231202	5679758-1	TD(702539)	Transformador Distribuição	75	19,08	1.431,00
20231202	5679771-1	TD(701510)	Transformador Distribuição	5	24,27	121,35
20231202	5677306-1	CE(2779)	Chave Seccionadora	15	24,57	368,55
20231202	5680737-1	TD(1232)	Transformador Distribuição	38	3,97	150,86
20231202	5677013-1	FR(2767)	Chave Fusível Religadora	75	25,07	1.880,25
20231202	5676785-1	FU(726418)	Chave Fusível	66	26,67	1.760,22
20231202	5679860-1	TD(741927)	Transformador Distribuição	1	21,98	21,98
20231202	5679775-1	TD(1233)	Transformador Distribuição	61	25,2	1.537,20
20231202	5677621-1	FR(2747)	Chave Fusível Religadora	100	21,6	2.160,00
20231202	5670740-1	TD(14736)	Transformador Distribuição	3	17,32	51,96
20231202	5675116-1	FU(19005)	Chave Fusível	10	20,45	204,50
20231202	5675175-1	FU(671198)	Chave Fusível	10	18,37	183,70
20231202	5675695-1	TD(703798)	Transformador Distribuição	1	11,5	11,50
20231202	5675984-1	FU(671198)	Chave Fusível	6	1,35	8,10
20231202	5675984-1	FU(671198)	Chave Fusível	4	23,62	94,48
20231202	5676554-1	TD(674747)	Transformador Distribuição	2	9,85	19,70
20231202	5679726-1	TD(733178)	Transformador Distribuição	1	4,15	4,15
20231202	5671754-1	TD(27485)	Transformador Distribuição	1	49,02	49,02

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5672179-1	TD(17548)	Transformador Distribuição	1	1,47	1,47
20231202	5677550-1	TD(24060)	Transformador Distribuição	28	17,35	485,80
20231202	5681723-1	PGR02_PGR49502	Alimentador	11	5,37	59,07
20231202	5681723-1	PGR02_PGR49502	Alimentador	1	0,07	0,07
20231202	5669981-1	TD(22575)	Transformador Distribuição	1	58,7	58,70
20231202	5670179-1	TD(30230)	Transformador Distribuição	2	12,53	25,06
20231202	5670919-1	FR(4045)	Chave Fusível Religadora	125	16,03	2.003,75
20231202	5670919-1	FR(4045)	Chave Fusível Religadora	33	23,37	771,21
20231202	5671146-1	FU(4041)	Chave Fusível	4	9,68	38,72
20231202	5672057-1	TD(28262)	Transformador Distribuição	1	4,03	4,03
20231202	5672073-1	TD(17489)	Transformador Distribuição	10	21,65	216,50
20231202	5672546-1	TD(692110)	Transformador Distribuição	1	20,18	20,18
20231202	5672748-1	TD(78627434)	Transformador Distribuição	1	8,25	8,25
20231202	5672766-1	TD(706875)	Transformador Distribuição	3	8,23	24,69
20231202	5673773-1	TD(654787)	Transformador Distribuição	1	23,77	23,77
20231202	5673891-1	TD(11709738)	Transformador Distribuição	38	17,87	679,06
20231202	5676011-1	TD(30230)	Transformador Distribuição	2	2,68	5,36
20231202	5681723-1	PGR02_PGR49502	Alimentador	543	0,07	38,01
20231202	5681723-1	PGR02_PGR49502	Alimentador	172	2,25	387,00
20231202	5681723-1	PGR02_PGR49502	Alimentador	14	3,33	46,62
20231202	5681723-1	PGR02_PGR49502	Alimentador	1	0,07	0,07
20231202	5675952-1	TD(52581)	Transformador Distribuição	1	2,03	2,03
20231202	5672182-1	TD(32762)	Transformador Distribuição	1	3,48	3,48
20231202	5672306-1	TD(32760)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5682717-1	TD(49833)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20231202	5669611-1	TD(32110)	Transformador Distribuição	3	3,4	10,20
20231202	5671859-1	TD(2821168)	Transformador Distribuição	1	7,9	7,90
20231202	5674296-1	RD(40381)	Religador de Distribuição	160	0,9	144,00
20231202	5679297-1	TD(695195)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85
20231202	5680556-1	TD(28575)	Transformador Distribuição	57	2,73	155,61
20231202	5680604-1	TD(9484)	Transformador Distribuição	29	3,17	91,93
20231202	5680660-1	TD(655672)	Transformador Distribuição	29	4,92	142,68
20231202	5683971-1	TD(16812)	Transformador Distribuição	1	42,02	42,02
20231202	5678561-1	TD(31952)	Transformador Distribuição	1	12,03	12,03
20231202	5679814-1	FU(759022)	Chave Fusível	1	14,07	14,07
20231202	5679930-1	FIT55_FIT59506	Alimentador	4	0,05	0,20
20231202	5679988-1	TD(41896)	Transformador Distribuição	1	42,28	42,28
20231202	5680601-1	RD(730498)	Religador de Distribuição	4	0,05	0,20
20231202	5681874-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	36	16,85	606,60
20231202	5681874-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	4	19,77	79,08
20231202	5681874-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	10	27,18	271,80
20231202	5681874-1	CF(22662)	Chave Faca	3	2,5	7,50
20231202	5682976-1	TD(31382)	Transformador Distribuição	1	7,6	7,60
20231202	5683082-1	FU(22648)	Chave Fusível	3	2,98	8,94
20231202	5676430-1	TD(52564)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20231202	5675501-1	FU(22658)	Chave Fusível	4	3,33	13,32
20231202	5674306-1	TD(23636)	Transformador Distribuição	2	8,92	17,84

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5681874-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	1	16,85	16,85
20231202	5681198-1	TD(717936)	Transformador Distribuição	1	54,2	54,20
20231202	5680966-1	FR(21612)	Chave Fusível Religadora	59	18,77	1.107,43
20231202	5669680-1	TD(25162)	Transformador Distribuição	4	2,07	8,28
20231202	5676130-1	FR(22127)	Chave Fusível Religadora	49	4,28	209,72
20231202	5675412-1	TD(25162)	Transformador Distribuição	4	4,03	16,12
20231202	5674130-1	FU(21667)	Chave Fusível	7	3,5	24,50
20231202	5670339-1	TD(16011)	Transformador Distribuição	1	25,22	25,22
20231202	5684360-1	FR(21765)	Chave Fusível Religadora	51	19,42	990,42
20231202	5673984-1	FU(22117)	Chave Fusível	4	12,23	48,92
20231202	5674098-1	TD(25213)	Transformador Distribuição	1	6,37	6,37
20231202	5676342-1	PE(196384295)	Ponto de conexão	1	12,68	12,68
20231202	5676342-1	[BT]PA(9624)	Ramal de Baixa Tensão	8	12,68	101,44
20231202	5676342-1	TD(54651)	Transformador Distribuição	18	0,63	11,34
20231202	5671923-1	POV55_POV59501	Alimentador	1	2,28	2,28
20231202	5671923-1	POV55_POV59501	Alimentador	1	0,15	0,15
20231202	5678724-1	TD(21195)	Transformador Distribuição	1	1,6	1,60
20231202	5679124-1	FR(21762)	Chave Fusível Religadora	25	3,82	95,50
20231202	5680133-1	TD(29628)	Transformador Distribuição	1	5,95	5,95
20231202	5682215-1	TD(25218)	Transformador Distribuição	1	13,93	13,93
20231202	5682431-1	TD(16351)	Transformador Distribuição	1	63,4	63,40
20231202	5682588-1	FU(22120)	Chave Fusível	3	4,9	14,70
20231202	5683633-1	FU(734291)	Chave Fusível	6	23,92	143,52
20231202	5678833-1	TD(18876)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5679806-1	FR(57109)	Chave Fusível Religadora	73	1,43	104,39
20231202	5679840-1	TD(58992)	Transformador Distribuição	2	14,5	29,00
20231202	5679989-1	TD(739867)	Transformador Distribuição	1	21,07	21,07
20231202	5680127-1	TD(16517)	Transformador Distribuição	1	6,57	6,57
20231202	5680169-1	FR(3506)	Chave Fusível Religadora	9	3,32	29,88
20231202	5680209-1	FU(22968)	Chave Fusível	6	1,83	10,98
20231202	5680673-1	TD(58992)	Transformador Distribuição	2	46,53	93,06
20231202	5680819-1	FU(21569)	Chave Fusível	2	17,08	34,16
20231202	5680925-1	TD(16517)	Transformador Distribuição	1	45,47	45,47
20231202	5680976-1	FU(3661)	Chave Fusível	6	44,42	266,52
20231202	5681129-1	FU(21608)	Chave Fusível	4	48,1	192,40
20231202	5681883-1	FU(21720)	Chave Fusível	12	41,57	498,84
20231202	5682212-1	FU(742049)	Chave Fusível	1	37,4	37,40
20231202	5682814-1	FU(22040)	Chave Fusível	3	29,8	89,40
20231202	5683203-1	FU(22019)	Chave Fusível	1	29,95	29,95
20231202	5673684-1	RD(730495)	Religador de Distribuição	1	2,15	2,15
20231202	5679806-1	FR(57109)	Chave Fusível Religadora	1	1,43	1,43
20231202	5671923-1	POV55_POV59501	Alimentador	1	3,88	3,88
20231202	5671923-1	POV55_POV59501	Alimentador	1	0,15	0,15
20231202	5671923-1	POV55_POV59501	Alimentador	1	7,25	7,25
20231202	5673783-1	TD(37976136)	Transformador Distribuição	1	23,17	23,17
20231202	5674170-1	FU(693731)	Chave Fusível	1	3,23	3,23
20231202	5671923-1	POV55_POV59501	Alimentador	1	2,28	2,28
20231202	5671923-1	POV55_POV59501	Alimentador	190	3,88	737,20
20231202	5671923-1	POV55_POV59501	Alimentador	15	5	75,00
20231202	5671923-1	POV55_POV59501	Alimentador	204	7,25	1.479,00
20231202	5671923-1	POV55_POV59501	Alimentador	206	0,15	30,90
20231202	5672797-1	TD(18359)	Transformador Distribuição	2	10,4	20,80
20231202	5673684-1	RD(730495)	Religador de Distribuição	147	2,15	316,05

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5673684-1	RD(730495)	Religador de Distribuição	70	2,32	162,40
20231202	5680560-1	TD(8353)	Transformador Distribuição	66	4,02	265,32
20231202	5678029-1	TD(54505)	Transformador Distribuição	38	13,47	511,86
20231202	5678035-1	TD(60360)	Transformador Distribuição	27	6,87	185,49
20231202	5678165-1	TD(45471)	Transformador Distribuição	78	13,23	1.031,94
20231202	5678173-1	TD(8127)	Transformador Distribuição	68	13,45	914,60
20231202	5681141-1	TD(8099)	Transformador Distribuição	29	4,58	132,82
20231202	5670310-1	TD(54505)	Transformador Distribuição	38	2,27	86,26
20231202	5680514-1	TD(8127)	Transformador Distribuição	68	11,58	787,44
20231202	5677999-1	TD(40927)	Transformador Distribuição	47	10,05	472,35
20231202	5678003-1	TD(21699)	Transformador Distribuição	157	4,58	719,06
20231202	5680568-1	TD(8210)	Transformador Distribuição	46	9,77	449,42
20231202	5680588-1	TD(40932)	Transformador Distribuição	106	10,15	1.075,90
20231202	5680548-1	TD(8240)	Transformador Distribuição	58	7,35	426,30
20231202	5683703-1	FU(23510)	Chave Fusível	1	3,15	3,15
20231202	5678154-1	TD(8132)	Transformador Distribuição	102	4,63	472,26
20231202	5680542-1	FU(3852)	Chave Fusível	37	2,9	107,30
20231202	5678057-1	TD(8215)	Transformador Distribuição	46	11,45	526,70
20231202	5677976-1	FU(698481)	Chave Fusível	148	6,42	950,16
20231202	5684234-1	TD(54508)	Transformador Distribuição	76	7,73	587,48
20231202	5680797-1	TD(8319)	Transformador Distribuição	24	18,65	447,60
20231202	5674569-1	TD(29883)	Transformador Distribuição	64	3,2	204,80

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5670262-1	RD(28147170)	Religador de Distribuição	1087	0,9	978,30
20231202	5678052-1	TD(26356)	Transformador Distribuição	17	1,22	20,74
20231202	5670262-1	RD(28147170)	Religador de Distribuição	83	6,27	520,41
20231202	5680319-1	TD(26356)	Transformador Distribuição	17	3,37	57,29
20231202	5670262-1	RD(28147170)	Religador de Distribuição	222	4,9	1.087,80
20231202	5680701-1	TD(8317)	Transformador Distribuição	59	8,5	501,50
20231202	5670262-1	RD(28147170)	Religador de Distribuição	460	3,05	1.403,00
20231202	5670104-1	PPE52_PPE59515	Alimentador	3	24,25	72,75
20231202	5670104-1	PPE52_PPE59515	Alimentador	3	24,12	72,36
20231202	5670104-1	PPE52_PPE59515	Alimentador	1	1,88	1,88
20231202	5678388-1	FU(23527)	Chave Fusível	15	12,28	184,20
20231202	5680470-1	TD(18000)	Transformador Distribuição	2	49,63	99,26
20231202	5680554-1	TD(25188)	Transformador Distribuição	1	48,1	48,10
20231202	5676828-1	FU(23514)	Chave Fusível	8	3,78	30,24
20231202	5678174-1	PPE54_PPE59517	Alimentador	101	0,57	57,57
20231202	5681443-1	TD(11282)	Transformador Distribuição	42	2,05	86,10
20231202	5679939-1	FU(23726)	Chave Fusível	4	14,7	58,80
20231202	5680370-1	TD(42840)	Transformador Distribuição	1	71,13	71,13
20231202	5680531-1	RD(754778)	Religador de Distribuição	12	3,02	36,24
20231202	5680531-1	RD(754778)	Religador de Distribuição	55	5,73	315,15
20231202	5680573-1	FR(21966)	Chave Fusível Religadora	17	37,53	638,01
20231202	5670045-1	FU(22016)	Chave Fusível	1	26,7	26,70
20231202	5670059-1	FR(21966)	Chave Fusível Religadora	17	26,88	456,96
20231202	5673902-1	TD(19081)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20231202	5675492-1	TD(25211)	Transformador Distribuição	1	1,98	1,98

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5680661-1	TD(761087)	Transformador Distribuição	1	19,3	19,30
20231202	5681225-1	FU(21928)	Chave Fusível	3	21,47	64,41
20231202	5682587-1	TD(28817)	Transformador Distribuição	1	33,47	33,47
20231202	5671824-1	TD(19307)	Transformador Distribuição	1	0,07	0,07
20231202	5681012-1	FU(14615)	Chave Fusível	10	29,68	296,80
20231202	5677440-1	TD(51862)	Transformador Distribuição	1	24,32	24,32
20231202	5676286-1	TD(671007)	Transformador Distribuição	1	17,83	17,83
20231202	5678293-1	FU(14615)	Chave Fusível	10	35,57	355,70
20231202	5671152-1	FU(714364)	Chave Fusível	1	2,97	2,97
20231202	5671152-1	FU(714364)	Chave Fusível	102	2,97	302,94
20231202	5671093-1	TD(7218)	Transformador Distribuição	95	14,63	1.389,85
20231202	5681035-1	TD(718333)	Transformador Distribuição	39	22,62	882,18
20231202	5680992-1	FU(680964)	Chave Fusível	91	17,58	1.599,78
20231202	5672673-1	TD(673309)	Transformador Distribuição	34	12,2	414,80
20231202	5673806-1	TD(17864)	Transformador Distribuição	1	14,67	14,67
20231202	5673999-1	TD(35187)	Transformador Distribuição	1	12,97	12,97
20231202	5675909-1	TD(41163)	Transformador Distribuição	5	1,67	8,35
20231202	5675909-1	FR(1989)	Chave Fusível Religadora	140	1,67	233,80
20231202	5676150-1	FR(1989)	Chave Fusível Religadora	145	5,45	790,25
20231202	5681315-1	TD(10843)	Transformador Distribuição	21	23,77	499,17
20231202	5677529-1	FR(1023)	Chave Fusível Religadora	2	9,38	18,76
20231202	5679534-1	TD(3302086)	Transformador Distribuição	1	21,92	21,92
20231202	5678791-1	TD(14032794)	Transformador Distribuição	2	1,85	3,70
20231202	5678590-1	TD(751600)	Transformador Distribuição	12	5,88	70,56

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5677529-1	FR(1023)	Chave Fusível Religadora	496	9,38	4.652,48
20231202	5677451-1	TD(45173)	Transformador Distribuição	1	40,85	40,85
20231202	5676877-1	TD(11940)	Transformador Distribuição	3	42,67	128,01
20231202	5676442-1	TD(11940)	Transformador Distribuição	3	5,62	16,86
20231202	5724894-1	FU(11178)	Chave Fusível	53	1,63	86,39
20231202	5676369-1	FU(1978)	Chave Fusível	7	14,25	99,75
20231202	5669913-1	TD(50327)	Transformador Distribuição	40	8,42	336,80
20231202	5669669-1	FU(735299)	Chave Fusível	1	7,23	7,23
20231202	5669579-1	TD(11942)	Transformador Distribuição	2	3,57	7,14
20231202	5669437-1	TD(26395)	Transformador Distribuição	4	11	44,00
20231202	5682871-1	TD(54799)	Transformador Distribuição	4	16,32	65,28
20231202	5682851-1	TD(11942)	Transformador Distribuição	2	17,18	34,36
20231202	5672519-1	RD(744085)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20231202	5677261-1	RBR52_RBR59516	Alimentador	2	0,05	0,10
20231202	5678923-1	RD(744085)	Religador de Distribuição	1	1,9	1,90
20231202	5682545-1	RD(744085)	Religador de Distribuição	1	2,85	2,85
20231202	5671895-1	FU(718992)	Chave Fusível	6	1,12	6,72
20231202	5671957-1	TD(9745)	Transformador Distribuição	34	1,18	40,12
20231202	5672519-1	RD(744085)	Religador de Distribuição	1511	0,05	75,55
20231202	5674238-1	FU(14180)	Chave Fusível	230	5,12	1.177,60
20231202	5681201-1	TD(726943)	Transformador Distribuição	55	23,78	1.307,90
20231202	5681214-1	FU(708701)	Chave Fusível	166	21,62	3.588,92
20231202	5681263-1	TD(701746)	Transformador Distribuição	51	24,1	1.229,10
20231202	5681290-1	TD(13477)	Transformador Distribuição	1	66,4	66,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5681297-1	TD(676351)	Transformador Distribuição	56	23,37	1.308,72
20231202	5681346-1	TD(21761)	Transformador Distribuição	67	25,42	1.703,14
20231202	5681377-1	FU(683961)	Chave Fusível	25	7,55	188,75
20231202	5681408-1	FU(12912)	Chave Fusível	57	14,12	804,84
20231202	5681949-1	CE(12913)	Chave Seccionadora	69	14,75	1.017,75
20231202	5682011-1	TD(676353)	Transformador Distribuição	43	19,68	846,24
20231202	5682211-1	TD(711966)	Transformador Distribuição	55	14,95	822,25
20231202	5682545-1	RD(744085)	Religador de Distribuição	1283	2,85	3.656,55
20231202	5682545-1	CF(740927)	Chave Faca	47	12,73	598,31
20231202	5682546-1	TD(694244)	Transformador Distribuição	36	10,92	393,12
20231202	5683105-1	TD(687947)	Transformador Distribuição	24	1,1	26,40
20231202	5671789-1	TD(13458)	Transformador Distribuição	1	4,17	4,17
20231202	5677261-1	RBR52_RBR59516	Alimentador	4286	0,05	214,30
20231202	5677261-1	RBR52_RBR59516	Alimentador	3	6,23	18,69
20231202	5677314-1	FU(37022)	Chave Fusível	42	15,47	649,74
20231202	5677331-1	TD(60223)	Transformador Distribuição	59	40,42	2.384,78
20231202	5677340-1	FU(708701)	Chave Fusível	166	7,72	1.281,52
20231202	5678357-1	TD(21761)	Transformador Distribuição	67	5,78	387,26
20231202	5678923-1	RD(744085)	Religador de Distribuição	1450	1,9	2.755,00
20231202	5679226-1	TD(9745)	Transformador Distribuição	34	17,88	607,92
20231202	5679525-1	TD(726943)	Transformador Distribuição	55	9,12	501,60
20231202	5679615-1	TD(708718)	Transformador Distribuição	36	21,68	780,48
20231202	5679762-1	FU(16811)	Chave Fusível	6	32,7	196,20
20231202	5683216-1	PE(14815027)	Ponto de conexão	1	25,53	25,53
20231202	5683216-1	[BT]PA(9671)	Ramal de Baixa Tensão	2	1,33	2,66

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5683353-1	TD(687947)	Transformador Distribuição	24	9,45	226,80
20231202	5683353-1	FU(683961)	Chave Fusível	1	2,48	2,48
20231202	5671895-1	FU(718992)	Chave Fusível	11	1,12	12,32
20231202	5671957-1	TD(9745)	Transformador Distribuição	8	1,18	9,44
20231202	5672519-1	RD(744085)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20231202	5674238-1	FU(14180)	Chave Fusível	10	5,12	51,20
20231202	5682011-1	TD(676353)	Transformador Distribuição	8	19,68	157,44
20231202	5682545-1	CF(740927)	Chave Faca	1	12,73	12,73
20231202	5682546-1	TD(694244)	Transformador Distribuição	7	10,92	76,44
20231202	5677261-1	RBR52_RBR59516	Alimentador	2	0,05	0,10
20231202	5677340-1	FU(708701)	Chave Fusível	30	7,72	231,60
20231202	5678357-1	TD(21761)	Transformador Distribuição	6	5,78	34,68
20231202	5679226-1	TD(9745)	Transformador Distribuição	8	17,88	143,04
20231202	5679615-1	TD(708718)	Transformador Distribuição	7	21,68	151,76
20231202	5679762-1	FU(16811)	Chave Fusível	1	32,7	32,70
20231202	5681214-1	FU(708701)	Chave Fusível	30	21,62	648,60
20231202	5681263-1	TD(701746)	Transformador Distribuição	3	24,1	72,30
20231202	5681297-1	TD(676351)	Transformador Distribuição	8	23,37	186,96
20231202	5681346-1	TD(21761)	Transformador Distribuição	6	25,42	152,52
20231202	5674340-1	FU(715303)	Chave Fusível	1	3,7	3,70
20231202	5681238-1	TD(11572)	Transformador Distribuição	1	27,1	27,10
20231202	5681410-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	1	4,48	4,48
20231202	5681547-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	86	26,02	2.237,72
20231202	5681547-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	2	26,73	53,46
20231202	5681547-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	82	52,55	4.309,10

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5681806-1	FR(7114)	Chave Fusível Religadora	20	46,52	930,40
20231202	5681811-1	TD(12386)	Transformador Distribuição	2	47,83	95,66
20231202	5675566-1	TD(687009)	Transformador Distribuição	1	135,42	135,42
20231202	5675987-1	RD(11007)	Religador de Distribuição	90	0,07	6,30
20231202	5676073-1	FU(685933)	Chave Fusível	10	16,97	169,70
20231202	5676180-1	FU(16922)	Chave Fusível	1	20,13	20,13
20231202	5676218-1	TD(21135)	Transformador Distribuição	1	17,4	17,40
20231202	5678666-1	FR(7195)	Chave Fusível Religadora	11	42,88	471,68
20231202	5676640-1	TD(685926)	Transformador Distribuição	3	24,82	74,46
20231202	5677261-1	RBR52_RBR59516	Alimentador	1	0,05	0,05
20231202	5677598-1	FU(16888)	Chave Fusível	4	74,53	298,12
20231202	5677819-1	TD(13705)	Transformador Distribuição	3	96,47	289,41
20231202	5678731-1	FR(18683)	Chave Fusível Religadora	45	36,22	1.629,90
20231202	5679588-1	TD(14173)	Transformador Distribuição	3	25,48	76,44
20231202	5681224-1	FR(1069)	Chave Fusível Religadora	80	26,3	2.104,00
20231202	5681238-1	TD(11572)	Transformador Distribuição	29	27,1	785,90
20231202	5681410-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	191	0,88	168,08
20231202	5681410-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	26	4,48	116,48
20231202	5681410-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	4	5,68	22,72
20231202	5681410-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	3	25,65	76,95
20231202	5681410-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	6	31,23	187,38
20231202	5681410-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	100	31,85	3.185,00
20231202	5681410-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	6	71,48	428,88

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5675987-1	RD(11007)	Religador de Distribuição	4	0,07	0,28
20231202	5681410-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	4	0,88	3,52
20231202	5675987-1	RD(11007)	Religador de Distribuição	1	0,07	0,07
20231202	5681410-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	1	0,88	0,88
20231202	5669708-1	TD(13699)	Transformador Distribuição	1	26,97	26,97
20231202	5669754-1	TD(658442)	Transformador Distribuição	1	25,05	25,05
20231202	5669991-1	TD(14137)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85
20231202	5670264-1	RD(755113)	Religador de Distribuição	75	1,85	138,75
20231202	5670264-1	RD(755113)	Religador de Distribuição	35	10,65	372,75
20231202	5671182-1	FU(12561)	Chave Fusível	3	9,75	29,25
20231202	5672452-1	FU(16980)	Chave Fusível	2	12,3	24,60
20231202	5673263-1	FU(16850)	Chave Fusível	2	8,48	16,96
20231202	5673584-1	TD(14227)	Transformador Distribuição	1	25,08	25,08
20231202	5674276-1	TD(13589)	Transformador Distribuição	1	13,53	13,53
20231202	5674340-1	FU(715303)	Chave Fusível	58	3,7	214,60
20231202	5674581-1	FU(32054)	Chave Fusível	2	30,42	60,84
20231202	5675058-1	FU(678180)	Chave Fusível	10	13,83	138,30
20231202	5684457-1	TD(674410)	Transformador Distribuição	1	24,32	24,32
20231202	5680077-1	TD(697002)	Transformador Distribuição	1	40,3	40,30
20231202	5675117-1	FU(18458)	Chave Fusível	3	20,83	62,49
20231202	5673707-1	FU(16565)	Chave Fusível	4	2,67	10,68
20231202	5673405-1	TD(26022)	Transformador Distribuição	1	5,1	5,10
20231202	5671954-1	FR(16561)	Chave Fusível Religadora	16	5,37	85,92
20231202	5671355-1	FR(10689)	Chave Fusível Religadora	79	2,1	165,90
20231202	5671282-1	FR(16561)	Chave Fusível Religadora	16	3,65	58,40

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5669525-1	FU(18455)	Chave Fusível	6	4,4	26,40
20231202	5677653-1	PE(210450839)	Ponto de conexão	1	16,78	16,78
20231202	5670085-1	FU(709292)	Chave Fusível	1	26,18	26,18
20231202	5675384-1	FU(709292)	Chave Fusível	1	1,87	1,87
20231202	5670085-1	FU(709292)	Chave Fusível	14	26,18	366,52
20231202	5671310-1	FU(20226)	Chave Fusível	4	51,02	204,08
20231202	5671995-1	TD(41391)	Transformador Distribuição	3	5,13	15,39
20231202	5673640-1	TD(16513)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20231202	5726944-1	FR(8229)	Chave Fusível Religadora	150	0,32	48,00
20231202	5675384-1	FU(709292)	Chave Fusível	14	1,87	26,18
20231202	5675694-1	TD(21921)	Transformador Distribuição	1	2,03	2,03
20231202	5676074-1	TD(21921)	Transformador Distribuição	1	19,77	19,77
20231202	5678077-1	CF(21698)	Chave Faca	130	2,8	364,00
20231202	5678077-1	FU(65285977)	Chave Fusível	56	2,8	156,80
20231202	5682090-1	TD(27412)	Transformador Distribuição	3	1,85	5,55
20231202	5683115-1	TD(16177)	Transformador Distribuição	1	28,62	28,62
20231202	5677392-1	RRP52_RRP59519	Alimentador	3	2,7	8,10
20231202	5677413-1	TD(53911)	Transformador Distribuição	18	22,27	400,86
20231202	5677427-1	FU(37516)	Chave Fusível	171	4,18	714,78
20231202	5670459-1	TD(40503)	Transformador Distribuição	39	5,13	200,07
20231202	5670535-1	TD(711201)	Transformador Distribuição	39	4,87	189,93
20231202	5670548-1	TD(653474)	Transformador Distribuição	23	5,07	116,61
20231202	5671797-1	RD(735967)	Religador de Distribuição	15	2,93	43,95
20231202	5671797-1	RD(735967)	Religador de Distribuição	4	5,17	20,68
20231202	5671797-1	RD(735967)	Religador de Distribuição	62	6,32	391,84
20231202	5671870-1	FR(718167)	Chave Fusível Religadora	40	9,45	378,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5672535-1	RD(37910)	Religador de Distribuição	309	1,3	401,70
20231202	5672535-1	RD(37910)	Religador de Distribuição	27	2,77	74,79
20231202	5672535-1	RD(37910)	Religador de Distribuição	21	15,97	335,37
20231202	5672535-1	RD(37910)	Religador de Distribuição	1	40,77	40,77
20231202	5672564-1	FU(694175)	Chave Fusível	1	11,68	11,68
20231202	5672972-1	TD(33603)	Transformador Distribuição	1	26,38	26,38
20231202	5674649-1	TD(711201)	Transformador Distribuição	39	2,07	80,73
20231202	5676575-1	TD(38277)	Transformador Distribuição	1	4,75	4,75
20231202	5677477-1	TD(35922)	Transformador Distribuição	1	44,77	44,77
20231202	5677483-1	RD(51274654)	Religador de Distribuição	179	18,67	3.341,93
20231202	5677502-1	RD(37910)	Religador de Distribuição	138	0,72	99,36
20231202	5677502-1	RD(37910)	Religador de Distribuição	27	2,28	61,56
20231202	5677502-1	RD(37910)	Religador de Distribuição	4	22,17	88,68
20231202	5677502-1	RD(37910)	Religador de Distribuição	17	22,67	385,39
20231202	5677553-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	15	5,97	89,55
20231202	5677553-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	9	16,27	146,43
20231202	5677553-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	120	16,27	1.952,40
20231202	5677779-1	FR(4112)	Chave Fusível Religadora	2	22,67	45,34
20231202	5678082-1	TD(168)	Transformador Distribuição	2	39,12	78,24
20231202	5678545-1	FU(26693)	Chave Fusível	29	16,27	471,83
20231202	5679845-1	FR(4112)	Chave Fusível Religadora	2	15,58	31,16
20231202	5680078-1	TD(TR-MDRL24)	Transformador Distribuição	1	14,3	14,30

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5680156-1	TD(35686)	Transformador Distribuição	2	6,73	13,46
20231202	5680447-1	TD(133)	Transformador Distribuição	76	2,38	180,88
20231202	5681928-1	TD(55129)	Transformador Distribuição	1	36,4	36,40
20231202	5681986-1	TD(653474)	Transformador Distribuição	23	10,93	251,39
20231202	5682015-1	FR(718167)	Chave Fusível Religadora	40	14,12	564,80
20231202	5671096-1	TD(29965)	Transformador Distribuição	19	8,5	161,50
20231202	5672564-1	FU(694175)	Chave Fusível	5	11,68	58,40
20231202	5677138-1	FU(44852)	Chave Fusível	287	1,65	473,55
20231202	5677483-1	RD(51274654)	Religador de Distribuição	1	18,67	18,67
20231202	5677779-1	FR(4112)	Chave Fusível Religadora	3	22,67	68,01
20231202	5678445-1	TD(654594)	Transformador Distribuição	59	19,75	1.165,25
20231202	5679845-1	FR(4112)	Chave Fusível Religadora	3	15,58	46,74
20231202	5680413-1	FU(749003)	Chave Fusível	299	3,15	941,85
20231202	5681429-1	PE(210386715)	Ponto de conexão	1	16,8	16,80
20231202	5672564-1	FU(694175)	Chave Fusível	20	11,68	233,60
20231202	5674885-1	TD(664101)	Transformador Distribuição	1	19,55	19,55
20231202	5677779-1	FR(4112)	Chave Fusível Religadora	10	22,67	226,70
20231202	5679845-1	FR(4112)	Chave Fusível Religadora	10	15,58	155,80
20231202	5677350-1	FU(26542)	Chave Fusível	1	18,85	18,85
20231202	5677392-1	RRP52_RRP59519	Alimentador	1	2,7	2,70
20231202	5677392-1	RRP52_RRP59519	Alimentador	2	5,3	10,60
20231202	5677392-1	RRP52_RRP59519	Alimentador	1	2,7	2,70
20231202	5676167-1	RD(61378436)	Religador de Distribuição	7	1,87	13,09
20231202	5671701-1	FU(16569)	Chave Fusível	6	3,48	20,88
20231202	5674080-1	FR(37167)	Chave Fusível Religadora	13	5,58	72,54
20231202	5674256-1	TD(687607)	Transformador Distribuição	1	7,32	7,32

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5674708-1	FU(16568)	Chave Fusível	2	1,97	3,94
20231202	5674741-1	FU(751368)	Chave Fusível	2	2,02	4,04
20231202	5674827-1	FU(719118)	Chave Fusível	1	0,95	0,95
20231202	5675054-1	TD(18826)	Transformador Distribuição	2	2,77	5,54
20231202	5677737-1	CGL01_CGL49508	Alimentador	1	1,45	1,45
20231202	5671841-1	COX52_COX59505	Alimentador	1	0,1	0,10
20231202	5671841-1	COX52_COX59505	Alimentador	1	7,07	7,07
20231202	5674724-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	1	4,25	4,25
20231202	5673094-1	FR(8507)	Chave Fusível Religadora	1	6,57	6,57
20231202	5669760-1	TD(27817)	Transformador Distribuição	77	0,63	48,51
20231202	5670118-1	TD(8812)	Transformador Distribuição	37	2,38	88,06
20231202	5670829-1	FU(10214)	Chave Fusível	113	1	113,00
20231202	5674549-1	FU(16764)	Chave Fusível	9	0,25	2,25
20231202	5669597-1	FU(16758)	Chave Fusível	3	2,77	8,31
20231202	5669696-1	TD(654495)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20231202	5669788-1	FU(16745)	Chave Fusível	5	1,35	6,75
20231202	5669811-1	FU(20936)	Chave Fusível	4	8,53	34,12
20231202	5669868-1	FU(695763)	Chave Fusível	7	5,67	39,69
20231202	5671143-1	TD(19328)	Transformador Distribuição	1	8,23	8,23
20231202	5671443-1	TD(25954)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20231202	5672372-1	TD(19522)	Transformador Distribuição	2	18,8	37,60
20231202	5673094-1	FR(8507)	Chave Fusível Religadora	70	6,57	459,90
20231202	5673357-1	CF(734320)	Chave Faca	3	27,12	81,36
20231202	5674147-1	FU(695763)	Chave Fusível	7	11,6	81,20
20231202	5674447-1	FU(16549)	Chave Fusível	1	1,97	1,97
20231202	5675622-1	FR(694689)	Chave Fusível Religadora	44	2,48	109,12
20231202	5675893-1	TD(34040)	Transformador Distribuição	2	1,67	3,34
20231202	5677623-1	TD(19238)	Transformador Distribuição	3	16,88	50,64
20231202	5678603-1	FU(18421)	Chave Fusível	8	7,23	57,84

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5678630-1	TD(670078)	Transformador Distribuição	2	9,78	19,56
20231202	5678696-1	TD(17715)	Transformador Distribuição	2	9,98	19,96
20231202	5683805-1	TD(25993)	Transformador Distribuição	1	26,02	26,02
20231202	5684471-1	FR(694689)	Chave Fusível Religadora	44	25,75	1.133,00
20231202	5672757-1	FU(16628)	Chave Fusível	1	4,03	4,03
20231202	5673419-1	TD(13711)	Transformador Distribuição	2	3,93	7,86
20231202	5673475-1	TD(678241)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20231202	5673580-1	FU(4245)	Chave Fusível	3	3,07	9,21
20231202	5673585-1	TD(25912)	Transformador Distribuição	1	3,9	3,90
20231202	5673734-1	TD(25926)	Transformador Distribuição	1	23,07	23,07
20231202	5673835-1	TD(57684)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20231202	5674431-1	FU(14587)	Chave Fusível	2	6,93	13,86
20231202	5675554-1	TD(59059)	Transformador Distribuição	2	6,43	12,86
20231202	5675628-1	TD(13577)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20231202	5680141-1	TD(13396)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20231202	5682017-1	TD(TR-MDRL16)	Transformador Distribuição	1	14,53	14,53
20231202	5684528-1	FR(757316)	Chave Fusível Religadora	11	19,03	209,33
20231202	5672403-1	TD(5659494)	Transformador Distribuição	1	2,6	2,60
20231202	5671154-1	FU(10639)	Chave Fusível	7	31,87	223,09
20231202	5670072-1	FU(10641)	Chave Fusível	21	4,73	99,33
20231202	5684635-1	TD(55772)	Transformador Distribuição	1	42,98	42,98
20231202	5683050-1	TD(14666)	Transformador Distribuição	1	53,17	53,17
20231202	5670080-1	RD(2074007)	Religador de Distribuição	13	4,32	56,16

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5670337-1	TD(16675)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20231202	5672523-1	TD(24145)	Transformador Distribuição	1	1,67	1,67
20231202	5672523-1	FR(37699)	Chave Fusível Religadora	7	1,67	11,69
20231202	5672721-1	TD(16675)	Transformador Distribuição	1	6,3	6,30
20231202	5673438-1	TD(16675)	Transformador Distribuição	1	3,73	3,73
20231202	5674539-1	TD(16675)	Transformador Distribuição	1	3,2	3,20
20231202	5675445-1	TD(16740)	Transformador Distribuição	3	8,53	25,59
20231202	5671265-1	FU(19323)	Chave Fusível	6	8,33	49,98
20231202	5671116-1	FU(19290)	Chave Fusível	1	18,38	18,38
20231202	5683036-1	TD(17207)	Transformador Distribuição	1	37,8	37,80
20231202	5678787-1	TD(17215)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20231202	5678518-1	TD(17699)	Transformador Distribuição	1	9,52	9,52
20231202	5676645-1	TD(17215)	Transformador Distribuição	1	7,72	7,72
20231202	5674771-1	FU(20898)	Chave Fusível	1	29,63	29,63
20231202	5672718-1	TD(17645)	Transformador Distribuição	1	11,85	11,85
20231202	5671757-1	TD(17207)	Transformador Distribuição	1	4,8	4,80
20231202	5671239-1	TD(24177)	Transformador Distribuição	1	10,7	10,70
20231202	5671116-1	FU(19290)	Chave Fusível	10	18,38	183,80
20231202	5671014-1	FU(19288)	Chave Fusível	6	48,02	288,12
20231202	5670966-1	PE(14804056)	Ponto de conexão	1	6,35	6,35
20231202	5670806-1	TD(17206)	Transformador Distribuição	1	3,93	3,93
20231202	5670246-1	FU(19317)	Chave Fusível	7	7,13	49,91
20231202	5670240-1	TD(17713)	Transformador Distribuição	2	5,68	11,36
20231202	5669978-1	TD(672219)	Transformador Distribuição	57	6,72	383,04

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5679914-1	TD(3551138)	Transformador Distribuição	44	2,77	121,88
20231202	5682580-1	FU(10487)	Chave Fusível	24	11,77	282,48
20231202	5674072-1	RD(744740)	Religador de Distribuição	411	5,88	2.416,68
20231202	5674461-1	FU(20920)	Chave Fusível	5	6,27	31,35
20231202	5675388-1	FU(16172)	Chave Fusível	7	12,3	86,10
20231202	5675430-1	TD(668129)	Transformador Distribuição	1	8,1	8,10
20231202	5676539-1	TD(731993)	Transformador Distribuição	1	8,87	8,87
20231202	5676636-1	RD(744740)	Religador de Distribuição	12	4,32	51,84
20231202	5676636-1	RD(744740)	Religador de Distribuição	398	4,73	1.882,54
20231202	5678651-1	FU(20852)	Chave Fusível	3	7,88	23,64
20231202	5678686-1	TD(24152)	Transformador Distribuição	1	6,18	6,18
20231202	5679702-1	TD(61404)	Transformador Distribuição	1	7,02	7,02
20231202	5680083-1	FU(7833)	Chave Fusível	25	11,37	284,25
20231202	5680346-1	TD(61404)	Transformador Distribuição	1	29,4	29,40
20231202	5684334-1	FR(754415)	Chave Fusível Religadora	7	21,85	152,95
20231202	5670105-1	FU(20852)	Chave Fusível	3	21,72	65,16
20231202	5670212-1	TD(694457)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25
20231202	5670311-1	FU(20855)	Chave Fusível	27	20,58	555,66
20231202	5670872-1	TD(687680)	Transformador Distribuição	1	22,33	22,33
20231202	5670890-1	FU(20753)	Chave Fusível	2	16,92	33,84
20231202	5670933-1	FU(20869)	Chave Fusível	3	14,33	42,99
20231202	5671929-1	PE(20354835)	Ponto de conexão	1	1,43	1,43
20231202	5672729-1	FR(7721)	Chave Fusível Religadora	34	11,42	388,28
20231202	5674514-1	TD(29485)	Transformador Distribuição	1	7,07	7,07
20231202	5674771-1	FU(20898)	Chave Fusível	16	29,63	474,08
20231202	5674789-1	FR(17270)	Chave Fusível Religadora	16	5,97	95,52

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5674801-1	FR(7721)	Chave Fusível Religadora	34	7,67	260,78
20231202	5674843-1	TD(694701)	Transformador Distribuição	1	28,55	28,55
20231202	5675059-1	TD(61404)	Transformador Distribuição	1	18,62	18,62
20231202	5682733-1	RD(746975)	Religador de Distribuição	1	1,62	1,62
20231202	5682733-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	1	4,23	4,23
20231202	5673863-1	TD(24179)	Transformador Distribuição	1	15,3	15,30
20231202	5674118-1	FU(20495)	Chave Fusível	9	8,37	75,33
20231202	5674209-1	TD(58131)	Transformador Distribuição	3	7,37	22,11
20231202	5675076-1	TD(654070)	Transformador Distribuição	1	20,45	20,45
20231202	5675088-1	TD(674435)	Transformador Distribuição	2	24	48,00
20231202	5675758-1	TD(14860)	Transformador Distribuição	3	6,43	19,29
20231202	5675950-1	TD(672775)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20231202	5676375-1	TD(24185)	Transformador Distribuição	2	11,47	22,94
20231202	5677568-1	TD(48971)	Transformador Distribuição	9	2,43	21,87
20231202	5679046-1	TD(744211)	Transformador Distribuição	1	9,87	9,87
20231202	5679258-1	FU(696585)	Chave Fusível	16	7,05	112,80
20231202	5679513-1	TD(31406)	Transformador Distribuição	3	5,38	16,14
20231202	5680232-1	TD(55580)	Transformador Distribuição	4	2,23	8,92
20231202	5680287-1	TD(677702)	Transformador Distribuição	1	6,6	6,60
20231202	5682733-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	477	2,98	1.421,46
20231202	5682733-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	23	4,22	97,06
20231202	5682733-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	110	4,23	465,30
20231202	5682733-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	3	8,17	24,51
20231202	5682733-1	RD(746975)	Religador de Distribuição	7	0,23	1,61

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5682733-1	RD(746975)	Religador de Distribuição	103	1,62	166,86
20231202	5683275-1	TD(30104)	Transformador Distribuição	1	24,15	24,15
20231202	5683921-1	FR(696586)	Chave Fusível Religadora	53	10,93	579,29
20231202	5684212-1	TD(32401)	Transformador Distribuição	1	19,08	19,08
20231202	5669629-1	TD(31796)	Transformador Distribuição	1	7,2	7,20
20231202	5670275-1	FR(696586)	Chave Fusível Religadora	53	19,93	1.056,29
20231202	5670327-1	TD(674435)	Transformador Distribuição	2	16,43	32,86
20231202	5670500-1	FU(7759)	Chave Fusível	18	16,73	301,14
20231202	5671215-1	TD(31423)	Transformador Distribuição	1	6,72	6,72
20231202	5671670-1	TD(61424)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20231202	5672157-1	TD(704324)	Transformador Distribuição	2	6,55	13,10
20231202	5672158-1	TD(696527)	Transformador Distribuição	2	4,12	8,24
20231202	5672414-1	TD(41912)	Transformador Distribuição	1	2,77	2,77
20231202	5672628-1	FU(20495)	Chave Fusível	9	13,3	119,70
20231202	5672860-1	TD(41887)	Transformador Distribuição	1	2,42	2,42
20231202	5673528-1	FR(696586)	Chave Fusível Religadora	53	3,1	164,30
20231202	5673561-1	TD(32117)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20231202	5673577-1	TD(654070)	Transformador Distribuição	1	24,48	24,48
20231202	5673641-1	TD(703264)	Transformador Distribuição	1	2,65	2,65
20231202	5673651-1	TD(61424)	Transformador Distribuição	1	3,37	3,37
20231202	5674858-1	FR(758914)	Chave Fusível Religadora	4	15,78	63,12
20231202	5674858-1	FR(758914)	Chave Fusível Religadora	11	18,93	208,23

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5674858-1	FR(758914)	Chave Fusível Religadora	2	55,52	111,04
20231202	5674858-1	RD(746975)	Religador de Distribuição	475	0,12	57,00
20231202	5676167-1	RD(61378436)	Religador de Distribuição	1001	1,87	1.871,87
20231202	5676167-1	RD(61378436)	Religador de Distribuição	1	1,87	1,87
20231202	5672398-1	TD(13116)	Transformador Distribuição	1	15,75	15,75
20231202	5676167-1	RD(61378436)	Religador de Distribuição	444	3,78	1.678,32
20231202	5676365-1	TD(6770)	Transformador Distribuição	96	2,75	264,00
20231202	5672236-1	TD(18627376)	Transformador Distribuição	22	12,53	275,66
20231202	5672278-1	FU(742334)	Chave Fusível	12	15,35	184,20
20231202	5672376-1	TD(13130)	Transformador Distribuição	1	12,68	12,68
20231202	5681326-1	FR(4876)	Chave Fusível Religadora	31	13,12	406,72
20231202	5682319-1	TD(678084)	Transformador Distribuição	6	6,27	37,62
20231202	5682706-1	TD(21888)	Transformador Distribuição	1	34,63	34,63
20231202	5682707-1	TD(13130)	Transformador Distribuição	1	4,72	4,72
20231202	5672949-1	TD(29125)	Transformador Distribuição	2	9,78	19,56
20231202	5673295-1	FU(4872)	Chave Fusível	1	8,37	8,37
20231202	5673921-1	FU(4879)	Chave Fusível	6	17,85	107,10
20231202	5675072-1	TD(21080)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48
20231202	5679068-1	TD(13029)	Transformador Distribuição	2	26,53	53,06
20231202	5676282-1	TD(48178)	Transformador Distribuição	6	18,13	108,78
20231202	5677764-1	TD(13203)	Transformador Distribuição	3	16,87	50,61
20231202	5671078-1	TD(13940)	Transformador Distribuição	2	11,48	22,96

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5672555-1	TD(21929)	Transformador Distribuição	1	14,42	14,42
20231202	5672884-1	TD(24460)	Transformador Distribuição	1	25,45	25,45
20231202	5673189-1	TD(13836)	Transformador Distribuição	1	23,2	23,20
20231202	5675541-1	FU(35038)	Chave Fusível	49	3,07	150,43
20231202	5678562-1	FU(10658)	Chave Fusível	6	19,08	114,48
20231202	5677810-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	1231	0,12	147,72
20231202	5677932-1	TD(29139)	Transformador Distribuição	1	29,7	29,70
20231202	5678018-1	TD(48696)	Transformador Distribuição	13	18,2	236,60
20231202	5678338-1	TD(682451)	Transformador Distribuição	4	20,2	80,80
20231202	5678712-1	FU(715872)	Chave Fusível	32	22,5	720,00
20231202	5678816-1	FR(35176)	Chave Fusível Religadora	70	12,88	901,60
20231202	5678844-1	TD(685768)	Transformador Distribuição	4	14,6	58,40
20231202	5679399-1	FR(679559)	Chave Fusível Religadora	49	9,45	463,05
20231202	5679399-1	FR(679528)	Chave Fusível Religadora	24	9,45	226,80
20231202	5680134-1	TD(680149)	Transformador Distribuição	1	25,55	25,55
20231202	5669569-1	TD(16785)	Transformador Distribuição	1	7,63	7,63
20231202	5669813-1	TD(662610)	Transformador Distribuição	2	6,23	12,46
20231202	5671001-1	TD(687770)	Transformador Distribuição	3	11,32	33,96
20231202	5671996-1	TD(662610)	Transformador Distribuição	2	5,3	10,60
20231202	5672216-1	FR(679462)	Chave Fusível Religadora	129	5,62	724,98
20231202	5680366-1	FR(45314)	Chave Fusível Religadora	60	13,43	805,80
20231202	5680627-1	TD(679476)	Transformador Distribuição	5	18,72	93,60

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5681260-1	RD(736019)	Religador de Distribuição	94	1,82	171,08
20231202	5681260-1	RD(736019)	Religador de Distribuição	12	2,15	25,80
20231202	5682555-1	TD(678317)	Transformador Distribuição	7	31,97	223,79
20231202	5682744-1	FU(35749)	Chave Fusível	11	17,38	191,18
20231202	5683018-1	TD(676073)	Transformador Distribuição	1	31,22	31,22
20231202	5683031-1	FU(35322)	Chave Fusível	4	50,23	200,92
20231202	5683297-1	FU(678363)	Chave Fusível	11	21,95	241,45
20231202	5683352-1	TD(678320)	Transformador Distribuição	3	26,77	80,31
20231202	5683777-1	TD(48634)	Transformador Distribuição	3	45,75	137,25
20231202	5683818-1	TD(662610)	Transformador Distribuição	2	27,43	54,86
20231202	5672749-1	TD(29170)	Transformador Distribuição	1	3,62	3,62
20231202	5673276-1	TD(16756)	Transformador Distribuição	1	27,27	27,27
20231202	5673986-1	TD(677799)	Transformador Distribuição	3	16,65	49,95
20231202	5674056-1	TD(17175)	Transformador Distribuição	3	8,73	26,19
20231202	5674141-1	TD(687742)	Transformador Distribuição	7	5,17	36,19
20231202	5674490-1	TD(48226)	Transformador Distribuição	4	4,15	16,60
20231202	5675987-1	RD(11007)	Religador de Distribuição	2109	0,07	147,63
20231202	5675987-1	RD(11007)	Religador de Distribuição	2	0,07	0,14
20231202	5677810-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	2	0,12	0,24
20231202	5676189-1	FU(676065)	Chave Fusível	11	24,08	264,88
20231202	5677609-1	TD(16893)	Transformador Distribuição	1	15,8	15,80
20231202	5677628-1	FU(680813)	Chave Fusível	7	23,35	163,45
20231202	5677810-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	435	0,05	21,75

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5675987-1	RD(11007)	Religador de Distribuição	2	0,07	0,14
20231202	5677810-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	2	0,05	0,10
20231202	5675987-1	RD(11007)	Religador de Distribuição	1	0,07	0,07
20231202	5677810-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	1	0,12	0,12
20231202	5678230-1	FR(32274)	Chave Fusível Religadora	79	29,52	2.332,08
20231202	5681635-1	FR(8091)	Chave Fusível Religadora	11	27,13	298,43
20231202	5672843-1	FU(10670)	Chave Fusível	41	7,17	293,97
20231202	5673089-1	TD(688256)	Transformador Distribuição	3	5,7	17,10
20231202	5674426-1	TD(679964)	Transformador Distribuição	3	2,4	7,20
20231202	5669866-1	TD(57699)	Transformador Distribuição	2	6,73	13,46
20231202	5672455-1	FR(738830)	Chave Fusível Religadora	6	21,42	128,52
20231202	5672531-1	FU(674248)	Chave Fusível	5	15,6	78,00
20231202	5676796-1	TD(12510)	Transformador Distribuição	1	9,95	9,95
20231202	5676779-1	TD(12462)	Transformador Distribuição	2	3,1	6,20
20231202	5676429-1	FU(41900)	Chave Fusível	2	8,45	16,90
20231202	5684421-1	TD(689872)	Transformador Distribuição	1	27,65	27,65
20231202	5683039-1	FU(679207)	Chave Fusível	27	6,02	162,54
20231202	5681452-1	TD(16548)	Transformador Distribuição	1	18,18	18,18
20231202	5678886-1	FU(679227)	Chave Fusível	23	7,87	181,01
20231202	5678370-1	TD(16659)	Transformador Distribuição	1	41,45	41,45
20231202	5677014-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	6	2,32	13,92
20231202	5677014-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	14	2,32	32,48
20231202	5677014-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	4	2,67	10,68
20231202	5677014-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	2	46,83	93,66
20231202	5681540-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	14	18,42	257,88
20231202	5677014-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	1	46,83	46,83

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5677014-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	1	2,67	2,67
20231202	5669960-1	FU(18577)	Chave Fusível	1	1,72	1,72
20231202	5677014-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	6	2,32	13,92
20231202	5677014-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	524	2,32	1.215,68
20231202	5677014-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	23	2,67	61,41
20231202	5677014-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	8	45,42	363,36
20231202	5677014-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	103	46,83	4.823,49
20231202	5677014-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	9	116,62	1.049,58
20231202	5678006-1	FR(1455)	Chave Fusível Religadora	58	24,08	1.396,64
20231202	5679592-1	TD(57730)	Transformador Distribuição	1	93,37	93,37
20231202	5681420-1	TD(55570)	Transformador Distribuição	1	67,82	67,82
20231202	5681463-1	TD(20378)	Transformador Distribuição	1	68,28	68,28
20231202	5681540-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	522	18,42	9.615,24
20231202	5681770-1	TD(20492)	Transformador Distribuição	1	70,02	70,02
20231202	5683029-1	TD(688805)	Transformador Distribuição	1	56,2	56,20
20231202	5683739-1	TD(11344)	Transformador Distribuição	5	51,97	259,85
20231202	5684428-1	TD(24851)	Transformador Distribuição	3	47,63	142,89
20231202	5670737-1	FU(18798)	Chave Fusível	1	94,38	94,38
20231202	5671276-1	FR(1222)	Chave Fusível Religadora	7	27,23	190,61
20231202	5672238-1	TD(20346)	Transformador Distribuição	1	19,63	19,63
20231202	5672287-1	TD(20176)	Transformador Distribuição	2	3,63	7,26
20231202	5672393-1	FU(14190)	Chave Fusível	9	14,75	132,75
20231202	5672519-1	RD(744085)	Religador de Distribuição	41	0,05	2,05
20231202	5672866-1	FU(14383)	Chave Fusível	3	6,2	18,60
20231202	5673681-1	TD(38573)	Transformador Distribuição	1	25,55	25,55
20231202	5674091-1	TD(20268)	Transformador Distribuição	1	7,33	7,33

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5674180-1	TD(20597)	Transformador Distribuição	1	5,93	5,93
20231202	5674466-1	FU(16945)	Chave Fusível	6	4,12	24,72
20231202	5674659-1	TD(20182)	Transformador Distribuição	1	22,27	22,27
20231202	5675091-1	TD(20268)	Transformador Distribuição	1	20,32	20,32
20231202	5675106-1	FU(16945)	Chave Fusível	6	17,87	107,22
20231202	5675886-1	FR(1222)	Chave Fusível Religadora	7	20,23	141,61
20231202	5676427-1	RD(2842)	Religador de Distribuição	1	2,6	2,60
20231202	5676446-1	TD(20547)	Transformador Distribuição	1	10,83	10,83
20231202	5677014-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	1	7,93	7,93
20231202	5677014-1	RD(741469)	Religador de Distribuição	1	0,5	0,50
20231202	5677261-1	RBR52_RBR59516	Alimentador	42	0,05	2,10
20231202	5677398-1	FR(1264)	Chave Fusível Religadora	126	19,1	2.406,60
20231202	5677408-1	FR(709255)	Chave Fusível Religadora	31	17,07	529,17
20231202	5677473-1	FR(1222)	Chave Fusível Religadora	7	22,5	157,50
20231202	5677491-1	FU(18561)	Chave Fusível	6	15,92	95,52
20231202	5678923-1	RD(744085)	Religador de Distribuição	42	1,9	79,80
20231202	5679130-1	TD(38549)	Transformador Distribuição	1	29,17	29,17
20231202	5679552-1	FU(18766)	Chave Fusível	5	95,87	479,35
20231202	5679552-1	FU(18561)	Chave Fusível	1	24,55	24,55
20231202	5680163-1	TD(20321)	Transformador Distribuição	1	56,82	56,82
20231202	5680313-1	FU(14576)	Chave Fusível	1	71,6	71,60
20231202	5681358-1	FR(18720)	Chave Fusível Religadora	7	48,2	337,40
20231202	5681499-1	FR(1264)	Chave Fusível Religadora	126	46,6	5.871,60
20231202	5681563-1	RD(730650)	Religador de Distribuição	4	25,95	103,80
20231202	5681563-1	RD(730650)	Religador de Distribuição	16	26,35	421,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5681563-1	RD(730650)	Religador de Distribuição	23	39,35	905,05
20231202	5681563-1	RD(730650)	Religador de Distribuição	5	40,03	200,15
20231202	5681563-1	RD(730650)	Religador de Distribuição	55	42,33	2.328,15
20231202	5681563-1	RD(730650)	Religador de Distribuição	17	46,02	782,34
20231202	5685117-1	FR(1227)	Chave Fusível Religadora	18	49,37	888,66
20231202	5682545-1	CF(740927)	Chave Faca	9	12,73	114,57
20231202	5682545-1	CF(740927)	Chave Faca	14	17,83	249,62
20231202	5682545-1	RD(744085)	Religador de Distribuição	1	14,97	14,97
20231202	5724847-1	RD(741469)	Religador de Distribuição	1	6,15	6,15
20231202	5674398-1	RD(725456)	Religador de Distribuição	25	1,03	25,75
20231202	5674398-1	CF(7872)	Chave Faca	59	4,6	271,40
20231202	5674504-1	TD(58557278)	Transformador Distribuição	2	8,28	16,56
20231202	5675204-1	FU(41928)	Chave Fusível	3	16,73	50,19
20231202	5675380-1	FU(19028)	Chave Fusível	5	6,23	31,15
20231202	5683452-1	FU(7885)	Chave Fusível	43	3,22	138,46
20231202	5683897-1	TD(17049)	Transformador Distribuição	1	20,97	20,97
20231202	5673605-1	TD(29167)	Transformador Distribuição	2	20,95	41,90
20231202	5672167-1	FU(10587)	Chave Fusível	3	21,7	65,10
20231202	5673304-1	TD(14959)	Transformador Distribuição	1	8,07	8,07
20231202	5671828-1	TD(61557)	Transformador Distribuição	1	25,63	25,63
20231202	5673019-1	TD(41565)	Transformador Distribuição	3	10,65	31,95
20231202	5680352-1	TD(37732)	Transformador Distribuição	4	25,65	102,60
20231202	5683197-1	TD(14734)	Transformador Distribuição	3	2,37	7,11
20231202	5676731-1	TD(14734)	Transformador Distribuição	3	5,58	16,74

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5677748-1	TD(20979)	Transformador Distribuição	2	3,12	6,24
20231202	5677267-1	TD(54709)	Transformador Distribuição	7	2,37	16,59
20231202	5682027-1	FU(659447)	Chave Fusível	245	13,62	3.336,90
20231202	5679228-1	TD(10925)	Transformador Distribuição	2	48,8	97,60
20231202	5680888-1	RD(14072)	Religador de Distribuição	1	0,08	0,08
20231202	5678362-1	FU(33140)	Chave Fusível	5	13,37	66,85
20231202	5675506-1	TD(691089)	Transformador Distribuição	15	2,9	43,50
20231202	5669850-1	TD(18602)	Transformador Distribuição	3	2,75	8,25
20231202	5674240-1	TD(13816)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20231202	5675970-1	TD(30002)	Transformador Distribuição	1	0,97	0,97
20231202	5678888-1	TD(719374)	Transformador Distribuição	1	11,6	11,60
20231202	5680547-1	TD(11857)	Transformador Distribuição	106	16,67	1.767,02
20231202	5680728-1	TD(11844)	Transformador Distribuição	24	43,82	1.051,68
20231202	5681016-1	FU(23748)	Chave Fusível	9	26,85	241,65
20231202	5681228-1	TD(29672)	Transformador Distribuição	119	10,43	1.241,17
20231202	5682329-1	PE(195445442)	Ponto de conexão	1	12,43	12,43
20231202	5684572-1	TD(60074)	Transformador Distribuição	1	74,38	74,38
20231202	5684563-1	TD(53403)	Transformador Distribuição	1	51,07	51,07
20231202	5684574-1	PE(211502463)	Ponto de conexão	1	54,45	54,45
20231202	5714340-1	[MT]PA(9873)	Alimentador	1001	11,72	11.731,72
20231202	5714340-1	[MT]PA(9873)	Alimentador	18	27,97	503,46
20231202	5714340-1	SPU02_SPU49502	Alimentador	15	1,75	26,25
20231202	5714340-1	SPU02_SPU49502	Alimentador	15	17	255,00
20231202	5672327-1	TD(16892)	Transformador Distribuição	1	1,27	1,27
20231202	5683220-1	TD(707670)	Transformador Distribuição	1	21,82	21,82

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5679561-1	TD(60686)	Transformador Distribuição	6	2,03	12,18
20231202	5676292-1	TD(669623)	Transformador Distribuição	40	1,6	64,00
20231202	5674298-1	FR(27791)	Chave Fusível Religadora	59	6,45	380,55
20231202	5673812-1	FR(27791)	Chave Fusível Religadora	59	14,97	883,23
20231202	5670439-1	TD(700296)	Transformador Distribuição	1	2,27	2,27
20231202	5669300-1	TD(60977)	Transformador Distribuição	3	5	15,00
20231202	5669581-1	TD(663925)	Transformador Distribuição	1	2,47	2,47
20231202	5670117-1	RD(8269)	Religador de Distribuição	62	1,63	101,06
20231202	5670117-1	RD(8269)	Religador de Distribuição	2	4,77	9,54
20231202	5670117-1	FR(2649)	Chave Fusível Religadora	13	2,68	34,84
20231202	5670117-1	RD(8269)	Religador de Distribuição	2	0,33	0,66
20231202	5670117-1	RD(8269)	Religador de Distribuição	47	2,62	123,14
20231202	5670187-1	TD(39118)	Transformador Distribuição	1	2,77	2,77
20231202	5671115-1	TD(671165)	Transformador Distribuição	1	6,47	6,47
20231202	5671930-1	TD(734539)	Transformador Distribuição	1	2,18	2,18
20231202	5672781-1	FU(35642)	Chave Fusível	15	4,42	66,30
20231202	5672881-1	TD(39147)	Transformador Distribuição	1	7,52	7,52
20231202	5673056-1	FU(2493)	Chave Fusível	89	6,08	541,12
20231202	5673298-1	TD(660405)	Transformador Distribuição	7	4,93	34,51
20231202	5674077-1	FU(2493)	Chave Fusível	89	5,85	520,65
20231202	5679646-1	FR(26424)	Chave Fusível Religadora	59	1,5	88,50
20231202	5679690-1	TD(39119)	Transformador Distribuição	4	18,07	72,28

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5679690-1	FR(27713)	Chave Fusível Religadora	8	18,07	144,56
20231202	5679718-1	TD(751840)	Transformador Distribuição	1	18,35	18,35
20231202	5679745-1	TD(657846)	Transformador Distribuição	4	1,75	7,00
20231202	5679756-1	TD(690248)	Transformador Distribuição	2	2	4,00
20231202	5680466-1	FR(27713)	Chave Fusível Religadora	12	22,42	269,04
20231202	5680699-1	FU(28676)	Chave Fusível	2	7,87	15,74
20231202	5684604-1	FU(41462)	Chave Fusível	1	47,72	47,72
20231202	5683206-1	FU(38571)	Chave Fusível	19	14,52	275,88
20231202	5683627-1	TD(60977)	Transformador Distribuição	3	12,72	38,16
20231202	5683938-1	TD(39128)	Transformador Distribuição	2	11,8	23,60
20231202	5680501-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	1	4,25	4,25
20231202	5680501-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	23	4,25	97,75
20231202	5725004-1	TAQ01_TAQ49501	Alimentador	2	2,6	5,20
20231202	5672845-1	FU(17973)	Chave Fusível	3	4,32	12,96
20231202	5673058-1	TD(59297)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20231202	5674227-1	TD(50300)	Transformador Distribuição	1	2,83	2,83
20231202	5675162-1	TD(50247)	Transformador Distribuição	1	14,7	14,70
20231202	5676628-1	TD(29505)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20231202	5676838-1	FU(37723)	Chave Fusível	23	6,8	156,40
20231202	5676851-1	TD(40537)	Transformador Distribuição	81	7,43	601,83
20231202	5676904-1	RD(2953)	Religador de Distribuição	18	3,98	71,64
20231202	5676904-1	RD(2953)	Religador de Distribuição	4	4,5	18,00
20231202	5676904-1	RD(2953)	Religador de Distribuição	145	4,9	710,50
20231202	5676904-1	RD(2953)	Religador de Distribuição	12	20,7	248,40
20231202	5676904-1	RD(2953)	Religador de Distribuição	166	0,55	91,30

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5676904-1	RD(2953)	Religador de Distribuição	1	1,27	1,27
20231202	5676929-1	TD(2149)	Transformador Distribuição	1	90,83	90,83
20231202	5676963-1	TD(54029)	Transformador Distribuição	1	71,43	71,43
20231202	5679239-1	TD(59303)	Transformador Distribuição	1	75,9	75,90
20231202	5679439-1	TD(50527)	Transformador Distribuição	1	12,48	12,48
20231202	5725004-1	TAQ01_TAQ49501	Alimentador	1617	2,6	4.204,20
20231202	5725004-1	TAQ01_TAQ49501	Alimentador	157	12,45	1.954,65
20231202	5725004-1	TAQ01_TAQ49501	Alimentador	46	18,33	843,18
20231202	5725004-1	RD(2953)	Religador de Distribuição	179	9,62	1.721,98
20231202	5682712-1	TD(1666)	Transformador Distribuição	3	3,17	9,51
20231202	5682978-1	TD(25799)	Transformador Distribuição	5	31,32	156,60
20231202	5683299-1	TD(1663)	Transformador Distribuição	1	7,32	7,32
20231202	5683300-1	TD(50583)	Transformador Distribuição	2	28,12	56,24
20231202	5683557-1	TD(1793)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20231202	5685861-1	TD(723821)	Transformador Distribuição	3	40,87	122,61
20231202	5725004-1	TAQ01_TAQ49501	Alimentador	3	2,6	7,80
20231202	5725004-1	TAQ01_TAQ49501	Alimentador	113	2,6	293,80
20231202	5725004-1	TAQ01_TAQ49501	Alimentador	1	12,45	12,45
20231202	5725004-1	TAQ01_TAQ49501	Alimentador	1	12,45	12,45
20231202	5669321-1	TD(1287)	Transformador Distribuição	2	14,15	28,30
20231202	5669645-1	TD(1688)	Transformador Distribuição	1	7,1	7,10
20231202	5669743-1	TD(21481)	Transformador Distribuição	1	7,98	7,98
20231202	5669767-1	FU(689754)	Chave Fusível	1	6,62	6,62
20231202	5670513-1	FU(18056)	Chave Fusível	1	25,75	25,75
20231202	5672461-1	TD(29506)	Transformador Distribuição	2	1,27	2,54

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5669546-1	TD(23316)	Transformador Distribuição	2	50,75	101,50
20231202	5706315-1	FU(9945)	Chave Fusível	10	0,5	5,00
20231202	5672244-1	TD(690332)	Transformador Distribuição	1	16,58	16,58
20231202	5673836-1	FU(37246)	Chave Fusível	4	23,2	92,80
20231202	5674233-1	FU(9948)	Chave Fusível	2	7,73	15,46
20231202	5674592-1	TD(27503)	Transformador Distribuição	3	26,9	80,70
20231202	5676625-1	FU(37019)	Chave Fusível	2	4,57	9,14
20231202	5679930-1	FIT55_FIT59506	Alimentador	1	0,05	0,05
20231202	5680601-1	RD(730498)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20231202	5680870-1	FR(12615)	Chave Fusível Religadora	1	25,28	25,28
20231202	5682830-1	TD(48624)	Transformador Distribuição	6	33,25	199,50
20231202	5677944-1	TD(23255)	Transformador Distribuição	1	17,13	17,13
20231202	5674604-1	TD(674276)	Transformador Distribuição	1	52,22	52,22
20231202	5672919-1	TD(23255)	Transformador Distribuição	1	13,17	13,17
20231202	5675402-1	TER51_TER59502	Alimentador	46	1,32	60,72
20231202	5680157-1	[MT]PA(9645)	Alimentador	6	2,08	12,48
20231202	5670396-1	TD(12983)	Transformador Distribuição	1	26,68	26,68
20231202	5680215-1	TD(21081)	Transformador Distribuição	1	1,78	1,78
20231202	5680215-1	FU(17471)	Chave Fusível	1	1,45	1,45
20231202	5671705-1	TD(715831)	Transformador Distribuição	2	0,68	1,36
20231202	5681721-1	TD(15246)	Transformador Distribuição	1	38,08	38,08
20231202	5684075-1	TD(686023)	Transformador Distribuição	16	22,37	357,92
20231202	5683968-1	TD(11660)	Transformador Distribuição	28	3,75	105,00
20231202	5681173-1	FU(740268)	Chave Fusível	15	28,75	431,25
20231202	5681037-1	TD(721514)	Transformador Distribuição	28	25,4	711,20
20231202	5678050-1	FU(728139)	Chave Fusível	3	16,17	48,51

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5683208-1	FU(22032)	Chave Fusível	1	51,98	51,98
20231202	5678898-1	TD(17650)	Transformador Distribuição	1	29	29,00
20231202	5677897-1	RD(8283)	Religador de Distribuição	4	21,52	86,08
20231202	5677897-1	RD(8283)	Religador de Distribuição	13	14,98	194,74
20231202	5677897-1	RD(8283)	Religador de Distribuição	11	12,73	140,03
20231202	5675885-1	TD(660481)	Transformador Distribuição	1	4,78	4,78
20231202	5675565-1	TD(15522)	Transformador Distribuição	1	9,87	9,87
20231202	5672876-1	TD(660481)	Transformador Distribuição	1	6,4	6,40
20231202	5683440-1	TD(17661)	Transformador Distribuição	1	33,18	33,18
20231202	5671228-1	TD(730665)	Transformador Distribuição	1	8,2	8,20
20231202	5676544-1	TD(15480)	Transformador Distribuição	1	4,82	4,82
20231202	5681334-1	FR(39260)	Chave Fusível Religadora	32	26,82	858,24
20231202	5669361-1	TD(27850)	Transformador Distribuição	46	10,77	495,42
20231202	5680281-1	TD(61130)	Transformador Distribuição	3	3,8	11,40
20231202	5681517-1	TD(13192)	Transformador Distribuição	51	25,25	1.287,75
20231202	5671357-1	FU(14459)	Chave Fusível	9	6,4	57,60
20231202	5677270-1	RD(716898)	Religador de Distribuição	118	2,67	315,06
20231202	5678153-1	TD(45453)	Transformador Distribuição	1	16,93	16,93
20231202	5678728-1	TD(45713)	Transformador Distribuição	3	10,17	30,51
20231202	5678977-1	TD(45683)	Transformador Distribuição	2	8,98	17,96
20231202	5680760-1	RD(987)	Religador de Distribuição	827	2,45	2.026,15
20231202	5680995-1	TD(20918)	Transformador Distribuição	58	20,22	1.172,76

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231202



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231202	5681007-1	FU(705259)	Chave Fusível	49	22,97	1.125,53
20231202	5681020-1	TD(741066)	Transformador Distribuição	1	47,75	47,75
20231202	5680760-1	RD(987)	Religador de Distribuição	1	2,45	2,45
20231202	5683904-1	TD(57243)	Transformador Distribuição	3	25,38	76,14
20231202	5686017-1	FU(29649)	Chave Fusível	6	35,2	211,20
20231202	5677270-1	RD(716898)	Religador de Distribuição	1	2,67	2,67

Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 17/12/23 e 26/12/23 na Área de Atuação da Energisa – MS

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu entre 18 e 26/12/2023 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por banda de nebulosidade convectiva associada a um sistema frontal atuando no estado do Mato Grosso do Sul. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

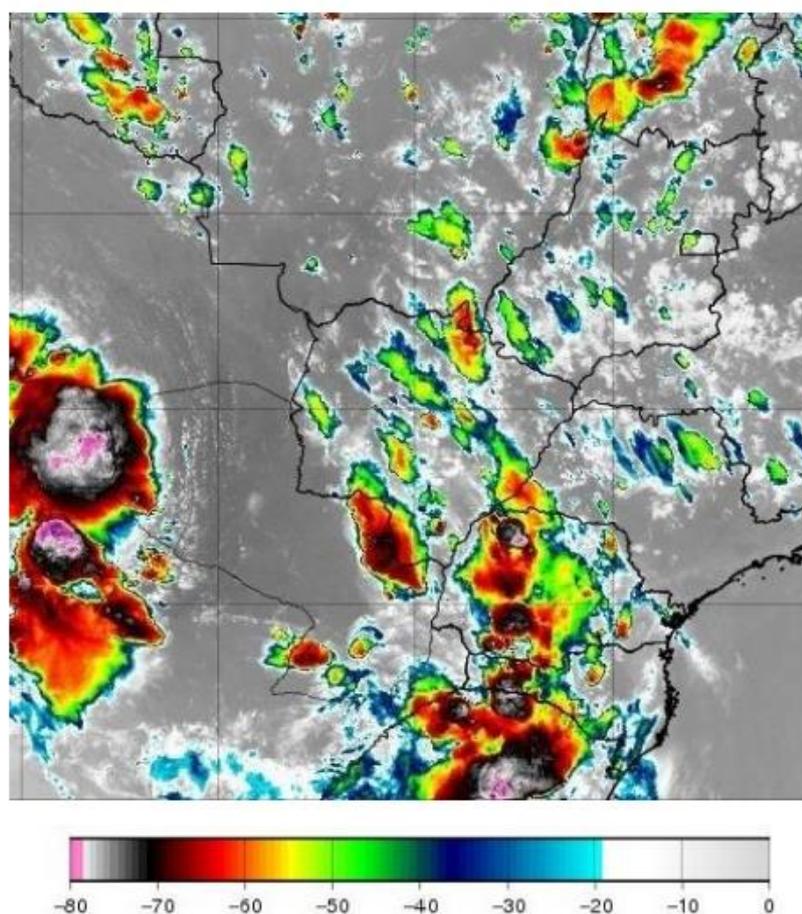


Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 as 21:00 UT do dia 18/12. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem na Figura 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Durante os períodos de máxima extensão vertical, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -70°C equivalente à altura da tropopausa (15-16 km). Esta altura corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir.

2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO


A Figura 2 mostra os mapas de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem obtido da Rede BrasilDAT Dataset para o período e a Figura 3 e 4 os mapas de precipitação acumulada e rajadas para os diversos dias.

Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-12-18

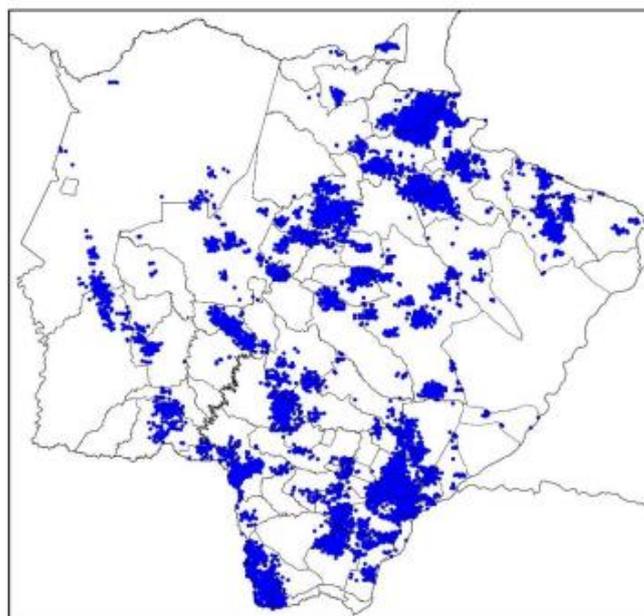


(a)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-12-19

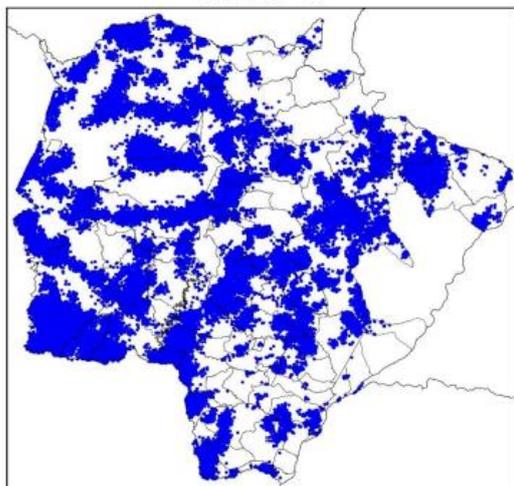


(b)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-12-21

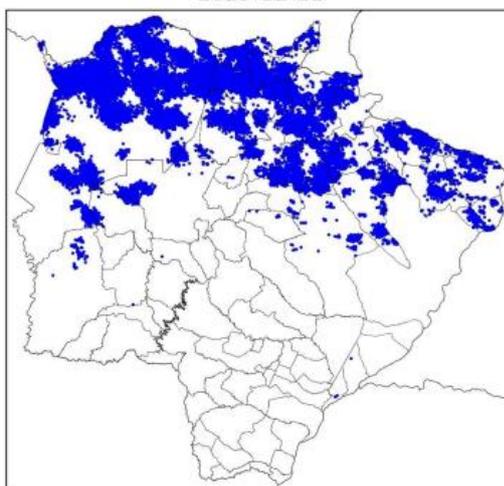


(d)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-12-20

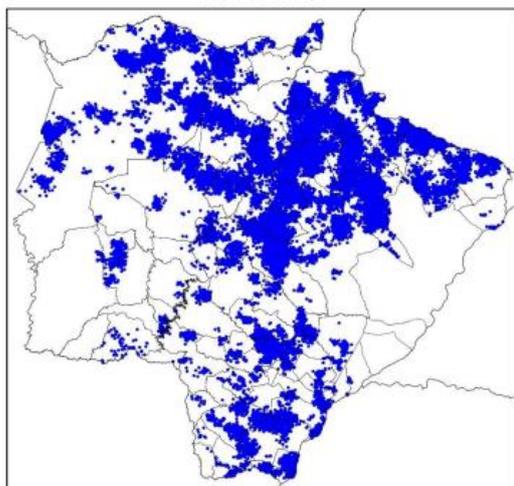


(c)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-12-22

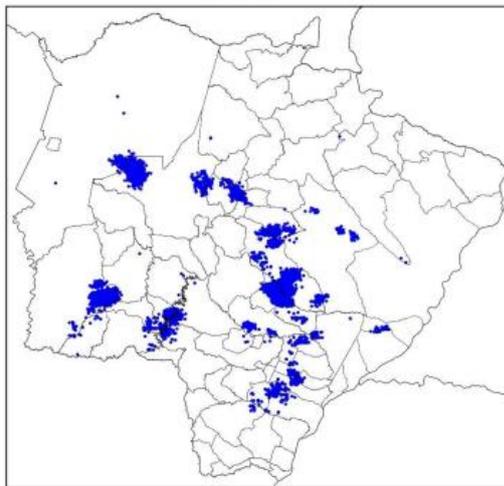


(e)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-12-23

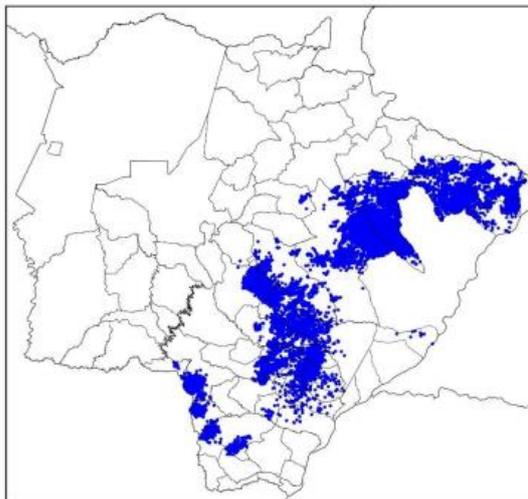


(f)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-12-25

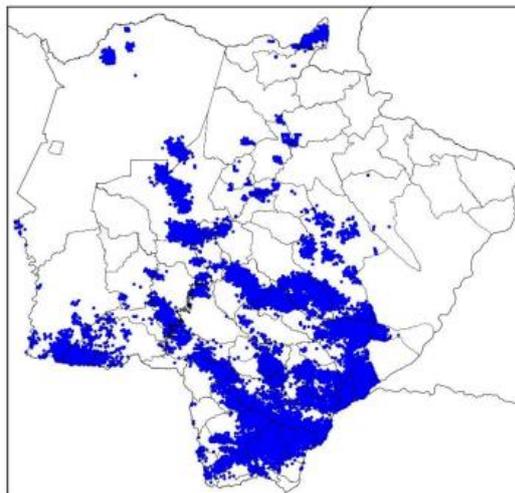


(h)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-12-24

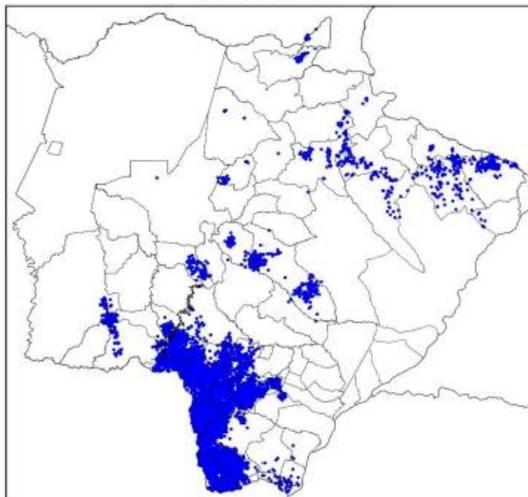

(g)


Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-12-26

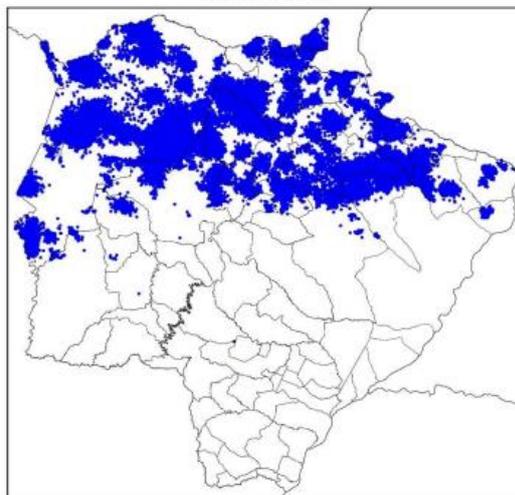

(i)


Figura 2 – Mapa de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem para os dias: (a) 18/12; (b) 19/12; (c) 20/12; (d) 21/12; (e) 22/12; (f) 23/12; (g) 24/12; (h) 25/12; e (i) 26/12. Cada ponto corresponde ao local de ocorrência de uma descarga.

Mapa de Precipitação
2023-12-18

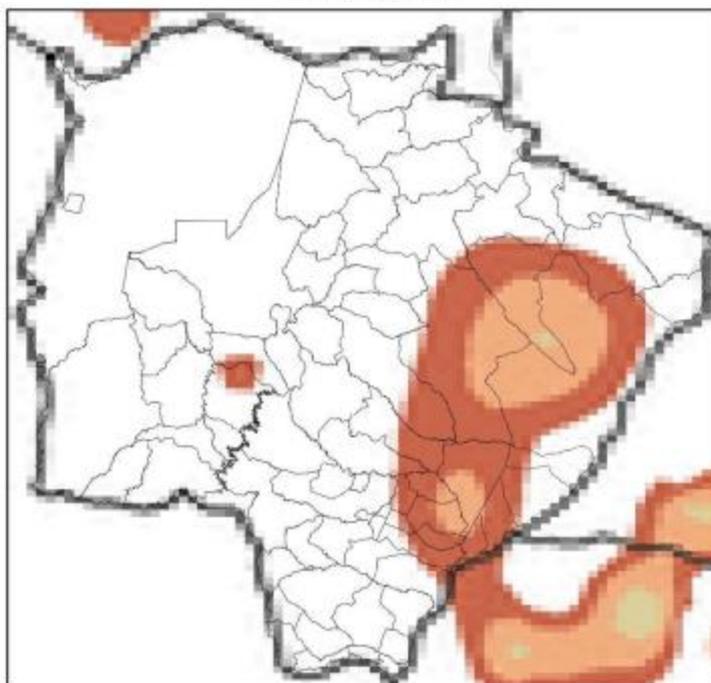


(a)

Mapa de Precipitação
2023-12-19

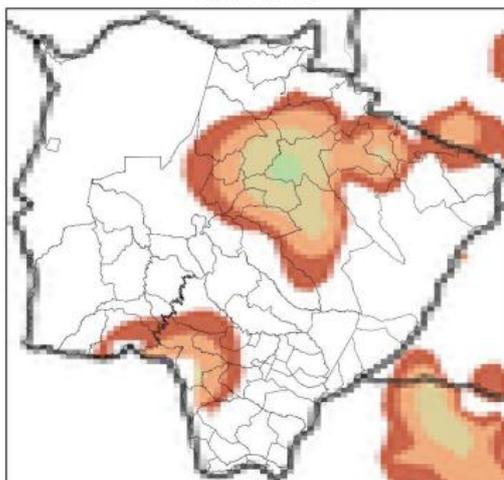


(b)

Mapa de Precipitação
2023-12-21

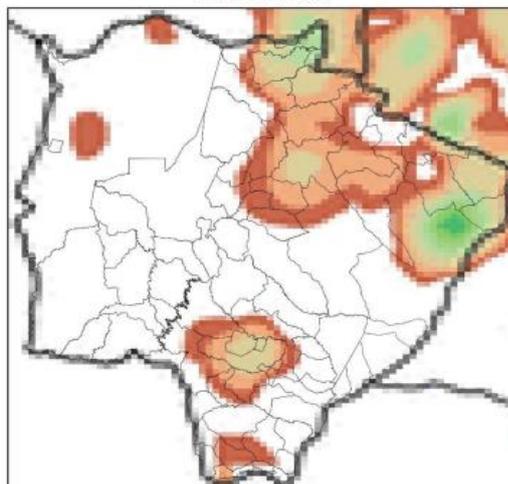


(d)

Mapa de Precipitação
2023-12-20

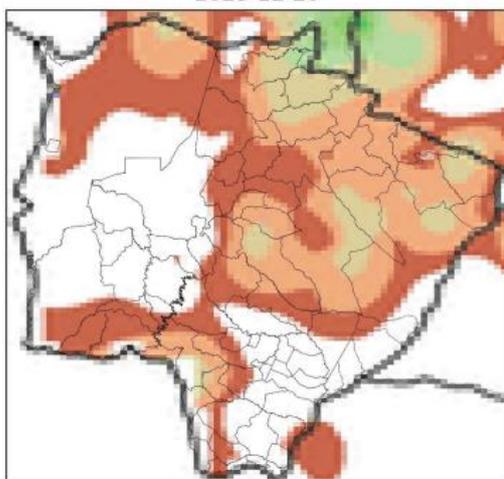


(c)

Mapa de Precipitação
2023-12-22

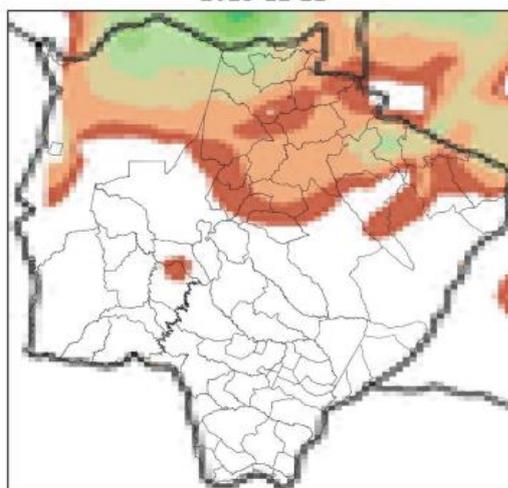


(e)

Mapa de Precipitação
2023-12-23

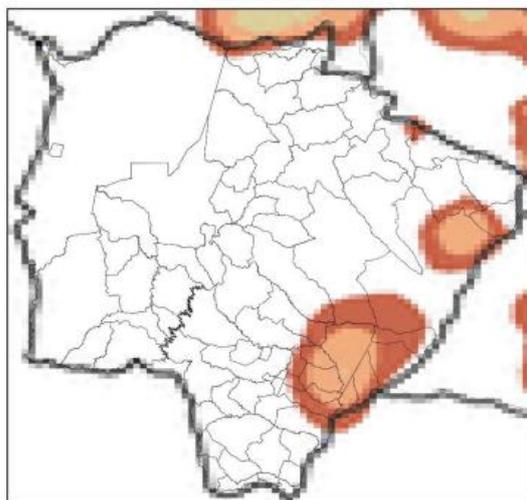


(f)

Mapa de Precipitação
2023-12-25

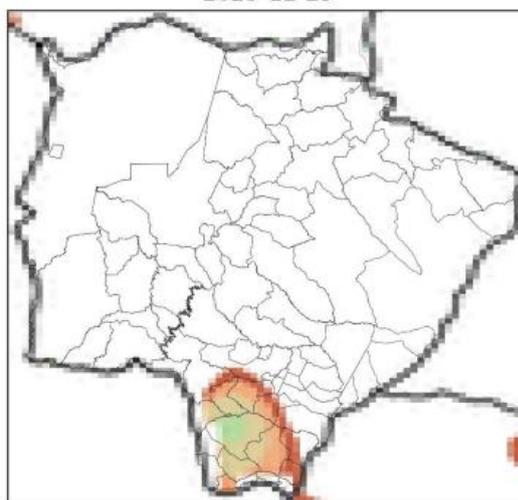


(h)

Mapa de Precipitação
2023-12-24

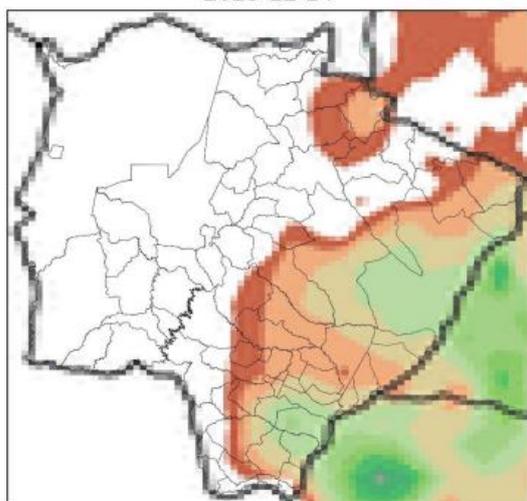

(g)

Mapa de Precipitação
2023-12-26

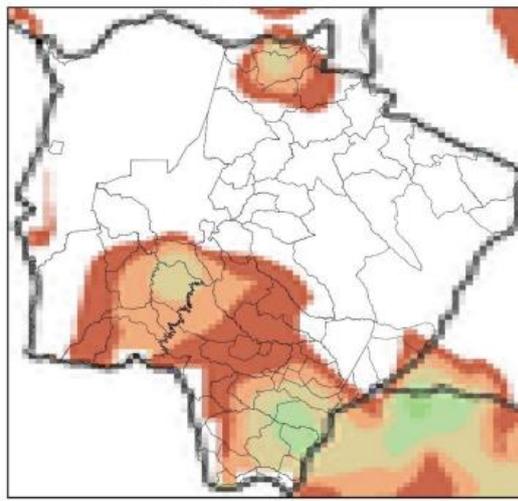

(i)

Precip. Observada




Figura 3 – Mapa de precipitação para os dias: (a) 18/12; (b) 19/12; (c) 20/12; (d) 21/12;
(e) 22/12; (f) 23/12; (g) 24/12; (h) 25/12; e (i) 26/12.

Mapa de Rajada Máxima
2023-12-18




(a)

Mapa de Rajada Máxima
2023-12-19

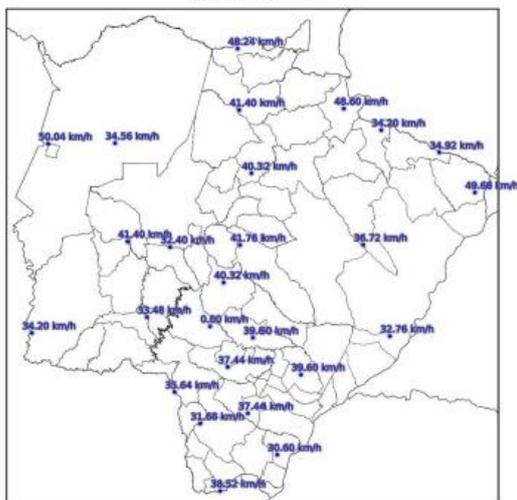


(b)

Mapa de Rajada Máxima
2023-12-21

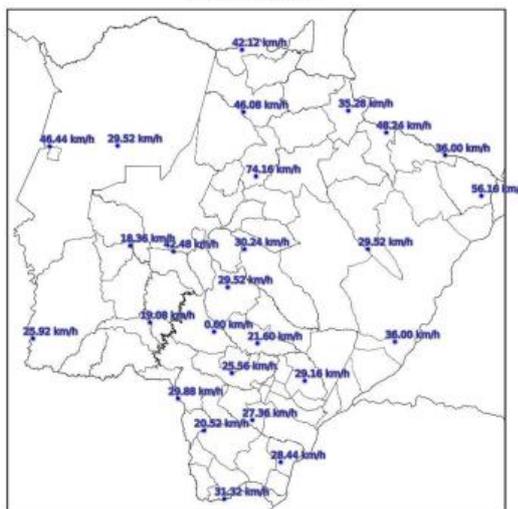


(d)

Mapa de Rajada Máxima
2023-12-20

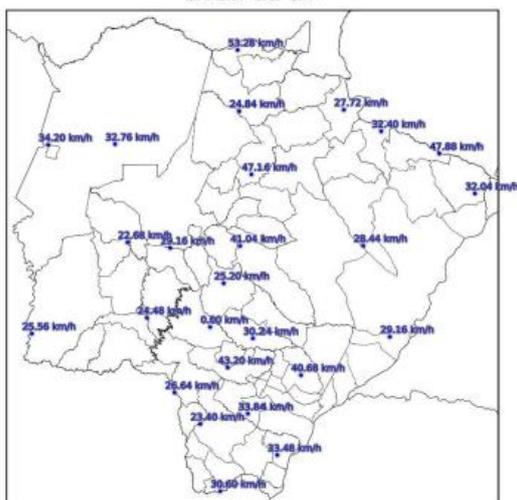


(c)

Mapa de Rajada Máxima
2023-12-22

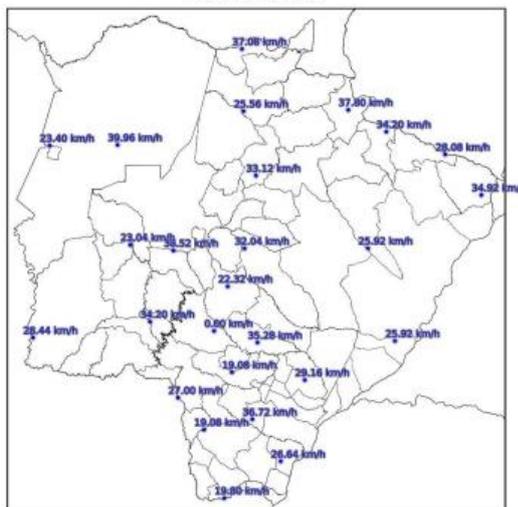


(e)

Mapa de Rajada Máxima
2023-12-23

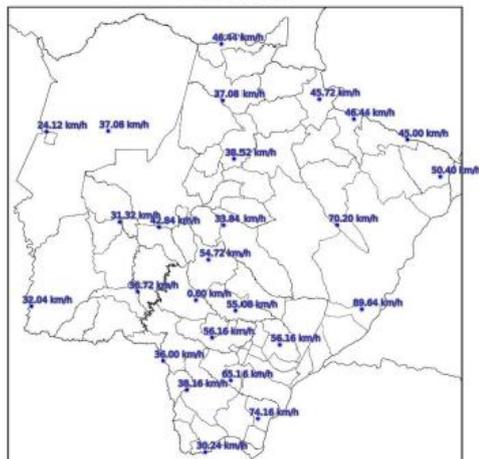


(f)

Mapa de Rajada Máxima
2023-12-25

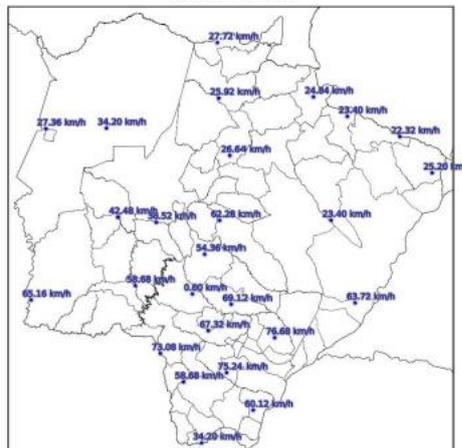

(h)

Mapa de Rajada Máxima
2023-12-24

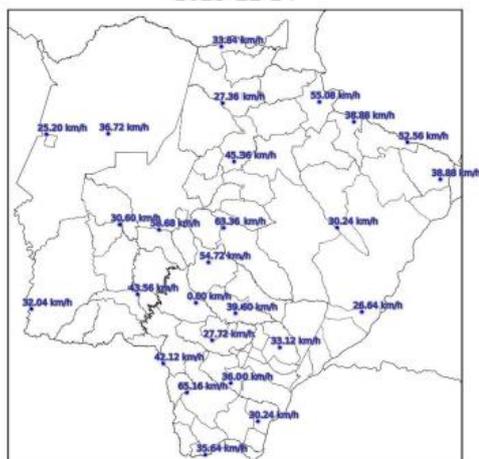

(g)

Mapa de Rajada Máxima
2023-12-26



(i)

Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias: (a) 18/12; (b) 19/12; (c) 20/12; (d) 21/12; (e) 22/12; (f) 23/12; (g) 24/12; (h) 25/12; e (i) 26/12.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar se as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadram em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE**, deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, redes de detecção de descargas atmosféricas (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 15-16 km, equivalente a uma altura da tropopausa, que corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir nesta região. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 90 km/h em diversos municípios do estado no período. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados ventania forte, capazes de arrancar e derrubar árvores sobre a rede elétrica.
3. As chuvas acumuladas durante o período da tempestade foram fortes, atingindo 50 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 674.951 descargas na área de concessão da Energisa – MS, valor considerado muito elevado.

- O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade severa.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de tempestades em diferentes locais do estado, conforme mostrado na Figura 4.



Figura 4 – Evidências de tempestades no período no estado do Mato Grosso do Sul [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos muito fortes, atividade de descargas muito elevada e chuvas muito fortes. Os detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 18/12/2023 a 26/12/2023.

Descrição	Banda de nebulosidade associada a sistema frontal provocando muitas descargas, chuvas fortes e ventos fortes.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Hora do Início do Evento	00:10 UT do dia 18/12/23
Hora do Fim do Evento	23:50 UT do dia 26/12/23
Abrangência	Todos os municípios do estado.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDAT Dataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] Radio Caçula. Disponível em: <https://www.radiocacula.com.br/forte-chuva-e-ventania-atinge-tres-lagoas-e-regioes-registram-alagamento-e-queda-de-energia/>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico