

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023

20231203

Sumário


1. ÁREA AFETADA	3
2. IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS	14
3. EVIDÊNCIAS	17
4. ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados	30
5. Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 29/12/23 e 05/01/24 na Área de Atuação da Energisa – MS.....	156

ÁREA AFETADA

Do dia 29 de dezembro a 5 de janeiro de 2024 registrou-se no estado um evento climático severo que afetou todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

A Figura 1 ilustra o mapa geoeletrico da concessão da EMS previsto para 2023.

Figura 1 - Mapa geoeletrico da concessão da EMS.

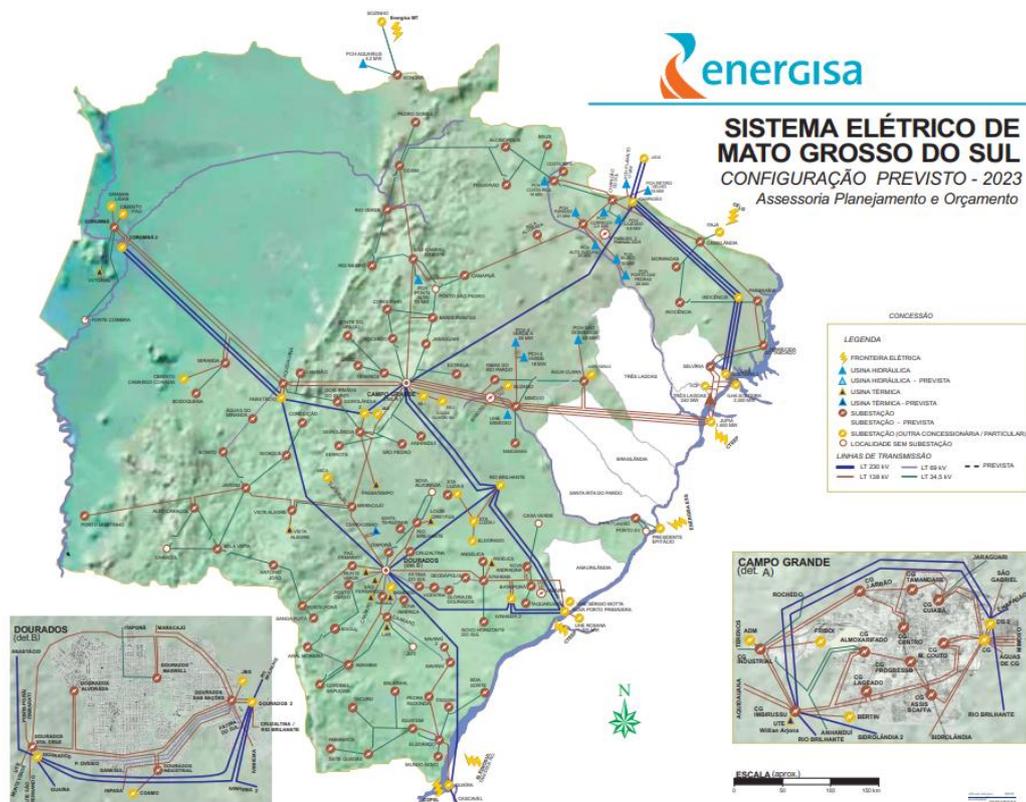

A Figura 2 ilustra, em azul, as áreas afetadas pelo evento climático.

Figura 2 - Municípios com as áreas afetadas em azul.



Os municípios afetados pelo evento climático que tiveram expurgo por situação de emergência, encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1 - Resumo dos Municípios.

Código do Evento	Municípios Afetados
20231203	CARACOL
20231203	PORTO MURTINHO
20231203	JARDIM
20231203	BELA VISTA
20231203	AGUA CLARA
20231203	RIBAS DO RIO PARDO
20231203	ANTÔNIO JOÃO
20231203	ALCINÓPOLIS

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Municípios Afetados
20231203	AMAMBAI
20231203	CORONEL SAPUCAIA
20231203	BONITO
20231203	ARAL MOREIRA
20231203	NOVA ALVORADA DO SUL
20231203	DEODAPOLIS
20231203	ANGELICA
20231203	CAMPO GRANDE
20231203	AQUIDAUANA
20231203	ANASTACIO
20231203	DOIS IRMAOS DO BURITI
20231203	APARECIDA DO TABOADO
20231203	IGUATEMI
20231203	BANDEIRANTES
20231203	JARAGUARI
20231203	ROCHEDO
20231203	CAMAPUA
20231203	CORGUINHO
20231203	BATAYPORA
20231203	BATAGUASSU
20231203	COSTA RICA
20231203	PARAISO DAS AGUAS
20231203	BODOQUENA
20231203	ITAQUIRAI
20231203	NAVIRAI
20231203	CAARAPO
20231203	JUTI
20231203	LAGUNA CAARAPA
20231203	FIGUEIRAO
20231203	CASSILANDIA
20231203	TERENOS
20231203	NIOAQUE
20231203	CORUMBA
20231203	LADARIO
20231203	COXIM
20231203	RIO VERDE DE MATO GROSSO
20231203	PEDRO GOMES
20231203	SONORA
20231203	CHAPADAO DO SUL
20231203	DOURADOS
20231203	ITAPORA
20231203	ELDORADO
20231203	PONTA PORA

Código do Evento	Municípios Afetados
20231203	FATIMA DO SUL
20231203	GLORIA DE DOURADOS
20231203	JATEI
20231203	TACURU
20231203	JAPORA
20231203	SETE QUEDAS
20231203	IVINHEMA
20231203	INOCENCIA
20231203	PARANAIBA
20231203	RIO BRILHANTE
20231203	MARACAJU
20231203	NOVO HORIZONTE DO SUL
20231203	NOVA ANDRADINA
20231203	GUIA LOPES DA LAGUNA
20231203	SIDROLANDIA
20231203	MIRANDA
20231203	MUNDO NOVO
20231203	RIO NEGRO
20231203	SAO GABRIEL DO OESTE
20231203	PARANHOS
20231203	TAQUARUSSU
20231203	VICENTINA
20231203	DOURADINA

A Tabela 2 apresenta o resumo dos documentos utilizados para o expurgo.

Tabela 2 - Resumo dos documentos utilizados para os expurgos.

Código do Evento	Documento	Resumo	Código COBRADE
20231203	Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 29/12/23 a 05/01/24 na Área de Atuação da Energisa - MS.	O evento que ocorreu entre 29 de dezembro e 05 de janeiro de 2024 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por banda de nebulosidade convectiva associada a um sistema frontal atuando no estado do Mato Grosso do Sul.	1.3.1.2.0

Como resultado do evento ocorrido, seguem na tabela abaixo as subestações afetadas, completa ou parcialmente.

Tabela 3 - Subestações afetadas por situação de emergência.

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231203	Alto Caracol	ACA51
20231203	Alto Caracol	ACA52
20231203	Alto Caracol	ACA53
20231203	Água Clara	ACL01
20231203	Água Clara	ACL02
20231203	Água Clara	ACL51
20231203	Antônio João	AJO52
20231203	Alcinópolis	ALC01
20231203	Amambai	AMA01
20231203	Amambai	AMA02
20231203	PCH Costa Rica	CRH51
20231203	Amambai	AMA03
20231203	Amambai	AMA51
20231203	Amambai	AMA52
20231203	Amambai	AMA53
20231203	Águas do Miranda	AMI01
20231203	Aral Moreira	AMO02
20231203	Angélica	ANG02
20231203	Anhanduí	ANH01
20231203	Aquidauana	AQU01
20231203	Aquidauana	AQU02
20231203	Aquidauana	AQU04
20231203	Aquidauana	AQU05
20231203	Aquidauana	AQU51
20231203	Aparecida do Taboado	ATA02
20231203	Aparecida do Taboado	ATA03
20231203	Aparecida do Taboado	ATA04
20231203	Aparecida do Taboado	ATA51
20231203	Aparecida do Taboado	ATA52
20231203	Balsinha	BAL01
20231203	Balsinha	BAL02
20231203	Bandeirantes	BAN01
20231203	Bandeirantes	BAN51
20231203	Bandeirantes	BAN52
20231203	Bandeirantes	BAN53
20231203	Bataiporã	BAP02
20231203	Bataguassu	BAT01
20231203	Bataguassu	BAT02
20231203	Bataguassu	BAT51
20231203	Bela Alvorada	BAV51

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231203	Bela Alvorada	BAV52
20231203	Bocajá	BOC01
20231203	Bodoquena	BOD01
20231203	Bodoquena	BOD51
20231203	Bonito	BON01
20231203	Bonito	BON02
20231203	Bonito	BON51
20231203	Bonito	BON52
20231203	Boa Sorte	BSO01
20231203	Boa Sorte	BSO02
20231203	Bela Vista	BVI01
20231203	Bela Vista	BVI02
20231203	Bela Vista	BVI51
20231203	Caarapó	CAA01
20231203	Caarapó	CAA02
20231203	Caarapó	CAA51
20231203	Caarapó	CAA52
20231203	Camapuã	CAM01
20231203	Camapuã	CAM02
20231203	Camapuã	CAM51
20231203	Camapuã	CAM52
20231203	Cassilândia	CAS01
20231203	Cassilândia	CAS02
20231203	Cassilândia	CAS03
20231203	Campo Grande Almojarifado	CGA03
20231203	Campo Grande Almojarifado	CGA11
20231203	Campo Grande Almojarifado	CGA51
20231203	Sidrolândia	SIA52
20231203	Campo Grande Cuiabá	CGB01
20231203	Campo Grande Cuiabá	CGB03
20231203	Campo Grande Cuiabá	CGB04
20231203	Campo Grande Cuiabá	CGB06
20231203	Campo Grande Cuiabá	CGB07
20231203	Campo Grande Cuiabá	CGB11
20231203	Estrela	EST01
20231203	Campo Grande Centro	CGC13
20231203	Campo Grande Tamandaré	CGT01
20231203	Campo Grande Industrial	CGD03
20231203	Campo Grande Industrial	CGD52
20231203	Campo Grande Industrial	CGD53
20231203	Campo Grande José Abrão	CGJ03
20231203	Campo Grande Lageado	CGL03
20231203	Campo Grande Lageado	CGL08

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231203	Campo Grande Lageado	CGL09
20231203	Campo Grande Miguel Couto	CGM10
20231203	Campo Grande Miguel Couto	CGM11
20231203	Campo Grande Miguel Couto	CGM12
20231203	Campo Grande Progresso	CGP08
20231203	Campo Grande Progresso	CGP12
20231203	Campo Grande Assis Scaffa	CGS03
20231203	Campo Grande Assis Scaffa	CGS05
20231203	Campo Grande Assis Scaffa	CGS07
20231203	Campo Grande Assis Scaffa	CGS08
20231203	Campo Grande Assis Scaffa	CGS09
20231203	Campo Grande Assis Scaffa	CGS10
20231203	Campo Grande Tamandaré	CGT03
20231203	Campo Grande Tamandaré	CGT04
20231203	Campo Grande Tamandaré	CGT06
20231203	Camisão	CMS01
20231203	Corguinho	COG01
20231203	Conceição	CON01
20231203	Corumbá	COR02
20231203	Corumbá	COR03
20231203	Corumbá	COR07
20231203	Corumbá	COR10
20231203	Corumbá	COR52
20231203	Coxim	COX01
20231203	Coxim	COX02
20231203	Coxim	COX03
20231203	Coxim	COX04
20231203	Coxim	COX51
20231203	Coxim	COX52
20231203	Coxim	COX53
20231203	PCH Costa Rica	CRH53
20231203	Costa Rica	CRI01
20231203	Costa Rica	CRI02
20231203	Coronel Sapucaia	CSA01
20231203	Chapadão do Sul	CSU51
20231203	Chapadão do Sul	CSU53
20231203	Deodópolis	DEO01
20231203	Dourados Alvorada	DOA02
20231203	Dourados Alvorada	DOA03
20231203	Dourados Alvorada	DOA04
20231203	Dourados Alvorada	DOA06
20231203	Dourados das Nações	DOD03
20231203	Dourados das Nações	DOD05

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231203	Dourados Industrial	DOI03
20231203	Dourados Industrial	DOI01
20231203	Dourados Industrial	DOI04
20231203	Dourados Maxwell	DOM07
20231203	Dourados Maxwell	DOM08
20231203	Dourados Maxwell	DOM09
20231203	Dourados Maxwell	DOM52
20231203	Eldorado	ELD01
20231203	Eldorado	ELD02
20231203	Estrela	EST02
20231203	Figueirão	FIG01
20231203	Fazenda Itamarati	FIT52
20231203	Fazenda Itamarati	FIT53
20231203	Fazenda Itamarati	FIT54
20231203	Fazenda Itamarati	FIT55
20231203	Fátima do Sul	FSU01
20231203	Glória de Dourados	GDO02
20231203	Iguatemi	IGU01
20231203	Iguatemi	IGU52
20231203	Iguatemi	IGU51
20231203	Ivinhema	IVI03
20231203	Inocência	INO01
20231203	Itaporã	ITA01
20231203	Itaporã	ITA52
20231203	Itaquiraí	ITQ01
20231203	Itaquiraí	ITQ02
20231203	Ivinhema	IVI01
20231203	Ivinhema	IVI02
20231203	Ivinhema	IVI52
20231203	Jaraguari	JAG01
20231203	Jamic	JAM01
20231203	Jardim	JAR01
20231203	Jardim	JAR02
20231203	Jardim	JAR03
20231203	Jardim	JAR04
20231203	Jardim	JAR52
20231203	Jardim	JAR53
20231203	Jardim	JAR54
20231203	Maracajú	MAR01
20231203	Maracajú	MAR02
20231203	Maracajú	MAR51
20231203	Maracajú	MAR52
20231203	Maracajú	MAR53

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231203	Mimoso	MIM01
20231203	Mimoso	MIM51
20231203	Miranda	MIR01
20231203	Miranda	MIR02
20231203	Miranda	MIR51
20231203	Miranda	MIR52
20231203	Mimosinha	MIS01
20231203	Mundo Novo	MNO01
20231203	Mundo Novo	MNO02
20231203	Nova América	NAM01
20231203	Nova América	NAM02
20231203	Nova Andradina	NAN51
20231203	Nova Andradina	NAN52
20231203	Naviraí	NAV03
20231203	Naviraí	NAV06
20231203	Novo Horizonte do Sul	NHS01
20231203	Nioaque	NIO01
20231203	Nioaque	NIO02
20231203	Nioaque	NIO51
20231203	Paranaíba	PAR02
20231203	Paranaíba	PAR03
20231203	Paranaíba	PAR04
20231203	Paranaíba	PAR05
20231203	Paranaíba	PAR51
20231203	Paranaíba	PAR52
20231203	Presidente Epitácio	PEP52
20231203	Pedro Gomes	PGO01
20231203	Rochedo	ROC01
20231203	Ponte do Grego	PGR01
20231203	Ponte do Grego	PGR02
20231203	Porto Murinho	PMU01
20231203	Posto Ovídeo	POV52
20231203	Posto Ovídeo	POV54
20231203	Posto Ovídeo	POV55
20231203	Ponta Porã Estoril	PPE01
20231203	Ponta Porã Estoril	PPE03
20231203	Ponta Porã Estoril	PPE04
20231203	Ponta Porã Estoril	PPE05
20231203	Ponta Porã Estoril	PPE06
20231203	Ponta Porã Estoril	PPE55
20231203	Rio Brilhante	RBR01
20231203	Rio Brilhante	RBR51
20231203	Rio Brilhante	RBR53

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231203	Ribas do Rio Pardo	RRP01
20231203	Ribas do Rio Pardo	RRP02
20231203	Rio Verde	RVE01
20231203	Rio Verde	RVE02
20231203	Rio Verde	RVE51
20231203	Rio Verde	RVE52
20231203	Serrote	SET01
20231203	Serrote	SET02
20231203	São Gabriel do Oeste	SGO02
20231203	São Gabriel do Oeste	SGO51
20231203	São Gabriel do Oeste	SGO03
20231203	São Gabriel do Oeste	SGO52
20231203	Sidrolândia	SIA01
20231203	Sidrolândia	SIA02
20231203	Sidrolândia	SIA51
20231203	Sidrolândia	SIA53
20231203	Santa Luzia 2	SLD51
20231203	Santa Luzia 2	SLD52
20231203	Sonora	SON01
20231203	São Pedro	SPE01
20231203	São Pedro	SPE02
20231203	Sanga Puitã	SPU01
20231203	Sanga Puitã	SPU02
20231203	Sete Quedas	SQU01
20231203	Sete Quedas	SQU51
20231203	Taquarussu	TAQ01
20231203	Terenos	TER01
20231203	Terenos	TER02
20231203	Vista Alegre	VAG53
20231203	Vista Alegre	VAG54
20231203	Vicentina	VIC02
20231203	Antônio João	AJO01
20231203	Antônio João	AJO51
20231203	Fazenda Itamarati	FIT51
20231203	Aral Moreira	AMO01
20231203	Angélica	ANG01
20231203	Aquidauana	AQU03
20231203	Campo Grande Cuiabá	CGB05
20231203	Campo Grande Almojarifado	CGA01
20231203	Campo Grande Almojarifado	CGA08
20231203	Campo Grande Cuiabá	CGB08
20231203	Campo Grande Cuiabá	CGB09
20231203	Campo Grande Cuiabá	CGB51

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231203	Campo Grande Centro	CGC01
20231203	Campo Grande José Abrão	CGJ01
20231203	Campo Grande José Abrão	CGJ05
20231203	Campo Grande José Abrão	CGJ07
20231203	Campo Grande Lageado	CGL04
20231203	Campo Grande Miguel Couto	CGM03
20231203	Campo Grande Miguel Couto	CGM14
20231203	Campo Grande Miguel Couto	CGM16
20231203	Campo Grande Progresso	CGP04
20231203	Campo Grande Assis Scaffa	CGS01
20231203	Campo Grande Assis Scaffa	CGS02
20231203	Campo Grande Tamandaré	CGT02
20231203	Corumbá	COR01
20231203	Corumbá	COR04
20231203	Corumbá	COR06
20231203	Corumbá	COR09
20231203	Cruzaltina	CRU02
20231203	Chapadão do Sul	CSU02
20231203	Chapadão do Sul	CSU52
20231203	Deodápolis	DEO03
20231203	Dois Irmãos do Buriti	DIB01
20231203	Dourados Alvorada	DOA01
20231203	Dourados Alvorada	DOA05
20231203	Dourados Alvorada	DOA07
20231203	Dourados das Nações	DOD01
20231203	Dourados Industrial	DOI02
20231203	Dourados Maxwell	DOM51
20231203	Fátima do Sul	FSU02
20231203	Glória de Dourados	GDO01
20231203	Maracaju	MAR52
20231203	Nova Andradina	NAN01
20231203	Nova Andradina	NAN02
20231203	Nova Andradina	NAN03
20231203	Naviraí	NAV01
20231203	Naviraí	NAV02
20231203	Naviraí	NAV04
20231203	Naviraí	NAV05
20231203	Porto Murtinho	PMU02
20231203	Posto Ovídeo	POV53
20231203	Ponta Porã Estoril	PPE54
20231203	Rio Brilhante	RBR02
20231203	Rio Brilhante	RBR52
20231203	Rio Negro	RNE01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20231203	São Gabriel do Oeste	SGO01
20231203	Sidrolândia	SIA03
20231203	Sonora	SON02
20231203	Tacurú	TAC01
20231203	Terenos	TER51
20231203	Vista Alegre	VAG51
20231203	Vista Alegre	VAG52

IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS

As condições climáticas adversas que permearam a área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul resultaram em extensos danos a rede de distribuição, entre os quais foram registrados:

- Recomposição automática do sistema (Self-Healing);
- Reparo de cabos partidos;
- Retirada de galhos de árvores e demais objetos estranhos da rede;
- Retirada e substituição de postes quebrados ou tombados;
- Retirada e substituição de transformadores MT/BT queimados e avariados;
- Reparo de chaves fusíveis danificadas;
- Substituição de elos queimados;
- Substituição e reparo de para-raios;
- Reparo e substituição de cruzetas;
- Reparo e substituição de isoladores;
- Reparo em ramais de ligação;
- Reaperto e substituição de conexões;
- Reparo e substituição de jumpers e;
- Reparo em religadores.

A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo do impacto do evento no sistema elétrico conforme a classe e causa das ordens associadas.

Tabela 4 – Impacto dos eventos no sistema elétrico.

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20231203	C070-(SE)	C088-Descarga Atmosférica	2
20231203	C190-(D)-Trafo	C184-Ventos Fortes	187
20231203	C190-(D)-Trafo	C187-Descarga Atmosférica	327
20231203	C190-(D)-Trafo	C188-Árvore/Galhos	38
20231203	C190-(D)-Trafo	C199-Queimado Por DAT	32
20231203	C220-(D)-Isolador	C227-Descarga Atmosférica	3

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20231203	C220-(D)-Isolador	C228-Ventos Fortes	2
20231203	C230-(D)-Cruzeta	C234-Árvore/Galhos	1
20231203	C230-(D)-Cruzeta	C235-Descarga Atmosférica	3
20231203	C230-(D)-Cruzeta	C236-Ventos Fortes	1
20231203	C250-(D)-Poste	C246-Ventos Fortes	15
20231203	C250-(D)-Poste	C247-Árvore/Galhos	3
20231203	C270-(D)-Condutor	C330-Árvore/Galhos	69
20231203	C270-(D)-Condutor	C331-Descarga Atmosférica	55
20231203	C270-(D)-Condutor	C333-Ventos Fortes	77
20231203	C320-(D)-Conexão	C334-Árvore/Galhos	2
20231203	C320-(D)-Conexão	C335-Descarga Atmosférica	13
20231203	C320-(D)-Conexão	C336-Ventos Fortes	4
20231203	C380-(D)-Chave Faca	C386-Descarga Atmosférica	3
20231203	C390-(D)-Chave Fusível	C471-Árvore/Galhos	103
20231203	C390-(D)-Chave Fusível	C472-Descarga Atmosférica	1003
20231203	C390-(D)-Chave Fusível	C474-Ventos Fortes	395
20231203	C460-(D)-Religador	C466-Árvore/Galhos	6
20231203	C460-(D)-Religador	C467-Descarga Atmosférica	24
20231203	C460-(D)-Religador	C469-Ventos Fortes	16
20231203	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C811-Descarga Atmosférica	10
20231203	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C812-Ventos Fortes	1

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontrados no Anexo I.

A Tabela 5 contém a data da primeira interrupção e da última restauração para o evento caracterizado como situação de emergência.

Tabela 5 – Data e hora do início da primeira interrupção e término da última interrupção.

Código do Evento	Data e hora do início da primeira interrupção	Data e hora do término da última interrupção
20231203	29/12/2023 07:08:00	09/01/2024 13:15:00

A quantidade de clientes afetados e o volume de interrupções para o evento pode ser encontrada na Tabela 6.

Tabela 6 – Clientes afetados.

Código do Evento	Clientes afetados	Quantidade de interrupções
20231203	133.509	175.003

A quantidade de clientes afetados corresponde ao número de clientes distintos que tiveram pelo menos uma interrupção no período considerado. A quantidade de interrupções corresponde ao somatório de interrupções dos clientes afetados.

A duração média de interrupção encontra-se na Tabela 7, assim como o tempo de restabelecimento da falta de energia de maior duração para o evento.

Tabela 7 – Duração média e mais longa das interrupções.

Código do Evento	Duração média das interrupções (min)	Interrupção mais longa (min)
20231203	715,30	9.725

A duração média das interrupções corresponde à média das interrupções de cada consumidor afetado durante o evento. A interrupção mais longa corresponde a duração máxima de interrupção ocorrida durante o evento.

Constatou-se no evento climático a ultrapassagem do limite do indicador CHI (consumidor hora interrompido).

O limite é calculado conforme a equação a seguir:

$$2.612.N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Para a EMS, tem-se 1.092.489 faturados e atendidos em BT ou MT no mês de outubro de 2022. Portanto, o limite de CHI para 2023 é **339.171,34**.

$$\begin{aligned} \text{Limite de CHI} &= 2.612.N^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 2.612 \times 1.092.489^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 339.171,34 \end{aligned}$$

Tabela 8, encontra-se o somatório das interrupções, em hora e décimo de hora.

Tabela 8 - Duração das interrupções.

Código do Evento	Consumidor hora interrompido
20231203	636.331,76

Na Tabela 9, encontram-se as quantidades de efetivos de equipes disponibilizadas durante os dias do evento.

Tabela 9 – Efetivo de equipes.

Código do Evento	Efetivo médio durante os dias dos eventos	Efetivo no dia mais crítico dos eventos
20231201	229	268

Na Tabela 10, encontram-se os tempos de atendimento realizados durante o evento.

Tabela 10 – Tempos de atendimento.

Código do Evento	Tempo médio de preparo	Tempo médio de deslocamento	Tempo médio de execução	Tempo médio de atendimento
20231203	668,80	53,73	61,50	784,03

EVIDÊNCIAS

Cotidiano

VÍDEO: Dia vira noite em Campo Grande com chegada de chuva forte e granizo

Mato Grosso do Sul está na rota de tempestades, segundo o Inmet

[Priscilla Peres](#) | 04/01/2024 - 13:52



Descrição: Chuva com granizo (Foto: Miriam Machado, Jornal Midiamax)

Fonte: <https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2024/video-dia-vira-noite-em-campo-grande-com-chegada-de-chuva-forte-e-granizo/>

Geral

Chuva causa alagamentos e transtornos na Capital

Vias movimentadas foram tomadas pelas águas; houve também destelhamento de residência

Quinta-feira, 04 Janeiro de 2024 - 15:50 | Redação



Rotatória da Avenida Rachid Neder desapareceu durante a chuva forte (Foto: Divulgação)

A chuva que caiu sobre Campo Grande (MS) nesta quinta-feira, 4 de Janeiro, causou alagamento em vários pontos da Capital, com destaque para a Avenida Rachid Neder que é costureira no problema, colocando motoristas em risco.

Moradores de prédios próximos à Rachid Neder gravaram vídeos que mostram os carros ilhados no meio da avenida. Assista abaixo:



No Taquaral Bosque, uma casa foi destelhada. A moradora filmou e fotografou os os estragos.

A chuva forte começou pouco antes das 14h e durou menos de uma hora. Porém, como se viu, colocou motoristas em perigo e causou vários transtornos.

O temporal veio acompanhado de ventos fortes que chegaram a 84km/h. O serviço de meteorologia aponta para 65 mm de chuva nesta tarde em Campo Grande.

Fonte: <https://www.diariodigital.com.br/geral/chuva-causa-alagamentos-e-transtornos-na-capital>

Impressionante tempestade de chuva e de poeira em MS

Em 3 horas, Aquidauana recebeu quase a chuva de 1 mês. Além da tempestade de chuva e de poeira, Mato Grosso do Sul fecha 2023 com calor de 42°C.

30 dez 2023 - 05h00 (atualizado às 09h53)

Compartilhar 

[Exibir comentários](#)



O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 120 mm em apenas 2 horas e 162,4 mm em 3 horas.

Foto: Climatedpo

Uma forte e grande instabilidade que se formou sobre o Paraguai avançou para o Mato Grosso do Sul e provocou uma tempestade de chuva impressionante em Aquidauana. Mas antes da chuva, esta instabilidade provocou uma frente de rajada que formou uma enorme tempestade de poeira na região de Acurizal, no Pantanal. E para fechar 2023 com

Fonte: <https://www.terra.com.br/planeta/noticias/impressionante-tempestade-de-chuva-e-de-poeira-em-ms,b653872cb40e2173fd5ebdd89756792f83z454d2.html>

Tempestade derruba temperatura e causa estragos em Campo Grande


Com a forte chuva alguns pontos da cidade ficaram sem energia elétrica

 Por: Jéssica Benitez

 2 min de leitura

 04/01/2024 17:13 Atualizada em 04/01/2024 18:31

 0 Comentários

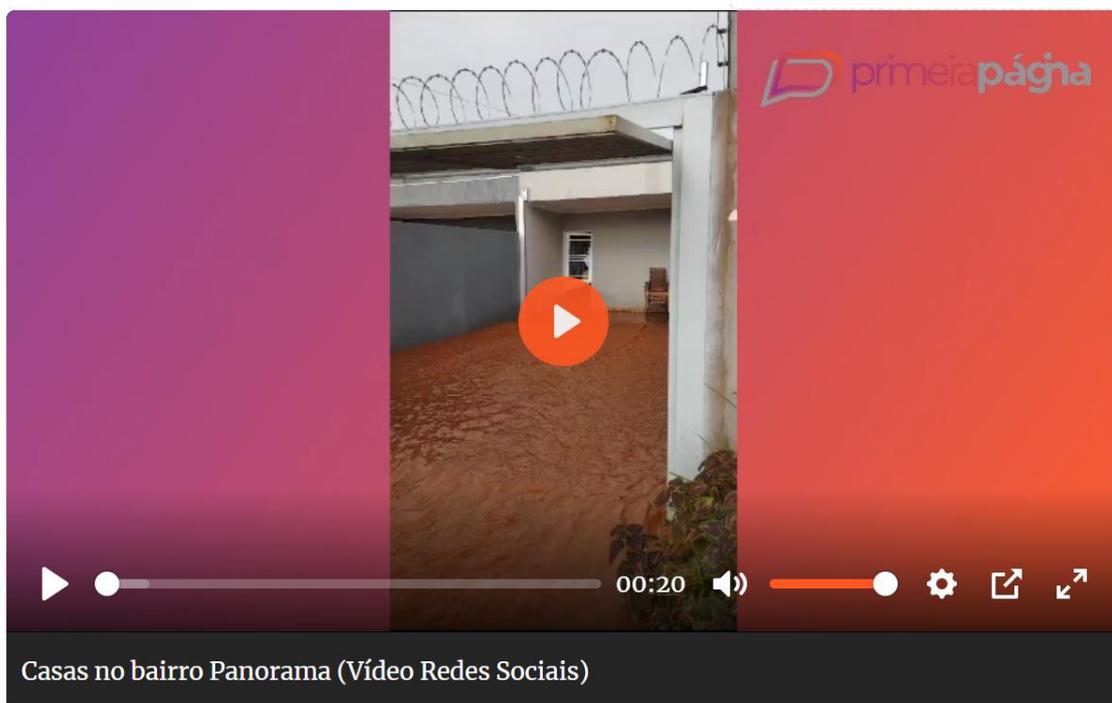

Em pontos em que a água costuma causar mais transtornos, o cenário não foi diferente. A avenida Rachid Neder, no bairro São Franciso, por exemplo, ficou intransitável.

No bairro Coronel Antonino um carro chegou a ficar afundado em água ao sair da via e entrar em um canteiro.



Alguns pontos da cidade ficaram sem energia elétrica, inclusive a própria Defesa Civil de Campo Grande que informou estar sem luz e telefone em meio à tempestade. O número para contato até que

Fonte: <https://primeirapagina.com.br/tempo/tempestade-derruba-temperatura-e-causa-estragos-em-campo-grande/>

Campo Grande, 05/01/2024 às 09:07 **Ações da Prefeitura**

Ação Emergencial: Sisep mobiliza equipes para atuar em áreas mais atingidas pela chuva



A Prefeitura Municipal de Campo Grande realiza ações em diversas frentes para minimizar os problemas causados pelas fortes chuvas que atingiram a Capital na tarde dessa quinta-feira (3). Desde ontem, as equipes de limpeza, manutenção e Defesa Civil estão nas ruas atendendo a população e as sete regiões da cidade.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) está com 70 trabalhadores, quatro pás carregadeiras, motoniveladora, 12 caminhões caçamba e quatro caminhões para o transporte de materiais mobilizados, realizando serviços de limpeza de galerias, raspagens, limpeza de grade e rebojos, limpeza mecanizada, bem como retirada de galhos e desobstruções.



Só nas últimas horas, a Defesa Civil atendeu a nove chamados para corte de árvore e desobstrução de vias e um atendimento social com entrega de Iona. Equipes também saíram para as ruas para atendimentos, à medida que se deparavam com árvores caídas. Hoje, desde o início do dia, as equipes seguem nas ruas para atender aos chamados.

Pontos como a Avenida João Arinos, na saída para Três Lagoas, próximo ao viaduto; Avenida Cônsul Assaf Trad, no trecho entre o Cemitério do Cruzeiro e o Residencial Alphaville; Avenida Ernesto Geisel, no trecho compreendido entre a Rua Ovídio Serra e Avenida Euler De Azevedo; Avenida Rachid Neder, entre a Avenida Ernesto Geisel e Avenida Doutor Dolor Ferreira de Andrade; Jardim Columbia, Jardim Noroeste (Início Rua Era Atômica); Jardim Vivendas do Parque (Início Rua Roraima); Rua Lino Villacha; Rua Francisco Coutinho; Avenida Aracruz e Avenida Nosso Senhor do Bonfim estão sendo atendidos pela força-tarefa.



Fonte: <https://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/noticia/acao-emergencial-sisep-mobiliza-equipes-para-atuar-em-areas-mais-atingidas-pela-chuva/>

< INFRAESTRUTURA

70 homens vão às ruas de Campo Grande reverter estragos da chuva

Cidade busca se recuperar dos impactos causados pela intensa chuva, contando com esforços conjuntos das autoridades e da comunidade local

Por: Cristiano Arruda

4 min de leitura

05/01/2024 12:24 Atualizada em 05/01/2024 12:25

A intensa chuva atingiu Campo Grande, na quinta-feira (4) deixou estragos e prejuízos em diversas regiões da cidade. A região leste foi uma das mais afetadas, e moradores relataram que as casas foram alagadas.

A prefeitura de Campo Grande colocou mais de 70 profissionais nas ruas da capital para reverter os estragos.



Falta de energia

A região norte de Campo Grande foi a área mais afetada com a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Conforme a empresa, mais de 92% dos clientes tiveram a energia restabelecida após o trabalho das equipes que estiveram na rua.

Fonte: <https://primeirapagina.com.br/infraestrutura/70-homens-vaio-as-ruas-de-campo-grande-reverter-estragos-da-chuva/>

MATO GROSSO DO SUL 

Aquidauana decreta estado de emergência após forte chuva

Cerca de 80 famílias tiveram danos materiais mais severos, como perda de móveis e danos nas estruturas de suas casas.

Por Thais Libni, Jones Mário, g1 MS — Mato Grosso do Sul
30/12/2023 16h09 - Atualizado há um mês



Após casas e ruas serem alagadas em decorrência das fortes chuvas que atingiram o município de Aquidauana (MS), deixando rastros de destruição, a prefeitura da cidade declarou estado de emergência.

Em duas horas, o volume de chuva chegou a variar de 155 a 180 milímetros, conforme divulgou a prefeitura.



De acordo com o prefeito do município, Odilon Ribeiro, cerca de 80 famílias tiveram danos materiais mais severos, como perda de móveis e danos nas estruturas de suas casas. Nenhuma família ficou desalojada.



Fonte: <https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2023/12/30/aquidauana-decreta-estado-de-emergencia-apos-casas-serem-alagadas-por-forte-chuva.ghtml>

65 MILÍMETROS EM 32 MINUTOS

A+ A-

Após temporal, oito bairros permanecem sem energia em Campo Grande

Até o momento, 92% dos clientes tiveram a energia restabelecida

NAIARA CAMARGO
05/01/2024 - 12h30



Equipes da Energisa trabalham para reparar os estragos deixados pela chuva - DIVULGAÇÃO/Energisa

Algumas casas dos bairros Coronel Antonino, Vila Nasser, Nova Lima, Mata do Jacinto, Jardim Parati, Novos Estados, Jardim Centenário e Aero Rancho permanecem sem energia elétrica, após o temporal de terça-feira passada. Neste sábado, 14h

Nos siga no  Compartilhar ↗



ACTIVE CENTER
Active Center

MAIS LIDAS



INTERIOR / 23 HORAS
Casal carbonizado em Três Lagoas foi morto por "amigos próximos"



VAGAS RESIDUAIS / 2 DIAS
IFMS abre inscrições para 314 vagas em cursos gratuitos de graduação

Fonte: <https://correiodoestado.com.br/cidades/apos-temporal-oito-bairros-permanecem-sem-energia-em-campo-grande/424804/>

Chuva forte atinge Aquidauana (MS) e prefeitura decreta estado de emergência

Por: Da Redação 01/01/2024

As fortes chuvas que desde sexta-feira (29) caem em Aquidauana, a 142 km de distância de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, já causaram alagamentos de ruas e avenidas, além de inundações em casas e estabelecimentos comerciais. Cerca de 80 famílias tiveram danos materiais consideráveis, como perda de móveis e sérios danos nos imóveis.



Ruas e avenidas ficaram alagadas por causa da chuva intensa que atingiu Aquidauana (MS) –
Foto: WhatsApp/Cortesia

Fonte: <https://www.campograndenoticias.com.br/chuva-forte-atinge-aquidauana-ms-e-prefeitura-decreta-estado-de-emergencia/>

INTERIOR

Forte chuva na madrugada causa alagamento em Corumbá e Ladário

Precipitações acima da média afetam residências e causam transtornos na região

🕒 2 janeiro 2024 - 15h00 | Da Redação

Compartilhar [Tweet](#) [in](#) [m](#) [p](#) [r](#)

Na madrugada de hoje (2), os municípios de Corumbá e Ladário, a 450 e 380 km de Campo Grande, respectivamente, enfrentaram fortes chuvas que resultaram em alagamentos significativos.

Segundo dados da Estação da Base Naval (ANA) em Ladário, a precipitação atingiu 102,4 milímetros, ultrapassando consideravelmente a média mensal para janeiro, que é de 169,9mm.

Fonte: <https://www.acritica.net/editorias/policia/forte-chuva-na-madrugada-causa-alagamento-em-corumba-e-ladario/710974/>

ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados

Alimentador – linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

Condutor de energia – é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

Transformador – é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

Chave fusível – é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

Chave faca – é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

Disjuntor – é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuitos.

Para-raios – são equipamentos protetores de linhas de transmissão e distribuição aéreas contra sobretensões causadas por manobras de chaves ou descargas atmosféricas.

Religadores automáticos – são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

Isoladores – são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas, capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Eletricamente, exercem a função de isolar os condutores, submetidos a uma diferença de potencial em relação terra (estrutura suporte) ou em relação a um outro condutor de fase.

Ramal de ligação - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

Relação de Ocorrências Expurgáveis

Segue abaixo a relação das ordens expurgadas para o evento climático 20231203 de dezembro de 2023.

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5688067-1	TD(15643)	Transformador Distribuição	1	5,7	5,70
20231203	5688223-1	RD(730245)	Religador de Distribuição	38	2,9	110,20
20231203	5688223-1	RD(730245)	Religador de Distribuição	81	6,1	494,10
20231203	5688336-1	FR(4905)	Chave Fusível Religadora	59	1,95	115,05
20231203	5689220-1	RD(730245)	Religador de Distribuição	36	4,23	152,28
20231203	5689220-1	RD(730245)	Religador de Distribuição	4	6,27	25,08
20231203	5689220-1	RD(730245)	Religador de Distribuição	3	8,32	24,96
20231203	5689220-1	RD(730245)	Religador de Distribuição	76	30,63	2.327,88
20231203	5689654-1	TD(683627)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20231203	5690522-1	TD(15643)	Transformador Distribuição	1	34,67	34,67
20231203	5690518-1	TD(44134)	Transformador Distribuição	62	13,42	832,04
20231203	5691238-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	83	17,47	1.450,01
20231203	5691238-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	22	18,87	415,14
20231203	5691238-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	171	20,1	3.437,10
20231203	5691238-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	13	21,92	284,96
20231203	5691238-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	26	26,23	681,98
20231203	5691314-1	TD(57381)	Transformador Distribuição	1	39,45	39,45
20231203	5691034-1	TD(59306)	Transformador Distribuição	2	27,15	54,30

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5688048-1	TD(31239)	Transformador Distribuição	1	4,2	4,20
20231203	5689233-1	TD(726363)	Transformador Distribuição	1	27,98	27,98
20231203	5690714-1	FU(10329)	Chave Fusível	2	7,32	14,64
20231203	5689885-1	TD(56791)	Transformador Distribuição	1	2,7	2,70
20231203	5688425-1	RD(729712)	Religador de Distribuição	14	1,22	17,08
20231203	5688425-1	RD(729712)	Religador de Distribuição	37	1,75	64,75
20231203	5688425-1	RD(729712)	Religador de Distribuição	1	4,68	4,68
20231203	5690178-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	6	5,17	31,02
20231203	5690178-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	48	7,15	343,20
20231203	5690178-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	26	9,35	243,10
20231203	5691052-1	FU(5930014)	Chave Fusível	5	3,15	15,75
20231203	5688301-1	TD(16449)	Transformador Distribuição	1	1,73	1,73
20231203	5689118-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	50	2,1	105,00
20231203	5689118-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	140	3,12	436,80
20231203	5689118-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	13	5,23	67,99
20231203	5689118-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	9	6,82	61,38
20231203	5689118-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	1	8,28	8,28
20231203	5689118-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	1	12,95	12,95
20231203	5689118-1	AJO52_AJO59501	Alimentador	429	0,07	30,03
20231203	5689425-1	FU(19645)	Chave Fusível	3	35,1	105,30
20231203	5690285-1	TD(29230)	Transformador Distribuição	1	17,32	17,32
20231203	5690690-1	FU(17799)	Chave Fusível	11	1,9	20,90
20231203	5689118-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	298	2,1	625,80
20231203	5688963-1	FU(43218)	Chave Fusível	23	18,63	428,49

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5687633-1	TD(681253)	Transformador Distribuição	27	1,77	47,79
20231203	5688329-1	TD(56236)	Transformador Distribuição	51	2,35	119,85
20231203	5690097-1	FU(38703)	Chave Fusível	13	3,17	41,21
20231203	5688447-1	FR(35295)	Chave Fusível Religadora	1	17,9	17,90
20231203	5690790-1	[MT]PA(9714)	Alimentador	2	5,07	10,14
20231203	5690790-1	[MT]PA(9714)	Alimentador	1	7,88	7,88
20231203	5690790-1	CF(30211)	Chave Faca	6	2,82	16,92
20231203	5690790-1	RD(21160832)	Religador de Distribuição	2	0,48	0,96
20231203	5687633-1	TD(681253)	Transformador Distribuição	1	1,77	1,77
20231203	5687722-1	TD(40096)	Transformador Distribuição	1	3,47	3,47
20231203	5688388-1	TD(8857)	Transformador Distribuição	95	3,23	306,85
20231203	5689978-1	TD(58253)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20231203	5687775-1	TD(40421)	Transformador Distribuição	1	8,6	8,60
20231203	5688216-1	AMA51_AMA59509	Alimentador	289	0,1	28,90
20231203	5688216-1	AMA51_AMA59509	Alimentador	63	2,17	136,71
20231203	5688216-1	AMA51_AMA59509	Alimentador	75	2,23	167,25
20231203	5688250-1	TD(42300)	Transformador Distribuição	1	24,67	24,67
20231203	5689450-1	FR(25089)	Chave Fusível Religadora	21	19,77	415,17
20231203	5689611-1	TD(712377)	Transformador Distribuição	1	11,52	11,52
20231203	5688215-1	TD(656571)	Transformador Distribuição	4	18,15	72,60
20231203	5688207-1	FU(753226)	Chave Fusível	1	17,47	17,47
20231203	5688000-1	TD(42595)	Transformador Distribuição	2	2,5	5,00
20231203	5687605-1	TD(42446)	Transformador Distribuição	2	3,1	6,20
20231203	5690930-1	TD(42595)	Transformador Distribuição	2	1,18	2,36
20231203	5690435-1	TD(722679)	Transformador Distribuição	2	1,82	3,64

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5688354-1	AMA53_AMA59511	Alimentador	1	3,28	3,28
20231203	5689664-1	TD(55092)	Transformador Distribuição	1	28,87	28,87
20231203	5691381-1	TD(25103)	Transformador Distribuição	1	21,12	21,12
20231203	5691067-1	TD(17915)	Transformador Distribuição	1	2,25	2,25
20231203	5687626-1	FU(24000)	Chave Fusível	16	2,7	43,20
20231203	5687661-1	TD(33065)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20231203	5687745-1	FU(733121)	Chave Fusível	2	5,48	10,96
20231203	5689186-1	FU(17060071)	Chave Fusível	7	6,47	45,29
20231203	5691310-1	TD(11177284)	Transformador Distribuição	1	17,67	17,67
20231203	5688986-1	TD(58612)	Transformador Distribuição	20	12,68	253,60
20231203	5688896-1	FU(9649)	Chave Fusível	156	11,97	1.867,32
20231203	5688906-1	TD(649762)	Transformador Distribuição	67	12,02	805,34
20231203	5688246-1	TD(55042)	Transformador Distribuição	1	4,85	4,85
20231203	5689050-1	TD(21216)	Transformador Distribuição	1	11,17	11,17
20231203	5689218-1	TD(685832)	Transformador Distribuição	1	11,25	11,25
20231203	5689299-1	TD(15353)	Transformador Distribuição	1	5,85	5,85
20231203	5690061-1	TD(15212)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20231203	5690066-1	TD(15211)	Transformador Distribuição	1	3,22	3,22
20231203	5690486-1	FU(692757)	Chave Fusível	3	11,95	35,85
20231203	5687781-1	FU(10382)	Chave Fusível	1	24,32	24,32
20231203	5688680-1	FR(9736)	Chave Fusível Religadora	73	15,35	1.120,55
20231203	5688870-1	FU(8364)	Chave Fusível	1	71,28	71,28
20231203	5688985-1	TD(668821)	Transformador Distribuição	48	10,97	526,56
20231203	5689388-1	TD(26976)	Transformador Distribuição	1	9,6	9,60
20231203	5689441-1	TD(8642)	Transformador Distribuição	42	9,57	401,94

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5689769-1	TD(55394)	Transformador Distribuição	1	5,73	5,73
20231203	5690177-1	FR(9736)	Chave Fusível Religadora	73	3,72	271,56
20231203	5690642-1	TD(756120)	Transformador Distribuição	12	9,12	109,44
20231203	5689462-1	FU(686861)	Chave Fusível	9	9,23	83,07
20231203	5688164-1	TD(217)	Transformador Distribuição	80	7,42	593,60
20231203	5688149-1	TD(201)	Transformador Distribuição	88	1,95	171,60
20231203	5688103-1	TD(652082)	Transformador Distribuição	40	3,22	128,80
20231203	5691471-1	FU(23286)	Chave Fusível	549	8,27	4.540,23
20231203	5689734-1	ATA03_ATA49503	Alimentador	31	4,75	147,25
20231203	5689734-1	ATA03_ATA49503	Alimentador	1266	0,4	506,40
20231203	5690428-1	TD(665614)	Transformador Distribuição	1	17,77	17,77
20231203	5688163-1	CF(88009824)	Chave Faca	20	2,85	57,00
20231203	5688163-1	ATA03_ATA49503	Alimentador	813	0,1	81,30
20231203	5688163-1	ATA03_ATA49503	Alimentador	7	4,38	30,66
20231203	5688163-1	ATA03_ATA49503	Alimentador	610	0,97	591,70
20231203	5688163-1	ATA03_ATA49503	Alimentador	813	0,48	390,24
20231203	5690189-1	TD(713550)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20231203	5689734-1	ATA03_ATA49503	Alimentador	133	0,77	102,41
20231203	5687686-1	TD(24000)	Transformador Distribuição	1	2,45	2,45
20231203	5691053-1	TD(23877)	Transformador Distribuição	1	2,5	2,50
20231203	5690018-1	TD(30133)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20231203	5690608-1	FU(24566)	Chave Fusível	4	7,68	30,72
20231203	5690975-1	TD(30131)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20231203	5691116-1	FU(39531)	Chave Fusível	21	21,7	455,70
20231203	5691440-1	FR(24378)	Chave Fusível Religadora	28	15,52	434,56
20231203	5724137-1	RD(727090)	Religador de Distribuição	4	3,42	13,68
20231203	5724137-1	RD(727090)	Religador de Distribuição	9	4,1	36,90

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5724137-1	RD(727090)	Religador de Distribuição	1	13,8	13,80
20231203	5724137-1	RD(727090)	Religador de Distribuição	1	13,82	13,82
20231203	5724137-1	RD(727090)	Religador de Distribuição	2	13,82	27,64
20231203	5724137-1	RD(727090)	Religador de Distribuição	2	30,53	61,06
20231203	5724137-1	RD(727090)	Religador de Distribuição	15	33,08	496,20
20231203	5724137-1	RD(727090)	Religador de Distribuição	5	33,92	169,60
20231203	5724137-1	RD(727090)	Religador de Distribuição	14	36,13	505,82
20231203	5724137-1	RD(727090)	Religador de Distribuição	13	0,17	2,21
20231203	5724137-1	RD(727090)	Religador de Distribuição	13	0,1	1,30
20231203	5687608-1	TD(30177)	Transformador Distribuição	1	1,6	1,60
20231203	5688110-1	TD(30133)	Transformador Distribuição	1	18,82	18,82
20231203	5688371-1	TD(678692)	Transformador Distribuição	1	25,5	25,50
20231203	5688552-1	FR(24422)	Chave Fusível Religadora	10	18,7	187,00
20231203	5689667-1	TD(56180)	Transformador Distribuição	1	4,2	4,20
20231203	5688126-1	TD(40585)	Transformador Distribuição	2	33,22	66,44
20231203	5688242-1	TD(40584)	Transformador Distribuição	1	24,05	24,05
20231203	5690719-1	FU(717808)	Chave Fusível	2	4,82	9,64
20231203	5688351-1	TD(28552)	Transformador Distribuição	7	23,9	167,30
20231203	5689657-1	FU(30238)	Chave Fusível	1	7,17	7,17
20231203	5690683-1	FU(30238)	Chave Fusível	1	5,22	5,22
20231203	5688125-1	TD(46077)	Transformador Distribuição	2	25,55	51,10
20231203	5687970-1	BAL02_BAL49502	Alimentador	1	26,08	26,08
20231203	5687970-1	BAL02_BAL49502	Alimentador	16	4,78	76,48
20231203	5687970-1	BAL02_BAL49502	Alimentador	16	2,67	42,72

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5687970-1	BAL02_BAL49502	Alimentador	43	2,27	97,61
20231203	5690554-1	FU(10428)	Chave Fusível	4	3,12	12,48
20231203	5690554-1	FU(10428)	Chave Fusível	2	3,12	6,24
20231203	5690152-1	TD(12238)	Transformador Distribuição	1	1,57	1,57
20231203	5690554-1	FU(10428)	Chave Fusível	326	3,12	1.017,12
20231203	5690920-1	TD(27530)	Transformador Distribuição	1	5,65	5,65
20231203	5691360-1	FR(10426)	Chave Fusível Religadora	24	12,97	311,28
20231203	5687604-1	FR(10426)	Chave Fusível Religadora	24	11,45	274,80
20231203	5688991-1	TD(45007)	Transformador Distribuição	1	14,22	14,22
20231203	5689695-1	TD(12406)	Transformador Distribuição	1	4,25	4,25
20231203	5690554-1	FU(10428)	Chave Fusível	3	3,12	9,36
20231203	5690190-1	TD(15956504)	Transformador Distribuição	1	6,8	6,80
20231203	5691138-1	TD(21437)	Transformador Distribuição	1	16,5	16,50
20231203	5689256-1	TD(19948)	Transformador Distribuição	1	13,47	13,47
20231203	5689407-1	FU(730128)	Chave Fusível	1	27,38	27,38
20231203	5689646-1	TD(43548)	Transformador Distribuição	2	7,37	14,74
20231203	5689901-1	TD(41635)	Transformador Distribuição	1	6,33	6,33
20231203	5690242-1	FR(16041)	Chave Fusível Religadora	21	1,28	26,88
20231203	5689893-1	TD(15956504)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20231203	5691002-1	FU(730128)	Chave Fusível	1	22,42	22,42
20231203	5689791-1	FU(50746492)	Chave Fusível	13	23,25	302,25
20231203	5690661-1	FU(20407)	Chave Fusível	7	10,27	71,89
20231203	5687875-1	FU(7842)	Chave Fusível	1	36,28	36,28
20231203	5687883-1	TD(32357)	Transformador Distribuição	2	8,78	17,56
20231203	5689252-1	FR(20877)	Chave Fusível Religadora	13	4,17	54,21
20231203	5687875-1	FU(7842)	Chave Fusível	9	36,28	326,52
20231203	5689941-1	FU(21353)	Chave Fusível	4	22,38	89,52

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5690240-1	FU(20529)	Chave Fusível	11	18,67	205,37
20231203	5690775-1	TD(674864)	Transformador Distribuição	2	7,62	15,24
20231203	5691128-1	TD(674004)	Transformador Distribuição	1	21,52	21,52
20231203	5691347-1	FU(20923)	Chave Fusível	4	17,48	69,92
20231203	5689252-1	FR(20877)	Chave Fusível Religadora	1	4,17	4,17
20231203	5691004-1	FU(13493)	Chave Fusível	92	21,38	1.966,96
20231203	5691062-1	FU(12734)	Chave Fusível	5	42,45	212,25
20231203	5691123-1	FR(10049)	Chave Fusível Religadora	11	28,3	311,30
20231203	5688423-1	TD(26816)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20231203	5688525-1	FU(715549)	Chave Fusível	42	3,12	131,04
20231203	5689862-1	FR(10049)	Chave Fusível Religadora	11	26,18	287,98
20231203	5690795-1	FU(729033)	Chave Fusível	2	53,53	107,06
20231203	5690795-1	FU(729033)	Chave Fusível	3	77,87	233,61
20231203	5690893-1	FU(16362)	Chave Fusível	17	5,25	89,25
20231203	5690965-1	FU(20527)	Chave Fusível	5	21,17	105,85
20231203	5689862-1	FR(10049)	Chave Fusível Religadora	1	26,18	26,18
20231203	5690795-1	FU(729033)	Chave Fusível	1	53,53	53,53
20231203	5690965-1	FU(20527)	Chave Fusível	3	21,17	63,51
20231203	5691004-1	FU(13493)	Chave Fusível	8	21,38	171,04
20231203	5691123-1	FR(10049)	Chave Fusível Religadora	1	28,3	28,30
20231203	5688525-1	FU(715549)	Chave Fusível	5	3,12	15,60
20231203	5688349-1	TD(1864)	Transformador Distribuição	1	21,72	21,72
20231203	5688491-1	TD(692470)	Transformador Distribuição	1	21,77	21,77
20231203	5688739-1	TD(20462)	Transformador Distribuição	5	13,2	66,00
20231203	5688767-1	FR(17834)	Chave Fusível Religadora	16	15,23	243,68
20231203	5689453-1	TD(1848)	Transformador Distribuição	1	8,73	8,73
20231203	5691421-1	TD(886)	Transformador Distribuição	51	16,17	824,67

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5689180-1	FR(2732)	Chave Fusível Religadora	289	3,72	1.075,08
20231203	5689482-1	FU(22401)	Chave Fusível	4	8,95	35,80
20231203	5690203-1	TD(41628)	Transformador Distribuição	1	3,52	3,52
20231203	5689153-1	BAT51_BAT59508	Alimentador	4	1,43	5,72
20231203	5689153-1	BAT51_BAT59508	Alimentador	20	2,35	47,00
20231203	5689153-1	BAT51_BAT59508	Alimentador	3	3,23	9,69
20231203	5687551-1	FU(677233)	Chave Fusível	14	4,23	59,22
20231203	5687707-1	FU(27083)	Chave Fusível	3	5,57	16,71
20231203	5690936-1	FR(26294)	Chave Fusível Religadora	52	4,25	221,00
20231203	5691113-1	TD(38102)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20231203	5691261-1	TD(38155)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20231203	5690936-1	FR(26294)	Chave Fusível Religadora	4	4,25	17,00
20231203	5690409-1	RD(698715)	Religador de Distribuição	175	11,33	1.982,75
20231203	5691127-1	TD(742987)	Transformador Distribuição	1	4,65	4,65
20231203	5691212-1	FU(13156)	Chave Fusível	20	23,47	469,40
20231203	5691110-1	TD(688534)	Transformador Distribuição	1	24,67	24,67
20231203	5689370-1	TD(18302)	Transformador Distribuição	1	6,17	6,17
20231203	5689103-1	RD(722310)	Religador de Distribuição	125	7,57	946,25
20231203	5689443-1	TD(47378)	Transformador Distribuição	1	7,7	7,70
20231203	5689777-1	TD(53656)	Transformador Distribuição	1	23,95	23,95
20231203	5690552-1	TD(661324)	Transformador Distribuição	1	14,48	14,48
20231203	5689082-1	RD(702149)	Religador de Distribuição	137	8,75	1.198,75
20231203	5689227-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	475	1,93	916,75
20231203	5689467-1	FR(7763)	Chave Fusível Religadora	20	2,65	53,00
20231203	5689819-1	FU(729046)	Chave Fusível	13	2,38	30,94

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5689849-1	TD(52488)	Transformador Distribuição	1	54,03	54,03
20231203	5690010-1	FR(7771)	Chave Fusível Religadora	29	7,98	231,42
20231203	5690246-1	TD(57508)	Transformador Distribuição	8	49,97	399,76
20231203	5690596-1	FR(7771)	Chave Fusível Religadora	29	2,73	79,17
20231203	5690902-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	56	2,67	149,52
20231203	5690902-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	520	4,45	2.314,00
20231203	5689082-1	RD(702149)	Religador de Distribuição	1	8,37	8,37
20231203	5688972-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	152	1,85	281,20
20231203	5688972-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	111	1,78	197,58
20231203	5688964-1	RD(7745)	Religador de Distribuição	350	2,05	717,50
20231203	5688844-1	TD(675434)	Transformador Distribuição	1	15,05	15,05
20231203	5691424-1	TD(723486)	Transformador Distribuição	1	30,2	30,20
20231203	5691336-1	TD(688532)	Transformador Distribuição	6	16,88	101,28
20231203	5691706-1	TD(31553)	Transformador Distribuição	1	20,68	20,68
20231203	5724355-1	PE(72412332)	Ponto de conexão	1	24,58	24,58
20231203	5687688-1	TD(52080)	Transformador Distribuição	2	2,18	4,36
20231203	5688596-1	BON01_BON49501	Alimentador	2334	0,08	186,72
20231203	5688596-1	BON01_BON49501	Alimentador	2193	0,55	1.206,15
20231203	5688596-1	BON01_BON49501	Alimentador	188	0,65	122,20
20231203	5688596-1	BON01_BON49501	Alimentador	196	0,72	141,12
20231203	5688596-1	BON01_BON49501	Alimentador	170	0,8	136,00
20231203	5688596-1	BON01_BON49501	Alimentador	327	0,82	268,14
20231203	5688596-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	104	1,17	121,68
20231203	5688596-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	66	6,92	456,72
20231203	5688596-1	FU(701578)	Chave Fusível	2	3,08	6,16

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5688719-1	TD(737131)	Transformador Distribuição	1	39,52	39,52
20231203	5688752-1	TD(673968)	Transformador Distribuição	2	24,92	49,84
20231203	5688754-1	TD(739198)	Transformador Distribuição	10	21,55	215,50
20231203	5688809-1	TD(688532)	Transformador Distribuição	6	40,43	242,58
20231203	5688952-1	TD(52069)	Transformador Distribuição	1	38,12	38,12
20231203	5691197-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	31	3,13	97,03
20231203	5691197-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	34	4,78	162,52
20231203	5691218-1	TD(27965)	Transformador Distribuição	1	20,5	20,50
20231203	5691326-1	TD(56258)	Transformador Distribuição	1	19,18	19,18
20231203	5689199-1	FU(24775)	Chave Fusível	2	28,78	57,56
20231203	5689786-1	TD(52684)	Transformador Distribuição	1	38,93	38,93
20231203	5691197-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	104	1,43	148,72
20231203	5691349-1	FU(7281)	Chave Fusível	206	1,43	294,58
20231203	5691378-1	TD(9695)	Transformador Distribuição	131	2,22	290,82
20231203	5688823-1	TD(668409)	Transformador Distribuição	4	38,65	154,60
20231203	5691306-1	TD(54620)	Transformador Distribuição	4	17,52	70,08
20231203	5689085-1	FU(7281)	Chave Fusível	191	10,6	2.024,60
20231203	5689085-1	FU(7281)	Chave Fusível	15	32,88	493,20
20231203	5689195-1	TD(721824)	Transformador Distribuição	3	61,72	185,16
20231203	5689782-1	FU(25847)	Chave Fusível	5	33,1	165,50
20231203	5690105-1	TD(707117)	Transformador Distribuição	9	2,88	25,92
20231203	5690886-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	58	1,73	100,34
20231203	5690886-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	3	3,17	9,51

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5690886-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	5	3,77	18,85
20231203	5690886-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	1	6,93	6,93
20231203	5690886-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	4	6,93	27,72
20231203	5688905-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	6	20,15	120,90
20231203	5688905-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	34	20,73	704,82
20231203	5688905-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	44	20,8	915,20
20231203	5689311-1	FU(24777)	Chave Fusível	8	29,35	234,80
20231203	5689972-1	TD(667784)	Transformador Distribuição	1	33,92	33,92
20231203	5690494-1	CF(748306)	Chave Faca	47	7,87	369,89
20231203	5690494-1	CF(748306)	Chave Faca	212	8,17	1.732,04
20231203	5690494-1	CF(748306)	Chave Faca	165	8,92	1.471,80
20231203	5690494-1	CF(748306)	Chave Faca	88	8,95	787,60
20231203	5691234-1	FR(17373)	Chave Fusível Religadora	10	18,9	189,00
20231203	5688905-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	1	20,8	20,80
20231203	5690494-1	CF(748306)	Chave Faca	1	8,17	8,17
20231203	5690494-1	CF(748306)	Chave Faca	1	8,95	8,95
20231203	5688733-1	BON52_BON59503	Alimentador	1	1,2	1,20
20231203	5690739-1	FU(25020)	Chave Fusível	1	38,1	38,10
20231203	5691158-1	BON52_BON59503	Alimentador	1	2,05	2,05
20231203	5727311-1	FU(25020)	Chave Fusível	1	17,82	17,82
20231203	5689011-1	FU(25013)	Chave Fusível	12	14,65	175,80
20231203	5689283-1	FR(24749)	Chave Fusível Religadora	17	26,8	455,60
20231203	5691137-1	FR(25015)	Chave Fusível Religadora	12	3,18	38,16
20231203	5691158-1	BON52_BON59503	Alimentador	275	2,05	563,75
20231203	5691158-1	BON52_BON59503	Alimentador	9	5,45	49,05
20231203	5691158-1	BON52_BON59503	Alimentador	17	5,53	94,01
20231203	5691158-1	BON52_BON59503	Alimentador	250	0,07	17,50
20231203	5691158-1	BON52_BON59503	Alimentador	2	1,95	3,90
20231203	5688733-1	BON52_BON59503	Alimentador	186	1,2	223,20
20231203	5688733-1	BON52_BON59503	Alimentador	26	1,27	33,02
20231203	5688733-1	BON52_BON59503	Alimentador	101	1,3	131,30

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5688864-1	TD(31421)	Transformador Distribuição	2	38,68	77,36
20231203	5688878-1	FR(25015)	Chave Fusível Religadora	12	17,85	214,20
20231203	5688898-1	FR(24768)	Chave Fusível Religadora	41	36,55	1.498,55
20231203	5689003-1	TD(739196)	Transformador Distribuição	1	35,35	35,35
20231203	5690739-1	FU(25020)	Chave Fusível	33	38,1	1.257,30
20231203	5691321-1	TD(6973458)	Transformador Distribuição	1	17,85	17,85
20231203	5691388-1	TD(31276)	Transformador Distribuição	1	17,98	17,98
20231203	5727311-1	FU(25020)	Chave Fusível	5	16,42	82,10
20231203	5727311-1	FU(25020)	Chave Fusível	14	17,82	249,48
20231203	5727311-1	FU(25020)	Chave Fusível	14	18,48	258,72
20231203	5688733-1	BON52_BON59503	Alimentador	1	1,2	1,20
20231203	5691158-1	BON52_BON59503	Alimentador	1	2,05	2,05
20231203	5691158-1	BON52_BON59503	Alimentador	1	0,07	0,07
20231203	5687996-1	TD(747435)	Transformador Distribuição	2	2,67	5,34
20231203	5689079-1	TD(747435)	Transformador Distribuição	2	18,15	36,30
20231203	5690606-1	TD(689364)	Transformador Distribuição	4	8,48	33,92
20231203	5690051-1	FU(756785)	Chave Fusível	1	5,77	5,77
20231203	5690773-1	BVI01_BVI49503	Alimentador	863	3,58	3.089,54
20231203	5690773-1	BVI01_BVI49503	Alimentador	370	4,2	1.554,00
20231203	5690773-1	BVI01_BVI49503	Alimentador	11	8,85	97,35
20231203	5690773-1	RD(722302)	Religador de Distribuição	862	0,52	448,24
20231203	5690773-1	PE(13356147)	Ponto de conexão	1	0,53	0,53
20231203	5690773-1	CF(4962)	Chave Faca	370	0,38	140,60
20231203	5690937-1	TD(52777)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20231203	5690773-1	BVI01_BVI49503	Alimentador	103	1,62	166,86
20231203	5690773-1	BVI01_BVI49503	Alimentador	1384	1,43	1.979,12
20231203	5689154-1	TD(650822)	Transformador Distribuição	6	6,8	40,80
20231203	5688288-1	FU(9480)	Chave Fusível	71	1,45	102,95
20231203	5687777-1	TD(30360)	Transformador Distribuição	36	3,28	118,08

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5690773-1	BVI01_BVI49503	Alimentador	1	1,43	1,43
20231203	5687917-1	TD(10064)	Transformador Distribuição	47	5,08	238,76
20231203	5688504-1	FU(32181)	Chave Fusível	23	3,03	69,69
20231203	5726938-1	TD(29190)	Transformador Distribuição	7	4,92	34,44
20231203	5689380-1	PE(19834629)	Ponto de conexão	1	3,58	3,58
20231203	5689401-1	TD(8727)	Transformador Distribuição	93	4,97	462,21
20231203	5689546-1	TD(8714)	Transformador Distribuição	38	4,95	188,10
20231203	5689675-1	TD(25516)	Transformador Distribuição	49	11,32	554,68
20231203	5689675-1	TD(25516)	Transformador Distribuição	19	17,58	334,02
20231203	5689675-1	TD(25516)	Transformador Distribuição	49	2,13	104,37
20231203	5689800-1	TD(17253)	Transformador Distribuição	2	21,67	43,34
20231203	5689896-1	TD(52767)	Transformador Distribuição	1	27,52	27,52
20231203	5687720-1	FU(17357)	Chave Fusível	3	8,08	24,24
20231203	5687769-1	TD(10804)	Transformador Distribuição	3	7,85	23,55
20231203	5688500-1	FU(17357)	Chave Fusível	3	23,53	70,59
20231203	5688584-1	TD(10799)	Transformador Distribuição	2	4,57	9,14
20231203	5688816-1	FR(19073)	Chave Fusível Religadora	81	3,2	259,20
20231203	5689463-1	TD(709441)	Transformador Distribuição	1	13,75	13,75
20231203	5689698-1	TD(19181)	Transformador Distribuição	1	8,77	8,77
20231203	5690257-1	TD(10790)	Transformador Distribuição	4	15,37	61,48
20231203	5690944-1	TD(8705)	Transformador Distribuição	3	5,22	15,66
20231203	5688887-1	FR(1315)	Chave Fusível Religadora	27	3,15	85,05
20231203	5687819-1	TD(33621)	Transformador Distribuição	70	3,87	270,90
20231203	5689179-1	FU(679799)	Chave Fusível	12	8,55	102,60

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5689213-1	TD(59037)	Transformador Distribuição	1	12,68	12,68
20231203	5688102-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	2	1,25	2,50
20231203	5688102-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	2	1,25	2,50
20231203	5688102-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	1	1,25	1,25
20231203	5688102-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	1	4,65	4,65
20231203	5688012-1	FU(37145)	Chave Fusível	3	4,7	14,10
20231203	5688029-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	23	0,67	15,41
20231203	5688029-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	16	5,82	93,12
20231203	5688029-1	RD(730248)	Religador de Distribuição	18	6,23	112,14
20231203	5688102-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	2318	1,25	2.897,50
20231203	5688102-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	133	4,65	618,45
20231203	5688102-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	136	4,85	659,60
20231203	5688422-1	TD(670415)	Transformador Distribuição	1	20,32	20,32
20231203	5688352-1	TD(47626)	Transformador Distribuição	1	4,38	4,38
20231203	5688191-1	TD(48059)	Transformador Distribuição	1	19,43	19,43
20231203	5688907-1	FU(28298)	Chave Fusível	19	20,12	382,28
20231203	5690636-1	FU(41094)	Chave Fusível	1	32,55	32,55
20231203	5688244-1	FU(11494)	Chave Fusível	10	22,38	223,80
20231203	5690269-1	TD(51788)	Transformador Distribuição	1	40,9	40,90
20231203	5689953-1	TD(23847)	Transformador Distribuição	1	26,13	26,13
20231203	5689274-1	FU(22306)	Chave Fusível	20	30,83	616,60
20231203	5690583-1	TD(690556)	Transformador Distribuição	1	19,42	19,42
20231203	5690704-1	FU(19554878)	Chave Fusível	2	7,72	15,44
20231203	5690840-1	TD(691136)	Transformador Distribuição	7	43,45	304,15

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5691319-1	TD(23847)	Transformador Distribuição	1	53,43	53,43
20231203	5690408-1	FU(37566)	Chave Fusível	16	15,55	248,80
20231203	5690611-1	TD(23957)	Transformador Distribuição	1	29,43	29,43
20231203	5690806-1	FU(41945)	Chave Fusível	2	2,08	4,16
20231203	5690931-1	FU(22351)	Chave Fusível	22	1,5	33,00
20231203	5691159-1	FU(733506)	Chave Fusível	1	19,78	19,78
20231203	5691202-1	FR(7832)	Chave Fusível Religadora	16	17,42	278,72
20231203	5691255-1	TD(18978)	Transformador Distribuição	1	17,13	17,13
20231203	5689583-1	TD(21862)	Transformador Distribuição	30	7,82	234,60
20231203	5690045-1	TD(30134)	Transformador Distribuição	1	19,75	19,75
20231203	5690101-1	FR(21391)	Chave Fusível Religadora	21	18,33	384,93
20231203	5690130-1	FR(21810)	Chave Fusível Religadora	10	18,52	185,20
20231203	5690344-1	FR(7832)	Chave Fusível Religadora	16	19,47	311,52
20231203	5690374-1	CL(45279)	Chave Lâmina	10	19,2	192,00
20231203	5687828-1	FU(41168)	Chave Fusível	9	5	45,00
20231203	5688805-1	TD(683641)	Transformador Distribuição	1	16,33	16,33
20231203	5689182-1	FR(25930)	Chave Fusível Religadora	11	3,55	39,05
20231203	5689316-1	TD(59703)	Transformador Distribuição	1	10,53	10,53
20231203	5689711-1	FU(25962)	Chave Fusível	10	7,48	74,80
20231203	5689128-1	FR(23263)	Chave Fusível Religadora	23	5,83	134,09
20231203	5689317-1	TD(30)	Transformador Distribuição	140	9,82	1.374,80
20231203	5689074-1	FU(23219)	Chave Fusível	245	6,13	1.501,85
20231203	5690887-1	TD(60540)	Transformador Distribuição	1	4,73	4,73
20231203	5691111-1	FU(23221)	Chave Fusível	4	2,8	11,20
20231203	5689382-1	FU(5268)	Chave Fusível	212	1,07	226,84
20231203	5690831-1	TD(58020)	Transformador Distribuição	26	3,47	90,22

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5690238-1	FU(685850)	Chave Fusível	13	5,68	73,84
20231203	5690625-1	FU(679333)	Chave Fusível	17	5,8	98,60
20231203	5691166-1	TD(48522)	Transformador Distribuição	4	8,07	32,28
20231203	5687725-1	TD(29133)	Transformador Distribuição	3	32,1	96,30
20231203	5688868-1	RD(727076)	Religador de Distribuição	85	0,1	8,50
20231203	5688901-1	TD(55589)	Transformador Distribuição	9	20,57	185,13
20231203	5688868-1	RD(727076)	Religador de Distribuição	322	0,1	32,20
20231203	5690721-1	TD(9661500)	Transformador Distribuição	103	5,4	556,20
20231203	5690932-1	TD(54168)	Transformador Distribuição	128	3,3	422,40
20231203	5690718-1	FU(4671880)	Chave Fusível	16	4,05	64,80
20231203	5691023-1	TD(14558)	Transformador Distribuição	1	16,65	16,65
20231203	5689292-1	TD(3339)	Transformador Distribuição	45	4,47	201,15
20231203	5688787-1	TD(27930)	Transformador Distribuição	122	0,65	79,30
20231203	5689287-1	FU(678751)	Chave Fusível	14	5,78	80,92
20231203	5688867-1	CGB51_CGB59530	Alimentador	2	3,97	7,94
20231203	5688867-1	CGB51_CGB59530	Alimentador	4	2,75	11,00
20231203	5688867-1	CGB51_CGB59530	Alimentador	3	4,73	14,19
20231203	5689083-1	RD(716983)	Religador de Distribuição	695	1,97	1.369,15
20231203	5689083-1	RD(716983)	Religador de Distribuição	137	1,88	257,56
20231203	5691271-1	TD(5055)	Transformador Distribuição	15	3,77	56,55
20231203	5689083-1	RD(716983)	Religador de Distribuição	763	1,78	1.358,14
20231203	5689083-1	RD(716983)	Religador de Distribuição	25	1,88	47,00
20231203	5689022-1	CGC15_CGC49515	Alimentador	1	0,05	0,05
20231203	5689022-1	CGC15_CGC49515	Alimentador	1119	0,05	55,95
20231203	5690254-1	TD(11534)	Transformador Distribuição	1	5,25	5,25

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5688438-1	TD(11536)	Transformador Distribuição	1	5,23	5,23
20231203	5689062-1	TD(3886)	Transformador Distribuição	70	10,37	725,90
20231203	5691012-1	FR(10829)	Chave Fusível Religadora	20	2,15	43,00
20231203	5687734-1	FU(10797)	Chave Fusível	3	3,52	10,56
20231203	5687586-1	FU(16421)	Chave Fusível	1	9,85	9,85
20231203	5688806-1	FU(17038)	Chave Fusível	1	18,73	18,73
20231203	5690179-1	FU(697963)	Chave Fusível	2	18,9	37,80
20231203	5690895-1	TD(49265062)	Transformador Distribuição	1	10,32	10,32
20231203	5690179-1	FU(697963)	Chave Fusível	12	18,9	226,80
20231203	5690270-1	TD(53515)	Transformador Distribuição	1	22,47	22,47
20231203	5690372-1	TD(15979)	Transformador Distribuição	1	24,75	24,75
20231203	5690687-1	FU(17291)	Chave Fusível	19	10,92	207,48
20231203	5690728-1	TD(682536)	Transformador Distribuição	1	9,33	9,33
20231203	5690810-1	TD(27340)	Transformador Distribuição	2	6,97	13,94
20231203	5690851-1	FU(17049)	Chave Fusível	6	4,9	29,40
20231203	5690978-1	TD(17586)	Transformador Distribuição	1	7,48	7,48
20231203	5691313-1	FU(17240)	Chave Fusível	9	28,72	258,48
20231203	5687586-1	FU(16421)	Chave Fusível	3	9,85	29,55
20231203	5687740-1	TD(16677)	Transformador Distribuição	1	11,32	11,32
20231203	5688806-1	FU(17038)	Chave Fusível	4	18,73	74,92
20231203	5689603-1	TD(672840)	Transformador Distribuição	2	13,02	26,04
20231203	5690125-1	TD(42516)	Transformador Distribuição	2	22,43	44,86
20231203	5687784-1	TD(28067)	Transformador Distribuição	1	31,43	31,43
20231203	5691041-1	FU(745309)	Chave Fusível	101	2,08	210,08
20231203	5691450-1	FU(42456)	Chave Fusível	79	2,7	213,30
20231203	5688199-1	TD(745207)	Transformador Distribuição	57	4,08	232,56
20231203	5688786-1	TD(745248)	Transformador Distribuição	10	2,82	28,20

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5688996-1	TD(745208)	Transformador Distribuição	1	6,23	6,23
20231203	5688993-1	FU(698974)	Chave Fusível	92	3,68	338,56
20231203	5689208-1	FU(45100)	Chave Fusível	219	4,87	1.066,53
20231203	5688549-1	TD(53897)	Transformador Distribuição	10	1,8	18,00
20231203	5693148-1	CE(6600)	Chave Seccionadora	783	5,98	4.682,34
20231203	5689016-1	FU(29084)	Chave Fusível	33	14,27	470,91
20231203	5689817-1	TD(654917)	Transformador Distribuição	38	0,3	11,40
20231203	5689817-1	TD(654917)	Transformador Distribuição	9	0,3	2,70
20231203	5689817-1	PE(203364656)	Ponto de conexão	1	10,83	10,83
20231203	5688785-1	TD(715106)	Transformador Distribuição	90	1,5	135,00
20231203	5688785-1	TD(715106)	Transformador Distribuição	7	1,5	10,50
20231203	5689041-1	FU(5335)	Chave Fusível	34	11,4	387,60
20231203	5690504-1	TD(54408)	Transformador Distribuição	67	3,43	229,81
20231203	5691031-1	TD(16759)	Transformador Distribuição	1	19,75	19,75
20231203	5691215-1	TD(28145)	Transformador Distribuição	1	19,22	19,22
20231203	5688229-1	TD(16655)	Transformador Distribuição	1	23,78	23,78
20231203	5688323-1	FU(15818)	Chave Fusível	12	27,08	324,96
20231203	5689098-1	FU(725463)	Chave Fusível	43	11,28	485,04
20231203	5690841-1	FU(8692)	Chave Fusível	7	1,38	9,66
20231203	5691339-1	[MT]PA(9717)	Alimentador	6	2,65	15,90
20231203	5691339-1	[MT]PA(9717)	Alimentador	2	5,23	10,46
20231203	5691339-1	CF(701965)	Chave Faca	179	2,65	474,35
20231203	5721762-1	RD(2061126)	Religador de Distribuição	63	3,25	204,75
20231203	5688226-1	TD(46749)	Transformador Distribuição	23	5,3	121,90
20231203	5691430-1	TD(24723)	Transformador Distribuição	1	18,27	18,27
20231203	5721762-1	RD(2061126)	Religador de Distribuição	1	3,25	3,25
20231203	5690969-1	FU(8708)	Chave Fusível	77	2,28	175,56

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5689022-1	CGC15_CGC49515	Alimentador	1341	0,92	1.233,72
20231203	5689021-1	CGT01_CGT49513	Alimentador	479	4,45	2.131,55
20231203	5689021-1	CGT01_CGT49513	Alimentador	493	3,33	1.641,69
20231203	5689021-1	CGT01_CGT49513	Alimentador	1641	2,62	4.299,42
20231203	5689022-1	CGC15_CGC49515	Alimentador	1	1,72	1,72
20231203	5689022-1	CGC15_CGC49515	Alimentador	53	0,92	48,76
20231203	5689022-1	CGC15_CGC49515	Alimentador	14	4,83	67,62
20231203	5689022-1	CGC15_CGC49515	Alimentador	705	4,83	3.405,15
20231203	5689022-1	CGC15_CGC49515	Alimentador	79	1,72	135,88
20231203	5689021-1	CGT01_CGT49513	Alimentador	3	9,93	29,79
20231203	5689343-1	FU(678409)	Chave Fusível	36	4,87	175,32
20231203	5689621-1	FU(15502)	Chave Fusível	5	8,62	43,10
20231203	5691454-1	FU(6197)	Chave Fusível	5	6,55	32,75
20231203	5690544-1	FU(6766)	Chave Fusível	46	4,27	196,42
20231203	5690544-1	FU(6766)	Chave Fusível	127	4,27	542,29
20231203	5690088-1	TD(45325)	Transformador Distribuição	1	23,62	23,62
20231203	5691132-1	TD(55986)	Transformador Distribuição	2	43,87	87,74
20231203	5690670-1	TD(27589)	Transformador Distribuição	1	7,15	7,15
20231203	5691335-1	FR(12702)	Chave Fusível Religadora	25	15,38	384,50
20231203	5691152-1	TD(16732)	Transformador Distribuição	5	19,3	96,50
20231203	5689577-1	FR(11357)	Chave Fusível Religadora	38	24,05	913,90
20231203	5689445-1	TD(699826)	Transformador Distribuição	1	7,25	7,25
20231203	5689141-1	FU(26308)	Chave Fusível	9	27,57	248,13
20231203	5688728-1	FU(9510)	Chave Fusível	2	0,38	0,76
20231203	5688528-1	TD(57468)	Transformador Distribuição	2	19,93	39,86
20231203	5688140-1	TD(16602)	Transformador Distribuição	5	21,8	109,00
20231203	5687932-1	TD(36520)	Transformador Distribuição	6	1,42	8,52
20231203	5691322-1	TD(7766)	Transformador Distribuição	74	11,17	826,58
20231203	5690907-1	TD(7766)	Transformador Distribuição	73	5,62	410,26

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5691434-1	TD(54479)	Transformador Distribuição	51	10,05	512,55
20231203	5690463-1	COR03_COR49524	Alimentador	2182	0,05	109,10
20231203	5690463-1	COR03_COR49524	Alimentador	2317	1,47	3.405,99
20231203	5690463-1	COR03_COR49524	Alimentador	3	5,97	17,91
20231203	5690681-1	CE(4529)	Chave Seccionadora	185	5,48	1.013,80
20231203	5688814-1	TD(25299)	Transformador Distribuição	87	4,63	402,81
20231203	5689012-1	TD(21690)	Transformador Distribuição	45	16,65	749,25
20231203	5688966-1	TD(8039)	Transformador Distribuição	63	41,25	2.598,75
20231203	5721860-1	RD(4709)	Religador de Distribuição	41	7,08	290,28
20231203	5721860-1	RD(4709)	Religador de Distribuição	4	7,97	31,88
20231203	5721860-1	RD(4709)	Religador de Distribuição	67	1,13	75,71
20231203	5689222-1	RD(4714)	Religador de Distribuição	93	0,1	9,30
20231203	5689300-1	FU(4701)	Chave Fusível	8	7,93	63,44
20231203	5689327-1	TD(13693)	Transformador Distribuição	6	7,3	43,80
20231203	5689505-1	TD(24104)	Transformador Distribuição	1	4,37	4,37
20231203	5690140-1	TD(8167189)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20231203	5714343-1	RD(4713)	Religador de Distribuição	9	2,87	25,83
20231203	5714343-1	RD(4713)	Religador de Distribuição	77	3,22	247,94
20231203	5714343-1	RD(4713)	Religador de Distribuição	9	18,1	162,90
20231203	5690724-1	FU(12459)	Chave Fusível	5	11,4	57,00
20231203	5690727-1	TD(684032)	Transformador Distribuição	1	10,53	10,53
20231203	5690796-1	FR(21244)	Chave Fusível Religadora	20	27,28	545,60
20231203	5691443-1	TD(735597)	Transformador Distribuição	4	12,8	51,20

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5688100-1	TD(15031)	Transformador Distribuição	2	3,78	7,56
20231203	5688933-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	97	21,85	2.119,45
20231203	5721860-1	RD(4709)	Religador de Distribuição	67	3,82	255,94
20231203	5688629-1	TD(27026)	Transformador Distribuição	29	16,22	470,38
20231203	5688607-1	TD(56190)	Transformador Distribuição	43	2	86,00
20231203	5688603-1	TD(678474)	Transformador Distribuição	59	3,95	233,05
20231203	5691272-1	TD(14950)	Transformador Distribuição	2	23,1	46,20
20231203	5689451-1	TD(14950)	Transformador Distribuição	2	29,57	59,14
20231203	5690004-1	TD(24981)	Transformador Distribuição	2	70,93	141,86
20231203	5690037-1	TD(51663)	Transformador Distribuição	3	11,75	35,25
20231203	5690038-1	TD(13674)	Transformador Distribuição	3	8,4	25,20
20231203	5691151-1	FR(15653)	Chave Fusível Religadora	32	18,07	578,24
20231203	5687861-1	FR(8355)	Chave Fusível Religadora	61	5,28	322,08
20231203	5688574-1	FR(4260)	Chave Fusível Religadora	138	3,92	540,96
20231203	5688718-1	FR(15653)	Chave Fusível Religadora	32	20,88	668,16
20231203	5690499-1	FR(31373)	Chave Fusível Religadora	4	15,03	60,12
20231203	5690499-1	FR(31373)	Chave Fusível Religadora	4	16,93	67,72
20231203	5691071-1	TD(12031)	Transformador Distribuição	1	1,88	1,88
20231203	5688579-1	FU(15351)	Chave Fusível	2	24,55	49,10
20231203	5688580-1	TD(724076)	Transformador Distribuição	3	22,63	67,89
20231203	5688892-1	FR(7376)	Chave Fusível Religadora	38	13,25	503,50

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5689440-1	TD(55563)	Transformador Distribuição	1	9,7	9,70
20231203	5688001-1	TD(15690)	Transformador Distribuição	3	1,8	5,40
20231203	5688670-1	TD(24937)	Transformador Distribuição	5	22,02	110,10
20231203	5688858-1	TD(684824)	Transformador Distribuição	2	21,23	42,46
20231203	5690312-1	FR(43735)	Chave Fusível Religadora	20	38,28	765,60
20231203	5688605-1	TD(21979)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20231203	5689571-1	TD(673693)	Transformador Distribuição	1	4,67	4,67
20231203	5690013-1	TD(61179)	Transformador Distribuição	1	56,93	56,93
20231203	5690126-1	TD(15577)	Transformador Distribuição	2	3,13	6,26
20231203	5690127-1	TD(655854)	Transformador Distribuição	1	25,97	25,97
20231203	5690660-1	TD(61219)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20231203	5690734-1	FU(35963)	Chave Fusível	2	6,57	13,14
20231203	5687891-1	TD(25927)	Transformador Distribuição	1	7,75	7,75
20231203	5688716-1	TD(13275)	Transformador Distribuição	1	22,33	22,33
20231203	5688734-1	TD(706458)	Transformador Distribuição	1	23,87	23,87
20231203	5688874-1	FU(727230)	Chave Fusível	35	19,6	686,00
20231203	5688978-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	121	0,05	6,05
20231203	5688978-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	588	2,52	1.481,76
20231203	5688978-1	CF(736392)	Chave Faca	10	3,75	37,50
20231203	5688978-1	CF(736392)	Chave Faca	23	4,47	102,81
20231203	5688978-1	CF(736392)	Chave Faca	5	15,15	75,75
20231203	5688978-1	CF(736392)	Chave Faca	12	15,27	183,24
20231203	5688978-1	CF(736392)	Chave Faca	4	17,6	70,40
20231203	5688978-1	CF(736392)	Chave Faca	3	41,28	123,84
20231203	5688978-1	CF(736392)	Chave Faca	8	41,28	330,24
20231203	5688978-1	CF(736392)	Chave Faca	47	41,28	1.940,16

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5688978-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	594	0,1	59,40
20231203	5689240-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	33	14,78	487,74
20231203	5689203-1	FU(16688)	Chave Fusível	7	10,73	75,11
20231203	5689471-1	FU(29552)	Chave Fusível	3	9,48	28,44
20231203	5689635-1	TD(39882)	Transformador Distribuição	1	76,5	76,50
20231203	5689714-1	TD(665674)	Transformador Distribuição	4	25,1	100,40
20231203	5690042-1	TD(39871)	Transformador Distribuição	1	6,57	6,57
20231203	5690043-1	TD(58746)	Transformador Distribuição	1	6,23	6,23
20231203	5690447-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	477	2,87	1.368,99
20231203	5690562-1	TD(39629)	Transformador Distribuição	1	28,82	28,82
20231203	5690566-1	TD(34138)	Transformador Distribuição	1	8,52	8,52
20231203	5690756-1	TD(57631)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20231203	5690847-1	FU(29552)	Chave Fusível	3	3,32	9,96
20231203	5690855-1	TD(46660)	Transformador Distribuição	1	5,2	5,20
20231203	5691145-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	33	0,83	27,39
20231203	5688978-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	1	2,52	2,52
20231203	5688978-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	1	0,1	0,10
20231203	5690447-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	1	2,87	2,87
20231203	5688447-1	FR(35295)	Chave Fusível Religadora	39	17,9	698,10
20231203	5687842-1	FU(27040)	Chave Fusível	2	4,12	8,24
20231203	5690899-1	FU(37916)	Chave Fusível	5	3,28	16,40
20231203	5691415-1	TD(676051)	Transformador Distribuição	2	15,65	31,30
20231203	5689552-1	TD(654713)	Transformador Distribuição	1	27,05	27,05
20231203	5690861-1	FU(27053)	Chave Fusível	2	1,85	3,70

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5688684-1	TD(35712)	Transformador Distribuição	1	22,07	22,07
20231203	5689863-1	FR(30840)	Chave Fusível Religadora	10	20,63	206,30
20231203	5689353-1	FU(30826)	Chave Fusível	2	3,4	6,80
20231203	5690023-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	70	3,07	214,90
20231203	5690023-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	59	3,27	192,93
20231203	5690259-1	TD(45899)	Transformador Distribuição	1	16,17	16,17
20231203	5690419-1	TD(49845)	Transformador Distribuição	1	12,77	12,77
20231203	5690657-1	TD(35545)	Transformador Distribuição	1	1,45	1,45
20231203	5690814-1	TD(38538)	Transformador Distribuição	2	2,75	5,50
20231203	5690816-1	TD(36284)	Transformador Distribuição	1	8,37	8,37
20231203	5690853-1	FU(691844)	Chave Fusível	13	2,7	35,10
20231203	5691054-1	FU(5247268)	Chave Fusível	2	2,52	5,04
20231203	5692280-1	RD(745720)	Religador de Distribuição	351	0,07	24,57
20231203	5692280-1	RD(745720)	Religador de Distribuição	4533	0,55	2.493,15
20231203	5692280-1	RD(745720)	Religador de Distribuição	121	3,4	411,40
20231203	5692280-1	FU(40021)	Chave Fusível	4	3,13	12,52
20231203	5688803-1	TD(36367)	Transformador Distribuição	1	16,8	16,80
20231203	5689146-1	TD(53781)	Transformador Distribuição	1	3,9	3,90
20231203	5689569-1	FU(729498)	Chave Fusível	1	5,3	5,30
20231203	5690391-1	RD(725881)	Religador de Distribuição	15	2,9	43,50
20231203	5690391-1	RD(725881)	Religador de Distribuição	58	3,05	176,90
20231203	5690391-1	RD(725881)	Religador de Distribuição	1	15,32	15,32
20231203	5690391-1	CF(30686)	Chave Faca	58	12,12	702,96
20231203	5691030-1	TD(10194)	Transformador Distribuição	70	1,07	74,90

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5690311-1	TD(10195)	Transformador Distribuição	54	1,6	86,40
20231203	5688049-1	TD(10195)	Transformador Distribuição	54	3,3	178,20
20231203	5690947-1	TD(678445)	Transformador Distribuição	1	3,08	3,08
20231203	5692280-1	RD(745720)	Religador de Distribuição	1	0,55	0,55
20231203	5689335-1	FR(731904)	Chave Fusível Religadora	11	4,32	47,52
20231203	5692280-1	RD(745720)	Religador de Distribuição	1	0,55	0,55
20231203	5690500-1	TD(57175)	Transformador Distribuição	3	11,52	34,56
20231203	5688310-1	FU(701225)	Chave Fusível	52	2,78	144,56
20231203	5688328-1	TD(674833)	Transformador Distribuição	8	4,18	33,44
20231203	5689234-1	RD(716906)	Religador de Distribuição	279	0,12	33,48
20231203	5689659-1	TD(656921)	Transformador Distribuição	7	2,7	18,90
20231203	5688272-1	RD(716906)	Religador de Distribuição	279	1	279,00
20231203	5689105-1	RD(716948)	Religador de Distribuição	2	2,92	5,84
20231203	5688227-1	TD(12973)	Transformador Distribuição	8	21,28	170,24
20231203	5688232-1	[MT]PA(9695)	Alimentador	4	26,27	105,08
20231203	5688758-1	FU(1613)	Chave Fusível	2	14,08	28,16
20231203	5688778-1	TD(55903)	Transformador Distribuição	3	21,55	64,65
20231203	5689105-1	RD(716948)	Religador de Distribuição	191	2,92	557,72
20231203	5689105-1	RD(716948)	Religador de Distribuição	59	3,57	210,63
20231203	5689105-1	RD(716948)	Religador de Distribuição	157	6,23	978,11
20231203	5689226-1	RD(1812)	Religador de Distribuição	34	2,35	79,90
20231203	5689226-1	RD(1812)	Religador de Distribuição	13	7,98	103,74

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5689105-1	RD(716948)	Religador de Distribuição	1	3,57	3,57
20231203	5689226-1	RD(1812)	Religador de Distribuição	1	7,98	7,98
20231203	5689226-1	RD(1812)	Religador de Distribuição	12	8,15	97,80
20231203	5689226-1	RD(1812)	Religador de Distribuição	34	4,12	140,08
20231203	5689687-1	TD(55865)	Transformador Distribuição	3	9,97	29,91
20231203	5689764-1	FR(39308)	Chave Fusível Religadora	20	8,52	170,40
20231203	5690110-1	TD(51218)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12
20231203	5688444-1	FU(1778)	Chave Fusível	13	25,42	330,46
20231203	5690604-1	TD(11656)	Transformador Distribuição	1	0,43	0,43
20231203	5689949-1	FU(15979)	Chave Fusível	2	3,18	6,36
20231203	5689469-1	TD(58243)	Transformador Distribuição	1	1,03	1,03
20231203	5688536-1	TD(21032)	Transformador Distribuição	7	19,55	136,85
20231203	5689212-1	FU(629)	Chave Fusível	7	4,03	28,21
20231203	5687766-1	FU(751233)	Chave Fusível	12	6,03	72,36
20231203	5688723-1	FU(759838)	Chave Fusível	20	15,35	307,00
20231203	5688268-1	TD(6640)	Transformador Distribuição	24	6,68	160,32
20231203	5688286-1	FU(561)	Chave Fusível	249	1,3	323,70
20231203	5688286-1	FU(561)	Chave Fusível	279	2,27	633,33
20231203	5688867-1	CGB51_CGB59530	Alimentador	2	4,73	9,46
20231203	5689234-1	RD(716906)	Religador de Distribuição	1	0,12	0,12
20231203	5688272-1	RD(716906)	Religador de Distribuição	1	1	1,00
20231203	5688400-1	FU(45063)	Chave Fusível	84	1,17	98,28
20231203	5688272-1	RD(716906)	Religador de Distribuição	1227	1	1.227,00
20231203	5689234-1	RD(716906)	Religador de Distribuição	1218	0,12	146,16
20231203	5689090-1	FU(312)	Chave Fusível	9	5,23	47,07
20231203	5691302-1	TD(25285)	Transformador Distribuição	26	0,98	25,48

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5688169-1	DOM52_DOM55223	Alimentador	3	0,82	2,46
20231203	5688169-1	DOM52_DOM55223	Alimentador	45	10,47	471,15
20231203	5689114-1	TD(685279)	Transformador Distribuição	10	5,67	56,70
20231203	5690187-1	FU(15166)	Chave Fusível	4	1,95	7,80
20231203	5690325-1	TD(688125)	Transformador Distribuição	2	2,58	5,16
20231203	5688169-1	DOM52_DOM55223	Alimentador	1	10,47	10,47
20231203	5688139-1	ELD01_ELD49512	Alimentador	52	3,43	178,36
20231203	5688139-1	ELD01_ELD49512	Alimentador	108	3,43	370,44
20231203	5690548-1	FR(717464)	Chave Fusível Religadora	10	15,57	155,70
20231203	5687940-1	FU(2397)	Chave Fusível	44	3,07	135,08
20231203	5687940-1	FU(2399)	Chave Fusível	526	0,78	410,28
20231203	5687941-1	TD(14234)	Transformador Distribuição	26	2,23	57,98
20231203	5687956-1	TD(7596)	Transformador Distribuição	62	2,7	167,40
20231203	5688070-1	TD(691740)	Transformador Distribuição	50	6,68	334,00
20231203	5688715-1	TD(7599)	Transformador Distribuição	36	2,67	96,12
20231203	5687940-1	FU(2399)	Chave Fusível	1	0,78	0,78
20231203	5687956-1	TD(7596)	Transformador Distribuição	3	2,7	8,10
20231203	5687940-1	FU(2399)	Chave Fusível	7	0,78	5,46
20231203	5691073-1	TD(693788)	Transformador Distribuição	1	4,43	4,43
20231203	5688867-1	EST01_EST49501	Alimentador	414	4,73	1.958,22
20231203	5689291-1	FR(16115)	Chave Fusível Religadora	18	10,7	192,60
20231203	5689496-1	TD(705232)	Transformador Distribuição	1	10,07	10,07
20231203	5689650-1	FU(32090)	Chave Fusível	3	30,47	91,41
20231203	5690218-1	TD(702735)	Transformador Distribuição	1	6,75	6,75
20231203	5690293-1	FU(16336)	Chave Fusível	2	4,4	8,80
20231203	5690329-1	FU(698032)	Chave Fusível	2	15,92	31,84
20231203	5691068-1	FU(16453)	Chave Fusível	9	2,88	25,92

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5690399-1	TD(33723)	Transformador Distribuição	2	16,78	33,56
20231203	5691147-1	TD(33625)	Transformador Distribuição	1	23,75	23,75
20231203	5688867-1	EST02_EST49502	Alimentador	93	4,73	439,89
20231203	5690904-1	FU(37189)	Chave Fusível	21	2,15	45,15
20231203	5690540-1	FU(38428)	Chave Fusível	41	5,25	215,25
20231203	5689690-1	FU(38428)	Chave Fusível	41	6,23	255,43
20231203	5689439-1	TD(39529)	Transformador Distribuição	1	59,67	59,67
20231203	5689379-1	FU(44593)	Chave Fusível	12	9,25	111,00
20231203	5689268-1	FU(38428)	Chave Fusível	41	3,07	125,87
20231203	5688759-1	TD(39555)	Transformador Distribuição	1	35,45	35,45
20231203	5690825-1	FU(23503)	Chave Fusível	1	4,75	4,75
20231203	5689923-1	FU(38656)	Chave Fusível	63	2,15	135,45
20231203	5689403-1	FU(42289)	Chave Fusível	28	3,1	86,80
20231203	5688172-1	FU(40780)	Chave Fusível	18	2,47	44,46
20231203	5688546-1	FU(665572)	Chave Fusível	5	3,13	15,65
20231203	5688546-1	FU(665572)	Chave Fusível	3	7,65	22,95
20231203	5688639-1	TD(59911)	Transformador Distribuição	2	13,42	26,84
20231203	5688812-1	TD(665577)	Transformador Distribuição	5	2,72	13,60
20231203	5690121-1	TD(665089)	Transformador Distribuição	4	2,17	8,68
20231203	5690445-1	FU(32012)	Chave Fusível	17	7,3	124,10
20231203	5690471-1	RD(21246714)	Religador de Distribuição	1	2,68	2,68
20231203	5691282-1	FU(22677)	Chave Fusível	2	0,67	1,34
20231203	5688304-1	TD(51235)	Transformador Distribuição	9	2,82	25,38
20231203	5689198-1	TD(30907)	Transformador Distribuição	1	4,38	4,38
20231203	5689313-1	TD(22246)	Transformador Distribuição	2	3,97	7,94
20231203	5689731-1	FU(35323)	Chave Fusível	5	12,35	61,75
20231203	5690062-1	TD(22393)	Transformador Distribuição	1	5,32	5,32
20231203	5690115-1	TD(21101)	Transformador Distribuição	1	3,67	3,67

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5690471-1	RD(21246714)	Religador de Distribuição	69	2,05	141,45
20231203	5688384-1	TD(45838)	Transformador Distribuição	3	25,13	75,39
20231203	5688225-1	RD(14072)	Religador de Distribuição	49	1,32	64,68
20231203	5688225-1	RD(14072)	Religador de Distribuição	26	2,67	69,42
20231203	5688225-1	RD(14072)	Religador de Distribuição	48	2,83	135,84
20231203	5689152-1	TD(44279)	Transformador Distribuição	4	7,7	30,80
20231203	5689802-1	TD(45069)	Transformador Distribuição	7	4,03	28,21
20231203	5689352-1	RD(722473)	Religador de Distribuição	10	4,75	47,50
20231203	5689352-1	RD(722473)	Religador de Distribuição	52	3,93	204,36
20231203	5688151-1	RD(722473)	Religador de Distribuição	24	5,18	124,32
20231203	5688151-1	RD(722473)	Religador de Distribuição	38	2,22	84,36
20231203	5687978-1	RD(697027)	Religador de Distribuição	36	0,08	2,88
20231203	5688077-1	FR(30652)	Chave Fusível Religadora	63	4,7	296,10
20231203	5689704-1	FU(722008)	Chave Fusível	74	8,77	648,98
20231203	5689911-1	FU(3366504)	Chave Fusível	2	2,18	4,36
20231203	5687978-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	2028	0,08	162,24
20231203	5687978-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	419	1,02	427,38
20231203	5687978-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	177	1,43	253,11
20231203	5687978-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	223	13,4	2.988,20
20231203	5687978-1	RD(697027)	Religador de Distribuição	2442	0,08	195,36
20231203	5688420-1	TD(7037869)	Transformador Distribuição	1	19,25	19,25
20231203	5688544-1	TD(37567)	Transformador Distribuição	1	16,28	16,28

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5691139-1	FR(35475)	Chave Fusível Religadora	30	2,03	60,90
20231203	5690294-1	FU(659176)	Chave Fusível	1	14,42	14,42
20231203	5690579-1	FU(45354)	Chave Fusível	5	4,35	21,75
20231203	5691079-1	TD(33319)	Transformador Distribuição	1	23,9	23,90
20231203	5691164-1	TD(33154)	Transformador Distribuição	1	20,83	20,83
20231203	5691209-1	TD(33539)	Transformador Distribuição	1	20,98	20,98
20231203	5691295-1	FU(41627)	Chave Fusível	28	16,45	460,60
20231203	5691309-1	TD(33247)	Transformador Distribuição	1	17,65	17,65
20231203	5690156-1	TD(9877)	Transformador Distribuição	48	1,62	77,76
20231203	5688526-1	FU(12617)	Chave Fusível	1	16,47	16,47
20231203	5690083-1	FU(35130)	Chave Fusível	20	3,9	78,00
20231203	5688471-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	10	16,22	162,20
20231203	5688526-1	FU(12617)	Chave Fusível	5	16,47	82,35
20231203	5690536-1	TD(14686)	Transformador Distribuição	1	5,43	5,43
20231203	5690647-1	TD(43533)	Transformador Distribuição	6	3,2	19,20
20231203	5688251-1	FR(675729)	Chave Fusível Religadora	13	23,75	308,75
20231203	5688255-1	TD(47817)	Transformador Distribuição	6	3,2	19,20
20231203	5690107-1	FR(2579)	Chave Fusível Religadora	66	2,82	186,12
20231203	5690650-1	CF(675740)	Chave Faca	5	15,02	75,10
20231203	5688368-1	TD(39814)	Transformador Distribuição	4	24,18	96,72
20231203	5688267-1	TD(701660)	Transformador Distribuição	10	3,93	39,30
20231203	5688515-1	TD(41880)	Transformador Distribuição	1	4	4,00
20231203	5689861-1	FU(29079)	Chave Fusível	2	6,38	12,76
20231203	5690286-1	FU(1658)	Chave Fusível	5	3,05	15,25
20231203	5688558-1	FR(3125)	Chave Fusível Religadora	3	7,63	22,89
20231203	5689625-1	FU(13761)	Chave Fusível	1	9,23	9,23

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5688558-1	FR(3125)	Chave Fusível Religadora	14	2,72	38,08
20231203	5687597-1	TD(1986)	Transformador Distribuição	1	2,27	2,27
20231203	5687601-1	FR(1721)	Chave Fusível Religadora	27	3,15	85,05
20231203	5688254-1	TD(658513)	Transformador Distribuição	5	1,42	7,10
20231203	5688290-1	FR(1721)	Chave Fusível Religadora	27	5,18	139,86
20231203	5689006-1	FU(24069)	Chave Fusível	1	10,6	10,60
20231203	5689239-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	177	2,52	446,04
20231203	5727326-1	PE(15422062)	Ponto de conexão	1	10,12	10,12
20231203	5688860-1	TD(53609)	Transformador Distribuição	7	23,78	166,46
20231203	5689522-1	TD(688245)	Transformador Distribuição	1	8,17	8,17
20231203	5691084-1	TD(653190)	Transformador Distribuição	1	25,4	25,40
20231203	5687935-1	TD(22625)	Transformador Distribuição	1	1,7	1,70
20231203	5689117-1	FU(4009)	Chave Fusível	54	14,98	808,92
20231203	5689156-1	FU(9995)	Chave Fusível	14	14,45	202,30
20231203	5689164-1	FU(4023)	Chave Fusível	38	9,95	378,10
20231203	5689267-1	FU(696330)	Chave Fusível	13	12,88	167,44
20231203	5689284-1	TD(27460)	Transformador Distribuição	1	13,4	13,40
20231203	5689474-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	36	1,47	52,92
20231203	5689474-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	83	2,38	197,54
20231203	5689474-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	16	3,08	49,28
20231203	5689506-1	TD(701166)	Transformador Distribuição	1	11,7	11,70
20231203	5689510-1	TD(21071)	Transformador Distribuição	1	24,72	24,72
20231203	5689534-1	TD(701197)	Transformador Distribuição	2	25,92	51,84
20231203	5689622-1	TD(709806)	Transformador Distribuição	1	12,55	12,55

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5689998-1	TD(701498)	Transformador Distribuição	1	20,23	20,23
20231203	5690148-1	FU(13649)	Chave Fusível	3	50,33	150,99
20231203	5688592-1	TD(712774)	Transformador Distribuição	60	6,27	376,20
20231203	5691390-1	RD(12260)	Religador de Distribuição	275	0,85	233,75
20231203	5691390-1	RD(12260)	Religador de Distribuição	297	0,92	273,24
20231203	5691464-1	TD(684277)	Transformador Distribuição	4	9,95	39,80
20231203	5691467-1	RD(12260)	Religador de Distribuição	568	0,1	56,80
20231203	5687814-1	TD(9018)	Transformador Distribuição	180	2,2	396,00
20231203	5687817-1	TD(27653)	Transformador Distribuição	86	7,08	608,88
20231203	5687973-1	FR(35335)	Chave Fusível Religadora	53	22,33	1.183,49
20231203	5688130-1	FU(24638)	Chave Fusível	12	19,23	230,76
20231203	5687877-1	TD(24571)	Transformador Distribuição	19	11,2	212,80
20231203	5688518-1	TD(24772)	Transformador Distribuição	50	8,37	418,50
20231203	5688502-1	FU(9321)	Chave Fusível	251	1,63	409,13
20231203	5689521-1	TD(9189)	Transformador Distribuição	4	4,1	16,40
20231203	5689543-1	TD(24040)	Transformador Distribuição	64	3,13	200,32
20231203	5689568-1	TD(23496)	Transformador Distribuição	1	34,4	34,40
20231203	5689594-1	TD(30173)	Transformador Distribuição	1	9,63	9,63
20231203	5689793-1	TD(32153)	Transformador Distribuição	1	49,72	49,72
20231203	5689933-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	167	1,9	317,30
20231203	5689933-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	34	1,97	66,98
20231203	5689933-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	41	4,68	191,88

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5689933-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	2	5,9	11,80
20231203	5689933-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	18	8,45	152,10
20231203	5689933-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	242	0,1	24,20
20231203	5689933-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	1	1,55	1,55
20231203	5689933-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	26	2,52	65,52
20231203	5689933-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	1	20,88	20,88
20231203	5690706-1	FU(25756)	Chave Fusível	4	52,6	210,40
20231203	5687946-1	TD(54578)	Transformador Distribuição	42	3,65	153,30
20231203	5688530-1	FU(24904)	Chave Fusível	26	15,45	401,70
20231203	5688575-1	TD(50089)	Transformador Distribuição	27	17,32	467,64
20231203	5688590-1	TD(27715)	Transformador Distribuição	45	6,97	313,65
20231203	5688637-1	TD(24040)	Transformador Distribuição	64	7,2	460,80
20231203	5688657-1	TD(9194)	Transformador Distribuição	23	17,52	402,96
20231203	5688735-1	TD(10111)	Transformador Distribuição	68	14,15	962,20
20231203	5691036-1	TD(56275)	Transformador Distribuição	1	27,7	27,70
20231203	5687594-1	TD(710624)	Transformador Distribuição	1	1,73	1,73
20231203	5688499-1	TD(33070)	Transformador Distribuição	1	23,28	23,28
20231203	5690752-1	FU(757106)	Chave Fusível	1	5,67	5,67
20231203	5689671-1	FU(4901)	Chave Fusível	6	35,15	210,90
20231203	5688389-1	FR(4900)	Chave Fusível Religadora	16	1,7	27,20
20231203	5690249-1	TD(29200)	Transformador Distribuição	1	23,28	23,28
20231203	5690849-1	TD(27953)	Transformador Distribuição	1	31,68	31,68
20231203	5690443-1	TD(726877)	Transformador Distribuição	1	16,5	16,50

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5688439-1	TD(7635)	Transformador Distribuição	68	7	476,00
20231203	5691435-1	TD(21151)	Transformador Distribuição	1	17,9	17,90
20231203	5687835-1	TD(53746)	Transformador Distribuição	1	20,7	20,70
20231203	5688056-1	FU(694065)	Chave Fusível	47	22	1.034,00
20231203	5688153-1	FU(21510)	Chave Fusível	6	22,6	135,60
20231203	5688258-1	CL(21504)	Chave Lâmina	20	19,05	381,00
20231203	5688649-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	35	19,88	695,80
20231203	5690987-1	TD(42181)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20231203	5691055-1	TD(49698)	Transformador Distribuição	1	2,42	2,42
20231203	5691055-1	FR(1149)	Chave Fusível Religadora	20	1,52	30,40
20231203	5691063-1	TD(17131)	Transformador Distribuição	1	3	3,00
20231203	5691216-1	TD(21379)	Transformador Distribuição	1	1,37	1,37
20231203	5690281-1	FR(13907)	Chave Fusível Religadora	24	16,47	395,28
20231203	5690769-1	TD(41387)	Transformador Distribuição	1	6,1	6,10
20231203	5687763-1	FU(708670)	Chave Fusível	11	4,63	50,93
20231203	5687943-1	FU(1644)	Chave Fusível	16	6,88	110,08
20231203	5688473-1	FR(13966)	Chave Fusível Religadora	21	21,75	456,75
20231203	5689251-1	FU(13933)	Chave Fusível	5	10,9	54,50
20231203	5689364-1	TD(47990)	Transformador Distribuição	2	10,67	21,34
20231203	5690618-1	FU(39022)	Chave Fusível	3	4,88	14,64
20231203	5689174-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	40	6,92	276,80
20231203	5689174-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	7	9	63,00
20231203	5689174-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	4	12,9	51,60
20231203	5689174-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	87	37,93	3.299,91

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5689174-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	47	0,07	3,29
20231203	5689174-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	47	0,55	25,85
20231203	5689174-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	4	17,33	69,32
20231203	5689174-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	35	1,78	62,30
20231203	5689174-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	4	4,97	19,88
20231203	5689174-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	7	5,08	35,56
20231203	5689174-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	1	14,7	14,70
20231203	5689626-1	TD(35705)	Transformador Distribuição	4	7,25	29,00
20231203	5691064-1	[MT]PA(9723)	Alimentador	4	26,88	107,52
20231203	5691064-1	FU(7847)	Chave Fusível	5	2,93	14,65
20231203	5687893-1	FU(7847)	Chave Fusível	9	3,22	28,98
20231203	5688962-1	TD(46382)	Transformador Distribuição	7	17,88	125,16
20231203	5689100-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	184	6,82	1.254,88
20231203	5690381-1	TD(22191)	Transformador Distribuição	11	43,53	478,83
20231203	5691607-1	FR(10109)	Chave Fusível Religadora	28	49,2	1.377,60
20231203	5691043-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	39	2,47	96,33
20231203	5691043-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	117	22,9	2.679,30
20231203	5689025-1	TD(52993)	Transformador Distribuição	34	3,08	104,72
20231203	5689100-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	1	6,82	6,82
20231203	5691043-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	1	2,47	2,47
20231203	5690050-1	FR(10185)	Chave Fusível Religadora	58	24,27	1.407,66
20231203	5688987-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	31	12,48	386,88

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5688987-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	1	23,82	23,82
20231203	5688987-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	2	136,9	273,80
20231203	5688987-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	9	139,18	1.252,62
20231203	5688987-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	2	162,08	324,16
20231203	5688987-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	8	0,23	1,84
20231203	5688987-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	1	5,32	5,32
20231203	5688987-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	2	6,3	12,60
20231203	5688987-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	19	30,42	577,98
20231203	5688987-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	1	69,92	69,92
20231203	5689034-1	RD(730535)	Religador de Distribuição	22	7,13	156,86
20231203	5689034-1	RD(730535)	Religador de Distribuição	95	8,02	761,90
20231203	5689151-1	TD(687653)	Transformador Distribuição	2	73,88	147,76
20231203	5689321-1	TD(658986)	Transformador Distribuição	1	82,25	82,25
20231203	5690036-1	FU(29616)	Chave Fusível	1	69,02	69,02
20231203	5690222-1	FU(28809)	Chave Fusível	1	117,27	117,27
20231203	5690307-1	FR(23661)	Chave Fusível Religadora	16	18,5	296,00
20231203	5690358-1	TD(46767)	Transformador Distribuição	1	41,85	41,85
20231203	5690941-1	TD(716432)	Transformador Distribuição	1	25,32	25,32
20231203	5691344-1	TD(11190)	Transformador Distribuição	73	16,77	1.224,21
20231203	5691409-1	TD(60815)	Transformador Distribuição	2	16,88	33,76
20231203	5689034-1	RD(730535)	Religador de Distribuição	1	8,02	8,02
20231203	5688987-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	1	12,48	12,48

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5688987-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	1	0,23	0,23
20231203	5689034-1	RD(730535)	Religador de Distribuição	2	8,02	16,04
20231203	5690447-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	1	2,87	2,87
20231203	5688092-1	TD(45973)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20231203	5688978-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	1	2,52	2,52
20231203	5688978-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	1	0,1	0,10
20231203	5689369-1	FU(29050)	Chave Fusível	2	53,85	107,70
20231203	5689684-1	TD(45803)	Transformador Distribuição	2	47,75	95,50
20231203	5691426-1	TD(45973)	Transformador Distribuição	1	37,78	37,78
20231203	5691124-1	FR(26682)	Chave Fusível Religadora	10	89,42	894,20
20231203	5688668-1	PE(19376532)	Ponto de conexão	1	1,37	1,37
20231203	5688116-1	TD(7271)	Transformador Distribuição	85	1,2	102,00
20231203	5688724-1	TD(37545)	Transformador Distribuição	1	15,6	15,60
20231203	5688911-1	FU(1998)	Chave Fusível	52	18,68	971,36
20231203	5689939-1	TD(737915)	Transformador Distribuição	48	3,38	162,24
20231203	5690026-1	TD(28616)	Transformador Distribuição	68	1,95	132,60
20231203	5687645-1	FU(701816)	Chave Fusível	1	3,67	3,67
20231203	5687878-1	TD(51747)	Transformador Distribuição	5	5,52	27,60
20231203	5688363-1	TD(11587)	Transformador Distribuição	73	4,8	350,40
20231203	5689532-1	FU(701816)	Chave Fusível	1	2,27	2,27
20231203	5690835-1	TD(51634)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20231203	5688361-1	FU(90169711)	Chave Fusível	5	16,47	82,35
20231203	5689126-1	RD(3042)	Religador de Distribuição	12	7,68	92,16
20231203	5689126-1	RD(3042)	Religador de Distribuição	31	8	248,00

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5689442-1	TD(28971)	Transformador Distribuição	1	8	8,00
20231203	5689449-1	FR(20671)	Chave Fusível Religadora	18	5,47	98,46
20231203	5689717-1	PE(16403644)	Ponto de conexão	1	5,9	5,90
20231203	5689803-1	TD(31166)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20231203	5690697-1	FU(20685)	Chave Fusível	4	5,87	23,48
20231203	5690867-1	FR(20671)	Chave Fusível Religadora	18	3,87	69,66
20231203	5690908-1	TD(18754)	Transformador Distribuição	1	23,85	23,85
20231203	5690909-1	FR(22539)	Chave Fusível Religadora	19	4,95	94,05
20231203	5688673-1	TD(19391)	Transformador Distribuição	1	3,98	3,98
20231203	5689126-1	RD(3042)	Religador de Distribuição	1	1,98	1,98
20231203	5689126-1	RD(3042)	Religador de Distribuição	4	2,77	11,08
20231203	5689126-1	RD(3042)	Religador de Distribuição	6	7,13	42,78
20231203	5689686-1	TD(1912)	Transformador Distribuição	3	2,13	6,39
20231203	5689825-1	TD(6997)	Transformador Distribuição	24	5,38	129,12
20231203	5688722-1	FU(696596)	Chave Fusível	16	22,18	354,88
20231203	5689891-1	TD(35489)	Transformador Distribuição	4	6,67	26,68
20231203	5689674-1	FU(11078)	Chave Fusível	8	3,83	30,64
20231203	5691133-1	TD(59619)	Transformador Distribuição	1	1,65	1,65
20231203	5691235-1	FU(41560)	Chave Fusível	2	1,85	3,70
20231203	5688598-1	FU(9264)	Chave Fusível	97	14,23	1.380,31
20231203	5688747-1	FU(666060)	Chave Fusível	10	13,58	135,80
20231203	5688950-1	TD(35540)	Transformador Distribuição	3	18,1	54,30
20231203	5689225-1	FR(9267)	Chave Fusível Religadora	13	3,88	50,44
20231203	5690712-1	FR(25622)	Chave Fusível Religadora	31	4,27	132,37

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5690984-1	TD(9794)	Transformador Distribuição	51	2,75	140,25
20231203	5689966-1	TD(35581)	Transformador Distribuição	1	21,83	21,83
20231203	5689983-1	TD(43359)	Transformador Distribuição	39	24,25	945,75
20231203	5690845-1	FU(19972)	Chave Fusível	9	2,35	21,15
20231203	5690985-1	TD(40536)	Transformador Distribuição	50	1,4	70,00
20231203	5691121-1	TD(43359)	Transformador Distribuição	39	3,63	141,57
20231203	5691358-1	TD(43340)	Transformador Distribuição	89	12,17	1.083,13
20231203	5689989-1	FU(19564)	Chave Fusível	2	19,47	38,94
20231203	5690551-1	TD(699091)	Transformador Distribuição	108	5,67	612,36
20231203	5689093-1	TD(41812)	Transformador Distribuição	1	12,28	12,28
20231203	5690436-1	RD(41521)	Religador de Distribuição	107	0,07	7,49
20231203	5690436-1	RD(41521)	Religador de Distribuição	76	2,53	192,28
20231203	5690436-1	RD(41521)	Religador de Distribuição	11	14,33	157,63
20231203	5690470-1	FR(699145)	Chave Fusível Religadora	28	13,28	371,84
20231203	5727325-1	TD(679093)	Transformador Distribuição	2	19,47	38,94
20231203	5690783-1	TD(22843)	Transformador Distribuição	2	30,7	61,40
20231203	5687669-1	TD(22691)	Transformador Distribuição	1	24,98	24,98
20231203	5690417-1	TD(22097)	Transformador Distribuição	1	22,6	22,60
20231203	5687644-1	TD(18407)	Transformador Distribuição	1	6,08	6,08
20231203	5688066-1	TD(18402)	Transformador Distribuição	1	21,97	21,97
20231203	5688237-1	TD(40548)	Transformador Distribuição	3	17,93	53,79
20231203	5690109-1	FU(5689554)	Chave Fusível	2	21,47	42,94

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5690553-1	TD(18584)	Transformador Distribuição	1	8,75	8,75
20231203	5691058-1	TD(28443)	Transformador Distribuição	1	20,97	20,97
20231203	5691092-1	TD(22397)	Transformador Distribuição	2	25,4	50,80
20231203	5691200-1	TD(41949)	Transformador Distribuição	1	21,5	21,50
20231203	5691287-1	RD(42802)	Religador de Distribuição	174	4,22	734,28
20231203	5691287-1	RD(42802)	Religador de Distribuição	100	4,97	497,00
20231203	5691287-1	RD(42802)	Religador de Distribuição	6	5,83	34,98
20231203	5691287-1	RD(42802)	Religador de Distribuição	52	5,83	303,16
20231203	5691287-1	RD(42802)	Religador de Distribuição	39	6,48	252,72
20231203	5691287-1	RD(42802)	Religador de Distribuição	3	28,07	84,21
20231203	5691287-1	RD(42802)	Religador de Distribuição	274	0,13	35,62
20231203	5691287-1	FR(19901)	Chave Fusível Religadora	13	21,2	275,60
20231203	5691287-1	FR(19901)	Chave Fusível Religadora	26	21,53	559,78
20231203	5691248-1	PAR52_PAR59510	Alimentador	67	4,35	291,45
20231203	5691248-1	PAR52_PAR59510	Alimentador	19	3,77	71,63
20231203	5691248-1	PAR52_PAR59510	Alimentador	4	2,57	10,28
20231203	5691248-1	PAR52_PAR59510	Alimentador	36	1,37	49,32
20231203	5689207-1	FR(2772)	Chave Fusível Religadora	544	3,95	2.148,80
20231203	5690555-1	FU(706728)	Chave Fusível	27	6,65	179,55
20231203	5688612-1	TD(9419)	Transformador Distribuição	51	2,22	113,22
20231203	5688638-1	TD(9427)	Transformador Distribuição	95	4,47	424,65
20231203	5689099-1	FU(19002)	Chave Fusível	10	12,77	127,70
20231203	5689273-1	FU(4149)	Chave Fusível	4	2,02	8,08
20231203	5690354-1	FU(19002)	Chave Fusível	10	21,18	211,80
20231203	5690149-1	RD(20323502)	Religador de Distribuição	108	1,03	111,24

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5690821-1	TD(725388)	Transformador Distribuição	3	6,38	19,14
20231203	5691204-1	FU(8062)	Chave Fusível	10	30,28	302,80
20231203	5690029-1	TD(49038)	Transformador Distribuição	19	44,28	841,32
20231203	5688608-1	FU(25453)	Chave Fusível	1	0,95	0,95
20231203	5688608-1	TD(32840)	Transformador Distribuição	1	84,52	84,52
20231203	5688627-1	FU(22636)	Chave Fusível	1	15,4	15,40
20231203	5689282-1	FU(22687)	Chave Fusível	12	2,12	25,44
20231203	5689466-1	TD(56263)	Transformador Distribuição	2	12,93	25,86
20231203	5689848-1	FU(22642)	Chave Fusível	3	11,48	34,44
20231203	5689936-1	FU(22994)	Chave Fusível	1	6,9	6,90
20231203	5690605-1	TD(10672)	Transformador Distribuição	69	2,98	205,62
20231203	5690471-1	RD(21246714)	Religador de Distribuição	67	4,93	330,31
20231203	5690753-1	TD(56263)	Transformador Distribuição	2	3,93	7,86
20231203	5687587-1	TD(16458)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20231203	5688397-1	PE(204164717)	Ponto de conexão	1	19,15	19,15
20231203	5689115-1	FU(22066)	Chave Fusível	12	9,73	116,76
20231203	5690267-1	TD(42795)	Transformador Distribuição	1	17,15	17,15
20231203	5687950-1	TD(37976136)	Transformador Distribuição	1	3,9	3,90
20231203	5688406-1	FU(44531)	Chave Fusível	25	5,93	148,25
20231203	5689979-1	FU(21720)	Chave Fusível	12	2,88	34,56
20231203	5690160-1	TD(687866)	Transformador Distribuição	1	1,53	1,53
20231203	5690193-1	TD(18857)	Transformador Distribuição	2	5,98	11,96
20231203	5688137-1	TD(8353)	Transformador Distribuição	66	4,5	297,00
20231203	5688296-1	TD(25244)	Transformador Distribuição	84	4,35	365,40
20231203	5688337-1	TD(8377)	Transformador Distribuição	32	13,55	433,60
20231203	5689361-1	TD(25244)	Transformador Distribuição	84	12,35	1.037,40

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5689329-1	TD(709820)	Transformador Distribuição	102	5,28	538,56
20231203	5688312-1	TD(21709)	Transformador Distribuição	45	9,75	438,75
20231203	5688240-1	TD(711924)	Transformador Distribuição	54	17,63	952,02
20231203	5688362-1	TD(10107)	Transformador Distribuição	35	15,6	546,00
20231203	5688190-1	C 141639	Unidade Consumidora	1	15,68	15,68
20231203	5688119-1	FU(708056)	Chave Fusível	17	1,48	25,16
20231203	5689903-1	TD(26356)	Transformador Distribuição	17	2,4	40,80
20231203	5691396-1	TD(26356)	Transformador Distribuição	17	2,97	50,49
20231203	5688356-1	TD(751461)	Transformador Distribuição	23	10,95	251,85
20231203	5687764-1	TD(18231)	Transformador Distribuição	1	5,8	5,80
20231203	5688379-1	RD(754778)	Religador de Distribuição	12	2,15	25,80
20231203	5688379-1	RD(754778)	Religador de Distribuição	34	3,93	133,62
20231203	5688379-1	RD(754778)	Religador de Distribuição	8	5,93	47,44
20231203	5688379-1	RD(754778)	Religador de Distribuição	14	15,4	215,60
20231203	5689681-1	TD(25211)	Transformador Distribuição	1	5,22	5,22
20231203	5688387-1	FU(14615)	Chave Fusível	10	2	20,00
20231203	5689122-1	FU(761029)	Chave Fusível	4	10,47	41,88
20231203	5689122-1	CF(37027)	Chave Faca	3	13,68	41,04
20231203	5690610-1	FU(902)	Chave Fusível	161	2,62	421,82
20231203	5690414-1	TD(17840)	Transformador Distribuição	1	12,83	12,83
20231203	5690279-1	FR(14313)	Chave Fusível Religadora	298	2,28	679,44
20231203	5690279-1	FR(14313)	Chave Fusível Religadora	1	2,28	2,28
20231203	5688395-1	TD(46548)	Transformador Distribuição	1	23,03	23,03

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5689412-1	TD(11926)	Transformador Distribuição	4	10,1	40,40
20231203	5691425-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20231203	5691140-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	1	0,53	0,53
20231203	5691425-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	448	0,05	22,40
20231203	5691442-1	TD(41248)	Transformador Distribuição	1	13,4	13,40
20231203	5687902-1	FU(18679)	Chave Fusível	3	5,82	17,46
20231203	5687920-1	TD(14142)	Transformador Distribuição	1	3,22	3,22
20231203	5688474-1	FU(16888)	Chave Fusível	4	2,57	10,28
20231203	5689259-1	RD(755113)	Religador de Distribuição	111	15,07	1.672,77
20231203	5689724-1	FU(38176)	Chave Fusível	2	9,73	19,46
20231203	5690452-1	TD(677897)	Transformador Distribuição	1	20,5	20,50
20231203	5690452-1	FU(16835)	Chave Fusível	6	20,5	123,00
20231203	5690513-1	TD(13705)	Transformador Distribuição	3	15,65	46,95
20231203	5690557-1	TD(55906)	Transformador Distribuição	1	10,12	10,12
20231203	5691140-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	108	0,53	57,24
20231203	5691140-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	171	0,58	99,18
20231203	5691377-1	TD(13705)	Transformador Distribuição	3	18,38	55,14
20231203	5691425-1	FU(16835)	Chave Fusível	7	0,33	2,31
20231203	5690149-1	RD(735960)	Religador de Distribuição	1	7,52	7,52
20231203	5690195-1	FU(17196)	Chave Fusível	29	52,03	1.508,87
20231203	5690506-1	TD(16136)	Transformador Distribuição	1	39,02	39,02
20231203	5690973-1	FU(709292)	Chave Fusível	14	0,65	9,10
20231203	5691220-1	TD(709102)	Transformador Distribuição	1	19,2	19,20
20231203	5690149-1	RD(735960)	Religador de Distribuição	4	2,42	9,68

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5690149-1	RD(20323502)	Religador de Distribuição	4	5,78	23,12
20231203	5690149-1	RD(25356070)	Religador de Distribuição	4	1,05	4,20
20231203	5690973-1	FU(709292)	Chave Fusível	1	0,65	0,65
20231203	5688861-1	FU(16317)	Chave Fusível	5	13,9	69,50
20231203	5690149-1	RD(735960)	Religador de Distribuição	37	2,42	89,54
20231203	5690149-1	RD(735960)	Religador de Distribuição	11	3,42	37,62
20231203	5690149-1	RD(735960)	Religador de Distribuição	3	12,68	38,04
20231203	5690149-1	RD(20323502)	Religador de Distribuição	37	5,78	213,86
20231203	5690149-1	RD(25356070)	Religador de Distribuição	7	1,05	7,35
20231203	5690149-1	RD(25356070)	Religador de Distribuição	4	20,82	83,28
20231203	5690149-1	RD(25356070)	Religador de Distribuição	26	22,77	592,02
20231203	5690149-1	RD(735960)	Religador de Distribuição	14	0,05	0,70
20231203	5690195-1	FU(17196)	Chave Fusível	1	52,03	52,03
20231203	5689204-1	FR(718167)	Chave Fusível Religadora	40	22,67	906,80
20231203	5690671-1	FU(13724)	Chave Fusível	2	6,73	13,46
20231203	5690698-1	FU(12364)	Chave Fusível	1	8,5	8,50
20231203	5690994-1	[MT]PA(9715)	Alimentador	309	3,97	1.226,73
20231203	5691249-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	15	7,02	105,30
20231203	5691249-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	2	11,4	22,80
20231203	5691249-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	19	16,63	315,97
20231203	5691249-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	10	16,85	168,50
20231203	5688726-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	14	3,05	42,70
20231203	5688726-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	3	22,3	66,90
20231203	5688726-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	29	23,38	678,02

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5690764-1	TD(661602)	Transformador Distribuição	1	30,95	30,95
20231203	5689447-1	TD(716541)	Transformador Distribuição	1	10,12	10,12
20231203	5690764-1	TD(661602)	Transformador Distribuição	1	30,95	30,95
20231203	5691131-1	FU(16548)	Chave Fusível	4	3,18	12,72
20231203	5691178-1	FU(16569)	Chave Fusível	6	5,63	33,78
20231203	5688343-1	TD(677534)	Transformador Distribuição	1	22,53	22,53
20231203	5688492-1	FU(16556)	Chave Fusível	28	18,52	518,56
20231203	5688492-1	FU(16556)	Chave Fusível	6	20,9	125,40
20231203	5688492-1	FU(16556)	Chave Fusível	4	20,98	83,92
20231203	5688492-1	FU(16556)	Chave Fusível	3	24,43	73,29
20231203	5688492-1	FU(16554)	Chave Fusível	5	13,87	69,35
20231203	5688542-1	TD(697659)	Transformador Distribuição	56	4,15	232,40
20231203	5688750-1	FU(10201)	Chave Fusível	13	16,93	220,09
20231203	5689120-1	TD(697659)	Transformador Distribuição	56	15,15	848,40
20231203	5690111-1	TD(41575)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20231203	5690560-1	TD(18892)	Transformador Distribuição	1	6,68	6,68
20231203	5689662-1	TD(9998)	Transformador Distribuição	43	4,1	176,30
20231203	5688708-1	TD(25910)	Transformador Distribuição	4	19,93	79,72
20231203	5687698-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	36	3,23	116,28
20231203	5687698-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	3	6	18,00
20231203	5687698-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	10	6,87	68,70
20231203	5688043-1	TD(19240)	Transformador Distribuição	1	11,03	11,03
20231203	5688664-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	68	0,72	48,96
20231203	5688780-1	FU(695763)	Chave Fusível	5	18,78	93,90
20231203	5688780-1	FU(695763)	Chave Fusível	2	20,58	41,16
20231203	5689296-1	TD(19519)	Transformador Distribuição	1	11,35	11,35

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5689367-1	FU(13579)	Chave Fusível	5	38,7	193,50
20231203	5689480-1	TD(686825)	Transformador Distribuição	2	55,05	110,10
20231203	5689549-1	FU(1691839)	Chave Fusível	1	10,38	10,38
20231203	5689798-1	TD(25892)	Transformador Distribuição	1	6,53	6,53
20231203	5689982-1	FU(16737)	Chave Fusível	2	23,82	47,64
20231203	5690808-1	FR(18462)	Chave Fusível Religadora	26	5,33	138,58
20231203	5691089-1	FU(16745)	Chave Fusível	5	4,43	22,15
20231203	5691294-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	34	5,4	183,60
20231203	5691294-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	13	5,45	70,85
20231203	5691342-1	FR(18462)	Chave Fusível Religadora	26	15,23	395,98
20231203	5691414-1	TD(19166)	Transformador Distribuição	1	20,67	20,67
20231203	5691468-1	FU(16745)	Chave Fusível	5	22,18	110,90
20231203	5691638-1	FU(695763)	Chave Fusível	7	20,33	142,31
20231203	5691259-1	FU(16546)	Chave Fusível	15	31,03	465,45
20231203	5691259-1	FU(16546)	Chave Fusível	1	31,03	31,03
20231203	5687696-1	TD(718525)	Transformador Distribuição	1	5,27	5,27
20231203	5689980-1	RD(732638)	Religador de Distribuição	35	3,83	134,05
20231203	5689605-1	TD(24465)	Transformador Distribuição	1	27	27,00
20231203	5691429-1	TD(656128)	Transformador Distribuição	4	19,08	76,32
20231203	5688611-1	TD(48139)	Transformador Distribuição	3	39,2	117,60
20231203	5691199-1	TD(61391)	Transformador Distribuição	5	26,68	133,40
20231203	5690999-1	FR(52786144)	Chave Fusível Religadora	1	10,7	10,70
20231203	5689254-1	FU(20898)	Chave Fusível	1	7,18	7,18
20231203	5688875-1	TD(55753)	Transformador Distribuição	1	17,43	17,43
20231203	5690612-1	FU(10569)	Chave Fusível	233	2,78	647,74
20231203	5690612-1	FU(10569)	Chave Fusível	1	2,78	2,78
20231203	5690757-1	FU(693422)	Chave Fusível	1	6,22	6,22

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5690999-1	FR(52786144)	Chave Fusível Religadora	27	10,7	288,90
20231203	5691945-1	FU(37981)	Chave Fusível	18	22,25	400,50
20231203	5689150-1	FR(7721)	Chave Fusível Religadora	34	6,48	220,32
20231203	5689254-1	FU(20898)	Chave Fusível	16	7,18	114,88
20231203	5689315-1	TD(23958)	Transformador Distribuição	1	8,73	8,73
20231203	5689632-1	FU(20831)	Chave Fusível	10	8,03	80,30
20231203	5690142-1	FR(7721)	Chave Fusível Religadora	34	5	170,00
20231203	5690299-1	TD(17301)	Transformador Distribuição	1	48,22	48,22
20231203	5690788-1	FR(20491)	Chave Fusível Religadora	13	8,45	109,85
20231203	5690843-1	FU(20834)	Chave Fusível	2	9,03	18,06
20231203	5691179-1	TD(717859)	Transformador Distribuição	3	2,15	6,45
20231203	5691285-1	FR(696586)	Chave Fusível Religadora	53	17,77	941,81
20231203	5691368-1	TD(31029)	Transformador Distribuição	1	23,88	23,88
20231203	5687658-1	FU(680114)	Chave Fusível	1	3,9	3,90
20231203	5688495-1	FU(7759)	Chave Fusível	18	5,38	96,84
20231203	5688958-1	FU(35193)	Chave Fusível	3	17,15	51,45
20231203	5689125-1	FR(696583)	Chave Fusível Religadora	38	4,63	175,94
20231203	5689414-1	FU(20497)	Chave Fusível	4	3	12,00
20231203	5689746-1	FR(20491)	Chave Fusível Religadora	13	3,58	46,54
20231203	5689822-1	FU(20616)	Chave Fusível	2	7,78	15,56
20231203	5689991-1	FU(677716)	Chave Fusível	1	22,7	22,70
20231203	5690003-1	FU(20518)	Chave Fusível	4	4,72	18,88
20231203	5690049-1	FR(696648)	Chave Fusível Religadora	10	26,22	262,20
20231203	5688666-1	FU(15209)	Chave Fusível	56	1,12	62,72
20231203	5688666-1	FU(15209)	Chave Fusível	2	1,12	2,24
20231203	5691040-1	TD(6747)	Transformador Distribuição	142	1,67	237,14
20231203	5691351-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	7	0,98	6,86

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5691351-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	5	2,05	10,25
20231203	5691351-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	3	17,38	52,14
20231203	5691351-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	5	17,83	89,15
20231203	5690150-1	TD(674478)	Transformador Distribuição	5	22,52	112,60
20231203	5691101-1	FU(4828)	Chave Fusível	5	43,2	216,00
20231203	5691308-1	TD(50603)	Transformador Distribuição	1	21,93	21,93
20231203	5691373-1	TD(684422)	Transformador Distribuição	4	20,48	81,92
20231203	5688868-1	RD(727076)	Religador de Distribuição	608	3,2	1.945,60
20231203	5719899-1	PE(16323173)	Ponto de conexão	1	3,2	3,20
20231203	5719974-1	PE(16323179)	Ponto de conexão	1	3,2	3,20
20231203	5689148-1	TD(16014)	Transformador Distribuição	1	10,65	10,65
20231203	5689175-1	TD(39504)	Transformador Distribuição	1	13,18	13,18
20231203	5689363-1	TD(705223)	Transformador Distribuição	1	9,5	9,50
20231203	5689867-1	TD(16378)	Transformador Distribuição	1	5,9	5,90
20231203	5690587-1	TD(10971)	Transformador Distribuição	46	10,27	472,42
20231203	5691016-1	FU(8079)	Chave Fusível	2	24,43	48,86
20231203	5691119-1	FR(679244)	Chave Fusível Religadora	101	2,75	277,75
20231203	5689801-1	FU(17457)	Chave Fusível	2	2,43	4,86
20231203	5689328-1	FR(37454)	Chave Fusível Religadora	18	2,88	51,84
20231203	5689328-1	TD(719599)	Transformador Distribuição	13	2,88	37,44
20231203	5689328-1	TD(719599)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20231203	5688842-1	FU(17458)	Chave Fusível	5	14,32	71,60
20231203	5688065-1	TD(22014)	Transformador Distribuição	3	24,42	73,26
20231203	5690383-1	TD(756509)	Transformador Distribuição	1	16,98	16,98

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5688433-1	FR(17857)	Chave Fusível Religadora	9	3,25	29,25
20231203	5688442-1	FU(12843)	Chave Fusível	28	19,15	536,20
20231203	5690129-1	FR(17857)	Chave Fusível Religadora	9	4,1	36,90
20231203	5690144-1	TD(11345)	Transformador Distribuição	3	3,5	10,50
20231203	5687513-1	TD(38552)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20231203	5688436-1	FU(12905)	Chave Fusível	8	22,9	183,20
20231203	5688497-1	FR(18720)	Chave Fusível Religadora	7	16,55	115,85
20231203	5688706-1	FU(18561)	Chave Fusível	6	41,03	246,18
20231203	5689305-1	FU(692712)	Chave Fusível	6	6,78	40,68
20231203	5690188-1	TD(20251)	Transformador Distribuição	1	17,17	17,17
20231203	5690192-1	FR(1222)	Chave Fusível Religadora	7	4,18	29,26
20231203	5690319-1	FU(692712)	Chave Fusível	6	23,77	142,62
20231203	5690813-1	FU(136009)	Chave Fusível	2	4,2	8,40
20231203	5688615-1	FU(37367)	Chave Fusível	7	22,25	155,75
20231203	5689385-1	FU(41928)	Chave Fusível	3	34,48	103,44
20231203	5690451-1	TD(670977)	Transformador Distribuição	2	38,5	77,00
20231203	5690663-1	FU(37363)	Chave Fusível	1	2,28	2,28
20231203	5691318-1	TD(14531)	Transformador Distribuição	1	44,18	44,18
20231203	5689614-1	TD(17789)	Transformador Distribuição	2	25,98	51,96
20231203	5691254-1	FU(35143)	Chave Fusível	11	21,73	239,03
20231203	5691348-1	FR(10742)	Chave Fusível Religadora	24	17,07	409,68
20231203	5690644-1	FU(3821)	Chave Fusível	42	4,95	207,90
20231203	5688729-1	TD(8379)	Transformador Distribuição	22	14,95	328,90
20231203	5688634-1	TD(45070)	Transformador Distribuição	63	14,4	907,20
20231203	5688294-1	TD(30717)	Transformador Distribuição	100	1,57	157,00
20231203	5688458-1	FU(712833)	Chave Fusível	70	14,27	998,90
20231203	5689839-1	FU(23869)	Chave Fusível	2	1,03	2,06
20231203	5689905-1	FU(729062)	Chave Fusível	106	3,53	374,18

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5689905-1	FU(729062)	Chave Fusível	43	6,73	289,39
20231203	5688332-1	TD(720992)	Transformador Distribuição	38	5,25	199,50
20231203	5688299-1	FU(2378)	Chave Fusível	411	3,95	1.623,45
20231203	5688046-1	TD(26698)	Transformador Distribuição	45	10,5	472,50
20231203	5687896-1	TD(10280)	Transformador Distribuição	87	7,37	641,19
20231203	5687847-1	TD(28608)	Transformador Distribuição	88	3	264,00
20231203	5688341-1	PE(20303620)	Ponto de conexão	1	4,48	4,48
20231203	5688486-1	TD(47741)	Transformador Distribuição	3	1,88	5,64
20231203	5688540-1	FU(2386)	Chave Fusível	109	4,52	492,68
20231203	5688563-1	TD(48603)	Transformador Distribuição	2	1,98	3,96
20231203	5689596-1	TD(10605)	Transformador Distribuição	7	7,75	54,25
20231203	5690301-1	FU(2386)	Chave Fusível	109	2,72	296,48
20231203	5690790-1	CF(30211)	Chave Faca	1	2,82	2,82
20231203	5689609-1	FU(35254)	Chave Fusível	2	4,73	9,46
20231203	5689609-1	FU(35254)	Chave Fusível	1	9,8	9,80
20231203	5690672-1	TD(1603)	Transformador Distribuição	1	1,98	1,98
20231203	5690826-1	CF(17970)	Chave Faca	5	6,23	31,15
20231203	5726908-1	TD(40538)	Transformador Distribuição	73	3,42	249,66
20231203	5687974-1	TD(27192)	Transformador Distribuição	1	2,77	2,77
20231203	5688625-1	FU(9938)	Chave Fusível	16	20,88	334,08
20231203	5689302-1	FU(17277)	Chave Fusível	6	27,57	165,42
20231203	5690970-1	FU(17277)	Chave Fusível	6	4,08	24,48
20231203	5690508-1	TD(55677)	Transformador Distribuição	1	15,78	15,78
20231203	5688983-1	CE(9868)	Chave Seccionadora	1018	1,33	1.353,94
20231203	5688788-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	24	16,82	403,68
20231203	5688788-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	3	16,82	50,46
20231203	5688788-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	21	16,6	348,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5688788-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	6	15,88	95,28
20231203	5688788-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	4	15,87	63,48
20231203	5688788-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	14	15,85	221,90
20231203	5688788-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	23	2,35	54,05
20231203	5691258-1	TD(17744)	Transformador Distribuição	1	2,8	2,80
20231203	5688489-1	FR(1190)	Chave Fusível Religadora	23	26,15	601,45
20231203	5691098-1	TD(28763)	Transformador Distribuição	1	1,92	1,92
20231203	5688194-1	RD(749326)	Religador de Distribuição	1	1,47	1,47
20231203	5688194-1	RD(749326)	Religador de Distribuição	480	1,47	705,60
20231203	5688285-1	TD(29460)	Transformador Distribuição	65	4	260,00
20231203	5688731-1	TD(9634)	Transformador Distribuição	49	15,85	776,65
20231203	5690489-1	TD(9634)	Transformador Distribuição	49	9,42	461,58
20231203	5691445-1	TD(9614)	Transformador Distribuição	57	1,8	102,60
20231203	5693784-1	TD(14852)	Transformador Distribuição	2	16,03	32,06
20231203	5693844-1	TD(14855)	Transformador Distribuição	1	15,47	15,47
20231203	5694490-1	TD(15971)	Transformador Distribuição	1	7,08	7,08
20231203	5695414-1	TD(47121)	Transformador Distribuição	1	13,08	13,08
20231203	5696799-1	TD(15910)	Transformador Distribuição	1	22,88	22,88
20231203	5697003-1	TD(16036)	Transformador Distribuição	1	33,58	33,58
20231203	5692074-1	TD(677519)	Transformador Distribuição	1	19,58	19,58
20231203	5692075-1	FU(19867)	Chave Fusível	4	22,97	91,88

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5695237-1	FR(81852234)	Chave Fusível Religadora	20	9,98	199,60
20231203	5696977-1	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	28	3,83	107,24
20231203	5691876-1	TD(59355)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20231203	5692035-1	RD(13409)	Religador de Distribuição	107	29,82	3.190,74
20231203	5692035-1	RD(13409)	Religador de Distribuição	9	23,32	209,88
20231203	5691660-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	74	3,58	264,92
20231203	5691660-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	176	4,03	709,28
20231203	5691660-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	4	10,78	43,12
20231203	5693947-1	TD(749062)	Transformador Distribuição	1	2,68	2,68
20231203	5693974-1	TD(708012)	Transformador Distribuição	2	36,9	73,80
20231203	5694597-1	TD(725)	Transformador Distribuição	80	3,33	266,40
20231203	5695301-1	TD(38541)	Transformador Distribuição	1	11,03	11,03
20231203	5696918-1	FU(28059)	Chave Fusível	2	5,42	10,84
20231203	5696974-1	TD(37069)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20231203	5697038-1	TD(37125)	Transformador Distribuição	1	4,12	4,12
20231203	5697873-1	TD(38541)	Transformador Distribuição	1	19,68	19,68
20231203	5692691-1	TD(37110)	Transformador Distribuição	1	6,27	6,27
20231203	5694061-1	FR(28245)	Chave Fusível Religadora	6	17,7	106,20
20231203	5693071-1	FU(10921)	Chave Fusível	3	7,72	23,16
20231203	5691591-1	FU(749437)	Chave Fusível	26	39,55	1.028,30
20231203	5697949-1	FU(28250)	Chave Fusível	5	14,93	74,65
20231203	5694233-1	TD(20096)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20231203	5693325-1	RD(3795)	Religador de Distribuição	1	0,38	0,38

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5692484-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	1	0,05	0,05
20231203	5692950-1	FR(3798)	Chave Fusível Religadora	15	4,43	66,45
20231203	5693160-1	TD(18188)	Transformador Distribuição	1	25,08	25,08
20231203	5693325-1	RD(3795)	Religador de Distribuição	185	0,38	70,30
20231203	5693589-1	TD(676810)	Transformador Distribuição	5	3,85	19,25
20231203	5694133-1	FU(23573)	Chave Fusível	13	4,22	54,86
20231203	5693325-1	RD(3795)	Religador de Distribuição	1	0,38	0,38
20231203	5697103-1	FR(17431)	Chave Fusível Religadora	3	7,55	22,65
20231203	5695486-1	TD(41433)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20231203	5695029-1	TD(29223)	Transformador Distribuição	1	42,43	42,43
20231203	5695001-1	FU(4921)	Chave Fusível	27	7,53	203,31
20231203	5694987-1	FU(19645)	Chave Fusível	3	18,28	54,84
20231203	5694965-1	FU(17383)	Chave Fusível	14	27,93	391,02
20231203	5695033-1	FU(35698)	Chave Fusível	3	44,8	134,40
20231203	5693822-1	TD(16192)	Transformador Distribuição	2	40,35	80,70
20231203	5693179-1	TD(16449)	Transformador Distribuição	1	3,9	3,90
20231203	5693012-1	TD(16104)	Transformador Distribuição	1	5,25	5,25
20231203	5692964-1	FR(3809)	Chave Fusível Religadora	81	7,68	622,08
20231203	5692368-1	FR(20338)	Chave Fusível Religadora	14	2,38	33,32
20231203	5692317-1	FU(19645)	Chave Fusível	3	22,93	68,79
20231203	5692300-1	FU(3733)	Chave Fusível	23	19,67	452,41
20231203	5697292-1	TD(729681)	Transformador Distribuição	1	6,2	6,20
20231203	5695642-1	TD(53669)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20231203	5695342-1	TD(664172)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20231203	5691538-1	TD(39366)	Transformador Distribuição	2	4,38	8,76

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5692081-1	FU(28589)	Chave Fusível	28	0,98	27,44
20231203	5692387-1	TD(41990)	Transformador Distribuição	1	2,42	2,42
20231203	5692689-1	FR(3414)	Chave Fusível Religadora	17	9,3	158,10
20231203	5696765-1	TD(730122)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20231203	5696956-1	FU(25123)	Chave Fusível	20	3,02	60,40
20231203	5691573-1	TD(33715)	Transformador Distribuição	1	6,87	6,87
20231203	5692909-1	TD(656166)	Transformador Distribuição	2	6,52	13,04
20231203	5693261-1	FU(25134)	Chave Fusível	2	2,25	4,50
20231203	5694642-1	TD(32744)	Transformador Distribuição	1	1,92	1,92
20231203	5694404-1	TD(655927)	Transformador Distribuição	3	6,5	19,50
20231203	5694239-1	TD(655939)	Transformador Distribuição	6	4,6	27,60
20231203	5693897-1	TD(664227)	Transformador Distribuição	1	15,23	15,23
20231203	5693345-1	TD(664201)	Transformador Distribuição	1	3,52	3,52
20231203	5692767-1	TD(712606)	Transformador Distribuição	73	5,05	368,65
20231203	5694307-1	FU(41816)	Chave Fusível	2	5,1	10,20
20231203	5695383-1	TD(42149)	Transformador Distribuição	1	7,65	7,65
20231203	5695513-1	TD(739368)	Transformador Distribuição	1	4,7	4,70
20231203	5695429-1	TD(42595)	Transformador Distribuição	2	1,75	3,50
20231203	5695230-1	FU(27753)	Chave Fusível	1	3,82	3,82
20231203	5693853-1	TD(42342)	Transformador Distribuição	1	21,38	21,38
20231203	5693718-1	TD(57042)	Transformador Distribuição	1	2,08	2,08
20231203	5692976-1	TD(669920)	Transformador Distribuição	2	10,07	20,14
20231203	5692954-1	TD(689470)	Transformador Distribuição	1	9,23	9,23
20231203	5692739-1	FU(3708)	Chave Fusível	1	62,05	62,05

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5692739-1	FU(3708)	Chave Fusível	3	19,18	57,54
20231203	5696500-1	TD(42611)	Transformador Distribuição	2	0,95	1,90
20231203	5694589-1	AMI01_AMI49506	Alimentador	599	3,15	1.886,85
20231203	5694589-1	AMI01_AMI49506	Alimentador	44	3,32	146,08
20231203	5694589-1	AMI01_AMI49506	Alimentador	13	3,68	47,84
20231203	5694589-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	119	2,4	285,60
20231203	5692012-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	119	3,73	443,87
20231203	5693096-1	FU(715417)	Chave Fusível	41	2,15	88,15
20231203	5692419-1	TD(10132)	Transformador Distribuição	97	1,43	138,71
20231203	5694182-1	TD(29362)	Transformador Distribuição	1	0,65	0,65
20231203	5691997-1	TD(10132)	Transformador Distribuição	97	1,4	135,80
20231203	5693922-1	TD(10132)	Transformador Distribuição	97	1,67	161,99
20231203	5695373-1	TD(53390)	Transformador Distribuição	1	6,28	6,28
20231203	5696154-1	RD(7367)	Religador de Distribuição	293	1,93	565,49
20231203	5695401-1	TD(33541)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20231203	5692571-1	FU(38043)	Chave Fusível	2	4,5	9,00
20231203	5692010-1	TD(22478)	Transformador Distribuição	2	4,6	9,20
20231203	5692588-1	TD(32288)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20231203	5692655-1	FU(24000)	Chave Fusível	17	7,83	133,11
20231203	5692796-1	FU(38842)	Chave Fusível	6	7,98	47,88
20231203	5692832-1	TD(22428)	Transformador Distribuição	2	3,07	6,14
20231203	5693267-1	TD(22428)	Transformador Distribuição	2	5,7	11,40
20231203	5694692-1	FU(24848)	Chave Fusível	1	1,95	1,95
20231203	5695060-1	FU(38842)	Chave Fusível	6	2,2	13,20
20231203	5696193-1	FR(24802)	Chave Fusível Religadora	10	1,2	12,00
20231203	5693391-1	TD(42625)	Transformador Distribuição	1	5,98	5,98

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5691574-1	TD(12276)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20231203	5695310-1	FU(680558)	Chave Fusível	1	3,7	3,70
20231203	5691765-1	TD(708258)	Transformador Distribuição	58	2,38	138,04
20231203	5692046-1	FU(727705)	Chave Fusível	3	22,75	68,25
20231203	5691594-1	FR(18818)	Chave Fusível Religadora	9	8,02	72,18
20231203	5692487-1	CE(9799)	Chave Seccionadora	68	7,18	488,24
20231203	5694283-1	TD(33732)	Transformador Distribuição	38	2,92	110,96
20231203	5691594-1	FR(18818)	Chave Fusível Religadora	1	8,02	8,02
20231203	5696216-1	TD(25092)	Transformador Distribuição	1	21	21,00
20231203	5695015-1	TD(688808)	Transformador Distribuição	1	13,93	13,93
20231203	5696922-1	TD(28227)	Transformador Distribuição	1	5,28	5,28
20231203	5696927-1	TD(15645)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02
20231203	5697410-1	TD(15399)	Transformador Distribuição	1	23	23,00
20231203	5691522-1	TD(733350)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13
20231203	5694059-1	TD(16328)	Transformador Distribuição	5	8,23	41,15
20231203	5692637-1	FU(19848)	Chave Fusível	2	35,42	70,84
20231203	5692772-1	FU(18264)	Chave Fusível	2	11,2	22,40
20231203	5694249-1	RD(9620)	Religador de Distribuição	68	6,65	452,20
20231203	5694362-1	TD(16320)	Transformador Distribuição	4	23,95	95,80
20231203	5694725-1	FU(5874198)	Chave Fusível	2	18,58	37,16
20231203	5696248-1	TD(15444)	Transformador Distribuição	1	14,65	14,65
20231203	5694132-1	TD(19670)	Transformador Distribuição	2	9,47	18,94
20231203	5692572-1	TD(19609)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5695201-1	TD(730272)	Transformador Distribuição	1	7,27	7,27
20231203	5695502-1	FU(753978)	Chave Fusível	1	10,37	10,37
20231203	5697446-1	TD(19975)	Transformador Distribuição	7	97,55	682,85
20231203	5692094-1	FR(9736)	Chave Fusível Religadora	72	5,55	399,60
20231203	5696863-1	TD(34271)	Transformador Distribuição	17	17,92	304,64
20231203	5692073-1	TD(721422)	Transformador Distribuição	92	1,48	136,16
20231203	5691548-1	TD(26877)	Transformador Distribuição	2	9,37	18,74
20231203	5691707-1	FU(24268)	Chave Fusível	2	6,3	12,60
20231203	5695858-1	FU(6446)	Chave Fusível	1	4,83	4,83
20231203	5748418-1	RD(749087)	Religador de Distribuição	1	0,35	0,35
20231203	5695743-1	RD(746975)	Religador de Distribuição	1	0,13	0,13
20231203	5691853-1	FU(8935814)	Chave Fusível	1	2,4	2,40
20231203	5692957-1	FU(24426)	Chave Fusível	1	5,33	5,33
20231203	5693578-1	TD(30971)	Transformador Distribuição	1	18,68	18,68
20231203	5697196-1	TD(666177)	Transformador Distribuição	1	3,22	3,22
20231203	5695246-1	FU(24426)	Chave Fusível	1	4,5	4,50
20231203	5697283-1	TD(30133)	Transformador Distribuição	1	4,4	4,40
20231203	5694075-1	TD(30131)	Transformador Distribuição	1	6,6	6,60
20231203	5694214-1	TD(30126)	Transformador Distribuição	1	3,8	3,80
20231203	5693329-1	TD(717807)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20231203	5693239-1	TD(46079)	Transformador Distribuição	1	23,38	23,38
20231203	5697527-1	TD(46079)	Transformador Distribuição	1	7,12	7,12
20231203	5695302-1	TD(46070)	Transformador Distribuição	1	3,18	3,18
20231203	5694181-1	TD(46131)	Transformador Distribuição	2	5,55	11,10

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5693270-1	TD(721936)	Transformador Distribuição	9	1,32	11,88
20231203	5693765-1	TD(12415)	Transformador Distribuição	1	16,73	16,73
20231203	5692544-1	FR(10426)	Chave Fusível Religadora	5	34,83	174,15
20231203	5692544-1	FR(10426)	Chave Fusível Religadora	14	11,63	162,82
20231203	5692544-1	FR(10426)	Chave Fusível Religadora	4	10,88	43,52
20231203	5695287-1	TD(745538)	Transformador Distribuição	70	11,07	774,90
20231203	5694978-1	TD(12880)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62
20231203	5694056-1	FU(681662)	Chave Fusível	3	5,48	16,44
20231203	5694138-1	TD(19464)	Transformador Distribuição	1	7,83	7,83
20231203	5694144-1	FU(21403)	Chave Fusível	9	6,27	56,43
20231203	5694496-1	FU(21377)	Chave Fusível	2	3,07	6,14
20231203	5694625-1	FU(20576)	Chave Fusível	1	6,28	6,28
20231203	5694709-1	TD(61266)	Transformador Distribuição	2	1,2	2,40
20231203	5694764-1	TD(674864)	Transformador Distribuição	2	51,5	103,00
20231203	5697442-1	TD(15327)	Transformador Distribuição	1	4,9	4,90
20231203	5697810-1	TD(61276)	Transformador Distribuição	1	21,72	21,72
20231203	5691598-1	FU(20529)	Chave Fusível	11	4,35	47,85
20231203	5691801-1	FU(20505)	Chave Fusível	2	6,5	13,00
20231203	5692640-1	FU(7842)	Chave Fusível	11	10,87	119,57
20231203	5693592-1	FU(681658)	Chave Fusível	5	7,37	36,85
20231203	5694564-1	FR(20433)	Chave Fusível Religadora	40	5,58	223,20
20231203	5694693-1	FR(10055)	Chave Fusível Religadora	18	20,55	369,90
20231203	5695512-1	TD(55745)	Transformador Distribuição	1	53,72	53,72
20231203	5696475-1	TD(27275)	Transformador Distribuição	1	46,68	46,68
20231203	5696723-1	FU(10790)	Chave Fusível	2	13,45	26,90

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5691596-1	TD(41349)	Transformador Distribuição	1	26,33	26,33
20231203	5691857-1	RD(698170)	Religador de Distribuição	2	4,53	9,06
20231203	5692554-1	FU(17521)	Chave Fusível	10	10,85	108,50
20231203	5697060-1	TD(654863)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20231203	5691758-1	TD(690664)	Transformador Distribuição	1	26,83	26,83
20231203	5691857-1	RD(698170)	Religador de Distribuição	67	4,45	298,15
20231203	5691857-1	RD(698170)	Religador de Distribuição	68	4,53	308,04
20231203	5691857-1	RD(698170)	Religador de Distribuição	64	5,67	362,88
20231203	5692413-1	TD(13055)	Transformador Distribuição	1	21,18	21,18
20231203	5692641-1	TD(12414)	Transformador Distribuição	1	5,6	5,60
20231203	5694961-1	TD(654863)	Transformador Distribuição	1	18,93	18,93
20231203	5695265-1	FU(16383)	Chave Fusível	62	28	1.736,00
20231203	5691592-1	TD(20692)	Transformador Distribuição	9	3,17	28,53
20231203	5694186-1	TD(26224)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20231203	5694386-1	TD(33484)	Transformador Distribuição	1	3,3	3,30
20231203	5695542-1	TD(50228)	Transformador Distribuição	1	8,65	8,65
20231203	5695542-1	FU(29077)	Chave Fusível	1	1,6	1,60
20231203	5697704-1	RD(11464)	Religador de Distribuição	149	0,07	10,43
20231203	5697704-1	RD(11464)	Religador de Distribuição	116	1,67	193,72
20231203	5697704-1	RD(11464)	Religador de Distribuição	82	16,53	1.355,46
20231203	5697704-1	RD(11464)	Religador de Distribuição	194	16,73	3.245,62
20231203	5697704-1	RD(754830)	Religador de Distribuição	1	14,98	14,98
20231203	5697845-1	FU(17826)	Chave Fusível	4	1,98	7,92

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5695177-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	1	1,63	1,63
20231203	5691549-1	TD(41628)	Transformador Distribuição	1	8,48	8,48
20231203	5693220-1	TD(680861)	Transformador Distribuição	4	25,87	103,48
20231203	5693599-1	FR(2777)	Chave Fusível Religadora	19	20,1	381,90
20231203	5695183-1	RD(25026)	Religador de Distribuição	1	1,53	1,53
20231203	5695544-1	FU(22513)	Chave Fusível	2	5,53	11,06
20231203	5695955-1	TD(26034)	Transformador Distribuição	2	8,15	16,30
20231203	5696687-1	TD(19849)	Transformador Distribuição	6	14,5	87,00
20231203	5697631-1	TD(26034)	Transformador Distribuição	2	4,47	8,94
20231203	5697704-1	RD(11464)	Religador de Distribuição	1	16,53	16,53
20231203	5697744-1	FR(2777)	Chave Fusível Religadora	19	1,58	30,02
20231203	5691541-1	FU(39949)	Chave Fusível	5	4,65	23,25
20231203	5691546-1	TD(38098)	Transformador Distribuição	1	3,6	3,60
20231203	5691724-1	TD(38160)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20231203	5695298-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	1	2,07	2,07
20231203	5695406-1	TD(38190)	Transformador Distribuição	1	7,85	7,85
20231203	5697667-1	TD(39051)	Transformador Distribuição	66	1,35	89,10
20231203	5692371-1	FU(13156)	Chave Fusível	20	24,2	484,00
20231203	5692121-1	TD(652525)	Transformador Distribuição	1	27,03	27,03
20231203	5696392-1	FR(11610)	Chave Fusível Religadora	11	22,67	249,37
20231203	5695267-1	FR(26836)	Chave Fusível Religadora	16	2,78	44,48
20231203	5695254-1	FU(30772)	Chave Fusível	2	2,3	4,60
20231203	5697257-1	TD(37861)	Transformador Distribuição	1	4	4,00

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5695510-1	TD(29587)	Transformador Distribuição	3	4,97	14,91
20231203	5695314-1	TD(38245)	Transformador Distribuição	1	9,28	9,28
20231203	5695203-1	FU(25092)	Chave Fusível	10	3,83	38,30
20231203	5692628-1	FU(2134)	Chave Fusível	5	29,52	147,60
20231203	5694636-1	TD(38245)	Transformador Distribuição	1	5,82	5,82
20231203	5693266-1	TD(47324)	Transformador Distribuição	1	46,48	46,48
20231203	5693902-1	FU(29831)	Chave Fusível	82	16,48	1.351,36
20231203	5694039-1	TD(53806)	Transformador Distribuição	3	14,82	44,46
20231203	5694322-1	TD(47253)	Transformador Distribuição	2	34,45	68,90
20231203	5694742-1	FR(7860)	Chave Fusível Religadora	22	18,7	411,40
20231203	5695030-1	FU(29830)	Chave Fusível	3	17,23	51,69
20231203	5695456-1	TD(688528)	Transformador Distribuição	2	31,83	63,66
20231203	5695808-1	FU(32247)	Chave Fusível	17	8,7	147,90
20231203	5696060-1	FU(29831)	Chave Fusível	82	1,95	159,90
20231203	5696288-1	TD(47342)	Transformador Distribuição	1	14,83	14,83
20231203	5696952-1	TD(725606)	Transformador Distribuição	2	12,47	24,94
20231203	5697373-1	TD(47341)	Transformador Distribuição	1	4,5	4,50
20231203	5697792-1	TD(49406)	Transformador Distribuição	9	72,08	648,72
20231203	5693890-1	FR(750486)	Chave Fusível Religadora	24	13,33	319,92
20231203	5695271-1	TD(668483)	Transformador Distribuição	1	29,72	29,72
20231203	5697569-1	FU(44984)	Chave Fusível	1	25,73	25,73
20231203	5694794-1	TD(53293)	Transformador Distribuição	1	22,98	22,98
20231203	5694726-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	18	3,58	64,44
20231203	5694726-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	504	3,15	1.587,60

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5694726-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	74	0,75	55,50
20231203	5694660-1	TD(51045)	Transformador Distribuição	2	25,58	51,16
20231203	5694267-1	TD(49307)	Transformador Distribuição	9	8,05	72,45
20231203	5694113-1	TD(675434)	Transformador Distribuição	1	1,72	1,72
20231203	5694072-1	TD(49270)	Transformador Distribuição	9	9,88	88,92
20231203	5693971-1	TD(49259)	Transformador Distribuição	3	10,23	30,69
20231203	5693880-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	352	3	1.056,00
20231203	5693880-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	140	3	420,00
20231203	5693880-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	111	1,37	152,07
20231203	5693880-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	14	2,95	41,30
20231203	5696305-1	TD(674056)	Transformador Distribuição	1	22,57	22,57
20231203	5696953-1	TD(672347)	Transformador Distribuição	2	11,12	22,24
20231203	5697167-1	TD(29316)	Transformador Distribuição	1	9,35	9,35
20231203	5697190-1	FU(25816)	Chave Fusível	18	4,52	81,36
20231203	5697207-1	TD(23850)	Transformador Distribuição	1	8,42	8,42
20231203	5697621-1	TD(687595)	Transformador Distribuição	2	4,72	9,44
20231203	5695339-1	PE(72412332)	Ponto de conexão	1	13,37	13,37
20231203	5695628-1	TD(678870)	Transformador Distribuição	1	26,43	26,43
20231203	5691564-1	TD(26802)	Transformador Distribuição	1	5,78	5,78
20231203	5691959-1	FR(12246)	Chave Fusível Religadora	10	23,05	230,50
20231203	5691959-1	FR(12246)	Chave Fusível Religadora	5	31,4	157,00
20231203	5692019-1	RD(749187)	Religador de Distribuição	89	2,15	191,35

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5692064-1	FU(701578)	Chave Fusível	36	39,48	1.421,28
20231203	5692264-1	TD(678642)	Transformador Distribuição	1	17,27	17,27
20231203	5692361-1	TD(27965)	Transformador Distribuição	1	18,13	18,13
20231203	5692971-1	FU(25765)	Chave Fusível	6	3,73	22,38
20231203	5693042-1	FU(35414)	Chave Fusível	6	12,9	77,40
20231203	5693968-1	TD(9683)	Transformador Distribuição	1	9,5	9,50
20231203	5694123-1	TD(684913)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57
20231203	5694619-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	167	1,95	325,65
20231203	5694792-1	RD(39421)	Religador de Distribuição	214	4,17	892,38
20231203	5694792-1	RD(39421)	Religador de Distribuição	35	7,58	265,30
20231203	5694792-1	RD(749184)	Religador de Distribuição	25	9,22	230,50
20231203	5694792-1	RD(749184)	Religador de Distribuição	22	10,4	228,80
20231203	5694792-1	RD(749184)	Religador de Distribuição	22	11,48	252,56
20231203	5694792-1	RD(749184)	Religador de Distribuição	5	12,02	60,10
20231203	5695042-1	FR(12246)	Chave Fusível Religadora	15	2,62	39,30
20231203	5695061-1	TD(31873)	Transformador Distribuição	1	41,33	41,33
20231203	5695252-1	TD(31864)	Transformador Distribuição	2	75,03	150,06
20231203	5695245-1	TD(32330)	Transformador Distribuição	1	39,07	39,07
20231203	5695292-1	FU(672165)	Chave Fusível	7	17,1	119,70
20231203	5696058-1	FU(32273709)	Chave Fusível	16	3,42	54,72
20231203	5696117-1	TD(656020)	Transformador Distribuição	1	7,88	7,88
20231203	5696117-1	FR(24949)	Chave Fusível Religadora	12	2,78	33,36
20231203	5696165-1	TD(746534)	Transformador Distribuição	25	1,95	48,75

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5696715-1	TD(669596)	Transformador Distribuição	1	22,32	22,32
20231203	5692033-1	FU(9468)	Chave Fusível	5	5,1	25,50
20231203	5692335-1	TD(31859)	Transformador Distribuição	1	17,62	17,62
20231203	5692499-1	FU(7281)	Chave Fusível	205	4,07	834,35
20231203	5692586-1	TD(56296)	Transformador Distribuição	1	14,85	14,85
20231203	5693034-1	TD(671280)	Transformador Distribuição	1	11,35	11,35
20231203	5693573-1	TD(31895)	Transformador Distribuição	1	6,27	6,27
20231203	5694589-1	AMI01_AMI49506	Alimentador	1	3,68	3,68
20231203	5694754-1	FU(35777)	Chave Fusível	11	3,48	38,28
20231203	5694805-1	TD(43739)	Transformador Distribuição	1	21,05	21,05
20231203	5694897-1	TD(31882)	Transformador Distribuição	3	18,72	56,16
20231203	5695125-1	FU(7281)	Chave Fusível	204	19,68	4.014,72
20231203	5695209-1	FR(24949)	Chave Fusível Religadora	13	4,95	64,35
20231203	5695218-1	TD(669596)	Transformador Distribuição	1	10,67	10,67
20231203	5696237-1	BON51_BON59502	Alimentador	6	0,42	2,52
20231203	5696921-1	FR(17373)	Chave Fusível Religadora	10	16,58	165,80
20231203	5693159-1	TD(671098)	Transformador Distribuição	1	37,2	37,20
20231203	5693666-1	RD(718752)	Religador de Distribuição	20	17,27	345,40
20231203	5693666-1	RD(718752)	Religador de Distribuição	4	17,83	71,32
20231203	5693666-1	RD(718752)	Religador de Distribuição	6	20,13	120,78
20231203	5693666-1	RD(718752)	Religador de Distribuição	16	41,78	668,48
20231203	5694055-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	41	0,32	13,12
20231203	5694158-1	TD(34622)	Transformador Distribuição	4	34,63	138,52
20231203	5694361-1	TD(34511)	Transformador Distribuição	1	34,52	34,52

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5691776-1	FU(25597)	Chave Fusível	2	6,93	13,86
20231203	5692333-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	87	1,47	127,89
20231203	5696237-1	BON51_BON59502	Alimentador	2	2,27	4,54
20231203	5696237-1	BON51_BON59502	Alimentador	2	0,1	0,20
20231203	5696237-1	RD(718752)	Religador de Distribuição	2	2,07	4,14
20231203	5694645-1	FU(35401)	Chave Fusível	7	35,28	246,96
20231203	5695121-1	TD(34465)	Transformador Distribuição	2	22,35	44,70
20231203	5695250-1	TD(690358)	Transformador Distribuição	2	31,72	63,44
20231203	5696237-1	BON51_BON59502	Alimentador	392	0,1	39,20
20231203	5696237-1	BON51_BON59502	Alimentador	48	0,42	20,16
20231203	5696237-1	BON51_BON59502	Alimentador	1	2,1	2,10
20231203	5696237-1	BON51_BON59502	Alimentador	46	2,2	101,20
20231203	5696237-1	BON51_BON59502	Alimentador	58	2,27	131,66
20231203	5696237-1	RD(718752)	Religador de Distribuição	348	2,07	720,36
20231203	5697331-1	FU(718934)	Chave Fusível	1	26,3	26,30
20231203	5696891-1	FU(25601)	Chave Fusível	6	17,13	102,78
20231203	5692430-1	RD(748352)	Religador de Distribuição	147	0,08	11,76
20231203	5696577-1	FU(21457120)	Chave Fusível	1	6,15	6,15
20231203	5696538-1	FU(25020)	Chave Fusível	34	24,9	846,60
20231203	5695862-1	TD(31279)	Transformador Distribuição	2	4,1	8,20
20231203	5694670-1	FR(25015)	Chave Fusível Religadora	13	6,87	89,31
20231203	5693355-1	TD(31421)	Transformador Distribuição	2	49,05	98,10
20231203	5693099-1	TD(30950)	Transformador Distribuição	1	14,55	14,55
20231203	5692668-1	TD(31279)	Transformador Distribuição	2	9,4	18,80
20231203	5692327-1	FU(25020)	Chave Fusível	34	11,83	402,22
20231203	5692466-1	FU(2606)	Chave Fusível	3	18,27	54,81
20231203	5697100-1	TD(29985)	Transformador Distribuição	53	3,53	187,09
20231203	5696059-1	FU(4946)	Chave Fusível	1	3,13	3,13
20231203	5696059-1	FU(4946)	Chave Fusível	19	3,13	59,47
20231203	5696059-1	FU(4946)	Chave Fusível	29	0,58	16,82

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5696059-1	FU(4946)	Chave Fusível	48	3,17	152,16
20231203	5696059-1	FU(4946)	Chave Fusível	1	3,17	3,17
20231203	5692453-1	FU(4895)	Chave Fusível	96	9,3	892,80
20231203	5694971-1	TD(51477)	Transformador Distribuição	1	22,2	22,20
20231203	5695979-1	TD(51287)	Transformador Distribuição	2	24,95	49,90
20231203	5695011-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	59	1,63	96,17
20231203	5692581-1	TD(52819)	Transformador Distribuição	2	4,23	8,46
20231203	5692647-1	TD(19057)	Transformador Distribuição	1	11,83	11,83
20231203	5692899-1	TD(19056)	Transformador Distribuição	1	31,45	31,45
20231203	5693733-1	TD(683804)	Transformador Distribuição	1	24,73	24,73
20231203	5694118-1	TD(19097)	Transformador Distribuição	12	33,55	402,60
20231203	5694465-1	TD(19148)	Transformador Distribuição	1	26,1	26,10
20231203	5694957-1	FR(22983)	Chave Fusível Religadora	51	21,22	1.082,22
20231203	5695011-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	76	0,05	3,80
20231203	5695011-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	494	1,63	805,22
20231203	5695011-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	164	2,55	418,20
20231203	5695011-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	28	3,05	85,40
20231203	5695011-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	114	5,15	587,10
20231203	5695011-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	1	5,55	5,55
20231203	5695011-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	2	5,68	11,36
20231203	5695011-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	8	5,58	44,64
20231203	5695011-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	35	5,77	201,95
20231203	5695011-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	4	5,83	23,32
20231203	5695680-1	TD(8705)	Transformador Distribuição	3	22,35	67,05
20231203	5695927-1	TD(45975)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20231203	5696544-1	FU(22955)	Chave Fusível	12	25,45	305,40
20231203	5697607-1	TD(671397)	Transformador Distribuição	1	3,65	3,65
20231203	5697083-1	RD(1584)	Religador de Distribuição	1	0,25	0,25
20231203	5695765-1	FU(6566)	Chave Fusível	1	4,27	4,27

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5693379-1	TD(46334)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20231203	5693038-1	FU(14299)	Chave Fusível	2	6,58	13,16
20231203	5691969-1	TD(46354)	Transformador Distribuição	6	8,77	52,62
20231203	5691968-1	TD(46358)	Transformador Distribuição	2	8,68	17,36
20231203	5691678-1	TD(46348)	Transformador Distribuição	2	5,42	10,84
20231203	5691606-1	TD(46357)	Transformador Distribuição	3	5,55	16,65
20231203	5693547-1	FU(22662)	Chave Fusível	77	1,32	101,64
20231203	5694751-1	TD(18032)	Transformador Distribuição	42	0,93	39,06
20231203	5694962-1	TD(46496)	Transformador Distribuição	2	2,73	5,46
20231203	5696959-1	FU(731688)	Chave Fusível	2	2,23	4,46
20231203	5697083-1	RD(1584)	Religador de Distribuição	2	0,25	0,50
20231203	5697351-1	TD(46802)	Transformador Distribuição	1	20,47	20,47
20231203	5697844-1	FU(726640)	Chave Fusível	1	13,7	13,70
20231203	5694436-1	TD(7143)	Transformador Distribuição	101	2,58	260,58
20231203	5691880-1	RD(35910)	Religador de Distribuição	64	0,93	59,52
20231203	5691880-1	RD(35910)	Religador de Distribuição	50	2,25	112,50
20231203	5692159-1	FU(39999)	Chave Fusível	5	3,32	16,60
20231203	5692179-1	FU(690959)	Chave Fusível	4	3,83	15,32
20231203	5692666-1	FU(760171)	Chave Fusível	4	3,78	15,12
20231203	5692770-1	FU(40921)	Chave Fusível	5	4,42	22,10
20231203	5692982-1	FU(732952)	Chave Fusível	1	1,72	1,72
20231203	5693084-1	TD(58986)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20231203	5693317-1	TD(46950)	Transformador Distribuição	1	10,53	10,53
20231203	5693681-1	TD(57367)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20231203	5695263-1	FU(14260)	Chave Fusível	5	2,05	10,25
20231203	5696948-1	TD(49568)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5696964-1	FU(14270)	Chave Fusível	6	2,62	15,72
20231203	5693762-1	TD(57383)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20231203	5691636-1	TD(47626)	Transformador Distribuição	1	3,6	3,60
20231203	5692172-1	FR(37170)	Chave Fusível Religadora	3	13,72	41,16
20231203	5693601-1	FU(732892)	Chave Fusível	1	5,15	5,15
20231203	5697598-1	TD(42507)	Transformador Distribuição	1	47,2	47,20
20231203	5695345-1	FU(28285)	Chave Fusível	2	3,48	6,96
20231203	5692358-1	TD(40380)	Transformador Distribuição	1	15,73	15,73
20231203	5691780-1	TD(7519)	Transformador Distribuição	21	23,7	497,70
20231203	5696945-1	FU(41099)	Chave Fusível	6	51,4	308,40
20231203	5696785-1	TD(22406)	Transformador Distribuição	2	14,43	28,86
20231203	5697250-1	TD(676604)	Transformador Distribuição	3	3,82	11,46
20231203	5697692-1	RD(29637189)	Religador de Distribuição	13	2,82	36,66
20231203	5697692-1	RD(29637189)	Religador de Distribuição	17	5,65	96,05
20231203	5697692-1	RD(29637189)	Religador de Distribuição	7	6,48	45,36
20231203	5697692-1	RD(29637189)	Religador de Distribuição	52	9,55	496,60
20231203	5697692-1	RD(29637189)	Religador de Distribuição	2	11,45	22,90
20231203	5697692-1	RD(29637189)	Religador de Distribuição	5	12,83	64,15
20231203	5692906-1	FU(21389)	Chave Fusível	7	7,57	52,99
20231203	5696634-1	FR(21434)	Chave Fusível Religadora	9	15,53	139,77
20231203	5692069-1	FU(21450)	Chave Fusível	1	17,6	17,60
20231203	5692582-1	TD(46713)	Transformador Distribuição	1	32,53	32,53
20231203	5692979-1	TD(51637)	Transformador Distribuição	1	7,57	7,57
20231203	5693142-1	FU(91792838)	Chave Fusível	3	31,65	94,95

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5693720-1	TD(655374)	Transformador Distribuição	1	30,28	30,28
20231203	5694092-1	FU(8176)	Chave Fusível	4	28,72	114,88
20231203	5694317-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	31	7,08	219,48
20231203	5694317-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	219	7,58	1.660,02
20231203	5694317-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	116	7,65	887,40
20231203	5695527-1	FU(22343)	Chave Fusível	1	3,12	3,12
20231203	5696126-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	67	2,85	190,95
20231203	5696126-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	9	3,5	31,50
20231203	5696126-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	3	4,95	14,85
20231203	5696781-1	FU(45269)	Chave Fusível	4	13,75	55,00
20231203	5696901-1	FU(11630)	Chave Fusível	36	5,4	194,40
20231203	5696961-1	FU(91792838)	Chave Fusível	3	12,28	36,84
20231203	5697197-1	FU(711392)	Chave Fusível	8	33,1	264,80
20231203	5697391-1	FU(10402)	Chave Fusível	17	25,55	434,35
20231203	5697659-1	TD(660892)	Transformador Distribuição	1	24,23	24,23
20231203	5697681-1	FU(693287)	Chave Fusível	5	25,67	128,35
20231203	5697702-1	FU(11631)	Chave Fusível	9	19,83	178,47
20231203	5698007-1	RD(720608)	Religador de Distribuição	8	15,42	123,36
20231203	5698007-1	RD(720608)	Religador de Distribuição	10	15,48	154,80
20231203	5698007-1	RD(720608)	Religador de Distribuição	36	18,3	658,80
20231203	5691507-1	FU(22341)	Chave Fusível	2	7,1	14,20
20231203	5691599-1	TD(31595)	Transformador Distribuição	2	24,88	49,76
20231203	5691775-1	CL(21098)	Chave Lâmina	4	6,83	27,32
20231203	5691891-1	TD(38434)	Transformador Distribuição	1	20,05	20,05
20231203	5691895-1	TD(31580)	Transformador Distribuição	1	44,87	44,87
20231203	5695743-1	RD(746975)	Religador de Distribuição	2	0,13	0,26

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5696843-1	TD(20626)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17
20231203	5697536-1	FU(38412)	Chave Fusível	10	1,4	14,00
20231203	5691485-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	2	5,77	11,54
20231203	5694098-1	TD(34254)	Transformador Distribuição	1	3,55	3,55
20231203	5695159-1	FR(31038)	Chave Fusível Religadora	206	10,9	2.245,40
20231203	5695802-1	RD(720240)	Religador de Distribuição	10	0,05	0,50
20231203	5696099-1	FU(724479)	Chave Fusível	10	4,07	40,70
20231203	5696311-1	TD(34148)	Transformador Distribuição	1	17,72	17,72
20231203	5697079-1	TD(669473)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20231203	5697112-1	TD(34241)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63
20231203	5693904-1	FR(23263)	Chave Fusível Religadora	23	12,47	286,81
20231203	5697858-1	TD(52582)	Transformador Distribuição	1	18,22	18,22
20231203	5696843-1	TD(20626)	Transformador Distribuição	74	2,17	160,58
20231203	5694865-1	FR(27407)	Chave Fusível Religadora	33	3,22	106,26
20231203	5692694-1	TD(59133)	Transformador Distribuição	1	7,12	7,12
20231203	5692491-1	TD(52)	Transformador Distribuição	11	5,15	56,65
20231203	5694346-1	TD(3915)	Transformador Distribuição	1	1,35	1,35
20231203	5697557-1	TD(5483)	Transformador Distribuição	85	4,93	419,05
20231203	5693447-1	TD(48517)	Transformador Distribuição	5	3,13	15,65
20231203	5692176-1	FR(17492)	Chave Fusível Religadora	45	17,4	783,00
20231203	5695817-1	FU(6409)	Chave Fusível	444	2,87	1.274,28
20231203	5697528-1	FU(6458)	Chave Fusível	43	5,58	239,94
20231203	5695835-1	TD(54161)	Transformador Distribuição	80	5,73	458,40

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5695870-1	[MT]PA(9758)	Alimentador	26	6,85	178,10
20231203	5695935-1	TD(687738)	Transformador Distribuição	107	11,58	1.239,06
20231203	5695938-1	TD(3448)	Transformador Distribuição	119	10,03	1.193,57
20231203	5695949-1	TD(9341)	Transformador Distribuição	66	9,13	602,58
20231203	5695986-1	TD(6112)	Transformador Distribuição	74	10,17	752,58
20231203	5695287-1	TD(745538)	Transformador Distribuição	121	11,07	1.339,47
20231203	5696021-1	TD(6265)	Transformador Distribuição	82	5,75	471,50
20231203	5696527-1	TD(6816)	Transformador Distribuição	80	6,6	528,00
20231203	5697631-1	TD(26034)	Transformador Distribuição	145	4,47	648,15
20231203	5695955-1	TD(26034)	Transformador Distribuição	145	8,15	1.181,75
20231203	5696146-1	FU(726031)	Chave Fusível	1	19,03	19,03
20231203	5749699-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	3056	0,28	855,68
20231203	5749699-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	143	1,63	233,09
20231203	5749699-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	489	3,38	1.652,82
20231203	5749699-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	1	3,68	3,68
20231203	5749699-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	3	5,17	15,51
20231203	5749699-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	11	5,18	56,98
20231203	5696900-1	TD(55554)	Transformador Distribuição	112	4,77	534,24
20231203	5696075-1	FU(11892)	Chave Fusível	197	10,48	2.064,56
20231203	5695858-1	FU(6446)	Chave Fusível	73	4,32	315,36
20231203	5695858-1	FU(6446)	Chave Fusível	46	4,83	222,18
20231203	5695816-1	TD(3512)	Transformador Distribuição	86	4,58	393,88
20231203	5696194-1	TD(5692)	Transformador Distribuição	1	19,17	19,17
20231203	5695853-1	CE(5353)	Chave Seccionadora	169	3,5	591,50
20231203	5695825-1	TD(3500)	Transformador Distribuição	72	10,58	761,76
20231203	5695967-1	TD(24529)	Transformador Distribuição	77	3,07	236,39
20231203	5695730-1	FU(44857)	Chave Fusível	308	3,4	1.047,20

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5695812-1	TD(4917)	Transformador Distribuição	49	5,1	249,90
20231203	5697247-1	FU(7311)	Chave Fusível	1	24,77	24,77
20231203	5695840-1	FU(5954)	Chave Fusível	166	4,25	705,50
20231203	5695840-1	FU(5954)	Chave Fusível	74	6,75	499,50
20231203	5695802-1	RD(720240)	Religador de Distribuição	2476	0,05	123,80
20231203	5695802-1	RD(720240)	Religador de Distribuição	1231	1,5	1.846,50
20231203	5695802-1	RD(720240)	Religador de Distribuição	235	3,72	874,20
20231203	5695802-1	RD(720240)	Religador de Distribuição	374	4,72	1.765,28
20231203	5695802-1	RD(720240)	Religador de Distribuição	1842	1,12	2.063,04
20231203	5695802-1	RD(720240)	Religador de Distribuição	20	0,05	1,00
20231203	5696099-1	FU(724479)	Chave Fusível	20	4,07	81,40
20231203	5696099-1	FU(724479)	Chave Fusível	394	4,07	1.603,58
20231203	5695754-1	FU(40137)	Chave Fusível	288	2,1	604,80
20231203	5695729-1	FU(45112)	Chave Fusível	1	21,98	21,98
20231203	5695707-1	FU(13792)	Chave Fusível	220	2,98	655,60
20231203	5695984-1	TD(52779)	Transformador Distribuição	49	22,42	1.098,58
20231203	5749699-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	1	1,63	1,63
20231203	5696014-1	TD(675010)	Transformador Distribuição	21	7,98	167,58
20231203	5696005-1	TD(5911)	Transformador Distribuição	74	3,82	282,68
20231203	5696582-1	TD(30057)	Transformador Distribuição	39	7,07	275,73
20231203	5696792-1	TD(29921)	Transformador Distribuição	47	11	517,00
20231203	5695765-1	FU(6566)	Chave Fusível	268	4,27	1.144,36
20231203	5694785-1	FU(6310)	Chave Fusível	1	4,37	4,37
20231203	5696867-1	TD(6543)	Transformador Distribuição	50	13,03	651,50
20231203	5695801-1	CGB51_CGB59530	Alimentador	9	1,8	16,20
20231203	5695879-1	TD(54262)	Transformador Distribuição	1	7,13	7,13
20231203	5695879-1	TD(54262)	Transformador Distribuição	32	7,13	228,16

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5695445-1	RD(760761)	Religador de Distribuição	1	3,38	3,38
20231203	5695995-1	RD(717029)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20231203	5697657-1	TD(11536)	Transformador Distribuição	1	20,2	20,20
20231203	5696971-1	FU(15878)	Chave Fusível	13	4,17	54,21
20231203	5695722-1	RD(10408)	Religador de Distribuição	1	6,2	6,20
20231203	5692614-1	FU(741309)	Chave Fusível	1	4,72	4,72
20231203	5692834-1	FU(749966)	Chave Fusível	3	5,15	15,45
20231203	5691508-1	FU(736050)	Chave Fusível	6	7,62	45,72
20231203	5691563-1	TD(17518)	Transformador Distribuição	2	10,75	21,50
20231203	5691702-1	FU(17760)	Chave Fusível	3	10,57	31,71
20231203	5691740-1	TD(17449)	Transformador Distribuição	1	5,32	5,32
20231203	5693377-1	TD(27386)	Transformador Distribuição	1	32,02	32,02
20231203	5693504-1	FU(17123)	Chave Fusível	1	20,87	20,87
20231203	5694134-1	TD(21360)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20231203	5694205-1	FU(17298)	Chave Fusível	1	6,08	6,08
20231203	5694351-1	TD(59511)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20231203	5695784-1	FU(17306)	Chave Fusível	13	28,92	375,96
20231203	5695985-1	FU(35551)	Chave Fusível	22	19,6	431,20
20231203	5696131-1	FU(17107)	Chave Fusível	44	25,75	1.133,00
20231203	5696857-1	FU(17286)	Chave Fusível	21	21,08	442,68
20231203	5697839-1	TD(13213)	Transformador Distribuição	1	22,85	22,85
20231203	5695484-1	FU(706608)	Chave Fusível	2	25,57	51,14
20231203	5695985-1	FU(35551)	Chave Fusível	11	19,6	215,60
20231203	5697837-1	TD(16677)	Transformador Distribuição	1	19,37	19,37
20231203	5696857-1	FU(17286)	Chave Fusível	1	21,08	21,08
20231203	5691830-1	FU(17559)	Chave Fusível	14	23,48	328,72
20231203	5692218-1	TD(42516)	Transformador Distribuição	2	17,35	34,70
20231203	5692563-1	FU(17309)	Chave Fusível	7	5,08	35,56
20231203	5692799-1	TD(28081)	Transformador Distribuição	1	4,45	4,45

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5692953-1	TD(17231)	Transformador Distribuição	1	4,7	4,70
20231203	5692956-1	TD(17194)	Transformador Distribuição	1	25,22	25,22
20231203	5692962-1	TD(9232110)	Transformador Distribuição	1	5,38	5,38
20231203	5693251-1	TD(16994)	Transformador Distribuição	1	23,25	23,25
20231203	5693236-1	TD(3755)	Transformador Distribuição	111	4,93	547,23
20231203	5697016-1	TD(28067)	Transformador Distribuição	1	10,18	10,18
20231203	5691572-1	TD(656325)	Transformador Distribuição	1	2,07	2,07
20231203	5696744-1	FU(11926)	Chave Fusível	5	14,27	71,35
20231203	5694945-1	FU(82887082)	Chave Fusível	21	5,48	115,08
20231203	5698001-1	TD(3739)	Transformador Distribuição	84	2,97	249,48
20231203	5693846-1	TD(41157)	Transformador Distribuição	1	2,25	2,25
20231203	5695896-1	FU(82887082)	Chave Fusível	21	19,05	400,05
20231203	5691498-1	TD(21841)	Transformador Distribuição	1	4,6	4,60
20231203	5695741-1	TD(3747)	Transformador Distribuição	102	10,97	1.118,94
20231203	5696749-1	FU(6262)	Chave Fusível	2	12,7	25,40
20231203	5696919-1	FU(11070)	Chave Fusível	32	5,17	165,44
20231203	5696919-1	FU(11070)	Chave Fusível	5	5,17	25,85
20231203	5695445-1	RD(760761)	Religador de Distribuição	1	3,38	3,38
20231203	5695995-1	RD(717029)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20231203	5692587-1	TD(6013)	Transformador Distribuição	58	4,28	248,24
20231203	5695742-1	TD(47791)	Transformador Distribuição	47	2,22	104,34
20231203	5696884-1	TD(30525)	Transformador Distribuição	63	8,63	543,69
20231203	5695707-1	FU(13792)	Chave Fusível	1	2,98	2,98
20231203	5691904-1	TD(4464)	Transformador Distribuição	58	6,3	365,40

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5693214-1	TD(57768)	Transformador Distribuição	27	2,15	58,05
20231203	5697515-1	TD(21037)	Transformador Distribuição	1	4,38	4,38
20231203	5695445-1	RD(760761)	Religador de Distribuição	21	2,35	49,35
20231203	5695445-1	RD(760761)	Religador de Distribuição	37	2,63	97,31
20231203	5695445-1	RD(760761)	Religador de Distribuição	121	3,38	408,98
20231203	5695445-1	RD(760761)	Religador de Distribuição	1	31,82	31,82
20231203	5695445-1	RD(10635)	Religador de Distribuição	140	0,92	128,80
20231203	5695995-1	CE(9194)	Chave Seccionadora	209	9,1	1.901,90
20231203	5695995-1	RD(717029)	Religador de Distribuição	5022	0,05	251,10
20231203	5696065-1	FU(7554)	Chave Fusível	9	15,33	137,97
20231203	5696202-1	TD(49273)	Transformador Distribuição	4	19,87	79,48
20231203	5696483-1	FU(6707)	Chave Fusível	227	3,58	812,66
20231203	5696483-1	FU(6707)	Chave Fusível	1	17,78	17,78
20231203	5696637-1	TD(718784)	Transformador Distribuição	5	12,63	63,15
20231203	5697000-1	FU(15560)	Chave Fusível	2	25,95	51,90
20231203	5731678-1	TD(11925)	Transformador Distribuição	1	0,05	0,05
20231203	5696915-1	TD(3634)	Transformador Distribuição	90	4,15	373,50
20231203	5695740-1	FU(29084)	Chave Fusível	31	10,12	313,72
20231203	5695991-1	FU(5932)	Chave Fusível	57	20,08	1.144,56
20231203	5696001-1	FU(5962)	Chave Fusível	5	20,9	104,50
20231203	5696090-1	TD(35032)	Transformador Distribuição	4	21,72	86,88
20231203	5695772-1	FU(12040)	Chave Fusível	166	3,67	609,22
20231203	5695362-1	TD(5633)	Transformador Distribuição	56	10,13	567,28
20231203	5697941-1	TD(6783)	Transformador Distribuição	123	1,7	209,10
20231203	5695813-1	FU(5272)	Chave Fusível	12	11,23	134,76

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5693237-1	TD(24055)	Transformador Distribuição	42	2,72	114,24
20231203	5695113-1	TD(66359477)	Transformador Distribuição	72	1,72	123,84
20231203	5693743-1	TD(54408)	Transformador Distribuição	67	0,87	58,29
20231203	5695321-1	TD(53789)	Transformador Distribuição	1	4,18	4,18
20231203	5695348-1	TD(16558)	Transformador Distribuição	1	5,27	5,27
20231203	5693510-1	TD(11543)	Transformador Distribuição	1	3,93	3,93
20231203	5693652-1	TD(28161)	Transformador Distribuição	1	16,98	16,98
20231203	5693692-1	FU(15491)	Chave Fusível	3	27,73	83,19
20231203	5693710-1	TD(55152)	Transformador Distribuição	2	37,67	75,34
20231203	5694135-1	TD(28163)	Transformador Distribuição	1	4,03	4,03
20231203	5694216-1	FU(38238)	Chave Fusível	2	3,3	6,60
20231203	5694339-1	FU(21227)	Chave Fusível	8	5,18	41,44
20231203	5694557-1	TD(16087)	Transformador Distribuição	2	7,47	14,94
20231203	5695508-1	TD(16065)	Transformador Distribuição	3	3,97	11,91
20231203	5695541-1	TD(16008)	Transformador Distribuição	2	29	58,00
20231203	5695855-1	TD(11828)	Transformador Distribuição	57	5,5	313,50
20231203	5693097-1	TD(59190)	Transformador Distribuição	1	7,07	7,07
20231203	5696051-1	FU(701967)	Chave Fusível	80	4,75	380,00
20231203	5696568-1	FU(15388)	Chave Fusível	8	21,12	168,96
20231203	5692152-1	TD(57981)	Transformador Distribuição	1	16,32	16,32
20231203	5694997-1	TD(711743)	Transformador Distribuição	5	4,33	21,65
20231203	5695416-1	FU(15782)	Chave Fusível	5	3,48	17,40
20231203	5695476-1	TD(57982)	Transformador Distribuição	1	39,72	39,72
20231203	5693470-1	TD(28149)	Transformador Distribuição	2	2,92	5,84

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5693709-1	FR(6240)	Chave Fusível Religadora	114	5,33	607,62
20231203	5694321-1	FU(38239)	Chave Fusível	2	10,27	20,54
20231203	5694604-1	FU(15059)	Chave Fusível	20	5,83	116,60
20231203	5694664-1	FU(8464)	Chave Fusível	3	7,07	21,21
20231203	5696282-1	FU(15515)	Chave Fusível	1	24,2	24,20
20231203	5695724-1	TD(745087)	Transformador Distribuição	68	5,77	392,36
20231203	5693306-1	TD(46753)	Transformador Distribuição	38	6,58	250,04
20231203	5695696-1	FU(5489)	Chave Fusível	30	3,52	105,60
20231203	5694847-1	TD(3169)	Transformador Distribuição	3	3,5	10,50
20231203	5696856-1	TD(3217)	Transformador Distribuição	154	9	1.386,00
20231203	5695847-1	TD(10632)	Transformador Distribuição	47	1,93	90,71
20231203	5695847-1	TD(10632)	Transformador Distribuição	22	23,48	516,56
20231203	5695847-1	TD(10632)	Transformador Distribuição	47	13,43	631,21
20231203	5696000-1	TD(3217)	Transformador Distribuição	2	7,27	14,54
20231203	5695847-1	TD(10632)	Transformador Distribuição	1	1,93	1,93
20231203	5695847-1	TD(10632)	Transformador Distribuição	1	13,43	13,43
20231203	5696856-1	TD(3217)	Transformador Distribuição	2	9	18,00
20231203	5696000-1	TD(3217)	Transformador Distribuição	154	7,27	1.119,58
20231203	5695728-1	TD(669599)	Transformador Distribuição	64	5,15	329,60
20231203	5695770-1	FU(711352)	Chave Fusível	255	3,17	808,35
20231203	5695871-1	FU(11929)	Chave Fusível	20	3,7	74,00
20231203	5696011-1	[MT]PA(9759)	Alimentador	114	3,45	393,30
20231203	5696242-1	FU(15054)	Chave Fusível	2	18,02	36,04
20231203	5696326-1	FU(15061)	Chave Fusível	3	22,33	66,99
20231203	5696720-1	TD(46453)	Transformador Distribuição	3	20,17	60,51
20231203	5697580-1	[MT]PA(9775)	Alimentador	1	22,32	22,32

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5695902-1	TD(743708)	Transformador Distribuição	21	5,58	117,18
20231203	5695929-1	TD(3216)	Transformador Distribuição	59	4,7	277,30
20231203	5691615-1	TD(3216)	Transformador Distribuição	17	1,08	18,36
20231203	5695947-1	TD(26958)	Transformador Distribuição	41	14,83	608,03
20231203	5691615-1	TD(3216)	Transformador Distribuição	59	1,08	63,72
20231203	5695929-1	TD(3216)	Transformador Distribuição	17	4,7	79,90
20231203	5695957-1	FU(8694)	Chave Fusível	10	8,73	87,30
20231203	5695837-1	FU(6007)	Chave Fusível	4	2,83	11,32
20231203	5695837-1	FU(6007)	Chave Fusível	222	2,83	628,26
20231203	5694669-1	RD(722180)	Religador de Distribuição	34	2,38	80,92
20231203	5691575-1	TD(27597)	Transformador Distribuição	1	30,65	30,65
20231203	5694669-1	FR(10047)	Chave Fusível Religadora	4	1,88	7,52
20231203	5694832-1	TD(21867)	Transformador Distribuição	1	20,9	20,90
20231203	5695299-1	TD(692790)	Transformador Distribuição	1	5,3	5,30
20231203	5691917-1	TD(12599)	Transformador Distribuição	1	18,98	18,98
20231203	5694669-1	RD(722180)	Religador de Distribuição	21	1,88	39,48
20231203	5694669-1	RD(722180)	Religador de Distribuição	28	0,67	18,76
20231203	5694477-1	FU(17071)	Chave Fusível	4	24,92	99,68
20231203	5694190-1	TD(708034)	Transformador Distribuição	1	5,48	5,48
20231203	5693933-1	TD(24623)	Transformador Distribuição	24	5,83	139,92
20231203	5693845-1	RD(43490)	Religador de Distribuição	201	0,22	44,22
20231203	5693643-1	FU(4782)	Chave Fusível	41	2,55	104,55
20231203	5693524-1	TD(680392)	Transformador Distribuição	10	0,22	2,20

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5693092-1	TD(12595)	Transformador Distribuição	1	3,98	3,98
20231203	5697878-1	FU(10025)	Chave Fusível	3	27,22	81,66
20231203	5692015-1	FU(17529)	Chave Fusível	3	16,78	50,34
20231203	5691922-1	TD(54847)	Transformador Distribuição	1	19,25	19,25
20231203	5692164-1	RD(9458)	Religador de Distribuição	45	3,07	138,15
20231203	5692164-1	RD(9458)	Religador de Distribuição	55	3,47	190,85
20231203	5692164-1	RD(9458)	Religador de Distribuição	113	20,45	2.310,85
20231203	5692166-1	TD(16653)	Transformador Distribuição	4	21,92	87,68
20231203	5692195-1	FU(11367)	Chave Fusível	23	23,28	535,44
20231203	5697183-1	FU(716098)	Chave Fusível	4	7,35	29,40
20231203	5695913-1	TD(37129)	Transformador Distribuição	1	26,57	26,57
20231203	5695340-1	TD(25135)	Transformador Distribuição	5	7,93	39,65
20231203	5695274-1	TD(42074)	Transformador Distribuição	3	14,3	42,90
20231203	5695487-1	FR(12702)	Chave Fusível Religadora	26	18,27	475,02
20231203	5695075-1	TD(35476)	Transformador Distribuição	1	14,58	14,58
20231203	5694547-1	CON01_CON49501	Alimentador	1020	2,8	2.856,00
20231203	5694547-1	CON01_CON49501	Alimentador	301	0,17	51,17
20231203	5694547-1	CON01_CON49501	Alimentador	207	0,13	26,91
20231203	5693411-1	TD(22471)	Transformador Distribuição	3	20,98	62,94
20231203	5694258-1	TD(36688)	Transformador Distribuição	1	32,85	32,85
20231203	5693128-1	TD(682623)	Transformador Distribuição	1	46,93	46,93
20231203	5695081-1	RD(37045)	Religador de Distribuição	73	1,93	140,89
20231203	5695070-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	197	1,33	262,01
20231203	5695070-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	726	1,18	856,68

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5693715-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	726	1,02	740,52
20231203	5696975-1	TD(15204)	Transformador Distribuição	3	28,93	86,79
20231203	5693715-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	189	4,08	771,12
20231203	5695081-1	RD(37045)	Religador de Distribuição	75	5,55	416,25
20231203	5692659-1	FU(4609)	Chave Fusível	211	5,72	1.206,92
20231203	5693963-1	RD(10179)	Religador de Distribuição	1	13,33	13,33
20231203	5692605-1	FU(4604)	Chave Fusível	131	3,37	441,47
20231203	5693688-1	TD(7755)	Transformador Distribuição	64	3,7	236,80
20231203	5693627-1	FU(4609)	Chave Fusível	211	3,93	829,23
20231203	5692661-1	TD(7851)	Transformador Distribuição	1	2,65	2,65
20231203	5692874-1	FU(35199)	Chave Fusível	69	3,43	236,67
20231203	5693876-1	TD(653384)	Transformador Distribuição	49	12,57	615,93
20231203	5693970-1	TD(671588)	Transformador Distribuição	1	64,22	64,22
20231203	5696819-1	TD(8052)	Transformador Distribuição	29	1,88	54,52
20231203	5697562-1	TD(14192)	Transformador Distribuição	1	23,7	23,70
20231203	5697919-1	FU(4641)	Chave Fusível	524	1,98	1.037,52
20231203	5691490-1	FR(4754)	Chave Fusível Religadora	472	5,35	2.525,20
20231203	5692608-1	TD(54648)	Transformador Distribuição	90	5,97	537,30
20231203	5692827-1	FU(4684)	Chave Fusível	4	8,12	32,48
20231203	5692661-1	TD(7851)	Transformador Distribuição	75	2,65	198,75
20231203	5693715-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	1	1,02	1,02
20231203	5695070-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	1	1,18	1,18
20231203	5695012-1	TD(13254)	Transformador Distribuição	71	7,73	548,83
20231203	5695070-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	1	1,33	1,33

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5693715-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	2	1,02	2,04
20231203	5692661-1	TD(7851)	Transformador Distribuição	1	2,65	2,65
20231203	5695070-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	2	1,18	2,36
20231203	5693715-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	1	4,08	4,08
20231203	5692977-1	TD(8002)	Transformador Distribuição	50	7,1	355,00
20231203	5693285-1	TD(734207)	Transformador Distribuição	43	3,33	143,19
20231203	5693627-1	FU(4609)	Chave Fusível	2	3,93	7,86
20231203	5693715-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	1	1,02	1,02
20231203	5691488-1	TD(7955)	Transformador Distribuição	54	7,87	424,98
20231203	5695070-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	1	1,18	1,18
20231203	5692659-1	FU(4609)	Chave Fusível	2	5,72	11,44
20231203	5695070-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	4	1,18	4,72
20231203	5692659-1	FU(4609)	Chave Fusível	1	5,72	5,72
20231203	5692573-1	FU(4539)	Chave Fusível	17	12,33	209,61
20231203	5692573-1	FU(4539)	Chave Fusível	73	11,75	857,75
20231203	5692517-1	CE(693238)	Chave Seccionadora	16	6,6	105,60
20231203	5693715-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	4	1,02	4,08
20231203	5693703-1	RD(749490)	Religador de Distribuição	1	1,33	1,33
20231203	5693627-1	FU(4609)	Chave Fusível	1	3,93	3,93
20231203	5693079-1	TD(17187)	Transformador Distribuição	35	6,62	231,70
20231203	5695012-1	TD(13254)	Transformador Distribuição	1	7,73	7,73
20231203	5692720-1	TD(694418)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20231203	5697023-1	FR(4631)	Chave Fusível Religadora	12	10,72	128,64
20231203	5697023-1	FR(4631)	Chave Fusível Religadora	8	11,32	90,56

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5697023-1	FU(12459)	Chave Fusível	5	12,43	62,15
20231203	5697047-1	TD(14400)	Transformador Distribuição	1	10,85	10,85
20231203	5697184-1	FR(21076)	Chave Fusível Religadora	3	7,52	22,56
20231203	5691855-1	TD(51242)	Transformador Distribuição	2	1,88	3,76
20231203	5692708-1	FU(21095)	Chave Fusível	3	9,62	28,86
20231203	5692753-1	TD(14782)	Transformador Distribuição	5	6,83	34,15
20231203	5692761-1	TD(14882)	Transformador Distribuição	1	11,52	11,52
20231203	5692768-1	TD(51242)	Transformador Distribuição	2	30,9	61,80
20231203	5692824-1	FU(20258)	Chave Fusível	2	29,7	59,40
20231203	5692867-1	TD(41320)	Transformador Distribuição	1	8,92	8,92
20231203	5692904-1	TD(684032)	Transformador Distribuição	1	48,75	48,75
20231203	5692939-1	TD(14831)	Transformador Distribuição	1	27,25	27,25
20231203	5693062-1	FR(684124)	Chave Fusível Religadora	21	29,62	622,02
20231203	5693703-1	RD(749490)	Religador de Distribuição	112	1,33	148,96
20231203	5693908-1	TD(726067)	Transformador Distribuição	1	63,15	63,15
20231203	5695020-1	FU(20258)	Chave Fusível	2	24,45	48,90
20231203	5696141-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	16	23,57	377,12
20231203	5695222-1	FU(12179)	Chave Fusível	10	10,32	103,20
20231203	5696667-1	FR(4631)	Chave Fusível Religadora	25	6,55	163,75
20231203	5692334-1	TD(11402)	Transformador Distribuição	1	15,65	15,65
20231203	5752413-1	COX04_COX49510	Alimentador	5	1,87	9,35
20231203	5752413-1	COX02_COX49508	Alimentador	1	1,87	1,87
20231203	5752413-1	COX01_COX49507	Alimentador	5476	1,87	10.240,12
20231203	5696517-1	TD(9075)	Transformador Distribuição	4	17,75	71,00
20231203	5692429-1	PE(17290685)	Ponto de conexão	1	15,37	15,37

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5691650-1	FR(15634)	Chave Fusível Religadora	9	5,22	46,98
20231203	5691944-1	FU(41060)	Chave Fusível	1	2,62	2,62
20231203	5692146-1	FU(15626)	Chave Fusível	5	46,38	231,90
20231203	5751687-1	SQU51_SQU59502	Alimentador	1	7,03	7,03
20231203	5752413-1	COX04_COX49510	Alimentador	5	1,87	9,35
20231203	5752413-1	COX02_COX49508	Alimentador	1833	1,87	3.427,71
20231203	5752413-1	COX01_COX49507	Alimentador	4	1,87	7,48
20231203	5692828-1	TD(14950)	Transformador Distribuição	2	10,38	20,76
20231203	5693030-1	TD(21920)	Transformador Distribuição	2	32,18	64,36
20231203	5693076-1	TD(15189)	Transformador Distribuição	1	32,62	32,62
20231203	5693439-1	FU(16673)	Chave Fusível	2	5	10,00
20231203	5693809-1	TD(15141)	Transformador Distribuição	1	42,33	42,33
20231203	5693910-1	TD(13630)	Transformador Distribuição	2	22,12	44,24
20231203	5694302-1	FU(756644)	Chave Fusível	6	16,6	99,60
20231203	5694303-1	FU(15611)	Chave Fusível	5	4,85	24,25
20231203	5695630-1	TD(47461)	Transformador Distribuição	1	73,4	73,40
20231203	5696427-1	FR(4270)	Chave Fusível Religadora	45	16,25	731,25
20231203	5696693-1	RD(697024)	Religador de Distribuição	31	19,18	594,58
20231203	5696761-1	FU(16673)	Chave Fusível	2	66,62	133,24
20231203	5696820-1	PE(14068283)	Ponto de conexão	1	11,25	11,25
20231203	5697405-1	TD(13632)	Transformador Distribuição	7	68,8	481,60
20231203	5697850-1	FR(38000)	Chave Fusível Religadora	39	21,08	822,12
20231203	5692431-1	FR(31373)	Chave Fusível Religadora	8	23,3	186,40
20231203	5752413-1	COX03_COX49509	Alimentador	1212	1,87	2.266,44
20231203	5752413-1	COX02_COX49508	Alimentador	1	1,87	1,87
20231203	5752413-1	COX01_COX49507	Alimentador	3	1,87	5,61
20231203	5693424-1	FU(15720)	Chave Fusível	1	6,25	6,25
20231203	5693426-1	TD(11295)	Transformador Distribuição	1	8,17	8,17

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5693427-1	TD(661922)	Transformador Distribuição	1	8	8,00
20231203	5694015-1	TD(12240)	Transformador Distribuição	1	19,03	19,03
20231203	5694796-1	FU(15337)	Chave Fusível	8	6,02	48,16
20231203	5694882-1	FU(15327)	Chave Fusível	1	24,17	24,17
20231203	5695380-1	TD(11296)	Transformador Distribuição	1	1,83	1,83
20231203	5695501-1	TD(656568)	Transformador Distribuição	2	1,73	3,46
20231203	5697846-1	FU(15351)	Chave Fusível	2	39,93	79,86
20231203	5697944-1	TD(54566)	Transformador Distribuição	3	65,33	195,99
20231203	5752413-1	COX04_COX49510	Alimentador	4	1,87	7,48
20231203	5752413-1	COX03_COX49509	Alimentador	1	1,87	1,87
20231203	5752413-1	COX02_COX49508	Alimentador	1	1,87	1,87
20231203	5752413-1	COX01_COX49507	Alimentador	9	1,87	16,83
20231203	5752413-1	COX04_COX49510	Alimentador	7441	1,87	13.914,67
20231203	5752413-1	COX51_COX59506	Alimentador	583	0,05	29,15
20231203	5692868-1	TD(685414)	Transformador Distribuição	2	57,95	115,90
20231203	5693347-1	FU(681404)	Chave Fusível	2	20,55	41,10
20231203	5694105-1	TD(61242)	Transformador Distribuição	1	86,1	86,10
20231203	5694466-1	FU(681357)	Chave Fusível	9	3,15	28,35
20231203	5695077-1	FU(691774)	Chave Fusível	10	15,55	155,50
20231203	5695127-1	FR(18408)	Chave Fusível Religadora	10	16,17	161,70
20231203	5696525-1	FU(16681)	Chave Fusível	6	29,1	174,60
20231203	5698026-1	FU(736115)	Chave Fusível	2	13,98	27,96
20231203	5692275-1	TD(21979)	Transformador Distribuição	1	16,85	16,85
20231203	5752413-1	COX52_COX59505	Alimentador	333	1,88	626,04
20231203	5693494-1	TD(733499)	Transformador Distribuição	1	23,18	23,18
20231203	5694563-1	TD(672879)	Transformador Distribuição	1	3,6	3,60
20231203	5697246-1	FU(708714)	Chave Fusível	1	49,37	49,37
20231203	5691684-1	TD(13323)	Transformador Distribuição	1	13,45	13,45
20231203	5752413-1	COX01_COX49507	Alimentador	1	1,87	1,87

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5693095-1	TD(46652)	Transformador Distribuição	1	4,8	4,80
20231203	5693406-1	FU(16688)	Chave Fusível	7	3,05	21,35
20231203	5694329-1	FU(41508)	Chave Fusível	2	7,82	15,64
20231203	5696606-1	TD(46660)	Transformador Distribuição	1	12,42	12,42
20231203	5697721-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	104	2,5	260,00
20231203	5697721-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	307	3,62	1.111,34
20231203	5697721-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	67	7,68	514,56
20231203	5697721-1	CE(4325)	Chave Seccionadora	66	2,03	133,98
20231203	5697918-1	FU(671731)	Chave Fusível	10	21,7	217,00
20231203	5697973-1	FU(673324)	Chave Fusível	3	18,37	55,11
20231203	5691786-1	TD(39871)	Transformador Distribuição	1	1,77	1,77
20231203	5691960-1	TD(39973)	Transformador Distribuição	2	33,13	66,26
20231203	5752413-1	COX02_COX49508	Alimentador	2	1,87	3,74
20231203	5697884-1	FU(12499)	Chave Fusível	7	20,35	142,45
20231203	5697519-1	TD(735141)	Transformador Distribuição	1	2,4	2,40
20231203	5696017-1	TD(11082)	Transformador Distribuição	1	23,6	23,60
20231203	5694164-1	FU(27031)	Chave Fusível	2	2,9	5,80
20231203	5694069-1	FU(659158)	Chave Fusível	4	11,22	44,88
20231203	5693833-1	FU(41976)	Chave Fusível	1	16,4	16,40
20231203	5692288-1	TD(74453668)	Transformador Distribuição	1	16,6	16,60
20231203	5691602-1	TD(654713)	Transformador Distribuição	1	3,5	3,50
20231203	5695733-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	3	21,47	64,41
20231203	5697993-1	FR(29136)	Chave Fusível Religadora	3	20,27	60,81
20231203	5695733-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	1	21,47	21,47
20231203	5697817-1	TD(35921)	Transformador Distribuição	1	23,82	23,82

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5697832-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	56	3,05	170,80
20231203	5697858-1	TD(52582)	Transformador Distribuição	113	18,22	2.058,86
20231203	5697889-1	FU(705558)	Chave Fusível	95	17,97	1.707,15
20231203	5697899-1	FU(715688)	Chave Fusível	10	22,13	221,30
20231203	5697966-1	TD(36286)	Transformador Distribuição	1	22,37	22,37
20231203	5691889-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	70	1,68	117,60
20231203	5691889-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	58	1,68	97,44
20231203	5692376-1	TD(35921)	Transformador Distribuição	1	14,47	14,47
20231203	5692612-1	TD(5247270)	Transformador Distribuição	2	4,22	8,44
20231203	5692797-1	TD(653122)	Transformador Distribuição	1	3,52	3,52
20231203	5695183-1	RD(25026)	Religador de Distribuição	128	0,08	10,24
20231203	5695183-1	RD(25026)	Religador de Distribuição	138	1,53	211,14
20231203	5695183-1	RD(25026)	Religador de Distribuição	42	2,57	107,94
20231203	5695183-1	RD(25026)	Religador de Distribuição	43	6,12	263,16
20231203	5695385-1	FR(12759)	Chave Fusível Religadora	43	13,37	574,91
20231203	5695733-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	1	21,47	21,47
20231203	5695199-1	TD(46862)	Transformador Distribuição	65	4,62	300,30
20231203	5695212-1	FU(671428)	Chave Fusível	4	5,35	21,40
20231203	5695332-1	FU(40339)	Chave Fusível	1	9,45	9,45
20231203	5695579-1	TD(670111)	Transformador Distribuição	1	27,95	27,95
20231203	5696035-1	TD(45899)	Transformador Distribuição	1	21,98	21,98
20231203	5696398-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	72	0,13	9,36
20231203	5696398-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	27	0,83	22,41

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5696398-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	2	2,75	5,50
20231203	5696398-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	1	6,6	6,60
20231203	5696398-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	2	6,93	13,86
20231203	5696398-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	9	6,98	62,82
20231203	5696398-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	14	19,12	267,68
20231203	5697768-1	TD(36216)	Transformador Distribuição	1	21,02	21,02
20231203	5697832-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	71	2,98	211,58
20231203	5697773-1	FU(28883)	Chave Fusível	295	2,15	634,25
20231203	5697778-1	FU(28885)	Chave Fusível	107	2,45	262,15
20231203	5697781-1	FR(37686)	Chave Fusível Religadora	18	31,1	559,80
20231203	5693747-1	FR(37686)	Chave Fusível Religadora	18	0,48	8,64
20231203	5695460-1	TD(71752741)	Transformador Distribuição	1	15,55	15,55
20231203	5694958-1	TD(35438)	Transformador Distribuição	1	3,52	3,52
20231203	5695221-1	FU(723569)	Chave Fusível	75	3,1	232,50
20231203	5695281-1	TD(35503)	Transformador Distribuição	1	28,48	28,48
20231203	5695337-1	TD(35513)	Transformador Distribuição	1	28,32	28,32
20231203	5695493-1	TD(664615)	Transformador Distribuição	1	24,1	24,10
20231203	5695770-1	FU(711352)	Chave Fusível	1	3,17	3,17
20231203	5695801-1	EST01_EST49501	Alimentador	1	1,8	1,80
20231203	5696399-1	TD(71752741)	Transformador Distribuição	1	18,67	18,67
20231203	5693075-1	TD(10684)	Transformador Distribuição	5	12,33	61,65
20231203	5692411-1	TD(712462)	Transformador Distribuição	46	2,85	131,10
20231203	5694801-1	FR(38618)	Chave Fusível Religadora	33	1,35	44,55

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5695347-1	FR(38618)	Chave Fusível Religadora	33	2,7	89,10
20231203	5691757-1	TD(60555)	Transformador Distribuição	4	27,47	109,88
20231203	5697517-1	TD(34921)	Transformador Distribuição	1	6,1	6,10
20231203	5696929-1	TD(34854)	Transformador Distribuição	1	9,7	9,70
20231203	5696757-1	TD(34820)	Transformador Distribuição	1	17,32	17,32
20231203	5696316-1	TD(61080)	Transformador Distribuição	1	3	3,00
20231203	5695298-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	27	3,5	94,50
20231203	5695298-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	8	0,18	1,44
20231203	5695298-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	27	4,95	133,65
20231203	5695298-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	188	2,07	389,16
20231203	5695298-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	8	1,82	14,56
20231203	5695298-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	120	0,85	102,00
20231203	5694663-1	RD(666328)	Religador de Distribuição	8	1,77	14,16
20231203	5694663-1	RD(666328)	Religador de Distribuição	26	1,83	47,58
20231203	5694663-1	RD(666328)	Religador de Distribuição	60	3,07	184,20
20231203	5691584-1	TD(37509)	Transformador Distribuição	1	8,58	8,58
20231203	5691663-1	TD(12158)	Transformador Distribuição	1	6,67	6,67
20231203	5693041-1	TD(56749)	Transformador Distribuição	1	9,1	9,10
20231203	5696206-1	TD(35406)	Transformador Distribuição	1	0,88	0,88
20231203	5696532-1	TD(35294)	Transformador Distribuição	1	19,5	19,50
20231203	5697993-1	FR(29136)	Chave Fusível Religadora	56	20,27	1.135,12

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5695733-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	70	21,47	1.502,90
20231203	5695207-1	FU(30701)	Chave Fusível	3	8,53	25,59
20231203	5694038-1	FR(690316)	Chave Fusível Religadora	2	7,55	15,10
20231203	5696939-1	TD(686593)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20231203	5696428-1	TD(11151519)	Transformador Distribuição	1	12,12	12,12
20231203	5695869-1	TD(37418)	Transformador Distribuição	1	5,28	5,28
20231203	5694888-1	TD(39907)	Transformador Distribuição	2	10,55	21,10
20231203	5696429-1	TD(39908)	Transformador Distribuição	1	25,5	25,50
20231203	5696430-1	TD(677928)	Transformador Distribuição	1	26,85	26,85
20231203	5694154-1	TD(709709)	Transformador Distribuição	2	4,6	9,20
20231203	5696092-1	TD(59392)	Transformador Distribuição	2	20,03	40,06
20231203	5696911-1	TD(57184)	Transformador Distribuição	1	4,72	4,72
20231203	5696934-1	FR(14465)	Chave Fusível Religadora	19	5,18	98,42
20231203	5697513-1	TD(59392)	Transformador Distribuição	2	29,02	58,04
20231203	5693993-1	TD(720550)	Transformador Distribuição	48	3,02	144,96
20231203	5694077-1	FU(29338)	Chave Fusível	2	3,88	7,76
20231203	5697282-1	FU(44604)	Chave Fusível	270	1,78	480,60
20231203	5697447-1	TD(13134)	Transformador Distribuição	60	5,43	325,80
20231203	5696183-1	TD(40847)	Transformador Distribuição	63	4,62	291,06
20231203	5693538-1	TD(55546)	Transformador Distribuição	124	3,08	381,92
20231203	5694398-1	TD(20723)	Transformador Distribuição	108	0,88	95,04
20231203	5693538-1	TD(55546)	Transformador Distribuição	1	3,08	3,08
20231203	5691812-1	PE(18489944)	Ponto de conexão	1	1,07	1,07

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5694249-1	RD(9620)	Religador de Distribuição	1	6,65	6,65
20231203	5694619-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	1	1,95	1,95
20231203	5691719-1	TD(13332)	Transformador Distribuição	1	2,38	2,38
20231203	5692299-1	FU(18163)	Chave Fusível	11	4,18	45,98
20231203	5692470-1	RD(703624)	Religador de Distribuição	4	3,3	13,20
20231203	5692470-1	RD(703624)	Religador de Distribuição	12	6,85	82,20
20231203	5692470-1	RD(703624)	Religador de Distribuição	20	7,83	156,60
20231203	5692470-1	RD(703624)	Religador de Distribuição	3	14,73	44,19
20231203	5692470-1	RD(703624)	Religador de Distribuição	11	14,95	164,45
20231203	5692470-1	RD(703624)	Religador de Distribuição	20	15,48	309,60
20231203	5692597-1	FU(18163)	Chave Fusível	11	12,7	139,70
20231203	5695227-1	FR(15176)	Chave Fusível Religadora	13	2,65	34,45
20231203	5693408-1	TD(13222)	Transformador Distribuição	1	7,63	7,63
20231203	5694672-1	FU(1778)	Chave Fusível	10	2,93	29,30
20231203	5694672-1	FU(1778)	Chave Fusível	3	6,42	19,26
20231203	5697367-1	FU(15939)	Chave Fusível	1	6,47	6,47
20231203	5694103-1	TD(13124)	Transformador Distribuição	1	5,47	5,47
20231203	5692408-1	FU(15137)	Chave Fusível	3	16,1	48,30
20231203	5694148-1	FU(732208)	Chave Fusível	1	6,72	6,72
20231203	5693025-1	FU(15123)	Chave Fusível	2	8,8	17,60
20231203	5695270-1	TD(751454)	Transformador Distribuição	1	2,1	2,10
20231203	5692243-1	TD(60879)	Transformador Distribuição	1	15,83	15,83
20231203	5693469-1	FU(629)	Chave Fusível	7	5,98	41,86
20231203	5693847-1	TD(10645)	Transformador Distribuição	40	2,55	102,00
20231203	5693730-1	TD(5371803)	Transformador Distribuição	1	20,17	20,17

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5691890-1	TD(2482)	Transformador Distribuição	68	2,7	183,60
20231203	5693611-1	PE(203131097)	Ponto de conexão	1	2,05	2,05
20231203	5693611-1	TD(6640)	Transformador Distribuição	23	2,05	47,15
20231203	5696588-1	FU(1336)	Chave Fusível	1	8,73	8,73
20231203	5691890-1	TD(2482)	Transformador Distribuição	14	2,7	37,80
20231203	5695801-1	CGB51_CGB59530	Alimentador	2	1,8	3,60
20231203	5697919-1	FU(4641)	Chave Fusível	3	1,98	5,94
20231203	5693325-1	RD(3795)	Religador de Distribuição	1	0,38	0,38
20231203	5695138-1	FU(45063)	Chave Fusível	82	0,75	61,50
20231203	5696021-1	TD(6265)	Transformador Distribuição	1	5,75	5,75
20231203	5697904-1	FU(680874)	Chave Fusível	3	3,78	11,34
20231203	5693415-1	TD(2375)	Transformador Distribuição	32	9,4	300,80
20231203	5694152-1	TD(2375)	Transformador Distribuição	32	9,17	293,44
20231203	5695443-1	FU(677494)	Chave Fusível	1	7,02	7,02
20231203	5695740-1	FU(29084)	Chave Fusível	1	10,12	10,12
20231203	5696784-1	FU(741210)	Chave Fusível	2	2,72	5,44
20231203	5692340-1	FU(1839)	Chave Fusível	1	2,2	2,20
20231203	5693969-1	TD(669354)	Transformador Distribuição	2	14,27	28,54
20231203	5693292-1	FU(15169)	Chave Fusível	2	19,4	38,80
20231203	5693440-1	FU(15166)	Chave Fusível	4	7,18	28,72
20231203	5692885-1	TD(36088)	Transformador Distribuição	1	7,53	7,53
20231203	5693337-1	TD(35826)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20231203	5692270-1	TD(678073)	Transformador Distribuição	1	16,45	16,45
20231203	5693396-1	FU(695829)	Chave Fusível	4	4,25	17,00
20231203	5693443-1	FU(695752)	Chave Fusível	6	2,52	15,12
20231203	5693999-1	FU(15806)	Chave Fusível	11	3,2	35,20
20231203	5694264-1	FU(15806)	Chave Fusível	11	2,95	32,45
20231203	5694551-1	FU(16338)	Chave Fusível	1	5,48	5,48
20231203	5694993-1	TD(16059)	Transformador Distribuição	1	6,48	6,48

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5695432-1	FR(15814)	Chave Fusível Religadora	7	7,23	50,61
20231203	5695801-1	EST01_EST49501	Alimentador	406	1,8	730,80
20231203	5696162-1	TD(15869)	Transformador Distribuição	1	17,65	17,65
20231203	5695801-1	EST02_EST49502	Alimentador	93	1,8	167,40
20231203	5696623-1	TD(41209)	Transformador Distribuição	1	17,05	17,05
20231203	5694574-1	TD(655288)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20231203	5692591-1	TD(39555)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85
20231203	5698029-1	TD(39523)	Transformador Distribuição	1	14	14,00
20231203	5696754-1	TD(39523)	Transformador Distribuição	1	18,98	18,98
20231203	5695900-1	TD(655288)	Transformador Distribuição	1	2,8	2,80
20231203	5695503-1	FU(23668)	Chave Fusível	3	6,45	19,35
20231203	5695253-1	FR(31247)	Chave Fusível Religadora	49	2,92	143,08
20231203	5694006-1	TD(18210)	Transformador Distribuição	1	18,78	18,78
20231203	5693814-1	TD(669075)	Transformador Distribuição	6	16,93	101,58
20231203	5693325-1	RD(3795)	Religador de Distribuição	88	0,38	33,44
20231203	5693078-1	TD(669004)	Transformador Distribuição	2	7,53	15,06
20231203	5693047-1	TD(675097)	Transformador Distribuição	2	4,57	9,14
20231203	5692484-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	183	8,4	1.537,20
20231203	5692484-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	125	4,7	587,50
20231203	5692484-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	37	1,9	70,30
20231203	5692484-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	93	0,05	4,65
20231203	5697611-1	TD(676847)	Transformador Distribuição	2	2,42	4,84
20231203	5692926-1	FU(37190)	Chave Fusível	1	23,78	23,78
20231203	5692966-1	TD(666952)	Transformador Distribuição	4	24,13	96,52
20231203	5693872-1	TD(18026)	Transformador Distribuição	1	12,92	12,92

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5693973-1	FU(663862)	Chave Fusível	32	11,7	374,40
20231203	5694364-1	FU(44710)	Chave Fusível	13	4,63	60,19
20231203	5696996-1	TD(48924)	Transformador Distribuição	3	3,28	9,84
20231203	5694475-1	TD(57575)	Transformador Distribuição	4	2,15	8,60
20231203	5693881-1	TD(50649)	Transformador Distribuição	2	24,57	49,14
20231203	5693192-1	FU(32012)	Chave Fusível	17	4,57	77,69
20231203	5692475-1	FU(39757)	Chave Fusível	20	16,6	332,00
20231203	5691971-1	FU(22911)	Chave Fusível	1	2,42	2,42
20231203	5692313-1	TD(20460)	Transformador Distribuição	1	16,88	16,88
20231203	5692760-1	TD(50853)	Transformador Distribuição	4	26,62	106,48
20231203	5693550-1	TD(51235)	Transformador Distribuição	9	19,35	174,15
20231203	5693736-1	FU(22604)	Chave Fusível	4	20,72	82,88
20231203	5693834-1	PE(19128974)	Ponto de conexão	1	18,52	18,52
20231203	5694509-1	TD(20460)	Transformador Distribuição	1	5,33	5,33
20231203	5695216-1	FU(22614)	Chave Fusível	2	4,45	8,90
20231203	5695403-1	FU(22993)	Chave Fusível	19	2,87	54,53
20231203	5696219-1	FU(37623)	Chave Fusível	5	2,05	10,25
20231203	5696349-1	TD(25867)	Transformador Distribuição	1	6,12	6,12
20231203	5691850-1	FU(37623)	Chave Fusível	5	3,53	17,65
20231203	5696533-1	FU(700378)	Chave Fusível	81	2,53	204,93
20231203	5692748-1	FU(755704)	Chave Fusível	20	12,9	258,00
20231203	5693327-1	TD(7396)	Transformador Distribuição	15	7,47	112,05
20231203	5694894-1	TD(52143)	Transformador Distribuição	1	1,12	1,12
20231203	5692748-1	FU(755704)	Chave Fusível	9	14,7	132,30
20231203	5692437-1	FR(14185)	Chave Fusível Religadora	65	10,67	693,55
20231203	5696908-1	FU(14064)	Chave Fusível	8	3,87	30,96
20231203	5695008-1	FR(11136)	Chave Fusível Religadora	88	2,33	205,04
20231203	5697586-1	FU(29164)	Chave Fusível	4	1,68	6,72
20231203	5692955-1	TD(44969)	Transformador Distribuição	2	4,58	9,16

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5694110-1	TD(45228)	Transformador Distribuição	1	2,75	2,75
20231203	5692008-1	RD(722473)	Religador de Distribuição	4	2,58	10,32
20231203	5692008-1	RD(722473)	Religador de Distribuição	19	13,17	250,23
20231203	5692008-1	RD(722473)	Religador de Distribuição	10	13,75	137,50
20231203	5692008-1	RD(722473)	Religador de Distribuição	6	20,88	125,28
20231203	5692008-1	RD(722473)	Religador de Distribuição	24	24,22	581,28
20231203	5692008-1	RD(722473)	Religador de Distribuição	21	6,48	136,08
20231203	5692008-1	RD(722473)	Religador de Distribuição	10	6,57	65,70
20231203	5692008-1	RD(722473)	Religador de Distribuição	2	6,82	13,64
20231203	5697705-1	TD(47508)	Transformador Distribuição	47	0,17	7,99
20231203	5691851-1	FU(707150)	Chave Fusível	2	4,68	9,36
20231203	5692118-1	TD(3409436)	Transformador Distribuição	2	24,35	48,70
20231203	5751686-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	463	0,85	393,55
20231203	5751686-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	300	1,28	384,00
20231203	5751686-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	27	1,78	48,06
20231203	5751686-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	36	7,73	278,28
20231203	5751687-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	246	7,03	1.729,38
20231203	5692869-1	FU(40917)	Chave Fusível	54	8,55	461,70
20231203	5693449-1	TD(47575)	Transformador Distribuição	2	0,6	1,20
20231203	5693874-1	TD(658326)	Transformador Distribuição	3	15,77	47,31
20231203	5694535-1	FU(29992)	Chave Fusível	6	5,55	33,30
20231203	5695266-1	TD(48798)	Transformador Distribuição	1	3,22	3,22
20231203	5695275-1	FU(685228)	Chave Fusível	3	3,88	11,64
20231203	5696512-1	TD(658333)	Transformador Distribuição	6	15,92	95,52
20231203	5692004-1	FU(30025)	Chave Fusível	5	2,05	10,25
20231203	5692037-1	CL(717355)	Chave Lâmina	6	0,83	4,98

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5751687-1	RD(697030)	Religador de Distribuição	2021	6,88	13.904,48
20231203	5751687-1	CF(701043)	Chave Faca	2	5,4	10,80
20231203	5692561-1	FR(2455)	Chave Fusível Religadora	33	3,87	127,71
20231203	5692858-1	FU(30263)	Chave Fusível	2	26,5	53,00
20231203	5692965-1	FU(30305)	Chave Fusível	6	27,52	165,12
20231203	5692965-1	TD(36662)	Transformador Distribuição	1	35,8	35,80
20231203	5693069-1	TD(661425)	Transformador Distribuição	1	12,65	12,65
20231203	5693178-1	TD(693171)	Transformador Distribuição	1	22,67	22,67
20231203	5693213-1	TD(36604)	Transformador Distribuição	1	26,9	26,90
20231203	5693227-1	FU(678482)	Chave Fusível	30	21,97	659,10
20231203	5693824-1	TD(37713)	Transformador Distribuição	1	13,83	13,83
20231203	5693864-1	TD(681668)	Transformador Distribuição	3	21,92	65,76
20231203	5695686-1	TD(36659)	Transformador Distribuição	1	3,2	3,20
20231203	5697039-1	FU(30189)	Chave Fusível	7	5,12	35,84
20231203	5697916-1	FU(25257)	Chave Fusível	1	19,07	19,07
20231203	5697494-1	TD(673772)	Transformador Distribuição	1	23,67	23,67
20231203	5694377-1	FU(25717)	Chave Fusível	2	28,87	57,74
20231203	5693605-1	TD(673829)	Transformador Distribuição	1	24,8	24,80
20231203	5694792-1	RD(39421)	Religador de Distribuição	1	4,17	4,17
20231203	5696944-1	TD(9882)	Transformador Distribuição	1	1,97	1,97
20231203	5697028-1	TD(12847)	Transformador Distribuição	1	4,25	4,25
20231203	5697133-1	TD(26326)	Transformador Distribuição	1	7,25	7,25
20231203	5692001-1	TD(12800)	Transformador Distribuição	1	18,17	18,17
20231203	5693386-1	TD(26362)	Transformador Distribuição	1	24,67	24,67
20231203	5695567-1	FU(12848)	Chave Fusível	3	4,17	12,51

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5696131-1	FU(17107)	Chave Fusível	1	25,75	25,75
20231203	5696228-1	[MT]PA(9760)	Alimentador	68	1,03	70,04
20231203	5694729-1	TD(34151)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20231203	5694299-1	TD(23109)	Transformador Distribuição	1	13,88	13,88
20231203	5696152-1	FU(702558)	Chave Fusível	10	1,08	10,80
20231203	5697746-1	TD(55860)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20231203	5694769-1	TD(25786)	Transformador Distribuição	2	6,9	13,80
20231203	5695327-1	TD(22130)	Transformador Distribuição	2	1,13	2,26
20231203	5692991-1	TD(22279)	Transformador Distribuição	1	4,6	4,60
20231203	5694691-1	FR(3137)	Chave Fusível Religadora	21	3,83	80,43
20231203	5696593-1	TD(2278)	Transformador Distribuição	5	2,65	13,25
20231203	5696866-1	FR(3137)	Chave Fusível Religadora	21	8,37	175,77
20231203	5697289-1	TD(23397)	Transformador Distribuição	1	5,58	5,58
20231203	5695119-1	FU(22446)	Chave Fusível	7	13,35	93,45
20231203	5693035-1	TD(56184)	Transformador Distribuição	7	5,32	37,24
20231203	5692433-1	TD(713938)	Transformador Distribuição	2	12,22	24,44
20231203	5692086-1	TD(56184)	Transformador Distribuição	7	2,67	18,69
20231203	5697910-1	TD(55567)	Transformador Distribuição	2	2,97	5,94
20231203	5697269-1	TD(55567)	Transformador Distribuição	2	5,2	10,40
20231203	5696449-1	FR(1578)	Chave Fusível Religadora	36	2,97	106,92
20231203	5693045-1	TD(31153)	Transformador Distribuição	1	5,28	5,28
20231203	5691777-1	FU(734548)	Chave Fusível	15	4,55	68,25
20231203	5693308-1	FU(688247)	Chave Fusível	1	6,17	6,17
20231203	5694347-1	TD(12404)	Transformador Distribuição	1	6,78	6,78

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5695109-1	TD(42663)	Transformador Distribuição	2	45,05	90,10
20231203	5695722-1	RD(10408)	Religador de Distribuição	198	3,2	633,60
20231203	5695722-1	RD(10408)	Religador de Distribuição	99	6,2	613,80
20231203	5695722-1	CF(16008)	Chave Faca	78	1,92	149,76
20231203	5695762-1	TD(671292)	Transformador Distribuição	2	1,93	3,86
20231203	5696826-1	TD(21804)	Transformador Distribuição	4	14,58	58,32
20231203	5697193-1	TD(681616)	Transformador Distribuição	4	38,92	155,68
20231203	5697343-1	TD(21369)	Transformador Distribuição	3	5,07	15,21
20231203	5697476-1	FU(10439)	Chave Fusível	8	25,15	201,20
20231203	5697480-1	TD(53605)	Transformador Distribuição	1	1,77	1,77
20231203	5693138-1	TD(728664)	Transformador Distribuição	1	22,53	22,53
20231203	5691805-1	FU(1691840)	Chave Fusível	6	29,57	177,42
20231203	5692269-1	TD(709806)	Transformador Distribuição	1	23,38	23,38
20231203	5692653-1	TD(27460)	Transformador Distribuição	1	12,63	12,63
20231203	5695323-1	FR(87795125)	Chave Fusível Religadora	14	5,47	76,58
20231203	5695655-1	TD(19230)	Transformador Distribuição	1	50,43	50,43
20231203	5693503-1	FU(663666)	Chave Fusível	143	4,42	632,06
20231203	5694097-1	FR(24626)	Chave Fusível Religadora	38	5,53	210,14
20231203	5695210-1	TD(23327)	Transformador Distribuição	1	30,13	30,13
20231203	5693901-1	TD(58880)	Transformador Distribuição	2	15,67	31,34
20231203	5695752-1	TD(21734)	Transformador Distribuição	43	4,55	195,65
20231203	5695993-1	TD(9661)	Transformador Distribuição	45	3,7	166,50
20231203	5695311-1	TD(27715)	Transformador Distribuição	44	3,35	147,40

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5697833-1	TD(10889)	Transformador Distribuição	4	2,73	10,92
20231203	5692603-1	TD(46699)	Transformador Distribuição	2	2,2	4,40
20231203	5693117-1	TD(9194)	Transformador Distribuição	23	1,37	31,51
20231203	5693687-1	TD(32088)	Transformador Distribuição	3	15,55	46,65
20231203	5694678-1	TD(11241)	Transformador Distribuição	67	3,88	259,96
20231203	5694544-1	FU(94290)	Chave Fusível	107	7,52	804,64
20231203	5692555-1	FU(12481)	Chave Fusível	1	5,33	5,33
20231203	5692204-1	TD(736792)	Transformador Distribuição	2	15,62	31,24
20231203	5691672-1	FU(11085)	Chave Fusível	14	12,58	176,12
20231203	5694565-1	FU(729618)	Chave Fusível	42	3,1	130,20
20231203	5694913-1	TD(23815)	Transformador Distribuição	1	48,72	48,72
20231203	5694083-1	FU(729618)	Chave Fusível	42	5,93	249,06
20231203	5693998-1	TD(39055)	Transformador Distribuição	1	17,82	17,82
20231203	5693667-1	FR(13229)	Chave Fusível Religadora	33	3,7	122,10
20231203	5693409-1	TD(729526)	Transformador Distribuição	5	1,98	9,90
20231203	5693351-1	TD(28022)	Transformador Distribuição	1	4,07	4,07
20231203	5693118-1	TD(28024)	Transformador Distribuição	1	7,4	7,40
20231203	5692751-1	TD(28019)	Transformador Distribuição	4	2,83	11,32
20231203	5691929-1	FU(24651)	Chave Fusível	3	4,82	14,46
20231203	5696254-1	TD(717287)	Transformador Distribuição	2	18,6	37,20
20231203	5695455-1	TD(717287)	Transformador Distribuição	2	6,18	12,36
20231203	5692758-1	FR(18202)	Chave Fusível Religadora	14	9,85	137,90
20231203	5693916-1	TD(49147)	Transformador Distribuição	1	10,35	10,35
20231203	5691956-1	FU(35723)	Chave Fusível	4	3,83	15,32

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5695597-1	TD(62443360)	Transformador Distribuição	1	3,9	3,90
20231203	5695070-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	2	1,18	2,36
20231203	5695938-1	TD(3448)	Transformador Distribuição	2	10,03	20,06
20231203	5696458-1	TD(42430)	Transformador Distribuição	1	3,93	3,93
20231203	5692974-1	TD(42430)	Transformador Distribuição	1	6,95	6,95
20231203	5693715-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	2	1,02	2,04
20231203	5697809-1	FU(20083)	Chave Fusível	4	4,33	17,32
20231203	5693528-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	1	2,13	2,13
20231203	5693993-1	TD(720550)	Transformador Distribuição	2	3,02	6,04
20231203	5696114-1	FR(68253132)	Chave Fusível Religadora	13	4	52,00
20231203	5697078-1	FU(694065)	Chave Fusível	42	3,47	145,74
20231203	5691583-1	TD(48743)	Transformador Distribuição	2	7,13	14,26
20231203	5692079-1	FU(718014)	Chave Fusível	3	3,47	10,41
20231203	5692123-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	39	1,88	73,32
20231203	5692807-1	FU(21521)	Chave Fusível	7	7,47	52,29
20231203	5694443-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	39	8,95	349,05
20231203	5694991-1	TD(17131)	Transformador Distribuição	1	3,82	3,82
20231203	5696941-1	TD(683753)	Transformador Distribuição	1	6,88	6,88
20231203	5697296-1	TD(14678)	Transformador Distribuição	1	8,4	8,40
20231203	5694005-1	TD(43252)	Transformador Distribuição	1	14,37	14,37
20231203	5693878-1	TD(14759)	Transformador Distribuição	1	3,02	3,02
20231203	5692766-1	TD(25634)	Transformador Distribuição	1	5,92	5,92
20231203	5692669-1	FR(13907)	Chave Fusível Religadora	24	4,17	100,08

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5692607-1	FU(12555)	Chave Fusível	2	3,48	6,96
20231203	5692257-1	TD(42855)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20231203	5691898-1	TD(42855)	Transformador Distribuição	1	3,1	3,10
20231203	5692616-1	TD(47990)	Transformador Distribuição	2	9,58	19,16
20231203	5693694-1	FU(38341)	Chave Fusível	1	4,88	4,88
20231203	5693740-1	TD(61374)	Transformador Distribuição	5	2,37	11,85
20231203	5693773-1	TD(47990)	Transformador Distribuição	2	15,97	31,94
20231203	5693862-1	FR(1145)	Chave Fusível Religadora	56	2,17	121,52
20231203	5694194-1	TD(661771)	Transformador Distribuição	2	10,45	20,90
20231203	5691852-1	CF(26574)	Chave Faca	30	10,87	326,10
20231203	5693340-1	FR(26627)	Chave Fusível Religadora	8	27,93	223,44
20231203	5696509-1	FU(26735)	Chave Fusível	1	15,57	15,57
20231203	5696671-1	TD(60000)	Transformador Distribuição	1	14,52	14,52
20231203	5697383-1	FU(43637)	Chave Fusível	2	35,65	71,30
20231203	5692193-1	FU(26542)	Chave Fusível	1	2,08	2,08
20231203	5693209-1	TD(699080)	Transformador Distribuição	1	12,63	12,63
20231203	5692193-1	FU(26542)	Chave Fusível	39	2,08	81,12
20231203	5692143-1	[MT]PA(9749)	Alimentador	31	22,83	707,73
20231203	5692326-1	TD(21866)	Transformador Distribuição	12	46,28	555,36
20231203	5693965-1	FU(30384)	Chave Fusível	42	16,75	703,50
20231203	5694114-1	FU(7848)	Chave Fusível	13	43,95	571,35
20231203	5694593-1	FU(29040)	Chave Fusível	4	18,13	72,52
20231203	5693883-1	TD(693952)	Transformador Distribuição	2	1,15	2,30
20231203	5695224-1	TD(48541)	Transformador Distribuição	1	8,33	8,33
20231203	5697525-1	TD(714176)	Transformador Distribuição	1	34,9	34,90
20231203	5693912-1	RD(745670)	Religador de Distribuição	1	1,22	1,22

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5694095-1	TD(46276)	Transformador Distribuição	1	56,23	56,23
20231203	5693912-1	RD(745670)	Religador de Distribuição	822	2,35	1.931,70
20231203	5693912-1	RD(745670)	Religador de Distribuição	498	1,32	657,36
20231203	5691543-1	TD(52982)	Transformador Distribuição	2	80,53	161,06
20231203	5693912-1	RD(745670)	Religador de Distribuição	1206	1,22	1.471,32
20231203	5691491-1	TD(47968)	Transformador Distribuição	1	37,62	37,62
20231203	5692030-1	TD(46767)	Transformador Distribuição	1	68,82	68,82
20231203	5693414-1	TD(11190)	Transformador Distribuição	75	6,57	492,75
20231203	5693858-1	FU(30390)	Chave Fusível	6	3,4	20,40
20231203	5693963-1	RD(10179)	Religador de Distribuição	34	10,32	350,88
20231203	5693963-1	RD(10179)	Religador de Distribuição	97	13,33	1.293,01
20231203	5693963-1	RD(10179)	Religador de Distribuição	6	1,48	8,88
20231203	5693963-1	RD(10179)	Religador de Distribuição	28	2,92	81,76
20231203	5693963-1	RD(10179)	Religador de Distribuição	11	1,4	15,40
20231203	5694060-1	TD(46782)	Transformador Distribuição	1	30,58	30,58
20231203	5694063-1	FR(727130)	Chave Fusível Religadora	115	7,53	865,95
20231203	5694202-1	TD(46644)	Transformador Distribuição	1	26,28	26,28
20231203	5694236-1	FU(692250)	Chave Fusível	2	26,85	53,70
20231203	5694936-1	TD(690764)	Transformador Distribuição	1	45,7	45,70
20231203	5697576-1	TD(46638)	Transformador Distribuição	1	24,57	24,57
20231203	5693963-1	RD(10179)	Religador de Distribuição	1	13,33	13,33
20231203	5691845-1	TD(53285)	Transformador Distribuição	1	52,42	52,42

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5692600-1	FU(26216)	Chave Fusível	4	6,03	24,12
20231203	5692735-1	FU(29253)	Chave Fusível	1	2,88	2,88
20231203	5692759-1	FU(30336)	Chave Fusível	3	6,55	19,65
20231203	5694168-1	FR(29116)	Chave Fusível Religadora	13	14,75	191,75
20231203	5694822-1	FU(29863)	Chave Fusível	16	15,02	240,32
20231203	5695078-1	TD(45956)	Transformador Distribuição	1	13,05	13,05
20231203	5695641-1	TD(45871)	Transformador Distribuição	1	21,13	21,13
20231203	5695910-1	TD(50114)	Transformador Distribuição	1	72,83	72,83
20231203	5697721-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	1	2,5	2,50
20231203	5691644-1	TD(57110)	Transformador Distribuição	1	48,22	48,22
20231203	5693146-1	FU(40759)	Chave Fusível	2	9,67	19,34
20231203	5694650-1	FU(12096)	Chave Fusível	6	22,37	134,22
20231203	5695305-1	TD(36352)	Transformador Distribuição	1	28,83	28,83
20231203	5692698-1	TD(42107)	Transformador Distribuição	19	8,12	154,28
20231203	5693116-1	FU(717147)	Chave Fusível	6	5,38	32,28
20231203	5695177-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	3	1,63	4,89
20231203	5696314-1	FU(1982)	Chave Fusível	9	2,12	19,08
20231203	5692983-1	TD(49252)	Transformador Distribuição	1	8,42	8,42
20231203	5693139-1	FU(701821)	Chave Fusível	6	9,53	57,18
20231203	5697579-1	FR(12846)	Chave Fusível Religadora	15	4,5	67,50
20231203	5697083-1	RD(1584)	Religador de Distribuição	318	0,25	79,50
20231203	5693976-1	FR(1369)	Chave Fusível Religadora	7	10,4	72,80
20231203	5697083-1	RD(1584)	Religador de Distribuição	1	0,25	0,25
20231203	5693303-1	TD(732327)	Transformador Distribuição	2	2,47	4,94
20231203	5694529-1	TD(475)	Transformador Distribuição	4	4,55	18,20

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5695182-1	TD(456)	Transformador Distribuição	137	1,08	147,96
20231203	5696599-1	TD(1522)	Transformador Distribuição	1	20,82	20,82
20231203	5752413-1	COX04_COX49510	Alimentador	1	1,87	1,87
20231203	5697700-1	FR(16446020)	Chave Fusível Religadora	31	11,55	358,05
20231203	5692565-1	FU(681467)	Chave Fusível	28	6,2	173,60
20231203	5692792-1	TD(19301)	Transformador Distribuição	1	1,57	1,57
20231203	5693176-1	RD(3042)	Religador de Distribuição	1	1,7	1,70
20231203	5693176-1	RD(3042)	Religador de Distribuição	10	3,18	31,80
20231203	5693176-1	RD(3042)	Religador de Distribuição	4	4,02	16,08
20231203	5693176-1	RD(3042)	Religador de Distribuição	8	4,33	34,64
20231203	5693176-1	RD(3042)	Religador de Distribuição	31	4,47	138,57
20231203	5693515-1	TD(682798)	Transformador Distribuição	2	2,67	5,34
20231203	5694116-1	FU(12603)	Chave Fusível	11	8,1	89,10
20231203	5695248-1	TD(17948)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20231203	5695424-1	TD(680080)	Transformador Distribuição	1	8,48	8,48
20231203	5696285-1	FU(20802)	Chave Fusível	1	4,95	4,95
20231203	5730403-1	TD(2157)	Transformador Distribuição	1	2,6	2,60
20231203	5696987-1	FU(20685)	Chave Fusível	4	10,27	41,08
20231203	5697035-1	TD(1170)	Transformador Distribuição	5	6,12	30,60
20231203	5697699-1	TD(58714)	Transformador Distribuição	1	1,43	1,43
20231203	5697996-1	TD(18611)	Transformador Distribuição	3	16,95	50,85
20231203	5692776-1	FU(722043)	Chave Fusível	2	3,6	7,20
20231203	5692570-1	FU(20533)	Chave Fusível	5	8,47	42,35
20231203	5692564-1	FU(20557)	Chave Fusível	6	5,22	31,32
20231203	5697233-1	TD(761885)	Transformador Distribuição	1	7,13	7,13

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5691914-1	CF(287420)	Chave Faca	12	3,38	40,56
20231203	5695043-1	TD(44491)	Transformador Distribuição	1	0,97	0,97
20231203	5693029-1	TD(50438)	Transformador Distribuição	5	3,35	16,75
20231203	5693842-1	TD(44640)	Transformador Distribuição	1	2,97	2,97
20231203	5695856-1	TD(23028722)	Transformador Distribuição	4	3,7	14,80
20231203	5692632-1	TD(57156)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20231203	5692846-1	TD(46439)	Transformador Distribuição	7	2,37	16,59
20231203	5694679-1	TD(57156)	Transformador Distribuição	1	19,35	19,35
20231203	5697166-1	TD(42906)	Transformador Distribuição	1	2,7	2,70
20231203	5694406-1	TD(44217)	Transformador Distribuição	1	6,57	6,57
20231203	5696933-1	FR(2369)	Chave Fusível Religadora	7	2,28	15,96
20231203	5696933-1	FR(2369)	Chave Fusível Religadora	1	2,28	2,28
20231203	5695700-1	TD(22629389)	Transformador Distribuição	2	3,78	7,56
20231203	5695388-1	TD(11681)	Transformador Distribuição	2	4,13	8,26
20231203	5692474-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	45	2,63	118,35
20231203	5692474-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	171	2,68	458,28
20231203	5692474-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	97	3,02	292,94
20231203	5692483-1	TD(35972)	Transformador Distribuição	7	6,73	47,11
20231203	5693312-1	TD(35026)	Transformador Distribuição	1	4,67	4,67
20231203	5695177-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	111	1,63	180,93
20231203	5695177-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	106	1,73	183,38

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5695177-1	RD(13754)	Religador de Distribuição	190	3,48	661,20
20231203	5696648-1	TD(34978)	Transformador Distribuição	2	12,87	25,74
20231203	5697358-1	TD(35028)	Transformador Distribuição	1	5,92	5,92
20231203	5697676-1	TD(34978)	Transformador Distribuição	2	3,37	6,74
20231203	5694998-1	TD(32410)	Transformador Distribuição	1	38,9	38,90
20231203	5693002-1	FU(11078)	Chave Fusível	8	27,77	222,16
20231203	5692996-1	TD(32112)	Transformador Distribuição	1	28,53	28,53
20231203	5692836-1	TD(32087)	Transformador Distribuição	1	28,83	28,83
20231203	5692711-1	FU(25736)	Chave Fusível	9	27,57	248,13
20231203	5692271-1	TD(33019)	Transformador Distribuição	3	102,93	308,79
20231203	5692245-1	FR(9258)	Chave Fusível Religadora	22	13,9	305,80
20231203	5691847-1	RD(720399)	Religador de Distribuição	14	5,72	80,08
20231203	5691847-1	RD(720399)	Religador de Distribuição	101	3,4	343,40
20231203	5691847-1	RD(720399)	Religador de Distribuição	19	2,37	45,03
20231203	5692164-1	RD(9458)	Religador de Distribuição	190	0,05	9,50
20231203	5694973-1	TD(9778)	Transformador Distribuição	5	14,17	70,85
20231203	5694697-1	FR(9467)	Chave Fusível Religadora	9	24,42	219,78
20231203	5694610-1	FU(25616)	Chave Fusível	10	4,13	41,30
20231203	5692914-1	TD(35525)	Transformador Distribuição	1	5,95	5,95
20231203	5692426-1	TD(35540)	Transformador Distribuição	3	16,63	49,89
20231203	5692272-1	FR(13552)	Chave Fusível Religadora	7	24,02	168,14
20231203	5694528-1	FR(11566)	Chave Fusível Religadora	18	28,48	512,64
20231203	5694136-1	FU(19924)	Chave Fusível	5	3,92	19,60

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5694463-1	FU(19976)	Chave Fusível	2	46,88	93,76
20231203	5697738-1	TD(20375)	Transformador Distribuição	1	18,03	18,03
20231203	5698000-1	TD(678868)	Transformador Distribuição	1	16,15	16,15
20231203	5694033-1	FU(19972)	Chave Fusível	9	13,62	122,58
20231203	5694122-1	TD(20375)	Transformador Distribuição	1	5,8	5,80
20231203	5695090-1	TD(77850224)	Transformador Distribuição	1	22,58	22,58
20231203	5695354-1	FU(43975)	Chave Fusível	3	28,22	84,66
20231203	5697241-1	TD(714649)	Transformador Distribuição	1	31,43	31,43
20231203	5697597-1	TD(688218)	Transformador Distribuição	5	44,28	221,40
20231203	5695309-1	TD(24235)	Transformador Distribuição	112	1,88	210,56
20231203	5695159-1	FR(31038)	Chave Fusível Religadora	1	10,9	10,90
20231203	5697654-1	TD(268)	Transformador Distribuição	1	20,23	20,23
20231203	5691565-1	FU(24620)	Chave Fusível	3	7,67	23,01
20231203	5692338-1	TD(45594)	Transformador Distribuição	1	21,97	21,97
20231203	5692388-1	TD(59599)	Transformador Distribuição	1	23,83	23,83
20231203	5692699-1	FR(23311)	Chave Fusível Religadora	38	13,18	500,84
20231203	5692850-1	FU(24227)	Chave Fusível	6	11,5	69,00
20231203	5693856-1	TD(45594)	Transformador Distribuição	1	16,17	16,17
20231203	5694001-1	TD(726114)	Transformador Distribuição	1	12,48	12,48
20231203	5695353-1	TD(1105)	Transformador Distribuição	22	7,85	172,70
20231203	5697510-1	TD(1105)	Transformador Distribuição	22	3,58	78,76
20231203	5691666-1	TD(22234)	Transformador Distribuição	1	4,75	4,75
20231203	5695802-1	RD(720240)	Religador de Distribuição	1	1,5	1,50

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5692244-1	TD(22234)	Transformador Distribuição	1	18,17	18,17
20231203	5694246-1	FU(39042)	Chave Fusível	1	9	9,00
20231203	5694313-1	TD(60234)	Transformador Distribuição	1	7,65	7,65
20231203	5694389-1	TD(55545)	Transformador Distribuição	1	5,4	5,40
20231203	5695298-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	1	0,85	0,85
20231203	5697798-1	TD(59646)	Transformador Distribuição	1	18,83	18,83
20231203	5697897-1	FR(19985)	Chave Fusível Religadora	8	19,58	156,64
20231203	5691621-1	TD(2221)	Transformador Distribuição	3	6,87	20,61
20231203	5691640-1	FR(40231)	Chave Fusível Religadora	17	5,15	87,55
20231203	5692322-1	TD(49678)	Transformador Distribuição	1	20,68	20,68
20231203	5692457-1	TD(2219)	Transformador Distribuição	1	16,57	16,57
20231203	5692494-1	TD(50334)	Transformador Distribuição	1	8,03	8,03
20231203	5692718-1	TD(2220)	Transformador Distribuição	1	7,92	7,92
20231203	5694058-1	FU(22248)	Chave Fusível	8	7,52	60,16
20231203	5694567-1	TD(2107)	Transformador Distribuição	1	0,1	0,10
20231203	5695106-1	TD(33068)	Transformador Distribuição	1	62,03	62,03
20231203	5695814-1	TD(20466)	Transformador Distribuição	3	45,78	137,34
20231203	5696717-1	FU(20956)	Chave Fusível	1	67,32	67,32
20231203	5696989-1	TD(41763)	Transformador Distribuição	1	5,38	5,38
20231203	5697151-1	TD(61504)	Transformador Distribuição	1	25,48	25,48
20231203	5697491-1	FU(21037)	Chave Fusível	7	48,1	336,70
20231203	5697593-1	FU(22248)	Chave Fusível	8	22,9	183,20
20231203	5697613-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	108	2,02	218,16

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5697613-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	10	2,62	26,20
20231203	5697613-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	3	4,55	13,65
20231203	5693257-1	TD(48441)	Transformador Distribuição	1	6,55	6,55
20231203	5692553-1	TD(25051)	Transformador Distribuição	8	5,33	42,64
20231203	5692091-1	TD(15664513)	Transformador Distribuição	2	16,72	33,44
20231203	5691742-1	FU(37266)	Chave Fusível	5	6,88	34,40
20231203	5693674-1	TD(9442)	Transformador Distribuição	2	2,9	5,80
20231203	5696707-1	FU(43205)	Chave Fusível	17	15,8	268,60
20231203	5691562-1	TD(649778)	Transformador Distribuição	1	7,75	7,75
20231203	5693162-1	[MT]PA(9783)	Alimentador	1	26,17	26,17
20231203	5696128-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	51	1,93	98,43
20231203	5696128-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	10	2,4	24,00
20231203	5696128-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	26	2,8	72,80
20231203	5696128-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	3	4,25	12,75
20231203	5696128-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	6	22,93	137,58
20231203	5696128-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	4	24,02	96,08
20231203	5696531-1	RD(725589)	Religador de Distribuição	74	2,33	172,42
20231203	5696545-1	FR(657038)	Chave Fusível Religadora	30	18,73	561,90
20231203	5697417-1	TD(40397)	Transformador Distribuição	2	5,58	11,16
20231203	5697921-1	TD(53896)	Transformador Distribuição	1	21,97	21,97
20231203	5697961-1	FU(4040)	Chave Fusível	3	18,45	55,35
20231203	5693158-1	TD(56336)	Transformador Distribuição	3	4,3	12,90
20231203	5692559-1	FR(7169)	Chave Fusível Religadora	52	4,58	238,16

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5692852-1	FU(22648)	Chave Fusível	3	5,75	17,25
20231203	5693528-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	25	2,13	53,25
20231203	5693528-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	11	3,6	39,60
20231203	5693528-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	3	4,72	14,16
20231203	5693528-1	FU(22655)	Chave Fusível	10	6,63	66,30
20231203	5693528-1	TD(29720)	Transformador Distribuição	1	6,63	6,63
20231203	5697209-1	TD(29720)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02
20231203	5695318-1	FR(22591)	Chave Fusível Religadora	29	1,15	33,35
20231203	5694163-1	TD(31382)	Transformador Distribuição	1	26,12	26,12
20231203	5691863-1	FU(22647)	Chave Fusível	2	2,43	4,86
20231203	5692681-1	TD(16055)	Transformador Distribuição	2	4,57	9,14
20231203	5692439-1	TD(680955)	Transformador Distribuição	1	13,42	13,42
20231203	5693598-1	TD(16011)	Transformador Distribuição	1	18,97	18,97
20231203	5692140-1	TD(16460)	Transformador Distribuição	1	0,8	0,80
20231203	5692576-1	FU(21147)	Chave Fusível	9	6,23	56,07
20231203	5692717-1	FR(21762)	Chave Fusível Religadora	25	3,18	79,50
20231203	5693170-1	FR(3457)	Chave Fusível Religadora	27	3,93	106,11
20231203	5691715-1	FU(22066)	Chave Fusível	11	3,78	41,58
20231203	5691600-1	TD(15124)	Transformador Distribuição	1	5,68	5,68
20231203	5691556-1	TD(15350)	Transformador Distribuição	1	4,2	4,20
20231203	5691513-1	TD(15118)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20231203	5691495-1	RD(698753)	Religador de Distribuição	2	8,98	17,96
20231203	5691495-1	RD(698753)	Religador de Distribuição	206	3,1	638,60

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5691495-1	RD(698753)	Religador de Distribuição	1471	2,45	3.603,95
20231203	5697903-1	TD(15303)	Transformador Distribuição	2	15,12	30,24
20231203	5697248-1	FR(21762)	Chave Fusível Religadora	24	2,92	70,08
20231203	5697248-1	FR(21762)	Chave Fusível Religadora	1	1,75	1,75
20231203	5696367-1	FR(21765)	Chave Fusível Religadora	51	1,57	80,07
20231203	5695258-1	FR(3457)	Chave Fusível Religadora	27	2,15	58,05
20231203	5693791-1	FU(689645)	Chave Fusível	4	7,42	29,68
20231203	5694066-1	FU(22117)	Chave Fusível	4	6,8	27,20
20231203	5693412-1	TD(707884)	Transformador Distribuição	2	2,37	4,74
20231203	5693356-1	TD(57708)	Transformador Distribuição	1	19,45	19,45
20231203	5692621-1	TD(16517)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20231203	5692594-1	FU(22094)	Chave Fusível	1	7,78	7,78
20231203	5692381-1	FU(681929)	Chave Fusível	7	11,83	82,81
20231203	5692312-1	FU(22695)	Chave Fusível	6	12,67	76,02
20231203	5697864-1	FU(22978)	Chave Fusível	2	2,23	4,46
20231203	5696214-1	FU(44523)	Chave Fusível	1	2,43	2,43
20231203	5695141-1	TD(18927)	Transformador Distribuição	2	15,77	31,54
20231203	5694552-1	TD(29594)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20231203	5694444-1	FU(3505)	Chave Fusível	6	10,28	61,68
20231203	5694153-1	TD(25196)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20231203	5693663-1	TD(18132)	Transformador Distribuição	1	24,05	24,05
20231203	5693860-1	TD(16517)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20231203	5692981-1	TD(758366)	Transformador Distribuição	19	5,55	105,45
20231203	5694514-1	TD(719547)	Transformador Distribuição	67	2,77	185,59
20231203	5696359-1	TD(727779)	Transformador Distribuição	84	4,32	362,88

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5692449-1	TD(70829530)	Transformador Distribuição	15	9,48	142,20
20231203	5694170-1	TD(8214)	Transformador Distribuição	19	2,72	51,68
20231203	5692484-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	1	0,05	0,05
20231203	5693325-1	RD(3795)	Religador de Distribuição	1	0,38	0,38
20231203	5697348-1	TD(8214)	Transformador Distribuição	19	6,65	126,35
20231203	5692569-1	TD(57657)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20231203	5692274-1	FU(698481)	Chave Fusível	28	6,38	178,64
20231203	5692274-1	FU(698481)	Chave Fusível	122	6,38	778,36
20231203	5692630-1	FU(698481)	Chave Fusível	150	3,4	510,00
20231203	5695240-1	TD(26359)	Transformador Distribuição	96	2,27	217,92
20231203	5696609-1	FU(23522)	Chave Fusível	5	8,27	41,35
20231203	5694810-1	FU(21931)	Chave Fusível	2	25,28	50,56
20231203	5692842-1	TD(18231)	Transformador Distribuição	1	25,87	25,87
20231203	5693537-1	RD(754778)	Religador de Distribuição	67	4,42	296,14
20231203	5694325-1	FU(18112)	Chave Fusível	9	7,95	71,55
20231203	5691993-1	FU(761029)	Chave Fusível	7	6,42	44,94
20231203	5692324-1	FU(92551166)	Chave Fusível	25	1,82	45,50
20231203	5694051-1	TD(17814)	Transformador Distribuição	1	13,17	13,17
20231203	5692871-1	FU(7168)	Chave Fusível	9	7,37	66,33
20231203	5697861-1	FU(12558)	Chave Fusível	1	27,32	27,32
20231203	5697503-1	FU(12930)	Chave Fusível	1	6,45	6,45
20231203	5696741-1	TD(17864)	Transformador Distribuição	1	12,83	12,83
20231203	5696296-1	TD(17840)	Transformador Distribuição	1	2,6	2,60
20231203	5695238-1	FU(1984)	Chave Fusível	28	8,45	236,60
20231203	5694559-1	FU(718992)	Chave Fusível	1	1,68	1,68
20231203	5694559-1	FU(718992)	Chave Fusível	6	1,68	10,08
20231203	5691803-1	TD(22711)	Transformador Distribuição	1	7,1	7,10
20231203	5692734-1	TD(13710)	Transformador Distribuição	1	9,75	9,75

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5693072-1	TD(13600)	Transformador Distribuição	1	3,82	3,82
20231203	5693395-1	RD(12914)	Religador de Distribuição	89	0,05	4,45
20231203	5693395-1	RD(12914)	Religador de Distribuição	149	1,48	220,52
20231203	5693761-1	FU(13697)	Chave Fusível	4	28,78	115,12
20231203	5693768-1	FU(14149)	Chave Fusível	23	2,5	57,50
20231203	5693395-1	RD(12914)	Religador de Distribuição	5	0,05	0,25
20231203	5696894-1	RD(686561)	Religador de Distribuição	5	0,07	0,35
20231203	5696895-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	5	0,25	1,25
20231203	5694559-1	FU(718992)	Chave Fusível	10	1,68	16,80
20231203	5694193-1	TD(14312)	Transformador Distribuição	1	31,12	31,12
20231203	5694268-1	TD(737784)	Transformador Distribuição	1	9,03	9,03
20231203	5694409-1	TD(59949)	Transformador Distribuição	5	26,8	134,00
20231203	5694638-1	FR(14201)	Chave Fusível Religadora	22	6,7	147,40
20231203	5694717-1	TD(13592)	Transformador Distribuição	2	0,78	1,56
20231203	5696893-1	FU(16952)	Chave Fusível	4	5	20,00
20231203	5696894-1	RD(686561)	Religador de Distribuição	237	0,07	16,59
20231203	5696895-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	88	0,25	22,00
20231203	5696895-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	149	0,28	41,72
20231203	5696895-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	27	4,63	125,01
20231203	5696895-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	3	5,53	16,59
20231203	5696895-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	8	7,7	61,60
20231203	5696895-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	105	19,45	2.042,25
20231203	5696895-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	30	0,75	22,50

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5696963-1	FR(715689)	Chave Fusível Religadora	8	3,35	26,80
20231203	5697211-1	TD(732848)	Transformador Distribuição	1	4,4	4,40
20231203	5697714-1	TD(26409)	Transformador Distribuição	1	22,13	22,13
20231203	5692866-1	TD(51385)	Transformador Distribuição	1	26,1	26,10
20231203	5694323-1	TD(42734)	Transformador Distribuição	1	9,3	9,30
20231203	5691580-1	TD(18438)	Transformador Distribuição	1	7,62	7,62
20231203	5691485-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	1	3,7	3,70
20231203	5691639-1	FU(16690)	Chave Fusível	4	12,15	48,60
20231203	5694426-1	FU(37716)	Chave Fusível	3	4,35	13,05
20231203	5694292-1	FU(17009)	Chave Fusível	1	24,77	24,77
20231203	5694777-1	TD(27355)	Transformador Distribuição	2	16,28	32,56
20231203	5694814-1	TD(16006)	Transformador Distribuição	1	14,18	14,18
20231203	5695083-1	TD(16404)	Transformador Distribuição	1	19,4	19,40
20231203	5695669-1	TD(41432)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02
20231203	5691512-1	FU(10947)	Chave Fusível	34	8,75	297,50
20231203	5692262-1	FR(26650)	Chave Fusível Religadora	22	26,17	575,74
20231203	5692356-1	TD(38293)	Transformador Distribuição	1	39,85	39,85
20231203	5692399-1	TD(35693)	Transformador Distribuição	1	20,68	20,68
20231203	5692454-1	FU(16466)	Chave Fusível	8	33,93	271,44
20231203	5692566-1	FU(10951)	Chave Fusível	1	31	31,00
20231203	5693017-1	TD(696457)	Transformador Distribuição	2	23,27	46,54
20231203	5693763-1	FU(26655)	Chave Fusível	3	18,78	56,34
20231203	5693782-1	TD(35696)	Transformador Distribuição	1	18,65	18,65
20231203	5695027-1	FU(26655)	Chave Fusível	3	20,55	61,65
20231203	5695801-1	EST01_EST49501	Alimentador	1	1,8	1,80

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5697013-1	TD(751616)	Transformador Distribuição	1	15,48	15,48
20231203	5697555-1	TD(38293)	Transformador Distribuição	1	26,07	26,07
20231203	5697890-1	FU(10947)	Chave Fusível	33	15,57	513,81
20231203	5691768-1	FU(44852)	Chave Fusível	282	4,55	1.283,10
20231203	5692070-1	PE(20391442)	Ponto de conexão	1	2,32	2,32
20231203	5696237-1	BON51_BON59502	Alimentador	1	0,1	0,10
20231203	5696237-1	RD(718752)	Religador de Distribuição	1	2,07	2,07
20231203	5696827-1	PE(203105249)	Ponto de conexão	1	18,67	18,67
20231203	5692193-1	FU(26542)	Chave Fusível	2	2,08	4,16
20231203	5697277-1	TD(18892)	Transformador Distribuição	1	9,93	9,93
20231203	5694047-1	TD(43538)	Transformador Distribuição	1	28,47	28,47
20231203	5696571-1	FU(16556)	Chave Fusível	41	3,73	152,93
20231203	5691535-1	FU(16532)	Chave Fusível	2	9,15	18,30
20231203	5691536-1	FU(16569)	Chave Fusível	6	3,62	21,72
20231203	5691595-1	FR(16524)	Chave Fusível Religadora	6	4,95	29,70
20231203	5692283-1	FU(16532)	Chave Fusível	2	40,98	81,96
20231203	5692308-1	FR(16780)	Chave Fusível Religadora	76	16,42	1.247,92
20231203	5692420-1	FU(4372)	Chave Fusível	57	1,23	70,11
20231203	5693289-1	TD(18751)	Transformador Distribuição	1	16,55	16,55
20231203	5693602-1	FU(6750)	Chave Fusível	7	0,37	2,59
20231203	5697143-1	FU(10194)	Chave Fusível	12	2,17	26,04
20231203	5696479-1	TD(19519)	Transformador Distribuição	1	24,72	24,72
20231203	5696511-1	FU(695763)	Chave Fusível	7	6,05	42,35
20231203	5696540-1	FU(18492)	Chave Fusível	2	4,77	9,54
20231203	5696940-1	TD(18835)	Transformador Distribuição	1	7,37	7,37
20231203	5697553-1	TD(25896)	Transformador Distribuição	2	22,15	44,30
20231203	5697888-1	FU(757870)	Chave Fusível	1	0,25	0,25
20231203	5691485-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	62	3,22	199,64
20231203	5691485-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	111	3,2	355,20

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5691485-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	375	3,7	1.387,50
20231203	5691485-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	174	5,77	1.003,98
20231203	5691485-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	4	6,7	26,80
20231203	5691485-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	3	6,75	20,25
20231203	5691485-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	1	6,88	6,88
20231203	5691485-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	2	7,1	14,20
20231203	5691485-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	2	17,98	35,96
20231203	5691485-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	173	0,05	8,65
20231203	5691699-1	CL(18490)	Chave Lâmina	91	8,22	748,02
20231203	5691814-1	TD(673415)	Transformador Distribuição	1	30,48	30,48
20231203	5692174-1	FU(695763)	Chave Fusível	1	20,42	20,42
20231203	5692174-1	FU(695763)	Chave Fusível	3	18,67	56,01
20231203	5692174-1	FU(695763)	Chave Fusível	2	21,05	42,10
20231203	5692174-1	[MT]PA(9742)	Alimentador	1	28,35	28,35
20231203	5692278-1	FU(16549)	Chave Fusível	1	21,48	21,48
20231203	5692619-1	FR(16736)	Chave Fusível Religadora	13	8,15	105,95
20231203	5692665-1	FU(13565)	Chave Fusível	9	4,68	42,12
20231203	5692672-1	TD(684132)	Transformador Distribuição	1	60,05	60,05
20231203	5692680-1	TD(19195)	Transformador Distribuição	1	29,53	29,53
20231203	5693001-1	TD(19430)	Transformador Distribuição	1	12,6	12,60
20231203	5693007-1	CL(713200)	Chave Lâmina	4	32,87	131,48
20231203	5693452-1	TD(29350)	Transformador Distribuição	1	26,6	26,60
20231203	5691829-1	TD(19362)	Transformador Distribuição	1	24,1	24,10
20231203	5694314-1	TD(18795)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20231203	5694799-1	TD(25903)	Transformador Distribuição	1	18,17	18,17

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5694844-1	TD(25983)	Transformador Distribuição	1	68,28	68,28
20231203	5696396-1	FR(8507)	Chave Fusível Religadora	72	23,72	1.707,84
20231203	5696361-1	FU(15051)	Chave Fusível	2	5,43	10,86
20231203	5696363-1	FU(760534)	Chave Fusível	4	5,18	20,72
20231203	5696363-1	FU(18959)	Chave Fusível	14	24,17	338,38
20231203	5695553-1	TD(13392)	Transformador Distribuição	1	3,82	3,82
20231203	5697624-1	TD(21903)	Transformador Distribuição	1	29,08	29,08
20231203	5692031-1	FU(735644)	Chave Fusível	2	25,78	51,56
20231203	5692289-1	FU(16594)	Chave Fusível	10	20,82	208,20
20231203	5692567-1	TD(21903)	Transformador Distribuição	1	9,1	9,10
20231203	5694206-1	FU(31080)	Chave Fusível	1	10,83	10,83
20231203	5696865-1	TD(13711)	Transformador Distribuição	2	10,45	20,90
20231203	5694859-1	TD(TD114233)	Transformador Distribuição	1	23,98	23,98
20231203	5691613-1	TD(14666)	Transformador Distribuição	1	7,38	7,38
20231203	5694080-1	FU(10639)	Chave Fusível	7	11,62	81,34
20231203	5691630-1	TD(14499)	Transformador Distribuição	1	5,63	5,63
20231203	5693316-1	TD(14499)	Transformador Distribuição	1	4,15	4,15
20231203	5692364-1	TD(59572)	Transformador Distribuição	2	19,97	39,94
20231203	5696115-1	TD(16763)	Transformador Distribuição	1	19,6	19,60
20231203	5693615-1	TD(16675)	Transformador Distribuição	1	17,48	17,48
20231203	5692518-1	TD(17668)	Transformador Distribuição	1	33,53	33,53
20231203	5692652-1	FU(39061)	Chave Fusível	2	11,18	22,36
20231203	5695399-1	TD(24137)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20231203	5695444-1	FU(20898)	Chave Fusível	3	5,78	17,34
20231203	5696925-1	TD(56125)	Transformador Distribuição	1	10,15	10,15

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5697488-1	TD(26956)	Transformador Distribuição	42	26,67	1.120,14
20231203	5697629-1	TD(27827)	Transformador Distribuição	70	2,18	152,60
20231203	5691810-1	RD(727773)	Religador de Distribuição	1	5	5,00
20231203	5691810-1	RD(727773)	Religador de Distribuição	36	5	180,00
20231203	5691928-1	TD(750904)	Transformador Distribuição	1	9,33	9,33
20231203	5692011-1	FR(10531)	Chave Fusível Religadora	33	6,72	221,76
20231203	5697629-1	TD(27827)	Transformador Distribuição	1	2,18	2,18
20231203	5697488-1	TD(26956)	Transformador Distribuição	2	26,67	53,34
20231203	5695743-1	RD(746975)	Religador de Distribuição	1	0,13	0,13
20231203	5695444-1	FU(20898)	Chave Fusível	5	5,78	28,90
20231203	5692784-1	TD(24175)	Transformador Distribuição	1	22,63	22,63
20231203	5695307-1	FU(680362)	Chave Fusível	3	4,97	14,91
20231203	5695444-1	FU(20898)	Chave Fusível	9	5,78	52,02
20231203	5695468-1	TD(19012)	Transformador Distribuição	1	7,97	7,97
20231203	5696159-1	TD(17717)	Transformador Distribuição	1	25,42	25,42
20231203	5696278-1	TD(668129)	Transformador Distribuição	1	6,6	6,60
20231203	5696375-1	FU(20882)	Chave Fusível	2	16,98	33,96
20231203	5696433-1	TD(36760)	Transformador Distribuição	1	21,28	21,28
20231203	5696499-1	TD(23730)	Transformador Distribuição	1	16,97	16,97
20231203	5697153-1	TD(29485)	Transformador Distribuição	1	7,42	7,42
20231203	5697743-1	TD(29479)	Transformador Distribuição	1	17,67	17,67
20231203	5697777-1	TD(61404)	Transformador Distribuição	1	19,87	19,87
20231203	5691317-1	TD(678681)	Transformador Distribuição	1	5,73	5,73

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5691554-1	TD(52392)	Transformador Distribuição	1	13,03	13,03
20231203	5691685-1	FU(20815)	Chave Fusível	2	7,48	14,96
20231203	5692027-1	TD(17530)	Transformador Distribuição	1	2,45	2,45
20231203	5692129-1	TD(17679)	Transformador Distribuição	1	20	20,00
20231203	5692301-1	FR(17270)	Chave Fusível Religadora	16	16,85	269,60
20231203	5693914-1	FU(734635)	Chave Fusível	1	18,63	18,63
20231203	5692742-1	TD(704322)	Transformador Distribuição	3	9,1	27,30
20231203	5692975-1	TD(704388)	Transformador Distribuição	2	3,23	6,46
20231203	5693082-1	TD(31406)	Transformador Distribuição	3	9,85	29,55
20231203	5693407-1	TD(29841)	Transformador Distribuição	1	28,5	28,50
20231203	5694131-1	TD(677702)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20231203	5695283-1	FU(704400)	Chave Fusível	7	2,98	20,86
20231203	5695743-1	RD(746975)	Religador de Distribuição	471	0,13	61,23
20231203	5695988-1	TD(31406)	Transformador Distribuição	3	4,28	12,84
20231203	5748418-1	RD(749087)	Religador de Distribuição	143	0,35	50,05
20231203	5748418-1	RD(749087)	Religador de Distribuição	37	0,9	33,30
20231203	5748418-1	RD(749087)	Religador de Distribuição	4	2,95	11,80
20231203	5748418-1	RD(749087)	Religador de Distribuição	283	2,97	840,51
20231203	5697098-1	TD(672775)	Transformador Distribuição	1	8,47	8,47
20231203	5697664-1	FR(696581)	Chave Fusível Religadora	19	26,4	501,60
20231203	5697710-1	TD(704234)	Transformador Distribuição	4	20,15	80,60
20231203	5691581-1	TD(703264)	Transformador Distribuição	1	63,87	63,87

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5691782-1	TD(717859)	Transformador Distribuição	3	54,62	163,86
20231203	5691794-1	TD(14869)	Transformador Distribuição	2	9,18	18,36
20231203	5691877-1	FU(39784)	Chave Fusível	3	0,18	0,54
20231203	5692071-1	TD(31406)	Transformador Distribuição	3	5,98	17,94
20231203	5692119-1	FR(10497)	Chave Fusível Religadora	16	3,12	49,92
20231203	5692513-1	TD(696538)	Transformador Distribuição	2	24,97	49,94
20231203	5692975-1	TD(710599)	Transformador Distribuição	2	50,2	100,40
20231203	5692650-1	FU(17657)	Chave Fusível	2	30,17	60,34
20231203	5695578-1	PE(12639598)	Ponto de conexão	1	2,08	2,08
20231203	5695053-1	TD(13068)	Transformador Distribuição	1	15,82	15,82
20231203	5691796-1	TD(14322)	Transformador Distribuição	2	7,25	14,50
20231203	5691695-1	TD(14335)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20231203	5695706-1	TD(48564)	Transformador Distribuição	5	9,22	46,10
20231203	5696894-1	SIA53_SIA59521	Alimentador	1702	0,08	136,16
20231203	5696894-1	SIA53_SIA59521	Alimentador	436	3,58	1.560,88
20231203	5696894-1	SIA53_SIA59521	Alimentador	1	6,28	6,28
20231203	5696894-1	RD(686561)	Religador de Distribuição	1707	0,07	119,49
20231203	5697204-1	FR(4829)	Chave Fusível Religadora	3	1,55	4,65
20231203	5691590-1	TD(677849)	Transformador Distribuição	2	3,63	7,26
20231203	5692456-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	13	8,27	107,51
20231203	5692456-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	2	12,6	25,20
20231203	5692456-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	6	13,03	78,18
20231203	5696894-1	SIA53_SIA59521	Alimentador	1	0,08	0,08
20231203	5696894-1	RD(686561)	Religador de Distribuição	1	0,07	0,07
20231203	5692657-1	FU(738701)	Chave Fusível	2	11,38	22,76

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5693021-1	FU(685806)	Chave Fusível	8	3,18	25,44
20231203	5693255-1	RD(736019)	Religador de Distribuição	106	1,82	192,92
20231203	5693991-1	TD(679398)	Transformador Distribuição	5	15,7	78,50
20231203	5694042-1	FR(35176)	Chave Fusível Religadora	70	8,68	607,60
20231203	5694046-1	TD(679403)	Transformador Distribuição	3	8,93	26,79
20231203	5694218-1	TD(48261)	Transformador Distribuição	4	2,37	9,48
20231203	5694721-1	TD(48577)	Transformador Distribuição	4	16,17	64,68
20231203	5695431-1	TD(685999)	Transformador Distribuição	4	4,4	17,60
20231203	5697136-1	TD(10754)	Transformador Distribuição	3	6,88	20,64
20231203	5693121-1	TD(70181139)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20231203	5693705-1	FR(32274)	Chave Fusível Religadora	77	22,13	1.704,01
20231203	5691659-1	TD(10971)	Transformador Distribuição	46	5,37	247,02
20231203	5692778-1	TD(679222)	Transformador Distribuição	3	4,12	12,36
20231203	5691521-1	FR(679214)	Chave Fusível Religadora	31	8,93	276,83
20231203	5696894-1	SIA53_SIA59521	Alimentador	366	0,08	29,28
20231203	5697258-1	FU(679227)	Chave Fusível	23	8,02	184,46
20231203	5697149-1	FU(728825)	Chave Fusível	74	5,7	421,80
20231203	5696343-1	FR(684719)	Chave Fusível Religadora	99	5,72	566,28
20231203	5695621-1	FR(17857)	Chave Fusível Religadora	9	3,77	33,93
20231203	5693817-1	FR(17857)	Chave Fusível Religadora	9	5,4	48,60
20231203	5693249-1	FU(704027)	Chave Fusível	3	5,58	16,74
20231203	5692692-1	TD(18178)	Transformador Distribuição	1	18,75	18,75
20231203	5692316-1	TD(756509)	Transformador Distribuição	1	20,87	20,87
20231203	5691520-1	FU(692712)	Chave Fusível	3	9,65	28,95

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5691520-1	FU(692712)	Chave Fusível	3	18,68	56,04
20231203	5693682-1	TD(20210)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20231203	5693701-1	TD(692336)	Transformador Distribuição	3	2,82	8,46
20231203	5694054-1	TD(20251)	Transformador Distribuição	1	35,28	35,28
20231203	5694067-1	TD(20519)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20231203	5694269-1	FU(15227)	Chave Fusível	2	8,13	16,26
20231203	5694270-1	TD(20606)	Transformador Distribuição	2	8,53	17,06
20231203	5695694-1	TD(20210)	Transformador Distribuição	1	23,07	23,07
20231203	5696448-1	FR(709255)	Chave Fusível Religadora	32	3,22	103,04
20231203	5697130-1	TD(38597)	Transformador Distribuição	1	28,75	28,75
20231203	5697735-1	TD(38557)	Transformador Distribuição	1	20,78	20,78
20231203	5691704-1	TD(683686)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20231203	5691737-1	FR(39515)	Chave Fusível Religadora	87	4,87	423,69
20231203	5691887-1	TD(17049)	Transformador Distribuição	1	5,33	5,33
20231203	5693119-1	TD(670977)	Transformador Distribuição	2	29,07	58,14
20231203	5693463-1	TD(663554)	Transformador Distribuição	1	31,15	31,15
20231203	5694078-1	FU(37360)	Chave Fusível	8	7,15	57,20
20231203	5694602-1	CL(19437)	Chave Lâmina	49	8,78	430,22
20231203	5695405-1	TD(28379047)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20231203	5697356-1	TD(51947)	Transformador Distribuição	1	24,5	24,50
20231203	5697461-1	FU(684069)	Chave Fusível	13	5,9	76,70
20231203	5691665-1	TD(663557)	Transformador Distribuição	1	29,47	29,47
20231203	5696850-1	TD(9382)	Transformador Distribuição	7	11,08	77,56

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5694585-1	TD(13900)	Transformador Distribuição	1	4,15	4,15
20231203	5693896-1	TD(14770)	Transformador Distribuição	2	2,58	5,16
20231203	5695303-1	TD(672119)	Transformador Distribuição	4	51,27	205,08
20231203	5693205-1	TD(29158)	Transformador Distribuição	1	11,72	11,72
20231203	5693799-1	FU(676538)	Chave Fusível	3	12,75	38,25
20231203	5693894-1	FU(37390)	Chave Fusível	26	4,37	113,62
20231203	5694130-1	TD(684421)	Transformador Distribuição	2	2,08	4,16
20231203	5694141-1	FU(659407)	Chave Fusível	28	1,12	31,36
20231203	5694538-1	FU(659407)	Chave Fusível	28	6,65	186,20
20231203	5695008-1	FR(11136)	Chave Fusível Religadora	1	2,33	2,33
20231203	5694686-1	TD(41562)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20231203	5694839-1	FR(729035)	Chave Fusível Religadora	7	6,22	43,54
20231203	5696704-1	PE(16368919)	Ponto de conexão	2	3,52	7,04
20231203	5693305-1	TD(39202)	Transformador Distribuição	2	5,72	11,44
20231203	5691923-1	TD(28608)	Transformador Distribuição	90	22,27	2.004,30
20231203	5691962-1	FU(725971)	Chave Fusível	40	10,27	410,80
20231203	5692111-1	TD(47510)	Transformador Distribuição	25	21,9	547,50
20231203	5692181-1	TD(734421)	Transformador Distribuição	7	28,95	202,65
20231203	5751687-1	SQU01_SQU49501	Alimentador	3507	7,03	24.654,21
20231203	5692777-1	FU(738245)	Chave Fusível	14	13,52	189,28
20231203	5692917-1	TD(660284)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20231203	5693051-1	TD(670720)	Transformador Distribuição	1	6,12	6,12
20231203	5697952-1	TD(60716)	Transformador Distribuição	3	3,22	9,66
20231203	5751687-1	SQU51_SQU59502	Alimentador	2952	7,03	20.752,56
20231203	5692082-1	FU(2386)	Chave Fusível	110	0,28	30,80
20231203	5692136-1	TD(39254)	Transformador Distribuição	1	7,55	7,55

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2023
Código Único do Relatório: 20231203



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5697473-1	TD(39259)	Transformador Distribuição	1	2,25	2,25
20231203	5696523-1	TD(39259)	Transformador Distribuição	1	2,13	2,13
20231203	5697340-1	TD(43190)	Transformador Distribuição	1	6,1	6,10
20231203	5691718-1	CF(17970)	Chave Faca	5	5,63	28,15
20231203	5697666-1	FU(17908)	Chave Fusível	6	9,7	58,20
20231203	5696728-1	TD(1613)	Transformador Distribuição	4	14,92	59,68
20231203	5693821-1	TD(23378)	Transformador Distribuição	2	3,03	6,06
20231203	5694450-1	FR(17256)	Chave Fusível Religadora	99	5,97	591,03
20231203	5696716-1	FU(17054)	Chave Fusível	1	22,98	22,98
20231203	5697951-1	FU(26536)	Chave Fusível	2	20,33	40,66
20231203	5752413-1	COX01_COX49507	Alimentador	1	1,87	1,87
20231203	5697472-1	TD(23290)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48
20231203	5696834-1	FR(9876)	Chave Fusível Religadora	60	20,15	1.209,00
20231203	5694713-1	FU(26536)	Chave Fusível	2	17,87	35,74
20231203	5694294-1	FU(18340)	Chave Fusível	1	5,18	5,18
20231203	5697752-1	TD(12688)	Transformador Distribuição	1	1,82	1,82
20231203	5691628-1	FU(18340)	Chave Fusível	1	31,9	31,90
20231203	5697363-1	TD(12983)	Transformador Distribuição	1	27,3	27,30
20231203	5691624-1	FU(17476)	Chave Fusível	7	5,5	38,50
20231203	5694231-1	TD(15247)	Transformador Distribuição	1	4,72	4,72
20231203	5694688-1	TD(28766)	Transformador Distribuição	1	6,03	6,03
20231203	5694696-1	VAG52_VAG59502	Alimentador	8	1,5	12,00
20231203	5694696-1	VAG52_VAG59502	Alimentador	5	4,35	21,75
20231203	5695644-1	TD(663300)	Transformador Distribuição	2	7,58	15,16
20231203	5697758-1	TD(11667)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20231203	5697078-1	FU(694065)	Chave Fusível	4	3,47	13,88
20231203	5693032-1	TD(28745)	Transformador Distribuição	1	5,6	5,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20231203	5694139-1	FU(21693)	Chave Fusível	1	7,67	7,67
20231203	5691544-1	FU(720986)	Chave Fusível	1	5,57	5,57
20231203	5698055-1	TD(41366)	Transformador Distribuição	1	15,62	15,62
20231203	5692422-1	FU(705259)	Chave Fusível	48	4,12	197,76
20231203	5692424-1	TD(45408)	Transformador Distribuição	2	4,85	9,70
20231203	5693085-1	FU(14425)	Chave Fusível	4	4,97	19,88
20231203	5693126-1	FR(11109)	Chave Fusível Religadora	9	9,1	81,90
20231203	5694031-1	FU(29187)	Chave Fusível	15	8,78	131,70
20231203	5695167-1	TD(30657)	Transformador Distribuição	65	1,53	99,45
20231203	5695231-1	FU(40213310)	Chave Fusível	7	4	28,00
20231203	5696586-1	TD(9614)	Transformador Distribuição	56	4,55	254,80
20231203	5697077-1	FU(742310)	Chave Fusível	1	2,23	2,23

Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 29/12/23 e 05/01/24 na Área de Atuação da Energisa – MS

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu entre 29/12/2023 e 05/01/2024 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal atuando no estado do Mato Grosso do Sul. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

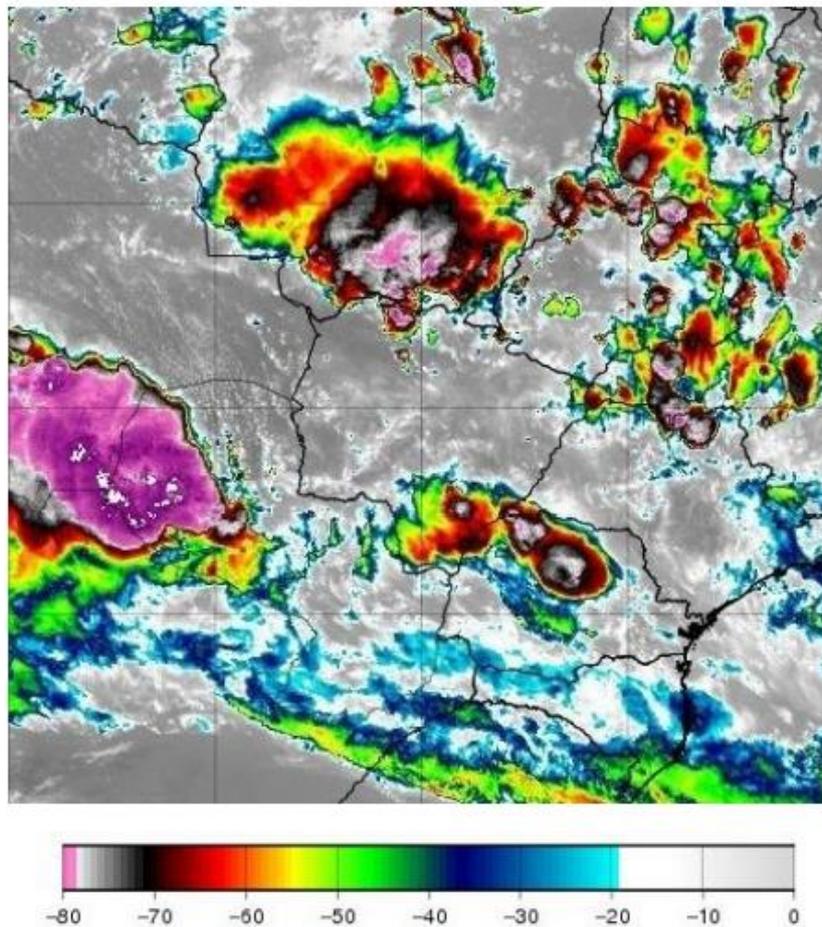


Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 as 21:00 UT do dia 29/12/2023. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem na Figura 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Durante os períodos de máxima extensão vertical, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -70°C equivalente à altura da tropopausa (15-16 km). Esta altura corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir.

2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO


A Figura 2 mostra os mapas de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem obtido da Rede BrasilDAT Dataset para o período e a Figura 3 e 4 os mapas de precipitação acumulada e rajadas para os diversos dias.

Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-12-29

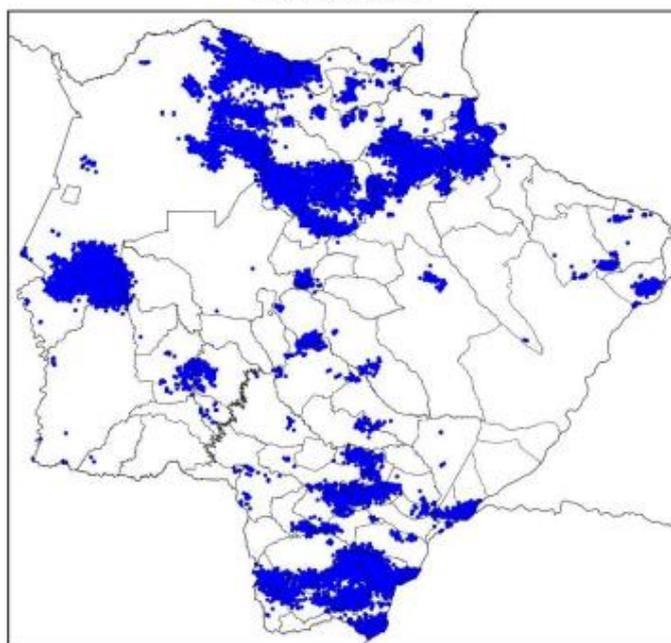


(a)

**Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-12-30**

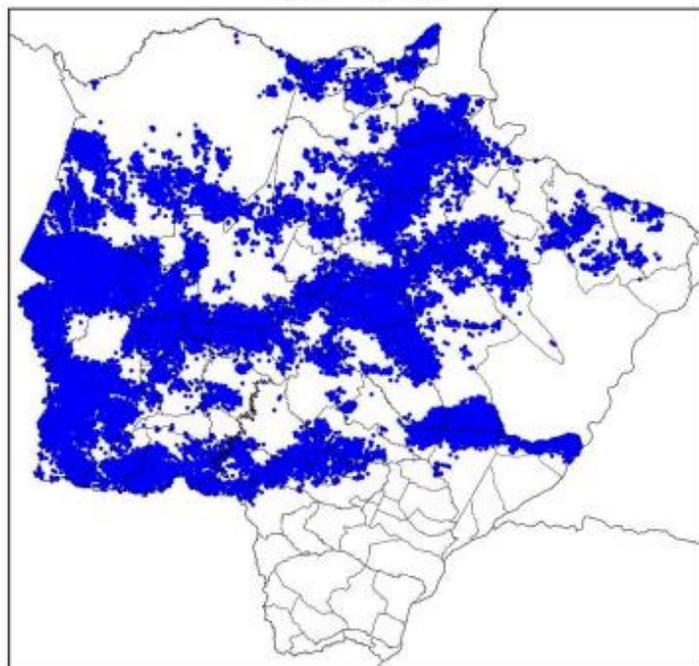


(b)

**Mapa de Descargas Atmosféricas
2023-12-31**

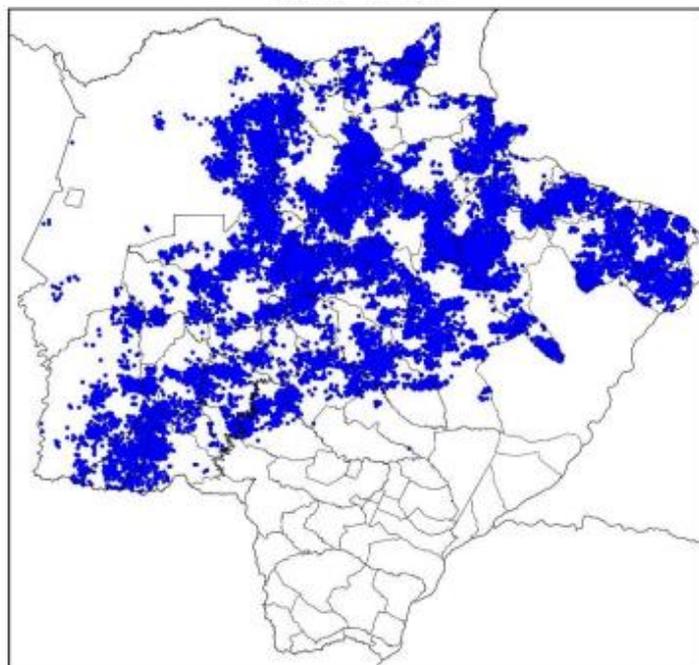


(c)

**Mapa de Descargas Atmosféricas
2024-01-01**

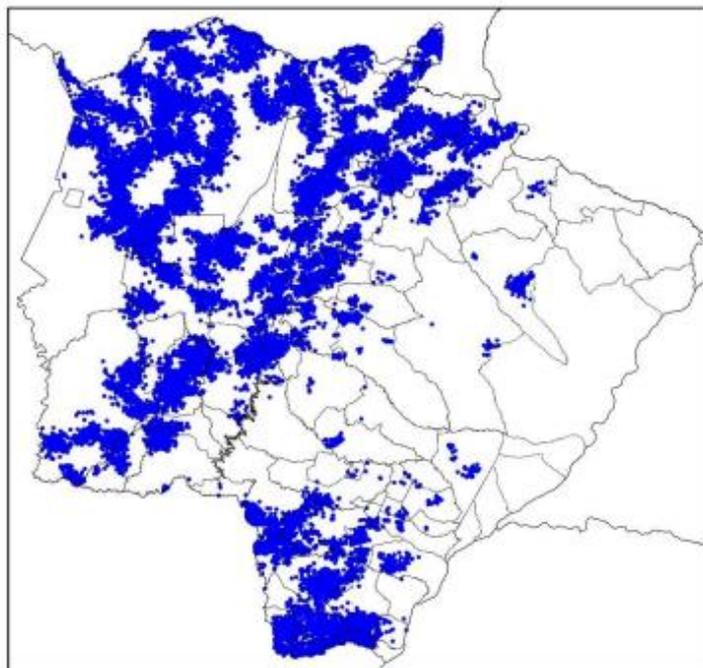


(d)

**Mapa de Descargas Atmosféricas
2024-01-02**

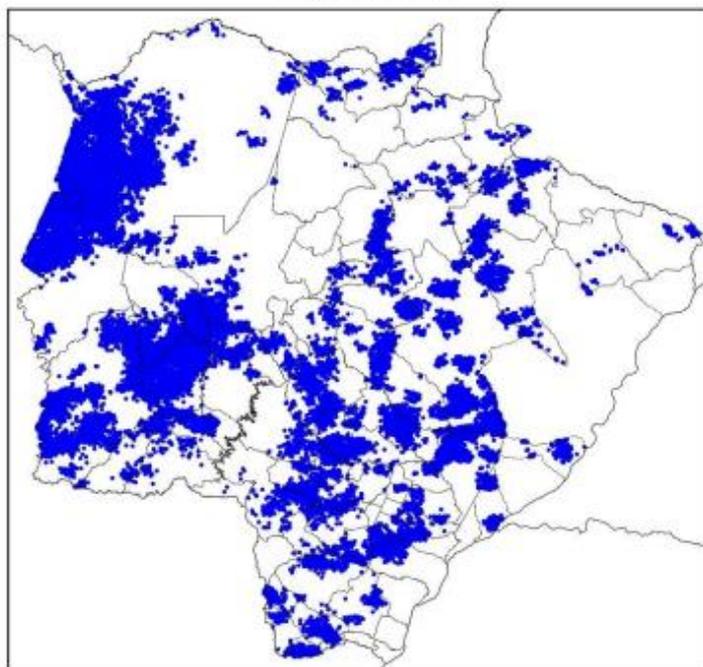


(e)

**Mapa de Descargas Atmosféricas
2024-01-03**

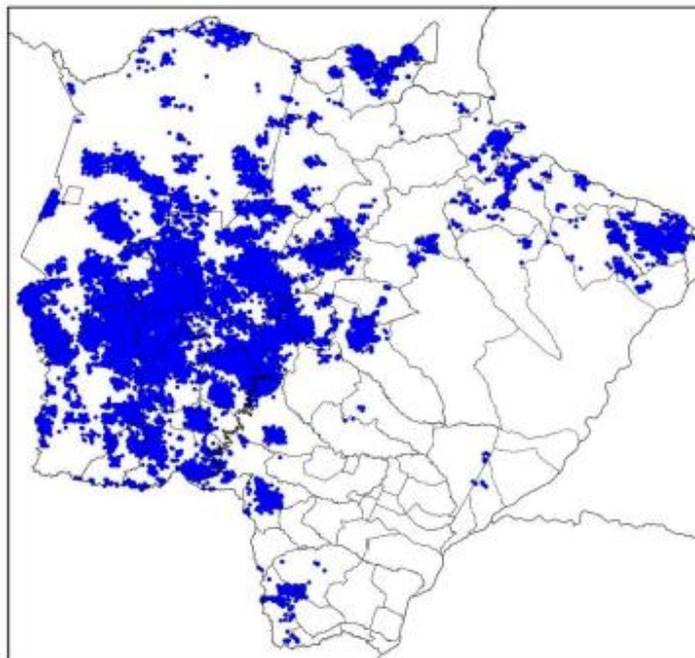


(f)

**Mapa de Descargas Atmosféricas
2024-01-04**

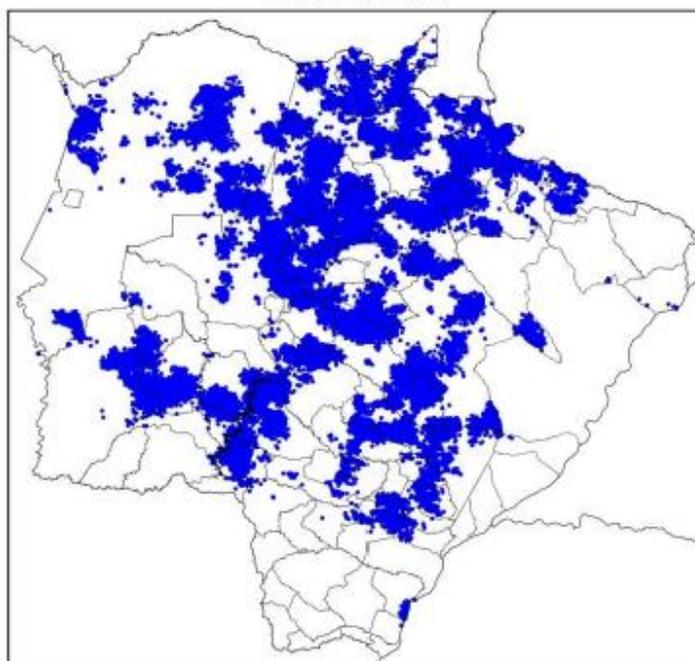

(g)


Mapa de Descargas Atmosféricas
2024-01-05

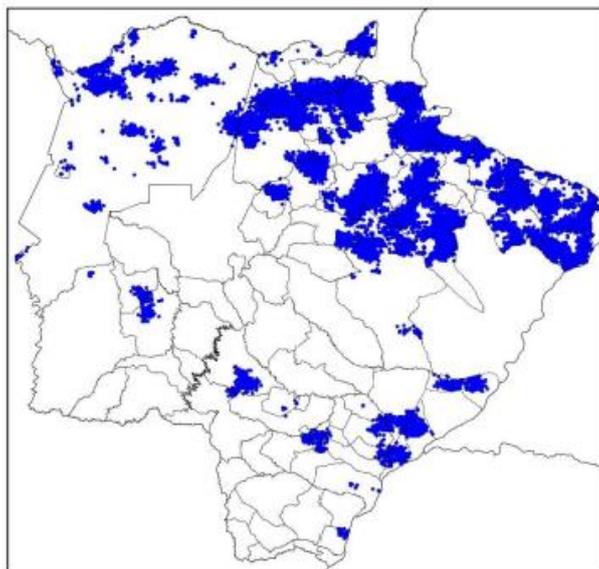

(h)


Figura 2 – Mapa de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem para os dias: (a) 29/12; (b) 30/12; (c) 31/12; (d) 01/01; (e) 02/01; (f) 03/01; (g) 04/01; e (h) 05/01. Cada ponto corresponde ao local de ocorrência de uma descarga.

Mapa de Precipitação
2023-12-29

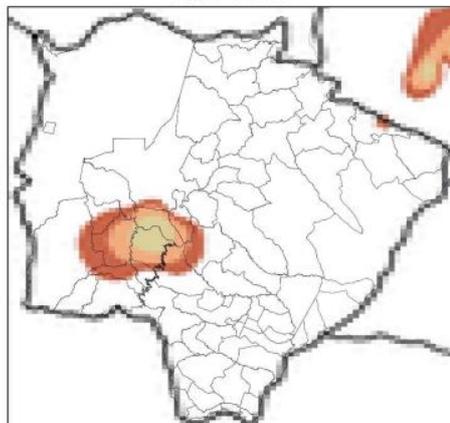


(a)

Mapa de Precipitação
2023-12-31

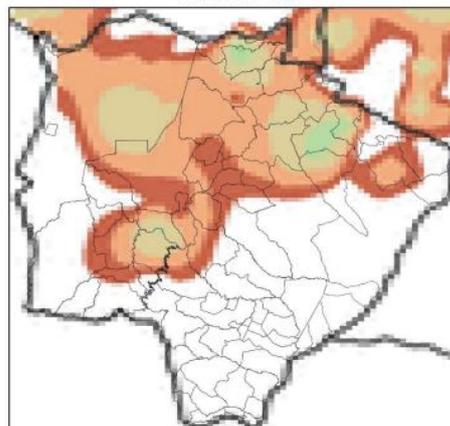


(c)

Mapa de Precipitação
2023-12-30

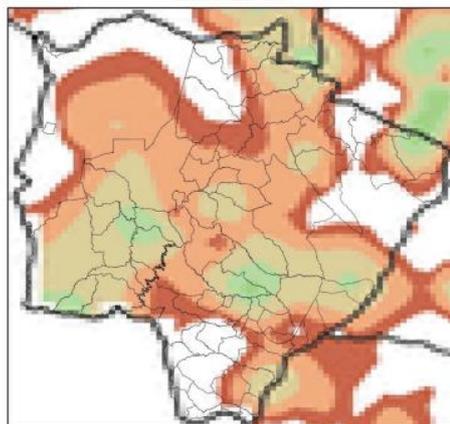


(b)

Mapa de Precipitação
2024-01-01

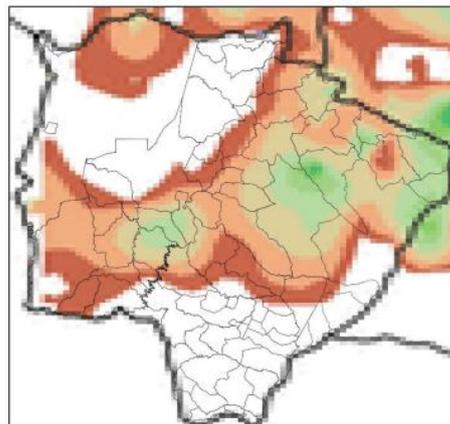


(d)

Mapa de Precipitação
2024-01-02

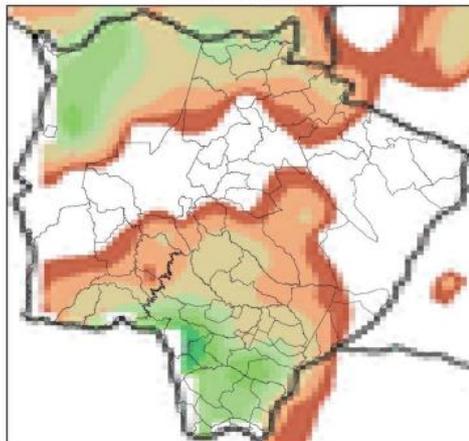


(e)

Mapa de Precipitação
2024-01-04

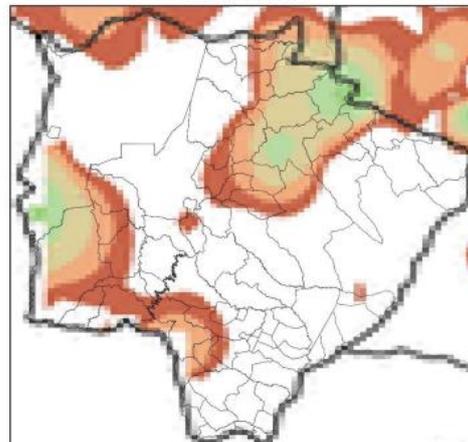


(g)

Mapa de Precipitação
2024-01-03

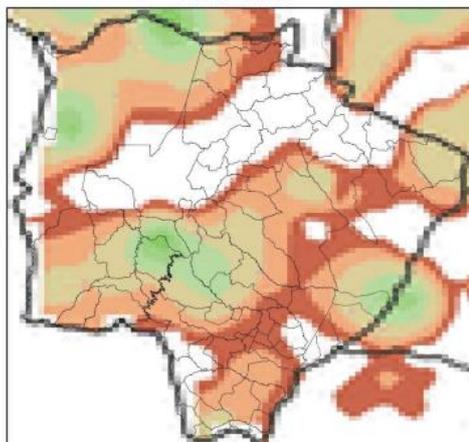

(f)

Mapa de Precipitação
2024-01-05

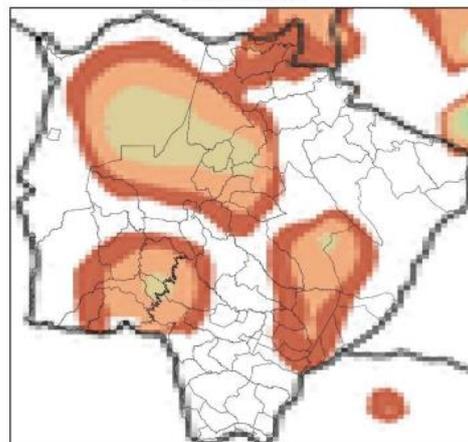

(h)

Precip. Observada






Figura 3 – Mapa de precipitação para os dias: (a) 29/12; (b) 30/12; (c) 31/12; (d) 01/01;
(e) 02/01; (f) 03/01; (g) 04/01; e (h) 05/01.

Mapa de Rajada Máxima
2023-12-29

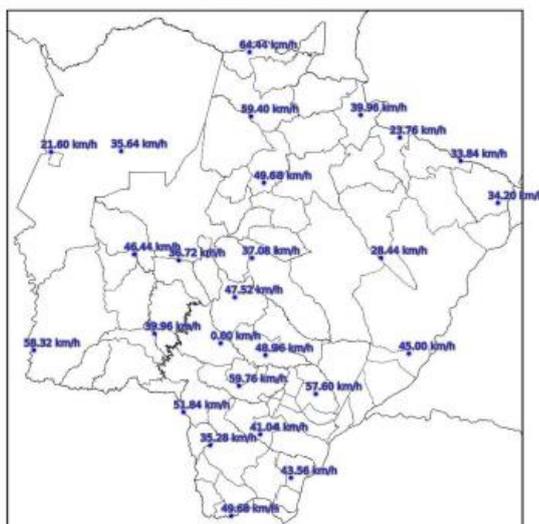

(a)

Mapa de Rajada Máxima
2023-12-30

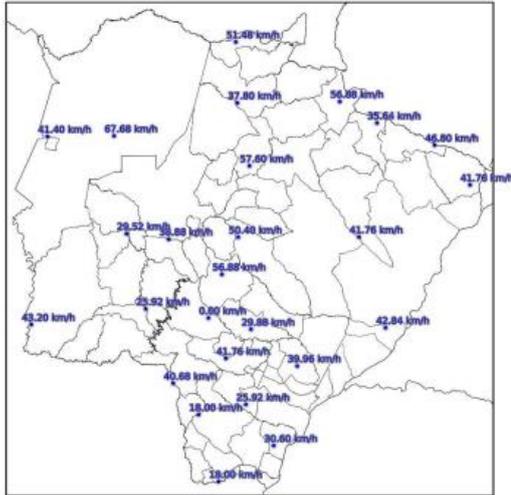


(b)

Mapa de Rajada Máxima
2024-01-01




(d)

Mapa de Rajada Máxima
2023-12-31

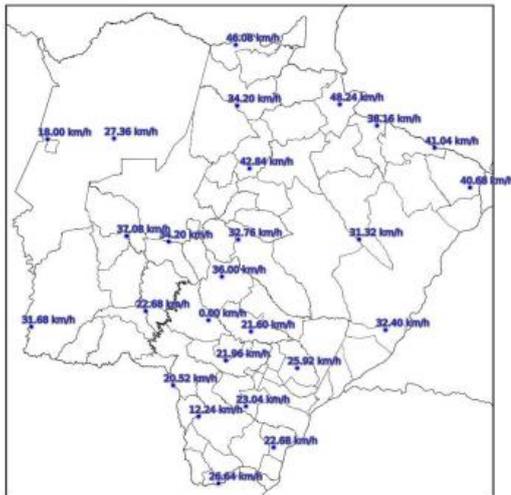


(c)

Mapa de Rajada Máxima
2024-01-02

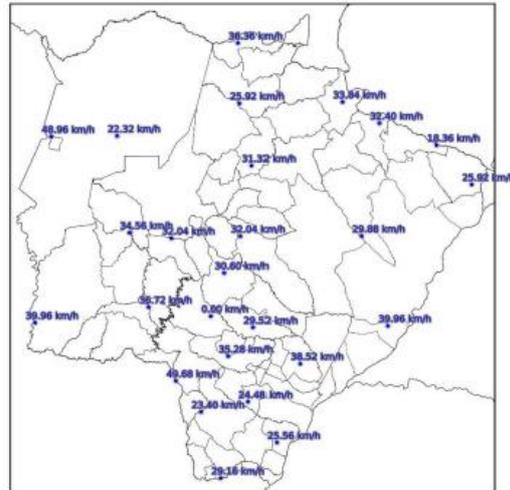


(e)

Mapa de Rajada Máxima
2024-01-03

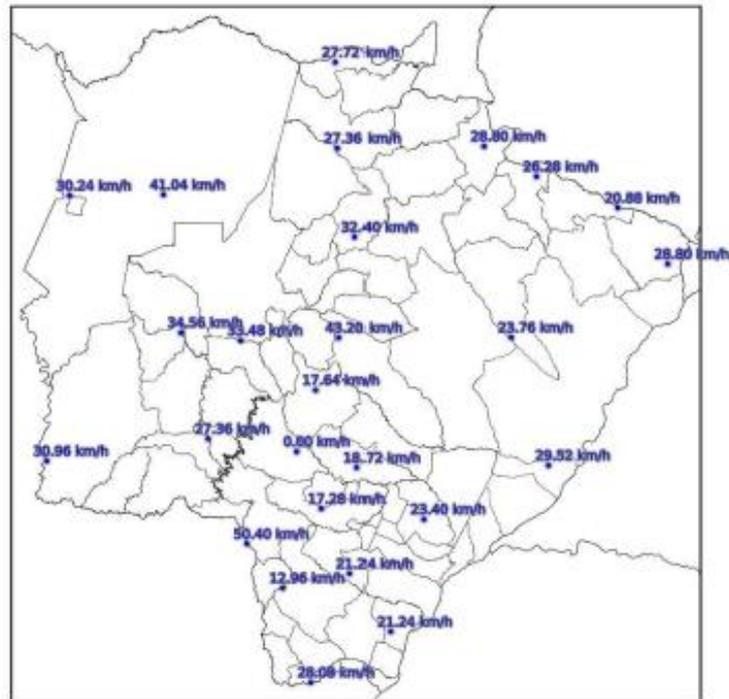


(f)

Mapa de Rajada Máxima
2024-01-04

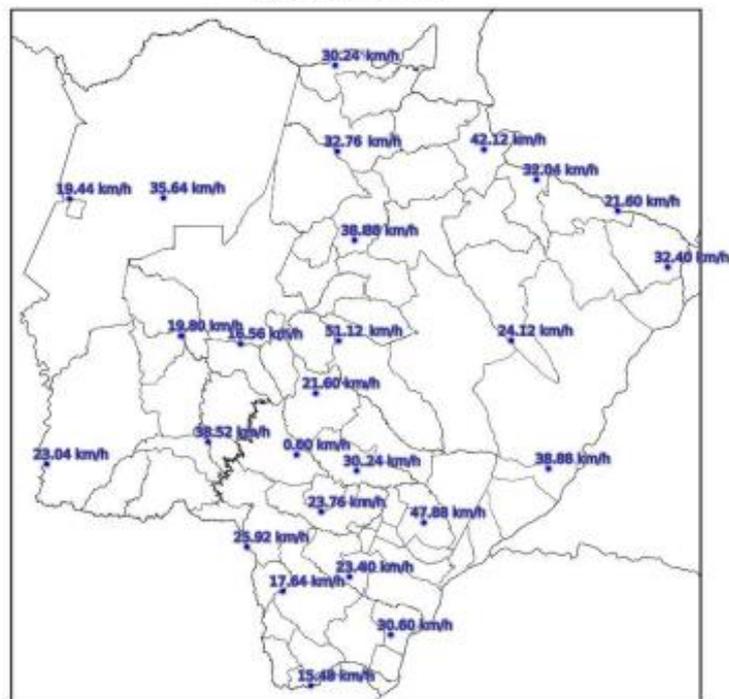

(g)

Mapa de Rajada Máxima
2024-01-05

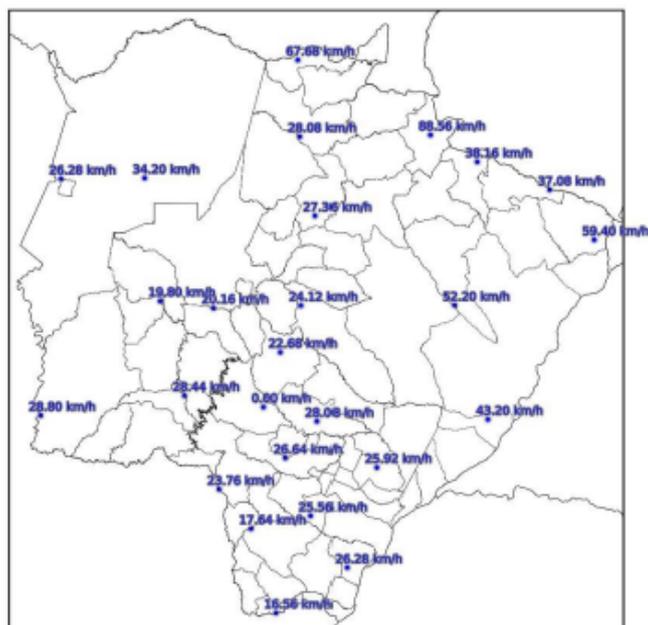

(h)

Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias: (a) 29/12; (b) 30/12; (c) 31/12; (d) 01/01; (e) 02/01; (f) 03/01; (g) 04/01; e (h) 05/01.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar se as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadram em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE**, deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, redes de detecção de descargas atmosféricas (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 15-16 km, equivalente a uma altura da tropopausa, que corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir nesta região. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 89 km/h em diversos municípios do estado no período. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados tempestade, capazes de arrancar e derrubar árvores sobre a rede elétrica.
3. As chuvas acumuladas durante o período da tempestade foram fortes, atingindo 70 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 646.089 descargas na área de concessão da Energisa – MS, valor considerado muito elevado.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade severa.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de tempestades em diferentes locais do estado, conforme mostrado na Figura 4.



Figura 4 – Evidências de tempestades no período no estado do Mato Grosso do Sul [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos muito fortes, atividade de descargas muito elevada e chuvas muito fortes. Os detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 29/12/2023 a 05/01/2024.

Descrição	Banda de nebulosidade associada a sistema frontal provocando muitas descargas, chuvas fortes e ventos fortes.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Hora do Início do Evento	11:00 UT do dia 29/12/23
Hora do Fim do Evento	23:50 UT do dia 05/01/24
Abrangência	Todos os municípios do estado.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.

[2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.

[3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDAT Dataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.

[4] Terra. Disponível em: <https://www.terra.com.br/planeta/noticias/impressionante-tempestade-de-chuva-e-de-poeira-em-ms,b653872cb40e2173fd5ebdd89756792f83z454d2.html>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico