

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024

20240401

Sumário


1. ÁREA AFETADA	3
2. IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS	14
3. EVIDÊNCIAS.....	17
ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados	25
ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento	154

ÁREA AFETADA

Do dia 04 ao dia 17 de abril de 2024, registrou-se no estado um evento climático severo que afetou todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

A Figura 1 ilustra o mapa geoeletrico da concessão da EMS previsto para 2024.

Figura 1 - Mapa geoeletrico da concessão da EMS.

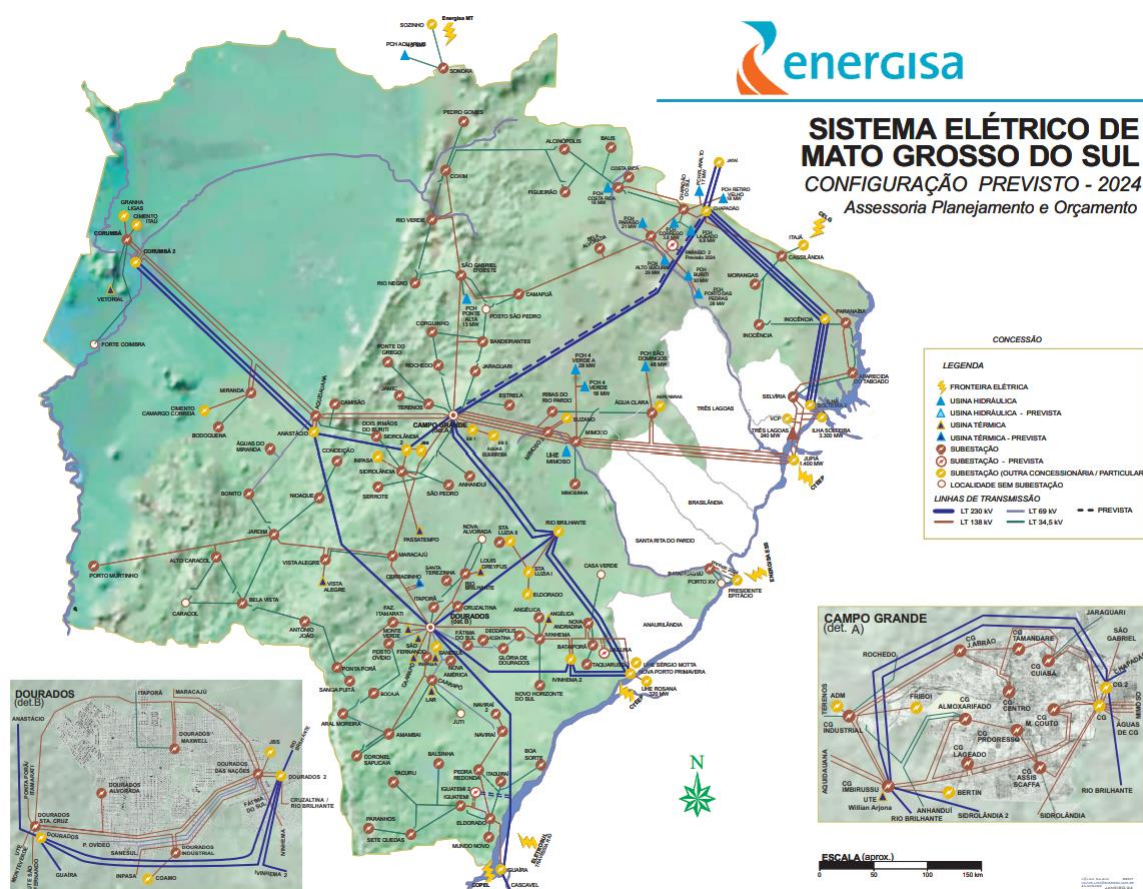

A Figura 2 ilustra, em azul, as áreas afetadas pelo evento climático.

Figura 2 - Municípios com as áreas afetadas em azul.



Os municípios afetados pelo evento climático que tiveram expurgo por situação de emergência, encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1 - Resumo dos Municípios.

Código do Evento	Municípios Afetados
20240401	CARACOL
20240401	PORTO MURTINHO
20240401	BELA VISTA
20240401	JARDIM
20240401	RIBAS DO RIO PARDO
20240401	ÁGUA CLARA
20240401	PONTA PORA
20240401	ANTONIO JOAO

Código do Evento	Municípios Afetados
20240401	ALCINOPOLIS
20240401	AMAMBAI
20240401	ARAL MOREIRA
20240401	LAGUNA CAARAPA
20240401	CAARAPO
20240401	CORONEL SAPUCAIA
20240401	ANASTACIO
20240401	BONITO
20240401	NIOAQUE
20240401	ANGELICA
20240401	RIO BRILHANTE
20240401	NOVA ANDRADINA
20240401	NOVA ALVORADA DO SUL
20240401	AQUIDAUANA
20240401	DOIS IRMAOS DO BURITI
20240401	APARECIDA DO TABOADO
20240401	IGUATEMI
20240401	BANDEIRANTES
20240401	ROCHEDO
20240401	CAMAPUA
20240401	CORGUINHO
20240401	BATAYPORA
20240401	TAQUARUSSU
20240401	BATAGUASSU
20240401	PARAISO DAS ÁGUAS
20240401	COSTA RICA
20240401	BODOQUENA
20240401	ITAQUIRAI
20240401	NAVIRAI
20240401	JUTI
20240401	FIGUEIRAO
20240401	CASSILANDIA
20240401	PARANAIBA
20240401	CAMPO GRANDE
20240401	TERENOS
20240401	JARAGUARI
20240401	CORUMBA
20240401	LADARIO
20240401	COXIM
20240401	RIO VERDE DE MATO GROSSO
20240401	SAO GABRIEL DO OESTE
20240401	PEDRO GOMES
20240401	SONORA

Código do Evento	Municípios Afetados
20240401	DOURADOS
20240401	DOURADINA
20240401	CHAPADAO DO SUL
20240401	GLORIA DE DOURADOS
20240401	DEODAPOLIS
20240401	FATIMA DO SUL
20240401	ITAPORA
20240401	ELDORADO
20240401	MUNDO NOVO
20240401	VICENTINA
20240401	JATEI
20240401	MARACAJU
20240401	JAPORA
20240401	SETE QUEDAS
20240401	TACURU
20240401	PARANHOS
20240401	INOCENCIA
20240401	IVINHEMA
20240401	GUIA LOPES DA LAGUNA
20240401	SIDROLANDIA
20240401	MIRANDA
20240401	NOVO HORIZONTE DO SUL
20240401	RIO NEGRO

A Tabela 2 apresenta o resumo dos documentos utilizados para o expurgo.

Tabela 2 - Resumo dos documentos utilizados para os expurgos.

Código do Evento	Documento	Resumo	Código COBRADE
20240401	Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 04/04/24 a 17/04/24 na Área de Atuação da Energisa - MS.	O evento que ocorreu entre 04 e 17/04/2024 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul.	1.3.1.2.0

Como resultado do evento ocorrido, seguem na tabela abaixo as subestações afetadas, completa ou parcialmente.

Tabela 3 - Subestações afetadas por situação de emergência.

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20240401	Alto Caracol	ACA51
20240401	Alto Caracol	ACA52
20240401	Alto Caracol	ACA53
20240401	Água Clara	ACL01
20240401	Água Clara	ACL02
20240401	Água Clara	ACL51
20240401	Fazenda Itamarati	FIT51
20240401	Antônio João	AJO01
20240401	Antônio João	AJO51
20240401	Antônio João	AJO52
20240401	Alcinópolis	ALC01
20240401	Amambai	AMA01
20240401	Amambai	AMA02
20240401	Amambai	AMA03
20240401	Amambai	AMA51
20240401	Amambai	AMA52
20240401	Águas do Miranda	AMI01
20240401	Águas do Miranda	AMI02
20240401	Aral Moreira	AMO01
20240401	Aral Moreira	AMO02
20240401	Angélica	ANG01
20240401	Angélica	ANG02
20240401	Anhanduí	ANH01
20240401	Aquidauana	AQU01
20240401	Aquidauana	AQU03
20240401	Aquidauana	AQU02
20240401	Aquidauana	AQU05
20240401	Aquidauana	AQU04
20240401	Aquidauana	AQU06
20240401	Aquidauana	AQU51
20240401	Aparecida do Taboado	ATA04
20240401	Aparecida do Taboado	ATA03
20240401	Aparecida do Taboado	ATA05
20240401	Aparecida do Taboado	ATA51
20240401	Aparecida do Taboado	ATA52
20240401	Balsinha	BAL01
20240401	Bandeirantes	BAN01
20240401	Bandeirantes	BAN51
20240401	Bandeirantes	BAN52
20240401	Bandeirantes	BAN53

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20240401	Bataiporã	BAP01
20240401	Bataiporã	BAP02
20240401	Bataguassu	BAT02
20240401	Bataguassu	BAT52
20240401	Bela Alvorada	BAV51
20240401	Bela Alvorada	BAV52
20240401	Bocajá	BOC01
20240401	Bodoquena	BOD01
20240401	Bodoquena	BOD51
20240401	Bonito	BON01
20240401	Bonito	BON02
20240401	Bonito	BON51
20240401	Bonito	BON52
20240401	Boa Sorte	BSO01
20240401	Boa Sorte	BSO02
20240401	Bela Vista	BVI01
20240401	Bela Vista	BVI02
20240401	Bela Vista	BVI51
20240401	Caarapó	CAA01
20240401	Caarapó	CAA02
20240401	Caarapó	CAA51
20240401	Caarapó	CAA52
20240401	Camapuã	CAM51
20240401	Camapuã	CAM01
20240401	Camapuã	CAM02
20240401	Camapuã	CAM52
20240401	Cassilândia	CAS01
20240401	Cassilândia	CAS02
20240401	Cassilândia	CAS03
20240401	Campo Grande Almojarifado	CGA03
20240401	Campo Grande Almojarifado	CGA04
20240401	Campo Grande Almojarifado	CGA05
20240401	Campo Grande Almojarifado	CGA08
20240401	Campo Grande Assis Scaffa	CGS08
20240401	Campo Grande José Abrão	CGJ04
20240401	Campo Grande Almojarifado	CGA10
20240401	Campo Grande Almojarifado	CGA11
20240401	Campo Grande Almojarifado	CGA12
20240401	Campo Grande Almojarifado	CGA51
20240401	Campo Grande Cuiabá	CGB01
20240401	Campo Grande Cuiabá	CGB03
20240401	Campo Grande Cuiabá	CGB04
20240401	Campo Grande Cuiabá	CGB07

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20240401	Campo Grande Cuiabá	CGB08
20240401	Campo Grande Cuiabá	CGB11
20240401	Campo Grande Centro	CGC01
20240401	Campo Grande Centro	CGC04
20240401	Campo Grande Centro	CGC09
20240401	Campo Grande Centro	CGC10
20240401	Campo Grande Industrial	CGD01
20240401	Campo Grande Industrial	CGD02
20240401	Campo Grande Industrial	CGD03
20240401	Campo Grande Industrial	CGD51
20240401	Campo Grande Industrial	CGD52
20240401	Campo Grande Industrial	CGD53
20240401	Jaraguari	JAG01
20240401	Campo Grande José Abrão	CGJ01
20240401	Campo Grande José Abrão	CGJ02
20240401	Campo Grande José Abrão	CGJ03
20240401	Campo Grande José Abrão	CGJ05
20240401	Campo Grande José Abrão	CGJ07
20240401	Campo Grande Lageado	CGL01
20240401	Campo Grande Lageado	CGL02
20240401	Campo Grande Lageado	CGL04
20240401	Ribas do Rio Pardo	RRP02
20240401	Campo Grande Lageado	CGL07
20240401	Campo Grande Miguel Couto	CGM03
20240401	Campo Grande Miguel Couto	CGM16
20240401	Campo Grande Miguel Couto	CGM07
20240401	Campo Grande Miguel Couto	CGM12
20240401	Campo Grande Miguel Couto	CGM15
20240401	Campo Grande Miguel Couto	CGM11
20240401	Campo Grande Miguel Couto	CGM17
20240401	Campo Grande Progresso	CGP02
20240401	Campo Grande Progresso	CGP03
20240401	Campo Grande Progresso	CGP04
20240401	Campo Grande Assis Scaffa	CGS01
20240401	Campo Grande Progresso	CGP12
20240401	Campo Grande Assis Scaffa	CGS03
20240401	Campo Grande Assis Scaffa	CGS04
20240401	Campo Grande Assis Scaffa	CGS05
20240401	Campo Grande Assis Scaffa	CGS06
20240401	Campo Grande Assis Scaffa	CGS07
20240401	Campo Grande Assis Scaffa	CGS09
20240401	Campo Grande Assis Scaffa	CGS10
20240401	Campo Grande Tamandaré	CGT05

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20240401	Campo Grande Tamandaré	CGT03
20240401	Campo Grande Tamandaré	CGT04
20240401	Corguinho	COG01
20240401	Conceição	CON01
20240401	Corumbá	COR01
20240401	Corumbá	COR02
20240401	Corumbá	COR03
20240401	Corumbá	COR04
20240401	Corumbá	COR06
20240401	Corumbá	COR10
20240401	Corumbá	COR52
20240401	Coxim	COX01
20240401	Coxim	COX02
20240401	Coxim	COX03
20240401	Coxim	COX04
20240401	Coxim	COX51
20240401	Coxim	COX52
20240401	Coxim	COX53
20240401	PCH Costa Rica	CRH51
20240401	Chapadão do Sul	CSU53
20240401	Costa Rica	CRI01
20240401	Costa Rica	CRI02
20240401	Cruzaltina	CRU01
20240401	Cruzaltina	CRU02
20240401	Coronel Sapucaia	CSA01
20240401	Chapadão do Sul	CSU01
20240401	Chapadão do Sul	CSU02
20240401	Chapadão do Sul	CSU51
20240401	Chapadão do Sul	CSU52
20240401	Deodápolis	DEO01
20240401	Deodápolis	DEO03
20240401	Dourados Alvorada	DOA01
20240401	Dourados Alvorada	DOA03
20240401	Dourados Alvorada	DOA02
20240401	Dourados Alvorada	DOA05
20240401	Dourados Alvorada	DOA04
20240401	Dourados Alvorada	DOA06
20240401	Dourados Alvorada	DOA07
20240401	Dourados das Nações	DOD01
20240401	Dourados das Nações	DOD03
20240401	Dourados das Nações	DOD04
20240401	Dourados Industrial	DOI02
20240401	Dourados Industrial	DOI03

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20240401	Dourados Industrial	DOI04
20240401	Dourados Industrial	DOI05
20240401	Dourados Industrial	DOI06
20240401	Dourados Maxwell	DOM01
20240401	Dourados Maxwell	DOM02
20240401	Dourados Maxwell	DOM03
20240401	Dourados Maxwell	DOM06
20240401	Dourados Maxwell	DOM07
20240401	Dourados Maxwell	DOM09
20240401	Dourados Maxwell	DOM08
20240401	Dourados Maxwell	DOM52
20240401	Eldorado	ELD01
20240401	Eldorado	ELD02
20240401	Eldorado	ELD52
20240401	Eldorado	ELD53
20240401	Estrela	EST01
20240401	Estrela	EST02
20240401	Figueirão	FIG01
20240401	Fazenda Itamarati	FIT52
20240401	Fazenda Itamarati	FIT54
20240401	Fazenda Itamarati	FIT55
20240401	Fátima do Sul	FSU01
20240401	Vicentina	VIC02
20240401	Fátima do Sul	FSU02
20240401	Glória de Dourados	GDO01
20240401	Glória de Dourados	GDO02
20240401	Vista Alegre	VAG54
20240401	Iguatemi	IGU01
20240401	Iguatemi	IGU51
20240401	Iguatemi	IGU52
20240401	Iguatemi	IGU53
20240401	Inocência	INO01
20240401	Inocência	INO02
20240401	Itaporã	ITA01
20240401	Itaporã	ITA52
20240401	Maracajú	MAR52
20240401	Itaquiraí	ITQ01
20240401	Itaquiraí	ITQ02
20240401	Ivinhema	IVI01
20240401	Ivinhema	IVI02
20240401	Ivinhema	IVI03
20240401	Ivinhema	IVI52
20240401	Jamic	JAM01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20240401	Jardim	JAR01
20240401	Jardim	JAR02
20240401	Jardim	JAR03
20240401	Jardim	JAR04
20240401	Jardim	JAR52
20240401	Jardim	JAR53
20240401	Jardim	JAR54
20240401	Maracajú	MAR01
20240401	Maracajú	MAR02
20240401	Maracajú	MAR03
20240401	Maracajú	MAR51
20240401	Vista Alegre	VAG53
20240401	Maracajú	MAR53
20240401	Mimoso	MIM01
20240401	Mimoso	MIM51
20240401	Ribas do Rio Pardo	RRP51
20240401	Miranda	MIR01
20240401	Miranda	MIR02
20240401	Miranda	MIR51
20240401	Miranda	MIR52
20240401	Mimosinha	MIS01
20240401	Mundo Novo	MNO01
20240401	Mundo Novo	MNO02
20240401	Morangas	MOG01
20240401	Morangas	MOG02
20240401	Nova América	NAM01
20240401	Nova Andradina	NAN01
20240401	Nova Andradina	NAN02
20240401	Nova Andradina	NAN03
20240401	Nova Andradina	NAN51
20240401	Santa Luzia 2	SLD51
20240401	Nova Andradina	NAN52
20240401	Naviraí	NAV06
20240401	Naviraí	NAV02
20240401	Naviraí	NAV03
20240401	Naviraí	NAV04
20240401	Naviraí	NAV05
20240401	Novo Horizonte do Sul	NHS01
20240401	Nioaque	NIO01
20240401	Nioaque	NIO02
20240401	Nioaque	NIO51
20240401	Paranaíba	PAR02
20240401	Paranaíba	PAR04

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20240401	Paranaíba	PAR05
20240401	Paranaíba	PAR51
20240401	São Gabriel do Oeste	SGO03
20240401	Paranaíba	PAR52
20240401	Presidente Epitácio	PEP52
20240401	Pedro Gomes	PGO01
20240401	Ponte do Grego	PGR01
20240401	Ponte do Grego	PGR02
20240401	Porto Murтинho	PMU01
20240401	Porto Murтинho	PMU02
20240401	Posto Ovídeo	POV52
20240401	Posto Ovídeo	POV53
20240401	Posto Ovídeo	POV54
20240401	Posto Ovídeo	POV55
20240401	Ponta Porã Estoril	PPE01
20240401	Ponta Porã Estoril	PPE02
20240401	Ponta Porã Estoril	PPE03
20240401	Ponta Porã Estoril	PPE04
20240401	Ponta Porã Estoril	PPE05
20240401	Ponta Porã Estoril	PPE54
20240401	Ponta Porã Estoril	PPE55
20240401	Rio Brilhante	RBR01
20240401	Rio Brilhante	RBR02
20240401	Rio Brilhante	RBR51
20240401	Rio Brilhante	RBR52
20240401	Rio Brilhante	RBR53
20240401	Rio Negro	RNE01
20240401	Rochedo	ROC01
20240401	Ribas do Rio Pardo	RRP01
20240401	Ribas do Rio Pardo	RRP52
20240401	Rio Verde	RVE01
20240401	Rio Verde	RVE02
20240401	Rio Verde	RVE51
20240401	Rio Verde	RVE52
20240401	Serrote	SET01
20240401	Serrote	SET02
20240401	São Gabriel do Oeste	SGO01
20240401	São Gabriel do Oeste	SGO02
20240401	São Gabriel do Oeste	SGO04
20240401	São Gabriel do Oeste	SGO51
20240401	São Gabriel do Oeste	SGO52
20240401	Sidrolândia	SIA01
20240401	Sidrolândia	SIA03

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20240401	Sidrolândia	SIA51
20240401	Sidrolândia	SIA52
20240401	Sidrolândia	SIA53
20240401	Santa Luzia 2	SLD52
20240401	Sonora	SON01
20240401	Sonora	SON02
20240401	Sozinho	SOZ51
20240401	São Pedro	SPE01
20240401	São Pedro	SPE02
20240401	Sanga Puitã	SPU02
20240401	Sete Quedas	SQU01
20240401	Sete Quedas	SQU51
20240401	Tacurú	TAC01
20240401	Taquarussu	TAQ01
20240401	Terenos	TER01
20240401	Terenos	TER02
20240401	Terenos	TER51
20240401	Vista Alegre	VAG52
20240401	Vicentina	VIC01

IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS

As condições climáticas adversas que permearam a área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul resultaram em extensos danos a rede de distribuição, entre os quais foram registrados:

- Recomposição automática do sistema (Self-Healing);
- Reparo de cabos partidos;
- Retirada de galhos de árvores e demais objetos estranhos da rede;
- Retirada e substituição de postes quebrados ou tombados;
- Retirada e substituição de transformadores MT/BT queimados e avariados;
- Reparo de chaves fusíveis danificadas;
- Substituição de elos queimados;
- Substituição e reparo de para-raios;
- Reparo e substituição de cruzetas;
- Reparo e substituição de isoladores;
- Reparo em ramais de ligação;
- Reaperto e substituição de conexões;
- Reparo e substituição de jumpers e;
- Reparo em religadores.

A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo do impacto do evento no sistema elétrico conforme a classe e causa das ordens associadas.

Tabela 4 – Impacto dos eventos no sistema elétrico.

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20240401	C190-(D)-Trafo	C184-Ventos Fortes	241
20240401	C190-(D)-Trafo	C187-Descarga Atmosférica	335
20240401	C190-(D)-Trafo	C188-Árvore/Galhos	24
20240401	C190-(D)-Trafo	C199-Queimado Por DAT	45
20240401	C220-(D)-Isolador	C227-Descarga Atmosférica	4
20240401	C220-(D)-Isolador	C228-Ventos Fortes	2
20240401	C230-(D)-Cruzeta	C234-Árvore/Galhos	1
20240401	C230-(D)-Cruzeta	C235-Descarga Atmosférica	2
20240401	C230-(D)-Cruzeta	C236-Ventos Fortes	3
20240401	C250-(D)-Poste	C246-Ventos Fortes	5
20240401	C250-(D)-Poste	C247-Árvore/Galhos	1
20240401	C250-(D)-Poste	C248-Descarga Atmosférica	1
20240401	C250-(D)-Poste	C249-Erosão	1
20240401	C270-(D)-Condutor	C330-Árvore/Galhos	49
20240401	C270-(D)-Condutor	C331-Descarga Atmosférica	61
20240401	C270-(D)-Condutor	C333-Ventos Fortes	69
20240401	C320-(D)-Conexão	C334-Árvore/Galhos	2
20240401	C320-(D)-Conexão	C335-Descarga Atmosférica	14
20240401	C320-(D)-Conexão	C336-Ventos Fortes	13
20240401	C380-(D)-Chave Faca	C385-Árvore/Galhos	1
20240401	C380-(D)-Chave Faca	C386-Descarga Atmosférica	5
20240401	C390-(D)-Chave Fusível	C471-Árvore/Galhos	85
20240401	C390-(D)-Chave Fusível	C472-Descarga Atmosférica	1.272
20240401	C390-(D)-Chave Fusível	C473-Inundação	4
20240401	C390-(D)-Chave Fusível	C474-Ventos Fortes	376
20240401	C420-(D)-Capacitor	C425-Descarga Atmosférica	1
20240401	C460-(D)-Religador	C466-Árvore/Galhos	2
20240401	C460-(D)-Religador	C467-Descarga Atmosférica	20
20240401	C460-(D)-Religador	C469-Ventos Fortes	5
20240401	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C811-Descarga Atmosférica	4
20240401	C930-(D)-Chave SEC	C496-Descarga Atmosférica	1

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontrados no Anexo I.

A Tabela 5 contém a data da primeira interrupção e da última restauração para o evento caracterizado como situação de emergência.

Tabela 5 – Data e hora do início da primeira interrupção e término da última interrupção.

Código do Evento	Data e hora do início da primeira interrupção	Data e hora do término da última interrupção
20240401	04/04/2024 21:43:00	19/04/2024 08:49:00

A quantidade de clientes afetados e o volume de interrupções para o evento pode ser encontrada na Tabela 6.

Tabela 6 – Clientes afetados.

Código do Evento	Clientes afetados	Quantidade de interrupções
20240401	89.064	110.941

A quantidade de clientes afetados corresponde ao número de clientes distintos que tiveram pelo menos uma interrupção no período considerado. A quantidade de interrupções corresponde ao somatório de interrupções dos clientes afetados.

A duração média de interrupção encontra-se na Tabela 7, assim como o tempo de restabelecimento da falta de energia de maior duração para o evento.

Tabela 7 – Duração média e mais longa das interrupções.

Código do Evento	Duração média das interrupções (min)	Interrupção mais longa (min)
20240401	602,17	7.819

A duração média das interrupções corresponde à média das interrupções de cada consumidor afetado durante o evento. A interrupção mais longa corresponde a duração máxima de interrupção ocorrida durante o evento.

Constatou-se no evento climático a ultrapassagem do limite do indicador CHI (consumidor hora interrompido).

O limite é calculado conforme a equação a seguir:

$$2.612 \cdot N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Para a EMS, tem-se 1.101.890 faturados e atendidos em BT ou MT no mês de outubro de 2023. Portanto, o limite de CHI para 2024 é **340.190,01**.

$$\begin{aligned} \text{Limite de CHI} &= 2.612 \cdot N^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 2.612 \times 1.101.890^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 340.190,01 \end{aligned}$$

Tabela 8, encontra-se o somatório das interrupções, em hora e décimo de hora.

Tabela 8 – Consumidor Hora Interrompido (CHI) do evento

Código do Evento	Consumidor hora interrompido
20240401	381.514,21

Na Tabela 9, encontram-se as quantidades de efetivos de equipes disponibilizadas durante os dias do evento.

Tabela 9 – Efetivo de equipes.

Código do Evento	Efetivo médio durante os dias dos eventos	Efetivo no dia mais crítico dos eventos
20240401	207	300

Na Tabela 10, encontram-se os tempos de atendimento realizados durante o evento.

Tabela 10 – Tempos de atendimento.

Código do Evento	Tempo médio de preparo	Tempo médio de deslocamento	Tempo médio de execução	Tempo médio de atendimento
20240401	515,73	60,93	50,39	627,06

EVIDÊNCIAS

Campo Grande, 16/04/2024 às 17:00 **Infraestrutura**

Sisep e Defesa Civil mantêm equipes nas ruas para amenizar pontos críticos na Capital



Fonte: <https://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/noticia/sisep-e-defesa-civil-mantem-equipes-nas-ruas-para-amenizar-pontos-criticos-na-capital/>

MATO GROSSO DO SUL



Chuva intensa deixa estragos em ruas e casas alagadas em Campo Grande; estado está em alerta de tempestade

Conforme o Climatempo, na capital choveu cerca de 32,4 mm em apenas 3 horas. Em Miranda, em 1h choveu cerca de 34,2.

Por **Débora Ricalde**, Indrid Rocha, g1MS e TV Morena

11/04/2024 20h21 · Atualizado há um mês



Na Capital, choveu 32 milímetros em 3 horas

Fonte: <https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2024/04/11/chuva-intensa-deixa-estragos-em-ruas-e-casas-alagadas-em-campo-grande-estado-esta-sob-alerta-de-tempestade.ghtml>

Cotidiano

Dia vira noite e bairros de Campo Grande registram chuva forte nesta segunda-feira

Chove forte em Campo Grande nesta manhã

Priscilla Peres | 15/04/2024 - 09:47



Chove forte em Campo Grande (Foto: Nathalia Alcântara/Jornal Midiamax)

A segunda-feira (15) começou com clima ameno em Campo Grande, mas em poucas horas o dia virou noite. Chove forte na Capital e a temperatura caiu para 24°C, a **previsão é de temporais a qualquer momento e muita chuva até terça-feira (16).**

Dois alertas do Inmet (Instituto Nacional de **Meteorologia**) estão vigentes para Mato Grosso do Sul, ambos de perigo para chuvas intensas e válidos até o fim de terça-feira (16). São esperadas chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).



Muita chuva no fim de semana

Levantamento do Cemtec/MS (Centro e Monitoramento do Tempo e do Clima) mostra que choveu muito em Mato Grosso do Sul no fim de semana. **Quatro cidades registraram mais de 100 milímetros de chuva nas últimas 72 horas.**

Três Lagoas lidera o ranking de chuva no fim de semana com 145 mm, seguido de Rio Brillhante com 124 mm, Chapadão do Sul com 119 mm e **Maracaju** com 117 mm de chuva.

PUBLICIDADE

Últimas Notícias

Avião de acrobacias cai no interior de São Paulo e deixa piloto morto



Liderança do 'Bonde do

Liderança do 'Bonde do Maluco' é preso pela Polícia Civil em Coronel Sapucaia



Homem que tentou matar ex-mulher esfaqueada pediu ajuda de amigo para fugir com carro após o crime



Estevão Petrallas apresenta defesa contra denúncia de inelegibilidade na Federação



Nova tecnologia vai digitalizar processos e promete agilizar análise de benefícios previdenciários em MS



PUBLICIDADE

Fonte: <https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2024/dia-vira-noite-em-campo-grande-e-previsao-e-de-clima-ameno-e-temporais-ate-terca-feira/>

Campo Grande, 16/04/2024 às 19:00 **Ações da Prefeitura**

Prefeitura mobiliza equipes para solução emergencial de pontos críticos após chuva nesta terça-feira



Com a trégua das chuvas, a Prefeitura de Campo Grande mobilizou neste fim de tarde de terça-feira (16), equipes de diversas Secretarias para solução rápida e emergencial de pontos críticos de alagamentos e atendimento às necessidades das famílias da Capital.

Compartilhar

Fonte: <https://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/noticia/prefeitura-mobiliza-equipes-para-solucao-emergencial-de-pontos-criticos-apos-chuva-nesta-terca-feira/>

Cotidiano

Chuva causa transtornos e Campo Grande tem 79 pontos de alagamento

Casas e comércios foram invadidos pelas águas e ruas inteiras sumiram embaixo da enxurrada

Fábio Oruê, Aline Machado | 16/04/2024 - 16:48



Alagamento no Los Angeles (Nathalia Alcântara, Jornal Midiamax)

PUBLICIDADE

04 DE JULHO DE 2012
A AMÉRICA
É DOMINADA

Últimas Notícias

VÍDEO: Estátua gigante do João Carreiro chega em MS por guincho e é levada para Parque do Peão

Vereadores aprovam PL que prevê espaço destinado a som



Fonte: <https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2024/com-chuvarada-espalhando-caos-campo-grande-tem-79-pontos-de-alagamentos/>

Trator e caminhão da Prefeitura atolam em rua devastada pela chuva



Gerson Oliveira / Correio do Estado

Por: Editorial | 17/04/2024 11:52

Fonte: <https://www.portaldoconesul.com.br/ler.php?id=21313>

Cotidiano

VÍDEO: Chuva torrencial de 15 minutos transforma rua em rio no Nova Lima

Chuva forte inunda ruas e causa estragos em bairros de Campo Grande

Karina Campos | 15/04/2024 - 10:28



Enxurrada forte impedia pedestres de atravessarem (Fala Povo Midiamax)

PUBLICIDADE



Últimas Notícias

Homem que tentou matar ex-mulher esfaqueada pediu ajuda de amigo para fugir com carro após o crime



Estevão Petralas apresenta defesa contra denúncia de



Fonte: <https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2024/video-chuva-torrencial-de-15-minutos-forma-rio-em-rua-do-nova-lima/>

Cotidiano

VÍDEO: Intransitáveis, ruas no Caiobá permanecem alagadas após chuva forte

Patrolamento realizou reparo paliativo; entretanto, vias continuam danificadas

Karina Campos | 12/04/2024 - 08:38



Rua Astúrio Luis Braga permanece parcialmente alagada (Fala Povo Midiamax)



Últimas Notícias

Homem que tentou matar ex-mulher esfaqueada pediu ajuda de amigo para fugir com carro após o crime



Estevão Petrallas apresenta defesa contra denúncia de



Fonte: <https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2024/video-intransitaveis-ruas-no-caioba-permanecem-alagadas-apos-chuva-forte/>

ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados

Alimentador – linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

Condutor de energia – é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

Transformador – é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

Chave fusível – é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor

e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

Chave faca – é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

Disjuntor – é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuitos.

Para-raios – são equipamentos protetores de linhas de transmissão e distribuição aéreas contra sobretensões causadas por manobras de chaves ou descargas atmosféricas.

Religadores automáticos – são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

Isoladores – são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas, capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Eletricamente, exercem a função de isolar os condutores, submetidos a uma diferença de potencial em relação terra (estrutura suporte) ou em relação a um outro condutor de fase.

Ramal de ligação - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

Relação de Ocorrências Expurgáveis

Segue abaixo a relação das ordens expurgadas para o evento climático 20240401 de abril de 2024.

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5809387-1	FU(13505)	Chave Fusível	3	4,38	13,14
20240401	5810041-1	FR(4976)	Chave Fusível Religadora	13	6,77	88,01
20240401	5811713-1	TD(9914697)	Transformador Distribuição	1	4,33	4,33

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5812593-1	TD(734289)	Transformador Distribuição	1	1,87	1,87
20240401	5813240-1	FR(23646)	Chave Fusível Religadora	2	3,6	7,20
20240401	5813241-1	FU(43466)	Chave Fusível	5	12,8	64,00
20240401	5813296-1	FU(6741)	Chave Fusível	10	10,17	101,70
20240401	5813338-1	FU(691920)	Chave Fusível	2	13,77	27,54
20240401	5813945-1	TD(15644)	Transformador Distribuição	1	11,28	11,28
20240401	5814122-1	TD(700038)	Transformador Distribuição	1	5,73	5,73
20240401	5814183-1	TD(15002)	Transformador Distribuição	1	5,28	5,28
20240401	5814621-1	TD(6574117)	Transformador Distribuição	1	4,6	4,60
20240401	5814996-1	TD(15644)	Transformador Distribuição	1	11,38	11,38
20240401	5808444-1	FU(15044)	Chave Fusível	30	1,02	30,60
20240401	5813184-1	FU(686061)	Chave Fusível	3	16,67	50,01
20240401	5813296-1	FU(6741)	Chave Fusível	8	10,17	81,36
20240401	5804813-1	RD(718747)	Religador de Distribuição	36	0,05	1,80
20240401	5804813-1	RD(718747)	Religador de Distribuição	6	3,42	20,52
20240401	5804813-1	RD(718747)	Religador de Distribuição	9	15,2	136,80
20240401	5804813-1	RD(718747)	Religador de Distribuição	61	16,57	1.010,77
20240401	5804813-1	RD(718747)	Religador de Distribuição	1	16,9	16,90
20240401	5805614-1	TD(683658)	Transformador Distribuição	1	21,87	21,87
20240401	5807830-1	TD(729972)	Transformador Distribuição	2	5,75	11,50
20240401	5811395-1	TD(46886)	Transformador Distribuição	1	17,48	17,48
20240401	5811404-1	TD(46846)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20240401	5811877-1	TD(727134)	Transformador Distribuição	1	7,53	7,53
20240401	5813314-1	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	27	4,98	134,46

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5813636-1	FR(81852234)	Chave Fusível Religadora	19	10,13	192,47
20240401	5813667-1	TD(34936)	Transformador Distribuição	1	3,65	3,65
20240401	5813684-1	TD(39453)	Transformador Distribuição	1	5,97	5,97
20240401	5814184-1	TD(58850)	Transformador Distribuição	4	46,1	184,40
20240401	5814184-1	FU(693309)	Chave Fusível	2	0,42	0,84
20240401	5815298-1	TD(29310)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63
20240401	5815535-1	TD(39476)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20240401	5803550-1	TD(14773)	Transformador Distribuição	1	5,7	5,70
20240401	5804067-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	87	1,28	111,36
20240401	5804067-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	31	2,58	79,98
20240401	5804067-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	14	5,48	76,72
20240401	5804827-1	TD(661915)	Transformador Distribuição	1	12,55	12,55
20240401	5804962-1	TD(690362)	Transformador Distribuição	3	4	12,00
20240401	5805135-1	TD(761575)	Transformador Distribuição	1	2,9	2,90
20240401	5805977-1	FU(6999224)	Chave Fusível	1	14,38	14,38
20240401	5806166-1	TD(692763)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57
20240401	5806574-1	FU(720077)	Chave Fusível	4	2,82	11,28
20240401	5806890-1	TD(14811)	Transformador Distribuição	1	19,2	19,20
20240401	5808403-1	TD(21160)	Transformador Distribuição	1	2,95	2,95
20240401	5808444-1	FU(15044)	Chave Fusível	139	1,02	141,78
20240401	5808853-1	TD(34205)	Transformador Distribuição	1	18,7	18,70
20240401	5813438-1	FU(35441)	Chave Fusível	5	8,32	41,60
20240401	5814210-1	FU(24901)	Chave Fusível	4	3,65	14,60
20240401	5815017-1	TD(32885)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5813319-1	FU(12773)	Chave Fusível	7	10,47	73,29
20240401	5811508-1	FU(38802)	Chave Fusível	16	15,12	241,92
20240401	5807822-1	FU(12773)	Chave Fusível	7	2,38	16,66
20240401	5805012-1	FU(12773)	Chave Fusível	7	24,72	173,04
20240401	5812608-1	FU(13273)	Chave Fusível	4	24,38	97,52
20240401	5804926-1	FU(726416)	Chave Fusível	2	2,88	5,76
20240401	5804969-1	TD(45612)	Transformador Distribuição	1	25,97	25,97
20240401	5808267-1	FR(28162)	Chave Fusível Religadora	20	9,88	197,60
20240401	5804746-1	TD(745797)	Transformador Distribuição	13	15,47	201,11
20240401	5805010-1	TD(38375)	Transformador Distribuição	1	3,72	3,72
20240401	5812965-1	TD(681744)	Transformador Distribuição	1	18,08	18,08
20240401	5804897-1	FR(28067)	Chave Fusível Religadora	15	17,03	255,45
20240401	5804746-1	CF(66604236)	Chave Faca	46	2,7	124,20
20240401	5805010-1	FR(27466)	Chave Fusível Religadora	7	3,72	26,04
20240401	5804746-1	[MT]PA(10497)	Alimentador	2	14,67	29,34
20240401	5804483-1	TD(664134)	Transformador Distribuição	6	16,28	97,68
20240401	5804746-1	[MT]PA(10497)	Alimentador	78	14,67	1.144,26
20240401	5804776-1	TD(725)	Transformador Distribuição	79	4,3	339,70
20240401	5804558-1	ACL02_ACL49510	Alimentador	2590	1,1	2.849,00
20240401	5804558-1	ACL02_ACL49510	Alimentador	364	1,52	553,28
20240401	5804558-1	ACL02_ACL49510	Alimentador	221	3,63	802,23
20240401	5804696-1	FU(4067)	Chave Fusível	34	1,08	36,72
20240401	5804746-1	[MT]PA(10497)	Alimentador	3	14,67	44,01
20240401	5804888-1	TD(37027)	Transformador Distribuição	1	14,13	14,13
20240401	5804890-1	FU(10072)	Chave Fusível	5	3,47	17,35
20240401	5804558-1	ACL02_ACL49510	Alimentador	2	1,1	2,20
20240401	5805327-1	FU(26622)	Chave Fusível	4	6,02	24,08

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5805995-1	TD(36921)	Transformador Distribuição	1	13,85	13,85
20240401	5808202-1	TD(37108)	Transformador Distribuição	1	10,52	10,52
20240401	5814413-1	FR(28245)	Chave Fusível Religadora	6	17,8	106,80
20240401	5804479-1	FU(35883)	Chave Fusível	2	14,93	29,86
20240401	5814770-1	TD(47681)	Transformador Distribuição	1	14,35	14,35
20240401	5814800-1	TD(57417)	Transformador Distribuição	1	18,47	18,47
20240401	5805061-1	FU(41788)	Chave Fusível	16	12,32	197,12
20240401	5805065-1	TD(37080)	Transformador Distribuição	1	25,05	25,05
20240401	5805105-1	TD(37216)	Transformador Distribuição	1	34,02	34,02
20240401	5805212-1	FU(27891)	Chave Fusível	2	32,97	65,94
20240401	5805572-1	FU(28090)	Chave Fusível	2	7,2	14,40
20240401	5805748-1	FU(87795124)	Chave Fusível	1	11,57	11,57
20240401	5806216-1	TD(37220)	Transformador Distribuição	1	40,9	40,90
20240401	5806231-1	TD(698019)	Transformador Distribuição	1	5,28	5,28
20240401	5806774-1	TD(675169)	Transformador Distribuição	3	29,12	87,36
20240401	5807252-1	FU(28234)	Chave Fusível	3	8,38	25,14
20240401	5807315-1	TD(48107)	Transformador Distribuição	1	7,72	7,72
20240401	5808278-1	FU(27938)	Chave Fusível	2	10,88	21,76
20240401	5814290-1	FU(723540)	Chave Fusível	2	4,08	8,16
20240401	5812759-1	TD(36838)	Transformador Distribuição	1	17,25	17,25
20240401	5811025-1	FU(28119)	Chave Fusível	41	4,42	181,22
20240401	5810914-1	FU(28257)	Chave Fusível	3	10,05	30,15
20240401	5813729-1	FU(26618)	Chave Fusível	3	1,9	5,70
20240401	5804970-1	TD(36936)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20240401	5804944-1	TD(37002)	Transformador Distribuição	1	38,68	38,68
20240401	5804877-1	FU(28248)	Chave Fusível	3	13,5	40,50
20240401	5808455-1	TD(661034)	Transformador Distribuição	6	6,53	39,18

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5804612-1	TD(36906)	Transformador Distribuição	1	16,77	16,77
20240401	5804566-1	FR(28104)	Chave Fusível Religadora	21	6,42	134,82
20240401	5804479-1	FU(35883)	Chave Fusível	5	28,55	142,75
20240401	5804479-1	FU(35883)	Chave Fusível	9	17,78	160,02
20240401	5804479-1	FU(35883)	Chave Fusível	3	17,42	52,26
20240401	5803910-1	TD(37258)	Transformador Distribuição	1	19,08	19,08
20240401	5805474-1	FU(41572)	Chave Fusível	1	2,55	2,55
20240401	5815405-1	FU(9257864)	Chave Fusível	1	2,02	2,02
20240401	5814933-1	TD(678627)	Transformador Distribuição	2	3,63	7,26
20240401	5811989-1	TD(25182)	Transformador Distribuição	1	14,48	14,48
20240401	5808274-1	FU(3790)	Chave Fusível	295	3,03	893,85
20240401	5806773-1	TD(17076)	Transformador Distribuição	5	1,43	7,15
20240401	5804924-1	FU(6385178)	Chave Fusível	2	8,9	17,80
20240401	5804791-1	TD(53452)	Transformador Distribuição	1	20,05	20,05
20240401	5803451-1	FU(23606)	Chave Fusível	4	11,17	44,68
20240401	5803520-1	FR(3471)	Chave Fusível Religadora	5	3,58	17,90
20240401	5804097-1	FU(32070)	Chave Fusível	14	3,92	54,88
20240401	5804273-1	TD(59791)	Transformador Distribuição	1	0,85	0,85
20240401	5805645-1	FU(23501)	Chave Fusível	3	1,68	5,04
20240401	5805828-1	FR(3786)	Chave Fusível Religadora	15	1,63	24,45
20240401	5807338-1	TD(24892)	Transformador Distribuição	1	1,22	1,22
20240401	5810139-1	FR(3792)	Chave Fusível Religadora	21	1,73	36,33
20240401	5811829-1	FU(38460)	Chave Fusível	12	3,82	45,84
20240401	5804768-1	TD(680591)	Transformador Distribuição	1	17,92	17,92
20240401	5812115-1	TD(25174)	Transformador Distribuição	2	8,05	16,10
20240401	5804456-1	FR(3809)	Chave Fusível Religadora	82	1,18	96,76

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5803980-1	TD(16281)	Transformador Distribuição	2	10,68	21,36
20240401	5808243-1	FU(19635)	Chave Fusível	5	2,08	10,40
20240401	5807564-1	FU(17799)	Chave Fusível	11	2,55	28,05
20240401	5807491-1	TD(55821)	Transformador Distribuição	1	2,13	2,13
20240401	5806492-1	TD(22010)	Transformador Distribuição	1	3,83	3,83
20240401	5810160-1	FR(19629)	Chave Fusível Religadora	1	10,38	10,38
20240401	5806189-1	TD(21283)	Transformador Distribuição	2	11,13	22,26
20240401	5805894-1	FU(19624)	Chave Fusível	10	16,7	167,00
20240401	5805112-1	FU(690223)	Chave Fusível	3	3,3	9,90
20240401	5804817-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	1	2,95	2,95
20240401	5811797-1	FR(749534)	Chave Fusível Religadora	5	2,3	11,50
20240401	5804869-1	FU(20396)	Chave Fusível	6	7,17	43,02
20240401	5804817-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	11	3,22	35,42
20240401	5804817-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	143	2,95	421,85
20240401	5804817-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	359	2,08	746,72
20240401	5813646-1	FU(19129)	Chave Fusível	3	2,35	7,05
20240401	5812565-1	FR(1448)	Chave Fusível Religadora	97	4,1	397,70
20240401	5812414-1	TD(8691)	Transformador Distribuição	22	2,73	60,06
20240401	5812379-1	FU(4921)	Chave Fusível	27	2,7	72,90
20240401	5806470-1	TD(53669)	Transformador Distribuição	1	4,05	4,05
20240401	5806240-1	FU(41253)	Chave Fusível	3	10,78	32,34
20240401	5809775-1	FU(33845309)	Chave Fusível	84	0,85	71,40
20240401	5814827-1	TD(674427)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20240401	5806887-1	TD(33981)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20240401	5811250-1	PE(19864084)	Ponto de conexão	1	2,38	2,38
20240401	5803187-1	TD(672182)	Transformador Distribuição	3	1,95	5,85

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5802691-1	TD(33828)	Transformador Distribuição	1	4,1	4,10
20240401	5812208-1	PE(18647486)	Ponto de conexão	1	8,78	8,78
20240401	5808736-1	TD(673989)	Transformador Distribuição	1	10,12	10,12
20240401	5814747-1	TD(50558)	Transformador Distribuição	65	1,75	113,75
20240401	5814819-1	TD(8909)	Transformador Distribuição	93	2,87	266,91
20240401	5813850-1	TD(8922)	Transformador Distribuição	80	6,15	492,00
20240401	5803353-1	TD(656188)	Transformador Distribuição	10	16,82	168,20
20240401	5806594-1	TD(60419)	Transformador Distribuição	2	2,38	4,76
20240401	5810569-1	TD(689035)	Transformador Distribuição	2	4,38	8,76
20240401	5811167-1	FU(3357)	Chave Fusível	7	7,45	52,15
20240401	5811310-1	RD(681646)	Religador de Distribuição	45	5,45	245,25
20240401	5811537-1	TD(748264)	Transformador Distribuição	2	20,82	41,64
20240401	5811862-1	RD(681646)	Religador de Distribuição	45	11,53	518,85
20240401	5811862-1	RD(749193)	Religador de Distribuição	2636	0,07	184,52
20240401	5811076-1	PE(13000264)	Ponto de conexão	1	1,88	1,88
20240401	5808016-1	TD(43010)	Transformador Distribuição	2	4,62	9,24
20240401	5814704-1	TD(8915)	Transformador Distribuição	85	1,42	120,70
20240401	5806726-1	TD(691977)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20240401	5813249-1	TD(25247)	Transformador Distribuição	124	2,35	291,40
20240401	5814285-1	TD(43226)	Transformador Distribuição	1	25,53	25,53
20240401	5807187-1	FU(25077)	Chave Fusível	6	14,1	84,60
20240401	5802730-1	TD(40182)	Transformador Distribuição	1	2,5	2,50
20240401	5814717-1	TD(656055)	Transformador Distribuição	4	22,58	90,32

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5814028-1	FU(25190)	Chave Fusível	6	5,23	31,38
20240401	5811975-1	TD(42250)	Transformador Distribuição	3	28,38	85,14
20240401	5812177-1	FU(25190)	Chave Fusível	6	3,45	20,70
20240401	5806936-1	TD(710553)	Transformador Distribuição	1	6,15	6,15
20240401	5803215-1	TD(40478)	Transformador Distribuição	2	0,83	1,66
20240401	5803553-1	TD(40478)	Transformador Distribuição	2	3,52	7,04
20240401	5815100-1	FU(720411)	Chave Fusível	2	7,57	15,14
20240401	5805591-1	TD(40436)	Transformador Distribuição	1	3,62	3,62
20240401	5806020-1	TD(42250)	Transformador Distribuição	3	22,22	66,66
20240401	5806020-1	FU(25187)	Chave Fusível	17	1,02	17,34
20240401	5815294-1	TD(49478)	Transformador Distribuição	1	1,4	1,40
20240401	5814979-1	FU(25190)	Chave Fusível	6	30,55	183,30
20240401	5810204-1	FU(27676)	Chave Fusível	2	6,77	13,54
20240401	5810441-1	TD(748659)	Transformador Distribuição	2	2,53	5,06
20240401	5810545-1	TD(52765)	Transformador Distribuição	1	4,7	4,70
20240401	5809000-1	FR(14237)	Chave Fusível Religadora	16	2,27	36,32
20240401	5811268-1	TD(42250)	Transformador Distribuição	3	7,17	21,51
20240401	5807258-1	TD(40489)	Transformador Distribuição	1	7,13	7,13
20240401	5802888-1	FU(693329)	Chave Fusível	8	6,65	53,20
20240401	5807220-1	FU(720411)	Chave Fusível	2	4,75	9,50
20240401	5812276-1	TD(42300)	Transformador Distribuição	1	6,48	6,48
20240401	5811904-1	TD(656110)	Transformador Distribuição	5	4,93	24,65
20240401	5811328-1	FU(31235)	Chave Fusível	6	4,8	28,80
20240401	5810092-1	TD(43761)	Transformador Distribuição	1	4,43	4,43
20240401	5812175-1	TD(42566)	Transformador Distribuição	2	10,53	21,06

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5805064-1	TD(42647)	Transformador Distribuição	1	1,02	1,02
20240401	5813245-1	TD(51150)	Transformador Distribuição	1	7,25	7,25
20240401	5808542-1	TD(42327)	Transformador Distribuição	1	6,27	6,27
20240401	5812467-1	TD(656559)	Transformador Distribuição	5	3,4	17,00
20240401	5813800-1	TD(42340)	Transformador Distribuição	1	4,42	4,42
20240401	5813593-1	TD(42566)	Transformador Distribuição	2	4,77	9,54
20240401	5811218-1	RD(4637522)	Religador de Distribuição	34	2,22	75,48
20240401	5814596-1	TD(28350)	Transformador Distribuição	1	16,83	16,83
20240401	5814728-1	TD(50336)	Transformador Distribuição	1	51,95	51,95
20240401	5815262-1	FU(715417)	Chave Fusível	44	5,05	222,20
20240401	5815777-1	TD(17658)	Transformador Distribuição	1	15,78	15,78
20240401	5814332-1	TD(17766)	Transformador Distribuição	1	19,6	19,60
20240401	5814011-1	FU(18356)	Chave Fusível	15	24,6	369,00
20240401	5813734-1	TD(15642)	Transformador Distribuição	1	28,32	28,32
20240401	5807717-1	TD(52718)	Transformador Distribuição	1	6,88	6,88
20240401	5813202-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	21	5,85	122,85
20240401	5813202-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	20	5,8	116,00
20240401	5813202-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	4	4,73	18,92
20240401	5813202-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	23	4,23	97,29
20240401	5813202-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	7	2,97	20,79
20240401	5813202-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	40	2,22	88,80
20240401	5813202-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	72	1,73	124,56

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5813202-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	18	1,65	29,70
20240401	5813202-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	1	34,53	34,53
20240401	5813202-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	2	16,63	33,26
20240401	5813202-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	3	15,53	46,59
20240401	5813202-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	2	14,3	28,60
20240401	5813202-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	65	7,22	469,30
20240401	5813202-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	46	9,13	419,98
20240401	5813202-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	3	13,22	39,66
20240401	5813202-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	39	5,53	215,67
20240401	5813202-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	130	3,8	494,00
20240401	5811538-1	FU(715417)	Chave Fusível	44	3,92	172,48
20240401	5811753-1	TD(55250)	Transformador Distribuição	1	7,43	7,43
20240401	5811802-1	FU(18321)	Chave Fusível	10	7,85	78,50
20240401	5811916-1	FU(742084)	Chave Fusível	1	28,92	28,92
20240401	5812187-1	FU(13676)	Chave Fusível	3	28,9	86,70
20240401	5812412-1	TD(28409)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20240401	5813039-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	252	2,65	667,80
20240401	5813039-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	39	3,38	131,82
20240401	5813039-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	255	0,28	71,40
20240401	5814599-1	FU(741457)	Chave Fusível	3	16,52	49,56
20240401	5812557-1	TD(10124)	Transformador Distribuição	64	1,57	100,48
20240401	5805727-1	FU(760911)	Chave Fusível	7	2,23	15,61
20240401	5812557-1	[BT]PA(10544)	Ramal de Baixa Tensão	4	2,33	9,32
20240401	5813428-1	TD(32171)	Transformador Distribuição	1	2,97	2,97

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5810021-1	TD(757)	Transformador Distribuição	77	6,17	475,09
20240401	5814624-1	TD(9932151)	Transformador Distribuição	4	13,97	55,88
20240401	5828795-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	37	0,07	2,59
20240401	5811577-1	FU(1575)	Chave Fusível	6	20,55	123,30
20240401	5811217-1	TD(33270)	Transformador Distribuição	1	24,3	24,30
20240401	5811214-1	TD(679113)	Transformador Distribuição	5	9,05	45,25
20240401	5811106-1	TD(32465)	Transformador Distribuição	1	6,1	6,10
20240401	5811104-1	TD(679102)	Transformador Distribuição	2	5,62	11,24
20240401	5811100-1	FU(679127)	Chave Fusível	11	10,77	118,47
20240401	5811077-1	TD(23106)	Transformador Distribuição	1	9,28	9,28
20240401	5811058-1	TD(23488)	Transformador Distribuição	4	7,8	31,20
20240401	5810822-1	TD(32868)	Transformador Distribuição	1	13,32	13,32
20240401	5810711-1	FU(1575)	Chave Fusível	6	4,07	24,42
20240401	5811099-1	FU(1520)	Chave Fusível	10	14,32	143,20
20240401	5810506-1	FU(24848)	Chave Fusível	1	42,65	42,65
20240401	5810110-1	FU(1589)	Chave Fusível	2	2,7	5,40
20240401	5808345-1	FR(24802)	Chave Fusível Religadora	10	2,22	22,20
20240401	5828795-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	7	1,7	11,90
20240401	5828795-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	2	2,38	4,76
20240401	5828795-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	6	3,25	19,50
20240401	5828795-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	2	19,92	39,84
20240401	5828795-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	4	20,05	80,20
20240401	5811728-1	TD(657840)	Transformador Distribuição	9	4,17	37,53
20240401	5811833-1	FU(24044)	Chave Fusível	3	2,07	6,21
20240401	5812771-1	FU(1575)	Chave Fusível	6	16,85	101,10

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5814249-1	TD(25819)	Transformador Distribuição	2	1,72	3,44
20240401	5828795-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	7	1,65	11,55
20240401	5814897-1	FU(22786)	Chave Fusível	1	9,95	9,95
20240401	5815090-1	TD(34564)	Transformador Distribuição	1	7,17	7,17
20240401	5815567-1	TD(9932151)	Transformador Distribuição	4	18,92	75,68
20240401	5802661-1	TD(33474)	Transformador Distribuição	1	4,88	4,88
20240401	5802833-1	FU(7036)	Chave Fusível	4	4,8	19,20
20240401	5803306-1	TD(33474)	Transformador Distribuição	1	21,07	21,07
20240401	5803543-1	TD(32638)	Transformador Distribuição	1	5,9	5,90
20240401	5804565-1	FU(24808)	Chave Fusível	2	5,37	10,74
20240401	5805011-1	FU(24848)	Chave Fusível	1	11,55	11,55
20240401	5807520-1	TD(22506)	Transformador Distribuição	4	4,5	18,00
20240401	5807060-1	TD(51898)	Transformador Distribuição	1	15,92	15,92
20240401	5809473-1	TD(56166)	Transformador Distribuição	33	1,5	49,50
20240401	5807039-1	FR(9772)	Chave Fusível Religadora	1	13,43	13,43
20240401	5814365-1	TD(88125763)	Transformador Distribuição	60	3,78	226,80
20240401	5813994-1	AQU03_AQU49515	Alimentador	1	0,42	0,42
20240401	5807039-1	FR(9772)	Chave Fusível Religadora	1	13,43	13,43
20240401	5809255-1	FR(197189)	Chave Fusível Religadora	4	2,5	10,00
20240401	5808976-1	TD(43484)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20240401	5814218-1	FR(705818)	Chave Fusível Religadora	19	1,47	27,93
20240401	5809513-1	TD(46433)	Transformador Distribuição	1	1,13	1,13
20240401	5807039-1	FR(9772)	Chave Fusível Religadora	32	13,43	429,76

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5810835-1	TD(38558)	Transformador Distribuição	7	3,5	24,50
20240401	5808095-1	TD(697648)	Transformador Distribuição	22	2,78	61,16
20240401	5807859-1	TD(31132)	Transformador Distribuição	11	3,03	33,33
20240401	5807644-1	PE(13127765)	Ponto de conexão	1	2,53	2,53
20240401	5813994-1	AQU03_AQU49515	Alimentador	1459	0,42	612,78
20240401	5807003-1	TD(16405)	Transformador Distribuição	1	18	18,00
20240401	5815822-1	FU(18312)	Chave Fusível	3	15,88	47,64
20240401	5807937-1	TD(36033)	Transformador Distribuição	1	16,97	16,97
20240401	5808320-1	TD(27731)	Transformador Distribuição	1	2,5	2,50
20240401	5808591-1	FU(761445)	Chave Fusível	2	2,25	4,50
20240401	5809801-1	TD(25089)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20240401	5809871-1	FU(19854)	Chave Fusível	4	2,98	11,92
20240401	5810917-1	FU(19895)	Chave Fusível	2	3,35	6,70
20240401	5812531-1	TD(13119)	Transformador Distribuição	1	2,92	2,92
20240401	5813281-1	FR(758304)	Chave Fusível Religadora	9	2,57	23,13
20240401	5803412-1	TD(15274)	Transformador Distribuição	1	12,9	12,90
20240401	5803534-1	TD(28349)	Transformador Distribuição	2	1,53	3,06
20240401	5803769-1	TD(15374)	Transformador Distribuição	1	3,78	3,78
20240401	5804109-1	TD(53094)	Transformador Distribuição	1	7,62	7,62
20240401	5804141-1	TD(16498)	Transformador Distribuição	1	5,47	5,47
20240401	5804723-1	TD(21286)	Transformador Distribuição	1	26,8	26,80
20240401	5813880-1	TD(15658)	Transformador Distribuição	1	22,4	22,40
20240401	5813914-1	FU(11352)	Chave Fusível	27	2,9	78,30
20240401	5813984-1	TD(688808)	Transformador Distribuição	1	5,73	5,73

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5814283-1	TD(25109)	Transformador Distribuição	2	2,42	4,84
20240401	5815165-1	TD(15652)	Transformador Distribuição	1	0,23	0,23
20240401	5815274-1	TD(11777)	Transformador Distribuição	52	2,83	147,16
20240401	5815274-1	TD(11777)	Transformador Distribuição	45	5,67	255,15
20240401	5815274-1	TD(11777)	Transformador Distribuição	52	0,38	19,76
20240401	5807485-1	TD(652698)	Transformador Distribuição	1	5,55	5,55
20240401	5807176-1	FR(8382)	Chave Fusível Religadora	27	4,07	109,89
20240401	5807247-1	FU(9699)	Chave Fusível	103	7,62	784,86
20240401	5809277-1	TD(697954)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20240401	5815815-1	TD(19615)	Transformador Distribuição	1	16,35	16,35
20240401	5814806-1	FU(9711)	Chave Fusível	8	5,35	42,80
20240401	5814806-1	FU(9711)	Chave Fusível	97	2,7	261,90
20240401	5814798-1	FU(722877)	Chave Fusível	227	3,93	892,11
20240401	5805184-1	TD(48989)	Transformador Distribuição	1	6,2	6,20
20240401	5803055-1	TD(8960)	Transformador Distribuição	49	3,92	192,08
20240401	5802803-1	TD(19726)	Transformador Distribuição	2	3,72	7,44
20240401	5813630-1	TD(16084)	Transformador Distribuição	1	7,38	7,38
20240401	5812893-1	TD(37134)	Transformador Distribuição	1	17,28	17,28
20240401	5810780-1	TD(26500)	Transformador Distribuição	87	0,9	78,30
20240401	5810427-1	TD(48989)	Transformador Distribuição	1	2,15	2,15
20240401	5809593-1	FU(734270)	Chave Fusível	1	2,7	2,70
20240401	5807802-1	TD(19615)	Transformador Distribuição	1	16,83	16,83
20240401	5807778-1	TD(16160)	Transformador Distribuição	1	19,35	19,35

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5810958-1	TD(58618)	Transformador Distribuição	2	3,8	7,60
20240401	5812845-1	FU(692914)	Chave Fusível	2	17,47	34,94
20240401	5804114-1	FU(703960)	Chave Fusível	4	2,43	9,72
20240401	5803933-1	FU(703960)	Chave Fusível	4	4,73	18,92
20240401	5804201-1	FU(19227)	Chave Fusível	7	0,9	6,30
20240401	5805118-1	FU(713498)	Chave Fusível	1	10,27	10,27
20240401	5805490-1	TD(24023)	Transformador Distribuição	6	3,85	23,10
20240401	5805118-1	FU(713498)	Chave Fusível	1	10,27	10,27
20240401	5805159-1	TD(23959)	Transformador Distribuição	1	27,48	27,48
20240401	5815442-1	TD(45792)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20240401	5815306-1	TD(30241)	Transformador Distribuição	1	4,08	4,08
20240401	5807804-1	TD(29777)	Transformador Distribuição	2	3,13	6,26
20240401	5810823-1	TD(38628)	Transformador Distribuição	1	3,55	3,55
20240401	5810824-1	FR(24562)	Chave Fusível Religadora	22	3,03	66,66
20240401	5811734-1	RD(727090)	Religador de Distribuição	13	2,97	38,61
20240401	5811734-1	RD(727090)	Religador de Distribuição	3	5,23	15,69
20240401	5811734-1	RD(727090)	Religador de Distribuição	16	5,52	88,32
20240401	5811734-1	RD(727090)	Religador de Distribuição	16	8,12	129,92
20240401	5804956-1	FU(31022)	Chave Fusível	1	11,85	11,85
20240401	5805679-1	FR(24422)	Chave Fusível Religadora	11	1,6	17,60
20240401	5811734-1	RD(727090)	Religador de Distribuição	5	8,92	44,60
20240401	5811757-1	TD(30975)	Transformador Distribuição	1	2,68	2,68
20240401	5814928-1	TD(56151)	Transformador Distribuição	1	4,37	4,37
20240401	5815013-1	TD(686914)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5811889-1	TD(1789)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20240401	5804874-1	TD(40585)	Transformador Distribuição	2	3,65	7,30
20240401	5811294-1	FU(737360)	Chave Fusível	7	18,57	129,99
20240401	5811133-1	FU(22194)	Chave Fusível	9	0,43	3,87
20240401	5810807-1	TD(1803)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20240401	5810878-1	FR(45335)	Chave Fusível Religadora	15	3,7	55,50
20240401	5805176-1	RD(756385)	Religador de Distribuição	37	27,22	1.007,14
20240401	5811141-1	FU(696813)	Chave Fusível	3	4,82	14,46
20240401	5808537-1	TD(46119)	Transformador Distribuição	1	4,03	4,03
20240401	5813366-1	TD(28716)	Transformador Distribuição	91	4,58	416,78
20240401	5814027-1	TD(12238)	Transformador Distribuição	1	20,97	20,97
20240401	5813928-1	PE(15308130)	Ponto de conexão	2	1,03	2,06
20240401	5807952-1	TD(55829)	Transformador Distribuição	2	19,9	39,80
20240401	5814113-1	FU(730150)	Chave Fusível	4	6,05	24,20
20240401	5814376-1	FR(16041)	Chave Fusível Religadora	22	6,52	143,44
20240401	5815553-1	FR(682118)	Chave Fusível Religadora	21	4,17	87,57
20240401	5804115-1	TD(708608)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20240401	5807419-1	FU(16042)	Chave Fusível	16	7,43	118,88
20240401	5805255-1	FU(16042)	Chave Fusível	16	3,98	63,68
20240401	5813938-1	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	34	10,68	363,12
20240401	5812648-1	TD(25419)	Transformador Distribuição	1	2,07	2,07
20240401	5811449-1	TD(23174)	Transformador Distribuição	1	15,32	15,32
20240401	5806089-1	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	34	3,35	113,90
20240401	5805811-1	TD(19840)	Transformador Distribuição	1	17,1	17,10

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5804002-1	FR(16044)	Chave Fusível Religadora	4	11,13	44,52
20240401	5810443-1	TD(679836)	Transformador Distribuição	4	10,45	41,80
20240401	5810800-1	FU(679989)	Chave Fusível	16	9,05	144,80
20240401	5811241-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	34	2,07	70,38
20240401	5802843-1	FU(20502)	Chave Fusível	36	5,45	196,20
20240401	5803670-1	FU(21405)	Chave Fusível	8	9,88	79,04
20240401	5803996-1	TD(46754)	Transformador Distribuição	1	14,53	14,53
20240401	5804008-1	TD(675094)	Transformador Distribuição	1	15,67	15,67
20240401	5804616-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	34	1,72	58,48
20240401	5804616-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	41	3,88	159,08
20240401	5804616-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	57	6,32	360,24
20240401	5804616-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	6	18,22	109,32
20240401	5804616-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	11	19	209,00
20240401	5804616-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	4	20,85	83,40
20240401	5804616-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	5	21,67	108,35
20240401	5804808-1	TD(676470)	Transformador Distribuição	1	18,32	18,32
20240401	5805092-1	TD(23791)	Transformador Distribuição	1	25,02	25,02
20240401	5805378-1	TD(55440)	Transformador Distribuição	1	25,73	25,73
20240401	5805523-1	TD(49302)	Transformador Distribuição	1	29,02	29,02
20240401	5811241-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	126	2,13	268,38
20240401	5811417-1	TD(668946)	Transformador Distribuição	2	21,23	42,46
20240401	5812903-1	FU(676195)	Chave Fusível	7	16,8	117,60
20240401	5813520-1	TD(738077)	Transformador Distribuição	1	12,02	12,02

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5813801-1	FU(10409)	Chave Fusível	7	7,23	50,61
20240401	5813860-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	219	2,65	580,35
20240401	5813860-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	9	5,03	45,27
20240401	5813860-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	1	6,42	6,42
20240401	5813860-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	8	23,37	186,96
20240401	5815325-1	FU(20449)	Chave Fusível	4	3,43	13,72
20240401	5804044-1	[MT]PA(10489)	Alimentador	9	15,35	138,15
20240401	5804044-1	FR(20877)	Chave Fusível Religadora	4	2,48	9,92
20240401	5804162-1	TD(61552)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20240401	5804181-1	[MT]PA(10491)	Alimentador	6	15,58	93,48
20240401	5804465-1	RD(727759)	Religador de Distribuição	52	2,98	154,96
20240401	5804527-1	TD(673560)	Transformador Distribuição	2	25,05	50,10
20240401	5802843-1	FU(20502)	Chave Fusível	1	5,45	5,45
20240401	5804465-1	RD(727759)	Religador de Distribuição	1	2,98	2,98
20240401	5806607-1	FU(729655)	Chave Fusível	1	1,35	1,35
20240401	5806915-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	74	2,52	186,48
20240401	5806915-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	78	3,32	258,96
20240401	5806915-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	7	5,17	36,19
20240401	5807241-1	TD(23791)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20240401	5807479-1	TD(713921)	Transformador Distribuição	2	32,63	65,26
20240401	5807865-1	TD(40272)	Transformador Distribuição	2	18,12	36,24
20240401	5807927-1	TD(655299)	Transformador Distribuição	1	17,6	17,60
20240401	5807999-1	TD(57499)	Transformador Distribuição	1	17,43	17,43
20240401	5808520-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	159	0,22	34,98

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5808862-1	TD(55657)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20240401	5804049-1	FU(13488)	Chave Fusível	23	10,38	238,74
20240401	5814222-1	FU(39094)	Chave Fusível	1	25,03	25,03
20240401	5804395-1	TD(19034)	Transformador Distribuição	1	20,73	20,73
20240401	5804424-1	FU(41891)	Chave Fusível	1	20,92	20,92
20240401	5804449-1	TD(715275)	Transformador Distribuição	2	21,28	42,56
20240401	5804525-1	FU(700477)	Chave Fusível	7	5,13	35,91
20240401	5806999-1	TD(55055)	Transformador Distribuição	1	16,43	16,43
20240401	5808516-1	FU(21460)	Chave Fusível	1	11,85	11,85
20240401	5809069-1	TD(15320)	Transformador Distribuição	1	11,3	11,30
20240401	5809164-1	FU(21458)	Chave Fusível	15	5,02	75,30
20240401	5809595-1	FU(21297)	Chave Fusível	3	7,68	23,04
20240401	5809725-1	TD(20475)	Transformador Distribuição	1	35,42	35,42
20240401	5833562-1	TD(20475)	Transformador Distribuição	1	5,68	5,68
20240401	5810521-1	TD(737414)	Transformador Distribuição	4	10,1	40,40
20240401	5803768-1	FU(41119)	Chave Fusível	2	12,08	24,16
20240401	5803627-1	TD(26814)	Transformador Distribuição	1	8,98	8,98
20240401	5804710-1	TD(41349)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48
20240401	5804886-1	TD(15294)	Transformador Distribuição	1	32,93	32,93
20240401	5805453-1	TD(20319)	Transformador Distribuição	1	28,07	28,07
20240401	5805978-1	FR(10720)	Chave Fusível Religadora	30	23,18	695,40
20240401	5806151-1	TD(27596)	Transformador Distribuição	1	29,17	29,17
20240401	5803768-1	FU(41119)	Chave Fusível	42	12,08	507,36
20240401	5842924-1	PE(18681873)	Ponto de conexão	5	12,08	60,40
20240401	5804136-1	FU(23653)	Chave Fusível	2	4,22	8,44
20240401	5804239-1	TD(12908)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5804573-1	TD(12721)	Transformador Distribuição	1	18,73	18,73
20240401	5805006-1	FU(22710)	Chave Fusível	3	5,62	16,86
20240401	5805352-1	FR(16371)	Chave Fusível Religadora	48	5,73	275,04
20240401	5805369-1	TD(12907)	Transformador Distribuição	7	4,45	31,15
20240401	5806715-1	FU(715549)	Chave Fusível	46	25,37	1.167,02
20240401	5806169-1	FU(23652)	Chave Fusível	1	33,6	33,60
20240401	5811009-1	TD(751733)	Transformador Distribuição	2	12,55	25,10
20240401	5811845-1	FU(16383)	Chave Fusível	76	3,87	294,12
20240401	5812001-1	FU(706465)	Chave Fusível	14	6,23	87,22
20240401	5813717-1	TD(733721)	Transformador Distribuição	1	6,4	6,40
20240401	5813915-1	FU(681110)	Chave Fusível	1	26,23	26,23
20240401	5815233-1	FU(39669)	Chave Fusível	19	30,65	582,35
20240401	5811845-1	FU(16383)	Chave Fusível	2	3,87	7,74
20240401	5813860-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	1	2,65	2,65
20240401	5813989-1	FU(744013)	Chave Fusível	5	21,92	109,60
20240401	5813989-1	FU(744013)	Chave Fusível	1	29,92	29,92
20240401	5814222-1	FU(39094)	Chave Fusível	8	9,85	78,80
20240401	5804091-1	FR(10055)	Chave Fusível Religadora	18	2,92	52,56
20240401	5803524-1	TD(28990)	Transformador Distribuição	4	2,65	10,60
20240401	5812710-1	FU(11303)	Chave Fusível	269	2,4	645,60
20240401	5808308-1	TD(738427)	Transformador Distribuição	1	2	2,00
20240401	5804752-1	TD(26207)	Transformador Distribuição	1	14,37	14,37
20240401	5810265-1	TD(1362)	Transformador Distribuição	1	5,5	5,50
20240401	5811856-1	FU(12715)	Chave Fusível	7	4,33	30,31
20240401	5804530-1	TD(40595)	Transformador Distribuição	2	2,35	4,70
20240401	5812909-1	TD(1874)	Transformador Distribuição	1	18,77	18,77
20240401	5838995-1	RD(681697)	Religador de Distribuição	23	15,08	346,84

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5838995-1	RD(681697)	Religador de Distribuição	1	14,58	14,58
20240401	5811910-1	TD(26224)	Transformador Distribuição	1	26,57	26,57
20240401	5804719-1	FU(17864)	Chave Fusível	13	16,05	208,65
20240401	5813966-1	FU(29940)	Chave Fusível	7	0,15	1,05
20240401	5804693-1	TD(1560)	Transformador Distribuição	1	16,2	16,20
20240401	5813738-1	RD(720102)	Religador de Distribuição	222	0,77	170,94
20240401	5812520-1	FU(738252)	Chave Fusível	1	3,9	3,90
20240401	5809244-1	TD(26289)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20240401	5808305-1	TD(19803)	Transformador Distribuição	1	2,07	2,07
20240401	5807891-1	TD(55382)	Transformador Distribuição	1	17,1	17,10
20240401	5807470-1	TD(19207)	Transformador Distribuição	1	1,13	1,13
20240401	5806067-1	TD(650834)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20240401	5813288-1	TD(57005)	Transformador Distribuição	1	26,2	26,20
20240401	5813738-1	RD(720102)	Religador de Distribuição	6	29,68	178,08
20240401	5813951-1	TD(46521)	Transformador Distribuição	2	22,52	45,04
20240401	5803118-1	FU(22436)	Chave Fusível	21	1,38	28,98
20240401	5803519-1	TD(55410)	Transformador Distribuição	1	4,18	4,18
20240401	5804220-1	TD(731924)	Transformador Distribuição	12	4,1	49,20
20240401	5804604-1	TD(29284)	Transformador Distribuição	2	17,95	35,90
20240401	5805457-1	TD(59985)	Transformador Distribuição	1	21,3	21,30
20240401	5805480-1	TD(31443)	Transformador Distribuição	1	3,3	3,30
20240401	5813609-1	RD(27511658)	Religador de Distribuição	2	6,83	13,66
20240401	5802825-1	TD(728823)	Transformador Distribuição	4	5,5	22,00

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5805701-1	TD(38051)	Transformador Distribuição	1	21,85	21,85
20240401	5805721-1	FU(656160)	Chave Fusível	3	23,72	71,16
20240401	5807643-1	TD(660762)	Transformador Distribuição	3	48,77	146,31
20240401	5807643-1	FU(26789)	Chave Fusível	7	69,55	486,85
20240401	5807617-1	TD(56771)	Transformador Distribuição	1	29	29,00
20240401	5807829-1	TD(46363)	Transformador Distribuição	2	23,38	46,76
20240401	5809322-1	TD(38049)	Transformador Distribuição	1	54,12	54,12
20240401	5809328-1	FU(26789)	Chave Fusível	10	6,63	66,30
20240401	5809408-1	TD(754132)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48
20240401	5810124-1	FU(27083)	Chave Fusível	3	2,73	8,19
20240401	5810276-1	TD(688982)	Transformador Distribuição	2	2,63	5,26
20240401	5810870-1	TD(38102)	Transformador Distribuição	1	2,07	2,07
20240401	5810971-1	FU(28666)	Chave Fusível	1	8,03	8,03
20240401	5811517-1	FU(27085)	Chave Fusível	12	15,53	186,36
20240401	5811818-1	FU(723298)	Chave Fusível	4	5,25	21,00
20240401	5811818-1	FU(723298)	Chave Fusível	1	28,42	28,42
20240401	5812228-1	FU(15233)	Chave Fusível	3	4,45	13,35
20240401	5812838-1	FU(28666)	Chave Fusível	1	17,67	17,67
20240401	5813284-1	TD(688982)	Transformador Distribuição	2	8,97	17,94
20240401	5813370-1	TD(38035)	Transformador Distribuição	1	36,6	36,60
20240401	5813686-1	FU(13207)	Chave Fusível	15	1,4	21,00
20240401	5814835-1	TD(38032)	Transformador Distribuição	2	4,53	9,06
20240401	5814955-1	TD(38140)	Transformador Distribuição	1	3,52	3,52
20240401	5814964-1	FU(723298)	Chave Fusível	5	6,15	30,75
20240401	5815323-1	TD(38163)	Transformador Distribuição	1	6,97	6,97
20240401	5806140-1	TD(655053)	Transformador Distribuição	2	31,45	62,90
20240401	5806878-1	TD(37960)	Transformador Distribuição	1	18,35	18,35

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5806892-1	FU(26950)	Chave Fusível	15	26,37	395,55
20240401	5810336-1	FU(45362)	Chave Fusível	43	3,18	136,74
20240401	5803212-1	TD(37880)	Transformador Distribuição	1	2,42	2,42
20240401	5803552-1	TD(37920)	Transformador Distribuição	2	2,33	4,66
20240401	5803678-1	TD(37880)	Transformador Distribuição	1	27,78	27,78
20240401	5804020-1	RD(698715)	Religador de Distribuição	7	3,93	27,51
20240401	5804020-1	RD(698715)	Religador de Distribuição	3	4,38	13,14
20240401	5804020-1	RD(698715)	Religador de Distribuição	29	7,4	214,60
20240401	5804020-1	RD(698715)	Religador de Distribuição	93	8,02	745,86
20240401	5804020-1	RD(698715)	Religador de Distribuição	42	8,82	370,44
20240401	5804020-1	RD(698715)	Religador de Distribuição	1	46,32	46,32
20240401	5804020-1	CF(26896)	Chave Faca	3	0,57	1,71
20240401	5804287-1	TD(37826)	Transformador Distribuição	1	11,65	11,65
20240401	5804537-1	TD(671172)	Transformador Distribuição	1	7,18	7,18
20240401	5804762-1	TD(656764)	Transformador Distribuição	3	5,32	15,96
20240401	5811717-1	TD(29581)	Transformador Distribuição	1	3,67	3,67
20240401	5810947-1	FU(23821)	Chave Fusível	5	3,3	16,50
20240401	5815036-1	PE(18401150)	Ponto de conexão	1	25,2	25,20
20240401	5806270-1	FR(37823)	Chave Fusível Religadora	15	2,92	43,80
20240401	5807956-1	TD(47378)	Transformador Distribuição	1	14,75	14,75
20240401	5836290-1	FU(11204)	Chave Fusível	166	2,87	476,42
20240401	5836290-1	FU(11204)	Chave Fusível	85	3,25	276,25
20240401	5836290-1	FU(11204)	Chave Fusível	1	3,53	3,53
20240401	5811515-1	TD(733190)	Transformador Distribuição	3	11,08	33,24
20240401	5811801-1	FU(715469)	Chave Fusível	13	1,38	17,94

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5812074-1	TD(47318)	Transformador Distribuição	1	2,03	2,03
20240401	5812439-1	TD(735620)	Transformador Distribuição	1	1,48	1,48
20240401	5812460-1	TD(49466889)	Transformador Distribuição	4	1,95	7,80
20240401	5812490-1	TD(47384)	Transformador Distribuição	2	2,17	4,34
20240401	5812897-1	TD(9559)	Transformador Distribuição	74	2,07	153,18
20240401	5813407-1	TD(53727)	Transformador Distribuição	1	30,77	30,77
20240401	5813618-1	TD(685406)	Transformador Distribuição	41	5,07	207,87
20240401	5813652-1	FR(32208)	Chave Fusível Religadora	3	33,98	101,94
20240401	5813761-1	TD(757287)	Transformador Distribuição	1	26,2	26,20
20240401	5815828-1	TD(757321)	Transformador Distribuição	1	45,55	45,55
20240401	5815626-1	TD(53727)	Transformador Distribuição	1	19,48	19,48
20240401	5815829-1	TD(47301)	Transformador Distribuição	1	24,1	24,10
20240401	5803048-1	TD(47376)	Transformador Distribuição	1	2,6	2,60
20240401	5803747-1	FU(29201)	Chave Fusível	2	2,4	4,80
20240401	5804461-1	TD(58463)	Transformador Distribuição	6	0,97	5,82
20240401	5804461-1	FR(10104)	Chave Fusível Religadora	19	1,93	36,67
20240401	5804707-1	TD(49009)	Transformador Distribuição	1	38,78	38,78
20240401	5804812-1	TD(53702)	Transformador Distribuição	4	38,43	153,72
20240401	5814946-1	FR(7763)	Chave Fusível Religadora	20	9,7	194,00
20240401	5813063-1	TD(675434)	Transformador Distribuição	2	12,42	24,84
20240401	5812922-1	FU(44640)	Chave Fusível	8	17,12	136,96
20240401	5812556-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	40	1,92	76,80

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5809219-1	FU(7430)	Chave Fusível	8	1,48	11,84
20240401	5804613-1	TD(50863)	Transformador Distribuição	4	14,22	56,88
20240401	5807919-1	TD(53297)	Transformador Distribuição	2	16,78	33,56
20240401	5807063-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	40	9,72	388,80
20240401	5804911-1	TD(32330)	Transformador Distribuição	1	7,08	7,08
20240401	5811574-1	TD(701549)	Transformador Distribuição	1	13,55	13,55
20240401	5805428-1	TD(8356124)	Transformador Distribuição	1	26,6	26,60
20240401	5812089-1	PE(15688992)	Ponto de conexão	1	3,93	3,93
20240401	5811527-1	TD(52157)	Transformador Distribuição	2	2,1	4,20
20240401	5813213-1	FU(24778)	Chave Fusível	2	2,13	4,26
20240401	5808659-1	TD(755861)	Transformador Distribuição	1	2,77	2,77
20240401	5811573-1	TD(57675)	Transformador Distribuição	1	14,7	14,70
20240401	5814501-1	TD(26802)	Transformador Distribuição	1	6,37	6,37
20240401	5815575-1	TD(26802)	Transformador Distribuição	1	3,2	3,20
20240401	5809824-1	FU(735564)	Chave Fusível	5	1,52	7,60
20240401	5810445-1	TD(3113150)	Transformador Distribuição	87	3,72	323,64
20240401	5810445-1	PE(200922164)	Ponto de conexão	1	9,52	9,52
20240401	5809156-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	86	4,82	414,52
20240401	5809156-1	RD(748352)	Religador de Distribuição	61	1,07	65,27
20240401	5810309-1	TD(56497)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20240401	5811323-1	RD(748352)	Religador de Distribuição	2	12,28	24,56
20240401	5811323-1	RD(748352)	Religador de Distribuição	4	14,4	57,60
20240401	5811323-1	RD(748352)	Religador de Distribuição	140	15,08	2.111,20

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5811323-1	RD(748352)	Religador de Distribuição	1	16,48	16,48
20240401	5812699-1	FR(25617)	Chave Fusível Religadora	45	5,05	227,25
20240401	5812876-1	FU(25410)	Chave Fusível	7	4,32	30,24
20240401	5813513-1	FR(17373)	Chave Fusível Religadora	10	3,35	33,50
20240401	5813558-1	TD(56525)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20240401	5814093-1	TD(42025)	Transformador Distribuição	1	18,82	18,82
20240401	5814124-1	FR(7423)	Chave Fusível Religadora	19	12,35	234,65
20240401	5814594-1	FR(12501)	Chave Fusível Religadora	5	17,28	86,40
20240401	5835586-1	TD(750793)	Transformador Distribuição	1	43,55	43,55
20240401	5809138-1	RD(718750)	Religador de Distribuição	2	6,38	12,76
20240401	5812999-1	TD(682957)	Transformador Distribuição	1	13,82	13,82
20240401	5814124-1	FR(7423)	Chave Fusível Religadora	1	12,35	12,35
20240401	5802697-1	TD(34881)	Transformador Distribuição	1	21,68	21,68
20240401	5803122-1	FU(35401)	Chave Fusível	7	2,55	17,85
20240401	5803522-1	FU(706691)	Chave Fusível	1	3,48	3,48
20240401	5804578-1	FU(35401)	Chave Fusível	7	19,4	135,80
20240401	5804642-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	46	0,1	4,60
20240401	5804642-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	18	4,33	77,94
20240401	5804642-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	3	7,47	22,41
20240401	5804642-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	16	10,87	173,92
20240401	5804642-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	3	12,22	36,66
20240401	5804642-1	RD(23973403)	Religador de Distribuição	29	13,18	382,22
20240401	5804642-1	RD(23973403)	Religador de Distribuição	17	13,3	226,10

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5805130-1	TD(56869)	Transformador Distribuição	1	28,13	28,13
20240401	5805536-1	TD(684403)	Transformador Distribuição	1	28,05	28,05
20240401	5805678-1	TD(676582)	Transformador Distribuição	1	13,27	13,27
20240401	5805765-1	TD(35390)	Transformador Distribuição	1	19,22	19,22
20240401	5806104-1	TD(34369)	Transformador Distribuição	1	22,12	22,12
20240401	5806105-1	TD(34365)	Transformador Distribuição	2	20,78	41,56
20240401	5806593-1	FU(718932)	Chave Fusível	1	6,03	6,03
20240401	5809138-1	RD(718750)	Religador de Distribuição	3	6,07	18,21
20240401	5809138-1	RD(718750)	Religador de Distribuição	158	6,38	1.008,04
20240401	5814751-1	TD(31616)	Transformador Distribuição	1	21,67	21,67
20240401	5808582-1	TD(31371)	Transformador Distribuição	1	3,18	3,18
20240401	5803171-1	TD(48417)	Transformador Distribuição	7	3,42	23,94
20240401	5810080-1	FU(703532)	Chave Fusível	12	3,58	42,96
20240401	5810208-1	TD(703525)	Transformador Distribuição	5	4,02	20,10
20240401	5812047-1	RD(730255)	Religador de Distribuição	153	2,87	439,11
20240401	5812047-1	RD(730255)	Religador de Distribuição	14	8,07	112,98
20240401	5810211-1	TD(702250)	Transformador Distribuição	2	2,22	4,44
20240401	5811208-1	TD(39606)	Transformador Distribuição	3	3	9,00
20240401	5803029-1	FU(696798)	Chave Fusível	1	4,57	4,57
20240401	5813346-1	FU(2091)	Chave Fusível	9	5,17	46,53
20240401	5803812-1	TD(8753)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25
20240401	5803812-1	TD(8753)	Transformador Distribuição	12	6,25	75,00
20240401	5803161-1	TD(746428)	Transformador Distribuição	22	1,72	37,84

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5805148-1	FU(43470)	Chave Fusível	9	6,3	56,70
20240401	5804868-1	FR(19741)	Chave Fusível Religadora	71	5,07	359,97
20240401	5803883-1	TD(8733)	Transformador Distribuição	43	3,13	134,59
20240401	5803862-1	TD(8739)	Transformador Distribuição	56	3,27	183,12
20240401	5814909-1	FU(38438)	Chave Fusível	4	4,13	16,52
20240401	5810348-1	TD(31107)	Transformador Distribuição	32	3,17	101,44
20240401	5811765-1	TD(25516)	Transformador Distribuição	65	1,47	95,55
20240401	5811162-1	TD(653200)	Transformador Distribuição	25	0,68	17,00
20240401	5810196-1	TD(17504)	Transformador Distribuição	1	5,4	5,40
20240401	5811059-1	TD(31107)	Transformador Distribuição	31	1,57	48,67
20240401	5810791-1	TD(653200)	Transformador Distribuição	25	7,05	176,25
20240401	5812339-1	FU(19744)	Chave Fusível	15	2,2	33,00
20240401	5811817-1	TD(41588)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20240401	5815330-1	TD(15432636)	Transformador Distribuição	1	6,58	6,58
20240401	5803521-1	TD(744890)	Transformador Distribuição	1	9,83	9,83
20240401	5804823-1	TD(656832)	Transformador Distribuição	1	13,68	13,68
20240401	5804835-1	FU(4986)	Chave Fusível	49	9,73	476,77
20240401	5804938-1	FR(18342)	Chave Fusível Religadora	3	10,73	32,19
20240401	5805022-1	TD(19044)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20240401	5805041-1	TD(29244)	Transformador Distribuição	1	4,37	4,37
20240401	5806409-1	TD(19091)	Transformador Distribuição	1	5,72	5,72
20240401	5807616-1	FR(17678)	Chave Fusível Religadora	12	3,37	40,44
20240401	5808657-1	TD(29248)	Transformador Distribuição	1	2,18	2,18

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5809168-1	FU(17357)	Chave Fusível	3	3,45	10,35
20240401	5809482-1	TD(49220)	Transformador Distribuição	1	3,4	3,40
20240401	5809550-1	FU(17357)	Chave Fusível	3	1,63	4,89
20240401	5812598-1	TD(19206)	Transformador Distribuição	3	4,88	14,64
20240401	5812793-1	CL(17428)	Chave Lâmina	137	6,63	908,31
20240401	5812835-1	FR(19073)	Chave Fusível Religadora	80	5,03	402,40
20240401	5812952-1	TD(19187)	Transformador Distribuição	1	18,42	18,42
20240401	5813587-1	FU(19065)	Chave Fusível	2	36,18	72,36
20240401	5815121-1	TD(19087)	Transformador Distribuição	2	8,33	16,66
20240401	5815224-1	FU(19584)	Chave Fusível	1	3,27	3,27
20240401	5802954-1	TD(19206)	Transformador Distribuição	3	2,35	7,05
20240401	5811881-1	TD(46368)	Transformador Distribuição	2	1,65	3,30
20240401	5806565-1	TD(718791)	Transformador Distribuição	1	3,27	3,27
20240401	5812456-1	TD(46388)	Transformador Distribuição	1	3,82	3,82
20240401	5810495-1	TD(46393)	Transformador Distribuição	1	3	3,00
20240401	5803959-1	TD(7141)	Transformador Distribuição	77	1,52	117,04
20240401	5815164-1	FU(731710)	Chave Fusível	2	5,28	10,56
20240401	5811884-1	FR(35344)	Chave Fusível Religadora	15	2,75	41,25
20240401	5809899-1	FU(31158)	Chave Fusível	16	4,02	64,32
20240401	5809690-1	FU(700309)	Chave Fusível	26	3,05	79,30
20240401	5812124-1	TD(10374)	Transformador Distribuição	53	2,4	127,20
20240401	5811298-1	TD(22517)	Transformador Distribuição	36	1,92	69,12
20240401	5803450-1	TD(50153)	Transformador Distribuição	1	17,48	17,48
20240401	5804980-1	FU(14347)	Chave Fusível	16	5,32	85,12
20240401	5805009-1	FR(667827)	Chave Fusível Religadora	19	10,62	201,78

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5805051-1	TD(47836)	Transformador Distribuição	3	2,15	6,45
20240401	5806108-1	TD(49567)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20240401	5812035-1	TD(48252)	Transformador Distribuição	7	2,47	17,29
20240401	5812035-1	FR(31246)	Chave Fusível Religadora	92	2,35	216,20
20240401	5811998-1	TD(47679)	Transformador Distribuição	1	9,3	9,30
20240401	5806787-1	FR(13690)	Chave Fusível Religadora	19	3,7	70,30
20240401	5803011-1	TD(47657)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20240401	5808033-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	0,92	0,92
20240401	5804486-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	1,12	1,12
20240401	5804266-1	FU(21308)	Chave Fusível	1	2,98	2,98
20240401	5812702-1	RD(35522)	Religador de Distribuição	117	3,9	456,30
20240401	5812702-1	RD(35522)	Religador de Distribuição	13	3,55	46,15
20240401	5812702-1	RD(35522)	Religador de Distribuição	24	1,18	28,32
20240401	5811709-1	FU(21308)	Chave Fusível	1	5,18	5,18
20240401	5811246-1	TD(25879)	Transformador Distribuição	65	19,8	1.287,00
20240401	5811081-1	TD(42117)	Transformador Distribuição	1	7,3	7,30
20240401	5810992-1	TD(40377)	Transformador Distribuição	1	6,2	6,20
20240401	5808033-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	2,33	2,33
20240401	5808033-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	0,15	0,15
20240401	5808033-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	0,87	0,87
20240401	5807205-1	TD(40389)	Transformador Distribuição	1	2,27	2,27
20240401	5807163-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	5,47	5,47

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5806688-1	TD(7533)	Transformador Distribuição	23	2,1	48,30
20240401	5806688-1	FU(10541)	Chave Fusível	413	1,55	640,15
20240401	5805281-1	FU(11966)	Chave Fusível	1	6,33	6,33
20240401	5809413-1	TD(717051)	Transformador Distribuição	1	27,23	27,23
20240401	5804125-1	FU(44512)	Chave Fusível	14	13,9	194,60
20240401	5803879-1	TD(7572)	Transformador Distribuição	29	5,38	156,02
20240401	5808033-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	5	4,7	23,50
20240401	5808033-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	42	14,1	592,20
20240401	5808033-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	4	15,6	62,40
20240401	5808033-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	2	27,63	55,26
20240401	5808033-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	3	27,63	82,89
20240401	5808033-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	118	0,15	17,70
20240401	5810923-1	TD(19580)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20240401	5810981-1	FU(21413)	Chave Fusível	1	2,18	2,18
20240401	5811640-1	TD(19629)	Transformador Distribuição	1	5,43	5,43
20240401	5811709-1	FU(21308)	Chave Fusível	3	5,18	15,54
20240401	5812907-1	TD(41810)	Transformador Distribuição	1	23,85	23,85
20240401	5813023-1	TD(667944)	Transformador Distribuição	1	19,62	19,62
20240401	5813380-1	FU(691338)	Chave Fusível	4	32,38	129,52
20240401	5815216-1	FU(726601)	Chave Fusível	1	6,98	6,98
20240401	5807163-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	5,47	5,47
20240401	5808033-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	0,87	0,87
20240401	5808033-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	1,1	1,10
20240401	5803273-1	FU(22306)	Chave Fusível	20	5,05	101,00
20240401	5803897-1	TD(23546)	Transformador Distribuição	1	18,6	18,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5804266-1	FU(21308)	Chave Fusível	3	2,98	8,94
20240401	5804486-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	45	1,12	50,40
20240401	5804486-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	37	6,7	247,90
20240401	5808033-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	160	0,87	139,20
20240401	5808033-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	4	5,18	20,72
20240401	5808033-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	163	0,92	149,96
20240401	5808033-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	1,1	1,10
20240401	5809151-1	TD(50148)	Transformador Distribuição	1	10,42	10,42
20240401	5805262-1	TD(22171)	Transformador Distribuição	1	5,68	5,68
20240401	5805505-1	FR(691852)	Chave Fusível Religadora	12	12,65	151,80
20240401	5806755-1	FU(21337)	Chave Fusível	1	2,77	2,77
20240401	5807163-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	29	5,47	158,63
20240401	5807163-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	84	6,8	571,20
20240401	5807163-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	5	7,7	38,50
20240401	5807163-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	41	15,15	621,15
20240401	5807163-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	15,12	15,12
20240401	5807163-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	3	16,1	48,30
20240401	5807163-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	3	17,08	51,24
20240401	5807163-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	2	19,4	38,80
20240401	5807163-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	2	18,18	36,36
20240401	5807447-1	TD(690467)	Transformador Distribuição	1	6,23	6,23
20240401	5808033-1	TD(50148)	Transformador Distribuição	1	29,88	29,88

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5808033-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	113	2,33	263,29
20240401	5803551-1	FU(14903)	Chave Fusível	4	8,52	34,08
20240401	5815771-1	FR(7832)	Chave Fusível Religadora	15	12,27	184,05
20240401	5803971-1	FU(10399)	Chave Fusível	15	15,67	235,05
20240401	5804212-1	TD(653893)	Transformador Distribuição	2	28,75	57,50
20240401	5804246-1	TD(653600)	Transformador Distribuição	1	25,8	25,80
20240401	5804425-1	RD(720608)	Religador de Distribuição	9	5,07	45,63
20240401	5804425-1	RD(720608)	Religador de Distribuição	45	8,78	395,10
20240401	5808126-1	FU(41160)	Chave Fusível	13	13,9	180,70
20240401	5808550-1	TD(23957)	Transformador Distribuição	1	5,68	5,68
20240401	5808942-1	TD(690540)	Transformador Distribuição	1	53,18	53,18
20240401	5809619-1	FU(11630)	Chave Fusível	36	22,17	798,12
20240401	5809674-1	TD(51504)	Transformador Distribuição	1	29,22	29,22
20240401	5802670-1	FU(683643)	Chave Fusível	2	2,82	5,64
20240401	5804519-1	TD(667067)	Transformador Distribuição	1	1,35	1,35
20240401	5804542-1	TD(32926)	Transformador Distribuição	2	24,73	49,46
20240401	5804662-1	FU(11630)	Chave Fusível	36	3,63	130,68
20240401	5804730-1	FU(656309)	Chave Fusível	5	24,27	121,35
20240401	5804748-1	FU(22351)	Chave Fusível	20	17,8	356,00
20240401	5804945-1	TD(653304)	Transformador Distribuição	1	5,2	5,20
20240401	5805095-1	CL(21824)	Chave Lâmina	1	130,32	130,32
20240401	5805723-1	FR(21391)	Chave Fusível Religadora	7	4,85	33,95
20240401	5805723-1	FR(21391)	Chave Fusível Religadora	14	19,35	270,90
20240401	5806685-1	FU(705920)	Chave Fusível	1	3,02	3,02
20240401	5806734-1	FU(667655)	Chave Fusível	3	116,72	350,16
20240401	5807944-1	FU(11630)	Chave Fusível	36	16,13	580,68
20240401	5811957-1	TD(39496)	Transformador Distribuição	1	4,47	4,47

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5812628-1	FU(35481)	Chave Fusível	38	21,27	808,26
20240401	5813107-1	TD(32893)	Transformador Distribuição	1	14,32	14,32
20240401	5813116-1	FR(21391)	Chave Fusível Religadora	21	12,78	268,38
20240401	5813236-1	TD(672757)	Transformador Distribuição	1	8,93	8,93
20240401	5813500-1	FU(732171)	Chave Fusível	1	23,28	23,28
20240401	5813674-1	TD(650600)	Transformador Distribuição	1	24,27	24,27
20240401	5814880-1	TD(30097)	Transformador Distribuição	1	4,62	4,62
20240401	5815452-1	TD(668378)	Transformador Distribuição	2	4,85	9,70
20240401	5803873-1	TD(31454)	Transformador Distribuição	1	43,47	43,47
20240401	5808370-1	TD(712803)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20240401	5808507-1	FU(25947)	Chave Fusível	2	8,03	16,06
20240401	5812145-1	TD(739205)	Transformador Distribuição	1	1,33	1,33
20240401	5812270-1	TD(759113)	Transformador Distribuição	41	4,88	200,08
20240401	5814839-1	TD(34146)	Transformador Distribuição	1	11,15	11,15
20240401	5803344-1	TD(60814)	Transformador Distribuição	1	14,28	14,28
20240401	5803206-1	FU(23201)	Chave Fusível	5	1,92	9,60
20240401	5811504-1	TD(671955)	Transformador Distribuição	1	16,07	16,07
20240401	5810614-1	FU(25956)	Chave Fusível	2	19,93	39,86
20240401	5815790-1	FU(24404)	Chave Fusível	1	2,82	2,82
20240401	5815790-1	[MT]PA(10568)	Alimentador	1	3,28	3,28
20240401	5809115-1	TD(24158045)	Transformador Distribuição	2	11,55	23,10
20240401	5808900-1	TD(23883)	Transformador Distribuição	1	17,88	17,88
20240401	5815632-1	FU(41097)	Chave Fusível	3	7,3	21,90
20240401	5815182-1	TD(23800)	Transformador Distribuição	5	12,32	61,60
20240401	5808103-1	FR(24397)	Chave Fusível Religadora	22	19,22	422,84

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5803231-1	TD(41823)	Transformador Distribuição	1	5,48	5,48
20240401	5814846-1	TD(34145)	Transformador Distribuição	2	16,48	32,96
20240401	5807818-1	TD(23714)	Transformador Distribuição	1	23,15	23,15
20240401	5807458-1	TD(1)	Transformador Distribuição	65	10,07	654,55
20240401	5807327-1	TD(33546)	Transformador Distribuição	1	30,75	30,75
20240401	5806844-1	FR(23263)	Chave Fusível Religadora	24	19,12	458,88
20240401	5806086-1	FU(24411)	Chave Fusível	5	2,88	14,40
20240401	5805626-1	TD(33546)	Transformador Distribuição	1	7,23	7,23
20240401	5804876-1	FR(24405)	Chave Fusível Religadora	44	11	484,00
20240401	5814839-1	FU(24404)	Chave Fusível	1	2,67	2,67
20240401	5804549-1	TD(721991)	Transformador Distribuição	1	15,33	15,33
20240401	5814822-1	FU(24401)	Chave Fusível	1	28,43	28,43
20240401	5808692-1	TD(59128)	Transformador Distribuição	1	2,48	2,48
20240401	5808035-1	FU(38482)	Chave Fusível	6	20,03	120,18
20240401	5803330-1	TD(61295)	Transformador Distribuição	1	6,98	6,98
20240401	5805503-1	FU(27343)	Chave Fusível	5	7,92	39,60
20240401	5809615-1	PE(18071967)	Ponto de conexão	1	1,18	1,18
20240401	5806596-1	TD(5556)	Transformador Distribuição	111	11,3	1.254,30
20240401	5810338-1	FU(6055)	Chave Fusível	38	2,25	85,50
20240401	5810469-1	TD(689028)	Transformador Distribuição	63	3,22	202,86
20240401	5810338-1	FU(6055)	Chave Fusível	198	2,25	445,50
20240401	5812066-1	FU(5785)	Chave Fusível	317	2,37	751,29
20240401	5812082-1	PE(19119251)	Ponto de conexão	3	0,22	0,66
20240401	5814192-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	1	0,62	0,62
20240401	5812066-1	FU(5785)	Chave Fusível	1	2,37	2,37
20240401	5812022-1	CE(8849)	Chave Seccionadora	1	4,77	4,77
20240401	5804496-1	CGA10_CGA45220	Alimentador	331	0,67	221,77

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5804496-1	CGA10_CGA45220	Alimentador	89	0,72	64,08
20240401	5807170-1	TD(5502)	Transformador Distribuição	35	6,05	211,75
20240401	5805999-1	TD(733560)	Transformador Distribuição	46	3,57	164,22
20240401	5807111-1	FU(5883)	Chave Fusível	368	2,22	816,96
20240401	5813461-1	FU(25798352)	Chave Fusível	2	4,42	8,84
20240401	5842985-1	PE(198348596)	Ponto de conexão	1	5,15	5,15
20240401	5810926-1	TD(48514)	Transformador Distribuição	3	2,43	7,29
20240401	5810900-1	TD(48500)	Transformador Distribuição	2	3,43	6,86
20240401	5810398-1	FU(37207)	Chave Fusível	1	95,73	95,73
20240401	5809045-1	TD(16305)	Transformador Distribuição	1	16,95	16,95
20240401	5811380-1	TD(16305)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20240401	5814920-1	TD(23171)	Transformador Distribuição	7	29,98	209,86
20240401	5814871-1	FR(685849)	Chave Fusível Religadora	32	3,65	116,80
20240401	5810398-1	FU(37207)	Chave Fusível	3	22,07	66,21
20240401	5810398-1	FU(37207)	Chave Fusível	3	3,48	10,44
20240401	5811522-1	PE(19594471)	Ponto de conexão	1	2,97	2,97
20240401	5815517-1	FU(685850)	Chave Fusível	13	19,35	251,55
20240401	5811487-1	TD(3525)	Transformador Distribuição	93	2,6	241,80
20240401	5807017-1	RD(716826)	Religador de Distribuição	873	0,7	611,10
20240401	5806012-1	TD(3525)	Transformador Distribuição	93	1,2	111,60
20240401	5807077-1	FU(719507)	Chave Fusível	172	4,55	782,60
20240401	5813860-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	1	2,65	2,65
20240401	5809914-1	TD(3444)	Transformador Distribuição	65	4,02	261,30
20240401	5805827-1	FU(31380)	Chave Fusível	2	24,1	48,20
20240401	5814376-1	FR(16041)	Chave Fusível Religadora	1	6,52	6,52
20240401	5807656-1	FU(724479)	Chave Fusível	392	1,67	654,64
20240401	5807384-1	FU(724479)	Chave Fusível	392	2,5	980,00

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5811451-1	TD(54159)	Transformador Distribuição	167	2,43	405,81
20240401	5807384-1	FU(724479)	Chave Fusível	20	2,5	50,00
20240401	5808096-1	TD(54159)	Transformador Distribuição	167	4,68	781,56
20240401	5807656-1	FU(724479)	Chave Fusível	20	1,67	33,40
20240401	5814207-1	FU(7311)	Chave Fusível	2	1,28	2,56
20240401	5808834-1	RD(720242)	Religador de Distribuição	59	0,47	27,73
20240401	5808834-1	RD(720242)	Religador de Distribuição	2489	0,47	1.169,83
20240401	5808834-1	RD(720242)	Religador de Distribuição	262	1,3	340,60
20240401	5808834-1	RD(720242)	Religador de Distribuição	565	1,6	904,00
20240401	5808834-1	RD(720242)	Religador de Distribuição	126	2,83	356,58
20240401	5812748-1	PE(19193324)	Ponto de conexão	2	16,73	33,46
20240401	5809986-1	TD(24591)	Transformador Distribuição	39	5,43	211,77
20240401	5809857-1	TD(24591)	Transformador Distribuição	39	4,62	180,18
20240401	5812758-1	TD(4977)	Transformador Distribuição	29	2,85	82,65
20240401	5810352-1	TD(39699)	Transformador Distribuição	55	3,22	177,10
20240401	5813119-1	TD(24360)	Transformador Distribuição	45	3,52	158,40
20240401	5812551-1	FU(6821)	Chave Fusível	142	2,32	329,44
20240401	5812170-1	FU(6821)	Chave Fusível	1	3,07	3,07
20240401	5812170-1	FU(6821)	Chave Fusível	142	3,07	435,94
20240401	5812551-1	FU(6821)	Chave Fusível	1	2,32	2,32
20240401	5815550-1	FU(712047)	Chave Fusível	96	2,33	223,68
20240401	5804851-1	[MT]PA(10494)	Alimentador	3	6,13	18,39
20240401	5815550-1	FU(712047)	Chave Fusível	7	2,33	16,31
20240401	5804851-1	CF(723065)	Chave Faca	25	0,67	16,75
20240401	5804851-1	[MT]PA(10495)	Alimentador	5	6,13	30,65
20240401	5813210-1	FU(11290)	Chave Fusível	2	8,18	16,36
20240401	5835737-1	RD(5857016)	Religador de Distribuição	29	6,6	191,40
20240401	5835737-1	RD(5857016)	Religador de Distribuição	16	5,15	82,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5835737-1	RD(5857016)	Religador de Distribuição	12	2,35	28,20
20240401	5835737-1	RD(5857016)	Religador de Distribuição	1	1,83	1,83
20240401	5814482-1	FU(29110)	Chave Fusível	45	19,27	867,15
20240401	5809141-1	[MT]PA(10536)	Alimentador	78	9,68	755,04
20240401	5807639-1	CE(15851)	Chave Seccionadora	17	2,75	46,75
20240401	5807639-1	TD(11523)	Transformador Distribuição	1	27,32	27,32
20240401	5804080-1	RD(5857016)	Religador de Distribuição	58	7,52	436,16
20240401	5835737-1	RD(5857016)	Religador de Distribuição	13	0,3	3,90
20240401	5815406-1	TD(67656265)	Transformador Distribuição	1	6,1	6,10
20240401	5815042-1	FU(17177)	Chave Fusível	2	4,78	9,56
20240401	5814859-1	FU(18311)	Chave Fusível	2	16,72	33,44
20240401	5812487-1	FU(18311)	Chave Fusível	2	5,15	10,30
20240401	5810561-1	FU(18311)	Chave Fusível	2	8,12	16,24
20240401	5810037-1	TD(25436)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53
20240401	5809581-1	FU(18311)	Chave Fusível	2	6,38	12,76
20240401	5809154-1	TD(25436)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20240401	5813101-1	FU(18311)	Chave Fusível	2	14,58	29,16
20240401	5808225-1	FU(15455)	Chave Fusível	28	2,38	66,64
20240401	5814515-1	TD(11468)	Transformador Distribuição	2	16,8	33,60
20240401	5813690-1	FR(10829)	Chave Fusível Religadora	19	23,5	446,50
20240401	5805003-1	FU(40117)	Chave Fusível	11	8,8	96,80
20240401	5805532-1	FU(17309)	Chave Fusível	7	20,23	141,61
20240401	5806538-1	TD(51933)	Transformador Distribuição	1	21,23	21,23
20240401	5814792-1	RD(698167)	Religador de Distribuição	1	6,72	6,72
20240401	5803743-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	23	1,4	32,20
20240401	5803743-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	23	0,13	2,99
20240401	5804022-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	23	0,05	1,15

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5803743-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	1	3,73	3,73
20240401	5804022-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	1	2,65	2,65
20240401	5803094-1	TD(16027)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20240401	5803743-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	257	1,4	359,80
20240401	5803743-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	321	2,92	937,32
20240401	5803743-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	315	3,73	1.174,95
20240401	5803743-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	58	7,3	423,40
20240401	5803743-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	257	0,13	33,41
20240401	5804022-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	373	2,65	988,45
20240401	5804022-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	578	0,05	28,90
20240401	5804056-1	TD(34355)	Transformador Distribuição	1	9,27	9,27
20240401	5804090-1	TD(53509)	Transformador Distribuição	2	7,05	14,10
20240401	5804107-1	FU(17760)	Chave Fusível	3	5,7	17,10
20240401	5804133-1	FU(709640)	Chave Fusível	8	3,47	27,76
20240401	5804253-1	TD(16746)	Transformador Distribuição	3	1,67	5,01
20240401	5806561-1	TD(27407)	Transformador Distribuição	4	25,78	103,12
20240401	5806770-1	TD(724351)	Transformador Distribuição	1	22,12	22,12
20240401	5806882-1	TD(27379)	Transformador Distribuição	1	18,1	18,10
20240401	5807043-1	TD(27555)	Transformador Distribuição	1	15,65	15,65
20240401	5807795-1	TD(18093)	Transformador Distribuição	1	29,37	29,37
20240401	5807851-1	TD(17086)	Transformador Distribuição	1	1,82	1,82
20240401	5807908-1	FU(754882)	Chave Fusível	3	18,42	55,26

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5807974-1	TD(18085)	Transformador Distribuição	1	26,3	26,30
20240401	5808249-1	FR(17226)	Chave Fusível Religadora	3	7,77	23,31
20240401	5808450-1	TD(15846)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20240401	5808930-1	TD(15341)	Transformador Distribuição	3	23,37	70,11
20240401	5808964-1	TD(39590681)	Transformador Distribuição	1	19,27	19,27
20240401	5809223-1	TD(53509)	Transformador Distribuição	2	6,03	12,06
20240401	5809228-1	TD(27407)	Transformador Distribuição	4	13,23	52,92
20240401	5809573-1	FR(726238)	Chave Fusível Religadora	9	7,45	67,05
20240401	5809575-1	FR(10703)	Chave Fusível Religadora	47	5,03	236,41
20240401	5809689-1	TD(16595)	Transformador Distribuição	1	23,45	23,45
20240401	5810121-1	TD(17860)	Transformador Distribuição	2	3,38	6,76
20240401	5810240-1	FU(682672)	Chave Fusível	1	5,48	5,48
20240401	5810389-1	FU(17760)	Chave Fusível	3	5,3	15,90
20240401	5810436-1	[MT]PA(10540)	Alimentador	3	8,42	25,26
20240401	5811382-1	FU(16431)	Chave Fusível	4	7,23	28,92
20240401	5811399-1	FU(17760)	Chave Fusível	3	15,68	47,04
20240401	5811984-1	FU(16431)	Chave Fusível	4	8,63	34,52
20240401	5812164-1	FU(17760)	Chave Fusível	3	4,17	12,51
20240401	5812174-1	FU(17222)	Chave Fusível	83	2,9	240,70
20240401	5812552-1	TD(21349)	Transformador Distribuição	1	20,33	20,33
20240401	5812577-1	FU(17327)	Chave Fusível	4	22,83	91,32
20240401	5812927-1	TD(18185)	Transformador Distribuição	5	40,07	200,35
20240401	5812956-1	TD(50045)	Transformador Distribuição	2	21,63	43,26
20240401	5813359-1	TD(13213)	Transformador Distribuição	1	10,45	10,45
20240401	5813633-1	FU(17122)	Chave Fusível	2	7,42	14,84
20240401	5814109-1	FU(17760)	Chave Fusível	3	20,92	62,76

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5814205-1	TD(17086)	Transformador Distribuição	1	2,5	2,50
20240401	5814497-1	TD(51913)	Transformador Distribuição	2	17,77	35,54
20240401	5814550-1	FU(709640)	Chave Fusível	8	16,25	130,00
20240401	5814551-1	TD(53509)	Transformador Distribuição	2	15,28	30,56
20240401	5814792-1	RD(698167)	Religador de Distribuição	199	6,72	1.337,28
20240401	5814913-1	TD(670573)	Transformador Distribuição	1	28,63	28,63
20240401	5815021-1	TD(16938)	Transformador Distribuição	1	2,5	2,50
20240401	5815183-1	FR(17115)	Chave Fusível Religadora	29	12,12	351,48
20240401	5815358-1	TD(17197)	Transformador Distribuição	1	21,52	21,52
20240401	5815372-1	TD(53515)	Transformador Distribuição	1	4,9	4,90
20240401	5815652-1	FR(10849)	Chave Fusível Religadora	28	15,93	446,04
20240401	5814792-1	RD(698167)	Religador de Distribuição	11	6,72	73,92
20240401	5812174-1	FU(17222)	Chave Fusível	9	2,9	26,10
20240401	5803743-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	9	2,92	26,28
20240401	5804022-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	9	0,05	0,45
20240401	5802773-1	TD(17483)	Transformador Distribuição	2	27,33	54,66
20240401	5804347-1	TD(17312)	Transformador Distribuição	3	5,6	16,80
20240401	5804572-1	FU(693582)	Chave Fusível	7	14,57	101,99
20240401	5812068-1	FU(8297)	Chave Fusível	90	1,37	123,30
20240401	5810660-1	TD(3660)	Transformador Distribuição	107	7,48	800,36
20240401	5812013-1	TD(47524)	Transformador Distribuição	55	3,47	190,85
20240401	5808909-1	TD(3673)	Transformador Distribuição	80	5,67	453,60
20240401	5809572-1	TD(12065)	Transformador Distribuição	1	2,83	2,83

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5808893-1	FU(15761)	Chave Fusível	26	14,3	371,80
20240401	5811312-1	FU(9094)	Chave Fusível	91	2,57	233,87
20240401	5803455-1	TD(3697)	Transformador Distribuição	72	1,98	142,56
20240401	5811340-1	TD(40774)	Transformador Distribuição	55	2,52	138,60
20240401	5812022-1	CE(8849)	Chave Seccionadora	383	4,77	1.826,91
20240401	5812022-1	CE(8849)	Chave Seccionadora	6	4,77	28,62
20240401	5814898-1	FU(12357)	Chave Fusível	287	1,5	430,50
20240401	5808887-1	PE(15606580)	Ponto de conexão	2	18,03	36,06
20240401	5807081-1	FR(16180)	Chave Fusível Religadora	10	9,27	92,70
20240401	5809756-1	FU(16175)	Chave Fusível	2	20,53	41,06
20240401	5804072-1	FR(16180)	Chave Fusível Religadora	10	5,1	51,00
20240401	5808917-1	FR(679937)	Chave Fusível Religadora	8	15,42	123,36
20240401	5805622-1	FU(6263)	Chave Fusível	2	5,97	11,94
20240401	5810826-1	PE(14346917)	Ponto de conexão	1	1,38	1,38
20240401	5810826-1	TD(24411)	Transformador Distribuição	58	1,38	80,04
20240401	5810826-1	PE(14346917)	Ponto de conexão	5	1,38	6,90
20240401	5810826-1	TD(24411)	Transformador Distribuição	4	1,38	5,52
20240401	5807001-1	TD(6322)	Transformador Distribuição	71	14,88	1.056,48
20240401	5812101-1	TD(654609)	Transformador Distribuição	59	5,05	297,95
20240401	5806958-1	TD(4662)	Transformador Distribuição	45	2,18	98,10
20240401	5812147-1	TD(30524)	Transformador Distribuição	15	5,12	76,80
20240401	5806966-1	FU(44855)	Chave Fusível	16	2,92	46,72
20240401	5804360-1	TD(28045)	Transformador Distribuição	1	5	5,00
20240401	5808798-1	TD(6509)	Transformador Distribuição	31	6	186,00
20240401	5808838-1	CE(8880)	Chave Seccionadora	629	3,68	2.314,72
20240401	5803500-1	FU(16094)	Chave Fusível	2	3,18	6,36
20240401	5814127-1	TD(33562)	Transformador Distribuição	1	7,73	7,73

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5803130-1	TD(40729)	Transformador Distribuição	106	7,78	824,68
20240401	5809098-1	FU(716344)	Chave Fusível	259	1,87	484,33
20240401	5804942-1	FU(7464)	Chave Fusível	187	1,28	239,36
20240401	5805144-1	FU(11914)	Chave Fusível	20	3,3	66,00
20240401	5805820-1	FU(723899)	Chave Fusível	18	2,92	52,56
20240401	5809484-1	TD(720605)	Transformador Distribuição	18	3,78	68,04
20240401	5814192-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	3	0,62	1,86
20240401	5814192-1	[MT]PA(10559)	Alimentador	1	2,95	2,95
20240401	5814192-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	6	0,62	3,72
20240401	5805820-1	FU(723899)	Chave Fusível	40	2,92	116,80
20240401	5809484-1	TD(720605)	Transformador Distribuição	40	3,78	151,20
20240401	5813707-1	TD(720605)	Transformador Distribuição	40	7,43	297,20
20240401	5814192-1	[MT]PA(10559)	Alimentador	47	2,95	138,65
20240401	5814192-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	147	0,62	91,14
20240401	5814192-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	1880	0,62	1.165,60
20240401	5813707-1	TD(720605)	Transformador Distribuição	18	7,43	133,74
20240401	5814192-1	[MT]PA(10559)	Alimentador	116	2,95	342,20
20240401	5810566-1	TD(21591)	Transformador Distribuição	2	12,38	24,76
20240401	5812690-1	FU(9002)	Chave Fusível	53	4,17	221,01
20240401	5810566-1	TD(21591)	Transformador Distribuição	38	12,38	470,44
20240401	5811375-1	TD(50491)	Transformador Distribuição	1	5,25	5,25
20240401	5812561-1	FU(29084)	Chave Fusível	30	6,08	182,40
20240401	5813920-1	[MT]PA(10558)	Alimentador	24	9,43	226,32
20240401	5813920-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	600	0,25	150,00
20240401	5813920-1	CF(5995)	Chave Faca	70	6,1	427,00
20240401	5812561-1	FU(29084)	Chave Fusível	1	8,25	8,25
20240401	5809474-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	415	1,23	510,45

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5809474-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	100	1,52	152,00
20240401	5809474-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	85	1,83	155,55
20240401	5809474-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	94	4,32	406,08
20240401	5806792-1	TD(698509)	Transformador Distribuição	1	14,67	14,67
20240401	5803145-1	TD(720568)	Transformador Distribuição	9	2,12	19,08
20240401	5806115-1	TD(3643)	Transformador Distribuição	78	14,12	1.101,36
20240401	5809603-1	TD(21649)	Transformador Distribuição	10	2,43	24,30
20240401	5808830-1	TD(4905)	Transformador Distribuição	2	4,87	9,74
20240401	5808830-1	TD(4905)	Transformador Distribuição	86	4,87	418,82
20240401	5814192-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	1	0,62	0,62
20240401	5808778-1	TD(5229)	Transformador Distribuição	39	2,68	104,52
20240401	5808778-1	TD(5229)	Transformador Distribuição	2	2,68	5,36
20240401	5810510-1	PE(12166664)	Ponto de conexão	1	1	1,00
20240401	5810510-1	TD(5252)	Transformador Distribuição	53	0,83	43,99
20240401	5811862-1	RD(749193)	Religador de Distribuição	1	0,07	0,07
20240401	5810542-1	TD(16523312)	Transformador Distribuição	11	1,53	16,83
20240401	5804094-1	TD(4266)	Transformador Distribuição	75	4,73	354,75
20240401	5807399-1	TD(4372)	Transformador Distribuição	78	3,42	266,76
20240401	5807399-1	TD(4372)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20240401	5807399-1	TD(4372)	Transformador Distribuição	4	3,42	13,68
20240401	5808814-1	TD(4104)	Transformador Distribuição	76	2,23	169,48
20240401	5814135-1	PE(19290872)	Ponto de conexão	1	1,47	1,47

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5806017-1	FU(43634)	Chave Fusível	2	1,8	3,60
20240401	5812599-1	TD(4169)	Transformador Distribuição	68	1,28	87,04
20240401	5812295-1	TD(6714)	Transformador Distribuição	40	4,68	187,20
20240401	5809818-1	TD(4131)	Transformador Distribuição	80	16,38	1.310,40
20240401	5815645-1	TD(682219)	Transformador Distribuição	85	3,67	311,95
20240401	5811940-1	TD(14702858)	Transformador Distribuição	69	11,1	765,90
20240401	5814181-1	CGS05_CGS49521	Alimentador	1	4,1	4,10
20240401	5814181-1	PE(11891183)	Ponto de conexão	1	4,38	4,38
20240401	5814181-1	CGS05_CGS49521	Alimentador	701	1,95	1.366,95
20240401	5814181-1	CGS05_CGS49521	Alimentador	341	4,1	1.398,10
20240401	5814181-1	CGS05_CGS49521	Alimentador	705	0,97	683,85
20240401	5813137-1	FU(718778)	Chave Fusível	165	11,62	1.917,30
20240401	5813121-1	CGS06_CGS49522	Alimentador	1919	1,6	3.070,40
20240401	5804937-1	FU(7693)	Chave Fusível	2	2,38	4,76
20240401	5804734-1	FU(8692)	Chave Fusível	8	2,17	17,36
20240401	5809188-1	PE(14069427)	Ponto de conexão	1	19,43	19,43
20240401	5806076-1	TD(4402)	Transformador Distribuição	23	6,03	138,69
20240401	5805509-1	FU(15818)	Chave Fusível	12	3,67	44,04
20240401	5803691-1	TD(4391)	Transformador Distribuição	104	1,17	121,68
20240401	5809583-1	FU(8692)	Chave Fusível	8	3,28	26,24
20240401	5809395-1	FU(15440)	Chave Fusível	21	2,7	56,70
20240401	5805228-1	TD(752895)	Transformador Distribuição	1	10,57	10,57
20240401	5813478-1	FU(15413)	Chave Fusível	7	5,22	36,54
20240401	5813344-1	FU(15440)	Chave Fusível	21	2,43	51,03
20240401	5811300-1	TD(663349)	Transformador Distribuição	1	19,65	19,65
20240401	5814592-1	FU(39560)	Chave Fusível	7	17,3	121,10
20240401	5813755-1	TD(15955)	Transformador Distribuição	1	6,88	6,88

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5815014-1	FU(15076)	Chave Fusível	5	9,33	46,65
20240401	5805791-1	TD(4436)	Transformador Distribuição	66	2,23	147,18
20240401	5802830-1	FU(44881)	Chave Fusível	42	0,88	36,96
20240401	5813898-1	FU(38767)	Chave Fusível	7	8,28	57,96
20240401	5814215-1	TD(4426)	Transformador Distribuição	31	4,28	132,68
20240401	5814586-1	TD(58753)	Transformador Distribuição	3	5,33	15,99
20240401	5814192-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	1	0,62	0,62
20240401	5803831-1	TD(55757590)	Transformador Distribuição	1	18,67	18,67
20240401	5809351-1	TD(28181)	Transformador Distribuição	4	6,47	25,88
20240401	5812626-1	FU(683071)	Chave Fusível	16	2,62	41,92
20240401	5812866-1	TD(715919)	Transformador Distribuição	3	16,27	48,81
20240401	5813055-1	TD(39325)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57
20240401	5805247-1	TD(57975)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20240401	5805831-1	TD(60152)	Transformador Distribuição	4	17,22	68,88
20240401	5806292-1	TD(28154)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20240401	5806300-1	TD(21321)	Transformador Distribuição	2	12,62	25,24
20240401	5807887-1	FU(758110)	Chave Fusível	9	14,93	134,37
20240401	5804418-1	TD(28155)	Transformador Distribuição	1	11,22	11,22
20240401	5804557-1	TD(57981)	Transformador Distribuição	1	18,27	18,27
20240401	5804925-1	TD(12405)	Transformador Distribuição	1	6,72	6,72
20240401	5814084-1	FR(753752)	Chave Fusível Religadora	14	24,02	336,28
20240401	5814173-1	FU(15422)	Chave Fusível	6	6,73	40,38
20240401	5811042-1	FU(711757)	Chave Fusível	8	4,83	38,64
20240401	5813099-1	TD(735064)	Transformador Distribuição	12	13,65	163,80

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5813239-1	TD(710092)	Transformador Distribuição	1	5,42	5,42
20240401	5806568-1	FU(683071)	Chave Fusível	16	11,25	180,00
20240401	5814865-1	PE(195371379)	Ponto de conexão	1	11,08	11,08
20240401	5815228-1	TD(41582)	Transformador Distribuição	1	31,27	31,27
20240401	5811945-1	FU(707268)	Chave Fusível	7	2,55	17,85
20240401	5813701-1	TD(4279)	Transformador Distribuição	8	6,72	53,76
20240401	5812081-1	RD(8705)	Religador de Distribuição	122	4,58	558,76
20240401	5807082-1	FU(5486)	Chave Fusível	26	3,43	89,18
20240401	5811238-1	FU(693310)	Chave Fusível	3	13,35	40,05
20240401	5810866-1	FU(693310)	Chave Fusível	3	5,27	15,81
20240401	5812176-1	CF(5824)	Chave Faca	1	2,13	2,13
20240401	5803308-1	TD(28209)	Transformador Distribuição	2	27,28	54,56
20240401	5809865-1	PE(204558789)	Ponto de conexão	1	14,57	14,57
20240401	5809865-1	TD(669599)	Transformador Distribuição	64	1,53	97,92
20240401	5810911-1	FU(37042)	Chave Fusível	3	10,03	30,09
20240401	5812238-1	FU(15061)	Chave Fusível	3	25,62	76,86
20240401	5813312-1	FU(39782)	Chave Fusível	3	4,58	13,74
20240401	5814537-1	FU(41829)	Chave Fusível	3	18,73	56,19
20240401	5814825-1	TD(11445)	Transformador Distribuição	1	7,88	7,88
20240401	5815449-1	TD(686058)	Transformador Distribuição	1	22,25	22,25
20240401	5802894-1	TD(12735)	Transformador Distribuição	1	6,42	6,42
20240401	5803105-1	TD(687489)	Transformador Distribuição	1	3,8	3,80
20240401	5805502-1	TD(28105)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20240401	5808955-1	TD(11699)	Transformador Distribuição	2	26,42	52,84
20240401	5813496-1	TD(3215)	Transformador Distribuição	23	2,32	53,36
20240401	5808834-1	RD(720242)	Religador de Distribuição	1	0,47	0,47
20240401	5812176-1	CF(5824)	Chave Faca	69	2,13	146,97

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5812176-1	TD(24606)	Transformador Distribuição	10	13,2	132,00
20240401	5812176-1	CF(5824)	Chave Faca	169	2,13	359,97
20240401	5812176-1	TD(24606)	Transformador Distribuição	29	13,2	382,80
20240401	5815420-1	FU(10025)	Chave Fusível	3	24	72,00
20240401	5812434-1	TD(12654)	Transformador Distribuição	1	2,07	2,07
20240401	5805712-1	FU(10027)	Chave Fusível	9	46,33	416,97
20240401	5815295-1	TD(12596)	Transformador Distribuição	1	21,33	21,33
20240401	5804531-1	FU(10027)	Chave Fusível	9	5,92	53,28
20240401	5813997-1	TD(12596)	Transformador Distribuição	1	21,93	21,93
20240401	5813688-1	TD(27776)	Transformador Distribuição	31	4,08	126,48
20240401	5808487-1	FU(10027)	Chave Fusível	10	4,87	48,70
20240401	5812795-1	RD(722181)	Religador de Distribuição	31	23,93	741,83
20240401	5812795-1	RD(722181)	Religador de Distribuição	3	2,23	6,69
20240401	5812795-1	RD(722181)	Religador de Distribuição	47	25,27	1.187,69
20240401	5812795-1	RD(722181)	Religador de Distribuição	34	1,32	44,88
20240401	5809481-1	TD(12596)	Transformador Distribuição	1	4,65	4,65
20240401	5812446-1	FU(16381)	Chave Fusível	1	3,05	3,05
20240401	5805001-1	TD(54849)	Transformador Distribuição	1	52,08	52,08
20240401	5812528-1	TD(36171)	Transformador Distribuição	9	3,43	30,87
20240401	5806303-1	TD(16686)	Transformador Distribuição	4	8,07	32,28
20240401	5806599-1	FU(9257)	Chave Fusível	4	4,3	17,20
20240401	5813417-1	TD(39762)	Transformador Distribuição	1	34,57	34,57
20240401	5806953-1	TD(60158)	Transformador Distribuição	1	20,5	20,50
20240401	5815438-1	RD(749207)	Religador de Distribuição	107	9,13	976,91

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5804087-1	FR(2209)	Chave Fusível Religadora	119	10,97	1.305,43
20240401	5805640-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	8	20,88	167,04
20240401	5805640-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	4	4,85	19,40
20240401	5805640-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	4	4,23	16,92
20240401	5805640-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	167	3,48	581,16
20240401	5805611-1	TD(35346)	Transformador Distribuição	4	19,73	78,92
20240401	5804409-1	RD(749207)	Religador de Distribuição	107	4,15	444,05
20240401	5805640-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	27	21,55	581,85
20240401	5803098-1	TD(747255)	Transformador Distribuição	1	2,33	2,33
20240401	5802712-1	TD(15244)	Transformador Distribuição	6	11,03	66,18
20240401	5810529-1	TD(15115)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20240401	5814167-1	FU(21263)	Chave Fusível	34	2,53	86,02
20240401	5813373-1	FU(21064)	Chave Fusível	4	1,47	5,88
20240401	5806925-1	TD(54490)	Transformador Distribuição	63	4,27	269,01
20240401	5808592-1	FU(4609)	Chave Fusível	219	2,48	543,12
20240401	5804863-1	TD(7769)	Transformador Distribuição	17	2,92	49,64
20240401	5811617-1	FU(4641)	Chave Fusível	375	2,3	862,50
20240401	5811617-1	FU(4641)	Chave Fusível	139	3,17	440,63
20240401	5808647-1	PE(14848006)	Ponto de conexão	1	3,13	3,13
20240401	5809035-1	FU(4525)	Chave Fusível	215	4,77	1.025,55
20240401	5808884-1	FU(690701)	Chave Fusível	17	0,82	13,94
20240401	5804414-1	FU(690701)	Chave Fusível	166	3,9	647,40
20240401	5804302-1	TD(7954)	Transformador Distribuição	166	1,08	179,28
20240401	5804404-1	TD(36141)	Transformador Distribuição	52	4,98	258,96
20240401	5814568-1	TD(26504)	Transformador Distribuição	32	0,75	24,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5813848-1	TD(5835549)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20240401	5806848-1	TD(5835549)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20240401	5802981-1	TD(44146614)	Transformador Distribuição	10	1,57	15,70
20240401	5804276-1	TD(21106)	Transformador Distribuição	9	12,8	115,20
20240401	5803154-1	TD(706362)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20240401	5805492-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	36	4,27	153,72
20240401	5805492-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	23	9,45	217,35
20240401	5805590-1	FR(4605)	Chave Fusível Religadora	43	6,03	259,29
20240401	5806634-1	FR(4605)	Chave Fusível Religadora	43	6,87	295,41
20240401	5807857-1	FU(677803)	Chave Fusível	8	6,67	53,36
20240401	5808552-1	FU(21237)	Chave Fusível	9	4,48	40,32
20240401	5808574-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	34	4,25	144,50
20240401	5808574-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	25	4,37	109,25
20240401	5808626-1	FR(65058397)	Chave Fusível Religadora	13	4,9	63,70
20240401	5809257-1	TD(692638)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20240401	5809330-1	FU(12459)	Chave Fusível	5	7,75	38,75
20240401	5809932-1	FR(4631)	Chave Fusível Religadora	26	2,93	76,18
20240401	5809977-1	TD(33350)	Transformador Distribuição	2	1,87	3,74
20240401	5810253-1	TD(33350)	Transformador Distribuição	2	2,68	5,36
20240401	5810360-1	FR(4631)	Chave Fusível Religadora	26	0,12	3,12
20240401	5811918-1	TD(684051)	Transformador Distribuição	3	4,55	13,65
20240401	5812139-1	TD(652485)	Transformador Distribuição	1	8,42	8,42

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5814143-1	TD(684014)	Transformador Distribuição	3	3,07	9,21
20240401	5814542-1	TD(33351)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20240401	5815377-1	FU(715873)	Chave Fusível	11	3,12	34,32
20240401	5815418-1	TD(14379)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20240401	5802668-1	TD(14421)	Transformador Distribuição	2	10,92	21,84
20240401	5802668-1	FU(12327)	Chave Fusível	3	2,6	7,80
20240401	5802911-1	TD(52451211)	Transformador Distribuição	2	8,07	16,14
20240401	5804379-1	TD(14779)	Transformador Distribuição	10	7,85	78,50
20240401	5813403-1	TD(9089)	Transformador Distribuição	1	7,67	7,67
20240401	5814192-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	1	0,62	0,62
20240401	5813318-1	PE(210101634)	Ponto de conexão	1	2,63	2,63
20240401	5813038-1	TD(11421)	Transformador Distribuição	1	15,2	15,20
20240401	5812833-1	TD(702598)	Transformador Distribuição	1	16,88	16,88
20240401	5814094-1	TD(57214)	Transformador Distribuição	13	4,28	55,64
20240401	5802608-1	TD(9133)	Transformador Distribuição	91	1,57	142,87
20240401	5804567-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	9	23,87	214,83
20240401	5810084-1	TD(47461)	Transformador Distribuição	1	7,68	7,68
20240401	5804567-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	6	27,82	166,92
20240401	5804567-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	3	29,45	88,35
20240401	5804567-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	1	29,9	29,90
20240401	5804575-1	FR(15333)	Chave Fusível Religadora	6	22,77	136,62
20240401	5806228-1	TD(24973)	Transformador Distribuição	1	7,47	7,47

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5806350-1	TD(24974)	Transformador Distribuição	2	5,88	11,76
20240401	5808280-1	TD(24974)	Transformador Distribuição	2	8,6	17,20
20240401	5806572-1	TD(652296)	Transformador Distribuição	1	24,62	24,62
20240401	5804567-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	3	22,93	68,79
20240401	5804567-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	3	19,3	57,90
20240401	5804567-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	30	17,95	538,50
20240401	5804567-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	45	10,67	480,15
20240401	5804567-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	54	8,07	435,78
20240401	5804567-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	96	7,33	703,68
20240401	5804567-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	63	6,35	400,05
20240401	5804567-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	23	5,3	121,90
20240401	5804402-1	TD(24973)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20240401	5804354-1	FR(4260)	Chave Fusível Religadora	138	1,67	230,46
20240401	5804222-1	TD(24974)	Transformador Distribuição	2	1,2	2,40
20240401	5807672-1	TD(51592)	Transformador Distribuição	1	21,55	21,55
20240401	5809527-1	TD(724653)	Transformador Distribuição	1	20,63	20,63
20240401	5812740-1	TD(675153)	Transformador Distribuição	1	18,62	18,62
20240401	5804567-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	1	26,87	26,87
20240401	5810205-1	FU(703045)	Chave Fusível	13	7,07	91,91
20240401	5811126-1	TD(734376)	Transformador Distribuição	1	2,58	2,58
20240401	5811651-1	TD(12376)	Transformador Distribuição	2	4,02	8,04
20240401	5811972-1	FU(15340)	Chave Fusível	1	1,48	1,48

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5812505-1	FU(15320)	Chave Fusível	1	20,28	20,28
20240401	5812704-1	COX03_COX49509	Alimentador	667	0,88	586,96
20240401	5812704-1	COX03_COX49509	Alimentador	16	1,23	19,68
20240401	5812704-1	COX03_COX49509	Alimentador	509	1,25	636,25
20240401	5812704-1	COX03_COX49509	Alimentador	27	2,58	69,66
20240401	5813394-1	TD(11695)	Transformador Distribuição	1	6,72	6,72
20240401	5813737-1	TD(11979)	Transformador Distribuição	3	7,55	22,65
20240401	5814858-1	TD(46251)	Transformador Distribuição	3	8,62	25,86
20240401	5805684-1	TD(661922)	Transformador Distribuição	1	16,63	16,63
20240401	5805713-1	FR(15346)	Chave Fusível Religadora	59	3,53	208,27
20240401	5806069-1	FU(15299)	Chave Fusível	19	5,95	113,05
20240401	5806767-1	FU(41557)	Chave Fusível	34	22,88	777,92
20240401	5806824-1	FU(734238)	Chave Fusível	1	1,77	1,77
20240401	5807629-1	TD(24967)	Transformador Distribuição	1	30,85	30,85
20240401	5807814-1	TD(55809)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20240401	5807968-1	TD(718070)	Transformador Distribuição	1	18,3	18,30
20240401	5808896-1	TD(24966)	Transformador Distribuição	1	23,63	23,63
20240401	5808499-1	TD(28722)	Transformador Distribuição	1	6,47	6,47
20240401	5802982-1	TD(694460)	Transformador Distribuição	3	2,23	6,69
20240401	5803293-1	TD(11299)	Transformador Distribuição	1	2,05	2,05
20240401	5803634-1	TD(11299)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20240401	5807141-1	FU(4380)	Chave Fusível	119	6,65	791,35
20240401	5812283-1	TD(55563)	Transformador Distribuição	1	1,85	1,85

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5813222-1	TD(55563)	Transformador Distribuição	1	4,08	4,08
20240401	5802812-1	TD(10263)	Transformador Distribuição	59	6,63	391,17
20240401	5802579-1	FU(4215)	Chave Fusível	245	2,4	588,00
20240401	5809633-1	FU(4219)	Chave Fusível	470	1,23	578,10
20240401	5807585-1	TD(15812)	Transformador Distribuição	1	5,65	5,65
20240401	5815768-1	FU(18413)	Chave Fusível	5	3,18	15,90
20240401	5809116-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	50	12,38	619,00
20240401	5802794-1	TD(28374752)	Transformador Distribuição	1	5,07	5,07
20240401	5804092-1	FU(683626)	Chave Fusível	1	8,6	8,60
20240401	5806147-1	CL(691761)	Chave Lâmina	13	7,08	92,04
20240401	5806167-1	TD(15696)	Transformador Distribuição	1	7,22	7,22
20240401	5806586-1	TD(692632)	Transformador Distribuição	2	27,62	55,24
20240401	5806567-1	TD(60984)	Transformador Distribuição	3	20,25	60,75
20240401	5815051-1	TD(48536)	Transformador Distribuição	1	32,4	32,40
20240401	5815046-1	FU(685340)	Chave Fusível	20	5,53	110,60
20240401	5814841-1	TD(15844)	Transformador Distribuição	1	37,58	37,58
20240401	5813937-1	FU(688624)	Chave Fusível	1	3,7	3,70
20240401	5813149-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	50	12,97	648,50
20240401	5812716-1	TD(737084)	Transformador Distribuição	3	24,48	73,44
20240401	5810074-1	TD(61007)	Transformador Distribuição	2	33,97	67,94
20240401	5808619-1	TD(57336)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20240401	5803332-1	FU(16695)	Chave Fusível	2	6,62	13,24
20240401	5810254-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	6	15,27	91,62
20240401	5810254-1	[MT]PA(10538)	Alimentador	154	24,23	3.731,42
20240401	5806294-1	FU(16795)	Chave Fusível	1	27,77	27,77
20240401	5802985-1	TD(39938)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5802723-1	TD(695921)	Transformador Distribuição	2	6,17	12,34
20240401	5804775-1	FU(41593)	Chave Fusível	16	14,78	236,48
20240401	5804826-1	TD(57377)	Transformador Distribuição	1	11,68	11,68
20240401	5804952-1	FR(41549)	Chave Fusível Religadora	41	6,9	282,90
20240401	5805259-1	FU(667902)	Chave Fusível	3	6,9	20,70
20240401	5805412-1	TD(53716)	Transformador Distribuição	1	5,62	5,62
20240401	5805462-1	TD(39691)	Transformador Distribuição	2	5,42	10,84
20240401	5806193-1	FU(4236)	Chave Fusível	2	9,25	18,50
20240401	5806215-1	TD(677748)	Transformador Distribuição	1	10,92	10,92
20240401	5806234-1	TD(39670)	Transformador Distribuição	1	6,87	6,87
20240401	5806312-1	TD(39627)	Transformador Distribuição	1	27,47	27,47
20240401	5806513-1	TD(39691)	Transformador Distribuição	2	6,93	13,86
20240401	5806530-1	TD(61545)	Transformador Distribuição	1	1,98	1,98
20240401	5806576-1	TD(53716)	Transformador Distribuição	1	26,73	26,73
20240401	5806899-1	TD(666622)	Transformador Distribuição	1	10,27	10,27
20240401	5806899-1	FR(4235)	Chave Fusível Religadora	22	24,88	547,36
20240401	5806942-1	FU(25354)	Chave Fusível	5	22,27	111,35
20240401	5807910-1	TD(657151)	Transformador Distribuição	1	18,5	18,50
20240401	5808241-1	TD(656610)	Transformador Distribuição	1	28,08	28,08
20240401	5808703-1	TD(666763)	Transformador Distribuição	1	20,82	20,82
20240401	5809875-1	TD(39607)	Transformador Distribuição	1	16,67	16,67
20240401	5810482-1	FU(26981)	Chave Fusível	6	17,52	105,12
20240401	5810606-1	TD(759536)	Transformador Distribuição	1	14,65	14,65

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5810817-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	33	2,8	92,40
20240401	5810953-1	FU(4322)	Chave Fusível	3	0,78	2,34
20240401	5811137-1	FU(26988)	Chave Fusível	1	5,12	5,12
20240401	5811950-1	FU(41953)	Chave Fusível	2	0,93	1,86
20240401	5812399-1	FU(28484)	Chave Fusível	19	4,03	76,57
20240401	5812521-1	TD(39607)	Transformador Distribuição	1	22,53	22,53
20240401	5812627-1	FU(691775)	Chave Fusível	8	8,85	70,80
20240401	5812714-1	FU(4236)	Chave Fusível	2	2,25	4,50
20240401	5814426-1	TD(731501)	Transformador Distribuição	2	44,85	89,70
20240401	5813343-1	FU(680013)	Chave Fusível	1	7,8	7,80
20240401	5814477-1	FU(31082)	Chave Fusível	8	3,28	26,24
20240401	5803692-1	TD(690566)	Transformador Distribuição	2	5,68	11,36
20240401	5810838-1	TD(707367)	Transformador Distribuição	1	3,78	3,78
20240401	5802895-1	TD(718753)	Transformador Distribuição	2	0,82	1,64
20240401	5808438-1	FU(664626)	Chave Fusível	2	5,67	11,34
20240401	5807412-1	TD(35137)	Transformador Distribuição	1	5,52	5,52
20240401	5810564-1	TD(687046)	Transformador Distribuição	2	15,58	31,16
20240401	5810231-1	TD(655988)	Transformador Distribuição	2	6,33	12,66
20240401	5807317-1	FU(676050)	Chave Fusível	2	7,43	14,86
20240401	5806610-1	FR(757036)	Chave Fusível Religadora	10	11,82	118,20
20240401	5806253-1	FU(659158)	Chave Fusível	4	7,48	29,92
20240401	5805525-1	FU(40874)	Chave Fusível	6	1,92	11,52
20240401	5805032-1	FR(41343)	Chave Fusível Religadora	40	3,08	123,20
20240401	5804216-1	FU(27031)	Chave Fusível	2	28,58	57,16
20240401	5815764-1	TD(655992)	Transformador Distribuição	1	2,92	2,92
20240401	5803767-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	1	5,85	5,85
20240401	5808242-1	FR(30706)	Chave Fusível Religadora	22	6,98	153,56
20240401	5806274-1	FU(30846)	Chave Fusível	10	6,62	66,20

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5815606-1	TD(42071)	Transformador Distribuição	1	2,97	2,97
20240401	5815213-1	FU(40026)	Chave Fusível	2	6,6	13,20
20240401	5814929-1	TD(36116)	Transformador Distribuição	4	1,42	5,68
20240401	5811912-1	TD(689441)	Transformador Distribuição	1	4,67	4,67
20240401	5810227-1	TD(36018)	Transformador Distribuição	1	23,85	23,85
20240401	5810217-1	TD(36019)	Transformador Distribuição	1	24,18	24,18
20240401	5809866-1	TD(36300)	Transformador Distribuição	1	18,03	18,03
20240401	5808802-1	TD(42071)	Transformador Distribuição	1	18,33	18,33
20240401	5807289-1	TD(38640)	Transformador Distribuição	1	8,25	8,25
20240401	5807037-1	TD(35579)	Transformador Distribuição	1	43,45	43,45
20240401	5806805-1	FU(30826)	Chave Fusível	2	21,15	42,30
20240401	5806754-1	TD(36134)	Transformador Distribuição	1	25,38	25,38
20240401	5806679-1	FU(30845)	Chave Fusível	1	1,4	1,40
20240401	5806620-1	FU(13395)	Chave Fusível	2	2,33	4,66
20240401	5803801-1	TD(38564)	Transformador Distribuição	1	6,82	6,82
20240401	5804260-1	FU(30896)	Chave Fusível	2	4,87	9,74
20240401	5804476-1	FR(30844)	Chave Fusível Religadora	58	1,4	81,20
20240401	5804731-1	TD(35749)	Transformador Distribuição	1	5,35	5,35
20240401	5804738-1	TD(36196)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63
20240401	5805730-1	TD(36233)	Transformador Distribuição	1	16,77	16,77
20240401	5806071-1	TD(35953)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20240401	5812301-1	FU(30663)	Chave Fusível	6	2,93	17,58
20240401	5813573-1	TD(10693)	Transformador Distribuição	19	10,08	191,52
20240401	5806321-1	FU(57161730)	Chave Fusível	2	0,98	1,96
20240401	5806317-1	[MT]PA(10510)	Alimentador	1	9,03	9,03

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5804664-1	TD(49418)	Transformador Distribuição	2	3,57	7,14
20240401	5809289-1	TD(10193)	Transformador Distribuição	88	1,12	98,56
20240401	5812615-1	FR(749834)	Chave Fusível Religadora	3	9,75	29,25
20240401	5811866-1	FR(749834)	Chave Fusível Religadora	3	4,1	12,30
20240401	5810733-1	TD(759130)	Transformador Distribuição	4	13,35	53,40
20240401	5810602-1	TD(34766)	Transformador Distribuição	1	19,6	19,60
20240401	5806068-1	FU(731797)	Chave Fusível	4	11,9	47,60
20240401	5809570-1	TD(34781)	Transformador Distribuição	1	4,42	4,42
20240401	5810759-1	TD(708192)	Transformador Distribuição	5	13,95	69,75
20240401	5807406-1	TD(34781)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20240401	5807690-1	FR(38618)	Chave Fusível Religadora	39	2,28	88,92
20240401	5802655-1	FU(40400)	Chave Fusível	26	4,47	116,22
20240401	5845234-1	FR(38618)	Chave Fusível Religadora	52	0,67	34,84
20240401	5810896-1	TD(687178)	Transformador Distribuição	150	7,03	1.054,50
20240401	5806881-1	TD(77201845)	Transformador Distribuição	9	23,3	209,70
20240401	5811962-1	TD(34771)	Transformador Distribuição	1	53,6	53,60
20240401	5808298-1	TD(61859364)	Transformador Distribuição	1	7,6	7,60
20240401	5807282-1	FU(45352)	Chave Fusível	5	27,4	137,00
20240401	5807217-1	TD(34813)	Transformador Distribuição	1	26,92	26,92
20240401	5811760-1	FU(27430)	Chave Fusível	38	9,98	379,24
20240401	5810859-1	TD(34898)	Transformador Distribuição	1	7,95	7,95
20240401	5811313-1	FU(38415)	Chave Fusível	2	40,08	80,16
20240401	5805826-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	224	7,3	1.635,20

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5805826-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	27	2,58	69,66
20240401	5805826-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	122	0,07	8,54
20240401	5804582-1	FU(677938)	Chave Fusível	1	17,15	17,15
20240401	5804457-1	TD(34741)	Transformador Distribuição	1	1,27	1,27
20240401	5804089-1	TD(671392)	Transformador Distribuição	1	9,15	9,15
20240401	5804078-1	RD(736927)	Religador de Distribuição	1	10,27	10,27
20240401	5804078-1	RD(736927)	Religador de Distribuição	138	8,53	1.177,14
20240401	5804078-1	RD(736927)	Religador de Distribuição	1	3,9	3,90
20240401	5803907-1	TD(34741)	Transformador Distribuição	1	1,77	1,77
20240401	5810517-1	TD(34771)	Transformador Distribuição	1	20,53	20,53
20240401	5809714-1	TD(60628)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20240401	5809564-1	TD(34846)	Transformador Distribuição	1	3,37	3,37
20240401	5809453-1	FU(28836)	Chave Fusível	4	4,07	16,28
20240401	5814702-1	TD(60628)	Transformador Distribuição	1	14,15	14,15
20240401	5812569-1	FU(723969)	Chave Fusível	2	26,05	52,10
20240401	5811996-1	FR(27251)	Chave Fusível Religadora	3	5,12	15,36
20240401	5809445-1	FU(45353)	Chave Fusível	8	3,53	28,24
20240401	5809379-1	TD(34831)	Transformador Distribuição	1	5,8	5,80
20240401	5809198-1	FU(37425)	Chave Fusível	5	5,77	28,85
20240401	5808921-1	TD(34833)	Transformador Distribuição	1	49,57	49,57
20240401	5814977-1	FR(27275)	Chave Fusível Religadora	9	4,07	36,63
20240401	5810918-1	FU(27223)	Chave Fusível	8	5,62	44,96
20240401	5815229-1	TD(37447)	Transformador Distribuição	1	1,5	1,50
20240401	5810537-1	FU(37124)	Chave Fusível	19	5,35	101,65

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5810354-1	TD(37382)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20240401	5812330-1	TD(54810)	Transformador Distribuição	1	3,97	3,97
20240401	5815360-1	FU(30747)	Chave Fusível	7	5,48	38,36
20240401	5809366-1	TD(37371)	Transformador Distribuição	1	53,83	53,83
20240401	5808112-1	FU(14601)	Chave Fusível	2	18,02	36,04
20240401	5802575-1	RD(735952)	Religador de Distribuição	39	4,6	179,40
20240401	5802575-1	RD(735952)	Religador de Distribuição	3	5,15	15,45
20240401	5802575-1	RD(735952)	Religador de Distribuição	28	5,52	154,56
20240401	5802575-1	RD(735952)	Religador de Distribuição	11	12,95	142,45
20240401	5802575-1	RD(735952)	Religador de Distribuição	4	20,03	80,12
20240401	5802575-1	RD(735952)	Religador de Distribuição	39	20,93	816,27
20240401	5815457-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	20	1,42	28,40
20240401	5815457-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	16	1,95	31,20
20240401	5815457-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	4	2	8,00
20240401	5808255-1	TD(42100)	Transformador Distribuição	1	6,63	6,63
20240401	5808466-1	FU(26994)	Chave Fusível	3	7	21,00
20240401	5804487-1	FU(27150)	Chave Fusível	11	2,92	32,12
20240401	5804591-1	FU(37124)	Chave Fusível	19	19,8	376,20
20240401	5814905-1	TD(37382)	Transformador Distribuição	1	6,77	6,77
20240401	5814700-1	TD(37632)	Transformador Distribuição	1	17,8	17,80
20240401	5813287-1	TD(708703)	Transformador Distribuição	1	10,43	10,43
20240401	5806326-1	FU(60163234)	Chave Fusível	1	7,58	7,58
20240401	5806377-1	FU(27150)	Chave Fusível	11	7,18	78,98
20240401	5806527-1	TD(656294)	Transformador Distribuição	4	29,82	119,28

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5806534-1	TD(27874)	Transformador Distribuição	1	49,25	49,25
20240401	5812570-1	TD(12165)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20240401	5810895-1	FU(27224)	Chave Fusível	8	5,5	44,00
20240401	5803767-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	80	5,85	468,00
20240401	5811460-1	FU(27053)	Chave Fusível	2	16,25	32,50
20240401	5811803-1	FU(37918)	Chave Fusível	1	2,33	2,33
20240401	5807741-1	TD(697988)	Transformador Distribuição	1	53,02	53,02
20240401	5809243-1	FU(27233)	Chave Fusível	1	5,75	5,75
20240401	5804648-1	FU(731905)	Chave Fusível	3	3,57	10,71
20240401	5811197-1	EP(197581315)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20240401	5805919-1	FR(731904)	Chave Fusível Religadora	12	14,45	173,40
20240401	5805957-1	FR(27325)	Chave Fusível Religadora	5	13,8	69,00
20240401	5806699-1	TD(47000)	Transformador Distribuição	2	1,05	2,10
20240401	5809972-1	TD(47000)	Transformador Distribuição	2	12,88	25,76
20240401	5811419-1	TD(56898)	Transformador Distribuição	1	1,63	1,63
20240401	5814836-1	TD(35240)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20240401	5810023-1	TD(752558)	Transformador Distribuição	1	11,63	11,63
20240401	5810499-1	TD(44568)	Transformador Distribuição	1	1,38	1,38
20240401	5810113-1	TD(44575)	Transformador Distribuição	1	9,22	9,22
20240401	5807852-1	TD(3237677)	Transformador Distribuição	2	0,82	1,64
20240401	5814961-1	FU(14109)	Chave Fusível	13	11,65	151,45
20240401	5814685-1	TD(723185)	Transformador Distribuição	17	13,43	228,31
20240401	5804167-1	TD(706136)	Transformador Distribuição	73	2,3	167,90
20240401	5804359-1	TD(706136)	Transformador Distribuição	73	2,28	166,44

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5811967-1	TD(725694)	Transformador Distribuição	2	7,32	14,64
20240401	5810600-1	FR(14111)	Chave Fusível Religadora	28	16,12	451,36
20240401	5811967-1	FU(942)	Chave Fusível	19	30,88	586,72
20240401	5811967-1	TD(13139)	Transformador Distribuição	3	1,87	5,61
20240401	5808941-1	CF(14454)	Chave Faca	286	4,42	1.264,12
20240401	5811588-1	FU(1650)	Chave Fusível	26	10,02	260,52
20240401	5811588-1	FU(1650)	Chave Fusível	100	2,8	280,00
20240401	5810046-1	TD(2394)	Transformador Distribuição	124	2,92	362,08
20240401	5808864-1	FU(1617)	Chave Fusível	123	1,48	182,04
20240401	5811479-1	TD(729773)	Transformador Distribuição	1	2,92	2,92
20240401	5814844-1	PE(18707341)	Ponto de conexão	2	25,52	51,04
20240401	5811659-1	TD(721766)	Transformador Distribuição	63	9,88	622,44
20240401	5805381-1	TD(656892)	Transformador Distribuição	2	5,68	11,36
20240401	5806310-1	TD(656822)	Transformador Distribuição	3	24,18	72,54
20240401	5815379-1	TD(652073)	Transformador Distribuição	165	1,52	250,80
20240401	5810350-1	TD(2955)	Transformador Distribuição	58	3,33	193,14
20240401	5811154-1	FU(370)	Chave Fusível	294	2,18	640,92
20240401	5811299-1	TD(2410)	Transformador Distribuição	78	4,05	315,90
20240401	5811353-1	FU(370)	Chave Fusível	294	1,38	405,72
20240401	5811376-1	TD(729147)	Transformador Distribuição	10	3,32	33,20
20240401	5811377-1	TD(729748)	Transformador Distribuição	8	3,72	29,76
20240401	5811479-1	TD(729773)	Transformador Distribuição	8	2,92	23,36
20240401	5812264-1	FU(370)	Chave Fusível	294	3,5	1.029,00
20240401	5812370-1	TD(721766)	Transformador Distribuição	63	2,88	181,44
20240401	5813768-1	FU(370)	Chave Fusível	294	3,88	1.140,72
20240401	5811597-1	FU(370)	Chave Fusível	294	7,03	2.066,82
20240401	5815404-1	FU(15120)	Chave Fusível	4	8,85	35,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5806600-1	FU(16977)	Chave Fusível	1	6,07	6,07
20240401	5811219-1	FU(14437)	Chave Fusível	14	2,65	37,10
20240401	5812313-1	TD(42794)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20240401	5812580-1	TD(26039)	Transformador Distribuição	1	14,02	14,02
20240401	5813292-1	FU(7137)	Chave Fusível	9	3	27,00
20240401	5813450-1	FU(18161)	Chave Fusível	3	15,53	46,59
20240401	5813651-1	TD(11815)	Transformador Distribuição	1	8,82	8,82
20240401	5813777-1	FU(16977)	Chave Fusível	1	14	14,00
20240401	5814990-1	TD(42794)	Transformador Distribuição	1	11,18	11,18
20240401	5811646-1	FR(1615)	Chave Fusível Religadora	33	22,85	754,05
20240401	5811772-1	FR(38159)	Chave Fusível Religadora	55	10,05	552,75
20240401	5811936-1	FU(7137)	Chave Fusível	9	2,98	26,82
20240401	5811951-1	FU(14437)	Chave Fusível	14	7,83	109,62
20240401	5802699-1	TD(13030)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20240401	5802818-1	TD(25844)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20240401	5804161-1	TD(657049)	Transformador Distribuição	3	2,52	7,56
20240401	5805044-1	FU(18143)	Chave Fusível	13	2,08	27,04
20240401	5810404-1	TD(21897)	Transformador Distribuição	1	6,7	6,70
20240401	5815379-1	TD(652073)	Transformador Distribuição	1	1,52	1,52
20240401	5815180-1	TD(13112)	Transformador Distribuição	2	6,13	12,26
20240401	5810035-1	TD(25857)	Transformador Distribuição	5	4,32	21,60
20240401	5811552-1	FR(12916)	Chave Fusível Religadora	77	13,42	1.033,34
20240401	5812517-1	TD(13112)	Transformador Distribuição	2	29,83	59,66
20240401	5814255-1	TD(13174)	Transformador Distribuição	1	10,67	10,67
20240401	5811552-1	FR(12916)	Chave Fusível Religadora	7	13,42	93,94

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5807332-1	TD(39428)	Transformador Distribuição	4	7	28,00
20240401	5804081-1	FU(15183)	Chave Fusível	25	5,25	131,25
20240401	5804120-1	FU(15991)	Chave Fusível	3	3,55	10,65
20240401	5804490-1	FU(15989)	Chave Fusível	3	1,78	5,34
20240401	5813171-1	FU(15137)	Chave Fusível	4	7,62	30,48
20240401	5813909-1	TD(11650)	Transformador Distribuição	2	7,07	14,14
20240401	5813324-1	FU(649)	Chave Fusível	4	3,3	13,20
20240401	5811621-1	TD(54113)	Transformador Distribuição	46	16,85	775,10
20240401	5811653-1	FR(1649)	Chave Fusível Religadora	37	2,93	108,41
20240401	5812453-1	FU(649)	Chave Fusível	4	3,73	14,92
20240401	5803935-1	TD(678874)	Transformador Distribuição	36	1,15	41,40
20240401	5807216-1	TD(6572)	Transformador Distribuição	2	3,25	6,50
20240401	5806631-1	TD(30621)	Transformador Distribuição	42	7,2	302,40
20240401	5814830-1	FU(567)	Chave Fusível	9	3,72	33,48
20240401	5807522-1	TD(21645)	Transformador Distribuição	8	5,03	40,24
20240401	5814830-1	FU(567)	Chave Fusível	2	3,72	7,44
20240401	5810465-1	TD(21645)	Transformador Distribuição	8	2,72	21,76
20240401	5814786-1	FU(1641)	Chave Fusível	90	5,53	497,70
20240401	5803275-1	TD(2782)	Transformador Distribuição	35	1,82	63,70
20240401	5812114-1	FU(1347)	Chave Fusível	71	1,67	118,57
20240401	5812114-1	FU(1347)	Chave Fusível	4	1,67	6,68
20240401	5803485-1	TD(2385)	Transformador Distribuição	1	6,72	6,72
20240401	5811617-1	FU(4641)	Chave Fusível	3	2,3	6,90
20240401	5808754-1	TD(3050)	Transformador Distribuição	81	1,93	156,33
20240401	5803485-1	TD(2385)	Transformador Distribuição	66	6,72	443,52
20240401	5815542-1	FU(707108)	Chave Fusível	106	0,38	40,28
20240401	5810144-1	TD(40645)	Transformador Distribuição	45	1,63	73,35

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5812052-1	TD(24229)	Transformador Distribuição	95	9,5	902,50
20240401	5803929-1	TD(30490)	Transformador Distribuição	90	3,18	286,20
20240401	5809183-1	FU(134)	Chave Fusível	88	2,95	259,60
20240401	5812417-1	TD(51999)	Transformador Distribuição	79	1,88	148,52
20240401	5810044-1	FU(728241)	Chave Fusível	248	2,92	724,16
20240401	5808180-1	TD(60697)	Transformador Distribuição	26	8,28	215,28
20240401	5811597-1	FU(370)	Chave Fusível	1	7,03	7,03
20240401	5812385-1	RD(716904)	Religador de Distribuição	1	0,07	0,07
20240401	5813768-1	FU(370)	Chave Fusível	1	3,88	3,88
20240401	5811353-1	FU(370)	Chave Fusível	1	1,38	1,38
20240401	5811724-1	TD(3044)	Transformador Distribuição	33	3,65	120,45
20240401	5812264-1	FU(370)	Chave Fusível	1	3,5	3,50
20240401	5811154-1	FU(370)	Chave Fusível	1	2,18	2,18
20240401	5814063-1	TD(3044)	Transformador Distribuição	33	6,27	206,91
20240401	5811649-1	TD(671611)	Transformador Distribuição	8	6,62	52,96
20240401	5812385-1	RD(716904)	Religador de Distribuição	1	0,07	0,07
20240401	5812385-1	RD(722359)	Religador de Distribuição	615	1,77	1.088,55
20240401	5802703-1	TD(11559)	Transformador Distribuição	1	1,92	1,92
20240401	5803515-1	TD(656993)	Transformador Distribuição	3	3,8	11,40
20240401	5804902-1	FU(290)	Chave Fusível	94	1,4	131,60
20240401	5810089-1	RD(716849)	Religador de Distribuição	102	0,67	68,34
20240401	5810089-1	RD(716849)	Religador de Distribuição	262	4,07	1.066,34
20240401	5810089-1	RD(716849)	Religador de Distribuição	102	0,73	74,46
20240401	5810432-1	PE(210478952)	Ponto de conexão	1	3,98	3,98
20240401	5829914-1	RD(716849)	Religador de Distribuição	102	0,57	58,14

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5829914-1	RD(716849)	Religador de Distribuição	10	1,12	11,20
20240401	5829914-1	RD(716849)	Religador de Distribuição	234	7,48	1.750,32
20240401	5829914-1	RD(716849)	Religador de Distribuição	18	8,53	153,54
20240401	5829914-1	CF(1816)	Chave Faca	6	1,95	11,70
20240401	5829914-1	CF(1816)	Chave Faca	4	2,4	9,60
20240401	5829914-1	RD(716849)	Religador de Distribuição	102	5,98	609,96
20240401	5812385-1	RD(716904)	Religador de Distribuição	2459	0,07	172,13
20240401	5812504-1	TD(657360)	Transformador Distribuição	5	18,57	92,85
20240401	5812607-1	FU(1814)	Chave Fusível	56	16,8	940,80
20240401	5813097-1	TD(3030)	Transformador Distribuição	13	12,58	163,54
20240401	5814378-1	TD(20741)	Transformador Distribuição	7	0,8	5,60
20240401	5808774-1	TD(669171)	Transformador Distribuição	11	15,33	168,63
20240401	5812385-1	RD(722359)	Religador de Distribuição	3	1,77	5,31
20240401	5811956-1	TD(20934)	Transformador Distribuição	12	1,88	22,56
20240401	5813200-1	FU(15165)	Chave Fusível	4	19,9	79,60
20240401	5812200-1	TD(718212)	Transformador Distribuição	1	24,12	24,12
20240401	5809960-1	FU(15169)	Chave Fusível	2	1,22	2,44
20240401	5807877-1	FU(15166)	Chave Fusível	4	1,23	4,92
20240401	5804332-1	FU(15166)	Chave Fusível	4	3,5	14,00
20240401	5813052-1	TD(11769)	Transformador Distribuição	2	14,38	28,76
20240401	5814554-1	FU(30068)	Chave Fusível	2	21,73	43,46
20240401	5812976-1	FU(2398)	Chave Fusível	232	2,28	528,96
20240401	5806545-1	TD(35844)	Transformador Distribuição	2	5,65	11,30
20240401	5807742-1	TD(7600)	Transformador Distribuição	46	2,72	125,12
20240401	5813118-1	TD(7614)	Transformador Distribuição	62	15,25	945,50
20240401	5808875-1	FU(2403)	Chave Fusível	220	0,6	132,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5808773-1	FU(2399)	Chave Fusível	519	0,98	508,62
20240401	5810868-1	TD(49695)	Transformador Distribuição	1	6,87	6,87
20240401	5813389-1	FU(30178)	Chave Fusível	4	5,67	22,68
20240401	5814837-1	TD(38971)	Transformador Distribuição	1	10,97	10,97
20240401	5812679-1	TD(30376)	Transformador Distribuição	36	16,77	603,72
20240401	5806170-1	TD(726800)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85
20240401	5806954-1	TD(16153)	Transformador Distribuição	2	3,93	7,86
20240401	5807312-1	TD(726800)	Transformador Distribuição	1	26	26,00
20240401	5810607-1	TD(709838)	Transformador Distribuição	5	17,62	88,10
20240401	5810802-1	FU(15806)	Chave Fusível	11	5,17	56,87
20240401	5813401-1	TD(16083)	Transformador Distribuição	1	7,98	7,98
20240401	5813923-1	FR(16115)	Chave Fusível Religadora	18	10,1	181,80
20240401	5814947-1	TD(28129)	Transformador Distribuição	1	2,65	2,65
20240401	5804883-1	FU(16336)	Chave Fusível	2	6,17	12,34
20240401	5805197-1	FU(685532)	Chave Fusível	1	8,63	8,63
20240401	5805989-1	CF(16195)	Chave Faca	68	15,03	1.022,04
20240401	5806753-1	FU(729910)	Chave Fusível	4	19,48	77,92
20240401	5807554-1	TD(39520)	Transformador Distribuição	1	27,43	27,43
20240401	5804157-1	FR(31031)	Chave Fusível Religadora	38	5,43	206,34
20240401	5806725-1	TD(655288)	Transformador Distribuição	1	32,13	32,13
20240401	5806949-1	TD(39520)	Transformador Distribuição	1	13,83	13,83
20240401	5813436-1	FU(7385)	Chave Fusível	12	1,07	12,84
20240401	5814033-1	FU(665443)	Chave Fusível	2	2,78	5,56
20240401	5804816-1	TD(719770)	Transformador Distribuição	1	11,73	11,73
20240401	5814646-1	FU(23569)	Chave Fusível	2	4,05	8,10
20240401	5814817-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	6	2,45	14,70

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5814817-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	3	5,47	16,41
20240401	5814817-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	20	6,13	122,60
20240401	5814817-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	6	0,15	0,90
20240401	5811819-1	FU(23543)	Chave Fusível	5	3,75	18,75
20240401	5804118-1	FU(23668)	Chave Fusível	3	2,85	8,55
20240401	5805474-1	FU(41572)	Chave Fusível	12	2,55	30,60
20240401	5812905-1	TD(41535)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20240401	5813351-1	FU(740683)	Chave Fusível	1	4,98	4,98
20240401	5805417-1	FU(716794)	Chave Fusível	3	2,1	6,30
20240401	5804151-1	FU(670268)	Chave Fusível	7	4,3	30,10
20240401	5806430-1	TD(18220)	Transformador Distribuição	1	3,37	3,37
20240401	5808358-1	FU(37683)	Chave Fusível	9	2,35	21,15
20240401	5813390-1	FR(23555)	Chave Fusível Religadora	9	3,23	29,07
20240401	5813390-1	FR(23555)	Chave Fusível Religadora	1	3,23	3,23
20240401	5805966-1	TD(50731)	Transformador Distribuição	3	12,25	36,75
20240401	5808790-1	TD(51250)	Transformador Distribuição	2	1,58	3,16
20240401	5809365-1	TD(22336)	Transformador Distribuição	2	5,17	10,34
20240401	5807322-1	FU(7088)	Chave Fusível	2	8,45	16,90
20240401	5807249-1	FU(38389)	Chave Fusível	1	2,78	2,78
20240401	5806641-1	TD(42034)	Transformador Distribuição	1	0,8	0,80
20240401	5806247-1	FU(38385)	Chave Fusível	57	1,95	111,15
20240401	5806227-1	FU(37629)	Chave Fusível	13	2,77	36,01
20240401	5811502-1	TD(50229)	Transformador Distribuição	1	14,03	14,03
20240401	5805286-1	TD(45679)	Transformador Distribuição	2	1,18	2,36
20240401	5811637-1	FU(11106)	Chave Fusível	20	8,05	161,00
20240401	5803554-1	TD(45866)	Transformador Distribuição	1	1,05	1,05
20240401	5807333-1	TD(45876)	Transformador Distribuição	1	10,27	10,27

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5813512-1	TD(45779)	Transformador Distribuição	3	2,15	6,45
20240401	5813160-1	TD(45891)	Transformador Distribuição	1	13,6	13,60
20240401	5815138-1	TD(670499)	Transformador Distribuição	1	7,37	7,37
20240401	5804434-1	TD(20931)	Transformador Distribuição	1	11,78	11,78
20240401	5804434-1	FU(753989)	Chave Fusível	7	3,62	25,34
20240401	5805100-1	TD(687468)	Transformador Distribuição	2	2	4,00
20240401	5811603-1	FU(973)	Chave Fusível	28	8,62	241,36
20240401	5803333-1	FU(14064)	Chave Fusível	8	3,62	28,96
20240401	5811089-1	FU(29947)	Chave Fusível	1	34,95	34,95
20240401	5811089-1	FU(29947)	Chave Fusível	1	7,15	7,15
20240401	5810605-1	TD(44916)	Transformador Distribuição	1	44,28	44,28
20240401	5814147-1	FR(29953)	Chave Fusível Religadora	8	22,3	178,40
20240401	5804075-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	1	6,37	6,37
20240401	5813720-1	TD(53190)	Transformador Distribuição	1	5,38	5,38
20240401	5806830-1	TD(695097)	Transformador Distribuição	2	3,18	6,36
20240401	5806745-1	CL(758698)	Chave Lâmina	35	1,38	48,30
20240401	5806745-1	[MT]PA(10512)	Alimentador	34	10,82	367,88
20240401	5802744-1	TD(44992)	Transformador Distribuição	1	6,6	6,60
20240401	5808481-1	TD(45104)	Transformador Distribuição	2	4,05	8,10
20240401	5814408-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	2	0,65	1,30
20240401	5815096-1	TD(737695)	Transformador Distribuição	5	6,07	30,35
20240401	5814408-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	9	7,95	71,55
20240401	5814408-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	15	3,07	46,05
20240401	5802880-1	TD(10416)	Transformador Distribuição	1	6,32	6,32

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5814408-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	26	1,73	44,98
20240401	5814408-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	1304	0,65	847,60
20240401	5814370-1	TD(36294)	Transformador Distribuição	2	3,48	6,96
20240401	5814408-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	10	2,03	20,30
20240401	5813358-1	FR(35902)	Chave Fusível Religadora	42	2,22	93,24
20240401	5813764-1	TD(28224462)	Transformador Distribuição	1	2,83	2,83
20240401	5811968-1	FU(41820)	Chave Fusível	11	25,37	279,07
20240401	5813427-1	FR(678214)	Chave Fusível Religadora	15	2,98	44,70
20240401	5810630-1	FR(30151)	Chave Fusível Religadora	9	13,72	123,48
20240401	5802747-1	TD(38937)	Transformador Distribuição	1	7,13	7,13
20240401	5811642-1	FU(664051)	Chave Fusível	45	4,8	216,00
20240401	5813694-1	FR(2455)	Chave Fusível Religadora	12	2,52	30,24
20240401	5811642-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	73	7,58	553,34
20240401	5811642-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	5	6,63	33,15
20240401	5811642-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	15	5,72	85,80
20240401	5811642-1	FR(30621)	Chave Fusível Religadora	7	4,8	33,60
20240401	5810554-1	TD(37567)	Transformador Distribuição	1	15,52	15,52
20240401	5815341-1	FU(726493)	Chave Fusível	2	4,1	8,20
20240401	5814471-1	FU(30189)	Chave Fusível	8	5,47	43,76
20240401	5804108-1	FR(2661)	Chave Fusível Religadora	38	5,5	209,00
20240401	5804240-1	TD(50960)	Transformador Distribuição	2	2,38	4,76
20240401	5804679-1	TD(681340)	Transformador Distribuição	4	1,93	7,72
20240401	5804898-1	FR(679121)	Chave Fusível Religadora	15	6,78	101,70

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5814925-1	TD(37787)	Transformador Distribuição	1	1,98	1,98
20240401	5813833-1	FU(677039)	Chave Fusível	15	9,5	142,50
20240401	5813694-1	FR(2455)	Chave Fusível Religadora	21	7,8	163,80
20240401	5805499-1	TD(678312)	Transformador Distribuição	5	1,73	8,65
20240401	5807429-1	[MT]PA(10515)	Alimentador	14	31,68	443,52
20240401	5807429-1	CF(39817)	Chave Faca	44	2,1	92,40
20240401	5814894-1	FR(711840)	Chave Fusível Religadora	13	8,12	105,56
20240401	5810299-1	FR(42215)	Chave Fusível Religadora	72	2,33	167,76
20240401	5811642-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	52	10,7	556,40
20240401	5814448-1	TD(21121)	Transformador Distribuição	5	3,62	18,10
20240401	5803949-1	TD(13759)	Transformador Distribuição	2	19,85	39,70
20240401	5815543-1	TD(11070)	Transformador Distribuição	1	1,43	1,43
20240401	5815352-1	FR(2179)	Chave Fusível Religadora	27	4,72	127,44
20240401	5811187-1	TD(13759)	Transformador Distribuição	2	3,55	7,10
20240401	5813772-1	FR(13263)	Chave Fusível Religadora	8	3,15	25,20
20240401	5805195-1	CF(14514)	Chave Faca	59	2,17	128,03
20240401	5810497-1	FU(2183)	Chave Fusível	9	16,78	151,02
20240401	5811652-1	FU(2182)	Chave Fusível	17	6,15	104,55
20240401	5805195-1	TD(13759)	Transformador Distribuição	2	28,3	56,60
20240401	5806779-1	TD(33319)	Transformador Distribuição	1	23,55	23,55
20240401	5808905-1	TD(714610)	Transformador Distribuição	1	21,47	21,47
20240401	5810533-1	FR(25223)	Chave Fusível Religadora	36	14,17	510,12
20240401	5812191-1	FU(25344)	Chave Fusível	5	4,68	23,40
20240401	5812803-1	TD(687004)	Transformador Distribuição	1	22,57	22,57
20240401	5813004-1	FU(45354)	Chave Fusível	5	15,3	76,50

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5813431-1	FU(39288)	Chave Fusível	2	2,73	5,46
20240401	5813431-1	PE(15105681)	Ponto de conexão	1	33,77	33,77
20240401	5814556-1	FR(40034)	Chave Fusível Religadora	22	15,22	334,84
20240401	5806769-1	[MT]PA(10518)	Alimentador	5	31,27	156,35
20240401	5806490-1	TD(41963)	Transformador Distribuição	1	27,55	27,55
20240401	5807379-1	TD(56377)	Transformador Distribuição	1	25,15	25,15
20240401	5803319-1	TD(55478)	Transformador Distribuição	81	1,93	156,33
20240401	5812363-1	TD(719924)	Transformador Distribuição	5	20,37	101,85
20240401	5812499-1	TD(9877)	Transformador Distribuição	48	11,98	575,04
20240401	5812499-1	FU(1027)	Chave Fusível	269	2,5	672,50
20240401	5812499-1	FU(1016)	Chave Fusível	6	0,83	4,98
20240401	5808137-1	TD(9874)	Transformador Distribuição	104	5,13	533,52
20240401	5807957-1	TD(41025)	Transformador Distribuição	36	9,65	347,40
20240401	5805142-1	FU(1043)	Chave Fusível	6	6,98	41,88
20240401	5810898-1	FR(12552)	Chave Fusível Religadora	11	5,58	61,38
20240401	5805873-1	FU(12556)	Chave Fusível	4	15,8	63,20
20240401	5811710-1	FU(713653)	Chave Fusível	1	59,65	59,65
20240401	5811443-1	FU(8892878)	Chave Fusível	3	20	60,00
20240401	5812880-1	FU(728713)	Chave Fusível	78	5,9	460,20
20240401	5815588-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	2	4,7	9,40
20240401	5815588-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	1	4,7	4,70
20240401	5814887-1	FU(12556)	Chave Fusível	4	6,15	24,60
20240401	5803743-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	1	2,92	2,92
20240401	5804477-1	TD(25700)	Transformador Distribuição	1	27,48	27,48
20240401	5804022-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20240401	5802587-1	FU(28679)	Chave Fusível	10	17,58	175,80
20240401	5811788-1	FU(2578)	Chave Fusível	37	7,12	263,44

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5811482-1	TD(39449)	Transformador Distribuição	1	0,98	0,98
20240401	5811343-1	TD(10478)	Transformador Distribuição	87	2,1	182,70
20240401	5811326-1	FU(2578)	Chave Fusível	37	5,08	187,96
20240401	5811316-1	TD(10488)	Transformador Distribuição	43	2,8	120,40
20240401	5814024-1	FU(2578)	Chave Fusível	37	2,62	96,94
20240401	5804953-1	PE(13980674)	Ponto de conexão	1	2,52	2,52
20240401	5810778-1	FU(40790)	Chave Fusível	54	9,8	529,20
20240401	5810017-1	TD(17247)	Transformador Distribuição	75	5,02	376,50
20240401	5804533-1	TD(40227)	Transformador Distribuição	1	3,52	3,52
20240401	5813133-1	FU(2578)	Chave Fusível	37	14,12	522,44
20240401	5804131-1	FU(729317)	Chave Fusível	205	2,78	569,90
20240401	5815506-1	TD(57107)	Transformador Distribuição	8	21,25	170,00
20240401	5811295-1	FU(2511)	Chave Fusível	26	4,73	122,98
20240401	5814820-1	FU(3061)	Chave Fusível	3	8,58	25,74
20240401	5803669-1	TD(28881)	Transformador Distribuição	1	10,43	10,43
20240401	5814790-1	RD(13269)	Religador de Distribuição	648	2,63	1.704,24
20240401	5811289-1	TD(23248)	Transformador Distribuição	2	2,28	4,56
20240401	5814789-1	TD(33001)	Transformador Distribuição	4	6,48	25,92
20240401	5810020-1	FU(700088)	Chave Fusível	51	3,72	189,72
20240401	5812411-1	FU(3111)	Chave Fusível	1	4,8	4,80
20240401	5812231-1	TD(4019186)	Transformador Distribuição	3	11,7	35,10
20240401	5811444-1	TD(38444)	Transformador Distribuição	2	43,9	87,80
20240401	5810713-1	TD(735855)	Transformador Distribuição	1	12,58	12,58
20240401	5811230-1	FR(3224)	Chave Fusível Religadora	48	2,12	101,76
20240401	5812600-1	TD(22929)	Transformador Distribuição	4	2,07	8,28
20240401	5803203-1	TD(28895)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5813158-1	TD(738683)	Transformador Distribuição	32	10,28	328,96
20240401	5812969-1	TD(28895)	Transformador Distribuição	1	22,63	22,63
20240401	5812879-1	FU(3140)	Chave Fusível	275	1,95	536,25
20240401	5811329-1	TD(28895)	Transformador Distribuição	1	23,58	23,58
20240401	5812642-1	TD(22375)	Transformador Distribuição	4	20,97	83,88
20240401	5814306-1	TD(22134)	Transformador Distribuição	1	1,78	1,78
20240401	5811524-1	FU(1695)	Chave Fusível	3	21,82	65,46
20240401	5814130-1	TD(25777)	Transformador Distribuição	1	4,33	4,33
20240401	5810840-1	TD(22161)	Transformador Distribuição	1	11,97	11,97
20240401	5810755-1	TD(22108)	Transformador Distribuição	2	23,52	47,04
20240401	5810750-1	FU(1635)	Chave Fusível	11	11,47	126,17
20240401	5804380-1	TD(22375)	Transformador Distribuição	4	7,2	28,80
20240401	5815088-1	TD(58179406)	Transformador Distribuição	2	1,78	3,56
20240401	5810634-1	FR(3137)	Chave Fusível Religadora	21	3,32	69,72
20240401	5810642-1	FR(3182)	Chave Fusível Religadora	18	3,45	62,10
20240401	5810643-1	FU(3126)	Chave Fusível	8	18,52	148,16
20240401	5810661-1	TD(28856)	Transformador Distribuição	2	12,6	25,20
20240401	5810699-1	TD(36941282)	Transformador Distribuição	2	18,32	36,64
20240401	5810700-1	TD(800)	Transformador Distribuição	83	1,4	116,20
20240401	5810704-1	FU(722091)	Chave Fusível	387	0,65	251,55
20240401	5810706-1	FR(3125)	Chave Fusível Religadora	17	2,58	43,86
20240401	5810707-1	TD(7737789)	Transformador Distribuição	1	18,02	18,02
20240401	5810739-1	TD(700516)	Transformador Distribuição	104	2,22	230,88
20240401	5810742-1	FU(722091)	Chave Fusível	387	11,13	4.307,31

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5810747-1	FU(1681)	Chave Fusível	10	16,55	165,50
20240401	5810766-1	TD(717191)	Transformador Distribuição	2	14,7	29,40
20240401	5810783-1	FR(3125)	Chave Fusível Religadora	17	7,25	123,25
20240401	5810844-1	TD(17874)	Transformador Distribuição	1	7,55	7,55
20240401	5810845-1	TD(40620)	Transformador Distribuição	2	4,87	9,74
20240401	5810850-1	FR(22775)	Chave Fusível Religadora	24	3,63	87,12
20240401	5811378-1	TD(2255)	Transformador Distribuição	1	24,02	24,02
20240401	5811398-1	TD(19486)	Transformador Distribuição	1	22,08	22,08
20240401	5811509-1	TD(41811)	Transformador Distribuição	1	19,65	19,65
20240401	5811665-1	FR(3125)	Chave Fusível Religadora	17	9,85	167,45
20240401	5812173-1	TD(55655)	Transformador Distribuição	1	29,17	29,17
20240401	5812202-1	TD(25747)	Transformador Distribuição	5	3,43	17,15
20240401	5813008-1	TD(801)	Transformador Distribuição	93	3,83	356,19
20240401	5813247-1	FU(1681)	Chave Fusível	10	10,73	107,30
20240401	5804304-1	FR(3125)	Chave Fusível Religadora	17	1,68	28,56
20240401	5810883-1	TD(17851)	Transformador Distribuição	2	8,35	16,70
20240401	5810908-1	FU(3162)	Chave Fusível	7	7,13	49,91
20240401	5810949-1	TD(17875)	Transformador Distribuição	1	5,93	5,93
20240401	5810987-1	TD(727115)	Transformador Distribuição	29	1	29,00
20240401	5811069-1	TD(23333)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63
20240401	5811086-1	TD(727107)	Transformador Distribuição	52	2,25	117,00
20240401	5811188-1	TD(17871)	Transformador Distribuição	2	4,3	8,60

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5811367-1	TD(727107)	Transformador Distribuição	52	17,85	928,20
20240401	5809391-1	TD(22626)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20240401	5810990-1	TD(32312)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85
20240401	5808978-1	TD(54058)	Transformador Distribuição	1	18,7	18,70
20240401	5811149-1	FR(1711)	Chave Fusível Religadora	6	8,25	49,50
20240401	5811192-1	FU(24069)	Chave Fusível	1	3,8	3,80
20240401	5810989-1	TD(56284)	Transformador Distribuição	12	2,5	30,00
20240401	5810905-1	TD(23908)	Transformador Distribuição	1	3,72	3,72
20240401	5806129-1	FR(1626)	Chave Fusível Religadora	5	1,65	8,25
20240401	5805683-1	TD(31408)	Transformador Distribuição	1	17,42	17,42
20240401	5810874-1	TD(31735)	Transformador Distribuição	1	34,12	34,12
20240401	5810809-1	TD(26807)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20240401	5815116-1	TD(31220)	Transformador Distribuição	1	7,15	7,15
20240401	5814698-1	FR(20726)	Chave Fusível Religadora	5	1,93	9,65
20240401	5815412-1	TD(33592)	Transformador Distribuição	1	1,57	1,57
20240401	5814444-1	FU(42243)	Chave Fusível	9	2,8	25,20
20240401	5813916-1	FR(1711)	Chave Fusível Religadora	7	1,9	13,30
20240401	5813821-1	FU(26830)	Chave Fusível	2	3,48	6,96
20240401	5813731-1	TD(734668)	Transformador Distribuição	1	5,38	5,38
20240401	5813508-1	FU(20720)	Chave Fusível	3	4,63	13,89
20240401	5813396-1	FR(1711)	Chave Fusível Religadora	7	2,03	14,21
20240401	5812027-1	FU(26830)	Chave Fusível	2	9,52	19,04
20240401	5811979-1	TD(56284)	Transformador Distribuição	12	41,43	497,16

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5811429-1	TD(31739)	Transformador Distribuição	8	41,67	333,36
20240401	5810825-1	TD(47026)	Transformador Distribuição	1	9,62	9,62
20240401	5810809-1	TD(26807)	Transformador Distribuição	2	3,17	6,34
20240401	5810799-1	FU(23946)	Chave Fusível	13	12,7	165,10
20240401	5810749-1	FR(3129)	Chave Fusível Religadora	272	2,05	557,60
20240401	5810729-1	FU(687704)	Chave Fusível	3	14,03	42,09
20240401	5810523-1	TD(33592)	Transformador Distribuição	1	1,5	1,50
20240401	5811111-1	TD(55567)	Transformador Distribuição	2	6,02	12,04
20240401	5814090-1	FU(27898)	Chave Fusível	5	27,68	138,40
20240401	5803544-1	FU(32103)	Chave Fusível	28	10,67	298,76
20240401	5809175-1	PE(14269039)	Ponto de conexão	1	24,47	24,47
20240401	5808645-1	TD(55967)	Transformador Distribuição	7	30,25	211,75
20240401	5808484-1	FU(16296)	Chave Fusível	7	22,82	159,74
20240401	5812940-1	TD(46306)	Transformador Distribuição	1	47,72	47,72
20240401	5812775-1	TD(37532)	Transformador Distribuição	1	18,55	18,55
20240401	5814937-1	FU(718910)	Chave Fusível	30	5,32	159,60
20240401	5810473-1	TD(37499)	Transformador Distribuição	1	3,9	3,90
20240401	5805190-1	FU(27520)	Chave Fusível	48	7,15	343,20
20240401	5804296-1	TD(16958)	Transformador Distribuição	2	15,5	31,00
20240401	5804229-1	FU(16009)	Chave Fusível	34	11,27	383,18
20240401	5803921-1	TD(17245)	Transformador Distribuição	3	3,72	11,16
20240401	5809935-1	FR(10717)	Chave Fusível Religadora	81	10,98	889,38
20240401	5809748-1	TD(55967)	Transformador Distribuição	7	16,17	113,19
20240401	5814004-1	FU(28147)	Chave Fusível	3	27,6	82,80
20240401	5812846-1	FU(696322)	Chave Fusível	3	24,45	73,35
20240401	5812989-1	FU(713629)	Chave Fusível	18	26,32	473,76
20240401	5813057-1	FU(713717)	Chave Fusível	24	17,48	419,52
20240401	5813301-1	FU(4059)	Chave Fusível	12	17,58	210,96

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5813306-1	TD(696260)	Transformador Distribuição	3	27,5	82,50
20240401	5813521-1	FU(4025)	Chave Fusível	3	13,6	40,80
20240401	5813599-1	TD(701184)	Transformador Distribuição	3	2,72	8,16
20240401	5813650-1	FU(19678)	Chave Fusível	1	29,65	29,65
20240401	5813706-1	TD(696262)	Transformador Distribuição	4	26,35	105,40
20240401	5813963-1	TD(696249)	Transformador Distribuição	3	23,22	69,66
20240401	5814154-1	FU(747648)	Chave Fusível	3	26,08	78,24
20240401	5814803-1	TD(664225)	Transformador Distribuição	1	12,67	12,67
20240401	5814823-1	FU(19690)	Chave Fusível	2	10,35	20,70
20240401	5815041-1	TD(696228)	Transformador Distribuição	1	31,95	31,95
20240401	5815120-1	TD(717656)	Transformador Distribuição	6	27,07	162,42
20240401	5815446-1	TD(721996)	Transformador Distribuição	2	18	36,00
20240401	5815685-1	TD(22059)	Transformador Distribuição	2	4,15	8,30
20240401	5815715-1	TD(19028)	Transformador Distribuição	2	20,13	40,26
20240401	5815800-1	TD(19526)	Transformador Distribuição	1	37,62	37,62
20240401	5803480-1	RD(10007)	Religador de Distribuição	293	4,28	1.254,04
20240401	5804905-1	TD(713823)	Transformador Distribuição	4	2,6	10,40
20240401	5805849-1	FU(17148)	Chave Fusível	1	14,92	14,92
20240401	5806606-1	TD(82161396)	Transformador Distribuição	1	18,57	18,57
20240401	5809288-1	FU(4023)	Chave Fusível	37	5,97	220,89
20240401	5811202-1	TD(50847)	Transformador Distribuição	1	24,67	24,67
20240401	5811864-1	FR(17706)	Chave Fusível Religadora	98	6,38	625,24
20240401	5812210-1	FU(9987)	Chave Fusível	5	45,47	227,35
20240401	5812694-1	TD(41764)	Transformador Distribuição	1	17,62	17,62
20240401	5812723-1	FU(737201)	Chave Fusível	13	17,65	229,45

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5812788-1	TD(5672378)	Transformador Distribuição	1	43,92	43,92
20240401	5812846-1	FU(696322)	Chave Fusível	75	15,85	1.188,75
20240401	5810375-1	FU(7261)	Chave Fusível	1	2,37	2,37
20240401	5815092-1	FU(25746)	Chave Fusível	4	5,07	20,28
20240401	5808526-1	FU(710447)	Chave Fusível	72	2,63	189,36
20240401	5810375-1	FU(7261)	Chave Fusível	158	2,37	374,46
20240401	5811466-1	TD(706303)	Transformador Distribuição	38	2,88	109,44
20240401	5809821-1	FU(24677)	Chave Fusível	16	2,68	42,88
20240401	5815131-1	PE(211109575)	Ponto de conexão	1	6,8	6,80
20240401	5814053-1	TD(655628)	Transformador Distribuição	24	19,57	469,68
20240401	5811463-1	TD(9042)	Transformador Distribuição	133	1,67	222,11
20240401	5803241-1	TD(8992)	Transformador Distribuição	63	1,75	110,25
20240401	5802852-1	TD(32062)	Transformador Distribuição	1	10,68	10,68
20240401	5806691-1	TD(686691)	Transformador Distribuição	5	1,23	6,15
20240401	5811334-1	TD(30463)	Transformador Distribuição	82	2,18	178,76
20240401	5811704-1	TD(23644)	Transformador Distribuição	1	4,38	4,38
20240401	5813918-1	TD(685260)	Transformador Distribuição	9	5,1	45,90
20240401	5804264-1	FU(25753)	Chave Fusível	2	2,6	5,20
20240401	5815293-1	FR(11706)	Chave Fusível Religadora	19	8,65	164,35
20240401	5815293-1	FR(11706)	Chave Fusível Religadora	94	5,08	477,52
20240401	5803846-1	TD(32062)	Transformador Distribuição	1	5	5,00
20240401	5804783-1	TD(739657)	Transformador Distribuição	53	1,93	102,29
20240401	5813224-1	TD(736792)	Transformador Distribuição	2	9,07	18,14
20240401	5813859-1	TD(673686)	Transformador Distribuição	18	11,5	207,00
20240401	5813235-1	FU(94290)	Chave Fusível	98	5	490,00
20240401	5806759-1	FU(11085)	Chave Fusível	14	2,9	40,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5809529-1	TD(31840)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20240401	5803751-1	TD(54578)	Transformador Distribuição	44	3,82	168,08
20240401	5813584-1	TD(705856)	Transformador Distribuição	1	1,97	1,97
20240401	5813356-1	FU(24707)	Chave Fusível	1	3,97	3,97
20240401	5803504-1	TD(23755)	Transformador Distribuição	1	3,67	3,67
20240401	5810372-1	TD(52788)	Transformador Distribuição	1	6,93	6,93
20240401	5810950-1	FU(4901)	Chave Fusível	6	1,92	11,52
20240401	5809412-1	JAR53_JAR59518	Alimentador	2	3,85	7,70
20240401	5809412-1	JAR53_JAR59518	Alimentador	27	1,88	50,76
20240401	5809412-1	JAR53_JAR59518	Alimentador	20	1,22	24,40
20240401	5806345-1	FU(18245)	Chave Fusível	3	1,52	4,56
20240401	5805883-1	TD(43236)	Transformador Distribuição	1	19,23	19,23
20240401	5804674-1	TD(665344)	Transformador Distribuição	1	16,78	16,78
20240401	5803713-1	TD(43236)	Transformador Distribuição	1	1,97	1,97
20240401	5803638-1	FU(4901)	Chave Fusível	6	3,23	19,38
20240401	5802836-1	TD(13987)	Transformador Distribuição	1	5,58	5,58
20240401	5815702-1	TD(45629)	Transformador Distribuição	1	15,38	15,38
20240401	5815463-1	TD(14015)	Transformador Distribuição	1	2,27	2,27
20240401	5815161-1	TD(14028)	Transformador Distribuição	1	5,77	5,77
20240401	5814809-1	TD(29199)	Transformador Distribuição	1	3,83	3,83
20240401	5814292-1	FR(18202)	Chave Fusível Religadora	13	2,95	38,35
20240401	5814267-1	TD(52829)	Transformador Distribuição	5	3,55	17,75
20240401	5807286-1	TD(52788)	Transformador Distribuição	1	7,85	7,85

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5814694-1	FU(24813)	Chave Fusível	1	4,22	4,22
20240401	5810096-1	FU(24811)	Chave Fusível	19	6,12	116,28
20240401	5805102-1	FU(24815)	Chave Fusível	4	9,63	38,52
20240401	5802882-1	TD(3327855)	Transformador Distribuição	5	1,25	6,25
20240401	5812640-1	TD(14623)	Transformador Distribuição	1	27,02	27,02
20240401	5805651-1	FR(682668)	Chave Fusível Religadora	8	1,92	15,36
20240401	5812717-1	TD(14609)	Transformador Distribuição	1	24,23	24,23
20240401	5813122-1	TD(14561)	Transformador Distribuição	3	19,52	58,56
20240401	5828993-1	RD(735949)	Religador de Distribuição	1952	0,97	1.893,44
20240401	5828993-1	RD(735949)	Religador de Distribuição	682	1,7	1.159,40
20240401	5813872-1	FU(8807004)	Chave Fusível	2	6,22	12,44
20240401	5804500-1	TD(7633)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20240401	5804967-1	TD(13821)	Transformador Distribuição	2	10,3	20,60
20240401	5810341-1	TD(21679)	Transformador Distribuição	76	3,58	272,08
20240401	5811173-1	RD(735949)	Religador de Distribuição	1272	1,22	1.551,84
20240401	5811279-1	RD(735949)	Religador de Distribuição	1271	0,05	63,55
20240401	5811279-1	RD(735949)	Religador de Distribuição	2671	0,1	267,10
20240401	5811484-1	TD(21679)	Transformador Distribuição	76	1,33	101,08
20240401	5811568-1	TD(713249)	Transformador Distribuição	3	13,43	40,29
20240401	5811568-1	FU(18774)	Chave Fusível	37	13,43	496,91
20240401	5805550-1	TD(14623)	Transformador Distribuição	1	17,92	17,92
20240401	5803284-1	TD(41700)	Transformador Distribuição	2	2,62	5,24
20240401	5811688-1	TD(13915)	Transformador Distribuição	1	37,3	37,30
20240401	5803486-1	FU(736092)	Chave Fusível	1	1,73	1,73

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5805261-1	TD(14516)	Transformador Distribuição	2	5,32	10,64
20240401	5805379-1	TD(13915)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20240401	5828993-1	RD(735949)	Religador de Distribuição	1	0,97	0,97
20240401	5803858-1	FU(20088)	Chave Fusível	4	4,7	18,80
20240401	5804269-1	TD(14478)	Transformador Distribuição	1	7,02	7,02
20240401	5804452-1	TD(14485)	Transformador Distribuição	1	12,65	12,65
20240401	5804453-1	TD(25650)	Transformador Distribuição	1	4,52	4,52
20240401	5804556-1	TD(691280)	Transformador Distribuição	1	1,92	1,92
20240401	5804721-1	[MT]PA(10492)	Alimentador	32	12,48	399,36
20240401	5804721-1	CF(14158)	Chave Faca	16	3,2	51,20
20240401	5810150-1	TD(13915)	Transformador Distribuição	1	10,98	10,98
20240401	5811279-1	RD(735949)	Religador de Distribuição	1	0,1	0,10
20240401	5803420-1	TD(14516)	Transformador Distribuição	2	12,98	25,96
20240401	5803486-1	FU(736092)	Chave Fusível	88	1,73	152,24
20240401	5804384-1	RD(8266)	Religador de Distribuição	91	3,13	284,83
20240401	5804384-1	RD(8266)	Religador de Distribuição	45	3,5	157,50
20240401	5804623-1	TD(47494)	Transformador Distribuição	1	23,75	23,75
20240401	5809971-1	FR(1149)	Chave Fusível Religadora	2	13,78	27,56
20240401	5810353-1	FR(13931)	Chave Fusível Religadora	1	2,4	2,40
20240401	5803560-1	TD(42172)	Transformador Distribuição	1	8,03	8,03
20240401	5805746-1	TD(12225)	Transformador Distribuição	1	6,57	6,57
20240401	5806175-1	TD(55218)	Transformador Distribuição	1	3,3	3,30
20240401	5806924-1	TD(42172)	Transformador Distribuição	1	17,25	17,25

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5808485-1	FU(21521)	Chave Fusível	7	4,72	33,04
20240401	5808573-1	FR(21627)	Chave Fusível Religadora	8	8,42	67,36
20240401	5809312-1	TD(48743)	Transformador Distribuição	2	31,7	63,40
20240401	5809563-1	FU(20168)	Chave Fusível	6	2,55	15,30
20240401	5813817-1	TD(17189)	Transformador Distribuição	1	25,72	25,72
20240401	5813866-1	FU(20168)	Chave Fusível	6	2,28	13,68
20240401	5815411-1	FR(1149)	Chave Fusível Religadora	2	20,73	41,46
20240401	5814943-1	FU(35613)	Chave Fusível	12	8,93	107,16
20240401	5815387-1	FU(21675)	Chave Fusível	2	3,25	6,50
20240401	5815458-1	TD(48883)	Transformador Distribuição	3	24,95	74,85
20240401	5803837-1	RD(8266)	Religador de Distribuição	18	2,75	49,50
20240401	5803837-1	RD(8266)	Religador de Distribuição	17	4,22	71,74
20240401	5803837-1	RD(8266)	Religador de Distribuição	74	4,57	338,18
20240401	5803837-1	RD(8266)	Religador de Distribuição	1	6,42	6,42
20240401	5803837-1	RD(8266)	Religador de Distribuição	44	7,22	317,68
20240401	5804384-1	RD(8266)	Religador de Distribuição	18	2,12	38,16
20240401	5808536-1	TD(14730)	Transformador Distribuição	2	4,58	9,16
20240401	5815588-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	7	4,7	32,90
20240401	5803823-1	TD(15066)	Transformador Distribuição	1	21,25	21,25
20240401	5808447-1	FU(41149)	Chave Fusível	19	4,48	85,12
20240401	5802754-1	TD(7480151)	Transformador Distribuição	1	7,63	7,63
20240401	5812375-1	FU(719806)	Chave Fusível	1	20,4	20,40
20240401	5811710-1	FU(713653)	Chave Fusível	4	59,65	238,60
20240401	5810302-1	FR(20023)	Chave Fusível Religadora	10	6,35	63,50
20240401	5810283-1	TD(696487)	Transformador Distribuição	2	7,83	15,66

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5805114-1	TD(47362)	Transformador Distribuição	3	7,3	21,90
20240401	5804986-1	TD(55008)	Transformador Distribuição	1	11,32	11,32
20240401	5804376-1	TD(47335)	Transformador Distribuição	1	10,15	10,15
20240401	5804627-1	TD(41344)	Transformador Distribuição	1	17,87	17,87
20240401	5804921-1	TD(699266)	Transformador Distribuição	1	11,82	11,82
20240401	5835453-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	58	10,27	595,66
20240401	5835453-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	1	12,63	12,63
20240401	5835453-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	12	9,95	119,40
20240401	5835453-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	5	7,67	38,35
20240401	5835453-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	9	5,5	49,50
20240401	5815476-1	FR(13966)	Chave Fusível Religadora	21	17,78	373,38
20240401	5814921-1	FU(759496)	Chave Fusível	3	16,55	49,65
20240401	5813613-1	FU(35109)	Chave Fusível	13	10,68	138,84
20240401	5813569-1	FR(1145)	Chave Fusível Religadora	56	6,08	340,48
20240401	5813494-1	TD(25716)	Transformador Distribuição	2	10,33	20,66
20240401	5809187-1	FU(20140)	Chave Fusível	64	4,08	261,12
20240401	5808652-1	TD(661768)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88
20240401	5808490-1	TD(37836)	Transformador Distribuição	1	9,33	9,33
20240401	5807869-1	TD(25716)	Transformador Distribuição	2	3,92	7,84
20240401	5806408-1	FU(1215)	Chave Fusível	3	2,88	8,64
20240401	5803400-1	FU(660639)	Chave Fusível	6	17,45	104,70
20240401	5802793-1	TD(21184)	Transformador Distribuição	1	5,2	5,20
20240401	5835453-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	1	5,5	5,50

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5811650-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	33	31,73	1.047,09
20240401	5811650-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	25	4,85	121,25
20240401	5809897-1	FR(13966)	Chave Fusível Religadora	21	17,57	368,97
20240401	5835453-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	14	12,9	180,60
20240401	5804536-1	FU(21623)	Chave Fusível	12	4,47	53,64
20240401	5805052-1	TD(30973)	Transformador Distribuição	4	9,07	36,28
20240401	5804440-1	TD(36117)	Transformador Distribuição	1	30,5	30,50
20240401	5814985-1	FU(37829)	Chave Fusível	5	6,07	30,35
20240401	5814323-1	TD(56645)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12
20240401	5814072-1	TD(46254)	Transformador Distribuição	1	29,15	29,15
20240401	5813106-1	FU(26615)	Chave Fusível	5	25,43	127,15
20240401	5812427-1	TD(42073)	Transformador Distribuição	1	4,67	4,67
20240401	5806951-1	FU(26542)	Chave Fusível	11	17,55	193,05
20240401	5808056-1	FU(26542)	Chave Fusível	11	2,95	32,45
20240401	5809145-1	FU(26542)	Chave Fusível	11	1,77	19,47
20240401	5809980-1	TD(35710)	Transformador Distribuição	4	18,43	73,72
20240401	5811635-1	FU(26542)	Chave Fusível	11	7,02	77,22
20240401	5806242-1	TD(688878)	Transformador Distribuição	9	2,22	19,98
20240401	5812744-1	FR(23662)	Chave Fusível Religadora	17	18,18	309,06
20240401	5812400-1	TD(45547)	Transformador Distribuição	1	21,57	21,57
20240401	5804632-1	FU(688876)	Chave Fusível	13	25,37	329,81
20240401	5815521-1	TD(45686)	Transformador Distribuição	1	19,88	19,88
20240401	5809576-1	TD(45600)	Transformador Distribuição	1	3,1	3,10
20240401	5808248-1	FR(30385)	Chave Fusível Religadora	1	12	12,00
20240401	5808248-1	FR(30385)	Chave Fusível Religadora	35	12	420,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5812970-1	FU(11201)	Chave Fusível	18	4,02	72,36
20240401	5807053-1	TD(45535)	Transformador Distribuição	1	20,23	20,23
20240401	5806286-1	TD(725205)	Transformador Distribuição	1	10,37	10,37
20240401	5813913-1	FU(7847)	Chave Fusível	9	4,77	42,93
20240401	5814010-1	TD(46880)	Transformador Distribuição	2	27,95	55,90
20240401	5814821-1	FU(28729)	Chave Fusível	4	9,27	37,08
20240401	5804504-1	TD(46267)	Transformador Distribuição	3	7,78	23,34
20240401	5805005-1	TD(46277)	Transformador Distribuição	1	7,63	7,63
20240401	5806005-1	TD(677159)	Transformador Distribuição	2	19,5	39,00
20240401	5806058-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	155	6,4	992,00
20240401	5806058-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	27	6,87	185,49
20240401	5806750-1	TD(46270)	Transformador Distribuição	2	28,53	57,06
20240401	5808223-1	TD(58586)	Transformador Distribuição	1	11,18	11,18
20240401	5813975-1	FR(10109)	Chave Fusível Religadora	27	24,72	667,44
20240401	5814278-1	TD(46902)	Transformador Distribuição	1	44,3	44,30
20240401	5814423-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	40	2,55	102,00
20240401	5814423-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	2	5,15	10,30
20240401	5814423-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	4	5,57	22,28
20240401	5814423-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	13	6,15	79,95
20240401	5814423-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	93	23,93	2.225,49
20240401	5814423-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	55	1,25	68,75
20240401	5804489-1	TD(46277)	Transformador Distribuição	1	7,37	7,37
20240401	5806121-1	FU(723711)	Chave Fusível	1	8,52	8,52

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5807846-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	11	2,12	23,32
20240401	5805215-1	TD(735802)	Transformador Distribuição	1	10,93	10,93
20240401	5805063-1	TD(682512)	Transformador Distribuição	1	10,12	10,12
20240401	5805038-1	FU(29513)	Chave Fusível	8	29	232,00
20240401	5806414-1	FU(674017)	Chave Fusível	3	5,3	15,90
20240401	5803199-1	FR(29832)	Chave Fusível Religadora	48	2,58	123,84
20240401	5808318-1	TD(52116)	Transformador Distribuição	4	7,73	30,92
20240401	5809946-1	FU(723711)	Chave Fusível	1	16,67	16,67
20240401	5812223-1	TD(673456)	Transformador Distribuição	28	4,65	130,20
20240401	5812644-1	TD(46689)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20240401	5815426-1	TD(738402)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20240401	5812971-1	TD(13730)	Transformador Distribuição	31	3,22	99,82
20240401	5813216-1	FU(28801)	Chave Fusível	11	10,82	119,02
20240401	5813216-1	FU(28801)	Chave Fusível	1	17,67	17,67
20240401	5813751-1	TD(47968)	Transformador Distribuição	1	30,87	30,87
20240401	5814012-1	FU(678696)	Chave Fusível	11	25,98	285,78
20240401	5814099-1	TD(46670)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88
20240401	5814656-1	FU(713555)	Chave Fusível	9	19,6	176,40
20240401	5807279-1	FR(23661)	Chave Fusível Religadora	16	7,88	126,08
20240401	5808104-1	TD(725887)	Transformador Distribuição	1	22,43	22,43
20240401	5807846-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	164	2,22	364,08
20240401	5806106-1	FU(7900)	Chave Fusível	114	3,58	408,12
20240401	5815381-1	FR(29023)	Chave Fusível Religadora	16	27,25	436,00
20240401	5804514-1	FR(7841)	Chave Fusível Religadora	1	0,2	0,20
20240401	5814543-1	FR(29023)	Chave Fusível Religadora	16	14,8	236,80

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5813616-1	FU(29125)	Chave Fusível	1	9,03	9,03
20240401	5813032-1	FU(29026)	Chave Fusível	3	15,65	46,95
20240401	5812980-1	TD(45896)	Transformador Distribuição	1	17,13	17,13
20240401	5812958-1	FR(29116)	Chave Fusível Religadora	13	39,75	516,75
20240401	5812284-1	TD(675432)	Transformador Distribuição	1	1,87	1,87
20240401	5810333-1	TD(57269)	Transformador Distribuição	1	5,1	5,10
20240401	5809235-1	TD(45908)	Transformador Distribuição	1	2,83	2,83
20240401	5808837-1	TD(45908)	Transformador Distribuição	1	2,27	2,27
20240401	5804545-1	TD(45928)	Transformador Distribuição	1	29,87	29,87
20240401	5804514-1	FR(7841)	Chave Fusível Religadora	11	0,2	2,20
20240401	5804478-1	FR(29865)	Chave Fusível Religadora	13	1,92	24,96
20240401	5814242-1	EP(208414068)	Transformador Distribuição	1	5,33	5,33
20240401	5804416-1	FU(29863)	Chave Fusível	16	1,32	21,12
20240401	5803982-1	TD(45896)	Transformador Distribuição	1	14,35	14,35
20240401	5815232-1	TD(45897)	Transformador Distribuição	1	22,55	22,55
20240401	5814731-1	TD(58052)	Transformador Distribuição	1	19,13	19,13
20240401	5813410-1	TD(36214)	Transformador Distribuição	1	27,15	27,15
20240401	5804322-1	TD(51012)	Transformador Distribuição	1	4,3	4,30
20240401	5805375-1	FU(2262)	Chave Fusível	117	1,67	195,39
20240401	5805198-1	TD(36616)	Transformador Distribuição	2	7,77	15,54
20240401	5804522-1	TD(27195)	Transformador Distribuição	50	1,1	55,00
20240401	5809864-1	TD(11408)	Transformador Distribuição	8	1,15	9,20
20240401	5811526-1	TD(56661)	Transformador Distribuição	33	3,22	106,26

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5810120-1	FU(26370)	Chave Fusível	6	1,53	9,18
20240401	5811446-1	PE(16670657)	Ponto de conexão	1	6,07	6,07
20240401	5813434-1	RD(693280)	Religador de Distribuição	106	1,68	178,08
20240401	5813434-1	RD(693280)	Religador de Distribuição	54	4,63	250,02
20240401	5803561-1	FU(2275)	Chave Fusível	9	7,82	70,38
20240401	5813974-1	FU(35592)	Chave Fusível	15	1,37	20,55
20240401	5809272-1	TD(33769)	Transformador Distribuição	1	52,63	52,63
20240401	5806686-1	TD(678519)	Transformador Distribuição	1	25,42	25,42
20240401	5806727-1	TD(47040)	Transformador Distribuição	1	46,62	46,62
20240401	5805201-1	TD(33712)	Transformador Distribuição	1	24,35	24,35
20240401	5808351-1	TD(33769)	Transformador Distribuição	1	8	8,00
20240401	5812671-1	TD(33790)	Transformador Distribuição	1	18,45	18,45
20240401	5807243-1	TD(33921)	Transformador Distribuição	1	35,82	35,82
20240401	5806161-1	TD(33928)	Transformador Distribuição	1	30,58	30,58
20240401	5807047-1	FU(27319)	Chave Fusível	2	12,23	24,46
20240401	5803623-1	TD(661830)	Transformador Distribuição	3	26,47	79,41
20240401	5806259-1	FU(38408)	Chave Fusível	6	9,15	54,90
20240401	5811751-1	TD(57694)	Transformador Distribuição	3	9,33	27,99
20240401	5811946-1	TD(51463)	Transformador Distribuição	2	4,2	8,40
20240401	5812817-1	FU(14363)	Chave Fusível	5	22,22	111,10
20240401	5804196-1	TD(51459)	Transformador Distribuição	1	3,02	3,02
20240401	5814816-1	TD(46827)	Transformador Distribuição	1	7,98	7,98
20240401	5813868-1	FU(701816)	Chave Fusível	1	4,27	4,27
20240401	5812305-1	TD(40516)	Transformador Distribuição	19	6,7	127,30
20240401	5805546-1	FR(17914)	Chave Fusível Religadora	3	1,95	5,85

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5804634-1	RD(11436)	Religador de Distribuição	79	2,52	199,08
20240401	5810892-1	TD(28922)	Transformador Distribuição	1	4,93	4,93
20240401	5810705-1	FU(17912)	Chave Fusível	24	2,35	56,40
20240401	5811549-1	FU(724106)	Chave Fusível	1	1,92	1,92
20240401	5811549-1	FU(724106)	Chave Fusível	100	1,92	192,00
20240401	5810212-1	TD(53931)	Transformador Distribuição	21	2,2	46,20
20240401	5811220-1	TD(1509)	Transformador Distribuição	2	25,9	51,80
20240401	5811549-1	FU(724106)	Chave Fusível	921	1,92	1.768,32
20240401	5815589-1	TD(1504)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13
20240401	5826639-1	FR(20711)	Chave Fusível Religadora	37	3,48	128,76
20240401	5811703-1	TD(1550)	Transformador Distribuição	1	12,85	12,85
20240401	5811844-1	TD(703642)	Transformador Distribuição	33	4,13	136,29
20240401	5812015-1	TD(28927)	Transformador Distribuição	1	5,92	5,92
20240401	5812236-1	FU(38290)	Chave Fusível	2	5,63	11,26
20240401	5804534-1	RD(3035)	Religador de Distribuição	82	1,4	114,80
20240401	5804534-1	RD(3035)	Religador de Distribuição	15	4,08	61,20
20240401	5804534-1	RD(3035)	Religador de Distribuição	83	8,7	722,10
20240401	5804673-1	FU(17950)	Chave Fusível	1	18,33	18,33
20240401	5805312-1	TD(43408)	Transformador Distribuição	3	24,27	72,81
20240401	5805047-1	TD(1323)	Transformador Distribuição	2	2,58	5,16
20240401	5811754-1	TD(1334)	Transformador Distribuição	1	8,73	8,73
20240401	5808440-1	FR(18011)	Chave Fusível Religadora	17	2,05	34,85
20240401	5815534-1	TD(686453)	Transformador Distribuição	2	2,13	4,26
20240401	5814876-1	TD(22312)	Transformador Distribuição	3	5,43	16,29

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5814155-1	FU(2886)	Chave Fusível	26	4,6	119,60
20240401	5813879-1	TD(19471)	Transformador Distribuição	2	5,82	11,64
20240401	5812967-1	FR(12573)	Chave Fusível Religadora	54	17,1	923,40
20240401	5812706-1	CF(11304)	Chave Faca	1	3,45	3,45
20240401	5812706-1	CF(11304)	Chave Faca	2	1,63	3,26
20240401	5812706-1	RD(730640)	Religador de Distribuição	2	24,37	48,74
20240401	5812706-1	RD(730640)	Religador de Distribuição	3	4,98	14,94
20240401	5812247-1	TD(28931)	Transformador Distribuição	1	4,82	4,82
20240401	5812234-1	FR(12573)	Chave Fusível Religadora	54	6,28	339,12
20240401	5811547-1	FR(12573)	Chave Fusível Religadora	52	13,67	710,84
20240401	5811396-1	FR(2904)	Chave Fusível Religadora	21	16,78	352,38
20240401	5804720-1	FR(2904)	Chave Fusível Religadora	21	17,98	377,58
20240401	5810792-1	FU(42071)	Chave Fusível	1	7,6	7,60
20240401	5811233-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	1	0,13	0,13
20240401	5811233-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	2	3,6	7,20
20240401	5804857-1	FU(18020)	Chave Fusível	2	8,48	16,96
20240401	5804936-1	TD(22762)	Transformador Distribuição	1	2	2,00
20240401	5805013-1	TD(22264)	Transformador Distribuição	1	5,5	5,50
20240401	5805077-1	TD(724628)	Transformador Distribuição	2	6,55	13,10
20240401	5806263-1	TD(28931)	Transformador Distribuição	1	7,72	7,72
20240401	5806354-1	TD(688796)	Transformador Distribuição	1	5,25	5,25
20240401	5815689-1	FR(2983)	Chave Fusível Religadora	6	3,7	22,20
20240401	5810019-1	FR(12573)	Chave Fusível Religadora	54	6,73	363,42

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5810031-1	FR(2904)	Chave Fusível Religadora	21	5,8	121,80
20240401	5810143-1	FR(2933)	Chave Fusível Religadora	85	9,33	793,05
20240401	5810320-1	FR(12573)	Chave Fusível Religadora	54	5,9	318,60
20240401	5810330-1	TD(660286)	Transformador Distribuição	1	7,12	7,12
20240401	5810644-1	FR(2904)	Chave Fusível Religadora	21	14,52	304,92
20240401	5810836-1	TD(21260)	Transformador Distribuição	1	3,3	3,30
20240401	5811063-1	TD(26122)	Transformador Distribuição	2	24,2	48,40
20240401	5811233-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	49	0,13	6,37
20240401	5811252-1	TD(686453)	Transformador Distribuição	2	70,08	140,16
20240401	5811379-1	FR(20671)	Chave Fusível Religadora	4	22,95	91,80
20240401	5811168-1	TD(1942)	Transformador Distribuição	1	6,5	6,50
20240401	5812346-1	C 481394	Unidade Consumidora	1	3,62	3,62
20240401	5810466-1	TD(713474)	Transformador Distribuição	1	1,83	1,83
20240401	5804895-1	FU(20557)	Chave Fusível	17	9,15	155,55
20240401	5813295-1	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	42	5,7	239,40
20240401	5811198-1	FU(20534)	Chave Fusível	9	3,68	33,12
20240401	5811265-1	TD(54055)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85
20240401	5811562-1	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	42	12,77	536,34
20240401	5814188-1	TD(1942)	Transformador Distribuição	1	6,37	6,37
20240401	5810812-1	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	42	12,75	535,50
20240401	5814170-1	TD(39336)	Transformador Distribuição	73	1,67	121,91
20240401	5804184-1	TD(43732)	Transformador Distribuição	1	2,18	2,18

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5809160-1	[MT]PA(10533)	Alimentador	125	6,95	868,75
20240401	5809160-1	RD(14715)	Religador de Distribuição	79	0,95	75,05
20240401	5809160-1	RD(14715)	Religador de Distribuição	1	4,8	4,80
20240401	5813334-1	FU(29307)	Chave Fusível	1	4,58	4,58
20240401	5811370-1	FU(29318)	Chave Fusível	2	3,62	7,24
20240401	5811407-1	TD(44109)	Transformador Distribuição	1	3,8	3,80
20240401	5812044-1	TD(43975)	Transformador Distribuição	1	8,75	8,75
20240401	5812325-1	TD(43926)	Transformador Distribuição	1	7,23	7,23
20240401	5812514-1	FU(29306)	Chave Fusível	2	5,62	11,24
20240401	5811240-1	FU(29306)	Chave Fusível	2	5,48	10,96
20240401	5814978-1	FR(29463)	Chave Fusível Religadora	34	2,52	85,68
20240401	5815075-1	[BT]PA(10567)	Ramal de Baixa Tensão	5	7,4	37,00
20240401	5815143-1	TD(45294)	Transformador Distribuição	1	2,5	2,50
20240401	5812739-1	PE(201555057)	Ponto de conexão	1	2,05	2,05
20240401	5811716-1	TD(45294)	Transformador Distribuição	1	25,68	25,68
20240401	5812077-1	FR(29465)	Chave Fusível Religadora	11	9,08	99,88
20240401	5812567-1	TD(46441)	Transformador Distribuição	2	6,47	12,94
20240401	5803456-1	TD(735460)	Transformador Distribuição	1	14,25	14,25
20240401	5809160-1	[MT]PA(10533)	Alimentador	1	6,95	6,95
20240401	5814784-1	TD(6936)	Transformador Distribuição	33	6,07	200,31
20240401	5810757-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	1	14,58	14,58
20240401	5809160-1	RD(14715)	Religador de Distribuição	1	0,95	0,95
20240401	5810757-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	3	1,67	5,01
20240401	5810757-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	5	1,62	8,10

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5810757-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	14	14,58	204,12
20240401	5811687-1	TD(44084)	Transformador Distribuição	1	9,77	9,77
20240401	5811383-1	TD(42867)	Transformador Distribuição	2	18,08	36,16
20240401	5812287-1	FU(2676)	Chave Fusível	1	5,08	5,08
20240401	5809160-1	[MT]PA(10533)	Alimentador	1	6,95	6,95
20240401	5812812-1	TD(28039821)	Transformador Distribuição	1	3,93	3,93
20240401	5810757-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	53	1,67	88,51
20240401	5810757-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	29	1,62	46,98
20240401	5810132-1	TD(42893)	Transformador Distribuição	1	2,37	2,37
20240401	5810097-1	FU(2061)	Chave Fusível	2	2,27	4,54
20240401	5810757-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	3	5,33	15,99
20240401	5811263-1	TD(11552)	Transformador Distribuição	2	4,07	8,14
20240401	5814756-1	TD(45585)	Transformador Distribuição	3	14,53	43,59
20240401	5814684-1	FU(12589)	Chave Fusível	48	4,8	230,40
20240401	5813424-1	TD(41139)	Transformador Distribuição	1	3,4	3,40
20240401	5812008-1	TD(35467)	Transformador Distribuição	1	31	31,00
20240401	5802913-1	TD(36203)	Transformador Distribuição	2	3,48	6,96
20240401	5811288-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	1	71,42	71,42
20240401	5811288-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	2	70,7	141,40
20240401	5811288-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	11	71,27	783,97
20240401	5811288-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	1	70,17	70,17
20240401	5811288-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	9	24,65	221,85
20240401	5811288-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	8	23,62	188,96

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5811288-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	10	4,73	47,30
20240401	5811288-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	10	3,5	35,00
20240401	5811288-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	41	1,97	80,77
20240401	5814459-1	TD(35567)	Transformador Distribuição	3	18,25	54,75
20240401	5810622-1	FR(3244)	Chave Fusível Religadora	41	1,77	72,57
20240401	5813615-1	TD(34907)	Transformador Distribuição	1	5,3	5,30
20240401	5807577-1	TD(38716)	Transformador Distribuição	1	4,85	4,85
20240401	5814493-1	TD(35047)	Transformador Distribuição	1	18,67	18,67
20240401	5806520-1	TD(35252)	Transformador Distribuição	8	13,75	110,00
20240401	5805676-1	TD(35252)	Transformador Distribuição	8	0,78	6,24
20240401	5812749-1	FU(1545)	Chave Fusível	69	5,1	351,90
20240401	5812728-1	FU(705511)	Chave Fusível	123	4,85	596,55
20240401	5811288-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	1	71,42	71,42
20240401	5811923-1	TD(652661)	Transformador Distribuição	1	3,5	3,50
20240401	5814108-1	TD(688364)	Transformador Distribuição	1	2,7	2,70
20240401	5803849-1	FR(25622)	Chave Fusível Religadora	2	20,1	40,20
20240401	5804076-1	TD(9806)	Transformador Distribuição	73	5,92	432,16
20240401	5804411-1	TD(667990)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20240401	5805222-1	FU(675537)	Chave Fusível	34	8,32	282,88
20240401	5807145-1	FU(42336)	Chave Fusível	12	11,65	139,80
20240401	5811804-1	TD(42054)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20240401	5803541-1	FU(25480)	Chave Fusível	2	2,6	5,20
20240401	5803849-1	FR(25622)	Chave Fusível Religadora	29	20,1	582,90

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5810376-1	FR(11565)	Chave Fusível Religadora	28	3,05	85,40
20240401	5809749-1	TD(664623)	Transformador Distribuição	2	2,27	4,54
20240401	5807309-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	216	1,83	395,28
20240401	5806197-1	TD(35432)	Transformador Distribuição	3	16,83	50,49
20240401	5804342-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	216	0,07	15,12
20240401	5804600-1	TD(12258)	Transformador Distribuição	5	19,07	95,35
20240401	5804588-1	TD(35667)	Transformador Distribuição	6	2,35	14,10
20240401	5804342-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	127	3,03	384,81
20240401	5804342-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	208	2,98	619,84
20240401	5804626-1	FR(11565)	Chave Fusível Religadora	28	2,72	76,16
20240401	5806589-1	TD(57013)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20240401	5806629-1	TD(691939)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20240401	5806763-1	TD(25371)	Transformador Distribuição	1	26,6	26,60
20240401	5807287-1	FU(21039)	Chave Fusível	2	9,42	18,84
20240401	5811153-1	TD(29872)	Transformador Distribuição	52	2,22	115,44
20240401	5808840-1	TD(291)	Transformador Distribuição	113	2,18	246,34
20240401	5805131-1	TD(284)	Transformador Distribuição	115	3,5	402,50
20240401	5805687-1	FR(19960)	Chave Fusível Religadora	20	1,22	24,40
20240401	5808342-1	TD(25358)	Transformador Distribuição	1	3,8	3,80
20240401	5808548-1	TD(20417)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20240401	5811213-1	TD(25357)	Transformador Distribuição	1	3,08	3,08

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5805315-1	TD(45526)	Transformador Distribuição	1	5,48	5,48
20240401	5808371-1	TD(23134)	Transformador Distribuição	1	49,53	49,53
20240401	5810018-1	FU(11977)	Chave Fusível	24	6,77	162,48
20240401	5807245-1	FU(745157)	Chave Fusível	1	13,08	13,08
20240401	5807224-1	TD(22640)	Transformador Distribuição	1	10,9	10,90
20240401	5806877-1	TD(45594)	Transformador Distribuição	1	27,43	27,43
20240401	5806269-1	TD(25356)	Transformador Distribuição	1	4,12	4,12
20240401	5810578-1	FU(24208)	Chave Fusível	3	22,65	67,95
20240401	5807978-1	TD(25349)	Transformador Distribuição	2	18,95	37,90
20240401	5812937-1	TD(22095)	Transformador Distribuição	1	2,42	2,42
20240401	5812421-1	FU(24549)	Chave Fusível	2	6,55	13,10
20240401	5808198-1	TD(19667)	Transformador Distribuição	1	40,1	40,10
20240401	5805895-1	TD(58205)	Transformador Distribuição	1	38,97	38,97
20240401	5805833-1	FU(19541)	Chave Fusível	2	16,77	33,54
20240401	5805284-1	TD(2122)	Transformador Distribuição	1	6,87	6,87
20240401	5805000-1	FR(22213)	Chave Fusível Religadora	10	4,28	42,80
20240401	5804881-1	FU(19966)	Chave Fusível	7	5,63	39,41
20240401	5804509-1	TD(2176)	Transformador Distribuição	1	18,52	18,52
20240401	5803727-1	FU(35857)	Chave Fusível	2	6,55	13,10
20240401	5803681-1	TD(669772)	Transformador Distribuição	1	11,98	11,98
20240401	5803394-1	TD(33276)	Transformador Distribuição	1	25,28	25,28
20240401	5814814-1	TD(33784)	Transformador Distribuição	1	7,45	7,45
20240401	5808227-1	FR(25896)	Chave Fusível Religadora	7	8,07	56,49
20240401	5808304-1	TD(33843)	Transformador Distribuição	1	54,68	54,68

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5808642-1	TD(28981)	Transformador Distribuição	2	23,57	47,14
20240401	5808646-1	TD(1927)	Transformador Distribuição	1	6,12	6,12
20240401	5808708-1	TD(43919)	Transformador Distribuição	1	22,83	22,83
20240401	5808820-1	TD(18446)	Transformador Distribuição	1	21,63	21,63
20240401	5808892-1	TD(677562)	Transformador Distribuição	2	17,95	35,90
20240401	5809023-1	FU(701941)	Chave Fusível	58	18,68	1.083,44
20240401	5809085-1	FU(739493)	Chave Fusível	1	18,15	18,15
20240401	5809174-1	TD(33793)	Transformador Distribuição	1	10,68	10,68
20240401	5809184-1	TD(700915)	Transformador Distribuição	1	10,15	10,15
20240401	5814834-1	FU(21791)	Chave Fusível	10	6,87	68,70
20240401	5814922-1	TD(18455)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20240401	5814938-1	TD(22177)	Transformador Distribuição	1	7,1	7,10
20240401	5806131-1	TD(33694)	Transformador Distribuição	1	24,97	24,97
20240401	5806257-1	TD(2176)	Transformador Distribuição	1	11,08	11,08
20240401	5806379-1	TD(40602)	Transformador Distribuição	2	5,32	10,64
20240401	5806399-1	TD(18528)	Transformador Distribuição	1	7,73	7,73
20240401	5806410-1	TD(673734)	Transformador Distribuição	1	6,57	6,57
20240401	5806630-1	FR(21803)	Chave Fusível Religadora	16	2,48	39,68
20240401	5806760-1	FU(28909)	Chave Fusível	23	22,77	523,71
20240401	5806816-1	TD(34638)	Transformador Distribuição	1	19,07	19,07
20240401	5806836-1	FU(659503)	Chave Fusível	3	31,83	95,49
20240401	5807213-1	FR(19900)	Chave Fusível Religadora	53	6,1	323,30
20240401	5807230-1	FR(25893)	Chave Fusível Religadora	30	6,5	195,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5807385-1	TD(674695)	Transformador Distribuição	1	7,52	7,52
20240401	5807505-1	TD(2027)	Transformador Distribuição	1	4,88	4,88
20240401	5807543-1	FR(19985)	Chave Fusível Religadora	8	24,93	199,44
20240401	5807895-1	FU(29834)	Chave Fusível	25	24,15	603,75
20240401	5810162-1	TD(1967)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20240401	5810453-1	TD(43799)	Transformador Distribuição	3	2,62	7,86
20240401	5810639-1	FU(25651)	Chave Fusível	22	15,87	349,14
20240401	5811094-1	TD(993)	Transformador Distribuição	4	5,4	21,60
20240401	5812510-1	FU(35857)	Chave Fusível	2	3,37	6,74
20240401	5812867-1	TD(58093)	Transformador Distribuição	1	18,93	18,93
20240401	5812925-1	TD(2069)	Transformador Distribuição	1	24	24,00
20240401	5814655-1	TD(18407)	Transformador Distribuição	1	4,05	4,05
20240401	5805922-1	TD(650953)	Transformador Distribuição	1	15,28	15,28
20240401	5815087-1	TD(1897)	Transformador Distribuição	1	2,13	2,13
20240401	5814711-1	FR(2772)	Chave Fusível Religadora	583	1,68	979,44
20240401	5808214-1	TD(2208)	Transformador Distribuição	1	5,15	5,15
20240401	5805667-1	FR(2767)	Chave Fusível Religadora	74	3,83	283,42
20240401	5806919-1	TD(753122)	Transformador Distribuição	1	0,93	0,93
20240401	5806941-1	FU(4418)	Chave Fusível	9	17,03	153,27
20240401	5807455-1	TD(16944)	Transformador Distribuição	1	6,73	6,73
20240401	5807878-1	TD(16963)	Transformador Distribuição	1	1,7	1,70
20240401	5808105-1	TD(51004)	Transformador Distribuição	1	17,58	17,58
20240401	5812916-1	TD(16907)	Transformador Distribuição	1	16,35	16,35

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5813426-1	FU(35967)	Chave Fusível	4	6,53	26,12
20240401	5813517-1	TD(55513)	Transformador Distribuição	5	5,5	27,50
20240401	5814386-1	FU(19349)	Chave Fusível	9	0,87	7,83
20240401	5814498-1	TD(16963)	Transformador Distribuição	1	1,97	1,97
20240401	5814912-1	TD(17160)	Transformador Distribuição	1	6,52	6,52
20240401	5815098-1	RD(723013)	Religador de Distribuição	12	3,47	41,64
20240401	5815098-1	RD(723013)	Religador de Distribuição	3	5,55	16,65
20240401	5815098-1	RD(723013)	Religador de Distribuição	24	6,68	160,32
20240401	5815098-1	RD(723013)	Religador de Distribuição	1	11,18	11,18
20240401	5815098-1	RD(723013)	Religador de Distribuição	9	11,33	101,97
20240401	5815098-1	RD(723013)	Religador de Distribuição	6	34,57	207,42
20240401	5815709-1	FU(37384)	Chave Fusível	20	2,8	56,00
20240401	5803994-1	TD(26609)	Transformador Distribuição	40	2,9	116,00
20240401	5804241-1	FU(78459968)	Chave Fusível	8	16,02	128,16
20240401	5804928-1	FU(45275)	Chave Fusível	35	12,72	445,20
20240401	5815243-1	TD(17002)	Transformador Distribuição	1	4,92	4,92
20240401	5815008-1	TD(678481)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20240401	5827551-1	FU(17204)	Chave Fusível	8	21,42	171,36
20240401	5813577-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	24	5,1	122,40
20240401	5813577-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	12	3,95	47,40
20240401	5813577-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	60	2,75	165,00
20240401	5810954-1	FU(8062)	Chave Fusível	10	3,13	31,30
20240401	5808251-1	TD(22036)	Transformador Distribuição	3	5,25	15,75
20240401	5809315-1	FR(657038)	Chave Fusível Religadora	31	25,12	778,72
20240401	5810049-1	FU(8064)	Chave Fusível	3	6,42	19,26

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5808246-1	FR(657038)	Chave Fusível Religadora	31	4,48	138,88
20240401	5808219-1	TD(22033)	Transformador Distribuição	2	8,28	16,56
20240401	5807110-1	FU(41337)	Chave Fusível	2	12,02	24,04
20240401	5805094-1	TD(27498)	Transformador Distribuição	1	6,63	6,63
20240401	5805034-1	FU(8061)	Chave Fusível	12	2,57	30,84
20240401	5804308-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	100	8,48	848,00
20240401	5804163-1	FU(17509)	Chave Fusível	4	13,83	55,32
20240401	5803005-1	TD(17364)	Transformador Distribuição	1	25,32	25,32
20240401	5805050-1	FU(19096)	Chave Fusível	18	5,28	95,04
20240401	5807416-1	TD(659131)	Transformador Distribuição	8	2,8	22,40
20240401	5807372-1	TD(22601)	Transformador Distribuição	2	8,75	17,50
20240401	5814264-1	TD(22574)	Transformador Distribuição	3	21,78	65,34
20240401	5814074-1	TD(22596)	Transformador Distribuição	2	22,7	45,40
20240401	5807422-1	TD(22886)	Transformador Distribuição	1	5,48	5,48
20240401	5804154-1	TD(52017518)	Transformador Distribuição	1	1,83	1,83
20240401	5815029-1	TD(6836049)	Transformador Distribuição	1	5,3	5,30
20240401	5814647-1	TD(41930)	Transformador Distribuição	1	14,7	14,70
20240401	5813421-1	TD(41930)	Transformador Distribuição	1	7,12	7,12
20240401	5813115-1	TD(32762)	Transformador Distribuição	1	11,78	11,78
20240401	5804875-1	FU(697640)	Chave Fusível	16	12	192,00
20240401	5805140-1	TD(32760)	Transformador Distribuição	1	23,83	23,83
20240401	5806283-1	TD(32825)	Transformador Distribuição	1	9,17	9,17
20240401	5809809-1	TD(49833)	Transformador Distribuição	1	1,67	1,67

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5811132-1	TD(49833)	Transformador Distribuição	1	4,52	4,52
20240401	5811302-1	FR(8951)	Chave Fusível Religadora	48	4,32	207,36
20240401	5811372-1	FU(25514)	Chave Fusível	11	0,42	4,62
20240401	5811511-1	TD(743992)	Transformador Distribuição	1	13,7	13,70
20240401	5811863-1	TD(32802)	Transformador Distribuição	1	7,27	7,27
20240401	5812818-1	RD(723301)	Religador de Distribuição	8	2,98	23,84
20240401	5812818-1	RD(723301)	Religador de Distribuição	34	3,3	112,20
20240401	5813112-1	TD(48941)	Transformador Distribuição	1	18,48	18,48
20240401	5804778-1	FU(719265)	Chave Fusível	48	1,65	79,20
20240401	5804800-1	FU(714661)	Chave Fusível	131	0,95	124,45
20240401	5805250-1	TD(52587)	Transformador Distribuição	3	8,83	26,49
20240401	5805334-1	TD(741220)	Transformador Distribuição	2	7,53	15,06
20240401	5802666-1	TD(32157)	Transformador Distribuição	1	1,77	1,77
20240401	5808364-1	TD(719377)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20240401	5808641-1	TD(39935)	Transformador Distribuição	18	3,02	54,36
20240401	5814628-1	TD(710461)	Transformador Distribuição	28	3,7	103,60
20240401	5807959-1	TD(741220)	Transformador Distribuição	2	18,63	37,26
20240401	5803479-1	FU(22657)	Chave Fusível	11	6,77	74,47
20240401	5804528-1	FU(709184)	Chave Fusível	12	1,22	14,64
20240401	5804554-1	FR(12113)	Chave Fusível Religadora	7	2,83	19,81
20240401	5805210-1	FU(21575)	Chave Fusível	20	2,55	51,00
20240401	5805549-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	50	3,95	197,50
20240401	5806190-1	TD(56271)	Transformador Distribuição	1	7,22	7,22
20240401	5807237-1	TD(56270)	Transformador Distribuição	1	11,98	11,98

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5807997-1	PE(16378025)	Ponto de conexão	2	8,4	16,80
20240401	5811664-1	TD(41868)	Transformador Distribuição	1	3,62	3,62
20240401	5812156-1	RD(1952)	Religador de Distribuição	128	1,52	194,56
20240401	5812156-1	RD(1952)	Religador de Distribuição	50	7,9	395,00
20240401	5812156-1	RD(1952)	Religador de Distribuição	55	1,22	67,10
20240401	5812156-1	RD(1952)	Religador de Distribuição	63	4,83	304,29
20240401	5812156-1	RD(1952)	Religador de Distribuição	10	5,52	55,20
20240401	5812429-1	TD(732760)	Transformador Distribuição	3	29,55	88,65
20240401	5812869-1	FU(22642)	Chave Fusível	3	16,33	48,99
20240401	5813649-1	TD(30164)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20240401	5813744-1	FU(22634)	Chave Fusível	1	6,35	6,35
20240401	5814157-1	FU(22972)	Chave Fusível	8	18,92	151,36
20240401	5815134-1	FU(22634)	Chave Fusível	1	1,62	1,62
20240401	5807997-1	PE(16378025)	Ponto de conexão	1	8,4	8,40
20240401	5807997-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	47	8,4	394,80
20240401	5808612-1	TD(31268)	Transformador Distribuição	4	5,22	20,88
20240401	5808806-1	RD(1952)	Religador de Distribuição	128	1,48	189,44
20240401	5808806-1	RD(1952)	Religador de Distribuição	50	1,6	80,00
20240401	5810101-1	FU(22663)	Chave Fusível	10	1,52	15,20
20240401	5810343-1	FU(22965)	Chave Fusível	11	2,87	31,57
20240401	5813423-1	TD(28827)	Transformador Distribuição	1	3,93	3,93
20240401	5813423-1	POV53_POV59503	Alimentador	117	0,12	14,04
20240401	5805629-1	TD(16055)	Transformador Distribuição	2	1,83	3,66
20240401	5803656-1	TD(17606)	Transformador Distribuição	4	3,8	15,20
20240401	5803514-1	FR(22127)	Chave Fusível Religadora	49	2,05	100,45

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5808517-1	FU(21147)	Chave Fusível	9	3,87	34,83
20240401	5804057-1	FR(21765)	Chave Fusível Religadora	52	8,32	432,64
20240401	5813803-1	FU(22117)	Chave Fusível	5	2,53	12,65
20240401	5812945-1	FU(21975)	Chave Fusível	1	14,93	14,93
20240401	5811723-1	FU(21975)	Chave Fusível	1	2,3	2,30
20240401	5810993-1	FU(22116)	Chave Fusível	7	1,33	9,31
20240401	5808400-1	TD(55103)	Transformador Distribuição	1	4,4	4,40
20240401	5807579-1	FR(21762)	Chave Fusível Religadora	25	6,03	150,75
20240401	5809853-1	FR(3457)	Chave Fusível Religadora	27	14,48	390,96
20240401	5807489-1	FU(22117)	Chave Fusível	5	5,78	28,90
20240401	5806859-1	TD(682786)	Transformador Distribuição	26	12,47	324,22
20240401	5806701-1	FU(22122)	Chave Fusível	1	1,32	1,32
20240401	5815133-1	TD(29610)	Transformador Distribuição	2	8,2	16,40
20240401	5806171-1	FU(22117)	Chave Fusível	5	1,77	8,85
20240401	5813811-1	TD(29626)	Transformador Distribuição	2	2,8	5,60
20240401	5810192-1	FU(22695)	Chave Fusível	6	1,63	9,78
20240401	5810158-1	FU(22111)	Chave Fusível	3	1,07	3,21
20240401	5809795-1	TD(18719)	Transformador Distribuição	1	2,12	2,12
20240401	5809389-1	TD(17498)	Transformador Distribuição	1	6,43	6,43
20240401	5809161-1	FU(21714)	Chave Fusível	6	7,43	44,58
20240401	5815343-1	FU(22111)	Chave Fusível	3	4,45	13,35
20240401	5815236-1	TD(18118)	Transformador Distribuição	2	3,83	7,66
20240401	5814972-1	FU(21726)	Chave Fusível	3	8,22	24,66
20240401	5813987-1	FU(21608)	Chave Fusível	4	1,23	4,92
20240401	5812874-1	FU(22968)	Chave Fusível	6	16	96,00
20240401	5812477-1	FU(22111)	Chave Fusível	3	3,2	9,60
20240401	5811958-1	FU(21594)	Chave Fusível	1	2,23	2,23
20240401	5811393-1	FU(21608)	Chave Fusível	4	17,08	68,32
20240401	5811043-1	FU(21700)	Chave Fusível	5	2,53	12,65
20240401	5810882-1	FU(3502)	Chave Fusível	2	3,4	6,80
20240401	5809795-1	TD(18719)	Transformador Distribuição	1	2,12	2,12

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5804842-1	FU(22111)	Chave Fusível	3	11,1	33,30
20240401	5804824-1	TD(17528)	Transformador Distribuição	1	12,92	12,92
20240401	5810337-1	FU(22968)	Chave Fusível	6	3,87	23,22
20240401	5803739-1	FU(22978)	Chave Fusível	2	1,05	2,10
20240401	5803758-1	FU(22968)	Chave Fusível	6	1,2	7,20
20240401	5805707-1	PPE01_PPE49505	Alimentador	368	1,55	570,40
20240401	5804346-1	RD(745729)	Religador de Distribuição	526	1,35	710,10
20240401	5804346-1	RD(81560236)	Religador de Distribuição	72	0,22	15,84
20240401	5805707-1	PPE01_PPE49505	Alimentador	2428	0,9	2.185,20
20240401	5813518-1	RD(710841)	Religador de Distribuição	19	1,48	28,12
20240401	5805707-1	PPE01_PPE49505	Alimentador	3282	0,6	1.969,20
20240401	5805707-1	PPE01_PPE49505	Alimentador	1	1,55	1,55
20240401	5812297-1	TD(51373434)	Transformador Distribuição	2	23,88	47,76
20240401	5806485-1	CF(30045121)	Chave Faca	95	2,45	232,75
20240401	5804346-1	RD(745729)	Religador de Distribuição	1183	1,35	1.597,05
20240401	5804346-1	RD(81560236)	Religador de Distribuição	1051	0,23	241,73
20240401	5804346-1	RD(81560236)	Religador de Distribuição	1595	0,22	350,90
20240401	5805707-1	PPE01_PPE49505	Alimentador	64	0,9	57,60
20240401	5806485-1	TD(8147)	Transformador Distribuição	103	4,65	478,95
20240401	5804346-1	RD(81560236)	Religador de Distribuição	1	0,23	0,23
20240401	5805474-1	FU(41572)	Chave Fusível	1	2,55	2,55
20240401	5810573-1	TD(8200)	Transformador Distribuição	64	4,62	295,68
20240401	5806627-1	TD(10108)	Transformador Distribuição	81	1,35	109,35
20240401	5807533-1	RD(28147170)	Religador de Distribuição	216	1,65	356,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5807533-1	RD(28147170)	Religador de Distribuição	450	0,95	427,50
20240401	5805707-1	PPE01_PPE49505	Alimentador	1	0,6	0,60
20240401	5807533-1	RD(28147170)	Religador de Distribuição	636	0,45	286,20
20240401	5811669-1	TD(8254)	Transformador Distribuição	55	5,18	284,90
20240401	5808160-1	TD(26360)	Transformador Distribuição	43	3,82	164,26
20240401	5808728-1	FU(23508)	Chave Fusível	2	4,22	8,44
20240401	5803458-1	FU(23684)	Chave Fusível	2	10,4	20,80
20240401	5815028-1	FU(23523)	Chave Fusível	9	3,88	34,92
20240401	5804382-1	TD(55271)	Transformador Distribuição	1	2,02	2,02
20240401	5807817-1	FU(22875)	Chave Fusível	1	3,05	3,05
20240401	5805573-1	FU(21942)	Chave Fusível	5	1,35	6,75
20240401	5805126-1	TD(19585)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20240401	5811441-1	FU(41914)	Chave Fusível	1	15,42	15,42
20240401	5806318-1	FU(21959)	Chave Fusível	2	2,9	5,80
20240401	5815678-1	TD(25158)	Transformador Distribuição	1	5,1	5,10
20240401	5804408-1	TD(707833)	Transformador Distribuição	28	0,78	21,84
20240401	5812109-1	TD(13537)	Transformador Distribuição	1	5,08	5,08
20240401	5807301-1	TD(59557)	Transformador Distribuição	1	8,6	8,60
20240401	5813629-1	PE(208907287)	Ponto de conexão	1	7,43	7,43
20240401	5805290-1	FU(38311)	Chave Fusível	2	4,72	9,44
20240401	5805829-1	CL(1896)	Chave Lâmina	7	2,15	15,05
20240401	5805829-1	[MT]PA(10509)	Alimentador	13	25,68	333,84
20240401	5805396-1	FU(14615)	Chave Fusível	11	2,83	31,13
20240401	5804963-1	TD(13439)	Transformador Distribuição	1	3,4	3,40
20240401	5808859-1	TD(30598)	Transformador Distribuição	2	1,15	2,30
20240401	5810479-1	FU(902)	Chave Fusível	164	2,1	344,40
20240401	5804422-1	TD(27739)	Transformador Distribuição	57	2,17	123,69

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5811391-1	TD(26426)	Transformador Distribuição	2	3,5	7,00
20240401	5811471-1	TD(11752)	Transformador Distribuição	3	2,3	6,90
20240401	5812079-1	FU(7160)	Chave Fusível	8	6,75	54,00
20240401	5813264-1	TD(26423)	Transformador Distribuição	6	4,37	26,22
20240401	5813320-1	TD(11740)	Transformador Distribuição	4	4,6	18,40
20240401	5813592-1	TD(43521)	Transformador Distribuição	1	7,08	7,08
20240401	5814499-1	FR(1924)	Chave Fusível Religadora	4	25,78	103,12
20240401	5809250-1	TD(17873)	Transformador Distribuição	1	9,65	9,65
20240401	5814382-1	FR(1023)	Chave Fusível Religadora	504	2,7	1.360,80
20240401	5813991-1	TD(26290)	Transformador Distribuição	1	1,3	1,30
20240401	5808122-1	TD(17873)	Transformador Distribuição	1	1,15	1,15
20240401	5807903-1	TD(11917)	Transformador Distribuição	2	18,43	36,86
20240401	5806640-1	FU(7160)	Chave Fusível	8	5,6	44,80
20240401	5813884-1	FR(1924)	Chave Fusível Religadora	4	3,33	13,32
20240401	5804820-1	FU(7168)	Chave Fusível	8	3,58	28,64
20240401	5804820-1	FU(7168)	Chave Fusível	1	45,33	45,33
20240401	5804820-1	FU(7168)	Chave Fusível	8	17,92	143,36
20240401	5810967-1	TD(51803)	Transformador Distribuição	1	2,92	2,92
20240401	5804185-1	FU(16811)	Chave Fusível	1	4,82	4,82
20240401	5811886-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	5	7,1	35,50
20240401	5811886-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	134	3,3	442,20
20240401	5812345-1	TD(14193)	Transformador Distribuição	1	4,07	4,07
20240401	5813225-1	FU(16820)	Chave Fusível	5	8,57	42,85
20240401	5813507-1	TD(13576)	Transformador Distribuição	1	9,22	9,22

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5814732-1	TD(13576)	Transformador Distribuição	1	30,82	30,82
20240401	5814745-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	35	12,32	431,20
20240401	5806790-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	1	4,9	4,90
20240401	5814745-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	1	14,6	14,60
20240401	5811886-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	4	0,08	0,32
20240401	5814745-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	86	12,38	1.064,68
20240401	5814745-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	47	14,6	686,20
20240401	5814987-1	FU(58029116)	Chave Fusível	1	6,45	6,45
20240401	5815052-1	TD(690246)	Transformador Distribuição	4	3,02	12,08
20240401	5815057-1	TD(685929)	Transformador Distribuição	3	3,43	10,29
20240401	5815781-1	TD(12486961)	Transformador Distribuição	1	20,78	20,78
20240401	5815809-1	TD(54921)	Transformador Distribuição	2	18,73	37,46
20240401	5806790-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	3	4,9	14,70
20240401	5814745-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	3	14,6	43,80
20240401	5802958-1	FU(16841)	Chave Fusível	2	4,13	8,26
20240401	5803374-1	TD(13600)	Transformador Distribuição	1	16,62	16,62
20240401	5803392-1	FU(18669)	Chave Fusível	1	2,05	2,05
20240401	5804237-1	TD(57494)	Transformador Distribuição	2	0,77	1,54
20240401	5804502-1	TD(59961)	Transformador Distribuição	8	1,93	15,44
20240401	5804579-1	TD(754503)	Transformador Distribuição	1	22,32	22,32
20240401	5804977-1	FU(18115)	Chave Fusível	1	28,95	28,95
20240401	5806127-1	TD(13876)	Transformador Distribuição	1	5,27	5,27
20240401	5806621-1	TD(13876)	Transformador Distribuição	1	35,95	35,95

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5806733-1	TD(55906)	Transformador Distribuição	1	6,37	6,37
20240401	5806790-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	121	1,78	215,38
20240401	5806790-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	6	3,8	22,80
20240401	5806790-1	RD(720335)	Religador de Distribuição	41	4,9	200,90
20240401	5806921-1	TD(722460)	Transformador Distribuição	3	21,43	64,29
20240401	5808273-1	TD(722460)	Transformador Distribuição	3	2,38	7,14
20240401	5809784-1	TD(50442)	Transformador Distribuição	1	18,58	18,58
20240401	5810079-1	FU(16888)	Chave Fusível	4	4,82	19,28
20240401	5810116-1	TD(678166)	Transformador Distribuição	2	8,45	16,90
20240401	5811040-1	FR(721536)	Chave Fusível Religadora	129	3	387,00
20240401	5811886-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	238	0,08	19,04
20240401	5811886-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	5	9,78	48,90
20240401	5814159-1	FU(16563)	Chave Fusível	6	1,57	9,42
20240401	5807663-1	TD(682221)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20240401	5805438-1	TD(658836)	Transformador Distribuição	1	26,7	26,70
20240401	5804510-1	FU(10815)	Chave Fusível	60	1,15	69,00
20240401	5811500-1	FU(16677)	Chave Fusível	4	13,97	55,88
20240401	5802805-1	FU(18458)	Chave Fusível	3	1,3	3,90
20240401	5802759-1	TD(26018)	Transformador Distribuição	1	1,27	1,27
20240401	5805539-1	[MT]PA(10502)	Alimentador	22	23,98	527,56
20240401	5805539-1	[MT]PA(10502)	Alimentador	5	23,95	119,75
20240401	5805288-1	TD(748631)	Transformador Distribuição	7	4,5	31,50
20240401	5805133-1	FU(8991)	Chave Fusível	2	11,38	22,76
20240401	5804744-1	FR(4805)	Chave Fusível Religadora	33	17,03	561,99
20240401	5804488-1	TD(6857)	Transformador Distribuição	44	1,68	73,92

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5802758-1	FU(16461)	Chave Fusível	3	3,68	11,04
20240401	5806756-1	TD(12706)	Transformador Distribuição	1	22,47	22,47
20240401	5804155-1	FR(4805)	Chave Fusível Religadora	33	2,83	93,39
20240401	5807201-1	TD(21921)	Transformador Distribuição	1	9,03	9,03
20240401	5804095-1	FU(8991)	Chave Fusível	2	10,35	20,70
20240401	5805539-1	CF(19076)	Chave Faca	4	20,32	81,28
20240401	5804420-1	FR(4805)	Chave Fusível Religadora	33	2,5	82,50
20240401	5811389-1	FU(37516)	Chave Fusível	169	1,35	228,15
20240401	5811555-1	FU(26693)	Chave Fusível	26	12,6	327,60
20240401	5811668-1	RD(735967)	Religador de Distribuição	77	0,48	36,96
20240401	5811997-1	FU(13723)	Chave Fusível	1	3,08	3,08
20240401	5812141-1	TD(37344)	Transformador Distribuição	1	56,65	56,65
20240401	5814334-1	FU(730432)	Chave Fusível	1	2,48	2,48
20240401	5815557-1	FU(760803)	Chave Fusível	3	6,03	18,09
20240401	5803981-1	TD(687091)	Transformador Distribuição	37	4,08	150,96
20240401	5804390-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	116	3,18	368,88
20240401	5804390-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	129	7,78	1.003,62
20240401	5804403-1	TD(753870)	Transformador Distribuição	1	8,63	8,63
20240401	5804439-1	TD(38479)	Transformador Distribuição	2	8,28	16,56
20240401	5804713-1	FU(26567)	Chave Fusível	1	26,72	26,72
20240401	5804806-1	TD(56796)	Transformador Distribuição	1	36,57	36,57
20240401	5804847-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	110	1,47	161,70
20240401	5804847-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	5	3,62	18,10
20240401	5804847-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	128	7,27	930,56
20240401	5804882-1	FU(39052)	Chave Fusível	1	16,87	16,87
20240401	5805279-1	TD(5354624)	Transformador Distribuição	2	7,5	15,00

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5806913-1	FU(12777)	Chave Fusível	7	22,33	156,31
20240401	5806973-1	TD(168)	Transformador Distribuição	2	12,67	25,34
20240401	5806988-1	TD(56818)	Transformador Distribuição	3	13,75	41,25
20240401	5806995-1	FU(10942)	Chave Fusível	5	22,78	113,90
20240401	5807192-1	TD(753870)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20240401	5807272-1	TD(38476)	Transformador Distribuição	1	5,15	5,15
20240401	5807761-1	TD(35893)	Transformador Distribuição	3	2,57	7,71
20240401	5808852-1	FU(760803)	Chave Fusível	3	3,57	10,71
20240401	5809476-1	FU(64882344)	Chave Fusível	5	3,15	15,75
20240401	5809847-1	FU(10942)	Chave Fusível	5	3,25	16,25
20240401	5810025-1	TD(36023)	Transformador Distribuição	3	12	36,00
20240401	5810091-1	FU(64882344)	Chave Fusível	5	5,22	26,10
20240401	5810379-1	TD(38285)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20240401	5810628-1	TD(38273)	Transformador Distribuição	2	17,68	35,36
20240401	5807528-1	TD(36567)	Transformador Distribuição	2	5,87	11,74
20240401	5808732-1	TD(743980)	Transformador Distribuição	2	2	4,00
20240401	5813176-1	FR(4112)	Chave Fusível Religadora	14	18,05	252,70
20240401	5814005-1	FU(694175)	Chave Fusível	24	1,93	46,32
20240401	5814469-1	TD(723515)	Transformador Distribuição	2	3,55	7,10
20240401	5814489-1	TD(53765)	Transformador Distribuição	2	5	10,00
20240401	5815260-1	TD(723515)	Transformador Distribuição	2	3,55	7,10
20240401	5802987-1	TD(38365)	Transformador Distribuição	1	5,77	5,77
20240401	5803402-1	TD(27840)	Transformador Distribuição	39	1,77	69,03
20240401	5813176-1	FR(4112)	Chave Fusível Religadora	1	18,05	18,05
20240401	5806966-1	FU(44855)	Chave Fusível	307	2,42	742,94

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5814005-1	FU(694175)	Chave Fusível	4	1,93	7,72
20240401	5807138-1	TD(737015)	Transformador Distribuição	17	7,7	130,90
20240401	5814223-1	TD(53750)	Transformador Distribuição	1	2,48	2,48
20240401	5806110-1	TD(16227)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12
20240401	5802948-1	TD(703281)	Transformador Distribuição	2	3,5	7,00
20240401	5806966-1	FU(44855)	Chave Fusível	57	2,92	166,44
20240401	5809062-1	TD(737005)	Transformador Distribuição	14	11,62	162,68
20240401	5805776-1	TD(744934)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20240401	5811635-1	FU(26542)	Chave Fusível	30	7,02	210,60
20240401	5808056-1	FU(26542)	Chave Fusível	31	2,95	91,45
20240401	5811571-1	FU(26640)	Chave Fusível	7	9,93	69,51
20240401	5811052-1	TD(699080)	Transformador Distribuição	1	13,5	13,50
20240401	5809979-1	TD(35705)	Transformador Distribuição	4	18,75	75,00
20240401	5803095-1	FU(71482218)	Chave Fusível	1	1,33	1,33
20240401	5806951-1	FU(26542)	Chave Fusível	31	17,55	544,05
20240401	5811571-1	FU(26640)	Chave Fusível	2	14,45	28,90
20240401	5808544-1	TD(699080)	Transformador Distribuição	1	1,5	1,50
20240401	5809145-1	FU(26542)	Chave Fusível	31	1,77	54,87
20240401	5809450-1	TD(699080)	Transformador Distribuição	1	22,98	22,98
20240401	5809912-1	TD(663067)	Transformador Distribuição	2	2,37	4,74
20240401	5808402-1	TD(8334657)	Transformador Distribuição	1	3,1	3,10
20240401	5806976-1	FU(4611761)	Chave Fusível	3	6	18,00
20240401	5814057-1	FU(16569)	Chave Fusível	6	4,48	26,88
20240401	5814144-1	TD(42487)	Transformador Distribuição	2	5,28	10,56
20240401	5812904-1	FU(23041604)	Chave Fusível	3	19,47	58,41
20240401	5812677-1	FU(16547)	Chave Fusível	5	2,27	11,35
20240401	5815745-1	TD(22852668)	Transformador Distribuição	2	34	68,00
20240401	5815500-1	FU(3267734)	Chave Fusível	2	6,07	12,14

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5815099-1	FU(16547)	Chave Fusível	5	5,47	27,35
20240401	5808199-1	RD(736029)	Religador de Distribuição	6	13,4	80,40
20240401	5808199-1	RD(736029)	Religador de Distribuição	39	4,47	174,33
20240401	5808226-1	FU(11632)	Chave Fusível	11	13,77	151,47
20240401	5808010-1	TD(673779)	Transformador Distribuição	1	1,97	1,97
20240401	5814788-1	FU(16569)	Chave Fusível	6	7,95	47,70
20240401	5814561-1	TD(22852668)	Transformador Distribuição	2	2,5	5,00
20240401	5812954-1	FU(16764)	Chave Fusível	11	15,78	173,58
20240401	5803626-1	FU(10194)	Chave Fusível	12	1,7	20,40
20240401	5805715-1	FR(18462)	Chave Fusível Religadora	26	22,18	576,68
20240401	5815490-1	TD(684132)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20240401	5807040-1	FR(18462)	Chave Fusível Religadora	26	17,18	446,68
20240401	5807177-1	TD(19188)	Transformador Distribuição	1	7,02	7,02
20240401	5808301-1	TD(6398066)	Transformador Distribuição	1	13,58	13,58
20240401	5808603-1	FU(693882)	Chave Fusível	1	14,75	14,75
20240401	5808614-1	FU(35162)	Chave Fusível	3	5,17	15,51
20240401	5808769-1	TD(18795)	Transformador Distribuição	1	17,87	17,87
20240401	5808789-1	FU(16737)	Chave Fusível	2	21,05	42,10
20240401	5808979-1	FU(18492)	Chave Fusível	2	20,25	40,50
20240401	5809157-1	FR(18954)	Chave Fusível Religadora	42	4,15	174,30
20240401	5809210-1	TD(19396)	Transformador Distribuição	3	2,2	6,60
20240401	5810784-1	RD(10814)	Religador de Distribuição	37	0,93	34,41
20240401	5810784-1	RD(10814)	Religador de Distribuição	23	1,9	43,70
20240401	5810784-1	RD(10814)	Religador de Distribuição	2	8,08	16,16
20240401	5810784-1	RD(10814)	Religador de Distribuição	2	65,42	130,84

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5810784-1	RD(10814)	Religador de Distribuição	47	66,07	3.105,29
20240401	5810784-1	RD(749309)	Religador de Distribuição	23	0,07	1,61
20240401	5810784-1	RD(749309)	Religador de Distribuição	25	0,08	2,00
20240401	5811273-1	FR(18517)	Chave Fusível Religadora	29	3,92	113,68
20240401	5811769-1	TD(18803)	Transformador Distribuição	1	4,12	4,12
20240401	5812651-1	FU(16721)	Chave Fusível	1	5,17	5,17
20240401	5812829-1	TD(14147)	Transformador Distribuição	3	2,8	8,40
20240401	5813254-1	TD(14258)	Transformador Distribuição	7	7,45	52,15
20240401	5814075-1	FR(16736)	Chave Fusível Religadora	13	3,98	51,74
20240401	5814083-1	FU(16745)	Chave Fusível	5	2,8	14,00
20240401	5814119-1	FU(16753)	Chave Fusível	10	4,25	42,50
20240401	5814134-1	TD(11259)	Transformador Distribuição	45	32,52	1.463,40
20240401	5814832-1	FU(16754)	Chave Fusível	5	5,23	26,15
20240401	5806985-1	FU(10270)	Chave Fusível	3	16,17	48,51
20240401	5803425-1	FU(684578)	Chave Fusível	3	12	36,00
20240401	5803628-1	TD(25987)	Transformador Distribuição	1	4,9	4,90
20240401	5803750-1	TD(19542)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20240401	5804983-1	TD(686932)	Transformador Distribuição	1	35,1	35,10
20240401	5805392-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	32	12,2	390,40
20240401	5805392-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	13	27,88	362,44
20240401	5814843-1	TD(722453)	Transformador Distribuição	1	7,42	7,42
20240401	5815482-1	TD(19134)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20240401	5805762-1	TD(19542)	Transformador Distribuição	1	26,1	26,10
20240401	5806043-1	TD(54897)	Transformador Distribuição	1	21,07	21,07

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5803894-1	FU(16486)	Chave Fusível	2	16,75	33,50
20240401	5808168-1	FU(733690)	Chave Fusível	1	15,87	15,87
20240401	5808275-1	FU(737677)	Chave Fusível	1	5,98	5,98
20240401	5809137-1	FU(16486)	Chave Fusível	2	7,57	15,14
20240401	5814490-1	TD(13376)	Transformador Distribuição	1	22,07	22,07
20240401	5809655-1	TD(61606)	Transformador Distribuição	2	2,23	4,46
20240401	5811003-1	FU(735649)	Chave Fusível	12	12,1	145,20
20240401	5811745-1	FU(16590)	Chave Fusível	8	2,75	22,00
20240401	5812193-1	FR(16596)	Chave Fusível Religadora	32	4,85	155,20
20240401	5805857-1	TD(13246)	Transformador Distribuição	1	3,62	3,62
20240401	5812745-1	FU(16784)	Chave Fusível	5	21,47	107,35
20240401	5805258-1	FR(37712)	Chave Fusível Religadora	12	1,3	15,60
20240401	5804891-1	FR(16596)	Chave Fusível Religadora	32	3,93	125,76
20240401	5807907-1	FU(31080)	Chave Fusível	1	2,18	2,18
20240401	5815662-1	TD(14342)	Transformador Distribuição	1	4,68	4,68
20240401	5809799-1	TD(14216)	Transformador Distribuição	1	14,97	14,97
20240401	5811742-1	FU(10641)	Chave Fusível	22	9,58	210,76
20240401	5809591-1	FU(10625)	Chave Fusível	3	20,22	60,66
20240401	5803696-1	FU(17385)	Chave Fusível	7	18,87	132,09
20240401	5810633-1	FU(10625)	Chave Fusível	3	20,27	60,81
20240401	5802643-1	FU(17385)	Chave Fusível	7	7,67	53,69
20240401	5808644-1	FU(19324)	Chave Fusível	2	6,68	13,36
20240401	5805565-1	FU(19323)	Chave Fusível	6	3,97	23,82
20240401	5805516-1	TD(16675)	Transformador Distribuição	1	18,78	18,78
20240401	5807336-1	TD(16763)	Transformador Distribuição	1	8,25	8,25
20240401	5815368-1	TD(17723)	Transformador Distribuição	1	2,28	2,28
20240401	5814030-1	TD(26957)	Transformador Distribuição	18	2,62	47,16
20240401	5813947-1	FR(20776)	Chave Fusível Religadora	7	4,57	31,99

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5813829-1	TD(17723)	Transformador Distribuição	1	7,23	7,23
20240401	5813283-1	TD(17206)	Transformador Distribuição	1	34,62	34,62
20240401	5812612-1	TD(26957)	Transformador Distribuição	18	2,9	52,20
20240401	5809516-1	FR(20776)	Chave Fusível Religadora	4	24,73	98,92
20240401	5809516-1	FR(20776)	Chave Fusível Religadora	1	5,57	5,57
20240401	5808316-1	FU(691312)	Chave Fusível	13	5,3	68,90
20240401	5808307-1	FU(19419)	Chave Fusível	2	5,13	10,26
20240401	5807283-1	FU(31229)	Chave Fusível	2	2,42	4,84
20240401	5806854-1	FU(19457)	Chave Fusível	1	16	16,00
20240401	5806603-1	TD(21408)	Transformador Distribuição	1	2,27	2,27
20240401	5806588-1	TD(56125)	Transformador Distribuição	1	19,23	19,23
20240401	5806371-1	TD(34429)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20240401	5815515-1	TD(7493)	Transformador Distribuição	65	3,37	219,05
20240401	5805633-1	TD(47714)	Transformador Distribuição	1	18,83	18,83
20240401	5804899-1	FU(20789)	Chave Fusível	10	14,05	140,50
20240401	5812299-1	TD(6325068)	Transformador Distribuição	1	22,07	22,07
20240401	5811893-1	TD(17212)	Transformador Distribuição	1	11,7	11,70
20240401	5809910-1	FU(19457)	Chave Fusível	2	19,98	39,96
20240401	5809808-1	TD(22050)	Transformador Distribuição	1	20,58	20,58
20240401	5809516-1	FR(20764)	Chave Fusível Religadora	5	0,05	0,25
20240401	5809516-1	FR(20776)	Chave Fusível Religadora	1	25,33	25,33
20240401	5809516-1	FR(20776)	Chave Fusível Religadora	2	24,92	49,84
20240401	5804670-1	FR(20824)	Chave Fusível Religadora	11	27,13	298,43
20240401	5804574-1	TD(662585)	Transformador Distribuição	1	5,2	5,20

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5805642-1	FU(10444)	Chave Fusível	10	1,52	15,20
20240401	5814557-1	TD(755158)	Transformador Distribuição	86	4,55	391,30
20240401	5804724-1	TD(699008)	Transformador Distribuição	69	4,47	308,43
20240401	5811756-1	FU(8158603)	Chave Fusível	2	10,28	20,56
20240401	5811519-1	FU(8158603)	Chave Fusível	2	1,53	3,06
20240401	5814622-1	TD(701788)	Transformador Distribuição	130	5,77	750,10
20240401	5805709-1	TD(17735)	Transformador Distribuição	2	18,78	37,56
20240401	5804700-1	[MT]PA(10505)	Alimentador	1	41,65	41,65
20240401	5810315-1	TD(17626)	Transformador Distribuição	1	5,42	5,42
20240401	5804553-1	TD(38661)	Transformador Distribuição	1	37,15	37,15
20240401	5803578-1	FR(11697)	Chave Fusível Religadora	25	4,72	118,00
20240401	5814856-1	FU(684470)	Chave Fusível	2	5,93	11,86
20240401	5813910-1	TD(55937)	Transformador Distribuição	1	22,18	22,18
20240401	5813067-1	FR(7835)	Chave Fusível Religadora	22	16,53	363,66
20240401	5803568-1	FU(20831)	Chave Fusível	10	2,27	22,70
20240401	5802796-1	FU(680584)	Chave Fusível	9	4,97	44,73
20240401	5809179-1	TD(687662)	Transformador Distribuição	2	2,42	4,84
20240401	5808317-1	TD(19418)	Transformador Distribuição	1	6,77	6,77
20240401	5808231-1	FR(17931747)	Chave Fusível Religadora	9	6,6	59,40
20240401	5807339-1	TD(17575)	Transformador Distribuição	2	8,73	17,46
20240401	5802630-1	FU(7830)	Chave Fusível	16	7,77	124,32
20240401	5805983-1	TD(17383)	Transformador Distribuição	1	15,9	15,90
20240401	5805576-1	CL(20944)	Chave Lâmina	2	17,2	34,40
20240401	5805301-1	TD(11247)	Transformador Distribuição	25	29,65	741,25
20240401	5804700-1	[MT]PA(10507)	Alimentador	18	1,95	35,10
20240401	5804618-1	TD(708445)	Transformador Distribuição	2	24,93	49,86

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5805521-1	TD(749014)	Transformador Distribuição	3	26,52	79,56
20240401	5811872-1	FU(20834)	Chave Fusível	2	13,07	26,14
20240401	5806512-1	FR(696581)	Chave Fusível Religadora	20	9,37	187,40
20240401	5807329-1	FR(55165019)	Chave Fusível Religadora	6	7,75	46,50
20240401	5808102-1	TD(677702)	Transformador Distribuição	1	14,4	14,40
20240401	5808895-1	TD(704349)	Transformador Distribuição	2	2,98	5,96
20240401	5808903-1	TD(703264)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20240401	5812468-1	FR(20491)	Chave Fusível Religadora	14	11,38	159,32
20240401	5812498-1	FR(696586)	Chave Fusível Religadora	53	18,55	983,15
20240401	5812545-1	TD(14817)	Transformador Distribuição	7	7,53	52,71
20240401	5812658-1	FR(31279)	Chave Fusível Religadora	50	5	250,00
20240401	5813456-1	FU(20820)	Chave Fusível	2	5,25	10,50
20240401	5814853-1	FR(20847)	Chave Fusível Religadora	4	10,38	41,52
20240401	5814915-1	FR(10497)	Chave Fusível Religadora	16	7,22	115,52
20240401	5815124-1	FU(20971)	Chave Fusível	3	4,57	13,71
20240401	5804691-1	TD(24185)	Transformador Distribuição	2	39,9	79,80
20240401	5809585-1	TD(674435)	Transformador Distribuição	2	21,78	43,56
20240401	5810264-1	FR(10497)	Chave Fusível Religadora	16	6,55	104,80
20240401	5810277-1	TD(31432)	Transformador Distribuição	1	7,53	7,53
20240401	5810624-1	TD(31013)	Transformador Distribuição	1	19,07	19,07
20240401	5810834-1	FR(20883)	Chave Fusível Religadora	6	5,02	30,12
20240401	5811319-1	EP(26907890)	Transformador Distribuição	1	2,6	2,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5811790-1	FR(758914)	Chave Fusível Religadora	18	3,3	59,40
20240401	5806418-1	TD(32169)	Transformador Distribuição	1	8,1	8,10
20240401	5809984-1	TD(13028)	Transformador Distribuição	1	13,78	13,78
20240401	5807638-1	FU(31189)	Chave Fusível	1	6,42	6,42
20240401	5803119-1	TD(705751)	Transformador Distribuição	39	2,03	79,17
20240401	5812395-1	TD(709050)	Transformador Distribuição	44	2,52	110,88
20240401	5814402-1	FU(711388)	Chave Fusível	2	15,38	30,76
20240401	5811641-1	FU(17675)	Chave Fusível	18	6,97	125,46
20240401	5803642-1	FU(17675)	Chave Fusível	18	6	108,00
20240401	5809393-1	TD(17382)	Transformador Distribuição	1	6,3	6,30
20240401	5809405-1	TD(661760)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85
20240401	5815522-1	TD(686447)	Transformador Distribuição	7	2,05	14,35
20240401	5802839-1	TD(724011)	Transformador Distribuição	2	27,28	54,56
20240401	5805623-1	TD(48211)	Transformador Distribuição	5	14,88	74,40
20240401	5804602-1	FR(35176)	Chave Fusível Religadora	71	4,37	310,27
20240401	5804649-1	TD(674514)	Transformador Distribuição	3	5,25	15,75
20240401	5805307-1	TD(678143)	Transformador Distribuição	7	5,57	38,99
20240401	5804552-1	TD(661896)	Transformador Distribuição	1	6,12	6,12
20240401	5813882-1	TD(20287)	Transformador Distribuição	5	5,42	27,10
20240401	5812837-1	TD(20411)	Transformador Distribuição	5	24,4	122,00
20240401	5813455-1	FU(10670)	Chave Fusível	40	10,43	417,20
20240401	5810491-1	TD(61554)	Transformador Distribuição	1	1,77	1,77
20240401	5810290-1	TD(15982)	Transformador Distribuição	1	23,13	23,13
20240401	5812529-1	FU(10780)	Chave Fusível	54	4,5	243,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5804295-1	FU(8092)	Chave Fusível	2	6,13	12,26
20240401	5804226-1	FU(729698)	Chave Fusível	1	28,3	28,30
20240401	5811854-1	TD(20287)	Transformador Distribuição	5	11,25	56,25
20240401	5814472-1	FR(8091)	Chave Fusível Religadora	9	24,47	220,23
20240401	5814136-1	TD(14141)	Transformador Distribuição	3	5,03	15,09
20240401	5808240-1	RD(31376)	Religador de Distribuição	483	4,32	2.086,56
20240401	5808240-1	RD(31376)	Religador de Distribuição	112	2,8	313,60
20240401	5807731-1	FU(8092)	Chave Fusível	2	6,87	13,74
20240401	5813819-1	TD(15933)	Transformador Distribuição	2	9,37	18,74
20240401	5813350-1	FU(17451)	Chave Fusível	8	8,38	67,04
20240401	5810118-1	TD(16520)	Transformador Distribuição	1	7	7,00
20240401	5806650-1	TD(16704)	Transformador Distribuição	1	17,65	17,65
20240401	5806212-1	FU(17466)	Chave Fusível	6	3,63	21,78
20240401	5805677-1	TD(669637)	Transformador Distribuição	1	18,68	18,68
20240401	5804728-1	FU(35734)	Chave Fusível	22	21,67	476,74
20240401	5809976-1	FR(37454)	Chave Fusível Religadora	30	12,9	387,00
20240401	5807662-1	FR(37241)	Chave Fusível Religadora	15	3,82	57,30
20240401	5808877-1	FU(17451)	Chave Fusível	8	1,52	12,16
20240401	5804595-1	TD(19216)	Transformador Distribuição	1	17,9	17,90
20240401	5804946-1	TD(31197)	Transformador Distribuição	1	1,55	1,55
20240401	5806037-1	TD(660245)	Transformador Distribuição	4	12,55	50,20
20240401	5806523-1	TD(660222)	Transformador Distribuição	1	3,02	3,02
20240401	5809863-1	FU(20733)	Chave Fusível	9	22	198,00
20240401	5810078-1	FU(20693)	Chave Fusível	5	7,8	39,00
20240401	5811233-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	301	0,13	39,13

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5811379-1	FR(20671)	Chave Fusível Religadora	14	22,95	321,30
20240401	5812162-1	FU(682994)	Chave Fusível	4	74,87	299,48
20240401	5811840-1	FU(17849)	Chave Fusível	5	27,13	135,65
20240401	5811925-1	FU(37860)	Chave Fusível	1	10,97	10,97
20240401	5812450-1	TD(28968)	Transformador Distribuição	1	46,78	46,78
20240401	5812706-1	RD(730640)	Religador de Distribuição	13	4,98	64,74
20240401	5812706-1	RD(730640)	Religador de Distribuição	5	24,08	120,40
20240401	5812706-1	RD(730640)	Religador de Distribuição	12	24,37	292,44
20240401	5812706-1	RD(730640)	Religador de Distribuição	15	24,6	369,00
20240401	5812706-1	CF(11304)	Chave Faca	3	1,63	4,89
20240401	5812706-1	CF(11304)	Chave Faca	7	3,45	24,15
20240401	5812706-1	CF(11304)	Chave Faca	2	23,45	46,90
20240401	5813092-1	TD(674848)	Transformador Distribuição	2	45,78	91,56
20240401	5813891-1	TD(19374)	Transformador Distribuição	1	26,47	26,47
20240401	5814233-1	FU(20715)	Chave Fusível	2	23,37	46,74
20240401	5814670-1	TD(2103)	Transformador Distribuição	1	20,35	20,35
20240401	5814879-1	FU(20733)	Chave Fusível	9	10,92	98,28
20240401	5802749-1	TD(47350)	Transformador Distribuição	1	25,75	25,75
20240401	5809073-1	TD(11334)	Transformador Distribuição	3	14,33	42,99
20240401	5810792-1	FU(42071)	Chave Fusível	218	7,6	1.656,80
20240401	5811233-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	27	3,52	95,04
20240401	5811233-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	551	3,6	1.983,60
20240401	5811233-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	133	23,92	3.181,36
20240401	5812705-1	FR(1455)	Chave Fusível Religadora	59	5,52	325,68
20240401	5815439-1	TD(19248)	Transformador Distribuição	1	27,85	27,85

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5815536-1	TD(2120)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20240401	5815689-1	FR(2983)	Chave Fusível Religadora	24	3,7	88,80
20240401	5811233-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	1	3,6	3,60
20240401	5803821-1	TD(19374)	Transformador Distribuição	1	7,45	7,45
20240401	5804121-1	FU(20585)	Chave Fusível	3	9,9	29,70
20240401	5812304-1	FU(14383)	Chave Fusível	3	51,58	154,74
20240401	5811952-1	TD(20213)	Transformador Distribuição	1	6,82	6,82
20240401	5811838-1	FR(744958)	Chave Fusível Religadora	5	6,93	34,65
20240401	5811092-1	TD(59474)	Transformador Distribuição	2	7,38	14,76
20240401	5810938-1	FU(1284)	Chave Fusível	7	9,28	64,96
20240401	5810901-1	TD(711090)	Transformador Distribuição	2	4,48	8,96
20240401	5809806-1	FU(18798)	Chave Fusível	1	22,05	22,05
20240401	5809679-1	TD(20265)	Transformador Distribuição	1	1,55	1,55
20240401	5809346-1	TD(42958)	Transformador Distribuição	1	22,78	22,78
20240401	5806979-1	TD(20418)	Transformador Distribuição	1	18,78	18,78
20240401	5804219-1	FU(1454)	Chave Fusível	5	1,58	7,90
20240401	5804185-1	FU(16811)	Chave Fusível	6	4,82	28,92
20240401	5802983-1	TD(20516)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20240401	5802739-1	TD(26469)	Transformador Distribuição	1	29,07	29,07
20240401	5815817-1	FU(14383)	Chave Fusível	3	19,6	58,80
20240401	5815346-1	TD(44974)	Transformador Distribuição	1	22,18	22,18
20240401	5814854-1	TD(20276)	Transformador Distribuição	2	9,82	19,64
20240401	5814885-1	FU(1284)	Chave Fusível	7	9,67	67,69
20240401	5815230-1	TD(34341)	Transformador Distribuição	2	4,37	8,74
20240401	5811909-1	FU(31072)	Chave Fusível	11	5,15	56,65
20240401	5809648-1	FU(37360)	Chave Fusível	10	1,37	13,70

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5808221-1	FU(755395)	Chave Fusível	3	9,37	28,11
20240401	5806939-1	FU(37092)	Chave Fusível	1	2,6	2,60
20240401	5803772-1	TD(16873)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20240401	5806314-1	FU(7871)	Chave Fusível	3	4,05	12,15
20240401	5803536-1	TD(683991)	Transformador Distribuição	1	4,33	4,33
20240401	5806142-1	FU(749044)	Chave Fusível	7	4	28,00
20240401	5802924-1	TD(674706)	Transformador Distribuição	1	3,22	3,22
20240401	5814609-1	TD(55503)	Transformador Distribuição	3	14,82	44,46
20240401	5811731-1	TD(24461)	Transformador Distribuição	3	15,3	45,90
20240401	5811919-1	TD(24705)	Transformador Distribuição	3	16,5	49,50
20240401	5812549-1	TD(11098)	Transformador Distribuição	4	25,87	103,48
20240401	5813093-1	TD(20983)	Transformador Distribuição	4	14,93	59,72
20240401	5803964-1	TD(11056)	Transformador Distribuição	3	15,18	45,54
20240401	5810293-1	TD(12891)	Transformador Distribuição	1	7,45	7,45
20240401	5804138-1	FU(23748)	Chave Fusível	9	4,2	37,80
20240401	5805129-1	TD(25171)	Transformador Distribuição	1	7,78	7,78
20240401	5809173-1	FU(23605)	Chave Fusível	3	11,45	34,35
20240401	5806439-1	TD(28815)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20240401	5806823-1	TD(29369)	Transformador Distribuição	1	1,4	1,40
20240401	5803518-1	FU(23865)	Chave Fusível	5	2,3	11,50
20240401	5804659-1	FU(2378)	Chave Fusível	388	1,12	434,56
20240401	5812347-1	FU(2378)	Chave Fusível	388	5,07	1.967,16
20240401	5810968-1	FR(2649)	Chave Fusível Religadora	13	3,28	42,64
20240401	5811191-1	FR(2649)	Chave Fusível Religadora	13	3,73	48,49
20240401	5811262-1	FR(2495)	Chave Fusível Religadora	70	2	140,00
20240401	5810629-1	PE(14841377)	Ponto de conexão	1	1,53	1,53

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5810505-1	FR(2651)	Chave Fusível Religadora	14	19,23	269,22
20240401	5806319-1	FR(2651)	Chave Fusível Religadora	14	4,13	57,82
20240401	5804438-1	FU(740469)	Chave Fusível	240	2,47	592,80
20240401	5809672-1	TD(39180)	Transformador Distribuição	18	28,5	513,00
20240401	5808412-1	TD(47741)	Transformador Distribuição	3	1,03	3,09
20240401	5813244-1	TD(39075)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20240401	5806323-1	TD(27769)	Transformador Distribuição	21	4,68	98,28
20240401	5810448-1	TD(56848)	Transformador Distribuição	1	2,8	2,80
20240401	5814529-1	TD(43259)	Transformador Distribuição	1	17,6	17,60
20240401	5813820-1	TD(40236)	Transformador Distribuição	1	4,68	4,68
20240401	5811249-1	FU(30227)	Chave Fusível	1	3,42	3,42
20240401	5810173-1	TD(43764)	Transformador Distribuição	1	7,35	7,35
20240401	5808237-1	FU(1890)	Chave Fusível	9	6,93	62,37
20240401	5803571-1	TD(43764)	Transformador Distribuição	1	3	3,00
20240401	5812457-1	TD(43273)	Transformador Distribuição	1	11,05	11,05
20240401	5809634-1	TD(43265)	Transformador Distribuição	1	3,97	3,97
20240401	5807391-1	FU(18085)	Chave Fusível	5	32,1	160,50
20240401	5806136-1	FU(18085)	Chave Fusível	5	10,57	52,85
20240401	5805657-1	FU(18085)	Chave Fusível	5	6,38	31,90
20240401	5805025-1	FU(18085)	Chave Fusível	5	4,18	20,90
20240401	5804258-1	FU(17883)	Chave Fusível	1	1,92	1,92
20240401	5811450-1	FR(13719330)	Chave Fusível Religadora	5	17,03	85,15
20240401	5814918-1	FU(17955)	Chave Fusível	1	10,83	10,83
20240401	5811324-1	FU(37723)	Chave Fusível	21	18,28	383,88
20240401	5810976-1	FU(17908)	Chave Fusível	6	28,63	171,78
20240401	5810830-1	TD(2152)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20240401	5810815-1	FU(11555)	Chave Fusível	14	9,45	132,30

Relatório Situação de Emergência
Abril/2024
Código Único do Relatório: 20240401



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5814918-1	FU(17955)	Chave Fusível	4	10,83	43,32
20240401	5811362-1	FU(18087)	Chave Fusível	16	28,3	452,80
20240401	5811939-1	TD(19952)	Transformador Distribuição	1	5,27	5,27
20240401	5814058-1	TD(707656)	Transformador Distribuição	1	20,07	20,07
20240401	5808729-1	TD(27225)	Transformador Distribuição	1	25,03	25,03
20240401	5812461-1	TD(59818)	Transformador Distribuição	1	0,68	0,68
20240401	5812004-1	TD(708360)	Transformador Distribuição	1	4,38	4,38
20240401	5804398-1	FR(17256)	Chave Fusível Religadora	98	5,92	580,16
20240401	5805530-1	TD(27217)	Transformador Distribuição	2	2,1	4,20
20240401	5802616-1	FU(9852)	Chave Fusível	247	2,38	587,86
20240401	5805366-1	TD(12821)	Transformador Distribuição	2	2,32	4,64
20240401	5811221-1	TD(6828)	Transformador Distribuição	40	0,8	32,00
20240401	5811248-1	TD(13608)	Transformador Distribuição	1	24,23	24,23
20240401	5812901-1	TD(679775)	Transformador Distribuição	1	28,35	28,35
20240401	5814179-1	FU(9875)	Chave Fusível	1	17,07	17,07
20240401	5805115-1	FU(9874)	Chave Fusível	5	3,45	17,25
20240401	5808699-1	TD(12959)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20240401	5808824-1	FU(6114658)	Chave Fusível	3	7,33	21,99
20240401	5807497-1	TD(28767)	Transformador Distribuição	2	6,08	12,16
20240401	5805383-1	TD(15747)	Transformador Distribuição	1	5,23	5,23
20240401	5808380-1	FU(6114658)	Chave Fusível	3	3,75	11,25
20240401	5805004-1	FR(20031)	Chave Fusível Religadora	6	4,8	28,80
20240401	5814667-1	TD(717676)	Transformador Distribuição	1	17,77	17,77
20240401	5814963-1	TD(677336)	Transformador Distribuição	2	24,9	49,80
20240401	5803299-1	FU(6114658)	Chave Fusível	3	7,3	21,90

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5807232-1	FU(20064)	Chave Fusível	3	6,9	20,70
20240401	5805282-1	TD(16929)	Transformador Distribuição	1	7,73	7,73
20240401	5806184-1	TD(55856)	Transformador Distribuição	2	5,12	10,24
20240401	5807208-1	FU(21662)	Chave Fusível	1	9,77	9,77
20240401	5807594-1	FU(22041)	Chave Fusível	1	6,97	6,97
20240401	5809509-1	TD(17714)	Transformador Distribuição	1	7,2	7,20
20240401	5809971-1	FR(1149)	Chave Fusível Religadora	19	13,78	261,82
20240401	5810077-1	FU(21556)	Chave Fusível	5	5,9	29,50
20240401	5810248-1	FU(21663)	Chave Fusível	1	6,93	6,93
20240401	5810353-1	FR(13931)	Chave Fusível Religadora	8	2,4	19,20
20240401	5810434-1	FU(21549)	Chave Fusível	15	4,55	68,25
20240401	5810827-1	CL(21555)	Chave Lâmina	11	7,6	83,60
20240401	5811032-1	TD(671546)	Transformador Distribuição	2	8,1	16,20
20240401	5811776-1	FU(21549)	Chave Fusível	15	9,93	148,95
20240401	5812703-1	TD(17757)	Transformador Distribuição	1	14,45	14,45
20240401	5812718-1	TD(15537)	Transformador Distribuição	1	24,78	24,78
20240401	5812938-1	TD(21410)	Transformador Distribuição	1	13,35	13,35
20240401	5813215-1	FU(21549)	Chave Fusível	15	11,68	175,20
20240401	5814239-1	FU(21638)	Chave Fusível	6	7,93	47,58
20240401	5815411-1	FR(1149)	Chave Fusível Religadora	19	20,73	393,87
20240401	5803784-1	TD(676658)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20240401	5804760-1	TD(43516)	Transformador Distribuição	1	14,37	14,37
20240401	5805119-1	TD(28760)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25
20240401	5813783-1	TD(55069)	Transformador Distribuição	1	10,18	10,18
20240401	5804717-1	TD(660254)	Transformador Distribuição	1	17,47	17,47
20240401	5814367-1	FU(20184)	Chave Fusível	3	17,62	52,86

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5814494-1	TD(15624)	Transformador Distribuição	1	18,47	18,47
20240401	5815079-1	TD(683739)	Transformador Distribuição	1	25,72	25,72
20240401	5802810-1	TD(674206)	Transformador Distribuição	1	6,55	6,55
20240401	5804075-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	66	2,9	191,40
20240401	5804075-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	39	6,37	248,43
20240401	5804493-1	TD(663262)	Transformador Distribuição	1	23,07	23,07
20240401	5813286-1	TD(671876)	Transformador Distribuição	2	8,52	17,04
20240401	5812655-1	TD(15624)	Transformador Distribuição	1	19,12	19,12
20240401	5812618-1	FU(20190)	Chave Fusível	6	24,83	148,98
20240401	5812361-1	FU(18170)	Chave Fusível	5	7,25	36,25
20240401	5811932-1	FU(18762)	Chave Fusível	4	24,62	98,48
20240401	5811929-1	FU(18700)	Chave Fusível	1	8,6	8,60
20240401	5811761-1	FU(39365)	Chave Fusível	3	12,13	36,39
20240401	5811755-1	TD(714936)	Transformador Distribuição	1	27,28	27,28
20240401	5811739-1	FU(39752)	Chave Fusível	5	14,63	73,15
20240401	5811658-1	FU(2005)	Chave Fusível	2	32,62	65,24
20240401	5811259-1	TD(52273)	Transformador Distribuição	2	3,55	7,10
20240401	5809443-1	TD(660254)	Transformador Distribuição	1	29,32	29,32
20240401	5807318-1	FR(39260)	Chave Fusível Religadora	32	9,27	296,64
20240401	5804075-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	1	6,37	6,37
20240401	5814291-1	FU(685876)	Chave Fusível	3	17,53	52,59
20240401	5806582-1	TD(61136)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20240401	5813862-1	TD(45384)	Transformador Distribuição	3	4,63	13,89
20240401	5812203-1	TD(45996)	Transformador Distribuição	1	2,43	2,43
20240401	5812005-1	FR(1736)	Chave Fusível Religadora	21	3,02	63,42

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240401	5811708-1	TD(747084)	Transformador Distribuição	17	8,17	138,89
20240401	5811596-1	FU(40213310)	Chave Fusível	8	11,73	93,84
20240401	5808861-1	FU(29145)	Chave Fusível	83	5,48	454,84
20240401	5803787-1	FU(29231)	Chave Fusível	1	5,13	5,13
20240401	5804996-1	TD(45431)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20240401	5812753-1	TD(9619)	Transformador Distribuição	10	17,72	177,20
20240401	5805326-1	TD(45960)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25
20240401	5804840-1	FU(29231)	Chave Fusível	1	11,17	11,17

ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento