

Relatório Situação de Emergência

Setembro/2024

20240998

Sumário


1. ÁREA AFETADA	3
2. IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS	14
3. EVIDÊNCIAS.....	18
ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados	31
ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas.....	178

ÁREA AFETADA

Do dia 20 ao dia 23 de setembro de 2024, registrou-se no estado um evento climático severo que afetou todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

A Figura 1 ilustra o mapa geoeletrico da concessão da EMS previsto para 2024.

Figura 1 - Mapa geoeletrico da concessão da EMS.

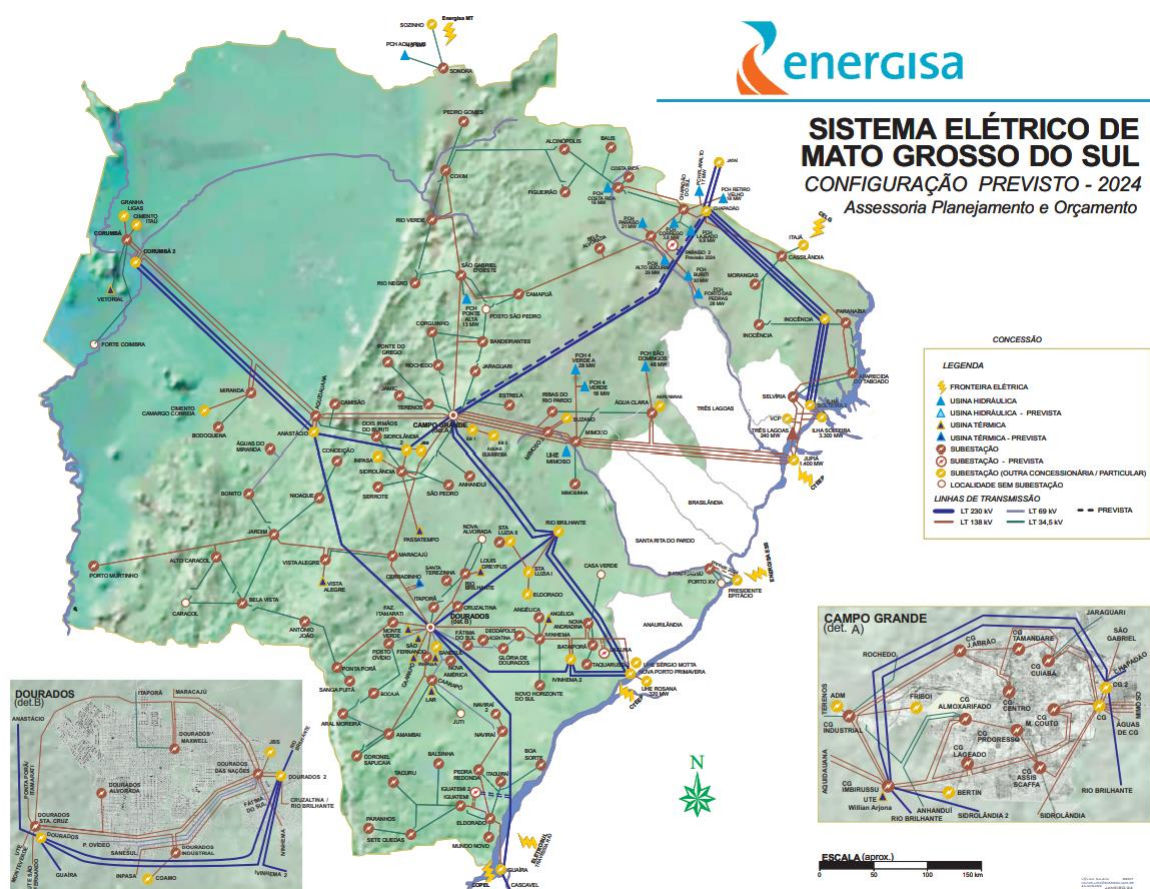

A Figura 2 ilustra, em azul, as áreas afetadas pelo evento climático.

Figura 2 - Municípios com as áreas afetadas em azul.



Os municípios afetados pelo evento climático que tiveram expurgo por situação de emergência, encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1 - Resumo dos Municípios.

Código do Evento	Municípios Afetados
20240998	ÁGUA CLARA
20240998	ALCINÓPOLIS
20240998	AMAMBAI
20240998	ANASTÁCIO
20240998	ANAURILANDIA
20240998	ANGÉLICA
20240998	ANTÔNIO JOÃO

Código do Evento	Municípios Afetados
20240998	APARECIDA DO TABOADO
20240998	AQUIDAUANA
20240998	ARAL MOREIRA
20240998	BANDEIRANTES
20240998	BATAGUASSU
20240998	BATAYPORA
20240998	BELA VISTA
20240998	BODOQUENA
20240998	BONITO
20240998	BRASILANDIA
20240998	CAARAPO
20240998	CAMAPUA
20240998	CAMPO GRANDE
20240998	CARACOL
20240998	CASSILANDIA
20240998	CHAPADÃO DO SUL
20240998	CORGUINHO
20240998	CORONEL SAPUCAIA
20240998	CORUMBA
20240998	COSTA RICA
20240998	COXIM
20240998	DEODAPOLIS
20240998	DOIS IRMÃOS DO BURITI
20240998	DOURADINA
20240998	DOURADOS
20240998	ELDORADO
20240998	FATIMA DO SUL
20240998	FIGUEIRAO
20240998	GLORIA DE DOURADOS
20240998	GUIA LOPES DA LAGUNA
20240998	IGUATEMI
20240998	INOCENCIA
20240998	ITAPORA
20240998	ITAQUIRAI
20240998	IVINHEMA
20240998	JAPORA
20240998	JARAGUARI
20240998	JARDIM
20240998	JATEI
20240998	JUTI
20240998	LADARIO
20240998	LAGUNA CAARAPA

Código do Evento	Municípios Afetados
20240998	MARACAJU
20240998	MIRANDA
20240998	MUNDO NOVO
20240998	NAVIRAI
20240998	NIOAQUE
20240998	NOVA ALVORADA DO SUL
20240998	NOVA ANDRADINA
20240998	NOVO HORIZONTE DO SUL
20240998	PARAISO DAS ÁGUAS
20240998	PARANAIBA
20240998	PARANHOS
20240998	PEDRO GOMES
20240998	PONTA PORA
20240998	PORTO MURTINHO
20240998	RIBAS DO RIO PARDO
20240998	RIO BRILHANTE
20240998	RIO NEGRO
20240998	RIO VERDE DE MATO GROSSO
20240998	ROCHEDO
20240998	SANTA RITA DO PARDO
20240998	SAO GABRIEL DO OESTE
20240998	SELVIRIA
20240998	SETE QUEDAS
20240998	SIDROLANDIA
20240998	SONORA
20240998	TACURU
20240998	TAQUARUSSU
20240998	TERENOS
20240998	VICENTINA

A Tabela 2 apresenta o resumo dos documentos utilizados para o expurgo.

Tabela 2 - Resumo dos documentos utilizados para os expurgos.

Código do Evento	Documento	Resumo	Código COBRADE
20240998	Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 20/09/24 a 23/09/24 na Área de Atuação da Energisa - MS.	O evento que ocorreu entre 20 e 23/09/2024 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul.	1.3.1.2.0

Como resultado do evento ocorrido, seguem na tabela abaixo as subestações afetadas, completa ou parcialmente.

Tabela 3 - Subestações afetadas por situação de emergência.

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20240998	Alto Caracol	ACA51
20240998	Bela Vista	BVI51
20240998	Alto Caracol	ACA52
20240998	Alto Caracol	ACA53
20240998	Bela Vista	BVI01
20240998	Água Clara	ACL01
20240998	Água Clara	ACL02
20240998	Água Clara	ACL51
20240998	Bela Alvorada	BAV51
20240998	Antônio João	AJO01
20240998	Fazenda Itamarati	FIT51
20240998	Aparecida do Taboado	ATA04
20240998	Antônio João	AJO51
20240998	Antônio João	AJO52
20240998	Alcinópolis	ALC01
20240998	Amambai	AMA01
20240998	Amambai	AMA02
20240998	Amambai	AMA03
20240998	Iguatemi	IGU51
20240998	Amambai	AMA51
20240998	Caarapó	CAA51
20240998	Amambai	AMA52
20240998	Águas do Miranda	AMI01
20240998	Águas do Miranda	AMI02
20240998	Angélica	ANG01
20240998	Angélica	ANG02
20240998	Anhanduí	ANH01
20240998	Aquidauana	AQU01
20240998	Aquidauana	AQU03
20240998	Aquidauana	AQU02
20240998	Aquidauana	AQU04
20240998	Aquidauana	AQU05
20240998	Aquidauana	AQU06
20240998	Aquidauana	AQU51
20240998	Aparecida do Taboado	ATA01
20240998	Aparecida do Taboado	ATA51
20240998	Balsinha	BAL01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20240998	Balsinha	BAL02
20240998	Bandeirantes	BAN01
20240998	Bandeirantes	BAN52
20240998	Bandeirantes	BAN51
20240998	Jaraguari	JAG01
20240998	Bandeirantes	BAN53
20240998	Campo Grande Industrial	CGD53
20240998	Bataiporã	BAP02
20240998	Bataguassu	BAT01
20240998	Bataguassu	BAT02
20240998	Bataguassu	BAT51
20240998	Chapadão do Sul	CSU52
20240998	Chapadão do Sul	CSU51
20240998	Bela Alvorada	BAV52
20240998	Bocajá	BOC01
20240998	Bodoquena	BOD01
20240998	Bodoquena	BOD51
20240998	Bonito	BON01
20240998	Bonito	BON52
20240998	Bonito	BON02
20240998	Bonito	BON51
20240998	Boa Sorte	BSO01
20240998	Boa Sorte	BSO02
20240998	Campo Grande Cuiabá	CGB07
20240998	Bela Vista	BVI02
20240998	Caarapó	CAA01
20240998	Dourados Industrial	DOI03
20240998	Caarapó	CAA02
20240998	Caarapó	CAA52
20240998	Camapuã	CAM01
20240998	Camapuã	CAM51
20240998	Camapuã	CAM02
20240998	Camapuã	CAM52
20240998	Cassilândia	CAS01
20240998	Cassilândia	CAS02
20240998	Cassilândia	CAS03
20240998	Campo Grande Almoxarifado	CGA01
20240998	Campo Grande Almoxarifado	CGA02
20240998	Campo Grande Almoxarifado	CGA04
20240998	Campo Grande Almoxarifado	CGA05
20240998	Campo Grande Almoxarifado	CGA07
20240998	Campo Grande Almoxarifado	CGA08

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20240998	Campo Grande Progresso	CGP11
20240998	Campo Grande Almoxarifado	CGA09
20240998	Campo Grande Almoxarifado	CGA10
20240998	Campo Grande Almoxarifado	CGA12
20240998	Campo Grande Almoxarifado	CGA51
20240998	Campo Grande Cuiabá	CGB02
20240998	Campo Grande Cuiabá	CGB03
20240998	Campo Grande Cuiabá	CGB04
20240998	Campo Grande Cuiabá	CGB06
20240998	Campo Grande Cuiabá	CGB09
20240998	Campo Grande Cuiabá	CGB11
20240998	Campo Grande Centro	CGC02
20240998	Campo Grande Centro	CGC03
20240998	Campo Grande Centro	CGC04
20240998	Campo Grande Miguel Couto	CGM17
20240998	Campo Grande Centro	CGC15
20240998	Campo Grande Centro	CGC16
20240998	Campo Grande Industrial	CGD01
20240998	Campo Grande Industrial	CGD02
20240998	Campo Grande Industrial	CGD03
20240998	Campo Grande Industrial	CGD51
20240998	Campo Grande Industrial	CGD52
20240998	Terenos	TER02
20240998	Campo Grande José Abrão	CGJ01
20240998	Campo Grande José Abrão	CGJ02
20240998	Campo Grande José Abrão	CGJ03
20240998	Campo Grande José Abrão	CGJ04
20240998	Campo Grande José Abrão	CGJ05
20240998	Campo Grande José Abrão	CGJ06
20240998	Campo Grande José Abrão	CGJ07
20240998	Campo Grande Lageado	CGL01
20240998	Campo Grande Lageado	CGL02
20240998	Campo Grande Lageado	CGL03
20240998	Campo Grande Lageado	CGL04
20240998	Campo Grande Lageado	CGL08
20240998	Campo Grande Lageado	CGL07
20240998	Campo Grande Lageado	CGL09
20240998	Campo Grande Miguel Couto	CGM03
20240998	Campo Grande Miguel Couto	CGM16
20240998	Campo Grande Miguel Couto	CGM04
20240998	Campo Grande Miguel Couto	CGM07
20240998	Campo Grande Miguel Couto	CGM08

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20240998	Campo Grande Miguel Couto	CGM10
20240998	Campo Grande Miguel Couto	CGM11
20240998	Campo Grande Miguel Couto	CGM12
20240998	Campo Grande Miguel Couto	CGM13
20240998	Campo Grande Miguel Couto	CGM14
20240998	Campo Grande Progresso	CGP01
20240998	Campo Grande Progresso	CGP02
20240998	Campo Grande Progresso	CGP05
20240998	Campo Grande Progresso	CGP08
20240998	Campo Grande Progresso	CGP09
20240998	Campo Grande Progresso	CGP12
20240998	Campo Grande Assis Scaffa	CGS01
20240998	Campo Grande Assis Scaffa	CGS03
20240998	Campo Grande Assis Scaffa	CGS04
20240998	Campo Grande Assis Scaffa	CGS10
20240998	Campo Grande Assis Scaffa	CGS06
20240998	Campo Grande Assis Scaffa	CGS07
20240998	Campo Grande Assis Scaffa	CGS08
20240998	Campo Grande Assis Scaffa	CGS09
20240998	Campo Grande Tamandaré	CGT01
20240998	Campo Grande Tamandaré	CGT03
20240998	Campo Grande Tamandaré	CGT04
20240998	Campo Grande Tamandaré	CGT05
20240998	Campo Grande Tamandaré	CGT06
20240998	Corguinho	COG01
20240998	Rochedo	ROC01
20240998	Conceição	CON01
20240998	Corumbá	COR01
20240998	Corumbá	COR03
20240998	Corumbá	COR06
20240998	Corumbá	COR08
20240998	Corumbá	COR09
20240998	Corumbá	COR10
20240998	Corumbá	COR52
20240998	Corumbá	COR53
20240998	Coxim	COX01
20240998	Coxim	COX02
20240998	Coxim	COX03
20240998	Coxim	COX04
20240998	Coxim	COX51
20240998	Coxim	COX52
20240998	Coxim	COX53

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20240998	Costa Rica	CRI01
20240998	PCH Costa Rica	CRH51
20240998	Costa Rica	CRI02
20240998	Cruzaltina	CRU01
20240998	Cruzaltina	CRU02
20240998	Cruzaltina	CRU03
20240998	Coronel Sapucaia	CSA01
20240998	Chapadão do Sul	CSU02
20240998	Chapadão do Sul	CSU53
20240998	Deodápolis	DEO01
20240998	Deodápolis	DEO03
20240998	Dois Irmãos do Buriti	DIB01
20240998	Dourados Alvorada	DOA01
20240998	Dourados Alvorada	DOA03
20240998	Dourados Alvorada	DOA04
20240998	Dourados Alvorada	DOA05
20240998	Dourados Alvorada	DOA06
20240998	Dourados Alvorada	DOA07
20240998	Dourados das Nações	DOD01
20240998	Dourados das Nações	DOD04
20240998	Dourados das Nações	DOD05
20240998	Dourados Industrial	DOI02
20240998	Dourados Industrial	DOI04
20240998	Dourados Industrial	DOI05
20240998	Dourados Maxwell	DOM04
20240998	Dourados Maxwell	DOM06
20240998	Dourados Maxwell	DOM07
20240998	Dourados Maxwell	DOM09
20240998	Dourados Maxwell	DOM51
20240998	Dourados Maxwell	DOM52
20240998	Eldorado	ELD01
20240998	Eldorado	ELD02
20240998	Eldorado	ELD03
20240998	Eldorado	ELD52
20240998	Eldorado	ELD53
20240998	Estrela	EST01
20240998	Figueirão	FIG01
20240998	Fazenda Itamarati	FIT52
20240998	Fazenda Itamarati	FIT53
20240998	Fazenda Itamarati	FIT54
20240998	Fazenda Itamarati	FIT55
20240998	Fátima do Sul	FSU01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20240998	Fátima do Sul	FSU02
20240998	Glória de Dourados	GDO01
20240998	Glória de Dourados	GDO02
20240998	Iguatemi	IGU01
20240998	Iguatemi	IGU52
20240998	Iguatemi	IGU53
20240998	Inocência	INO01
20240998	Itaporã	ITA01
20240998	Itaporã	ITA52
20240998	Maracajú	MAR52
20240998	Itaquiraí	ITQ01
20240998	Itaquiraí	ITQ02
20240998	Ivinhema	IVI01
20240998	Ivinhema	IVI02
20240998	Ivinhema	IVI03
20240998	Ivinhema	IVI52
20240998	Jamic	JAM01
20240998	Jardim	JAR01
20240998	Jardim	JAR02
20240998	Jardim	JAR03
20240998	Jardim	JAR04
20240998	Jardim	JAR52
20240998	Jardim	JAR53
20240998	Jardim	JAR54
20240998	Maracajú	MAR01
20240998	Vista Alegre	VAG52
20240998	Maracajú	MAR51
20240998	Maracajú	MAR02
20240998	Maracajú	MAR03
20240998	Vista Alegre	VAG53
20240998	Maracajú	MAR53
20240998	Mimoso	MIM01
20240998	Mimoso	MIM51
20240998	Mimoso	MIM52
20240998	Miranda	MIR01
20240998	Miranda	MIR02
20240998	Miranda	MIR51
20240998	Miranda	MIR52
20240998	Mimosinha	MIS01
20240998	Mundo Novo	MNO01
20240998	Mundo Novo	MNO02
20240998	Morangas	MOG01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20240998	Nova América	NAM01
20240998	Nova América	NAM02
20240998	Nova Andradina	NAN01
20240998	Nova Andradina	NAN02
20240998	Nova Andradina	NAN03
20240998	Santa Luzia 2	SLD51
20240998	Nova Andradina	NAN51
20240998	Rio Brilhante	RBR01
20240998	Nova Andradina	NAN52
20240998	Naviraí	NAV02
20240998	Naviraí	NAV03
20240998	Naviraí	NAV05
20240998	Naviraí	NAV06
20240998	Novo Horizonte do Sul	NHS01
20240998	Nioaque	NIO01
20240998	Nioaque	NIO02
20240998	Nioaque	NIO51
20240998	Paranaíba	PAR01
20240998	Paranaíba	PAR02
20240998	Paranaíba	PAR03
20240998	Paranaíba	PAR05
20240998	Paranaíba	PAR51
20240998	Presidente Epitácio	PEP52
20240998	Pedro Gomes	PGO01
20240998	Ponte do Grego	PGR01
20240998	Ponte do Grego	PGR02
20240998	Porto Murinho	PMU01
20240998	Porto Murinho	PMU02
20240998	Posto Ovídeo	POV51
20240998	Posto Ovídeo	POV52
20240998	Posto Ovídeo	POV53
20240998	Posto Ovídeo	POV54
20240998	Posto Ovídeo	POV55
20240998	Ponta Porã Estoril	PPE01
20240998	Ponta Porã Estoril	PPE02
20240998	Ponta Porã Estoril	PPE03
20240998	Ponta Porã Estoril	PPE04
20240998	Ponta Porã Estoril	PPE05
20240998	Ponta Porã Estoril	PPE06
20240998	Ponta Porã Estoril	PPE54
20240998	Ponta Porã Estoril	PPE55
20240998	Rio Brilhante	RBR02

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20240998	Rio Brilhante	RBR51
20240998	Rio Brilhante	RBR52
20240998	Rio Brilhante	RBR53
20240998	Rio Negro	RNE01
20240998	Ribas do Rio Pardo	RRP01
20240998	Ribas do Rio Pardo	RRP02
20240998	Ribas do Rio Pardo	RRP51
20240998	Rio Verde	RVE51
20240998	Rio Verde	RVE52
20240998	Serrote	SET01
20240998	Serrote	SET02
20240998	São Gabriel do Oeste	SGO01
20240998	São Gabriel do Oeste	SGO02
20240998	São Gabriel do Oeste	SGO51
20240998	São Gabriel do Oeste	SGO52
20240998	Sidrolândia	SIA01
20240998	Sidrolândia	SIA02
20240998	Sidrolândia	SIA03
20240998	Sidrolândia	SIA51
20240998	Sidrolândia	SIA52
20240998	Sidrolândia	SIA53
20240998	Santa Luzia 2	SLD52
20240998	Sonora	SON01
20240998	Sonora	SON02
20240998	São Pedro	SPE01
20240998	São Pedro	SPE02
20240998	Sanga Puitã	SPU01
20240998	Sanga Puitã	SPU02
20240998	Sete Quedas	SQU01
20240998	Sete Quedas	SQU51
20240998	Taquarussu	TAQ01
20240998	Terenos	TER01
20240998	Terenos	TER51
20240998	Terenos	TER52
20240998	Vista Alegre	VAG51
20240998	Vista Alegre	VAG54
20240998	Vicentina	VIC01
20240998	Vicentina	VIC02

IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS

As condições climáticas adversas que permearam a área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul resultaram em extensos danos a rede de distribuição, entre os quais foram registrados:

- Recomposição automática do sistema (Self-Healing);
- Reparo de cabos partidos;
- Retirada de galhos de árvores e demais objetos estranhos da rede;
- Retirada e substituição de postes quebrados ou tombados;
- Retirada e substituição de transformadores MT/BT queimados e avariados;
- Reparo de chaves fusíveis danificadas;
- Substituição de elos queimados;
- Substituição e reparo de para-raios;
- Reparo e substituição de cruzetas;
- Reparo e substituição de isoladores;
- Reparo em ramais de ligação;
- Reaperto e substituição de conexões;
- Reparo e substituição de jumpers e;
- Reparo em religadores.

A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo do impacto do evento no sistema elétrico conforme a classe e causa das ordens associadas.

Tabela 4 – Impacto dos eventos no sistema elétrico.

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20240998	C390-(D)-Chave Fusível	C472-Descarga Atmosférica	758
20240998	C390-(D)-Chave Fusível	C474-Ventos Fortes	348
20240998	C190-(D)-Trafo	C187-Descarga Atmosférica	311
20240998	C190-(D)-Trafo	C184-Ventos Fortes	200
20240998	C270-(D)-Condutor	C333-Ventos Fortes	115
20240998	C270-(D)-Condutor	C331-Descarga Atmosférica	74
20240998	C390-(D)-Chave Fusível	C471-Árvore/Galhos	55
20240998	C270-(D)-Condutor	C330-Árvore/Galhos	50
20240998	C460-(D)-Religador	C467-Descarga Atmosférica	41
20240998	C190-(D)-Trafo	C199-Queimado Por DAT	37
20240998	C190-(D)-Trafo	C188-Árvore/Galhos	28
20240998	C320-(D)-Conexão	C336-Ventos Fortes	27
20240998	C250-(D)-Poste	C246-Ventos Fortes	25
20240998	C320-(D)-Conexão	C335-Descarga Atmosférica	20
20240998	C460-(D)-Religador	C469-Ventos Fortes	17
20240998	C230-(D)-Cruzeta	C236-Ventos Fortes	11
20240998	C230-(D)-Cruzeta	C235-Descarga Atmosférica	7

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20240998	C380-(D)-Chave Faca	C386-Descarga Atmosférica	6
20240998	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C811-Descarga Atmosférica	6
20240998	C220-(D)-Isolador	C227-Descarga Atmosférica	5
20240998	C320-(D)-Conexão	C334-Árvore/Galhos	3
20240998	C460-(D)-Religador	C466-Árvore/Galhos	3
20240998	C020-(GT)	C036-Árvore/Galhos	2
20240998	C420-(D)-Capacitor	C425-Descarga Atmosférica	2
20240998	C210-(D)-Estai	C213-Descarga Atmosférica	1
20240998	C220-(D)-Isolador	C228-Ventos Fortes	1
20240998	C250-(D)-Poste	C249-Erosão	1
20240998	C390-(D)-Chave Fusível	C473-Inundação	1
20240998	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C812-Ventos Fortes	1

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontrados no Anexo I.

A Tabela 5 contém a data da primeira interrupção e da última restauração para o evento caracterizado como situação de emergência.

Tabela 5 – Data e hora do início da primeira interrupção e término da última interrupção.

Código do Evento	Data e hora do início da primeira interrupção	Data e hora do término da última interrupção
20240998	20/09/2024 10:15:00	26/09/2024 12:30:00

A quantidade de clientes afetados e o volume de interrupções para o evento pode ser encontrada na Tabela 6.

Tabela 6 – Clientes afetados.

Código do Evento	Clientes afetados	Quantidade de interrupções
20240998	195.141	270.937

A quantidade de clientes afetados corresponde ao número de clientes distintos que tiveram pelo menos uma interrupção no período considerado. A quantidade de interrupções corresponde ao somatório de interrupções dos clientes afetados.

A duração média de interrupção encontra-se na Tabela 7, assim como o tempo de restabelecimento da falta de energia de maior duração para o evento.

Tabela 7 – Duração média e mais longa das interrupções.

Código do Evento	Duração média das interrupções (min)	Interrupção mais longa (min)
20240998	794,72	6.915

A duração média das interrupções corresponde à média das interrupções de cada consumidor afetado durante o evento. A interrupção mais longa corresponde a duração máxima de interrupção ocorrida durante o evento.

Constatou-se no evento climático a ultrapassagem do limite do indicador CHI (consumidor hora interrompido).

O limite é calculado conforme a equação a seguir:

$$2.612 \cdot N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Para a EMS, tem-se 1.101.890 faturados e atendidos em BT ou MT no mês de outubro de 2023. Portanto, o limite de CHI para 2023 é **340.190,01**.

$$\begin{aligned} \text{Limite de CHI} &= 2.612 \cdot N^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 2.612 \times 1.101.890^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 340.190,01 \end{aligned}$$

Tabela 8, encontra-se o somatório das interrupções, em hora e décimo de hora.

Tabela 8 - Duração das interrupções.

Código do Evento	Consumidor hora interrompido
20240998	1.310.380,62

Na Tabela 9, encontram-se as quantidades de efetivos de equipes disponibilizadas durante os dias do evento.

Tabela 9 – Efetivo de equipes.

Código do Evento	Efetivo médio durante os dias dos eventos	Efetivo no dia mais crítico dos eventos
20240998	352	378

Na Tabela 10, encontram-se os tempos de atendimento realizados durante o evento.

Tabela 10 – Tempos de atendimento.

Código do Evento	Tempo médio de preparo	Tempo médio de deslocamento	Tempo médio de execução	Tempo médio de atendimento
20240998	765,52	51,86	68,47	885,84

EVIDÊNCIAS

Cidades

Com tempestade, cidades registram vendaval, destelhamento e chuva de granizo

Ventania deixou Nova Andradina coberta por areia e espalhou incêndio em fazenda em Taquarussu

Por Ana Paula Chuva e Helio de Freitas, de Dourados | 20/09/2024 15:59




ouça este conteúdo

readme



Campo Grande News

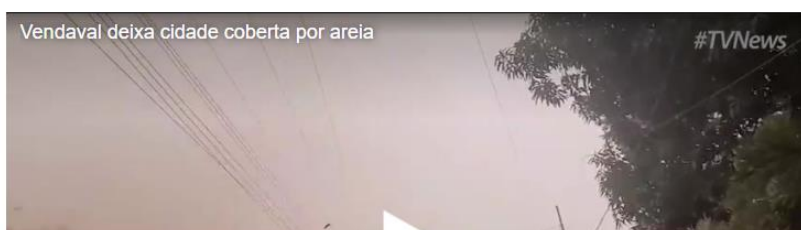

Últimas Notícias

↑

SEGUNDA, 25 DE NOVEMBRO

08:50 **No Hemosul**

“Doar não dói”, diz quem acordou cedo para contribuir em data especial

08:40 **Dourados**



Três cidades de Mato Grosso do Sul registram vendaval na tarde desta sexta-feira (20) e uma delas ainda tem chuva de granizo. Vídeos encaminhados pelo **Direto das Ruas** mostram a situação climática dos municípios. Todo o Estado está sob alerta de temporal publicado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) até o final da manhã de sábado (21).

Em Nova Andradina e Taquarussu, a ventania causou diversos transtornos. A primeira cidade, que fica a 298 quilômetros de Campo Grande, ficou coberta por areia e teve casas destelhas, árvores derrubadas e uma estrutura metálica arrancada de um galpão comercial. As rajadas chegaram a cerca de 80 km/h, segundo a Defesa Civil.

Já em Taquarussu, município distante 330 quilômetros da Capital, a ventania espalhou chamas que atingem uma área de mata na Fazenda Rio Brilhante. Por conta do fogo, as cercas estão sendo cortadas para que os animais sejam salvos. Vídeo mostra parte do incêndio. Equipes da prefeitura estão a caminho do local.

Últimas Notícias

↑

SEGUNDA, 25 DE NOVEMBRO

08:50 **No Hemosul**
"Doar não dói", diz quem acordou cedo para contribuir em data especial

08:40 **Dourados**
Detenta pede socorro em bilhete após tentativa de estupro dentro de presídio

08:30 **Sua Saúde**
Mutirão de Vagas de Emprego: Faça Parte da Maior Rede de Saúde da América Latina

08:30 **Artigos**
A risada como ato de resistência no mundo contemporâneo

08:29 **Vídeo**
Carga de "abacaxi docinho" levava 356 quilos de droga para São Paulo

↓

+ Notícias

Redes Sociais

+ Notícias



Outra gravação mostra chuva de granizo atingindo Anaurilândia, cidade que fica na mesma região, mas está a 379 quilômetros de Campo Grande. O vídeo feito por moradora mostra as pequenas pedras de gelo caindo no quintal de sua casa. Não há, até o momento, registro de feridos.

PUBLICIDADE



Redes Sociais

ASSINE NOSSA NEWSLETTER

Cadastrar E-Mail



Como gerar uma segunda renda investindo apenas \$15...

Ganhe dinheiro com apenas \$200!
Alta rentabilidade e suporte 24h. Fácil de começar!

SPONSORED BY
NEWSNESTHUB

Contact Us

De acordo com o Inmet, todo o Mato Grosso do Sul está sob perigo potencial de tempestades nesta sexta-feira. O aviso vale até o final da manhã de sábado e indica chuva

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



De acordo com o Inmet, todo o Mato Grosso do Sul está sob perigo potencial de tempestades nesta sexta-feira. O aviso vale até o final da manhã de sábado e indica chuva de até 50 milímetros diários e ventos intensos.



Receba as principais notícias do Estado pelo Whats. [Clique aqui para acessar o canal do Campo Grande News](#) e siga nossas [redes sociais](#).

*Com informações Jornal da Nova.

Confira a galeria de imagens:





Fonte: <https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/com-tempestade-cidades-registram-vendaval-destelhamento-e-chuva-de-granizo>

MS tem 56 cidades com alerta de tempestade nesta sexta-feira



 Erik Silva -  20 de setembro de 2024



A capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e mais 55 municípios do estado estão em alerta devido ao risco de tempestade. O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), prevê ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo, e é válido até o final da manhã de sábado (21).



Nesta sexta-feira (20), a chuva já começou em Iguatemi, no sul do estado. Além de Campo Grande, cidades como Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Bonito também estão na área de risco.

O último fim de semana trouxe um breve alívio com garoa em algumas regiões, depois de um mês sem chuvas significativas, mas a expectativa agora é de uma precipitação mais intensa.

Além de Campo Grande, estão sob aviso Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodópolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari e Jardim.

Fonte: <https://folhams.com.br/2024/09/20/ms-tem-56-cidades-com-alerta-de-tempestade-nesta-sexta-feira/>

Tempo fecha em Campo Grande com ventania depois de chuvas com granizo no interior

Inmet já havia emitido alerta de tempestades em cidades de MS

Diego Alves – Publicado em 20/09/2024 – 23:43

Campo Grande



Ouvir Notícia



Compartilhar





Tempo fechou em Campo Grande com fortes ventos (Midiamax)



Após temporais no interior de Mato Grosso do Sul, o tempo fechou em Campo Grande com fortes ventos e chuva na noite desta sexta-feira (20). Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) já havia emitido alerta de tempestades em cidades de MS.


Na noite desta sexta, Ponta Porã registrou chuva, granizo e fortes ventos durante a noite desta sexta. Imagens mostram uma forte ventania e chuva com granizo nesta noite. Houve registros de alagamentos e destelhamento de casas. Inclusive o telhado de um supermercado inclusive cedeu com a chuva.

Também na noite desta sexta, Maracaju também teve forte chuva com granizo. A previsão do tempo indica possibilidade de mais chuva na cidade, no início da manhã deste sábado (21).

Fonte: <https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2024/tempo-fecha-em-campo-grande-com-ventania-depois-de-chuvas-com-granizo-no-interior/>

Chuva chega a MS e alerta é para risco de tempestade em algumas cidades

Campo Grande News em 20 de Setembro de 2024

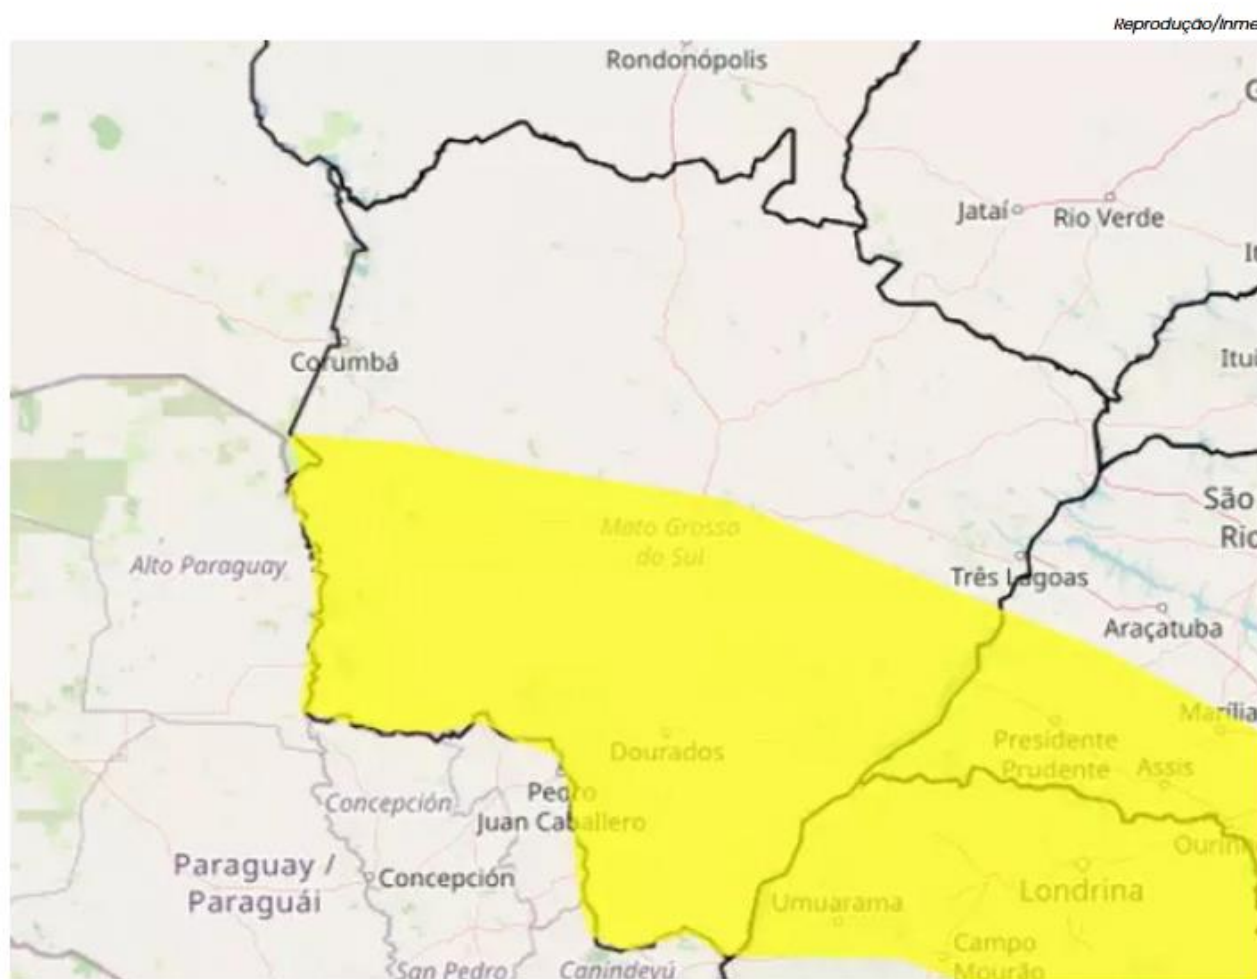

Área em amarelo corre risco de tempestade entre hoje e amanhã

Campo Grande e mais 55 municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta para o risco de tempestade. A chuva já chegou leve nesta manhã (20) no município de Iguatemi, região sul do Estado.

Campo Grande e mais 55 municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta para o risco de tempestade. A chuva já chegou leve nesta manhã (20) no município de Iguatemi, região sul do Estado.

O aviso indica possibilidade de rajadas de vento de até 60 km/h e queda de granizo. O alerta emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) já está em vigor e vale até o fim da manhã de sábado (21).

Além de Campo Grande, estão sob aviso Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari e Jardim.

Também estão em alerta Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brillhante, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.

O último fim de semana já foi de alívio com chuva em boa parte dos municípios. A estiagem, somada a fumaça das queimadas, provocou a chamada “chuva escura”, quando a água do céu trouxe as partículas de fuligem.

Saiba mais

20/09/2024 [Cidades registram vendaval, destelhamento e chuva de granizo](#)

Fonte: <https://www.diarionline.com.br/?s=noticia&id=147073>

Cotidiano

Frente fria que causa estragos no sul chega ao MS com chuva forte e vendaval

Podem ocorrer tempestades em Mato Grosso do Sul

Priscilla Peres – Publicado em 20/09/2024 – 12:30

 Ouvir Notícia

 Compartilhar




Chuva em Mundo Novo (Foto: Fala Povo)

Fonte: <https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2024/frente-fria-que-causa-estragos-no-sul-chega-ao-ms-com-chuva-forte-e-vendaval/>

Alerta Amarelo: Tempestades e ventos fortes ameaçam cidades de SP e MS

Publicada por Thalyta Araújo em 20/09/2024

Compartilhe:    

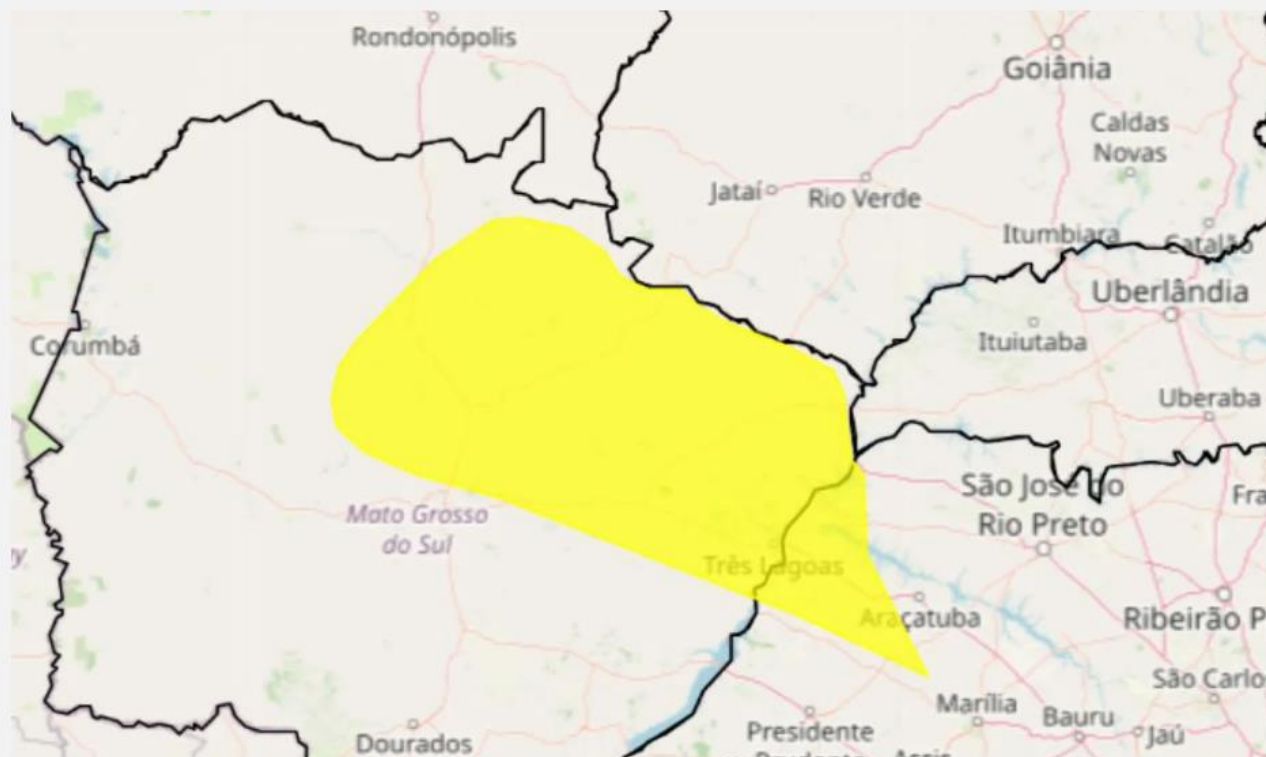

Alerta Amarelo: Tempestades e ventos fortes ameaçam cidades de SP e MS - Fonte: INMET

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu **alerta amarelo** para temporais nesta sexta-feira (20) até às 23h00 da noite, os riscos potenciais desse alerta são: chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos entre 40 a 60 km/h e queda de granizo.

Fonte: <https://www.climaaovivo.com.br/alertas/alerta-amarelo-tempestades-e-ventos-fortes-ameacam-cidades-de-sp-e-ms-20-09-24>

ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados

Alimentador – linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

Condutor de energia – é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

Transformador – é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

Chave fusível – é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

Chave faca – é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

Disjuntor – é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuitos.

Para-raios – são equipamentos protetores de linhas de transmissão e distribuição aéreas contra sobretensões causadas por manobras de chaves ou descargas atmosféricas.

Religadores automáticos – são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

Isoladores – são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas, capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Eletricamente, exercem a função de isolar os condutores, submetidos a uma diferença de potencial em relação terra (estrutura suporte) ou em relação a um outro condutor de fase.

Ramal de ligação - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

Relação de Ocorrências Expurgáveis

Segue abaixo a relação das ordens expurgadas para o evento climático 20240998 de setembro de 2024.

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5937663-1	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	4	17,32	69,28
20240998	5944268-1	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	2	7,42	14,84
20240998	5937527-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	1	5,52	5,52
20240998	5937527-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	14	4,55	63,70
20240998	5937527-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	32	5,02	160,64
20240998	5937527-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	84	5,18	435,12
20240998	5937527-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	1.778	5,52	9.814,56
20240998	5938714-1	TD(55109)	Transformador Distribuição	1	7,08	7,08
20240998	5939554-1	TD(14811)	Transformador Distribuição	1	8,33	8,33
20240998	5939672-1	TD(47126)	Transformador Distribuição	1	11,92	11,92
20240998	5940146-1	TD(683627)	Transformador Distribuição	1	4,18	4,18
20240998	5940301-1	TD(9534)	Transformador Distribuição	4	15,20	60,80
20240998	5940439-1	FU(19830)	Chave Fusível	2	25,02	50,04
20240998	5940786-1	TD(29413)	Transformador Distribuição	1	23,07	23,07
20240998	5941059-1	FU(699224)	Chave Fusível	1	10,78	10,78
20240998	5941326-1	TD(14594)	Transformador Distribuição	1	25,58	25,58

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5942463-1	TD(663460)	Transformador Distribuição	2	17,33	34,66
20240998	5943317-1	FU(683630)	Chave Fusível	1	14,93	14,93
20240998	5943789-1	TD(699223)	Transformador Distribuição	2	6,75	13,50
20240998	5944144-1	TD(5732494)	Transformador Distribuição	1	3,30	3,30
20240998	5944272-1	TD(4646111)	Transformador Distribuição	1	4,85	4,85
20240998	5944860-1	TD(62099831)	Transformador Distribuição	1	2,42	2,42
20240998	5945070-1	TD(663460)	Transformador Distribuição	2	6,25	12,50
20240998	5937527-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	98	5,52	540,96
20240998	5937663-1	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	2	19,78	39,56
20240998	5937663-1	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	3	21,00	63,00
20240998	5939358-1	FR(81852234)	Chave Fusível Religadora	21	12,90	270,90
20240998	5939887-1	TD(15787)	Transformador Distribuição	1	10,05	10,05
20240998	5944268-1	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	14	7,42	103,88
20240998	5944268-1	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	13	7,48	97,24
20240998	5944430-1	FR(81852234)	Chave Fusível Religadora	21	8,50	178,50
20240998	5937663-1	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	2	17,32	34,64
20240998	5937663-1	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	18	18,67	336,06
20240998	5946384-1	FU(44693)	Chave Fusível	3	25,12	75,36
20240998	5938485-1	ACA52_ACA59506	Alimentador	31	1,18	36,58
20240998	5938485-1	ACA52_ACA59506	Alimentador	40	1,10	44,00
20240998	5937645-1	RD(735998)	Religador de Distribuição	28	5,03	140,84
20240998	5937645-1	RD(735998)	Religador de Distribuição	3	4,80	14,40

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938485-1	ACA52_ACA59506	Alimentador	119	1,20	142,80
20240998	5937856-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	2	1,00	2,00
20240998	5937960-1	RD(719158)	Religador de Distribuição	8	1,32	10,56
20240998	5937701-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	1	0,38	0,38
20240998	5937856-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	1	0,07	0,07
20240998	5937960-1	RD(719158)	Religador de Distribuição	1	1,32	1,32
20240998	5940005-1	FU(7618929)	Chave Fusível	1	13,63	13,63
20240998	5940005-1	FU(7618929)	Chave Fusível	2	13,63	27,26
20240998	5940856-1	FU(19765)	Chave Fusível	4	10,90	43,60
20240998	5945850-1	FU(19765)	Chave Fusível	4	3,25	13,00
20240998	5937701-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	12	0,38	4,56
20240998	5937856-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	8	1,62	12,96
20240998	5937856-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	4	2,85	11,40
20240998	5937856-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	6	1,00	6,00
20240998	5937856-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	2	1,08	2,16
20240998	5937701-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	14	0,38	5,32
20240998	5937856-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	8	0,07	0,56
20240998	5937856-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	2	1,62	3,24
20240998	5937856-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	4	2,85	11,40
20240998	5947250-1	TD(52135)	Transformador Distribuição	1	14,78	14,78
20240998	5942637-1	TD(38586)	Transformador Distribuição	2	27,12	54,24
20240998	5938856-1	RD(749313)	Religador de Distribuição	494	9,45	4.668,30

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938856-1	RD(749313)	Religador de Distribuição	4	6,33	25,32
20240998	5937628-1	TD(43242)	Transformador Distribuição	85	4,07	345,95
20240998	5945068-1	TD(38624)	Transformador Distribuição	2	5,90	11,80
20240998	5944329-1	TD(52387)	Transformador Distribuição	1	10,63	10,63
20240998	5943187-1	FU(27468)	Chave Fusível	1	28,02	28,02
20240998	5939996-1	RD(729712)	Religador de Distribuição	37	4,30	159,10
20240998	5939996-1	RD(729712)	Religador de Distribuição	2	9,53	19,06
20240998	5939996-1	RD(729712)	Religador de Distribuição	6	39,12	234,72
20240998	5939996-1	RD(729712)	Religador de Distribuição	44	0,12	5,28
20240998	5941218-1	FU(10938)	Chave Fusível	6	3,33	19,98
20240998	5939996-1	RD(729712)	Religador de Distribuição	5	4,00	20,00
20240998	5947074-1	TD(37209)	Transformador Distribuição	1	6,52	6,52
20240998	5939384-1	FU(30924)	Chave Fusível	3	38,42	115,26
20240998	5939480-1	RD(730238)	Religador de Distribuição	56	0,08	4,48
20240998	5946589-1	FR(26599)	Chave Fusível Religadora	17	3,72	63,24
20240998	5941082-1	TD(36899)	Transformador Distribuição	1	47,82	47,82
20240998	5942419-1	FU(28087)	Chave Fusível	5	24,80	124,00
20240998	5940928-1	FR(28245)	Chave Fusível Religadora	6	7,52	45,12
20240998	5944334-1	TD(10205)	Transformador Distribuição	46	7,18	330,28
20240998	5938550-1	RD(21487176)	Religador de Distribuição	1	18,80	18,80
20240998	5943623-1	TD(10188)	Transformador Distribuição	37	21,98	813,26
20240998	5942310-1	FU(3839)	Chave Fusível	276	4,35	1.200,60

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5943980-1	FR(3803)	Chave Fusível Religadora	1	4,87	4,87
20240998	5941560-1	RD(23283)	Religador de Distribuição	1	1,35	1,35
20240998	5937800-1	FR(8811288)	Chave Fusível Religadora	34	16,27	553,18
20240998	5937788-1	PE(19746566)	Ponto de conexão	1	17,52	17,52
20240998	5937788-1	TD(730773)	Transformador Distribuição	26	17,52	455,52
20240998	5937989-1	TD(737076)	Transformador Distribuição	50	12,48	624,00
20240998	5937928-1	FU(3838)	Chave Fusível	173	2,92	505,16
20240998	5937807-1	FU(3839)	Chave Fusível	276	13,33	3.679,08
20240998	5944721-1	FR(3803)	Chave Fusível Religadora	1	5,72	5,72
20240998	5946497-1	TD(43837)	Transformador Distribuição	2	6,95	13,90
20240998	5946273-1	TD(24892)	Transformador Distribuição	1	7,47	7,47
20240998	5946250-1	FU(39401)	Chave Fusível	1	8,23	8,23
20240998	5946246-1	TD(676815)	Transformador Distribuição	1	9,67	9,67
20240998	5945982-1	FU(39604)	Chave Fusível	2	6,80	13,60
20240998	5945551-1	TD(658862)	Transformador Distribuição	2	29,70	59,40
20240998	5945334-1	TD(17953)	Transformador Distribuição	1	21,23	21,23
20240998	5944898-1	FU(23570)	Chave Fusível	43	24,52	1.054,36
20240998	5944288-1	TD(707663)	Transformador Distribuição	3	9,97	29,91
20240998	5943342-1	FR(23772)	Chave Fusível Religadora	100	12,92	1.292,00
20240998	5942859-1	FU(3639)	Chave Fusível	2	44,03	88,06
20240998	5942859-1	AJO51_AJO59502	Alimentador	27	4,83	130,41
20240998	5942859-1	AJO51_AJO59502	Alimentador	107	1,20	128,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5941720-1	FR(31245)	Chave Fusível Religadora	38	17,65	670,70
20240998	5940817-1	FR(3792)	Chave Fusível Religadora	11	26,68	293,48
20240998	5940817-1	FR(3792)	Chave Fusível Religadora	8	9,18	73,44
20240998	5940618-1	RD(720353)	Religador de Distribuição	65	9,28	603,20
20240998	5940581-1	TD(43837)	Transformador Distribuição	2	32,63	65,26
20240998	5940297-1	FR(3798)	Chave Fusível Religadora	15	20,53	307,95
20240998	5997206-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	463	8,92	4.129,96
20240998	5997206-1	AJO51_AJO59502	Alimentador	34	9,77	332,18
20240998	5997206-1	AJO51_AJO59502	Alimentador	118	9,40	1.109,20
20240998	5997206-1	AJO51_AJO59502	Alimentador	463	0,08	37,04
20240998	5997206-1	AJO51_AJO59502	Alimentador	1	0,08	0,08
20240998	5997206-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	1	8,92	8,92
20240998	5937604-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	14	21,43	300,02
20240998	5937604-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	18	20,58	370,44
20240998	5937617-1	FR(19643)	Chave Fusível Religadora	67	8,82	590,94
20240998	5937747-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	348	2,97	1.033,56
20240998	5937747-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	19	6,40	121,60
20240998	5937747-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	40	7,92	316,80
20240998	5937747-1	RL(BVI595-05)	Religador de Distribuição	321	0,05	16,05
20240998	5937809-1	TD(21303)	Transformador Distribuição	2	21,02	42,04
20240998	5938354-1	FU(4921)	Chave Fusível	26	22,38	581,88
20240998	5939252-1	FU(690223)	Chave Fusível	3	54,08	162,24

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5939277-1	FU(112008990)	Chave Fusível	66	7,98	526,68
20240998	5939295-1	TD(8691)	Transformador Distribuição	22	6,87	151,14
20240998	5939441-1	TD(656866)	Transformador Distribuição	1	31,30	31,30
20240998	5940729-1	FU(19082)	Chave Fusível	6	30,55	183,30
20240998	5941227-1	TD(16281)	Transformador Distribuição	2	28,90	57,80
20240998	5942067-1	FR(20346)	Chave Fusível Religadora	28	37,95	1.062,60
20240998	5943010-1	TD(16252)	Transformador Distribuição	19	24,88	472,72
20240998	5943119-1	FU(19739)	Chave Fusível	1	3,83	3,83
20240998	5943186-1	FR(20351)	Chave Fusível Religadora	39	23,07	899,73
20240998	5943740-1	TD(9360)	Transformador Distribuição	10	13,67	136,70
20240998	5943932-1	TD(726477)	Transformador Distribuição	5	16,43	82,15
20240998	5937747-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	6	2,97	17,82
20240998	5937747-1	RL(BVI595-05)	Religador de Distribuição	6	0,05	0,30
20240998	5939295-1	TD(8691)	Transformador Distribuição	1	6,87	6,87
20240998	5945804-1	FR(20351)	Chave Fusível Religadora	39	8,57	334,23
20240998	5945874-1	TD(16474)	Transformador Distribuição	1	9,18	9,18
20240998	5946444-1	TD(15523)	Transformador Distribuição	1	6,27	6,27
20240998	5937604-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	9	23,15	208,35
20240998	5946464-1	TD(674559)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20240998	5937924-1	FU(724579)	Chave Fusível	31	14,65	454,15
20240998	5936842-1	FU(4232)	Chave Fusível	78	1,95	152,10
20240998	5946073-1	TD(33828)	Transformador Distribuição	1	9,98	9,98

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5937899-1	FU(27677)	Chave Fusível	13	15,17	197,21
20240998	5936504-1	TD(8887)	Transformador Distribuição	78	2,10	163,80
20240998	5936489-1	TD(56236)	Transformador Distribuição	50	3,67	183,50
20240998	5936883-1	TD(8955)	Transformador Distribuição	72	1,85	133,20
20240998	5938004-1	TD(660576)	Transformador Distribuição	48	12,82	615,36
20240998	5939991-1	FU(38728)	Chave Fusível	61	9,62	586,82
20240998	5946129-1	TD(744351)	Transformador Distribuição	1	27,58	27,58
20240998	5941524-1	TD(32526)	Transformador Distribuição	1	7,03	7,03
20240998	5943774-1	PE(14415838)	Ponto de conexão	1	13,88	13,88
20240998	5944447-1	TD(676650)	Transformador Distribuição	56	2,45	137,20
20240998	5944849-1	TD(712111)	Transformador Distribuição	45	4,27	192,15
20240998	5940870-1	PE(17127376)	Ponto de conexão	1	5,10	5,10
20240998	5936691-1	FU(3356)	Chave Fusível	176	2,03	357,28
20240998	5936917-1	FU(25172)	Chave Fusível	5	2,40	12,00
20240998	5937829-1	RD(3283)	Religador de Distribuição	7	15,43	108,01
20240998	5937829-1	RD(3283)	Religador de Distribuição	7	17,15	120,05
20240998	5937829-1	RD(3283)	Religador de Distribuição	40	21,22	848,80
20240998	5937829-1	CF(3297)	Chave Faca	40	17,25	690,00
20240998	5940430-1	TD(53005139)	Transformador Distribuição	36	5,33	191,88
20240998	5943417-1	TD(666837)	Transformador Distribuição	1	19,25	19,25
20240998	5943780-1	FU(27688)	Chave Fusível	2	13,72	27,44
20240998	5997360-1	FU(26469)	Chave Fusível	2	2,62	5,24

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5943462-1	TD(676159)	Transformador Distribuição	1	3,48	3,48
20240998	5945476-1	FU(60480990)	Chave Fusível	4	2,72	10,88
20240998	5946508-1	RD(3283)	Religador de Distribuição	18	0,63	11,34
20240998	5946508-1	RD(3283)	Religador de Distribuição	46	1,42	65,32
20240998	5946508-1	RD(3283)	Religador de Distribuição	40	4,20	168,00
20240998	5946508-1	RD(3283)	Religador de Distribuição	18	0,07	1,26
20240998	5946508-1	RD(3283)	Religador de Distribuição	47	1,28	60,16
20240998	5997655-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	4	0,05	0,20
20240998	5937829-1	RD(3283)	Religador de Distribuição	18	13,60	244,80
20240998	5937829-1	RD(3283)	Religador de Distribuição	33	14,60	481,80
20240998	5937868-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	22	1,68	36,96
20240998	5937868-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	82	14,72	1.207,04
20240998	5937868-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	1	16,92	16,92
20240998	5940009-1	[MT]PA(11620)	Alimentador	41	21,48	880,68
20240998	5940819-1	TD(36091)	Transformador Distribuição	3	51,32	153,96
20240998	5943037-1	TD(52399)	Transformador Distribuição	1	26,00	26,00
20240998	5943406-1	TD(737042)	Transformador Distribuição	2	24,98	49,96
20240998	5946290-1	TD(36799580)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20240998	5946473-1	TD(49604)	Transformador Distribuição	1	4,45	4,45
20240998	5936594-1	RD(744728)	Religador de Distribuição	185	0,22	40,70
20240998	5936610-1	RD(65565086)	Religador de Distribuição	43	2,05	88,15
20240998	5937148-1	FU(27678)	Chave Fusível	2	2,95	5,90

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5937438-1	FU(693329)	Chave Fusível	8	3,83	30,64
20240998	5937571-1	FU(14368)	Chave Fusível	2	26,92	53,84
20240998	5937776-1	FR(14237)	Chave Fusível Religadora	17	3,03	51,51
20240998	5937868-1	RD(744728)	Religador de Distribuição	174	16,17	2.813,58
20240998	5937868-1	RD(744728)	Religador de Distribuição	11	16,95	186,45
20240998	5937868-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	16	0,10	1,60
20240998	5944388-1	FU(41303)	Chave Fusível	8	6,15	49,20
20240998	5944287-1	FU(27736)	Chave Fusível	6	3,70	22,20
20240998	5942556-1	TD(656986)	Transformador Distribuição	3	48,52	145,56
20240998	5941939-1	FU(63911898)	Chave Fusível	25	22,15	553,75
20240998	5937702-1	RD(705010)	Religador de Distribuição	9	6,43	57,87
20240998	5939663-1	FU(27761)	Chave Fusível	12	13,90	166,80
20240998	5940217-1	FU(3708)	Chave Fusível	4	29,53	118,12
20240998	5937702-1	RD(705010)	Religador de Distribuição	102	5,73	584,46
20240998	5937702-1	RD(705010)	Religador de Distribuição	23	5,32	122,36
20240998	5937702-1	RD(705010)	Religador de Distribuição	7	4,87	34,09
20240998	5938107-1	AMI02_AMI49507	Alimentador	169	17,43	2.945,67
20240998	5938107-1	AMI02_AMI49507	Alimentador	34	11,08	376,72
20240998	5938107-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	103	2,10	216,30
20240998	5942752-1	TD(19205)	Transformador Distribuição	40	18,72	748,80
20240998	5938107-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	56	1,60	89,60
20240998	5938107-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	10	1,05	10,50

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938107-1	AMI02_AMI49507	Alimentador	12	11,08	132,96
20240998	5938107-1	AMI02_AMI49507	Alimentador	85	17,43	1.481,55
20240998	5938107-1	AMI02_AMI49507	Alimentador	136	5,77	784,72
20240998	5942072-1	FU(717780)	Chave Fusível	107	4,02	430,14
20240998	5938107-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	60	2,10	126,00
20240998	5938107-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	9	1,05	9,45
20240998	5938107-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	16	1,60	25,60
20240998	5946789-1	TD(33366)	Transformador Distribuição	1	8,43	8,43
20240998	5946361-1	TD(32979)	Transformador Distribuição	1	1,32	1,32
20240998	5946301-1	TD(793)	Transformador Distribuição	60	2,88	172,80
20240998	5946301-1	PE(16709985)	Ponto de conexão	1	6,70	6,70
20240998	5945344-1	TD(32945)	Transformador Distribuição	1	16,57	16,57
20240998	5945294-1	TD(676405)	Transformador Distribuição	1	18,02	18,02
20240998	5945146-1	FU(26041)	Chave Fusível	3	20,48	61,44
20240998	5944880-1	TD(33559)	Transformador Distribuição	1	24,62	24,62
20240998	5944867-1	FU(26008)	Chave Fusível	22	21,70	477,40
20240998	5944833-1	TD(32858)	Transformador Distribuição	1	23,78	23,78
20240998	5944746-1	TD(32794)	Transformador Distribuição	1	23,80	23,80
20240998	5944595-1	TD(33414)	Transformador Distribuição	1	9,03	9,03
20240998	5944111-1	FU(3163)	Chave Fusível	88	7,65	673,20
20240998	5943401-1	TD(655320)	Transformador Distribuição	28	33,00	924,00
20240998	5943377-1	TD(788)	Transformador Distribuição	53	17,50	927,50

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5943365-1	TD(785)	Transformador Distribuição	80	16,43	1.314,40
20240998	5943327-1	TD(790)	Transformador Distribuição	2	23,32	46,64
20240998	5943308-1	TD(786)	Transformador Distribuição	59	16,10	949,90
20240998	5942739-1	CF(1581)	Chave Faca	7	7,65	53,55
20240998	5942739-1	CF(1581)	Chave Faca	62	7,58	469,96
20240998	5942739-1	CF(1581)	Chave Faca	14	7,37	103,18
20240998	5942739-1	RD(749263)	Religador de Distribuição	822	1,25	1.027,50
20240998	5942739-1	ANG01_ANG49501	Alimentador	193	18,75	3.618,75
20240998	5942739-1	ANG01_ANG49501	Alimentador	76	11,00	836,00
20240998	5942739-1	ANG01_ANG49501	Alimentador	10	8,25	82,50
20240998	5942739-1	ANG01_ANG49501	Alimentador	3.233	1,23	3.976,59
20240998	5942739-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	1	17,75	17,75
20240998	5942739-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	127	2,85	361,95
20240998	5946889-1	TD(679107)	Transformador Distribuição	4	6,17	24,68
20240998	5942739-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	83	4,92	408,36
20240998	5942739-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	7	5,15	36,05
20240998	5942739-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	30	5,38	161,40
20240998	5942739-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	106	8,02	850,12
20240998	5942739-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	3	10,15	30,45
20240998	5942739-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	125	10,17	1.271,25
20240998	5942739-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	16	13,80	220,80
20240998	5936871-1	FR(7032)	Chave Fusível Religadora	24	0,93	22,32

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5937198-1	FU(7069)	Chave Fusível	28	18,98	531,44
20240998	5937271-1	FU(7075)	Chave Fusível	6	28,70	172,20
20240998	5937491-1	TD(662153)	Transformador Distribuição	3	43,08	129,24
20240998	5937532-1	TD(32437)	Transformador Distribuição	1	17,63	17,63
20240998	5937745-1	FU(1651)	Chave Fusível	20	2,65	53,00
20240998	5937782-1	TD(33083)	Transformador Distribuição	7	18,00	126,00
20240998	5939198-1	TD(33006)	Transformador Distribuição	1	32,50	32,50
20240998	5942125-1	TD(41943)	Transformador Distribuição	1	24,47	24,47
20240998	5942416-1	FU(1520)	Chave Fusível	10	25,33	253,30
20240998	5942739-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	1.074	0,53	569,22
20240998	5942739-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	521	1,65	859,65
20240998	5942739-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	44	2,53	111,32
20240998	5942739-1	RD(736454)	Religador de Distribuição	51	1,62	82,62
20240998	5942739-1	RD(736454)	Religador de Distribuição	2	2,50	5,00
20240998	5942739-1	RD(736454)	Religador de Distribuição	6	2,82	16,92
20240998	5942739-1	RD(736454)	Religador de Distribuição	5	4,12	20,60
20240998	5942739-1	RD(736454)	Religador de Distribuição	3	4,88	14,64
20240998	5942739-1	RD(736454)	Religador de Distribuição	6	7,98	47,88
20240998	5942739-1	RD(736454)	Religador de Distribuição	10	10,13	101,30
20240998	5942739-1	CF(1581)	Chave Faca	1	7,65	7,65
20240998	5943469-1	FU(1651)	Chave Fusível	19	21,78	413,82
20240998	5943469-1	FU(1651)	Chave Fusível	1	34,37	34,37

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5943807-1	FU(22809)	Chave Fusível	6	19,98	119,88
20240998	5943971-1	TD(22506)	Transformador Distribuição	4	17,53	70,12
20240998	5943985-1	FU(7069)	Chave Fusível	28	8,45	236,60
20240998	5943992-1	FU(1547)	Chave Fusível	27	11,90	321,30
20240998	5944009-1	TD(32977)	Transformador Distribuição	2	12,03	24,06
20240998	5944336-1	TD(22504)	Transformador Distribuição	2	13,17	26,34
20240998	5944673-1	FU(23997)	Chave Fusível	3	5,72	17,16
20240998	5944724-1	TD(29176)	Transformador Distribuição	3	7,63	22,89
20240998	5944745-1	TD(29182)	Transformador Distribuição	2	9,93	19,86
20240998	5944907-1	TD(22742)	Transformador Distribuição	2	24,42	48,84
20240998	5944945-1	FU(685526)	Chave Fusível	11	8,78	96,58
20240998	5945246-1	FU(1663)	Chave Fusível	1	24,90	24,90
20240998	5945254-1	TD(22612)	Transformador Distribuição	2	21,70	43,40
20240998	5945426-1	TD(10996)	Transformador Distribuição	1	17,20	17,20
20240998	5945591-1	TD(22428)	Transformador Distribuição	1	16,07	16,07
20240998	5945633-1	TD(58789)	Transformador Distribuição	1	0,15	0,15
20240998	5945929-1	TD(43559)	Transformador Distribuição	1	16,40	16,40
20240998	5945995-1	FU(24028)	Chave Fusível	1	5,12	5,12
20240998	5946373-1	TD(58811)	Transformador Distribuição	1	4,33	4,33
20240998	5942739-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	12	4,15	49,80
20240998	5938349-1	ANH01_ANH49501	Alimentador	1.289	5,37	6.921,93
20240998	5938349-1	ANH01_ANH49501	Alimentador	1	5,37	5,37

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938399-1	TD(9226)	Transformador Distribuição	52	9,32	484,64
20240998	5938127-1	TD(8682)	Transformador Distribuição	97	7,95	771,15
20240998	5938277-1	TD(673535)	Transformador Distribuição	48	8,57	411,36
20240998	5938432-1	FU(9649)	Chave Fusível	1	11,80	11,80
20240998	5938267-1	FU(701218)	Chave Fusível	128	9,95	1.273,60
20240998	5938265-1	TD(8508)	Transformador Distribuição	50	12,07	603,50
20240998	5938552-1	TD(11766)	Transformador Distribuição	21	8,75	183,75
20240998	5938014-1	C 1755470	Unidade Consumidora	1	8,85	8,85
20240998	5942300-1	TD(54534)	Transformador Distribuição	48	3,13	150,24
20240998	5939279-1	PE(220086260)	Ponto de conexão	1	13,02	13,02
20240998	5938432-1	FU(9649)	Chave Fusível	167	11,80	1.970,60
20240998	5938273-1	FU(686670)	Chave Fusível	20	11,37	227,40
20240998	5938506-1	FU(9787)	Chave Fusível	112	7,13	798,56
20240998	5938372-1	RD(7346)	Religador de Distribuição	149	0,08	11,92
20240998	5938372-1	RD(7346)	Religador de Distribuição	149	0,08	11,92
20240998	5938372-1	CF(37331)	Chave Faca	11	5,08	55,88
20240998	5939086-1	FR(18349)	Chave Fusível Religadora	19	15,52	294,88
20240998	5938372-1	RD(7346)	Religador de Distribuição	15	6,07	91,05
20240998	5944791-1	TD(15867)	Transformador Distribuição	1	4,03	4,03
20240998	5945732-1	TD(54529)	Transformador Distribuição	111	3,28	364,08
20240998	5938372-1	RD(7346)	Religador de Distribuição	86	3,30	283,80
20240998	5938372-1	RD(7346)	Religador de Distribuição	63	4,40	277,20

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938372-1	RD(7346)	Religador de Distribuição	11	6,05	66,55
20240998	5942121-1	TD(28407)	Transformador Distribuição	1	22,68	22,68
20240998	5942981-1	PE(19961793)	Ponto de conexão	1	18,08	18,08
20240998	5938297-1	TD(681977)	Transformador Distribuição	72	9,98	718,56
20240998	5938276-1	TD(23459)	Transformador Distribuição	5	12,12	60,60
20240998	5938202-1	FU(7738)	Chave Fusível	11	14,57	160,27
20240998	5938160-1	TD(9237)	Transformador Distribuição	48	8,93	428,64
20240998	5945521-1	TD(8633)	Transformador Distribuição	50	1,22	61,00
20240998	5945224-1	PE(17217229)	Ponto de conexão	1	4,47	4,47
20240998	5943185-1	TD(23459)	Transformador Distribuição	5	2,78	13,90
20240998	5942617-1	FU(8364)	Chave Fusível	1	2,08	2,08
20240998	5941934-1	TD(23459)	Transformador Distribuição	5	0,92	4,60
20240998	5941424-1	TD(21147)	Transformador Distribuição	1	24,30	24,30
20240998	5940668-1	TD(16028)	Transformador Distribuição	2	6,57	13,14
20240998	5940578-1	FU(674118)	Chave Fusível	3	8,62	25,86
20240998	5940377-1	TD(14431)	Transformador Distribuição	1	25,62	25,62
20240998	5940307-1	TD(724340)	Transformador Distribuição	37	4,08	150,96
20240998	5940212-1	TD(677364)	Transformador Distribuição	3	23,63	70,89
20240998	5939622-1	TD(28261)	Transformador Distribuição	1	7,17	7,17
20240998	5939493-1	TD(701743)	Transformador Distribuição	3	11,22	33,66
20240998	5938931-1	TD(653049)	Transformador Distribuição	2	13,20	26,40
20240998	5938891-1	TD(749903)	Transformador Distribuição	50	5,30	265,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938565-1	TD(8644)	Transformador Distribuição	86	9,15	786,90
20240998	5938302-1	FU(9711)	Chave Fusível	112	17,50	1.960,00
20240998	5938136-1	TD(8543)	Transformador Distribuição	74	9,40	695,60
20240998	5943416-1	TD(719575)	Transformador Distribuição	57	6,27	357,39
20240998	5944030-1	FU(703960)	Chave Fusível	4	2,98	11,92
20240998	5943997-1	TD(686852)	Transformador Distribuição	4	4,48	17,92
20240998	5940617-1	FU(686851)	Chave Fusível	12	14,52	174,24
20240998	5941560-1	RD(23283)	Religador de Distribuição	1	1,35	1,35
20240998	5938623-1	TD(675552)	Transformador Distribuição	56	7,32	409,92
20240998	5938417-1	FU(79335946)	Chave Fusível	82	7,97	653,54
20240998	5941560-1	RD(23283)	Religador de Distribuição	27	1,35	36,45
20240998	5941560-1	RD(23283)	Religador de Distribuição	42	5,00	210,00
20240998	5941560-1	RD(23283)	Religador de Distribuição	3	2,17	6,51
20240998	5941560-1	RD(23283)	Religador de Distribuição	3	5,32	15,96
20240998	5941560-1	RD(23283)	Religador de Distribuição	148	1,35	199,80
20240998	5937767-1	FR(24562)	Chave Fusível Religadora	22	2,27	49,94
20240998	5937686-1	FU(24595)	Chave Fusível	5	3,25	16,25
20240998	5939470-1	FR(24562)	Chave Fusível Religadora	22	6,48	142,56
20240998	5939630-1	TD(685212)	Transformador Distribuição	1	5,08	5,08
20240998	5940219-1	TD(30133)	Transformador Distribuição	1	2,00	2,00
20240998	5940259-1	FR(24593)	Chave Fusível Religadora	10	6,57	65,70
20240998	5940933-1	FR(25310)	Chave Fusível Religadora	2	0,48	0,96

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5942242-1	[MT]PA(11619)	Alimentador	18	4,65	83,70
20240998	5936648-1	FU(25307)	Chave Fusível	20	2,53	50,60
20240998	5936510-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	14	5,80	81,20
20240998	5937904-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	46	0,05	2,30
20240998	5937904-1	CF(28958)	Chave Faca	3	18,98	56,94
20240998	5937904-1	CF(28958)	Chave Faca	9	16,03	144,27
20240998	5937904-1	CF(28958)	Chave Faca	6	12,42	74,52
20240998	5937904-1	CF(28958)	Chave Faca	17	10,33	175,61
20240998	5937904-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	2	41,83	83,66
20240998	5937904-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	35	7,80	273,00
20240998	5937904-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	6	7,22	43,32
20240998	5937904-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	6	4,23	25,38
20240998	5945974-1	TD(46107)	Transformador Distribuição	1	9,63	9,63
20240998	5936510-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	17	6,52	110,84
20240998	5936510-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	18	7,15	128,70
20240998	5943200-1	TD(46135)	Transformador Distribuição	1	7,43	7,43
20240998	5944670-1	TD(46124)	Transformador Distribuição	1	12,25	12,25
20240998	5944719-1	TD(27529)	Transformador Distribuição	1	11,15	11,15
20240998	5943942-1	FR(10426)	Chave Fusível Religadora	22	13,45	295,90
20240998	5940458-1	TD(12273)	Transformador Distribuição	1	8,65	8,65
20240998	5939986-1	FU(10419)	Chave Fusível	4	23,47	93,88
20240998	5939543-1	FR(10426)	Chave Fusível Religadora	22	11,67	256,74

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5946463-1	TD(55829)	Transformador Distribuição	2	4,23	8,46
20240998	5939289-1	TD(61563)	Transformador Distribuição	2	25,78	51,56
20240998	5936641-1	BAN01_BAN49501	Alimentador	2.857	0,05	142,85
20240998	5944801-1	TD(55829)	Transformador Distribuição	2	10,88	21,76
20240998	5944775-1	TD(61563)	Transformador Distribuição	2	25,65	51,30
20240998	5936641-1	BAN53_BAN59504	Alimentador	1	0,05	0,05
20240998	5936641-1	BAN51_BAN59502	Alimentador	141	0,05	7,05
20240998	5947246-1	TD(674226)	Transformador Distribuição	1	15,93	15,93
20240998	5947201-1	TD(19948)	Transformador Distribuição	1	16,02	16,02
20240998	5942714-1	TD(678811)	Transformador Distribuição	1	24,07	24,07
20240998	5945450-1	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	36	18,85	678,60
20240998	5945568-1	FU(15860)	Chave Fusível	2	19,77	39,54
20240998	5946968-1	TD(678811)	Transformador Distribuição	1	24,18	24,18
20240998	5946804-1	TD(699815)	Transformador Distribuição	1	1,70	1,70
20240998	5936641-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	1	0,05	0,05
20240998	5938622-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	17,52	17,52
20240998	5936641-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	1	0,05	0,05
20240998	5938622-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	22,87	22,87
20240998	5937176-1	FU(21317)	Chave Fusível	4	28,17	112,68
20240998	5938622-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	35	17,52	613,20
20240998	5938622-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	7	19,32	135,24
20240998	5938622-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	33	20,15	664,95

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5942007-1	TD(8824171)	Transformador Distribuição	1	24,85	24,85
20240998	5942279-1	TD(36769)	Transformador Distribuição	1	30,17	30,17
20240998	5942502-1	FU(21405)	Chave Fusível	8	22,00	176,00
20240998	5942906-1	TD(56005)	Transformador Distribuição	1	17,47	17,47
20240998	5943150-1	FU(20263)	Chave Fusível	1	21,17	21,17
20240998	5943231-1	FU(20475)	Chave Fusível	34	18,73	636,82
20240998	5943465-1	FU(7842)	Chave Fusível	7	23,08	161,56
20240998	5943465-1	FU(7842)	Chave Fusível	4	43,08	172,32
20240998	5943533-1	FU(676196)	Chave Fusível	16	16,92	270,72
20240998	5943572-1	TD(676139)	Transformador Distribuição	4	16,95	67,80
20240998	5943867-1	FU(21317)	Chave Fusível	4	35,82	143,28
20240998	5943901-1	FR(20877)	Chave Fusível Religadora	14	18,47	258,58
20240998	5944420-1	FU(747295)	Chave Fusível	1	43,63	43,63
20240998	5945458-1	TD(668143)	Transformador Distribuição	1	21,75	21,75
20240998	5946011-1	TD(20069)	Transformador Distribuição	1	8,93	8,93
20240998	5946042-1	FU(21354)	Chave Fusível	8	9,45	75,60
20240998	5936540-1	TD(668143)	Transformador Distribuição	1	8,58	8,58
20240998	5936570-1	RD(21476)	Religador de Distribuição	104	2,17	225,68
20240998	5936570-1	RD(21476)	Religador de Distribuição	22	24,40	536,80
20240998	5936608-1	RD(727759)	Religador de Distribuição	52	20,22	1.051,44
20240998	5936608-1	RD(21477)	Religador de Distribuição	23	0,05	1,15
20240998	5936641-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	538	0,05	26,90

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5936796-1	FU(7842)	Chave Fusível	11	3,77	41,47
20240998	5936608-1	RD(21477)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20240998	5936641-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	1	0,05	0,05
20240998	5938622-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	11	22,25	244,75
20240998	5938622-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	75	22,87	1.715,25
20240998	5938681-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	18	5,98	107,64
20240998	5938681-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	40	9,05	362,00
20240998	5938681-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	122	9,17	1.118,74
20240998	5938681-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	173	14,60	2.525,80
20240998	5938993-1	[MT]PA(11618)	Alimentador	1	22,05	22,05
20240998	5939250-1	FR(14684)	Chave Fusível Religadora	23	17,25	396,75
20240998	5944010-1	FU(20531)	Chave Fusível	7	34,85	243,95
20240998	5944193-1	TD(7162392)	Transformador Distribuição	34	12,83	436,22
20240998	5945207-1	TD(14938)	Transformador Distribuição	8	6,70	53,60
20240998	5945207-1	FU(13493)	Chave Fusível	92	4,75	437,00
20240998	5946064-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	47	0,05	2,35
20240998	5946064-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	306	2,37	725,22
20240998	5936641-1	BAN53_BAN59504	Alimentador	352	0,05	17,60
20240998	5936641-1	BAN53_BAN59504	Alimentador	421	0,05	21,05
20240998	5936641-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	1	0,05	0,05
20240998	5936641-1	BAN53_BAN59504	Alimentador	1	0,05	0,05
20240998	5938787-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5946064-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20240998	5938681-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	1	14,60	14,60
20240998	5938787-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	353	0,05	17,65
20240998	5938985-1	FR(20433)	Chave Fusível Religadora	42	13,95	585,90
20240998	5939167-1	TD(55053)	Transformador Distribuição	1	38,12	38,12
20240998	5939237-1	FR(10056)	Chave Fusível Religadora	21	33,62	706,02
20240998	5939237-1	TD(11257)	Transformador Distribuição	61	41,70	2.543,70
20240998	5939381-1	FU(13493)	Chave Fusível	100	12,67	1.267,00
20240998	5936641-1	BAN53_BAN59504	Alimentador	928	0,05	46,40
20240998	5936641-1	BAN53_BAN59504	Alimentador	2	0,05	0,10
20240998	5937404-1	TD(26612)	Transformador Distribuição	46	6,83	314,18
20240998	5946064-1	RL(COG595-02)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20240998	5937404-1	TD(26612)	Transformador Distribuição	1	6,83	6,83
20240998	5937568-1	FU(21465)	Chave Fusível	4	40,60	162,40
20240998	5937695-1	FU(20527)	Chave Fusível	8	47,93	383,44
20240998	5938787-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	881	0,05	44,05
20240998	5938787-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	1	7,08	7,08
20240998	5939237-1	FR(10056)	Chave Fusível Religadora	1	33,62	33,62
20240998	5939381-1	FU(13493)	Chave Fusível	1	12,67	12,67
20240998	5939816-1	FR(16366)	Chave Fusível Religadora	50	25,00	1.250,00
20240998	5940361-1	TD(21872)	Transformador Distribuição	2	25,65	51,30
20240998	5941804-1	FU(747563)	Chave Fusível	3	18,22	54,66

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5942089-1	TD(22837)	Transformador Distribuição	1	17,55	17,55
20240998	5942107-1	FU(39669)	Chave Fusível	20	20,43	408,60
20240998	5945207-1	FU(13493)	Chave Fusível	1	4,75	4,75
20240998	5946064-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	920	0,05	46,00
20240998	5946064-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	3	1,55	4,65
20240998	5946064-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	5	2,37	11,85
20240998	5946064-1	RL(COG595-02)	Religador de Distribuição	3	0,05	0,15
20240998	5946451-1	TD(692862)	Transformador Distribuição	1	2,00	2,00
20240998	5946476-1	FU(39668)	Chave Fusível	5	4,07	20,35
20240998	5939816-1	FR(16366)	Chave Fusível Religadora	1	25,00	25,00
20240998	5939934-1	FR(10057)	Chave Fusível Religadora	6	34,43	206,58
20240998	5942722-1	TD(27417)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20240998	5944010-1	FU(20531)	Chave Fusível	10	31,42	314,20
20240998	5936693-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	108	2,15	232,20
20240998	5947045-1	TD(24430)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20240998	5936693-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	4	5,00	20,00
20240998	5936693-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	3	5,47	16,41
20240998	5936693-1	RD(681697)	Religador de Distribuição	25	2,22	55,50
20240998	5936815-1	FU(18013)	Chave Fusível	31	26,55	823,05
20240998	5936966-1	FR(18051)	Chave Fusível Religadora	14	7,62	106,68
20240998	5936966-1	FR(18051)	Chave Fusível Religadora	4	24,82	99,28
20240998	5936966-1	FR(18051)	Chave Fusível Religadora	10	29,60	296,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5940330-1	FU(685393)	Chave Fusível	5	49,95	249,75
20240998	5942369-1	FU(29074)	Chave Fusível	1	46,68	46,68
20240998	5945264-1	TD(1837)	Transformador Distribuição	3	16,90	50,70
20240998	5946731-1	TD(685371)	Transformador Distribuição	1	3,20	3,20
20240998	5946950-1	TD(57664)	Transformador Distribuição	1	5,58	5,58
20240998	5936693-1	RD(722135)	Religador de Distribuição	31	2,88	89,28
20240998	5937375-1	CE(2758)	Chave Seccionadora	555	18,65	10.350,75
20240998	5937346-1	FU(2787)	Chave Fusível	61	18,72	1.141,92
20240998	5937337-1	FU(740750)	Chave Fusível	100	18,25	1.825,00
20240998	5937723-1	TD(53970)	Transformador Distribuição	2	16,78	33,56
20240998	5936568-1	FU(19606)	Chave Fusível	12	5,75	69,00
20240998	5946631-1	TD(19318)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20240998	5937178-1	FR(2732)	Chave Fusível Religadora	304	40,53	12.321,12
20240998	5937178-1	RD(2727)	Religador de Distribuição	113	0,10	11,30
20240998	5937248-1	FU(22436)	Chave Fusível	23	20,62	474,26
20240998	5937347-1	FU(22480)	Chave Fusível	21	19,43	408,03
20240998	5937358-1	TD(29280)	Transformador Distribuição	1	19,40	19,40
20240998	5937550-1	FU(18095)	Chave Fusível	4	20,38	81,52
20240998	5938968-1	RD(736075)	Religador de Distribuição	29	11,57	335,53
20240998	5938968-1	RD(736075)	Religador de Distribuição	19	16,63	315,97
20240998	5938968-1	RD(736075)	Religador de Distribuição	56	16,92	947,52
20240998	5939447-1	FU(22401)	Chave Fusível	4	9,12	36,48

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5939565-1	FU(18080)	Chave Fusível	2	9,33	18,66
20240998	5941772-1	FU(22565)	Chave Fusível	3	4,28	12,84
20240998	5942273-1	TD(55382)	Transformador Distribuição	1	22,10	22,10
20240998	5942655-1	FU(18807)	Chave Fusível	18	20,37	366,66
20240998	5943117-1	FR(2777)	Chave Fusível Religadora	19	28,15	534,85
20240998	5944007-1	FU(39168)	Chave Fusível	1	31,52	31,52
20240998	5945290-1	TD(19316)	Transformador Distribuição	1	25,15	25,15
20240998	5945588-1	FU(17764)	Chave Fusível	1	19,25	19,25
20240998	5946038-1	TD(55382)	Transformador Distribuição	1	8,57	8,57
20240998	5944758-1	FU(18297)	Chave Fusível	21	7,60	159,60
20240998	5938968-1	RD(736075)	Religador de Distribuição	1	11,57	11,57
20240998	5942655-1	FU(18807)	Chave Fusível	1	20,37	20,37
20240998	5936855-1	FU(39168)	Chave Fusível	1	3,52	3,52
20240998	5939224-1	TD(1751)	Transformador Distribuição	1	33,10	33,10
20240998	5945038-1	TD(46169094)	Transformador Distribuição	1	26,90	26,90
20240998	5939480-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	60	14,65	879,00
20240998	5939480-1	CF(756217)	Chave Faca	97	0,05	4,85
20240998	5939480-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	11	30,37	334,07
20240998	5938311-1	FR(26294)	Chave Fusível Religadora	6	16,43	98,58
20240998	5938311-1	FR(26294)	Chave Fusível Religadora	26	15,63	406,38
20240998	5938311-1	FR(26294)	Chave Fusível Religadora	26	13,70	356,20
20240998	5938066-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	1	8,38	8,38

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5937636-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	1	1,35	1,35
20240998	5944073-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	57	3,98	226,86
20240998	5936856-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	123	2,60	319,80
20240998	5936779-1	TD(38011)	Transformador Distribuição	1	4,17	4,17
20240998	5939480-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	1	33,00	33,00
20240998	5944073-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	55	3,92	215,60
20240998	5939587-1	TD(38151)	Transformador Distribuição	1	8,12	8,12
20240998	5939675-1	TD(12693066)	Transformador Distribuição	8	10,60	84,80
20240998	5946685-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	1	4,77	4,77
20240998	5939480-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	37	10,37	383,69
20240998	5939480-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	11	10,87	119,57
20240998	5939480-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	4	3,17	12,68
20240998	5944752-1	FU(26778)	Chave Fusível	2	6,53	13,06
20240998	5944752-1	FU(26778)	Chave Fusível	8	31,95	255,60
20240998	5944752-1	FU(26778)	Chave Fusível	2	0,73	1,46
20240998	5945944-1	TD(38019)	Transformador Distribuição	1	3,60	3,60
20240998	5943253-1	FU(659250)	Chave Fusível	5	16,78	83,90
20240998	5946325-1	TD(38127)	Transformador Distribuição	1	9,28	9,28
20240998	5939480-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	52	3,80	197,60
20240998	5936633-1	FU(30772)	Chave Fusível	3	37,73	113,19
20240998	5939732-1	FU(11603)	Chave Fusível	44	9,82	432,08
20240998	5946571-1	TD(37943)	Transformador Distribuição	1	24,20	24,20

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5946568-1	FU(11603)	Chave Fusível	44	3,20	140,80
20240998	5946341-1	TD(37910)	Transformador Distribuição	1	8,23	8,23
20240998	5944001-1	TD(37960)	Transformador Distribuição	1	7,78	7,78
20240998	5943773-1	FU(11603)	Chave Fusível	44	17,38	764,72
20240998	5939273-1	FR(11610)	Chave Fusível Religadora	11	10,47	115,17
20240998	5944425-1	TD(658176)	Transformador Distribuição	3	6,52	19,56
20240998	5946104-1	RD(20971896)	Religador de Distribuição	97	12,38	1.200,86
20240998	5946744-1	TD(55357)	Transformador Distribuição	1	22,15	22,15
20240998	5938792-1	RD(20804437)	Religador de Distribuição	47	36,37	1.709,39
20240998	5945610-1	TD(53742)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20240998	5940097-1	TD(47386)	Transformador Distribuição	1	28,98	28,98
20240998	5945069-1	TD(53742)	Transformador Distribuição	1	4,80	4,80
20240998	5943886-1	TD(728861)	Transformador Distribuição	2	2,42	4,84
20240998	5943313-1	[MT]PA(11629)	Alimentador	76	17,95	1.364,20
20240998	5943105-1	CF(10103)	Chave Faca	1	2,37	2,37
20240998	5943105-1	[MT]PA(11628)	Alimentador	107	20,62	2.206,34
20240998	5943105-1	[MT]PA(11628)	Alimentador	2	19,82	39,64
20240998	5946175-1	FR(32244)	Chave Fusível Religadora	15	1,10	16,50
20240998	5940429-1	TD(53299)	Transformador Distribuição	48	15,55	746,40
20240998	5936808-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	7	0,78	5,46
20240998	5936808-1	RD(722308)	Religador de Distribuição	111	1,38	153,18
20240998	5937990-1	RD(722309)	Religador de Distribuição	79	0,07	5,53

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5937991-1	FR(10104)	Chave Fusível Religadora	30	23,58	707,40
20240998	5938000-1	RD(722309)	Religador de Distribuição	56	2,07	115,92
20240998	5938000-1	RD(722309)	Religador de Distribuição	23	2,18	50,14
20240998	5938303-1	[MT]PA(11605)	Alimentador	76	13,47	1.023,72
20240998	5938303-1	CF(32207)	Chave Faca	35	13,47	471,45
20240998	5938305-1	TD(757417)	Transformador Distribuição	1	17,07	17,07
20240998	5938044-1	FU(729046)	Chave Fusível	14	26,62	372,68
20240998	5938094-1	RD(7745)	Religador de Distribuição	354	1,77	626,58
20240998	5939434-1	TD(661325)	Transformador Distribuição	1	30,13	30,13
20240998	5947128-1	FR(7712)	Chave Fusível Religadora	57	0,62	35,34
20240998	5939778-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	1	15,45	15,45
20240998	5944138-1	FU(729046)	Chave Fusível	14	6,60	92,40
20240998	5939778-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	40	15,45	618,00
20240998	5938365-1	TD(9655)	Transformador Distribuição	87	18,70	1.626,90
20240998	5941438-1	TD(23947)	Transformador Distribuição	3	11,30	33,90
20240998	5941699-1	TD(9652)	Transformador Distribuição	105	7,95	834,75
20240998	5941839-1	TD(9687)	Transformador Distribuição	135	4,30	580,50
20240998	5942771-1	TD(25605122)	Transformador Distribuição	1	7,85	7,85
20240998	5939544-1	FU(24964)	Chave Fusível	4	12,53	50,12
20240998	5940673-1	TD(8356124)	Transformador Distribuição	1	16,32	16,32
20240998	5942842-1	TD(32330)	Transformador Distribuição	1	8,73	8,73
20240998	5942968-1	TD(27971)	Transformador Distribuição	1	6,85	6,85

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5943800-1	FU(25768)	Chave Fusível	1	14,62	14,62
20240998	5943832-1	TD(52141)	Transformador Distribuição	1	28,52	28,52
20240998	5943833-1	FR(39041)	Chave Fusível Religadora	11	22,88	251,68
20240998	5944044-1	FU(24961)	Chave Fusível	4	6,55	26,20
20240998	5944100-1	TD(27971)	Transformador Distribuição	1	6,90	6,90
20240998	5944151-1	TD(752792)	Transformador Distribuição	85	1,40	119,00
20240998	5944260-1	[MT]PA(11633)	Alimentador	2	10,62	21,24
20240998	5944352-1	TD(44809)	Transformador Distribuição	1	7,70	7,70
20240998	5944468-1	TD(9678)	Transformador Distribuição	78	5,68	443,04
20240998	5945093-1	FR(25015)	Chave Fusível Religadora	1	1,72	1,72
20240998	5937871-1	TD(719562)	Transformador Distribuição	61	1,75	106,75
20240998	5937884-1	RD(749184)	Religador de Distribuição	73	13,92	1.016,16
20240998	5937920-1	TD(9653)	Transformador Distribuição	121	1,53	185,13
20240998	5937953-1	FR(040196)	Chave Fusível Religadora	35	21,07	737,45
20240998	5937964-1	FU(23800)	Chave Fusível	119	2,00	238,00
20240998	5937981-1	TD(29910)	Transformador Distribuição	112	5,70	638,40
20240998	5938295-1	TD(739198)	Transformador Distribuição	12	10,52	126,24
20240998	5942411-1	TD(31895)	Transformador Distribuição	1	25,62	25,62
20240998	5944487-1	FU(40927)	Chave Fusível	4	9,85	39,40
20240998	5938007-1	FU(9260)	Chave Fusível	5	2,02	10,10
20240998	5939595-1	FU(40927)	Chave Fusível	4	13,08	52,32
20240998	5941468-1	TD(715315)	Transformador Distribuição	46	14,60	671,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5937940-1	FU(9548)	Chave Fusível	102	9,05	923,10
20240998	5945697-1	TD(669596)	Transformador Distribuição	1	9,77	9,77
20240998	5944944-1	FU(25847)	Chave Fusível	5	5,27	26,35
20240998	5938616-1	TD(9707)	Transformador Distribuição	34	2,98	101,32
20240998	5937901-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	13	18,17	236,21
20240998	5937901-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	5	19,20	96,00
20240998	5937901-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	11	19,65	216,15
20240998	5939275-1	FR(21288)	Chave Fusível Religadora	5	31,22	156,10
20240998	5939570-1	TD(34727)	Transformador Distribuição	3	39,75	119,25
20240998	5946529-1	TD(39420)	Transformador Distribuição	1	8,52	8,52
20240998	5940505-1	FU(24777)	Chave Fusível	8	27,57	220,56
20240998	5941708-1	TD(34434)	Transformador Distribuição	1	31,32	31,32
20240998	5943020-1	FR(25414)	Chave Fusível Religadora	48	27,47	1.318,56
20240998	5943575-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	29	20,60	597,40
20240998	5939678-1	FU(25603)	Chave Fusível	4	31,15	124,60
20240998	5938118-1	FU(25023)	Chave Fusível	3	5,17	15,51
20240998	5946652-1	TD(60285)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20240998	5939347-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	1	2,00	2,00
20240998	5939347-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	58	2,00	116,00
20240998	5939347-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	2	3,00	6,00
20240998	5939347-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	43	4,58	196,94
20240998	5939390-1	FU(25033)	Chave Fusível	8	15,08	120,64

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5939420-1	FU(25021)	Chave Fusível	15	19,27	289,05
20240998	5943108-1	TD(31421)	Transformador Distribuição	2	8,77	17,54
20240998	5943964-1	TD(31401)	Transformador Distribuição	1	17,42	17,42
20240998	5944630-1	FR(754295)	Chave Fusível Religadora	7	28,90	202,30
20240998	5944017-1	FR(24749)	Chave Fusível Religadora	16	4,20	67,20
20240998	5944269-1	FU(25021)	Chave Fusível	15	6,23	93,45
20240998	5945093-1	FR(25015)	Chave Fusível Religadora	10	1,72	17,20
20240998	5945547-1	TD(686313)	Transformador Distribuição	1	1,78	1,78
20240998	5941485-1	EP(205552519)	Transformador Distribuição	1	24,93	24,93
20240998	5940108-1	TD(702239)	Transformador Distribuição	4	9,65	38,60
20240998	5939954-1	TD(42466)	Transformador Distribuição	1	10,62	10,62
20240998	5939627-1	FU(688227)	Chave Fusível	46	9,72	447,12
20240998	5936529-1	RD(41126)	Religador de Distribuição	157	5,63	883,91
20240998	5936529-1	RD(41126)	Religador de Distribuição	8	11,57	92,56
20240998	5939555-1	FU(689517)	Chave Fusível	57	9,45	538,65
20240998	5946584-1	TD(48290)	Transformador Distribuição	3	30,60	91,80
20240998	5937261-1	FU(749583)	Chave Fusível	3	25,80	77,40
20240998	5942014-1	TD(688159)	Transformador Distribuição	3	9,22	27,66
20240998	5941641-1	FR(60120296)	Chave Fusível Religadora	63	6,17	388,71
20240998	5940906-1	TD(694850)	Transformador Distribuição	3	8,47	25,41
20240998	5936529-1	RD(41126)	Religador de Distribuição	37	3,15	116,55
20240998	5937235-1	TD(1029)	Transformador Distribuição	2	6,72	13,44

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5944372-1	TD(703806)	Transformador Distribuição	4	10,75	43,00
20240998	5944076-1	TD(695160)	Transformador Distribuição	3	4,50	13,50
20240998	5993174-1	RD(14714)	Religador de Distribuição	97	13,08	1.268,76
20240998	5993174-1	RD(14714)	Religador de Distribuição	723	12,52	9.051,96
20240998	5993174-1	RD(14714)	Religador de Distribuição	87	11,98	1.042,26
20240998	5938626-1	RD(720242)	Religador de Distribuição	1	1,83	1,83
20240998	5942510-1	TD(1189)	Transformador Distribuição	2	18,73	37,46
20240998	5942489-1	TD(703360)	Transformador Distribuição	1	16,10	16,10
20240998	5942219-1	TD(693045)	Transformador Distribuição	5	18,45	92,25
20240998	5937437-1	TD(703806)	Transformador Distribuição	4	19,77	79,08
20240998	5938535-1	CGB07_CGB49526	Alimentador	1	0,07	0,07
20240998	5943507-1	TD(703806)	Transformador Distribuição	4	4,73	18,92
20240998	5937813-1	FU(4946)	Chave Fusível	48	18,38	882,24
20240998	5937744-1	TD(8720)	Transformador Distribuição	61	5,48	334,28
20240998	5937701-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	1	0,38	0,38
20240998	5937960-1	BVI01_BVI49503	Alimentador	1	1,33	1,33
20240998	5937856-1	ACA53_ACA59507	Alimentador	1	0,07	0,07
20240998	5944377-1	TD(38579)	Transformador Distribuição	1	12,20	12,20
20240998	5937960-1	BVI01_BVI49503	Alimentador	2.670	1,33	3.551,10
20240998	5937960-1	BVI01_BVI49503	Alimentador	1	1,33	1,33
20240998	5942291-1	TD(737719)	Transformador Distribuição	26	15,92	413,92
20240998	5942289-1	TD(9293)	Transformador Distribuição	31	11,30	350,30

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5937813-1	FU(4946)	Chave Fusível	1	18,38	18,38
20240998	5937960-1	RD(719158)	Religador de Distribuição	1	1,32	1,32
20240998	5937960-1	BVI02_BVI49502	Alimentador	3.987	1,33	5.302,71
20240998	5945314-1	TD(60782)	Transformador Distribuição	41	1,95	79,95
20240998	5940572-1	TD(44188)	Transformador Distribuição	19	22,67	430,73
20240998	5938939-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	45	7,00	315,00
20240998	5938939-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	35	10,53	368,55
20240998	5938939-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	9	12,30	110,70
20240998	5938939-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	2	13,40	26,80
20240998	5938939-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	3	14,35	43,05
20240998	5938939-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	5	16,48	82,40
20240998	5939786-1	TD(17203)	Transformador Distribuição	1	12,00	12,00
20240998	5941926-1	FU(32181)	Chave Fusível	23	6,52	149,96
20240998	5942477-1	TD(45555)	Transformador Distribuição	1	19,55	19,55
20240998	5942952-1	TD(17526)	Transformador Distribuição	1	15,47	15,47
20240998	5943370-1	TD(29237)	Transformador Distribuição	1	15,02	15,02
20240998	5944258-1	TD(17203)	Transformador Distribuição	1	7,07	7,07
20240998	5944356-1	TD(8712)	Transformador Distribuição	112	3,37	377,44
20240998	5944912-1	TD(17021)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20240998	5937644-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	99	4,12	407,88
20240998	5937960-1	BVI02_BVI49502	Alimentador	1	1,33	1,33
20240998	5939117-1	FR(19741)	Chave Fusível Religadora	76	14,23	1.081,48

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5937527-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	499	1,45	723,55
20240998	5944107-1	CL(17428)	Chave Lâmina	144	7,18	1.033,92
20240998	5937527-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	14	7,05	98,70
20240998	5937527-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	144	8,15	1.173,60
20240998	5937527-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	28	12,62	353,36
20240998	5937569-1	RD(730250)	Religador de Distribuição	4	21,02	84,08
20240998	5937569-1	RD(730250)	Religador de Distribuição	151	21,25	3.208,75
20240998	5937569-1	RD(730250)	Religador de Distribuição	4	21,27	85,08
20240998	5937569-1	RD(730250)	Religador de Distribuição	15	21,47	322,05
20240998	5937569-1	RD(730250)	Religador de Distribuição	9	21,45	193,05
20240998	5937569-1	RD(730250)	Religador de Distribuição	34	22,30	758,20
20240998	5937810-1	FU(11086)	Chave Fusível	130	17,53	2.278,90
20240998	5937527-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	60	0,10	6,00
20240998	5937527-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	60	1,45	87,00
20240998	5937810-1	FU(11086)	Chave Fusível	44	17,53	771,32
20240998	5937960-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	16	1,33	21,28
20240998	5944940-1	TD(56249)	Transformador Distribuição	5	2,17	10,85
20240998	5945953-1	TD(36936988)	Transformador Distribuição	1	12,77	12,77
20240998	5946141-1	TD(31228)	Transformador Distribuição	8	4,53	36,24
20240998	5937527-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	701	0,10	70,10
20240998	5937527-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	86	6,22	534,92
20240998	5937960-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	369	1,33	490,77

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5939842-1	TD(741243)	Transformador Distribuição	1	2,50	2,50
20240998	5940041-1	FR(22862)	Chave Fusível Religadora	3	10,08	30,24
20240998	5940299-1	TD(41588)	Transformador Distribuição	1	5,25	5,25
20240998	5940319-1	TD(659266)	Transformador Distribuição	5	4,42	22,10
20240998	5940745-1	TD(1026266)	Transformador Distribuição	1	8,22	8,22
20240998	5940807-1	RD(719160)	Religador de Distribuição	83	0,07	5,81
20240998	5942158-1	TD(14880)	Transformador Distribuição	1	8,57	8,57
20240998	5943478-1	TD(8705)	Transformador Distribuição	3	15,13	45,39
20240998	5943566-1	FR(17678)	Chave Fusível Religadora	15	2,77	41,55
20240998	5937527-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	16	5,37	85,92
20240998	5941427-1	TD(694105)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20240998	5940247-1	TD(57316)	Transformador Distribuição	1	17,02	17,02
20240998	5947061-1	TD(46502)	Transformador Distribuição	2	1,52	3,04
20240998	5937995-1	FU(37076)	Chave Fusível	10	21,00	210,00
20240998	5936968-1	TD(46340)	Transformador Distribuição	3	0,92	2,76
20240998	5937946-1	RD(745647)	Religador de Distribuição	186	5,20	967,20
20240998	5937946-1	RD(745647)	Religador de Distribuição	655	3,33	2.181,15
20240998	5937946-1	RD(745647)	Religador de Distribuição	1.075	1,50	1.612,50
20240998	5937946-1	RD(745647)	Religador de Distribuição	21	13,02	273,42
20240998	5940084-1	FU(731672)	Chave Fusível	1	2,80	2,80
20240998	5940614-1	FU(731679)	Chave Fusível	2	25,80	51,60
20240998	5941678-1	TD(46807)	Transformador Distribuição	2	21,03	42,06

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5941889-1	FU(1265)	Chave Fusível	58	8,02	465,16
20240998	5941973-1	TD(7129)	Transformador Distribuição	12	18,78	225,36
20240998	5945529-1	TD(706403)	Transformador Distribuição	61	4,22	257,42
20240998	5942561-1	TD(55923)	Transformador Distribuição	80	0,10	8,00
20240998	5943357-1	TD(697286)	Transformador Distribuição	62	16,82	1.042,84
20240998	5943753-1	TD(46511)	Transformador Distribuição	4	25,08	100,32
20240998	5944133-1	TD(661045)	Transformador Distribuição	3	12,15	36,45
20240998	5938336-1	TD(46835)	Transformador Distribuição	1	12,57	12,57
20240998	5938174-1	FU(1379)	Chave Fusível	201	12,17	2.446,17
20240998	5941656-1	TD(718251)	Transformador Distribuição	1	26,73	26,73
20240998	5940816-1	TD(688715)	Transformador Distribuição	1	10,67	10,67
20240998	5940150-1	TD(685567)	Transformador Distribuição	13	7,08	92,04
20240998	5939159-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	286	11,08	3.168,88
20240998	5939073-1	FR(32072)	Chave Fusível Religadora	102	12,45	1.269,90
20240998	5939055-1	TD(41063)	Transformador Distribuição	49	9,43	462,07
20240998	5940009-1	[MT]PA(11620)	Alimentador	1	62,45	62,45
20240998	5940009-1	[MT]PA(11620)	Alimentador	61	21,48	1.310,28
20240998	5937983-1	FU(105799866)	Chave Fusível	7	20,78	145,46
20240998	5937316-1	FU(37174)	Chave Fusível	5	24,23	121,15
20240998	5936947-1	FR(14306)	Chave Fusível Religadora	18	4,37	78,66
20240998	5936868-1	FR(14271)	Chave Fusível Religadora	45	30,63	1.378,35
20240998	5936867-1	FU(1372)	Chave Fusível	3	1,52	4,56

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5936816-1	FU(701819)	Chave Fusível	7	5,05	35,35
20240998	5936747-1	TD(47103)	Transformador Distribuição	1	5,60	5,60
20240998	5936595-1	FU(1379)	Chave Fusível	201	1,15	231,15
20240998	5936459-1	FU(31158)	Chave Fusível	16	7,42	118,72
20240998	5945190-1	TD(48379)	Transformador Distribuição	1	6,20	6,20
20240998	5944942-1	TD(50125)	Transformador Distribuição	2	4,40	8,80
20240998	5944586-1	FU(690680)	Chave Fusível	2	10,22	20,44
20240998	5944432-1	TD(7059339)	Transformador Distribuição	1	24,23	24,23
20240998	5943902-1	TD(49570)	Transformador Distribuição	1	15,45	15,45
20240998	5942213-1	FU(701819)	Chave Fusível	7	2,57	17,99
20240998	5943203-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	230	6,22	1.430,60
20240998	5943203-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	7	8,95	62,65
20240998	5943203-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	32	10,32	330,24
20240998	5943203-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	17	10,58	179,86
20240998	5944399-1	FU(731221)	Chave Fusível	6	12,47	74,82
20240998	5945482-1	FU(707427)	Chave Fusível	6	50,35	302,10
20240998	5943386-1	TD(47676)	Transformador Distribuição	1	17,57	17,57
20240998	5939850-1	FU(732892)	Chave Fusível	1	28,40	28,40
20240998	5944399-1	FR(14408)	Chave Fusível Religadora	18	4,85	87,30
20240998	5944399-1	FU(13936)	Chave Fusível	4	6,12	24,48
20240998	5937189-1	FU(701817)	Chave Fusível	3	1,08	3,24
20240998	5940169-1	FR(14408)	Chave Fusível Religadora	28	9,38	262,64

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5940290-1	TD(57385)	Transformador Distribuição	1	7,53	7,53
20240998	5946580-1	FU(732846)	Chave Fusível	1	5,75	5,75
20240998	5936556-1	CAA52_CAA59503	Alimentador	83	1,42	117,86
20240998	5938163-1	TD(687491)	Transformador Distribuição	1	36,25	36,25
20240998	5936556-1	CAA52_CAA59503	Alimentador	83	0,90	74,70
20240998	5936556-1	CAA52_CAA59503	Alimentador	19	2,40	45,60
20240998	5945098-1	FU(28267)	Chave Fusível	3	24,40	73,20
20240998	5945403-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	0,98	0,98
20240998	5936990-1	CF(11967)	Chave Faca	28	7,18	201,04
20240998	5937322-1	[BT]PA(11591)	Ramal de Baixa Tensão	5	2,60	13,00
20240998	5937322-1	TD(7515)	Transformador Distribuição	65	0,88	57,20
20240998	5937046-1	TD(40371)	Transformador Distribuição	1	5,48	5,48
20240998	5938885-1	TD(21796)	Transformador Distribuição	28	6,42	179,76
20240998	5938885-1	TD(723728)	Transformador Distribuição	36	0,17	6,12
20240998	5938899-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	10,87	10,87
20240998	5945626-1	FU(12176)	Chave Fusível	3	27,33	81,99
20240998	5946034-1	FU(691611)	Chave Fusível	1	8,92	8,92
20240998	5939030-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	5,93	5,93
20240998	5939494-1	FU(11951)	Chave Fusível	28	18,57	519,96
20240998	5939923-1	FU(37188)	Chave Fusível	5	8,38	41,90
20240998	5944029-1	FU(28281)	Chave Fusível	32	10,52	336,64
20240998	5938974-1	RD(749311)	Religador de Distribuição	46	6,62	304,52

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5943909-1	FU(44512)	Chave Fusível	15	13,87	208,05
20240998	5936679-1	RD(736015)	Religador de Distribuição	8	2,20	17,60
20240998	5936679-1	RD(736015)	Religador de Distribuição	81	2,25	182,25
20240998	5936679-1	RD(736015)	Religador de Distribuição	103	2,95	303,85
20240998	5938974-1	RD(749311)	Religador de Distribuição	330	6,60	2.178,00
20240998	5940970-1	TD(650617)	Transformador Distribuição	1	21,40	21,40
20240998	5937254-1	TD(40275)	Transformador Distribuição	1	37,42	37,42
20240998	5937165-1	TD(17687)	Transformador Distribuição	74	4,35	321,90
20240998	5936744-1	CAM02_CAM49502	Alimentador	2.174	0,05	108,70
20240998	5936679-1	RD(736015)	Religador de Distribuição	42	18,00	756,00
20240998	5940663-1	[MT]PA(11627)	Alimentador	28	25,58	716,24
20240998	5936679-1	RD(736015)	Religador de Distribuição	30	1,67	50,10
20240998	5936679-1	RD(736015)	Religador de Distribuição	9	1,13	10,17
20240998	5936744-1	CAM02_CAM49502	Alimentador	1	0,05	0,05
20240998	5936679-1	RD(736015)	Religador de Distribuição	8	0,05	0,40
20240998	5940663-1	TD(655553)	Transformador Distribuição	1	25,58	25,58
20240998	5936632-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	45	11,20	504,00
20240998	5938899-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	4	15,12	60,48
20240998	5938899-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	37	15,43	570,91
20240998	5939030-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	115	5,93	681,95
20240998	5943204-1	TD(36372)	Transformador Distribuição	1	23,32	23,32
20240998	5943380-1	TD(34427)	Transformador Distribuição	1	19,85	19,85

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5943451-1	FR(691852)	Chave Fusível Religadora	12	22,97	275,64
20240998	5944164-1	FU(21422)	Chave Fusível	3	8,93	26,79
20240998	5944177-1	TD(22396)	Transformador Distribuição	1	7,83	7,83
20240998	5944339-1	FU(21546)	Chave Fusível	1	15,18	15,18
20240998	5945403-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	24	0,98	23,52
20240998	5945403-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	5	1,57	7,85
20240998	5945403-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	0,98	0,98
20240998	5938993-1	[MT]PA(11618)	Alimentador	1	22,05	22,05
20240998	5939030-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	5,93	5,93
20240998	5937135-1	FU(21422)	Chave Fusível	3	30,83	92,49
20240998	5938899-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	14	10,87	152,18
20240998	5938899-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	27	10,98	296,46
20240998	5945403-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	79	2,62	206,98
20240998	5945403-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	45	2,73	122,85
20240998	5945403-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	7	20,20	141,40
20240998	5945878-1	TD(42189)	Transformador Distribuição	1	6,83	6,83
20240998	5946000-1	TD(61512)	Transformador Distribuição	1	7,38	7,38
20240998	5946429-1	TD(655474)	Transformador Distribuição	1	5,62	5,62
20240998	5936632-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	13	2,20	28,60
20240998	5936632-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	32	3,52	112,64
20240998	5936632-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	5	24,57	122,85
20240998	5936632-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	3	25,22	75,66

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5936632-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	4	27,52	110,08
20240998	5946280-1	TD(654541)	Transformador Distribuição	1	6,73	6,73
20240998	5938055-1	TD(654269)	Transformador Distribuição	1	13,65	13,65
20240998	5946703-1	FU(44939)	Chave Fusível	1	22,33	22,33
20240998	5936642-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	260	2,83	735,80
20240998	5936642-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	35	4,50	157,50
20240998	5936642-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	46	5,77	265,42
20240998	5936642-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	39	7,85	306,15
20240998	5938981-1	FR(21391)	Chave Fusível Religadora	22	14,12	310,64
20240998	5939653-1	FU(41945)	Chave Fusível	2	13,87	27,74
20240998	5939801-1	FU(41949)	Chave Fusível	8	7,98	63,84
20240998	5940201-1	FU(11630)	Chave Fusível	37	10,12	374,44
20240998	5941206-1	TD(31578)	Transformador Distribuição	2	23,02	46,04
20240998	5941727-1	TD(654413)	Transformador Distribuição	1	5,52	5,52
20240998	5941811-1	TD(32849)	Transformador Distribuição	1	27,05	27,05
20240998	5943122-1	PE(13871724)	Ponto de conexão	1	19,95	19,95
20240998	5943142-1	FU(21879)	Chave Fusível	3	29,12	87,36
20240998	5943142-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	377	7,17	2.703,09
20240998	5944282-1	TD(26831)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02
20240998	5944452-1	TD(29823)	Transformador Distribuição	1	9,27	9,27
20240998	5945109-1	TD(31437)	Transformador Distribuição	1	2,92	2,92
20240998	5945345-1	TD(703100)	Transformador Distribuição	1	23,48	23,48

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5945360-1	FU(41945)	Chave Fusível	2	22,08	44,16
20240998	5936642-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	1	7,85	7,85
20240998	5943142-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	1	7,17	7,17
20240998	5936642-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	1	4,50	4,50
20240998	5943142-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	1	7,17	7,17
20240998	5936785-1	FU(21425)	Chave Fusível	5	23,12	115,60
20240998	5936785-1	FU(21425)	Chave Fusível	1	34,32	34,32
20240998	5937812-1	FU(22315)	Chave Fusível	1	36,23	36,23
20240998	5946650-1	TD(662353)	Transformador Distribuição	1	7,32	7,32
20240998	5944285-1	FR(25685)	Chave Fusível Religadora	9	8,73	78,57
20240998	5939296-1	TD(28519)	Transformador Distribuição	1	7,07	7,07
20240998	5940934-1	TD(33540)	Transformador Distribuição	2	5,87	11,74
20240998	5946394-1	FU(23363)	Chave Fusível	1	5,72	5,72
20240998	5946385-1	TD(24413)	Transformador Distribuição	69	4,60	317,40
20240998	5941058-1	TD(6586)	Transformador Distribuição	68	8,70	591,60
20240998	5938451-1	TD(3952)	Transformador Distribuição	73	11,82	862,86
20240998	5939727-1	TD(24337)	Transformador Distribuição	47	9,40	441,80
20240998	5939727-1	TD(24337)	Transformador Distribuição	19	9,40	178,60
20240998	5939727-1	TD(24337)	Transformador Distribuição	4	9,40	37,60
20240998	5940115-1	TD(26729)	Transformador Distribuição	14	15,75	220,50
20240998	5939337-1	FU(6052)	Chave Fusível	88	9,40	827,20
20240998	5939337-1	FU(6052)	Chave Fusível	300	2,23	669,00

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5939336-1	TD(25610)	Transformador Distribuição	4	10,92	43,68
20240998	5938495-1	FU(23803)	Chave Fusível	156	10,73	1.673,88
20240998	5939337-1	FU(6052)	Chave Fusível	1	2,23	2,23
20240998	5939337-1	FU(6052)	Chave Fusível	1	2,23	2,23
20240998	5939337-1	FU(6052)	Chave Fusível	182	2,23	405,86
20240998	5939336-1	TD(25610)	Transformador Distribuição	62	10,92	677,04
20240998	5938835-1	FU(5729)	Chave Fusível	325	2,22	721,50
20240998	5939272-1	TD(5561)	Transformador Distribuição	85	4,73	402,05
20240998	5939530-1	PE(212863384)	Ponto de conexão	1	8,95	8,95
20240998	5938832-1	FU(5728)	Chave Fusível	312	3,37	1.051,44
20240998	5941079-1	FU(683857)	Chave Fusível	2	14,97	29,94
20240998	5939031-1	TD(3988)	Transformador Distribuição	24	6,03	144,72
20240998	5938962-1	TD(5509)	Transformador Distribuição	50	10,47	523,50
20240998	5938788-1	TD(5483)	Transformador Distribuição	83	12,67	1.051,61
20240998	5939031-1	TD(3988)	Transformador Distribuição	17	6,03	102,51
20240998	5999117-1	[BT]PA(11979)	Ramal de Baixa Tensão	18	2,70	48,60
20240998	5942653-1	TD(3988)	Transformador Distribuição	24	0,60	14,40
20240998	5942653-1	TD(3988)	Transformador Distribuição	17	0,60	10,20
20240998	5939640-1	PE(19695432)	Ponto de conexão	1	22,88	22,88
20240998	5940025-1	TD(54307)	Transformador Distribuição	90	8,98	808,20
20240998	5987685-1	TD(28648)	Transformador Distribuição	30	3,78	113,40
20240998	5936548-1	FU(5883)	Chave Fusível	369	1,65	608,85

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5945686-1	TD(29492)	Transformador Distribuição	78	4,83	376,74
20240998	5943745-1	FU(684374)	Chave Fusível	34	16,13	548,42
20240998	5938631-1	CGA51_CGA59523	Alimentador	730	2,83	2.065,90
20240998	5946148-1	FU(17498)	Chave Fusível	5	3,13	15,65
20240998	5940162-1	FU(681496)	Chave Fusível	5	15,80	79,00
20240998	5940032-1	FU(679299)	Chave Fusível	25	9,65	241,25
20240998	5939972-1	FU(45200)	Chave Fusível	3	4,02	12,06
20240998	5939972-1	FU(45200)	Chave Fusível	6	34,10	204,60
20240998	5939972-1	FU(45200)	Chave Fusível	3	26,53	79,59
20240998	5939860-1	FR(679369)	Chave Fusível Religadora	67	9,27	621,09
20240998	5939756-1	FR(17165)	Chave Fusível Religadora	74	6,97	515,78
20240998	5939748-1	FR(685849)	Chave Fusível Religadora	33	9,00	297,00
20240998	5939575-1	FU(63516849)	Chave Fusível	43	8,63	371,09
20240998	5939315-1	TD(691251)	Transformador Distribuição	2	32,02	64,04
20240998	5945057-1	TD(684330)	Transformador Distribuição	4	1,52	6,08
20240998	5939620-1	TD(5904)	Transformador Distribuição	48	7,20	345,60
20240998	5939620-1	TD(5904)	Transformador Distribuição	1	7,20	7,20
20240998	5938765-1	RD(720238)	Religador de Distribuição	10	0,35	3,50
20240998	5938765-1	RD(720238)	Religador de Distribuição	136	0,35	47,60
20240998	5946013-1	TD(9250)	Transformador Distribuição	11	2,78	30,58
20240998	5946570-1	TD(654221)	Transformador Distribuição	33	4,38	144,54
20240998	5936641-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	1	0,05	0,05

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5940089-1	TD(53808147)	Transformador Distribuição	4	10,73	42,92
20240998	5938681-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	1	14,60	14,60
20240998	5938984-1	TD(3451)	Transformador Distribuição	127	5,13	651,51
20240998	5939792-1	TD(26488)	Transformador Distribuição	80	10,02	801,60
20240998	5938517-1	TD(45542)	Transformador Distribuição	38	9,48	360,24
20240998	5943086-1	FR(36124)	Chave Fusível Religadora	68	15,53	1.056,04
20240998	5944070-1	TD(12632)	Transformador Distribuição	2	3,60	7,20
20240998	5936641-1	BAN51_BAN59502	Alimentador	1	0,05	0,05
20240998	5944839-1	FU(721810)	Chave Fusível	2	6,98	13,96
20240998	5945789-1	TD(6299)	Transformador Distribuição	94	8,32	782,08
20240998	5944484-1	TD(48995)	Transformador Distribuição	1	4,45	4,45
20240998	5942223-1	TD(54157)	Transformador Distribuição	7	14,87	104,09
20240998	5944043-1	TD(54157)	Transformador Distribuição	7	7,02	49,14
20240998	5938307-1	TD(25491)	Transformador Distribuição	21	13,52	283,92
20240998	5938535-1	CGB07_CGB49526	Alimentador	1	0,07	0,07
20240998	5993174-1	RD(14714)	Religador de Distribuição	1	12,52	12,52
20240998	5938535-1	CGB07_CGB49526	Alimentador	7	0,07	0,49
20240998	5938626-1	RD(720242)	Religador de Distribuição	7	1,83	12,81
20240998	5938535-1	CGB07_CGB49526	Alimentador	20	0,07	1,40
20240998	5938626-1	RD(720242)	Religador de Distribuição	20	1,83	36,60
20240998	5939028-1	TD(3279)	Transformador Distribuição	4	6,77	27,08
20240998	5939308-1	TD(24123)	Transformador Distribuição	3	6,40	19,20

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938535-1	CGB07_CGB49526	Alimentador	4.408	0,07	308,56
20240998	5938535-1	CGB07_CGB49526	Alimentador	589	6,40	3.769,60
20240998	5938626-1	RD(720242)	Religador de Distribuição	4.407	1,83	8.064,81
20240998	5938977-1	FU(11652)	Chave Fusível	101	6,87	693,87
20240998	5938977-1	FU(11652)	Chave Fusível	51	7,45	379,95
20240998	5938977-1	FU(11652)	Chave Fusível	59	7,60	448,40
20240998	5939028-1	TD(3279)	Transformador Distribuição	110	6,77	744,70
20240998	5939308-1	TD(24123)	Transformador Distribuição	24	6,40	153,60
20240998	5940487-1	TD(3314)	Transformador Distribuição	1	6,53	6,53
20240998	5943410-1	TD(3290)	Transformador Distribuição	1	21,23	21,23
20240998	5938535-1	CGB07_CGB49526	Alimentador	2	0,07	0,14
20240998	5938626-1	RD(720242)	Religador de Distribuição	2	1,83	3,66
20240998	5942173-1	FU(11652)	Chave Fusível	211	3,80	801,80
20240998	5938626-1	RD(720242)	Religador de Distribuição	60	1,83	109,80
20240998	5938626-1	RD(720242)	Religador de Distribuição	2	1,83	3,66
20240998	5938626-1	RD(720242)	Religador de Distribuição	3.493	1,83	6.392,19
20240998	5939877-1	TD(24314)	Transformador Distribuição	45	10,03	451,35
20240998	5938587-1	TD(3390)	Transformador Distribuição	145	16,25	2.356,25
20240998	5938765-1	RD(720238)	Religador de Distribuição	1	0,35	0,35
20240998	5940675-1	TD(4964)	Transformador Distribuição	46	8,58	394,68
20240998	5942240-1	TD(54274)	Transformador Distribuição	31	4,20	130,20
20240998	5938830-1	TD(652763)	Transformador Distribuição	12	15,78	189,36

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938705-1	RD(708382)	Religador de Distribuição	1	2,05	2,05
20240998	5941467-1	TD(670213)	Transformador Distribuição	27	2,63	71,01
20240998	5939900-1	TD(24368)	Transformador Distribuição	55	9,97	548,35
20240998	5938366-1	FU(712047)	Chave Fusível	101	2,78	280,78
20240998	5938366-1	FU(712047)	Chave Fusível	6	2,78	16,68
20240998	5937741-1	PE(20110256)	Ponto de conexão	1	3,58	3,58
20240998	5938489-1	TD(687076)	Transformador Distribuição	45	15,38	692,10
20240998	5941413-1	FU(11290)	Chave Fusível	2	22,37	44,74
20240998	5937552-1	TD(28058)	Transformador Distribuição	1	2,95	2,95
20240998	5938731-1	TD(3938)	Transformador Distribuição	76	14,15	1.075,40
20240998	5945372-1	TD(41155)	Transformador Distribuição	1	2,65	2,65
20240998	5939524-1	FU(37206)	Chave Fusível	13	15,97	207,61
20240998	5938731-1	TD(3938)	Transformador Distribuição	1	14,15	14,15
20240998	5945253-1	FU(18311)	Chave Fusível	5	16,98	84,90
20240998	5941838-1	FU(18311)	Chave Fusível	5	27,90	139,50
20240998	5938383-1	TD(48511)	Transformador Distribuição	4	32,23	128,92
20240998	5941273-1	CGD51_CGD59507	Alimentador	75	1,63	122,25
20240998	5946876-1	TD(48511)	Transformador Distribuição	4	3,17	12,68
20240998	5940347-1	TD(11002)	Transformador Distribuição	10	30,80	308,00
20240998	5937700-1	TD(11434)	Transformador Distribuição	1	39,87	39,87
20240998	5938817-1	RD(735978)	Religador de Distribuição	10	4,13	41,30
20240998	5938817-1	RD(735978)	Religador de Distribuição	13	4,52	58,76

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938817-1	RD(735978)	Religador de Distribuição	27	5,45	147,15
20240998	5938817-1	RD(735978)	Religador de Distribuição	1	4,13	4,13
20240998	5938817-1	RD(735978)	Religador de Distribuição	2	5,45	10,90
20240998	5938817-1	RD(735978)	Religador de Distribuição	29	6,02	174,58
20240998	5938817-1	RD(735978)	Religador de Distribuição	2	6,13	12,26
20240998	5938817-1	FR(10829)	Chave Fusível Religadora	19	5,75	109,25
20240998	5938817-1	FU(10982)	Chave Fusível	24	5,62	134,88
20240998	5939125-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	66	10,52	694,32
20240998	5938993-1	[MT]PA(11618)	Alimentador	1	22,05	22,05
20240998	5940160-1	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	36	13,80	496,80
20240998	5940629-1	FR(36123)	Chave Fusível Religadora	98	24,82	2.432,36
20240998	5940738-1	FU(17035)	Chave Fusível	1	32,10	32,10
20240998	5940989-1	FU(17748)	Chave Fusível	3	23,35	70,05
20240998	5941138-1	FU(17038)	Chave Fusível	5	49,83	249,15
20240998	5938787-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20240998	5938953-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	1	11,58	11,58
20240998	5938953-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	1	1,53	1,53
20240998	5938787-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	605	0,05	30,25
20240998	5938787-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	158	6,68	1.055,44
20240998	5938787-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	26	7,08	184,08
20240998	5938787-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	46	28,97	1.332,62
20240998	5938787-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	24	34,83	835,92

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938953-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	73	10,00	730,00
20240998	5938953-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	115	11,58	1.331,70
20240998	5938953-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	179	14,28	2.556,12
20240998	5938953-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	188	1,53	287,64
20240998	5938959-1	RD(727089)	Religador de Distribuição	99	13,08	1.294,92
20240998	5943015-1	FR(726238)	Chave Fusível Religadora	9	19,97	179,73
20240998	5943056-1	TD(15341)	Transformador Distribuição	3	19,30	57,90
20240998	5943095-1	FU(17222)	Chave Fusível	84	24,08	2.022,72
20240998	5943224-1	FU(736046)	Chave Fusível	25	18,50	462,50
20240998	5944158-1	FR(10849)	Chave Fusível Religadora	28	16,78	469,84
20240998	5945840-1	FR(17111)	Chave Fusível Religadora	48	48,15	2.311,20
20240998	5944106-1	FU(17336)	Chave Fusível	12	8,37	100,44
20240998	5944201-1	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	36	11,28	406,08
20240998	5944243-1	FU(714257)	Chave Fusível	39	5,37	209,43
20240998	5945138-1	TD(47819)	Transformador Distribuição	1	20,75	20,75
20240998	5945161-1	FU(714257)	Chave Fusível	39	0,98	38,22
20240998	5945278-1	FU(736046)	Chave Fusível	25	19,57	489,25
20240998	5945379-1	TD(27579)	Transformador Distribuição	2	17,47	34,94
20240998	5945813-1	TD(16244)	Transformador Distribuição	1	29,38	29,38
20240998	5945813-1	FU(17307)	Chave Fusível	2	0,85	1,70
20240998	5946185-1	TD(680474)	Transformador Distribuição	6	8,95	53,70
20240998	5938953-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	2	10,00	20,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938953-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	4	11,58	46,32
20240998	5938953-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	4	14,28	57,12
20240998	5938953-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	6	1,53	9,18
20240998	5939125-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	1	10,52	10,52
20240998	5940160-1	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	2	13,80	27,60
20240998	5943095-1	FU(17222)	Chave Fusível	2	24,08	48,16
20240998	5944158-1	FR(10849)	Chave Fusível Religadora	1	16,78	16,78
20240998	5945840-1	FR(17111)	Chave Fusível Religadora	1	48,15	48,15
20240998	5944201-1	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	2	11,28	22,56
20240998	5945813-1	FU(17307)	Chave Fusível	1	0,85	0,85
20240998	5944201-1	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	12	11,28	135,36
20240998	5938787-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	23	6,68	153,64
20240998	5938787-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	13	0,05	0,65
20240998	5938787-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	3	6,68	20,04
20240998	5940160-1	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	12	13,80	165,60
20240998	5943095-1	FU(17222)	Chave Fusível	9	24,08	216,72
20240998	5938787-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	2	0,05	0,10
20240998	5938953-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	2	14,28	28,56
20240998	5939328-1	FU(17760)	Chave Fusível	3	10,43	31,29
20240998	5943547-1	TD(3754)	Transformador Distribuição	98	1,32	129,36
20240998	5946336-1	[BT]PA(11640)	Ramal de Baixa Tensão	5	3,68	18,40
20240998	5941407-1	FU(40816)	Chave Fusível	340	3,07	1.043,80

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938482-1	TD(3660)	Transformador Distribuição	107	15,02	1.607,14
20240998	5938529-1	FU(41037)	Chave Fusível	166	8,53	1.415,98
20240998	5946336-1	TD(3660)	Transformador Distribuição	102	1,52	155,04
20240998	5938428-1	TD(25423)	Transformador Distribuição	106	20,93	2.218,58
20240998	5938820-1	TD(3686)	Transformador Distribuição	21	20,78	436,38
20240998	5938820-1	CF(11219)	Chave Faca	34	0,45	15,30
20240998	5938820-1	CF(11219)	Chave Faca	1	3,08	3,08
20240998	5943880-1	TD(726139)	Transformador Distribuição	1	4,65	4,65
20240998	5938865-1	FU(15791)	Chave Fusível	7	18,52	129,64
20240998	5945556-1	FU(15761)	Chave Fusível	25	8,63	215,75
20240998	5938624-1	TD(26891)	Transformador Distribuição	72	15,30	1.101,60
20240998	5938471-1	TD(5370)	Transformador Distribuição	112	13,35	1.495,20
20240998	5936611-1	FU(8678)	Chave Fusível	1	3,32	3,32
20240998	5938481-1	FU(11218)	Chave Fusível	24	10,77	258,48
20240998	5944132-1	TD(6464)	Transformador Distribuição	84	2,43	204,12
20240998	5944190-1	TD(6466)	Transformador Distribuição	78	2,08	162,24
20240998	5944498-1	FU(35259)	Chave Fusível	4	2,78	11,12
20240998	5941915-1	FU(11926)	Chave Fusível	4	5,53	22,12
20240998	5936611-1	FU(8678)	Chave Fusível	129	3,32	428,28
20240998	5938180-1	RD(13510)	Religador de Distribuição	42	14,83	622,86
20240998	5938419-1	TD(703056)	Transformador Distribuição	61	9,55	582,55
20240998	5938481-1	FU(11218)	Chave Fusível	165	10,77	1.777,05

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5947030-1	TD(705556)	Transformador Distribuição	2	4,28	8,56
20240998	5939253-1	TD(40680)	Transformador Distribuição	104	7,13	741,52
20240998	5938949-1	FU(5488)	Chave Fusível	246	8,43	2.073,78
20240998	5939253-1	TD(40680)	Transformador Distribuição	1	7,13	7,13
20240998	5938949-1	FU(5488)	Chave Fusível	7	8,43	59,01
20240998	5938530-1	TD(6363)	Transformador Distribuição	1	13,30	13,30
20240998	5940204-1	TD(3863)	Transformador Distribuição	5	7,68	38,40
20240998	5938530-1	TD(6363)	Transformador Distribuição	86	13,30	1.143,80
20240998	5938470-1	TD(3825)	Transformador Distribuição	77	10,42	802,34
20240998	5938470-1	TD(3825)	Transformador Distribuição	1	10,42	10,42
20240998	5938398-1	FU(5437)	Chave Fusível	1	9,00	9,00
20240998	5938398-1	FU(5437)	Chave Fusível	195	9,00	1.755,00
20240998	5941294-1	TD(6495)	Transformador Distribuição	9	3,00	27,00
20240998	5941875-1	TD(698979)	Transformador Distribuição	14	5,83	81,62
20240998	5938479-1	TD(6010)	Transformador Distribuição	61	7,15	436,15
20240998	5941294-1	TD(6495)	Transformador Distribuição	16	3,00	48,00
20240998	5938457-1	TD(4592)	Transformador Distribuição	90	13,67	1.230,30
20240998	5939000-1	TD(4609)	Transformador Distribuição	77	8,70	669,90
20240998	5942307-1	TD(745310)	Transformador Distribuição	100	1,28	128,00
20240998	5940033-1	TD(54250)	Transformador Distribuição	17	8,87	150,79
20240998	5945427-1	TD(4219)	Transformador Distribuição	73	5,03	367,19
20240998	5938519-1	TD(4219)	Transformador Distribuição	74	5,32	393,68

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938783-1	FU(40187)	Chave Fusível	239	8,97	2.143,83
20240998	5939349-1	RD(717580)	Religador de Distribuição	1	7,68	7,68
20240998	5938442-1	FU(720202)	Chave Fusível	16	10,23	163,68
20240998	5938284-1	FU(45103)	Chave Fusível	158	11,10	1.753,80
20240998	5938382-1	FU(722875)	Chave Fusível	107	9,87	1.056,09
20240998	5938442-1	FU(720202)	Chave Fusível	30	10,23	306,90
20240998	5937596-1	TD(52359)	Transformador Distribuição	60	1,47	88,20
20240998	5940415-1	RD(6670)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20240998	5944375-1	TD(34130)	Transformador Distribuição	2	1,90	3,80
20240998	5945243-1	TD(41267)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20240998	5936953-1	TD(13870)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20240998	5940415-1	[MT]PA(11621)	Alimentador	5	11,97	59,85
20240998	5940415-1	RD(6670)	Religador de Distribuição	125	0,05	6,25
20240998	5941290-1	TD(33562)	Transformador Distribuição	1	24,18	24,18
20240998	5939169-1	CE(6553)	Chave Seccionadora	758	3,58	2.713,64
20240998	5939349-1	RD(717580)	Religador de Distribuição	80	5,33	426,40
20240998	5940768-1	TD(13811)	Transformador Distribuição	1	18,30	18,30
20240998	5939349-1	RD(717580)	Religador de Distribuição	24	6,27	150,48
20240998	5939349-1	RD(717580)	Religador de Distribuição	21	7,68	161,28
20240998	5940411-1	FU(745246)	Chave Fusível	2	10,75	21,50
20240998	5939394-1	RD(717260)	Religador de Distribuição	1	0,87	0,87
20240998	5939394-1	RD(717260)	Religador de Distribuição	1	0,87	0,87

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5939349-1	RD(717580)	Religador de Distribuição	2	6,27	12,54
20240998	5939349-1	RD(717580)	Religador de Distribuição	1	6,27	6,27
20240998	5939349-1	RD(717580)	Religador de Distribuição	6	6,27	37,62
20240998	5939394-1	RD(717260)	Religador de Distribuição	1	0,87	0,87
20240998	5939349-1	RD(717580)	Religador de Distribuição	1	6,27	6,27
20240998	5939349-1	RD(717580)	Religador de Distribuição	1	5,33	5,33
20240998	5939349-1	RD(717580)	Religador de Distribuição	1	6,27	6,27
20240998	5939394-1	RD(717260)	Religador de Distribuição	1	0,87	0,87
20240998	5940411-1	FU(745246)	Chave Fusível	286	10,75	3.074,50
20240998	5945535-1	TD(4552)	Transformador Distribuição	120	1,27	152,40
20240998	5945793-1	TD(6366)	Transformador Distribuição	103	3,88	399,64
20240998	5938905-1	TD(4548)	Transformador Distribuição	115	4,55	523,25
20240998	5939349-1	RD(717580)	Religador de Distribuição	2.026	5,33	10.798,58
20240998	5939349-1	RD(717580)	Religador de Distribuição	221	5,67	1.253,07
20240998	5939349-1	RD(717580)	Religador de Distribuição	755	6,27	4.733,85
20240998	5939349-1	RD(717580)	Religador de Distribuição	951	7,68	7.303,68
20240998	5939375-1	TD(31114)	Transformador Distribuição	51	9,85	502,35
20240998	5939394-1	RD(717260)	Religador de Distribuição	1.510	0,13	196,30
20240998	5939394-1	RD(717260)	Religador de Distribuição	3.115	0,87	2.710,05
20240998	5939394-1	RD(717260)	Religador de Distribuição	481	1,93	928,33
20240998	5940762-1	TD(4549)	Transformador Distribuição	110	3,48	382,80
20240998	5939349-1	RD(717580)	Religador de Distribuição	1	5,67	5,67

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5998470-1	TD(708459)	Transformador Distribuição	88	2,37	208,56
20240998	5936940-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	5	1,35	6,75
20240998	5938210-1	TD(720605)	Transformador Distribuição	40	10,40	416,00
20240998	5941966-1	TD(38604)	Transformador Distribuição	1	8,10	8,10
20240998	5938210-1	TD(720605)	Transformador Distribuição	19	10,40	197,60
20240998	5937303-1	TD(4485)	Transformador Distribuição	19	3,90	74,10
20240998	5936940-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	236	1,35	318,60
20240998	5936940-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	151	0,97	146,47
20240998	5936923-1	RD(745723)	Religador de Distribuição	1.431	0,05	71,55
20240998	5936940-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	4	1,35	5,40
20240998	5936940-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	1	1,35	1,35
20240998	5936940-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	2	1,35	2,70
20240998	5936940-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	2.036	1,35	2.748,60
20240998	5936768-1	TD(56195)	Transformador Distribuição	25	1,63	40,75
20240998	5939103-1	TD(28630)	Transformador Distribuição	83	6,35	527,05
20240998	5943966-1	TD(691045)	Transformador Distribuição	10	9,03	90,30
20240998	5945958-1	TD(5647)	Transformador Distribuição	28	2,27	63,56
20240998	5940168-1	TD(669052)	Transformador Distribuição	1	4,73	4,73
20240998	5945684-1	TD(665747)	Transformador Distribuição	8	18,30	146,40
20240998	5944294-1	TD(664009)	Transformador Distribuição	2	2,93	5,86
20240998	5980095-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	15	1,27	19,05
20240998	5980095-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	95	1,18	112,10

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5941130-1	TD(25312)	Transformador Distribuição	1	21,25	21,25
20240998	5940168-1	TD(669052)	Transformador Distribuição	50	4,73	236,50
20240998	5980095-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	1	0,20	0,20
20240998	5980095-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	336	7,15	2.402,40
20240998	5937260-1	TD(40673)	Transformador Distribuição	9	2,10	18,90
20240998	5980095-1	CGM12_CGM49544	Alimentador	1	1,12	1,12
20240998	5980095-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	1	1,27	1,27
20240998	5980095-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	1	1,27	1,27
20240998	5940969-1	TD(6558)	Transformador Distribuição	7	7,57	52,99
20240998	5980095-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	2	8,08	16,16
20240998	5943086-1	FR(36124)	Chave Fusível Religadora	2	15,53	31,06
20240998	5980095-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	1	7,13	7,13
20240998	5943226-1	TD(51271)	Transformador Distribuição	61	5,50	335,50
20240998	5980095-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	1	7,13	7,13
20240998	5938438-1	FU(29084)	Chave Fusível	31	15,28	473,68
20240998	5980095-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	98	8,03	786,94
20240998	5980095-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	698	8,08	5.639,84
20240998	5980095-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	55	10,45	574,75
20240998	5944220-1	TD(14433)	Transformador Distribuição	1	2,32	2,32
20240998	5944703-1	TD(717266)	Transformador Distribuição	162	6,57	1.064,34
20240998	5980095-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	1.261	1,27	1.601,47
20240998	5980095-1	CGM12_CGM49544	Alimentador	1	1,12	1,12

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5980095-1	CGM12_CGM49544	Alimentador	1.202	1,12	1.346,24
20240998	5980095-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	2.275	7,13	16.220,75
20240998	5940346-1	TD(49594)	Transformador Distribuição	33	7,58	250,14
20240998	5938493-1	RD(718879)	Religador de Distribuição	2	5,45	10,90
20240998	5938493-1	RD(718879)	Religador de Distribuição	1.205	5,45	6.567,25
20240998	5938493-1	RD(718879)	Religador de Distribuição	3	5,45	16,35
20240998	5947017-1	TD(30389)	Transformador Distribuição	46	1,50	69,00
20240998	5938493-1	RD(718879)	Religador de Distribuição	33	5,45	179,85
20240998	5939185-1	TD(27873)	Transformador Distribuição	32	11,90	380,80
20240998	5939045-1	FU(11006)	Chave Fusível	21	10,27	215,67
20240998	5980095-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	1	1,18	1,18
20240998	5941882-1	TD(4477)	Transformador Distribuição	74	11,53	853,22
20240998	5980095-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	1	0,20	0,20
20240998	5942560-1	TD(25310)	Transformador Distribuição	79	1,63	128,77
20240998	5939152-1	TD(54330)	Transformador Distribuição	75	13,33	999,75
20240998	5980095-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	2.524	1,18	2.978,32
20240998	5980095-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	3	1,18	3,54
20240998	5937114-1	TD(29078968)	Transformador Distribuição	8	1,05	8,40
20240998	5980095-1	RD(717118)	Religador de Distribuição	1.377	0,20	275,40
20240998	5938705-1	RD(708382)	Religador de Distribuição	214	10,78	2.306,92
20240998	5938705-1	RD(708382)	Religador de Distribuição	483	2,05	990,15
20240998	5938705-1	RD(708382)	Religador de Distribuição	30	10,78	323,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938705-1	RD(708382)	Religador de Distribuição	98	2,05	200,90
20240998	5938921-1	FU(5928)	Chave Fusível	68	6,35	431,80
20240998	5938921-1	FU(5928)	Chave Fusível	2	6,35	12,70
20240998	5938921-1	FU(5928)	Chave Fusível	2	6,27	12,54
20240998	5938921-1	FU(5928)	Chave Fusível	46	6,27	288,42
20240998	5938921-1	FU(5928)	Chave Fusível	26	6,60	171,60
20240998	5939184-1	[BT]PA(11611)	Ramal de Baixa Tensão	2	18,52	37,04
20240998	5939089-1	RD(25304542)	Religador de Distribuição	774	2,43	1.880,82
20240998	5939089-1	RD(25304542)	Religador de Distribuição	1.021	1,67	1.705,07
20240998	5939089-1	RD(25304542)	Religador de Distribuição	8	2,43	19,44
20240998	5939089-1	RD(25304542)	Religador de Distribuição	81	1,67	135,27
20240998	5939089-1	RD(25304542)	Religador de Distribuição	9	1,67	15,03
20240998	5939089-1	RD(25304542)	Religador de Distribuição	11	2,43	26,73
20240998	5939516-1	TD(54293)	Transformador Distribuição	35	1,17	40,95
20240998	5939089-1	RD(25304542)	Religador de Distribuição	171	2,93	501,03
20240998	5939089-1	RD(25304542)	Religador de Distribuição	1	2,43	2,43
20240998	5939089-1	RD(25304542)	Religador de Distribuição	6	2,93	17,58
20240998	5939089-1	RD(25304542)	Religador de Distribuição	14	2,93	41,02
20240998	5941155-1	TD(652704)	Transformador Distribuição	27	12,07	325,89
20240998	5941155-1	TD(652704)	Transformador Distribuição	1	12,07	12,07
20240998	5945907-1	TD(58747)	Transformador Distribuição	4	3,18	12,72
20240998	5944202-1	TD(4051)	Transformador Distribuição	1	1,78	1,78

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5944202-1	TD(4051)	Transformador Distribuição	80	1,78	142,40
20240998	5944202-1	TD(4051)	Transformador Distribuição	3	1,78	5,34
20240998	5939282-1	FU(11240)	Chave Fusível	3	2,87	8,61
20240998	5939219-1	FU(6021)	Chave Fusível	157	3,98	624,86
20240998	5939219-1	FU(6021)	Chave Fusível	3	3,98	11,94
20240998	5941024-1	PE(14380800)	Ponto de conexão	1	1,22	1,22
20240998	5945495-1	TD(667734)	Transformador Distribuição	29	3,75	108,75
20240998	5945971-1	TD(24747)	Transformador Distribuição	88	10,63	935,44
20240998	5937808-1	TD(24747)	Transformador Distribuição	88	3,58	315,04
20240998	5938919-1	TD(742670)	Transformador Distribuição	33	5,40	178,20
20240998	5938991-1	FU(5182)	Chave Fusível	255	5,98	1.524,90
20240998	5938402-1	TD(27763)	Transformador Distribuição	27	11,45	309,15
20240998	5938402-1	TD(27763)	Transformador Distribuição	66	11,45	755,70
20240998	5938804-1	TD(4113)	Transformador Distribuição	120	10,42	1.250,40
20240998	5938842-1	TD(24749)	Transformador Distribuição	68	14,53	988,04
20240998	5937561-1	TD(4113)	Transformador Distribuição	120	1,47	176,40
20240998	5938376-1	FU(5137)	Chave Fusível	20	1,45	29,00
20240998	5938376-1	FU(5137)	Chave Fusível	733	1,45	1.062,85
20240998	5938901-1	FU(11231)	Chave Fusível	687	6,08	4.176,96
20240998	5938861-1	FU(702277)	Chave Fusível	1	10,90	10,90
20240998	5938861-1	FU(702277)	Chave Fusível	7	9,32	65,24
20240998	5944237-1	TD(707248)	Transformador Distribuição	16	1,78	28,48

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5939440-1	[MT]PA(11608)	Alimentador	66	6,28	414,48
20240998	5939440-1	[MT]PA(11609)	Alimentador	48	6,45	309,60
20240998	5942260-1	TD(21018)	Transformador Distribuição	1	20,18	20,18
20240998	5941355-1	FU(15365)	Chave Fusível	3	21,75	65,25
20240998	5943065-1	TD(41417)	Transformador Distribuição	1	10,90	10,90
20240998	5944054-1	TD(21341)	Transformador Distribuição	1	5,33	5,33
20240998	5944131-1	TD(16308)	Transformador Distribuição	1	16,45	16,45
20240998	5944170-1	FU(16037)	Chave Fusível	1	9,20	9,20
20240998	5944211-1	FU(41187)	Chave Fusível	3	6,87	20,61
20240998	5944808-1	FU(16034)	Chave Fusível	1	26,55	26,55
20240998	5936686-1	TD(28165)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20240998	5936743-1	TD(16087)	Transformador Distribuição	2	26,05	52,10
20240998	5936848-1	FU(15469)	Chave Fusível	8	3,82	30,56
20240998	5936952-1	TD(16167)	Transformador Distribuição	1	7,93	7,93
20240998	5937415-1	FU(37517)	Chave Fusível	22	31,67	696,74
20240998	5945149-1	TD(55128)	Transformador Distribuição	2	4,70	9,40
20240998	5945251-1	TD(714163)	Transformador Distribuição	2	4,08	8,16
20240998	5945474-1	TD(53591)	Transformador Distribuição	1	15,72	15,72
20240998	5945737-1	TD(16088)	Transformador Distribuição	1	13,77	13,77
20240998	5945751-1	TD(16450)	Transformador Distribuição	2	38,50	77,00
20240998	5946258-1	TD(16535)	Transformador Distribuição	1	8,28	8,28
20240998	5939423-1	TD(16008)	Transformador Distribuição	2	26,13	52,26

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5937595-1	RD(35718)	Religador de Distribuição	25	0,33	8,25
20240998	5937595-1	RD(35718)	Religador de Distribuição	56	2,12	118,72
20240998	5937595-1	RD(35718)	Religador de Distribuição	4	18,70	74,80
20240998	5937595-1	RD(35718)	Religador de Distribuição	110	19,48	2.142,80
20240998	5937595-1	RD(35718)	Religador de Distribuição	32	19,60	627,20
20240998	5937595-1	RD(35718)	Religador de Distribuição	81	0,20	16,20
20240998	5937595-1	RD(35718)	Religador de Distribuição	1	15,65	15,65
20240998	5937595-1	RD(35718)	Religador de Distribuição	82	0,27	22,14
20240998	5939760-1	FU(15469)	Chave Fusível	8	38,15	305,20
20240998	5943014-1	TD(701673)	Transformador Distribuição	2	15,63	31,26
20240998	5939758-1	TD(709477)	Transformador Distribuição	72	13,23	952,56
20240998	5939526-1	FU(44881)	Chave Fusível	46	3,25	149,50
20240998	5938994-1	TD(23308)	Transformador Distribuição	71	10,63	754,73
20240998	5938429-1	TD(652211)	Transformador Distribuição	45	2,87	129,15
20240998	5942235-1	FU(711757)	Chave Fusível	8	2,70	21,60
20240998	5940840-1	TD(12517)	Transformador Distribuição	1	27,70	27,70
20240998	5942498-1	FU(37015)	Chave Fusível	6	6,02	36,12
20240998	5942581-1	FR(32199)	Chave Fusível Religadora	22	23,38	514,36
20240998	5942599-1	FU(720106)	Chave Fusível	8	2,67	21,36
20240998	5942728-1	FU(15387)	Chave Fusível	4	17,95	71,80
20240998	5942728-1	FU(15500)	Chave Fusível	2	0,25	0,50
20240998	5943035-1	TD(12368)	Transformador Distribuição	1	23,78	23,78

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5943362-1	TD(21050)	Transformador Distribuição	1	25,23	25,23
20240998	5943958-1	RD(43646)	Religador de Distribuição	54	5,35	288,90
20240998	5943958-1	RD(43646)	Religador de Distribuição	23	6,55	150,65
20240998	5945188-1	TD(744159)	Transformador Distribuição	1	26,10	26,10
20240998	5945188-1	CF(725844)	Chave Faca	2	6,48	12,96
20240998	5945188-1	RD(43958)	Religador de Distribuição	121	0,08	9,68
20240998	5945437-1	PE(18881283)	Ponto de conexão	1	18,20	18,20
20240998	5945460-1	FR(32199)	Chave Fusível Religadora	22	15,97	351,34
20240998	5946760-1	FU(15380)	Chave Fusível	5	21,10	105,50
20240998	5938585-1	RD(8788)	Religador de Distribuição	1.194	8,57	10.232,58
20240998	5938585-1	RD(8788)	Religador de Distribuição	115	9,43	1.084,45
20240998	5938585-1	RD(8788)	Religador de Distribuição	6	10,57	63,42
20240998	5938585-1	RD(8788)	Religador de Distribuição	15	12,37	185,55
20240998	5938585-1	RD(8788)	Religador de Distribuição	106	12,37	1.311,22
20240998	5938585-1	RD(8788)	Religador de Distribuição	6	12,37	74,22
20240998	5938585-1	RD(8788)	Religador de Distribuição	1	8,57	8,57
20240998	5944046-1	FU(693310)	Chave Fusível	3	5,75	17,25
20240998	5945845-1	TD(12299)	Transformador Distribuição	1	6,92	6,92
20240998	5938540-1	RD(8705)	Religador de Distribuição	97	15,63	1.516,11
20240998	5938861-1	FU(702277)	Chave Fusível	2	9,32	18,64
20240998	5938540-1	RD(8705)	Religador de Distribuição	29	19,83	575,07
20240998	5938437-1	FU(5683)	Chave Fusível	223	9,73	2.169,79

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938993-1	[MT]PA(11618)	Alimentador	1	22,13	22,13
20240998	5939904-1	FU(663743)	Chave Fusível	4	2,82	11,28
20240998	5945222-1	TD(49920)	Transformador Distribuição	2	18,02	36,04
20240998	5945801-1	FU(16250)	Chave Fusível	7	8,08	56,56
20240998	5939453-1	FU(678409)	Chave Fusível	1	16,03	16,03
20240998	5938533-1	FU(16250)	Chave Fusível	7	34,25	239,75
20240998	5938548-1	FU(15081)	Chave Fusível	48	18,53	889,44
20240998	5938749-1	TD(32936)	Transformador Distribuição	5	37,07	185,35
20240998	5939199-1	FU(689454)	Chave Fusível	24	27,53	660,72
20240998	5939292-1	TD(716271)	Transformador Distribuição	2	24,75	49,50
20240998	5939353-1	TD(689412)	Transformador Distribuição	8	26,23	209,84
20240998	5939403-1	TD(729291)	Transformador Distribuição	1	28,37	28,37
20240998	5939453-1	FU(678409)	Chave Fusível	34	16,03	545,02
20240998	5939904-1	FU(663743)	Chave Fusível	144	2,82	406,08
20240998	5940508-1	FU(16252)	Chave Fusível	6	28,85	173,10
20240998	5940849-1	FU(15061)	Chave Fusível	3	10,88	32,64
20240998	5941080-1	TD(12099)	Transformador Distribuição	2	37,17	74,34
20240998	5941886-1	TD(8081309)	Transformador Distribuição	2	23,68	47,36
20240998	5938722-1	TD(24763)	Transformador Distribuição	64	13,78	881,92
20240998	5941129-1	TD(24606)	Transformador Distribuição	10	8,43	84,30
20240998	5938416-1	TD(5367)	Transformador Distribuição	59	15,25	899,75
20240998	5941129-1	TD(24606)	Transformador Distribuição	29	8,43	244,47

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5943337-1	FU(6008)	Chave Fusível	48	7,22	346,56
20240998	5942591-1	TD(3139)	Transformador Distribuição	48	1,32	63,36
20240998	5941715-1	FU(6007)	Chave Fusível	225	5,07	1.140,75
20240998	5938934-1	FU(11922)	Chave Fusível	37	11,98	443,26
20240998	5938421-1	FU(6007)	Chave Fusível	225	7,97	1.793,25
20240998	5941715-1	FU(6007)	Chave Fusível	2	5,07	10,14
20240998	5938421-1	FU(6007)	Chave Fusível	2	7,97	15,94
20240998	5945820-1	TD(54859)	Transformador Distribuição	2	9,62	19,24
20240998	5944985-1	FR(10047)	Chave Fusível Religadora	37	5,03	186,11
20240998	5995206-1	COG01_COG49501	Alimentador	1.511	0,05	75,55
20240998	5936641-1	COG01_COG49501	Alimentador	1.509	0,05	75,45
20240998	5995206-1	COG01_COG49501	Alimentador	1	0,05	0,05
20240998	5936641-1	COG01_COG49501	Alimentador	1	0,05	0,05
20240998	5986030-1	COG01_COG49501	Alimentador	1.509	0,05	75,45
20240998	5986030-1	COG01_COG49501	Alimentador	1	0,05	0,05
20240998	5947266-1	TD(36056)	Transformador Distribuição	1	14,52	14,52
20240998	5942930-1	FU(26308)	Chave Fusível	9	27,27	245,43
20240998	5942987-1	TD(78769136)	Transformador Distribuição	2	20,45	40,90
20240998	5943268-1	FR(7541)	Chave Fusível Religadora	19	19,97	379,43
20240998	5943648-1	FU(19264)	Chave Fusível	10	11,15	111,50
20240998	5943806-1	TD(36013)	Transformador Distribuição	1	21,62	21,62
20240998	5943815-1	TD(682386)	Transformador Distribuição	1	28,70	28,70

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5945032-1	FU(30523)	Chave Fusível	4	25,45	101,80
20240998	5945767-1	TD(36709)	Transformador Distribuição	1	15,28	15,28
20240998	5945857-1	TD(36374)	Transformador Distribuição	5	6,63	33,15
20240998	5946260-1	TD(706244)	Transformador Distribuição	1	7,40	7,40
20240998	5946265-1	TD(56894)	Transformador Distribuição	1	7,93	7,93
20240998	5946673-1	TD(35990)	Transformador Distribuição	3	21,93	65,79
20240998	5937353-1	FR(2209)	Chave Fusível Religadora	125	20,40	2.550,00
20240998	5938391-1	RD(722294)	Religador de Distribuição	98	12,72	1.246,56
20240998	5938391-1	RD(722294)	Religador de Distribuição	20	21,67	433,40
20240998	5938391-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	98	5,12	501,76
20240998	5939075-1	FR(11357)	Chave Fusível Religadora	39	10,22	398,58
20240998	5939604-1	TD(36800)	Transformador Distribuição	8	7,38	59,04
20240998	5939899-1	FU(19169)	Chave Fusível	25	28,35	708,75
20240998	5941004-1	TD(37193)	Transformador Distribuição	1	8,12	8,12
20240998	5942779-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	170	5,25	892,50
20240998	5942779-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	16	20,98	335,68
20240998	5942779-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	3	23,03	69,09
20240998	5942779-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	3	24,92	74,76
20240998	5942779-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	2	25,13	50,26
20240998	5942779-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	11	26,13	287,43
20240998	5942779-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	5	26,37	131,85
20240998	5942779-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	3	43,43	130,29

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5936527-1	TD(36647)	Transformador Distribuição	4	21,03	84,12
20240998	5941033-1	TD(15121)	Transformador Distribuição	7	2,77	19,39
20240998	5941999-1	TD(713651)	Transformador Distribuição	34	3,88	131,92
20240998	5936561-1	TD(704962)	Transformador Distribuição	9	11,08	99,72
20240998	5937994-1	TD(7863)	Transformador Distribuição	83	0,90	74,70
20240998	5945753-1	TD(7863)	Transformador Distribuição	83	1,78	147,74
20240998	5945573-1	TD(7863)	Transformador Distribuição	83	1,20	99,60
20240998	5943229-1	TD(662581)	Transformador Distribuição	66	15,65	1.032,90
20240998	5941900-1	TD(53698)	Transformador Distribuição	63	15,12	952,56
20240998	5936644-1	TD(677782)	Transformador Distribuição	34	1,65	56,10
20240998	5944305-1	TD(28317)	Transformador Distribuição	1	12,58	12,58
20240998	5942576-1	TD(15031)	Transformador Distribuição	2	2,65	5,30
20240998	5946214-1	PE(18088273)	Ponto de conexão	1	0,72	0,72
20240998	5944253-1	TD(33493)	Transformador Distribuição	4	7,57	30,28
20240998	5966486-1	PE(18724562)	Ponto de conexão	1	2,72	2,72
20240998	5944302-1	FR(4429)	Chave Fusível Religadora	9	4,57	41,13
20240998	5937086-1	RD(730646)	Religador de Distribuição	12	51,13	613,56
20240998	5946407-1	TD(24986)	Transformador Distribuição	2	3,43	6,86
20240998	5937086-1	RD(730646)	Religador de Distribuição	72	0,27	19,44
20240998	5937086-1	RD(730646)	Religador de Distribuição	82	1,53	125,46
20240998	5939399-1	FR(15696)	Chave Fusível Religadora	22	9,82	216,04
20240998	5940445-1	TD(46083208)	Transformador Distribuição	1	9,93	9,93

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5937086-1	RD(730646)	Religador de Distribuição	45	8,40	378,00
20240998	5937086-1	RD(730646)	Religador de Distribuição	27	9,00	243,00
20240998	5937086-1	RD(730646)	Religador de Distribuição	10	23,42	234,20
20240998	5937086-1	RD(730646)	Religador de Distribuição	2	30,72	61,44
20240998	5937086-1	RD(730646)	Religador de Distribuição	1	31,18	31,18
20240998	5943768-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	322	0,12	38,64
20240998	5943793-1	TD(730332)	Transformador Distribuição	1	21,08	21,08
20240998	5945768-1	FU(15611)	Chave Fusível	5	11,05	55,25
20240998	5937086-1	RD(730646)	Religador de Distribuição	5	51,27	256,35
20240998	5940594-1	PE(211102849)	Ponto de conexão	1	7,73	7,73
20240998	5939240-1	RD(730656)	Religador de Distribuição	34	0,17	5,78
20240998	5939240-1	RD(730656)	Religador de Distribuição	13	16,17	210,21
20240998	5939240-1	RD(730656)	Religador de Distribuição	34	4,87	165,58
20240998	5944089-1	FR(691517)	Chave Fusível Religadora	3	3,97	11,91
20240998	5945988-1	EP(216468182)	Transformador Distribuição	1	8,78	8,78
20240998	5946498-1	TD(55809)	Transformador Distribuição	1	2,95	2,95
20240998	5941600-1	TD(12074)	Transformador Distribuição	1	25,28	25,28
20240998	5942206-1	TD(707449)	Transformador Distribuição	50	16,17	808,50
20240998	5937429-1	FU(694698)	Chave Fusível	1	16,10	16,10
20240998	5940679-1	TD(24947)	Transformador Distribuição	1	24,47	24,47
20240998	5945834-1	TD(28374752)	Transformador Distribuição	1	10,33	10,33
20240998	5944541-1	TD(41250)	Transformador Distribuição	7	19,18	134,26

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5946832-1	TD(13363)	Transformador Distribuição	1	5,75	5,75
20240998	5946750-1	PE(14625145)	Ponto de conexão	1	5,15	5,15
20240998	5940642-1	FU(37381)	Chave Fusível	5	22,18	110,90
20240998	5937167-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	157	20,55	3.226,35
20240998	5939712-1	FU(15716)	Chave Fusível	4	4,52	18,08
20240998	5936432-1	FU(15660)	Chave Fusível	8	5,60	44,80
20240998	5942797-1	TD(42936)	Transformador Distribuição	2	1,53	3,06
20240998	5936872-1	FU(708729)	Chave Fusível	1	3,85	3,85
20240998	5944521-1	TD(15318)	Transformador Distribuição	1	2,60	2,60
20240998	5946128-1	TD(39963)	Transformador Distribuição	1	0,55	0,55
20240998	5941258-1	FU(41474)	Chave Fusível	3	29,43	88,29
20240998	5939145-1	FR(47560344)	Chave Fusível Religadora	18	3,48	62,64
20240998	5940965-1	TD(58157)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88
20240998	5942328-1	FR(30844)	Chave Fusível Religadora	58	4,65	269,70
20240998	5945252-1	TD(36118)	Transformador Distribuição	1	24,32	24,32
20240998	5945407-1	TD(45899)	Transformador Distribuição	2	24,12	48,24
20240998	5945440-1	FU(30894)	Chave Fusível	3	22,53	67,59
20240998	5945691-1	TD(35530)	Transformador Distribuição	2	12,05	24,10
20240998	5947168-1	TD(663198)	Transformador Distribuição	1	2,77	2,77
20240998	5940823-1	TD(35462)	Transformador Distribuição	1	1,45	1,45
20240998	5945895-1	TD(731730)	Transformador Distribuição	1	4,42	4,42
20240998	5940036-1	TD(3053044)	Transformador Distribuição	1	9,68	9,68

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938946-1	TD(721949)	Transformador Distribuição	1	11,85	11,85
20240998	5947023-1	TD(717318)	Transformador Distribuição	1	1,38	1,38
20240998	5943979-1	FU(741692)	Chave Fusível	1	6,02	6,02
20240998	5941505-1	TD(712811)	Transformador Distribuição	11	28,87	317,57
20240998	5936827-1	RD(1012)	Religador de Distribuição	146	4,17	608,82
20240998	5937681-1	RD(722505)	Religador de Distribuição	1.481	0,20	296,20
20240998	5937681-1	RD(722505)	Religador de Distribuição	135	0,20	27,00
20240998	5937681-1	RD(722505)	Religador de Distribuição	75	0,30	22,50
20240998	5937714-1	FU(1878)	Chave Fusível	463	1,35	625,05
20240998	5937811-1	TD(25268)	Transformador Distribuição	97	22,25	2.158,25
20240998	5938080-1	FU(1878)	Chave Fusível	463	17,03	7.884,89
20240998	5946727-1	TD(30937)	Transformador Distribuição	129	3,05	393,45
20240998	5938896-1	TD(26900)	Transformador Distribuição	74	13,05	965,70
20240998	5940760-1	FU(27773)	Chave Fusível	3	10,17	30,51
20240998	5942057-1	TD(60025)	Transformador Distribuição	1	20,80	20,80
20240998	5943767-1	TD(10228)	Transformador Distribuição	87	18,33	1.594,71
20240998	5945165-1	TD(29675)	Transformador Distribuição	62	36,43	2.258,66
20240998	5938080-1	CF(1887)	Chave Faca	9	11,50	103,50
20240998	5940187-1	TD(678052)	Transformador Distribuição	91	5,63	512,33
20240998	5946685-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	139	2,57	357,23
20240998	5946685-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	38	1,17	44,46
20240998	5945866-1	TD(34783)	Transformador Distribuição	1	4,00	4,00

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5945649-1	TD(34898)	Transformador Distribuição	1	16,27	16,27
20240998	5942672-1	FU(27210)	Chave Fusível	14	27,62	386,68
20240998	5941646-1	FR(27251)	Chave Fusível Religadora	3	3,70	11,10
20240998	5937372-1	FU(28836)	Chave Fusível	4	3,93	15,72
20240998	5946685-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	35	4,77	166,95
20240998	5946685-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	12	3,55	42,60
20240998	5938878-1	FU(690325)	Chave Fusível	4	13,95	55,80
20240998	5938386-1	FU(707974)	Chave Fusível	1	13,82	13,82
20240998	5937574-1	TD(34666)	Transformador Distribuição	1	4,03	4,03
20240998	5946685-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	1	2,57	2,57
20240998	5944924-1	TD(56503)	Transformador Distribuição	1	2,87	2,87
20240998	5938066-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	11	0,77	8,47
20240998	5944059-1	FU(27201)	Chave Fusível	7	4,27	29,89
20240998	5943235-1	CF(30744)	Chave Faca	6	0,15	0,90
20240998	5942899-1	FU(27201)	Chave Fusível	7	3,97	27,79
20240998	5942645-1	FU(27150)	Chave Fusível	9	19,75	177,75
20240998	5940345-1	TD(710150)	Transformador Distribuição	1	12,37	12,37
20240998	5940134-1	FU(27223)	Chave Fusível	7	8,60	60,20
20240998	5938066-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	1	59,38	59,38
20240998	5938066-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	1	0,80	0,80
20240998	5946311-1	TD(34437)	Transformador Distribuição	1	4,40	4,40
20240998	5937636-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	238	1,35	321,30

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5937636-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	20	2,22	44,40
20240998	5937636-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	17	2,35	39,95
20240998	5938066-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	15	2,52	37,80
20240998	5938066-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	4	3,55	14,20
20240998	5938066-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	256	8,38	2.145,28
20240998	5938066-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	15	0,38	5,70
20240998	5938066-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	4	4,18	16,72
20240998	5938066-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	13	0,18	2,34
20240998	5938066-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	2	3,15	6,30
20240998	5944579-1	TD(34445)	Transformador Distribuição	6	4,33	25,98
20240998	5945884-1	FR(710950)	Chave Fusível Religadora	1	3,32	3,32
20240998	5945884-1	FR(710950)	Chave Fusível Religadora	20	3,32	66,40
20240998	5936803-1	TD(43844)	Transformador Distribuição	4	1,28	5,12
20240998	5937161-1	TD(43278)	Transformador Distribuição	2	1,47	2,94
20240998	5937267-1	FR(108779903)	Chave Fusível Religadora	48	13,17	632,16
20240998	5938849-1	[MT]PA(11612)	Alimentador	50	19,40	970,00
20240998	5937267-1	FR(108779903)	Chave Fusível Religadora	1	13,17	13,17
20240998	5938849-1	[MT]PA(11612)	Alimentador	35	21,30	745,50
20240998	5946264-1	TD(43278)	Transformador Distribuição	2	7,15	14,30
20240998	5943422-1	TD(44458)	Transformador Distribuição	3	22,82	68,46
20240998	5944169-1	TD(43299)	Transformador Distribuição	3	28,47	85,41
20240998	5944478-1	TD(44556)	Transformador Distribuição	2	7,57	15,14

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5945242-1	TD(44472)	Transformador Distribuição	1	22,35	22,35
20240998	5946001-1	TD(43797)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20240998	5938849-1	CF(753917)	Chave Faca	5	2,95	14,75
20240998	5937102-1	FU(39161)	Chave Fusível	19	2,87	54,53
20240998	5937120-1	TD(61397)	Transformador Distribuição	32	12,07	386,24
20240998	5937296-1	FU(14074)	Chave Fusível	5	12,82	64,10
20240998	5939354-1	FU(942)	Chave Fusível	19	27,20	516,80
20240998	5941313-1	FU(699327)	Chave Fusível	244	6,02	1.468,88
20240998	5946522-1	TD(75037653)	Transformador Distribuição	1	3,00	3,00
20240998	5943060-1	FU(29371)	Chave Fusível	18	26,83	482,94
20240998	5944267-1	[MT]PA(11630)	Alimentador	6	26,85	161,10
20240998	5944267-1	FU(943)	Chave Fusível	12	1,15	13,80
20240998	5945353-1	RD(14918)	Religador de Distribuição	1.490	2,00	2.980,00
20240998	5942922-1	TD(673511)	Transformador Distribuição	2	27,25	54,50
20240998	5941121-1	TD(10359)	Transformador Distribuição	45	5,23	235,35
20240998	5938396-1	TD(31669)	Transformador Distribuição	77	8,48	652,96
20240998	5938379-1	TD(10358)	Transformador Distribuição	46	7,77	357,42
20240998	5938396-1	TD(667292)	Transformador Distribuição	27	8,48	228,96
20240998	5938672-1	TD(2443)	Transformador Distribuição	11	8,18	89,98
20240998	5938015-1	FU(4117948)	Chave Fusível	17	11,82	200,94
20240998	5938015-1	FU(4117948)	Chave Fusível	200	11,82	2.364,00
20240998	5938672-1	TD(2443)	Transformador Distribuição	95	8,18	777,10

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938401-1	TD(2988)	Transformador Distribuição	72	17,27	1.243,44
20240998	5937447-1	FU(273)	Chave Fusível	157	0,90	141,30
20240998	5938287-1	[MT]PA(11604)	Alimentador	254	13,63	3.462,02
20240998	5946639-1	TD(69867674)	Transformador Distribuição	1	2,95	2,95
20240998	5942373-1	TD(742842)	Transformador Distribuição	40	11,85	474,00
20240998	5938078-1	RD(1812)	Religador de Distribuição	2	13,63	27,26
20240998	5945144-1	TD(742354)	Transformador Distribuição	1	19,32	19,32
20240998	5938078-1	RD(1812)	Religador de Distribuição	5	10,43	52,15
20240998	5938078-1	RD(1812)	Religador de Distribuição	18	0,80	14,40
20240998	5938078-1	RD(1812)	Religador de Distribuição	25	13,63	340,75
20240998	5938078-1	RD(1812)	Religador de Distribuição	9	10,33	92,97
20240998	5938078-1	RD(1812)	Religador de Distribuição	23	4,43	101,89
20240998	5936916-1	TD(21897)	Transformador Distribuição	1	1,92	1,92
20240998	5944715-1	TD(21881)	Transformador Distribuição	1	25,85	25,85
20240998	5939051-1	FU(7165)	Chave Fusível	67	21,15	1.417,05
20240998	5944002-1	FU(18145)	Chave Fusível	3	6,50	19,50
20240998	5943933-1	FR(1615)	Chave Fusível Religadora	35	21,75	761,25
20240998	5942919-1	FU(14437)	Chave Fusível	14	30,70	429,80
20240998	5942244-1	TD(13460)	Transformador Distribuição	3	4,93	14,79
20240998	5941047-1	FU(1613)	Chave Fusível	1	27,73	27,73
20240998	5947094-1	TD(61494)	Transformador Distribuição	23	18,20	418,60
20240998	5941047-1	TD(666518)	Transformador Distribuição	1	27,73	27,73

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5946056-1	TD(13461)	Transformador Distribuição	1	8,32	8,32
20240998	5945416-1	TD(13460)	Transformador Distribuição	3	22,27	66,81
20240998	5939455-1	TD(2932)	Transformador Distribuição	92	4,78	439,76
20240998	5941230-1	FU(7132)	Chave Fusível	6	48,63	291,78
20240998	5937965-1	FR(12916)	Chave Fusível Religadora	84	17,28	1.451,52
20240998	5940027-1	FU(1648)	Chave Fusível	520	3,57	1.856,40
20240998	5939817-1	FU(1780)	Chave Fusível	5	14,35	71,75
20240998	5937965-1	FR(12916)	Chave Fusível Religadora	7	17,28	120,96
20240998	5938468-1	TD(9320)	Transformador Distribuição	134	11,97	1.603,98
20240998	5938478-1	TD(708113)	Transformador Distribuição	92	8,68	798,56
20240998	5936948-1	FU(15137)	Chave Fusível	4	3,80	15,20
20240998	5941537-1	FU(15132)	Chave Fusível	1	34,83	34,83
20240998	5938194-1	TD(2962)	Transformador Distribuição	90	19,08	1.717,20
20240998	5940309-1	TD(11805)	Transformador Distribuição	1	29,98	29,98
20240998	5938089-1	TD(30716)	Transformador Distribuição	71	12,33	875,43
20240998	5936834-1	PE(17976005)	Ponto de conexão	1	1,95	1,95
20240998	5938610-1	TD(24226)	Transformador Distribuição	21	9,58	201,18
20240998	5940410-1	RD(708074)	Religador de Distribuição	233	0,07	16,31
20240998	5940410-1	DOD04_DOD49529	Alimentador	2.000	0,10	200,00
20240998	5940410-1	RD(708074)	Religador de Distribuição	416	5,48	2.279,68
20240998	5940410-1	RD(708074)	Religador de Distribuição	185	3,25	601,25
20240998	5940410-1	RD(708074)	Religador de Distribuição	248	0,32	79,36

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5940410-1	RD(708074)	Religador de Distribuição	1.409	0,07	98,63
20240998	5940410-1	DOD04_DOD49529	Alimentador	1	0,10	0,10
20240998	5938610-1	TD(24226)	Transformador Distribuição	1	9,58	9,58
20240998	5940410-1	DOD04_DOD49529	Alimentador	1	0,10	0,10
20240998	5940410-1	RD(708074)	Religador de Distribuição	1	0,32	0,32
20240998	5940410-1	RD(708074)	Religador de Distribuição	1	0,07	0,07
20240998	5940410-1	DOD04_DOD49529	Alimentador	50	0,10	5,00
20240998	5940410-1	RD(708074)	Religador de Distribuição	147	5,48	805,56
20240998	5940410-1	RD(708074)	Religador de Distribuição	11	3,25	35,75
20240998	5940410-1	RD(708074)	Religador de Distribuição	47	0,32	15,04
20240998	5938181-1	TD(3094)	Transformador Distribuição	36	11,33	407,88
20240998	5938176-1	RD(22517736)	Religador de Distribuição	28	1,85	51,80
20240998	5941947-1	TD(736209)	Transformador Distribuição	1	2,15	2,15
20240998	5938176-1	RD(22517736)	Religador de Distribuição	597	4,13	2.465,61
20240998	5938176-1	RD(22517736)	Religador de Distribuição	1	4,13	4,13
20240998	5944330-1	FU(1362)	Chave Fusível	2	7,92	15,84
20240998	5943097-1	TD(3082)	Transformador Distribuição	71	15,95	1.132,45
20240998	5938275-1	FU(7144)	Chave Fusível	1	17,53	17,53
20240998	5938098-1	FU(567)	Chave Fusível	10	11,58	115,80
20240998	5938275-1	FU(7144)	Chave Fusível	1	17,53	17,53
20240998	5946566-1	TD(747380)	Transformador Distribuição	4	3,62	14,48
20240998	5938098-1	FU(567)	Chave Fusível	4	11,58	46,32

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938275-1	FU(7144)	Chave Fusível	324	17,53	5.679,72
20240998	5938955-1	TD(52964)	Transformador Distribuição	151	5,78	872,78
20240998	5940507-1	TD(31691)	Transformador Distribuição	31	9,92	307,52
20240998	5941143-1	TD(6584)	Transformador Distribuição	42	34,83	1.462,86
20240998	5942367-1	TD(747380)	Transformador Distribuição	4	31,20	124,80
20240998	5945690-1	TD(31092)	Transformador Distribuição	88	18,22	1.603,36
20240998	5964250-1	PE(18735369)	Ponto de conexão	1	1,92	1,92
20240998	5964235-1	PE(18735369)	Ponto de conexão	1	18,22	18,22
20240998	5946929-1	TD(31092)	Transformador Distribuição	88	1,92	168,96
20240998	5995206-1	ROC01_ROC49501	Alimentador	1	0,05	0,05
20240998	5998085-1	ROC01_ROC49501	Alimentador	1	0,05	0,05
20240998	5938087-1	FU(518)	Chave Fusível	226	10,77	2.434,02
20240998	5939652-1	TD(26679)	Transformador Distribuição	35	4,60	161,00
20240998	5936962-1	FU(685595)	Chave Fusível	1	1,97	1,97
20240998	5936962-1	FU(685595)	Chave Fusível	1	1,97	1,97
20240998	5940181-1	TD(21522)	Transformador Distribuição	77	2,67	205,59
20240998	5938103-1	FU(685595)	Chave Fusível	1	13,37	13,37
20240998	5938103-1	FU(685595)	Chave Fusível	1	13,37	13,37
20240998	5938310-1	TD(74762834)	Transformador Distribuição	46	10,03	461,38
20240998	5938103-1	FU(685595)	Chave Fusível	79	13,37	1.056,23
20240998	5936962-1	FU(685595)	Chave Fusível	79	1,97	155,63
20240998	5938070-1	TD(41402)	Transformador Distribuição	35	11,82	413,70

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938088-1	TD(16135)	Transformador Distribuição	44	15,43	678,92
20240998	5938541-1	RD(730629)	Religador de Distribuição	172	28,03	4.821,16
20240998	5946387-1	TD(11083)	Transformador Distribuição	8	1,43	11,44
20240998	5944289-1	TD(2534)	Transformador Distribuição	105	9,93	1.042,65
20240998	5940896-1	RD(750076)	Religador de Distribuição	96	31,32	3.006,72
20240998	5987093-1	TD(727489)	Transformador Distribuição	1	14,42	14,42
20240998	5940275-1	TD(11776)	Transformador Distribuição	2	13,98	27,96
20240998	5940101-1	TD(11843)	Transformador Distribuição	2	27,67	55,34
20240998	5940275-1	FU(15165)	Chave Fusível	3	14,00	42,00
20240998	5945143-1	TD(60837)	Transformador Distribuição	1	4,17	4,17
20240998	5941146-1	TD(35823)	Transformador Distribuição	1	3,97	3,97
20240998	5940753-1	FU(696793)	Chave Fusível	3	3,27	9,81
20240998	5987064-1	TD(35782)	Transformador Distribuição	1	5,73	5,73
20240998	5944676-1	TD(35824)	Transformador Distribuição	1	3,08	3,08
20240998	5939582-1	TD(35804)	Transformador Distribuição	1	3,72	3,72
20240998	5937633-1	TD(20842)	Transformador Distribuição	65	1,40	91,00
20240998	5939454-1	TD(7610)	Transformador Distribuição	81	7,17	580,77
20240998	5938375-1	CF(732005)	Chave Faca	613	0,78	478,14
20240998	5938375-1	FU(2398)	Chave Fusível	237	11,93	2.827,41
20240998	5939558-1	TD(36533)	Transformador Distribuição	1	7,93	7,93
20240998	5936618-1	FR(26400)	Chave Fusível Religadora	29	3,47	100,63
20240998	5941225-1	TD(36470)	Transformador Distribuição	2	2,58	5,16

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5937781-1	FU(30177)	Chave Fusível	20	2,18	43,60
20240998	5936754-1	FU(28632)	Chave Fusível	3	6,10	18,30
20240998	5945901-1	TD(38950)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20240998	5940584-1	TD(38950)	Transformador Distribuição	1	4,07	4,07
20240998	5944762-1	TD(728771)	Transformador Distribuição	2	6,88	13,76
20240998	5944195-1	TD(28131)	Transformador Distribuição	1	9,22	9,22
20240998	5944165-1	FU(16122)	Chave Fusível	2	8,42	16,84
20240998	5944085-1	TD(15869)	Transformador Distribuição	1	28,80	28,80
20240998	5986726-1	RD(16125)	Religador de Distribuição	68	9,42	640,56
20240998	5943914-1	RD(730630)	Religador de Distribuição	41	22,52	923,32
20240998	5942093-1	FR(16115)	Chave Fusível Religadora	18	15,50	279,00
20240998	5941896-1	FU(15852)	Chave Fusível	20	10,15	203,00
20240998	5938710-1	RD(730630)	Religador de Distribuição	20	12,20	244,00
20240998	5938710-1	RD(730630)	Religador de Distribuição	21	11,72	246,12
20240998	5937047-1	FR(16115)	Chave Fusível Religadora	18	3,02	54,36
20240998	5938710-1	FU(16149)	Chave Fusível	20	15,27	305,40
20240998	5946964-1	TD(741896)	Transformador Distribuição	1	18,95	18,95
20240998	5943116-1	TD(655283)	Transformador Distribuição	1	16,90	16,90
20240998	5937450-1	TD(60704)	Transformador Distribuição	1	15,43	15,43
20240998	5936665-1	TD(703259)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20240998	5938550-1	RD(21487176)	Religador de Distribuição	107	18,27	1.954,89
20240998	5997208-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	2	16,02	32,04

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5997208-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	7	15,35	107,45
20240998	5997208-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	5	14,85	74,25
20240998	5997208-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	14	13,78	192,92
20240998	5997208-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	1	14,85	14,85
20240998	5946399-1	TD(55281)	Transformador Distribuição	1	12,72	12,72
20240998	5944721-1	FR(3803)	Chave Fusível Religadora	3	31,95	95,85
20240998	5944721-1	FR(3803)	Chave Fusível Religadora	18	5,72	102,96
20240998	5944671-1	FU(740683)	Chave Fusível	1	4,25	4,25
20240998	5944020-1	FR(23826)	Chave Fusível Religadora	23	58,73	1.350,79
20240998	5943980-1	FR(3803)	Chave Fusível Religadora	20	4,87	97,40
20240998	5938550-1	RD(21487176)	Religador de Distribuição	56	18,80	1.052,80
20240998	5943618-1	TD(48102)	Transformador Distribuição	3	19,57	58,71
20240998	5943980-1	TD(733276)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20240998	5944564-1	TD(57463)	Transformador Distribuição	3	3,77	11,31
20240998	5944591-1	TD(48810)	Transformador Distribuição	4	4,25	17,00
20240998	5945110-1	TD(48842)	Transformador Distribuição	18	1,07	19,26
20240998	5946108-1	TD(667355)	Transformador Distribuição	4	11,45	45,80
20240998	5946345-1	TD(661564)	Transformador Distribuição	3	6,37	19,11
20240998	5938890-1	FIT52_FIT59504	Alimentador	1.121	0,55	616,55
20240998	5938890-1	FIT52_FIT59504	Alimentador	186	0,95	176,70
20240998	5938890-1	FIT52_FIT59504	Alimentador	128	12,75	1.632,00
20240998	5939598-1	TD(666387)	Transformador Distribuição	3	33,78	101,34

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5939872-1	TD(669749)	Transformador Distribuição	2	55,43	110,86
20240998	5940050-1	FR(35667)	Chave Fusível Religadora	64	14,58	933,12
20240998	5940303-1	FU(38440)	Chave Fusível	47	8,50	399,50
20240998	5941009-1	FU(38278)	Chave Fusível	7	7,07	49,49
20240998	5941404-1	FU(663862)	Chave Fusível	30	7,83	234,90
20240998	5943170-1	TD(663856)	Transformador Distribuição	2	28,02	56,04
20240998	5946213-1	FU(665479)	Chave Fusível	4	3,47	13,88
20240998	5940060-1	TD(665468)	Transformador Distribuição	4	30,25	121,00
20240998	5938546-1	FU(679644)	Chave Fusível	24	18,55	445,20
20240998	5946569-1	TD(50815)	Transformador Distribuição	2	8,13	16,26
20240998	5938008-1	RD(736527)	Religador de Distribuição	1	1,93	1,93
20240998	5938008-1	RD(736527)	Religador de Distribuição	1	1,93	1,93
20240998	5938008-1	RD(736527)	Religador de Distribuição	993	1,93	1.916,49
20240998	5938008-1	RD(736527)	Religador de Distribuição	54	19,33	1.043,82
20240998	5939389-1	TD(50752)	Transformador Distribuição	15	15,18	227,70
20240998	5939389-1	FR(38287)	Chave Fusível Religadora	66	15,18	1.001,88
20240998	5945854-1	TD(20531)	Transformador Distribuição	1	5,25	5,25
20240998	5946392-1	FU(3302087)	Chave Fusível	2	8,65	17,30
20240998	5945507-1	TD(57628)	Transformador Distribuição	1	17,50	17,50
20240998	5942738-1	TD(51230)	Transformador Distribuição	7	24,65	172,55
20240998	5938056-1	FU(3302087)	Chave Fusível	2	37,45	74,90
20240998	5942233-1	FR(22671)	Chave Fusível Religadora	8	44,27	354,16

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5942100-1	TD(22246)	Transformador Distribuição	2	47,32	94,64
20240998	5939382-1	FU(21944)	Chave Fusível	3	39,22	117,66
20240998	5942554-1	TD(49654)	Transformador Distribuição	1	43,72	43,72
20240998	5936681-1	TD(57525)	Transformador Distribuição	43	4,12	177,16
20240998	5945745-1	TD(9828)	Transformador Distribuição	99	1,82	180,18
20240998	5946711-1	TD(734791)	Transformador Distribuição	22	3,20	70,40
20240998	5940019-1	TD(59430)	Transformador Distribuição	1	1,73	1,73
20240998	5937656-1	TD(45774)	Transformador Distribuição	2	4,67	9,34
20240998	5936813-1	FR(986)	Chave Fusível Religadora	61	3,02	184,22
20240998	5942288-1	GDO01_GDO49504	Alimentador	1	0,13	0,13
20240998	5944509-1	FU(14156)	Chave Fusível	27	8,30	224,10
20240998	5942288-1	GDO01_GDO49504	Alimentador	120	5,42	650,40
20240998	5942288-1	GDO01_GDO49504	Alimentador	211	5,17	1.090,87
20240998	5942288-1	GDO01_GDO49504	Alimentador	1.523	0,13	197,99
20240998	5939683-1	FR(14535)	Chave Fusível Religadora	51	5,08	259,08
20240998	5938228-1	GDO01_GDO49504	Alimentador	331	4,20	1.390,20
20240998	5938228-1	GDO01_GDO49504	Alimentador	1.523	1,12	1.705,76
20240998	5938228-1	GDO01_GDO49504	Alimentador	1	1,12	1,12
20240998	5938153-1	RD(14072)	Religador de Distribuição	1	16,63	16,63
20240998	5947147-1	TD(725757)	Transformador Distribuição	2	15,42	30,84
20240998	5936820-1	TD(45066)	Transformador Distribuição	2	2,67	5,34
20240998	5936837-1	FU(1028)	Chave Fusível	13	1,87	24,31

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5936974-1	TD(53190)	Transformador Distribuição	1	3,83	3,83
20240998	5937011-1	TD(45047)	Transformador Distribuição	2	1,83	3,66
20240998	5938153-1	RD(14072)	Religador de Distribuição	44	3,62	159,28
20240998	5938153-1	RD(14072)	Religador de Distribuição	25	16,63	415,75
20240998	5938153-1	RD(14072)	Religador de Distribuição	50	22,13	1.106,50
20240998	5938153-1	RD(14072)	Religador de Distribuição	4	115,25	461,00
20240998	5938153-1	RD(14072)	Religador de Distribuição	44	0,57	25,08
20240998	5938153-1	RD(14072)	Religador de Distribuição	2	8,33	16,66
20240998	5938321-1	FU(933)	Chave Fusível	145	11,97	1.735,65
20240998	5940107-1	TD(683350)	Transformador Distribuição	1	26,83	26,83
20240998	5941317-1	TD(44992)	Transformador Distribuição	1	26,30	26,30
20240998	5944128-1	TD(44314)	Transformador Distribuição	2	8,18	16,36
20240998	5944129-1	TD(680153)	Transformador Distribuição	3	8,83	26,49
20240998	5944316-1	FU(29183)	Chave Fusível	1	8,83	8,83
20240998	5945964-1	TD(44374)	Transformador Distribuição	2	3,08	6,16
20240998	5946126-1	TD(44871)	Transformador Distribuição	1	7,13	7,13
20240998	5946335-1	TD(44396)	Transformador Distribuição	1	4,78	4,78
20240998	5936811-1	FR(11136)	Chave Fusível Religadora	87	1,23	107,01
20240998	5936728-1	TD(678979)	Transformador Distribuição	46	8,83	406,18
20240998	5936662-1	FU(2466)	Chave Fusível	26	6,82	177,32
20240998	5936602-1	TD(29935)	Transformador Distribuição	118	5,53	652,54
20240998	5936577-1	TD(10406)	Transformador Distribuição	54	6,73	363,42

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5936526-1	TD(41067)	Transformador Distribuição	24	6,40	153,60
20240998	5937496-1	TD(657694)	Transformador Distribuição	4	21,63	86,52
20240998	5937665-1	FR(692608)	Chave Fusível Religadora	215	3,22	692,30
20240998	5997655-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	2	2,07	4,14
20240998	5936493-1	FR(692608)	Chave Fusível Religadora	215	5,80	1.247,00
20240998	5936605-1	RD(737452)	Religador de Distribuição	14	0,05	0,70
20240998	5937282-1	FU(44663)	Chave Fusível	10	21,77	217,70
20240998	5937443-1	TD(658382)	Transformador Distribuição	2	21,35	42,70
20240998	5938095-1	RD(697027)	Religador de Distribuição	5	3,00	15,00
20240998	5938095-1	RD(697027)	Religador de Distribuição	30	3,67	110,10
20240998	5938095-1	RD(697631)	Religador de Distribuição	5	0,05	0,25
20240998	5997655-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	35	0,05	1,75
20240998	5997655-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	13	0,08	1,04
20240998	5997655-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	476	2,07	985,32
20240998	5997655-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	83	2,57	213,31
20240998	5997655-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	191	4,33	827,03
20240998	5997655-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	27	4,37	117,99
20240998	5997655-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	35	4,42	154,70
20240998	5997655-1	RD(697030)	Religador de Distribuição	35	0,42	14,70
20240998	5997655-1	RD(697030)	Religador de Distribuição	13	0,42	5,46
20240998	5939893-1	TD(38758)	Transformador Distribuição	2	12,38	24,76
20240998	5940383-1	FU(29579)	Chave Fusível	1	25,93	25,93

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5946891-1	TD(56839)	Transformador Distribuição	1	4,05	4,05
20240998	5940010-1	FR(30293)	Chave Fusível Religadora	1	36,23	36,23
20240998	5942122-1	TD(694145)	Transformador Distribuição	6	2,77	16,62
20240998	5942319-1	FU(41575)	Chave Fusível	4	4,23	16,92
20240998	5942988-1	TD(37769)	Transformador Distribuição	1	5,90	5,90
20240998	5943845-1	FR(30185)	Chave Fusível Religadora	4	17,15	68,60
20240998	5944028-1	FU(678482)	Chave Fusível	29	10,47	303,63
20240998	5945209-1	TD(671896)	Transformador Distribuição	1	2,68	2,68
20240998	5946944-1	TD(694145)	Transformador Distribuição	6	2,47	14,82
20240998	5938006-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	15	3,17	47,55
20240998	5938006-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	66	4,40	290,40
20240998	5936399-1	FR(2455)	Chave Fusível Religadora	33	6,07	200,31
20240998	5936439-1	RD(730612)	Religador de Distribuição	94	1,15	108,10
20240998	5936439-1	RD(730612)	Religador de Distribuição	55	31,45	1.729,75
20240998	5936439-1	RD(730612)	Religador de Distribuição	57	31,45	1.792,65
20240998	5936475-1	FU(677039)	Chave Fusível	16	8,52	136,32
20240998	5936564-1	FR(677918)	Chave Fusível Religadora	144	4,23	609,12
20240998	5936651-1	[MT]PA(11617)	Alimentador	94	29,20	2.744,80
20240998	5936762-1	TD(676574)	Transformador Distribuição	28	3,07	85,96
20240998	5937283-1	FR(30185)	Chave Fusível Religadora	4	6,30	25,20
20240998	5997655-1	RD(697030)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20240998	5938006-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	15	6,35	95,25

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938006-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	3	7,30	21,90
20240998	5938006-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	7	12,18	85,26
20240998	5938006-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	40	12,43	497,20
20240998	5938006-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	4	12,30	49,20
20240998	5938006-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	1	22,42	22,42
20240998	5997655-1	RD(697030)	Religador de Distribuição	1.991	0,05	99,55
20240998	5939437-1	FR(677918)	Chave Fusível Religadora	144	13,22	1.903,68
20240998	5939614-1	FU(30617)	Chave Fusível	1	7,87	7,87
20240998	5940010-1	FR(30293)	Chave Fusível Religadora	86	5,73	492,78
20240998	5937142-1	TD(13971)	Transformador Distribuição	11	4,73	52,03
20240998	5936487-1	FR(2184)	Chave Fusível Religadora	11	8,63	94,93
20240998	5939116-1	TD(13994)	Transformador Distribuição	1	7,32	7,32
20240998	5945856-1	[MT]PA(11639)	Alimentador	268	7,53	2.018,04
20240998	5945856-1	RD(11382)	Religador de Distribuição	172	0,37	63,64
20240998	5945856-1	RD(11382)	Religador de Distribuição	5	5,83	29,15
20240998	5991162-1	PE(16290986)	Ponto de conexão	1	0,37	0,37
20240998	5946802-1	TD(33248)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20240998	5939510-1	FU(1043)	Chave Fusível	7	14,93	104,51
20240998	5942494-1	FU(741250)	Chave Fusível	4	5,32	21,28
20240998	5942719-1	TD(710478)	Transformador Distribuição	57	2,82	160,74
20240998	5944015-1	TD(12078)	Transformador Distribuição	2	15,18	30,36
20240998	5945628-1	TD(751356)	Transformador Distribuição	8	21,67	173,36

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5945933-1	TD(9874)	Transformador Distribuição	106	4,00	424,00
20240998	5937066-1	FU(1043)	Chave Fusível	7	1,98	13,86
20240998	5938096-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	4	16,35	65,40
20240998	5938096-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	194	10,32	2.002,08
20240998	5944327-1	FU(18197)	Chave Fusível	1	26,32	26,32
20240998	5990593-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	1	0,08	0,08
20240998	5990593-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	332	0,08	26,56
20240998	5942164-1	TD(54696)	Transformador Distribuição	23	22,32	513,36
20240998	5990593-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	147	19,78	2.907,66
20240998	5942468-1	FU(18197)	Chave Fusível	1	1,87	1,87
20240998	5941686-1	TD(56806)	Transformador Distribuição	1	29,33	29,33
20240998	5990593-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	1	19,78	19,78
20240998	5939978-1	FU(2578)	Chave Fusível	37	11,23	415,51
20240998	5947172-1	TD(40227)	Transformador Distribuição	1	22,52	22,52
20240998	5939037-1	FU(2665)	Chave Fusível	30	5,07	152,10
20240998	5936520-1	PE(13698566)	Ponto de conexão	1	1,53	1,53
20240998	5936599-1	FU(28678)	Chave Fusível	145	4,35	630,75
20240998	5946284-1	TD(47412)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48
20240998	5942869-1	FU(2436)	Chave Fusível	79	27,32	2.158,28
20240998	5946784-1	TD(10474)	Transformador Distribuição	130	21,25	2.762,50
20240998	5945442-1	TD(10474)	Transformador Distribuição	130	5,35	695,50
20240998	5936877-1	FU(35701)	Chave Fusível	24	5,27	126,48

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5945016-1	TD(40258)	Transformador Distribuição	5	2,70	13,50
20240998	5944852-1	TD(40259)	Transformador Distribuição	8	3,97	31,76
20240998	5944228-1	TD(39675)	Transformador Distribuição	4	2,47	9,88
20240998	5944123-1	FR(675729)	Chave Fusível Religadora	4	31,45	125,80
20240998	5944123-1	FR(675729)	Chave Fusível Religadora	9	12,82	115,38
20240998	5937093-1	TD(10474)	Transformador Distribuição	130	2,87	373,10
20240998	5987100-1	FU(35701)	Chave Fusível	24	8,53	204,72
20240998	5943713-1	FU(40790)	Chave Fusível	54	3,13	169,02
20240998	5937896-1	TD(47759)	Transformador Distribuição	1	12,57	12,57
20240998	5939542-1	FR(675729)	Chave Fusível Religadora	13	10,52	136,76
20240998	5945428-1	TD(39494)	Transformador Distribuição	3	20,40	61,20
20240998	5936980-1	TD(682752)	Transformador Distribuição	58	4,20	243,60
20240998	5944047-1	RD(730613)	Religador de Distribuição	121	0,47	56,87
20240998	5944047-1	FU(2518)	Chave Fusível	44	11,12	489,28
20240998	5938472-1	RD(730613)	Religador de Distribuição	44	24,03	1.057,32
20240998	5946831-1	TD(39524)	Transformador Distribuição	1	2,12	2,12
20240998	5937969-1	TD(40333)	Transformador Distribuição	2	14,12	28,24
20240998	5938472-1	RD(730613)	Religador de Distribuição	15	24,03	360,45
20240998	5938472-1	RD(730613)	Religador de Distribuição	34	24,03	817,02
20240998	5938472-1	RD(730613)	Religador de Distribuição	72	24,03	1.730,16
20240998	5946449-1	TD(42571)	Transformador Distribuição	3	6,50	19,50
20240998	5943452-1	TD(28870)	Transformador Distribuição	1	21,78	21,78

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5943395-1	TD(31170)	Transformador Distribuição	1	20,95	20,95
20240998	5945927-1	FU(24092)	Chave Fusível	5	2,78	13,90
20240998	5936790-1	FR(3093)	Chave Fusível Religadora	16	24,67	394,72
20240998	5944988-1	TD(22999)	Transformador Distribuição	1	20,83	20,83
20240998	5941819-1	TD(29781)	Transformador Distribuição	1	64,43	64,43
20240998	5940257-1	TD(733821)	Transformador Distribuição	1	11,05	11,05
20240998	5939680-1	TD(4727695)	Transformador Distribuição	7	3,47	24,29
20240998	5943058-1	TD(34181)	Transformador Distribuição	1	23,10	23,10
20240998	5944479-1	TD(31182)	Transformador Distribuição	1	6,02	6,02
20240998	5944204-1	TD(30959)	Transformador Distribuição	1	9,45	9,45
20240998	5944811-1	FU(3134)	Chave Fusível	4	3,93	15,72
20240998	5939862-1	TD(25785)	Transformador Distribuição	1	50,70	50,70
20240998	5942980-1	TD(28899)	Transformador Distribuição	3	44,00	132,00
20240998	5938728-1	CL(752732)	Chave Lâmina	175	19,45	3.403,75
20240998	5945602-1	TD(22161)	Transformador Distribuição	1	15,02	15,02
20240998	5937145-1	FU(23966)	Chave Fusível	5	6,50	32,50
20240998	5944672-1	TD(43981)	Transformador Distribuição	3	1,07	3,21
20240998	5937336-1	TD(844)	Transformador Distribuição	45	15,90	715,50
20240998	5937848-1	IVI52_IVI59504	Alimentador	1	1,68	1,68
20240998	5938334-1	FU(722091)	Chave Fusível	413	12,42	5.129,46
20240998	5940938-1	PE(212042237)	Ponto de conexão	1	4,00	4,00
20240998	5941632-1	TD(17841)	Transformador Distribuição	1	28,35	28,35

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5942080-1	FU(722091)	Chave Fusível	413	8,17	3.374,21
20240998	5942264-1	FR(3137)	Chave Fusível Religadora	21	21,17	444,57
20240998	5942699-1	FR(79400357)	Chave Fusível Religadora	13	45,30	588,90
20240998	5942715-1	TD(23495)	Transformador Distribuição	1	24,55	24,55
20240998	5942901-1	TD(22463)	Transformador Distribuição	4	28,37	113,48
20240998	5943223-1	TD(22824)	Transformador Distribuição	1	41,10	41,10
20240998	5943278-1	TD(22466)	Transformador Distribuição	3	53,67	161,01
20240998	5943278-1	CF(3147)	Chave Faca	209	2,80	585,20
20240998	5944206-1	TD(22425)	Transformador Distribuição	1	9,72	9,72
20240998	5944383-1	TD(28856)	Transformador Distribuição	2	12,33	24,66
20240998	5945373-1	TD(60850)	Transformador Distribuição	1	16,33	16,33
20240998	5946177-1	FU(756958)	Chave Fusível	2	3,13	6,26
20240998	5946206-1	TD(22442)	Transformador Distribuição	1	5,67	5,67
20240998	5946516-1	TD(19486)	Transformador Distribuição	1	10,95	10,95
20240998	5946618-1	TD(22976)	Transformador Distribuição	1	2,97	2,97
20240998	5946833-1	TD(48681078)	Transformador Distribuição	1	1,45	1,45
20240998	5938334-1	FU(722091)	Chave Fusível	1	12,42	12,42
20240998	5942080-1	FU(722091)	Chave Fusível	1	8,17	8,17
20240998	5937017-1	TD(30036)	Transformador Distribuição	64	2,98	190,72
20240998	5937264-1	FR(3065)	Chave Fusível Religadora	71	2,02	143,42
20240998	5936759-1	FR(3068)	Chave Fusível Religadora	224	2,32	519,68
20240998	5936802-1	FR(1721)	Chave Fusível Religadora	29	1,70	49,30

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5937043-1	TD(23911)	Transformador Distribuição	2	26,30	52,60
20240998	5937848-1	IVI52_IVI59504	Alimentador	151	1,68	253,68
20240998	5937848-1	IVI52_IVI59504	Alimentador	143	6,47	925,21
20240998	5937848-1	CF(1677)	Chave Faca	2	1,07	2,14
20240998	5940612-1	FU(22747)	Chave Fusível	4	32,68	130,72
20240998	5941751-1	FR(1626)	Chave Fusível Religadora	4	26,73	106,92
20240998	5939323-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	52	4,40	228,80
20240998	5942845-1	TD(2019)	Transformador Distribuição	3	29,95	89,85
20240998	5945106-1	FU(24791)	Chave Fusível	4	30,08	120,32
20240998	5946839-1	TD(745987)	Transformador Distribuição	1	2,02	2,02
20240998	5937848-1	IVI52_IVI59504	Alimentador	1	6,47	6,47
20240998	5939186-1	FR(3129)	Chave Fusível Religadora	276	18,83	5.197,08
20240998	5946719-1	TD(13989)	Transformador Distribuição	1	1,85	1,85
20240998	5942104-1	TD(6574122)	Transformador Distribuição	1	20,43	20,43
20240998	5946139-1	TD(7093)	Transformador Distribuição	1	6,77	6,77
20240998	5944566-1	TD(16621)	Transformador Distribuição	1	25,50	25,50
20240998	5944534-1	FU(18866)	Chave Fusível	24	3,20	76,80
20240998	5944467-1	FU(16428)	Chave Fusível	3	15,22	45,66
20240998	5938993-1	[MT]PA(11618)	Alimentador	150	22,05	3.307,50
20240998	5944189-1	FU(27452)	Chave Fusível	4	58,40	233,60
20240998	5944120-1	FU(16299)	Chave Fusível	1	10,07	10,07
20240998	5943991-1	FU(16018)	Chave Fusível	3	12,17	36,51

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5943949-1	FU(10440)	Chave Fusível	28	9,87	276,36
20240998	5938993-1	CF(10711)	Chave Faca	191	1,57	299,87
20240998	5943279-1	TD(667770)	Transformador Distribuição	2	52,17	104,34
20240998	5942118-1	RD(698173)	Religador de Distribuição	108	6,10	658,80
20240998	5942116-1	TD(681605)	Transformador Distribuição	5	21,77	108,85
20240998	5942106-1	TD(53628)	Transformador Distribuição	2	29,33	58,66
20240998	5938993-1	[MT]PA(11618)	Alimentador	317	22,13	7.015,21
20240998	5939776-1	TD(55952)	Transformador Distribuição	1	31,25	31,25
20240998	5939504-1	FU(4003)	Chave Fusível	11	30,58	336,38
20240998	5939502-1	FU(9978)	Chave Fusível	10	30,93	309,30
20240998	5938817-1	JAM01_JAM49501	Alimentador	1.049	4,57	4.793,93
20240998	5938817-1	TER51_TER59502	Alimentador	1	4,57	4,57
20240998	5940814-1	EP(207688023)	Transformador Distribuição	1	30,38	30,38
20240998	5946539-1	TD(19692)	Transformador Distribuição	1	3,93	3,93
20240998	5944894-1	FU(19689)	Chave Fusível	3	28,43	85,29
20240998	5938817-1	TER02_TER49505	Alimentador	1	4,57	4,57
20240998	5938817-1	JAM51_JAM59502	Alimentador	2	21,77	43,54
20240998	5938817-1	JAM51_JAM59502	Alimentador	6	22,68	136,08
20240998	5946436-1	TD(50307)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20240998	5938872-1	RD(726346)	Religador de Distribuição	1	2,12	2,12
20240998	5938132-1	TD(30662)	Transformador Distribuição	33	12,67	418,11
20240998	5938872-1	RD(726346)	Religador de Distribuição	2.202	2,12	4.668,24

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938872-1	RD(726346)	Religador de Distribuição	585	2,50	1.462,50
20240998	5939513-1	FU(24641)	Chave Fusível	5	8,67	43,35
20240998	5946091-1	FU(9503)	Chave Fusível	14	4,92	68,88
20240998	5940641-1	TD(58780)	Transformador Distribuição	3	7,30	21,90
20240998	5940653-1	FU(25746)	Chave Fusível	4	28,70	114,80
20240998	5941011-1	FU(24638)	Chave Fusível	13	12,28	159,64
20240998	5941389-1	TD(59418)	Transformador Distribuição	1	24,87	24,87
20240998	5944962-1	TD(31988)	Transformador Distribuição	1	7,75	7,75
20240998	5939834-1	CF(758407)	Chave Faca	103	1,50	154,50
20240998	5945496-1	[BT]PA(11638)	Ramal de Baixa Tensão	6	3,88	23,28
20240998	5945496-1	TD(9029)	Transformador Distribuição	63	1,40	88,20
20240998	5937785-1	FU(7405)	Chave Fusível	25	3,82	95,50
20240998	5937764-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	167	1,48	247,16
20240998	5946954-1	TD(23537)	Transformador Distribuição	2	2,80	5,60
20240998	5937764-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	14	12,67	177,38
20240998	5937764-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	73	13,10	956,30
20240998	5937764-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	9	14,33	128,97
20240998	5937764-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	128	16,00	2.048,00
20240998	5937764-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	179	3,03	542,37
20240998	5937764-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	197	0,53	104,41
20240998	5937764-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	4	3,47	13,88
20240998	5937764-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	26	3,78	98,28

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5937764-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	6	4,60	27,60
20240998	5937764-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	14	4,65	65,10
20240998	5937764-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	6	6,80	40,80
20240998	5937764-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	1	10,38	10,38
20240998	5937764-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	10	25,58	255,80
20240998	5937764-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	370	0,10	37,00
20240998	5937764-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	1	5,55	5,55
20240998	5938120-1	FR(11706)	Chave Fusível Religadora	119	12,45	1.481,55
20240998	5938339-1	TD(27726)	Transformador Distribuição	70	21,77	1.523,90
20240998	5939006-1	FU(705143)	Chave Fusível	80	4,87	389,60
20240998	5942454-1	TD(50412)	Transformador Distribuição	2	24,85	49,70
20240998	5942483-1	TD(29050)	Transformador Distribuição	1	18,78	18,78
20240998	5942787-1	C 1011799	Unidade Consumidora	1	19,22	19,22
20240998	5942913-1	TD(31935)	Transformador Distribuição	3	19,35	58,05
20240998	5944682-1	TD(23537)	Transformador Distribuição	2	14,07	28,14
20240998	5945284-1	TD(42736)	Transformador Distribuição	6	18,32	109,92
20240998	5937764-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	12	6,72	80,64
20240998	5946904-1	TD(25612)	Transformador Distribuição	39	4,97	193,83
20240998	5939307-1	FR(1141)	Chave Fusível Religadora	34	16,57	563,38
20240998	5940200-1	TD(32066)	Transformador Distribuição	1	9,92	9,92
20240998	5940924-1	FU(24666)	Chave Fusível	1	10,97	10,97
20240998	5942786-1	TD(736792)	Transformador Distribuição	2	24,32	48,64

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5981575-1	FU(94290)	Chave Fusível	55	39,00	2.145,00
20240998	5944755-1	FU(24728)	Chave Fusível	1	0,80	0,80
20240998	5945123-1	FU(24728)	Chave Fusível	1	2,43	2,43
20240998	5945235-1	TD(38437)	Transformador Distribuição	2	0,92	1,84
20240998	5937442-1	TD(56275)	Transformador Distribuição	1	13,02	13,02
20240998	5981575-1	FU(94290)	Chave Fusível	23	21,63	497,49
20240998	5981575-1	FU(94290)	Chave Fusível	27	37,00	999,00
20240998	5943340-1	TD(31602)	Transformador Distribuição	1	19,23	19,23
20240998	5945937-1	TD(29009)	Transformador Distribuição	1	2,12	2,12
20240998	5945271-1	FR(38478)	Chave Fusível Religadora	66	1,38	91,08
20240998	5943455-1	FU(24694)	Chave Fusível	8	20,48	163,84
20240998	5941639-1	FU(24713)	Chave Fusível	1	5,10	5,10
20240998	5941437-1	TD(729524)	Transformador Distribuição	1	6,68	6,68
20240998	5946638-1	TD(740900)	Transformador Distribuição	1	4,57	4,57
20240998	5944281-1	TD(729624)	Transformador Distribuição	1	1,73	1,73
20240998	5947049-1	TD(674413)	Transformador Distribuição	3	4,42	13,26
20240998	5939140-1	TD(52733)	Transformador Distribuição	1	25,40	25,40
20240998	5940626-1	FR(32159)	Chave Fusível Religadora	4	13,15	52,60
20240998	5941034-1	FU(4901)	Chave Fusível	6	6,67	40,02
20240998	5941099-1	FU(691942)	Chave Fusível	3	31,43	94,29
20240998	5941651-1	TD(729370)	Transformador Distribuição	2	20,58	41,16
20240998	5942579-1	TD(14436428)	Transformador Distribuição	1	18,47	18,47

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5942580-1	TD(29202)	Transformador Distribuição	2	19,02	38,04
20240998	5944428-1	TD(89551373)	Transformador Distribuição	1	6,53	6,53
20240998	5937960-1	RD(719158)	Religador de Distribuição	19	0,92	17,48
20240998	5937960-1	RD(719158)	Religador de Distribuição	157	1,32	207,24
20240998	5937960-1	RD(719158)	Religador de Distribuição	19	0,27	5,13
20240998	5938298-1	FR(4900)	Chave Fusível Religadora	17	17,38	295,46
20240998	5941542-1	FR(18208)	Chave Fusível Religadora	4	41,47	165,88
20240998	5944087-1	TD(28007)	Transformador Distribuição	3	4,42	13,26
20240998	5943778-1	TD(725296)	Transformador Distribuição	2	18,22	36,44
20240998	5940922-1	FU(24815)	Chave Fusível	4	23,48	93,92
20240998	5940496-1	TD(725317)	Transformador Distribuição	3	11,50	34,50
20240998	5939003-1	MAR01_MAR49511	Alimentador	142	3,85	546,70
20240998	5940712-1	TD(34665)	Transformador Distribuição	2	31,25	62,50
20240998	5942509-1	FU(18774)	Chave Fusível	40	24,43	977,20
20240998	5945291-1	FU(18774)	Chave Fusível	40	18,13	725,20
20240998	5938325-1	FU(20086)	Chave Fusível	3	37,10	111,30
20240998	5993202-1	VAG52_VAG59502	Alimentador	1	0,07	0,07
20240998	5946814-1	FU(13958)	Chave Fusível	25	6,15	153,75
20240998	5993202-1	RD(738888)	Religador de Distribuição	1	17,45	17,45
20240998	5997542-1	RD(735949)	Religador de Distribuição	73	0,45	32,85
20240998	5997542-1	RD(735949)	Religador de Distribuição	1.485	0,55	816,75
20240998	5997542-1	RD(735949)	Religador de Distribuição	1.612	1,60	2.579,20

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5997542-1	RD(735949)	Religador de Distribuição	323	2,77	894,71
20240998	5997542-1	RD(735949)	Religador de Distribuição	697	3,25	2.265,25
20240998	5997542-1	RD(735949)	Religador de Distribuição	42	7,38	309,96
20240998	5938754-1	RD(709679)	Religador de Distribuição	1	35,57	35,57
20240998	5938951-1	FU(1196)	Chave Fusível	252	13,90	3.502,80
20240998	5939003-1	MAR01_MAR49511	Alimentador	2.562	0,15	384,30
20240998	5939003-1	MAR01_MAR49511	Alimentador	73	0,42	30,66
20240998	5939003-1	MAR01_MAR49511	Alimentador	492	0,90	442,80
20240998	5939003-1	MAR01_MAR49511	Alimentador	224	1,08	241,92
20240998	5944649-1	FU(24875143)	Chave Fusível	19	6,70	127,30
20240998	5946971-1	TD(7712)	Transformador Distribuição	33	23,38	771,54
20240998	5938866-1	TD(7705)	Transformador Distribuição	90	16,85	1.516,50
20240998	5946150-1	TD(14478)	Transformador Distribuição	1	5,58	5,58
20240998	5939717-1	FU(20085)	Chave Fusível	2	30,23	60,46
20240998	5940904-1	FU(939)	Chave Fusível	21	28,85	605,85
20240998	5940904-1	FU(939)	Chave Fusível	1	39,70	39,70
20240998	5939616-1	TD(737147)	Transformador Distribuição	29	27,80	806,20
20240998	5938328-1	TD(21681)	Transformador Distribuição	66	6,82	450,12
20240998	5939164-1	FU(736092)	Chave Fusível	87	15,40	1.339,80
20240998	5939322-1	TD(7638)	Transformador Distribuição	64	14,65	937,60
20240998	5942518-1	TD(7694)	Transformador Distribuição	57	21,87	1.246,59
20240998	5940071-1	TD(7722)	Transformador Distribuição	57	12,17	693,69

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5945300-1	TD(7701)	Transformador Distribuição	41	1,92	78,72
20240998	5939528-1	TD(7652)	Transformador Distribuição	108	17,07	1.843,56
20240998	5945220-1	TD(28750)	Transformador Distribuição	3	3,35	10,05
20240998	5945357-1	FU(20168)	Chave Fusível	6	31,03	186,18
20240998	5938223-1	RD(58479990)	Religador de Distribuição	22	49,45	1.087,90
20240998	5938219-1	RD(722671)	Religador de Distribuição	2	43,48	86,96
20240998	5938026-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	86	39,90	3.431,40
20240998	5938026-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	11	25,58	281,38
20240998	5938026-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	9	23,65	212,85
20240998	5938754-1	RD(709679)	Religador de Distribuição	1	42,20	42,20
20240998	5938754-1	RD(709679)	Religador de Distribuição	166	35,57	5.904,62
20240998	5946899-1	TD(17111)	Transformador Distribuição	1	17,75	17,75
20240998	5945682-1	FU(13955)	Chave Fusível	17	0,12	2,04
20240998	5945860-1	FU(13955)	Chave Fusível	16	5,85	93,60
20240998	5990593-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	1	19,78	19,78
20240998	5990593-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	1	0,08	0,08
20240998	5990593-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	199	0,08	15,92
20240998	5990593-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	23	67,07	1.542,61
20240998	5990593-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	48	42,25	2.028,00
20240998	5990593-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	86	25,55	2.197,30
20240998	5990593-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	2	19,78	39,56
20240998	5990593-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	2	0,08	0,16

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5945539-1	FU(38087)	Chave Fusível	4	21,32	85,28
20240998	5947188-1	TD(727054)	Transformador Distribuição	1	14,77	14,77
20240998	5943590-1	FU(18195)	Chave Fusível	1	44,35	44,35
20240998	5944363-1	TD(58832)	Transformador Distribuição	2	9,07	18,14
20240998	5944900-1	TD(42421)	Transformador Distribuição	2	26,75	53,50
20240998	5990579-1	MAR52_MAR59517	Alimentador	56	2,57	143,92
20240998	5990579-1	MAR52_MAR59517	Alimentador	33	22,32	736,56
20240998	5990579-1	MAR52_MAR59517	Alimentador	23	45,40	1.044,20
20240998	5990593-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	60	19,78	1.186,80
20240998	5990593-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	8	20,95	167,60
20240998	5945790-1	FU(35102)	Chave Fusível	12	18,28	219,36
20240998	5938986-1	RD(11475)	Religador de Distribuição	145	6,37	923,65
20240998	5945806-1	RD(730243)	Religador de Distribuição	39	6,58	256,62
20240998	5945806-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	91	0,10	9,10
20240998	5945806-1	RD(730243)	Religador de Distribuição	63	1,53	96,39
20240998	5945806-1	RD(730243)	Religador de Distribuição	3	5,88	17,64
20240998	5945900-1	FU(20196)	Chave Fusível	3	12,68	38,04
20240998	5946496-1	FU(20127)	Chave Fusível	6	8,18	49,08
20240998	5946749-1	TD(30973)	Transformador Distribuição	4	4,12	16,48
20240998	5946907-1	FU(1215)	Chave Fusível	3	6,60	19,80
20240998	5947169-1	FU(13933)	Chave Fusível	5	32,18	160,90
20240998	5940897-1	FU(702573)	Chave Fusível	15	32,55	488,25

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5941940-1	TD(14786)	Transformador Distribuição	1	31,57	31,57
20240998	5941944-1	TD(28779)	Transformador Distribuição	1	31,08	31,08
20240998	5945135-1	RD(730243)	Religador de Distribuição	118	0,28	33,04
20240998	5937231-1	TD(661768)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20240998	5937251-1	TD(25718)	Transformador Distribuição	2	5,77	11,54
20240998	5937297-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	96	0,32	30,72
20240998	5945806-1	RD(730243)	Religador de Distribuição	66	3,88	256,08
20240998	5944554-1	FR(26627)	Chave Fusível Religadora	8	25,22	201,76
20240998	5944419-1	TD(36392)	Transformador Distribuição	1	8,82	8,82
20240998	5944067-1	TD(56645)	Transformador Distribuição	1	14,63	14,63
20240998	5944527-1	TD(655162)	Transformador Distribuição	2	52,38	104,76
20240998	5941069-1	FU(697310)	Chave Fusível	3	10,20	30,60
20240998	5940183-1	TD(36522)	Transformador Distribuição	1	34,05	34,05
20240998	5940044-1	FU(38931)	Chave Fusível	9	30,47	274,23
20240998	5943827-1	RD(667098)	Religador de Distribuição	94	10,12	951,28
20240998	5941069-1	FU(697310)	Chave Fusível	1	10,20	10,20
20240998	5956375-1	PE(15086509)	Ponto de conexão	1	25,07	25,07
20240998	5945700-1	FU(26749)	Chave Fusível	1	25,83	25,83
20240998	5945257-1	FU(35899)	Chave Fusível	2	20,07	40,14
20240998	5987095-1	FU(689532)	Chave Fusível	6	33,88	203,28
20240998	5946354-1	TD(670919)	Transformador Distribuição	2	6,20	12,40
20240998	5940373-1	FU(24106)	Chave Fusível	12	30,60	367,20

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5944946-1	TD(67540326)	Transformador Distribuição	1	7,55	7,55
20240998	5938254-1	TD(8435)	Transformador Distribuição	25	17,13	428,25
20240998	5947067-1	TD(8432)	Transformador Distribuição	62	1,63	101,06
20240998	5938205-1	TD(45663)	Transformador Distribuição	6	18,15	108,90
20240998	5937650-1	TD(45547)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20240998	5937594-1	TD(45549)	Transformador Distribuição	1	1,85	1,85
20240998	5941850-1	TD(26651)	Transformador Distribuição	59	13,95	823,05
20240998	5942664-1	TD(49283)	Transformador Distribuição	6	0,23	1,38
20240998	5940837-1	TD(46204)	Transformador Distribuição	1	8,70	8,70
20240998	5938927-1	FU(10152)	Chave Fusível	6	8,18	49,08
20240998	5941851-1	FU(686141)	Chave Fusível	135	15,12	2.041,20
20240998	5938149-1	TD(54519)	Transformador Distribuição	54	16,43	887,22
20240998	5938131-1	CE(686235)	Chave Seccionadora	839	1,57	1.317,23
20240998	5938106-1	TD(8449)	Transformador Distribuição	68	18,83	1.280,44
20240998	5938073-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	69	0,05	3,45
20240998	5938073-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	67	16,42	1.100,14
20240998	5938073-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	24	16,40	393,60
20240998	5938073-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	13	12,22	158,86
20240998	5938073-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	1	11,95	11,95
20240998	5938073-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	7	5,70	39,90
20240998	5938073-1	RD(722871)	Religador de Distribuição	69	4,12	284,28
20240998	5943540-1	TD(60633)	Transformador Distribuição	1	15,77	15,77

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938195-1	RD(749214)	Religador de Distribuição	1	17,77	17,77
20240998	5938195-1	RD(749214)	Religador de Distribuição	1	17,77	17,77
20240998	5946169-1	FR(7713)	Chave Fusível Religadora	240	4,90	1.176,00
20240998	5943636-1	TD(691079)	Transformador Distribuição	1	16,13	16,13
20240998	5942805-1	TD(48041)	Transformador Distribuição	1	6,65	6,65
20240998	5940748-1	FU(39454)	Chave Fusível	28	7,78	217,84
20240998	5938195-1	RD(749214)	Religador de Distribuição	1	17,77	17,77
20240998	5940203-1	FR(7713)	Chave Fusível Religadora	240	7,73	1.855,20
20240998	5939221-1	TD(58878)	Transformador Distribuição	6	19,35	116,10
20240998	5939005-1	TD(46654)	Transformador Distribuição	4	9,93	39,72
20240998	5938888-1	FR(29247)	Chave Fusível Religadora	20	15,12	302,40
20240998	5938195-1	RD(749214)	Religador de Distribuição	343	17,77	6.095,11
20240998	5938195-1	RD(749214)	Religador de Distribuição	49	17,02	833,98
20240998	5938195-1	RD(749214)	Religador de Distribuição	7	6,82	47,74
20240998	5938195-1	RD(749214)	Religador de Distribuição	1	2,08	2,08
20240998	5938195-1	TD(50466)	Transformador Distribuição	1	20,75	20,75
20240998	5941277-1	TD(45841)	Transformador Distribuição	1	23,63	23,63
20240998	5940910-1	FU(28653)	Chave Fusível	3	9,27	27,81
20240998	5941172-1	FU(29718)	Chave Fusível	2	11,87	23,74
20240998	5936500-1	TD(45973)	Transformador Distribuição	2	2,82	5,64
20240998	5946008-1	TD(59918)	Transformador Distribuição	1	4,80	4,80
20240998	5945830-1	RD(694344)	Religador de Distribuição	67	24,93	1.670,31

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5944161-1	TD(36183)	Transformador Distribuição	2	11,95	23,90
20240998	5939611-1	PE(15139769)	Ponto de conexão	2	8,08	16,16
20240998	5940838-1	TD(36174)	Transformador Distribuição	1	32,42	32,42
20240998	5937649-1	FU(26689)	Chave Fusível	13	19,70	256,10
20240998	5936888-1	MIS01_MIS49502	Alimentador	43	0,13	5,59
20240998	5936888-1	RD(44941)	Religador de Distribuição	44	95,28	4.192,32
20240998	5937381-1	TD(7259)	Transformador Distribuição	3	2,20	6,60
20240998	5937529-1	TD(42107)	Transformador Distribuição	16	2,60	41,60
20240998	5939439-1	TD(49709)	Transformador Distribuição	3	4,03	12,09
20240998	5945127-1	TD(7292)	Transformador Distribuição	122	2,20	268,40
20240998	5946338-1	FR(30589)	Chave Fusível Religadora	7	4,58	32,06
20240998	5936503-1	TD(10603)	Transformador Distribuição	54	3,82	206,28
20240998	5939969-1	TD(37705)	Transformador Distribuição	3	4,07	12,21
20240998	5936512-1	[MT]PA(11590)	Alimentador	29	4,53	131,37
20240998	5997655-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	2	2,57	5,14
20240998	5936541-1	FU(689646)	Chave Fusível	78	3,22	251,16
20240998	5936858-1	FU(35589)	Chave Fusível	22	2,33	51,26
20240998	5946331-1	TD(34348)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20240998	5937076-1	CF(14078)	Chave Faca	1	2,68	2,68
20240998	5946644-1	TD(51486)	Transformador Distribuição	1	1,03	1,03
20240998	5946492-1	RD(1305)	Religador de Distribuição	273	3,70	1.010,10
20240998	5946492-1	RD(1305)	Religador de Distribuição	305	1,88	573,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5946492-1	RD(1305)	Religador de Distribuição	28	1,87	52,36
20240998	5945975-1	TD(661233)	Transformador Distribuição	6	2,48	14,88
20240998	5940416-1	TD(52405)	Transformador Distribuição	1	26,53	26,53
20240998	5939194-1	TD(52425)	Transformador Distribuição	1	27,68	27,68
20240998	5939136-1	TD(57694)	Transformador Distribuição	3	29,62	88,86
20240998	5939128-1	TD(56001)	Transformador Distribuição	40	11,40	456,00
20240998	5944744-1	FR(14298)	Chave Fusível Religadora	230	42,60	9.798,00
20240998	5938077-1	RD(722498)	Religador de Distribuição	70	25,83	1.808,10
20240998	5938077-1	RD(722498)	Religador de Distribuição	5	24,85	124,25
20240998	5937076-1	CF(14078)	Chave Faca	271	2,68	726,28
20240998	5937076-1	TD(57676)	Transformador Distribuição	2	4,12	8,24
20240998	5946492-1	RD(1305)	Religador de Distribuição	1	3,70	3,70
20240998	5944744-1	FR(14298)	Chave Fusível Religadora	1	42,60	42,60
20240998	5946492-1	RD(1305)	Religador de Distribuição	1	1,87	1,87
20240998	5946492-1	RD(1305)	Religador de Distribuição	1	1,88	1,88
20240998	5946492-1	RD(1305)	Religador de Distribuição	1	3,70	3,70
20240998	5937076-1	CF(14078)	Chave Faca	1	2,68	2,68
20240998	5942224-1	TD(50478)	Transformador Distribuição	1	32,62	32,62
20240998	5946545-1	TD(50478)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20240998	5936806-1	CE(3027)	Chave Seccionadora	1.466	4,40	6.450,40
20240998	5937139-1	[MT]PA(11592)	Alimentador	16	19,77	316,32
20240998	5937673-1	TD(536)	Transformador Distribuição	103	15,00	1.545,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5946092-1	PE(211051109)	Ponto de conexão	1	4,15	4,15
20240998	5965943-1	RD(11436)	Religador de Distribuição	77	0,18	13,86
20240998	5965943-1	RD(730645)	Religador de Distribuição	5.339	0,10	533,90
20240998	5936873-1	RD(3035)	Religador de Distribuição	1	0,93	0,93
20240998	5946248-1	TD(649885)	Transformador Distribuição	2	10,42	20,84
20240998	5936863-1	TD(739227)	Transformador Distribuição	49	1,23	60,27
20240998	5936873-1	RD(3035)	Religador de Distribuição	61	0,93	56,73
20240998	5936873-1	RD(3035)	Religador de Distribuição	23	1,77	40,71
20240998	5936873-1	RD(3035)	Religador de Distribuição	24	2,78	66,72
20240998	5936873-1	RD(3035)	Religador de Distribuição	6	19,75	118,50
20240998	5936873-1	RD(3035)	Religador de Distribuição	9	20,30	182,70
20240998	5936873-1	RD(3035)	Religador de Distribuição	24	21,37	512,88
20240998	5936873-1	RD(3035)	Religador de Distribuição	15	23,82	357,30
20240998	5936873-1	RD(3035)	Religador de Distribuição	22	29,63	651,86
20240998	5936873-1	RD(3035)	Religador de Distribuição	106	0,13	13,78
20240998	5937075-1	FU(31000)	Chave Fusível	219	20,42	4.471,98
20240998	5937343-1	TD(41671)	Transformador Distribuição	2	17,08	34,16
20240998	5939312-1	TD(49969278)	Transformador Distribuição	3	29,25	87,75
20240998	5940043-1	TD(728249)	Transformador Distribuição	13	9,80	127,40
20240998	5943630-1	FU(692261)	Chave Fusível	4	20,97	83,88
20240998	5944828-1	FR(30985)	Chave Fusível Religadora	9	28,87	259,83
20240998	5936873-1	RD(3035)	Religador de Distribuição	1	0,13	0,13

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5936847-1	TD(499)	Transformador Distribuição	108	6,10	658,80
20240998	5936945-1	FR(20691)	Chave Fusível Religadora	1	21,65	21,65
20240998	5947021-1	TD(34059)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20240998	5944981-1	FR(7506)	Chave Fusível Religadora	107	4,90	524,30
20240998	5945045-1	TD(710179)	Transformador Distribuição	3	6,57	19,71
20240998	5945083-1	FU(2850)	Chave Fusível	13	33,97	441,61
20240998	5945088-1	FU(17833)	Chave Fusível	1	22,57	22,57
20240998	5945102-1	TD(681541)	Transformador Distribuição	2	2,43	4,86
20240998	5945320-1	FU(17891)	Chave Fusível	3	19,55	58,65
20240998	5945362-1	TD(22349)	Transformador Distribuição	1	17,93	17,93
20240998	5945433-1	TD(26111)	Transformador Distribuição	4	15,22	60,88
20240998	5945462-1	FU(20733)	Chave Fusível	7	19,55	136,85
20240998	5936712-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	2	2,48	4,96
20240998	5936712-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	2	18,37	36,74
20240998	5937020-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	2	0,08	0,16
20240998	5936712-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	174	0,97	168,78
20240998	5936712-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	14	2,17	30,38
20240998	5936712-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	146	2,48	362,08
20240998	5936712-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	107	22,45	2.402,15
20240998	5936712-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	188	0,10	18,80
20240998	5936712-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	146	18,37	2.682,02
20240998	5936945-1	FR(20691)	Chave Fusível Religadora	21	21,65	454,65

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5937020-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	7	0,08	0,56
20240998	5937084-1	FR(660550)	Chave Fusível Religadora	145	44,98	6.522,10
20240998	5937109-1	FR(660193)	Chave Fusível Religadora	106	23,00	2.438,00
20240998	5937149-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	4	7,37	29,48
20240998	5937149-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	1	27,25	27,25
20240998	5937149-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	2	25,87	51,74
20240998	5937186-1	TD(18917)	Transformador Distribuição	4	26,70	106,80
20240998	5937226-1	FU(38293)	Chave Fusível	13	27,50	357,50
20240998	5937258-1	FR(17964)	Chave Fusível Religadora	55	25,72	1.414,60
20240998	5937348-1	FR(20717)	Chave Fusível Religadora	13	20,58	267,54
20240998	5937689-1	FR(2938)	Chave Fusível Religadora	2	22,80	45,60
20240998	5938222-1	RD(3042)	Religador de Distribuição	1	0,13	0,13
20240998	5938404-1	RD(3042)	Religador de Distribuição	1	18,20	18,20
20240998	5938992-1	FR(12573)	Chave Fusível Religadora	11	11,90	130,90
20240998	5938992-1	CF(15032)	Chave Faca	42	32,17	1.351,14
20240998	5939024-1	TD(681485)	Transformador Distribuição	3	12,35	37,05
20240998	5939095-1	TD(22797)	Transformador Distribuição	1	7,28	7,28
20240998	5939200-1	FU(36494712)	Chave Fusível	1	5,62	5,62
20240998	5939495-1	FR(18006)	Chave Fusível Religadora	21	5,07	106,47
20240998	5941965-1	FR(7506)	Chave Fusível Religadora	107	19,83	2.121,81
20240998	5943553-1	FU(40916)	Chave Fusível	2	19,25	38,50
20240998	5943644-1	FR(2933)	Chave Fusível Religadora	85	16,07	1.365,95

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5943829-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	7	0,85	5,95
20240998	5944502-1	TD(682760)	Transformador Distribuição	4	32,62	130,48
20240998	5944503-1	TD(681486)	Transformador Distribuição	4	22,83	91,32
20240998	5944226-1	TD(2174)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20240998	5944592-1	FU(38293)	Chave Fusível	13	25,87	336,31
20240998	5944695-1	FU(696116)	Chave Fusível	1	24,42	24,42
20240998	5944777-1	FU(718869)	Chave Fusível	3	3,90	11,70
20240998	5944799-1	FR(20671)	Chave Fusível Religadora	1	3,80	3,80
20240998	5937020-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	2	2,60	5,20
20240998	5938200-1	RD(718495)	Religador de Distribuição	1	19,48	19,48
20240998	5945709-1	FU(2841)	Chave Fusível	1	18,02	18,02
20240998	5946761-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	2	0,25	0,50
20240998	5945471-1	TD(22558)	Transformador Distribuição	1	16,25	16,25
20240998	5945640-1	FU(17984)	Chave Fusível	9	13,47	121,23
20240998	5945709-1	FU(2841)	Chave Fusível	41	18,02	738,82
20240998	5946428-1	TD(18619)	Transformador Distribuição	1	31,83	31,83
20240998	5946688-1	FR(2938)	Chave Fusível Religadora	2	10,48	20,96
20240998	5946702-1	TD(710179)	Transformador Distribuição	3	5,67	17,01
20240998	5946761-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	136	0,25	34,00
20240998	5944908-1	TD(20186)	Transformador Distribuição	6	31,27	187,62
20240998	5937006-1	TD(651915)	Transformador Distribuição	1	20,15	20,15
20240998	5944408-1	TD(1948)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5943019-1	TD(26076)	Transformador Distribuição	1	17,73	17,73
20240998	5939323-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	127	4,40	558,80
20240998	5937070-1	TD(1914)	Transformador Distribuição	3	22,90	68,70
20240998	5944969-1	TD(658782)	Transformador Distribuição	4	5,15	20,60
20240998	5945289-1	TD(658777)	Transformador Distribuição	3	17,07	51,21
20240998	5938604-1	RD(1954)	Religador de Distribuição	74	9,63	712,62
20240998	5936460-1	TD(43394)	Transformador Distribuição	9	4,43	39,87
20240998	5946779-1	TD(3834550)	Transformador Distribuição	1	4,37	4,37
20240998	5946114-1	FU(29454)	Chave Fusível	2	5,30	10,60
20240998	5944603-1	TD(29868)	Transformador Distribuição	24	5,12	122,88
20240998	5941558-1	FU(2020)	Chave Fusível	1	4,20	4,20
20240998	5938784-1	RD(702811)	Religador de Distribuição	24	10,03	240,72
20240998	5938604-1	FU(710442)	Chave Fusível	2	0,10	0,20
20240998	5938604-1	RD(1954)	Religador de Distribuição	5	52,88	264,40
20240998	5938604-1	RD(1954)	Religador de Distribuição	11	24,67	271,37
20240998	5938604-1	RD(1954)	Religador de Distribuição	2	1,20	2,40
20240998	5938604-1	RD(1954)	Religador de Distribuição	74	0,08	5,92
20240998	5938604-1	RD(1954)	Religador de Distribuição	10	13,23	132,30
20240998	5938604-1	RD(1954)	Religador de Distribuição	18	11,95	215,10
20240998	5937935-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	41	11,63	476,83
20240998	5937935-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	173	0,95	164,35
20240998	5937935-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	173	0,05	8,65

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5936546-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	17	3,78	64,26
20240998	5936546-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	177	2,08	368,16
20240998	5936546-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	11	1,32	14,52
20240998	5936546-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	874	0,62	541,88
20240998	5937935-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	136	16,37	2.226,32
20240998	5938151-1	FR(29465)	Chave Fusível Religadora	11	19,57	215,27
20240998	5938715-1	TD(711241)	Transformador Distribuição	66	2,38	157,08
20240998	5939009-1	TD(711241)	Transformador Distribuição	66	10,53	694,98
20240998	5939332-1	TD(43925)	Transformador Distribuição	1	2,00	2,00
20240998	5939387-1	TD(40857)	Transformador Distribuição	70	15,18	1.062,60
20240998	5939607-1	TD(9385)	Transformador Distribuição	46	4,68	215,28
20240998	5940722-1	TD(43922)	Transformador Distribuição	2	26,48	52,96
20240998	5942465-1	PE(14207388)	Ponto de conexão	1	23,87	23,87
20240998	5943604-1	FU(30439)	Chave Fusível	1	16,12	16,12
20240998	5945355-1	CF(30419)	Chave Faca	7	2,78	19,46
20240998	5946879-1	TD(671885)	Transformador Distribuição	1	20,62	20,62
20240998	5936563-1	TD(44052)	Transformador Distribuição	2	9,42	18,84
20240998	5944848-1	FU(26175)	Chave Fusível	4	4,48	17,92
20240998	5945141-1	FU(710761)	Chave Fusível	6	2,28	13,68
20240998	5946659-1	TD(39972)	Transformador Distribuição	2	22,18	44,36
20240998	5936575-1	RD(3177560)	Religador de Distribuição	18	3,00	54,00
20240998	5936575-1	RD(3177560)	Religador de Distribuição	27	4,45	120,15

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5936575-1	RD(3177560)	Religador de Distribuição	9	4,87	43,83
20240998	5936575-1	RD(3177560)	Religador de Distribuição	3	29,60	88,80
20240998	5936575-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	2	19,25	38,50
20240998	5936575-1	RD(3177560)	Religador de Distribuição	27	0,13	3,51
20240998	5936575-1	CF(26086)	Chave Faca	25	1,82	45,50
20240998	5940647-1	FU(710761)	Chave Fusível	6	5,60	33,60
20240998	5941806-1	TD(7050)	Transformador Distribuição	52	4,13	214,76
20240998	5945299-1	TD(41149)	Transformador Distribuição	3	23,00	69,00
20240998	5945198-1	TD(11705)	Transformador Distribuição	3	5,07	15,21
20240998	5945887-1	FR(12586)	Chave Fusível Religadora	46	19,47	895,62
20240998	5936464-1	RD(729714)	Religador de Distribuição	43	8,05	346,15
20240998	5936464-1	RD(729714)	Religador de Distribuição	322	8,28	2.666,16
20240998	5936508-1	RD(2156)	Religador de Distribuição	57	3,82	217,74
20240998	5936508-1	RD(2156)	Religador de Distribuição	1	10,10	10,10
20240998	5936508-1	RD(2156)	Religador de Distribuição	6	53,08	318,48
20240998	5936508-1	CF(733777)	Chave Faca	1	21,98	21,98
20240998	5936825-1	FU(698074)	Chave Fusível	246	2,77	681,42
20240998	5937904-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	313	7,80	2.441,40
20240998	5937904-1	CF(28958)	Chave Faca	365	19,02	6.942,30
20240998	5937904-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	312	0,05	15,60
20240998	5943952-1	TD(47042)	Transformador Distribuição	30	11,48	344,40
20240998	5944039-1	FU(12589)	Chave Fusível	51	5,03	256,53

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5944146-1	FR(12586)	Chave Fusível Religadora	49	4,25	208,25
20240998	5944199-1	TD(54765)	Transformador Distribuição	2	4,62	9,24
20240998	5944360-1	TD(671846)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20240998	5944385-1	TD(11647)	Transformador Distribuição	4	4,28	17,12
20240998	5944675-1	TD(54764)	Transformador Distribuição	3	2,57	7,71
20240998	5944950-1	FR(12586)	Chave Fusível Religadora	49	1,90	93,10
20240998	5945361-1	FR(12590)	Chave Fusível Religadora	31	3,88	120,28
20240998	5936668-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	60	2,57	154,20
20240998	5936668-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	90	1,90	171,00
20240998	5938229-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	1	15,12	15,12
20240998	5938227-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20240998	5936668-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	1	3,28	3,28
20240998	5946781-1	TD(35059)	Transformador Distribuição	4	5,90	23,60
20240998	5945042-1	FU(1529)	Chave Fusível	27	19,22	518,94
20240998	5938229-1	CF(744469)	Chave Faca	19	20,57	390,83
20240998	5938229-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	19	21,18	402,42
20240998	5938229-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	52	2,98	154,96
20240998	5938229-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	167	15,12	2.525,04
20240998	5938229-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	71	13,92	988,32
20240998	5938227-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	257	0,05	12,85
20240998	5937635-1	FU(1657)	Chave Fusível	26	28,28	735,28
20240998	5937441-1	FU(1529)	Chave Fusível	27	41,10	1.109,70

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5936838-1	FR(3123)	Chave Fusível Religadora	3	23,83	71,49
20240998	5936668-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	66	3,28	216,48
20240998	5936668-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	41	3,63	148,83
20240998	5936732-1	RD(728859)	Religador de Distribuição	94	0,05	4,70
20240998	5941149-1	FU(24876)	Chave Fusível	4	17,00	68,00
20240998	5939196-1	FU(25538)	Chave Fusível	2	16,45	32,90
20240998	5937891-1	TD(9830)	Transformador Distribuição	22	13,05	287,10
20240998	5944570-1	TD(677910)	Transformador Distribuição	1	4,78	4,78
20240998	5944379-1	TD(59619)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20240998	5942138-1	RD(730259)	Religador de Distribuição	163	10,50	1.711,50
20240998	5944866-1	TD(660744)	Transformador Distribuição	2	3,80	7,60
20240998	5938271-1	TD(9794)	Transformador Distribuição	49	9,18	449,82
20240998	5938269-1	FR(9508)	Chave Fusível Religadora	190	8,85	1.681,50
20240998	5938165-1	RD(9347)	Religador de Distribuição	47	0,27	12,69
20240998	5938940-1	TD(26642)	Transformador Distribuição	36	5,58	200,88
20240998	5946405-1	CF(25515)	Chave Faca	28	0,47	13,16
20240998	5946405-1	TD(35607)	Transformador Distribuição	1	29,48	29,48
20240998	5940818-1	TD(708797)	Transformador Distribuição	1	24,42	24,42
20240998	5944813-1	TD(59744)	Transformador Distribuição	1	2,20	2,20
20240998	5938894-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	52	6,73	349,96
20240998	5938294-1	TD(35667)	Transformador Distribuição	6	37,83	226,98
20240998	5938894-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	4	9,58	38,32

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938894-1	CL(11862)	Chave Lâmina	6	2,25	13,50
20240998	5946788-1	TD(35201)	Transformador Distribuição	2	1,72	3,44
20240998	5938944-1	FR(30399)	Chave Fusível Religadora	130	9,28	1.206,40
20240998	5938944-1	TD(35196)	Transformador Distribuição	2	11,22	22,44
20240998	5940105-1	FR(12411)	Chave Fusível Religadora	55	7,78	427,90
20240998	5946363-1	TD(46576)	Transformador Distribuição	1	6,98	6,98
20240998	5942255-1	FR(11565)	Chave Fusível Religadora	27	23,32	629,64
20240998	5942659-1	FU(12154)	Chave Fusível	29	20,15	584,35
20240998	5943016-1	FR(12411)	Chave Fusível Religadora	55	24,80	1.364,00
20240998	5943403-1	FU(11574)	Chave Fusível	7	22,57	157,99
20240998	5943828-1	TD(35388)	Transformador Distribuição	8	19,72	157,76
20240998	5946352-1	TD(35166)	Transformador Distribuição	3	5,40	16,20
20240998	5945031-1	TD(35475)	Transformador Distribuição	2	2,87	5,74
20240998	5938894-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	152	7,63	1.159,76
20240998	5944909-1	FU(23007)	Chave Fusível	4	0,80	3,20
20240998	5939557-1	FU(19564)	Chave Fusível	3	5,95	17,85
20240998	5947209-1	TD(82569327)	Transformador Distribuição	31	1,27	39,37
20240998	5946939-1	TD(28479)	Transformador Distribuição	1	18,28	18,28
20240998	5936535-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	81	3,40	275,40
20240998	5946654-1	FU(37600)	Chave Fusível	10	17,07	170,70
20240998	5943482-1	FR(22213)	Chave Fusível Religadora	10	18,12	181,20
20240998	5941361-1	FR(25894)	Chave Fusível Religadora	10	4,92	49,20

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5941141-1	FU(25263)	Chave Fusível	33	6,50	214,50
20240998	5936535-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	3	4,93	14,79
20240998	5937997-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	6	16,72	100,32
20240998	5937997-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	3	6,58	19,74
20240998	5937997-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	81	4,42	358,02
20240998	5936535-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	6	5,58	33,48
20240998	5937997-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	81	0,32	25,92
20240998	5943695-1	TD(18391202)	Transformador Distribuição	2	16,90	33,80
20240998	5942897-1	FU(726418)	Chave Fusível	68	3,77	256,36
20240998	5942593-1	TD(750181)	Transformador Distribuição	1	22,70	22,70
20240998	5938924-1	FU(29065)	Chave Fusível	16	13,77	220,32
20240998	5937766-1	PE(15787836)	Ponto de conexão	1	8,85	8,85
20240998	5937562-1	TD(1234)	Transformador Distribuição	129	21,98	2.835,42
20240998	5944401-1	CE(2779)	Chave Seccionadora	17	18,20	309,40
20240998	5937134-1	FR(2772)	Chave Fusível Religadora	594	22,53	13.382,82
20240998	5937253-1	TD(27701)	Transformador Distribuição	68	23,10	1.570,80
20240998	5944773-1	TD(54079)	Transformador Distribuição	1	10,73	10,73
20240998	5944178-1	TD(717939)	Transformador Distribuição	1	5,52	5,52
20240998	5946121-1	FR(2772)	Chave Fusível Religadora	4	54,90	219,60
20240998	5946121-1	FR(2772)	Chave Fusível Religadora	590	45,82	27.033,80
20240998	5937425-1	TD(2215)	Transformador Distribuição	1	40,50	40,50
20240998	5944512-1	FU(35314)	Chave Fusível	1	3,73	3,73

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5940125-1	FU(4418)	Chave Fusível	10	6,55	65,50
20240998	5940880-1	TD(753122)	Transformador Distribuição	1	5,93	5,93
20240998	5940962-1	TD(41454)	Transformador Distribuição	1	25,80	25,80
20240998	5944064-1	TD(16939)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20240998	5939898-1	FR(9967)	Chave Fusível Religadora	27	35,30	953,10
20240998	5938817-1	PGR01_PGR49501	Alimentador	184	0,23	42,32
20240998	5938817-1	PGR01_PGR49501	Alimentador	177	4,57	808,89
20240998	5995206-1	COG01_COG49501	Alimentador	1	0,05	0,05
20240998	5938817-1	PGR01_PGR49501	Alimentador	1	4,57	4,57
20240998	5945011-1	FU(699050)	Chave Fusível	4	26,25	105,00
20240998	5941766-1	FU(4039)	Chave Fusível	4	31,65	126,60
20240998	5942276-1	FU(18236)	Chave Fusível	23	27,97	643,31
20240998	5938817-1	PGR02_PGR49502	Alimentador	745	4,57	3.404,65
20240998	5938817-1	PGR02_PGR49502	Alimentador	1	4,57	4,57
20240998	5944453-1	FU(4044)	Chave Fusível	6	32,47	194,82
20240998	5946089-1	TD(32712)	Transformador Distribuição	3	25,20	75,60
20240998	5937217-1	TD(49873)	Transformador Distribuição	1	3,70	3,70
20240998	5944871-1	TD(48964)	Transformador Distribuição	2	5,68	11,36
20240998	5944101-1	TD(49893)	Transformador Distribuição	1	5,50	5,50
20240998	5943847-1	TD(49833)	Transformador Distribuição	1	12,15	12,15
20240998	5947160-1	TD(56336)	Transformador Distribuição	3	6,47	19,41
20240998	5945306-1	TD(26926)	Transformador Distribuição	94	3,05	286,70

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938392-1	POV51_POV59505	Alimentador	2	19,05	38,10
20240998	5946275-1	FU(21993)	Chave Fusível	4	3,88	15,52
20240998	5938392-1	CF(3572608)	Chave Faca	12	46,10	553,20
20240998	5938392-1	RD(3387966)	Religador de Distribuição	1	24,63	24,63
20240998	5938392-1	POV51_POV59505	Alimentador	1	19,32	19,32
20240998	5938392-1	POV51_POV59505	Alimentador	17	19,05	323,85
20240998	5938216-1	RD(1952)	Religador de Distribuição	181	0,10	18,10
20240998	5939249-1	TD(23846)	Transformador Distribuição	3	36,50	109,50
20240998	5939417-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	50	34,22	1.711,00
20240998	5940944-1	TD(52043)	Transformador Distribuição	1	24,93	24,93
20240998	5941055-1	TD(23565)	Transformador Distribuição	6	27,30	163,80
20240998	5941219-1	TD(20959)	Transformador Distribuição	40	22,95	918,00
20240998	5944959-1	FU(22972)	Chave Fusível	8	36,47	291,76
20240998	5944524-1	FR(12113)	Chave Fusível Religadora	7	13,18	92,26
20240998	5944529-1	FU(22634)	Chave Fusível	1	25,57	25,57
20240998	5944825-1	TD(23759)	Transformador Distribuição	1	28,92	28,92
20240998	5944973-1	FR(1753)	Chave Fusível Religadora	8	25,32	202,56
20240998	5945152-1	FU(22636)	Chave Fusível	1	1,43	1,43
20240998	5946209-1	TD(749518)	Transformador Distribuição	1	8,83	8,83
20240998	5946286-1	TD(55740)	Transformador Distribuição	1	7,37	7,37
20240998	5937833-1	POV53_POV59503	Alimentador	32	4,88	156,16
20240998	5937833-1	POV53_POV59503	Alimentador	59	6,40	377,60

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5937833-1	POV53_POV59503	Alimentador	19	4,60	87,40
20240998	5937833-1	POV53_POV59503	Alimentador	2	2,92	5,84
20240998	5937833-1	POV53_POV59503	Alimentador	5	4,60	23,00
20240998	5937421-1	TD(744436)	Transformador Distribuição	49	29,05	1.423,45
20240998	5937421-1	CF(3519)	Chave Faca	104	1,28	133,12
20240998	5937942-1	RD(662397)	Religador de Distribuição	39	19,02	741,78
20240998	5938350-1	POV54_POV59504	Alimentador	1.591	0,37	588,67
20240998	5938350-1	POV54_POV59504	Alimentador	67	12,25	820,75
20240998	5938350-1	RD(698753)	Religador de Distribuição	1	0,38	0,38
20240998	5938350-1	CF(662399)	Chave Faca	1	0,05	0,05
20240998	5938717-1	FR(760590)	Chave Fusível Religadora	25	37,33	933,25
20240998	5938717-1	FR(760590)	Chave Fusível Religadora	1	57,62	57,62
20240998	5939139-1	RD(44606)	Religador de Distribuição	200	3,52	704,00
20240998	5939519-1	FU(756608)	Chave Fusível	69	16,50	1.138,50
20240998	5940885-1	RD(21341182)	Religador de Distribuição	21	8,28	173,88
20240998	5940885-1	RD(21341182)	Religador de Distribuição	67	10,97	734,99
20240998	5942970-1	FR(3457)	Chave Fusível Religadora	27	22,78	615,06
20240998	5943480-1	FU(22030)	Chave Fusível	1	27,52	27,52
20240998	5943664-1	FU(3456)	Chave Fusível	5	18,83	94,15
20240998	5944819-1	TD(10152)	Transformador Distribuição	24	36,17	868,08
20240998	5946763-1	POV54_POV59504	Alimentador	94	2,35	220,90
20240998	5947127-1	TD(56137)	Transformador Distribuição	1	17,42	17,42

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5939146-1	TD(17740)	Transformador Distribuição	1	32,45	32,45
20240998	5940596-1	TD(17718)	Transformador Distribuição	1	56,78	56,78
20240998	5937704-1	FU(22029)	Chave Fusível	40	54,43	2.177,20
20240998	5945528-1	FR(3506)	Chave Fusível Religadora	9	20,43	183,87
20240998	5944266-1	FU(22040)	Chave Fusível	2	6,78	13,56
20240998	5945882-1	FU(21712)	Chave Fusível	7	5,73	40,11
20240998	5946262-1	TD(17528)	Transformador Distribuição	1	6,83	6,83
20240998	5942137-1	TD(708999)	Transformador Distribuição	70	13,22	925,40
20240998	5937772-1	RD(729718)	Religador de Distribuição	3.373	0,07	236,11
20240998	5937772-1	RD(729718)	Religador de Distribuição	407	0,32	130,24
20240998	5937772-1	RD(745732)	Religador de Distribuição	2.223	1,97	4.379,31
20240998	5937772-1	RD(745732)	Religador de Distribuição	104	1,97	204,88
20240998	5937772-1	RD(745732)	Religador de Distribuição	930	3,07	2.855,10
20240998	5937772-1	RD(745732)	Religador de Distribuição	62	3,57	221,34
20240998	5937772-1	RD(745732)	Religador de Distribuição	53	4,15	219,95
20240998	5937772-1	RD(745729)	Religador de Distribuição	538	0,12	64,56
20240998	5937772-1	RD(745729)	Religador de Distribuição	1	1,92	1,92
20240998	5937772-1	RD(729718)	Religador de Distribuição	2.578	0,75	1.933,50
20240998	5937772-1	RD(729718)	Religador de Distribuição	53	3,22	170,66
20240998	5937854-1	TD(21699)	Transformador Distribuição	154	22,07	3.398,78
20240998	5945157-1	FU(756869)	Chave Fusível	3	2,83	8,49
20240998	5941922-1	TD(54585)	Transformador Distribuição	2	7,63	15,26

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5941930-1	TD(51313302)	Transformador Distribuição	3	19,30	57,90
20240998	5937608-1	TD(10051)	Transformador Distribuição	73	13,63	994,99
20240998	5937772-1	RD(745729)	Religador de Distribuição	2.939	0,12	352,68
20240998	5937777-1	TD(8147)	Transformador Distribuição	100	19,77	1.977,00
20240998	5937844-1	TD(8349)	Transformador Distribuição	62	13,48	835,76
20240998	5937772-1	RD(745729)	Religador de Distribuição	1	0,12	0,12
20240998	5940579-1	TD(54505)	Transformador Distribuição	37	5,22	193,14
20240998	5942333-1	TD(41724)	Transformador Distribuição	82	2,27	186,14
20240998	5937772-1	RD(745729)	Religador de Distribuição	1	0,12	0,12
20240998	5945054-1	TD(741507)	Transformador Distribuição	5	2,98	14,90
20240998	5944721-1	FR(3803)	Chave Fusível Religadora	1	5,72	5,72
20240998	5938550-1	RD(21487176)	Religador de Distribuição	1	18,80	18,80
20240998	5943980-1	FR(3803)	Chave Fusível Religadora	1	4,87	4,87
20240998	5936484-1	TD(737659)	Transformador Distribuição	29	2,52	73,08
20240998	5937105-1	TD(24256)	Transformador Distribuição	91	2,82	256,62
20240998	5944058-1	TD(8214)	Transformador Distribuição	20	4,08	81,60
20240998	5940374-1	TD(24256)	Transformador Distribuição	91	2,25	204,75
20240998	5937787-1	TD(657267)	Transformador Distribuição	40	3,67	146,80
20240998	5940048-1	TD(21708)	Transformador Distribuição	55	2,78	152,90
20240998	5938251-1	TD(21708)	Transformador Distribuição	55	6,28	345,40
20240998	5942885-1	FU(40547)	Chave Fusível	2	25,75	51,50
20240998	5942737-1	TD(51047)	Transformador Distribuição	1	25,68	25,68

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5941624-1	TD(18076)	Transformador Distribuição	1	50,78	50,78
20240998	5942737-1	TD(18088)	Transformador Distribuição	2	49,77	99,54
20240998	5945741-1	TD(18551)	Transformador Distribuição	1	15,60	15,60
20240998	5945853-1	TD(41598)	Transformador Distribuição	1	4,10	4,10
20240998	5945926-1	FU(23730)	Chave Fusível	8	6,53	52,24
20240998	5940657-1	FU(12863)	Chave Fusível	3	27,48	82,44
20240998	5946202-1	TD(19300)	Transformador Distribuição	1	8,37	8,37
20240998	5937886-1	PPE55_PPE59519	Alimentador	176	0,13	22,88
20240998	5943221-1	FU(21960)	Chave Fusível	2	21,33	42,66
20240998	5944843-1	FU(21962)	Chave Fusível	2	1,78	3,56
20240998	5944686-1	FU(22013)	Chave Fusível	1	8,93	8,93
20240998	5938956-1	TD(653652)	Transformador Distribuição	46	8,62	396,52
20240998	5940417-1	TD(47477)	Transformador Distribuição	20	14,42	288,40
20240998	5938259-1	TD(7231)	Transformador Distribuição	63	14,75	929,25
20240998	5945825-1	FU(39172)	Chave Fusível	3	9,78	29,34
20240998	5938200-1	RD(718495)	Religador de Distribuição	38	19,48	740,24
20240998	5943939-1	FU(14615)	Chave Fusível	11	15,72	172,92
20240998	5938862-1	RD(738962)	Religador de Distribuição	305	1,33	405,65
20240998	5938862-1	RD(738962)	Religador de Distribuição	395	5,20	2.054,00
20240998	5945986-1	FU(1078)	Chave Fusível	14	5,45	76,30
20240998	5943498-1	FU(36063)	Chave Fusível	6	0,73	4,38
20240998	5941503-1	TD(14215)	Transformador Distribuição	3	29,65	88,95

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5937738-1	RD(709854)	Religador de Distribuição	204	11,83	2.413,32
20240998	5947171-1	FU(12930)	Chave Fusível	1	15,58	15,58
20240998	5942164-1	TD(54696)	Transformador Distribuição	1	22,32	22,32
20240998	5966763-1	TD(21844)	Transformador Distribuição	2	23,12	46,24
20240998	5990593-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	1	0,08	0,08
20240998	5939446-1	FR(14313)	Chave Fusível Religadora	301	10,67	3.211,67
20240998	5939520-1	FR(1924)	Chave Fusível Religadora	3	12,10	36,30
20240998	5939802-1	TD(20967)	Transformador Distribuição	29	8,35	242,15
20240998	5943458-1	FU(1996)	Chave Fusível	14	25,70	359,80
20240998	5943458-1	FU(1996)	Chave Fusível	5	41,45	207,25
20240998	5943652-1	FU(1995)	Chave Fusível	20	24,08	481,60
20240998	5966813-1	RD(709854)	Religador de Distribuição	204	7,38	1.505,52
20240998	5944212-1	FR(14313)	Chave Fusível Religadora	301	8,68	2.612,68
20240998	5944245-1	FU(11178)	Chave Fusível	55	8,37	460,35
20240998	5945509-1	FU(7160)	Chave Fusível	7	15,10	105,70
20240998	5946303-1	TD(53107)	Transformador Distribuição	1	4,98	4,98
20240998	5946351-1	FU(2202)	Chave Fusível	21	12,42	260,82
20240998	5946817-1	TD(11973)	Transformador Distribuição	5	10,62	53,10
20240998	5937859-1	TD(41515)	Transformador Distribuição	2	20,42	40,84
20240998	5946406-1	TD(41019)	Transformador Distribuição	5	10,70	53,50
20240998	5941045-1	TD(46398)	Transformador Distribuição	4	30,60	122,40
20240998	5938996-1	FU(683951)	Chave Fusível	97	6,75	654,75

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5940145-1	FU(683938)	Chave Fusível	142	15,03	2.134,26
20240998	5941045-1	TD(46398)	Transformador Distribuição	43	30,60	1.315,80
20240998	5997406-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	5	0,75	3,75
20240998	5937181-1	TD(676351)	Transformador Distribuição	62	2,35	145,70
20240998	5945409-1	FR(7182)	Chave Fusível Religadora	1	22,90	22,90
20240998	5945806-1	RD(730243)	Religador de Distribuição	4	0,07	0,28
20240998	5945806-1	RD(10713)	Religador de Distribuição	4	5,65	22,60
20240998	5945806-1	RD(10713)	Religador de Distribuição	4	0,83	3,32
20240998	5997406-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	2	17,07	34,14
20240998	5997406-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	3	19,33	57,99
20240998	5997406-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	5	43,43	217,15
20240998	5997406-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	228	43,12	9.831,36
20240998	5997406-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	13	16,35	212,55
20240998	5997406-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	5	19,85	99,25
20240998	5997406-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	1	19,95	19,95
20240998	5997406-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	115	20,13	2.314,95
20240998	5997406-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	2	21,45	42,90
20240998	5939461-1	FU(16888)	Chave Fusível	4	10,32	41,28
20240998	5939628-1	FU(16841)	Chave Fusível	2	29,42	58,84
20240998	5939707-1	TD(685923)	Transformador Distribuição	2	21,75	43,50
20240998	5940493-1	TD(11572)	Transformador Distribuição	27	7,68	207,36
20240998	5940892-1	FU(38086)	Chave Fusível	3	28,05	84,15

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5941185-1	FR(18661)	Chave Fusível Religadora	15	27,22	408,30
20240998	5942558-1	FU(16938)	Chave Fusível	14	30,05	420,70
20240998	5943646-1	FU(18673)	Chave Fusível	7	33,68	235,76
20240998	5945117-1	FU(685933)	Chave Fusível	10	47,40	474,00
20240998	5997422-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	19	8,10	153,90
20240998	5997422-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	16	9,85	157,60
20240998	5944416-1	TD(14142)	Transformador Distribuição	1	25,72	25,72
20240998	5945128-1	TD(26429)	Transformador Distribuição	1	21,27	21,27
20240998	5945233-1	TD(48338)	Transformador Distribuição	2	24,05	48,10
20240998	5945409-1	FR(7182)	Chave Fusível Religadora	36	22,90	824,40
20240998	5945420-1	TD(678088)	Transformador Distribuição	4	21,12	84,48
20240998	5945806-1	RD(730243)	Religador de Distribuição	285	0,07	19,95
20240998	5945806-1	RD(10713)	Religador de Distribuição	167	5,65	943,55
20240998	5945806-1	RD(10713)	Religador de Distribuição	13	8,35	108,55
20240998	5945806-1	RD(10713)	Religador de Distribuição	103	11,95	1.230,85
20240998	5945806-1	RD(10713)	Religador de Distribuição	178	0,83	147,74
20240998	5945806-1	RD(10713)	Religador de Distribuição	1	4,48	4,48
20240998	5945806-1	RD(10713)	Religador de Distribuição	7	6,23	43,61
20240998	5945806-1	RD(10713)	Religador de Distribuição	2	9,35	18,70
20240998	5945806-1	CF(7212)	Chave Faca	1	6,50	6,50
20240998	5945896-1	TD(13702)	Transformador Distribuição	2	10,48	20,96
20240998	5946480-1	TD(30603)	Transformador Distribuição	1	8,93	8,93

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5946955-1	TD(28737)	Transformador Distribuição	1	19,30	19,30
20240998	5947122-1	TD(14376)	Transformador Distribuição	1	20,28	20,28
20240998	5936975-1	FU(18607)	Chave Fusível	1	4,75	4,75
20240998	5937181-1	TD(676351)	Transformador Distribuição	3	2,35	7,05
20240998	5938342-1	FU(1069)	Chave Fusível	75	18,42	1.381,50
20240998	5997406-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	228	0,75	171,00
20240998	5997406-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	16	11,63	186,08
20240998	5997406-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	115	11,82	1.359,30
20240998	5997406-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	5	43,12	215,60
20240998	5937279-1	TD(679683)	Transformador Distribuição	57	2,27	129,39
20240998	5945085-1	TD(13441)	Transformador Distribuição	1	20,27	20,27
20240998	5941454-1	TD(686377)	Transformador Distribuição	1	10,08	10,08
20240998	5939556-1	FU(736812)	Chave Fusível	7	27,07	189,49
20240998	5939014-1	TD(679683)	Transformador Distribuição	57	3,15	179,55
20240998	5939778-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	1	15,45	15,45
20240998	5995206-1	ROC01_ROC49501	Alimentador	1	0,05	0,05
20240998	5998085-1	ROC01_ROC49501	Alimentador	1	0,05	0,05
20240998	5995206-1	ROC01_ROC49501	Alimentador	2.467	0,05	123,35
20240998	5941943-1	TD(16643)	Transformador Distribuição	3	24,73	74,19
20240998	5936718-1	TD(6861)	Transformador Distribuição	72	2,13	153,36
20240998	5998085-1	ROC01_ROC49501	Alimentador	2.469	0,05	123,45
20240998	5936914-1	FU(99908498)	Chave Fusível	15	2,95	44,25

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5939002-1	FU(99908498)	Chave Fusível	15	13,12	196,80
20240998	5939821-1	FU(61352676)	Chave Fusível	1	10,45	10,45
20240998	5943527-1	TD(4693345)	Transformador Distribuição	1	23,83	23,83
20240998	5943735-1	TD(53741)	Transformador Distribuição	1	20,15	20,15
20240998	5946101-1	TD(4693345)	Transformador Distribuição	1	4,57	4,57
20240998	5943736-1	FU(26563)	Chave Fusível	1	38,78	38,78
20240998	5938776-1	RD(735967)	Religador de Distribuição	17	6,62	112,54
20240998	5938776-1	RD(735967)	Religador de Distribuição	2	9,10	18,20
20240998	5938776-1	RD(735967)	Religador de Distribuição	58	11,42	662,36
20240998	5939821-1	FU(61352676)	Chave Fusível	35	10,45	365,75
20240998	5940850-1	TD(43572)	Transformador Distribuição	1	31,20	31,20
20240998	5943577-1	TD(21453)	Transformador Distribuição	28	14,52	406,56
20240998	5939782-1	FR(696592)	Chave Fusível Religadora	68	30,10	2.046,80
20240998	5947170-1	TD(678648)	Transformador Distribuição	82	1,95	159,90
20240998	5946946-1	TD(715152)	Transformador Distribuição	6	3,82	22,92
20240998	5946846-1	TD(678601)	Transformador Distribuição	54	1,83	98,82
20240998	5945456-1	TD(712125)	Transformador Distribuição	3	14,13	42,39
20240998	5965972-1	RD(51274654)	Religador de Distribuição	1	0,07	0,07
20240998	5965972-1	RD(51274654)	Religador de Distribuição	85	16,03	1.362,55
20240998	5965972-1	RD(51274654)	Religador de Distribuição	6	14,97	89,82
20240998	5965972-1	RD(51274654)	Religador de Distribuição	5	14,33	71,65
20240998	5965972-1	RD(51274654)	Religador de Distribuição	1	5,00	5,00

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5944888-1	FU(16466)	Chave Fusível	9	28,93	260,37
20240998	5939782-1	CF(16472)	Chave Faca	7	19,05	133,35
20240998	5936819-1	TD(55136)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20240998	5936783-1	TD(28658)	Transformador Distribuição	63	1,45	91,35
20240998	5936787-1	FU(16466)	Chave Fusível	9	1,95	17,55
20240998	5936760-1	TD(711293)	Transformador Distribuição	1	1,43	1,43
20240998	5936760-1	TD(711293)	Transformador Distribuição	1	1,43	1,43
20240998	5940764-1	TD(723048)	Transformador Distribuição	2	30,28	60,56
20240998	5941350-1	TD(713699)	Transformador Distribuição	1	27,48	27,48
20240998	5937088-1	FU(26637)	Chave Fusível	1	3,37	3,37
20240998	5937088-1	FU(26637)	Chave Fusível	5	3,37	16,85
20240998	5942449-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	18,77	37,54
20240998	5941170-1	FR(8507)	Chave Fusível Religadora	2	8,48	16,96
20240998	5937612-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	2,62	5,24
20240998	5937612-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	2,62	18,34
20240998	5944483-1	TD(19561)	Transformador Distribuição	1	3,00	3,00
20240998	5940987-1	TD(12872)	Transformador Distribuição	1	11,83	11,83
20240998	5944148-1	FU(13478)	Chave Fusível	1	2,93	2,93
20240998	5942449-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	18,77	131,39
20240998	5941170-1	FR(8507)	Chave Fusível Religadora	73	8,48	619,04
20240998	5940851-1	FU(726028)	Chave Fusível	1	10,60	10,60
20240998	5944429-1	TD(18658)	Transformador Distribuição	1	7,62	7,62

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5946902-1	TD(13474)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20240998	5938172-1	FU(10641)	Chave Fusível	24	34,82	835,68
20240998	5941818-1	TD(24467)	Transformador Distribuição	1	27,23	27,23
20240998	5946894-1	TD(24470)	Transformador Distribuição	1	3,80	3,80
20240998	5945844-1	TD(656128)	Transformador Distribuição	4	8,02	32,08
20240998	5945837-1	TD(14666)	Transformador Distribuição	1	9,43	9,43
20240998	5945260-1	FU(37245)	Chave Fusível	2	6,37	12,74
20240998	5940946-1	TD(24469)	Transformador Distribuição	1	30,58	30,58
20240998	5940860-1	TD(14305)	Transformador Distribuição	1	31,15	31,15
20240998	5939573-1	TD(14350)	Transformador Distribuição	1	31,70	31,70
20240998	5945310-1	TD(48067)	Transformador Distribuição	3	10,77	32,31
20240998	5945592-1	TD(56786)	Transformador Distribuição	1	18,78	18,78
20240998	5946613-1	FU(17369)	Chave Fusível	4	3,40	13,60
20240998	5946957-1	TD(29118)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20240998	5941920-1	SET02_SET49502	Alimentador	33	5,90	194,70
20240998	5945308-1	FU(10630)	Chave Fusível	6	34,20	205,20
20240998	5943626-1	TD(14499)	Transformador Distribuição	1	30,93	30,93
20240998	5941920-1	FU(43493)	Chave Fusível	8	7,50	60,00
20240998	5943627-1	FU(10623)	Chave Fusível	17	30,35	515,95
20240998	5943633-1	FU(10621)	Chave Fusível	13	29,77	387,01
20240998	5941920-1	SET02_SET49502	Alimentador	35	6,12	214,20
20240998	5937097-1	FR(37699)	Chave Fusível Religadora	7	4,75	33,25

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5936853-1	RD(1382683)	Religador de Distribuição	33	2,13	70,29
20240998	5936853-1	RD(1382683)	Religador de Distribuição	9	5,77	51,93
20240998	5936853-1	RD(1382683)	Religador de Distribuição	1	2,13	2,13
20240998	5939061-1	RD(750021)	Religador de Distribuição	738	2,47	1.822,86
20240998	5937477-1	TD(17699)	Transformador Distribuição	1	23,87	23,87
20240998	5939061-1	RD(750021)	Religador de Distribuição	1	5,80	5,80
20240998	5945001-1	TD(55753)	Transformador Distribuição	1	6,75	6,75
20240998	5944743-1	TD(61391)	Transformador Distribuição	5	5,30	26,50
20240998	5939061-1	RD(750021)	Religador de Distribuição	1	2,53	2,53
20240998	5941910-1	FU(39346)	Chave Fusível	1	4,47	4,47
20240998	5940731-1	TD(671818)	Transformador Distribuição	1	8,78	8,78
20240998	5940707-1	TD(17212)	Transformador Distribuição	1	5,38	5,38
20240998	5940121-1	TD(17705)	Transformador Distribuição	1	6,75	6,75
20240998	5939061-1	RD(750021)	Religador de Distribuição	271	5,80	1.571,80
20240998	5939061-1	RD(750021)	Religador de Distribuição	1.041	2,53	2.633,73
20240998	5937639-1	TD(752054)	Transformador Distribuição	1	19,30	19,30
20240998	5946203-1	CL(20833)	Chave Lâmina	2	11,65	23,30
20240998	5945941-1	FU(20942)	Chave Fusível	2	1,58	3,16
20240998	5945351-1	FU(20897)	Chave Fusível	2	14,88	29,76
20240998	5939361-1	FU(7830)	Chave Fusível	16	18,25	292,00
20240998	5939355-1	FU(679956)	Chave Fusível	5	17,10	85,50
20240998	5944026-1	TD(58939)	Transformador Distribuição	1	7,92	7,92

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5936965-1	FR(17931747)	Chave Fusível Religadora	9	5,62	50,58
20240998	5937184-1	FU(7830)	Chave Fusível	16	5,98	95,68
20240998	5937182-1	TD(52383)	Transformador Distribuição	1	19,72	19,72
20240998	5937045-1	FR(20865)	Chave Fusível Religadora	3	45,18	135,54
20240998	5937045-1	FR(20865)	Chave Fusível Religadora	63	7,15	450,45
20240998	5937012-1	RD(722472)	Religador de Distribuição	76	0,05	3,80
20240998	5937307-1	FU(20882)	Chave Fusível	2	1,97	3,94
20240998	5937180-1	TD(14749)	Transformador Distribuição	2	18,10	36,20
20240998	5939766-1	FU(7759)	Chave Fusível	1	5,88	5,88
20240998	5939766-1	FU(7759)	Chave Fusível	19	5,50	104,50
20240998	5937026-1	FU(7759)	Chave Fusível	20	6,83	136,60
20240998	5937101-1	FR(696583)	Chave Fusível Religadora	39	11,00	429,00
20240998	5937166-1	FR(758914)	Chave Fusível Religadora	19	12,92	245,48
20240998	5937166-1	CF(749025)	Chave Faca	1	2,88	2,88
20240998	5937177-1	TD(677702)	Transformador Distribuição	1	11,30	11,30
20240998	5940014-1	FR(1365495)	Chave Fusível Religadora	8	4,35	34,80
20240998	5943788-1	TD(704349)	Transformador Distribuição	2	0,42	0,84
20240998	5944315-1	FR(20498)	Chave Fusível Religadora	6	27,92	167,52
20240998	5945094-1	FU(20834)	Chave Fusível	2	3,52	7,04
20240998	5942257-1	RD(10972)	Religador de Distribuição	1	1,97	1,97
20240998	5938859-1	RD(10972)	Religador de Distribuição	1	6,67	6,67
20240998	5938233-1	SIA01_SIA49512	Alimentador	1	1,97	1,97

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5942257-1	RD(10972)	Religador de Distribuição	10	4,85	48,50
20240998	5942257-1	RD(10972)	Religador de Distribuição	311	1,97	612,67
20240998	5946973-1	FU(35004688)	Chave Fusível	61	4,93	300,73
20240998	5938859-1	RD(10972)	Religador de Distribuição	321	6,67	2.141,07
20240998	5938233-1	SIA01_SIA49512	Alimentador	2.829	1,97	5.573,13
20240998	5938233-1	SIA01_SIA49512	Alimentador	349	1,80	628,20
20240998	5938233-1	SIA01_SIA49512	Alimentador	197	0,88	173,36
20240998	5944462-1	TD(60005)	Transformador Distribuição	5	27,17	135,85
20240998	5941498-1	FU(15209)	Chave Fusível	66	8,63	569,58
20240998	5939589-1	FU(8145)	Chave Fusível	161	8,70	1.400,70
20240998	5941498-1	FU(15209)	Chave Fusível	1	8,63	8,63
20240998	5938233-1	SIA01_SIA49512	Alimentador	1	1,97	1,97
20240998	5938278-1	FU(675698)	Chave Fusível	1	11,82	11,82
20240998	5939498-1	TD(56770)	Transformador Distribuição	36	33,50	1.206,00
20240998	5941888-1	TD(682074)	Transformador Distribuição	53	19,95	1.057,35
20240998	5944006-1	TD(27651)	Transformador Distribuição	80	9,28	742,40
20240998	5938278-1	FU(675698)	Chave Fusível	613	11,82	7.245,66
20240998	5939903-1	TD(27652)	Transformador Distribuição	140	4,20	588,00
20240998	5947248-1	FU(17445)	Chave Fusível	5	14,85	74,25
20240998	5942415-1	TD(29099)	Transformador Distribuição	1	47,68	47,68
20240998	5939634-1	FR(8994)	Chave Fusível Religadora	6	31,63	189,78
20240998	5939919-1	FU(17424)	Chave Fusível	14	12,75	178,50

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5940954-1	TD(56098)	Transformador Distribuição	1	30,28	30,28
20240998	5943140-1	FU(17675)	Chave Fusível	20	24,18	483,60
20240998	5943977-1	TD(6705)	Transformador Distribuição	77	15,27	1.175,79
20240998	5938596-1	RD(725731)	Religador de Distribuição	16	2,47	39,52
20240998	5938596-1	RD(725731)	Religador de Distribuição	84	2,63	220,92
20240998	5938899-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	10,87	10,87
20240998	5938967-1	RD(725731)	Religador de Distribuição	4	9,12	36,48
20240998	5938967-1	RD(725731)	Religador de Distribuição	12	10,53	126,36
20240998	5938967-1	RD(725731)	Religador de Distribuição	84	11,12	934,08
20240998	5945577-1	FU(5749697)	Chave Fusível	3	18,05	54,15
20240998	5946062-1	TD(38201)	Transformador Distribuição	13	7,35	95,55
20240998	5937722-1	TD(49313)	Transformador Distribuição	1	39,12	39,12
20240998	5945171-1	TD(674469)	Transformador Distribuição	3	19,52	58,56
20240998	5945229-1	TD(731492)	Transformador Distribuição	2	18,82	37,64
20240998	5945272-1	TD(16893)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20240998	5945506-1	TD(16947)	Transformador Distribuição	1	16,55	16,55
20240998	5945532-1	TD(678233)	Transformador Distribuição	8	16,72	133,76
20240998	5945812-1	RD(726091)	Religador de Distribuição	67	0,17	11,39
20240998	5945812-1	RD(726091)	Religador de Distribuição	17	7,68	130,56
20240998	5945909-1	FU(680689)	Chave Fusível	7	5,00	35,00
20240998	5945910-1	TD(682399)	Transformador Distribuição	4	30,95	123,80
20240998	5946500-1	FU(681049)	Chave Fusível	13	4,07	52,91

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5946690-1	TD(16893)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20240998	5942075-1	FR(17454)	Chave Fusível Religadora	10	7,68	76,80
20240998	5942232-1	FU(729183)	Chave Fusível	7	24,03	168,21
20240998	5947044-1	TD(17384)	Transformador Distribuição	1	17,58	17,58
20240998	5942662-1	TD(16728)	Transformador Distribuição	1	23,48	23,48
20240998	5943282-1	TD(686213)	Transformador Distribuição	3	23,05	69,15
20240998	5997409-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	218	0,38	82,84
20240998	5997409-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	421	2,32	976,72
20240998	5997409-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	127	14,72	1.869,44
20240998	5997409-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	3	17,05	51,15
20240998	5997409-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	98	17,45	1.710,10
20240998	5997409-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	273	17,75	4.845,75
20240998	5997409-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	71	21,12	1.499,52
20240998	5997409-1	RD(681281)	Religador de Distribuição	17	50,62	860,54
20240998	5997409-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	166	18,23	3.026,18
20240998	5997409-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	52	18,67	970,84
20240998	5997409-1	RD(730224)	Religador de Distribuição	426	8,05	3.429,30
20240998	5997409-1	RD(38865)	Religador de Distribuição	1.501	0,43	645,43
20240998	5943954-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	387	11,52	4.458,24
20240998	5943954-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	9	13,52	121,68
20240998	5943954-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	29	13,85	401,65
20240998	5943954-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	3	14,18	42,54

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5944451-1	FU(686258)	Chave Fusível	6	6,40	38,40
20240998	5997406-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	429	0,27	115,83
20240998	5938941-1	[MT]PA(11641)	Alimentador	15	59,97	899,55
20240998	5938941-1	CF(40186)	Chave Faca	15	1,43	21,45
20240998	5944857-1	TD(686256)	Transformador Distribuição	7	4,30	30,10
20240998	5944883-1	TD(674476)	Transformador Distribuição	2	22,83	45,66
20240998	5945063-1	FU(678743)	Chave Fusível	15	5,38	80,70
20240998	5936781-1	FU(678462)	Chave Fusível	23	4,98	114,54
20240998	5938184-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	7	34,43	241,01
20240998	5938184-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	5	38,73	193,65
20240998	5938184-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	8	39,53	316,24
20240998	5939281-1	FR(679424)	Chave Fusível Religadora	65	15,22	989,30
20240998	5939452-1	TD(679476)	Transformador Distribuição	5	28,62	143,10
20240998	5939501-1	FR(679393)	Chave Fusível Religadora	32	26,67	853,44
20240998	5939787-1	TD(23586943)	Transformador Distribuição	1	34,32	34,32
20240998	5941337-1	FU(36009)	Chave Fusível	3	14,00	42,00
20240998	5941395-1	FU(683851)	Chave Fusível	22	12,10	266,20
20240998	5941482-1	TD(678467)	Transformador Distribuição	3	28,37	85,11
20240998	5941807-1	TD(677734)	Transformador Distribuição	3	26,43	79,29
20240998	5997406-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	1	0,27	0,27
20240998	5997409-1	RD(730224)	Religador de Distribuição	1	8,05	8,05
20240998	5997409-1	RD(38865)	Religador de Distribuição	1	0,43	0,43

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5943954-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	1	11,52	11,52
20240998	5945608-1	TD(24441)	Transformador Distribuição	3	28,37	85,11
20240998	5940919-1	TD(27644)	Transformador Distribuição	175	25,05	4.383,75
20240998	5944184-1	TD(61482)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12
20240998	5945997-1	TD(682253)	Transformador Distribuição	2	6,78	13,56
20240998	5946142-1	TD(692483)	Transformador Distribuição	1	7,18	7,18
20240998	5946803-1	TD(20387)	Transformador Distribuição	4	29,62	118,48
20240998	5941835-1	TD(29130)	Transformador Distribuição	1	11,03	11,03
20240998	5941879-1	TD(10974)	Transformador Distribuição	60	25,77	1.546,20
20240998	5941897-1	TD(10750)	Transformador Distribuição	3	29,52	88,56
20240998	5942148-1	TD(54700)	Transformador Distribuição	2	29,52	59,04
20240998	5942243-1	FR(32274)	Chave Fusível Religadora	77	27,28	2.100,56
20240998	5943216-1	FU(731739)	Chave Fusível	1	17,72	17,72
20240998	5945635-1	FU(37730)	Chave Fusível	12	50,40	604,80
20240998	5938839-1	RD(727080)	Religador de Distribuição	190	14,30	2.717,00
20240998	5938839-1	RD(727080)	Religador de Distribuição	84	16,00	1.344,00
20240998	5938850-1	SIA52_SIA59520	Alimentador	998	0,05	49,90
20240998	5938850-1	SIA52_SIA59520	Alimentador	202	6,95	1.403,90
20240998	5938850-1	SIA52_SIA59520	Alimentador	15	7,88	118,20
20240998	5938850-1	SIA52_SIA59520	Alimentador	596	8,12	4.839,52
20240998	5938850-1	RD(719645)	Religador de Distribuição	623	7,32	4.560,36
20240998	5938850-1	RD(719645)	Religador de Distribuição	335	7,67	2.569,45

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5944488-1	TD(20387)	Transformador Distribuição	4	8,72	34,88
20240998	5944765-1	TD(27644)	Transformador Distribuição	175	5,25	918,75
20240998	5937750-1	TD(55780)	Transformador Distribuição	1	25,97	25,97
20240998	5945624-1	TD(20287)	Transformador Distribuição	4	15,10	60,40
20240998	5945304-1	TD(12522)	Transformador Distribuição	1	2,20	2,20
20240998	5941625-1	TD(16693)	Transformador Distribuição	1	28,77	28,77
20240998	5941916-1	TD(83844647)	Transformador Distribuição	1	22,67	22,67
20240998	5942711-1	TD(739552)	Transformador Distribuição	2	23,53	47,06
20240998	5943034-1	FR(8204)	Chave Fusível Religadora	258	15,52	4.004,16
20240998	5943267-1	TD(685660)	Transformador Distribuição	6	41,37	248,22
20240998	5943965-1	FU(17618)	Chave Fusível	4	32,83	131,32
20240998	5997409-1	RD(38865)	Religador de Distribuição	1	0,43	0,43
20240998	5944259-1	TD(30675)	Transformador Distribuição	5	5,38	26,90
20240998	5944382-1	TD(6312198)	Transformador Distribuição	1	8,30	8,30
20240998	5936421-1	TD(688101)	Transformador Distribuição	1	3,80	3,80
20240998	5938976-1	TD(692530)	Transformador Distribuição	3	29,07	87,21
20240998	5939134-1	[MT]PA(11614)	Alimentador	14	33,48	468,72
20240998	5939134-1	[MT]PA(11614)	Alimentador	1	33,53	33,53
20240998	5939134-1	CF(4870)	Chave Faca	1	20,90	20,90
20240998	5939736-1	FR(18366)	Chave Fusível Religadora	20	29,08	581,60
20240998	5940805-1	FU(35734)	Chave Fusível	17	8,55	145,35
20240998	5946704-1	FU(4869)	Chave Fusível	1	4,55	4,55

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5946386-1	TD(18239)	Transformador Distribuição	1	38,95	38,95
20240998	5946688-1	FR(2938)	Chave Fusível Religadora	6	10,48	62,88
20240998	5946761-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	102	0,25	25,50
20240998	5946766-1	TD(41576)	Transformador Distribuição	1	55,37	55,37
20240998	5946984-1	TD(26190)	Transformador Distribuição	1	48,77	48,77
20240998	5947126-1	FU(44771)	Chave Fusível	4	44,88	179,52
20240998	5947126-1	FU(44771)	Chave Fusível	1	66,75	66,75
20240998	5936712-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	100	0,97	97,00
20240998	5936712-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	5	2,17	10,85
20240998	5936712-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	105	2,48	260,40
20240998	5936712-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	52	22,45	1.167,40
20240998	5936712-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	105	0,10	10,50
20240998	5937020-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	2	2,60	5,20
20240998	5937020-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	39	2,58	100,62
20240998	5937020-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	532	2,60	1.383,20
20240998	5936712-1	RD(14233)	Religador de Distribuição	105	18,37	1.928,85
20240998	5936945-1	FR(20691)	Chave Fusível Religadora	12	21,65	259,80
20240998	5937020-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	218	0,08	17,44
20240998	5937149-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	17	7,37	125,29
20240998	5937149-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	4	25,30	101,20
20240998	5937149-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	9	27,25	245,25
20240998	5937149-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	15	28,15	422,25

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5937149-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	3	44,98	134,94
20240998	5937149-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	30	47,50	1.425,00
20240998	5937149-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	106	25,87	2.742,22
20240998	5937149-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	4	48,22	192,88
20240998	5937238-1	TD(693522)	Transformador Distribuição	1	20,20	20,20
20240998	5937348-1	FR(20717)	Chave Fusível Religadora	5	20,58	102,90
20240998	5937689-1	FR(2938)	Chave Fusível Religadora	9	22,80	205,20
20240998	5938222-1	RD(3042)	Religador de Distribuição	52	0,13	6,76
20240998	5938404-1	RD(3042)	Religador de Distribuição	21	18,20	382,20
20240998	5938404-1	RD(3042)	Religador de Distribuição	31	38,17	1.183,27
20240998	5940039-1	TD(60081)	Transformador Distribuição	1	8,02	8,02
20240998	5941710-1	TD(18039)	Transformador Distribuição	2	29,50	59,00
20240998	5941965-1	FR(7506)	Chave Fusível Religadora	52	19,83	1.031,16
20240998	5942259-1	TD(2232)	Transformador Distribuição	4	28,83	115,32
20240998	5943708-1	FU(22419)	Chave Fusível	2	21,98	43,96
20240998	5943829-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	148	0,85	125,80
20240998	5944343-1	FR(2983)	Chave Fusível Religadora	31	5,43	168,33
20240998	5944445-1	TD(26151)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20240998	5944777-1	FU(718869)	Chave Fusível	2	3,90	7,80
20240998	5944799-1	FR(20671)	Chave Fusível Religadora	17	3,80	64,60
20240998	5944818-1	TD(18001)	Transformador Distribuição	1	36,67	36,67
20240998	5944981-1	FR(7506)	Chave Fusível Religadora	52	4,90	254,80

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5945107-1	TD(26199)	Transformador Distribuição	1	9,43	9,43
20240998	5945320-1	FU(17891)	Chave Fusível	13	19,55	254,15
20240998	5945415-1	TD(18273)	Transformador Distribuição	1	24,08	24,08
20240998	5945462-1	FU(20733)	Chave Fusível	2	19,55	39,10
20240998	5945484-1	FU(20685)	Chave Fusível	3	21,20	63,60
20240998	5945484-1	TD(28970)	Transformador Distribuição	1	29,30	29,30
20240998	5945485-1	TD(18002)	Transformador Distribuição	1	34,48	34,48
20240998	5945486-1	TD(17999)	Transformador Distribuição	1	26,80	26,80
20240998	5945709-1	FU(2841)	Chave Fusível	119	18,02	2.144,38
20240998	5945798-1	TD(18572)	Transformador Distribuição	1	27,80	27,80
20240998	5945847-1	FU(22498)	Chave Fusível	3	10,08	30,24
20240998	5945847-1	TD(45672)	Transformador Distribuição	1	24,45	24,45
20240998	5945855-1	TD(10520300)	Transformador Distribuição	1	16,48	16,48
20240998	5945932-1	FR(14798)	Chave Fusível Religadora	11	27,95	307,45
20240998	5945932-1	FR(14798)	Chave Fusível Religadora	4	41,08	164,32
20240998	5945966-1	TD(26199)	Transformador Distribuição	1	35,68	35,68
20240998	5946257-1	FU(20638)	Chave Fusível	1	37,70	37,70
20240998	5937020-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	112	25,27	2.830,24
20240998	5937149-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	1	7,37	7,37
20240998	5937149-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	2	25,87	51,74
20240998	5942542-1	FU(7120)	Chave Fusível	34	22,10	751,40
20240998	5943659-1	TD(18130)	Transformador Distribuição	1	15,28	15,28

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5943709-1	TD(11354)	Transformador Distribuição	4	18,20	72,80
20240998	5943829-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	3	0,85	2,55
20240998	5945185-1	FU(18612)	Chave Fusível	4	25,33	101,32
20240998	5943947-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	35	3,18	111,30
20240998	5943947-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	111	9,48	1.052,28
20240998	5943947-1	CF(2880)	Chave Faca	1	4,95	4,95
20240998	5944829-1	TD(29558)	Transformador Distribuição	2	4,57	9,14
20240998	5944837-1	FU(7115)	Chave Fusível	8	27,47	219,76
20240998	5945320-1	FU(17891)	Chave Fusível	1	19,55	19,55
20240998	5945973-1	TD(41659)	Transformador Distribuição	1	8,80	8,80
20240998	5946237-1	TD(703509)	Transformador Distribuição	3	5,73	17,19
20240998	5946218-1	TD(20340)	Transformador Distribuição	1	29,38	29,38
20240998	5937414-1	FR(1227)	Chave Fusível Religadora	18	3,03	54,54
20240998	5944551-1	FU(1284)	Chave Fusível	7	12,52	87,64
20240998	5944458-1	FU(15227)	Chave Fusível	1	68,07	68,07
20240998	5944458-1	FU(15227)	Chave Fusível	1	33,10	33,10
20240998	5943989-1	FR(1227)	Chave Fusível Religadora	17	34,77	591,09
20240998	5945273-1	FU(18788)	Chave Fusível	3	36,07	108,21
20240998	5945206-1	FU(18646)	Chave Fusível	7	54,58	382,06
20240998	5943207-1	FR(1222)	Chave Fusível Religadora	8	33,23	265,84
20240998	5941733-1	TD(20233)	Transformador Distribuição	1	56,53	56,53
20240998	5941590-1	TD(20597)	Transformador Distribuição	1	50,28	50,28

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5940022-1	FU(18637)	Chave Fusível	2	55,70	111,40
20240998	5938224-1	RD(12659)	Religador de Distribuição	9	17,23	155,07
20240998	5938224-1	RD(12659)	Religador de Distribuição	9	16,23	146,07
20240998	5938224-1	RD(12659)	Religador de Distribuição	32	13,93	445,76
20240998	5937436-1	FU(18788)	Chave Fusível	3	1,82	5,46
20240998	5944601-1	TD(20579)	Transformador Distribuição	1	29,75	29,75
20240998	5942673-1	FU(19028)	Chave Fusível	5	3,05	15,25
20240998	5938167-1	TD(9367)	Transformador Distribuição	136	2,65	360,40
20240998	5945405-1	TD(10517)	Transformador Distribuição	101	1,88	189,88
20240998	5946717-1	TD(11075)	Transformador Distribuição	1	3,97	3,97
20240998	5942422-1	TD(748976)	Transformador Distribuição	1	27,78	27,78
20240998	5945816-1	TD(11075)	Transformador Distribuição	1	5,98	5,98
20240998	5940365-1	TD(682874)	Transformador Distribuição	4	34,70	138,80
20240998	5941076-1	TD(10891)	Transformador Distribuição	7	34,53	241,71
20240998	5939888-1	FU(659773)	Chave Fusível	26	32,87	854,62
20240998	5939451-1	FR(659433)	Chave Fusível Religadora	67	32,58	2.182,86
20240998	5939422-1	TD(711689)	Transformador Distribuição	5	36,92	184,60
20240998	5947257-1	TD(24699)	Transformador Distribuição	1	21,22	21,22
20240998	5941690-1	TD(24689)	Transformador Distribuição	4	33,30	133,20
20240998	5944756-1	TD(10908)	Transformador Distribuição	3	9,98	29,94
20240998	5941541-1	TD(11032)	Transformador Distribuição	3	34,17	102,51
20240998	5947267-1	TD(672530)	Transformador Distribuição	3	18,90	56,70

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5943232-1	TD(54711)	Transformador Distribuição	9	27,73	249,57
20240998	5938138-1	TD(8366)	Transformador Distribuição	16	13,63	218,08
20240998	5940676-1	TD(653164)	Transformador Distribuição	20	1,25	25,00
20240998	5937748-1	CF(12899)	Chave Faca	88	2,15	189,20
20240998	5937748-1	CF(12899)	Chave Faca	6	41,75	250,50
20240998	5937748-1	CF(12899)	Chave Faca	82	20,03	1.642,46
20240998	5937748-1	RD(752724)	Religador de Distribuição	123	4,80	590,40
20240998	5937748-1	RD(752724)	Religador de Distribuição	21	2,97	62,37
20240998	5937534-1	TD(31709)	Transformador Distribuição	18	14,27	256,86
20240998	5936735-1	TD(41106)	Transformador Distribuição	11	2,22	24,42
20240998	5936721-1	TD(18588)	Transformador Distribuição	1	3,18	3,18
20240998	5946859-1	TD(18516)	Transformador Distribuição	1	3,40	3,40
20240998	5945859-1	FU(23592)	Chave Fusível	3	5,15	15,45
20240998	5945580-1	FU(21067)	Chave Fusível	1	19,50	19,50
20240998	5945303-1	TD(659430)	Transformador Distribuição	2	26,70	53,40
20240998	5945202-1	C 2483822	Unidade Consumidora	1	32,60	32,60
20240998	5944764-1	TD(11153)	Transformador Distribuição	9	8,37	75,33
20240998	5944407-1	TD(25203)	Transformador Distribuição	33	7,75	255,75
20240998	5942893-1	TD(710507)	Transformador Distribuição	1	23,10	23,10
20240998	5943797-1	FU(12879)	Chave Fusível	24	45,52	1.092,48
20240998	5945137-1	PE(18425689)	Ponto de conexão	1	4,23	4,23
20240998	5939540-1	FU(673008)	Chave Fusível	25	0,67	16,75

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5939540-1	TD(673006)	Transformador Distribuição	45	13,35	600,75
20240998	5997655-1	SQU01_SQU49501	Alimentador	3.526	0,42	1.480,92
20240998	5936458-1	TD(720992)	Transformador Distribuição	36	7,80	280,80
20240998	5937980-1	TD(10273)	Transformador Distribuição	60	15,43	925,80
20240998	5946469-1	TD(60725)	Transformador Distribuição	2	1,52	3,04
20240998	5937071-1	TD(10287)	Transformador Distribuição	33	4,65	153,45
20240998	5936605-1	SQU01_SQU49501	Alimentador	3.533	0,05	176,65
20240998	5936521-1	TD(024621)	Transformador Distribuição	118	1,92	226,56
20240998	5997655-1	SQU01_SQU49501	Alimentador	3.526	0,08	282,08
20240998	5937019-1	TD(10326)	Transformador Distribuição	101	4,75	479,75
20240998	5997655-1	RD(720219)	Religador de Distribuição	1	0,15	0,15
20240998	5938322-1	FU(2386)	Chave Fusível	111	14,18	1.573,98
20240998	5997655-1	SQU51_SQU59502	Alimentador	3.006	0,08	240,48
20240998	5997655-1	RD(720219)	Religador de Distribuição	2.958	0,15	443,70
20240998	5997655-1	SQU51_SQU59502	Alimentador	48	0,42	20,16
20240998	5939476-1	TD(10326)	Transformador Distribuição	101	5,67	572,67
20240998	5940163-1	TD(39146)	Transformador Distribuição	1	6,93	6,93
20240998	5941187-1	TD(39289)	Transformador Distribuição	3	8,60	25,80
20240998	5942839-1	TD(47114)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20240998	5945512-1	TD(670650)	Transformador Distribuição	2	15,35	30,70
20240998	5997655-1	SQU51_SQU59502	Alimentador	1	0,08	0,08
20240998	5997655-1	RD(720219)	Religador de Distribuição	1	0,15	0,15

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5997655-1	SQU51_SQU59502	Alimentador	1	0,08	0,08
20240998	5937861-1	TD(48490)	Transformador Distribuição	7	42,28	295,96
20240998	5997655-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	97	0,05	4,85
20240998	5997655-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	7	0,05	0,35
20240998	5938484-1	RD(722541)	Religador de Distribuição	8	12,13	97,04
20240998	5938484-1	RD(722541)	Religador de Distribuição	132	41,63	5.495,16
20240998	5938484-1	RD(722541)	Religador de Distribuição	8	4,47	35,76
20240998	5939099-1	FU(17930)	Chave Fusível	2	34,67	69,34
20240998	5947150-1	TD(1614)	Transformador Distribuição	1	16,32	16,32
20240998	5945411-1	TD(1070)	Transformador Distribuição	3	22,17	66,51
20240998	5945432-1	TD(1688)	Transformador Distribuição	1	25,92	25,92
20240998	5945880-1	TD(1614)	Transformador Distribuição	1	6,33	6,33
20240998	5939920-1	TD(26246)	Transformador Distribuição	2	28,07	56,14
20240998	5946466-1	TD(27217)	Transformador Distribuição	2	21,13	42,26
20240998	5945517-1	TD(19962)	Transformador Distribuição	1	14,63	14,63
20240998	5944781-1	TD(707041)	Transformador Distribuição	8	4,82	38,56
20240998	5938817-1	PGR01_PGR49501	Alimentador	14	0,23	3,22
20240998	5939898-1	FR(9967)	Chave Fusível Religadora	6	35,30	211,80
20240998	5940173-1	FU(17259)	Chave Fusível	2	3,87	7,74
20240998	5938817-1	TER01_TER49501	Alimentador	1.711	4,57	7.819,27
20240998	5938570-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	3	17,82	53,46
20240998	5938570-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	23	18,37	422,51

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5940249-1	TD(6847)	Transformador Distribuição	46	28,10	1.292,60
20240998	5939342-1	TD(654932)	Transformador Distribuição	74	35,00	2.590,00
20240998	5938817-1	TER02_TER49505	Alimentador	2.800	4,57	12.796,00
20240998	5943408-1	TD(6820)	Transformador Distribuição	96	14,77	1.417,92
20240998	5987385-1	PE(12357974)	Ponto de conexão	1	4,57	4,57
20240998	5987385-1	PE(13909327)	Ponto de conexão	1	4,57	4,57
20240998	5944031-1	TD(27239)	Transformador Distribuição	1	10,30	10,30
20240998	5987098-1	TD(27156)	Transformador Distribuição	2	2,02	4,04
20240998	5938570-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	76	12,95	984,20
20240998	5938570-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	25	3,70	92,50
20240998	5938570-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	45	3,95	177,75
20240998	5938570-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	2	5,07	10,14
20240998	5938817-1	TER02_TER49505	Alimentador	1	4,57	4,57
20240998	5938570-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	4	28,80	115,20
20240998	5941459-1	TD(13023)	Transformador Distribuição	1	47,68	47,68
20240998	5940859-1	FU(17475)	Chave Fusível	1	29,53	29,53
20240998	5940061-1	TD(13022)	Transformador Distribuição	1	31,07	31,07
20240998	5938817-1	TER51_TER59502	Alimentador	51	4,57	233,07
20240998	5946390-1	FU(708739)	Chave Fusível	3	8,58	25,74
20240998	5938817-1	TER52_TER59503	Alimentador	86	4,57	393,02
20240998	5936414-1	TD(713319)	Transformador Distribuição	2	2,17	4,34
20240998	5946242-1	TD(15237)	Transformador Distribuição	1	14,95	14,95

Relatório Situação de Emergência
Setembro/2024
Código Único do Relatório: 20240998



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5990579-1	VAG51_VAG59501	Alimentador	32	45,47	1.455,04
20240998	5993202-1	VAG52_VAG59502	Alimentador	6	17,77	106,62
20240998	5942400-1	RD(745848)	Religador de Distribuição	3	5,60	16,80
20240998	5942400-1	RD(745848)	Religador de Distribuição	52	2,42	125,84
20240998	5936511-1	TD(28767)	Transformador Distribuição	2	78,93	157,86
20240998	5946881-1	RD(745848)	Religador de Distribuição	54	0,08	4,32
20240998	5946450-1	TD(15784)	Transformador Distribuição	1	0,70	0,70
20240998	5946030-1	TD(41385)	Transformador Distribuição	1	8,68	8,68
20240998	5945703-1	FU(1365)	Chave Fusível	194	12,53	2.430,82
20240998	5993202-1	VAG52_VAG59502	Alimentador	922	0,07	64,54
20240998	5943381-1	FR(20119)	Chave Fusível Religadora	7	47,78	334,46
20240998	5943355-1	TD(15661)	Transformador Distribuição	1	23,25	23,25
20240998	5943245-1	TD(706444)	Transformador Distribuição	60	21,73	1.303,80
20240998	5942799-1	TD(15868)	Transformador Distribuição	1	24,38	24,38
20240998	5993202-1	VAG52_VAG59502	Alimentador	8	1,82	14,56
20240998	5993202-1	RD(738888)	Religador de Distribuição	922	17,45	16.088,90
20240998	5938754-1	RD(709679)	Religador de Distribuição	10	42,87	428,70
20240998	5940038-1	FU(731278)	Chave Fusível	3	39,83	119,49
20240998	5941056-1	FU(20012)	Chave Fusível	2	48,62	97,24
20240998	5941456-1	TD(17710)	Transformador Distribuição	2	57,92	115,84
20240998	5938219-1	RD(722671)	Religador de Distribuição	14	43,40	607,60
20240998	5946006-1	FR(21596)	Chave Fusível Religadora	2	6,73	13,46

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5938754-1	RD(709679)	Religador de Distribuição	2	34,63	69,26
20240998	5938754-1	RD(709679)	Religador de Distribuição	3	39,60	118,80
20240998	5938754-1	RD(709679)	Religador de Distribuição	22	42,20	928,40
20240998	5946417-1	TD(38453)	Transformador Distribuição	2	28,62	57,24
20240998	5938219-1	RD(722671)	Religador de Distribuição	77	43,48	3.347,96
20240998	5997321-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	1	42,72	42,72
20240998	5945977-1	FU(39752)	Chave Fusível	5	6,38	31,90
20240998	5936406-1	TD(25683)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20240998	5993202-1	VAG52_VAG59502	Alimentador	1	0,07	0,07
20240998	5993202-1	RD(738888)	Religador de Distribuição	1	17,45	17,45
20240998	5945836-1	FU(18762)	Chave Fusível	4	9,68	38,72
20240998	5997321-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	39	42,72	1.666,08
20240998	5997321-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	32	68,60	2.195,20
20240998	5997321-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	34	0,12	4,08
20240998	5945546-1	TD(714936)	Transformador Distribuição	1	17,42	17,42
20240998	5945590-1	TD(41368)	Transformador Distribuição	1	17,38	17,38
20240998	5997321-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	34	15,57	529,38
20240998	5939764-1	TD(732439)	Transformador Distribuição	1	5,22	5,22
20240998	5946605-1	FU(29145)	Chave Fusível	85	6,90	586,50
20240998	5946514-1	TD(45442)	Transformador Distribuição	1	9,88	9,88
20240998	5944261-1	TD(9618)	Transformador Distribuição	25	7,98	199,50
20240998	5940656-1	TD(45635)	Transformador Distribuição	1	24,23	24,23

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20240998	5937096-1	PE(17065827)	Ponto de conexão	1	1,05	1,05
20240998	5939027-1	FU(29644)	Chave Fusível	15	6,40	96,00
20240998	5937483-1	FR(11109)	Chave Fusível Religadora	10	3,98	39,80

ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento
no período de 20/09/24 a 23/09/24 na Área de
Atuação da Energisa - MS**



SUMÁRIO

- 1. DESCRIÇÃO**
- 2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
- 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
- 4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
- 5. CONCLUSÃO**
- 6. REFERÊNCIAS**
- 7. RESPONSABILIDADES**

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu entre 20 e 23/09/2024 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

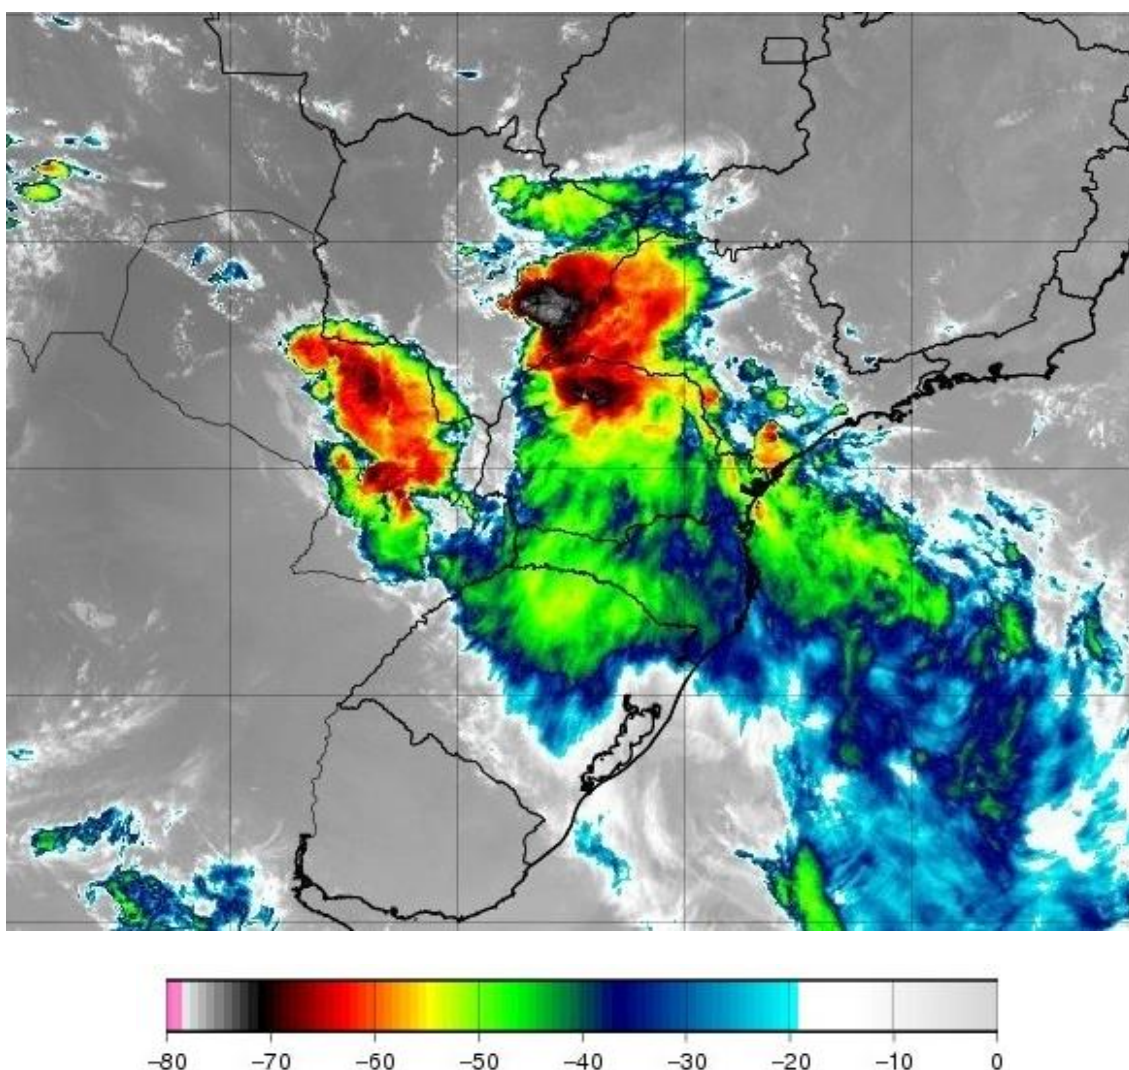


Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 as 21:00 UT do dia 20/09. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem na Figura 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Durante os períodos de máxima extensão vertical, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -70°C equivalente à altura da tropopausa (15-16 km). Esta altura corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir.

2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO


A Figura 2 mostra os mapas de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem obtido da Rede BrasilDAT Dataset para o período e a Figura 3 e 4 os mapas de precipitação acumulada e rajadas para os diversos dias.

Mapa de Descargas Atmosféricas
2024-09-20

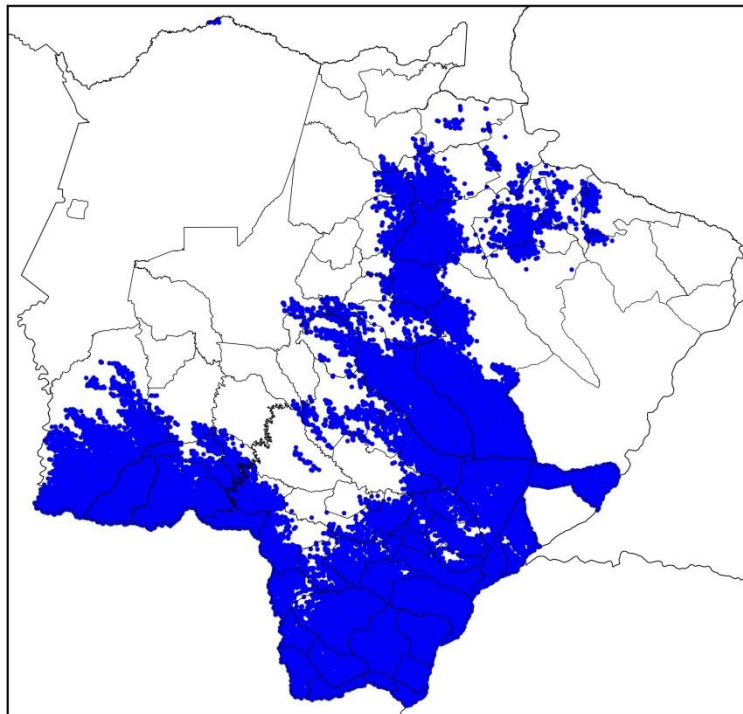


(a)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2024-09-21

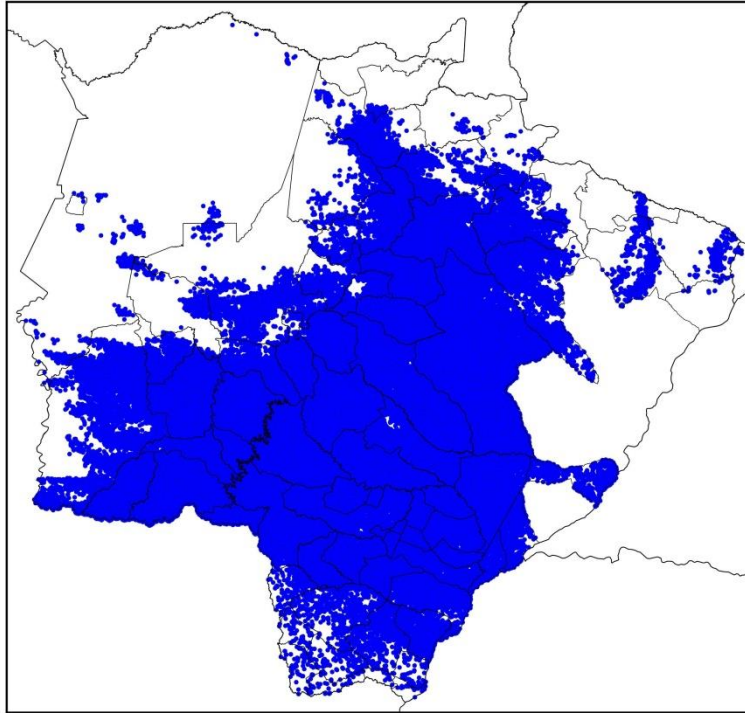


(b)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2024-09-22

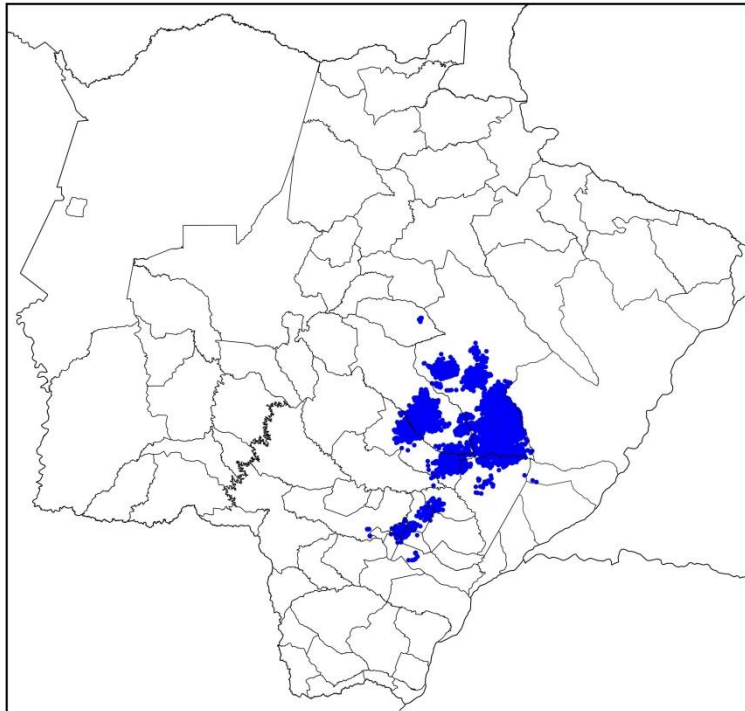

(c)


Mapa de Descargas Atmosféricas
2024-09-23

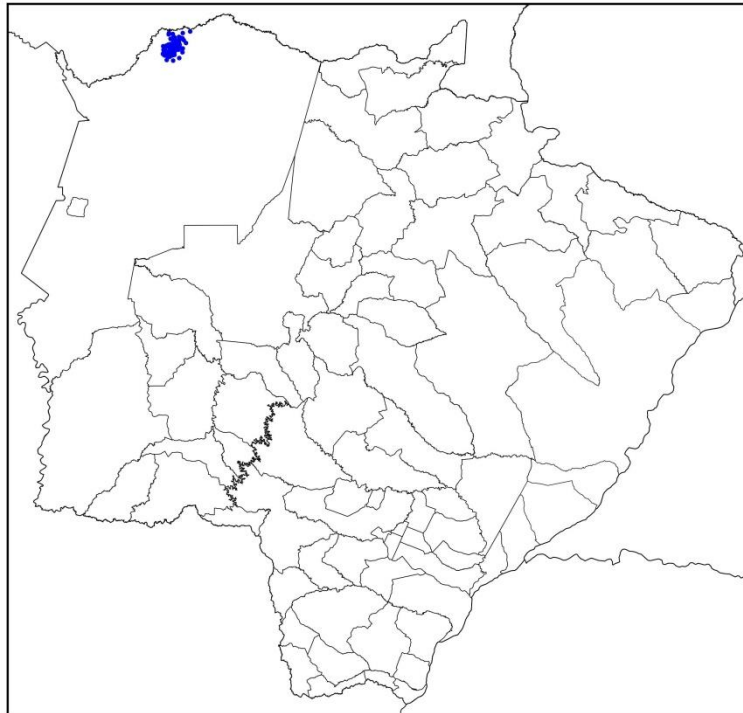

(d)


Figura 2 – Mapa de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem para os dias: (a) 20/09; (b) 21/09; (c) 22/09; e (d) 23/09. Cada ponto corresponde ao local de ocorrência de uma descarga.

Mapa de Precipitação
2024-09-20

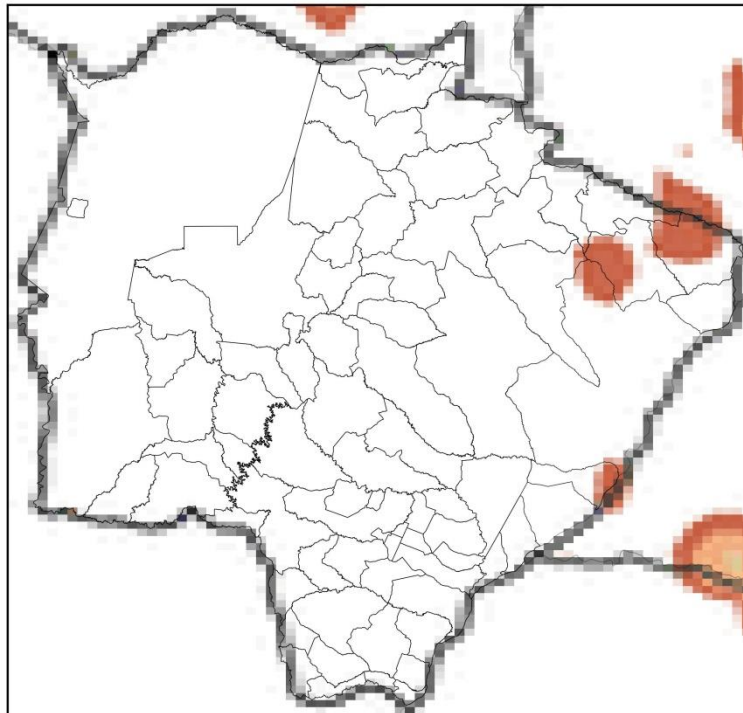


(a)

Mapa de Precipitação
2024-09-21

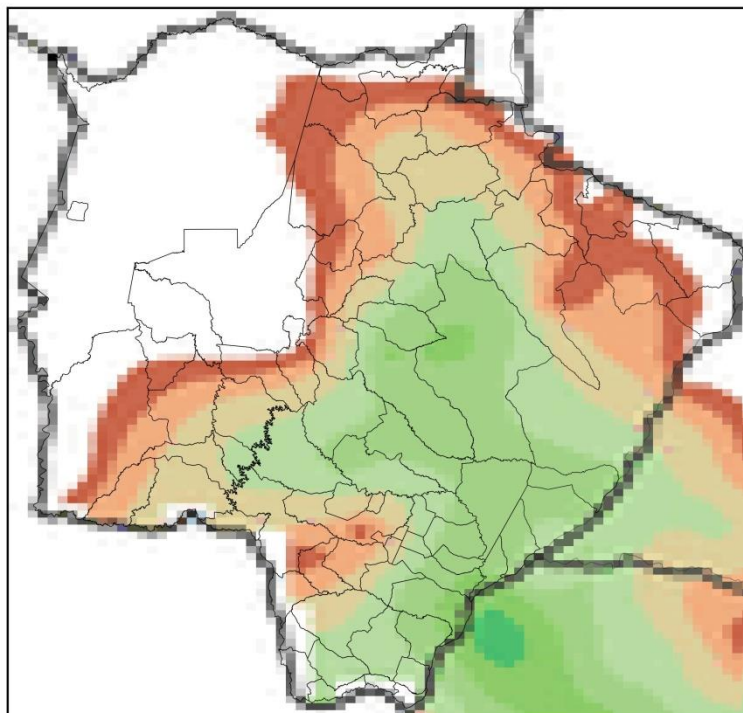

(b)

Mapa de Precipitação
2024-09-22

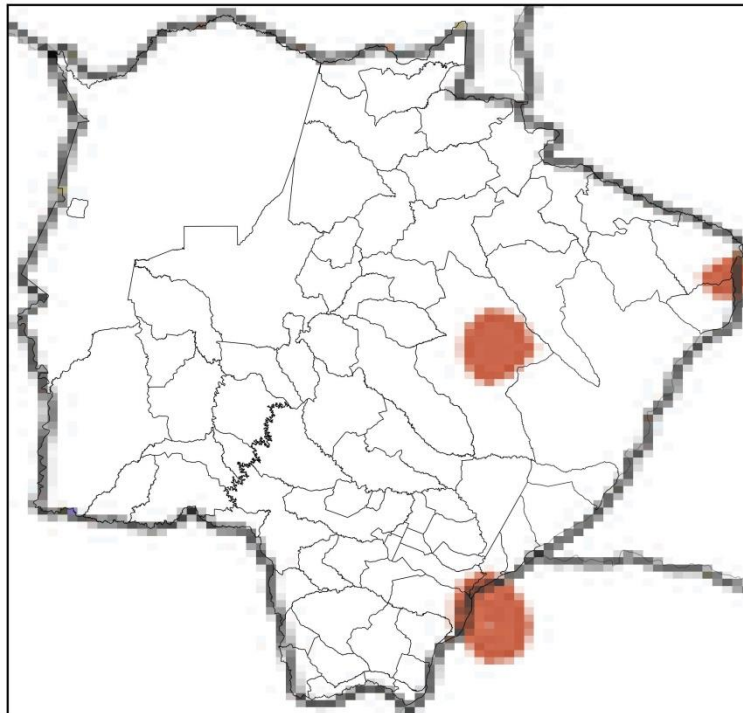

(c)

Mapa de Precipitação
2024-09-23



(d)

Precip. Observada


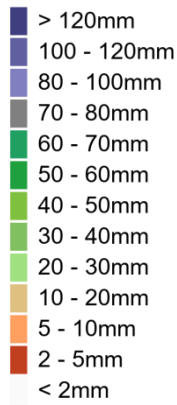



Figura 3 – Mapa de precipitação para os dias: (a) 20/09; (b) 21/09; (c) 22/09; e (d) 23/09.

Mapa de Rajada Máxima
2024-09-20

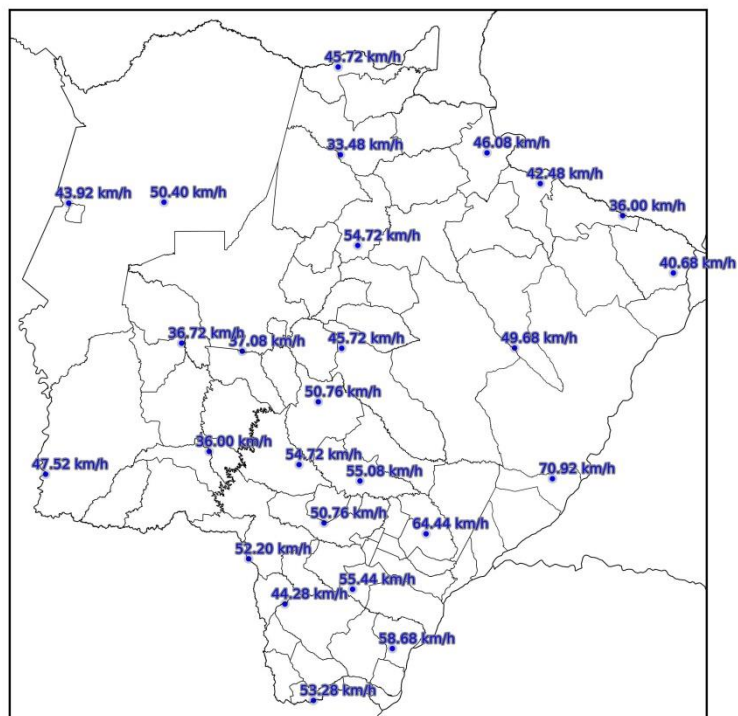


(a)

Mapa de Rajada Máxima
2024-09-21

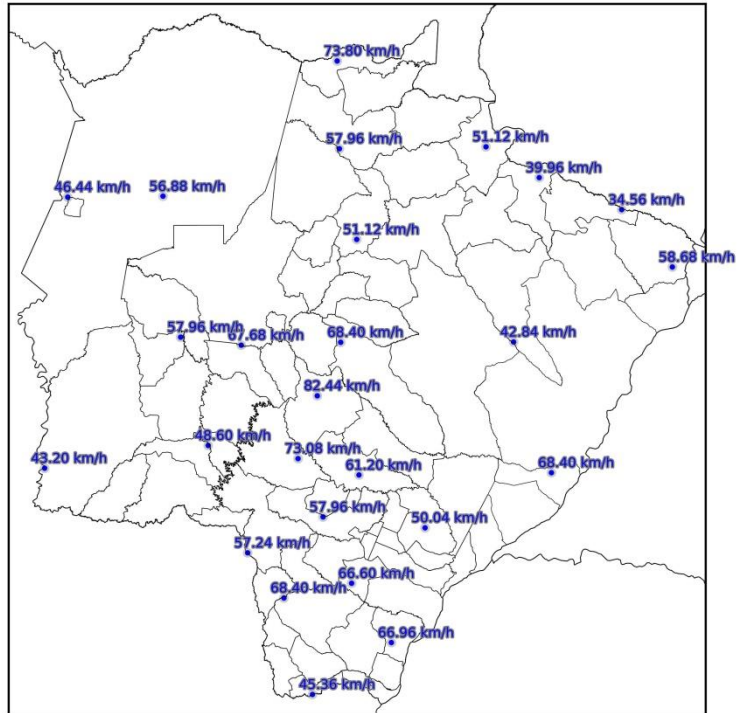


(b)

Mapa de Rajada Máxima
2024-09-22

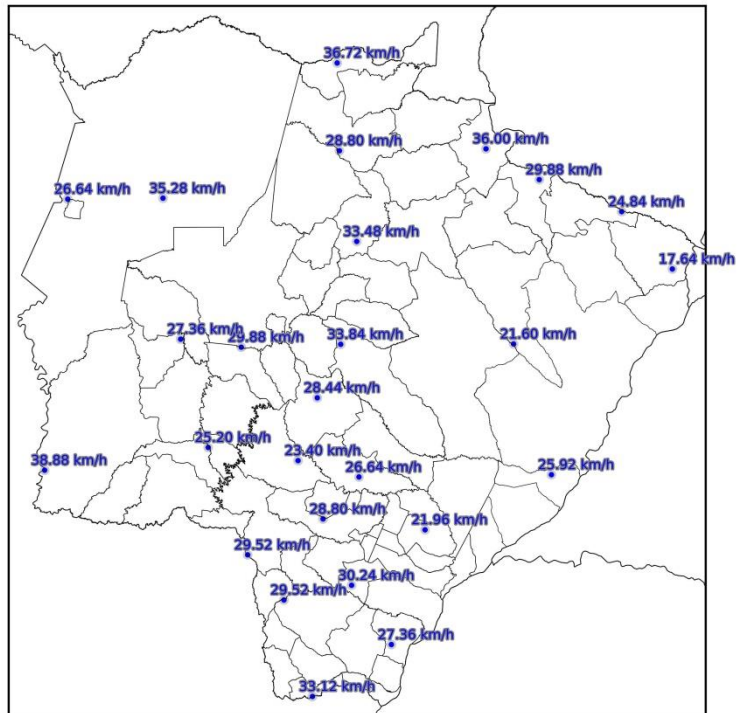

(c)

Mapa de Rajada Máxima 2024-09-23

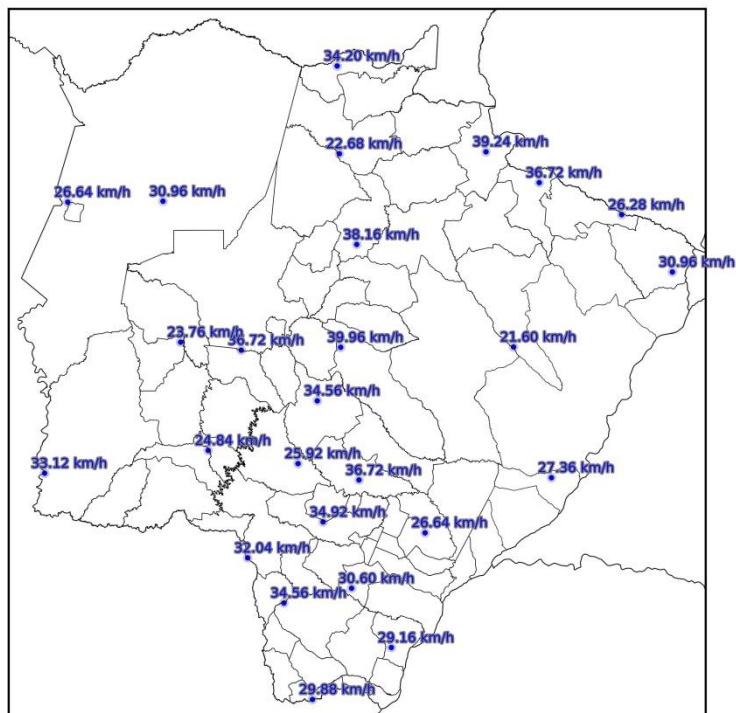

(d)

Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias: (a) 20/09; (b) 21/09; (c) 22/09; e (d) 23/09.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar se as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadram em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE**, deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, redes de detecção de descargas atmosféricas (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 15-16 km, equivalente a uma altura da tropopausa, que corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir nesta região. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 74 km/h em diversos municípios do estado no período. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados ventania, capazes de arrancar e derrubar árvores sobre a rede elétrica.
3. As chuvas acumuladas durante o período da tempestade foram muito fortes, atingindo 70 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 528.469 descargas na área de concessão da Energisa – MS, valor considerado muito elevado.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade severa.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de tempestades em diferentes locais do estado, conforme mostrado na Figura 4.

Cidades

Com tempestade, cidades registram vendaval, destelhamento e chuva de granizo

Ventania deixou Nova Andradina coberta por areia e espalhou incêndio em fazenda em Taquarussu

Por Ana Paula Chuva e Helio de Freitas, de Dourados | 20/09/2024 15:59



Figura 4 – Evidências de tempestades no período no estado do Mato Grosso do Sul [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos muito fortes, atividade de descargas muito elevada e chuvas muito fortes. Os detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 20/09/2024 a 23/09/2024.

Descrição	Banda de nebulosidade associada a sistema frontal provocando muitas descargas, chuvas fortes e ventos fortes.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Hora do Início do Evento	14:00 UT do dia 20/09/24
Hora do Fim do Evento	23:50 UT do dia 23/09/24
Abrangência	Todos os municípios do estado.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDAT Dataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] Campo Grande News. Disponível em: <https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/com-tempestade-cidades-registram-venda-destelhamento-e-chuva-de-granizo>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico