

# **Relatório Situação de Emergência**

## **Outubro/2024**

20241001

## Sumário


1. ÁREA AFETADA .....	3
2. IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS .....	15
3. EVIDÊNCIAS.....	19
ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados .....	23
ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento .....	391

## ÁREA AFETADA

Do dia 08 ao dia 24 de outubro de 2024, registrou-se no estado um evento climático severo que afetou todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

A Figura 1 ilustra o mapa geoeletrico da concessão da EMS previsto para 2024.

Figura 1 - Mapa geoeletrico da concessão da EMS.

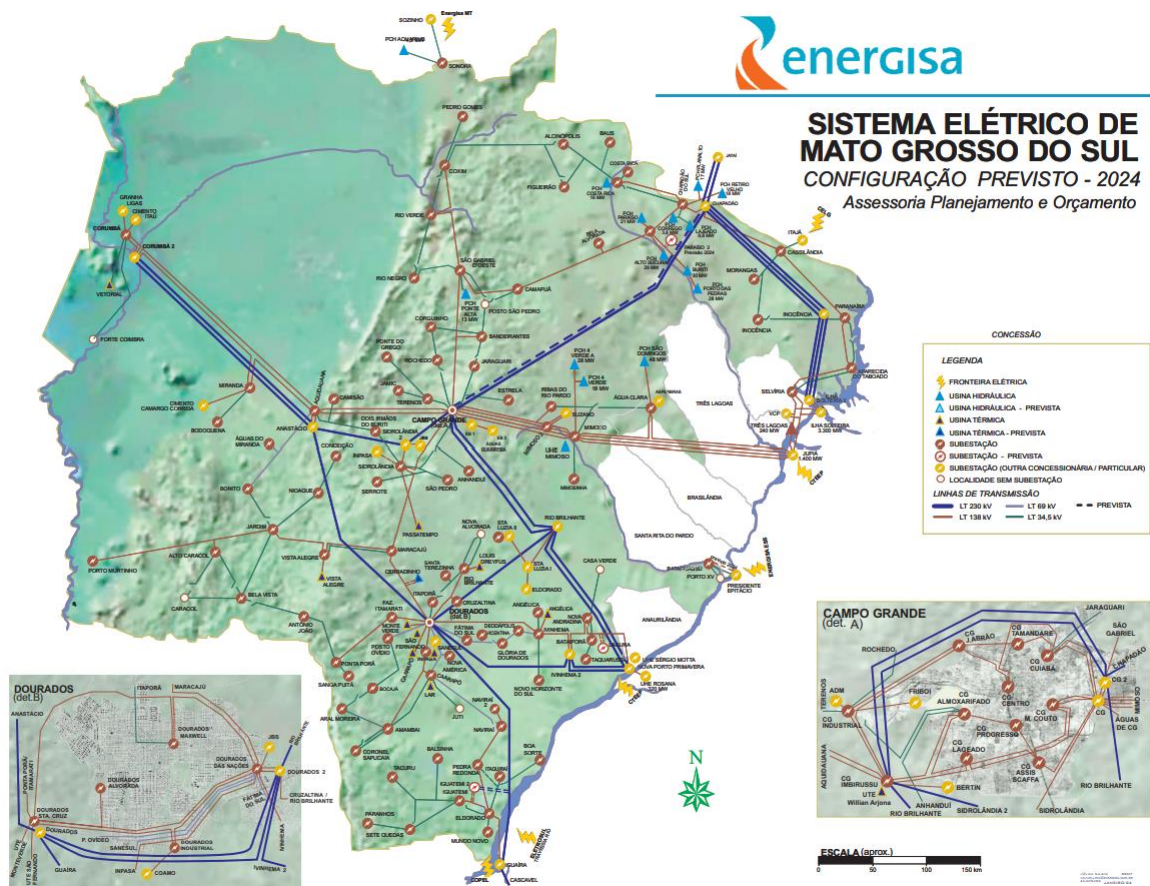

A Figura 2 ilustra, em azul, as áreas afetadas pelo evento climático.

Figura 2 - Municípios com as áreas afetadas em azul.



Os municípios afetados pelo evento climático que tiveram expurgo por situação de emergência, encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1 - Resumo dos Municípios.

<b>Código do Evento</b>	<b>Municípios Afetados</b>
20241001	ÁGUA CLARA
20241001	ALCINOPOLIS
20241001	AMAMBAI
20241001	ANASTÁCIO
20241001	ANAURILÂNDIA
20241001	ANGÉLICA
20241001	ANTÔNIO JOÃO
20241001	APARECIDA DO TABOADO
20241001	AQUIDAUANA
20241001	ARAL MOREIRA
20241001	BANDEIRANTES
20241001	BATAGUASSU
20241001	BATAYPORA
20241001	BELA VISTA

<b>Código do Evento</b>	<b>Municípios Afetados</b>
20241001	BODOQUENA
20241001	BONITO
20241001	BRASILANDIA
20241001	CAARAPO
20241001	CAMAPUA
20241001	CAMPO GRANDE
20241001	CARACOL
20241001	CASSILANDIA
20241001	CHAPADAO DO SUL
20241001	CORGUINHO
20241001	CORONEL SAPUCAIA
20241001	CORUMBÁ
20241001	COSTA RICA
20241001	COXIM
20241001	DEODAPOLIS
20241001	DOIS IRMÃOS DO BURITI
20241001	DOURADINA
20241001	DOURADOS
20241001	ELDORADO
20241001	FÁTIMA DO SUL
20241001	FIGUEIRÃO
20241001	GLORIA DE DOURADOS
20241001	GUIA LOPES DA LAGUNA
20241001	IGUATEMI
20241001	INOCENCIA
20241001	ITAPORA
20241001	ITAQUIRAI
20241001	IVINHEMA
20241001	JAPORA
20241001	JARAGUARI
20241001	JARDIM
20241001	JATEI
20241001	JUTI
20241001	LADÁRIO
20241001	LAGUNA CAARAPA
20241001	MARACAJU
20241001	MIRANDA
20241001	MUNDO NOVO
20241001	NAVIRAI
20241001	NIOAQUE
20241001	NOVA ALVORADA DO SUL
20241001	NOVA ANDRADINA

<b>Código do Evento</b>	<b>Municípios Afetados</b>
20241001	NOVO HORIZONTE DO SUL
20241001	PARAISO DAS ÁGUAS
20241001	PARANAIBA
20241001	PARANHOS
20241001	PEDRO GOMES
20241001	PONTA PORA
20241001	PORTO MURTINHO
20241001	RIBAS DO RIO PARDO
20241001	RIO BRILHANTE
20241001	RIO NEGRO
20241001	RIO VERDE DE MATO GROSSO
20241001	ROCHEDO
20241001	SANTA RITA DO PARDO
20241001	SAO GABRIEL DO OESTE
20241001	SETE QUEDAS
20241001	SIDROLANDIA
20241001	SONORA
20241001	TACURU
20241001	TAQUARUSSU
20241001	TERENOS
20241001	VICENTINA

A Tabela 2 apresenta o resumo dos documentos utilizados para o expurgo.

Tabela 2 - Resumo dos documentos utilizados para os expurgos.

<b>Código do Evento</b>	<b>Documento</b>	<b>Resumo</b>	<b>Código COBRADE</b>
20241001	Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 08/10/24 a 24/10/24 na Área de Atuação da Energisa - MS.	O evento que ocorreu entre 08 e 24/10/2024 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul.	1.3.1.2.0

Como resultado do evento ocorrido, seguem na tabela abaixo as subestações afetadas, completa ou parcialmente.

Tabela 3 - Subestações afetadas por situação de emergência.

<b>Código do Evento</b>	<b>Subestações</b>	<b>Alimentador</b>
20241001	Alto Caracol	ACA51
20241001	Alto Caracol	ACA52
20241001	Alto Caracol	ACA53
20241001	Água Clara	ACL01
20241001	Água Clara	ACL51
20241001	Água Clara	ACL02
20241001	Antônio João	AJO01
20241001	Fazenda Itamarati	FIT51
20241001	Aparecida do Taboado	ATA04
20241001	Antônio João	AJO51
20241001	Antônio João	AJO52
20241001	Alcinópolis	ALC01
20241001	Coxim	COX53
20241001	Amambai	AMA01
20241001	Amambai	AMA02
20241001	Amambai	AMA03
20241001	Tacurú	TAC01
20241001	Iguatemi	IGU52
20241001	Amambai	AMA51
20241001	Amambai	AMA52
20241001	Coronel Sapucaia	CSA01
20241001	Amambai	AMA53
20241001	Águas do Miranda	AMI01
20241001	Águas do Miranda	AMI02
20241001	Aral Moreira	AMO01
20241001	Posto Ovídeo	POV55
20241001	Aral Moreira	AMO02
20241001	Angélica	ANG01
20241001	Angélica	ANG02
20241001	Campo Grande Almojarifado	CGA51
20241001	Anhanduí	ANH01
20241001	Aquidauana	AQU01
20241001	Aquidauana	AQU06
20241001	Aquidauana	AQU02
20241001	Aquidauana	AQU03
20241001	Aquidauana	AQU04
20241001	Aquidauana	AQU05
20241001	Aquidauana	AQU51
20241001	Camisão	CMS01
20241001	Aparecida do Taboado	ATA01
20241001	Aparecida do Taboado	ATA02
20241001	Aparecida do Taboado	ATA03

<b>Código do Evento</b>	<b>Subestações</b>	<b>Alimentador</b>
20241001	Aparecida do Taboado	ATA51
20241001	Aparecida do Taboado	ATA05
20241001	Aparecida do Taboado	ATA52
20241001	Paranaíba	PAR51
20241001	Chapadão do Sul	CSU53
20241001	Balsinha	BAL01
20241001	Bandeirantes	BAN01
20241001	Bandeirantes	BAN51
20241001	Bandeirantes	BAN52
20241001	Camapuã	CAM51
20241001	Bandeirantes	BAN53
20241001	Corguinho	COG01
20241001	Bataiporã	BAP01
20241001	Bataiporã	BAP02
20241001	Campo Grande Assis Scaffa	CGS08
20241001	Bataguassu	BAT01
20241001	Bataguassu	BAT02
20241001	Bataguassu	BAT51
20241001	PCH Costa Rica	CRH51
20241001	Baús	BAU01
20241001	Bela Alvorada	BAV51
20241001	Chapadão do Sul	CSU52
20241001	Chapadão do Sul	CSU51
20241001	Bela Alvorada	BAV52
20241001	Bocajá	BOC01
20241001	Bodoquena	BOD01
20241001	Miranda	MIR52
20241001	Bodoquena	BOD51
20241001	Bonito	BON01
20241001	Bonito	BON02
20241001	Bonito	BON51
20241001	Sidrolândia	SIA53
20241001	Bonito	BON52
20241001	Boa Sorte	BSO01
20241001	Naviraí	NAV02
20241001	Boa Sorte	BSO02
20241001	Bela Vista	BVI01
20241001	Bela Vista	BVI02
20241001	Bela Vista	BVI51
20241001	Caarapó	CAA01
20241001	Caarapó	CAA02
20241001	Caarapó	CAA51



<b>Código do Evento</b>	<b>Subestações</b>	<b>Alimentador</b>
20241001	Caarapó	CAA52
20241001	Camapuã	CAM01
20241001	Camapuã	CAM02
20241001	Camapuã	CAM52
20241001	Cassilândia	CAS01
20241001	Cassilândia	CAS02
20241001	Cassilândia	CAS03
20241001	Corumbá	COR01
20241001	Cassilândia	CAS51
20241001	Cassilândia	CAS52
20241001	Campo Grande Almojarifado	CGA01
20241001	Campo Grande Almojarifado	CGA02
20241001	Campo Grande Almojarifado	CGA03
20241001	Campo Grande Almojarifado	CGA04
20241001	Campo Grande Almojarifado	CGA05
20241001	Campo Grande Almojarifado	CGA07
20241001	Campo Grande Almojarifado	CGA08
20241001	Campo Grande Almojarifado	CGA09
20241001	Campo Grande Almojarifado	CGA11
20241001	Campo Grande Almojarifado	CGA12
20241001	Campo Grande Cuiabá	CGB01
20241001	Campo Grande Cuiabá	CGB03
20241001	Campo Grande Cuiabá	CGB04
20241001	Campo Grande Cuiabá	CGB05
20241001	Campo Grande Cuiabá	CGB06
20241001	Campo Grande Cuiabá	CGB07
20241001	Campo Grande Cuiabá	CGB08
20241001	Dourados das Nações	DOD03
20241001	Campo Grande Cuiabá	CGB09
20241001	Campo Grande Cuiabá	CGB11
20241001	Campo Grande Cuiabá	CGB51
20241001	Campo Grande Centro	CGC01
20241001	Campo Grande Centro	CGC02
20241001	Campo Grande Centro	CGC03
20241001	Campo Grande Centro	CGC08
20241001	Campo Grande Miguel Couto	CGM16
20241001	Campo Grande Centro	CGC13
20241001	Campo Grande Centro	CGC14
20241001	Campo Grande Centro	CGC15
20241001	Campo Grande Centro	CGC16
20241001	Campo Grande Industrial	CGD01
20241001	Campo Grande Industrial	CGD02

<b>Código do Evento</b>	<b>Subestações</b>	<b>Alimentador</b>
20241001	Campo Grande Industrial	CGD03
20241001	Campo Grande Industrial	CGD51
20241001	Campo Grande Industrial	CGD52
20241001	Campo Grande Industrial	CGD53
20241001	Campo Grande José Abrão	CGJ01
20241001	Campo Grande José Abrão	CGJ02
20241001	Campo Grande Lageado	CGL01
20241001	Campo Grande José Abrão	CGJ03
20241001	Campo Grande José Abrão	CGJ04
20241001	Campo Grande José Abrão	CGJ05
20241001	Campo Grande José Abrão	CGJ06
20241001	Campo Grande José Abrão	CGJ07
20241001	Campo Grande Lageado	CGL09
20241001	Campo Grande Lageado	CGL02
20241001	Campo Grande Lageado	CGL03
20241001	Rio Brilhante	RBR02
20241001	Campo Grande Lageado	CGL04
20241001	Campo Grande Lageado	CGL06
20241001	Campo Grande Assis Scaffa	CGS05
20241001	Campo Grande Lageado	CGL07
20241001	Campo Grande Assis Scaffa	CGS04
20241001	Campo Grande Lageado	CGL08
20241001	Campo Grande Miguel Couto	CGM01
20241001	Campo Grande Miguel Couto	CGM11
20241001	Campo Grande Miguel Couto	CGM03
20241001	Campo Grande Miguel Couto	CGM04
20241001	Campo Grande Miguel Couto	CGM05
20241001	Campo Grande Miguel Couto	CGM06
20241001	Campo Grande Miguel Couto	CGM10
20241001	Campo Grande Miguel Couto	CGM12
20241001	Campo Grande Tamandaré	CGT06
20241001	Campo Grande Miguel Couto	CGM14
20241001	Campo Grande Miguel Couto	CGM13
20241001	Campo Grande Miguel Couto	CGM15
20241001	Campo Grande Progresso	CGP03
20241001	Campo Grande Progresso	CGP05
20241001	Campo Grande Progresso	CGP09
20241001	Campo Grande Progresso	CGP10
20241001	Campo Grande Progresso	CGP12
20241001	Campo Grande Assis Scaffa	CGS01
20241001	Campo Grande Assis Scaffa	CGS03
20241001	Campo Grande Assis Scaffa	CGS02

<b>Código do Evento</b>	<b>Subestações</b>	<b>Alimentador</b>
20241001	Sidrolândia	SIA51
20241001	Campo Grande Assis Scaffa	CGS06
20241001	Campo Grande Assis Scaffa	CGS07
20241001	Campo Grande Assis Scaffa	CGS09
20241001	Campo Grande Assis Scaffa	CGS10
20241001	Campo Grande Tamandaré	CGT01
20241001	Campo Grande Tamandaré	CGT02
20241001	Campo Grande Tamandaré	CGT03
20241001	Campo Grande Tamandaré	CGT04
20241001	Campo Grande Tamandaré	CGT05
20241001	Ponte do Grego	PGR02
20241001	Ponte do Grego	PGR01
20241001	Conceição	CON01
20241001	Nioaque	NIO01
20241001	Corumbá	COR03
20241001	Corumbá	COR02
20241001	Corumbá	COR04
20241001	Corumbá	COR06
20241001	Corumbá	COR07
20241001	Corumbá	COR08
20241001	Corumbá	COR09
20241001	Corumbá	COR10
20241001	Corumbá	COR52
20241001	Corumbá	COR53
20241001	Coxim	COX01
20241001	Coxim	COX02
20241001	Coxim	COX03
20241001	Pedro Gomes	PGO01
20241001	Coxim	COX04
20241001	Coxim	COX51
20241001	Coxim	COX52
20241001	PCH Costa Rica	CRH52
20241001	Costa Rica	CRI01
20241001	Costa Rica	CRI02
20241001	Cruzaltina	CRU01
20241001	Cruzaltina	CRU02
20241001	Cruzaltina	CRU03
20241001	Chapadão do Sul	CSU01
20241001	Chapadão do Sul	CSU02
20241001	Deodápolis	DEO01
20241001	Deodápolis	DEO03
20241001	Dois Irmãos do Buriti	DIB01

<b>Código do Evento</b>	<b>Subestações</b>	<b>Alimentador</b>
20241001	Dourados Alvorada	DOA01
20241001	Dourados Industrial	DOI04
20241001	Dourados Alvorada	DOA02
20241001	Dourados Alvorada	DOA03
20241001	Dourados Maxwell	DOM09
20241001	Dourados Alvorada	DOA04
20241001	Dourados Alvorada	DOA06
20241001	Dourados Alvorada	DOA07
20241001	Dourados das Nações	DOD01
20241001	Rio Brilhante	RBR51
20241001	Dourados das Nações	DOD02
20241001	Dourados Maxwell	DOM07
20241001	Dourados das Nações	DOD05
20241001	Dourados Industrial	DOI01
20241001	Dourados Industrial	DOI02
20241001	Dourados Industrial	DOI03
20241001	Dourados Industrial	DOI05
20241001	Dourados Maxwell	DOM04
20241001	Dourados Industrial	DOI06
20241001	Dourados Maxwell	DOM01
20241001	Dourados Maxwell	DOM02
20241001	Dourados Maxwell	DOM03
20241001	Dourados Maxwell	DOM05
20241001	Dourados Maxwell	DOM06
20241001	Dourados Maxwell	DOM08
20241001	Dourados Maxwell	DOM51
20241001	Dourados Maxwell	DOM52
20241001	Eldorado	ELD01
20241001	Eldorado	ELD02
20241001	Eldorado	ELD52
20241001	Eldorado	ELD53
20241001	Itaquiraí	ITQ01
20241001	Estrela	EST01
20241001	Estrela	EST02
20241001	Figueirão	FIG01
20241001	Fazenda Itamarati	FIT52
20241001	Fazenda Itamarati	FIT53
20241001	Fazenda Itamarati	FIT54
20241001	Fazenda Itamarati	FIT55
20241001	Fátima do Sul	FSU01
20241001	Paranaíba	PAR02
20241001	Fátima do Sul	FSU02

<b>Código do Evento</b>	<b>Subestações</b>	<b>Alimentador</b>
20241001	Glória de Dourados	GDO01
20241001	Glória de Dourados	GDO02
20241001	Iguatemi	IGU01
20241001	Iguatemi	IGU51
20241001	Iguatemi	IGU53
20241001	Inocência	INO01
20241001	Inocência	INO02
20241001	Itaporã	ITA01
20241001	Itaporã	ITA02
20241001	Itaporã	ITA52
20241001	Maracajú	MAR52
20241001	Eldorado	ELD03
20241001	Itaquiraí	ITQ02
20241001	Ivinhema	IVI01
20241001	Ivinhema	IVI02
20241001	Ivinhema	IVI03
20241001	Ivinhema	IVI52
20241001	Nova Andradina	NAN52
20241001	Jaraguari	JAG01
20241001	Jamic	JAM01
20241001	Jamic	JAM51
20241001	Jardim	JAR01
20241001	Jardim	JAR52
20241001	Jardim	JAR02
20241001	Jardim	JAR03
20241001	Jardim	JAR04
20241001	Jardim	JAR53
20241001	Jardim	JAR54
20241001	Vista Alegre	VAG52
20241001	Maracajú	MAR01
20241001	Maracajú	MAR51
20241001	Vista Alegre	VAG53
20241001	Maracajú	MAR02
20241001	Maracajú	MAR03
20241001	Maracajú	MAR53
20241001	Mimoso	MIM01
20241001	Mimoso	MIM51
20241001	Miranda	MIR51
20241001	Miranda	MIR01
20241001	Miranda	MIR02
20241001	Mimosinha	MIS01
20241001	Mundo Novo	MNO01

<b>Código do Evento</b>	<b>Subestações</b>	<b>Alimentador</b>
20241001	Mundo Novo	MNO02
20241001	Morangas	MOG01
20241001	Morangas	MOG02
20241001	Nova América	NAM01
20241001	Nova América	NAM02
20241001	Nova Andradina	NAN01
20241001	Nova Andradina	NAN02
20241001	Nova Andradina	NAN03
20241001	Nova Andradina	NAN04
20241001	Nova Andradina	NAN51
20241001	Santa Luzia 2	SLD51
20241001	Rio Brilhante	RBR01
20241001	Rio Brilhante	RBR53
20241001	Naviraí	NAV01
20241001	Naviraí	NAV03
20241001	Naviraí	NAV05
20241001	Naviraí	NAV04
20241001	Naviraí	NAV06
20241001	Novo Horizonte do Sul	NHS01
20241001	Nioaque	NIO02
20241001	Nioaque	NIO51
20241001	Paranaíba	PAR01
20241001	Paranaíba	PAR03
20241001	Paranaíba	PAR04
20241001	Paranaíba	PAR05
20241001	Paranaíba	PAR52
20241001	Presidente Epitácio	PEP52
20241001	Terenos	TER02
20241001	Porto Murinho	PMU01
20241001	Porto Murinho	PMU02
20241001	Posto Ovídeo	POV51
20241001	Posto Ovídeo	POV52
20241001	Posto Ovídeo	POV53
20241001	Posto Ovídeo	POV54
20241001	Ponta Porã Estoril	PPE01
20241001	Ponta Porã Estoril	PPE02
20241001	Ponta Porã Estoril	PPE03
20241001	Ponta Porã Estoril	PPE04
20241001	Ponta Porã Estoril	PPE06
20241001	Ponta Porã Estoril	PPE54
20241001	Ponta Porã Estoril	PPE55
20241001	Rio Brilhante	RBR52

<b>Código do Evento</b>	<b>Subestações</b>	<b>Alimentador</b>
20241001	Rio Negro	RNE01
20241001	Rochedo	ROC01
20241001	Ribas do Rio Pardo	RRP01
20241001	Ribas do Rio Pardo	RRP02
20241001	Rio Verde	RVE01
20241001	Rio Verde	RVE52
20241001	Rio Verde	RVE02
20241001	Rio Verde	RVE51
20241001	Serrote	SET01
20241001	Serrote	SET02
20241001	São Gabriel do Oeste	SGO01
20241001	São Gabriel do Oeste	SGO02
20241001	São Gabriel do Oeste	SGO03
20241001	São Gabriel do Oeste	SGO04
20241001	São Gabriel do Oeste	SGO52
20241001	São Gabriel do Oeste	SGO51
20241001	São Gabriel do Oeste	SGO55
20241001	Sidrolândia	SIA01
20241001	Sidrolândia	SIA02
20241001	Sidrolândia	SIA03
20241001	Sidrolândia	SIA52
20241001	Santa Luzia 2	SLD52
20241001	Sonora	SON01
20241001	Sonora	SON02
20241001	São Pedro	SPE01
20241001	São Pedro	SPE02
20241001	Sanga Puitã	SPU01
20241001	Sanga Puitã	SPU02
20241001	Sete Quedas	SQU01
20241001	Sete Quedas	SQU51
20241001	Taquarussu	TAQ01
20241001	Terenos	TER01
20241001	Terenos	TER51
20241001	Vista Alegre	VAG51
20241001	Vista Alegre	VAG54
20241001	Vicentina	VIC01
20241001	Vicentina	VIC02

## IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS

As condições climáticas adversas que permearam a área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul resultaram em extensos danos a rede de distribuição, entre os quais foram registrados:

- Composição automática do sistema (Self-Healing);
- Reparo de cabos partidos;
- Retirada de galhos de árvores e demais objetos estranhos da rede;
- Retirada e substituição de postes quebrados ou tombados;
- Retirada e substituição de transformadores MT/BT queimados e avariados;
- Reparo de chaves fusíveis danificadas;
- Substituição de elos queimados;
- Substituição e reparo de para-raios;
- Reparo e substituição de cruzetas;
- Reparo e substituição de isoladores;
- Reparo em ramais de ligação;
- Reaperto e substituição de conexões;
- Reparo e substituição de jumpers e;
- Reparo em religadores.

A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo do impacto do evento no sistema elétrico conforme a classe e causa das ordens associadas.

Tabela 4 – Impacto dos eventos no sistema elétrico.

<b>Código do Evento</b>	<b>Descrição da Classe</b>	<b>Descrição da Causa</b>	<b>Quantidade</b>
20241001	C070-(SE)	C088-Descarga Atmosférica	1
20241001	C190-(D)-Trafo	C184-Ventos Fortes	597
20241001	C190-(D)-Trafo	C185-Inundação	1
20241001	C190-(D)-Trafo	C187-Descarga Atmosférica	674
20241001	C190-(D)-Trafo	C188-Árvore/Galhos	74
20241001	C190-(D)-Trafo	C199-Queimado Por DAT	66
20241001	C210-(D)-Estai	C216-Ventos Fortes	1
20241001	C220-(D)-Isolador	C226-Árvore/Galhos	1
20241001	C220-(D)-Isolador	C227-Descarga Atmosférica	12
20241001	C220-(D)-Isolador	C228-Ventos Fortes	8
20241001	C230-(D)-Cruzeta	C235-Descarga Atmosférica	2
20241001	C230-(D)-Cruzeta	C236-Ventos Fortes	41
20241001	C250-(D)-Poste	C246-Ventos Fortes	84
20241001	C250-(D)-Poste	C247-Árvore/Galhos	4
20241001	C250-(D)-Poste	C248-Descarga Atmosférica	3
20241001	C250-(D)-Poste	C249-Erosão	1
20241001	C270-(D)-Condutor	C330-Árvore/Galhos	101



Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20241001	C270-(D)-Condutor	C331-Descarga Atmosférica	130
20241001	C270-(D)-Condutor	C333-Ventos Fortes	290
20241001	C320-(D)-Conexão	C334-Árvore/Galhos	7
20241001	C320-(D)-Conexão	C335-Descarga Atmosférica	20
20241001	C320-(D)-Conexão	C336-Ventos Fortes	74
20241001	C380-(D)-Chave Faca	C385-Árvore/Galhos	2
20241001	C380-(D)-Chave Faca	C386-Descarga Atmosférica	5
20241001	C390-(D)-Chave Fusível	C471-Árvore/Galhos	171
20241001	C390-(D)-Chave Fusível	C472-Descarga Atmosférica	1564
20241001	C390-(D)-Chave Fusível	C473-Inundação	2
20241001	C390-(D)-Chave Fusível	C474-Ventos Fortes	1158
20241001	C410-(D)-Chave a Óleo	C417-Descarga Atmosférica	1
20241001	C420-(D)-Capacitor	C425-Descarga Atmosférica	1
20241001	C460-(D)-Religador	C466-Árvore/Galhos	11
20241001	C460-(D)-Religador	C467-Descarga Atmosférica	68
20241001	C460-(D)-Religador	C469-Ventos Fortes	34
20241001	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C811-Descarga Atmosférica	13
20241001	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C812-Ventos Fortes	15
20241001	C930-(D)-Chave SEC	C496-Descarga Atmosférica	2

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontrados no Anexo I.

A Tabela 5 contém a data da primeira interrupção e da última restauração para o evento caracterizado como situação de emergência.

Tabela 5 – Data e hora do início da primeira interrupção e término da última interrupção.

Código do Evento	Data e hora do início da primeira interrupção	Data e hora do término da última interrupção
20241001	08/10/2024 09:01:00	27/10/2024 18:40:00

A quantidade de clientes afetados e o volume de interrupções para o evento pode ser encontrada na Tabela 6.

Tabela 6 – Clientes afetados.

Código do Evento	Clientes afetados	Quantidade de interrupções
20241001	356.564	548.100

A quantidade de clientes afetados corresponde ao número de clientes distintos que tiveram pelo menos uma interrupção no período considerado. A quantidade de interrupções corresponde ao somatório de interrupções dos clientes afetados.

A duração média de interrupção encontra-se na Tabela 7, assim como o tempo de restabelecimento da falta de energia de maior duração para o evento.

Tabela 7 – Duração média e mais longa das interrupções.

Código do Evento	Duração média das interrupções (min)	Interrupção mais longa (min)
20241001	559,57	7.152

A duração média das interrupções corresponde à média das interrupções de cada consumidor afetado durante o evento. A interrupção mais longa corresponde a duração máxima de interrupção ocorrida durante o evento.

Constatou-se no evento climático a ultrapassagem do limite do indicador CHI (consumidor hora interrompido).

O limite é calculado conforme a equação a seguir:

$$2.612 \cdot N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Para a EMS, tem-se 1.101.890 faturados e atendidos em BT ou MT no mês de outubro de 2023. Portanto, o limite de CHI para 2024 é **340.190,01**.

$$\begin{aligned} \text{Limite de CHI} &= 2.612 \cdot N^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 2.612 \times 1.101.890^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 340.190,01 \end{aligned}$$

Tabela 8, encontra-se o somatório das interrupções, em hora e décimo de hora.

Tabela 8 – Consumidor Hora Interrompido (CHI) do evento

Código do Evento	Consumidor hora interrompido
20241001	1.601.050,99

Na Tabela 9, encontram-se as quantidades de efetivos de equipes disponibilizadas durante os dias do evento.

Tabela 9 – Efetivo de equipes.

Código do Evento	Efetivo médio durante os dias dos eventos	Efetivo no dia mais crítico dos eventos
20241001	291,29	410

Na Tabela 10, encontram-se os tempos de atendimento realizados durante o evento.

Tabela 10 – Tempos de atendimento.

Código do Evento	Tempo médio de preparo	Tempo médio de deslocamento	Tempo médio de execução	Tempo médio de atendimento
20241001	481,75	56,41	65,57	603,72

## EVIDÊNCIAS

### Interior

# Dourados tem chuva intensa e acumulado em 24 horas supera 64 milímetros

Só nesta sexta-feira são 35 milímetros; chove também em outras cidades da região sul

Por Helio de Freitas, de Dourados | 11/10/2024 08:31

Fonte: <https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/dourados-tem-chuva-intensa-e-acumulado-em-24-horas-supera-64-milimetros>

### CLIMA TEMPO

# Após temporal com estragos, Campo Grande segue com previsão de chuva e neblina

10/10/2024 06:30 REDAÃ#ÃFO



### Últimas Notícias

- 08:35 **CAPITAL**  
Confirma a program  
Cidade do Natal ne  
(29)
- 08:25 **INTERIOR**  
Balneário municip  
reabre e expectati  
15 mil turistas na
- 08:00 **EMPREGABILIDADE INC**  
MS Qualifica capac  
pessoas na Capital  
do Estado

Fonte: <https://jornalcorreio.ms.com.br/noticia/88002-apos-temporal-com-estragos-campo-grande-segue-com-previsao-de-chuva-e-neblina>

MATO GROSSO DO SUL



MORENA

# Tempestade com granizo causa destruição e alagamentos em Campo Grande

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital registrou ventos de até 52,92 km/h e um volume de chuva de 57,2 mm até as 4h desta quinta-feira, muito acima dos 3 mm que eram esperados

Por g1 MS

10/10/2024 10h30 · Atualizado há 2 meses



Tempestade provocou diversos estragos, como alagamentos em Campo Grande na noite desta quarta-feira — Foto: Redes Sociais

Fonte: <https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2024/10/10/tempestade-com-granizo-causa-destruicao-e-alagamentos-em-campo-grande.ghtml>

Cotidiano

# Tempo vira e chuva anuncia chegada de ciclone com vendaval e temporais em MS

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil também emitiu alerta para o perigo de tempestades em Campo Grande

Priscilla Peres – Publicado em 24/10/2024 – 11:17

Amambai, Campo Grande, Três Lagoas

Fonte: <https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2024/tempo-vira-a-chuva-anuncia-chegada-de-ciclone-com-vendaval-e-temporais-em-ms/>

TEMPORAL


## Devastação atinge Paraíso das Águas após forte temporal

Município sofre com destruição causada por ventos intensos, possíveis indícios de tornado

11/10/2024 18:07 BNC | DA REDAÇÃO



A previsão do tempo aponta para a continuidade das condições climáticas instáveis nas próximas horas, e as autoridades pedem que os moradores mantenham cautela e atenção redobrada.

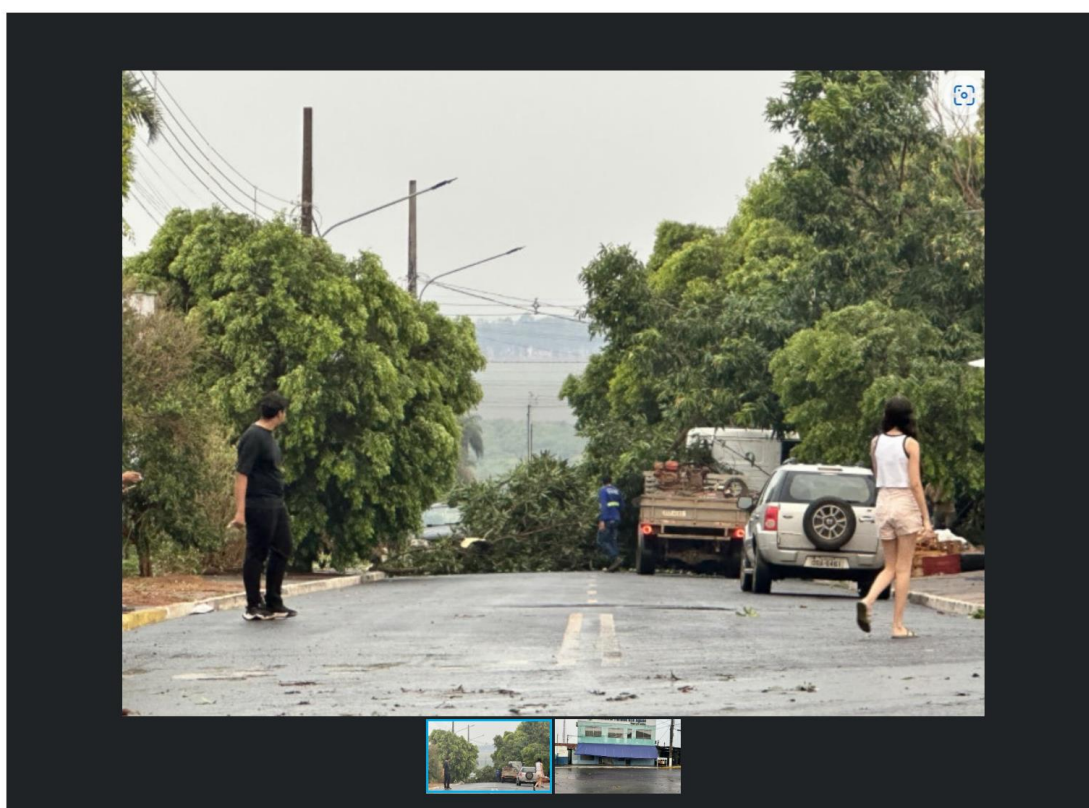

Fonte: <https://jornaldoestadoms.com.br/noticia/34237-devastacao-atinge-paraiso-das-aguas-apos-forte-temporal>

## **ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados**

**Alimentador** – linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

**Condutor de energia** – é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

**Transformador** – é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

**Chave fusível** – é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

**Chave faca** – é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

**Disjuntor** – é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuitos.

**Para-raios** – são equipamentos protetores de linhas de transmissão e distribuição aéreas contra sobretensões causadas por manobras de chaves ou descargas atmosféricas.

**Religadores automáticos** – são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

**Isoladores** – são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas, capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Eletricamente, exercem a função de isolar os condutores, submetidos a uma diferença de potencial em relação terra (estrutura suporte) ou em relação a um outro condutor de fase.

**Ramal de ligação** - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

### Relação de Ocorrências Expurgáveis

Segue abaixo a relação das ordens expurgadas para o evento climático 20241001 de outubro de 2024.

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5988438-1	TD(58625)	Transformador Distribuição	1	4,70	4,70
20241001	5988735-1	TD(15891)	Transformador Distribuição	1	4,68	4,68
20241001	5989215-1	TD(49560)	Transformador Distribuição	1	3,97	3,97
20241001	5974262-1	RD(754818)	Religador de Distribuição	6	6,00	36,00
20241001	5974262-1	RD(754818)	Religador de Distribuição	26	6,07	157,82
20241001	5974262-1	RD(754818)	Religador de Distribuição	8	6,33	50,64
20241001	5974321-1	FR(20385)	Chave Fusível Religadora	18	7,58	136,44
20241001	5975512-1	TD(14692)	Transformador Distribuição	1	2,87	2,87
20241001	5976637-1	TD(14923)	Transformador Distribuição	4	3,22	12,88
20241001	5976774-1	TD(15650)	Transformador Distribuição	1	1,85	1,85
20241001	5980727-1	TD(15650)	Transformador Distribuição	1	3,82	3,82
20241001	5981944-1	TD(15937)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57
20241001	5984485-1	TD(56538)	Transformador Distribuição	1	5,48	5,48
20241001	5985342-1	TD(14713)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20241001	5985350-1	TD(14725)	Transformador Distribuição	1	2,70	2,70



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5986536-1	TD(14725)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20241001	5989036-1	TD(49503)	Transformador Distribuição	3	3,02	9,06
20241001	5989899-1	TD(44186)	Transformador Distribuição	1	5,22	5,22
20241001	5990855-1	TD(29439)	Transformador Distribuição	1	2,83	2,83
20241001	5970160-1	TD(42742)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20241001	5970511-1	FR(19823)	Chave Fusível Religadora	14	4,25	59,50
20241001	5971332-1	RD(19130)	Religador de Distribuição	1	0,37	0,37
20241001	5972322-1	RD(754818)	Religador de Distribuição	4	3,07	12,28
20241001	5972322-1	RD(754818)	Religador de Distribuição	10	3,98	39,80
20241001	5972322-1	RD(754818)	Religador de Distribuição	7	5,38	37,66
20241001	5972322-1	RD(754818)	Religador de Distribuição	9	5,67	51,03
20241001	5972322-1	RD(754818)	Religador de Distribuição	10	5,78	57,80
20241001	5971332-1	RD(19130)	Religador de Distribuição	2	0,37	0,74
20241001	5964574-1	TD(51186)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20241001	5965046-1	TD(34936)	Transformador Distribuição	1	3,98	3,98
20241001	5970979-1	TD(15830)	Transformador Distribuição	1	20,03	20,03
20241001	5971332-1	RD(19130)	Religador de Distribuição	37	0,13	4,81
20241001	5971332-1	RD(19130)	Religador de Distribuição	107	0,37	39,59
20241001	5971332-1	RD(19130)	Religador de Distribuição	10	5,22	52,20
20241001	5971332-1	RD(19130)	Religador de Distribuição	4	6,97	27,88
20241001	5971332-1	RD(19130)	Religador de Distribuição	1	10,67	10,67

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971332-1	RD(19130)	Religador de Distribuição	3	11,37	34,11
20241001	5971332-1	RD(19130)	Religador de Distribuição	24	11,47	275,28
20241001	5972874-1	TD(15875)	Transformador Distribuição	2	7,27	14,54
20241001	5973063-1	TD(39467)	Transformador Distribuição	1	8,92	8,92
20241001	5973187-1	TD(34945)	Transformador Distribuição	1	8,73	8,73
20241001	5973370-1	TD(15847)	Transformador Distribuição	1	4,08	4,08
20241001	5973524-1	TD(15792)	Transformador Distribuição	2	5,20	10,40
20241001	5973871-1	FU(20201)	Chave Fusível	1	20,38	20,38
20241001	5974156-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	11	2,95	32,45
20241001	5974156-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	22	4,15	91,30
20241001	5974156-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	4	15,05	60,20
20241001	5982256-1	TD(15831)	Transformador Distribuição	1	6,98	6,98
20241001	5982962-1	TD(57150)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20241001	5988181-1	FU(691940)	Chave Fusível	7	5,60	39,20
20241001	5988073-1	TD(32844)	Transformador Distribuição	1	2,33	2,33
20241001	5971579-1	FU(38802)	Chave Fusível	16	14,10	225,60
20241001	5968567-1	FU(13021)	Chave Fusível	11	3,87	42,57
20241001	5988010-1	FR(704024)	Chave Fusível Religadora	12	0,47	5,64
20241001	5987535-1	TD(32682)	Transformador Distribuição	3	4,73	14,19
20241001	5985151-1	TD(32682)	Transformador Distribuição	3	5,75	17,25
20241001	5967321-1	TD(657094)	Transformador Distribuição	1	6,62	6,62

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5979241-1	TD(32682)	Transformador Distribuição	3	3,72	11,16
20241001	5985287-1	FU(19765)	Chave Fusível	4	4,17	16,68
20241001	5985873-1	FU(19765)	Chave Fusível	4	1,80	7,20
20241001	5984154-1	TD(33996)	Transformador Distribuição	1	1,62	1,62
20241001	5969645-1	TD(698524)	Transformador Distribuição	1	5,52	5,52
20241001	5969140-1	FU(4933)	Chave Fusível	5	8,48	42,40
20241001	5969890-1	TD(14064)	Transformador Distribuição	1	12,33	12,33
20241001	5974305-1	TD(36857)	Transformador Distribuição	1	10,35	10,35
20241001	5974839-1	TD(36863)	Transformador Distribuição	1	4,18	4,18
20241001	5976966-1	TD(37387)	Transformador Distribuição	1	23,48	23,48
20241001	5965077-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	70	4,33	303,10
20241001	5965077-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	22	5,57	122,54
20241001	5965077-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	43	8,48	364,64
20241001	5965077-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	94	16,35	1.536,90
20241001	5965077-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	7	24,07	168,49
20241001	5965077-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	92	0,10	9,20
20241001	5967941-1	TD(680980)	Transformador Distribuição	1	38,30	38,30
20241001	5968223-1	RD(10068)	Religador de Distribuição	83	2,97	246,51
20241001	5968223-1	RD(10068)	Religador de Distribuição	3	17,95	53,85
20241001	5968223-1	RD(10068)	Religador de Distribuição	6	22,15	132,90
20241001	5968223-1	RD(10068)	Religador de Distribuição	32	22,62	723,84

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968223-1	RD(10068)	Religador de Distribuição	16	23,35	373,60
20241001	5968223-1	FR(10077)	Chave Fusível Religadora	21	0,28	5,88
20241001	5968223-1	RD(10068)	Religador de Distribuição	83	0,33	27,39
20241001	5968223-1	RD(10068)	Religador de Distribuição	83	2,33	193,39
20241001	5968223-1	RD(10068)	Religador de Distribuição	3	4,48	13,44
20241001	5969612-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	1	0,07	0,07
20241001	5971584-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	1	9,98	9,98
20241001	5971783-1	TD(680977)	Transformador Distribuição	2	6,23	12,46
20241001	5972658-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	51	0,40	20,40
20241001	5972658-1	RD(712393)	Religador de Distribuição	183	1,68	307,44
20241001	5973081-1	RD(10316)	Religador de Distribuição	243	2,88	699,84
20241001	5973081-1	RD(10316)	Religador de Distribuição	16	12,42	198,72
20241001	5978683-1	TD(42818)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20241001	5979356-1	FU(731125)	Chave Fusível	3	3,40	10,20
20241001	5979827-1	FR(10087)	Chave Fusível Religadora	4	3,40	13,60
20241001	5986792-1	TD(36992)	Transformador Distribuição	1	4,67	4,67
20241001	5987389-1	TD(664134)	Transformador Distribuição	6	4,50	27,00
20241001	5988962-1	FR(28065)	Chave Fusível Religadora	6	10,25	61,50
20241001	5974183-1	TD(36972)	Transformador Distribuição	1	14,57	14,57
20241001	5973403-1	RD(729712)	Religador de Distribuição	3	7,03	21,09
20241001	5973403-1	[MT]PA(11840)	Alimentador	46	26,25	1.207,50

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973303-1	FU(4070)	Chave Fusível	3	30,03	90,09
20241001	5968223-1	RD(10068)	Religador de Distribuição	1	22,62	22,62
20241001	5975236-1	TD(37175)	Transformador Distribuição	1	3,73	3,73
20241001	5966332-1	TD(36984)	Transformador Distribuição	1	5,22	5,22
20241001	5989836-1	TD(37025)	Transformador Distribuição	1	5,33	5,33
20241001	5977746-1	FU(28154)	Chave Fusível	1	13,78	13,78
20241001	5974461-1	TD(655655)	Transformador Distribuição	3	11,32	33,96
20241001	5974799-1	TD(37087)	Transformador Distribuição	2	27,83	55,66
20241001	5974802-1	FR(26599)	Chave Fusível Religadora	18	26,77	481,86
20241001	5974931-1	TD(37079)	Transformador Distribuição	1	25,43	25,43
20241001	5975426-1	FU(749437)	Chave Fusível	12	27,10	325,20
20241001	5975426-1	FU(749437)	Chave Fusível	11	31,63	347,93
20241001	6015240-1	TD(37079)	Transformador Distribuição	1	4,40	4,40
20241001	5993042-1	TD(36870)	Transformador Distribuição	1	56,85	56,85
20241001	5990749-1	FU(41788)	Chave Fusível	17	4,45	75,65
20241001	5990636-1	TD(36856)	Transformador Distribuição	1	15,13	15,13
20241001	5989595-1	FR(28104)	Chave Fusível Religadora	20	3,78	75,60
20241001	5987758-1	TD(36843)	Transformador Distribuição	2	4,12	8,24
20241001	5986116-1	FU(12829)	Chave Fusível	5	1,45	7,25
20241001	5984086-1	TD(656428)	Transformador Distribuição	3	29,68	89,04
20241001	5980772-1	TD(36870)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5980313-1	FR(28245)	Chave Fusível Religadora	6	3,82	22,92
20241001	5977579-1	FU(28112)	Chave Fusível	2	19,20	38,40
20241001	5976660-1	CF(747603)	Chave Faca	14	7,63	106,82
20241001	5973435-1	FR(28104)	Chave Fusível Religadora	20	19,45	389,00
20241001	5972127-1	FU(28088)	Chave Fusível	1	27,48	27,48
20241001	5971584-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	18	9,98	179,64
20241001	5971584-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	7	9,28	64,96
20241001	5971584-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	53	7,55	400,15
20241001	5969612-1	RD(711459)	Religador de Distribuição	78	0,07	5,46
20241001	5964849-1	TD(37196)	Transformador Distribuição	1	5,63	5,63
20241001	5972583-1	FU(3648)	Chave Fusível	4	10,05	40,20
20241001	5970264-1	FU(3649)	Chave Fusível	10	1,47	14,70
20241001	5981613-1	TD(31708)	Transformador Distribuição	47	6,32	297,04
20241001	5971376-1	FR(3803)	Chave Fusível Religadora	1	10,03	10,03
20241001	5980996-1	CF(5062626)	Chave Faca	1	8,68	8,68
20241001	5976494-1	CF(27988292)	Chave Faca	1	1,68	1,68
20241001	5988177-1	FR(3803)	Chave Fusível Religadora	1	16,52	16,52
20241001	5986468-1	FU(3804)	Chave Fusível	1	2,98	2,98
20241001	5976630-1	FU(676878)	Chave Fusível	34	2,83	96,22
20241001	5976689-1	TD(40009)	Transformador Distribuição	1	3,82	3,82
20241001	6016973-1	RD(3795)	Religador de Distribuição	1	4,82	4,82

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5987324-1	TD(18167)	Transformador Distribuição	1	5,70	5,70
20241001	5987976-1	TD(28801)	Transformador Distribuição	1	1,30	1,30
20241001	5989738-1	FU(681989)	Chave Fusível	14	6,35	88,90
20241001	5989752-1	AJO51_AJO59502	Alimentador	121	1,08	130,68
20241001	5989752-1	AJO51_AJO59502	Alimentador	35	3,53	123,55
20241001	5989850-1	TD(18167)	Transformador Distribuição	1	9,02	9,02
20241001	5964899-1	FR(3798)	Chave Fusível Religadora	15	4,32	64,80
20241001	5965793-1	TD(58702)	Transformador Distribuição	1	5,45	5,45
20241001	5967106-1	FU(42200)	Chave Fusível	1	1,50	1,50
20241001	5970353-1	TD(707664)	Transformador Distribuição	1	1,23	1,23
20241001	5970612-1	FR(23761)	Chave Fusível Religadora	6	3,17	19,02
20241001	5971790-1	FU(35519)	Chave Fusível	17	8,95	152,15
20241001	5974416-1	TD(684163)	Transformador Distribuição	2	5,82	11,64
20241001	5980230-1	TD(24892)	Transformador Distribuição	1	1,38	1,38
20241001	5980469-1	TD(19367)	Transformador Distribuição	1	14,38	14,38
20241001	6020739-1	RD(698128)	Religador de Distribuição	102	3,10	316,20
20241001	5981416-1	FU(23561)	Chave Fusível	6	3,40	20,40
20241001	5981480-1	FR(676879)	Chave Fusível Religadora	90	4,30	387,00
20241001	5981520-1	TD(25178)	Transformador Distribuição	1	4,50	4,50
20241001	5981866-1	FR(23772)	Chave Fusível Religadora	97	19,43	1.884,71
20241001	6016973-1	RD(3795)	Religador de Distribuição	2	0,98	1,96

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	6016973-1	RD(3795)	Religador de Distribuição	186	4,82	896,52
20241001	5982624-1	TD(17959)	Transformador Distribuição	1	16,42	16,42
20241001	5982765-1	FU(48444927)	Chave Fusível	3	7,57	22,71
20241001	5982835-1	FR(23541)	Chave Fusível Religadora	21	4,07	85,47
20241001	5983969-1	FU(40388)	Chave Fusível	1	3,08	3,08
20241001	5983969-1	FU(40388)	Chave Fusível	2	28,00	56,00
20241001	5983989-1	TD(718606)	Transformador Distribuição	1	1,30	1,30
20241001	5983993-1	FU(23784)	Chave Fusível	2	4,58	9,16
20241001	5984167-1	TD(18109)	Transformador Distribuição	1	6,02	6,02
20241001	5984231-1	TD(659940)	Transformador Distribuição	1	6,47	6,47
20241001	5984557-1	TD(17953)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20241001	5984694-1	TD(18188)	Transformador Distribuição	1	10,57	10,57
20241001	5980993-1	TD(16281)	Transformador Distribuição	2	5,80	11,60
20241001	5981582-1	FU(112008990)	Chave Fusível	67	19,73	1.321,91
20241001	5981766-1	FR(20338)	Chave Fusível Religadora	14	19,12	267,68
20241001	5981893-1	FR(17431)	Chave Fusível Religadora	6	15,18	91,08
20241001	5988373-1	FU(- 4465761)	Chave Fusível	2	4,75	9,50
20241001	5968777-1	TD(26979)	Transformador Distribuição	2	1,65	3,30
20241001	5971596-1	FR(749534)	Chave Fusível Religadora	5	6,18	30,90
20241001	5971550-1	FR(17431)	Chave Fusível Religadora	6	5,92	35,52
20241001	5968980-1	FR(20338)	Chave Fusível Religadora	14	6,88	96,32



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968897-1	TD(29216)	Transformador Distribuição	1	24,40	24,40
20241001	5968777-1	TD(26979)	Transformador Distribuição	106	1,65	174,90
20241001	5991489-1	FR(1448)	Chave Fusível Religadora	105	12,70	1.333,50
20241001	5991236-1	TD(16454)	Transformador Distribuição	1	2,95	2,95
20241001	5989195-1	FU(757116)	Chave Fusível	8	3,80	30,40
20241001	5988553-1	FR(17431)	Chave Fusível Religadora	6	7,25	43,50
20241001	5988373-1	FU(- 4465761)	Chave Fusível	70	4,75	332,50
20241001	5987612-1	FU(3810)	Chave Fusível	17	3,27	55,59
20241001	5985236-1	FU(17799)	Chave Fusível	13	2,55	33,15
20241001	5977902-1	FR(20346)	Chave Fusível Religadora	28	3,55	99,40
20241001	5983643-1	FR(19643)	Chave Fusível Religadora	65	17,82	1.158,30
20241001	5977544-1	FU(3716)	Chave Fusível	11	5,63	61,93
20241001	5984673-1	TD(664757)	Transformador Distribuição	1	4,45	4,45
20241001	5965685-1	FU(31054)	Chave Fusível	4	5,03	20,12
20241001	5982259-1	TD(39410)	Transformador Distribuição	1	11,25	11,25
20241001	5978283-1	FU(678752)	Chave Fusível	83	1,20	99,60
20241001	5970997-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	1	0,08	0,08
20241001	5976145-1	FU(15724)	Chave Fusível	18	20,75	373,50
20241001	5975877-1	RD(749422)	Religador de Distribuição	231	0,28	64,68
20241001	5975319-1	TD(714)	Transformador Distribuição	41	3,95	161,95
20241001	5965603-1	FR(28485)	Chave Fusível Religadora	1	8,12	8,12

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5976017-1	FU(661400)	Chave Fusível	8	69,87	558,96
20241001	5973364-1	TD(39419)	Transformador Distribuição	2	65,90	131,80
20241001	5971884-1	FU(42141)	Chave Fusível	23	5,83	134,09
20241001	5969526-1	FU(44637)	Chave Fusível	7	0,50	3,50
20241001	5969526-1	[MT]PA(11828)	Alimentador	9	56,85	511,65
20241001	5969526-1	FU(44637)	Chave Fusível	7	26,40	184,80
20241001	5967963-1	TD(680573)	Transformador Distribuição	1	16,45	16,45
20241001	5966159-1	FU(724579)	Chave Fusível	31	8,28	256,68
20241001	5971147-1	RD(744946)	Religador de Distribuição	1	22,48	22,48
20241001	5979548-1	TD(8860)	Transformador Distribuição	9	0,72	6,48
20241001	5989579-1	TD(672197)	Transformador Distribuição	4	13,58	54,32
20241001	5979259-1	FU(27802)	Chave Fusível	5	6,25	31,25
20241001	5979155-1	CF(713374)	Chave Faca	37	0,05	1,85
20241001	5979155-1	CF(86210638)	Chave Faca	135	4,83	652,05
20241001	5991594-1	FU(25158)	Chave Fusível	4	12,97	51,88
20241001	5970536-1	PE(17271061)	Ponto de conexão	2	2,77	5,54
20241001	5969450-1	TD(33828)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20241001	5982696-1	TD(33809)	Transformador Distribuição	1	9,93	9,93
20241001	5981624-1	TD(26963)	Transformador Distribuição	81	1,52	123,12
20241001	5979155-1	RD(39208)	Religador de Distribuição	9	8,55	76,95
20241001	5979155-1	RD(39208)	Religador de Distribuição	27	3,45	93,15

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5979155-1	RD(39208)	Religador de Distribuição	401	2,62	1.050,62
20241001	5979092-1	PE(220632414)	Ponto de conexão	1	0,82	0,82
20241001	5978957-1	TD(660417)	Transformador Distribuição	70	1,35	94,50
20241001	5977863-1	TD(8887)	Transformador Distribuição	78	3,23	251,94
20241001	5968321-1	FU(27802)	Chave Fusível	5	13,83	69,15
20241001	5966546-1	TD(33953)	Transformador Distribuição	1	1,78	1,78
20241001	5989579-1	CL(41548)	Chave Lâmina	43	3,70	159,10
20241001	5964807-1	TD(54556)	Transformador Distribuição	67	0,60	40,20
20241001	5966529-1	FU(748914)	Chave Fusível	3	2,83	8,49
20241001	5988355-1	TD(55854)	Transformador Distribuição	135	2,78	375,30
20241001	5966741-1	FU(25157)	Chave Fusível	5	2,92	14,60
20241001	5968002-1	TD(33733)	Transformador Distribuição	1	3,20	3,20
20241001	5974300-1	TD(656250)	Transformador Distribuição	3	8,62	25,86
20241001	5976602-1	PE(204640694)	Ponto de conexão	1	3,03	3,03
20241001	5976602-1	TD(8923)	Transformador Distribuição	99	1,75	173,25
20241001	5978117-1	FU(25157)	Chave Fusível	5	2,33	11,65
20241001	5985574-1	TD(33715)	Transformador Distribuição	1	1,73	1,73
20241001	5970319-1	FU(25070)	Chave Fusível	1	5,07	5,07
20241001	5990125-1	FU(39476)	Chave Fusível	229	2,37	542,73
20241001	5991514-1	TD(56236)	Transformador Distribuição	49	6,13	300,37
20241001	5979990-1	TD(34760)	Transformador Distribuição	1	19,57	19,57

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5988137-1	TD(674294)	Transformador Distribuição	2	1,55	3,10
20241001	5989428-1	FU(3774)	Chave Fusível	1	4,40	4,40
20241001	5965829-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	3	0,15	0,45
20241001	5968754-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	1	3,67	3,67
20241001	5968754-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	2	4,25	8,50
20241001	5983911-1	RD(750165)	Religador de Distribuição	289	1,53	442,17
20241001	5983911-1	RD(750165)	Religador de Distribuição	325	1,78	578,50
20241001	5983911-1	RD(750165)	Religador de Distribuição	22	3,85	84,70
20241001	5983911-1	RD(750165)	Religador de Distribuição	103	3,87	398,61
20241001	5969460-1	TD(43346)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25
20241001	5971300-1	FU(3356)	Chave Fusível	176	10,63	1.870,88
20241001	5990017-1	FU(3356)	Chave Fusível	176	2,02	355,52
20241001	5990384-1	TD(43178)	Transformador Distribuição	1	4,40	4,40
20241001	5991646-1	RD(730615)	Religador de Distribuição	18	2,47	44,46
20241001	5991646-1	RD(730615)	Religador de Distribuição	7	3,17	22,19
20241001	5991646-1	RD(730615)	Religador de Distribuição	4	5,88	23,52
20241001	5991646-1	RD(730615)	Religador de Distribuição	14	17,62	246,68
20241001	5979910-1	TD(718554)	Transformador Distribuição	4	21,37	85,48
20241001	5964220-1	TD(40080)	Transformador Distribuição	2	3,27	6,54
20241001	5965165-1	TD(40154)	Transformador Distribuição	1	11,53	11,53
20241001	5965548-1	FU(25100)	Chave Fusível	8	6,18	49,44

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5977173-1	TD(656072)	Transformador Distribuição	1	21,13	21,13
20241001	5977392-1	TD(33624)	Transformador Distribuição	1	1,35	1,35
20241001	5978936-1	TD(26624)	Transformador Distribuição	65	13,95	906,75
20241001	5981459-1	FU(3370)	Chave Fusível	9	0,98	8,82
20241001	5981967-1	TD(8859)	Transformador Distribuição	43	1,47	63,21
20241001	5982333-1	TD(40138)	Transformador Distribuição	2	5,32	10,64
20241001	5982454-1	TD(33685)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62
20241001	5972688-1	TD(42246)	Transformador Distribuição	2	4,33	8,66
20241001	5989713-1	FU(27652)	Chave Fusível	2	37,47	74,94
20241001	5979252-1	FR(14237)	Chave Fusível Religadora	18	4,85	87,30
20241001	5983311-1	FR(27803)	Chave Fusível Religadora	4	5,40	21,60
20241001	5966305-1	TD(49631)	Transformador Distribuição	1	4,18	4,18
20241001	5966314-1	TD(42254)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20241001	5966477-1	RD(65565086)	Religador de Distribuição	41	0,07	2,87
20241001	5968953-1	RD(65565086)	Religador de Distribuição	35	1,45	50,75
20241001	5968953-1	RD(65565086)	Religador de Distribuição	7	3,72	26,04
20241001	5968953-1	RD(65565086)	Religador de Distribuição	41	0,80	32,80
20241001	5968953-1	RD(65565086)	Religador de Distribuição	2	27,98	55,96
20241001	5974115-1	FU(21146)	Chave Fusível	23	12,20	280,60
20241001	5974403-1	TD(710553)	Transformador Distribuição	1	9,70	9,70
20241001	5974662-1	TD(42275)	Transformador Distribuição	1	5,83	5,83

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5976819-1	FR(757084)	Chave Fusível Religadora	7	8,12	56,84
20241001	5976887-1	FU(94575350)	Chave Fusível	7	5,52	38,64
20241001	5977751-1	TD(42290)	Transformador Distribuição	1	13,83	13,83
20241001	5978194-1	TD(42228)	Transformador Distribuição	2	5,38	10,76
20241001	5979084-1	FU(25190)	Chave Fusível	6	14,60	87,60
20241001	5982349-1	FR(14237)	Chave Fusível Religadora	13	2,85	37,05
20241001	5982408-1	FU(3707)	Chave Fusível	4	5,33	21,32
20241001	5982482-1	TD(42144)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20241001	5982606-1	FU(25190)	Chave Fusível	6	7,07	42,42
20241001	5982960-1	TD(49595)	Transformador Distribuição	3	1,10	3,30
20241001	5972517-1	FU(21148)	Chave Fusível	1	7,22	7,22
20241001	5971268-1	TD(696659)	Transformador Distribuição	2	11,13	22,26
20241001	5970761-1	FU(46358024)	Chave Fusível	137	3,53	483,61
20241001	5984129-1	FU(14368)	Chave Fusível	2	4,33	8,66
20241001	5984007-1	TD(56940)	Transformador Distribuição	1	7,60	7,60
20241001	5983853-1	TD(49631)	Transformador Distribuição	1	5,23	5,23
20241001	5988997-1	TD(42222)	Transformador Distribuição	1	4,10	4,10
20241001	5987346-1	FU(693329)	Chave Fusível	8	4,67	37,36
20241001	5986894-1	TD(42121)	Transformador Distribuição	1	5,27	5,27
20241001	5986199-1	TD(9942247)	Transformador Distribuição	2	4,90	9,80
20241001	5964793-1	TD(9942247)	Transformador Distribuição	2	3,00	6,00

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5982692-1	TD(42451)	Transformador Distribuição	1	5,32	5,32
20241001	5982013-1	TD(42566)	Transformador Distribuição	2	16,70	33,40
20241001	5981724-1	TD(42483)	Transformador Distribuição	1	17,57	17,57
20241001	5981127-1	TD(42494)	Transformador Distribuição	4	6,42	25,68
20241001	5978170-1	TD(42435)	Transformador Distribuição	2	7,72	15,44
20241001	5976236-1	FU(3708)	Chave Fusível	4	3,65	14,60
20241001	5975677-1	FU(3708)	Chave Fusível	4	4,17	16,68
20241001	5964222-1	FU(37676)	Chave Fusível	7	2,12	14,84
20241001	5987694-1	FU(3284)	Chave Fusível	5	3,30	16,50
20241001	5988795-1	RD(3445)	Religador de Distribuição	53	2,48	131,44
20241001	5988795-1	RD(3445)	Religador de Distribuição	8	7,67	61,36
20241001	5988795-1	RD(3445)	Religador de Distribuição	27	7,67	207,09
20241001	5984056-1	TD(661428)	Transformador Distribuição	1	3,98	3,98
20241001	5984087-1	FU(27756)	Chave Fusível	3	2,42	7,26
20241001	5984088-1	TD(42535)	Transformador Distribuição	1	1,90	1,90
20241001	5991507-1	AMA52_AMA59510	Alimentador	123	1,00	123,00
20241001	5991507-1	AMA52_AMA59510	Alimentador	18	3,65	65,70
20241001	5991507-1	AMA52_AMA59510	Alimentador	14	14,00	196,00
20241001	5991507-1	AMA52_AMA59510	Alimentador	269	16,42	4.416,98
20241001	5991507-1	AMA52_AMA59510	Alimentador	34	16,70	567,80
20241001	5980584-1	FU(26214)	Chave Fusível	4	14,92	59,68

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5981615-1	AMA53_AMA59511	Alimentador	1	1,90	1,90
20241001	5981615-1	AMA53_AMA59511	Alimentador	25	2,38	59,50
20241001	5981615-1	AMA53_AMA59511	Alimentador	2	2,38	4,76
20241001	5989855-1	RD(722870)	Religador de Distribuição	5	0,38	1,90
20241001	5989855-1	RD(722870)	Religador de Distribuição	5	0,08	0,40
20241001	5989855-1	TD(15715)	Transformador Distribuição	2	7,03	14,06
20241001	5989855-1	RD(722870)	Religador de Distribuição	1	27,82	27,82
20241001	5989855-1	RD(722870)	Religador de Distribuição	112	27,82	3.115,84
20241001	5989855-1	RD(722870)	Religador de Distribuição	20	14,75	295,00
20241001	5989855-1	RD(722870)	Religador de Distribuição	13	9,03	117,39
20241001	5989855-1	RD(722870)	Religador de Distribuição	3	6,88	20,64
20241001	5973588-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	60	6,10	366,00
20241001	5973588-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	18	6,10	109,80
20241001	5973588-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	13	6,08	79,04
20241001	5973588-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	34	1,95	66,30
20241001	6026274-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	5	60,33	301,65
20241001	6026274-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	128	60,33	7.722,24
20241001	6026274-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	13	8,68	112,84
20241001	6026274-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	5	7,03	35,15
20241001	6026274-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	60	6,52	391,20
20241001	6026274-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	47	5,92	278,24



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5981369-1	FU(19785)	Chave Fusível	1	3,10	3,10
20241001	5976928-1	TD(13581)	Transformador Distribuição	1	8,85	8,85
20241001	5974369-1	TD(60427)	Transformador Distribuição	1	4,73	4,73
20241001	5974254-1	TD(21102)	Transformador Distribuição	4	11,02	44,08
20241001	5984684-1	FU(19898)	Chave Fusível	2	4,20	8,40
20241001	5983625-1	TD(863095)	Transformador Distribuição	1	16,38	16,38
20241001	5981986-1	TD(15742)	Transformador Distribuição	1	13,65	13,65
20241001	5981908-1	TD(25103)	Transformador Distribuição	1	15,38	15,38
20241001	5989855-1	RD(722870)	Religador de Distribuição	5	0,43	2,15
20241001	5989855-1	RD(722870)	Religador de Distribuição	33	12,75	420,75
20241001	5989855-1	RD(722870)	Religador de Distribuição	5	12,75	63,75
20241001	5979938-1	TD(15605)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20241001	5977875-1	TD(40379)	Transformador Distribuição	1	7,37	7,37
20241001	5973588-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	9	1,95	17,55
20241001	5976778-1	FU(18305)	Chave Fusível	1	10,10	10,10
20241001	5989855-1	RD(722870)	Religador de Distribuição	5	9,03	45,15
20241001	5973588-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	11	6,10	67,10
20241001	5986474-1	TD(15605)	Transformador Distribuição	1	32,40	32,40
20241001	5985793-1	FU(44812)	Chave Fusível	4	5,17	20,68
20241001	6026274-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	8	60,33	482,64
20241001	5989855-1	RD(722870)	Religador de Distribuição	8	27,82	222,56

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5982912-1	TD(15594)	Transformador Distribuição	5	2,83	14,15
20241001	6026274-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	5	8,68	43,40
20241001	5973588-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	5	6,10	30,50
20241001	6026274-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	11	6,52	71,72
20241001	5973588-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	3	6,08	18,24
20241001	6026274-1	RD(9830)	Religador de Distribuição	12	5,92	71,04
20241001	5982370-1	FU(21729)	Chave Fusível	9	19,52	175,68
20241001	5983906-1	AMO01_AMO49501	Alimentador	2.051	0,07	143,57
20241001	5965628-1	FU(3532)	Chave Fusível	1	1,77	1,77
20241001	5978344-1	AMO01_AMO49501	Alimentador	282	5,20	1.466,40
20241001	5978344-1	AMO01_AMO49501	Alimentador	9	5,57	50,13
20241001	5978344-1	AMO01_AMO49501	Alimentador	71	5,62	399,02
20241001	5980508-1	TD(10129)	Transformador Distribuição	71	13,62	967,02
20241001	5978344-1	AMO01_AMO49501	Alimentador	1.688	1,42	2.396,96
20241001	5981646-1	TD(10129)	Transformador Distribuição	71	0,82	58,22
20241001	5989724-1	TD(10129)	Transformador Distribuição	71	0,80	56,80
20241001	5971513-1	AMO02_AMO49502	Alimentador	1	0,95	0,95
20241001	5981828-1	AMO02_AMO49502	Alimentador	496	3,80	1.884,80
20241001	5979094-1	TD(17915)	Transformador Distribuição	1	13,68	13,68
20241001	5974352-1	TD(17915)	Transformador Distribuição	1	4,40	4,40
20241001	5971513-1	AMO02_AMO49502	Alimentador	333	6,32	2.104,56

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971513-1	AMO02_AMO49502	Alimentador	163	0,95	154,85
20241001	5970412-1	TD(17887)	Transformador Distribuição	1	0,73	0,73
20241001	5970204-1	RD(722425)	Religador de Distribuição	31	8,50	263,50
20241001	5965628-1	FU(3532)	Chave Fusível	95	1,77	168,15
20241001	5986719-1	FU(3532)	Chave Fusível	95	1,73	164,35
20241001	5982964-1	FU(22629)	Chave Fusível	20	10,40	208,00
20241001	5983906-1	AMO02_AMO49502	Alimentador	496	0,07	34,72
20241001	5980919-1	FU(26021)	Chave Fusível	2	5,25	10,50
20241001	5976952-1	TD(747782)	Transformador Distribuição	1	2,43	2,43
20241001	5974444-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	1	1,05	1,05
20241001	5966031-1	FU(26159)	Chave Fusível	10	4,65	46,50
20241001	5989333-1	TD(33413)	Transformador Distribuição	2	11,03	22,06
20241001	5989964-1	TD(26525)	Transformador Distribuição	43	3,02	129,86
20241001	5990280-1	FU(3226)	Chave Fusível	186	1,27	236,22
20241001	5990763-1	TD(774)	Transformador Distribuição	40	0,70	28,00
20241001	5985221-1	TD(653055)	Transformador Distribuição	1	5,97	5,97
20241001	5971080-1	TD(33464)	Transformador Distribuição	1	21,52	21,52
20241001	5967340-1	TD(51969)	Transformador Distribuição	1	19,07	19,07
20241001	5983789-1	TD(708962)	Transformador Distribuição	1	11,90	11,90
20241001	5985646-1	FU(22794)	Chave Fusível	9	3,23	29,07
20241001	5985827-1	FU(22794)	Chave Fusível	9	2,50	22,50

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5986134-1	FU(22791)	Chave Fusível	9	1,28	11,52
20241001	5989282-1	FU(23997)	Chave Fusível	2	17,97	35,94
20241001	5989282-1	FU(23997)	Chave Fusível	1	26,58	26,58
20241001	5990340-1	FU(7066)	Chave Fusível	5	2,48	12,40
20241001	5990364-1	RD(730605)	Religador de Distribuição	15	2,82	42,30
20241001	5990364-1	RD(730605)	Religador de Distribuição	14	8,82	123,48
20241001	5990900-1	TD(23212)	Transformador Distribuição	2	0,80	1,60
20241001	5966597-1	TD(22506)	Transformador Distribuição	4	2,80	11,20
20241001	5966646-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	49	0,83	40,67
20241001	5966646-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	7	3,17	22,19
20241001	5966646-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	11	5,10	56,10
20241001	5966933-1	FU(1568)	Chave Fusível	12	22,17	266,04
20241001	5967058-1	FR(7032)	Chave Fusível Religadora	24	5,00	120,00
20241001	5968491-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	49	3,05	149,45
20241001	5968491-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	18	5,50	99,00
20241001	5969323-1	FU(22789)	Chave Fusível	1	5,33	5,33
20241001	5970191-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	7	2,42	16,94
20241001	5970191-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	30	2,43	72,90
20241001	5970191-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	12	4,80	57,60
20241001	5970191-1	RD(681565)	Religador de Distribuição	18	4,92	88,56
20241001	5971473-1	TD(56430)	Transformador Distribuição	1	8,72	8,72

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971537-1	FU(1568)	Chave Fusível	12	3,75	45,00
20241001	5974444-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	1.033	1,05	1.084,65
20241001	5974444-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	17	1,55	26,35
20241001	5974444-1	ANG02_ANG49502	Alimentador	113	3,32	375,16
20241001	5975763-1	TD(34285)	Transformador Distribuição	1	4,03	4,03
20241001	6036567-1	ANH01_ANH49501	Alimentador	1	6,20	6,20
20241001	5967970-1	ANH01_ANH49501	Alimentador	737	3,33	2.454,21
20241001	5967970-1	ANH01_ANH49501	Alimentador	6	21,28	127,68
20241001	5967970-1	ANH01_ANH49501	Alimentador	16	68,25	1.092,00
20241001	5967970-1	ANH01_ANH49501	Alimentador	5	78,67	393,35
20241001	5967970-1	RD(725789)	Religador de Distribuição	516	0,05	25,80
20241001	5967970-1	ANH01_ANH49501	Alimentador	516	0,63	325,08
20241001	5967970-1	RD(725789)	Religador de Distribuição	516	0,05	25,80
20241001	5967970-1	RD(722186)	Religador de Distribuição	864	0,12	103,68
20241001	6036567-1	ANH01_ANH49501	Alimentador	431	3,55	1.530,05
20241001	6036567-1	ANH01_ANH49501	Alimentador	87	6,18	537,66
20241001	6036567-1	ANH01_ANH49501	Alimentador	764	6,20	4.736,80
20241001	5968551-1	TD(10596)	Transformador Distribuição	47	11,68	548,96
20241001	5971134-1	TD(12370)	Transformador Distribuição	1	17,20	17,20
20241001	6024242-1	PE(13728010)	Ponto de conexão	1	0,12	0,12
20241001	5975830-1	FU(757594)	Chave Fusível	20	4,27	85,40

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5978658-1	FR(725545)	Chave Fusível Religadora	27	19,98	539,46
20241001	5980109-1	FU(21224)	Chave Fusível	5	16,22	81,10
20241001	5980761-1	TD(11177284)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20241001	5967970-1	ANH01_ANH49501	Alimentador	1	3,33	3,33
20241001	5967970-1	RD(722186)	Religador de Distribuição	1	0,12	0,12
20241001	5986539-1	FU(9726)	Chave Fusível	192	3,57	685,44
20241001	5988324-1	TD(8617)	Transformador Distribuição	52	4,08	212,16
20241001	5972230-1	AQU05_AQU49504	Alimentador	1	0,08	0,08
20241001	5972230-1	AQU01_AQU49512	Alimentador	3.569	0,08	285,52
20241001	5965230-1	TD(681079)	Transformador Distribuição	43	1,48	63,64
20241001	5986539-1	RD(722297)	Religador de Distribuição	1.662	0,07	116,34
20241001	5983767-1	CF(20057277)	Chave Faca	1	4,48	4,48
20241001	5972230-1	AQU02_AQU49513	Alimentador	3.172	0,35	1.110,20
20241001	5972230-1	AQU03_AQU49515	Alimentador	37	0,07	2,59
20241001	5986539-1	FU(9726)	Chave Fusível	1	3,57	3,57
20241001	5990519-1	FU(702997)	Chave Fusível	40	20,98	839,20
20241001	5972230-1	AQU06_AQU49520	Alimentador	78	0,08	6,24
20241001	5972230-1	AQU01_AQU49512	Alimentador	1	0,08	0,08
20241001	5964475-1	TD(8536)	Transformador Distribuição	40	3,10	124,00
20241001	5971876-1	TD(31132)	Transformador Distribuição	11	5,72	62,92
20241001	5989985-1	RD(722303)	Religador de Distribuição	50	0,45	22,50

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5977139-1	TD(8481)	Transformador Distribuição	42	1,33	55,86
20241001	5972230-1	AQU03_AQU49515	Alimentador	3.617	0,07	253,19
20241001	5987905-1	FU(37322)	Chave Fusível	1	1,57	1,57
20241001	5988618-1	FR(758304)	Chave Fusível Religadora	9	4,22	37,98
20241001	5972230-1	AQU04_AQU49502	Alimentador	1	0,23	0,23
20241001	5965712-1	TD(15160)	Transformador Distribuição	1	6,42	6,42
20241001	5968908-1	TD(15833)	Transformador Distribuição	1	13,05	13,05
20241001	5971347-1	FU(10183)	Chave Fusível	18	9,05	162,90
20241001	5971602-1	RD(7346)	Religador de Distribuição	84	2,58	216,72
20241001	5971602-1	RD(7346)	Religador de Distribuição	25	6,33	158,25
20241001	5971602-1	RD(7346)	Religador de Distribuição	35	6,53	228,55
20241001	5971602-1	RD(7346)	Religador de Distribuição	27	12,43	335,61
20241001	5971602-1	CF(18922)	Chave Faca	35	5,50	192,50
20241001	5971602-1	CF(18879)	Chave Faca	25	0,10	2,50
20241001	5972013-1	FR(19709)	Chave Fusível Religadora	1	9,95	9,95
20241001	5972013-1	FR(19709)	Chave Fusível Religadora	3	27,68	83,04
20241001	5972013-1	FR(19709)	Chave Fusível Religadora	1	28,97	28,97
20241001	5972230-1	AQU03_AQU49515	Alimentador	1	0,07	0,07
20241001	5972230-1	AQU05_AQU49504	Alimentador	1	0,08	0,08
20241001	5972230-1	AQU05_AQU49504	Alimentador	13	0,28	3,64
20241001	5972230-1	AQU04_AQU49502	Alimentador	4.237	0,23	974,51

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5972298-1	RD(11214)	Religador de Distribuição	318	1,03	327,54
20241001	5972551-1	FR(8405)	Chave Fusível Religadora	21	3,15	66,15
20241001	5973295-1	FU(19213)	Chave Fusível	14	15,28	213,92
20241001	5973773-1	FR(18924)	Chave Fusível Religadora	25	2,20	55,00
20241001	5973840-1	TD(21188)	Transformador Distribuição	1	16,73	16,73
20241001	6037212-1	RD(9562)	Religador de Distribuição	423	2,07	875,61
20241001	5974460-1	TD(15001)	Transformador Distribuição	1	2,48	2,48
20241001	5974759-1	TD(712911)	Transformador Distribuição	1	4,30	4,30
20241001	5979761-1	TD(668285)	Transformador Distribuição	3	4,38	13,14
20241001	5981778-1	FU(696355)	Chave Fusível	2	21,82	43,64
20241001	5982720-1	TD(58462)	Transformador Distribuição	1	6,08	6,08
20241001	5982982-1	TD(25076)	Transformador Distribuição	4	2,48	9,92
20241001	5983137-1	TD(60802)	Transformador Distribuição	1	2,50	2,50
20241001	5983364-1	TD(8526)	Transformador Distribuição	30	5,83	174,90
20241001	5983814-1	TD(27073)	Transformador Distribuição	44	1,42	62,48
20241001	5983877-1	FU(10183)	Chave Fusível	18	3,83	68,94
20241001	5984327-1	TD(58462)	Transformador Distribuição	1	3,47	3,47
20241001	5965317-1	TD(57278)	Transformador Distribuição	27	1,15	31,05
20241001	5969033-1	FU(9679)	Chave Fusível	3	6,55	19,65
20241001	5969590-1	TD(43943)	Transformador Distribuição	2	6,30	12,60
20241001	5969989-1	FU(7802)	Chave Fusível	3	4,63	13,89



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971058-1	FU(744200)	Chave Fusível	5	16,42	82,10
20241001	5981372-1	TD(54533)	Transformador Distribuição	43	2,70	116,10
20241001	5972230-1	AQU05_AQU49504	Alimentador	7.472	0,08	597,76
20241001	5972230-1	AQU05_AQU49504	Alimentador	11	0,28	3,08
20241001	5972867-1	TD(21147)	Transformador Distribuição	1	5,77	5,77
20241001	5973044-1	TD(25081)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20241001	5973222-1	TD(14221)	Transformador Distribuição	1	2,38	2,38
20241001	5985715-1	FU(37284)	Chave Fusível	38	4,08	155,04
20241001	5985818-1	TD(41127)	Transformador Distribuição	11	12,75	140,25
20241001	5986323-1	TD(19615)	Transformador Distribuição	1	3,88	3,88
20241001	5986411-1	TD(8627)	Transformador Distribuição	147	1,07	157,29
20241001	5973820-1	TD(19720)	Transformador Distribuição	1	17,35	17,35
20241001	5975105-1	TD(25081)	Transformador Distribuição	1	1,90	1,90
20241001	5976241-1	TD(701720)	Transformador Distribuição	1	13,30	13,30
20241001	5977844-1	[MT]PA(11857)	Alimentador	53	3,45	182,85
20241001	5979287-1	FU(17740)	Chave Fusível	1	11,98	11,98
20241001	5979516-1	TD(25081)	Transformador Distribuição	1	1,20	1,20
20241001	5989690-1	FU(15022)	Chave Fusível	65	2,32	150,80
20241001	5989690-1	FU(15022)	Chave Fusível	31	5,20	161,20
20241001	5981446-1	FR(7640)	Chave Fusível Religadora	21	2,47	51,87
20241001	5981473-1	TD(8623)	Transformador Distribuição	53	3,62	191,86

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5981780-1	[BT]PA(11882)	Ramal de Baixa Tensão	10	1,68	16,80
20241001	5981919-1	FU(17776)	Chave Fusível	1	16,10	16,10
20241001	5981996-1	FR(11351)	Chave Fusível Religadora	18	17,05	306,90
20241001	5985543-1	FU(39729)	Chave Fusível	201	1,00	201,00
20241001	5987556-1	TD(32499)	Transformador Distribuição	31	2,03	62,93
20241001	5987597-1	TD(9237)	Transformador Distribuição	48	9,38	450,24
20241001	5987614-1	TD(19604)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20241001	5972230-1	AQU05_AQU49504	Alimentador	2	0,08	0,16
20241001	5972230-1	AQU05_AQU49504	Alimentador	1	0,08	0,08
20241001	5981996-1	FR(11351)	Chave Fusível Religadora	1	17,05	17,05
20241001	5972230-1	AQU05_AQU49504	Alimentador	1	0,08	0,08
20241001	5972230-1	AQU05_AQU49504	Alimentador	1	0,08	0,08
20241001	5972230-1	AQU05_AQU49504	Alimentador	1	0,08	0,08
20241001	5981682-1	TD(8576)	Transformador Distribuição	79	2,80	221,20
20241001	5989985-1	RD(722303)	Religador de Distribuição	735	2,30	1.690,50
20241001	5974615-1	TD(8671)	Transformador Distribuição	68	6,85	465,80
20241001	5972230-1	AQU06_AQU49520	Alimentador	3.635	0,08	290,80
20241001	5989985-1	RD(722303)	Religador de Distribuição	1.451	0,45	652,95
20241001	5971320-1	AQU51_AQU59516	Alimentador	3	3,18	9,54
20241001	5971320-1	RD(9659)	Religador de Distribuição	402	3,60	1.447,20
20241001	5971562-1	AQU51_AQU59516	Alimentador	405	2,85	1.154,25

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5976167-1	FU(686882)	Chave Fusível	12	2,47	29,64
20241001	5976557-1	TD(686853)	Transformador Distribuição	3	2,05	6,15
20241001	5977926-1	FU(736162)	Chave Fusível	122	3,73	455,06
20241001	5989617-1	FU(703960)	Chave Fusível	4	9,50	38,00
20241001	5987179-1	FU(736162)	Chave Fusível	122	2,70	329,40
20241001	5971320-1	AQU51_AQU59516	Alimentador	1	3,02	3,02
20241001	5971320-1	AQU51_AQU59516	Alimentador	540	1,18	637,20
20241001	5971320-1	TD(686902)	Transformador Distribuição	4	11,10	44,40
20241001	5971101-1	FU(686851)	Chave Fusível	12	5,52	66,24
20241001	5968640-1	FU(703960)	Chave Fusível	4	4,93	19,72
20241001	5968154-1	TD(686896)	Transformador Distribuição	3	2,57	7,71
20241001	5968060-1	RD(19783)	Religador de Distribuição	140	4,47	625,80
20241001	5968060-1	RD(19783)	Religador de Distribuição	183	0,20	36,60
20241001	5968060-1	TD(10708)	Transformador Distribuição	44	7,53	331,32
20241001	5968001-1	FR(722551)	Chave Fusível Religadora	71	16,40	1.164,40
20241001	5967868-1	RD(722641)	Religador de Distribuição	556	0,05	27,80
20241001	5968001-1	PE(13896887)	Ponto de conexão	1	10,23	10,23
20241001	5976494-1	CF(27988292)	Chave Faca	1	1,68	1,68
20241001	5973468-1	TD(56809)	Transformador Distribuição	2	21,88	43,76
20241001	5973438-1	FU(756188)	Chave Fusível	103	7,20	741,60
20241001	5973088-1	ATA02_ATA49502	Alimentador	1	0,15	0,15

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973041-1	TD(673943)	Transformador Distribuição	23	7,83	180,09
20241001	5977566-1	TD(25573)	Transformador Distribuição	68	1,12	76,16
20241001	5985803-1	ATA02_ATA49502	Alimentador	1	0,07	0,07
20241001	5974210-1	FU(23138)	Chave Fusível	236	4,25	1.003,00
20241001	5973088-1	ATA02_ATA49502	Alimentador	410	3,47	1.422,70
20241001	5973088-1	ATA02_ATA49502	Alimentador	187	1,57	293,59
20241001	5973088-1	ATA02_ATA49502	Alimentador	1.787	0,20	357,40
20241001	5980512-1	TD(188)	Transformador Distribuição	61	1,28	78,08
20241001	5991366-1	TD(667789)	Transformador Distribuição	63	22,63	1.425,69
20241001	5991174-1	FU(24301)	Chave Fusível	2	5,28	10,56
20241001	5973088-1	ATA02_ATA49502	Alimentador	2.686	0,15	402,90
20241001	5973845-1	FU(23116)	Chave Fusível	33	4,05	133,65
20241001	5974705-1	TD(46855)	Transformador Distribuição	2	4,48	8,96
20241001	5990724-1	TD(206)	Transformador Distribuição	105	3,80	399,00
20241001	5985803-1	ATA02_ATA49502	Alimentador	34	7,32	248,88
20241001	5985803-1	ATA02_ATA49502	Alimentador	376	1,37	515,12
20241001	5985803-1	ATA02_ATA49502	Alimentador	390	1,13	440,70
20241001	5985803-1	ATA02_ATA49502	Alimentador	1.784	0,07	124,88
20241001	5985803-1	ATA02_ATA49502	Alimentador	2.692	0,07	188,44
20241001	5968622-1	TD(46855)	Transformador Distribuição	2	9,00	18,00
20241001	5990718-1	TD(652082)	Transformador Distribuição	41	4,12	168,92

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973088-1	ATA02_ATA49502	Alimentador	141	11,92	1.680,72
20241001	5973088-1	ATA02_ATA49502	Alimentador	61	2,22	135,42
20241001	5979758-1	FU(685818)	Chave Fusível	6	3,18	19,08
20241001	5985560-1	PE(19823441)	Ponto de conexão	1	0,92	0,92
20241001	5985850-1	TD(697427)	Transformador Distribuição	1	2,00	2,00
20241001	5991251-1	TD(26877)	Transformador Distribuição	2	21,35	42,70
20241001	5990646-1	ATA51_ATA59506	Alimentador	1	20,75	20,75
20241001	5974128-1	TD(715284)	Transformador Distribuição	67	16,03	1.074,01
20241001	5974129-1	TD(682311)	Transformador Distribuição	35	17,73	620,55
20241001	5974129-1	FU(45329)	Chave Fusível	41	5,15	211,15
20241001	5973089-1	ATA03_ATA49503	Alimentador	1.541	0,13	200,33
20241001	5973089-1	ATA03_ATA49503	Alimentador	1.431	0,80	1.144,80
20241001	5973089-1	ATA03_ATA49503	Alimentador	59	6,73	397,07
20241001	5973089-1	RD(749189)	Religador de Distribuição	1.365	0,20	273,00
20241001	5973089-1	RD(749189)	Religador de Distribuição	176	7,10	1.249,60
20241001	5973388-1	TD(239)	Transformador Distribuição	98	9,40	921,20
20241001	5973426-1	FU(685818)	Chave Fusível	6	22,38	134,28
20241001	5973531-1	ATA51_ATA59506	Alimentador	1	0,08	0,08
20241001	5973992-1	FU(23240)	Chave Fusível	172	14,82	2.549,04
20241001	5973996-1	TD(682311)	Transformador Distribuição	35	0,53	18,55
20241001	5976494-1	CF(27988292)	Chave Faca	79	1,68	132,72

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5976817-1	FU(685818)	Chave Fusível	6	4,15	24,90
20241001	5977723-1	TD(682311)	Transformador Distribuição	35	1,83	64,05
20241001	5978280-1	FU(685818)	Chave Fusível	6	5,75	34,50
20241001	5979085-1	FU(685818)	Chave Fusível	6	2,88	17,28
20241001	5984748-1	FU(70060904)	Chave Fusível	51	1,07	54,57
20241001	5974550-1	FR(25392)	Chave Fusível Religadora	36	6,00	216,00
20241001	5974319-1	TD(23989)	Transformador Distribuição	1	7,68	7,68
20241001	5976494-1	RD(27988293)	Religador de Distribuição	101	0,05	5,05
20241001	5976494-1	CF(27988292)	Chave Faca	12	3,90	46,80
20241001	5991574-1	TD(53917)	Transformador Distribuição	66	5,93	391,38
20241001	5976494-1	CF(27988292)	Chave Faca	34	1,68	57,12
20241001	5985002-1	FU(25364)	Chave Fusível	3	2,98	8,94
20241001	5991085-1	FR(25392)	Chave Fusível Religadora	36	20,10	723,60
20241001	5973089-1	ATA03_ATA49503	Alimentador	1	0,80	0,80
20241001	5973926-1	TD(55730)	Transformador Distribuição	4	18,80	75,20
20241001	5973731-1	TD(52959)	Transformador Distribuição	55	6,78	372,90
20241001	5984568-1	TD(8888580)	Transformador Distribuição	3	1,72	5,16
20241001	5984494-1	FU(24519)	Chave Fusível	7	2,57	17,99
20241001	5979565-1	FU(44428)	Chave Fusível	49	2,90	142,10
20241001	5969572-1	FU(25209)	Chave Fusível	2	5,48	10,96
20241001	5973531-1	ATA51_ATA59506	Alimentador	339	0,08	27,12

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973552-1	FU(24610)	Chave Fusível	10	19,83	198,30
20241001	5973868-1	RD(730232)	Religador de Distribuição	171	0,12	20,52
20241001	5973877-1	FU(24377)	Chave Fusível	4	20,60	82,40
20241001	5976308-1	FR(45333)	Chave Fusível Religadora	6	2,35	14,10
20241001	5976430-1	TD(30147)	Transformador Distribuição	1	6,47	6,47
20241001	5977510-1	TD(29725)	Transformador Distribuição	1	22,88	22,88
20241001	5977531-1	TD(30133)	Transformador Distribuição	1	15,97	15,97
20241001	5978604-1	FR(24271)	Chave Fusível Religadora	14	1,88	26,32
20241001	5979206-1	FU(39531)	Chave Fusível	21	17,57	368,97
20241001	5979711-1	FU(24579)	Chave Fusível	1	8,15	8,15
20241001	5980327-1	TD(30127)	Transformador Distribuição	1	2,58	2,58
20241001	5980444-1	FU(732835)	Chave Fusível	2	15,72	31,44
20241001	5965794-1	TD(8935815)	Transformador Distribuição	1	2,33	2,33
20241001	5966545-1	TD(30254)	Transformador Distribuição	2	4,12	8,24
20241001	5968415-1	FR(24375)	Chave Fusível Religadora	13	5,57	72,41
20241001	5968460-1	TD(56147)	Transformador Distribuição	1	13,78	13,78
20241001	5968846-1	FR(24422)	Chave Fusível Religadora	11	2,30	25,30
20241001	5986130-1	FU(25307)	Chave Fusível	21	2,92	61,32
20241001	5988919-1	FU(24599)	Chave Fusível	6	1,73	10,38
20241001	5990558-1	RD(730232)	Religador de Distribuição	171	21,25	3.633,75
20241001	5990640-1	RD(727090)	Religador de Distribuição	54	20,92	1.129,68

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5990646-1	ATA51_ATA59506	Alimentador	114	20,75	2.365,50
20241001	5973550-1	TD(30126)	Transformador Distribuição	1	1,35	1,35
20241001	5974189-1	TD(30102)	Transformador Distribuição	1	9,60	9,60
20241001	5974735-1	TD(30177)	Transformador Distribuição	1	5,40	5,40
20241001	5974997-1	TD(30178)	Transformador Distribuição	1	2,40	2,40
20241001	5975560-1	TD(30206)	Transformador Distribuição	1	11,12	11,12
20241001	5975628-1	FR(24425)	Chave Fusível Religadora	2	9,40	18,80
20241001	5975634-1	FU(24424)	Chave Fusível	1	9,70	9,70
20241001	5975806-1	TD(29789)	Transformador Distribuição	1	5,67	5,67
20241001	5976031-1	FR(24308)	Chave Fusível Religadora	12	17,98	215,76
20241001	5976031-1	FU(24569)	Chave Fusível	1	2,75	2,75
20241001	5981240-1	FR(24422)	Chave Fusível Religadora	11	1,98	21,78
20241001	5982054-1	TD(30127)	Transformador Distribuição	1	16,40	16,40
20241001	5982735-1	TD(30131)	Transformador Distribuição	1	4,12	4,12
20241001	5983346-1	FU(24595)	Chave Fusível	5	1,90	9,50
20241001	5983403-1	FU(732937)	Chave Fusível	4	1,20	4,80
20241001	5984529-1	TD(710263)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20241001	5985146-1	TD(30177)	Transformador Distribuição	1	5,90	5,90
20241001	5985788-1	FU(24597)	Chave Fusível	2	4,93	9,86
20241001	5969870-1	TD(54035)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20241001	5985062-1	TD(54035)	Transformador Distribuição	1	6,23	6,23



Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5985267-1	EP(227507434)	Transformador Distribuição	1	6,13	6,13
20241001	6035340-1	INO02_INO49503	Alimentador	1	4,17	4,17
20241001	5990972-1	FU(22188)	Chave Fusível	5	19,32	96,60
20241001	5991008-1	TD(1690)	Transformador Distribuição	1	22,32	22,32
20241001	5977868-1	FU(22170)	Chave Fusível	2	6,75	13,50
20241001	5976824-1	FU(35818)	Chave Fusível	4	2,43	9,72
20241001	5973934-1	FU(737954)	Chave Fusível	1	18,38	18,38
20241001	5991304-1	TD(663985)	Transformador Distribuição	1	24,27	24,27
20241001	5991023-1	TD(677812)	Transformador Distribuição	2	25,83	51,66
20241001	5976193-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	14	2,50	35,00
20241001	5975605-1	TD(28562)	Transformador Distribuição	1	11,82	11,82
20241001	5974206-1	TD(54035)	Transformador Distribuição	1	6,08	6,08
20241001	5986910-1	TD(667531)	Transformador Distribuição	1	15,78	15,78
20241001	5986077-1	TD(716707)	Transformador Distribuição	2	2,45	4,90
20241001	5965854-1	TD(716707)	Transformador Distribuição	2	2,48	4,96
20241001	5978089-1	TD(1779)	Transformador Distribuição	1	2,50	2,50
20241001	5980752-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	2	2,65	5,30
20241001	5980752-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	1	2,65	2,65
20241001	5980752-1	RD(745539)	Religador de Distribuição	20	1,93	38,60
20241001	5980752-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	14	0,33	4,62
20241001	5980752-1	[MT]PA(11878)	Alimentador	10	10,57	105,70

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5980752-1	[MT]PA(11878)	Alimentador	14	8,43	118,02
20241001	5978858-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	47	0,08	3,76
20241001	6025754-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	47	3,18	149,46
20241001	5965829-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	47	0,05	2,35
20241001	5980752-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	6	0,52	3,12
20241001	5983780-1	TD(49110485)	Transformador Distribuição	1	11,00	11,00
20241001	6025754-1	BAL02_BAL49502	Alimentador	74	3,18	235,32
20241001	5965829-1	BAL02_BAL49502	Alimentador	74	0,05	3,70
20241001	5978858-1	BAL02_BAL49502	Alimentador	74	1,53	113,22
20241001	5969300-1	TD(80791610)	Transformador Distribuição	8	5,88	47,04
20241001	5987496-1	FU(741081)	Chave Fusível	2	4,08	8,16
20241001	5967354-1	TD(80791610)	Transformador Distribuição	8	10,80	86,40
20241001	5986593-1	FU(10419)	Chave Fusível	5	2,07	10,35
20241001	5976533-1	TD(12239)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20241001	5966464-1	TD(12239)	Transformador Distribuição	1	19,18	19,18
20241001	5973755-1	TD(682691)	Transformador Distribuição	1	20,43	20,43
20241001	5973476-1	TD(12273)	Transformador Distribuição	1	19,03	19,03
20241001	5972484-1	FU(10419)	Chave Fusível	5	15,12	75,60
20241001	5974154-1	TD(742528)	Transformador Distribuição	2	15,62	31,24
20241001	5970839-1	C 2732196	Unidade Consumidora	1	20,90	20,90
20241001	5972030-1	TD(25419)	Transformador Distribuição	1	6,15	6,15

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973276-1	FU(677909)	Chave Fusível	3	4,97	14,91
20241001	5974478-1	FU(730136)	Chave Fusível	1	4,98	4,98
20241001	5974731-1	TD(706506)	Transformador Distribuição	1	29,27	29,27
20241001	5986462-1	TD(43548)	Transformador Distribuição	2	21,27	42,54
20241001	5986592-1	TD(38928)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20241001	5970614-1	TD(706506)	Transformador Distribuição	1	25,40	25,40
20241001	5987542-1	BAN51_BAN59502	Alimentador	67	0,05	3,35
20241001	5987542-1	BAN51_BAN59502	Alimentador	41	1,63	66,83
20241001	5987542-1	BAN51_BAN59502	Alimentador	36	2,25	81,00
20241001	5988003-1	FU(15873)	Chave Fusível	1	2,37	2,37
20241001	5977121-1	FU(10722)	Chave Fusível	5	19,18	95,90
20241001	5975109-1	TD(27309)	Transformador Distribuição	2	8,38	16,76
20241001	5968596-1	TD(54838)	Transformador Distribuição	1	36,93	36,93
20241001	5968206-1	TD(20391)	Transformador Distribuição	1	11,97	11,97
20241001	5968166-1	FU(677909)	Chave Fusível	3	13,57	40,71
20241001	5967224-1	TD(21437)	Transformador Distribuição	1	16,78	16,78
20241001	5967208-1	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	36	4,13	148,68
20241001	5966366-1	TD(25419)	Transformador Distribuição	1	20,73	20,73
20241001	5983235-1	TD(25419)	Transformador Distribuição	1	2,25	2,25
20241001	5981407-1	FU(15819)	Chave Fusível	4	1,35	5,40
20241001	5979678-1	TD(27350)	Transformador Distribuição	1	6,15	6,15

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5975631-1	TD(678811)	Transformador Distribuição	1	8,28	8,28
20241001	5979536-1	FU(674225)	Chave Fusível	1	7,10	7,10
20241001	5979644-1	FU(10722)	Chave Fusível	5	4,63	23,15
20241001	5967174-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	3,25	3,25
20241001	5969092-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	6,23	6,23
20241001	6035964-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	1	0,07	0,07
20241001	5972436-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	0,27	0,27
20241001	5982217-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	9,03	9,03
20241001	5983961-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	2,37	2,37
20241001	5984718-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	5,23	5,23
20241001	5985318-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	6,38	6,38
20241001	5987487-1	CF(20429)	Chave Faca	1	2,47	2,47
20241001	5988191-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	5,58	5,58
20241001	5988191-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	4,27	4,27
20241001	5967174-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	3,13	3,13
20241001	5968662-1	FU(20529)	Chave Fusível	1	2,77	2,77
20241001	6035964-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	1	0,07	0,07
20241001	5972436-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	0,27	0,27
20241001	5982217-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	4,28	4,28
20241001	5983961-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	2,20	2,20
20241001	5984718-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	5,23	5,23

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5985318-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	1,07	1,07
20241001	5987487-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	1,65	1,65
20241001	5988191-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	0,47	0,47
20241001	5988191-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	0,08	0,08
20241001	5986100-1	FU(35823)	Chave Fusível	4	13,53	54,12
20241001	5986112-1	FU(15224)	Chave Fusível	1	9,30	9,30
20241001	5987171-1	TD(20119)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20241001	5987487-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	34	1,65	56,10
20241001	5987487-1	CF(20429)	Chave Faca	42	2,32	97,44
20241001	5987487-1	CF(20429)	Chave Faca	83	2,47	205,01
20241001	5969092-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	17	7,50	127,50
20241001	5969092-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	15	7,65	114,75
20241001	5969092-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	3	9,35	28,05
20241001	5969220-1	TD(721413)	Transformador Distribuição	1	34,22	34,22
20241001	5970152-1	FU(7842)	Chave Fusível	12	5,45	65,40
20241001	5971260-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	15	14,02	210,30
20241001	5987945-1	TD(19251)	Transformador Distribuição	1	16,88	16,88
20241001	5988101-1	FU(20745)	Chave Fusível	4	0,62	2,48
20241001	5988191-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	34	0,47	15,98
20241001	5988191-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	42	2,23	93,66
20241001	5988191-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	10	4,60	46,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5988191-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	49	5,58	273,42
20241001	5988191-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	18	7,23	130,14
20241001	5988191-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	6	21,35	128,10
20241001	5988191-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	76	0,08	6,08
20241001	5988191-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	49	4,27	209,23
20241001	5988693-1	RD(21476)	Religador de Distribuição	75	0,88	66,00
20241001	5988693-1	RD(21476)	Religador de Distribuição	29	1,37	39,73
20241001	5988693-1	RD(21476)	Religador de Distribuição	22	12,83	282,26
20241001	5988972-1	FR(25313138)	Chave Fusível Religadora	8	2,85	22,80
20241001	5989158-1	FU(7842)	Chave Fusível	12	6,23	74,76
20241001	5989669-1	FU(20949)	Chave Fusível	4	5,52	22,08
20241001	5989805-1	FU(21302)	Chave Fusível	2	4,90	9,80
20241001	5990438-1	FU(21405)	Chave Fusível	7	4,10	28,70
20241001	5990913-1	TD(50328)	Transformador Distribuição	1	24,77	24,77
20241001	5978691-1	TD(27268)	Transformador Distribuição	1	3,27	3,27
20241001	5978781-1	RD(727759)	Religador de Distribuição	50	6,73	336,50
20241001	5975717-1	FU(19283)	Chave Fusível	2	8,97	17,94
20241001	5980175-1	FR(14684)	Chave Fusível Religadora	24	2,47	59,28
20241001	5982217-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	34	4,28	145,52
20241001	5982217-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	42	7,55	317,10
20241001	5982217-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	10	8,40	84,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5982217-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	73	9,03	659,19
20241001	5982297-1	FU(679877)	Chave Fusível	12	1,62	19,44
20241001	5983526-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	134	0,12	16,08
20241001	5983961-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	40	2,20	88,00
20241001	5983961-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	83	2,37	196,71
20241001	5983961-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	19	3,97	75,43
20241001	5983961-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	17	4,15	70,55
20241001	5984140-1	TD(23702)	Transformador Distribuição	2	12,82	25,64
20241001	5984233-1	TD(18952)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20241001	5984354-1	FU(20434)	Chave Fusível	10	4,55	45,50
20241001	5984718-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	132	5,23	690,36
20241001	5984963-1	FU(29088)	Chave Fusível	17	23,05	391,85
20241001	5985318-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	34	1,07	36,38
20241001	5985318-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	8	2,30	18,40
20241001	5985318-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	34	3,13	106,42
20241001	5985318-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	10	4,13	41,30
20241001	5985318-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	55	6,38	350,90
20241001	5985318-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	7	8,68	60,76
20241001	5985318-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	11	26,57	292,27
20241001	5969092-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	19	1,22	23,18
20241001	5969092-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	8	5,28	42,24

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5969092-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	74	6,23	461,02
20241001	5966784-1	FU(733769)	Chave Fusível	1	3,23	3,23
20241001	5967174-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	76	3,13	237,88
20241001	5967174-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	74	3,25	240,50
20241001	5967174-1	CF(2597870)	Chave Faca	1	0,15	0,15
20241001	5968095-1	FU(21354)	Chave Fusível	8	27,95	223,60
20241001	5968654-1	TD(55440)	Transformador Distribuição	1	31,57	31,57
20241001	5968662-1	FU(20529)	Chave Fusível	10	2,77	27,70
20241001	5968662-1	FR(43150406)	Chave Fusível Religadora	5	6,68	33,40
20241001	6035964-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	2	0,07	0,14
20241001	6017118-1	RD(735987)	Religador de Distribuição	23	1,75	40,25
20241001	6017118-1	RD(735987)	Religador de Distribuição	86	3,33	286,38
20241001	6017118-1	RD(735987)	Religador de Distribuição	10	4,18	41,80
20241001	6017118-1	RD(735987)	Religador de Distribuição	23	2,68	61,64
20241001	6035964-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	337	0,07	23,59
20241001	6035964-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	231	0,13	30,03
20241001	6035964-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	101	2,17	219,17
20241001	6035964-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	14	23,07	322,98
20241001	6035964-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	4	23,10	92,40
20241001	5972436-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	144	0,27	38,88
20241001	5972742-1	TD(58834)	Transformador Distribuição	1	1,57	1,57



Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973180-1	FU(713911)	Chave Fusível	40	9,28	371,20
20241001	5973215-1	TD(699815)	Transformador Distribuição	1	27,02	27,02
20241001	5973880-1	TD(668243)	Transformador Distribuição	1	14,03	14,03
20241001	5974356-1	FU(713925)	Chave Fusível	11	11,12	122,32
20241001	5974535-1	TD(679838)	Transformador Distribuição	3	59,65	178,95
20241001	5964422-1	TD(730119)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20241001	5966187-1	TD(11256)	Transformador Distribuição	3	5,65	16,95
20241001	5967067-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	283	0,12	33,96
20241001	5967067-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	44	3,15	138,60
20241001	5967067-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	5	3,20	16,00
20241001	5967138-1	FU(13493)	Chave Fusível	99	11,58	1.146,42
20241001	5968035-1	TD(11255)	Transformador Distribuição	1	19,38	19,38
20241001	5968124-1	FR(10049)	Chave Fusível Religadora	11	18,57	204,27
20241001	5968480-1	FR(10055)	Chave Fusível Religadora	18	22,15	398,70
20241001	5968398-1	RD(735975)	Religador de Distribuição	129	0,13	16,77
20241001	5968603-1	FU(39018)	Chave Fusível	1	35,58	35,58
20241001	5968812-1	TD(20442)	Transformador Distribuição	2	32,47	64,94
20241001	5968901-1	FU(13488)	Chave Fusível	23	6,05	139,15
20241001	5968959-1	RD(736021)	Religador de Distribuição	82	2,57	210,74
20241001	5967067-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	1	3,20	3,20
20241001	6017075-1	RD(7240)	Religador de Distribuição	1	1,33	1,33

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	6017075-1	RD(7240)	Religador de Distribuição	48	0,22	10,56
20241001	6017075-1	RD(7240)	Religador de Distribuição	2	1,33	2,66
20241001	6017075-1	RD(7240)	Religador de Distribuição	7	4,75	33,25
20241001	6035964-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	1	0,13	0,13
20241001	5972081-1	FU(744010)	Chave Fusível	2	35,45	70,90
20241001	5974792-1	TD(20339)	Transformador Distribuição	1	26,33	26,33
20241001	5975110-1	TD(36354)	Transformador Distribuição	1	20,38	20,38
20241001	5975923-1	TD(36354)	Transformador Distribuição	1	24,68	24,68
20241001	5976029-1	TD(11255)	Transformador Distribuição	1	23,03	23,03
20241001	5976058-1	FU(13493)	Chave Fusível	99	18,55	1.836,45
20241001	5981190-1	FU(17228)	Chave Fusível	1	4,95	4,95
20241001	5981387-1	TD(11255)	Transformador Distribuição	1	2,13	2,13
20241001	5981522-1	FU(688381)	Chave Fusível	1	5,75	5,75
20241001	5982484-1	FU(17228)	Chave Fusível	1	4,83	4,83
20241001	5982548-1	FU(37994)	Chave Fusível	22	5,47	120,34
20241001	5982913-1	FU(693000)	Chave Fusível	1	3,08	3,08
20241001	5984286-1	TD(20521)	Transformador Distribuição	1	32,23	32,23
20241001	5984622-1	FU(39094)	Chave Fusível	9	24,47	220,23
20241001	5984668-1	TD(22536)	Transformador Distribuição	1	25,18	25,18
20241001	5968959-1	RD(736021)	Religador de Distribuição	93	4,00	372,00
20241001	5968959-1	RD(736021)	Religador de Distribuição	271	4,02	1.089,42

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5969676-1	TD(20521)	Transformador Distribuição	1	31,52	31,52
20241001	5969764-1	TD(55588)	Transformador Distribuição	1	6,60	6,60
20241001	5970471-1	TD(15055)	Transformador Distribuição	2	16,43	32,86
20241001	5970810-1	TD(27415)	Transformador Distribuição	1	24,07	24,07
20241001	5989332-1	TD(20451)	Transformador Distribuição	1	7,02	7,02
20241001	5976545-1	FR(744933)	Chave Fusível Religadora	16	7,82	125,12
20241001	5976545-1	FR(744933)	Chave Fusível Religadora	15	8,77	131,55
20241001	5976545-1	FR(744933)	Chave Fusível Religadora	18	13,93	250,74
20241001	5979009-1	FR(10049)	Chave Fusível Religadora	11	14,17	155,87
20241001	5985404-1	FU(20527)	Chave Fusível	8	6,22	49,76
20241001	5986425-1	TD(694599)	Transformador Distribuição	1	2,28	2,28
20241001	5966187-1	TD(11256)	Transformador Distribuição	99	5,65	559,35
20241001	5966565-1	TD(692909)	Transformador Distribuição	3	18,38	55,14
20241001	5966776-1	FU(676828)	Chave Fusível	2	25,60	51,20
20241001	5967067-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	7	0,12	0,84
20241001	5967067-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	13	2,98	38,74
20241001	5967067-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	431	3,15	1.357,65
20241001	5967067-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	338	3,20	1.081,60
20241001	5967067-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	24	4,33	103,92
20241001	5967067-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	3	24,43	73,29
20241001	5967138-1	FU(13493)	Chave Fusível	1	11,58	11,58

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5967911-1	TD(692866)	Transformador Distribuição	1	13,68	13,68
20241001	5968035-1	TD(11255)	Transformador Distribuição	38	19,38	736,44
20241001	5968281-1	TD(27421)	Transformador Distribuição	1	20,53	20,53
20241001	5968398-1	RD(735975)	Religador de Distribuição	1	0,13	0,13
20241001	5968576-1	FU(16355)	Chave Fusível	6	12,48	74,88
20241001	5968894-1	FU(16362)	Chave Fusível	18	12,02	216,36
20241001	5968959-1	RD(736021)	Religador de Distribuição	1	4,00	4,00
20241001	5968959-1	RD(736021)	Religador de Distribuição	7	4,02	28,14
20241001	5969502-1	TD(710674)	Transformador Distribuição	3	19,35	58,05
20241001	5970341-1	TD(655062)	Transformador Distribuição	1	40,20	40,20
20241001	5971560-1	FR(657009)	Chave Fusível Religadora	15	20,73	310,95
20241001	6017075-1	RD(7240)	Religador de Distribuição	454	0,22	99,88
20241001	6017075-1	RD(7240)	Religador de Distribuição	132	1,33	175,56
20241001	6017075-1	RD(7240)	Religador de Distribuição	292	4,75	1.387,00
20241001	5971950-1	FU(733717)	Chave Fusível	4	5,67	22,68
20241001	5972689-1	TD(676827)	Transformador Distribuição	1	3,65	3,65
20241001	5976029-1	TD(11255)	Transformador Distribuição	38	23,03	875,14
20241001	5976058-1	FU(13493)	Chave Fusível	1	18,55	18,55
20241001	5985411-1	FR(16265)	Chave Fusível Religadora	27	9,52	257,04
20241001	5985677-1	TD(690664)	Transformador Distribuição	1	22,28	22,28
20241001	5985815-1	FR(10969)	Chave Fusível Religadora	50	9,00	450,00

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5987874-1	TD(724750)	Transformador Distribuição	4	19,18	76,72
20241001	5988068-1	TD(19506)	Transformador Distribuição	1	18,67	18,67
20241001	5988074-1	TD(12712)	Transformador Distribuição	1	18,25	18,25
20241001	5988089-1	TD(671710)	Transformador Distribuição	2	16,32	32,64
20241001	5988406-1	TD(696408)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20241001	5988505-1	TD(12646)	Transformador Distribuição	1	3,80	3,80
20241001	5988594-1	TD(27444)	Transformador Distribuição	1	6,88	6,88
20241001	5977110-1	TD(13342)	Transformador Distribuição	2	6,55	13,10
20241001	5978641-1	TD(13491)	Transformador Distribuição	1	1,97	1,97
20241001	5978753-1	FR(10969)	Chave Fusível Religadora	50	2,23	111,50
20241001	5981387-1	TD(11255)	Transformador Distribuição	38	2,13	80,94
20241001	5981405-1	FR(10969)	Chave Fusível Religadora	50	3,20	160,00
20241001	5981522-1	FU(688381)	Chave Fusível	22	5,75	126,50
20241001	5981681-1	FU(692199)	Chave Fusível	25	2,28	57,00
20241001	5982661-1	FU(23653)	Chave Fusível	3	2,42	7,26
20241001	5982913-1	FU(693000)	Chave Fusível	8	3,08	24,64
20241001	5983006-1	FR(10969)	Chave Fusível Religadora	50	4,97	248,50
20241001	5983303-1	TD(690664)	Transformador Distribuição	1	15,68	15,68
20241001	5983453-1	FU(16370)	Chave Fusível	1	13,22	13,22
20241001	5984036-1	FU(39669)	Chave Fusível	20	3,88	77,60
20241001	5984319-1	TD(12414)	Transformador Distribuição	1	22,72	22,72

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5983774-1	TD(28990)	Transformador Distribuição	3	14,77	44,31
20241001	5985252-1	TD(719951)	Transformador Distribuição	2	1,93	3,86
20241001	5991409-1	TD(685326)	Transformador Distribuição	10	2,83	28,30
20241001	5970333-1	FU(38767)	Chave Fusível	1	22,22	22,22
20241001	5964911-1	TD(27699)	Transformador Distribuição	70	3,28	229,60
20241001	5966028-1	TD(694186)	Transformador Distribuição	1	5,08	5,08
20241001	5966075-1	TD(40577)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88
20241001	5966562-1	TD(1800)	Transformador Distribuição	2	4,72	9,44
20241001	5966879-1	TD(20462)	Transformador Distribuição	5	1,52	7,60
20241001	5968564-1	TD(40577)	Transformador Distribuição	1	10,13	10,13
20241001	5968881-1	FR(17980)	Chave Fusível Religadora	7	29,00	203,00
20241001	5972053-1	TD(733850)	Transformador Distribuição	1	8,20	8,20
20241001	5972522-1	TD(1405)	Transformador Distribuição	1	7,72	7,72
20241001	5974910-1	RD(681697)	Religador de Distribuição	2	2,48	4,96
20241001	5974910-1	RD(681697)	Religador de Distribuição	4	3,33	13,32
20241001	5974910-1	RD(681697)	Religador de Distribuição	3	4,17	12,51
20241001	5974910-1	RD(681697)	Religador de Distribuição	10	4,72	47,20
20241001	5974910-1	RD(681697)	Religador de Distribuição	6	4,97	29,82
20241001	5982790-1	TD(1800)	Transformador Distribuição	2	5,95	11,90
20241001	5984095-1	TD(1559)	Transformador Distribuição	1	2,43	2,43
20241001	5984649-1	TD(932)	Transformador Distribuição	53	2,42	128,26

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5984657-1	TD(40577)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20241001	5984670-1	TD(1577)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20241001	5986090-1	FU(18017)	Chave Fusível	4	7,50	30,00
20241001	5990147-1	BAT02_BAT49503	Alimentador	1	0,22	0,22
20241001	5990147-1	BAT01_BAT49502	Alimentador	4.432	0,22	975,04
20241001	5990890-1	TD(908)	Transformador Distribuição	62	3,45	213,90
20241001	5990147-1	BAT01_BAT49502	Alimentador	1	0,22	0,22
20241001	5992053-1	TD(27677)	Transformador Distribuição	78	5,80	452,40
20241001	5991193-1	FU(22516)	Chave Fusível	67	19,67	1.317,89
20241001	5979898-1	RD(720102)	Religador de Distribuição	58	3,82	221,56
20241001	5979898-1	RD(720102)	Religador de Distribuição	41	2,68	109,88
20241001	5979898-1	RD(720102)	Religador de Distribuição	105	1,12	117,60
20241001	5975113-1	TD(31853)	Transformador Distribuição	6	2,43	14,58
20241001	5974810-1	FU(22501)	Chave Fusível	9	1,75	15,75
20241001	5974479-1	TD(702492)	Transformador Distribuição	16	3,37	53,92
20241001	6035520-1	FU(23916)	Chave Fusível	2	15,68	31,36
20241001	5973131-1	FR(2777)	Chave Fusível Religadora	19	19,25	365,75
20241001	5973091-1	FU(22422)	Chave Fusível	12	1,52	18,24
20241001	5971627-1	FU(28792)	Chave Fusível	8	5,08	40,64
20241001	5971433-1	FU(19206)	Chave Fusível	3	3,57	10,71
20241001	5970644-1	TD(29284)	Transformador Distribuição	2	4,00	8,00

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5977922-1	FU(22501)	Chave Fusível	9	3,38	30,42
20241001	5990147-1	BAT02_BAT49503	Alimentador	1	0,22	0,22
20241001	5990147-1	BAT02_BAT49503	Alimentador	1	0,22	0,22
20241001	5979898-1	RD(720102)	Religador de Distribuição	1	2,68	2,68
20241001	5990147-1	BAT02_BAT49503	Alimentador	1	0,22	0,22
20241001	5990147-1	BAT02_BAT49503	Alimentador	1	0,22	0,22
20241001	5990147-1	BAT02_BAT49503	Alimentador	1	0,22	0,22
20241001	5980714-1	TD(19470)	Transformador Distribuição	2	5,42	10,84
20241001	5984534-1	TD(7703436)	Transformador Distribuição	1	6,45	6,45
20241001	5984541-1	TD(19253)	Transformador Distribuição	1	5,82	5,82
20241001	5984566-1	TD(51910)	Transformador Distribuição	11	3,62	39,82
20241001	5987143-1	FU(22478)	Chave Fusível	1	4,82	4,82
20241001	5987235-1	TD(19470)	Transformador Distribuição	2	8,17	16,34
20241001	5987509-1	TD(19218)	Transformador Distribuição	1	5,55	5,55
20241001	5989270-1	TD(51910)	Transformador Distribuição	11	2,30	25,30
20241001	5989488-1	FU(22516)	Chave Fusível	86	15,65	1.345,90
20241001	5989672-1	FU(18819)	Chave Fusível	18	15,93	286,74
20241001	5989737-1	TD(744669)	Transformador Distribuição	1	8,50	8,50
20241001	5990147-1	BAT02_BAT49503	Alimentador	5.219	0,22	1.148,18
20241001	5990597-1	FR(750392)	Chave Fusível Religadora	24	2,95	70,80
20241001	5991057-1	FU(18080)	Chave Fusível	2	0,25	0,50



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5991138-1	FU(19204)	Chave Fusível	2	4,43	8,86
20241001	5979898-1	RD(720102)	Religador de Distribuição	22	4,73	104,06
20241001	5991193-1	FU(22516)	Chave Fusível	19	49,17	934,23
20241001	5965017-1	FU(22492)	Chave Fusível	8	3,97	31,76
20241001	5965649-1	FU(22501)	Chave Fusível	9	10,00	90,00
20241001	5966792-1	TD(29284)	Transformador Distribuição	2	4,73	9,46
20241001	5970518-1	TD(29278)	Transformador Distribuição	2	5,70	11,40
20241001	5966707-1	TD(1751)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85
20241001	5975764-1	BAT51_BAT59508	Alimentador	23	4,10	94,30
20241001	5975764-1	BAT51_BAT59508	Alimentador	6	0,80	4,80
20241001	5990147-1	BAT51_BAT59508	Alimentador	29	0,22	6,38
20241001	5981694-1	RD(38794)	Religador de Distribuição	27	2,45	66,15
20241001	5965345-1	RD(38794)	Religador de Distribuição	22	2,07	45,54
20241001	5984929-1	RD(38794)	Religador de Distribuição	3	2,37	7,11
20241001	5984929-1	RD(38794)	Religador de Distribuição	23	2,97	68,31
20241001	5984929-1	RD(38794)	Religador de Distribuição	1	5,72	5,72
20241001	5965345-1	RD(38794)	Religador de Distribuição	5	5,93	29,65
20241001	5972737-1	RD(38794)	Religador de Distribuição	5	6,05	30,25
20241001	5972737-1	RD(38794)	Religador de Distribuição	19	4,43	84,17
20241001	5972737-1	RD(38794)	Religador de Distribuição	3	3,62	10,86
20241001	5981352-1	FU(677234)	Chave Fusível	2	29,22	58,44

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5981366-1	TD(663170)	Transformador Distribuição	63	14,20	894,60
20241001	5981735-1	RD(756269)	Religador de Distribuição	32	14,02	448,64
20241001	5981735-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	15	3,17	47,55
20241001	5981735-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	78	5,38	419,64
20241001	5982282-1	FU(30672)	Chave Fusível	2	10,42	20,84
20241001	5973772-1	RD(735952)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20241001	5980146-1	RD(720166)	Religador de Distribuição	1	0,50	0,50
20241001	5988417-1	TD(38140)	Transformador Distribuição	1	11,30	11,30
20241001	5988705-1	CL(27091)	Chave Lâmina	10	3,65	36,50
20241001	5990150-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	1	13,77	13,77
20241001	5990150-1	RD(730226)	Religador de Distribuição	1	12,02	12,02
20241001	5991312-1	TD(38134)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62
20241001	5973541-1	FU(19499)	Chave Fusível	54	22,73	1.227,42
20241001	5973543-1	FU(11605)	Chave Fusível	8	44,67	357,36
20241001	5973548-1	BAV51_BAV59502	Alimentador	36	2,05	73,80
20241001	5973548-1	BAV51_BAV59502	Alimentador	124	9,05	1.122,20
20241001	5980146-1	RD(720166)	Religador de Distribuição	76	3,20	243,20
20241001	5980146-1	RD(720166)	Religador de Distribuição	3	12,63	37,89
20241001	5980212-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	56	1,95	109,20
20241001	5980212-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	5	10,50	52,50
20241001	5980212-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	32	15,32	490,24

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5980212-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	15	20,58	308,70
20241001	5980212-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	7	19,32	135,24
20241001	5980212-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	10	21,12	211,20
20241001	5980212-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	1	47,20	47,20
20241001	5980212-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	4	1,73	6,92
20241001	5980212-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	49	5,43	266,07
20241001	5980212-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	3	6,22	18,66
20241001	5980345-1	FU(26281)	Chave Fusível	5	43,10	215,50
20241001	5980390-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	1	2,92	2,92
20241001	5980390-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	1	0,57	0,57
20241001	5981085-1	TD(54000)	Transformador Distribuição	62	6,67	413,54
20241001	5982292-1	TD(12693066)	Transformador Distribuição	8	6,27	50,16
20241001	5982368-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	1	0,20	0,20
20241001	5983143-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	32	2,90	92,80
20241001	5983143-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	22	3,58	78,76
20241001	5983143-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	15	5,10	76,50
20241001	5983395-1	FU(26205)	Chave Fusível	14	23,07	322,98
20241001	5983973-1	TD(38134)	Transformador Distribuição	1	8,10	8,10
20241001	5985592-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	1	1,72	1,72
20241001	5985660-1	TD(38102)	Transformador Distribuição	1	17,75	17,75
20241001	5987122-1	TD(1269)	Transformador Distribuição	47	1,82	85,54

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5987603-1	TD(51023)	Transformador Distribuição	1	1,28	1,28
20241001	5964752-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	1	0,70	0,70
20241001	5964752-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	1	3,50	3,50
20241001	5964824-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	1	3,87	3,87
20241001	5966619-1	TD(701071)	Transformador Distribuição	70	3,42	239,40
20241001	5968493-1	FR(26294)	Chave Fusível Religadora	56	7,30	408,80
20241001	5968824-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	1	9,80	9,80
20241001	5973260-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	1	12,33	12,33
20241001	5973560-1	TD(26659)	Transformador Distribuição	146	19,25	2.810,50
20241001	5973772-1	RD(735952)	Religador de Distribuição	1.593	0,05	79,65
20241001	5974329-1	RD(735952)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20241001	5974603-1	TD(700339)	Transformador Distribuição	20	5,00	100,00
20241001	5974670-1	TD(20668)	Transformador Distribuição	50	30,25	1.512,50
20241001	5974697-1	TD(687964)	Transformador Distribuição	4	31,00	124,00
20241001	5977036-1	TD(38056)	Transformador Distribuição	2	22,55	45,10
20241001	5978287-1	FU(27087)	Chave Fusível	7	5,38	37,66
20241001	5980146-1	RD(720166)	Religador de Distribuição	1.725	0,50	862,50
20241001	5980146-1	RD(720166)	Religador de Distribuição	2	1,07	2,14
20241001	5971318-1	FR(11610)	Chave Fusível Religadora	11	9,12	100,32
20241001	5968612-1	TD(758775)	Transformador Distribuição	1	28,67	28,67
20241001	5973558-1	CL(26947)	Chave Lâmina	4	2,33	9,32

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973558-1	CL(26947)	Chave Lâmina	13	41,83	543,79
20241001	5974230-1	FU(26898)	Chave Fusível	9	17,20	154,80
20241001	5974566-1	FU(30773)	Chave Fusível	3	11,03	33,09
20241001	5974837-1	TD(38600)	Transformador Distribuição	1	26,27	26,27
20241001	5975486-1	FU(26898)	Chave Fusível	9	6,82	61,38
20241001	5976724-1	FR(26836)	Chave Fusível Religadora	15	6,83	102,45
20241001	5976830-1	TD(38600)	Transformador Distribuição	1	9,65	9,65
20241001	5977366-1	RD(727077)	Religador de Distribuição	16	0,73	11,68
20241001	5977366-1	RD(727077)	Religador de Distribuição	74	2,08	153,92
20241001	5981332-1	TD(37941)	Transformador Distribuição	1	8,83	8,83
20241001	5973880-1	TD(668243)	Transformador Distribuição	1	14,03	14,03
20241001	5978781-1	RD(727759)	Religador de Distribuição	1	6,73	6,73
20241001	5989095-1	FR(11611)	Chave Fusível Religadora	10	1,88	18,80
20241001	5973558-1	RD(727077)	Religador de Distribuição	16	5,47	87,52
20241001	5973558-1	BAV52_BAV59501	Alimentador	156	0,68	106,08
20241001	5973558-1	BAV52_BAV59501	Alimentador	26	2,35	61,10
20241001	5973558-1	BAV52_BAV59501	Alimentador	1	3,63	3,63
20241001	5973558-1	BAV52_BAV59501	Alimentador	47	4,33	203,51
20241001	5973558-1	BAV52_BAV59501	Alimentador	9	49,07	441,63
20241001	5973558-1	BAV52_BAV59501	Alimentador	6	51,80	310,80
20241001	5973558-1	BAV52_BAV59501	Alimentador	1	75,18	75,18

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973558-1	FU(26949)	Chave Fusível	57	2,58	147,06
20241001	5980337-1	TD(667219)	Transformador Distribuição	1	29,95	29,95
20241001	5980763-1	TD(37779)	Transformador Distribuição	1	12,00	12,00
20241001	5964383-1	BAV52_BAV59501	Alimentador	4	1,07	4,28
20241001	5973558-1	BAV52_BAV59501	Alimentador	4	0,68	2,72
20241001	5979864-1	TD(32856)	Transformador Distribuição	2	3,33	6,66
20241001	5984793-1	FU(26839)	Chave Fusível	4	21,72	86,88
20241001	5986414-1	FU(26839)	Chave Fusível	4	2,80	11,20
20241001	5986546-1	TD(37875)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20241001	5986658-1	TD(37829)	Transformador Distribuição	1	28,85	28,85
20241001	5987759-1	TD(57630)	Transformador Distribuição	1	4,40	4,40
20241001	5988395-1	TD(37779)	Transformador Distribuição	1	7,13	7,13
20241001	5964383-1	BAV52_BAV59501	Alimentador	156	1,07	166,92
20241001	5964383-1	BAV52_BAV59501	Alimentador	180	3,00	540,00
20241001	5964834-1	FR(26836)	Chave Fusível Religadora	16	6,15	98,40
20241001	6015410-1	TD(37812)	Transformador Distribuição	1	5,22	5,22
20241001	5965980-1	FR(11610)	Chave Fusível Religadora	11	4,17	45,87
20241001	5966102-1	FR(26836)	Chave Fusível Religadora	16	5,42	86,72
20241001	5967952-1	FU(26898)	Chave Fusível	9	16,15	145,35
20241001	5973002-1	FR(26836)	Chave Fusível Religadora	16	7,10	113,60
20241001	5972609-1	FU(2343)	Chave Fusível	23	4,03	92,69

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973021-1	TD(18919)	Transformador Distribuição	3	2,53	7,59
20241001	5973338-1	TD(29384)	Transformador Distribuição	1	1,37	1,37
20241001	5973574-1	FU(23877)	Chave Fusível	15	1,32	19,80
20241001	5981597-1	BOC01_BOC49502	Alimentador	255	2,50	637,50
20241001	5981597-1	BOC01_BOC49502	Alimentador	47	3,30	155,10
20241001	5981597-1	BOC01_BOC49502	Alimentador	33	4,18	137,94
20241001	5981597-1	BOC01_BOC49502	Alimentador	5	24,95	124,75
20241001	5981597-1	RD(11481)	Religador de Distribuição	47	0,42	19,74
20241001	5983983-1	TD(25207)	Transformador Distribuição	2	4,33	8,66
20241001	5986446-1	TD(56134)	Transformador Distribuição	1	2,33	2,33
20241001	5986824-1	FU(23824)	Chave Fusível	4	3,72	14,88
20241001	5986824-1	FU(23824)	Chave Fusível	2	21,98	43,96
20241001	5986824-1	FU(23824)	Chave Fusível	4	0,65	2,60
20241001	5989768-1	TD(56134)	Transformador Distribuição	1	24,72	24,72
20241001	5981597-1	BOC01_BOC49502	Alimentador	5	2,50	12,50
20241001	5968657-1	FR(10105)	Chave Fusível Religadora	74	1,90	140,60
20241001	5970674-1	TD(47345)	Transformador Distribuição	1	25,48	25,48
20241001	5971793-1	CF(32207)	Chave Faca	109	7,95	866,55
20241001	5973539-1	TD(52631559)	Transformador Distribuição	1	22,55	22,55
20241001	5973838-1	FU(715469)	Chave Fusível	13	1,45	18,85
20241001	5974034-1	TD(49349)	Transformador Distribuição	3	12,85	38,55

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5976456-1	FU(29831)	Chave Fusível	82	4,98	408,36
20241001	5977197-1	TD(57371)	Transformador Distribuição	1	8,67	8,67
20241001	5977370-1	TD(53742)	Transformador Distribuição	1	5,58	5,58
20241001	5977657-1	TD(49383)	Transformador Distribuição	5	13,58	67,90
20241001	5979475-1	TD(53475)	Transformador Distribuição	1	6,30	6,30
20241001	5985476-1	FR(10105)	Chave Fusível Religadora	74	3,33	246,42
20241001	5984042-1	FU(32203)	Chave Fusível	3	5,80	17,40
20241001	5983879-1	FU(32247)	Chave Fusível	17	5,68	96,56
20241001	5982816-1	TD(53702)	Transformador Distribuição	4	6,67	26,68
20241001	5982793-1	FU(10099)	Chave Fusível	153	1,35	206,55
20241001	5982106-1	TD(53535)	Transformador Distribuição	2	13,08	26,16
20241001	5988720-1	TD(757285)	Transformador Distribuição	1	6,20	6,20
20241001	5980656-1	TD(60439)	Transformador Distribuição	1	15,98	15,98
20241001	5980243-1	FR(32208)	Chave Fusível Religadora	3	4,37	13,11
20241001	5979792-1	TD(53670)	Transformador Distribuição	1	6,83	6,83
20241001	5979703-1	TD(53535)	Transformador Distribuição	2	4,07	8,14
20241001	5970158-1	BOD01_BOD49501	Alimentador	3.103	2,60	8.067,80
20241001	5964474-1	TD(12670)	Transformador Distribuição	15	3,32	49,80
20241001	5964631-1	TD(49466)	Transformador Distribuição	1	6,28	6,28
20241001	5970158-1	BOD51_BOD59502	Alimentador	631	2,60	1.640,60
20241001	5970717-1	TD(49259)	Transformador Distribuição	4	26,17	104,68



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971353-1	RD(702149)	Religador de Distribuição	1	9,18	9,18
20241001	5971353-1	RD(702149)	Religador de Distribuição	5	9,60	48,00
20241001	5971353-1	RD(702149)	Religador de Distribuição	120	10,12	1.214,40
20241001	5971353-1	RD(702149)	Religador de Distribuição	15	10,70	160,50
20241001	5975929-1	TD(52596)	Transformador Distribuição	2	1,67	3,34
20241001	5980806-1	TD(52524)	Transformador Distribuição	2	7,20	14,40
20241001	5981579-1	FU(37307)	Chave Fusível	15	4,55	68,25
20241001	5981958-1	TD(52454)	Transformador Distribuição	1	20,97	20,97
20241001	5982851-1	FR(687618)	Chave Fusível Religadora	7	5,62	39,34
20241001	5984210-1	TD(49479)	Transformador Distribuição	1	5,77	5,77
20241001	5985707-1	TD(674313)	Transformador Distribuição	8	13,37	106,96
20241001	5970158-1	BOD51_BOD59502	Alimentador	1	2,60	2,60
20241001	5990501-1	RD(702149)	Religador de Distribuição	104	2,28	237,12
20241001	5990501-1	RD(702149)	Religador de Distribuição	37	2,38	88,06
20241001	5991019-1	TD(52428)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20241001	5991634-1	RD(702149)	Religador de Distribuição	140	0,40	56,00
20241001	5990544-1	FU(25776)	Chave Fusível	2	2,55	5,10
20241001	5972187-1	FU(25810)	Chave Fusível	16	8,25	132,00
20241001	5972616-1	TD(682778)	Transformador Distribuição	2	20,63	41,26
20241001	5972897-1	TD(669884)	Transformador Distribuição	83	10,35	859,05
20241001	5972903-1	TD(15942)	Transformador Distribuição	36	4,45	160,20

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973024-1	TD(9687)	Transformador Distribuição	140	6,02	842,80
20241001	5973050-1	TD(52153)	Transformador Distribuição	1	18,43	18,43
20241001	5974005-1	FR(38054)	Chave Fusível Religadora	30	16,28	488,40
20241001	5974248-1	TD(31440)	Transformador Distribuição	1	23,62	23,62
20241001	5974345-1	TD(31832)	Transformador Distribuição	1	9,45	9,45
20241001	5975205-1	TD(60914)	Transformador Distribuição	2	2,15	4,30
20241001	5976792-1	FU(674057)	Chave Fusível	1	5,10	5,10
20241001	5977931-1	TD(26779)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63
20241001	5982019-1	TD(9653)	Transformador Distribuição	119	4,45	529,55
20241001	5982905-1	FU(24976)	Chave Fusível	25	4,88	122,00
20241001	5983197-1	FU(9449)	Chave Fusível	402	1,03	414,06
20241001	5983482-1	FU(719765)	Chave Fusível	26	5,68	147,68
20241001	5983569-1	FR(040196)	Chave Fusível Religadora	9	4,75	42,75
20241001	5983957-1	FU(24976)	Chave Fusível	25	12,38	309,50
20241001	5984761-1	FU(25431)	Chave Fusível	9	1,25	11,25
20241001	5986324-1	TD(31379)	Transformador Distribuição	1	6,27	6,27
20241001	5986588-1	TD(9653)	Transformador Distribuição	119	1,20	142,80
20241001	5964342-1	TD(15942)	Transformador Distribuição	36	3,30	118,80
20241001	5966104-1	FU(24976)	Chave Fusível	25	3,38	84,50
20241001	5968371-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	59	4,47	263,73
20241001	5968371-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	55	5,27	289,85

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968371-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	71	8,37	594,27
20241001	5969962-1	TD(52690)	Transformador Distribuição	3	8,18	24,54
20241001	5970137-1	FU(25430)	Chave Fusível	3	6,43	19,29
20241001	5970224-1	TD(52039)	Transformador Distribuição	1	3,30	3,30
20241001	5970302-1	FU(9449)	Chave Fusível	402	1,58	635,16
20241001	5970450-1	TD(49134)	Transformador Distribuição	1	2,75	2,75
20241001	5970715-1	TD(712101)	Transformador Distribuição	2	6,22	12,44
20241001	5970864-1	TD(27985)	Transformador Distribuição	1	5,63	5,63
20241001	5971056-1	TD(670174)	Transformador Distribuição	1	8,67	8,67
20241001	5971355-1	TD(753663)	Transformador Distribuição	49	9,15	448,35
20241001	5971360-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	114	3,15	359,10
20241001	5971360-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	71	7,25	514,75
20241001	5971360-1	CF(25802)	Chave Faca	55	0,85	46,75
20241001	5971442-1	TD(673968)	Transformador Distribuição	1	17,10	17,10
20241001	5971753-1	FU(35168)	Chave Fusível	29	10,67	309,43
20241001	5972234-1	TD(663595)	Transformador Distribuição	2	21,42	42,84
20241001	5972375-1	BON02_BON49504	Alimentador	4.106	0,68	2.792,08
20241001	5971451-1	TD(715315)	Transformador Distribuição	46	10,88	500,48
20241001	5971816-1	TD(9709)	Transformador Distribuição	5	10,23	51,15
20241001	5972375-1	BON02_BON49504	Alimentador	84	2,70	226,80
20241001	5972388-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	78	3,23	251,94

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5976022-1	FU(9548)	Chave Fusível	100	1,42	142,00
20241001	5976746-1	TD(43739)	Transformador Distribuição	1	6,22	6,22
20241001	5977776-1	FU(25607)	Chave Fusível	1	9,75	9,75
20241001	5978338-1	TD(20923)	Transformador Distribuição	91	2,23	202,93
20241001	5978672-1	TD(31772)	Transformador Distribuição	1	1,72	1,72
20241001	5984480-1	FU(44804)	Chave Fusível	1	1,42	1,42
20241001	5985491-1	FU(9260)	Chave Fusível	5	2,35	11,75
20241001	5988684-1	TD(9766)	Transformador Distribuição	51	0,13	6,63
20241001	5989373-1	FU(25836)	Chave Fusível	7	2,13	14,91
20241001	5990263-1	TD(41017)	Transformador Distribuição	61	3,78	230,58
20241001	5981576-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	159	3,17	504,03
20241001	5981576-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	12	6,87	82,44
20241001	5981576-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	7	8,97	62,79
20241001	5981576-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	38	11,00	418,00
20241001	5981576-1	CF(25541)	Chave Faca	162	0,50	81,00
20241001	5981576-1	CF(25541)	Chave Faca	162	1,88	304,56
20241001	5981576-1	RD(748352)	Religador de Distribuição	6	1,57	9,42
20241001	5981977-1	TD(690358)	Transformador Distribuição	2	18,83	37,66
20241001	5982354-1	FU(7308835)	Chave Fusível	1	6,15	6,15
20241001	5982707-1	FU(24979)	Chave Fusível	7	3,98	27,86
20241001	5982866-1	TD(34368)	Transformador Distribuição	2	3,23	6,46

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5983861-1	FU(60146058)	Chave Fusível	2	4,30	8,60
20241001	5984292-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	151	0,07	10,57
20241001	5984292-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	70	0,57	39,90
20241001	5984292-1	RD(23973403)	Religador de Distribuição	151	0,12	18,12
20241001	5984609-1	BON51_BON59502	Alimentador	18	0,85	15,30
20241001	5984609-1	BON51_BON59502	Alimentador	18	1,23	22,14
20241001	5984609-1	FR(7423)	Chave Fusível Religadora	18	2,35	42,30
20241001	5985372-1	FU(25602)	Chave Fusível	1	3,68	3,68
20241001	5985678-1	FR(25617)	Chave Fusível Religadora	43	16,82	723,26
20241001	5990583-1	TD(52867)	Transformador Distribuição	1	4,30	4,30
20241001	5971366-1	RD(748307)	Religador de Distribuição	2	7,27	14,54
20241001	5971366-1	CF(685036)	Chave Faca	2	0,33	0,66
20241001	5971366-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	2	0,05	0,10
20241001	5981576-1	CF(25541)	Chave Faca	2	0,50	1,00
20241001	5981576-1	CF(25541)	Chave Faca	2	1,88	3,76
20241001	5971366-1	RD(748307)	Religador de Distribuição	1	7,27	7,27
20241001	5971366-1	CF(685036)	Chave Faca	1	0,33	0,33
20241001	5966232-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	1	4,83	4,83
20241001	5975514-1	FU(17461)	Chave Fusível	1	3,92	3,92
20241001	5975843-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	1	11,60	11,60
20241001	5975843-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	1	1,53	1,53

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5984609-1	BON51_BON59502	Alimentador	1	0,85	0,85
20241001	5971332-1	RD(19130)	Religador de Distribuição	2	0,13	0,26
20241001	5971366-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20241001	5981576-1	CF(25541)	Chave Faca	1	0,50	0,50
20241001	5981576-1	CF(25541)	Chave Faca	1	1,88	1,88
20241001	5966699-1	TD(652228)	Transformador Distribuição	6	3,58	21,48
20241001	5968356-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	18	7,70	138,60
20241001	5968356-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	5	8,98	44,90
20241001	5968356-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	6	10,08	60,48
20241001	5968511-1	FR(25617)	Chave Fusível Religadora	43	10,32	443,76
20241001	5968839-1	FU(24774)	Chave Fusível	13	4,32	56,16
20241001	5969901-1	FU(25601)	Chave Fusível	6	5,60	33,60
20241001	5971332-1	RD(19130)	Religador de Distribuição	62	0,13	8,06
20241001	5971366-1	RD(748307)	Religador de Distribuição	35	2,60	91,00
20241001	5971366-1	RD(748307)	Religador de Distribuição	274	7,27	1.991,98
20241001	5971366-1	RD(748307)	Religador de Distribuição	2	19,05	38,10
20241001	5971366-1	CF(685036)	Chave Faca	333	0,33	109,89
20241001	5971366-1	CF(685035)	Chave Faca	1	3,62	3,62
20241001	5971366-1	RD(40194)	Religador de Distribuição	171	0,05	8,55
20241001	5972052-1	FU(24774)	Chave Fusível	13	20,73	269,49
20241001	5972757-1	TD(34727)	Transformador Distribuição	3	24,78	74,34

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973595-1	TD(49454)	Transformador Distribuição	2	15,57	31,14
20241001	5973797-1	TD(34357)	Transformador Distribuição	2	30,05	60,10
20241001	5974156-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	78	4,15	323,70
20241001	5974156-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	136	1,30	176,80
20241001	5974483-1	TD(34365)	Transformador Distribuição	2	17,63	35,26
20241001	5974391-1	FU(18176502)	Chave Fusível	2	5,15	10,30
20241001	5975468-1	FU(25601)	Chave Fusível	6	6,18	37,08
20241001	5976480-1	TD(34832)	Transformador Distribuição	1	10,30	10,30
20241001	5978853-1	TD(34903)	Transformador Distribuição	1	5,60	5,60
20241001	5979319-1	FU(35408)	Chave Fusível	4	3,02	12,08
20241001	5979461-1	TD(34844)	Transformador Distribuição	1	3,20	3,20
20241001	5979779-1	TD(697153)	Transformador Distribuição	2	3,85	7,70
20241001	5968839-1	FU(24774)	Chave Fusível	1	4,32	4,32
20241001	5970705-1	FR(7423)	Chave Fusível Religadora	1	5,08	5,08
20241001	5972052-1	FU(24774)	Chave Fusível	1	20,73	20,73
20241001	5970705-1	FR(7423)	Chave Fusível Religadora	18	5,08	91,44
20241001	5982707-1	FU(24979)	Chave Fusível	1	3,98	3,98
20241001	5984609-1	BON51_BON59502	Alimentador	6	1,23	7,38
20241001	5984609-1	FR(7423)	Chave Fusível Religadora	1	2,35	2,35
20241001	5979402-1	FU(25033)	Chave Fusível	9	3,42	30,78
20241001	5981213-1	FU(737445)	Chave Fusível	1	10,37	10,37

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5982277-1	FU(25033)	Chave Fusível	9	2,48	22,32
20241001	5982926-1	TD(732741)	Transformador Distribuição	3	3,68	11,04
20241001	5983966-1	FR(25030)	Chave Fusível Religadora	2	1,93	3,86
20241001	5985427-1	FR(25015)	Chave Fusível Religadora	10	1,82	18,20
20241001	5970058-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	1	1,77	1,77
20241001	5971349-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	1	11,95	11,95
20241001	5985643-1	FU(25033)	Chave Fusível	9	15,93	143,37
20241001	5986707-1	FU(25023)	Chave Fusível	3	2,63	7,89
20241001	5986794-1	FU(25017)	Chave Fusível	4	2,02	8,08
20241001	5988421-1	TD(31467)	Transformador Distribuição	1	2,58	2,58
20241001	5977074-1	FU(658497)	Chave Fusível	1	9,85	9,85
20241001	5986109-1	PE(226463977)	Ponto de conexão	1	4,17	4,17
20241001	5982018-1	TD(31165)	Transformador Distribuição	1	10,57	10,57
20241001	5968598-1	TD(30181)	Transformador Distribuição	1	12,62	12,62
20241001	5968613-1	FR(25008)	Chave Fusível Religadora	8	3,37	26,96
20241001	5970058-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	21	1,58	33,18
20241001	5970058-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	38	1,77	67,26
20241001	5970058-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	47	2,40	112,80
20241001	5970676-1	FR(25008)	Chave Fusível Religadora	7	26,15	183,05
20241001	5974969-1	TD(39503)	Transformador Distribuição	2	46,48	92,96
20241001	5971349-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	21	9,05	190,05



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971349-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	38	11,95	454,10
20241001	5971349-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	45	12,25	551,25
20241001	5971372-1	BON52_BON59503	Alimentador	91	3,32	302,12
20241001	5971372-1	BON52_BON59503	Alimentador	77	3,93	302,61
20241001	5971372-1	BON52_BON59503	Alimentador	22	5,60	123,20
20241001	5971372-1	BON52_BON59503	Alimentador	1	9,68	9,68
20241001	5971372-1	BON52_BON59503	Alimentador	1	10,18	10,18
20241001	5971372-1	BON52_BON59503	Alimentador	3	10,63	31,89
20241001	5971372-1	BON52_BON59503	Alimentador	12	10,93	131,16
20241001	5971372-1	BON52_BON59503	Alimentador	7	11,08	77,56
20241001	5971372-1	BON52_BON59503	Alimentador	109	0,22	23,98
20241001	5971372-1	FU(25009)	Chave Fusível	1	1,65	1,65
20241001	5971372-1	RD(730242)	Religador de Distribuição	80	0,05	4,00
20241001	5972422-1	FU(25017)	Chave Fusível	4	7,00	28,00
20241001	5972962-1	TD(5496321)	Transformador Distribuição	1	6,00	6,00
20241001	5973451-1	TD(50786)	Transformador Distribuição	1	20,52	20,52
20241001	5973837-1	FU(24947)	Chave Fusível	8	16,78	134,24
20241001	5974266-1	TD(31022)	Transformador Distribuição	1	9,13	9,13
20241001	5974531-1	FR(25008)	Chave Fusível Religadora	8	7,05	56,40
20241001	5974851-1	TD(31450)	Transformador Distribuição	1	3,10	3,10
20241001	5974948-1	TD(56251)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5974968-1	TD(39498)	Transformador Distribuição	3	11,13	33,39
20241001	5975390-1	TD(31421)	Transformador Distribuição	2	11,12	22,24
20241001	5976094-1	TD(31041)	Transformador Distribuição	1	2,13	2,13
20241001	5976426-1	FU(12263)	Chave Fusível	3	3,22	9,66
20241001	5976671-1	FU(25033)	Chave Fusível	9	7,72	69,48
20241001	5977074-1	FU(658497)	Chave Fusível	2	9,85	19,70
20241001	5977925-1	TD(686313)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20241001	5978973-1	TD(31439)	Transformador Distribuição	1	1,67	1,67
20241001	5972370-1	FU(688227)	Chave Fusível	46	5,80	266,80
20241001	5973566-1	FU(688154)	Chave Fusível	14	4,02	56,28
20241001	5982226-1	RD(41126)	Religador de Distribuição	13	6,00	78,00
20241001	5982226-1	RD(41126)	Religador de Distribuição	24	8,72	209,28
20241001	5982226-1	RD(41126)	Religador de Distribuição	32	10,73	343,36
20241001	5982226-1	RD(41126)	Religador de Distribuição	128	12,75	1.632,00
20241001	5982226-1	RD(41126)	Religador de Distribuição	13	0,18	2,34
20241001	5984173-1	RD(41126)	Religador de Distribuição	13	0,85	11,05
20241001	5984173-1	RD(41126)	Religador de Distribuição	15	2,93	43,95
20241001	5984173-1	RD(41126)	Religador de Distribuição	169	3,82	645,58
20241001	5984173-1	CF(749582)	Chave Faca	15	3,02	45,30
20241001	5984173-1	CF(749582)	Chave Faca	10	1,48	14,80
20241001	5984173-1	CF(749582)	Chave Faca	5	1,93	9,65

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5984173-1	CF(748208)	Chave Faca	169	0,05	8,45
20241001	5985162-1	TD(44764)	Transformador Distribuição	1	7,15	7,15
20241001	5985689-1	TD(44813)	Transformador Distribuição	1	2,95	2,95
20241001	5988098-1	FU(26398)	Chave Fusível	7	2,72	19,04
20241001	5988457-1	FU(26398)	Chave Fusível	7	12,70	88,90
20241001	5990468-1	FU(688227)	Chave Fusível	46	3,90	179,40
20241001	5990727-1	FU(688155)	Chave Fusível	46	4,78	219,88
20241001	5991704-1	FU(4130828)	Chave Fusível	1	14,55	14,55
20241001	5965709-1	TD(39525)	Transformador Distribuição	3	2,38	7,14
20241001	5966504-1	TD(703040)	Transformador Distribuição	2	2,63	5,26
20241001	5966639-1	TD(702507)	Transformador Distribuição	2	2,62	5,24
20241001	5970145-1	RD(41126)	Religador de Distribuição	13	1,97	25,61
20241001	5970145-1	RD(41126)	Religador de Distribuição	9	4,77	42,93
20241001	5970145-1	RD(41126)	Religador de Distribuição	158	4,83	763,14
20241001	5970145-1	RD(41126)	Religador de Distribuição	15	7,75	116,25
20241001	5970145-1	RD(41126)	Religador de Distribuição	2	8,80	17,60
20241001	5970145-1	CF(748208)	Chave Faca	195	0,05	9,75
20241001	5971285-1	CF(703026)	Chave Faca	2	16,52	33,04
20241001	5971313-1	RD(41126)	Religador de Distribuição	13	10,52	136,76
20241001	5971313-1	RD(41126)	Religador de Distribuição	12	14,67	176,04
20241001	5971313-1	RD(41126)	Religador de Distribuição	3	15,17	45,51

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971313-1	RD(41126)	Religador de Distribuição	169	15,38	2.599,22
20241001	5971327-1	RD(747055)	Religador de Distribuição	598	8,40	5.023,20
20241001	5971327-1	RD(747055)	Religador de Distribuição	13	10,35	134,55
20241001	5971327-1	RD(747055)	Religador de Distribuição	12	12,13	145,56
20241001	5971327-1	RD(747055)	Religador de Distribuição	598	0,40	239,20
20241001	5985109-1	FU(2609)	Chave Fusível	2	6,47	12,94
20241001	5987984-1	TD(42331)	Transformador Distribuição	1	2,77	2,77
20241001	5990397-1	TD(688225)	Transformador Distribuição	4	5,42	21,68
20241001	5991644-1	BSO02_BSO49502	Alimentador	894	0,07	62,58
20241001	5991644-1	BSO02_BSO49502	Alimentador	53	3,92	207,76
20241001	5991644-1	BSO02_BSO49502	Alimentador	21	7,88	165,48
20241001	5966012-1	TD(1193)	Transformador Distribuição	4	3,65	14,60
20241001	5966116-1	TD(42116)	Transformador Distribuição	9	2,88	25,92
20241001	5966600-1	TD(692726)	Transformador Distribuição	3	1,03	3,09
20241001	5966957-1	TD(53994)	Transformador Distribuição	5	1,88	9,40
20241001	5969287-1	TD(42116)	Transformador Distribuição	9	26,55	238,95
20241001	5969674-1	FU(02898)	Chave Fusível	20	25,13	502,60
20241001	5971333-1	RD(730614)	Religador de Distribuição	233	9,30	2.166,90
20241001	5971333-1	RD(730614)	Religador de Distribuição	223	12,18	2.716,14
20241001	5984255-1	TD(42337)	Transformador Distribuição	1	12,03	12,03
20241001	5964419-1	TD(695182)	Transformador Distribuição	3	1,83	5,49

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5983899-1	TD(692792)	Transformador Distribuição	7	27,78	194,46
20241001	5983481-1	TD(42331)	Transformador Distribuição	1	24,30	24,30
20241001	5983353-1	FR(2084)	Chave Fusível Religadora	33	19,07	629,31
20241001	5983021-1	TD(42205)	Transformador Distribuição	1	33,03	33,03
20241001	5982716-1	TD(39988)	Transformador Distribuição	6	35,72	214,32
20241001	5982362-1	TD(20665)	Transformador Distribuição	3	38,00	114,00
20241001	5982229-1	BSO02_BSO49502	Alimentador	22	10,18	223,96
20241001	5982229-1	BSO02_BSO49502	Alimentador	53	8,42	446,26
20241001	5982229-1	BSO02_BSO49502	Alimentador	894	0,12	107,28
20241001	5981649-1	TD(39988)	Transformador Distribuição	6	4,83	28,98
20241001	5979007-1	FU(2606)	Chave Fusível	3	10,63	31,89
20241001	5975209-1	TD(692616)	Transformador Distribuição	2	17,75	35,50
20241001	5974738-1	TD(53994)	Transformador Distribuição	5	10,08	50,40
20241001	5974194-1	FU(2606)	Chave Fusível	3	4,90	14,70
20241001	5971333-1	RD(730614)	Religador de Distribuição	180	12,93	2.327,40
20241001	5973349-1	FU(692720)	Chave Fusível	19	1,55	29,45
20241001	5981439-1	TD(15533)	Transformador Distribuição	2	27,10	54,20
20241001	5981439-1	FU(740913)	Chave Fusível	1	6,37	6,37
20241001	5984681-1	TD(30360)	Transformador Distribuição	1	2,18	2,18
20241001	5988597-1	TD(24514)	Transformador Distribuição	53	1,35	71,55
20241001	5984681-1	TD(30360)	Transformador Distribuição	38	2,18	82,84

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5981881-1	FU(4913)	Chave Fusível	17	13,57	230,69
20241001	5973834-1	FU(38438)	Chave Fusível	4	0,80	3,20
20241001	5974126-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	81	1,72	139,32
20241001	5974126-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	1	14,37	14,37
20241001	5974126-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	1	15,40	15,40
20241001	5974126-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	4	15,92	63,68
20241001	5974126-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	3	16,20	48,60
20241001	5974126-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	2	16,93	33,86
20241001	5974126-1	RD(722298)	Religador de Distribuição	8	17,57	140,56
20241001	5978302-1	FU(4982)	Chave Fusível	2	0,07	0,14
20241001	5981516-1	TD(8716)	Transformador Distribuição	92	8,53	784,76
20241001	5981737-1	TD(747550)	Transformador Distribuição	33	6,05	199,65
20241001	5986249-1	TD(17561)	Transformador Distribuição	1	3,70	3,70
20241001	5989273-1	TD(17239)	Transformador Distribuição	3	5,80	17,40
20241001	5971356-1	FR(19949)	Chave Fusível Religadora	18	6,42	115,56
20241001	5981654-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	60	1,42	85,20
20241001	5988291-1	TD(52819)	Transformador Distribuição	2	11,47	22,94
20241001	5981654-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	228	1,40	319,20
20241001	5981654-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	511	1,42	725,62
20241001	5981654-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	153	3,20	489,60
20241001	5981809-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	1	21,25	21,25

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5980529-1	TD(19224)	Transformador Distribuição	1	15,73	15,73
20241001	5987152-1	TD(52818)	Transformador Distribuição	2	2,32	4,64
20241001	6035414-1	PE(221503215)	Ponto de conexão	1	12,25	12,25
20241001	5977569-1	FU(17357)	Chave Fusível	3	15,47	46,41
20241001	5975545-1	TD(28877150)	Transformador Distribuição	1	1,78	1,78
20241001	5974038-1	TD(19097)	Transformador Distribuição	12	22,33	267,96
20241001	5973941-1	TD(19108)	Transformador Distribuição	1	22,25	22,25
20241001	5972285-1	TD(19808222)	Transformador Distribuição	1	6,97	6,97
20241001	5970872-1	FU(22955)	Chave Fusível	12	18,93	227,16
20241001	5970462-1	TD(19112)	Transformador Distribuição	1	22,85	22,85
20241001	5969906-1	TD(19078)	Transformador Distribuição	1	6,20	6,20
20241001	5969867-1	TD(56249)	Transformador Distribuição	5	1,75	8,75
20241001	5969558-1	TD(50993)	Transformador Distribuição	4	4,22	16,88
20241001	5968492-1	TD(10806)	Transformador Distribuição	1	6,15	6,15
20241001	5983570-1	FU(17357)	Chave Fusível	3	16,42	49,26
20241001	5964211-1	TD(683866)	Transformador Distribuição	3	3,45	10,35
20241001	5982817-1	TD(19206)	Transformador Distribuição	3	1,83	5,49
20241001	5987811-1	FU(35543)	Chave Fusível	14	4,80	67,20
20241001	5977518-1	FU(37076)	Chave Fusível	9	3,52	31,68
20241001	5973519-1	CAA01_CAA49501	Alimentador	3.542	0,05	177,10
20241001	5977775-1	TD(7107)	Transformador Distribuição	87	0,70	60,90

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5977857-1	TD(46392)	Transformador Distribuição	2	3,28	6,56
20241001	5984105-1	FU(14295)	Chave Fusível	9	6,03	54,27
20241001	5967283-1	TD(46361)	Transformador Distribuição	2	2,33	4,66
20241001	5973639-1	TD(46347)	Transformador Distribuição	6	2,97	17,82
20241001	5974459-1	TD(46358)	Transformador Distribuição	1	1,33	1,33
20241001	5979267-1	RD(720297)	Religador de Distribuição	1	1,25	1,25
20241001	5970081-1	FU(684863)	Chave Fusível	95	3,45	327,75
20241001	5970409-1	TD(46547)	Transformador Distribuição	2	1,70	3,40
20241001	5970604-1	TD(46344)	Transformador Distribuição	1	0,83	0,83
20241001	5971130-1	FU(14295)	Chave Fusível	9	5,32	47,88
20241001	5971635-1	TD(46353)	Transformador Distribuição	2	0,58	1,16
20241001	5971937-1	FU(722805)	Chave Fusível	3	2,62	7,86
20241001	5972331-1	TD(46547)	Transformador Distribuição	2	2,88	5,76
20241001	5973519-1	FU(1201)	Chave Fusível	96	2,88	276,48
20241001	5977543-1	TD(46347)	Transformador Distribuição	6	3,50	21,00
20241001	5990032-1	FU(35911)	Chave Fusível	181	3,92	709,52
20241001	5977437-1	TD(734899)	Transformador Distribuição	182	2,78	505,96
20241001	5990032-1	FU(35911)	Chave Fusível	253	2,73	690,69
20241001	5989898-1	TD(52731)	Transformador Distribuição	89	6,17	549,13
20241001	5979267-1	RD(720297)	Religador de Distribuição	363	2,93	1.063,59
20241001	5979267-1	RD(720297)	Religador de Distribuição	434	1,25	542,50



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5979267-1	RD(720297)	Religador de Distribuição	1.808	0,87	1.572,96
20241001	5989783-1	TD(24403)	Transformador Distribuição	90	1,73	155,70
20241001	5990350-1	TD(7113)	Transformador Distribuição	51	3,63	185,13
20241001	5990032-1	FU(35911)	Chave Fusível	11	4,13	45,43
20241001	5991354-1	TD(663392)	Transformador Distribuição	1	0,63	0,63
20241001	6007165-1	FU(1299)	Chave Fusível	388	1,75	679,00
20241001	5987257-1	TD(11789)	Transformador Distribuição	32	0,85	27,20
20241001	5991282-1	TD(46805)	Transformador Distribuição	1	0,93	0,93
20241001	5969252-1	TD(11789)	Transformador Distribuição	32	4,53	144,96
20241001	5975487-1	TD(57345)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20241001	5975649-1	TD(57344)	Transformador Distribuição	2	2,00	4,00
20241001	5978621-1	TD(22508)	Transformador Distribuição	43	0,87	37,41
20241001	5979067-1	TD(59082)	Transformador Distribuição	3	16,00	48,00
20241001	6034519-1	PE(17314849)	Ponto de conexão	1	14,48	14,48
20241001	5979338-1	TD(50125)	Transformador Distribuição	2	11,65	23,30
20241001	5979622-1	TD(49564)	Transformador Distribuição	1	7,38	7,38
20241001	5988385-1	TD(49959)	Transformador Distribuição	1	7,60	7,60
20241001	5988982-1	FU(14349)	Chave Fusível	10	2,37	23,70
20241001	5989146-1	TD(48967)	Transformador Distribuição	1	9,30	9,30
20241001	5986119-1	FU(1748)	Chave Fusível	181	2,72	492,32
20241001	5986484-1	FU(693221)	Chave Fusível	2	3,68	7,36

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5970562-1	TD(47764)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20241001	5971048-1	FU(14296)	Chave Fusível	5	1,95	9,75
20241001	5971889-1	TD(47764)	Transformador Distribuição	1	3,30	3,30
20241001	5972141-1	TD(46949)	Transformador Distribuição	1	11,37	11,37
20241001	5972272-1	TD(22517)	Transformador Distribuição	36	1,23	44,28
20241001	5972396-1	TD(49907)	Transformador Distribuição	1	4,92	4,92
20241001	5973028-1	TD(47764)	Transformador Distribuição	1	0,78	0,78
20241001	5990406-1	TD(15965096)	Transformador Distribuição	7	3,12	21,84
20241001	5990819-1	FR(37111)	Chave Fusível Religadora	26	2,97	77,22
20241001	5990940-1	TD(10382)	Transformador Distribuição	31	2,23	69,13
20241001	5991011-1	FU(59394608)	Chave Fusível	26	2,52	65,52
20241001	5991450-1	RD(35910)	Religador de Distribuição	86	0,65	55,90
20241001	5991450-1	RD(35910)	Religador de Distribuição	1	2,62	2,62
20241001	5991450-1	RD(35910)	Religador de Distribuição	20	6,57	131,40
20241001	5991635-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	297	1,73	513,81
20241001	5976761-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	296	1,27	375,92
20241001	5977005-1	FR(14271)	Chave Fusível Religadora	48	0,80	38,40
20241001	5978249-1	TD(48378)	Transformador Distribuição	5	4,63	23,15
20241001	5981709-1	FU(688700)	Chave Fusível	10	1,93	19,30
20241001	5982165-1	FU(14296)	Chave Fusível	5	8,08	40,40
20241001	5982328-1	TD(47764)	Transformador Distribuição	1	1,15	1,15

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5982472-1	TD(57400)	Transformador Distribuição	1	7,48	7,48
20241001	5983140-1	TD(718507)	Transformador Distribuição	31	2,38	73,78
20241001	5983140-1	FU(1378)	Chave Fusível	181	2,38	430,78
20241001	5983276-1	TD(47764)	Transformador Distribuição	1	1,03	1,03
20241001	5983430-1	FU(14349)	Chave Fusível	10	0,82	8,20
20241001	5984071-1	TD(47757)	Transformador Distribuição	3	3,77	11,31
20241001	5984398-1	TD(22517)	Transformador Distribuição	36	1,80	64,80
20241001	5984416-1	TD(47764)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20241001	5964210-1	TD(48145)	Transformador Distribuição	5	6,33	31,65
20241001	5965667-1	TD(49568)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20241001	5966247-1	TD(47757)	Transformador Distribuição	3	3,08	9,24
20241001	5966409-1	TD(47919)	Transformador Distribuição	2	2,60	5,20
20241001	5966610-1	TD(22517)	Transformador Distribuição	36	2,85	102,60
20241001	5968910-1	TD(48944)	Transformador Distribuição	1	2,43	2,43
20241001	5969007-1	TD(49423)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20241001	5969197-1	FU(676391)	Chave Fusível	6	1,47	8,82
20241001	5969222-1	FU(14296)	Chave Fusível	5	1,17	5,85
20241001	5969387-1	TD(718251)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20241001	5969639-1	TD(57404)	Transformador Distribuição	1	3,80	3,80
20241001	5974232-1	FU(37145)	Chave Fusível	3	3,97	11,91
20241001	5974609-1	TD(50143)	Transformador Distribuição	1	23,83	23,83

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5974817-1	TD(688715)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20241001	5975098-1	FU(712315)	Chave Fusível	32	3,20	102,40
20241001	5978999-1	CAA52_CAA59503	Alimentador	2	4,90	9,80
20241001	5978999-1	CAA52_CAA59503	Alimentador	25	6,48	162,00
20241001	5979239-1	TD(741314)	Transformador Distribuição	1	4,38	4,38
20241001	5987130-1	FU(759834)	Chave Fusível	1	9,43	9,43
20241001	5987220-1	FU(722395)	Chave Fusível	2	6,05	12,10
20241001	5970531-1	FU(732872)	Chave Fusível	1	1,40	1,40
20241001	5970793-1	FU(691430)	Chave Fusível	7	4,90	34,30
20241001	5977899-1	TD(687491)	Transformador Distribuição	1	2,90	2,90
20241001	5978231-1	FR(14408)	Chave Fusível Religadora	28	3,02	84,56
20241001	5980853-1	TD(687491)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20241001	5982129-1	TD(45387)	Transformador Distribuição	5	1,33	6,65
20241001	5982230-1	TD(45387)	Transformador Distribuição	2	4,62	9,24
20241001	5982230-1	FU(701818)	Chave Fusível	7	4,62	32,34
20241001	5982530-1	TD(47677)	Transformador Distribuição	5	5,45	27,25
20241001	5984257-1	TD(47644)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25
20241001	5984361-1	TD(47626)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20241001	5985417-1	FU(693816)	Chave Fusível	9	1,02	9,18
20241001	5985738-1	FU(14291)	Chave Fusível	3	9,63	28,89
20241001	5985855-1	TD(47565)	Transformador Distribuição	2	1,77	3,54

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5966577-1	FU(731221)	Chave Fusível	6	4,82	28,92
20241001	5978999-1	CAA52_CAA59503	Alimentador	42	3,77	158,34
20241001	5973597-1	FU(691430)	Chave Fusível	7	15,78	110,46
20241001	5978502-1	FU(13936)	Chave Fusível	4	0,98	3,92
20241001	5978999-1	CAA52_CAA59503	Alimentador	34	2,85	96,90
20241001	5972549-1	[MT]PA(11829)	Alimentador	1	9,00	9,00
20241001	5983987-1	TD(676528)	Transformador Distribuição	1	1,08	1,08
20241001	5973375-1	FR(28272)	Chave Fusível Religadora	10	3,83	38,30
20241001	5974581-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	2,17	2,17
20241001	5981344-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	2,55	2,55
20241001	5981554-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	29,68	29,68
20241001	5968544-1	FU(28281)	Chave Fusível	32	7,42	237,44
20241001	5984635-1	TD(42162)	Transformador Distribuição	1	5,10	5,10
20241001	5971314-1	FU(28281)	Chave Fusível	32	16,73	535,36
20241001	5971978-1	TD(40367)	Transformador Distribuição	1	10,27	10,27
20241001	5986838-1	FU(21308)	Chave Fusível	1	14,78	14,78
20241001	5985804-1	FR(28272)	Chave Fusível Religadora	10	9,00	90,00
20241001	5974783-1	TD(655257)	Transformador Distribuição	23	20,85	479,55
20241001	5978974-1	FU(28336)	Chave Fusível	1	11,42	11,42
20241001	5991407-1	CF(21392)	Chave Faca	1	4,22	4,22
20241001	5991508-1	FU(28281)	Chave Fusível	32	3,73	119,36

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973035-1	FU(28266)	Chave Fusível	3	6,83	20,49
20241001	5989661-1	FU(28288)	Chave Fusível	2	4,58	9,16
20241001	5988331-1	FR(44752)	Chave Fusível Religadora	74	3,63	268,62
20241001	5988049-1	TD(56924)	Transformador Distribuição	1	12,52	12,52
20241001	5987387-1	FR(28289)	Chave Fusível Religadora	21	6,33	132,93
20241001	5976998-1	FU(29484)	Chave Fusível	17	1,37	23,29
20241001	5976862-1	TD(717051)	Transformador Distribuição	1	5,20	5,20
20241001	5975467-1	TD(49899)	Transformador Distribuição	2	11,75	23,50
20241001	5985652-1	TD(56926)	Transformador Distribuição	1	17,07	17,07
20241001	5986346-1	FU(705152)	Chave Fusível	1	0,32	0,32
20241001	5985928-1	TD(42200)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02
20241001	5985316-1	RD(749311)	Religador de Distribuição	515	1,00	515,00
20241001	5985029-1	TD(42194)	Transformador Distribuição	1	5,08	5,08
20241001	5982478-1	FU(28282)	Chave Fusível	1	3,05	3,05
20241001	5973462-1	FR(27060)	Chave Fusível Religadora	40	5,65	226,00
20241001	5973741-1	FU(691610)	Chave Fusível	2	31,30	62,60
20241001	5981554-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	4,68	4,68
20241001	5981554-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	6,05	6,05
20241001	5983526-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	1	5,88	5,88
20241001	5984936-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	1	1,47	1,47
20241001	5980025-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	1	0,35	0,35

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5972549-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	3,12	3,12
20241001	5972549-1	[MT]PA(11829)	Alimentador	1	7,47	7,47
20241001	5968089-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	1	3,63	3,63
20241001	5969106-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	1	0,75	0,75
20241001	5969340-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	1	2,35	2,35
20241001	5986094-1	FU(726601)	Chave Fusível	1	5,85	5,85
20241001	5986838-1	FU(21308)	Chave Fusível	3	14,78	44,34
20241001	5985606-1	FU(734605)	Chave Fusível	2	20,25	40,50
20241001	5985753-1	FR(7836)	Chave Fusível Religadora	5	19,10	95,50
20241001	5974581-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	8	2,17	17,36
20241001	5974581-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	68	2,32	157,76
20241001	5974581-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	6	4,95	29,70
20241001	5988001-1	TD(756183)	Transformador Distribuição	1	3,83	3,83
20241001	5988436-1	TD(34361)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20241001	5991407-1	CF(21392)	Chave Faca	1	4,22	4,22
20241001	5983526-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	7	0,12	0,84
20241001	5983526-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	6	0,78	4,68
20241001	5983526-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	74	1,73	128,02
20241001	5983526-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	30	5,88	176,40
20241001	5983526-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	13	12,77	166,01
20241001	5983526-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	4	18,60	74,40

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5983526-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	2	22,67	45,34
20241001	5983526-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	4	22,98	91,92
20241001	5983649-1	FU(675926)	Chave Fusível	2	16,18	32,36
20241001	5984251-1	FU(21546)	Chave Fusível	1	6,13	6,13
20241001	5980025-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	10	0,35	3,50
20241001	5980025-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	33	2,03	66,99
20241001	5980025-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	10	2,17	21,70
20241001	5980116-1	FU(675926)	Chave Fusível	2	2,40	4,80
20241001	5981344-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	14	2,55	35,70
20241001	5981344-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	28	3,35	93,80
20241001	5981344-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	41	4,28	175,48
20241001	5981344-1	RD(723400)	Religador de Distribuição	28	0,63	17,64
20241001	5981554-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	20	4,68	93,60
20241001	5981554-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	133	6,05	804,65
20241001	5981554-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	5	26,38	131,90
20241001	5981554-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	29,68	29,68
20241001	5982233-1	FU(675926)	Chave Fusível	2	9,30	18,60
20241001	5983148-1	FU(21439)	Chave Fusível	2	24,65	49,30
20241001	5983162-1	TD(23460)	Transformador Distribuição	1	25,65	25,65
20241001	5968089-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	10	3,63	36,30
20241001	5968089-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	20	5,52	110,40



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968089-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	1	7,77	7,77
20241001	5968089-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	10	7,77	77,70
20241001	5968089-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	12	7,77	93,24
20241001	5968791-1	FU(21411)	Chave Fusível	3	8,78	26,34
20241001	5969106-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	31	0,75	23,25
20241001	5969340-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	3	2,35	7,05
20241001	5969340-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	28	2,43	68,04
20241001	5984659-1	TD(50148)	Transformador Distribuição	1	24,47	24,47
20241001	5984936-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	52	1,47	76,44
20241001	5985159-1	TD(27513)	Transformador Distribuição	1	2,37	2,37
20241001	5970971-1	FU(21344)	Chave Fusível	3	25,08	75,24
20241001	6035964-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	7	0,13	0,91
20241001	5972549-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	92	3,10	285,20
20241001	5972549-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	53	3,12	165,36
20241001	5972549-1	[MT]PA(11829)	Alimentador	20	7,47	149,40
20241001	5972549-1	[MT]PA(11829)	Alimentador	1	9,00	9,00
20241001	5973257-1	TD(22231)	Transformador Distribuição	1	23,70	23,70
20241001	5971329-1	RD(39962)	Religador de Distribuição	1	7,65	7,65
20241001	5976667-1	FU(14841)	Chave Fusível	1	3,53	3,53
20241001	5977347-1	TD(60044)	Transformador Distribuição	2	2,75	5,50
20241001	5977358-1	TD(61586)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5979195-1	TD(704208)	Transformador Distribuição	1	9,98	9,98
20241001	5987950-1	TD(679044)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20241001	5989233-1	FU(21327)	Chave Fusível	3	1,80	5,40
20241001	5989705-1	FU(22340)	Chave Fusível	15	3,75	56,25
20241001	5990026-1	FU(11630)	Chave Fusível	35	22,57	789,95
20241001	5990229-1	FU(732171)	Chave Fusível	1	3,90	3,90
20241001	5990464-1	TD(31797)	Transformador Distribuição	1	24,30	24,30
20241001	5983169-1	FU(37992)	Chave Fusível	9	16,53	148,77
20241001	5983418-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	2	1,03	2,06
20241001	5983418-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	7	1,15	8,05
20241001	5983418-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	2	1,68	3,36
20241001	5983418-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	61	1,68	102,48
20241001	5983418-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	1	2,25	2,25
20241001	5983418-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	10	2,33	23,30
20241001	5983433-1	FU(40515)	Chave Fusível	2	18,18	36,36
20241001	5983515-1	FU(13254)	Chave Fusível	3	25,52	76,56
20241001	5983778-1	TD(31582)	Transformador Distribuição	1	33,22	33,22
20241001	5985835-1	FR(21391)	Chave Fusível Religadora	22	10,33	227,26
20241001	5985907-1	FU(687675)	Chave Fusível	6	18,88	113,28
20241001	5986021-1	RD(11970)	Religador de Distribuição	624	0,83	517,92
20241001	5986021-1	RD(11970)	Religador de Distribuição	13	2,75	35,75

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5986021-1	RD(11970)	Religador de Distribuição	9	4,35	39,15
20241001	5986021-1	RD(11970)	Religador de Distribuição	1	5,98	5,98
20241001	5986285-1	TD(30145)	Transformador Distribuição	1	9,97	9,97
20241001	5986322-1	FU(11630)	Chave Fusível	35	8,65	302,75
20241001	5986361-1	FU(22382)	Chave Fusível	4	3,97	15,88
20241001	5986969-1	FU(21901)	Chave Fusível	4	14,83	59,32
20241001	5985448-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	1	5,10	5,10
20241001	5985762-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	1	8,80	8,80
20241001	5986021-1	RD(11970)	Religador de Distribuição	1	0,83	0,83
20241001	5971329-1	RD(39962)	Religador de Distribuição	1	7,65	7,65
20241001	5985448-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	1	5,10	5,10
20241001	5985762-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	1	8,80	8,80
20241001	5986021-1	RD(11970)	Religador de Distribuição	1	0,83	0,83
20241001	5970259-1	TD(31425)	Transformador Distribuição	1	6,32	6,32
20241001	5971271-1	FU(11630)	Chave Fusível	35	19,33	676,55
20241001	5971329-1	RD(39962)	Religador de Distribuição	564	7,65	4.314,60
20241001	5971329-1	RD(39962)	Religador de Distribuição	114	9,03	1.029,42
20241001	5971329-1	RD(39962)	Religador de Distribuição	39	9,22	359,58
20241001	5971329-1	RD(39962)	Religador de Distribuição	28	14,05	393,40
20241001	5971329-1	RD(723403)	Religador de Distribuição	143	0,15	21,45
20241001	5971393-1	FU(41160)	Chave Fusível	12	15,88	190,56

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5972122-1	FU(687675)	Chave Fusível	6	25,68	154,08
20241001	5972339-1	TD(12472)	Transformador Distribuição	36	8,53	307,08
20241001	5973267-1	FU(683643)	Chave Fusível	2	22,05	44,10
20241001	5973343-1	FU(10544)	Chave Fusível	6	27,27	163,62
20241001	5973408-1	TD(655344)	Transformador Distribuição	2	30,67	61,34
20241001	5973518-1	TD(49412)	Transformador Distribuição	1	25,43	25,43
20241001	5973556-1	FU(710907)	Chave Fusível	2	24,83	49,66
20241001	5973558-1	BAV52_BAV59501	Alimentador	4	0,68	2,72
20241001	5973684-1	TD(698746)	Transformador Distribuição	19	21,13	401,47
20241001	5973823-1	TD(654398)	Transformador Distribuição	1	25,15	25,15
20241001	5974213-1	FU(45269)	Chave Fusível	4	15,92	63,68
20241001	5974511-1	FR(21873)	Chave Fusível Religadora	6	9,68	58,08
20241001	5980088-1	FU(7822)	Chave Fusível	10	1,15	11,50
20241001	5980245-1	TD(31978)	Transformador Distribuição	1	22,22	22,22
20241001	5980365-1	FU(683643)	Chave Fusível	2	13,45	26,90
20241001	5980958-1	TD(677943)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20241001	5981209-1	TD(12486)	Transformador Distribuição	19	2,73	51,87
20241001	5981686-1	TD(55344)	Transformador Distribuição	1	22,73	22,73
20241001	5981799-1	FU(22296)	Chave Fusível	1	22,28	22,28
20241001	5981918-1	TD(12486)	Transformador Distribuição	19	17,75	337,25
20241001	5982216-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	22	3,80	83,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5982216-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	62	3,90	241,80
20241001	5982555-1	TD(32640)	Transformador Distribuição	1	7,25	7,25
20241001	5964383-1	BAV52_BAV59501	Alimentador	4	1,07	4,28
20241001	5965933-1	TD(30161)	Transformador Distribuição	1	4,62	4,62
20241001	5968122-1	FU(22315)	Chave Fusível	1	10,98	10,98
20241001	5968938-1	FU(11630)	Chave Fusível	35	12,22	427,70
20241001	5969260-1	TD(55344)	Transformador Distribuição	1	13,28	13,28
20241001	5984413-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	21	2,77	58,17
20241001	5984413-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	63	2,78	175,14
20241001	5984559-1	JU(11886)	Alimentador	19	3,08	58,52
20241001	5984559-1	CF(104488)	Chave Faca	39	1,95	76,05
20241001	5984616-1	TD(31168)	Transformador Distribuição	1	1,18	1,18
20241001	5984886-1	TD(683642)	Transformador Distribuição	1	23,90	23,90
20241001	5985232-1	TD(60026)	Transformador Distribuição	1	3,90	3,90
20241001	5985448-1	TD(683641)	Transformador Distribuição	1	8,18	8,18
20241001	5985448-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	112	1,38	154,56
20241001	5985448-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	477	5,10	2.432,70
20241001	5985448-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	5	0,07	0,35
20241001	5985448-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	8	1,13	9,04
20241001	5985448-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	38	3,47	131,86
20241001	5985448-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	62	3,70	229,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5985448-1	CF(22386)	Chave Faca	5	2,77	13,85
20241001	5985470-1	RD(39962)	Religador de Distribuição	181	2,10	380,10
20241001	5985762-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	261	7,10	1.853,10
20241001	5985762-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	73	8,80	642,40
20241001	5985762-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	30	10,65	319,50
20241001	5985762-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	15	16,00	240,00
20241001	5975195-1	FU(40417)	Chave Fusível	7	19,67	137,69
20241001	5976627-1	FU(45266)	Chave Fusível	5	1,72	8,60
20241001	5990311-1	TD(46)	Transformador Distribuição	61	27,93	1.703,73
20241001	5980078-1	TD(988)	Transformador Distribuição	76	3,78	287,28
20241001	5983667-1	FR(25930)	Chave Fusível Religadora	12	16,42	197,04
20241001	5980031-1	TD(20498)	Transformador Distribuição	79	3,92	309,68
20241001	5975548-1	TD(33415)	Transformador Distribuição	1	27,32	27,32
20241001	5991314-1	TD(673442)	Transformador Distribuição	41	23,57	966,37
20241001	5991149-1	TD(29925)	Transformador Distribuição	73	8,15	594,95
20241001	5991059-1	FU(23177)	Chave Fusível	96	8,52	817,92
20241001	5990467-1	TD(30495)	Transformador Distribuição	65	25,62	1.665,30
20241001	5990375-1	CAS03_CAS49510	Alimentador	1	0,35	0,35
20241001	5990473-1	CE(11395)	Chave Seccionadora	292	11,75	3.431,00
20241001	5990559-1	FR(24405)	Chave Fusível Religadora	36	25,83	929,88
20241001	5990737-1	FU(24403)	Chave Fusível	3	25,38	76,14

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5990979-1	TD(26)	Transformador Distribuição	117	7,08	828,36
20241001	5991139-1	FU(698102)	Chave Fusível	4	24,72	98,88
20241001	5991233-1	TD(57)	Transformador Distribuição	113	23,33	2.636,29
20241001	5991388-1	FU(760401)	Chave Fusível	88	7,27	639,76
20241001	5990375-1	CAS03_CAS49510	Alimentador	1	1,38	1,38
20241001	5983621-1	FU(23201)	Chave Fusível	6	22,27	133,62
20241001	5986064-1	TD(34220)	Transformador Distribuição	1	4,60	4,60
20241001	5989298-1	TD(34230)	Transformador Distribuição	1	14,82	14,82
20241001	5990356-1	CAS02_CAS49507	Alimentador	91	3,85	350,35
20241001	5990356-1	CAS02_CAS49507	Alimentador	16	13,10	209,60
20241001	5990356-1	RD(729713)	Religador de Distribuição	123	2,67	328,41
20241001	5990356-1	RD(729713)	Religador de Distribuição	116	5,57	646,12
20241001	5990356-1	RD(729713)	Religador de Distribuição	21	5,72	120,12
20241001	5990356-1	RD(729713)	Religador de Distribuição	1	13,10	13,10
20241001	5990356-1	RD(749213)	Religador de Distribuição	2	1,02	2,04
20241001	5990356-1	RD(749213)	Religador de Distribuição	87	1,63	141,81
20241001	5990356-1	RD(720153)	Religador de Distribuição	136	0,82	111,52
20241001	5990356-1	RD(720153)	Religador de Distribuição	2	7,15	14,30
20241001	5990375-1	CAS03_CAS49510	Alimentador	376	0,35	131,60
20241001	5990375-1	CAS03_CAS49510	Alimentador	2.476	1,38	3.416,88
20241001	5990435-1	FU(11717)	Chave Fusível	112	11,18	1.252,16

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5974176-1	FR(24405)	Chave Fusível Religadora	36	7,33	263,88
20241001	5975024-1	TD(42427)	Transformador Distribuição	1	4,15	4,15
20241001	5975759-1	TD(56482)	Transformador Distribuição	1	24,33	24,33
20241001	5978116-1	FU(24403)	Chave Fusível	3	10,38	31,14
20241001	5979076-1	TD(30432)	Transformador Distribuição	68	4,42	300,56
20241001	5979135-1	TD(38)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25
20241001	5979144-1	FU(27305)	Chave Fusível	5	17,68	88,40
20241001	5979490-1	FU(24211)	Chave Fusível	4	6,12	24,48
20241001	5979513-1	FU(25680)	Chave Fusível	21	25,08	526,68
20241001	5979617-1	TD(27820)	Transformador Distribuição	77	1,57	120,89
20241001	5979880-1	TD(34258)	Transformador Distribuição	1	2,47	2,47
20241001	5980215-1	TD(34237)	Transformador Distribuição	4	18,70	74,80
20241001	5981471-1	FU(23201)	Chave Fusível	6	1,92	11,52
20241001	5988834-1	FU(25669)	Chave Fusível	7	2,60	18,20
20241001	5964989-1	FU(25671)	Chave Fusível	4	19,25	77,00
20241001	5965521-1	TD(34219)	Transformador Distribuição	2	10,58	21,16
20241001	5965541-1	TD(684766)	Transformador Distribuição	2	9,37	18,74
20241001	5968736-1	TD(34273)	Transformador Distribuição	1	9,22	9,22
20241001	5969192-1	TD(34220)	Transformador Distribuição	1	10,52	10,52
20241001	5972891-1	FU(25957)	Chave Fusível	10	2,65	26,50
20241001	5972894-1	TD(60814)	Transformador Distribuição	1	1,87	1,87



Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5979144-1	FU(27305)	Chave Fusível	4	41,33	165,32
20241001	5979351-1	TD(25500)	Transformador Distribuição	68	2,03	138,04
20241001	5979360-1	TD(33546)	Transformador Distribuição	1	10,20	10,20
20241001	5990559-1	FR(24405)	Chave Fusível Religadora	6	25,83	154,98
20241001	5990676-1	TD(14)	Transformador Distribuição	68	1,52	103,36
20241001	5990838-1	TD(22462)	Transformador Distribuição	1	25,57	25,57
20241001	5991095-1	FU(23219)	Chave Fusível	169	8,70	1.470,30
20241001	5991216-1	TD(719004)	Transformador Distribuição	81	19,17	1.552,77
20241001	5991413-1	FU(23316)	Chave Fusível	60	5,27	316,20
20241001	5964715-1	PE(15109622)	Ponto de conexão	1	24,78	24,78
20241001	5964715-1	FU(25981)	Chave Fusível	8	23,17	185,36
20241001	5964971-1	TD(34009)	Transformador Distribuição	2	19,72	39,44
20241001	5964977-1	RD(23222)	Religador de Distribuição	87	1,63	141,81
20241001	5964977-1	RD(23222)	Religador de Distribuição	17	2,37	40,29
20241001	5964977-1	RD(23222)	Religador de Distribuição	125	2,72	340,00
20241001	5965389-1	RD(730253)	Religador de Distribuição	91	0,65	59,15
20241001	5965389-1	RD(730253)	Religador de Distribuição	28	24,30	680,40
20241001	5966447-1	TD(729175)	Transformador Distribuição	39	2,77	108,03
20241001	5968131-1	FU(23630)	Chave Fusível	11	12,73	140,03
20241001	5968494-1	FR(27407)	Chave Fusível Religadora	30	10,92	327,60
20241001	5968670-1	TD(34300)	Transformador Distribuição	1	9,25	9,25

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968793-1	TD(56462)	Transformador Distribuição	1	7,87	7,87
20241001	5970611-1	FU(27403)	Chave Fusível	8	18,18	145,44
20241001	5972891-1	FU(25957)	Chave Fusível	1	2,65	2,65
20241001	5974176-1	FR(24405)	Chave Fusível Religadora	6	7,33	43,98
20241001	5990375-1	CAS03_CAS49510	Alimentador	1	1,38	1,38
20241001	5979144-1	FU(27305)	Chave Fusível	1	41,33	41,33
20241001	5983335-1	CE(35813)	Chave Seccionadora	32	17,47	559,04
20241001	5983850-1	FU(37402)	Chave Fusível	8	14,75	118,00
20241001	5984217-1	FU(44425)	Chave Fusível	24	7,03	168,72
20241001	5990330-1	RD(23222)	Religador de Distribuição	93	8,95	832,35
20241001	5990330-1	RD(23222)	Religador de Distribuição	137	10,23	1.401,51
20241001	5990330-1	RD(23222)	Religador de Distribuição	11	10,97	120,67
20241001	5990356-1	RD(729713)	Religador de Distribuição	42	2,67	112,14
20241001	5990356-1	RD(729713)	Religador de Distribuição	10	5,57	55,70
20241001	5990356-1	RD(729713)	Religador de Distribuição	2	5,72	11,44
20241001	5990356-1	RD(720153)	Religador de Distribuição	12	0,82	9,84
20241001	5990375-1	CAS03_CAS49510	Alimentador	760	0,35	266,00
20241001	5990375-1	CAS03_CAS49510	Alimentador	3.092	1,38	4.266,96
20241001	5990435-1	FU(11717)	Chave Fusível	87	11,18	972,66
20241001	5990473-1	CE(11395)	Chave Seccionadora	134	11,75	1.574,50
20241001	5979066-1	TD(14)	Transformador Distribuição	68	3,88	263,84

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5979135-1	TD(38)	Transformador Distribuição	84	3,25	273,00
20241001	5979457-1	TD(34115)	Transformador Distribuição	1	11,90	11,90
20241001	5979787-1	FU(23363)	Chave Fusível	1	8,82	8,82
20241001	5980378-1	TD(34101)	Transformador Distribuição	1	22,33	22,33
20241001	5980690-1	TD(34129)	Transformador Distribuição	3	11,67	35,01
20241001	5980877-1	FU(23219)	Chave Fusível	234	4,68	1.095,12
20241001	5981023-1	FU(37402)	Chave Fusível	8	5,98	47,84
20241001	5981051-1	TD(33573)	Transformador Distribuição	1	25,72	25,72
20241001	5982551-1	TD(45769)	Transformador Distribuição	1	4,80	4,80
20241001	5988095-1	FU(25953)	Chave Fusível	25	2,73	68,25
20241001	5988322-1	TD(33641)	Transformador Distribuição	1	12,42	12,42
20241001	5964215-1	TD(729175)	Transformador Distribuição	45	2,52	113,40
20241001	5990375-1	CAS03_CAS49510	Alimentador	2	0,35	0,70
20241001	5990435-1	FU(11717)	Chave Fusível	2	11,18	22,36
20241001	5990375-1	CAS03_CAS49510	Alimentador	3	1,38	4,14
20241001	5990378-1	CAS51_CAS59511	Alimentador	1	15,72	15,72
20241001	6035340-1	RD(747301)	Religador de Distribuição	1	1,05	1,05
20241001	6035340-1	RD(747301)	Religador de Distribuição	1	4,15	4,15
20241001	5990319-1	RD(747301)	Religador de Distribuição	1	48,42	48,42
20241001	5968886-1	TD(9337)	Transformador Distribuição	77	10,62	817,74
20241001	5990288-1	TD(3947)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5984505-1	FU(8776)	Chave Fusível	67	6,28	420,76
20241001	5967128-1	FU(697783)	Chave Fusível	5	18,90	94,50
20241001	5970926-1	TD(686070)	Transformador Distribuição	36	0,40	14,40
20241001	5983151-1	TD(5212)	Transformador Distribuição	38	1,60	60,80
20241001	5983151-1	TD(5212)	Transformador Distribuição	20	1,60	32,00
20241001	5983151-1	TD(5212)	Transformador Distribuição	38	1,60	60,80
20241001	5990400-1	TD(3966)	Transformador Distribuição	63	3,92	246,96
20241001	5965436-1	TD(53112)	Transformador Distribuição	87	1,38	120,06
20241001	5973999-1	PE(12306392)	Ponto de conexão	1	14,27	14,27
20241001	5970874-1	FU(6105)	Chave Fusível	79	1,68	132,72
20241001	5984975-1	FU(6093)	Chave Fusível	194	2,45	475,30
20241001	5987637-1	TD(20999)	Transformador Distribuição	3	6,67	20,01
20241001	5972034-1	TD(701024)	Transformador Distribuição	66	2,73	180,18
20241001	5970828-1	FU(6059)	Chave Fusível	40	1,42	56,80
20241001	5990004-1	[MT]PA(11927)	Alimentador	1	0,52	0,52
20241001	5990004-1	TD(5780)	Transformador Distribuição	77	2,15	165,55
20241001	5964864-1	TD(689028)	Transformador Distribuição	62	1,73	107,26
20241001	5978054-1	FU(6038)	Chave Fusível	291	2,28	663,48
20241001	5985973-1	FU(23896110)	Chave Fusível	58	2,12	122,96
20241001	5985973-1	FU(23896110)	Chave Fusível	200	2,12	424,00
20241001	5978054-1	FU(6038)	Chave Fusível	7	2,28	15,96

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5979175-1	TD(5561)	Transformador Distribuição	83	1,45	120,35
20241001	5967348-1	FU(5728)	Chave Fusível	311	3,82	1.188,02
20241001	5976336-1	TD(5561)	Transformador Distribuição	83	1,78	147,74
20241001	5971421-1	TD(5992)	Transformador Distribuição	67	2,37	158,79
20241001	5969243-1	TD(5561)	Transformador Distribuição	83	4,30	356,90
20241001	5968400-1	FU(5728)	Chave Fusível	311	2,85	886,35
20241001	5966271-1	FU(5728)	Chave Fusível	311	1,82	566,02
20241001	5982092-1	TD(5561)	Transformador Distribuição	83	1,37	113,71
20241001	5965161-1	TD(5481)	Transformador Distribuição	107	1,77	189,39
20241001	5966866-1	RD(720369)	Religador de Distribuição	2	0,77	1,54
20241001	5966866-1	RD(720369)	Religador de Distribuição	1	0,77	0,77
20241001	5966866-1	RD(720369)	Religador de Distribuição	2.242	0,77	1.726,34
20241001	5967143-1	TD(25297)	Transformador Distribuição	128	15,45	1.977,60
20241001	5967722-1	FU(11906)	Chave Fusível	243	15,20	3.693,60
20241001	5967722-1	FU(11906)	Chave Fusível	45	15,20	684,00
20241001	5965283-1	TD(5441)	Transformador Distribuição	84	3,03	254,52
20241001	5990844-1	FU(5791)	Chave Fusível	44	2,85	125,40
20241001	5990844-1	FU(5791)	Chave Fusível	1	2,85	2,85
20241001	5966946-1	TD(677414)	Transformador Distribuição	1	17,05	17,05
20241001	5966946-1	TD(677414)	Transformador Distribuição	55	17,05	937,75
20241001	5964341-1	TD(30408)	Transformador Distribuição	80	3,20	256,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5990174-1	TD(6179)	Transformador Distribuição	80	5,17	413,60
20241001	5978619-1	CGA51_CGA59523	Alimentador	20	2,15	43,00
20241001	5978619-1	CGA51_CGA59523	Alimentador	84	10,03	842,52
20241001	5978619-1	CGA51_CGA59523	Alimentador	6	18,13	108,78
20241001	5978619-1	CGA51_CGA59523	Alimentador	4	18,42	73,68
20241001	5978619-1	CGA51_CGA59523	Alimentador	5	24,52	122,60
20241001	5968505-1	FU(17597)	Chave Fusível	4	10,23	40,92
20241001	5989381-1	FU(37207)	Chave Fusível	4	13,05	52,20
20241001	5979482-1	TD(681426)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20241001	5969673-1	TD(679320)	Transformador Distribuição	4	7,60	30,40
20241001	5975224-1	FU(679357)	Chave Fusível	21	3,63	76,23
20241001	5981905-1	TD(687442)	Transformador Distribuição	2	3,02	6,04
20241001	5976027-1	CGA51_CGA59523	Alimentador	686	0,05	34,30
20241001	5967094-1	RD(11007)	Religador de Distribuição	1	1,90	1,90
20241001	5967970-1	RD(11007)	Religador de Distribuição	1	0,23	0,23
20241001	5978619-1	CGA51_CGA59523	Alimentador	20	1,78	35,60
20241001	5978619-1	FU(691250)	Chave Fusível	1	0,23	0,23
20241001	5978619-1	RD(745866)	Religador de Distribuição	6	0,62	3,72
20241001	5978940-1	FR(679325)	Chave Fusível Religadora	45	1,35	60,75
20241001	5979010-1	FR(679362)	Chave Fusível Religadora	27	20,40	550,80
20241001	5976027-1	CGA51_CGA59523	Alimentador	20	1,00	20,00

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5965556-1	FU(17598)	Chave Fusível	3	4,95	14,85
20241001	5978619-1	CGA51_CGA59523	Alimentador	421	0,32	134,72
20241001	5984909-1	FU(732899)	Chave Fusível	1	13,28	13,28
20241001	5984163-1	FU(17612)	Chave Fusível	1	4,38	4,38
20241001	5973811-1	FU(17500)	Chave Fusível	1	20,53	20,53
20241001	5969922-1	FU(679340)	Chave Fusível	4	5,05	20,20
20241001	5990637-1	TD(28035)	Transformador Distribuição	1	4,07	4,07
20241001	5979222-1	FR(17165)	Chave Fusível Religadora	74	8,52	630,48
20241001	5978619-1	CGA51_CGA59523	Alimentador	166	8,73	1.449,18
20241001	5967889-1	TD(54168)	Transformador Distribuição	132	16,05	2.118,60
20241001	5973067-1	TD(3332)	Transformador Distribuição	56	6,15	344,40
20241001	5973601-1	TD(46735896)	Transformador Distribuição	28	6,03	168,84
20241001	5968370-1	FU(6458)	Chave Fusível	39	8,90	347,10
20241001	5968817-1	FU(682097)	Chave Fusível	4	2,57	10,28
20241001	5968788-1	FU(5940)	Chave Fusível	324	17,10	5.540,40
20241001	6035964-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	1	0,13	0,13
20241001	5965946-1	TD(6122)	Transformador Distribuição	58	2,53	146,74
20241001	5968688-1	FU(15884)	Chave Fusível	1	10,55	10,55
20241001	5965204-1	TD(12263)	Transformador Distribuição	1	11,53	11,53
20241001	5965760-1	TD(3484)	Transformador Distribuição	74	4,10	303,40
20241001	5972637-1	TD(12263)	Transformador Distribuição	1	9,05	9,05

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5987542-1	BAN51_BAN59502	Alimentador	1	0,05	0,05
20241001	5987666-1	FU(15884)	Chave Fusível	1	8,18	8,18
20241001	5971522-1	FU(6581)	Chave Fusível	499	1,93	963,07
20241001	5982057-1	TD(6299)	Transformador Distribuição	94	3,23	303,62
20241001	5984475-1	TD(676330)	Transformador Distribuição	1	16,25	16,25
20241001	5990590-1	TD(55554)	Transformador Distribuição	111	0,92	102,12
20241001	5990634-1	TD(3486)	Transformador Distribuição	32	4,58	146,56
20241001	5990945-1	FR(36124)	Chave Fusível Religadora	70	3,68	257,60
20241001	5969057-1	FU(726031)	Chave Fusível	1	2,45	2,45
20241001	5974288-1	TD(5692)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20241001	5964788-1	TD(26938)	Transformador Distribuição	36	1,30	46,80
20241001	5967472-1	FU(5635)	Chave Fusível	54	18,27	986,58
20241001	5967525-1	FU(6485)	Chave Fusível	148	12,43	1.839,64
20241001	5984701-1	TD(21743)	Transformador Distribuição	31	2,02	62,62
20241001	5967542-1	TD(4917)	Transformador Distribuição	48	19,82	951,36
20241001	5967468-1	FU(5645)	Chave Fusível	23	6,17	141,91
20241001	5968864-1	TD(4919)	Transformador Distribuição	21	7,08	148,68
20241001	5969600-1	TD(3290)	Transformador Distribuição	1	20,52	20,52
20241001	5968584-1	FU(11827)	Chave Fusível	212	4,82	1.021,84
20241001	5968606-1	TD(4881)	Transformador Distribuição	24	9,42	226,08
20241001	5967501-1	TD(3289)	Transformador Distribuição	71	12,75	905,25



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5972496-1	FU(11250)	Chave Fusível	163	1,25	203,75
20241001	5984282-1	FU(37749)	Chave Fusível	72	2,43	174,96
20241001	5984513-1	TD(3290)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20241001	5967346-1	FU(11250)	Chave Fusível	164	6,75	1.107,00
20241001	5967468-1	FU(5645)	Chave Fusível	145	6,17	894,65
20241001	5968864-1	TD(4919)	Transformador Distribuição	52	7,08	368,16
20241001	5971574-1	TD(3316)	Transformador Distribuição	84	2,93	246,12
20241001	5970616-1	DOD03_DOD49528	Alimentador	1	3,55	3,55
20241001	5970922-1	PE(19211765)	Ponto de conexão	1	1,08	1,08
20241001	5967345-1	FU(7674)	Chave Fusível	639	5,47	3.495,33
20241001	5965519-1	TD(680128)	Transformador Distribuição	98	4,40	431,20
20241001	5980700-1	FU(708764)	Chave Fusível	1	5,15	5,15
20241001	5968330-1	TD(6445)	Transformador Distribuição	30	5,83	174,90
20241001	5973944-1	TD(6008)	Transformador Distribuição	71	9,20	653,20
20241001	5973312-1	TD(29086)	Transformador Distribuição	5	7,05	35,25
20241001	5973312-1	TD(29086)	Transformador Distribuição	40	7,05	282,00
20241001	5985653-1	TD(6617)	Transformador Distribuição	81	1,33	107,73
20241001	5973039-1	FU(8937)	Chave Fusível	1	3,28	3,28
20241001	5968554-1	FU(678751)	Chave Fusível	14	6,65	93,10
20241001	5972810-1	TD(29086)	Transformador Distribuição	45	2,27	102,15
20241001	5973039-1	FU(8937)	Chave Fusível	209	3,28	685,52

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5969716-1	TD(753238)	Transformador Distribuição	5	5,22	26,10
20241001	5987633-1	TD(682513)	Transformador Distribuição	1	21,12	21,12
20241001	5986607-1	TD(682513)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20241001	5975303-1	TD(682513)	Transformador Distribuição	1	21,92	21,92
20241001	5965203-1	TD(24591)	Transformador Distribuição	42	1,95	81,90
20241001	5969081-1	TD(24370)	Transformador Distribuição	66	1,82	120,12
20241001	5976407-1	TD(24589)	Transformador Distribuição	10	1,07	10,70
20241001	5973604-1	TD(5406)	Transformador Distribuição	58	2,88	167,04
20241001	5991007-1	CGC08_CGC49508	Alimentador	2	0,07	0,14
20241001	5967447-1	CGM16_CGM49540	Alimentador	1	1,77	1,77
20241001	5991007-1	CGC08_CGC49508	Alimentador	1	0,07	0,07
20241001	5991007-1	CGC08_CGC49508	Alimentador	1	0,75	0,75
20241001	5972795-1	TD(24797)	Transformador Distribuição	1	1,48	1,48
20241001	5972795-1	TD(24797)	Transformador Distribuição	29	1,48	42,92
20241001	5991007-1	CGC08_CGC49508	Alimentador	174	0,75	130,50
20241001	5991007-1	CGC08_CGC49508	Alimentador	485	0,07	33,95
20241001	5967671-1	FU(6677)	Chave Fusível	212	16,35	3.466,20
20241001	5972959-1	TD(42680)	Transformador Distribuição	28	1,17	32,76
20241001	5970600-1	PE(18925790)	Ponto de conexão	1	3,50	3,50
20241001	5970600-1	CGC13_CGC49513	Alimentador	156	0,13	20,28
20241001	5970600-1	TD(4890)	Transformador Distribuição	33	0,75	24,75

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5969294-1	RD(716983)	Religador de Distribuição	1.323	1,38	1.825,74
20241001	5969294-1	RD(716983)	Religador de Distribuição	13	1,38	17,94
20241001	5969294-1	RD(716983)	Religador de Distribuição	2	1,38	2,76
20241001	5966609-1	TD(26498)	Transformador Distribuição	30	0,88	26,40
20241001	5969693-1	FU(6988)	Chave Fusível	115	4,62	531,30
20241001	5977305-1	FU(661105)	Chave Fusível	23	1,10	25,30
20241001	5969693-1	FU(6988)	Chave Fusível	4	4,62	18,48
20241001	5967947-1	FU(682696)	Chave Fusível	25	18,95	473,75
20241001	5981337-1	CGD01_CGD49502	Alimentador	2	0,33	0,66
20241001	5981337-1	CGD01_CGD49502	Alimentador	1	0,33	0,33
20241001	5981337-1	CGD01_CGD49502	Alimentador	1	0,33	0,33
20241001	6009015-1	TD(31509)	Transformador Distribuição	69	2,25	155,25
20241001	5981337-1	CGD01_CGD49502	Alimentador	1.411	0,33	465,63
20241001	5981337-1	CGD01_CGD49502	Alimentador	5	0,33	1,65
20241001	5966339-1	FU(11290)	Chave Fusível	2	1,95	3,90
20241001	5987732-1	FU(6540)	Chave Fusível	3	1,63	4,89
20241001	5971277-1	FU(11290)	Chave Fusível	2	11,98	23,96
20241001	5967274-1	TD(678438)	Transformador Distribuição	2	21,05	42,10
20241001	5986234-1	TD(67656265)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20241001	5985349-1	FU(37921)	Chave Fusível	1	2,00	2,00
20241001	5975924-1	RD(8862)	Religador de Distribuição	4	20,83	83,32

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5975924-1	RD(8862)	Religador de Distribuição	22	2,33	51,26
20241001	5975175-1	TD(733548)	Transformador Distribuição	1	17,28	17,28
20241001	5990300-1	TD(41155)	Transformador Distribuição	1	5,62	5,62
20241001	5985349-1	FU(37921)	Chave Fusível	178	2,00	356,00
20241001	5971683-1	TD(657475)	Transformador Distribuição	25	3,93	98,25
20241001	5976458-1	TD(28055)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20241001	5971485-1	FU(68326130)	Chave Fusível	8	11,03	88,24
20241001	5971683-1	TD(657475)	Transformador Distribuição	22	3,93	86,46
20241001	5981264-1	TD(28055)	Transformador Distribuição	1	2,87	2,87
20241001	5968780-1	TD(678442)	Transformador Distribuição	1	9,07	9,07
20241001	5968744-1	FU(15827)	Chave Fusível	12	15,37	184,44
20241001	5984452-1	CGD51_CGD59507	Alimentador	26	1,83	47,58
20241001	5984452-1	CGD51_CGD59507	Alimentador	58	1,08	62,64
20241001	5976072-1	FR(706994)	Chave Fusível Religadora	24	1,78	42,72
20241001	5969320-1	TD(48442)	Transformador Distribuição	2	1,70	3,40
20241001	5968127-1	CGD51_CGD59507	Alimentador	9	11,83	106,47
20241001	5968127-1	CGD51_CGD59507	Alimentador	74	11,60	858,40
20241001	5985004-1	FU(737614)	Chave Fusível	1	3,25	3,25
20241001	5984452-1	CGD51_CGD59507	Alimentador	75	3,87	290,25
20241001	5984452-1	CGD51_CGD59507	Alimentador	9	0,62	5,58
20241001	5974779-1	TD(11468)	Transformador Distribuição	2	21,80	43,60

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973620-1	FR(10829)	Chave Fusível Religadora	20	22,62	452,40
20241001	5972965-1	FU(10797)	Chave Fusível	2	4,13	8,26
20241001	5972176-1	TD(11435)	Transformador Distribuição	1	7,03	7,03
20241001	5969045-1	FU(10797)	Chave Fusível	3	3,87	11,61
20241001	5965753-1	TD(11007)	Transformador Distribuição	24	13,50	324,00
20241001	5968712-1	FR(10829)	Chave Fusível Religadora	20	6,02	120,40
20241001	5973198-1	TD(47754)	Transformador Distribuição	2	5,70	11,40
20241001	5974349-1	TD(16367)	Transformador Distribuição	1	8,40	8,40
20241001	5974381-1	TD(15180)	Transformador Distribuição	1	9,43	9,43
20241001	5975568-1	TD(55268)	Transformador Distribuição	1	7,20	7,20
20241001	5975995-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	97	10,60	1.028,20
20241001	5975995-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	231	12,18	2.813,58
20241001	5975995-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	28	14,35	401,80
20241001	5976041-1	RD(686558)	Religador de Distribuição	55	2,68	147,40
20241001	5976041-1	RD(686558)	Religador de Distribuição	252	3,70	932,40
20241001	5976041-1	RD(686558)	Religador de Distribuição	7	8,18	57,26
20241001	5976089-1	FR(10703)	Chave Fusível Religadora	47	8,60	404,20
20241001	5967611-1	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	11	17,98	197,78
20241001	5976041-1	RD(686558)	Religador de Distribuição	9	3,70	33,30
20241001	5975995-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	3	12,18	36,54
20241001	5985297-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	3	22,05	66,15

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5967091-1	FR(10849)	Chave Fusível Religadora	1	18,52	18,52
20241001	5967201-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	1	24,42	24,42
20241001	5967611-1	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	2	17,98	35,96
20241001	5971161-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	1	16,17	16,17
20241001	5973157-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	1	18,07	18,07
20241001	5975995-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	1	10,60	10,60
20241001	5975995-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	8	12,18	97,44
20241001	5975995-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	1	14,35	14,35
20241001	5976041-1	RD(686558)	Religador de Distribuição	1	2,68	2,68
20241001	5976041-1	RD(686558)	Religador de Distribuição	3	3,70	11,10
20241001	5976041-1	RD(686558)	Religador de Distribuição	1	8,18	8,18
20241001	5976499-1	FU(17240)	Chave Fusível	1	7,60	7,60
20241001	5981323-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	1	4,95	4,95
20241001	5982280-1	FU(17107)	Chave Fusível	1	4,93	4,93
20241001	5985297-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	2	19,23	38,46
20241001	5985297-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	4	21,82	87,28
20241001	5985297-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	4	22,05	88,20
20241001	5985297-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	1	1,18	1,18
20241001	5985297-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	1	1,78	1,78
20241001	5977908-1	TD(714343)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20241001	5978348-1	TD(16746)	Transformador Distribuição	3	8,77	26,31

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5979257-1	TD(61056)	Transformador Distribuição	2	5,30	10,60
20241001	5979562-1	TD(55239)	Transformador Distribuição	1	2,97	2,97
20241001	5981323-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	63	4,95	311,85
20241001	5981703-1	FU(17572)	Chave Fusível	5	21,43	107,15
20241001	5982280-1	FU(17107)	Chave Fusível	41	4,93	202,13
20241001	5982511-1	TD(17241)	Transformador Distribuição	1	12,67	12,67
20241001	5982623-1	FR(10703)	Chave Fusível Religadora	47	2,92	137,24
20241001	5982990-1	TD(19988570)	Transformador Distribuição	1	6,23	6,23
20241001	5984249-1	FU(744488)	Chave Fusível	6	25,40	152,40
20241001	5984466-1	FU(37634)	Chave Fusível	2	4,58	9,16
20241001	5984543-1	TD(16595)	Transformador Distribuição	1	20,65	20,65
20241001	5984645-1	FU(17311)	Chave Fusível	3	29,78	89,34
20241001	5984686-1	TD(27368)	Transformador Distribuição	1	21,13	21,13
20241001	5985043-1	TD(17231)	Transformador Distribuição	1	13,20	13,20
20241001	5985297-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	11	1,23	13,53
20241001	5985297-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	58	19,23	1.115,34
20241001	5985297-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	53	21,40	1.134,20
20241001	5985297-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	70	21,82	1.527,40
20241001	5985297-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	161	22,05	3.550,05
20241001	5966108-1	TD(42683)	Transformador Distribuição	1	28,73	28,73
20241001	5966158-1	FU(37035)	Chave Fusível	12	21,03	252,36

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5966188-1	TD(18267)	Transformador Distribuição	1	27,13	27,13
20241001	5967091-1	FR(10849)	Chave Fusível Religadora	28	18,52	518,56
20241001	5967182-1	FU(17344)	Chave Fusível	9	40,72	366,48
20241001	5967201-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	63	24,42	1.538,46
20241001	5967219-1	FU(37634)	Chave Fusível	2	20,37	40,74
20241001	5967242-1	FR(10703)	Chave Fusível Religadora	47	21,25	998,75
20241001	5967292-1	FU(17336)	Chave Fusível	12	40,55	486,60
20241001	5967318-1	TD(16858)	Transformador Distribuição	1	19,13	19,13
20241001	5967611-1	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	37	17,98	665,26
20241001	5964404-1	FR(17226)	Chave Fusível Religadora	3	5,07	15,21
20241001	5966023-1	TD(53464)	Transformador Distribuição	4	3,23	12,92
20241001	5966036-1	TD(16860)	Transformador Distribuição	2	4,82	9,64
20241001	5966073-1	TD(53514)	Transformador Distribuição	4	6,92	27,68
20241001	5967774-1	FU(744488)	Chave Fusível	6	24,97	149,82
20241001	5969819-1	FU(16278)	Chave Fusível	20	23,03	460,60
20241001	5968912-1	TD(53515)	Transformador Distribuição	1	5,70	5,70
20241001	5969710-1	FU(16281)	Chave Fusível	2	8,12	16,24
20241001	5969847-1	FU(39991)	Chave Fusível	1	8,77	8,77
20241001	5969865-1	TD(47828)	Transformador Distribuição	4	8,17	32,68
20241001	5970162-1	FU(17322)	Chave Fusível	4	6,58	26,32
20241001	5970343-1	TD(53512)	Transformador Distribuição	2	46,47	92,94



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971161-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	63	16,17	1.018,71
20241001	5971613-1	TD(61055)	Transformador Distribuição	8	7,85	62,80
20241001	5971852-1	TD(27343)	Transformador Distribuição	2	28,08	56,16
20241001	5972002-1	TD(17594)	Transformador Distribuição	1	6,78	6,78
20241001	5972330-1	FU(23805)	Chave Fusível	4	28,73	114,92
20241001	5972796-1	FU(17344)	Chave Fusível	9	29,83	268,47
20241001	5973084-1	RD(730231)	Religador de Distribuição	46	6,15	282,90
20241001	5973084-1	RD(730231)	Religador de Distribuição	24	6,90	165,60
20241001	5973157-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	63	18,07	1.138,41
20241001	5974747-1	TD(47767)	Transformador Distribuição	2	18,60	37,20
20241001	5985297-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	11	0,43	4,73
20241001	5985297-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	11	0,08	0,88
20241001	5985297-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	11	0,30	3,30
20241001	5985297-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	14	0,08	1,12
20241001	5985297-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	14	0,53	7,42
20241001	5985297-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	30	1,18	35,40
20241001	5985297-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	28	1,78	49,84
20241001	5985435-1	TD(27571)	Transformador Distribuição	1	19,70	19,70
20241001	5985495-1	TD(724351)	Transformador Distribuição	1	20,92	20,92
20241001	5985821-1	FU(17328)	Chave Fusível	4	32,53	130,12
20241001	5986141-1	FR(10703)	Chave Fusível Religadora	47	12,48	586,56

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5986438-1	TD(27372)	Transformador Distribuição	3	13,87	41,61
20241001	5986476-1	TD(34337)	Transformador Distribuição	2	10,12	20,24
20241001	5986624-1	TD(720645)	Transformador Distribuição	1	12,35	12,35
20241001	5987013-1	FU(711994)	Chave Fusível	1	4,25	4,25
20241001	5987335-1	TD(35803)	Transformador Distribuição	1	21,23	21,23
20241001	5987419-1	FU(16267)	Chave Fusível	4	4,28	17,12
20241001	5987546-1	TD(723596)	Transformador Distribuição	2	4,95	9,90
20241001	5988232-1	TD(719845)	Transformador Distribuição	1	11,50	11,50
20241001	5988586-1	FU(17311)	Chave Fusível	3	0,92	2,76
20241001	5989260-1	TD(16367)	Transformador Distribuição	1	13,57	13,57
20241001	5989689-1	TD(27335)	Transformador Distribuição	2	2,40	4,80
20241001	5990312-1	FU(16225)	Chave Fusível	6	8,30	49,80
20241001	5990511-1	FU(17048)	Chave Fusível	24	6,37	152,88
20241001	5991129-1	FU(44016)	Chave Fusível	2	19,10	38,20
20241001	5985297-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	1	21,82	21,82
20241001	5975995-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	1	12,18	12,18
20241001	5976390-1	TD(17114)	Transformador Distribuição	3	17,37	52,11
20241001	5976478-1	FR(17115)	Chave Fusível Religadora	30	5,35	160,50
20241001	5976499-1	FU(17240)	Chave Fusível	9	7,60	68,40
20241001	5976859-1	TD(670792)	Transformador Distribuição	1	38,27	38,27
20241001	5977014-1	FU(17231)	Chave Fusível	1	6,35	6,35

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5977014-1	FU(17231)	Chave Fusível	1	29,10	29,10
20241001	5977014-1	FU(17231)	Chave Fusível	1	2,33	2,33
20241001	5977258-1	FU(17213)	Chave Fusível	27	26,57	717,39
20241001	5977561-1	TD(15169)	Transformador Distribuição	1	16,00	16,00
20241001	5977870-1	FU(17038)	Chave Fusível	5	34,25	171,25
20241001	5968055-1	TD(3762)	Transformador Distribuição	1	15,93	15,93
20241001	5984224-1	FU(8188)	Chave Fusível	1	2,33	2,33
20241001	5968359-1	TD(3660)	Transformador Distribuição	105	9,20	966,00
20241001	5975322-1	TD(24819)	Transformador Distribuição	126	4,12	519,12
20241001	5979506-1	TD(6169)	Transformador Distribuição	45	3,48	156,60
20241001	5968055-1	TD(3762)	Transformador Distribuição	102	15,93	1.624,86
20241001	5984224-1	FU(8188)	Chave Fusível	284	2,33	661,72
20241001	5967409-1	RD(29812)	Religador de Distribuição	1	0,82	0,82
20241001	5968055-1	TD(3762)	Transformador Distribuição	1	15,93	15,93
20241001	5967409-1	RD(29812)	Religador de Distribuição	1.937	0,82	1.588,34
20241001	5965338-1	TD(27668)	Transformador Distribuição	60	5,53	331,80
20241001	5967409-1	RD(29812)	Religador de Distribuição	3	0,82	2,46
20241001	5967409-1	RD(29812)	Religador de Distribuição	1	0,82	0,82
20241001	5967409-1	RD(29812)	Religador de Distribuição	1	0,82	0,82
20241001	5967409-1	RD(29812)	Religador de Distribuição	30	0,82	24,60
20241001	5980623-1	TD(31656)	Transformador Distribuição	1	2,25	2,25

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5984253-1	TD(697459)	Transformador Distribuição	2	6,28	12,56
20241001	5984363-1	TD(28068)	Transformador Distribuição	1	6,08	6,08
20241001	5984572-1	TD(40352)	Transformador Distribuição	1	16,05	16,05
20241001	5984801-1	FU(32167)	Chave Fusível	14	11,50	161,00
20241001	5971814-1	TD(747470)	Transformador Distribuição	82	2,52	206,64
20241001	5972970-1	TD(31476)	Transformador Distribuição	61	2,32	141,52
20241001	5976653-1	FR(37201)	Chave Fusível Religadora	55	3,48	191,40
20241001	5977084-1	TD(28072)	Transformador Distribuição	1	23,70	23,70
20241001	5977610-1	TD(50467)	Transformador Distribuição	1	17,65	17,65
20241001	5980623-1	TD(31656)	Transformador Distribuição	76	2,25	171,00
20241001	5967324-1	TD(3779)	Transformador Distribuição	114	19,52	2.225,28
20241001	5977974-1	TD(3804)	Transformador Distribuição	18	3,80	68,40
20241001	5967979-1	TD(3734)	Transformador Distribuição	88	13,38	1.177,44
20241001	5981200-1	TD(29645)	Transformador Distribuição	80	3,78	302,40
20241001	5969486-1	FU(35259)	Chave Fusível	4	2,40	9,60
20241001	5974868-1	TD(3740)	Transformador Distribuição	150	0,90	135,00
20241001	5965107-1	TD(3710)	Transformador Distribuição	1	2,07	2,07
20241001	5965107-1	TD(3710)	Transformador Distribuição	131	2,07	271,17
20241001	5967800-1	RD(66535530)	Religador de Distribuição	1.441	1,47	2.118,27
20241001	5967800-1	RD(66535530)	Religador de Distribuição	274	2,55	698,70
20241001	5980270-1	TD(3825)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5966623-1	TD(3825)	Transformador Distribuição	1	1,28	1,28
20241001	5967800-1	RD(66535530)	Religador de Distribuição	1	1,47	1,47
20241001	5967800-1	RD(66535530)	Religador de Distribuição	10	2,55	25,50
20241001	5972876-1	TD(3828)	Transformador Distribuição	3	5,18	15,54
20241001	5980270-1	TD(3825)	Transformador Distribuição	74	2,78	205,72
20241001	5966623-1	TD(3825)	Transformador Distribuição	74	1,28	94,72
20241001	5967800-1	RD(66535530)	Religador de Distribuição	27	1,47	39,69
20241001	5975339-1	FU(759329)	Chave Fusível	2	33,03	66,06
20241001	5967959-1	TD(724008)	Transformador Distribuição	64	6,75	432,00
20241001	5968507-1	TD(724008)	Transformador Distribuição	64	3,82	244,48
20241001	5968674-1	TD(5942)	Transformador Distribuição	129	3,32	428,28
20241001	5990417-1	TD(6425)	Transformador Distribuição	10	2,77	27,70
20241001	5990859-1	TD(4660)	Transformador Distribuição	134	2,15	288,10
20241001	5991054-1	TD(6425)	Transformador Distribuição	83	4,52	375,16
20241001	5988016-1	TD(6384)	Transformador Distribuição	62	1,77	109,74
20241001	5990859-1	TD(4660)	Transformador Distribuição	2	2,15	4,30
20241001	5968674-1	TD(5942)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20241001	5966893-1	FU(5452)	Chave Fusível	1	2,32	2,32
20241001	5966945-1	TD(5794)	Transformador Distribuição	27	3,68	99,36
20241001	5975893-1	TD(4682)	Transformador Distribuição	88	1,90	167,20
20241001	5982221-1	FU(5418)	Chave Fusível	282	2,55	719,10

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5966945-1	TD(5794)	Transformador Distribuição	33	3,68	121,44
20241001	5966893-1	FU(5452)	Chave Fusível	256	2,32	593,92
20241001	5966231-1	TD(25597)	Transformador Distribuição	99	2,10	207,90
20241001	5974209-1	TD(745310)	Transformador Distribuição	98	3,37	330,26
20241001	5987746-1	RBR02_RBR49511	Alimentador	1	0,87	0,87
20241001	5973204-1	TD(57398)	Transformador Distribuição	68	1,52	103,36
20241001	5990295-1	TD(4525)	Transformador Distribuição	106	3,33	352,98
20241001	5967588-1	CGS05_CGS49521	Alimentador	1	0,05	0,05
20241001	5970239-1	FU(9062)	Chave Fusível	325	2,57	835,25
20241001	5988857-1	RD(756089)	Religador de Distribuição	15	3,52	52,80
20241001	5988857-1	[MT]PA(11913)	Alimentador	8	3,52	28,16
20241001	5988857-1	CF(734902)	Chave Faca	17	1,93	32,81
20241001	5989523-1	TD(6510)	Transformador Distribuição	69	2,50	172,50
20241001	5990230-1	TD(695989)	Transformador Distribuição	48	2,12	101,76
20241001	5985761-1	TD(24812)	Transformador Distribuição	79	3,42	270,18
20241001	5983086-1	TD(57728)	Transformador Distribuição	83	2,15	178,45
20241001	5975824-1	TD(13873)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20241001	6035602-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	3.236	0,82	2.653,52
20241001	6035602-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	1.893	0,85	1.609,05
20241001	6035602-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	2.175	0,90	1.957,50
20241001	6035602-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	1	0,82	0,82

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	6035602-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	1	0,85	0,85
20241001	5985761-1	TD(24812)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20241001	6035602-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	1	0,82	0,82
20241001	6035602-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	1	0,90	0,90
20241001	5983086-1	TD(57728)	Transformador Distribuição	1	2,15	2,15
20241001	6035602-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	1	0,85	0,85
20241001	6035602-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	1	0,82	0,82
20241001	6035602-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	4	0,90	3,60
20241001	5967588-1	CGS05_CGS49521	Alimentador	1	0,05	0,05
20241001	5967646-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	1	1,48	1,48
20241001	6035602-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	7	0,85	5,95
20241001	5966691-1	TD(57754)	Transformador Distribuição	142	4,05	575,10
20241001	5966808-1	TD(709557)	Transformador Distribuição	106	3,23	342,38
20241001	5967646-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	1.779	0,32	569,28
20241001	5967840-1	TD(4541)	Transformador Distribuição	74	17,00	1.258,00
20241001	5965066-1	TD(31315)	Transformador Distribuição	98	3,07	300,86
20241001	5966645-1	TD(4546)	Transformador Distribuição	98	1,95	191,10
20241001	5965066-1	TD(31315)	Transformador Distribuição	68	3,07	208,76
20241001	5989581-1	FU(5507)	Chave Fusível	294	1,07	314,58
20241001	5989613-1	TD(48867)	Transformador Distribuição	6	5,48	32,88
20241001	5967646-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	1	0,32	0,32

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5964397-1	TD(4565)	Transformador Distribuição	68	2,37	161,16
20241001	5980562-1	TD(696684)	Transformador Distribuição	58	3,40	197,20
20241001	5981288-1	TD(5149)	Transformador Distribuição	50	2,58	129,00
20241001	5967389-1	CGM11_CGM49545	Alimentador	1	1,57	1,57
20241001	5967574-1	FU(700068)	Chave Fusível	9	12,58	113,22
20241001	5967530-1	FU(697489)	Chave Fusível	15	12,63	189,45
20241001	5967574-1	FU(700068)	Chave Fusível	226	12,58	2.843,08
20241001	5967530-1	FU(697489)	Chave Fusível	68	12,63	858,84
20241001	5966953-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	18	1,53	27,54
20241001	5967647-1	FU(5951)	Chave Fusível	47	18,07	849,29
20241001	5966953-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	1	1,10	1,10
20241001	5970897-1	FU(5951)	Chave Fusível	1	2,75	2,75
20241001	5966953-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	3	1,10	3,30
20241001	5967647-1	FU(5951)	Chave Fusível	1	19,07	19,07
20241001	5966953-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	6	1,10	6,60
20241001	5966953-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	192	1,10	211,20
20241001	5966953-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	40	1,53	61,20
20241001	5967316-1	TD(720605)	Transformador Distribuição	40	4,28	171,20
20241001	5967812-1	TD(753730)	Transformador Distribuição	5	12,53	62,65
20241001	5968523-1	TD(720605)	Transformador Distribuição	40	6,05	242,00
20241001	5967647-1	FU(5951)	Chave Fusível	127	19,07	2.421,89



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5976186-1	TD(25620)	Transformador Distribuição	92	3,85	354,20
20241001	5968523-1	TD(720605)	Transformador Distribuição	18	6,05	108,90
20241001	5970897-1	FU(5951)	Chave Fusível	174	2,75	478,50
20241001	5967316-1	TD(720605)	Transformador Distribuição	18	4,28	77,04
20241001	5967447-1	CGM16_CGM49540	Alimentador	1	1,77	1,77
20241001	5967663-1	FU(6926)	Chave Fusível	198	10,20	2.019,60
20241001	5967812-1	TD(753730)	Transformador Distribuição	4	12,53	50,12
20241001	5966953-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	2.137	1,10	2.350,70
20241001	5968965-1	PE(220238742)	Ponto de conexão	1	5,97	5,97
20241001	5966953-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	2	1,10	2,20
20241001	5967021-1	CGM04_CGM49538	Alimentador	743	0,55	408,65
20241001	5967226-1	FU(5336)	Chave Fusível	51	4,32	220,32
20241001	5967021-1	CGM04_CGM49538	Alimentador	737	0,05	36,85
20241001	5967767-1	TD(6385)	Transformador Distribuição	42	16,92	710,64
20241001	5967051-1	FU(698523)	Chave Fusível	66	2,52	166,32
20241001	5990339-1	FU(5336)	Chave Fusível	51	2,12	108,12
20241001	5968451-1	CGM15_CGM49539	Alimentador	737	0,62	456,94
20241001	5984878-1	TD(698522)	Transformador Distribuição	40	1,03	41,20
20241001	5975275-1	TD(652388)	Transformador Distribuição	9	8,02	72,18
20241001	5967021-1	CGM04_CGM49538	Alimentador	3	0,55	1,65
20241001	5982255-1	FU(698523)	Chave Fusível	66	2,28	150,48

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5986843-1	FU(42305)	Chave Fusível	1	1,38	1,38
20241001	5986843-1	FU(42305)	Chave Fusível	10	1,38	13,80
20241001	5981296-1	TD(5163)	Transformador Distribuição	9	4,88	43,92
20241001	5976064-1	TD(5647)	Transformador Distribuição	29	3,62	104,98
20241001	5968536-1	TD(5608)	Transformador Distribuição	20	13,93	278,60
20241001	5967372-1	FU(11247)	Chave Fusível	146	15,83	2.311,18
20241001	5968011-1	TD(10834)	Transformador Distribuição	33	10,67	352,11
20241001	5968845-1	TD(47394)	Transformador Distribuição	75	4,10	307,50
20241001	5968224-1	FU(44696252)	Chave Fusível	1	10,92	10,92
20241001	5967389-1	CGM11_CGM49545	Alimentador	1	1,57	1,57
20241001	5972061-1	FR(37514)	Chave Fusível Religadora	1	3,88	3,88
20241001	5967389-1	CGM11_CGM49545	Alimentador	2	1,57	3,14
20241001	5967389-1	CGM11_CGM49545	Alimentador	1	1,57	1,57
20241001	5967389-1	CGM11_CGM49545	Alimentador	1	1,57	1,57
20241001	5967389-1	CGM11_CGM49545	Alimentador	1	1,57	1,57
20241001	5967389-1	CGM11_CGM49545	Alimentador	1	1,57	1,57
20241001	5967389-1	CGM11_CGM49545	Alimentador	1	1,57	1,57
20241001	5980841-1	TD(12042)	Transformador Distribuição	1	7,45	7,45
20241001	5980974-1	TD(1236672)	Transformador Distribuição	3	3,68	11,04
20241001	5972061-1	FR(37514)	Chave Fusível Religadora	126	3,88	488,88
20241001	5976527-1	FU(756199)	Chave Fusível	1	8,50	8,50
20241001	5970437-1	FU(6603)	Chave Fusível	259	2,62	678,58

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971716-1	FU(669231)	Chave Fusível	63	3,45	217,35
20241001	5971716-1	FU(669231)	Chave Fusível	82	10,63	871,66
20241001	5967389-1	CGM11_CGM49545	Alimentador	5.407	1,57	8.488,99
20241001	5967447-1	CGM16_CGM49540	Alimentador	94	0,12	11,28
20241001	5988767-1	FU(5962)	Chave Fusível	5	4,55	22,75
20241001	5974316-1	TD(657172)	Transformador Distribuição	1	10,15	10,15
20241001	5985092-1	FU(15817)	Chave Fusível	11	7,02	77,22
20241001	5988092-1	TD(719833)	Transformador Distribuição	7	1,98	13,86
20241001	5973118-1	TD(657172)	Transformador Distribuição	1	3,88	3,88
20241001	5968401-1	[MT]PA(11805)	Alimentador	179	9,85	1.763,15
20241001	5968401-1	CF(6536)	Chave Faca	171	2,77	473,67
20241001	5968401-1	CF(6536)	Chave Faca	4	5,93	23,72
20241001	5968401-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	368	2,77	1.019,36
20241001	5968727-1	TD(35079)	Transformador Distribuição	6	8,58	51,48
20241001	5964325-1	TD(694446)	Transformador Distribuição	1	3,22	3,22
20241001	5969741-1	FU(39662)	Chave Fusível	3	4,00	12,00
20241001	5971251-1	FU(35273)	Chave Fusível	12	1,18	14,16
20241001	5967389-1	CGM11_CGM49545	Alimentador	1	1,57	1,57
20241001	5967828-1	FU(9053)	Chave Fusível	19	11,00	209,00
20241001	5967880-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	371	3,42	1.268,82
20241001	5967880-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	288	3,70	1.065,60

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5967880-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	69	4,65	320,85
20241001	5967523-1	RD(730281)	Religador de Distribuição	1	4,03	4,03
20241001	5967880-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	2	4,65	9,30
20241001	5968401-1	RD(717250)	Religador de Distribuição	2	2,77	5,54
20241001	5990907-1	FU(15817)	Chave Fusível	11	3,10	34,10
20241001	5968121-1	CGM13_CGM49549	Alimentador	2	1,05	2,10
20241001	5968121-1	CGM13_CGM49549	Alimentador	31	1,05	32,55
20241001	5964840-1	TD(5610)	Transformador Distribuição	40	1,37	54,80
20241001	5968121-1	CGM13_CGM49549	Alimentador	1.248	1,05	1.310,40
20241001	5968121-1	CGM13_CGM49549	Alimentador	967	0,05	48,35
20241001	5968121-1	CGM14_CGM49550	Alimentador	3	1,05	3,15
20241001	5967756-1	TD(41678)	Transformador Distribuição	50	18,40	920,00
20241001	5968121-1	CGM13_CGM49549	Alimentador	3	1,05	3,15
20241001	5968121-1	CGM14_CGM49550	Alimentador	18	0,05	0,90
20241001	5967436-1	CGM14_CGM49550	Alimentador	1	1,65	1,65
20241001	5968121-1	CGM14_CGM49550	Alimentador	42	2,98	125,16
20241001	5967436-1	CGM14_CGM49550	Alimentador	42	1,65	69,30
20241001	5966328-1	TD(39579)	Transformador Distribuição	6	2,32	13,92
20241001	5968121-1	CF(731200)	Chave Faca	66	1,20	79,20
20241001	5968121-1	CF(717056)	Chave Faca	190	4,72	896,80
20241001	5968121-1	CF(717056)	Chave Faca	1	4,72	4,72

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968121-1	CGM14_CGM49550	Alimentador	4	1,05	4,20
20241001	5968121-1	CGM14_CGM49550	Alimentador	1.528	0,05	76,40
20241001	5967436-1	CGM14_CGM49550	Alimentador	2	1,65	3,30
20241001	5967436-1	CGM14_CGM49550	Alimentador	1.638	1,65	2.702,70
20241001	5968715-1	FU(12040)	Chave Fusível	169	11,83	1.999,27
20241001	5975347-1	TD(46925)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20241001	5975248-1	FU(11006)	Chave Fusível	22	2,22	48,84
20241001	5989065-1	TD(5633)	Transformador Distribuição	55	4,93	271,15
20241001	5968121-1	CGM14_CGM49550	Alimentador	1.448	2,98	4.315,04
20241001	5967432-1	FU(31400)	Chave Fusível	43	12,55	539,65
20241001	5968451-1	CGM15_CGM49539	Alimentador	108	1,75	189,00
20241001	5967432-1	FU(31400)	Chave Fusível	81	13,13	1.063,53
20241001	5968451-1	CGM15_CGM49539	Alimentador	219	1,75	383,25
20241001	5968451-1	CGM15_CGM49539	Alimentador	372	0,62	230,64
20241001	5967731-1	TD(5714)	Transformador Distribuição	70	13,82	967,40
20241001	5968384-1	TD(5659)	Transformador Distribuição	108	12,53	1.353,24
20241001	5967447-1	CGM16_CGM49540	Alimentador	1	0,12	0,12
20241001	5967447-1	CGM16_CGM49540	Alimentador	37	3,25	120,25
20241001	5967447-1	CGM16_CGM49540	Alimentador	1	0,12	0,12
20241001	5967447-1	CGM16_CGM49540	Alimentador	3	0,12	0,36
20241001	5967447-1	CGM16_CGM49540	Alimentador	27	1,77	47,79
20241001	5967530-1	FU(697489)	Chave Fusível	7	12,63	88,41

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5967574-1	FU(700068)	Chave Fusível	6	12,58	75,48
20241001	5967447-1	CGM16_CGM49540	Alimentador	1.575	1,77	2.787,75
20241001	5967447-1	CGM16_CGM49540	Alimentador	184	3,25	598,00
20241001	5967447-1	CGM16_CGM49540	Alimentador	24	4,15	99,60
20241001	5967530-1	FU(697489)	Chave Fusível	21	12,63	265,23
20241001	5967574-1	FU(700068)	Chave Fusível	20	12,58	251,60
20241001	5968392-1	PE(16276774)	Ponto de conexão	1	5,37	5,37
20241001	5971054-1	TD(3643)	Transformador Distribuição	80	5,07	405,60
20241001	5967447-1	CGM16_CGM49540	Alimentador	3.947	0,12	473,64
20241001	5967447-1	CGM16_CGM49540	Alimentador	922	1,13	1.041,86
20241001	5990040-1	TD(59159)	Transformador Distribuição	32	2,23	71,36
20241001	5965780-1	TD(28597)	Transformador Distribuição	22	1,63	35,86
20241001	5968146-1	TD(5277)	Transformador Distribuição	54	8,83	476,82
20241001	5967876-1	TD(652704)	Transformador Distribuição	1	10,28	10,28
20241001	5968146-1	TD(5277)	Transformador Distribuição	4	8,83	35,32
20241001	5967876-1	TD(652704)	Transformador Distribuição	25	10,28	257,00
20241001	5965299-1	TD(20872)	Transformador Distribuição	111	1,77	196,47
20241001	5965299-1	TD(20872)	Transformador Distribuição	2	1,77	3,54
20241001	5990305-1	TD(21618)	Transformador Distribuição	38	3,03	115,14
20241001	5978633-1	FU(8826)	Chave Fusível	2	1,88	3,76
20241001	5989706-1	FU(6012)	Chave Fusível	1	2,08	2,08

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5978633-1	FU(8826)	Chave Fusível	205	1,88	385,40
20241001	5978633-1	FU(8826)	Chave Fusível	4	1,88	7,52
20241001	5989706-1	FU(6012)	Chave Fusível	196	2,08	407,68
20241001	5989706-1	FU(6012)	Chave Fusível	1	2,08	2,08
20241001	5989706-1	FU(6012)	Chave Fusível	6	2,08	12,48
20241001	5967914-1	TD(4198)	Transformador Distribuição	102	20,35	2.075,70
20241001	5970730-1	FU(5140)	Chave Fusível	102	2,27	231,54
20241001	5991566-1	TD(54216)	Transformador Distribuição	64	1,82	116,48
20241001	5976417-1	FU(5113)	Chave Fusível	146	2,50	365,00
20241001	5967100-1	FU(5124)	Chave Fusível	42	22,25	934,50
20241001	5976417-1	FU(5113)	Chave Fusível	107	2,50	267,50
20241001	5969235-1	TD(4113)	Transformador Distribuição	120	2,78	333,60
20241001	5967018-1	FU(5146)	Chave Fusível	367	4,83	1.772,61
20241001	5967646-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	1.192	1,48	1.764,16
20241001	5967646-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	2.436	1,97	4.798,92
20241001	5967646-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	53	5,13	271,89
20241001	5967646-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	174	8,12	1.412,88
20241001	5967646-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	76	15,03	1.142,28
20241001	5965074-1	TD(4155)	Transformador Distribuição	88	1,67	146,96
20241001	5965438-1	TD(4155)	Transformador Distribuição	88	1,48	130,24
20241001	5967646-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	1	1,48	1,48

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5975212-1	TD(4214)	Transformador Distribuição	28	1,18	33,04
20241001	5966934-1	FU(5137)	Chave Fusível	21	14,58	306,18
20241001	5967646-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	224	0,32	71,68
20241001	5983085-1	TD(48282)	Transformador Distribuição	51	3,72	189,72
20241001	5975212-1	TD(4214)	Transformador Distribuição	50	1,18	59,00
20241001	5980560-1	TD(4155)	Transformador Distribuição	88	0,93	81,84
20241001	5967646-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	1.130	0,32	361,60
20241001	5966934-1	FU(5137)	Chave Fusível	741	14,58	10.803,78
20241001	5967646-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	1	5,13	5,13
20241001	5967588-1	CGS05_CGS49521	Alimentador	1	0,05	0,05
20241001	5967588-1	CGS05_CGS49521	Alimentador	39	0,05	1,95
20241001	5986931-1	CE(9237)	Chave Seccionadora	1	2,75	2,75
20241001	5983365-1	TD(29501)	Transformador Distribuição	192	1,10	211,20
20241001	5986931-1	CE(9237)	Chave Seccionadora	644	2,75	1.771,00
20241001	5971363-1	TD(21757)	Transformador Distribuição	75	3,05	228,75
20241001	6035340-1	INO02_INO49503	Alimentador	1	4,17	4,17
20241001	6036567-1	RD(17178)	Religador de Distribuição	1	32,13	32,13
20241001	5976448-1	TD(4359)	Transformador Distribuição	75	3,77	282,75
20241001	5967588-1	CGS05_CGS49521	Alimentador	7.531	0,05	376,55
20241001	5967588-1	CGS05_CGS49521	Alimentador	859	0,27	231,93
20241001	5967646-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	1	0,32	0,32



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	6036551-1	RD(38865)	Religador de Distribuição	1	0,90	0,90
20241001	5967646-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	296	5,13	1.518,48
20241001	5967646-1	RD(717703)	Religador de Distribuição	496	15,03	7.454,88
20241001	5965301-1	TD(4239)	Transformador Distribuição	105	2,42	254,10
20241001	5967588-1	CGS05_CGS49521	Alimentador	12	0,05	0,60
20241001	5971363-1	TD(21757)	Transformador Distribuição	12	3,05	36,60
20241001	5967588-1	CGS05_CGS49521	Alimentador	2	0,05	0,10
20241001	5967588-1	CGS05_CGS49521	Alimentador	1	0,05	0,05
20241001	5986931-1	CE(9237)	Chave Seccionadora	1	2,75	2,75
20241001	5967588-1	CGS05_CGS49521	Alimentador	1	0,05	0,05
20241001	5989520-1	TD(744039)	Transformador Distribuição	64	1,33	85,12
20241001	5968407-1	[MT]PA(11806)	Alimentador	77	5,38	414,26
20241001	5967702-1	TD(29718)	Transformador Distribuição	78	17,00	1.326,00
20241001	5968189-1	FU(42170)	Chave Fusível	658	6,32	4.158,56
20241001	5967753-1	TD(4389)	Transformador Distribuição	107	14,70	1.572,90
20241001	5967772-1	FU(6142)	Chave Fusível	48	27,35	1.312,80
20241001	5967775-1	TD(47499)	Transformador Distribuição	1	20,98	20,98
20241001	5967776-1	FU(15469)	Chave Fusível	8	28,77	230,16
20241001	5967797-1	FU(5191)	Chave Fusível	398	9,25	3.681,50
20241001	5967831-1	FU(6848)	Chave Fusível	24	22,47	539,28
20241001	5979537-1	FU(43084)	Chave Fusível	5	2,10	10,50

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	6017030-1	RD(23611)	Religador de Distribuição	1	0,20	0,20
20241001	5974580-1	RD(35718)	Religador de Distribuição	220	2,22	488,40
20241001	5974580-1	RD(35718)	Religador de Distribuição	28	5,75	161,00
20241001	5974580-1	RD(35718)	Religador de Distribuição	5	5,75	28,75
20241001	5974580-1	RD(35718)	Religador de Distribuição	2	27,65	55,30
20241001	5967988-1	FU(713963)	Chave Fusível	3	45,52	136,56
20241001	5968529-1	FR(15489)	Chave Fusível Religadora	6	28,02	168,12
20241001	5968589-1	FU(15477)	Chave Fusível	14	30,30	424,20
20241001	6017030-1	RD(23611)	Religador de Distribuição	78	0,20	15,60
20241001	6017030-1	RD(23611)	Religador de Distribuição	314	0,23	72,22
20241001	5968702-1	TD(4396)	Transformador Distribuição	89	4,23	376,47
20241001	5968885-1	PE(210754356)	Ponto de conexão	1	4,78	4,78
20241001	5969240-1	FU(15368)	Chave Fusível	1	7,02	7,02
20241001	5969524-1	FU(677520)	Chave Fusível	6	6,85	41,10
20241001	5966380-1	FU(8692)	Chave Fusível	7	1,57	10,99
20241001	5967048-1	TD(21274)	Transformador Distribuição	3	58,53	175,59
20241001	5976099-1	TD(16666)	Transformador Distribuição	2	6,70	13,40
20241001	5976228-1	FR(15369)	Chave Fusível Religadora	29	15,17	439,93
20241001	5976261-1	TD(16696)	Transformador Distribuição	1	20,82	20,82
20241001	5976261-1	TD(16696)	Transformador Distribuição	1	21,63	21,63
20241001	5976261-1	FU(15477)	Chave Fusível	10	21,63	216,30

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5976613-1	TD(752079)	Transformador Distribuição	1	26,05	26,05
20241001	5977094-1	TD(12188)	Transformador Distribuição	1	4,78	4,78
20241001	5970454-1	FU(8692)	Chave Fusível	7	4,65	32,55
20241001	5971946-1	TD(53780)	Transformador Distribuição	1	4,67	4,67
20241001	5974201-1	FU(5191)	Chave Fusível	297	2,92	867,24
20241001	5974201-1	FU(5191)	Chave Fusível	101	11,95	1.206,95
20241001	5974547-1	TD(746134)	Transformador Distribuição	2	6,20	12,40
20241001	5971506-1	FU(682288)	Chave Fusível	32	4,47	143,04
20241001	5971704-1	TD(21275)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20241001	5971754-1	TD(55127)	Transformador Distribuição	2	6,60	13,20
20241001	5979537-1	FU(43084)	Chave Fusível	195	2,10	409,50
20241001	5980706-1	FU(15829)	Chave Fusível	3	9,08	27,24
20241001	5981110-1	TD(15955)	Transformador Distribuição	1	5,72	5,72
20241001	5982027-1	FU(8692)	Chave Fusível	7	2,63	18,41
20241001	5982072-1	FU(15818)	Chave Fusível	13	10,60	137,80
20241001	5968609-1	FR(15369)	Chave Fusível Religadora	4	54,57	218,28
20241001	5968609-1	FR(15369)	Chave Fusível Religadora	3	54,68	164,04
20241001	5968609-1	FR(15369)	Chave Fusível Religadora	1	54,87	54,87
20241001	5968609-1	FR(15369)	Chave Fusível Religadora	1	55,03	55,03
20241001	5968609-1	FR(15369)	Chave Fusível Religadora	1	54,58	54,58
20241001	5968609-1	FR(15369)	Chave Fusível Religadora	2	54,80	109,60

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968609-1	FR(15369)	Chave Fusível Religadora	6	55,22	331,32
20241001	5968609-1	FR(15369)	Chave Fusível Religadora	15	55,33	829,95
20241001	5968676-1	TD(40720)	Transformador Distribuição	101	3,90	393,90
20241001	5987714-1	FU(33845308)	Chave Fusível	5	17,28	86,40
20241001	5988149-1	TD(652517)	Transformador Distribuição	1	17,80	17,80
20241001	5988358-1	FU(8692)	Chave Fusível	7	4,18	29,26
20241001	5989849-1	FU(14892)	Chave Fusível	3	7,78	23,34
20241001	5975042-1	TD(652517)	Transformador Distribuição	1	21,42	21,42
20241001	5975219-1	TD(12207)	Transformador Distribuição	1	30,08	30,08
20241001	5975396-1	FU(14892)	Chave Fusível	3	36,47	109,41
20241001	5975570-1	TD(11991)	Transformador Distribuição	1	6,67	6,67
20241001	5984300-1	FU(15362)	Chave Fusível	7	21,80	152,60
20241001	5985998-1	TD(16275)	Transformador Distribuição	1	4,50	4,50
20241001	5982901-1	TD(59190)	Transformador Distribuição	1	3,72	3,72
20241001	5983763-1	TD(752092)	Transformador Distribuição	1	15,32	15,32
20241001	5968430-1	TD(4445)	Transformador Distribuição	109	8,08	880,72
20241001	5971073-1	TD(43988)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57
20241001	5978718-1	TD(54767)	Transformador Distribuição	3	17,47	52,41
20241001	5967803-1	TD(25454)	Transformador Distribuição	104	14,58	1.516,32
20241001	5965100-1	TD(10198250)	Transformador Distribuição	40	2,67	106,80
20241001	5967994-1	TD(722227)	Transformador Distribuição	35	9,93	347,55

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5970333-1	FU(38767)	Chave Fusível	6	22,22	133,32
20241001	5966953-1	RD(745690)	Religador de Distribuição	1	1,10	1,10
20241001	5967439-1	TD(4430)	Transformador Distribuição	87	7,22	628,14
20241001	5967440-1	FU(6589)	Chave Fusível	360	5,12	1.843,20
20241001	5968685-1	TD(4425)	Transformador Distribuição	93	6,13	570,09
20241001	5976454-1	TD(11490745)	Transformador Distribuição	61	7,22	440,42
20241001	5976484-1	TD(11631)	Transformador Distribuição	2	4,33	8,66
20241001	5970320-1	TD(4425)	Transformador Distribuição	93	3,68	342,24
20241001	5967535-1	FU(723903)	Chave Fusível	170	8,30	1.411,00
20241001	5967535-1	TD(4434)	Transformador Distribuição	59	22,95	1.354,05
20241001	5967590-1	FU(718596)	Chave Fusível	55	19,68	1.082,40
20241001	5972102-1	TD(54767)	Transformador Distribuição	3	3,00	9,00
20241001	5968642-1	TD(722958)	Transformador Distribuição	40	5,93	237,20
20241001	5979891-1	TD(39474)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20241001	5978286-1	TD(21321)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20241001	5987700-1	RD(8788)	Religador de Distribuição	1.439	0,12	172,68
20241001	5980736-1	TD(746677)	Transformador Distribuição	1	6,33	6,33
20241001	5982157-1	FU(15387)	Chave Fusível	4	12,37	49,48
20241001	5978538-1	TD(661903)	Transformador Distribuição	1	20,02	20,02
20241001	5987965-1	TD(55033)	Transformador Distribuição	1	6,60	6,60
20241001	5988008-1	RD(2061126)	Religador de Distribuição	25	3,30	82,50

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5988008-1	RD(2061126)	Religador de Distribuição	24	6,27	150,48
20241001	5988008-1	RD(2061126)	Religador de Distribuição	7	8,48	59,36
20241001	5988008-1	RD(2061126)	Religador de Distribuição	5	18,27	91,35
20241001	5988008-1	RD(2061126)	Religador de Distribuição	6	24,60	147,60
20241001	5988008-1	RD(2061126)	Religador de Distribuição	61	0,22	13,42
20241001	5988495-1	FU(15443)	Chave Fusível	4	5,52	22,08
20241001	5988522-1	TD(55033)	Transformador Distribuição	1	7,82	7,82
20241001	5988813-1	FU(5986)	Chave Fusível	17	6,65	113,05
20241001	5988985-1	TD(41585)	Transformador Distribuição	1	5,03	5,03
20241001	5989021-1	TD(21050)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20241001	5984119-1	TD(4301)	Transformador Distribuição	8	2,08	16,64
20241001	5984366-1	TD(59154)	Transformador Distribuição	3	4,92	14,76
20241001	5985806-1	TD(41585)	Transformador Distribuição	1	6,68	6,68
20241001	5983053-1	FU(15433)	Chave Fusível	3	21,47	64,41
20241001	5987700-1	RD(8788)	Religador de Distribuição	1	0,12	0,12
20241001	5967875-1	TD(12106)	Transformador Distribuição	1	26,23	26,23
20241001	5968589-1	FU(15477)	Chave Fusível	1	30,30	30,30
20241001	5969023-1	FR(15062)	Chave Fusível Religadora	24	12,57	301,68
20241001	5969167-1	TD(28154)	Transformador Distribuição	1	26,37	26,37
20241001	5969253-1	TD(12310)	Transformador Distribuição	1	31,30	31,30
20241001	5969785-1	PE(18080011)	Ponto de conexão	1	2,38	2,38

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5966711-1	CE(11902)	Chave Seccionadora	206	23,65	4.871,90
20241001	5966830-1	FU(15429)	Chave Fusível	4	20,22	80,88
20241001	5967200-1	FR(35353)	Chave Fusível Religadora	37	25,55	945,35
20241001	5976261-1	FU(15477)	Chave Fusível	1	21,63	21,63
20241001	5977316-1	FR(35353)	Chave Fusível Religadora	37	9,85	364,45
20241001	5970435-1	TD(12431)	Transformador Distribuição	1	16,05	16,05
20241001	5972345-1	TD(4304)	Transformador Distribuição	58	1,68	97,44
20241001	5972758-1	TD(12248)	Transformador Distribuição	1	6,48	6,48
20241001	5974191-1	RD(43646)	Religador de Distribuição	56	2,87	160,72
20241001	5974191-1	RD(43646)	Religador de Distribuição	6	4,00	24,00
20241001	5974191-1	RD(43646)	Religador de Distribuição	10	4,50	45,00
20241001	5974191-1	RD(43646)	Religador de Distribuição	7	4,73	33,11
20241001	5974580-1	RD(35718)	Religador de Distribuição	1	2,22	2,22
20241001	5971291-1	TD(60120)	Transformador Distribuição	1	15,28	15,28
20241001	5979249-1	FU(15387)	Chave Fusível	4	6,70	26,80
20241001	5968245-1	TD(26880)	Transformador Distribuição	97	11,90	1.154,30
20241001	5967474-1	FU(8708)	Chave Fusível	26	17,25	448,50
20241001	5981702-1	TD(30039)	Transformador Distribuição	93	2,45	227,85
20241001	5967474-1	FU(8708)	Chave Fusível	52	13,08	680,16
20241001	5984182-1	FU(5490)	Chave Fusível	26	4,47	116,22
20241001	5967523-1	RD(730281)	Religador de Distribuição	1	4,67	4,67

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968619-1	TD(4820)	Transformador Distribuição	25	6,03	150,75
20241001	5967429-1	FU(8873)	Chave Fusível	171	8,42	1.439,82
20241001	5967672-1	TD(3217)	Transformador Distribuição	1	12,00	12,00
20241001	5967672-1	TD(3217)	Transformador Distribuição	152	12,00	1.824,00
20241001	5970559-1	FU(5607)	Chave Fusível	10	7,40	74,00
20241001	5965239-1	TD(692156)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53
20241001	5981428-1	FU(16240)	Chave Fusível	13	6,37	82,81
20241001	5981931-1	TD(12613)	Transformador Distribuição	1	16,12	16,12
20241001	5983267-1	TD(12613)	Transformador Distribuição	1	20,77	20,77
20241001	5983406-1	TD(12832)	Transformador Distribuição	1	17,52	17,52
20241001	5973148-1	TD(703976)	Transformador Distribuição	1	30,88	30,88
20241001	5973746-1	TD(10568)	Transformador Distribuição	81	2,60	210,60
20241001	5974265-1	TD(723765)	Transformador Distribuição	9	14,92	134,28
20241001	5964932-1	TD(11767)	Transformador Distribuição	2	6,77	13,54
20241001	5964932-1	FU(15462)	Chave Fusível	2	7,68	15,36
20241001	5965239-1	TD(692156)	Transformador Distribuição	38	2,53	96,14
20241001	5967416-1	FU(747204)	Chave Fusível	127	11,57	1.469,39
20241001	5985511-1	FU(16239)	Chave Fusível	1	15,95	15,95
20241001	5967742-1	FU(15432)	Chave Fusível	11	20,52	225,72
20241001	5968160-1	TD(3130)	Transformador Distribuição	41	16,78	687,98
20241001	5968406-1	FU(69998)	Chave Fusível	60	7,83	469,80



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968545-1	FU(16449)	Chave Fusível	44	12,62	555,28
20241001	5970095-1	TD(34432)	Transformador Distribuição	1	7,87	7,87
20241001	5970559-1	FU(5607)	Chave Fusível	76	1,73	131,48
20241001	5971795-1	CGT04_CGT49523	Alimentador	2	1,68	3,36
20241001	5971795-1	CGT04_CGT49523	Alimentador	6	1,68	10,08
20241001	5967737-1	RD(745427)	Religador de Distribuição	33	1,92	63,36
20241001	5967737-1	[MT]PA(11803)	Alimentador	1	14,65	14,65
20241001	5971795-1	CGT04_CGT49523	Alimentador	2	1,68	3,36
20241001	5981097-1	TD(6158)	Transformador Distribuição	147	1,43	210,21
20241001	5971795-1	CGT04_CGT49523	Alimentador	1.389	0,97	1.347,33
20241001	5971795-1	CGT04_CGT49523	Alimentador	68	1,65	112,20
20241001	5971795-1	CGT04_CGT49523	Alimentador	944	1,68	1.585,92
20241001	5971795-1	CGT04_CGT49523	Alimentador	133	3,78	502,74
20241001	5971795-1	CF(8048)	Chave Faca	3	0,07	0,21
20241001	5971795-1	CF(734371)	Chave Faca	3	0,22	0,66
20241001	5971795-1	RD(730330)	Religador de Distribuição	4	0,20	0,80
20241001	5977067-1	TD(6158)	Transformador Distribuição	147	1,20	176,40
20241001	5967584-1	FU(8195)	Chave Fusível	120	14,50	1.740,00
20241001	5967737-1	[MT]PA(11803)	Alimentador	50	14,65	732,50
20241001	5967737-1	RD(745427)	Religador de Distribuição	522	1,92	1.002,24
20241001	5969504-1	FU(6198)	Chave Fusível	31	6,83	211,73

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971795-1	CGT04_CGT49523	Alimentador	2	0,97	1,94
20241001	5967737-1	[MT]PA(11803)	Alimentador	1	14,65	14,65
20241001	5977067-1	TD(6158)	Transformador Distribuição	1	1,20	1,20
20241001	5981097-1	TD(6158)	Transformador Distribuição	1	1,43	1,43
20241001	5971795-1	CGT04_CGT49523	Alimentador	1	0,97	0,97
20241001	5971795-1	CGT04_CGT49523	Alimentador	1	0,97	0,97
20241001	5967503-1	TD(675083)	Transformador Distribuição	17	12,67	215,39
20241001	5967395-1	FU(8328)	Chave Fusível	4	10,57	42,28
20241001	5967503-1	TD(675083)	Transformador Distribuição	46	12,67	582,82
20241001	5967395-1	FU(8328)	Chave Fusível	140	10,57	1.479,80
20241001	5990426-1	TD(5379)	Transformador Distribuição	23	2,93	67,39
20241001	5967523-1	RD(730281)	Religador de Distribuição	982	4,67	4.585,94
20241001	5967523-1	RD(730281)	Religador de Distribuição	515	4,03	2.075,45
20241001	5967523-1	RD(730281)	Religador de Distribuição	1.414	2,82	3.987,48
20241001	5967523-1	RD(730281)	Religador de Distribuição	10	8,10	81,00
20241001	5967523-1	RD(730281)	Religador de Distribuição	1	4,67	4,67
20241001	5967523-1	RD(730281)	Religador de Distribuição	51	4,03	205,53
20241001	5967523-1	RD(730281)	Religador de Distribuição	317	8,10	2.567,70
20241001	5967523-1	RD(730281)	Religador de Distribuição	2	8,10	16,20
20241001	5967523-1	RD(730281)	Religador de Distribuição	5	4,67	23,35
20241001	5967523-1	RD(730281)	Religador de Distribuição	2	4,03	8,06

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5967523-1	RD(730281)	Religador de Distribuição	3	2,82	8,46
20241001	5967523-1	RD(730281)	Religador de Distribuição	17	2,82	47,94
20241001	5971320-1	CMS01_CMS49501	Alimentador	275	3,02	830,50
20241001	5971562-1	CMS01_CMS49501	Alimentador	275	6,15	1.691,25
20241001	5967067-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	1	0,13	0,13
20241001	5967067-1	RD(698172)	Religador de Distribuição	1	4,33	4,33
20241001	5967067-1	COG01_COG49501	Alimentador	1.378	0,13	179,14
20241001	5967140-1	FU(10693)	Chave Fusível	109	8,07	879,63
20241001	5967514-1	RD(722180)	Religador de Distribuição	83	0,38	31,54
20241001	5968018-1	FU(4785)	Chave Fusível	5	29,82	149,10
20241001	5968959-1	RD(736021)	Religador de Distribuição	2	4,02	8,04
20241001	5968959-1	COG01_COG49501	Alimentador	1.491	4,02	5.993,82
20241001	5969817-1	TD(12602)	Transformador Distribuição	1	18,72	18,72
20241001	5969910-1	TD(12579)	Transformador Distribuição	2	18,68	37,36
20241001	5972312-1	RD(722180)	Religador de Distribuição	84	4,87	409,08
20241001	5972905-1	TD(692790)	Transformador Distribuição	1	20,53	20,53
20241001	5966517-1	PGR01_PGR49501	Alimentador	1	5,88	5,88
20241001	5974065-1	RD(725589)	Religador de Distribuição	1	3,98	3,98
20241001	5975943-1	RD(722180)	Religador de Distribuição	28	1,45	40,60
20241001	5975943-1	RD(722180)	Religador de Distribuição	56	3,78	211,68
20241001	5965706-1	TD(56982)	Transformador Distribuição	1	2,12	2,12

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5967140-1	FU(10693)	Chave Fusível	1	8,07	8,07
20241001	5968959-1	COG01_COG49501	Alimentador	1	4,02	4,02
20241001	5986034-1	FR(10047)	Chave Fusível Religadora	36	14,73	530,28
20241001	5987149-1	FU(4785)	Chave Fusível	5	5,10	25,50
20241001	5987403-1	TD(21871)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20241001	5987403-1	RD(722180)	Religador de Distribuição	28	2,37	66,36
20241001	5987403-1	RD(722180)	Religador de Distribuição	19	3,90	74,10
20241001	5987403-1	RD(722180)	Religador de Distribuição	36	5,73	206,28
20241001	5988180-1	FU(690700)	Chave Fusível	4	13,85	55,40
20241001	5990271-1	TD(24623)	Transformador Distribuição	23	1,20	27,60
20241001	5990382-1	TD(6876)	Transformador Distribuição	51	0,92	46,92
20241001	5977441-1	TD(12669)	Transformador Distribuição	2	15,95	31,90
20241001	5979059-1	FU(10035)	Chave Fusível	10	11,47	114,70
20241001	5979619-1	TD(659552)	Transformador Distribuição	2	2,10	4,20
20241001	5981794-1	TD(61308)	Transformador Distribuição	2	13,70	27,40
20241001	5969622-1	TD(36289)	Transformador Distribuição	9	32,68	294,12
20241001	5969978-1	FU(30502)	Chave Fusível	2	44,92	89,84
20241001	5971019-1	RD(13408)	Religador de Distribuição	212	27,10	5.745,20
20241001	6016658-1	NIO51_NIO59502	Alimentador	1	2,42	2,42
20241001	6016658-1	CON01_CON49501	Alimentador	1.296	2,45	3.175,20
20241001	5971377-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	173	2,78	480,94

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971377-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	12	7,22	86,64
20241001	5971377-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	2	9,42	18,84
20241001	5971377-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	22	10,27	225,94
20241001	5971377-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	1	34,20	34,20
20241001	5971855-1	FR(25516)	Chave Fusível Religadora	7	27,37	191,59
20241001	5972781-1	TD(16726)	Transformador Distribuição	3	22,57	67,71
20241001	5973369-1	TD(36667)	Transformador Distribuição	1	20,48	20,48
20241001	5973694-1	FU(12237)	Chave Fusível	19	19,68	373,92
20241001	5974111-1	TD(37151)	Transformador Distribuição	9	19,62	176,58
20241001	5974922-1	FR(9532)	Chave Fusível Religadora	16	27,15	434,40
20241001	5974918-1	TD(36800)	Transformador Distribuição	8	8,12	64,96
20241001	5974919-1	TD(36946)	Transformador Distribuição	2	7,87	15,74
20241001	5974920-1	TD(36872)	Transformador Distribuição	2	9,48	18,96
20241001	5974925-1	TD(36974)	Transformador Distribuição	2	3,47	6,94
20241001	5974975-1	FU(9543)	Chave Fusível	2	3,77	7,54
20241001	5975128-1	TD(36503)	Transformador Distribuição	5	1,42	7,10
20241001	5975171-1	FR(12702)	Chave Fusível Religadora	26	1,28	33,28
20241001	5975470-1	TD(39818)	Transformador Distribuição	1	4,52	4,52
20241001	5975520-1	TD(56888)	Transformador Distribuição	1	4,50	4,50
20241001	5975704-1	FR(11357)	Chave Fusível Religadora	37	2,70	99,90
20241001	5976062-1	FU(634272)	Chave Fusível	10	7,55	75,50

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5976579-1	TD(36885)	Transformador Distribuição	4	4,48	17,92
20241001	5982322-1	FU(9497)	Chave Fusível	2	10,15	20,30
20241001	5982356-1	TD(35650)	Transformador Distribuição	2	10,53	21,06
20241001	5983447-1	FU(19263)	Chave Fusível	19	19,63	372,97
20241001	5984004-1	FU(30342)	Chave Fusível	4	8,05	32,20
20241001	5986759-1	TD(36520)	Transformador Distribuição	5	16,40	82,00
20241001	5987615-1	TD(36800)	Transformador Distribuição	8	1,93	15,44
20241001	5989149-1	TD(37053)	Transformador Distribuição	1	3,80	3,80
20241001	6033106-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	224	6,35	1.422,40
20241001	6033106-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	141	6,37	898,17
20241001	6033106-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	4	10,57	42,28
20241001	6033106-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	8	11,27	90,16
20241001	6033106-1	COR01_COR49521	Alimentador	1.070	2,32	2.482,40
20241001	6033106-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	900	2,27	2.043,00
20241001	5964420-1	TD(25288)	Transformador Distribuição	43	5,45	234,35
20241001	6033106-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	1	3,75	3,75
20241001	5979861-1	RD(43441)	Religador de Distribuição	1	0,93	0,93
20241001	5979861-1	RD(43441)	Religador de Distribuição	299	0,93	278,07
20241001	5979861-1	RD(43441)	Religador de Distribuição	35	29,42	1.029,70
20241001	5979861-1	RD(43441)	Religador de Distribuição	3	32,40	97,20
20241001	5979868-1	RD(37044)	Religador de Distribuição	60	1,52	91,20

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5979868-1	RD(37044)	Religador de Distribuição	164	1,75	287,00
20241001	5991491-1	TD(15270)	Transformador Distribuição	1	2,25	2,25
20241001	5983095-1	TD(43969)	Transformador Distribuição	3	2,92	8,76
20241001	5983275-1	TD(15270)	Transformador Distribuição	1	2,38	2,38
20241001	5983332-1	RD(37044)	Religador de Distribuição	221	2,75	607,75
20241001	5983484-1	TD(15095)	Transformador Distribuição	2	3,37	6,74
20241001	5965335-1	TD(26885)	Transformador Distribuição	105	1,37	143,85
20241001	5979947-1	TD(15041)	Transformador Distribuição	6	3,82	22,92
20241001	5979978-1	FR(21113)	Chave Fusível Religadora	6	1,88	11,28
20241001	5980054-1	TD(51266)	Transformador Distribuição	2	2,42	4,84
20241001	5980300-1	FR(19198)	Chave Fusível Religadora	16	1,90	30,40
20241001	5980923-1	FU(21263)	Chave Fusível	30	2,23	66,90
20241001	5981258-1	TD(15041)	Transformador Distribuição	6	7,47	44,82
20241001	5970533-1	TD(20852)	Transformador Distribuição	38	5,30	201,40
20241001	5984469-1	FU(21249)	Chave Fusível	3	20,40	61,20
20241001	5984533-1	TD(36801)	Transformador Distribuição	1	19,52	19,52
20241001	5984626-1	FU(21215)	Chave Fusível	42	18,18	763,56
20241001	5985027-1	TD(15270)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20241001	5965955-1	TD(43969)	Transformador Distribuição	3	5,13	15,39
20241001	6033106-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	337	3,75	1.263,75
20241001	6033106-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	901	5,30	4.775,30

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	6033106-1	RD(719010)	Religador de Distribuição	21	6,20	130,20
20241001	5964363-1	TD(26592)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20241001	5986513-1	TD(40899)	Transformador Distribuição	100	1,85	185,00
20241001	5989564-1	FR(4754)	Chave Fusível Religadora	472	1,38	651,36
20241001	5983251-1	TD(8045)	Transformador Distribuição	61	1,33	81,13
20241001	5984203-1	TD(59186)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20241001	5965837-1	CE(4748)	Chave Seccionadora	1	2,35	2,35
20241001	5980092-1	TD(680303)	Transformador Distribuição	1	18,23	18,23
20241001	5964363-1	TD(26592)	Transformador Distribuição	93	3,13	291,09
20241001	5980794-1	TD(8085)	Transformador Distribuição	39	2,55	99,45
20241001	5968472-1	TD(8045)	Transformador Distribuição	61	4,62	281,82
20241001	5980566-1	FR(4754)	Chave Fusível Religadora	472	0,95	448,40
20241001	5964699-1	TD(7922)	Transformador Distribuição	101	0,83	83,83
20241001	5985763-1	TD(690641)	Transformador Distribuição	48	2,98	143,04
20241001	5986562-1	TD(21687)	Transformador Distribuição	51	6,13	312,63
20241001	5980089-1	TD(25646)	Transformador Distribuição	60	2,22	133,20
20241001	5965531-1	TD(7957)	Transformador Distribuição	106	3,00	318,00
20241001	5964703-1	TD(51697)	Transformador Distribuição	9	2,35	21,15
20241001	5979878-1	TD(25646)	Transformador Distribuição	60	1,60	96,00
20241001	5981981-1	TD(36152)	Transformador Distribuição	88	3,08	271,04
20241001	5979886-1	TD(24867)	Transformador Distribuição	27	5,12	138,24



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5978256-1	PE(14147580)	Ponto de conexão	1	3,05	3,05
20241001	5987560-1	TD(680745)	Transformador Distribuição	54	4,12	222,48
20241001	5969863-1	FU(4539)	Chave Fusível	87	2,85	247,95
20241001	5968042-1	FU(4539)	Chave Fusível	87	13,53	1.177,11
20241001	5968244-1	CE(4483)	Chave Seccionadora	791	5,05	3.994,55
20241001	5984406-1	TD(31090)	Transformador Distribuição	15	1,37	20,55
20241001	5977301-1	RD(8227)	Religador de Distribuição	27	2,80	75,60
20241001	5977479-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	68	3,50	238,00
20241001	5977509-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	10	1,42	14,20
20241001	5977915-1	FU(677803)	Chave Fusível	1	29,63	29,63
20241001	5977966-1	CF(749664)	Chave Faca	10	3,60	36,00
20241001	5977986-1	TD(52451211)	Transformador Distribuição	2	4,65	9,30
20241001	5977993-1	TD(757951)	Transformador Distribuição	1	5,52	5,52
20241001	5978071-1	TD(679446)	Transformador Distribuição	6	19,95	119,70
20241001	5978250-1	TD(688081)	Transformador Distribuição	3	12,03	36,09
20241001	5979388-1	FU(734796)	Chave Fusível	2	9,12	18,24
20241001	5979687-1	TD(14986)	Transformador Distribuição	2	2,03	4,06
20241001	5979855-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	10	4,52	45,20
20241001	5979909-1	TD(41962)	Transformador Distribuição	3	25,22	75,66
20241001	5980429-1	RD(35434)	Religador de Distribuição	24	0,65	15,60
20241001	5980429-1	RD(35434)	Religador de Distribuição	7	17,42	121,94

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5980429-1	RD(35434)	Religador de Distribuição	3	17,63	52,89
20241001	5980429-1	RD(35434)	Religador de Distribuição	1	17,98	17,98
20241001	5980429-1	TD(14374)	Transformador Distribuição	1	19,63	19,63
20241001	5980709-1	TD(14998)	Transformador Distribuição	1	16,82	16,82
20241001	5981037-1	TD(683520)	Transformador Distribuição	1	1,73	1,73
20241001	5981144-1	TD(28313)	Transformador Distribuição	3	3,63	10,89
20241001	5981380-1	TD(28295)	Transformador Distribuição	2	8,23	16,46
20241001	5981434-1	FU(667896)	Chave Fusível	1	2,25	2,25
20241001	5982917-1	FR(4717)	Chave Fusível Religadora	13	2,07	26,91
20241001	5982941-1	TD(14374)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20241001	5983226-1	FU(690251)	Chave Fusível	1	1,45	1,45
20241001	5983939-1	FR(11334)	Chave Fusível Religadora	1	2,62	2,62
20241001	5983981-1	TD(652485)	Transformador Distribuição	1	3,55	3,55
20241001	5984031-1	TD(52451211)	Transformador Distribuição	2	9,32	18,64
20241001	5985077-1	TD(52451211)	Transformador Distribuição	2	4,32	8,64
20241001	5985383-1	TD(29990)	Transformador Distribuição	43	6,58	282,94
20241001	5985392-1	TD(28323)	Transformador Distribuição	1	5,78	5,78
20241001	5976524-1	TD(14323)	Transformador Distribuição	2	8,85	17,70
20241001	5986581-1	FR(4631)	Chave Fusível Religadora	23	0,60	13,80
20241001	5988066-1	FU(715873)	Chave Fusível	9	2,45	22,05
20241001	5988418-1	FU(12331)	Chave Fusível	3	9,87	29,61

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5989020-1	TD(707668)	Transformador Distribuição	2	3,28	6,56
20241001	5989063-1	TD(28323)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13
20241001	5989622-1	TD(14419)	Transformador Distribuição	2	4,00	8,00
20241001	5989795-1	TD(14620)	Transformador Distribuição	1	2,77	2,77
20241001	5985820-1	PE(210176933)	Ponto de conexão	1	16,62	16,62
20241001	5986331-1	TD(688081)	Transformador Distribuição	3	5,68	17,04
20241001	5986447-1	TD(14373)	Transformador Distribuição	1	5,93	5,93
20241001	5970110-1	TD(14268)	Transformador Distribuição	2	6,07	12,14
20241001	5970301-1	TD(14998)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12
20241001	5970429-1	RD(8227)	Religador de Distribuição	2	1,52	3,04
20241001	5970429-1	RD(8227)	Religador de Distribuição	5	4,28	21,40
20241001	5970429-1	RD(8227)	Religador de Distribuição	11	20,52	225,72
20241001	5970429-1	RD(8227)	Religador de Distribuição	7	20,65	144,55
20241001	5970447-1	TD(657457)	Transformador Distribuição	2	3,60	7,20
20241001	5971152-1	TD(28323)	Transformador Distribuição	1	15,87	15,87
20241001	5971170-1	TD(692638)	Transformador Distribuição	1	14,60	14,60
20241001	5972985-1	RD(39672)	Religador de Distribuição	87	0,05	4,35
20241001	5973554-1	TD(31186)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20241001	5973847-1	TD(36438884)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20241001	5974066-1	TD(14995)	Transformador Distribuição	1	20,88	20,88
20241001	5974856-1	TD(652485)	Transformador Distribuição	1	7,98	7,98

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5975449-1	FR(21076)	Chave Fusível Religadora	2	11,98	23,96
20241001	5975627-1	FU(12370)	Chave Fusível	4	2,67	10,68
20241001	5976259-1	TD(14310)	Transformador Distribuição	6	14,03	84,18
20241001	5965482-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	10	6,22	62,20
20241001	5969520-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	10	13,05	130,50
20241001	5968459-1	RD(101746338)	Religador de Distribuição	230	3,12	717,60
20241001	5968459-1	RD(101746338)	Religador de Distribuição	1	5,48	5,48
20241001	5968624-1	TD(52451211)	Transformador Distribuição	2	4,25	8,50
20241001	5969432-1	TD(14797)	Transformador Distribuição	3	16,92	50,76
20241001	5969706-1	TD(15031)	Transformador Distribuição	2	4,22	8,44
20241001	5969825-1	TD(652485)	Transformador Distribuição	1	8,02	8,02
20241001	5979855-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	1	4,52	4,52
20241001	5965482-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	8	6,22	49,76
20241001	5969520-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	8	13,05	104,40
20241001	5968459-1	RD(101746338)	Religador de Distribuição	173	3,12	539,76
20241001	5968964-1	TD(680420)	Transformador Distribuição	1	24,60	24,60
20241001	5970429-1	RD(8227)	Religador de Distribuição	10	1,52	15,20
20241001	5970429-1	RD(8227)	Religador de Distribuição	1	4,28	4,28
20241001	5970429-1	RD(8227)	Religador de Distribuição	25	20,52	513,00
20241001	5970429-1	RD(8227)	Religador de Distribuição	12	20,65	247,80
20241001	5972980-1	TD(31415)	Transformador Distribuição	1	20,52	20,52

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5972985-1	CF(21091)	Chave Faca	1	1,05	1,05
20241001	5972985-1	RD(39672)	Religador de Distribuição	17	0,05	0,85
20241001	5973483-1	TD(14631)	Transformador Distribuição	1	22,40	22,40
20241001	5975449-1	FR(21076)	Chave Fusível Religadora	1	11,98	11,98
20241001	5977301-1	RD(8227)	Religador de Distribuição	48	2,80	134,40
20241001	5977479-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	24	3,50	84,00
20241001	5977509-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	8	1,42	11,36
20241001	5977550-1	TD(679444)	Transformador Distribuição	4	5,35	21,40
20241001	5977915-1	FU(677803)	Chave Fusível	2	7,97	15,94
20241001	5977915-1	FU(677803)	Chave Fusível	5	29,63	148,15
20241001	5977966-1	CF(749664)	Chave Faca	3	3,60	10,80
20241001	5978173-1	TD(711429)	Transformador Distribuição	1	29,95	29,95
20241001	5979855-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	8	4,52	36,16
20241001	5980429-1	RD(35434)	Religador de Distribuição	7	0,65	4,55
20241001	5980429-1	RD(35434)	Religador de Distribuição	3	17,42	52,26
20241001	5980429-1	RD(35434)	Religador de Distribuição	2	17,63	35,26
20241001	5980429-1	RD(35434)	Religador de Distribuição	1	21,05	21,05
20241001	5981600-1	TD(14631)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20241001	5982917-1	FR(4717)	Chave Fusível Religadora	4	2,07	8,28
20241001	5983939-1	FR(11334)	Chave Fusível Religadora	2	2,62	5,24
20241001	5984899-1	TD(14631)	Transformador Distribuição	1	17,15	17,15

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5988066-1	FU(715873)	Chave Fusível	2	2,45	4,90
20241001	5965482-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	1	6,22	6,22
20241001	5969520-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	1	13,05	13,05
20241001	5977509-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	1	1,42	1,42
20241001	5973291-1	TD(25930)	Transformador Distribuição	1	1,88	1,88
20241001	5989108-1	TD(17882)	Transformador Distribuição	63	2,57	161,91
20241001	5979170-1	TD(10045)	Transformador Distribuição	136	12,37	1.682,32
20241001	5975799-1	FU(11488)	Chave Fusível	159	2,80	445,20
20241001	5973191-1	FU(691432)	Chave Fusível	7	1,55	10,85
20241001	5973053-1	TD(11430)	Transformador Distribuição	8	1,80	14,40
20241001	6037276-1	PE(198299021)	Ponto de conexão	1	20,47	20,47
20241001	5965309-1	TD(27915)	Transformador Distribuição	58	1,25	72,50
20241001	5974539-1	FU(10627653)	Chave Fusível	8	4,62	36,96
20241001	5968943-1	TD(25570)	Transformador Distribuição	32	14,58	466,56
20241001	5971055-1	FU(37989)	Chave Fusível	30	16,03	480,90
20241001	5991677-1	TD(723795)	Transformador Distribuição	41	1,75	71,75
20241001	5990862-1	TD(11432)	Transformador Distribuição	1	0,80	0,80
20241001	5965371-1	TD(716159)	Transformador Distribuição	39	1,72	67,08
20241001	5979512-1	TD(712791)	Transformador Distribuição	46	4,20	193,20
20241001	5968626-1	RD(722248)	Religador de Distribuição	9	26,48	238,32
20241001	5968626-1	RD(722248)	Religador de Distribuição	38	32,38	1.230,44

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968626-1	RD(722248)	Religador de Distribuição	17	0,73	12,41
20241001	5973177-1	TD(14911)	Transformador Distribuição	1	19,92	19,92
20241001	5965782-1	FU(41060)	Chave Fusível	1	34,27	34,27
20241001	5983121-1	FU(15619)	Chave Fusível	1	22,30	22,30
20241001	5983376-1	FU(94541001)	Chave Fusível	14	27,88	390,32
20241001	5985332-1	RD(40511)	Religador de Distribuição	23	3,03	69,69
20241001	5985332-1	RD(40511)	Religador de Distribuição	32	7,23	231,36
20241001	5985332-1	RD(40511)	Religador de Distribuição	1	22,40	22,40
20241001	5985332-1	FU(15619)	Chave Fusível	1	25,98	25,98
20241001	5986373-1	FU(675377)	Chave Fusível	7	8,08	56,56
20241001	5978905-1	TD(14062)	Transformador Distribuição	2	25,87	51,74
20241001	5981896-1	RD(40511)	Religador de Distribuição	23	5,00	115,00
20241001	5981896-1	RD(40511)	Religador de Distribuição	20	7,22	144,40
20241001	5981896-1	RD(40511)	Religador de Distribuição	14	18,72	262,08
20241001	5981896-1	RD(40511)	Religador de Distribuição	23	2,25	51,75
20241001	5981896-1	RD(40511)	Religador de Distribuição	4	10,30	41,20
20241001	5981896-1	RD(40511)	Religador de Distribuição	1	12,63	12,63
20241001	5981896-1	RD(40511)	Religador de Distribuição	15	17,38	260,70
20241001	5980800-1	TD(20997)	Transformador Distribuição	4	2,95	11,80
20241001	5973832-1	TD(24960)	Transformador Distribuição	1	20,12	20,12
20241001	5974205-1	TD(24953)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5974368-1	TD(15006)	Transformador Distribuição	1	6,70	6,70
20241001	5974490-1	TD(14084)	Transformador Distribuição	1	8,30	8,30
20241001	5974742-1	TD(14901)	Transformador Distribuição	1	7,65	7,65
20241001	5975308-1	TD(21916)	Transformador Distribuição	1	13,37	13,37
20241001	5975327-1	TD(14088)	Transformador Distribuição	1	3,80	3,80
20241001	5975434-1	TD(24960)	Transformador Distribuição	1	11,48	11,48
20241001	5975713-1	FR(15310)	Chave Fusível Religadora	2	7,93	15,86
20241001	5983606-1	TD(11185)	Transformador Distribuição	3	0,93	2,79
20241001	5977229-1	FU(15643)	Chave Fusível	3	7,17	21,51
20241001	5977877-1	TD(41333)	Transformador Distribuição	1	7,37	7,37
20241001	5966488-1	TD(43805)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20241001	5967245-1	TD(55801)	Transformador Distribuição	1	5,30	5,30
20241001	6036052-1	FR(4260)	Chave Fusível Religadora	48	2,70	129,60
20241001	6036052-1	FR(4260)	Chave Fusível Religadora	63	4,37	275,31
20241001	6036052-1	FR(4260)	Chave Fusível Religadora	23	4,73	108,79
20241001	6036052-1	FR(4260)	Chave Fusível Religadora	6	5,08	30,48
20241001	5968626-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	87	28,65	2.492,55
20241001	5968626-1	RD(722247)	Religador de Distribuição	247	29,28	7.232,16
20241001	5976855-1	TD(13668)	Transformador Distribuição	1	5,77	5,77
20241001	5971492-1	TD(13649)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20241001	5968626-1	RD(722248)	Religador de Distribuição	6	3,48	20,88



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968626-1	RD(722248)	Religador de Distribuição	2	11,13	22,26
20241001	5968626-1	RD(722248)	Religador de Distribuição	10	10,72	107,20
20241001	5972957-1	TD(24967)	Transformador Distribuição	1	5,22	5,22
20241001	5973561-1	FU(691853)	Chave Fusível	1	4,50	4,50
20241001	5973696-1	TD(41179)	Transformador Distribuição	5	5,60	28,00
20241001	5965341-1	TD(11880)	Transformador Distribuição	1	8,90	8,90
20241001	5987558-1	TD(12194)	Transformador Distribuição	7	25,78	180,46
20241001	5988315-1	RD(730656)	Religador de Distribuição	14	3,08	43,12
20241001	5988315-1	RD(730656)	Religador de Distribuição	12	3,93	47,16
20241001	5988315-1	RD(730656)	Religador de Distribuição	5	6,52	32,60
20241001	5988315-1	RD(730656)	Religador de Distribuição	3	8,05	24,15
20241001	5988315-1	RD(730656)	Religador de Distribuição	5	12,22	61,10
20241001	5988315-1	RD(730656)	Religador de Distribuição	3	14,80	44,40
20241001	5988315-1	RD(730656)	Religador de Distribuição	34	0,98	33,32
20241001	5981836-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	55	4,88	268,40
20241001	5981836-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	103	7,03	724,09
20241001	5982481-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	67	1,68	112,56
20241001	5982481-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	3	4,98	14,94
20241001	5982481-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	10	5,88	58,80
20241001	5982481-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	3	8,15	24,45
20241001	5982481-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	126	8,55	1.077,30

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5982481-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	67	0,10	6,70
20241001	5982481-1	FU(15338)	Chave Fusível	3	8,82	26,46
20241001	5982481-1	TD(21044)	Transformador Distribuição	1	9,87	9,87
20241001	6034663-1	PE(16385351)	Ponto de conexão	1	12,93	12,93
20241001	5974750-1	TD(17540)	Transformador Distribuição	1	3,97	3,97
20241001	5975365-1	TD(703511)	Transformador Distribuição	2	18,20	36,40
20241001	5983880-1	FU(685224)	Chave Fusível	2	7,53	15,06
20241001	5983905-1	TD(11909)	Transformador Distribuição	2	6,42	12,84
20241001	5984075-1	RD(730656)	Religador de Distribuição	14	4,83	67,62
20241001	5984196-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	64	0,57	36,48
20241001	5984196-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	104	1,57	163,28
20241001	5977933-1	TD(11292)	Transformador Distribuição	5	2,72	13,60
20241001	5978211-1	TD(734311)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20241001	5966067-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	67	1,88	125,96
20241001	5966067-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	23	3,63	83,49
20241001	5966067-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	80	6,78	542,40
20241001	5966067-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	34	7,87	267,58
20241001	5966067-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	1	11,17	11,17
20241001	5966067-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	11	11,78	129,58
20241001	5966067-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	90	0,10	9,00
20241001	5966233-1	FU(670333)	Chave Fusível	5	28,00	140,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5966233-1	FU(670333)	Chave Fusível	7	29,33	205,31
20241001	5966255-1	RD(39759)	Religador de Distribuição	57	3,72	212,04
20241001	5966255-1	RD(39759)	Religador de Distribuição	37	8,22	304,14
20241001	5970878-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	216	0,15	32,40
20241001	5970878-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	80	3,53	282,40
20241001	5970878-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	136	4,53	616,08
20241001	5970978-1	TD(9062)	Transformador Distribuição	117	13,63	1.594,71
20241001	5971142-1	FU(15329)	Chave Fusível	3	18,72	56,16
20241001	5971412-1	TD(668571)	Transformador Distribuição	2	7,63	15,26
20241001	5971539-1	TD(11295)	Transformador Distribuição	1	32,65	32,65
20241001	5971742-1	TD(11716)	Transformador Distribuição	2	10,98	21,96
20241001	5980040-1	TD(736171)	Transformador Distribuição	4	6,00	24,00
20241001	5978797-1	FU(20959017)	Chave Fusível	1	17,55	17,55
20241001	5981836-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	1	7,03	7,03
20241001	5982481-1	FU(15320)	Chave Fusível	1	8,73	8,73
20241001	5982481-1	TD(12184)	Transformador Distribuição	1	9,03	9,03
20241001	5982481-1	FU(707775)	Chave Fusível	1	8,98	8,98
20241001	5982807-1	FU(685224)	Chave Fusível	2	10,40	20,80
20241001	5982911-1	RD(39759)	Religador de Distribuição	94	1,42	133,48
20241001	5984993-1	TD(677443)	Transformador Distribuição	1	3,90	3,90
20241001	5985451-1	RD(698164)	Religador de Distribuição	49	1,82	89,18

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5985451-1	RD(698164)	Religador de Distribuição	150	4,22	633,00
20241001	5985451-1	RD(698164)	Religador de Distribuição	2	23,68	47,36
20241001	5985959-1	TD(724030)	Transformador Distribuição	8	8,52	68,16
20241001	5978662-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	46	3,72	171,12
20241001	5978662-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	8	5,55	44,40
20241001	5978662-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	6	6,92	41,52
20241001	5978662-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	4	12,08	48,32
20241001	5978662-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	37	12,13	448,81
20241001	5978662-1	RD(12013)	Religador de Distribuição	51	12,10	617,10
20241001	5978797-1	FU(20959017)	Chave Fusível	5	17,55	87,75
20241001	5979204-1	RD(730656)	Religador de Distribuição	34	4,22	143,48
20241001	5979204-1	RD(730656)	Religador de Distribuição	1	13,50	13,50
20241001	5979204-1	RD(730656)	Religador de Distribuição	11	13,68	150,48
20241001	5979204-1	RD(730656)	Religador de Distribuição	34	0,07	2,38
20241001	5979333-1	TD(650694)	Transformador Distribuição	1	8,90	8,90
20241001	5968888-1	FU(4409)	Chave Fusível	114	8,28	943,92
20241001	5984710-1	FU(674887)	Chave Fusível	1	13,90	13,90
20241001	5968888-1	FU(4409)	Chave Fusível	36	32,82	1.181,52
20241001	5964764-1	TD(56197)	Transformador Distribuição	54	2,28	123,12
20241001	5965702-1	PE(207291145)	Ponto de conexão	1	2,73	2,73
20241001	5982038-1	TD(31131)	Transformador Distribuição	48	6,93	332,64

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5976179-1	TD(674883)	Transformador Distribuição	1	13,25	13,25
20241001	5976355-1	TD(21052)	Transformador Distribuição	1	11,35	11,35
20241001	5971160-1	FR(4408)	Chave Fusível Religadora	7	13,80	96,60
20241001	6034485-1	PE(14920141)	Ponto de conexão	2	2,18	4,36
20241001	5968888-1	FU(4409)	Chave Fusível	78	9,57	746,46
20241001	5967178-1	FU(16694)	Chave Fusível	4	3,95	15,80
20241001	5968052-1	TD(15577)	Transformador Distribuição	2	23,57	47,14
20241001	5976188-1	TD(25003)	Transformador Distribuição	1	14,83	14,83
20241001	5976337-1	TD(15602)	Transformador Distribuição	1	15,00	15,00
20241001	5971076-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	139	0,27	37,53
20241001	5971076-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	6	2,83	16,98
20241001	5971076-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	175	22,33	3.907,75
20241001	5971076-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	2	23,07	46,14
20241001	5971076-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	19	25,62	486,78
20241001	5971076-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	21	28,77	604,17
20241001	5971076-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	1	28,77	28,77
20241001	5980107-1	TD(15359)	Transformador Distribuição	2	19,88	39,76
20241001	5972808-1	TD(15651)	Transformador Distribuição	1	11,85	11,85
20241001	5972873-1	FU(16693)	Chave Fusível	32	3,88	124,16
20241001	5964309-1	TD(24947)	Transformador Distribuição	1	3,67	3,67
20241001	5988709-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	93	0,57	53,01

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5988709-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	2	3,72	7,44
20241001	5988709-1	CF(18963)	Chave Faca	1	1,65	1,65
20241001	5988709-1	CF(18963)	Chave Faca	1	1,90	1,90
20241001	5989335-1	FU(694698)	Chave Fusível	1	24,43	24,43
20241001	5990027-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	65	2,52	163,80
20241001	5990027-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	299	5,22	1.560,78
20241001	5982742-1	FR(18408)	Chave Fusível Religadora	10	10,52	105,20
20241001	5985273-1	FR(18408)	Chave Fusível Religadora	10	12,20	122,00
20241001	5985362-1	TD(28439163)	Transformador Distribuição	2	25,53	51,06
20241001	5988709-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	95	2,07	196,65
20241001	5988709-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	269	7,33	1.971,77
20241001	5981921-1	TD(688622)	Transformador Distribuição	1	25,25	25,25
20241001	5981960-1	FU(8617)	Chave Fusível	8	21,90	175,20
20241001	5982001-1	FR(7374)	Chave Fusível Religadora	18	21,28	383,04
20241001	5981160-1	RD(736018)	Religador de Distribuição	27	28,73	775,71
20241001	5981160-1	RD(736018)	Religador de Distribuição	22	28,73	632,06
20241001	5981160-1	RD(722486)	Religador de Distribuição	15	5,57	83,55
20241001	5981160-1	RD(722486)	Religador de Distribuição	24	7,63	183,12
20241001	5981160-1	RD(722486)	Religador de Distribuição	35	11,42	399,70
20241001	5981160-1	RD(722486)	Religador de Distribuição	18	27,47	494,46
20241001	5981160-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	223	2,03	452,69

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5974299-1	TD(15804)	Transformador Distribuição	1	11,72	11,72
20241001	5974946-1	FU(35296)	Chave Fusível	23	29,17	670,91
20241001	5975123-1	TD(15651)	Transformador Distribuição	1	19,68	19,68
20241001	5975315-1	TD(25003)	Transformador Distribuição	1	8,07	8,07
20241001	5975692-1	TD(34052)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20241001	5975702-1	TD(25014)	Transformador Distribuição	2	7,87	15,74
20241001	5984101-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	51	5,22	266,22
20241001	5976930-1	TD(60984)	Transformador Distribuição	3	5,22	15,66
20241001	5977773-1	RD(744945)	Religador de Distribuição	15	3,07	46,05
20241001	5977773-1	RD(744945)	Religador de Distribuição	167	3,32	554,44
20241001	5977773-1	RD(744945)	Religador de Distribuição	40	18,65	746,00
20241001	5977773-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	139	3,05	423,95
20241001	5965995-1	TD(35204)	Transformador Distribuição	1	14,42	14,42
20241001	5966144-1	CL(691761)	Chave Lâmina	13	34,65	450,45
20241001	5966261-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	51	5,88	299,88
20241001	5966400-1	FU(16705)	Chave Fusível	5	3,48	17,40
20241001	5964198-1	TD(740652)	Transformador Distribuição	1	5,95	5,95
20241001	5970662-1	FU(727230)	Chave Fusível	3	47,83	143,49
20241001	5973638-1	TD(672180)	Transformador Distribuição	1	20,62	20,62
20241001	5966267-1	RD(737142)	Religador de Distribuição	19	5,57	105,83
20241001	5966267-1	RD(737142)	Religador de Distribuição	6	5,57	33,42

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5966267-1	RD(737142)	Religador de Distribuição	22	5,57	122,54
20241001	5966267-1	RD(737142)	Religador de Distribuição	46	5,57	256,22
20241001	5966267-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	79	0,12	9,48
20241001	5966412-1	FU(37381)	Chave Fusível	4	5,67	22,68
20241001	5968178-1	TD(58451)	Transformador Distribuição	1	0,18	0,18
20241001	5968211-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	152	2,18	331,36
20241001	5968211-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	1	14,50	14,50
20241001	5968211-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	78	0,28	21,84
20241001	5968211-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	74	11,78	871,72
20241001	5968211-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	13	7,70	100,10
20241001	5968211-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	12	9,10	109,20
20241001	5968211-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	53	9,75	516,75
20241001	5970662-1	FU(727230)	Chave Fusível	30	61,37	1.841,10
20241001	5973097-1	COX52_COX59505	Alimentador	29	2,87	83,23
20241001	5973097-1	COX52_COX59505	Alimentador	107	4,93	527,51
20241001	5973097-1	COX52_COX59505	Alimentador	18	8,82	158,76
20241001	5973097-1	COX52_COX59505	Alimentador	126	10,40	1.310,40
20241001	6038661-1	FU(15737)	Chave Fusível	7	46,58	326,06
20241001	5971503-1	TD(740163)	Transformador Distribuição	1	33,05	33,05
20241001	5981688-1	COX52_COX59505	Alimentador	19	2,25	42,75
20241001	5974503-1	TD(58451)	Transformador Distribuição	1	36,58	36,58



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5974863-1	FU(7106571)	Chave Fusível	1	6,00	6,00
20241001	5974942-1	TD(13061)	Transformador Distribuição	2	1,63	3,26
20241001	5975507-1	TD(6818874)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20241001	5975650-1	TD(13298)	Transformador Distribuição	1	32,83	32,83
20241001	5975732-1	FU(680031)	Chave Fusível	1	5,27	5,27
20241001	5983791-1	FU(37381)	Chave Fusível	4	11,40	45,60
20241001	5983834-1	FU(15716)	Chave Fusível	4	4,32	17,28
20241001	5976953-1	TD(741354)	Transformador Distribuição	1	13,40	13,40
20241001	5988456-1	TD(13314)	Transformador Distribuição	1	9,70	9,70
20241001	5981688-1	COX52_COX59505	Alimentador	153	2,72	416,16
20241001	5981688-1	COX52_COX59505	Alimentador	10	17,95	179,50
20241001	5981688-1	COX52_COX59505	Alimentador	19	0,05	0,95
20241001	5982201-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	153	17,37	2.657,61
20241001	5984654-1	FU(741967)	Chave Fusível	1	15,98	15,98
20241001	5990903-1	TD(13159)	Transformador Distribuição	2	3,05	6,10
20241001	5968941-1	FU(691954)	Chave Fusível	3	7,48	22,44
20241001	5965603-1	FR(28485)	Chave Fusível Religadora	1	8,12	8,12
20241001	5970997-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	1	0,08	0,08
20241001	5971147-1	RD(744946)	Religador de Distribuição	1	22,48	22,48
20241001	5980111-1	TD(39877)	Transformador Distribuição	2	1,83	3,66
20241001	5980775-1	FU(12006)	Chave Fusível	10	9,38	93,80

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5980838-1	[MT]PA(11876)	Alimentador	5	20,57	102,85
20241001	5981073-1	TD(1464254)	Transformador Distribuição	1	3,60	3,60
20241001	5981096-1	TD(42936)	Transformador Distribuição	2	6,32	12,64
20241001	5974001-1	FU(42043)	Chave Fusível	10	40,20	402,00
20241001	5974082-1	TD(42936)	Transformador Distribuição	2	17,35	34,70
20241001	5974295-1	FU(28357)	Chave Fusível	7	23,35	163,45
20241001	5974281-1	FU(28447)	Chave Fusível	1	55,50	55,50
20241001	5974564-1	TD(674849)	Transformador Distribuição	1	23,63	23,63
20241001	5974669-1	TD(4388469)	Transformador Distribuição	1	25,02	25,02
20241001	5975445-1	RD(7716)	Religador de Distribuição	43	5,27	226,61
20241001	5975445-1	RD(7716)	Religador de Distribuição	67	7,32	490,44
20241001	5975445-1	RD(7716)	Religador de Distribuição	2	7,90	15,80
20241001	5975445-1	RD(7716)	Religador de Distribuição	2	20,02	40,04
20241001	5975597-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	27	27,27	736,29
20241001	5975464-1	RD(756590)	Religador de Distribuição	10	13,28	132,80
20241001	5975464-1	RD(756590)	Religador de Distribuição	20	35,28	705,60
20241001	5983650-1	TD(656761)	Transformador Distribuição	2	14,88	29,76
20241001	5983776-1	TD(39782)	Transformador Distribuição	1	15,28	15,28
20241001	5976935-1	FU(667869)	Chave Fusível	2	5,90	11,80
20241001	5976990-1	FU(41929)	Chave Fusível	2	11,10	22,20
20241001	5977355-1	TD(39667)	Transformador Distribuição	1	17,82	17,82

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5977764-1	TD(666600)	Transformador Distribuição	3	12,48	37,44
20241001	6035500-1	PE(17973304)	Ponto de conexão	1	26,25	26,25
20241001	5988419-1	FU(113919820)	Chave Fusível	4	4,77	19,08
20241001	5988578-1	FU(4236)	Chave Fusível	1	6,75	6,75
20241001	5982083-1	FU(45127)	Chave Fusível	1	17,18	17,18
20241001	5982279-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	28	3,28	91,84
20241001	5982779-1	TD(39865)	Transformador Distribuição	1	3,22	3,22
20241001	5984468-1	FU(28357)	Chave Fusível	7	4,52	31,64
20241001	5984531-1	FU(41220)	Chave Fusível	12	3,43	41,16
20241001	5984765-1	FU(12006)	Chave Fusível	10	16,30	163,00
20241001	5984781-1	FU(99379)	Chave Fusível	6	18,05	108,30
20241001	5985536-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	18	19,17	345,06
20241001	5985536-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	3	22,40	67,20
20241001	5985536-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	5	24,40	122,00
20241001	5985536-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	2	25,53	51,06
20241001	5985957-1	TD(56892)	Transformador Distribuição	1	6,52	6,52
20241001	5986297-1	TD(92351058)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20241001	5986941-1	FR(4376)	Chave Fusível Religadora	18	13,18	237,24
20241001	5989467-1	TD(666521)	Transformador Distribuição	1	17,17	17,17
20241001	5989611-1	FU(39093)	Chave Fusível	13	3,33	43,29
20241001	5989611-1	FU(39093)	Chave Fusível	3	3,87	11,61

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5965603-1	FR(28485)	Chave Fusível Religadora	1	8,12	8,12
20241001	5970997-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	2	0,08	0,16
20241001	5971147-1	RD(744946)	Religador de Distribuição	1	22,48	22,48
20241001	5964825-1	FU(28601)	Chave Fusível	2	18,62	37,24
20241001	5965603-1	FR(28485)	Chave Fusível Religadora	69	8,12	560,28
20241001	5965741-1	TD(666622)	Transformador Distribuição	2	4,75	9,50
20241001	5968865-1	TD(39620)	Transformador Distribuição	1	11,48	11,48
20241001	5969142-1	TD(652120)	Transformador Distribuição	2	7,05	14,10
20241001	5969354-1	TD(45417)	Transformador Distribuição	1	8,85	8,85
20241001	5972941-1	TD(656610)	Transformador Distribuição	1	26,33	26,33
20241001	5973397-1	TD(39660)	Transformador Distribuição	1	27,73	27,73
20241001	5973640-1	FU(31278)	Chave Fusível	10	25,53	255,30
20241001	5973814-1	FR(4235)	Chave Fusível Religadora	24	22,85	548,40
20241001	5966095-1	TD(45417)	Transformador Distribuição	1	6,77	6,77
20241001	5966554-1	TD(42936)	Transformador Distribuição	2	2,45	4,90
20241001	5975872-1	FU(41929)	Chave Fusível	2	19,73	39,46
20241001	5975938-1	FR(43481)	Chave Fusível Religadora	35	5,43	190,05
20241001	5976037-1	RD(7716)	Religador de Distribuição	108	0,08	8,64
20241001	5976721-1	FR(64225360)	Chave Fusível Religadora	26	51,17	1.330,42
20241001	5976721-1	FR(64225360)	Chave Fusível Religadora	1	52,47	52,47
20241001	5976721-1	FR(64225360)	Chave Fusível Religadora	2	84,23	168,46

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5976721-1	FR(64225360)	Chave Fusível Religadora	1	104,52	104,52
20241001	5976721-1	FU(673303)	Chave Fusível	2	0,45	0,90
20241001	5970997-1	RD(732916)	Religador de Distribuição	835	0,08	66,80
20241001	5971137-1	TD(45417)	Transformador Distribuição	1	19,93	19,93
20241001	5971147-1	RD(744946)	Religador de Distribuição	117	22,48	2.630,16
20241001	5971162-1	RD(7716)	Religador de Distribuição	99	1,75	173,25
20241001	5971162-1	RD(7716)	Religador de Distribuição	26	5,12	133,12
20241001	5971162-1	RD(7716)	Religador de Distribuição	17	7,63	129,71
20241001	5971169-1	FU(25354)	Chave Fusível	5	16,72	83,60
20241001	5971416-1	TD(53619)	Transformador Distribuição	1	57,08	57,08
20241001	5971436-1	FU(691881)	Chave Fusível	4	9,57	38,28
20241001	5971498-1	TD(56892)	Transformador Distribuição	1	12,12	12,12
20241001	5971517-1	TD(40037261)	Transformador Distribuição	1	19,42	19,42
20241001	5971575-1	FU(16688)	Chave Fusível	7	3,72	26,04
20241001	5971650-1	FR(4235)	Chave Fusível Religadora	23	6,23	143,29
20241001	5971664-1	TD(666622)	Transformador Distribuição	2	5,92	11,84
20241001	5971697-1	TD(39859)	Transformador Distribuição	1	13,95	13,95
20241001	5979982-1	TD(42936)	Transformador Distribuição	2	5,97	11,94
20241001	5975456-1	FR(41343)	Chave Fusível Religadora	38	6,87	261,06
20241001	5975505-1	FU(40027)	Chave Fusível	3	5,32	15,96
20241001	5975659-1	TD(650155)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5976462-1	TD(733277)	Transformador Distribuição	1	5,50	5,50
20241001	5976698-1	FR(757036)	Chave Fusível Religadora	9	6,75	60,75
20241001	5977175-1	TD(650270)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48
20241001	5977407-1	TD(650153)	Transformador Distribuição	1	18,70	18,70
20241001	5980379-1	FU(27031)	Chave Fusível	2	4,52	9,04
20241001	5980691-1	FU(40027)	Chave Fusível	3	10,72	32,16
20241001	5980930-1	TD(650155)	Transformador Distribuição	1	7,75	7,75
20241001	5981694-1	CRH51_CRH55204	Alimentador	98	2,45	240,10
20241001	5981694-1	RD(735958)	Religador de Distribuição	38	0,12	4,56
20241001	5981989-1	TD(54720)	Transformador Distribuição	3	18,12	54,36
20241001	5964950-1	FU(27393)	Chave Fusível	1	4,80	4,80
20241001	5965559-1	TD(35983)	Transformador Distribuição	1	3,73	3,73
20241001	5965573-1	FU(711627)	Chave Fusível	2	7,20	14,40
20241001	5967335-1	TD(732745)	Transformador Distribuição	1	25,23	25,23
20241001	5970418-1	TD(35159)	Transformador Distribuição	2	3,50	7,00
20241001	5972885-1	FR(41343)	Chave Fusível Religadora	38	19,40	737,20
20241001	5973208-1	FU(659158)	Chave Fusível	4	25,70	102,80
20241001	5973713-1	TD(656252)	Transformador Distribuição	1	23,92	23,92
20241001	5982031-1	FR(757036)	Chave Fusível Religadora	10	22,70	227,00
20241001	5982100-1	FU(40027)	Chave Fusível	3	11,27	33,81
20241001	5982375-1	FR(35295)	Chave Fusível Religadora	38	4,02	152,76

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5982636-1	FU(27031)	Chave Fusível	2	28,88	57,76
20241001	5984464-1	TD(650175)	Transformador Distribuição	1	1,98	1,98
20241001	5984713-1	FU(40027)	Chave Fusível	2	18,92	37,84
20241001	5984783-1	FR(757036)	Chave Fusível Religadora	10	14,58	145,80
20241001	5985720-1	TD(35137)	Transformador Distribuição	1	16,05	16,05
20241001	5988323-1	FU(40027)	Chave Fusível	3	8,25	24,75
20241001	5985794-1	TD(35316)	Transformador Distribuição	2	6,15	12,30
20241001	5983640-1	TD(35316)	Transformador Distribuição	2	16,37	32,74
20241001	5982788-1	TD(36290)	Transformador Distribuição	1	3,55	3,55
20241001	5982792-1	FU(30826)	Chave Fusível	2	5,82	11,64
20241001	5983840-1	TD(35557)	Transformador Distribuição	1	4,98	4,98
20241001	5984184-1	TD(35530)	Transformador Distribuição	2	4,40	8,80
20241001	5984930-1	TD(35530)	Transformador Distribuição	2	9,25	18,50
20241001	5986432-1	TD(35550)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57
20241001	5986823-1	TD(36118)	Transformador Distribuição	1	17,22	17,22
20241001	5987320-1	TD(36233)	Transformador Distribuição	1	3,90	3,90
20241001	5988409-1	TD(36157)	Transformador Distribuição	5	5,83	29,15
20241001	5988412-1	TD(36233)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20241001	5988973-1	TD(35530)	Transformador Distribuição	2	4,53	9,06
20241001	5989088-1	FU(30728)	Chave Fusível	9	4,35	39,15
20241001	5989304-1	TD(36157)	Transformador Distribuição	5	16,93	84,65

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5991029-1	TD(36233)	Transformador Distribuição	1	18,25	18,25
20241001	5974512-1	FU(30736)	Chave Fusível	4	4,58	18,32
20241001	5974862-1	FU(37917)	Chave Fusível	2	21,33	42,66
20241001	5975016-1	TD(669148)	Transformador Distribuição	1	22,07	22,07
20241001	5975031-1	TD(56579)	Transformador Distribuição	2	3,25	6,50
20241001	5975261-1	TD(706586)	Transformador Distribuição	84	22,73	1.909,32
20241001	6036009-1	RD(38616)	Religador de Distribuição	127	5,20	660,40
20241001	5975992-1	TD(750803)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20241001	5976618-1	TD(56579)	Transformador Distribuição	2	9,50	19,00
20241001	5981233-1	FR(47560344)	Chave Fusível Religadora	18	9,20	165,60
20241001	5964848-1	FU(30831)	Chave Fusível	2	3,92	7,84
20241001	5964974-1	TD(35545)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20241001	5965463-1	PE(16439793)	Ponto de conexão	1	11,03	11,03
20241001	5965463-1	[MT]PA(11795)	Alimentador	33	13,70	452,10
20241001	5965463-1	CF(30888)	Chave Faca	21	5,20	109,20
20241001	5965663-1	FU(30728)	Chave Fusível	9	4,05	36,45
20241001	5966103-1	TD(35530)	Transformador Distribuição	2	21,98	43,96
20241001	5968723-1	TD(681219)	Transformador Distribuição	2	7,15	14,30
20241001	5968949-1	FU(30728)	Chave Fusível	9	5,98	53,82
20241001	5969316-1	TD(36110)	Transformador Distribuição	2	4,73	9,46
20241001	5970553-1	TD(35919)	Transformador Distribuição	1	18,75	18,75



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971264-1	FU(30898)	Chave Fusível	9	26,18	235,62
20241001	5971407-1	TD(38564)	Transformador Distribuição	1	4,70	4,70
20241001	5971501-1	FU(30736)	Chave Fusível	5	5,65	28,25
20241001	5972684-1	FR(30844)	Chave Fusível Religadora	59	4,62	272,58
20241001	5972932-1	TD(35919)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20241001	5973646-1	FU(31356)	Chave Fusível	27	22,17	598,59
20241001	5973651-1	TD(35545)	Transformador Distribuição	1	19,97	19,97
20241001	5973708-1	TD(36016)	Transformador Distribuição	1	20,57	20,57
20241001	5990335-1	FR(37686)	Chave Fusível Religadora	19	5,65	107,35
20241001	5975116-1	TD(678346)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20241001	5975554-1	TD(36334)	Transformador Distribuição	1	7,63	7,63
20241001	5975738-1	TD(36030)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20241001	5975820-1	TD(36340)	Transformador Distribuição	2	3,97	7,94
20241001	5976013-1	FU(6521)	Chave Fusível	5	10,30	51,50
20241001	5980244-1	RD(725881)	Religador de Distribuição	72	2,08	149,76
20241001	5980244-1	RD(725881)	Religador de Distribuição	1	3,63	3,63
20241001	5980244-1	RD(725881)	Religador de Distribuição	2	7,20	14,40
20241001	5966174-1	TD(58170)	Transformador Distribuição	1	7,20	7,20
20241001	5969145-1	TD(56601)	Transformador Distribuição	2	7,40	14,80
20241001	5973410-1	FU(30693)	Chave Fusível	5	19,83	99,15
20241001	5973477-1	RD(725881)	Religador de Distribuição	4	23,67	94,68

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973477-1	RD(725881)	Religador de Distribuição	2	26,55	53,10
20241001	5973477-1	RD(725881)	Religador de Distribuição	69	30,57	2.109,33
20241001	5973477-1	CL(30682)	Chave Lâmina	3	2,38	7,14
20241001	5973581-1	FU(60017239)	Chave Fusível	12	17,53	210,36
20241001	5973659-1	FU(30691)	Chave Fusível	8	18,55	148,40
20241001	5987624-1	FU(714463)	Chave Fusível	102	2,40	244,80
20241001	5987624-1	FU(714463)	Chave Fusível	157	2,07	324,99
20241001	5987624-1	FU(714463)	Chave Fusível	1	2,07	2,07
20241001	5966858-1	RD(749324)	Religador de Distribuição	15	0,05	0,75
20241001	5966858-1	RD(749324)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20241001	5980876-1	TD(28738)	Transformador Distribuição	46	12,28	564,88
20241001	6035964-1	BAN52_BAN59503	Alimentador	1	0,07	0,07
20241001	5966858-1	RD(749324)	Religador de Distribuição	803	3,03	2.433,09
20241001	5966858-1	RD(749324)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20241001	5966858-1	RD(749324)	Religador de Distribuição	297	0,05	14,85
20241001	5980122-1	RD(1012)	Religador de Distribuição	141	4,27	602,07
20241001	5989226-1	TD(734790)	Transformador Distribuição	2	16,58	33,16
20241001	5989460-1	TD(10072)	Transformador Distribuição	19	10,82	205,58
20241001	5986300-1	TD(712462)	Transformador Distribuição	45	1,95	87,75
20241001	5978864-1	RD(722505)	Religador de Distribuição	42	4,00	168,00
20241001	5978864-1	RD(722505)	Religador de Distribuição	28	1,17	32,76

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5978864-1	RD(722505)	Religador de Distribuição	1.630	1,00	1.630,00
20241001	5971553-1	FU(27818)	Chave Fusível	3	11,48	34,44
20241001	5989947-1	TD(10199)	Transformador Distribuição	89	3,72	331,08
20241001	5991106-1	TD(10963)	Transformador Distribuição	42	1,95	81,90
20241001	5982307-1	FR(749834)	Chave Fusível Religadora	3	2,92	8,76
20241001	5990514-1	FU(731797)	Chave Fusível	3	24,95	74,85
20241001	5967868-1	DIB01_DIB49501	Alimentador	1	0,05	0,05
20241001	5981701-1	TD(24547)	Transformador Distribuição	41	2,02	82,82
20241001	5981742-1	TD(742297)	Transformador Distribuição	16	1,23	19,68
20241001	5988467-1	TD(683082)	Transformador Distribuição	8	3,97	31,76
20241001	5988877-1	TD(56524)	Transformador Distribuição	1	2,87	2,87
20241001	5973591-1	TD(540)	Transformador Distribuição	3	1,87	5,61
20241001	5974037-1	TD(730355)	Transformador Distribuição	84	13,85	1.163,40
20241001	5974573-1	TD(34717)	Transformador Distribuição	1	9,88	9,88
20241001	5975262-1	PE(14047296)	Ponto de conexão	1	23,55	23,55
20241001	5975262-1	TD(700265)	Transformador Distribuição	2	3,97	7,94
20241001	5976257-1	TD(19260)	Transformador Distribuição	2	4,53	9,06
20241001	5964760-1	RD(13611)	Religador de Distribuição	16	1,75	28,00
20241001	5964760-1	RD(13611)	Religador de Distribuição	4	2,23	8,92
20241001	5964760-1	RD(13611)	Religador de Distribuição	10	5,78	57,80
20241001	5964760-1	RD(13611)	Religador de Distribuição	16	0,18	2,88

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5965566-1	TD(43382)	Transformador Distribuição	1	9,50	9,50
20241001	5968410-1	FU(731797)	Chave Fusível	3	8,70	26,10
20241001	5981266-1	TD(77201846)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25
20241001	5981705-1	TD(580)	Transformador Distribuição	6	1,33	7,98
20241001	5972578-1	TD(689545)	Transformador Distribuição	117	10,77	1.260,09
20241001	5989786-1	TD(75552950)	Transformador Distribuição	3	0,78	2,34
20241001	5969088-1	TD(684490)	Transformador Distribuição	19	5,90	112,10
20241001	5973750-1	TD(704375)	Transformador Distribuição	40	17,27	690,80
20241001	5964719-1	FU(690325)	Chave Fusível	4	5,70	22,80
20241001	5964752-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	1	0,05	0,05
20241001	5964752-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	1	0,70	0,70
20241001	5964752-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	2	3,50	7,00
20241001	5968824-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	1	3,25	3,25
20241001	5970209-1	RD(1206614)	Religador de Distribuição	1	7,22	7,22
20241001	5983009-1	RD(744734)	Religador de Distribuição	1	4,80	4,80
20241001	5990150-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	1	4,47	4,47
20241001	5990150-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	1	7,65	7,65
20241001	5965098-1	TD(34820)	Transformador Distribuição	1	16,70	16,70
20241001	5965465-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	20	3,80	76,00
20241001	5965465-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	8	4,32	34,56
20241001	5965465-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	6	6,50	39,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5965465-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	4	15,90	63,60
20241001	5965465-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	19	20,58	391,02
20241001	5965576-1	TD(34777)	Transformador Distribuição	1	9,57	9,57
20241001	5965641-1	PE(16111310)	Ponto de conexão	1	9,22	9,22
20241001	5966162-1	TD(34780)	Transformador Distribuição	2	6,85	13,70
20241001	5966762-1	TD(34774)	Transformador Distribuição	1	19,17	19,17
20241001	5968129-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	20	21,18	423,60
20241001	5968129-1	RD(748445)	Religador de Distribuição	20	0,33	6,60
20241001	5988342-1	TD(34813)	Transformador Distribuição	1	4,85	4,85
20241001	5988514-1	TD(61859364)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20241001	5988800-1	TD(678756)	Transformador Distribuição	1	7,03	7,03
20241001	5989001-1	FU(697389)	Chave Fusível	1	19,07	19,07
20241001	5989662-1	TD(61080)	Transformador Distribuição	1	4,05	4,05
20241001	5990150-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	31	1,72	53,32
20241001	5990150-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	49	4,30	210,70
20241001	5990150-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	138	4,47	616,86
20241001	5990150-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	102	4,52	461,04
20241001	5990150-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	11	5,25	57,75
20241001	5990150-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	5	7,65	38,25
20241001	5990150-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	7	9,92	69,44
20241001	5990150-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	25	13,77	344,25

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5990150-1	RD(730226)	Religador de Distribuição	7	8,22	57,54
20241001	5990150-1	RD(730226)	Religador de Distribuição	25	12,02	300,50
20241001	5968824-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	80	2,80	224,00
20241001	5968824-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	139	3,25	451,75
20241001	5968824-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	23	5,65	129,95
20241001	5968824-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	9	9,80	88,20
20241001	5969510-1	TD(34780)	Transformador Distribuição	2	24,55	49,10
20241001	5970209-1	RD(1206614)	Religador de Distribuição	98	7,22	707,56
20241001	5970558-1	TD(34820)	Transformador Distribuição	1	20,00	20,00
20241001	5971708-1	FU(27268)	Chave Fusível	1	4,07	4,07
20241001	5972729-1	TD(1260)	Transformador Distribuição	20	7,53	150,60
20241001	5974309-1	TD(34771)	Transformador Distribuição	2	11,95	23,90
20241001	5975674-1	FU(27276)	Chave Fusível	1	3,53	3,53
20241001	5976158-1	TD(34820)	Transformador Distribuição	1	16,53	16,53
20241001	5976542-1	TD(34683)	Transformador Distribuição	1	10,97	10,97
20241001	5976683-1	PE(18085875)	Ponto de conexão	1	6,08	6,08
20241001	5977202-1	TD(61859364)	Transformador Distribuição	1	6,02	6,02
20241001	5977224-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	32	1,22	39,04
20241001	5977224-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	19	1,87	35,53
20241001	5977224-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	4	33,90	135,60
20241001	5978077-1	TD(34741)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5978080-1	TD(34898)	Transformador Distribuição	1	4,78	4,78
20241001	5964752-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	118	0,05	5,90
20241001	5964752-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	217	0,70	151,90
20241001	5964752-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	26	1,50	39,00
20241001	5964752-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	5	4,58	22,90
20241001	5964752-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	335	3,50	1.172,50
20241001	5980110-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	13	1,67	21,71
20241001	5980110-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	19	2,33	44,27
20241001	5980390-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	24	0,83	19,92
20241001	5980470-1	TD(4251061)	Transformador Distribuição	1	43,80	43,80
20241001	5991435-1	FU(27299)	Chave Fusível	4	12,85	51,40
20241001	5979741-1	TD(34683)	Transformador Distribuição	1	28,32	28,32
20241001	5979844-1	TD(677937)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20241001	5984965-1	TD(34672)	Transformador Distribuição	1	10,70	10,70
20241001	5985567-1	FU(39574)	Chave Fusível	2	20,47	40,94
20241001	5981303-1	TD(34672)	Transformador Distribuição	1	52,25	52,25
20241001	5981725-1	FU(38518)	Chave Fusível	4	32,52	130,08
20241001	5982183-1	FU(27276)	Chave Fusível	1	12,22	12,22
20241001	5983009-1	RD(744734)	Religador de Distribuição	8	3,48	27,84
20241001	5983009-1	RD(744734)	Religador de Distribuição	28	4,33	121,24
20241001	5983009-1	RD(744734)	Religador de Distribuição	11	4,80	52,80

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5983452-1	TD(34719)	Transformador Distribuição	1	18,55	18,55
20241001	6037162-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	28	4,03	112,84
20241001	6037162-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	24	4,40	105,60
20241001	5983881-1	TD(34820)	Transformador Distribuição	1	11,72	11,72
20241001	5984364-1	FU(27210)	Chave Fusível	14	9,20	128,80
20241001	5987658-1	TD(53999)	Transformador Distribuição	17	3,97	67,49
20241001	5964980-1	TD(12183)	Transformador Distribuição	1	16,65	16,65
20241001	5964984-1	FU(14224)	Chave Fusível	31	20,88	647,28
20241001	5965577-1	TD(716933)	Transformador Distribuição	1	11,58	11,58
20241001	5965816-1	TD(12179)	Transformador Distribuição	1	7,87	7,87
20241001	5968478-1	CSU52_CSU59504	Seccionalizador Eletrônica	1	2,15	2,15
20241001	5968478-1	CSU52_CSU59504	Seccionalizador Eletrônica	98	4,25	416,50
20241001	5968478-1	CSU52_CSU59504	Seccionalizador Eletrônica	5	6,83	34,15
20241001	5968898-1	FU(27201)	Chave Fusível	7	4,48	31,36
20241001	5970630-1	TD(34605)	Transformador Distribuição	4	45,48	181,92
20241001	5973260-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	235	12,33	2.897,55
20241001	5973260-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	17	35,53	604,01
20241001	5973676-1	FR(28710)	Chave Fusível Religadora	7	24,05	168,35
20241001	5973914-1	FU(28708)	Chave Fusível	2	22,00	44,00
20241001	5973969-1	FU(27009)	Chave Fusível	6	40,65	243,90
20241001	5974329-1	CF(30744)	Chave Faca	6	10,30	61,80



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5974329-1	CF(30744)	Chave Faca	6	1,60	9,60
20241001	5974329-1	RD(735952)	Religador de Distribuição	393	0,05	19,65
20241001	5974329-1	RD(735952)	Religador de Distribuição	96	0,07	6,72
20241001	5974329-1	RD(735952)	Religador de Distribuição	2	1,60	3,20
20241001	5974876-1	TD(37382)	Transformador Distribuição	1	7,88	7,88
20241001	5975243-1	FU(30747)	Chave Fusível	7	1,10	7,70
20241001	5975667-1	TD(728385)	Transformador Distribuição	1	3,22	3,22
20241001	5975697-1	TD(37312)	Transformador Distribuição	1	11,80	11,80
20241001	5976071-1	TD(737939)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63
20241001	5976504-1	TD(37585)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02
20241001	5976620-1	TD(60181)	Transformador Distribuição	1	10,15	10,15
20241001	5977302-1	TD(37726)	Transformador Distribuição	1	18,77	18,77
20241001	5978226-1	TD(722915)	Transformador Distribuição	1	28,52	28,52
20241001	5978489-1	RD(745865)	Religador de Distribuição	2	4,58	9,16
20241001	5978489-1	RD(745865)	Religador de Distribuição	41	4,83	198,03
20241001	5964824-1	RD(30878)	Religador de Distribuição	290	3,87	1.122,30
20241001	5980146-1	RD(720166)	Religador de Distribuição	1	3,20	3,20
20241001	5980390-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	198	2,92	578,16
20241001	5980390-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	54	3,68	198,72
20241001	5980390-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	189	0,57	107,73
20241001	5980390-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	3	0,70	2,10

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5980390-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	6	2,62	15,72
20241001	5980448-1	FU(28708)	Chave Fusível	2	26,27	52,54
20241001	5981173-1	TD(37685)	Transformador Distribuição	1	22,22	22,22
20241001	5981186-1	TD(34612)	Transformador Distribuição	1	22,97	22,97
20241001	5982368-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	252	0,20	50,40
20241001	5983388-1	FR(28710)	Chave Fusível Religadora	7	24,60	172,20
20241001	5984120-1	TD(61133)	Transformador Distribuição	1	10,63	10,63
20241001	5973772-1	RD(735952)	Religador de Distribuição	254	0,05	12,70
20241001	5985990-1	CF(26812)	Chave Faca	23	8,80	202,40
20241001	5987336-1	FU(11981)	Chave Fusível	9	3,55	31,95
20241001	5987433-1	TD(37458)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20241001	5988221-1	CL(38698)	Chave Lâmina	1	13,82	13,82
20241001	5989059-1	RD(666328)	Religador de Distribuição	23	0,80	18,40
20241001	5989059-1	RD(666328)	Religador de Distribuição	58	6,18	358,44
20241001	5988320-1	TD(705001)	Transformador Distribuição	1	13,02	13,02
20241001	5988780-1	FU(27223)	Chave Fusível	6	20,47	122,82
20241001	5989509-1	FU(27011)	Chave Fusível	9	15,37	138,33
20241001	5989640-1	FU(26884)	Chave Fusível	2	7,03	14,06
20241001	5978489-1	RD(745865)	Religador de Distribuição	9	5,08	45,72
20241001	5978650-1	TD(34451)	Transformador Distribuição	1	2,95	2,95
20241001	5979384-1	FR(28710)	Chave Fusível Religadora	7	6,92	48,44

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5979433-1	TD(12190)	Transformador Distribuição	1	6,58	6,58
20241001	5985556-1	FR(28710)	Chave Fusível Religadora	7	5,30	37,10
20241001	5985592-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	16	1,87	29,92
20241001	5985592-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	213	1,72	366,36
20241001	5985592-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	23	3,42	78,66
20241001	5985791-1	TD(11017)	Transformador Distribuição	1	3,92	3,92
20241001	5985822-1	FU(30789)	Chave Fusível	7	4,58	32,06
20241001	5985990-1	CF(26812)	Chave Faca	3	8,50	25,50
20241001	5974329-1	RD(735952)	Religador de Distribuição	1	0,07	0,07
20241001	5973772-1	RD(735952)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20241001	5984696-1	TD(686593)	Transformador Distribuição	1	4,60	4,60
20241001	5985554-1	FU(27057)	Chave Fusível	4	16,60	66,40
20241001	5988069-1	FR(710950)	Chave Fusível Religadora	1	1,57	1,57
20241001	5988943-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	67	5,13	343,71
20241001	5988943-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	4	5,63	22,52
20241001	5988943-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	5	7,58	37,90
20241001	5989590-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	76	3,87	294,12
20241001	5991392-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	1	4,13	4,13
20241001	5991392-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	73	10,10	737,30
20241001	5991392-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	2	10,10	20,20
20241001	5991392-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	1	5,03	5,03

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5974253-1	FU(27057)	Chave Fusível	4	7,25	29,00
20241001	5974684-1	FR(710950)	Chave Fusível Religadora	1	10,13	10,13
20241001	5979412-1	TD(689171)	Transformador Distribuição	1	8,92	8,92
20241001	5972623-1	FR(731904)	Chave Fusível Religadora	1	11,52	11,52
20241001	5972057-1	TD(40049)	Transformador Distribuição	2	11,13	22,26
20241001	5972623-1	FR(731904)	Chave Fusível Religadora	11	11,52	126,72
20241001	5972687-1	TD(39845)	Transformador Distribuição	1	8,78	8,78
20241001	5973856-1	TD(56898)	Transformador Distribuição	1	22,87	22,87
20241001	5974018-1	TD(57519)	Transformador Distribuição	1	24,07	24,07
20241001	5974240-1	TD(40049)	Transformador Distribuição	2	28,57	57,14
20241001	5974579-1	TD(686593)	Transformador Distribuição	1	7,70	7,70
20241001	5974684-1	FR(710950)	Chave Fusível Religadora	20	10,13	202,60
20241001	5975385-1	FU(35817)	Chave Fusível	2	16,58	33,16
20241001	5975474-1	TD(56898)	Transformador Distribuição	1	8,02	8,02
20241001	5975626-1	FU(82887083)	Chave Fusível	9	4,48	40,32
20241001	5976562-1	FR(27324)	Chave Fusível Religadora	1	0,97	0,97
20241001	5977953-1	FU(27182)	Chave Fusível	5	6,00	30,00
20241001	5978294-1	TD(57519)	Transformador Distribuição	1	12,35	12,35
20241001	5981015-1	TD(39911)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20241001	5981832-1	FU(685698)	Chave Fusível	3	21,50	64,50
20241001	5984254-1	FU(27182)	Chave Fusível	5	5,78	28,90

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973843-1	FR(27325)	Chave Fusível Religadora	5	22,25	111,25
20241001	5986179-1	PE(211252149)	Ponto de conexão	1	5,82	5,82
20241001	5987090-1	TD(708574)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20241001	5987495-1	PE(211252149)	Ponto de conexão	1	5,70	5,70
20241001	5987958-1	FU(27182)	Chave Fusível	4	4,22	16,88
20241001	5987958-1	FU(27182)	Chave Fusível	1	3,88	3,88
20241001	5988069-1	FR(710950)	Chave Fusível Religadora	20	1,57	31,40
20241001	5988943-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	7	5,13	35,91
20241001	5989590-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	7	3,87	27,09
20241001	5991093-1	FR(27325)	Chave Fusível Religadora	5	1,40	7,00
20241001	5991392-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	1	4,13	4,13
20241001	5991392-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	6	10,10	60,60
20241001	5991392-1	FR(12761)	Chave Fusível Religadora	1	5,03	5,03
20241001	5979038-1	TD(56898)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20241001	5979304-1	FU(92570055)	Chave Fusível	12	4,40	52,80
20241001	5979658-1	TD(39873)	Transformador Distribuição	1	6,42	6,42
20241001	5974720-1	TD(44556)	Transformador Distribuição	2	6,87	13,74
20241001	5984642-1	FU(38431)	Chave Fusível	3	2,37	7,11
20241001	5969227-1	TD(43844)	Transformador Distribuição	4	4,82	19,28
20241001	5968948-1	TD(43220)	Transformador Distribuição	4	2,83	11,32
20241001	5968677-1	TD(51283)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968592-1	TD(2335947)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20241001	5967270-1	FU(725288)	Chave Fusível	2	3,62	7,24
20241001	5967194-1	TD(43218)	Transformador Distribuição	4	16,40	65,60
20241001	5982512-1	TD(43241)	Transformador Distribuição	4	6,60	26,40
20241001	5973878-1	FU(14331)	Chave Fusível	11	21,53	236,83
20241001	5972636-1	TD(44494)	Transformador Distribuição	4	6,80	27,20
20241001	5984161-1	TD(43299)	Transformador Distribuição	3	2,63	7,89
20241001	5975392-1	TD(59395)	Transformador Distribuição	1	13,23	13,23
20241001	5974995-1	TD(43750)	Transformador Distribuição	1	17,67	17,67
20241001	5972315-1	DEO01_DEO49504	Alimentador	1	1,50	1,50
20241001	5974749-1	TD(43218)	Transformador Distribuição	4	3,27	13,08
20241001	5972315-1	DEO01_DEO49504	Alimentador	1	1,50	1,50
20241001	5991570-1	FU(14084)	Chave Fusível	18	2,83	50,94
20241001	5991010-1	TD(43241)	Transformador Distribuição	4	3,85	15,40
20241001	5990956-1	FU(14084)	Chave Fusível	18	2,60	46,80
20241001	5989995-1	FU(13325)	Chave Fusível	8	4,28	34,24
20241001	5972315-1	DEO01_DEO49504	Alimentador	30	5,47	164,10
20241001	5972315-1	DEO01_DEO49504	Alimentador	2.054	1,50	3.081,00
20241001	5971718-1	TD(43841)	Transformador Distribuição	2	0,75	1,50
20241001	5987543-1	TD(25458)	Transformador Distribuição	43	3,02	129,86
20241001	5990238-1	TD(43100)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5990275-1	TD(13155)	Transformador Distribuição	61	6,03	367,83
20241001	5990284-1	TD(717873)	Transformador Distribuição	41	5,55	227,55
20241001	5968773-1	TD(42758)	Transformador Distribuição	1	7,60	7,60
20241001	5972766-1	TD(42689)	Transformador Distribuição	1	6,52	6,52
20241001	5974469-1	TD(31325)	Transformador Distribuição	4	13,90	55,60
20241001	5974620-1	TD(42846)	Transformador Distribuição	1	3,98	3,98
20241001	5974790-1	TD(13245)	Transformador Distribuição	78	1,98	154,44
20241001	5982429-1	TD(42923)	Transformador Distribuição	1	1,80	1,80
20241001	5983354-1	TD(42923)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20241001	5984625-1	TD(42809)	Transformador Distribuição	1	2,00	2,00
20241001	5984732-1	TD(43036)	Transformador Distribuição	2	1,65	3,30
20241001	5985308-1	TD(43036)	Transformador Distribuição	2	1,48	2,96
20241001	5986971-1	TD(42809)	Transformador Distribuição	1	13,80	13,80
20241001	5985468-1	FU(37586)	Chave Fusível	24	0,70	16,80
20241001	5973925-1	PE(227116517)	Ponto de conexão	1	14,55	14,55
20241001	5968556-1	TD(679835)	Transformador Distribuição	38	2,65	100,70
20241001	5967868-1	DIB01_DIB49501	Alimentador	2.411	0,05	120,55
20241001	5989605-1	TD(653170)	Transformador Distribuição	90	6,72	604,80
20241001	5990222-1	TD(2897)	Transformador Distribuição	82	8,72	715,04
20241001	5990418-1	TD(25589)	Transformador Distribuição	24	4,35	104,40
20241001	5990222-1	TD(2897)	Transformador Distribuição	1	8,72	8,72

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5965733-1	TD(2359)	Transformador Distribuição	63	8,13	512,19
20241001	5972041-1	FU(1309)	Chave Fusível	43	21,38	919,34
20241001	5971354-1	FU(8291)	Chave Fusível	132	5,55	732,60
20241001	5971403-1	FU(12654)	Chave Fusível	319	4,52	1.441,88
20241001	5971645-1	CF(1485)	Chave Faca	1	3,55	3,55
20241001	5988050-1	TD(669022)	Transformador Distribuição	58	2,92	169,36
20241001	5965427-1	TD(2460462)	Transformador Distribuição	60	7,95	477,00
20241001	5969707-1	FU(236)	Chave Fusível	75	1,72	129,00
20241001	5969769-1	TD(2460462)	Transformador Distribuição	60	2,12	127,20
20241001	5965596-1	TD(54089)	Transformador Distribuição	92	6,28	577,76
20241001	5990303-1	TD(2804)	Transformador Distribuição	75	5,35	401,25
20241001	5964523-1	DOA03_DOA49502	Alimentador	42	0,07	2,94
20241001	5982253-1	TD(77665581)	Transformador Distribuição	37	12,52	463,24
20241001	5970833-1	TD(2284)	Transformador Distribuição	76	4,92	373,92
20241001	5972334-1	TD(656917)	Transformador Distribuição	6	7,20	43,20
20241001	5987485-1	TD(726605)	Transformador Distribuição	35	3,83	134,05
20241001	5991070-1	TD(6697)	Transformador Distribuição	7	10,63	74,41
20241001	5985167-1	FU(710667)	Chave Fusível	62	4,63	287,06
20241001	5985776-1	TD(59895)	Transformador Distribuição	92	4,38	402,96
20241001	5985776-1	TD(59896)	Transformador Distribuição	91	5,70	518,70
20241001	5989489-1	TD(59895)	Transformador Distribuição	92	3,12	287,04



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5990308-1	RD(716904)	Religador de Distribuição	709	0,15	106,35
20241001	5990315-1	TD(28626)	Transformador Distribuição	60	2,88	172,80
20241001	5990308-1	RD(716904)	Religador de Distribuição	4	0,15	0,60
20241001	5985167-1	FU(710667)	Chave Fusível	1	4,63	4,63
20241001	5972334-1	TD(656917)	Transformador Distribuição	1	7,20	7,20
20241001	5964523-1	DOA03_DOA49502	Alimentador	1	0,07	0,07
20241001	5964523-1	DOA03_DOA49502	Alimentador	1	0,07	0,07
20241001	5990308-1	RD(716904)	Religador de Distribuição	1	0,15	0,15
20241001	5964523-1	DOA03_DOA49502	Alimentador	1	0,07	0,07
20241001	5964523-1	DOA03_DOA49502	Alimentador	6.222	0,07	435,54
20241001	5964523-1	DOA03_DOA49502	Alimentador	757	0,47	355,79
20241001	5964523-1	DOA03_DOA49502	Alimentador	1.035	2,23	2.308,05
20241001	5965058-1	FU(370)	Chave Fusível	291	0,77	224,07
20241001	5969127-1	TD(656915)	Transformador Distribuição	10	22,13	221,30
20241001	5982024-1	PE(14695169)	Ponto de conexão	1	4,15	4,15
20241001	5964523-1	DOA03_DOA49502	Alimentador	1	2,23	2,23
20241001	5967272-1	FU(16977)	Chave Fusível	1	16,72	16,72
20241001	5968830-1	TD(13317)	Transformador Distribuição	2	26,90	53,80
20241001	5982131-1	FU(732753)	Chave Fusível	1	8,55	8,55
20241001	5982343-1	FU(14437)	Chave Fusível	14	4,30	60,20
20241001	5971426-1	TD(21897)	Transformador Distribuição	1	8,90	8,90

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971781-1	FU(715313)	Chave Fusível	1	4,45	4,45
20241001	5972725-1	TD(13435)	Transformador Distribuição	1	4,43	4,43
20241001	5974185-1	TD(21897)	Transformador Distribuição	1	7,93	7,93
20241001	5975149-1	TD(13461)	Transformador Distribuição	1	1,98	1,98
20241001	5987882-1	FU(16977)	Chave Fusível	1	19,97	19,97
20241001	5976783-1	FR(39308)	Chave Fusível Religadora	19	5,27	100,13
20241001	5978150-1	FR(39308)	Chave Fusível Religadora	19	3,90	74,10
20241001	5978860-1	TD(61169)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20241001	5980381-1	TD(61494)	Transformador Distribuição	24	17,03	408,72
20241001	5991231-1	FU(1618)	Chave Fusível	16	6,27	100,32
20241001	5991269-1	FR(15919)	Chave Fusível Religadora	3	17,00	51,00
20241001	5991284-1	FU(18158)	Chave Fusível	3	2,63	7,89
20241001	5991583-1	FU(16977)	Chave Fusível	1	16,80	16,80
20241001	5983610-1	FR(14481)	Chave Fusível Religadora	47	5,63	264,61
20241001	5983633-1	FU(40540)	Chave Fusível	3	6,05	18,15
20241001	5983865-1	TD(13318)	Transformador Distribuição	1	2,03	2,03
20241001	5984570-1	TD(54901)	Transformador Distribuição	1	18,23	18,23
20241001	5984925-1	FU(15140)	Chave Fusível	6	9,73	58,38
20241001	5986166-1	FU(18163)	Chave Fusível	11	6,08	66,88
20241001	5989328-1	TD(11820)	Transformador Distribuição	1	3,73	3,73
20241001	5989459-1	TD(701365)	Transformador Distribuição	43	3,17	136,31

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5982131-1	FU(732753)	Chave Fusível	1	8,55	8,55
20241001	5979328-1	FU(15991)	Chave Fusível	4	6,58	26,32
20241001	5979328-1	FU(15994)	Chave Fusível	3	1,08	3,24
20241001	6029088-1	RD(1813)	Religador de Distribuição	90	0,90	81,00
20241001	6029088-1	RD(1813)	Religador de Distribuição	15	1,88	28,20
20241001	6029088-1	RD(1813)	Religador de Distribuição	17	3,05	51,85
20241001	6029088-1	RD(1813)	Religador de Distribuição	7	4,47	31,29
20241001	6029088-1	RD(1813)	Religador de Distribuição	22	5,08	111,76
20241001	6029088-1	RD(1813)	Religador de Distribuição	1	21,17	21,17
20241001	6029088-1	RD(1813)	Religador de Distribuição	2	25,05	50,10
20241001	5983873-1	DOA06_DOA49505	Alimentador	2.238	0,75	1.678,50
20241001	5983873-1	DOA06_DOA49505	Alimentador	149	3,53	525,97
20241001	5983873-1	CF(748261)	Chave Faca	2.238	1,20	2.685,60
20241001	5984180-1	TD(38652)	Transformador Distribuição	1	22,73	22,73
20241001	5984341-1	TD(12987)	Transformador Distribuição	29	4,00	116,00
20241001	5989701-1	TD(13124)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20241001	5990122-1	FR(38220)	Chave Fusível Religadora	8	10,12	80,96
20241001	5990428-1	TD(13188)	Transformador Distribuição	1	26,37	26,37
20241001	5966313-1	FR(12916)	Chave Fusível Religadora	7	2,80	19,60
20241001	5968955-1	FR(12916)	Chave Fusível Religadora	7	17,25	120,75
20241001	5971348-1	FR(12916)	Chave Fusível Religadora	7	12,22	85,54

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	6029088-1	RD(1813)	Religador de Distribuição	7	0,90	6,30
20241001	5983873-1	DOA06_DOA49505	Alimentador	7	0,75	5,25
20241001	5983873-1	CF(748261)	Chave Faca	7	1,20	8,40
20241001	5966313-1	FR(12916)	Chave Fusível Religadora	88	2,80	246,40
20241001	5967015-1	TD(13124)	Transformador Distribuição	1	1,50	1,50
20241001	5968955-1	FR(12916)	Chave Fusível Religadora	88	17,25	1.518,00
20241001	5982140-1	TD(9910553)	Transformador Distribuição	1	9,68	9,68
20241001	5982265-1	TD(13181)	Transformador Distribuição	1	8,98	8,98
20241001	5982588-1	TD(13210)	Transformador Distribuição	1	8,03	8,03
20241001	5971348-1	FR(12916)	Chave Fusível Religadora	88	12,22	1.075,36
20241001	5971625-1	FR(7087)	Chave Fusível Religadora	22	8,28	182,16
20241001	5971233-1	TD(11805)	Transformador Distribuição	1	18,33	18,33
20241001	5969953-1	FU(736656)	Chave Fusível	164	3,68	603,52
20241001	5982059-1	TD(2958)	Transformador Distribuição	150	12,63	1.894,50
20241001	5969953-1	FU(734947)	Chave Fusível	1	1,27	1,27
20241001	5969953-1	FU(736656)	Chave Fusível	1	3,68	3,68
20241001	5965142-1	TD(736595)	Transformador Distribuição	51	1,03	52,53
20241001	5982059-1	C 1297072	Unidade Consumidora	1	12,63	12,63
20241001	5975091-1	FU(15137)	Chave Fusível	4	1,87	7,48
20241001	5966291-1	FU(15137)	Chave Fusível	4	3,88	15,52
20241001	5969953-1	FU(734947)	Chave Fusível	205	1,27	260,35

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5989767-1	TD(3126)	Transformador Distribuição	80	1,25	100,00
20241001	5989767-1	TD(3126)	Transformador Distribuição	1	1,25	1,25
20241001	5966418-1	DOM51_DOM55224	Alimentador	1	0,17	0,17
20241001	5990306-1	TD(3126)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20241001	5990306-1	TD(3126)	Transformador Distribuição	80	3,33	266,40
20241001	5971359-1	CE(1352)	Chave Seccionadora	36	4,65	167,40
20241001	5982197-1	TD(54118)	Transformador Distribuição	3	9,53	28,59
20241001	5967278-1	PE(215531232)	Ponto de conexão	1	3,07	3,07
20241001	5971359-1	CE(1352)	Chave Seccionadora	207	4,65	962,55
20241001	5970616-1	DOD03_DOD49528	Alimentador	10	0,88	8,80
20241001	5973663-1	PE(63630569)	Ponto de conexão	1	1,85	1,85
20241001	5974171-1	FU(1507)	Chave Fusível	2	5,97	11,94
20241001	5980700-1	FU(708764)	Chave Fusível	114	2,92	332,88
20241001	5980700-1	FU(708764)	Chave Fusível	51	5,15	262,65
20241001	5981731-1	FU(54267572)	Chave Fusível	83	1,28	106,24
20241001	5983487-1	TD(101480105)	Transformador Distribuição	1	0,98	0,98
20241001	5984497-1	FR(1649)	Chave Fusível Religadora	37	2,75	101,75
20241001	5984497-1	FR(1649)	Chave Fusível Religadora	2	2,80	5,60
20241001	5989013-1	FU(54267572)	Chave Fusível	83	2,18	180,94
20241001	5989945-1	TD(21032)	Transformador Distribuição	6	13,68	82,08
20241001	5990387-1	PE(11409700)	Ponto de conexão	1	10,92	10,92

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5990528-1	FU(1422)	Chave Fusível	35	3,07	107,45
20241001	5970616-1	DOD03_DOD49528	Alimentador	798	0,88	702,24
20241001	5970616-1	DOD03_DOD49528	Alimentador	169	0,98	165,62
20241001	5970616-1	DOD03_DOD49528	Alimentador	696	3,55	2.470,80
20241001	5971098-1	TD(2668)	Transformador Distribuição	10	4,85	48,50
20241001	5971666-1	TD(677594)	Transformador Distribuição	1	3,97	3,97
20241001	5971955-1	FU(14983)	Chave Fusível	4	2,92	11,68
20241001	5971965-1	FR(1649)	Chave Fusível Religadora	39	21,10	822,90
20241001	5972686-1	TD(45885)	Transformador Distribuição	1	5,98	5,98
20241001	5972955-1	TD(677594)	Transformador Distribuição	1	8,18	8,18
20241001	5980700-1	FU(708764)	Chave Fusível	5	5,15	25,75
20241001	5970616-1	DOD03_DOD49528	Alimentador	5	3,55	17,75
20241001	5973465-1	FU(61876543)	Chave Fusível	1	20,82	20,82
20241001	5990323-1	FU(736496)	Chave Fusível	4	16,75	67,00
20241001	5968891-1	PE(15441070)	Ponto de conexão	1	7,48	7,48
20241001	5991247-1	TD(700262)	Transformador Distribuição	9	1,65	14,85
20241001	5971382-1	FU(1826)	Chave Fusível	150	3,53	529,50
20241001	5969070-1	TD(6572)	Transformador Distribuição	2	9,70	19,40
20241001	5971516-1	EP(197371687)	Transformador Distribuição	1	3,40	3,40
20241001	5990686-1	TD(41714)	Transformador Distribuição	3	2,73	8,19
20241001	5965595-1	TD(6572)	Transformador Distribuição	2	6,53	13,06

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5964301-1	TD(39712)	Transformador Distribuição	61	4,03	245,83
20241001	5965874-1	FU(751949)	Chave Fusível	137	11,63	1.593,31
20241001	5967315-1	TD(758468)	Transformador Distribuição	31	3,72	115,32
20241001	5989232-1	FU(4251061)	Chave Fusível	1	2,05	2,05
20241001	5989965-1	FU(4251061)	Chave Fusível	1	2,47	2,47
20241001	5979632-1	FU(751233)	Chave Fusível	17	3,17	53,89
20241001	5989232-1	FU(4251061)	Chave Fusível	382	2,05	783,10
20241001	5971341-1	TD(754305)	Transformador Distribuição	23	3,70	85,10
20241001	5989949-1	TD(746186)	Transformador Distribuição	14	6,92	96,88
20241001	5989965-1	FU(4251061)	Chave Fusível	365	2,47	901,55
20241001	5989965-1	FU(4251061)	Chave Fusível	17	3,12	53,04
20241001	5965874-1	FU(751949)	Chave Fusível	2	11,63	23,26
20241001	5965862-1	PE(18740600)	Ponto de conexão	2	11,75	23,50
20241001	5971645-1	RD(745668)	Religador de Distribuição	150	4,57	685,50
20241001	5971645-1	CF(1485)	Chave Faca	198	3,55	702,90
20241001	5992108-1	FU(1913)	Chave Fusível	191	17,43	3.329,13
20241001	5981415-1	TD(696869)	Transformador Distribuição	34	3,98	135,32
20241001	5989812-1	FU(7144)	Chave Fusível	1	4,07	4,07
20241001	5989812-1	FU(7144)	Chave Fusível	1	4,07	4,07
20241001	5982248-1	FU(567)	Chave Fusível	10	3,40	34,00
20241001	5968717-1	FU(567)	Chave Fusível	10	4,58	45,80

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5970155-1	FU(567)	Chave Fusível	10	1,65	16,50
20241001	5971039-1	FU(567)	Chave Fusível	10	7,15	71,50
20241001	5971645-1	FU(561)	Chave Fusível	12	10,12	121,44
20241001	6010331-1	FU(567)	Chave Fusível	10	1,30	13,00
20241001	5987906-1	TD(24781)	Transformador Distribuição	12	6,17	74,04
20241001	5989812-1	FU(7144)	Chave Fusível	314	4,07	1.277,98
20241001	5968717-1	FU(567)	Chave Fusível	4	4,58	18,32
20241001	5970111-1	TD(44605)	Transformador Distribuição	2	2,73	5,46
20241001	5970155-1	FU(567)	Chave Fusível	4	1,65	6,60
20241001	5970587-1	TD(42413)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20241001	5971645-1	FU(561)	Chave Fusível	2	10,12	20,24
20241001	6010331-1	FU(567)	Chave Fusível	4	1,30	5,20
20241001	5976902-1	TD(6584)	Transformador Distribuição	42	1,57	65,94
20241001	5979614-1	TD(723231)	Transformador Distribuição	24	12,55	301,20
20241001	5982248-1	FU(567)	Chave Fusível	4	3,40	13,60
20241001	5984285-1	PE(18484390)	Ponto de conexão	1	5,17	5,17
20241001	5986154-1	TD(44605)	Transformador Distribuição	2	5,38	10,76
20241001	5986622-1	PE(15244008)	Ponto de conexão	1	1,28	1,28
20241001	5987505-1	PE(18484390)	Ponto de conexão	1	3,52	3,52
20241001	5987906-1	TD(24781)	Transformador Distribuição	60	6,17	370,20
20241001	5971039-1	FU(567)	Chave Fusível	3	7,15	21,45



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971645-1	FU(561)	Chave Fusível	507	10,12	5.130,84
20241001	6034174-1	DOI05_DOI49513	Alimentador	27	3,68	99,36
20241001	5990732-1	TD(26433869)	Transformador Distribuição	32	4,58	146,56
20241001	6034174-1	DOI05_DOI49513	Alimentador	1	1,62	1,62
20241001	6034174-1	DOI05_DOI49513	Alimentador	1.239	3,68	4.559,52
20241001	6034174-1	DOI05_DOI49513	Alimentador	966	1,62	1.564,92
20241001	6034174-1	DOI05_DOI49513	Alimentador	760	1,32	1.003,20
20241001	5976432-1	DOM04_DOM49511	Alimentador	1	0,65	0,65
20241001	5978580-1	TD(2786)	Transformador Distribuição	65	1,92	124,80
20241001	5978884-1	TD(98800650)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20241001	5979193-1	TD(24227)	Transformador Distribuição	59	1,40	82,60
20241001	5971764-1	TD(39306)	Transformador Distribuição	46	1,40	64,40
20241001	5980908-1	TD(688911)	Transformador Distribuição	72	0,87	62,64
20241001	5990180-1	TD(39306)	Transformador Distribuição	45	7,82	351,90
20241001	5976432-1	DOM04_DOM49511	Alimentador	1	0,45	0,45
20241001	5980776-1	TD(24227)	Transformador Distribuição	59	1,15	67,85
20241001	5981669-1	PE(218637056)	Ponto de conexão	1	7,87	7,87
20241001	5983851-1	FU(33)	Chave Fusível	113	1,33	150,29
20241001	5983851-1	FU(33)	Chave Fusível	8	1,33	10,64
20241001	5991465-1	TD(2843)	Transformador Distribuição	25	5,00	125,00
20241001	5975831-1	TD(2975)	Transformador Distribuição	16	3,67	58,72

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5965967-1	TD(2975)	Transformador Distribuição	16	3,68	58,88
20241001	5972160-1	FU(685174)	Chave Fusível	8	5,38	43,04
20241001	5968461-1	DOM03_DOM49510	Alimentador	1	0,05	0,05
20241001	5989191-1	TD(2946)	Transformador Distribuição	16	7,73	123,68
20241001	5988774-1	TD(2975)	Transformador Distribuição	16	3,28	52,48
20241001	5977406-1	TD(2975)	Transformador Distribuição	16	1,47	23,52
20241001	5965967-1	TD(2975)	Transformador Distribuição	26	3,68	95,68
20241001	5977821-1	TD(663561)	Transformador Distribuição	41	5,93	243,13
20241001	5977998-1	TD(2980)	Transformador Distribuição	96	0,67	64,32
20241001	5972160-1	FU(685174)	Chave Fusível	40	5,38	215,20
20241001	5975831-1	TD(2975)	Transformador Distribuição	26	3,67	95,42
20241001	5976432-1	DOM04_DOM49511	Alimentador	1	0,65	0,65
20241001	5976432-1	DOM04_DOM49511	Alimentador	1	0,45	0,45
20241001	5977406-1	TD(2975)	Transformador Distribuição	26	1,47	38,22
20241001	5988774-1	TD(2975)	Transformador Distribuição	26	3,28	85,28
20241001	5990738-1	TD(40645)	Transformador Distribuição	46	3,55	163,30
20241001	5990867-1	TD(2593)	Transformador Distribuição	13	2,12	27,56
20241001	5968461-1	DOM03_DOM49510	Alimentador	68	3,25	221,00
20241001	5968461-1	DOM03_DOM49510	Alimentador	1.152	0,53	610,56
20241001	5968461-1	DOM03_DOM49510	Alimentador	922	0,05	46,10
20241001	5968461-1	DOM03_DOM49510	Alimentador	57	0,05	2,85

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968461-1	DOM03_DOM49510	Alimentador	6	0,53	3,18
20241001	5971948-1	CF(1339)	Chave Faca	659	0,52	342,68
20241001	5976432-1	DOM04_DOM49511	Alimentador	1	0,65	0,65
20241001	5976432-1	DOM04_DOM49511	Alimentador	790	0,45	355,50
20241001	5976432-1	DOM04_DOM49511	Alimentador	669	1,45	970,05
20241001	5976432-1	DOM04_DOM49511	Alimentador	1.362	0,87	1.184,94
20241001	5976432-1	DOM04_DOM49511	Alimentador	900	0,65	585,00
20241001	5968655-1	FU(532)	Chave Fusível	102	6,00	612,00
20241001	5990678-1	FU(518)	Chave Fusível	225	2,75	618,75
20241001	5984546-1	FU(523)	Chave Fusível	43	0,98	42,14
20241001	5977072-1	TD(2749)	Transformador Distribuição	68	6,52	443,36
20241001	5989234-1	TD(24092)	Transformador Distribuição	113	5,32	601,16
20241001	5976432-1	RD(722363)	Religador de Distribuição	669	0,05	33,45
20241001	5971948-1	CF(1339)	Chave Faca	2	0,52	1,04
20241001	5984546-1	FU(523)	Chave Fusível	5	0,98	4,90
20241001	5976432-1	RD(722363)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20241001	5976432-1	DOM04_DOM49511	Alimentador	3	0,45	1,35
20241001	5976432-1	DOM04_DOM49511	Alimentador	1	1,45	1,45
20241001	5976432-1	DOM04_DOM49511	Alimentador	7	0,87	6,09
20241001	5976432-1	DOM04_DOM49511	Alimentador	3	0,65	1,95
20241001	5976432-1	DOM04_DOM49511	Alimentador	110	3,73	410,30
20241001	5976432-1	DOM04_DOM49511	Alimentador	1	0,87	0,87

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5976432-1	DOM04_DOM49511	Alimentador	1	0,45	0,45
20241001	5976432-1	DOM04_DOM49511	Alimentador	1	0,65	0,65
20241001	5976432-1	DOM04_DOM49511	Alimentador	6	0,87	5,22
20241001	5984546-1	FU(523)	Chave Fusível	2	0,98	1,96
20241001	5976432-1	DOM04_DOM49511	Alimentador	1	0,45	0,45
20241001	5971948-1	[MT]PA(11826)	Alimentador	54	2,60	140,40
20241001	5990720-1	FU(418)	Chave Fusível	1	4,22	4,22
20241001	5990720-1	FU(418)	Chave Fusível	60	4,22	253,20
20241001	5989933-1	TD(2503)	Transformador Distribuição	20	14,45	289,00
20241001	5971004-1	TD(24506)	Transformador Distribuição	58	2,37	137,46
20241001	5981822-1	PE(11803915)	Ponto de conexão	1	6,80	6,80
20241001	5989821-1	TD(2949)	Transformador Distribuição	111	4,53	502,83
20241001	5990622-1	TD(2996)	Transformador Distribuição	80	2,20	176,00
20241001	5990669-1	FU(987622)	Chave Fusível	46	2,43	111,78
20241001	5990744-1	TD(60697)	Transformador Distribuição	24	2,18	52,32
20241001	5990622-1	TD(2996)	Transformador Distribuição	1	2,20	2,20
20241001	5968599-1	TD(54128)	Transformador Distribuição	106	4,60	487,60
20241001	5984618-1	TD(2726)	Transformador Distribuição	99	3,38	334,62
20241001	5968599-1	TD(54128)	Transformador Distribuição	1	4,60	4,60
20241001	5987661-1	TD(50337)	Transformador Distribuição	19	4,45	84,55
20241001	5972121-1	TD(41402)	Transformador Distribuição	34	1,68	57,12

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5980115-1	FU(290)	Chave Fusível	100	2,03	203,00
20241001	5984560-1	TD(61367)	Transformador Distribuição	16	18,65	298,40
20241001	5984651-1	FU(38660)	Chave Fusível	37	5,65	209,05
20241001	5985116-1	TD(657259)	Transformador Distribuição	10	7,82	78,20
20241001	5985135-1	PE(18648957)	Ponto de conexão	1	5,07	5,07
20241001	5973243-1	TD(34389)	Transformador Distribuição	3	2,97	8,91
20241001	5990308-1	RD(716904)	Religador de Distribuição	4	0,15	0,60
20241001	5972493-1	FR(1324)	Chave Fusível Religadora	81	8,17	661,77
20241001	5972607-1	TD(3025)	Transformador Distribuição	21	1,68	35,28
20241001	5973243-1	TD(34389)	Transformador Distribuição	5	2,97	14,85
20241001	5973400-1	PE(194979606)	Ponto de conexão	1	2,18	2,18
20241001	5974468-1	TD(20741)	Transformador Distribuição	7	9,33	65,31
20241001	5986681-1	TD(16133)	Transformador Distribuição	63	2,08	131,04
20241001	5991271-1	TD(4461466)	Transformador Distribuição	2	3,08	6,16
20241001	5990308-1	FU(290)	Chave Fusível	100	4,22	422,00
20241001	5990308-1	RD(716904)	Religador de Distribuição	3.198	0,15	479,70
20241001	5980132-1	FR(14473)	Chave Fusível Religadora	149	15,63	2.328,87
20241001	5980132-1	FR(14473)	Chave Fusível Religadora	47	18,83	885,01
20241001	5980132-1	FR(14473)	Chave Fusível Religadora	78	19,28	1.503,84
20241001	5980141-1	TD(706688)	Transformador Distribuição	14	20,93	293,02
20241001	5980151-1	TD(41402)	Transformador Distribuição	34	1,22	41,48

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5980439-1	TD(11083)	Transformador Distribuição	10	14,80	148,00
20241001	5980537-1	FU(701037)	Chave Fusível	25	13,88	347,00
20241001	5981607-1	TD(2317)	Transformador Distribuição	49	1,37	67,13
20241001	5965992-1	TD(2992)	Transformador Distribuição	21	4,57	95,97
20241001	5982181-1	TD(41402)	Transformador Distribuição	34	2,40	81,60
20241001	5966418-1	DOM51_DOM55224	Alimentador	84	0,17	14,28
20241001	5982604-1	TD(11383)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20241001	5986287-1	FU(12927)	Chave Fusível	2	5,60	11,20
20241001	5982079-1	FU(12927)	Chave Fusível	2	10,72	21,44
20241001	5991243-1	TD(11843)	Transformador Distribuição	2	1,12	2,24
20241001	5988369-1	FU(15171)	Chave Fusível	2	3,08	6,16
20241001	5972425-1	TD(11843)	Transformador Distribuição	2	6,87	13,74
20241001	5978647-1	FU(759747)	Chave Fusível	2	1,87	3,74
20241001	5981745-1	FU(15169)	Chave Fusível	1	0,50	0,50
20241001	5966422-1	TD(60743)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53
20241001	5976757-1	TD(60740)	Transformador Distribuição	1	8,67	8,67
20241001	5976713-1	TD(60714)	Transformador Distribuição	6	12,68	76,08
20241001	5979616-1	TD(60714)	Transformador Distribuição	6	1,52	9,12
20241001	5969080-1	TD(60717)	Transformador Distribuição	2	7,00	14,00
20241001	5982637-1	TD(60717)	Transformador Distribuição	2	9,90	19,80
20241001	5969413-1	TD(60714)	Transformador Distribuição	6	31,18	187,08

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5966984-1	TD(60714)	Transformador Distribuição	6	6,17	37,02
20241001	5991442-1	RD(14500)	Religador de Distribuição	3	19,77	59,31
20241001	5991442-1	RD(14500)	Religador de Distribuição	1	0,93	0,93
20241001	5990552-1	TD(82964377)	Transformador Distribuição	84	4,92	413,28
20241001	5991442-1	RD(14500)	Religador de Distribuição	39	0,93	36,27
20241001	5991442-1	RD(14500)	Religador de Distribuição	39	19,77	771,03
20241001	5991458-1	TD(54467)	Transformador Distribuição	22	4,93	108,46
20241001	5970386-1	TD(687613)	Transformador Distribuição	86	17,00	1.462,00
20241001	5971046-1	PE(18677187)	Ponto de conexão	1	16,28	16,28
20241001	5975225-1	TD(35790)	Transformador Distribuição	1	0,97	0,97
20241001	5978802-1	FU(2401)	Chave Fusível	6	2,23	13,38
20241001	5978851-1	TD(40038)	Transformador Distribuição	100	4,10	410,00
20241001	5978882-1	FU(2724)	Chave Fusível	13	3,72	48,36
20241001	5978883-1	TD(56859)	Transformador Distribuição	46	4,98	229,08
20241001	5981341-1	TD(680057)	Transformador Distribuição	1	25,77	25,77
20241001	5982263-1	EP(197073119)	Transformador Distribuição	1	9,37	9,37
20241001	5982330-1	TD(35804)	Transformador Distribuição	1	9,55	9,55
20241001	5985301-1	TD(7620)	Transformador Distribuição	13	4,52	58,76
20241001	5968157-1	TD(41282516)	Transformador Distribuição	1	19,05	19,05
20241001	5979810-1	TD(678099)	Transformador Distribuição	2	3,60	7,20
20241001	5979505-1	FU(30168)	Chave Fusível	2	2,80	5,60

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5970417-1	RD(31003)	Religador de Distribuição	1	2,35	2,35
20241001	5985205-1	TD(56835)	Transformador Distribuição	1	4,60	4,60
20241001	5977907-1	TD(56835)	Transformador Distribuição	1	4,45	4,45
20241001	5979029-1	TD(17578)	Transformador Distribuição	37	15,48	572,76
20241001	5982223-1	ITQ01_ITQ49501	Alimentador	1	9,62	9,62
20241001	5970417-1	RD(31003)	Religador de Distribuição	305	3,62	1.104,10
20241001	5990201-1	FU(28632)	Chave Fusível	3	2,75	8,25
20241001	5975164-1	FU(30132)	Chave Fusível	1	1,58	1,58
20241001	5974509-1	FU(741768)	Chave Fusível	1	3,70	3,70
20241001	5979451-1	C 2564734	Unidade Consumidora	1	5,13	5,13
20241001	5990186-1	TD(15716)	Transformador Distribuição	1	4,08	4,08
20241001	5984206-1	TD(21991)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20241001	5982189-1	RD(730630)	Religador de Distribuição	20	5,85	117,00
20241001	5982189-1	RD(730630)	Religador de Distribuição	4	11,48	45,92
20241001	5983760-1	FU(15867)	Chave Fusível	5	13,82	69,10
20241001	5982189-1	RD(730630)	Religador de Distribuição	20	5,77	115,40
20241001	5982189-1	RD(730630)	Religador de Distribuição	17	5,55	94,35
20241001	5980731-1	TD(55105)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20241001	5980687-1	TD(709850)	Transformador Distribuição	3	3,25	9,75
20241001	5980369-1	TD(55105)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20241001	5980355-1	FU(15852)	Chave Fusível	19	3,38	64,22



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973149-1	FU(684185)	Chave Fusível	13	1,53	19,89
20241001	5971685-1	FU(15854)	Chave Fusível	2	29,63	59,26
20241001	5969246-1	FU(15806)	Chave Fusível	12	14,83	177,96
20241001	5969217-1	TD(30318)	Transformador Distribuição	1	9,78	9,78
20241001	5969331-1	TD(55105)	Transformador Distribuição	1	10,05	10,05
20241001	5969444-1	TD(16197)	Transformador Distribuição	1	5,75	5,75
20241001	5969582-1	FU(695750)	Chave Fusível	7	9,70	67,90
20241001	5966109-1	TD(27324)	Transformador Distribuição	2	4,28	8,56
20241001	5966819-1	FU(17568)	Chave Fusível	3	25,95	77,85
20241001	5967811-1	TD(729387)	Transformador Distribuição	1	23,95	23,95
20241001	5975398-1	TD(39510)	Transformador Distribuição	1	11,30	11,30
20241001	5965790-1	FU(665537)	Chave Fusível	3	8,08	24,24
20241001	5975402-1	TD(45191)	Transformador Distribuição	1	29,15	29,15
20241001	5975614-1	TD(753004)	Transformador Distribuição	1	7,75	7,75
20241001	5974390-1	TD(671477)	Transformador Distribuição	2	9,03	18,06
20241001	5974219-1	FR(28475)	Chave Fusível Religadora	28	33,87	948,36
20241001	5973695-1	TD(655091)	Transformador Distribuição	1	27,92	27,92
20241001	5973594-1	FU(692683)	Chave Fusível	60	3,97	238,20
20241001	5973393-1	FIG01_FIG49501	Alimentador	71	4,02	285,42
20241001	5973393-1	FIG01_FIG49501	Alimentador	12	3,68	44,16
20241001	5973393-1	FIG01_FIG49501	Alimentador	18	2,85	51,30

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973393-1	FIG01_FIG49501	Alimentador	48	1,83	87,84
20241001	5973393-1	FIG01_FIG49501	Alimentador	1.187	0,10	118,70
20241001	5990564-1	TD(665539)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20241001	5975401-1	TD(39497)	Transformador Distribuição	1	10,73	10,73
20241001	5987847-1	FU(39237)	Chave Fusível	18	24,50	441,00
20241001	5988177-1	FR(3803)	Chave Fusível Religadora	20	16,52	330,40
20241001	6016973-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	1	19,42	19,42
20241001	6016973-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	1	4,37	4,37
20241001	5966195-1	FU(23668)	Chave Fusível	3	2,93	8,79
20241001	5969157-1	TD(676847)	Transformador Distribuição	2	5,20	10,40
20241001	5969997-1	TD(670049)	Transformador Distribuição	2	2,78	5,56
20241001	5970256-1	TD(676847)	Transformador Distribuição	2	4,55	9,10
20241001	5971376-1	FR(3803)	Chave Fusível Religadora	21	10,03	210,63
20241001	5974563-1	EP(26908577)	Transformador Distribuição	1	4,37	4,37
20241001	5980996-1	CF(5062626)	Chave Faca	2	8,68	17,36
20241001	6016971-1	RD(21487176)	Religador de Distribuição	157	3,18	499,26
20241001	6016971-1	RD(21487176)	Religador de Distribuição	5	7,20	36,00
20241001	6016973-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	9	3,90	35,10
20241001	6016973-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	6	7,08	42,48
20241001	6016973-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	5	19,42	97,10
20241001	6016973-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	8	22,50	180,00

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5986468-1	FU(3804)	Chave Fusível	10	2,98	29,80
20241001	5985969-1	TD(48058)	Transformador Distribuição	2	3,83	7,66
20241001	5985927-1	TD(48060)	Transformador Distribuição	3	3,65	10,95
20241001	5983854-1	FU(23834)	Chave Fusível	23	2,68	61,64
20241001	5982909-1	TD(670242)	Transformador Distribuição	2	3,07	6,14
20241001	6016973-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	13	4,37	56,81
20241001	6016973-1	CF(739442)	Chave Faca	6	0,72	4,32
20241001	6016973-1	RD(739463)	Religador de Distribuição	15	0,37	5,55
20241001	5973559-1	TD(38113546)	Transformador Distribuição	2	3,48	6,96
20241001	5974902-1	FU(35662)	Chave Fusível	6	4,33	25,98
20241001	5981614-1	FR(23555)	Chave Fusível Religadora	8	2,48	19,84
20241001	5988663-1	FU(44708)	Chave Fusível	22	4,17	91,74
20241001	5986456-1	TD(674683)	Transformador Distribuição	1	1,98	1,98
20241001	5974463-1	TD(48820)	Transformador Distribuição	3	2,53	7,59
20241001	5982422-1	TD(679768)	Transformador Distribuição	6	6,35	38,10
20241001	5978832-1	TD(38113546)	Transformador Distribuição	2	9,92	19,84
20241001	5984369-1	FU(23562)	Chave Fusível	1	3,18	3,18
20241001	5984656-1	TD(48836)	Transformador Distribuição	1	1,48	1,48
20241001	5985352-1	FU(42261)	Chave Fusível	8	1,93	15,44
20241001	5984320-1	TD(665922)	Transformador Distribuição	1	4,85	4,85
20241001	5972043-1	TD(665580)	Transformador Distribuição	2	7,43	14,86

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5964789-1	TD(50523)	Transformador Distribuição	5	2,58	12,90
20241001	5966168-1	FU(39099)	Chave Fusível	6	0,80	4,80
20241001	5973155-1	FR(38287)	Chave Fusível Religadora	80	2,35	188,00
20241001	6015242-1	PE(15714811)	Ponto de conexão	1	2,83	2,83
20241001	5971163-1	TD(50806)	Transformador Distribuição	2	13,90	27,80
20241001	5981895-1	FU(22911)	Chave Fusível	1	21,20	21,20
20241001	5978141-1	TD(51035)	Transformador Distribuição	3	5,05	15,15
20241001	5982889-1	TD(21170)	Transformador Distribuição	1	7,95	7,95
20241001	5983849-1	TD(55476)	Transformador Distribuição	1	11,43	11,43
20241001	5984035-1	FU(22097)	Chave Fusível	3	8,85	26,55
20241001	5985175-1	FU(39852)	Chave Fusível	15	4,08	61,20
20241001	5988365-1	TD(22246)	Transformador Distribuição	2	14,27	28,54
20241001	5989370-1	FU(7083)	Chave Fusível	7	16,40	114,80
20241001	5965811-1	FU(39106)	Chave Fusível	12	1,25	15,00
20241001	5965839-1	TD(51035)	Transformador Distribuição	3	10,18	30,54
20241001	5971391-1	FU(21944)	Chave Fusível	3	30,67	92,01
20241001	5971423-1	FU(39096)	Chave Fusível	11	4,23	46,53
20241001	5971582-1	FU(39740)	Chave Fusível	11	2,52	27,72
20241001	5972049-1	FU(7083)	Chave Fusível	7	5,28	36,96
20241001	5972297-1	FU(37623)	Chave Fusível	5	0,63	3,15
20241001	5974657-1	FU(7083)	Chave Fusível	7	3,80	26,60

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	6015302-1	FU(7088)	Chave Fusível	2	6,40	12,80
20241001	5976750-1	TD(702910)	Transformador Distribuição	1	3,27	3,27
20241001	5982068-1	TD(57628)	Transformador Distribuição	1	14,20	14,20
20241001	5970163-1	TD(21669)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85
20241001	5974224-1	TD(45683)	Transformador Distribuição	2	10,32	20,64
20241001	5972237-1	TD(45683)	Transformador Distribuição	2	10,15	20,30
20241001	5970318-1	RD(716968)	Religador de Distribuição	17	1,87	31,79
20241001	5971018-1	TD(45683)	Transformador Distribuição	2	3,72	7,44
20241001	5982093-1	TD(40879)	Transformador Distribuição	43	7,70	331,10
20241001	5970877-1	FU(1733)	Chave Fusível	15	1,47	22,05
20241001	5984326-1	TD(7370)	Transformador Distribuição	18	1,95	35,10
20241001	5968947-1	TD(45683)	Transformador Distribuição	2	9,87	19,74
20241001	5976541-1	TD(753667)	Transformador Distribuição	2	4,15	8,30
20241001	5969866-1	FU(14471)	Chave Fusível	98	3,80	372,40
20241001	5977433-1	TD(40115)	Transformador Distribuição	62	4,58	283,96
20241001	5989237-1	TD(44492)	Transformador Distribuição	2	3,23	6,46
20241001	5966850-1	TD(44580)	Transformador Distribuição	2	2,97	5,94
20241001	5967171-1	TD(57190)	Transformador Distribuição	2	14,70	29,40
20241001	5967231-1	TD(44664)	Transformador Distribuição	3	14,27	42,81
20241001	5967793-1	TD(44714)	Transformador Distribuição	2	13,60	27,20
20241001	5968745-1	TD(44292)	Transformador Distribuição	1	1,78	1,78

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5969977-1	TD(44292)	Transformador Distribuição	1	1,50	1,50
20241001	5970000-1	TD(44664)	Transformador Distribuição	3	1,63	4,89
20241001	5970368-1	TD(44580)	Transformador Distribuição	2	0,47	0,94
20241001	5971999-1	TD(44580)	Transformador Distribuição	2	8,97	17,94
20241001	5972376-1	TD(44621)	Transformador Distribuição	2	6,75	13,50
20241001	5973423-1	TD(57190)	Transformador Distribuição	2	20,02	40,04
20241001	5987446-1	TD(694831)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20241001	5975969-1	FU(29954)	Chave Fusível	6	18,30	109,80
20241001	5974543-1	TD(45329)	Transformador Distribuição	1	6,45	6,45
20241001	5974527-1	TD(45112)	Transformador Distribuição	2	18,45	36,90
20241001	5974506-1	TD(45010)	Transformador Distribuição	2	12,22	24,44
20241001	5974432-1	FU(29757)	Chave Fusível	7	10,08	70,56
20241001	5972575-1	TD(44972)	Transformador Distribuição	2	5,53	11,06
20241001	5972442-1	FU(14394)	Chave Fusível	3	8,62	25,86
20241001	5972442-1	FR(11136)	Chave Fusível Religadora	10	23,78	237,80
20241001	5972442-1	FR(11136)	Chave Fusível Religadora	76	5,78	439,28
20241001	5972205-1	TD(45111)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20241001	5972166-1	TD(45112)	Transformador Distribuição	2	3,67	7,34
20241001	5971770-1	FU(29954)	Chave Fusível	6	5,85	35,10
20241001	5970985-1	TD(45229)	Transformador Distribuição	1	15,03	15,03
20241001	5970544-1	FU(29952)	Chave Fusível	8	3,68	29,44

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5970031-1	TD(725431)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20241001	5969139-1	FU(29182)	Chave Fusível	12	4,05	48,60
20241001	5990318-1	TD(44889)	Transformador Distribuição	1	4,15	4,15
20241001	5989900-1	TD(44888)	Transformador Distribuição	2	1,57	3,14
20241001	5989606-1	FR(29742)	Chave Fusível Religadora	7	4,65	32,55
20241001	5967998-1	TD(9918)	Transformador Distribuição	54	5,15	278,10
20241001	5966759-1	FR(11136)	Chave Fusível Religadora	86	2,23	191,78
20241001	5966465-1	TD(45329)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20241001	5965688-1	FU(29942)	Chave Fusível	17	0,82	13,94
20241001	5978855-1	TD(10403)	Transformador Distribuição	62	1,65	102,30
20241001	5978843-1	TD(59377)	Transformador Distribuição	49	2,82	138,18
20241001	5986560-1	TD(10437)	Transformador Distribuição	56	5,40	302,40
20241001	5990602-1	TD(678979)	Transformador Distribuição	45	5,00	225,00
20241001	5989211-1	TD(25563)	Transformador Distribuição	53	3,47	183,91
20241001	5981348-1	TD(10453)	Transformador Distribuição	51	5,87	299,37
20241001	5972283-1	TD(10446)	Transformador Distribuição	43	1,93	82,99
20241001	5980959-1	PE(17139599)	Ponto de conexão	2	4,38	8,76
20241001	5975930-1	TD(30765)	Transformador Distribuição	39	2,08	81,12
20241001	5989093-1	TD(705260)	Transformador Distribuição	24	3,57	85,68
20241001	5975596-1	FU(2607)	Chave Fusível	304	3,25	988,00
20241001	5986191-1	FR(692608)	Chave Fusível Religadora	217	3,42	742,14

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5988731-1	TD(48798)	Transformador Distribuição	1	4,72	4,72
20241001	5991496-1	FU(27589)	Chave Fusível	3	13,35	40,05
20241001	5986191-1	FR(692608)	Chave Fusível Religadora	2	3,42	6,84
20241001	5979517-1	TD(39035)	Transformador Distribuição	1	20,27	20,27
20241001	5979777-1	TD(56837)	Transformador Distribuição	1	5,07	5,07
20241001	5966287-1	TD(38980)	Transformador Distribuição	3	2,60	7,80
20241001	5969607-1	FU(30081)	Chave Fusível	9	10,38	93,42
20241001	5971351-1	FR(692608)	Chave Fusível Religadora	217	7,28	1.579,76
20241001	5972859-1	FR(692608)	Chave Fusível Religadora	217	2,67	579,39
20241001	5974392-1	FR(30151)	Chave Fusível Religadora	8	1,77	14,16
20241001	5974871-1	TD(48798)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63
20241001	5975954-1	TD(38782)	Transformador Distribuição	1	17,25	17,25
20241001	5978906-1	TD(704248)	Transformador Distribuição	2	10,88	21,76
20241001	5979322-1	TD(719257)	Transformador Distribuição	33	8,48	279,84
20241001	5980622-1	TD(48798)	Transformador Distribuição	1	17,75	17,75
20241001	5982632-1	TD(693016)	Transformador Distribuição	9	11,72	105,48
20241001	5982985-1	FR(30652)	Chave Fusível Religadora	64	6,37	407,68
20241001	5965829-1	RD(42296)	Religador de Distribuição	124	0,05	6,20
20241001	5965829-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	2.664	0,10	266,40
20241001	5965829-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	199	0,15	29,85
20241001	5967119-1	FU(30620)	Chave Fusível	2	1,75	3,50



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968749-1	FR(678034)	Chave Fusível Religadora	43	4,78	205,54
20241001	5968754-1	RD(697030)	Religador de Distribuição	153	0,08	12,24
20241001	5968754-1	RD(697030)	Religador de Distribuição	889	0,15	133,35
20241001	5968754-1	RD(697030)	Religador de Distribuição	838	0,27	226,26
20241001	5968754-1	RD(697030)	Religador de Distribuição	46	0,27	12,42
20241001	5968754-1	RD(697030)	Religador de Distribuição	76	12,07	917,32
20241001	5968754-1	RD(697030)	Religador de Distribuição	33	12,22	403,26
20241001	5970189-1	TD(37567)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20241001	5970603-1	TD(676574)	Transformador Distribuição	26	1,90	49,40
20241001	6025754-1	RD(42296)	Religador de Distribuição	104	2,05	213,20
20241001	6025754-1	RD(42296)	Religador de Distribuição	20	3,10	62,00
20241001	5971941-1	FU(682709)	Chave Fusível	3	5,73	17,19
20241001	5972352-1	TD(677000)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20241001	5972400-1	TD(58392)	Transformador Distribuição	3	3,40	10,20
20241001	5972404-1	FU(676953)	Chave Fusível	11	3,77	41,47
20241001	5972467-1	TD(56778)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88
20241001	5973347-1	FR(678483)	Chave Fusível Religadora	64	2,22	142,08
20241001	5973887-1	TD(677000)	Transformador Distribuição	1	16,22	16,22
20241001	5974586-1	FU(677091)	Chave Fusível	29	1,83	53,07
20241001	5974846-1	FU(30292)	Chave Fusível	3	3,30	9,90
20241001	5975592-1	TD(654067)	Transformador Distribuição	6	4,85	29,10

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5976263-1	TD(36742)	Transformador Distribuição	1	15,75	15,75
20241001	5978070-1	TD(657979)	Transformador Distribuição	2	7,43	14,86
20241001	5978175-1	TD(37575)	Transformador Distribuição	1	1,52	1,52
20241001	5978645-1	TD(37498)	Transformador Distribuição	1	6,67	6,67
20241001	5978858-1	IGU52_IGU59506	Alimentador	2.862	0,12	343,44
20241001	5978858-1	IGU52_IGU59506	Alimentador	35	1,03	36,05
20241001	5978858-1	IGU52_IGU59506	Alimentador	14	1,40	19,60
20241001	5978858-1	IGU52_IGU59506	Alimentador	124	1,45	179,80
20241001	5978858-1	IGU52_IGU59506	Alimentador	4	1,88	7,52
20241001	5978858-1	IGU52_IGU59506	Alimentador	57	2,67	152,19
20241001	5978908-1	FR(677918)	Chave Fusível Religadora	146	3,65	532,90
20241001	5978938-1	TD(37975)	Transformador Distribuição	1	10,53	10,53
20241001	5978982-1	TD(726144)	Transformador Distribuição	3	12,23	36,69
20241001	5979034-1	TD(58403)	Transformador Distribuição	1	9,72	9,72
20241001	5979050-1	FR(665523)	Chave Fusível Religadora	118	3,38	398,84
20241001	5979256-1	TD(37567)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85
20241001	5979271-1	FU(677079)	Chave Fusível	8	6,50	52,00
20241001	5980924-1	FU(717256)	Chave Fusível	1	6,75	6,75
20241001	5982458-1	FR(25572)	Chave Fusível Religadora	164	1,25	205,00
20241001	5982638-1	FR(2661)	Chave Fusível Religadora	36	7,10	255,60
20241001	5983205-1	FR(2455)	Chave Fusível Religadora	33	5,50	181,50

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5988535-1	FU(735087)	Chave Fusível	1	1,82	1,82
20241001	5988818-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	82	3,65	299,30
20241001	5988818-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	14	32,32	452,48
20241001	5988818-1	RD(744721)	Religador de Distribuição	57	33,65	1.918,05
20241001	5988841-1	FR(30185)	Chave Fusível Religadora	4	2,22	8,88
20241001	5989082-1	RD(744730)	Religador de Distribuição	837	1,62	1.355,94
20241001	5989094-1	FR(30293)	Chave Fusível Religadora	90	1,97	177,30
20241001	5989631-1	FU(682709)	Chave Fusível	3	10,22	30,66
20241001	5989955-1	TD(10329)	Transformador Distribuição	53	5,13	271,89
20241001	5992302-1	TD(654100)	Transformador Distribuição	2	20,63	41,26
20241001	5992302-1	FU(42279)	Chave Fusível	16	1,23	19,68
20241001	5965829-1	RD(720218)	Religador de Distribuição	1	0,10	0,10
20241001	5968754-1	RD(697030)	Religador de Distribuição	1	12,07	12,07
20241001	5978858-1	IGU52_IGU59506	Alimentador	1	0,12	0,12
20241001	5985550-1	TD(13994)	Transformador Distribuição	1	3,67	3,67
20241001	5982243-1	FU(2182)	Chave Fusível	16	9,52	152,32
20241001	5989679-1	FU(26482)	Chave Fusível	4	3,63	14,52
20241001	5989500-1	FU(26377)	Chave Fusível	1	10,10	10,10
20241001	5968778-1	FU(2182)	Chave Fusível	16	5,85	93,60
20241001	5972846-1	CF(2675)	Chave Faca	1	1,55	1,55
20241001	5972846-1	RD(674418)	Religador de Distribuição	188	1,58	297,04

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971766-1	FR(2179)	Chave Fusível Religadora	25	8,70	217,50
20241001	5970672-1	FU(2183)	Chave Fusível	8	5,67	45,36
20241001	5969181-1	TD(56843)	Transformador Distribuição	1	3,90	3,90
20241001	5989184-1	FR(2179)	Chave Fusível Religadora	25	3,43	85,75
20241001	5986529-1	TD(33064)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20241001	5986887-1	TD(58126)	Transformador Distribuição	1	15,75	15,75
20241001	5987160-1	TD(57656)	Transformador Distribuição	1	8,50	8,50
20241001	5987464-1	TD(33049)	Transformador Distribuição	2	5,50	11,00
20241001	5988428-1	FU(25390)	Chave Fusível	2	6,78	13,56
20241001	5988864-1	TD(33267)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48
20241001	5989367-1	TD(33398)	Transformador Distribuição	1	15,37	15,37
20241001	5989936-1	TD(660905)	Transformador Distribuição	1	4,25	4,25
20241001	5990310-1	FR(8248)	Chave Fusível Religadora	72	8,05	579,60
20241001	5990431-1	RD(730622)	Religador de Distribuição	18	22,38	402,84
20241001	5990431-1	RD(730622)	Religador de Distribuição	26	22,73	590,98
20241001	5990431-1	RD(730622)	Religador de Distribuição	5	30,13	150,65
20241001	5964809-1	PE(15143843)	Ponto de conexão	1	19,72	19,72
20241001	5964831-1	TD(58107)	Transformador Distribuição	1	4,25	4,25
20241001	5969051-1	TD(61165)	Transformador Distribuição	1	4,18	4,18
20241001	5973658-1	TD(61165)	Transformador Distribuição	1	25,52	25,52
20241001	5973782-1	TD(61187)	Transformador Distribuição	1	23,80	23,80

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973821-1	FU(659562)	Chave Fusível	6	22,38	134,28
20241001	5973873-1	FR(41863)	Chave Fusível Religadora	1	28,40	28,40
20241001	5973873-1	FR(41863)	Chave Fusível Religadora	1	29,67	29,67
20241001	5973873-1	FR(41863)	Chave Fusível Religadora	1	30,48	30,48
20241001	5973873-1	FR(41863)	Chave Fusível Religadora	3	30,77	92,31
20241001	5973873-1	FR(41863)	Chave Fusível Religadora	7	30,90	216,30
20241001	5973873-1	FR(41863)	Chave Fusível Religadora	6	31,12	186,72
20241001	5973873-1	FR(41863)	Chave Fusível Religadora	1	31,32	31,32
20241001	5973986-1	C 3364208	Unidade Consumidora	1	19,72	19,72
20241001	5974029-1	TD(61175)	Transformador Distribuição	1	21,18	21,18
20241001	5975121-1	TD(42428)	Transformador Distribuição	1	6,53	6,53
20241001	5977401-1	TD(30554)	Transformador Distribuição	8	21,87	174,96
20241001	5978525-1	TD(41968)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20241001	5978885-1	TD(58119)	Transformador Distribuição	1	15,43	15,43
20241001	5980522-1	RD(723006)	Religador de Distribuição	52	23,57	1.225,64
20241001	5980522-1	RD(730622)	Religador de Distribuição	49	4,53	221,97
20241001	5980522-1	CF(25217)	Chave Faca	5	4,32	21,60
20241001	6035340-1	RD(747491)	Religador de Distribuição	1	6,32	6,32
20241001	6035340-1	INO01_INO49501	Alimentador	605	4,17	2.522,85
20241001	5980766-1	FR(25389)	Chave Fusível Religadora	17	38,90	661,30
20241001	5983427-1	FU(22531)	Chave Fusível	6	21,92	131,52

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5984219-1	FU(3913)	Chave Fusível	7	6,38	44,66
20241001	5984652-1	TD(33154)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20241001	5986004-1	TD(33239)	Transformador Distribuição	1	8,83	8,83
20241001	5984503-1	FU(23155)	Chave Fusível	65	4,07	264,55
20241001	5988838-1	FU(23159)	Chave Fusível	199	3,42	680,58
20241001	6035340-1	RD(747491)	Religador de Distribuição	1	6,32	6,32
20241001	6035340-1	INO01_INO49501	Alimentador	1	4,17	4,17
20241001	5973586-1	FU(23159)	Chave Fusível	199	1,45	288,55
20241001	6035340-1	INO02_INO49503	Alimentador	2.992	4,17	12.476,64
20241001	6035340-1	INO02_INO49503	Alimentador	1	4,17	4,17
20241001	5972624-1	TD(37462)	Transformador Distribuição	31	5,92	183,52
20241001	5967389-1	CGM11_CGM49545	Alimentador	1	1,57	1,57
20241001	6035340-1	INO02_INO49503	Alimentador	1	4,17	4,17
20241001	5980577-1	TD(637)	Transformador Distribuição	40	12,12	484,80
20241001	5967471-1	TD(55895)	Transformador Distribuição	5	3,58	17,90
20241001	5985247-1	TD(675269)	Transformador Distribuição	1	8,33	8,33
20241001	5987971-1	FU(1043)	Chave Fusível	7	2,52	17,64
20241001	5966418-1	ITA01_ITA49503	Alimentador	38	0,13	4,94
20241001	5966418-1	FR(1023)	Chave Fusível Religadora	1	0,67	0,67
20241001	5975565-1	FU(15913)	Chave Fusível	2	17,10	34,20
20241001	5974682-1	TD(701863)	Transformador Distribuição	100	3,67	367,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5966418-1	ITA01_ITA49503	Alimentador	5.754	0,13	748,02
20241001	5973681-1	TD(9893)	Transformador Distribuição	150	7,20	1.080,00
20241001	5972740-1	FU(718727)	Chave Fusível	8	5,58	44,64
20241001	5988995-1	FU(714696)	Chave Fusível	45	2,02	90,90
20241001	5971486-1	FU(921)	Chave Fusível	1	1,65	1,65
20241001	5988366-1	TD(12078)	Transformador Distribuição	2	11,00	22,00
20241001	5980063-1	TD(9877)	Transformador Distribuição	49	4,47	219,03
20241001	5980138-1	FU(1043)	Chave Fusível	7	7,07	49,49
20241001	5983568-1	TD(28677)	Transformador Distribuição	85	2,05	174,25
20241001	5970685-1	ITA02_ITA49504	Alimentador	1	1,38	1,38
20241001	5966418-1	ITA02_ITA49504	Alimentador	1	0,13	0,13
20241001	5974696-1	TD(21072)	Transformador Distribuição	1	7,07	7,07
20241001	5974860-1	TD(21066)	Transformador Distribuição	1	3,97	3,97
20241001	5980176-1	MAR52_MAR59517	Alimentador	2	0,15	0,30
20241001	5980224-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	1	18,05	18,05
20241001	5983407-1	TD(10715)	Transformador Distribuição	56	4,75	266,00
20241001	5987502-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	1	5,78	5,78
20241001	5987502-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	1	24,23	24,23
20241001	5990158-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	215	1,02	219,30
20241001	5990158-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	149	2,22	330,78
20241001	5990158-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	183	1,12	204,96

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5990158-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	19	1,52	28,88
20241001	5990158-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	13	2,15	27,95
20241001	5990158-1	RD(45765454)	Religador de Distribuição	332	0,17	56,44
20241001	5991397-1	FR(12552)	Chave Fusível Religadora	12	16,25	195,00
20241001	5966354-1	TD(12859)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20241001	5966413-1	TD(12830)	Transformador Distribuição	1	5,23	5,23
20241001	5966418-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	359	0,13	46,67
20241001	5966418-1	TD(53107)	Transformador Distribuição	1	0,37	0,37
20241001	5966418-1	FR(1023)	Chave Fusível Religadora	1	0,08	0,08
20241001	5966485-1	TD(12842)	Transformador Distribuição	1	6,32	6,32
20241001	5966497-1	TD(12847)	Transformador Distribuição	1	5,92	5,92
20241001	5967123-1	FR(12552)	Chave Fusível Religadora	10	3,32	33,20
20241001	5968343-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	2	0,67	1,34
20241001	5968667-1	FR(12552)	Chave Fusível Religadora	12	6,50	78,00
20241001	5971499-1	TD(55902)	Transformador Distribuição	1	3,55	3,55
20241001	5973865-1	TD(12788)	Transformador Distribuição	1	14,77	14,77
20241001	5965821-1	TD(40259)	Transformador Distribuição	8	3,32	26,56
20241001	5966262-1	FU(2665)	Chave Fusível	31	6,33	196,23
20241001	5967124-1	TD(735355)	Transformador Distribuição	25	2,62	65,50
20241001	5972975-1	FU(30008)	Chave Fusível	40	4,48	179,20
20241001	5976351-1	FU(40788)	Chave Fusível	69	17,88	1.233,72



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5978910-1	TD(692542)	Transformador Distribuição	40	1,65	66,00
20241001	5978919-1	FU(2665)	Chave Fusível	31	2,57	79,67
20241001	5978960-1	TD(59996)	Transformador Distribuição	99	11,37	1.125,63
20241001	5982156-1	TD(59801)	Transformador Distribuição	1	18,55	18,55
20241001	5982223-1	ITQ01_ITQ49501	Alimentador	1.405	4,03	5.662,15
20241001	5982223-1	ITQ01_ITQ49501	Alimentador	800	4,08	3.264,00
20241001	5982223-1	ITQ01_ITQ49501	Alimentador	1.585	4,20	6.657,00
20241001	5982223-1	ITQ01_ITQ49501	Alimentador	98	7,13	698,74
20241001	5982223-1	ITQ01_ITQ49501	Alimentador	21	9,62	202,02
20241001	5982655-1	FU(2665)	Chave Fusível	27	7,72	208,44
20241001	5982705-1	RD(678600)	Religador de Distribuição	134	3,95	529,30
20241001	5982705-1	RD(678600)	Religador de Distribuição	338	5,05	1.706,90
20241001	5982804-1	FU(2436)	Chave Fusível	81	5,75	465,75
20241001	5983158-1	TD(59348)	Transformador Distribuição	1	2,92	2,92
20241001	5983220-1	TD(39848)	Transformador Distribuição	5	2,20	11,00
20241001	5983736-1	FU(2665)	Chave Fusível	31	13,28	411,68
20241001	6026147-1	TD(47802)	Transformador Distribuição	3	4,20	12,60
20241001	5984139-1	TD(39675)	Transformador Distribuição	4	1,28	5,12
20241001	5984384-1	TD(40194)	Transformador Distribuição	8	11,13	89,04
20241001	5989621-1	[MT]PA(11921)	Alimentador	376	9,62	3.617,12
20241001	5989621-1	RD(678600)	Religador de Distribuição	30	0,73	21,90

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5989621-1	RD(678600)	Religador de Distribuição	67	6,88	460,96
20241001	5989991-1	FU(2665)	Chave Fusível	31	1,20	37,20
20241001	5991217-1	TD(692542)	Transformador Distribuição	40	3,38	135,20
20241001	5991264-1	FU(714589)	Chave Fusível	17	5,40	91,80
20241001	5991280-1	FU(2578)	Chave Fusível	38	5,00	190,00
20241001	5965942-1	TD(40235)	Transformador Distribuição	4	2,82	11,28
20241001	5972203-1	TD(42303)	Transformador Distribuição	2	7,57	15,14
20241001	5984185-1	FU(714800)	Chave Fusível	14	1,42	19,88
20241001	5983082-1	TD(42315)	Transformador Distribuição	6	3,85	23,10
20241001	5967230-1	TD(42230)	Transformador Distribuição	2	2,70	5,40
20241001	5966700-1	TD(42303)	Transformador Distribuição	2	3,13	6,26
20241001	5991252-1	TD(40363)	Transformador Distribuição	3	6,35	19,05
20241001	5990210-1	TD(24107)	Transformador Distribuição	118	7,60	896,80
20241001	5988749-1	TD(39506)	Transformador Distribuição	13	2,10	27,30
20241001	5986007-1	TD(39509)	Transformador Distribuição	13	3,83	49,79
20241001	5977023-1	TD(42262)	Transformador Distribuição	6	5,18	31,08
20241001	5984894-1	FU(754459)	Chave Fusível	38	13,38	508,44
20241001	5984613-1	TD(39502)	Transformador Distribuição	9	9,15	82,35
20241001	5966873-1	FU(3118)	Chave Fusível	26	17,32	450,32
20241001	5966805-1	FR(3063)	Chave Fusível Religadora	23	4,45	102,35
20241001	5966587-1	FR(3059)	Chave Fusível Religadora	8	7,02	56,16

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5983166-1	FU(701910)	Chave Fusível	177	0,73	129,21
20241001	5966587-1	FR(3059)	Chave Fusível Religadora	3	2,70	8,10
20241001	5974009-1	TD(31182)	Transformador Distribuição	1	18,82	18,82
20241001	5979040-1	TD(22364)	Transformador Distribuição	3	0,75	2,25
20241001	5979340-1	TD(22364)	Transformador Distribuição	3	1,83	5,49
20241001	5975048-1	FU(23966)	Chave Fusível	5	3,38	16,90
20241001	5969312-1	FU(3221)	Chave Fusível	3	2,70	8,10
20241001	5988787-1	TD(22217)	Transformador Distribuição	2	2,78	5,56
20241001	5987051-1	FU(23966)	Chave Fusível	5	15,43	77,15
20241001	5966017-1	FU(1854)	Chave Fusível	53	4,02	213,06
20241001	5987579-1	TD(862)	Transformador Distribuição	64	1,98	126,72
20241001	5986415-1	TD(22161)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20241001	5965381-1	TD(731119)	Transformador Distribuição	96	9,45	907,20
20241001	5982171-1	TD(700515)	Transformador Distribuição	66	4,12	271,92
20241001	5966845-1	FU(741238)	Chave Fusível	109	0,87	94,83
20241001	5967199-1	FR(3182)	Chave Fusível Religadora	19	3,50	66,50
20241001	5972719-1	TD(55707)	Transformador Distribuição	2	3,00	6,00
20241001	5973824-1	TD(22475)	Transformador Distribuição	8	14,53	116,24
20241001	5974518-1	FU(734148)	Chave Fusível	3	8,53	25,59
20241001	5986182-1	FU(39112)	Chave Fusível	54	1,77	95,58
20241001	5986182-1	TD(800)	Transformador Distribuição	86	4,10	352,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5989501-1	TD(700515)	Transformador Distribuição	66	0,57	37,62
20241001	5990696-1	TD(22584)	Transformador Distribuição	8	3,47	27,76
20241001	5975502-1	FU(722091)	Chave Fusível	1	3,72	3,72
20241001	5975502-1	FU(722091)	Chave Fusível	411	3,72	1.528,92
20241001	5978275-1	FR(3058)	Chave Fusível Religadora	3	6,80	20,40
20241001	5966822-1	FU(3097)	Chave Fusível	19	18,60	353,40
20241001	5984358-1	TD(713043)	Transformador Distribuição	1	3,37	3,37
20241001	5984550-1	FR(3129)	Chave Fusível Religadora	279	1,27	354,33
20241001	5984565-1	TD(31764)	Transformador Distribuição	1	1,72	1,72
20241001	5985208-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	34	1,17	39,78
20241001	5985929-1	FR(20540)	Chave Fusível Religadora	9	3,63	32,67
20241001	5985958-1	FU(29075)	Chave Fusível	1	7,67	7,67
20241001	5986653-1	TD(56289)	Transformador Distribuição	6	1,70	10,20
20241001	5987136-1	FU(20620)	Chave Fusível	2	5,62	11,24
20241001	5988768-1	TD(32316)	Transformador Distribuição	3	2,33	6,99
20241001	5989594-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	34	3,38	114,92
20241001	5990035-1	TD(1250)	Transformador Distribuição	22	1,80	39,60
20241001	5975658-1	FU(23945)	Chave Fusível	8	4,22	33,76
20241001	5976597-1	TD(31220)	Transformador Distribuição	1	2,50	2,50
20241001	5977992-1	FU(24069)	Chave Fusível	1	3,10	3,10
20241001	5978083-1	FU(23961)	Chave Fusível	8	5,78	46,24

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5980239-1	FR(1578)	Chave Fusível Religadora	39	4,17	162,63
20241001	5980486-1	TD(31220)	Transformador Distribuição	1	12,93	12,93
20241001	5981057-1	FU(26830)	Chave Fusível	2	5,20	10,40
20241001	5981619-1	FU(23945)	Chave Fusível	8	24,98	199,84
20241001	5982062-1	FR(20726)	Chave Fusível Religadora	5	19,27	96,35
20241001	5982573-1	FU(24791)	Chave Fusível	4	7,30	29,20
20241001	5972958-1	TD(25727)	Transformador Distribuição	13	2,12	27,56
20241001	5972494-1	FR(3129)	Chave Fusível Religadora	279	3,10	864,90
20241001	5971432-1	TD(25727)	Transformador Distribuição	13	5,68	73,84
20241001	5971263-1	FR(3129)	Chave Fusível Religadora	279	12,17	3.395,43
20241001	5970894-1	TD(31220)	Transformador Distribuição	1	15,58	15,58
20241001	5970762-1	TD(32179)	Transformador Distribuição	1	1,00	1,00
20241001	5970752-1	FR(3129)	Chave Fusível Religadora	279	3,43	956,97
20241001	5970286-1	TD(55567)	Transformador Distribuição	2	20,10	40,20
20241001	5982782-1	FR(3129)	Chave Fusível Religadora	279	3,32	926,28
20241001	5967181-1	RD(78953782)	Religador de Distribuição	8	2,22	17,76
20241001	5968992-1	RD(78953782)	Religador de Distribuição	8	11,57	92,56
20241001	5965987-1	RD(10405)	Religador de Distribuição	734	0,33	242,22
20241001	5966490-1	FU(10718)	Chave Fusível	35	11,23	393,05
20241001	5967097-1	TD(53559)	Transformador Distribuição	3	43,93	131,79
20241001	5967281-1	FU(11434925)	Chave Fusível	14	12,27	171,78

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5967290-1	RD(729716)	Religador de Distribuição	399	1,98	790,02
20241001	5967336-1	FU(37639)	Chave Fusível	102	0,70	71,40
20241001	5967632-1	TD(34123)	Transformador Distribuição	2	12,02	24,04
20241001	5968615-1	TD(6574120)	Transformador Distribuição	1	1,63	1,63
20241001	5968681-1	PE(208508702)	Ponto de conexão	1	2,53	2,53
20241001	5968832-1	FU(16422)	Chave Fusível	3	1,73	5,19
20241001	5969840-1	TD(687457)	Transformador Distribuição	1	27,32	27,32
20241001	5970670-1	TD(37544)	Transformador Distribuição	1	22,88	22,88
20241001	5970767-1	TD(723068)	Transformador Distribuição	4	25,50	102,00
20241001	5971528-1	FU(27527)	Chave Fusível	22	39,07	859,54
20241001	5971734-1	PE(17001916)	Ponto de conexão	1	12,18	12,18
20241001	5972598-1	TD(53567)	Transformador Distribuição	3	0,73	2,19
20241001	5972872-1	TD(37377)	Transformador Distribuição	1	23,68	23,68
20241001	5973262-1	FU(32141)	Chave Fusível	28	23,32	652,96
20241001	5973444-1	FU(27533)	Chave Fusível	3	41,55	124,65
20241001	5973545-1	TD(666710)	Transformador Distribuição	2	25,00	50,00
20241001	5974492-1	TD(53567)	Transformador Distribuição	3	8,38	25,14
20241001	5975313-1	TD(27307)	Transformador Distribuição	1	20,62	20,62
20241001	5975371-1	TD(51204)	Transformador Distribuição	2	25,42	50,84
20241001	5975476-1	TD(37492)	Transformador Distribuição	2	13,15	26,30
20241001	5978777-1	TD(53595)	Transformador Distribuição	8	4,35	34,80

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5981417-1	FU(18863)	Chave Fusível	38	2,85	108,30
20241001	5981483-1	FU(10440)	Chave Fusível	29	2,70	78,30
20241001	5981532-1	FU(10677)	Chave Fusível	5	3,63	18,15
20241001	5982626-1	FU(14740)	Chave Fusível	1	5,57	5,57
20241001	5982942-1	TD(53595)	Transformador Distribuição	8	6,05	48,40
20241001	5983142-1	TD(716151)	Transformador Distribuição	1	2,02	2,02
20241001	5983646-1	TD(27346)	Transformador Distribuição	1	18,62	18,62
20241001	5984528-1	FU(711183)	Chave Fusível	3	2,45	7,35
20241001	5985295-1	FU(32103)	Chave Fusível	29	21,50	623,50
20241001	5986292-1	TD(37363)	Transformador Distribuição	1	5,30	5,30
20241001	5965987-1	RD(10405)	Religador de Distribuição	1	0,33	0,33
20241001	5986445-1	PE(19897807)	Ponto de conexão	1	6,33	6,33
20241001	5987875-1	FU(18866)	Chave Fusível	24	5,03	120,72
20241001	5988170-1	FU(10440)	Chave Fusível	29	14,95	433,55
20241001	5988449-1	TD(61015)	Transformador Distribuição	1	3,65	3,65
20241001	5988682-1	TD(54704)	Transformador Distribuição	4	11,27	45,08
20241001	5989853-1	TD(21804)	Transformador Distribuição	4	1,92	7,68
20241001	5966070-1	TD(17287)	Transformador Distribuição	1	6,03	6,03
20241001	5966959-1	FU(10000)	Chave Fusível	5	46,95	234,75
20241001	5967969-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	23	16,82	386,86
20241001	5967969-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	12	18,58	222,96

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5967969-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	99	42,68	4.225,32
20241001	5967969-1	CF(10014)	Chave Faca	12	22,50	270,00
20241001	5968456-1	FU(4023)	Chave Fusível	37	16,52	611,24
20241001	5968477-1	TD(55952)	Transformador Distribuição	1	32,80	32,80
20241001	5968798-1	FU(32161)	Chave Fusível	96	15,22	1.461,12
20241001	5969276-1	TD(27481)	Transformador Distribuição	1	30,80	30,80
20241001	5969463-1	TD(717332)	Transformador Distribuição	1	30,72	30,72
20241001	5969964-1	FU(41758)	Chave Fusível	1	25,17	25,17
20241001	5970003-1	RD(4007)	Religador de Distribuição	327	0,53	173,31
20241001	5970236-1	FU(17717)	Chave Fusível	1	24,30	24,30
20241001	5970778-1	TD(27132)	Transformador Distribuição	1	24,47	24,47
20241001	5971422-1	FU(41217)	Chave Fusível	1	9,57	9,57
20241001	5972039-1	TD(706487)	Transformador Distribuição	1	14,72	14,72
20241001	5972133-1	TD(22500)	Transformador Distribuição	1	5,00	5,00
20241001	5973019-1	FU(4023)	Chave Fusível	37	1,77	65,49
20241001	5974576-1	TD(22501)	Transformador Distribuição	1	8,63	8,63
20241001	5976032-1	TD(19526)	Transformador Distribuição	1	2,18	2,18
20241001	5976980-1	TD(713706)	Transformador Distribuição	1	8,43	8,43
20241001	5978389-1	TD(27127)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20241001	5979775-1	TD(22941)	Transformador Distribuição	1	3,47	3,47
20241001	5982677-1	TD(26966)	Transformador Distribuição	1	4,80	4,80



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5982888-1	TD(713664)	Transformador Distribuição	1	21,43	21,43
20241001	5983310-1	FU(9987)	Chave Fusível	5	4,45	22,25
20241001	5983348-1	FU(9986)	Chave Fusível	2	3,75	7,50
20241001	5983891-1	TD(22501)	Transformador Distribuição	1	4,15	4,15
20241001	5984872-1	TD(713706)	Transformador Distribuição	1	13,18	13,18
20241001	5986115-1	TD(20168)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20241001	5986864-1	TD(758989)	Transformador Distribuição	1	12,62	12,62
20241001	5988518-1	TD(10795)	Transformador Distribuição	4	2,28	9,12
20241001	5964356-1	TD(22247)	Transformador Distribuição	1	1,87	1,87
20241001	5966517-1	RD(4007)	Religador de Distribuição	461	2,28	1.051,08
20241001	5967685-1	JAM51_JAM59502	Alimentador	8	49,83	398,64
20241001	5975978-1	FU(7261)	Chave Fusível	1	2,45	2,45
20241001	5971374-1	RD(12260)	Religador de Distribuição	395	3,37	1.331,15
20241001	5971374-1	RD(12260)	Religador de Distribuição	26	5,43	141,18
20241001	5971374-1	RD(12260)	Religador de Distribuição	53	6,15	325,95
20241001	5971374-1	RD(12260)	Religador de Distribuição	13	7,20	93,60
20241001	5971374-1	RD(12260)	Religador de Distribuição	94	8,43	792,42
20241001	5972887-1	TD(29042)	Transformador Distribuição	1	25,97	25,97
20241001	5973345-1	FU(35477)	Chave Fusível	18	19,98	359,64
20241001	5973687-1	TD(52595)	Transformador Distribuição	1	17,55	17,55
20241001	5973699-1	FU(24641)	Chave Fusível	5	20,00	100,00

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5974360-1	TD(58769)	Transformador Distribuição	1	5,80	5,80
20241001	5974934-1	TD(23155)	Transformador Distribuição	1	1,07	1,07
20241001	5975141-1	TD(24969)	Transformador Distribuição	92	2,32	213,44
20241001	5990817-1	TD(11606)	Transformador Distribuição	12	3,78	45,36
20241001	5975369-1	TD(30903)	Transformador Distribuição	4	15,57	62,28
20241001	5975480-1	FU(757106)	Chave Fusível	1	2,73	2,73
20241001	5975978-1	FU(7261)	Chave Fusível	151	2,45	369,95
20241001	5979346-1	FU(24633)	Chave Fusível	11	2,25	24,75
20241001	5979621-1	FU(670141)	Chave Fusível	105	3,62	380,10
20241001	5980306-1	CF(38441)	Chave Faca	104	4,90	509,60
20241001	5980306-1	CF(38456)	Chave Faca	3	1,38	4,14
20241001	5980306-1	CF(38456)	Chave Faca	104	1,23	127,92
20241001	5980306-1	CF(38456)	Chave Faca	3	10,38	31,14
20241001	5982525-1	TD(23133)	Transformador Distribuição	1	11,72	11,72
20241001	5970403-1	FU(24641)	Chave Fusível	5	15,12	75,60
20241001	5968374-1	TD(8983)	Transformador Distribuição	58	4,02	233,16
20241001	5970520-1	TD(9032)	Transformador Distribuição	89	5,62	500,18
20241001	5970520-1	FU(9318)	Chave Fusível	208	1,87	388,96
20241001	5975269-1	TD(9021)	Transformador Distribuição	16	3,40	54,40
20241001	5991690-1	TD(9046)	Transformador Distribuição	74	3,17	234,58
20241001	5981064-1	FU(9373)	Chave Fusível	54	2,07	111,78

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5984547-1	TD(8998)	Transformador Distribuição	3	0,93	2,79
20241001	5984931-1	FU(9318)	Chave Fusível	298	1,72	512,56
20241001	5984969-1	FU(9281)	Chave Fusível	209	3,03	633,27
20241001	5988161-1	TD(9003)	Transformador Distribuição	48	1,30	62,40
20241001	5982690-1	TD(47001)	Transformador Distribuição	1	8,05	8,05
20241001	5982731-1	FR(7613)	Chave Fusível Religadora	104	5,83	606,32
20241001	5983857-1	TD(30420)	Transformador Distribuição	70	2,70	189,00
20241001	5986573-1	TD(9353)	Transformador Distribuição	33	1,25	41,25
20241001	5986749-1	FR(7613)	Chave Fusível Religadora	104	6,32	657,28
20241001	5987772-1	TD(32036)	Transformador Distribuição	2	2,87	5,74
20241001	5969788-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	186	2,97	552,42
20241001	5969788-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	10	8,03	80,30
20241001	5971392-1	FU(11769)	Chave Fusível	34	27,00	918,00
20241001	5971658-1	TD(41003)	Transformador Distribuição	42	7,92	332,64
20241001	5971935-1	TD(9020)	Transformador Distribuição	108	4,67	504,36
20241001	5972849-1	TD(23570)	Transformador Distribuição	1	8,18	8,18
20241001	5973151-1	TD(23537)	Transformador Distribuição	2	10,95	21,90
20241001	5973979-1	TD(43978)	Transformador Distribuição	8	3,22	25,76
20241001	5974145-1	TD(57348)	Transformador Distribuição	1	14,58	14,58
20241001	5974146-1	TD(30949)	Transformador Distribuição	1	14,53	14,53
20241001	5975215-1	TD(30111)	Transformador Distribuição	1	15,35	15,35

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5988539-1	TD(21742)	Transformador Distribuição	40	1,47	58,80
20241001	5975279-1	FU(24998)	Chave Fusível	3	2,23	6,69
20241001	5975736-1	TD(29819)	Transformador Distribuição	1	2,68	2,68
20241001	5976431-1	RD(720398)	Religador de Distribuição	30	2,58	77,40
20241001	5976431-1	RD(720398)	Religador de Distribuição	104	7,03	731,12
20241001	5977408-1	TD(31935)	Transformador Distribuição	3	5,47	16,41
20241001	5979476-1	FR(7648)	Chave Fusível Religadora	90	6,13	551,70
20241001	5980966-1	FU(720385)	Chave Fusível	3	34,62	103,86
20241001	5981440-1	FR(7648)	Chave Fusível Religadora	90	4,72	424,80
20241001	5981492-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	4	2,62	10,48
20241001	5981492-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	26	2,77	72,02
20241001	5981492-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	3	5,73	17,19
20241001	5981492-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	28	28,50	798,00
20241001	5982053-1	TD(9408)	Transformador Distribuição	36	3,18	114,48
20241001	5982537-1	TD(8991)	Transformador Distribuição	3	1,53	4,59
20241001	5969788-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	64	8,15	521,60
20241001	5969788-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	134	8,43	1.129,62
20241001	5974427-1	TD(752119)	Transformador Distribuição	1	5,90	5,90
20241001	5969123-1	TD(38385)	Transformador Distribuição	1	32,07	32,07
20241001	5979713-1	FU(94290)	Chave Fusível	106	2,82	298,92
20241001	5978295-1	TD(736792)	Transformador Distribuição	2	5,28	10,56

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5972718-1	FU(692056)	Chave Fusível	2	22,02	44,04
20241001	5972665-1	FU(11779)	Chave Fusível	1	25,53	25,53
20241001	5971691-1	FU(24922)	Chave Fusível	4	10,73	42,92
20241001	5970643-1	FR(12220)	Chave Fusível Religadora	19	23,75	451,25
20241001	5970492-1	FU(24734)	Chave Fusível	5	45,40	227,00
20241001	5970470-1	FU(41371)	Chave Fusível	17	18,35	311,95
20241001	5970441-1	TD(31971)	Transformador Distribuição	4	45,52	182,08
20241001	5981182-1	TD(31834)	Transformador Distribuição	1	6,37	6,37
20241001	5969180-1	FU(41371)	Chave Fusível	17	4,35	73,95
20241001	5974286-1	TD(31954)	Transformador Distribuição	3	5,97	17,91
20241001	5986608-1	TD(28026)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20241001	5964483-1	TD(39055)	Transformador Distribuição	1	1,50	1,50
20241001	5970921-1	TD(23881)	Transformador Distribuição	1	39,33	39,33
20241001	5975276-1	FU(24696)	Chave Fusível	3	17,20	51,60
20241001	5975480-1	FU(757106)	Chave Fusível	1	2,73	2,73
20241001	5986452-1	FU(24707)	Chave Fusível	1	2,62	2,62
20241001	5980675-1	FU(729618)	Chave Fusível	43	8,52	366,36
20241001	5985425-1	FU(24694)	Chave Fusível	8	3,83	30,64
20241001	5983754-1	FU(35404)	Chave Fusível	2	9,02	18,04
20241001	5979577-1	FU(11657)	Chave Fusível	5	7,13	35,65
20241001	5979318-1	FU(24695)	Chave Fusível	4	1,25	5,00

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973013-1	FU(24694)	Chave Fusível	8	25,17	201,36
20241001	5971680-1	TD(39055)	Transformador Distribuição	1	14,60	14,60
20241001	5980675-1	FU(729618)	Chave Fusível	1	15,48	15,48
20241001	5969175-1	FU(729511)	Chave Fusível	2	58,70	117,40
20241001	5970034-1	FU(4901)	Chave Fusível	6	3,65	21,90
20241001	5970634-1	FU(742135)	Chave Fusível	1	2,82	2,82
20241001	5971623-1	FU(18200)	Chave Fusível	12	10,35	124,20
20241001	5974502-1	TD(44326)	Transformador Distribuição	1	5,75	5,75
20241001	5968417-1	RD(719158)	Religador de Distribuição	180	1,83	329,40
20241001	5969175-1	FU(729511)	Chave Fusível	2	48,57	97,14
20241001	5991160-1	TD(52829)	Transformador Distribuição	5	4,70	23,50
20241001	5990236-1	FU(4901)	Chave Fusível	6	1,78	10,68
20241001	5989819-1	TD(29205)	Transformador Distribuição	1	1,57	1,57
20241001	5989274-1	FR(4900)	Chave Fusível Religadora	17	3,58	60,86
20241001	5988871-1	TD(13965)	Transformador Distribuição	3	2,02	6,06
20241001	5984431-1	FU(4901)	Chave Fusível	6	1,93	11,58
20241001	5982462-1	TD(13965)	Transformador Distribuição	3	3,78	11,34
20241001	5965947-1	FU(35723)	Chave Fusível	1	1,35	1,35
20241001	5972335-1	TD(27953)	Transformador Distribuição	1	23,05	23,05
20241001	5974325-1	TD(6569821)	Transformador Distribuição	1	8,15	8,15
20241001	5975414-1	TD(21512941)	Transformador Distribuição	1	10,97	10,97

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5978201-1	TD(28007)	Transformador Distribuição	3	6,67	20,01
20241001	5982679-1	TD(678898)	Transformador Distribuição	4	2,28	9,12
20241001	5985228-1	TD(27980)	Transformador Distribuição	1	6,77	6,77
20241001	5986069-1	FU(24885)	Chave Fusível	14	1,65	23,10
20241001	5965564-1	FU(43462)	Chave Fusível	3	5,97	17,91
20241001	5975965-1	FU(51721230)	Chave Fusível	1	6,67	6,67
20241001	5965035-1	TD(7646)	Transformador Distribuição	94	0,98	92,12
20241001	5987917-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	1	0,10	0,10
20241001	5987316-1	[MT]PA(11908)	Alimentador	1	2,28	2,28
20241001	5990054-1	TD(29882)	Transformador Distribuição	60	3,05	183,00
20241001	5991599-1	RD(8268)	Religador de Distribuição	1	0,13	0,13
20241001	5971778-1	FU(18774)	Chave Fusível	40	13,15	526,00
20241001	6037003-1	CF(108672559)	Chave Faca	264	0,28	73,92
20241001	5968716-1	TD(13821)	Transformador Distribuição	2	12,85	25,70
20241001	6037003-1	CF(108672559)	Chave Faca	777	0,20	155,40
20241001	5991599-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	1	0,05	0,05
20241001	5977772-1	TD(744025)	Transformador Distribuição	28	1,20	33,60
20241001	5976564-1	TD(13822)	Transformador Distribuição	1	10,93	10,93
20241001	5991633-1	RD(8268)	Religador de Distribuição	1	21,12	21,12
20241001	5965256-1	TD(744189)	Transformador Distribuição	72	1,63	117,36
20241001	5974956-1	FU(717037)	Chave Fusível	1	2,03	2,03

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5966954-1	RD(28018355)	Religador de Distribuição	345	0,53	182,85
20241001	5966954-1	RD(28018355)	Religador de Distribuição	211	1,83	386,13
20241001	5986486-1	TD(705887)	Transformador Distribuição	32	8,25	264,00
20241001	5975022-1	PE(208220052)	Ponto de conexão	1	1,68	1,68
20241001	5976767-1	TD(7739)	Transformador Distribuição	1	12,32	12,32
20241001	5991349-1	PE(208220052)	Ponto de conexão	1	8,58	8,58
20241001	5979309-1	TD(705887)	Transformador Distribuição	32	6,07	194,24
20241001	5964434-1	TD(682503)	Transformador Distribuição	78	4,08	318,24
20241001	5964434-1	TD(687278)	Transformador Distribuição	38	1,95	74,10
20241001	5987040-1	FU(1151)	Chave Fusível	6	0,73	4,38
20241001	5987190-1	TD(28769)	Transformador Distribuição	2	9,32	18,64
20241001	5978129-1	FU(1151)	Chave Fusível	6	6,05	36,30
20241001	5968733-1	FU(1151)	Chave Fusível	6	3,15	18,90
20241001	5969872-1	TD(28769)	Transformador Distribuição	2	1,37	2,74
20241001	5988465-1	TD(28769)	Transformador Distribuição	2	7,13	14,26
20241001	5987586-1	TD(682511)	Transformador Distribuição	39	1,82	70,98
20241001	5982635-1	FU(21565)	Chave Fusível	5	12,80	64,00
20241001	5982857-1	RD(58479990)	Religador de Distribuição	6	4,23	25,38
20241001	5982857-1	RD(58479990)	Religador de Distribuição	12	5,98	71,76
20241001	5982857-1	RD(28237344)	Religador de Distribuição	2	0,10	0,20
20241001	5985248-1	FU(21588)	Chave Fusível	4	9,55	38,20



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5985639-1	TD(42385)	Transformador Distribuição	2	15,43	30,86
20241001	5985848-1	TD(48869)	Transformador Distribuição	7	4,32	30,24
20241001	5986032-1	TD(52662)	Transformador Distribuição	1	9,23	9,23
20241001	5986086-1	TD(17131)	Transformador Distribuição	1	7,45	7,45
20241001	5986359-1	TD(56079)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12
20241001	5986722-1	RD(58479990)	Religador de Distribuição	20	4,23	84,60
20241001	5986808-1	FU(13987)	Chave Fusível	1	3,83	3,83
20241001	5987018-1	RD(58479990)	Religador de Distribuição	20	0,20	4,00
20241001	5987374-1	TD(52662)	Transformador Distribuição	1	23,78	23,78
20241001	5987917-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	184	0,10	18,40
20241001	5974746-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	41	5,90	241,90
20241001	5975008-1	FU(7119)	Chave Fusível	1	4,00	4,00
20241001	5976664-1	TD(15063)	Transformador Distribuição	1	13,30	13,30
20241001	5987917-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	8	1,52	12,16
20241001	5987917-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	3	1,60	4,80
20241001	5987917-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	8	2,45	19,60
20241001	5987917-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	14	3,40	47,60
20241001	5987917-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	27	4,35	117,45
20241001	5987917-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	44	5,63	247,72
20241001	5988165-1	TD(60892)	Transformador Distribuição	1	20,40	20,40
20241001	5988168-1	TD(55193)	Transformador Distribuição	1	20,92	20,92

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5988266-1	TD(50097)	Transformador Distribuição	1	20,00	20,00
20241001	5988482-1	TD(42378)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20241001	5988584-1	RD(730619)	Religador de Distribuição	19	7,48	142,12
20241001	5988584-1	RD(58479990)	Religador de Distribuição	20	4,08	81,60
20241001	5978520-1	RD(730619)	Religador de Distribuição	2	3,33	6,66
20241001	5978520-1	RD(730619)	Religador de Distribuição	5	5,73	28,65
20241001	5978520-1	RD(730619)	Religador de Distribuição	12	5,92	71,04
20241001	5978520-1	RD(730619)	Religador de Distribuição	2	0,87	1,74
20241001	5978536-1	VAG53_VAG59503	Alimentador	2	2,13	4,26
20241001	5979251-1	FU(21542)	Chave Fusível	7	12,93	90,51
20241001	5979508-1	TD(42378)	Transformador Distribuição	1	14,73	14,73
20241001	5979763-1	FU(35602)	Chave Fusível	5	7,05	35,25
20241001	5980103-1	CL(21504)	Chave Lâmina	19	5,52	104,88
20241001	5980927-1	FU(21510)	Chave Fusível	6	20,15	120,90
20241001	5980813-1	FU(20168)	Chave Fusível	6	7,08	42,48
20241001	5967155-1	FR(20166)	Chave Fusível Religadora	24	3,73	89,52
20241001	5967198-1	TD(23127)	Transformador Distribuição	1	20,95	20,95
20241001	5967908-1	TD(687369)	Transformador Distribuição	1	15,68	15,68
20241001	5969695-1	FU(21510)	Chave Fusível	6	7,20	43,20
20241001	5969914-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	41	12,55	514,55
20241001	5970669-1	FR(20169)	Chave Fusível Religadora	12	33,87	406,44

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5970983-1	FU(1153)	Chave Fusível	5	30,80	154,00
20241001	5971722-1	FU(21675)	Chave Fusível	2	33,12	66,24
20241001	5972537-1	FU(21512)	Chave Fusível	17	13,90	236,30
20241001	5974303-1	RD(730619)	Religador de Distribuição	19	7,98	151,62
20241001	5989817-1	TD(25651)	Transformador Distribuição	1	5,55	5,55
20241001	5990531-1	FR(1149)	Chave Fusível Religadora	1	4,28	4,28
20241001	5991014-1	TD(16871)	Transformador Distribuição	1	10,37	10,37
20241001	5991599-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	184	0,05	9,20
20241001	5991599-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	33	1,28	42,24
20241001	5991599-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	2	24,30	48,60
20241001	5991599-1	RD(8268)	Religador de Distribuição	257	0,13	33,41
20241001	5991633-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	70	22,17	1.551,90
20241001	5991633-1	RD(730600)	Religador de Distribuição	2	18,75	37,50
20241001	5991633-1	RD(8268)	Religador de Distribuição	33	21,12	696,96
20241001	5991633-1	RD(8268)	Religador de Distribuição	113	21,38	2.415,94
20241001	5991633-1	RD(8268)	Religador de Distribuição	38	22,95	872,10
20241001	5981047-1	FR(1149)	Chave Fusível Religadora	1	4,00	4,00
20241001	5981616-1	RD(730619)	Religador de Distribuição	19	2,93	55,67
20241001	5981644-1	FU(21691)	Chave Fusível	6	20,22	121,32
20241001	5981671-1	TD(42378)	Transformador Distribuição	1	15,20	15,20
20241001	5981675-1	TD(681522)	Transformador Distribuição	2	8,65	17,30

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5982339-1	FU(21510)	Chave Fusível	5	3,40	17,00
20241001	5982635-1	FU(21512)	Chave Fusível	15	13,47	202,05
20241001	5982635-1	FU(21512)	Chave Fusível	2	14,47	28,94
20241001	5964328-1	TD(15223)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25
20241001	5965195-1	FU(759762)	Chave Fusível	1	10,75	10,75
20241001	5965973-1	TD(15901)	Transformador Distribuição	1	11,78	11,78
20241001	5968343-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	1	0,67	0,67
20241001	5980176-1	MAR52_MAR59517	Alimentador	1	0,15	0,15
20241001	5987502-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	1	2,48	2,48
20241001	5980176-1	MAR52_MAR59517	Alimentador	226	0,15	33,90
20241001	5980176-1	MAR52_MAR59517	Alimentador	54	2,20	118,80
20241001	5980176-1	MAR52_MAR59517	Alimentador	5	2,68	13,40
20241001	5980176-1	MAR52_MAR59517	Alimentador	23	3,65	83,95
20241001	5980176-1	MAR52_MAR59517	Alimentador	35	25,92	907,20
20241001	5980224-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	8	18,05	144,40
20241001	5981025-1	TD(15223)	Transformador Distribuição	1	8,58	8,58
20241001	5967146-1	TD(42421)	Transformador Distribuição	2	14,52	29,04
20241001	5967237-1	TD(14752)	Transformador Distribuição	1	20,75	20,75
20241001	6035602-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	1	0,82	0,82
20241001	5968343-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	222	0,67	148,74
20241001	5970532-1	FU(12555)	Chave Fusível	2	5,75	11,50

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5970625-1	FU(12651)	Chave Fusível	3	16,53	49,59
20241001	5971829-1	TD(699266)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02
20241001	5972314-1	FU(35284)	Chave Fusível	3	23,85	71,55
20241001	5972643-1	FU(35130)	Chave Fusível	20	5,47	109,40
20241001	5974070-1	TD(47217)	Transformador Distribuição	4	24,45	97,80
20241001	5974073-1	TD(55008)	Transformador Distribuição	1	26,73	26,73
20241001	5988703-1	TD(757522)	Transformador Distribuição	1	5,33	5,33
20241001	5988703-1	[MT]PA(11912)	Alimentador	6	5,33	31,98
20241001	5990751-1	FU(12605)	Chave Fusível	9	7,52	67,68
20241001	5982806-1	TD(51478)	Transformador Distribuição	1	11,85	11,85
20241001	5982920-1	FU(18617)	Chave Fusível	12	10,00	120,00
20241001	5984425-1	TD(15223)	Transformador Distribuição	1	19,10	19,10
20241001	5984796-1	TD(28775)	Transformador Distribuição	1	16,40	16,40
20241001	5987502-1	FR(20016)	Chave Fusível Religadora	11	2,92	32,12
20241001	5987502-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	25	2,48	62,00
20241001	5987502-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	161	2,75	442,75
20241001	5987502-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	18	5,78	104,04
20241001	5987502-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	6	24,23	145,38
20241001	5987502-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	2	25,08	50,16
20241001	5987723-1	TD(51478)	Transformador Distribuição	1	25,27	25,27
20241001	5978000-1	FU(12617)	Chave Fusível	5	10,22	51,10

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968343-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	2	0,67	1,34
20241001	5978000-1	FU(12617)	Chave Fusível	1	10,22	10,22
20241001	5980176-1	MAR52_MAR59517	Alimentador	2	0,15	0,30
20241001	5987502-1	FR(20016)	Chave Fusível Religadora	1	2,92	2,92
20241001	5987502-1	RD(722062)	Religador de Distribuição	1	5,78	5,78
20241001	5988486-1	TD(39848320)	Transformador Distribuição	1	9,73	9,73
20241001	5988197-1	FU(13928)	Chave Fusível	2	18,10	36,20
20241001	5988435-1	TD(28788)	Transformador Distribuição	1	7,97	7,97
20241001	5989283-1	TD(28790)	Transformador Distribuição	1	4,12	4,12
20241001	5989386-1	TD(14810)	Transformador Distribuição	1	12,72	12,72
20241001	5985124-1	TD(661768)	Transformador Distribuição	1	5,83	5,83
20241001	5985538-1	[MT]PA(11893)	Alimentador	20	13,25	265,00
20241001	5985995-1	TD(707571)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25
20241001	5986358-1	FU(38295)	Chave Fusível	1	8,02	8,02
20241001	5974815-1	FR(1846)	Chave Fusível Religadora	14	1,57	21,98
20241001	5975039-1	TD(57412)	Transformador Distribuição	1	1,83	1,83
20241001	5975466-1	FU(20194)	Chave Fusível	8	4,83	38,64
20241001	5975878-1	FU(20194)	Chave Fusível	8	6,58	52,64
20241001	5979504-1	TD(25717)	Transformador Distribuição	1	10,62	10,62
20241001	5967157-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	7	5,43	38,01
20241001	5967157-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	18	8,98	161,64

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5967157-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	75	9,83	737,25
20241001	5969339-1	FU(13978)	Chave Fusível	2	46,53	93,06
20241001	5969341-1	FU(13991)	Chave Fusível	8	36,38	291,04
20241001	5969828-1	TD(57412)	Transformador Distribuição	1	48,35	48,35
20241001	5970760-1	TD(28786)	Transformador Distribuição	1	42,70	42,70
20241001	5971013-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	40	15,53	621,20
20241001	5971013-1	FU(21625)	Chave Fusível	18	25,47	458,46
20241001	5971418-1	FU(20140)	Chave Fusível	61	12,13	739,93
20241001	5971588-1	TD(25718)	Transformador Distribuição	2	26,82	53,64
20241001	5971695-1	TD(28784)	Transformador Distribuição	2	16,28	32,56
20241001	5973421-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	8	3,40	27,20
20241001	5973421-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	17	4,20	71,40
20241001	5973421-1	RD(730601)	Religador de Distribuição	15	5,27	79,05
20241001	5973421-1	CF(5217213)	Chave Faca	18	0,13	2,34
20241001	5973421-1	CF(5217213)	Chave Faca	13	0,72	9,36
20241001	5973421-1	FU(1644)	Chave Fusível	15	66,87	1.003,05
20241001	5973479-1	FU(20194)	Chave Fusível	8	17,55	140,40
20241001	5973851-1	TD(684432)	Transformador Distribuição	2	19,32	38,64
20241001	5965627-1	TD(14819)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20241001	5966810-1	RD(14157)	Religador de Distribuição	100	0,53	53,00
20241001	5982711-1	FU(697310)	Chave Fusível	8	9,18	73,44

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5988128-1	FU(38931)	Chave Fusível	9	13,55	121,95
20241001	5980016-1	TD(35595)	Transformador Distribuição	1	3,40	3,40
20241001	5976581-1	TD(56582)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20241001	5975430-1	RD(10877)	Religador de Distribuição	2	12,22	24,44
20241001	5975430-1	RD(10877)	Religador de Distribuição	7	8,42	58,94
20241001	5975430-1	RD(10877)	Religador de Distribuição	18	6,05	108,90
20241001	5969424-1	TD(56582)	Transformador Distribuição	1	30,32	30,32
20241001	5968944-1	TD(725661)	Transformador Distribuição	1	35,02	35,02
20241001	5982711-1	FU(697310)	Chave Fusível	1	9,18	9,18
20241001	5989490-1	[MT]PA(11920)	Alimentador	9	14,78	133,02
20241001	5989490-1	[MT]PA(11920)	Alimentador	81	42,20	3.418,20
20241001	5989490-1	RD(667098)	Religador de Distribuição	3	0,15	0,45
20241001	5989490-1	RD(667098)	Religador de Distribuição	3	32,98	98,94
20241001	5974530-1	TD(10516007)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20241001	5968696-1	FU(30384)	Chave Fusível	49	11,57	566,93
20241001	5986494-1	FU(10176)	Chave Fusível	41	7,73	316,93
20241001	5973185-1	TD(12609)	Transformador Distribuição	29	5,72	165,88
20241001	5975410-1	FU(690884)	Chave Fusível	2	0,72	1,44
20241001	5976030-1	FU(10176)	Chave Fusível	41	1,60	65,60
20241001	5968696-1	FU(30384)	Chave Fusível	1	11,57	11,57
20241001	5970182-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	5	6,32	31,60



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5970182-1	CF(685469)	Chave Faca	9	4,50	40,50
20241001	5986908-1	FU(30384)	Chave Fusível	1	3,68	3,68
20241001	5976520-1	TD(667108)	Transformador Distribuição	4	12,30	49,20
20241001	5979452-1	TD(20984778)	Transformador Distribuição	1	6,15	6,15
20241001	5981691-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	762	1,67	1.272,54
20241001	5981691-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	30	3,62	108,60
20241001	5981691-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	11	4,18	45,98
20241001	5981691-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	2	21,33	42,66
20241001	5981691-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	5	27,42	137,10
20241001	5981691-1	CF(28850)	Chave Faca	9	3,77	33,93
20241001	5981719-1	TD(48541)	Transformador Distribuição	2	17,78	35,56
20241001	5981915-1	TD(53149)	Transformador Distribuição	1	15,60	15,60
20241001	5983425-1	TD(48521)	Transformador Distribuição	1	18,52	18,52
20241001	5981691-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	5	1,67	8,35
20241001	5986498-1	TD(25412)	Transformador Distribuição	36	8,32	299,52
20241001	5986690-1	TD(667136)	Transformador Distribuição	6	2,05	12,30
20241001	5986908-1	FU(30384)	Chave Fusível	45	3,68	165,60
20241001	5986998-1	TD(48535)	Transformador Distribuição	5	4,23	21,15
20241001	5989957-1	TD(48535)	Transformador Distribuição	5	2,52	12,60
20241001	5990286-1	TD(27117)	Transformador Distribuição	70	3,60	252,00
20241001	5969403-1	TD(45530)	Transformador Distribuição	6	1,30	7,80

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5970182-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	794	6,32	5.018,08
20241001	5970182-1	CF(685469)	Chave Faca	27	4,50	121,50
20241001	5970182-1	CF(685469)	Chave Faca	25	4,52	113,00
20241001	5985478-1	TD(43935)	Transformador Distribuição	23	17,40	400,20
20241001	5985656-1	TD(45547)	Transformador Distribuição	1	19,42	19,42
20241001	5986387-1	TD(12607)	Transformador Distribuição	16	4,72	75,52
20241001	5972465-1	FU(688876)	Chave Fusível	13	28,20	366,60
20241001	5986693-1	TD(46895)	Transformador Distribuição	2	4,85	9,70
20241001	5972909-1	TD(6823170)	Transformador Distribuição	1	22,65	22,65
20241001	5985224-1	TD(8402)	Transformador Distribuição	15	2,33	34,95
20241001	5985034-1	FU(28734)	Chave Fusível	11	12,07	132,77
20241001	5970621-1	TD(53218)	Transformador Distribuição	43	43,00	1.849,00
20241001	5970424-1	TD(743969)	Transformador Distribuição	15	6,98	104,70
20241001	5970321-1	FU(30339)	Chave Fusível	1	40,50	40,50
20241001	5970321-1	FU(30339)	Chave Fusível	5	23,87	119,35
20241001	5974124-1	TD(46904)	Transformador Distribuição	1	12,27	12,27
20241001	5982346-1	FU(28734)	Chave Fusível	8	29,20	233,60
20241001	5982346-1	FU(28734)	Chave Fusível	3	9,48	28,44
20241001	5981755-1	FR(29539)	Chave Fusível Religadora	1	41,82	41,82
20241001	5965819-1	RD(713236)	Religador de Distribuição	55	3,53	194,15
20241001	5965819-1	RD(713236)	Religador de Distribuição	11	4,73	52,03

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5965819-1	RD(713236)	Religador de Distribuição	26	5,67	147,42
20241001	5981693-1	FR(706034)	Chave Fusível Religadora	11	19,67	216,37
20241001	5981755-1	FR(29539)	Chave Fusível Religadora	12	41,82	501,84
20241001	5981925-1	TD(48041)	Transformador Distribuição	1	42,78	42,78
20241001	5981936-1	FU(29522)	Chave Fusível	6	43,73	262,38
20241001	5982919-1	TD(47945)	Transformador Distribuição	2	29,08	58,16
20241001	5983199-1	RD(730535)	Religador de Distribuição	116	0,45	52,20
20241001	5983209-1	TD(36066)	Transformador Distribuição	6	3,77	22,62
20241001	5983359-1	FU(28801)	Chave Fusível	12	5,25	63,00
20241001	5983467-1	RD(713236)	Religador de Distribuição	55	2,25	123,75
20241001	5968308-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	9	7,05	63,45
20241001	5968308-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	16	9,65	154,40
20241001	5968308-1	RD(38207)	Religador de Distribuição	20	17,28	345,60
20241001	5969004-1	TD(47931)	Transformador Distribuição	2	34,88	69,76
20241001	5969346-1	FU(694253)	Chave Fusível	18	4,35	78,30
20241001	5970452-1	TD(47629)	Transformador Distribuição	1	19,47	19,47
20241001	5970609-1	TD(53124)	Transformador Distribuição	1	19,28	19,28
20241001	5971414-1	TD(46689)	Transformador Distribuição	1	6,75	6,75
20241001	5971819-1	TD(46657)	Transformador Distribuição	1	8,77	8,77
20241001	5972931-1	FU(29693)	Chave Fusível	1	8,65	8,65
20241001	5972931-1	FU(7515)	Chave Fusível	17	14,70	249,90

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973254-1	TD(46638)	Transformador Distribuição	1	23,27	23,27
20241001	5973693-1	TD(57673)	Transformador Distribuição	1	20,47	20,47
20241001	5976889-1	FU(29617)	Chave Fusível	1	5,42	5,42
20241001	5977371-1	RD(713236)	Religador de Distribuição	55	3,17	174,35
20241001	5977371-1	RD(713236)	Religador de Distribuição	11	4,40	48,40
20241001	5977371-1	RD(713236)	Religador de Distribuição	21	20,83	437,43
20241001	5977371-1	RD(713236)	Religador de Distribuição	5	22,58	112,90
20241001	5977795-1	TD(11212)	Transformador Distribuição	7	1,15	8,05
20241001	5977995-1	TD(668018)	Transformador Distribuição	1	9,58	9,58
20241001	5978393-1	TD(48033)	Transformador Distribuição	1	24,65	24,65
20241001	5978788-1	TD(53263)	Transformador Distribuição	1	1,30	1,30
20241001	5979747-1	TD(47955)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20241001	5979831-1	FU(30391)	Chave Fusível	8	9,15	73,20
20241001	5981313-1	FU(7900)	Chave Fusível	114	1,27	144,78
20241001	5981453-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	5	1,90	9,50
20241001	5981453-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	12	8,87	106,44
20241001	5981453-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	6	11,08	66,48
20241001	5981453-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	2	23,60	47,20
20241001	5981453-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	3	25,68	77,04
20241001	5981453-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	13	25,95	337,35
20241001	5981453-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	117	26,05	3.047,85

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5981453-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	1	49,22	49,22
20241001	5981453-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	2	49,37	98,74
20241001	5981453-1	RD(10178)	Religador de Distribuição	4	49,68	198,72
20241001	5983467-1	RD(713236)	Religador de Distribuição	1	23,25	23,25
20241001	5983467-1	RD(713236)	Religador de Distribuição	10	23,75	237,50
20241001	5983467-1	RD(713236)	Religador de Distribuição	26	24,55	638,30
20241001	5983500-1	TD(678650)	Transformador Distribuição	2	22,73	45,46
20241001	5984636-1	TD(47939)	Transformador Distribuição	2	1,88	3,76
20241001	5984961-1	FR(23661)	Chave Fusível Religadora	16	5,47	87,52
20241001	5985082-1	TD(678650)	Transformador Distribuição	2	7,95	15,90
20241001	5985118-1	FU(13017)	Chave Fusível	2	6,38	12,76
20241001	5985136-1	TD(47929)	Transformador Distribuição	7	12,27	85,89
20241001	5985397-1	[MT]PA(11890)	Alimentador	8	6,65	53,20
20241001	5985397-1	FU(47375704)	Chave Fusível	16	4,67	74,72
20241001	5985453-1	FU(28852)	Chave Fusível	7	7,07	49,49
20241001	5985937-1	FR(9610)	Chave Fusível Religadora	102	7,07	721,14
20241001	5986058-1	FU(9682)	Chave Fusível	9	4,55	40,95
20241001	5986500-1	TD(739217)	Transformador Distribuição	2	1,53	3,06
20241001	5988248-1	FU(47375704)	Chave Fusível	24	13,52	324,48
20241001	5988454-1	TD(52492)	Transformador Distribuição	12	9,85	118,20
20241001	5989644-1	TD(11188)	Transformador Distribuição	14	3,75	52,50

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5989824-1	TD(10865)	Transformador Distribuição	28	12,17	340,76
20241001	5989824-1	FR(727130)	Chave Fusível Religadora	90	4,83	434,70
20241001	5989903-1	TD(725887)	Transformador Distribuição	1	5,58	5,58
20241001	5970710-1	RD(7722)	Religador de Distribuição	50	3,05	152,50
20241001	5970939-1	FU(26216)	Chave Fusível	8	22,65	181,20
20241001	5971657-1	RD(7722)	Religador de Distribuição	50	4,75	237,50
20241001	5972349-1	FU(26220)	Chave Fusível	1	4,23	4,23
20241001	5972998-1	TD(45992)	Transformador Distribuição	2	3,82	7,64
20241001	5973235-1	TD(45893)	Transformador Distribuição	2	31,65	63,30
20241001	5973705-1	FU(30336)	Chave Fusível	4	2,10	8,40
20241001	5974359-1	FU(30336)	Chave Fusível	4	5,52	22,08
20241001	5975129-1	TD(45871)	Transformador Distribuição	1	18,53	18,53
20241001	5975524-1	FU(26216)	Chave Fusível	8	4,60	36,80
20241001	5979573-1	TD(45903)	Transformador Distribuição	1	8,22	8,22
20241001	5980502-1	FU(29718)	Chave Fusível	1	22,57	22,57
20241001	5981424-1	FU(29118)	Chave Fusível	4	4,07	16,28
20241001	5981486-1	RD(7722)	Religador de Distribuição	50	1,70	85,00
20241001	5981790-1	FU(29718)	Chave Fusível	2	18,65	37,30
20241001	5984303-1	TD(45804)	Transformador Distribuição	1	3,27	3,27
20241001	5987125-1	FU(26216)	Chave Fusível	8	4,17	33,36
20241001	5989659-1	FU(30334)	Chave Fusível	5	5,07	25,35

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968528-1	FR(11206)	Chave Fusível Religadora	1	16,02	16,02
20241001	5968528-1	FR(11206)	Chave Fusível Religadora	9	6,55	58,95
20241001	5964588-1	FU(29130)	Chave Fusível	1	4,72	4,72
20241001	5970158-1	RD(7728)	Religador de Distribuição	49	1,63	79,87
20241001	5970158-1	MIR52_MIR59504	Alimentador	1	2,60	2,60
20241001	5970158-1	RD(9400)	Religador de Distribuição	2	4,95	9,90
20241001	5970158-1	MIR52_MIR59504	Alimentador	210	2,60	546,00
20241001	5966099-1	MIS01_MIS49502	Alimentador	66	7,75	511,50
20241001	5966099-1	RD(30573280)	Religador de Distribuição	24	2,62	62,88
20241001	5966099-1	CF(694343)	Chave Faca	10	8,58	85,80
20241001	5966099-1	CF(694343)	Chave Faca	35	9,28	324,80
20241001	5966099-1	RD(30573280)	Religador de Distribuição	24	0,15	3,60
20241001	5966099-1	RD(30573280)	Religador de Distribuição	89	0,23	20,47
20241001	5966099-1	RD(30573280)	Religador de Distribuição	89	0,08	7,12
20241001	6028856-1	PE(15087050)	Ponto de conexão	1	0,23	0,23
20241001	6028856-1	PE(15087050)	Ponto de conexão	1	0,08	0,08
20241001	6028856-1	PE(15107505)	Ponto de conexão	1	7,75	7,75
20241001	6028856-1	PE(15107505)	Ponto de conexão	1	0,23	0,23
20241001	6028856-1	PE(15107505)	Ponto de conexão	1	0,08	0,08
20241001	5970208-1	TD(36206)	Transformador Distribuição	1	20,83	20,83
20241001	5971447-1	FU(28071)	Chave Fusível	7	38,03	266,21

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971672-1	TD(36209)	Transformador Distribuição	1	7,05	7,05
20241001	5972044-1	FU(26634)	Chave Fusível	1	24,87	24,87
20241001	5972852-1	TD(56642)	Transformador Distribuição	1	6,62	6,62
20241001	5974704-1	TD(58052)	Transformador Distribuição	1	25,92	25,92
20241001	5975271-1	TD(36339)	Transformador Distribuição	1	17,68	17,68
20241001	5975796-1	TD(36326)	Transformador Distribuição	1	22,35	22,35
20241001	5977996-1	TD(36209)	Transformador Distribuição	1	6,02	6,02
20241001	5978285-1	TD(36207)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20241001	5982290-1	RD(694344)	Religador de Distribuição	37	4,20	155,40
20241001	5982290-1	RD(694344)	Religador de Distribuição	8	7,60	60,80
20241001	5982290-1	RD(694344)	Religador de Distribuição	22	35,00	770,00
20241001	5982290-1	CF(745020)	Chave Faca	8	2,43	19,44
20241001	5984305-1	TD(56632)	Transformador Distribuição	1	27,75	27,75
20241001	5985377-1	TD(57110)	Transformador Distribuição	1	22,75	22,75
20241001	5987388-1	FU(28074)	Chave Fusível	2	9,72	19,44
20241001	5966099-1	MIS01_MIS49502	Alimentador	45	7,52	338,40
20241001	5966099-1	MIS01_MIS49502	Alimentador	24	4,22	101,28
20241001	5966099-1	MIS01_MIS49502	Alimentador	19	0,08	1,52
20241001	5972126-1	TD(53424)	Transformador Distribuição	1	31,35	31,35
20241001	5978772-1	FU(2245)	Chave Fusível	121	2,48	300,08
20241001	5978902-1	TD(7290)	Transformador Distribuição	73	7,45	543,85



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5980296-1	TD(702930)	Transformador Distribuição	2	4,50	9,00
20241001	5984903-1	RD(726577)	Religador de Distribuição	1	4,78	4,78
20241001	5982223-1	ITQ01_ITQ49501	Alimentador	1	4,20	4,20
20241001	5982598-1	TD(51012)	Transformador Distribuição	1	9,52	9,52
20241001	5984903-1	RD(726577)	Religador de Distribuição	1.252	4,78	5.984,56
20241001	5984903-1	RD(726577)	Religador de Distribuição	115	8,55	983,25
20241001	5989214-1	TD(7282)	Transformador Distribuição	59	1,60	94,40
20241001	5964547-1	RD(2231)	Religador de Distribuição	65	4,70	305,50
20241001	5970597-1	TD(50404)	Transformador Distribuição	1	1,55	1,55
20241001	5971380-1	FU(2241)	Chave Fusível	46	1,97	90,62
20241001	5972910-1	TD(38991)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13
20241001	5973052-1	TD(715783)	Transformador Distribuição	1	11,63	11,63
20241001	5974678-1	FU(38765)	Chave Fusível	10	5,62	56,20
20241001	5979246-1	FU(733448)	Chave Fusível	32	7,55	241,60
20241001	5975295-1	FU(11910)	Chave Fusível	33	2,38	78,54
20241001	5979035-1	FU(35589)	Chave Fusível	22	2,38	52,36
20241001	5965806-1	TD(10409)	Transformador Distribuição	9	0,17	1,53
20241001	5978895-1	TD(11250)	Transformador Distribuição	83	8,33	691,39
20241001	5983176-1	TD(721468)	Transformador Distribuição	2	7,65	15,30
20241001	5978834-1	FU(698986)	Chave Fusível	222	3,48	772,56
20241001	5978829-1	FR(30589)	Chave Fusível Religadora	7	13,92	97,44

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5978804-1	TD(30655)	Transformador Distribuição	94	9,42	885,48
20241001	5978800-1	FU(733448)	Chave Fusível	32	4,80	153,60
20241001	5982142-1	TD(28616)	Transformador Distribuição	70	1,45	101,50
20241001	5989841-1	FU(2228)	Chave Fusível	19	5,68	107,92
20241001	5979349-1	TD(697797)	Transformador Distribuição	4	7,88	31,52
20241001	5977555-1	TD(37919)	Transformador Distribuição	1	1,87	1,87
20241001	5979316-1	FR(30576)	Chave Fusível Religadora	37	4,47	165,39
20241001	5974675-1	TD(27016)	Transformador Distribuição	33	7,20	237,60
20241001	5979192-1	TD(37791)	Transformador Distribuição	1	8,83	8,83
20241001	5980087-1	RD(723027)	Religador de Distribuição	28	0,92	25,76
20241001	5979014-1	FR(43516)	Chave Fusível Religadora	19	23,32	443,08
20241001	5973135-1	FR(45320)	Chave Fusível Religadora	20	3,65	73,00
20241001	5973060-1	FU(40046)	Chave Fusível	2	2,55	5,10
20241001	5968412-1	FR(43516)	Chave Fusível Religadora	19	12,92	245,48
20241001	5965578-1	FU(25983)	Chave Fusível	2	7,63	15,26
20241001	5983350-1	MOG01_MOG49501	Alimentador	47	4,40	206,80
20241001	5986647-1	MOG01_MOG49501	Alimentador	83	3,75	311,25
20241001	5986647-1	MOG01_MOG49501	Alimentador	22	3,00	66,00
20241001	5986647-1	MOG01_MOG49501	Alimentador	24	1,68	40,32
20241001	5983350-1	MOG01_MOG49501	Alimentador	36	4,42	159,12
20241001	5983350-1	MOG01_MOG49501	Alimentador	22	3,55	78,10

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5983350-1	MOG01_MOG49501	Alimentador	24	1,62	38,88
20241001	5987663-1	TD(33919)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20241001	5976531-1	TD(33919)	Transformador Distribuição	1	8,30	8,30
20241001	5969360-1	TD(33952)	Transformador Distribuição	1	7,35	7,35
20241001	5983742-1	RD(722828)	Religador de Distribuição	7	1,72	12,04
20241001	5982074-1	RD(722828)	Religador de Distribuição	8	10,27	82,16
20241001	5982074-1	RD(722828)	Religador de Distribuição	29	7,87	228,23
20241001	5982074-1	RD(722828)	Religador de Distribuição	9	6,15	55,35
20241001	5982074-1	RD(722828)	Religador de Distribuição	7	4,67	32,69
20241001	5980733-1	TD(673805)	Transformador Distribuição	1	14,82	14,82
20241001	5983742-1	RD(722828)	Religador de Distribuição	46	17,33	797,18
20241001	5983742-1	CF(27283)	Chave Faca	1	2,98	2,98
20241001	5985423-1	TD(51507)	Transformador Distribuição	1	1,98	1,98
20241001	5981874-1	TD(661797)	Transformador Distribuição	2	14,22	28,44
20241001	5972692-1	TD(661804)	Transformador Distribuição	8	1,58	12,64
20241001	5991200-1	TD(56001)	Transformador Distribuição	40	2,65	106,00
20241001	5988131-1	TD(51459)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20241001	5979951-1	TD(57676)	Transformador Distribuição	2	6,00	12,00
20241001	5970422-1	FU(733184)	Chave Fusível	1	4,57	4,57
20241001	5969209-1	TD(57694)	Transformador Distribuição	3	3,45	10,35
20241001	5966509-1	TD(27804)	Transformador Distribuição	78	5,03	392,34

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5988019-1	FU(727814)	Chave Fusível	2	6,03	12,06
20241001	5969507-1	TD(50519)	Transformador Distribuição	2	6,85	13,70
20241001	5987623-1	TD(11694)	Transformador Distribuição	1	4,78	4,78
20241001	5980739-1	FR(37448)	Chave Fusível Religadora	1	4,43	4,43
20241001	5984389-1	TD(54007)	Transformador Distribuição	2	22,92	45,84
20241001	5987102-1	FU(17912)	Chave Fusível	25	2,88	72,00
20241001	5988564-1	TD(27696)	Transformador Distribuição	79	1,92	151,68
20241001	5966007-1	TD(484)	Transformador Distribuição	76	2,92	221,92
20241001	5966054-1	TD(652513)	Transformador Distribuição	34	7,03	239,02
20241001	5970656-1	TD(40516)	Transformador Distribuição	20	2,77	55,40
20241001	5971755-1	TD(481)	Transformador Distribuição	71	2,50	177,50
20241001	5976400-1	TD(58933)	Transformador Distribuição	1	10,23	10,23
20241001	5978214-1	FU(2946)	Chave Fusível	1	6,77	6,77
20241001	5972628-1	TD(28927)	Transformador Distribuição	1	2,28	2,28
20241001	5984811-1	TD(40515)	Transformador Distribuição	127	4,32	548,64
20241001	5968092-1	TD(55884)	Transformador Distribuição	1	13,62	13,62
20241001	5979017-1	TD(676410)	Transformador Distribuição	45	1,92	86,40
20241001	5974899-1	TD(710022)	Transformador Distribuição	144	2,03	292,32
20241001	5980647-1	TD(53938)	Transformador Distribuição	110	1,70	187,00
20241001	5979935-1	TD(535)	Transformador Distribuição	36	2,15	77,40
20241001	5965634-1	TD(721461)	Transformador Distribuição	26	9,78	254,28

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5981581-1	TD(820154)	Transformador Distribuição	1	19,33	19,33
20241001	5974899-1	TD(710022)	Transformador Distribuição	1	2,03	2,03
20241001	5990830-1	TD(507)	Transformador Distribuição	106	1,73	183,38
20241001	5969019-1	PE(17668165)	Ponto de conexão	1	1,73	1,73
20241001	5984603-1	TD(31293)	Transformador Distribuição	59	3,20	188,80
20241001	5972217-1	FR(20691)	Chave Fusível Religadora	1	5,47	5,47
20241001	5980219-1	FR(20691)	Chave Fusível Religadora	1	20,58	20,58
20241001	5988661-1	FU(20644)	Chave Fusível	1	6,45	6,45
20241001	5965518-1	TD(26101)	Transformador Distribuição	3	9,85	29,55
20241001	5964991-1	TD(28952)	Transformador Distribuição	1	7,78	7,78
20241001	5965675-1	FU(30995)	Chave Fusível	7	3,52	24,64
20241001	5966107-1	TD(22757)	Transformador Distribuição	1	32,12	32,12
20241001	5966200-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	4	4,12	16,48
20241001	5966200-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	1	5,18	5,18
20241001	5966249-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	71	4,33	307,43
20241001	5966249-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	17	6,20	105,40
20241001	5966249-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	5	6,85	34,25
20241001	5966249-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	29	7,65	221,85
20241001	5966249-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	20	7,82	156,40
20241001	5966249-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	3	7,47	22,41
20241001	5966249-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	2	7,92	15,84

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5966249-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	71	0,47	33,37
20241001	5966538-1	FR(2933)	Chave Fusível Religadora	84	5,90	495,60
20241001	5966539-1	RD(730225)	Religador de Distribuição	1	10,92	10,92
20241001	5966607-1	FR(11594)	Chave Fusível Religadora	52	21,63	1.124,76
20241001	5966836-1	FU(17962)	Chave Fusível	7	21,82	152,74
20241001	5968183-1	FR(2933)	Chave Fusível Religadora	84	17,13	1.438,92
20241001	5968664-1	RD(3042)	Religador de Distribuição	1	23,38	23,38
20241001	6035602-1	CGL07_CGL49515	Alimentador	1	0,82	0,82
20241001	5968867-1	FU(17990)	Chave Fusível	1	7,88	7,88
20241001	5969038-1	TD(681159)	Transformador Distribuição	1	6,42	6,42
20241001	5969195-1	FU(685154)	Chave Fusível	35	8,73	305,55
20241001	5969556-1	FR(20671)	Chave Fusível Religadora	1	28,62	28,62
20241001	5969874-1	TD(679537)	Transformador Distribuição	2	11,32	22,64
20241001	5970722-1	FU(11589)	Chave Fusível	8	1,72	13,76
20241001	5971410-1	FU(660609)	Chave Fusível	41	8,07	330,87
20241001	5971614-1	TD(28944)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20241001	5971869-1	FU(17990)	Chave Fusível	1	8,32	8,32
20241001	5972174-1	FU(18032)	Chave Fusível	1	4,83	4,83
20241001	5972217-1	FR(20691)	Chave Fusível Religadora	25	5,47	136,75
20241001	5972902-1	RD(3042)	Religador de Distribuição	1	23,98	23,98
20241001	5973489-1	FU(20539)	Chave Fusível	6	18,62	111,72

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973514-1	FU(17891)	Chave Fusível	3	20,72	62,16
20241001	5973754-1	FU(8552)	Chave Fusível	5	22,47	112,35
20241001	5975183-1	TD(690721)	Transformador Distribuição	3	19,30	57,90
20241001	5975513-1	TD(2167)	Transformador Distribuição	1	9,83	9,83
20241001	5975534-1	FU(12603)	Chave Fusível	10	3,18	31,80
20241001	5976463-1	TD(22256)	Transformador Distribuição	1	10,28	10,28
20241001	5976513-1	FU(17962)	Chave Fusível	7	6,58	46,06
20241001	5980219-1	FR(20691)	Chave Fusível Religadora	25	20,58	514,50
20241001	5981099-1	FU(2894)	Chave Fusível	10	2,47	24,70
20241001	5981169-1	TD(55379)	Transformador Distribuição	3	3,62	10,86
20241001	5982843-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	4	0,07	0,28
20241001	5982843-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	10	0,12	1,20
20241001	5983362-1	TD(26111)	Transformador Distribuição	5	2,33	11,65
20241001	5983375-1	FU(40916)	Chave Fusível	2	4,70	9,40
20241001	5983696-1	FR(22539)	Chave Fusível Religadora	3	17,58	52,74
20241001	5985013-1	[MT]PA(11889)	Alimentador	14	7,62	106,68
20241001	5985013-1	FR(20717)	Chave Fusível Religadora	2	1,52	3,04
20241001	5985337-1	TD(20310)	Transformador Distribuição	1	3,27	3,27
20241001	5985809-1	FU(17891)	Chave Fusível	3	5,67	17,01
20241001	5986315-1	FU(20695)	Chave Fusível	1	4,02	4,02
20241001	5986343-1	FR(2938)	Chave Fusível Religadora	2	6,23	12,46

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5986755-1	TD(714730)	Transformador Distribuição	1	2,48	2,48
20241001	5986924-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	6	0,75	4,50
20241001	5986924-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	1	3,62	3,62
20241001	5988661-1	FU(20644)	Chave Fusível	7	6,45	45,15
20241001	5989492-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	5	3,68	18,40
20241001	5989492-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	1	21,70	21,70
20241001	5989870-1	FU(721197)	Chave Fusível	1	3,70	3,70
20241001	5970318-1	PAR02_PAR49506	Alimentador	1	1,28	1,28
20241001	5966249-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	2	4,33	8,66
20241001	5966249-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	2	0,47	0,94
20241001	5972456-1	RD(718495)	Religador de Distribuição	1	2,28	2,28
20241001	5982843-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	2	0,07	0,14
20241001	5987849-1	RBR53_RBR59515	Alimentador	1	0,87	0,87
20241001	5985208-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	145	1,17	169,65
20241001	5989594-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	145	3,38	490,10
20241001	5969624-1	TD(26081)	Transformador Distribuição	3	7,72	23,16
20241001	5972974-1	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	40	4,22	168,80
20241001	5979245-1	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	40	3,78	151,20
20241001	5981640-1	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	40	3,25	130,00
20241001	5982122-1	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	40	11,63	465,20
20241001	5984607-1	FR(20535)	Chave Fusível Religadora	3	18,50	55,50



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5984607-1	FR(20535)	Chave Fusível Religadora	26	18,50	481,00
20241001	5984607-1	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	11	18,27	200,97
20241001	5985311-1	TD(1948)	Transformador Distribuição	1	2,32	2,32
20241001	5985929-1	FR(20540)	Chave Fusível Religadora	2	3,63	7,26
20241001	5987136-1	FU(20620)	Chave Fusível	2	5,62	11,24
20241001	5985929-1	FR(20540)	Chave Fusível Religadora	11	3,63	39,93
20241001	5989255-1	TD(658504)	Transformador Distribuição	4	4,57	18,28
20241001	5990020-1	TD(54419)	Transformador Distribuição	68	3,38	229,84
20241001	5965495-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	128	0,17	21,76
20241001	5965495-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	13	1,08	14,04
20241001	5965495-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	31	1,93	59,83
20241001	5965495-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	4	10,92	43,68
20241001	5966962-1	TD(44633)	Transformador Distribuição	1	4,38	4,38
20241001	5967147-1	FU(684039)	Chave Fusível	1	1,35	1,35
20241001	5970406-1	RD(736068)	Religador de Distribuição	44	3,30	145,20
20241001	5970406-1	RD(736068)	Religador de Distribuição	4	3,73	14,92
20241001	5970406-1	RD(736068)	Religador de Distribuição	78	4,32	336,96
20241001	5971068-1	RD(736068)	Religador de Distribuição	49	0,28	13,72
20241001	5971068-1	RD(736068)	Religador de Distribuição	77	5,85	450,45
20241001	5991581-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	137	4,70	643,90
20241001	5991581-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	17	5,98	101,66

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5991581-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	9	12,50	112,50
20241001	5991581-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	11	12,97	142,67
20241001	5991581-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	2	18,37	36,74
20241001	5991581-1	RD(661156)	Religador de Distribuição	11	9,33	102,63
20241001	5991581-1	RD(661156)	Religador de Distribuição	126	9,43	1.188,18
20241001	5991581-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	17	0,07	1,19
20241001	5983564-1	TD(57146)	Transformador Distribuição	2	2,55	5,10
20241001	5984845-1	TD(R43959)	Transformador Distribuição	2	14,33	28,66
20241001	5987178-1	TD(44659)	Transformador Distribuição	1	4,38	4,38
20241001	5990526-1	RD(702811)	Religador de Distribuição	19	0,63	11,97
20241001	5990526-1	RD(702811)	Religador de Distribuição	5	1,37	6,85
20241001	5971285-1	RD(1954)	Religador de Distribuição	90	0,85	76,50
20241001	5971285-1	CF(703026)	Chave Faca	11	16,52	181,72
20241001	5971285-1	CF(703026)	Chave Faca	15	18,55	278,25
20241001	5973108-1	TD(29868)	Transformador Distribuição	24	2,72	65,28
20241001	5975488-1	TD(23816)	Transformador Distribuição	2	5,58	11,16
20241001	5982250-1	RD(1954)	Religador de Distribuição	101	0,12	12,12
20241001	5964274-1	FR(715759)	Chave Fusível Religadora	18	5,22	93,96
20241001	5964739-1	FU(26232)	Chave Fusível	4	4,38	17,52
20241001	5972151-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	2	2,58	5,16
20241001	6034229-1	NAV05_NAV49505	Alimentador	535	0,90	481,50

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5982235-1	[MT]PA(11884)	Alimentador	2	5,50	11,00
20241001	6034229-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	2	0,07	0,14
20241001	5977856-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	1	1,82	1,82
20241001	5982235-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	1	1,48	1,48
20241001	6034229-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	1	0,07	0,07
20241001	5976761-1	RD(8289)	Religador de Distribuição	1	1,27	1,27
20241001	5977856-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	1.478	1,82	2.689,96
20241001	5977856-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	250	3,65	912,50
20241001	5977856-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	49	9,92	486,08
20241001	5982235-1	[MT]PA(11884)	Alimentador	296	5,50	1.628,00
20241001	5982235-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	1.478	1,48	2.187,44
20241001	5982235-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	3	6,45	19,35
20241001	5966942-1	TD(44151)	Transformador Distribuição	1	5,67	5,67
20241001	5966950-1	FU(26303)	Chave Fusível	2	3,75	7,50
20241001	5967296-1	TD(6905)	Transformador Distribuição	69	3,52	242,88
20241001	5968840-1	FR(749659)	Chave Fusível Religadora	2	3,97	7,94
20241001	5968874-1	FR(29477)	Chave Fusível Religadora	9	4,60	41,40
20241001	6034229-1	NAV05_NAV49505	Alimentador	150	3,22	483,00
20241001	6034229-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	2.268	0,07	158,76
20241001	5984243-1	FU(2585)	Chave Fusível	46	2,47	113,62
20241001	5985220-1	TD(44085)	Transformador Distribuição	1	3,60	3,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5988396-1	TD(44040)	Transformador Distribuição	1	2,58	2,58
20241001	5972151-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	42	2,58	108,36
20241001	5974061-1	TD(43860)	Transformador Distribuição	1	15,93	15,93
20241001	5975217-1	TD(43860)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62
20241001	6034229-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	1	0,07	0,07
20241001	5977856-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	1	3,65	3,65
20241001	5982235-1	[MT]PA(11884)	Alimentador	1	5,50	5,50
20241001	5972151-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	1	2,58	2,58
20241001	5990970-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	536	0,32	171,52
20241001	5992068-1	FR(29463)	Chave Fusível Religadora	44	23,38	1.028,72
20241001	5977856-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	2	3,65	7,30
20241001	6034229-1	NAV05_NAV49505	Alimentador	707	0,77	544,39
20241001	5991667-1	FU(2100)	Chave Fusível	34	13,65	464,10
20241001	5991571-1	FU(2079)	Chave Fusível	63	14,50	913,50
20241001	5990970-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	1	0,32	0,32
20241001	5990886-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	1	3,40	3,40
20241001	5976333-1	TD(6912)	Transformador Distribuição	89	6,65	591,85
20241001	5990042-1	CE(1960)	Chave Seccionadora	152	1,08	164,16
20241001	5989756-1	TD(6961)	Transformador Distribuição	96	1,07	102,72
20241001	5989609-1	FU(2146)	Chave Fusível	134	2,28	305,52
20241001	6034229-1	NAV05_NAV49505	Alimentador	1	0,90	0,90

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	6034229-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	709	0,07	49,63
20241001	5988540-1	TD(7038)	Transformador Distribuição	1	0,13	0,13
20241001	5976402-1	FR(2062)	Chave Fusível Religadora	75	2,95	221,25
20241001	5977513-1	TD(42867)	Transformador Distribuição	2	2,02	4,04
20241001	5978015-1	TD(707313)	Transformador Distribuição	26	3,57	92,82
20241001	5980531-1	TD(20815)	Transformador Distribuição	82	6,08	498,56
20241001	5964249-1	TD(42887)	Transformador Distribuição	2	7,45	14,90
20241001	5964652-1	TD(42867)	Transformador Distribuição	2	2,50	5,00
20241001	5966521-1	FR(2062)	Chave Fusível Religadora	75	2,38	178,50
20241001	5967217-1	FU(29399)	Chave Fusível	6	1,77	10,62
20241001	5968730-1	TD(40093)	Transformador Distribuição	1	2,10	2,10
20241001	5969896-1	FU(29417)	Chave Fusível	1	4,03	4,03
20241001	5970089-1	TD(42907)	Transformador Distribuição	1	23,03	23,03
20241001	6034229-1	NAV05_NAV49505	Alimentador	823	3,22	2.650,06
20241001	6034229-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	2.650	0,07	185,50
20241001	5984800-1	TD(734396)	Transformador Distribuição	2	13,10	26,20
20241001	5985905-1	TD(44164)	Transformador Distribuição	2	2,40	4,80
20241001	5987926-1	FU(29391)	Chave Fusível	3	4,93	14,79
20241001	5988258-1	TD(6922)	Transformador Distribuição	91	3,28	298,48
20241001	5988540-1	TD(7038)	Transformador Distribuição	49	0,13	6,37
20241001	5990050-1	TD(679623)	Transformador Distribuição	11	27,95	307,45

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5990067-1	TD(7040)	Transformador Distribuição	21	1,62	34,02
20241001	5971927-1	FU(29353)	Chave Fusível	1	6,95	6,95
20241001	6034570-1	PE(72246854)	Ponto de conexão	1	26,88	26,88
20241001	5975107-1	TD(50421)	Transformador Distribuição	1	4,57	4,57
20241001	5990886-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	57	0,12	6,84
20241001	5990886-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	32	3,40	108,80
20241001	5990886-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	3	3,70	11,10
20241001	5990886-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	16	5,75	92,00
20241001	5990886-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	91	1,78	161,98
20241001	5990970-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	2.550	0,32	816,00
20241001	5990970-1	RD(733585)	Religador de Distribuição	42	4,93	207,06
20241001	5991415-1	TD(656143)	Transformador Distribuição	82	15,25	1.250,50
20241001	5991581-1	RD(83333658)	Religador de Distribuição	57	1,10	62,70
20241001	6034229-1	NAV05_NAV49505	Alimentador	748	0,77	575,96
20241001	6034229-1	NAV05_NAV49505	Alimentador	1.857	0,90	1.671,30
20241001	5971204-1	RD(2156)	Religador de Distribuição	357	13,48	4.812,36
20241001	5990911-1	TD(662531)	Transformador Distribuição	57	1,67	95,19
20241001	6025745-1	RD(2156)	Religador de Distribuição	57	1,87	106,59
20241001	6025745-1	RD(2156)	Religador de Distribuição	6	6,38	38,28
20241001	6025754-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	351	2,83	993,33
20241001	5982994-1	TD(21017)	Transformador Distribuição	4	4,48	17,92

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5972949-1	FR(12590)	Chave Fusível Religadora	31	6,45	199,95
20241001	5974558-1	RD(2156)	Religador de Distribuição	354	0,12	42,48
20241001	5974558-1	RD(2156)	Religador de Distribuição	58	1,92	111,36
20241001	5985432-1	TD(662532)	Transformador Distribuição	49	2,40	117,60
20241001	5974558-1	RD(2156)	Religador de Distribuição	4	5,05	20,20
20241001	5975170-1	TD(11645)	Transformador Distribuição	2	4,70	9,40
20241001	5971204-1	RD(2156)	Religador de Distribuição	4	2,02	8,08
20241001	5971204-1	RD(2156)	Religador de Distribuição	51	0,37	18,87
20241001	5971204-1	RD(745539)	Religador de Distribuição	348	0,18	62,64
20241001	5971204-1	RD(2156)	Religador de Distribuição	10	1,33	13,30
20241001	5971204-1	RD(2156)	Religador de Distribuição	48	1,15	55,20
20241001	5971204-1	RD(2156)	Religador de Distribuição	348	0,12	41,76
20241001	5970354-1	FU(26275)	Chave Fusível	4	7,30	29,20
20241001	5969627-1	TD(11617)	Transformador Distribuição	3	26,30	78,90
20241001	5966958-1	TD(41138)	Transformador Distribuição	2	7,05	14,10
20241001	5990403-1	TD(3405149)	Transformador Distribuição	25	25,57	639,25
20241001	5981126-1	TD(45584)	Transformador Distribuição	2	30,23	60,46
20241001	5979419-1	TD(46072)	Transformador Distribuição	1	3,00	3,00
20241001	5978951-1	CF(733777)	Chave Faca	3	3,35	10,05
20241001	5978951-1	[MT]PA(11862)	Alimentador	3	6,35	19,05
20241001	5978951-1	[MT]PA(11862)	Alimentador	354	3,42	1.210,68

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5976729-1	TD(662532)	Transformador Distribuição	49	3,17	155,33
20241001	6025745-1	RD(2156)	Religador de Distribuição	354	0,13	46,02
20241001	5968328-1	FR(3123)	Chave Fusível Religadora	3	13,38	40,14
20241001	5968701-1	TD(29844)	Transformador Distribuição	1	9,00	9,00
20241001	5966857-1	FR(1865)	Chave Fusível Religadora	18	0,43	7,74
20241001	5989626-1	TD(7235397)	Transformador Distribuição	2	2,13	4,26
20241001	5990684-1	TD(718198)	Transformador Distribuição	61	1,57	95,77
20241001	5985204-1	TD(745)	Transformador Distribuição	87	3,93	341,91
20241001	5989710-1	TD(35465)	Transformador Distribuição	2	1,15	2,30
20241001	5975559-1	FU(1545)	Chave Fusível	64	3,82	244,48
20241001	5989664-1	TD(56541)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20241001	5974823-1	TD(743380)	Transformador Distribuição	3	4,38	13,14
20241001	5974655-1	TD(745)	Transformador Distribuição	87	2,28	198,36
20241001	5972700-1	TD(35019)	Transformador Distribuição	1	5,52	5,52
20241001	5972615-1	FU(26077)	Chave Fusível	3	5,35	16,05
20241001	5972449-1	TD(35454)	Transformador Distribuição	2	2,83	5,66
20241001	5970228-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	1	5,28	5,28
20241001	5972441-1	TD(35078)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20241001	5970901-1	TD(717622)	Transformador Distribuição	48	3,78	181,44
20241001	5970228-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	164	5,28	865,92
20241001	5970228-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	90	2,45	220,50



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5970020-1	TD(35091)	Transformador Distribuição	4	9,92	39,68
20241001	5968582-1	FR(1531)	Chave Fusível Religadora	44	5,07	223,08
20241001	5975252-1	TD(32702)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20241001	6016658-1	NIO01_NIO49501	Alimentador	497	0,13	64,61
20241001	5971857-1	FU(24821)	Chave Fusível	8	10,53	84,24
20241001	5972452-1	RD(730259)	Religador de Distribuição	161	3,62	582,82
20241001	5973284-1	FU(24973)	Chave Fusível	1	22,42	22,42
20241001	5973377-1	FU(25805)	Chave Fusível	2	49,33	98,66
20241001	5973675-1	TD(29324)	Transformador Distribuição	3	21,20	63,60
20241001	5973907-1	TD(10723)	Transformador Distribuição	5	20,52	102,60
20241001	5981945-1	TD(32519)	Transformador Distribuição	1	16,55	16,55
20241001	5982312-1	FU(11096)	Chave Fusível	16	6,78	108,48
20241001	5982717-1	TD(32443)	Transformador Distribuição	1	7,55	7,55
20241001	5982732-1	FU(25794)	Chave Fusível	12	5,27	63,24
20241001	5987228-1	TD(31921)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20241001	5975117-1	TD(724531)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20241001	5975102-1	TD(10723)	Transformador Distribuição	5	3,18	15,90
20241001	5974196-1	TD(32442)	Transformador Distribuição	1	10,82	10,82
20241001	5974133-1	FU(24937)	Chave Fusível	6	19,20	115,20
20241001	5988341-1	TD(32854)	Transformador Distribuição	1	8,22	8,22
20241001	5989656-1	TD(32379)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5990912-1	TD(32657)	Transformador Distribuição	1	1,93	1,93
20241001	5990919-1	FU(9367)	Chave Fusível	279	0,97	270,63
20241001	5991223-1	TD(32536)	Transformador Distribuição	11	1,65	18,15
20241001	5974099-1	TD(652680)	Transformador Distribuição	1	17,73	17,73
20241001	5974850-1	FU(8947)	Chave Fusível	17	5,57	94,69
20241001	5975160-1	TD(708797)	Transformador Distribuição	1	3,55	3,55
20241001	6016658-1	NIO02_NIO49505	Alimentador	3.815	2,42	9.232,30
20241001	5971787-1	TD(32056)	Transformador Distribuição	1	28,08	28,08
20241001	5971799-1	TD(9826)	Transformador Distribuição	13	29,47	383,11
20241001	5971811-1	TD(32053)	Transformador Distribuição	2	26,88	53,76
20241001	5972101-1	TD(35542)	Transformador Distribuição	1	27,55	27,55
20241001	5972652-1	TD(32581)	Transformador Distribuição	1	26,33	26,33
20241001	5972775-1	FU(9264)	Chave Fusível	95	8,87	842,65
20241001	5973062-1	FR(9467)	Chave Fusível Religadora	8	7,28	58,24
20241001	5975682-1	TD(35540)	Transformador Distribuição	2	2,15	4,30
20241001	5976670-1	TD(35659)	Transformador Distribuição	1	7,58	7,58
20241001	5981876-1	CE(9525)	Chave Seccionadora	324	2,05	664,20
20241001	5982138-1	TD(31680)	Transformador Distribuição	65	10,58	687,70
20241001	5986088-1	[MT]PA(11895)	Alimentador	161	6,65	1.070,65
20241001	5986088-1	CF(8948)	Chave Faca	1	1,87	1,87
20241001	5968380-1	FU(9264)	Chave Fusível	95	4,08	387,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968442-1	RD(9347)	Religador de Distribuição	47	0,53	24,91
20241001	5968737-1	TD(31681)	Transformador Distribuição	10	2,97	29,70
20241001	5969198-1	TD(9827)	Transformador Distribuição	9	5,13	46,17
20241001	5970309-1	TD(31681)	Transformador Distribuição	10	3,62	36,20
20241001	5970988-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	2	2,47	4,94
20241001	5975543-1	TD(35285)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20241001	5971279-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	166	6,02	999,32
20241001	5971279-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	52	20,17	1.048,84
20241001	5971279-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	343	1,88	644,84
20241001	5971279-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	2	1,22	2,44
20241001	5971279-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	341	1,50	511,50
20241001	5971279-1	RD(728394)	Religador de Distribuição	161	1,00	161,00
20241001	5971279-1	RD(728394)	Religador de Distribuição	2	2,05	4,10
20241001	5971279-1	RD(728394)	Religador de Distribuição	3	1,70	5,10
20241001	5971279-1	RD(728394)	Religador de Distribuição	3	0,50	1,50
20241001	6016658-1	NIO51_NIO59502	Alimentador	563	2,42	1.362,46
20241001	5971565-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	2	3,63	7,26
20241001	5971565-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	341	8,40	2.864,40
20241001	5971565-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	2	0,18	0,36
20241001	5971565-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	1	2,45	2,45
20241001	5973263-1	FR(12411)	Chave Fusível Religadora	51	25,25	1.287,75

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973263-1	FU(11572)	Chave Fusível	4	50,42	201,68
20241001	5981784-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	2	1,90	3,80
20241001	5981784-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	340	2,08	707,20
20241001	5981784-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	166	3,58	594,28
20241001	5981784-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	52	4,02	209,04
20241001	5982010-1	FR(12411)	Chave Fusível Religadora	53	16,93	897,29
20241001	5982010-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	481	0,17	81,77
20241001	5982010-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	8	2,67	21,36
20241001	5982082-1	TD(35208)	Transformador Distribuição	2	16,97	33,94
20241001	5982323-1	FR(11566)	Chave Fusível Religadora	17	6,38	108,46
20241001	5982608-1	TD(36106)	Transformador Distribuição	1	7,10	7,10
20241001	5982973-1	TD(35201)	Transformador Distribuição	2	9,28	18,56
20241001	5969422-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	344	0,80	275,20
20241001	5969422-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	212	3,88	822,56
20241001	5969422-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	6	4,97	29,82
20241001	5974450-1	TD(35201)	Transformador Distribuição	2	8,38	16,76
20241001	5974693-1	TD(35222)	Transformador Distribuição	1	4,68	4,68
20241001	5974858-1	TD(35347)	Transformador Distribuição	1	1,65	1,65
20241001	5970988-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	560	2,57	1.439,20
20241001	5977818-1	TD(28635)	Transformador Distribuição	59	3,35	197,65
20241001	5972915-1	RD(745852)	Religador de Distribuição	1	0,08	0,08

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5970318-1	PAR02_PAR49506	Alimentador	2	0,07	0,14
20241001	5969708-1	FU(10830353)	Chave Fusível	36	6,42	231,12
20241001	5974346-1	TD(13483163)	Transformador Distribuição	11	10,40	114,40
20241001	5983664-1	TD(696223)	Transformador Distribuição	9	1,08	9,72
20241001	6035485-1	PE(14161194)	Ponto de conexão	2	3,70	7,40
20241001	5977091-1	TD(43357)	Transformador Distribuição	14	3,95	55,30
20241001	5979022-1	TD(45569)	Transformador Distribuição	1	16,70	16,70
20241001	5986564-1	TD(20230)	Transformador Distribuição	1	1,63	1,63
20241001	5981627-1	TD(43340)	Transformador Distribuição	109	11,73	1.278,57
20241001	5985445-1	TD(45569)	Transformador Distribuição	1	21,50	21,50
20241001	5987517-1	TD(20105)	Transformador Distribuição	1	2,30	2,30
20241001	5987849-1	RBR53_RBR59515	Alimentador	1	0,15	0,15
20241001	5988938-1	RD(21251007)	Religador de Distribuição	20	1,93	38,60
20241001	5988938-1	RD(21251007)	Religador de Distribuição	10	2,42	24,20
20241001	5988938-1	RD(21251007)	Religador de Distribuição	11	5,12	56,32
20241001	5989135-1	FR(107221181)	Chave Fusível Religadora	160	2,65	424,00
20241001	5989641-1	FR(107221181)	Chave Fusível Religadora	160	9,02	1.443,20
20241001	5990588-1	RD(716965)	Religador de Distribuição	1.416	0,47	665,52
20241001	5990588-1	RD(716965)	Religador de Distribuição	469	3,27	1.533,63
20241001	5990735-1	TD(30553)	Transformador Distribuição	54	3,03	163,62
20241001	5990760-1	FU(25884233)	Chave Fusível	21	11,58	243,18

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5990896-1	FU(20978)	Chave Fusível	8	18,70	149,60
20241001	5991110-1	TD(28442)	Transformador Distribuição	1	18,85	18,85
20241001	5991118-1	TD(20223)	Transformador Distribuição	1	27,93	27,93
20241001	5991336-1	FR(23446)	Chave Fusível Religadora	160	5,25	840,00
20241001	5991480-1	TD(20288)	Transformador Distribuição	1	14,82	14,82
20241001	5991481-1	TD(691835)	Transformador Distribuição	35	8,63	302,05
20241001	5992233-1	TD(680285)	Transformador Distribuição	42	41,23	1.731,66
20241001	5970318-1	PAR02_PAR49506	Alimentador	1	1,28	1,28
20241001	5969672-1	[MT]PA(11810)	Alimentador	32	14,97	479,04
20241001	5969672-1	RD(745854)	Religador de Distribuição	493	4,72	2.326,96
20241001	5969672-1	CF(18365442)	Chave Faca	180	3,20	576,00
20241001	5969924-1	TD(58067)	Transformador Distribuição	1	20,53	20,53
20241001	5970318-1	PAR02_PAR49506	Alimentador	5.918	0,07	414,26
20241001	5970318-1	PAR02_PAR49506	Alimentador	403	0,90	362,70
20241001	5970318-1	PAR02_PAR49506	Alimentador	618	1,28	791,04
20241001	5970318-1	PAR02_PAR49506	Alimentador	494	1,33	657,02
20241001	5970318-1	PAR02_PAR49506	Alimentador	291	4,78	1.390,98
20241001	5970671-1	FR(107221181)	Chave Fusível Religadora	160	6,55	1.048,00
20241001	5972066-1	[MT]PA(11824)	Alimentador	32	8,97	287,04
20241001	5972066-1	CF(18425565)	Chave Faca	54	3,98	214,92
20241001	5972915-1	RD(745852)	Religador de Distribuição	4.447	0,08	355,76

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5972943-1	FU(12103)	Chave Fusível	5	22,52	112,60
20241001	5973034-1	FR(11972)	Chave Fusível Religadora	44	4,08	179,52
20241001	5973051-1	RD(7355)	Religador de Distribuição	3	0,82	2,46
20241001	5973051-1	RD(7355)	Religador de Distribuição	30	1,98	59,40
20241001	5973051-1	RD(7355)	Religador de Distribuição	23	3,02	69,46
20241001	5973051-1	RD(7355)	Religador de Distribuição	38	4,43	168,34
20241001	5973051-1	RD(7355)	Religador de Distribuição	2	6,32	12,64
20241001	5973244-1	FU(43507)	Chave Fusível	1	1,27	1,27
20241001	5973282-1	FU(29565)	Chave Fusível	14	24,93	349,02
20241001	5973286-1	TD(20160)	Transformador Distribuição	2	1,18	2,36
20241001	5973445-1	FU(19978)	Chave Fusível	3	1,88	5,64
20241001	5973963-1	TD(25360)	Transformador Distribuição	1	19,95	19,95
20241001	5974261-1	FR(23446)	Chave Fusível Religadora	160	22,90	3.664,00
20241001	5974340-1	FU(693067)	Chave Fusível	1	7,30	7,30
20241001	5990560-1	FU(23226)	Chave Fusível	44	2,80	123,20
20241001	5991226-1	TD(24526)	Transformador Distribuição	26	1,60	41,60
20241001	5988612-1	TD(331)	Transformador Distribuição	108	0,90	97,20
20241001	5990897-1	TD(4895160)	Transformador Distribuição	23	6,78	155,94
20241001	5969738-1	TD(21464)	Transformador Distribuição	46	6,02	276,92
20241001	5990680-1	TD(290)	Transformador Distribuição	73	6,32	461,36
20241001	5985117-1	TD(407)	Transformador Distribuição	88	6,62	582,56

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5967353-1	TD(55770)	Transformador Distribuição	62	0,72	44,64
20241001	5989733-1	FR(24583)	Chave Fusível Religadora	27	6,00	162,00
20241001	5990255-1	TD(23622)	Transformador Distribuição	1	1,62	1,62
20241001	5990393-1	TD(23627)	Transformador Distribuição	1	23,62	23,62
20241001	5990658-1	FR(32149)	Chave Fusível Religadora	24	18,90	453,60
20241001	5990672-1	TD(61197)	Transformador Distribuição	3	3,32	9,96
20241001	5990674-1	TD(27892)	Transformador Distribuição	25	5,32	133,00
20241001	5990698-1	TD(40512)	Transformador Distribuição	85	3,03	257,55
20241001	5990736-1	TD(61541)	Transformador Distribuição	4	3,78	15,12
20241001	5990926-1	TD(3173266)	Transformador Distribuição	2	2,55	5,10
20241001	5990976-1	TD(23450)	Transformador Distribuição	1	24,03	24,03
20241001	5991077-1	TD(23247)	Transformador Distribuição	2	20,75	41,50
20241001	5972834-1	RD(722836)	Religador de Distribuição	3	2,00	6,00
20241001	5972834-1	RD(722836)	Religador de Distribuição	28	2,18	61,04
20241001	5972834-1	RD(722836)	Religador de Distribuição	22	6,83	150,26
20241001	5965575-1	TD(28520)	Transformador Distribuição	1	3,88	3,88
20241001	5965671-1	FR(24583)	Chave Fusível Religadora	27	7,98	215,46
20241001	5965672-1	TD(23560)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20241001	5966478-1	TD(22437)	Transformador Distribuição	1	5,90	5,90
20241001	5966595-1	FU(24170)	Chave Fusível	36	6,82	245,52
20241001	5967311-1	FU(700806)	Chave Fusível	10	22,47	224,70



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968423-1	FR(23311)	Chave Fusível Religadora	36	7,38	265,68
20241001	5968510-1	FU(24340)	Chave Fusível	1	9,57	9,57
20241001	5968514-1	FR(24583)	Chave Fusível Religadora	27	7,38	199,26
20241001	5968522-1	TD(22640)	Transformador Distribuição	1	14,37	14,37
20241001	5968591-1	FU(24188)	Chave Fusível	1	13,20	13,20
20241001	5979675-1	TD(55639)	Transformador Distribuição	1	4,78	4,78
20241001	5979719-1	TD(22646)	Transformador Distribuição	1	7,50	7,50
20241001	5972987-1	TD(45281)	Transformador Distribuição	1	30,72	30,72
20241001	5973134-1	FU(33845311)	Chave Fusível	4	22,50	90,00
20241001	5973231-1	RD(730624)	Religador de Distribuição	109	0,10	10,90
20241001	5974054-1	TD(27892)	Transformador Distribuição	25	13,10	327,50
20241001	5974057-1	FR(23311)	Chave Fusível Religadora	36	23,15	833,40
20241001	5974227-1	FR(23256)	Chave Fusível Religadora	18	8,32	149,76
20241001	5974233-1	FU(723627)	Chave Fusível	1	6,15	6,15
20241001	5983631-1	TD(22918)	Transformador Distribuição	1	2,45	2,45
20241001	5975137-1	TD(45516)	Transformador Distribuição	1	18,98	18,98
20241001	5975479-1	TD(23302)	Transformador Distribuição	1	8,72	8,72
20241001	5975776-1	TD(28467)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13
20241001	5975780-1	TD(22402)	Transformador Distribuição	6	1,83	10,98
20241001	5977011-1	[MT]PA(11858)	Alimentador	53	18,40	975,20
20241001	5977011-1	[MT]PA(11858)	Alimentador	9	25,57	230,13

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5977011-1	[MT]PA(11858)	Alimentador	13	28,98	376,74
20241001	5977011-1	CF(11383)	Chave Faca	5	3,52	17,60
20241001	5977716-1	RD(730624)	Religador de Distribuição	48	2,12	101,76
20241001	5977716-1	RD(730624)	Religador de Distribuição	32	2,70	86,40
20241001	5977716-1	RD(730624)	Religador de Distribuição	29	15,03	435,87
20241001	5977860-1	TD(22823)	Transformador Distribuição	1	13,33	13,33
20241001	5977901-1	FR(24583)	Chave Fusível Religadora	27	3,88	104,76
20241001	5977939-1	FR(23311)	Chave Fusível Religadora	36	3,92	141,12
20241001	5978217-1	FU(23313)	Chave Fusível	5	5,37	26,85
20241001	5978314-1	TD(723626)	Transformador Distribuição	1	6,40	6,40
20241001	5991849-1	TD(40512)	Transformador Distribuição	85	6,28	533,80
20241001	6036874-1	RD(730624)	Religador de Distribuição	66	2,12	139,92
20241001	6036874-1	RD(730624)	Religador de Distribuição	18	2,60	46,80
20241001	6036874-1	RD(730624)	Religador de Distribuição	4	4,37	17,48
20241001	6036874-1	RD(730624)	Religador de Distribuição	21	6,68	140,28
20241001	6036874-1	RD(730624)	Religador de Distribuição	1	2,12	2,12
20241001	5973231-1	RD(730624)	Religador de Distribuição	1	0,10	0,10
20241001	5977716-1	RD(730624)	Religador de Distribuição	1	2,70	2,70
20241001	5978527-1	FU(23309)	Chave Fusível	2	19,60	39,20
20241001	5979656-1	TD(45516)	Transformador Distribuição	1	6,43	6,43
20241001	5980198-1	TD(28509)	Transformador Distribuição	1	19,57	19,57

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5981729-1	TD(45281)	Transformador Distribuição	1	18,85	18,85
20241001	5981930-1	FR(24618)	Chave Fusível Religadora	25	4,50	112,50
20241001	5981959-1	TD(725384)	Transformador Distribuição	1	12,37	12,37
20241001	5981984-1	TD(22729)	Transformador Distribuição	2	14,80	29,60
20241001	5982249-1	FR(24583)	Chave Fusível Religadora	27	3,55	95,85
20241001	5982966-1	FU(24587)	Chave Fusível	2	4,57	9,14
20241001	5983067-1	FU(24190)	Chave Fusível	2	1,27	2,54
20241001	5983626-1	FR(24583)	Chave Fusível Religadora	16	20,15	322,40
20241001	5983626-1	FR(24583)	Chave Fusível Religadora	11	24,33	267,63
20241001	5983974-1	TD(23568)	Transformador Distribuição	1	10,25	10,25
20241001	5984972-1	FU(23309)	Chave Fusível	2	6,18	12,36
20241001	5984994-1	FR(23311)	Chave Fusível Religadora	14	8,40	117,60
20241001	5984994-1	FR(23311)	Chave Fusível Religadora	4	11,18	44,72
20241001	5984994-1	FR(23311)	Chave Fusível Religadora	5	11,82	59,10
20241001	5984994-1	FR(23311)	Chave Fusível Religadora	9	13,03	117,27
20241001	5984994-1	FR(23311)	Chave Fusível Religadora	2	29,53	59,06
20241001	5984994-1	FR(23311)	Chave Fusível Religadora	1	31,98	31,98
20241001	5984994-1	FR(23311)	Chave Fusível Religadora	1	31,98	31,98
20241001	5985011-1	FU(65178627)	Chave Fusível	9	4,85	43,65
20241001	5985168-1	TD(28526)	Transformador Distribuição	1	5,65	5,65
20241001	5985482-1	FU(65178627)	Chave Fusível	9	18,65	167,85

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5985565-1	TD(28526)	Transformador Distribuição	1	5,38	5,38
20241001	5985624-1	FU(33845311)	Chave Fusível	4	6,50	26,00
20241001	5987137-1	TD(23472)	Transformador Distribuição	1	18,40	18,40
20241001	5988833-1	FR(23311)	Chave Fusível Religadora	36	9,33	335,88
20241001	5988938-1	RD(21251007)	Religador de Distribuição	53	0,07	3,71
20241001	5989350-1	TD(25387)	Transformador Distribuição	2	0,62	1,24
20241001	5989638-1	TD(22729)	Transformador Distribuição	2	8,28	16,56
20241001	5989650-1	FR(23311)	Chave Fusível Religadora	36	4,20	151,20
20241001	5991311-1	TD(714334)	Transformador Distribuição	1	22,65	22,65
20241001	5981001-1	TD(722)	Transformador Distribuição	1	6,95	6,95
20241001	5990520-1	RD(8222)	Religador de Distribuição	96	2,00	192,00
20241001	5990520-1	RD(8222)	Religador de Distribuição	34	3,40	115,60
20241001	5990520-1	RD(8222)	Religador de Distribuição	23	4,80	110,40
20241001	5990520-1	RD(8222)	Religador de Distribuição	26	7,63	198,38
20241001	5985407-1	TD(20511)	Transformador Distribuição	1	3,70	3,70
20241001	5989062-1	FU(23306)	Chave Fusível	9	1,08	9,72
20241001	5990538-1	TD(379)	Transformador Distribuição	106	3,67	389,02
20241001	5990666-1	TD(366)	Transformador Distribuição	93	4,43	411,99
20241001	5966357-1	TD(366)	Transformador Distribuição	93	13,13	1.221,09
20241001	5966432-1	FU(23306)	Chave Fusível	9	1,35	12,15
20241001	5974992-1	TD(20480)	Transformador Distribuição	1	6,00	6,00

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5974992-1	FU(19523)	Chave Fusível	1	2,57	2,57
20241001	5972194-1	FU(19523)	Chave Fusível	2	9,62	19,24
20241001	5973212-1	FR(24346)	Chave Fusível Religadora	16	19,55	312,80
20241001	5974217-1	FU(23306)	Chave Fusível	9	27,87	250,83
20241001	5977943-1	TD(25356)	Transformador Distribuição	1	14,10	14,10
20241001	5978514-1	FU(24208)	Chave Fusível	3	4,37	13,11
20241001	5985021-1	TD(33861)	Transformador Distribuição	11	11,45	125,95
20241001	5985294-1	FR(19915)	Chave Fusível Religadora	11	5,15	56,65
20241001	5985307-1	TD(25402)	Transformador Distribuição	2	25,52	51,04
20241001	5985386-1	TD(1967)	Transformador Distribuição	1	2,30	2,30
20241001	5985700-1	FR(19915)	Chave Fusível Religadora	10	14,17	141,70
20241001	5985717-1	FR(21803)	Chave Fusível Religadora	14	17,97	251,58
20241001	5985723-1	TD(672318)	Transformador Distribuição	1	16,75	16,75
20241001	5985812-1	TD(18510)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20241001	5985888-1	TD(687462)	Transformador Distribuição	2	8,47	16,94
20241001	5986046-1	TD(2044)	Transformador Distribuição	2	4,55	9,10
20241001	5986667-1	FR(19985)	Chave Fusível Religadora	8	21,12	168,96
20241001	5988966-1	FU(25263)	Chave Fusível	32	15,55	497,60
20241001	5989015-1	TD(59467606)	Transformador Distribuição	1	2,27	2,27
20241001	5989153-1	FU(21023)	Chave Fusível	4	5,87	23,48
20241001	5989288-1	TD(675403)	Transformador Distribuição	1	1,08	1,08

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5989597-1	FU(22248)	Chave Fusível	7	5,17	36,19
20241001	5989651-1	FU(23431)	Chave Fusível	46	3,38	155,48
20241001	5989726-1	TD(662464)	Transformador Distribuição	1	2,40	2,40
20241001	5989753-1	TD(61235)	Transformador Distribuição	1	32,42	32,42
20241001	5989815-1	TD(40608)	Transformador Distribuição	1	4,10	4,10
20241001	5989818-1	FR(20984)	Chave Fusível Religadora	3	2,90	8,70
20241001	5989871-1	TD(33058)	Transformador Distribuição	1	24,48	24,48
20241001	5990319-1	PAR51_PAR59511	Alimentador	269	9,58	2.577,02
20241001	5990361-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	112	2,47	276,64
20241001	5990361-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	164	2,30	377,20
20241001	5991400-1	TD(669491)	Transformador Distribuição	2	22,15	44,30
20241001	5979233-1	FU(22257)	Chave Fusível	12	17,55	210,60
20241001	5979242-1	TD(18510)	Transformador Distribuição	1	37,05	37,05
20241001	5979243-1	FU(25710)	Chave Fusível	2	56,67	113,34
20241001	5986596-1	FR(21803)	Chave Fusível Religadora	13	6,08	79,04
20241001	5986596-1	FR(21803)	Chave Fusível Religadora	1	23,35	23,35
20241001	5980079-1	RD(700290)	Religador de Distribuição	53	27,15	1.438,95
20241001	5980281-1	TD(1947)	Transformador Distribuição	1	17,23	17,23
20241001	5980390-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	370	1,27	469,90
20241001	5980494-1	TD(61235)	Transformador Distribuição	1	24,07	24,07
20241001	6035340-1	RD(723385)	Religador de Distribuição	82	0,73	59,86

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	6035340-1	RD(747491)	Religador de Distribuição	88	2,05	180,40
20241001	6035340-1	RD(747491)	Religador de Distribuição	31	6,32	195,92
20241001	6035340-1	RD(747301)	Religador de Distribuição	591	1,73	1.022,43
20241001	5980848-1	FU(22263)	Chave Fusível	2	27,27	54,54
20241001	5980928-1	TD(2044)	Transformador Distribuição	2	8,15	16,30
20241001	5981457-1	FR(25973)	Chave Fusível Religadora	8	3,18	25,44
20241001	5981862-1	FU(21834)	Chave Fusível	7	17,43	122,01
20241001	6037114-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	69	1,67	115,23
20241001	6037114-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	30	1,70	51,00
20241001	6037114-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	3	3,55	10,65
20241001	6037114-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	6	5,53	33,18
20241001	6037114-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	1	7,48	7,48
20241001	6037114-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	3	20,47	61,41
20241001	5982299-1	TD(1002)	Transformador Distribuição	3	10,82	32,46
20241001	5982368-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	83	6,32	524,56
20241001	5982368-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	3	7,78	23,34
20241001	5982368-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	6	8,82	52,92
20241001	5982452-1	FU(25263)	Chave Fusível	2	29,73	59,46
20241001	5982452-1	FU(25263)	Chave Fusível	11	28,90	317,90
20241001	5982452-1	FU(25263)	Chave Fusível	19	32,03	608,57
20241001	5982954-1	TD(33093)	Transformador Distribuição	1	7,52	7,52

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5983459-1	FU(25280)	Chave Fusível	11	3,60	39,60
20241001	5983490-1	FU(19966)	Chave Fusível	6	18,32	109,92
20241001	5990522-1	FR(19901)	Chave Fusível Religadora	40	28,02	1.120,80
20241001	5983681-1	FR(22223)	Chave Fusível Religadora	9	17,08	153,72
20241001	5983690-1	TD(28453)	Transformador Distribuição	1	18,60	18,60
20241001	5983917-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	206	4,27	879,62
20241001	5984053-1	TD(681099)	Transformador Distribuição	1	8,63	8,63
20241001	5984284-1	TD(18528)	Transformador Distribuição	1	3,70	3,70
20241001	5984315-1	FR(25893)	Chave Fusível Religadora	28	2,15	60,20
20241001	5984410-1	TD(48667)	Transformador Distribuição	3	2,57	7,71
20241001	5984471-1	FU(29840)	Chave Fusível	12	4,97	59,64
20241001	5984571-1	TD(1004)	Transformador Distribuição	4	6,20	24,80
20241001	5984662-1	TD(33354)	Transformador Distribuição	1	5,65	5,65
20241001	5984787-1	TD(739492)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20241001	5984788-1	TD(679258)	Transformador Distribuição	1	7,20	7,20
20241001	5984892-1	TD(29444)	Transformador Distribuição	1	9,73	9,73
20241001	5966818-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	60	2,80	168,00
20241001	5966818-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	9	2,80	25,20
20241001	5966818-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	2	22,02	44,04
20241001	5966818-1	FR(43974)	Chave Fusível Religadora	1	19,22	19,22
20241001	5967327-1	FU(21023)	Chave Fusível	4	23,47	93,88



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5967618-1	FU(19573)	Chave Fusível	4	17,83	71,32
20241001	5967686-1	TD(20393)	Transformador Distribuição	1	23,98	23,98
20241001	5967989-1	FU(25263)	Chave Fusível	32	17,92	573,44
20241001	5968129-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	84	1,63	136,92
20241001	5968129-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	3	14,03	42,09
20241001	5968129-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	10	14,68	146,80
20241001	5968771-1	FU(23357)	Chave Fusível	4	31,17	124,68
20241001	5968502-1	FU(701941)	Chave Fusível	58	7,68	445,44
20241001	5968871-1	FU(88237409)	Chave Fusível	5	9,67	48,35
20241001	5969099-1	FU(21055)	Chave Fusível	6	10,58	63,48
20241001	5969112-1	FU(13670)	Chave Fusível	8	11,28	90,24
20241001	5969549-1	TD(2031)	Transformador Distribuição	2	8,60	17,20
20241001	5970056-1	TD(1931)	Transformador Distribuição	1	20,60	20,60
20241001	5970589-1	FU(22261)	Chave Fusível	8	7,83	62,64
20241001	5970807-1	FU(669768)	Chave Fusível	3	19,77	59,31
20241001	5971238-1	[MT]PA(11821)	Alimentador	1	68,42	68,42
20241001	5971238-1	CF(027421)	Chave Faca	3	2,18	6,54
20241001	5971238-1	CF(027421)	Chave Faca	3	6,90	20,70
20241001	5971446-1	FR(25893)	Chave Fusível Religadora	28	4,23	118,44
20241001	5971705-1	FU(21048)	Chave Fusível	3	4,52	13,56
20241001	5971705-1	RD(23430)	Religador de Distribuição	647	0,15	97,05

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5979742-1	TD(1990)	Transformador Distribuição	1	22,90	22,90
20241001	5973420-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	84	0,30	25,20
20241001	5973420-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	20	0,98	19,60
20241001	5973420-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	84	1,00	84,00
20241001	5973691-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	164	0,20	32,80
20241001	5973691-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	17	4,27	72,59
20241001	5973691-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	8	9,72	77,76
20241001	5973691-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	20	9,73	194,60
20241001	5973691-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	1	10,47	10,47
20241001	5973691-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	28	11,05	309,40
20241001	5973691-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	75	26,97	2.022,75
20241001	5973691-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	9	27,07	243,63
20241001	5973691-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	10	39,13	391,30
20241001	5973691-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	3	48,53	145,59
20241001	5973691-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	2	62,93	125,86
20241001	5973691-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	5	69,27	346,35
20241001	5973691-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	8	69,30	554,40
20241001	5973691-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	17	0,05	0,85
20241001	5973691-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	3	2,97	8,91
20241001	5973781-1	FU(22248)	Chave Fusível	7	1,95	13,65
20241001	5973905-1	FU(19573)	Chave Fusível	4	18,27	73,08

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973961-1	FU(20982)	Chave Fusível	21	24,67	518,07
20241001	5974136-1	TD(25402)	Transformador Distribuição	2	13,38	26,76
20241001	5974330-1	TD(33167)	Transformador Distribuição	1	10,07	10,07
20241001	5983681-1	FR(22223)	Chave Fusível Religadora	12	4,70	56,40
20241001	5983681-1	FR(22223)	Chave Fusível Religadora	6	16,88	101,28
20241001	5975018-1	TD(2080)	Transformador Distribuição	1	25,73	25,73
20241001	5975336-1	TD(698712)	Transformador Distribuição	1	28,65	28,65
20241001	5977140-1	FU(23358)	Chave Fusível	3	8,02	24,06
20241001	5977649-1	RD(727086)	Religador de Distribuição	10	3,52	35,20
20241001	5977649-1	RD(727086)	Religador de Distribuição	52	37,52	1.951,04
20241001	5977871-1	FU(22257)	Chave Fusível	28	10,28	287,84
20241001	5978001-1	TD(45529)	Transformador Distribuição	3	8,07	24,21
20241001	5978270-1	TD(18644)	Transformador Distribuição	2	3,35	6,70
20241001	5978340-1	FR(25894)	Chave Fusível Religadora	10	5,65	56,50
20241001	5979229-1	FU(701941)	Chave Fusível	58	12,20	707,60
20241001	5971705-1	RD(23430)	Religador de Distribuição	1	0,15	0,15
20241001	6035340-1	RD(747301)	Religador de Distribuição	1	1,73	1,73
20241001	5990522-1	FR(19901)	Chave Fusível Religadora	1	28,02	28,02
20241001	5966818-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	1	16,13	16,13
20241001	5966818-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	59	17,13	1.010,67
20241001	5966818-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	9	16,70	150,30

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5967156-1	FU(87881004)	Chave Fusível	2	29,52	59,04
20241001	5972826-1	FU(21016)	Chave Fusível	1	22,60	22,60
20241001	5964801-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	61	8,15	497,15
20241001	5964801-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	9	9,03	81,27
20241001	5964801-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	2	9,72	19,44
20241001	5964801-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	12	48,72	584,64
20241001	5964801-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	8	74,17	593,36
20241001	5964822-1	RD(749183)	Religador de Distribuição	11	17,57	193,27
20241001	5964822-1	RD(749183)	Religador de Distribuição	6	23,75	142,50
20241001	5964822-1	RD(749183)	Religador de Distribuição	3	52,63	157,89
20241001	5964822-1	RD(749183)	Religador de Distribuição	1	114,93	114,93
20241001	5964822-1	RD(749183)	Religador de Distribuição	2	115,32	230,64
20241001	5964822-1	RD(749183)	Religador de Distribuição	1	115,40	115,40
20241001	5964822-1	RD(749183)	Religador de Distribuição	1	115,80	115,80
20241001	5964822-1	RD(749183)	Religador de Distribuição	3	118,30	354,90
20241001	5964822-1	RD(749183)	Religador de Distribuição	2	119,20	238,40
20241001	5964822-1	RD(749183)	Religador de Distribuição	20	1,73	34,60
20241001	5964822-1	RD(749183)	Religador de Distribuição	20	0,57	11,40
20241001	5964836-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	71	3,30	234,30
20241001	5964836-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	13	5,28	68,64
20241001	5964836-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	5	1,95	9,75

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5964836-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	28	2,03	56,84
20241001	5964836-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	10	2,37	23,70
20241001	5964836-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	7	2,65	18,55
20241001	5964836-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	10	2,95	29,50
20241001	5964836-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	11	21,28	234,08
20241001	5966092-1	RD(749183)	Religador de Distribuição	10	0,15	1,50
20241001	5966092-1	RD(749183)	Religador de Distribuição	1	3,47	3,47
20241001	5966508-1	FU(22145)	Chave Fusível	3	3,82	11,46
20241001	5984947-1	FU(22180)	Chave Fusível	9	5,77	51,93
20241001	5984829-1	RD(20585437)	Religador de Distribuição	79	16,92	1.336,68
20241001	5984829-1	RD(20585437)	Religador de Distribuição	5	3,80	19,00
20241001	5980312-1	TD(38504298)	Transformador Distribuição	1	20,00	20,00
20241001	5990551-1	RD(20585437)	Religador de Distribuição	65	9,67	628,55
20241001	5990551-1	RD(20585437)	Religador de Distribuição	19	9,45	179,55
20241001	5973031-1	TD(2215)	Transformador Distribuição	1	3,37	3,37
20241001	5989584-1	TD(652651)	Transformador Distribuição	1	9,42	9,42
20241001	5990147-1	PEP52_PEP59502	Ponto de conexão	1.111	0,22	244,42
20241001	5990147-1	RL(BAT595-05)	Religador de Distribuição	22	0,22	4,84
20241001	5990935-1	TD(2201)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20241001	5985826-1	TD(2250)	Transformador Distribuição	1	14,10	14,10
20241001	5966153-1	TD(16953)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5966459-1	TD(16928)	Transformador Distribuição	1	4,98	4,98
20241001	5966585-1	TD(662294)	Transformador Distribuição	1	3,60	3,60
20241001	5969203-1	TD(672381)	Transformador Distribuição	2	11,93	23,86
20241001	5970139-1	FU(19002)	Chave Fusível	10	23,50	235,00
20241001	5971190-1	RD(723013)	Religador de Distribuição	4	4,98	19,92
20241001	5971190-1	RD(723013)	Religador de Distribuição	8	6,38	51,04
20241001	5971190-1	RD(723013)	Religador de Distribuição	3	9,63	28,89
20241001	5971190-1	RD(723013)	Religador de Distribuição	13	12,25	159,25
20241001	5971190-1	RD(723013)	Religador de Distribuição	11	10,50	115,50
20241001	5975624-1	RD(4239)	Religador de Distribuição	42	4,42	185,64
20241001	5979785-1	TD(24991)	Transformador Distribuição	1	5,03	5,03
20241001	5980649-1	TD(745956)	Transformador Distribuição	40	7,53	301,20
20241001	5980649-1	TD(9416)	Transformador Distribuição	25	7,73	193,25
20241001	5980650-1	TD(55564)	Transformador Distribuição	38	11,98	455,24
20241001	5981161-1	TD(745956)	Transformador Distribuição	40	3,68	147,20
20241001	5984076-1	TD(25033)	Transformador Distribuição	4	3,45	13,80
20241001	5984711-1	TD(17133)	Transformador Distribuição	2	16,37	32,74
20241001	5985268-1	RD(4426)	Religador de Distribuição	65	2,20	143,00
20241001	5985268-1	RD(4426)	Religador de Distribuição	15	2,60	39,00
20241001	5985268-1	RD(4426)	Religador de Distribuição	44	2,98	131,12
20241001	5985268-1	RD(4426)	Religador de Distribuição	22	3,18	69,96

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5985268-1	RD(4426)	Religador de Distribuição	24	7,23	173,52
20241001	5985268-1	RD(4426)	Religador de Distribuição	13	8,03	104,39
20241001	5985268-1	RD(4426)	Religador de Distribuição	18	8,10	145,80
20241001	5985268-1	CF(19033)	Chave Faca	44	3,95	173,80
20241001	5985348-1	TD(24991)	Transformador Distribuição	1	21,12	21,12
20241001	5986252-1	TD(11774157)	Transformador Distribuição	11	3,48	38,28
20241001	5988895-1	FR(4195)	Chave Fusível Religadora	18	4,82	86,76
20241001	5989716-1	FU(19037)	Chave Fusível	45	6,20	279,00
20241001	5965229-1	TD(54599)	Transformador Distribuição	126	1,10	138,60
20241001	5965502-1	TD(26609)	Transformador Distribuição	40	5,13	205,20
20241001	5965651-1	FU(19002)	Chave Fusível	10	8,50	85,00
20241001	5965958-1	TD(9416)	Transformador Distribuição	24	6,98	167,52
20241001	5966111-1	FU(76845428)	Chave Fusível	1	3,12	3,12
20241001	5989180-1	TD(744347)	Transformador Distribuição	2	3,23	6,46
20241001	5974065-1	RD(725589)	Religador de Distribuição	8	17,12	136,96
20241001	5974065-1	RD(725589)	Religador de Distribuição	25	19,07	476,75
20241001	5974065-1	RD(725589)	Religador de Distribuição	4	29,18	116,72
20241001	5975381-1	TD(17008)	Transformador Distribuição	1	16,95	16,95
20241001	5975562-1	TD(60829)	Transformador Distribuição	2	5,25	10,50
20241001	5966517-1	PGR01_PGR49501	Alimentador	1	5,88	5,88
20241001	5968056-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	1	33,47	33,47

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5987826-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	1	0,45	0,45
20241001	5966517-1	PGR01_PGR49501	Alimentador	184	0,12	22,08
20241001	5966517-1	PGR01_PGR49501	Alimentador	178	5,88	1.046,64
20241001	5968056-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	104	33,47	3.480,88
20241001	5969735-1	TD(17451)	Transformador Distribuição	2	85,03	170,06
20241001	5969849-1	FR(657038)	Chave Fusível Religadora	26	24,97	649,22
20241001	5970707-1	TD(17548)	Transformador Distribuição	1	26,65	26,65
20241001	5971535-1	TD(678481)	Transformador Distribuição	1	5,40	5,40
20241001	5971897-1	TD(27205)	Transformador Distribuição	1	7,68	7,68
20241001	5972768-1	FU(8061)	Chave Fusível	8	24,00	192,00
20241001	5972768-1	FU(8061)	Chave Fusível	4	32,53	130,12
20241001	5974012-1	TD(17053)	Transformador Distribuição	2	24,42	48,84
20241001	5974065-1	RD(725589)	Religador de Distribuição	9	3,37	30,33
20241001	5974065-1	RD(725589)	Religador de Distribuição	10	3,98	39,80
20241001	5974065-1	RD(725589)	Religador de Distribuição	7	5,43	38,01
20241001	5974065-1	RD(725589)	Religador de Distribuição	8	6,98	55,84
20241001	5976544-1	TD(22036)	Transformador Distribuição	3	12,37	37,11
20241001	5976558-1	TD(17435)	Transformador Distribuição	1	13,90	13,90
20241001	5976705-1	FU(17519)	Chave Fusível	1	9,12	9,12
20241001	5982584-1	TD(725408)	Transformador Distribuição	1	6,62	6,62
20241001	5983561-1	FU(8064)	Chave Fusível	3	23,02	69,06



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5987793-1	RD(725589)	Religador de Distribuição	12	1,72	20,64
20241001	5987793-1	RD(725589)	Religador de Distribuição	10	21,73	217,30
20241001	5987793-1	RD(725589)	Religador de Distribuição	51	21,90	1.116,90
20241001	5987826-1	RD(725593)	Religador de Distribuição	104	0,45	46,80
20241001	5974949-1	TD(57485)	Transformador Distribuição	3	2,08	6,24
20241001	5976487-1	FU(4040)	Chave Fusível	3	9,25	27,75
20241001	5966517-1	TER52_TER59503	Alimentador	1	5,88	5,88
20241001	5966517-1	PGR02_PGR49502	Alimentador	747	3,22	2.405,34
20241001	5966517-1	RD(4007)	Religador de Distribuição	1	2,28	2,28
20241001	5966517-1	RD(4007)	Religador de Distribuição	94	2,42	227,48
20241001	5967359-1	FU(4046)	Chave Fusível	99	22,77	2.254,23
20241001	5967359-1	FR(4045)	Chave Fusível Religadora	65	2,95	191,75
20241001	5968173-1	RD(4013)	Religador de Distribuição	89	4,72	420,08
20241001	5968173-1	RD(4013)	Religador de Distribuição	258	21,85	5.637,30
20241001	5968173-1	RD(4013)	Religador de Distribuição	186	24,65	4.584,90
20241001	5968173-1	RD(4013)	Religador de Distribuição	15	43,38	650,70
20241001	5968173-1	RD(717224)	Religador de Distribuição	2	2,02	4,04
20241001	5968173-1	RD(717224)	Religador de Distribuição	3	45,88	137,64
20241001	5968173-1	RD(717224)	Religador de Distribuição	16	46,37	741,92
20241001	5968173-1	[MT]PA(11820)	Alimentador	4	29,73	118,92
20241001	5968173-1	[MT]PA(11820)	Alimentador	1	38,38	38,38

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968173-1	[MT]PA(11820)	Alimentador	26	42,00	1.092,00
20241001	5968173-1	[MT]PA(11820)	Alimentador	42	42,48	1.784,16
20241001	5970003-1	RD(4007)	Religador de Distribuição	22	0,53	11,66
20241001	5970350-1	FU(4040)	Chave Fusível	3	49,57	148,71
20241001	5970635-1	FU(38206)	Chave Fusível	58	31,07	1.802,06
20241001	5970780-1	TD(57485)	Transformador Distribuição	3	3,82	11,46
20241001	5970802-1	TD(22615)	Transformador Distribuição	2	27,42	54,84
20241001	5970854-1	FU(16660)	Chave Fusível	31	51,30	1.590,30
20241001	5972385-1	TD(36428)	Transformador Distribuição	64	11,58	741,12
20241001	5973133-1	TD(41777)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20241001	5974004-1	FU(4044)	Chave Fusível	5	27,45	137,25
20241001	5967588-1	CGS05_CGS49521	Alimentador	1	0,05	0,05
20241001	5976828-1	TD(22857)	Transformador Distribuição	1	8,67	8,67
20241001	5976853-1	TD(22654)	Transformador Distribuição	2	11,40	22,80
20241001	5977330-1	TD(654787)	Transformador Distribuição	1	1,02	1,02
20241001	5977428-1	TD(36545)	Transformador Distribuição	4	16,08	64,32
20241001	5978065-1	TD(26986)	Transformador Distribuição	2	4,27	8,54
20241001	5978426-1	TD(688552)	Transformador Distribuição	1	2,92	2,92
20241001	5979652-1	FU(4039)	Chave Fusível	4	6,92	27,68
20241001	5981433-1	TD(22710)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20241001	5981535-1	FU(4041)	Chave Fusível	3	8,03	24,09

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5982258-1	FU(4041)	Chave Fusível	3	16,60	49,80
20241001	5985197-1	FU(19106)	Chave Fusível	1	5,72	5,72
20241001	5987583-1	FU(4039)	Chave Fusível	4	2,02	8,08
20241001	5988125-1	TD(60028)	Transformador Distribuição	47	15,78	741,66
20241001	5989607-1	TD(27483)	Transformador Distribuição	1	4,40	4,40
20241001	5975124-1	TD(664260)	Transformador Distribuição	1	2,27	2,27
20241001	5971278-1	FU(697640)	Chave Fusível	15	13,03	195,45
20241001	5971507-1	FU(9509)	Chave Fusível	6	7,25	43,50
20241001	5971610-1	TD(650733)	Transformador Distribuição	1	7,70	7,70
20241001	5971967-1	TD(32852)	Transformador Distribuição	1	8,28	8,28
20241001	5972535-1	TD(38682)	Transformador Distribuição	1	34,00	34,00
20241001	5975764-1	BAT51_BAT59508	Alimentador	1	4,10	4,10
20241001	5976876-1	RD(9492)	Religador de Distribuição	5	7,00	35,00
20241001	5976876-1	RD(9492)	Religador de Distribuição	64	7,23	462,72
20241001	5980939-1	TD(32907)	Transformador Distribuição	1	5,97	5,97
20241001	5981879-1	RD(35433)	Religador de Distribuição	26	11,52	299,52
20241001	5981879-1	RD(35433)	Religador de Distribuição	17	14,10	239,70
20241001	5981879-1	RD(35433)	Religador de Distribuição	9	14,55	130,95
20241001	5981879-1	RD(35433)	Religador de Distribuição	4	14,72	58,88
20241001	5982293-1	TD(56355)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20241001	5982691-1	TD(737840)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5983504-1	FU(32068)	Chave Fusível	8	35,60	284,80
20241001	5971103-1	TD(33134)	Transformador Distribuição	1	14,15	14,15
20241001	5969414-1	TD(38682)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20241001	5966986-1	RD(756258)	Religador de Distribuição	17	7,38	125,46
20241001	5965591-1	TD(699076)	Transformador Distribuição	3	8,17	24,51
20241001	5965580-1	RD(749222)	Religador de Distribuição	1	1,02	1,02
20241001	5965535-1	RD(756258)	Religador de Distribuição	17	5,42	92,14
20241001	5965321-1	TD(703831)	Transformador Distribuição	1	16,63	16,63
20241001	5964527-1	TD(49867)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20241001	5990147-1	BAT51_BAT59508	Alimentador	1	0,22	0,22
20241001	5969715-1	RD(749222)	Religador de Distribuição	1	0,20	0,20
20241001	5986273-1	TD(9494)	Transformador Distribuição	57	4,18	238,26
20241001	5964896-1	TD(26532)	Transformador Distribuição	91	1,07	97,37
20241001	5964930-1	FU(699846)	Chave Fusível	98	3,85	377,30
20241001	5964943-1	TD(9489)	Transformador Distribuição	44	5,35	235,40
20241001	5965580-1	RD(749222)	Religador de Distribuição	92	0,13	11,96
20241001	5965580-1	RD(749222)	Religador de Distribuição	760	0,80	608,00
20241001	5965580-1	RD(749222)	Religador de Distribuição	89	1,02	90,78
20241001	5965580-1	RD(749222)	Religador de Distribuição	992	1,28	1.269,76
20241001	5965580-1	RD(749222)	Religador de Distribuição	278	2,98	828,44
20241001	5968143-1	TD(21750)	Transformador Distribuição	83	11,58	961,14

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5969715-1	RD(749222)	Religador de Distribuição	2.211	0,20	442,20
20241001	5971768-1	TD(32481)	Transformador Distribuição	1	10,47	10,47
20241001	5974152-1	TD(9504)	Transformador Distribuição	9	7,88	70,92
20241001	5974440-1	TD(9476)	Transformador Distribuição	55	5,15	283,25
20241001	5975816-1	TD(26532)	Transformador Distribuição	91	1,15	104,65
20241001	5976601-1	TD(9504)	Transformador Distribuição	9	13,15	118,35
20241001	5977975-1	TD(9504)	Transformador Distribuição	9	2,83	25,47
20241001	5979292-1	TD(57472)	Transformador Distribuição	1	4,17	4,17
20241001	5981657-1	TD(9504)	Transformador Distribuição	9	3,47	31,23
20241001	5984982-1	FU(21999)	Chave Fusível	7	6,43	45,01
20241001	5987982-1	FU(21999)	Chave Fusível	7	18,32	128,24
20241001	5973205-1	FU(21999)	Chave Fusível	2	22,52	45,04
20241001	5973205-1	FU(21993)	Chave Fusível	4	22,52	90,08
20241001	5980833-1	FU(21558)	Chave Fusível	3	3,95	11,85
20241001	5987442-1	TD(673119)	Transformador Distribuição	2	7,03	14,06
20241001	5988815-1	TD(31393)	Transformador Distribuição	1	6,77	6,77
20241001	5989599-1	FU(22660)	Chave Fusível	12	4,08	48,96
20241001	5990232-1	FR(7169)	Chave Fusível Religadora	49	5,40	264,60
20241001	5990815-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	51	3,75	191,25
20241001	5991631-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	51	15,17	773,67
20241001	5966210-1	EP(134140756)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5966210-1	RD(1952)	Religador de Distribuição	171	0,07	11,97
20241001	5966210-1	RD(1952)	Religador de Distribuição	1	1,22	1,22
20241001	5966349-1	TD(30137)	Transformador Distribuição	1	7,43	7,43
20241001	5972593-1	RD(709371)	Religador de Distribuição	17	2,00	34,00
20241001	5968808-1	RD(21585938)	Religador de Distribuição	141	0,07	9,87
20241001	5971335-1	RD(21246714)	Religador de Distribuição	72	14,57	1.049,04
20241001	5971335-1	RD(21246714)	Religador de Distribuição	69	15,35	1.059,15
20241001	5971802-1	FR(12113)	Chave Fusível Religadora	7	28,80	201,60
20241001	5972593-1	RD(709371)	Religador de Distribuição	170	0,17	28,90
20241001	5972593-1	RD(709371)	Religador de Distribuição	459	2,00	918,00
20241001	5972593-1	RD(709371)	Religador de Distribuição	102	7,97	812,94
20241001	5973030-1	FU(22664)	Chave Fusível	8	6,83	54,64
20241001	5973425-1	FU(22878)	Chave Fusível	12	16,48	197,76
20241001	5973517-1	FU(22703)	Chave Fusível	1	17,53	17,53
20241001	5974214-1	TD(25876)	Transformador Distribuição	2	9,12	18,24
20241001	5974542-1	TD(749518)	Transformador Distribuição	1	4,47	4,47
20241001	5974610-1	TD(30176)	Transformador Distribuição	3	1,02	3,06
20241001	5974843-1	FU(663521)	Chave Fusível	6	4,32	25,92
20241001	5974940-1	FU(22965)	Chave Fusível	10	2,08	20,80
20241001	5974985-1	FU(22664)	Chave Fusível	8	3,07	24,56
20241001	6015325-1	TD(25872)	Transformador Distribuição	8	2,32	18,56

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5975665-1	FU(22965)	Chave Fusível	10	4,13	41,30
20241001	5976538-1	TD(41835)	Transformador Distribuição	1	3,67	3,67
20241001	5976989-1	TD(TD23964)	Transformador Distribuição	1	6,53	6,53
20241001	5977439-1	TD(32344)	Transformador Distribuição	1	6,52	6,52
20241001	5979985-1	FU(748324)	Chave Fusível	5	2,10	10,50
20241001	5980001-1	TD(23811)	Transformador Distribuição	1	0,82	0,82
20241001	5980216-1	FU(22658)	Chave Fusível	4	23,67	94,68
20241001	5980898-1	FU(22648)	Chave Fusível	3	7,20	21,60
20241001	5980904-1	FU(22907)	Chave Fusível	1	4,60	4,60
20241001	5981988-1	FU(22687)	Chave Fusível	12	13,27	159,24
20241001	5982897-1	FU(675268)	Chave Fusível	16	5,48	87,68
20241001	5982977-1	RD(1952)	Religador de Distribuição	177	0,92	162,84
20241001	5983069-1	FU(22965)	Chave Fusível	10	5,38	53,80
20241001	5983167-1	FU(22660)	Chave Fusível	12	3,42	41,04
20241001	5983265-1	TD(52564)	Transformador Distribuição	1	8,08	8,08
20241001	5983839-1	FU(22008)	Chave Fusível	10	4,68	46,80
20241001	5984065-1	TD(739611)	Transformador Distribuição	1	6,35	6,35
20241001	5984554-1	FR(12113)	Chave Fusível Religadora	7	2,53	17,71
20241001	5984731-1	FU(22639)	Chave Fusível	3	14,67	44,01
20241001	5966461-1	FU(663521)	Chave Fusível	6	14,35	86,10
20241001	5966471-1	TD(30186)	Transformador Distribuição	1	4,12	4,12

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5967055-1	FU(22909)	Chave Fusível	2	24,33	48,66
20241001	5967214-1	FU(22634)	Chave Fusível	1	2,22	2,22
20241001	5968553-1	FU(22663)	Chave Fusível	10	29,83	298,30
20241001	5968808-1	RD(21246714)	Religador de Distribuição	69	4,33	298,77
20241001	5968808-1	RD(21246714)	Religador de Distribuição	72	13,00	936,00
20241001	5972593-1	RD(709371)	Religador de Distribuição	1	2,00	2,00
20241001	5986478-1	TD(716579)	Transformador Distribuição	22	4,57	100,54
20241001	5987332-1	FU(22965)	Chave Fusível	10	6,45	64,50
20241001	5987351-1	TD(760996)	Transformador Distribuição	3	5,87	17,61
20241001	5970232-1	FU(21980)	Chave Fusível	5	21,18	105,90
20241001	5973679-1	TD(22049)	Transformador Distribuição	1	20,63	20,63
20241001	5979923-1	TD(16055)	Transformador Distribuição	2	4,03	8,06
20241001	5982029-1	POV53_POV59503	Alimentador	79	1,72	135,88
20241001	5982029-1	POV53_POV59503	Alimentador	23	3,10	71,30
20241001	5982029-1	POV53_POV59503	Alimentador	2	3,67	7,34
20241001	5982029-1	POV53_POV59503	Alimentador	7	10,48	73,36
20241001	5982029-1	POV53_POV59503	Alimentador	104	0,12	12,48
20241001	5982466-1	FU(21614)	Chave Fusível	6	10,75	64,50
20241001	5983334-1	FU(21652)	Chave Fusível	1	3,78	3,78
20241001	5986306-1	FU(21713)	Chave Fusível	27	3,17	85,59
20241001	5979299-1	TD(680955)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5969251-1	TD(17610)	Transformador Distribuição	2	11,60	23,20
20241001	5970232-1	TD(16011)	Transformador Distribuição	1	21,18	21,18
20241001	5964584-1	TD(15545)	Transformador Distribuição	1	1,80	1,80
20241001	5965540-1	TD(16145)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20241001	5966155-1	TD(13285638)	Transformador Distribuição	1	34,13	34,13
20241001	5966426-1	FU(756608)	Chave Fusível	70	1,70	119,00
20241001	5969557-1	FU(756608)	Chave Fusível	70	3,60	252,00
20241001	5970653-1	FU(756608)	Chave Fusível	70	17,25	1.207,50
20241001	5971739-1	FU(22120)	Chave Fusível	3	26,83	80,49
20241001	5974366-1	TD(15524)	Transformador Distribuição	1	15,37	15,37
20241001	5975017-1	TD(16118)	Transformador Distribuição	1	2,32	2,32
20241001	5975211-1	TD(2185646)	Transformador Distribuição	36	1,95	70,20
20241001	5980147-1	TD(52747)	Transformador Distribuição	1	15,75	15,75
20241001	5980214-1	TD(16473)	Transformador Distribuição	1	18,10	18,10
20241001	5981662-1	TD(15502)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20241001	5982105-1	TD(10161)	Transformador Distribuição	69	12,65	872,85
20241001	5982481-1	TD(15259)	Transformador Distribuição	1	9,55	9,55
20241001	5982802-1	FU(21744)	Chave Fusível	1	1,22	1,22
20241001	5982904-1	TD(16473)	Transformador Distribuição	1	7,90	7,90
20241001	5982974-1	TD(77687048)	Transformador Distribuição	2	21,02	42,04
20241001	5983833-1	FR(21765)	Chave Fusível Religadora	50	4,42	221,00

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5984496-1	FU(21744)	Chave Fusível	1	1,48	1,48
20241001	5966667-1	TD(15530)	Transformador Distribuição	1	1,38	1,38
20241001	5986206-1	TD(15524)	Transformador Distribuição	1	3,30	3,30
20241001	5988405-1	FU(734291)	Chave Fusível	6	5,05	30,30
20241001	5990185-1	TD(54651)	Transformador Distribuição	26	6,35	165,10
20241001	5990439-1	FU(21756)	Chave Fusível	7	6,10	42,70
20241001	5977942-1	FU(22117)	Chave Fusível	5	1,68	8,40
20241001	5978133-1	TD(29601)	Transformador Distribuição	1	1,03	1,03
20241001	5979752-1	TD(15469)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20241001	5964409-1	TD(18166)	Transformador Distribuição	1	2,32	2,32
20241001	5982107-1	FU(22029)	Chave Fusível	39	19,22	749,58
20241001	5982387-1	TD(18548)	Transformador Distribuição	1	11,45	11,45
20241001	5982773-1	TD(723769)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20241001	5982996-1	TD(38214)	Transformador Distribuição	1	24,83	24,83
20241001	5983136-1	TD(659723)	Transformador Distribuição	1	14,12	14,12
20241001	5983203-1	TD(18849)	Transformador Distribuição	1	18,33	18,33
20241001	5983906-1	RD(730495)	Religador de Distribuição	151	5,13	774,63
20241001	5983906-1	RD(730495)	Religador de Distribuição	12	5,97	71,64
20241001	5983906-1	RD(730495)	Religador de Distribuição	16	7,23	115,68
20241001	5983906-1	RD(730495)	Religador de Distribuição	14	12,80	179,20
20241001	5983906-1	RD(730495)	Religador de Distribuição	163	0,08	13,04

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5983906-1	RD(730495)	Religador de Distribuição	164	0,13	21,32
20241001	5983906-1	RD(730495)	Religador de Distribuição	164	0,12	19,68
20241001	5976551-1	FU(22602)	Chave Fusível	4	4,15	16,60
20241001	5988859-1	TD(12004)	Transformador Distribuição	18	6,68	120,24
20241001	5974235-1	TD(669942)	Transformador Distribuição	3	6,85	20,55
20241001	5971806-1	TD(739867)	Transformador Distribuição	1	5,30	5,30
20241001	5971719-1	TD(17922)	Transformador Distribuição	1	3,30	3,30
20241001	5969846-1	TD(37976136)	Transformador Distribuição	1	5,40	5,40
20241001	5987216-1	TD(41552)	Transformador Distribuição	1	1,88	1,88
20241001	5968837-1	FU(22695)	Chave Fusível	3	11,08	33,24
20241001	5968837-1	TD(18260)	Transformador Distribuição	3	11,08	33,24
20241001	5965524-1	FU(22094)	Chave Fusível	1	8,70	8,70
20241001	5983906-1	RD(730495)	Religador de Distribuição	164	0,07	11,48
20241001	5979942-1	FR(3506)	Chave Fusível Religadora	9	22,62	203,58
20241001	5979613-1	TD(8139)	Transformador Distribuição	140	2,07	289,80
20241001	5981942-1	TD(30507)	Transformador Distribuição	104	6,18	642,72
20241001	5986639-1	TD(8142)	Transformador Distribuição	117	2,30	269,10
20241001	5971468-1	RD(745729)	Religador de Distribuição	2	0,20	0,40
20241001	5979901-1	TD(77219002)	Transformador Distribuição	29	2,82	81,78
20241001	5971468-1	RD(720252)	Religador de Distribuição	1	4,35	4,35
20241001	5971468-1	RD(720252)	Religador de Distribuição	1	2,50	2,50

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971468-1	RD(745729)	Religador de Distribuição	534	2,88	1.537,92
20241001	5972092-1	TD(8110)	Transformador Distribuição	114	3,87	441,18
20241001	5979916-1	TD(8240)	Transformador Distribuição	61	3,95	240,95
20241001	5977381-1	TD(10051)	Transformador Distribuição	71	1,78	126,38
20241001	5971468-1	RD(720252)	Religador de Distribuição	1	1,93	1,93
20241001	5971468-1	RD(745729)	Religador de Distribuição	1	0,20	0,20
20241001	5971468-1	RD(720252)	Religador de Distribuição	1	2,50	2,50
20241001	5971468-1	RD(720252)	Religador de Distribuição	86	4,35	374,10
20241001	5971468-1	RD(720252)	Religador de Distribuição	562	2,50	1.405,00
20241001	5971468-1	RD(720252)	Religador de Distribuição	1.077	1,93	2.078,61
20241001	5971468-1	RD(745729)	Religador de Distribuição	906	2,88	2.609,28
20241001	5971468-1	RD(745729)	Religador de Distribuição	301	2,83	851,83
20241001	5971468-1	RD(745729)	Religador de Distribuição	1.725	0,20	345,00
20241001	5987993-1	TD(24788)	Transformador Distribuição	90	3,68	331,20
20241001	5971468-1	RD(745729)	Religador de Distribuição	1	0,20	0,20
20241001	5969704-1	TD(8145)	Transformador Distribuição	64	3,67	234,88
20241001	5988177-1	FR(3803)	Chave Fusível Religadora	1	16,52	16,52
20241001	5980704-1	FU(741588)	Chave Fusível	24	7,23	173,52
20241001	5980105-1	FU(21987)	Chave Fusível	7	5,98	41,86
20241001	5980105-1	RD(3971)	Religador de Distribuição	29	2,72	78,88
20241001	5975860-1	FU(679190)	Chave Fusível	3	5,57	16,71

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5987833-1	TD(54640)	Transformador Distribuição	42	2,22	93,24
20241001	5971376-1	FR(3803)	Chave Fusível Religadora	1	10,03	10,03
20241001	5981334-1	FU(741588)	Chave Fusível	24	2,40	57,60
20241001	5984017-1	FU(741588)	Chave Fusível	24	6,07	145,68
20241001	5986468-1	FU(3804)	Chave Fusível	1	2,98	2,98
20241001	5980996-1	CF(5062626)	Chave Faca	1	8,68	8,68
20241001	5974730-1	TD(16163)	Transformador Distribuição	2	2,80	5,60
20241001	5990227-1	TD(20861)	Transformador Distribuição	45	1,33	59,85
20241001	5975026-1	TD(8214)	Transformador Distribuição	19	11,67	221,73
20241001	5987803-1	TD(8251)	Transformador Distribuição	77	10,63	818,51
20241001	5986612-1	TD(713123)	Transformador Distribuição	34	4,05	137,70
20241001	5987599-1	TD(59097)	Transformador Distribuição	1	3,62	3,62
20241001	5979806-1	TD(18012)	Transformador Distribuição	1	2,58	2,58
20241001	5982081-1	RD(754778)	Religador de Distribuição	22	7,33	161,26
20241001	5980362-1	RD(754778)	Religador de Distribuição	66	0,37	24,42
20241001	5964676-1	FR(12857)	Chave Fusível Religadora	9	4,22	37,98
20241001	5971280-1	PPE55_PPE59519	Alimentador	147	17,22	2.531,34
20241001	5987480-1	TD(25306)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20241001	5974672-1	TD(55406)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20241001	5988021-1	FU(23724)	Chave Fusível	14	4,65	65,10
20241001	5971280-1	PPE55_PPE59519	Alimentador	13	16,58	215,54

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5990930-1	FU(21962)	Chave Fusível	2	16,15	32,30
20241001	5991021-1	FU(23724)	Chave Fusível	14	3,83	53,62
20241001	5971280-1	PPE55_PPE59519	Alimentador	18	4,03	72,54
20241001	5975951-1	CL(23702)	Chave Lâmina	11	8,43	92,73
20241001	5978767-1	FU(23724)	Chave Fusível	14	15,88	222,32
20241001	5979603-1	TD(41636)	Transformador Distribuição	1	5,65	5,65
20241001	5973505-1	PPE55_PPE59519	Alimentador	4	2,33	9,32
20241001	5979845-1	TD(55417)	Transformador Distribuição	1	4,08	4,08
20241001	5980060-1	FR(21966)	Chave Fusível Religadora	17	21,05	357,85
20241001	5973505-1	PPE55_PPE59519	Alimentador	18	0,17	3,06
20241001	5973505-1	[MT]PA(11838)	Alimentador	156	10,72	1.672,32
20241001	5982081-1	RD(754778)	Religador de Distribuição	23	6,63	152,49
20241001	5982081-1	RD(754778)	Religador de Distribuição	12	5,85	70,20
20241001	5982081-1	RD(754778)	Religador de Distribuição	11	3,18	34,98
20241001	5980062-1	TD(737568)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20241001	5980428-1	TD(19715)	Transformador Distribuição	2	18,72	37,44
20241001	5982385-1	TD(19585)	Transformador Distribuição	1	6,02	6,02
20241001	5977488-1	TD(28724)	Transformador Distribuição	1	1,82	1,82
20241001	5990941-1	TD(7240)	Transformador Distribuição	38	1,27	48,26
20241001	5986461-1	TD(28724)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20241001	5990106-1	TD(655300)	Transformador Distribuição	57	6,52	371,64

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5990038-1	TD(24528)	Transformador Distribuição	37	3,80	140,60
20241001	5989896-1	FU(761029)	Chave Fusível	7	3,92	27,44
20241001	5974351-1	TD(728047)	Transformador Distribuição	19	5,05	95,95
20241001	5973161-1	FU(18133)	Chave Fusível	4	5,38	21,52
20241001	5972456-1	TD(59557)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20241001	5972456-1	RD(718495)	Religador de Distribuição	12	8,30	99,60
20241001	5972456-1	RD(718495)	Religador de Distribuição	7	3,67	25,69
20241001	5987746-1	RBR02_RBR49511	Alimentador	1	0,48	0,48
20241001	5987746-1	RBR02_RBR49511	Alimentador	1	0,10	0,10
20241001	5983232-1	TD(57059)	Transformador Distribuição	48	4,37	209,76
20241001	5972456-1	RD(718495)	Religador de Distribuição	5	2,28	11,40
20241001	5980254-1	TD(59557)	Transformador Distribuição	1	23,57	23,57
20241001	5972456-1	RD(718495)	Religador de Distribuição	8	0,83	6,64
20241001	5976512-1	TD(59557)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20241001	5965908-1	TD(728064)	Transformador Distribuição	1	4,65	4,65
20241001	5977835-1	TD(706828)	Transformador Distribuição	76	7,73	587,48
20241001	5991289-1	FU(36063)	Chave Fusível	6	2,00	12,00
20241001	5987746-1	RBR02_RBR49511	Alimentador	698	0,07	48,86
20241001	5987746-1	RBR02_RBR49511	Alimentador	4.388	0,10	438,80
20241001	5987746-1	RBR02_RBR49511	Alimentador	1.372	0,87	1.193,64
20241001	5987746-1	RBR02_RBR49511	Alimentador	412	1,58	650,96

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5987746-1	RBR02_RBR49511	Alimentador	200	3,87	774,00
20241001	5987746-1	RBR02_RBR49511	Alimentador	2.942	0,08	235,36
20241001	5987746-1	RBR02_RBR49511	Alimentador	1.443	0,48	692,64
20241001	5987746-1	RBR02_RBR49511	Alimentador	3	1,23	3,69
20241001	5988343-1	TD(51843)	Transformador Distribuição	2	4,70	9,40
20241001	5990121-1	FU(723156)	Chave Fusível	1	4,12	4,12
20241001	5973100-1	TD(9605)	Transformador Distribuição	78	1,97	153,66
20241001	5973504-1	PE(72246794)	Ponto de conexão	1	4,47	4,47
20241001	5987693-1	RD(749319)	Religador de Distribuição	178	3,32	590,96
20241001	5987693-1	RD(749319)	Religador de Distribuição	24	6,00	144,00
20241001	5987693-1	RD(749319)	Religador de Distribuição	2	6,37	12,74
20241001	5987693-1	RD(749319)	Religador de Distribuição	29	7,17	207,93
20241001	5987693-1	RD(749319)	Religador de Distribuição	20	8,23	164,60
20241001	5987693-1	RD(749319)	Religador de Distribuição	2	19,78	39,56
20241001	5971031-1	TD(14454)	Transformador Distribuição	2	16,05	32,10
20241001	5982795-1	TD(7219)	Transformador Distribuição	72	3,13	225,36
20241001	5978670-1	TD(17814)	Transformador Distribuição	1	1,97	1,97
20241001	5980050-1	RD(736005)	Religador de Distribuição	518	0,67	347,06
20241001	5980050-1	RD(736005)	Religador de Distribuição	1	1,75	1,75
20241001	5980050-1	RD(736005)	Religador de Distribuição	518	0,22	113,96
20241001	5981139-1	FU(743749)	Chave Fusível	8	4,93	39,44



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5982414-1	FR(1023)	Chave Fusível Religadora	503	2,35	1.182,05
20241001	5988100-1	FU(1029)	Chave Fusível	56	1,92	107,52
20241001	5988253-1	TD(17840)	Transformador Distribuição	1	2,70	2,70
20241001	5989666-1	FU(11178)	Chave Fusível	56	3,17	177,52
20241001	5966418-1	RD(720316)	Religador de Distribuição	1	0,87	0,87
20241001	5966418-1	DOM51_DOM55224	Alimentador	1	2,45	2,45
20241001	5980050-1	RD(736005)	Religador de Distribuição	1	0,67	0,67
20241001	5980050-1	RD(736005)	Religador de Distribuição	1	0,22	0,22
20241001	5971901-1	TD(46548)	Transformador Distribuição	1	9,37	9,37
20241001	5973072-1	FU(7160)	Chave Fusível	7	3,98	27,86
20241001	5975460-1	TD(10840)	Transformador Distribuição	54	8,83	476,82
20241001	5975462-1	TD(10843)	Transformador Distribuição	24	7,98	191,52
20241001	5975760-1	TD(46548)	Transformador Distribuição	1	2,58	2,58
20241001	5985431-1	TD(46548)	Transformador Distribuição	1	3,30	3,30
20241001	5966418-1	RD(720316)	Religador de Distribuição	518	0,87	450,66
20241001	5966418-1	RD(720316)	Religador de Distribuição	5	1,47	7,35
20241001	5966418-1	RD(720316)	Religador de Distribuição	1	2,98	2,98
20241001	5966418-1	RD(720316)	Religador de Distribuição	299	3,15	941,85
20241001	5966418-1	RD(720316)	Religador de Distribuição	4	4,22	16,88
20241001	5966418-1	RD(720316)	Religador de Distribuição	1	4,43	4,43
20241001	5966418-1	DOM51_DOM55224	Alimentador	16	2,45	39,20

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5966418-1	DOM51_DOM55224	Alimentador	502	3,03	1.521,06
20241001	5966418-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	1	0,13	0,13
20241001	5967341-1	TD(26426)	Transformador Distribuição	1	16,08	16,08
20241001	5969568-1	FR(7158)	Chave Fusível Religadora	38	24,07	914,66
20241001	5968828-1	RD(709854)	Religador de Distribuição	204	4,57	932,28
20241001	5969746-1	TD(53107)	Transformador Distribuição	1	2,00	2,00
20241001	5970494-1	RD(709854)	Religador de Distribuição	204	12,48	2.545,92
20241001	5970527-1	TD(26426)	Transformador Distribuição	1	17,80	17,80
20241001	5971609-1	FR(7159)	Chave Fusível Religadora	56	10,02	561,12
20241001	5990158-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	1	1,02	1,02
20241001	5990158-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	1	1,12	1,12
20241001	5990158-1	RD(45765454)	Religador de Distribuição	1	0,17	0,17
20241001	5984937-1	PE(212116286)	Ponto de conexão	3	5,48	16,44
20241001	5978105-1	TD(687947)	Transformador Distribuição	22	5,83	128,26
20241001	5972470-1	FU(14059)	Chave Fusível	86	6,88	591,68
20241001	5987849-1	RD(7117)	Religador de Distribuição	1	0,60	0,60
20241001	5987849-1	RBR53_RBR59515	Alimentador	135	0,87	117,45
20241001	5987849-1	RBR53_RBR59515	Alimentador	2.899	0,25	724,75
20241001	5987849-1	RBR53_RBR59515	Alimentador	1.489	0,15	223,35
20241001	5987697-1	RBR52_RBR59516	Alimentador	4	1,45	5,80
20241001	5987697-1	RBR52_RBR59516	Alimentador	4.388	0,08	351,04

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5987849-1	RBR53_RBR59515	Alimentador	3	0,87	2,61
20241001	5987849-1	RBR53_RBR59515	Alimentador	2	0,25	0,50
20241001	5987849-1	RBR53_RBR59515	Alimentador	9	0,15	1,35
20241001	5987697-1	RBR52_RBR59516	Alimentador	11	0,08	0,88
20241001	5983863-1	FU(37022)	Chave Fusível	40	3,37	134,80
20241001	5980828-1	FU(745385)	Chave Fusível	1	4,52	4,52
20241001	5982037-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	272	0,18	48,96
20241001	5982300-1	TD(673859)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20241001	5982617-1	TD(55908)	Transformador Distribuição	2	6,15	12,30
20241001	5982868-1	FU(16803)	Chave Fusível	4	3,58	14,32
20241001	5983460-1	FU(16876)	Chave Fusível	11	3,67	40,37
20241001	5984114-1	TD(673859)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20241001	5984117-1	TD(678090)	Transformador Distribuição	2	4,55	9,10
20241001	5984586-1	TD(50324)	Transformador Distribuição	1	20,02	20,02
20241001	5985063-1	TD(673859)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20241001	5985239-1	TD(59961)	Transformador Distribuição	8	4,80	38,40
20241001	5985626-1	TD(44284)	Transformador Distribuição	2	3,00	6,00
20241001	5985802-1	FR(7219)	Chave Fusível Religadora	4	14,87	59,48
20241001	5985930-1	TD(14170)	Transformador Distribuição	1	6,18	6,18
20241001	5986935-1	FU(110299978)	Chave Fusível	7	4,60	32,20
20241001	5987127-1	TD(14370)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5966391-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	1	27,83	27,83
20241001	5966698-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	1	0,10	0,10
20241001	5972070-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	1	4,95	4,95
20241001	5976861-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	1	3,32	3,32
20241001	5982037-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	1	0,18	0,18
20241001	5987849-1	RBR53_RBR59515	Alimentador	1	0,87	0,87
20241001	5987849-1	RBR53_RBR59515	Alimentador	1	0,15	0,15
20241001	5972070-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	5	2,82	14,10
20241001	5972070-1	RD(10713)	Religador de Distribuição	5	7,02	35,10
20241001	6036611-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	5	9,03	45,15
20241001	5985802-1	FR(7219)	Chave Fusível Religadora	4	14,87	59,48
20241001	5988332-1	[MT]PA(11914)	Alimentador	1	12,52	12,52
20241001	5988332-1	RD(10713)	Religador de Distribuição	4	0,82	3,28
20241001	5988332-1	RD(10713)	Religador de Distribuição	3	0,82	2,46
20241001	5988372-1	TD(58042)	Transformador Distribuição	1	7,75	7,75
20241001	5988776-1	FU(39645)	Chave Fusível	1	23,12	23,12
20241001	5989267-1	FR(7195)	Chave Fusível Religadora	15	2,42	36,30
20241001	5989318-1	TD(13777)	Transformador Distribuição	1	3,62	3,62
20241001	5966473-1	FR(18683)	Chave Fusível Religadora	42	6,43	270,06
20241001	5966672-1	FR(16941)	Chave Fusível Religadora	72	5,72	411,84
20241001	5966672-1	TD(690246)	Transformador Distribuição	4	19,22	76,88

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5966698-1	FU(1467)	Chave Fusível	5	26,27	131,35
20241001	5966698-1	FU(1467)	Chave Fusível	1	66,27	66,27
20241001	5966698-1	FU(1467)	Chave Fusível	1	66,48	66,48
20241001	5966698-1	FU(1467)	Chave Fusível	1	66,68	66,68
20241001	5966698-1	FU(1467)	Chave Fusível	12	66,73	800,76
20241001	5966698-1	FU(1467)	Chave Fusível	13	66,77	868,01
20241001	5966698-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	389	0,10	38,90
20241001	5966698-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	3	4,12	12,36
20241001	5966766-1	FR(36064)	Chave Fusível Religadora	2	6,00	12,00
20241001	5969199-1	TD(58044)	Transformador Distribuição	1	36,58	36,58
20241001	5969854-1	TD(722460)	Transformador Distribuição	3	35,72	107,16
20241001	5970117-1	TD(690260)	Transformador Distribuição	2	3,62	7,24
20241001	5970303-1	FU(18673)	Chave Fusível	8	31,37	250,96
20241001	5971067-1	FU(685934)	Chave Fusível	8	24,03	192,24
20241001	5971067-1	FU(685934)	Chave Fusível	4	37,20	148,80
20241001	5971221-1	FU(16841)	Chave Fusível	2	25,17	50,34
20241001	5972070-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	326	2,82	919,32
20241001	5972070-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	1	6,63	6,63
20241001	5972070-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	2	6,78	13,56
20241001	5972070-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	2	6,87	13,74
20241001	5972070-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	2	6,95	13,90

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5972070-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	1	7,02	7,02
20241001	5972070-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	5	7,40	37,00
20241001	5972070-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	9	8,05	72,45
20241001	5972070-1	TD(13788)	Transformador Distribuição	1	20,85	20,85
20241001	5972070-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	149	4,95	737,55
20241001	5972070-1	RD(10713)	Religador de Distribuição	96	6,88	660,48
20241001	5972070-1	RD(10713)	Religador de Distribuição	231	7,02	1.621,62
20241001	5972070-1	FR(14201)	Chave Fusível Religadora	22	24,83	546,26
20241001	5972070-1	FU(742697)	Chave Fusível	4	34,02	136,08
20241001	5972462-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	3	7,30	21,90
20241001	5972462-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	53	2,48	131,44
20241001	5972462-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	16	4,05	64,80
20241001	5972462-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	28	4,73	132,44
20241001	6036611-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	26	2,85	74,10
20241001	6036611-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	3	9,02	27,06
20241001	6036611-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	326	9,03	2.943,78
20241001	5975132-1	FU(16938)	Chave Fusível	13	2,73	35,49
20241001	5975335-1	TD(684111)	Transformador Distribuição	2	23,95	47,90
20241001	5975705-1	FR(712553)	Chave Fusível Religadora	31	6,35	196,85
20241001	5975947-1	FU(18607)	Chave Fusível	1	23,03	23,03
20241001	5976070-1	TD(59955)	Transformador Distribuição	2	22,23	44,46

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5976180-1	TD(8051254)	Transformador Distribuição	1	22,97	22,97
20241001	5976861-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	251	3,32	833,32
20241001	5976861-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	2	3,65	7,30
20241001	5976861-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	26	7,67	199,42
20241001	5976861-1	RD(730224)	Religador de Distribuição	2	0,53	1,06
20241001	5977232-1	TD(12386)	Transformador Distribuição	2	3,90	7,80
20241001	5977554-1	TD(13699)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20241001	5978178-1	TD(11577)	Transformador Distribuição	93	7,87	731,91
20241001	5978678-1	FU(32130)	Chave Fusível	3	2,37	7,11
20241001	5980592-1	FR(721536)	Chave Fusível Religadora	121	9,58	1.159,18
20241001	5987849-1	RBR53_RBR59515	Alimentador	1	1,48	1,48
20241001	5966391-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	3	27,83	83,49
20241001	5966698-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	3	0,10	0,30
20241001	5972070-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	3	4,95	14,85
20241001	5976861-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	3	3,32	9,96
20241001	5982037-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	3	0,18	0,54
20241001	5987849-1	RBR53_RBR59515	Alimentador	3	0,87	2,61
20241001	5985626-1	TD(44284)	Transformador Distribuição	47	3,00	141,00
20241001	5964296-1	TD(21761)	Transformador Distribuição	75	7,10	532,50
20241001	5978042-1	TD(684016)	Transformador Distribuição	2	7,70	15,40
20241001	5964161-1	FU(110299978)	Chave Fusível	7	5,05	35,35

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5964296-1	TD(21761)	Transformador Distribuição	4	7,10	28,40
20241001	5964940-1	TD(55906)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20241001	5965847-1	FU(678182)	Chave Fusível	10	3,90	39,00
20241001	5966130-1	TD(48340)	Transformador Distribuição	3	10,10	30,30
20241001	5966391-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	22	3,55	78,10
20241001	5966391-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	3	4,40	13,20
20241001	5966391-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	62	6,03	373,86
20241001	5966391-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	35	6,88	240,80
20241001	5966391-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	87	7,03	611,61
20241001	5966391-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	49	27,83	1.363,67
20241001	5966391-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	22	31,23	687,06
20241001	5966391-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	208	0,33	68,64
20241001	5966391-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	41	1,20	49,20
20241001	5966391-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	16	1,68	26,88
20241001	5966391-1	RD(676377)	Religador de Distribuição	152	1,82	276,64
20241001	5987849-1	RBR53_RBR59515	Alimentador	267	0,15	40,05
20241001	5987849-1	RBR53_RBR59515	Alimentador	2.121	0,87	1.845,27
20241001	6036611-1	RD(12914)	Religador de Distribuição	100	0,87	87,00
20241001	5971455-1	FU(39888)	Chave Fusível	1	17,38	17,38
20241001	5971475-1	TD(26400)	Transformador Distribuição	1	10,55	10,55
20241001	5971659-1	TD(761534)	Transformador Distribuição	1	33,38	33,38



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5972207-1	TD(58042)	Transformador Distribuição	1	28,40	28,40
20241001	5972474-1	TD(21135)	Transformador Distribuição	1	33,82	33,82
20241001	5972586-1	TD(678156)	Transformador Distribuição	4	24,87	99,48
20241001	5973167-1	FU(58029116)	Chave Fusível	1	21,07	21,07
20241001	5973404-1	TD(14368)	Transformador Distribuição	2	24,23	48,46
20241001	5973480-1	FR(14201)	Chave Fusível Religadora	3	19,35	58,05
20241001	5973480-1	FR(14201)	Chave Fusível Religadora	9	19,75	177,75
20241001	5973480-1	FR(14201)	Chave Fusível Religadora	5	21,50	107,50
20241001	5973480-1	FR(14201)	Chave Fusível Religadora	1	21,58	21,58
20241001	5973480-1	FR(14201)	Chave Fusível Religadora	4	23,98	95,92
20241001	5973619-1	TD(754503)	Transformador Distribuição	1	20,08	20,08
20241001	5973734-1	TD(44266)	Transformador Distribuição	1	17,38	17,38
20241001	5973756-1	TD(14225)	Transformador Distribuição	1	19,48	19,48
20241001	5973932-1	TD(13752)	Transformador Distribuição	2	25,25	50,50
20241001	5973933-1	TD(79271534)	Transformador Distribuição	1	23,58	23,58
20241001	5974150-1	TD(21111)	Transformador Distribuição	1	21,92	21,92
20241001	5974324-1	FR(7213)	Chave Fusível Religadora	5	7,90	39,50
20241001	5974389-1	FU(18644)	Chave Fusível	1	10,48	10,48
20241001	5987293-1	TD(14279)	Transformador Distribuição	1	4,10	4,10
20241001	5987693-1	CF(7184)	Chave Faca	7	3,83	26,81
20241001	5987849-1	RBR53_RBR59515	Alimentador	129	0,33	42,57

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5987849-1	RBR53_RBR59515	Alimentador	50	0,15	7,50
20241001	5987849-1	RBR53_RBR59515	Alimentador	2.280	0,87	1.983,60
20241001	5987849-1	RBR53_RBR59515	Alimentador	17	1,48	25,16
20241001	5987849-1	RBR53_RBR59515	Alimentador	15	2,93	43,95
20241001	5987849-1	RD(7117)	Religador de Distribuição	3	0,60	1,80
20241001	5988157-1	FU(16901)	Chave Fusível	27	18,78	507,06
20241001	5988199-1	FU(16876)	Chave Fusível	11	17,42	191,62
20241001	5988332-1	[MT]PA(11914)	Alimentador	228	12,52	2.854,56
20241001	5987991-1	TD(29355)	Transformador Distribuição	1	20,17	20,17
20241001	5988026-1	RD(723009)	Religador de Distribuição	80	13,65	1.092,00
20241001	5988476-1	TD(658836)	Transformador Distribuição	1	6,53	6,53
20241001	5978625-1	TD(732314)	Transformador Distribuição	3	21,82	65,46
20241001	5978655-1	FU(37714)	Chave Fusível	5	5,58	27,90
20241001	5979734-1	FU(61344085)	Chave Fusível	4	34,40	137,60
20241001	5979734-1	FR(10264)	Chave Fusível Religadora	80	8,62	689,60
20241001	5981907-1	TD(686190)	Transformador Distribuição	1	18,78	18,78
20241001	5981539-1	TD(18525)	Transformador Distribuição	1	10,72	10,72
20241001	5982291-1	TD(25978)	Transformador Distribuição	1	7,75	7,75
20241001	5982743-1	FU(16671)	Chave Fusível	61	7,45	454,45
20241001	5983572-1	TD(25978)	Transformador Distribuição	1	14,37	14,37
20241001	5983710-1	TD(18525)	Transformador Distribuição	1	1,45	1,45

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5985200-1	FR(10689)	Chave Fusível Religadora	85	1,75	148,75
20241001	5985702-1	FR(10689)	Chave Fusível Religadora	85	12,98	1.103,30
20241001	5964670-1	TD(18426)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20241001	5966777-1	FR(10689)	Chave Fusível Religadora	85	0,78	66,30
20241001	5967291-1	FU(10815)	Chave Fusível	61	14,47	882,67
20241001	5967363-1	FU(18420)	Chave Fusível	3	15,48	46,44
20241001	5967907-1	FR(18497)	Chave Fusível Religadora	14	24,40	341,60
20241001	5968678-1	FU(16677)	Chave Fusível	4	3,92	15,68
20241001	5968997-1	TD(25996)	Transformador Distribuição	1	10,20	10,20
20241001	5969425-1	FU(736812)	Chave Fusível	8	11,10	88,80
20241001	5969493-1	TD(12978)	Transformador Distribuição	2	6,05	12,10
20241001	5971281-1	FU(10815)	Chave Fusível	61	23,82	1.453,02
20241001	5971749-1	FU(18458)	Chave Fusível	3	3,98	11,94
20241001	5972973-1	FU(18458)	Chave Fusível	3	26,60	79,80
20241001	5966777-1	FR(10689)	Chave Fusível Religadora	1	0,78	0,78
20241001	5985200-1	FR(10689)	Chave Fusível Religadora	1	1,75	1,75
20241001	5985702-1	FR(10689)	Chave Fusível Religadora	1	12,98	12,98
20241001	5985781-1	FR(4805)	Chave Fusível Religadora	9	31,38	282,42
20241001	5985781-1	FR(4805)	Chave Fusível Religadora	11	7,47	82,17
20241001	5970158-1	BOD51_BOD59502	Alimentador	1	2,60	2,60
20241001	5988375-1	FU(65285977)	Chave Fusível	195	3,27	637,65

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5987858-1	TD(16261)	Transformador Distribuição	2	17,05	34,10
20241001	5977113-1	TD(27384)	Transformador Distribuição	1	3,97	3,97
20241001	5987538-1	TD(56266)	Transformador Distribuição	50	2,52	126,00
20241001	5974296-1	TD(27404)	Transformador Distribuição	1	2,92	2,92
20241001	5971900-1	TD(14054)	Transformador Distribuição	1	24,63	24,63
20241001	5967470-1	TD(27355)	Transformador Distribuição	2	13,17	26,34
20241001	5964695-1	TD(6861)	Transformador Distribuição	73	1,02	74,46
20241001	5985781-1	FR(4805)	Chave Fusível Religadora	13	15,97	207,61
20241001	5984330-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	1	1,85	1,85
20241001	5984539-1	FU(683510)	Chave Fusível	17	2,40	40,80
20241001	5984725-1	TD(650911)	Transformador Distribuição	1	18,35	18,35
20241001	5968012-1	RD(735967)	Religador de Distribuição	68	2,22	150,96
20241001	5968012-1	RD(735967)	Religador de Distribuição	8	4,75	38,00
20241001	5968309-1	FU(26674)	Chave Fusível	6	13,95	83,70
20241001	5969574-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	35	27,20	952,00
20241001	5969574-1	RD(735967)	Religador de Distribuição	31	27,17	842,27
20241001	5969574-1	[MT]PA(11812)	Alimentador	4	26,75	107,00
20241001	5969574-1	CF(26569)	Chave Faca	43	19,75	849,25
20241001	5969574-1	CF(26569)	Chave Faca	11	20,20	222,20
20241001	5970196-1	TD(695134)	Transformador Distribuição	1	20,65	20,65
20241001	5972798-1	FU(694175)	Chave Fusível	3	5,42	16,26

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5974932-1	FR(12699)	Chave Fusível Religadora	4	2,33	9,32
20241001	5977354-1	TD(38365)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20241001	5978380-1	TD(35704)	Transformador Distribuição	1	2,40	2,40
20241001	5979945-1	FU(26693)	Chave Fusível	19	2,88	54,72
20241001	5968309-1	FU(26674)	Chave Fusível	44	13,95	613,80
20241001	5970123-1	TD(36561)	Transformador Distribuição	2	1,77	3,54
20241001	5972798-1	FU(694175)	Chave Fusível	23	5,42	124,66
20241001	5982177-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	1	0,10	0,10
20241001	5982177-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	32	0,23	7,36
20241001	5982177-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	72	2,45	176,40
20241001	5982177-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	15	2,67	40,05
20241001	5982177-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	1	2,92	2,92
20241001	5982177-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	13	8,82	114,66
20241001	5982260-1	CF(4110)	Chave Faca	98	0,05	4,90
20241001	5982260-1	CF(4110)	Chave Faca	3	1,75	5,25
20241001	5983347-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	1	2,78	2,78
20241001	5983347-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	5	4,28	21,40
20241001	5983347-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	29	5,12	148,48
20241001	5983347-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	4	19,82	79,28
20241001	5983347-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	1	4,22	4,22
20241001	5983347-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	5	6,93	34,65

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5983347-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	3	14,23	42,69
20241001	5983347-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	10	27,17	271,70
20241001	5983347-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	9	37,43	336,87
20241001	5983347-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	2	38,25	76,50
20241001	5983347-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	1	41,52	41,52
20241001	5983347-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	4	64,48	257,92
20241001	5983347-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	1	0,25	0,25
20241001	5983347-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	5	1,02	5,10
20241001	5983347-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	1	14,07	14,07
20241001	5983347-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	35	0,18	6,30
20241001	5984330-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	1.513	1,85	2.799,05
20241001	5984330-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	229	3,65	835,85
20241001	5984514-1	TD(30715)	Transformador Distribuição	16	8,15	130,40
20241001	5985783-1	TD(655771)	Transformador Distribuição	1	18,83	18,83
20241001	5985795-1	TD(4624656)	Transformador Distribuição	1	15,58	15,58
20241001	5986352-1	TD(38264)	Transformador Distribuição	5	4,08	20,40
20241001	5986393-1	TD(663661)	Transformador Distribuição	1	6,38	6,38
20241001	5987891-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	118	0,38	44,84
20241001	5987891-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	6	0,83	4,98
20241001	5987891-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	2	1,58	3,16
20241001	5987891-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	6	8,87	53,22

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5987891-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	76	8,88	674,88
20241001	5987891-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	41	9,08	372,28
20241001	5987891-1	PE(15229902)	Ponto de conexão	1	2,88	2,88
20241001	5988534-1	TD(38319)	Transformador Distribuição	1	10,95	10,95
20241001	5964946-1	TD(163)	Transformador Distribuição	63	1,52	95,76
20241001	5965833-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	13	4,35	56,55
20241001	5965833-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	26	4,47	116,22
20241001	5979945-1	FU(26693)	Chave Fusível	8	6,22	49,76
20241001	5980142-1	TD(38264)	Transformador Distribuição	5	1,40	7,00
20241001	5980438-1	FR(4099)	Chave Fusível Religadora	53	2,87	152,11
20241001	5980472-1	TD(36009)	Transformador Distribuição	3	13,43	40,29
20241001	5981408-1	TD(666919)	Transformador Distribuição	2	3,82	7,64
20241001	5981716-1	TD(38406)	Transformador Distribuição	6	1,98	11,88
20241001	5981785-1	TD(663661)	Transformador Distribuição	1	3,27	3,27
20241001	5982177-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	938	0,05	46,90
20241001	5982177-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	617	0,05	30,85
20241001	5982177-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	1.769	0,10	176,90
20241001	5982177-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	650	0,23	149,50
20241001	5982177-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	6	2,45	14,70
20241001	5982177-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	2	2,92	5,84
20241001	5982260-1	CF(4110)	Chave Faca	8	0,05	0,40

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5982260-1	CF(4110)	Chave Faca	55	1,75	96,25
20241001	5988676-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	125	2,67	333,75
20241001	5988676-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	44	2,82	124,08
20241001	5988676-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	80	7,57	605,60
20241001	5988676-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	127	0,97	123,19
20241001	5988676-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	42	2,48	104,16
20241001	5989422-1	TD(655678)	Transformador Distribuição	1	5,03	5,03
20241001	5989804-1	FU(41112)	Chave Fusível	1	3,35	3,35
20241001	5989881-1	TD(38387)	Transformador Distribuição	1	12,18	12,18
20241001	5990103-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	119	1,40	166,60
20241001	5990103-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	6	2,30	13,80
20241001	5990103-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	2	3,53	7,06
20241001	5990103-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	122	6,23	760,06
20241001	5990756-1	TD(38244)	Transformador Distribuição	8	4,17	33,36
20241001	5972410-1	FU(16466)	Chave Fusível	9	0,88	7,92
20241001	5972606-1	FU(16319)	Chave Fusível	1	1,52	1,52
20241001	5972679-1	TD(40012)	Transformador Distribuição	1	3,93	3,93
20241001	5973283-1	TD(41419)	Transformador Distribuição	1	19,47	19,47
20241001	5973960-1	FU(16466)	Chave Fusível	8	17,68	141,44
20241001	5975956-1	TD(715849)	Transformador Distribuição	54	2,12	114,48
20241001	5976139-1	TD(43835)	Transformador Distribuição	1	13,08	13,08



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5976239-1	TD(696466)	Transformador Distribuição	5	12,63	63,15
20241001	5968309-1	FU(26674)	Chave Fusível	1	13,95	13,95
20241001	5982177-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	1	2,45	2,45
20241001	5982260-1	CF(4110)	Chave Faca	1	0,05	0,05
20241001	5984330-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	1	1,85	1,85
20241001	5984446-1	TD(715060)	Transformador Distribuição	2	2,22	4,44
20241001	5964883-1	TD(748988)	Transformador Distribuição	77	3,35	257,95
20241001	5965337-1	TD(44520192)	Transformador Distribuição	53	1,55	82,15
20241001	5965953-1	PE(92167941)	Ponto de conexão	1	3,93	3,93
20241001	5966222-1	PE(72380041)	Ponto de conexão	1	1,52	1,52
20241001	5966228-1	FU(16466)	Chave Fusível	9	3,37	30,33
20241001	5982177-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	24	0,05	1,20
20241001	5982177-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	1	0,10	0,10
20241001	5969636-1	FU(16466)	Chave Fusível	9	27,20	244,80
20241001	5988676-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	1	0,97	0,97
20241001	5987891-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	1	0,38	0,38
20241001	5982177-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	1	0,10	0,10
20241001	5988676-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	1	2,67	2,67
20241001	5984330-1	RD(749346)	Religador de Distribuição	1	1,85	1,85
20241001	5990103-1	RD(89697370)	Religador de Distribuição	1	1,40	1,40
20241001	5966492-1	FR(16559)	Chave Fusível Religadora	10	2,70	27,00

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5966758-1	TD(707675)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20241001	5968665-1	TD(707675)	Transformador Distribuição	1	9,80	9,80
20241001	5972639-1	FU(37261)	Chave Fusível	3	6,37	19,11
20241001	5973643-1	PE(20325182)	Ponto de conexão	1	3,42	3,42
20241001	5973962-1	FU(16634)	Chave Fusível	2	14,10	28,20
20241001	5982274-1	FU(16556)	Chave Fusível	41	12,12	496,92
20241001	5982766-1	PE(72328296)	Ponto de conexão	1	7,63	7,63
20241001	5964347-1	RVE52_RVE59511	Alimentador	1	0,05	0,05
20241001	5974362-1	TD(662051)	Transformador Distribuição	51	4,18	213,18
20241001	5978526-1	RD(41721)	Religador de Distribuição	4	1,12	4,48
20241001	5978526-1	RD(41721)	Religador de Distribuição	49	1,83	89,67
20241001	5978526-1	RD(41721)	Religador de Distribuição	53	2,33	123,49
20241001	5979499-1	FU(16569)	Chave Fusível	6	3,38	20,28
20241001	5980010-1	TD(18783)	Transformador Distribuição	1	24,37	24,37
20241001	5980010-1	FU(16569)	Chave Fusível	5	4,22	21,10
20241001	5980873-1	TD(18825)	Transformador Distribuição	1	11,22	11,22
20241001	5981325-1	CF(8510)	Chave Faca	16	4,48	71,68
20241001	5981325-1	CF(8510)	Chave Faca	76	4,82	366,32
20241001	5990534-1	FU(42441)	Chave Fusível	3	3,88	11,64
20241001	5991270-1	TD(707675)	Transformador Distribuição	1	2,53	2,53
20241001	5966225-1	FU(10288)	Chave Fusível	1	0,98	0,98

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973129-1	FR(10215)	Chave Fusível Religadora	1	2,05	2,05
20241001	5990607-1	TD(18727)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48
20241001	5989368-1	TD(697758)	Transformador Distribuição	19	2,27	43,13
20241001	5990205-1	TD(18723)	Transformador Distribuição	2	4,32	8,64
20241001	5973458-1	TD(25956)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20241001	5973129-1	FR(10215)	Chave Fusível Religadora	13	2,05	26,65
20241001	5989593-1	FU(16764)	Chave Fusível	1	5,98	5,98
20241001	5989593-1	FU(16764)	Chave Fusível	10	5,98	59,80
20241001	5981289-1	TD(8804)	Transformador Distribuição	93	2,42	225,06
20241001	5966396-1	FU(8014)	Chave Fusível	1	5,65	5,65
20241001	5966225-1	FU(10288)	Chave Fusível	34	0,98	33,32
20241001	5966219-1	TD(41567)	Transformador Distribuição	3	2,43	7,29
20241001	5990512-1	FU(39398)	Chave Fusível	2	4,58	9,16
20241001	5972115-1	FU(18436)	Chave Fusível	4	4,62	18,48
20241001	5972418-1	TD(688928)	Transformador Distribuição	1	4,92	4,92
20241001	5973788-1	FU(6045956)	Chave Fusível	2	3,43	6,86
20241001	5974151-1	FU(16758)	Chave Fusível	3	12,67	38,01
20241001	5974282-1	FU(10265)	Chave Fusível	51	25,27	1.288,77
20241001	5974583-1	FR(18517)	Chave Fusível Religadora	29	2,37	68,73
20241001	5974857-1	TD(6045953)	Transformador Distribuição	2	5,30	10,60
20241001	5975907-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	66	1,28	84,48

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5976015-1	TD(712993)	Transformador Distribuição	3	0,58	1,74
20241001	5976063-1	FU(695763)	Chave Fusível	7	0,15	1,05
20241001	5976415-1	TD(12872)	Transformador Distribuição	1	8,48	8,48
20241001	5976827-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	3,73	26,11
20241001	5977054-1	FU(746827)	Chave Fusível	4	3,88	15,52
20241001	5977920-1	RD(756319)	Religador de Distribuição	9	0,57	5,13
20241001	5977920-1	RD(756319)	Religador de Distribuição	13	5,42	70,46
20241001	5966832-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	1	5,47	5,47
20241001	5984971-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	1	2,17	2,17
20241001	5980057-1	TD(6745887)	Transformador Distribuição	1	23,88	23,88
20241001	5980339-1	FU(18547)	Chave Fusível	1	0,72	0,72
20241001	5980648-1	RVE51_RVE59510	Alimentador	1	0,18	0,18
20241001	5980648-1	RVE51_RVE59510	Alimentador	122	0,20	24,40
20241001	5980906-1	TD(19381)	Transformador Distribuição	1	11,02	11,02
20241001	5980922-1	FU(98122201)	Chave Fusível	8	29,90	239,20
20241001	5980982-1	FU(18542)	Chave Fusível	3	31,80	95,40
20241001	5981299-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	24	4,23	101,52
20241001	5981299-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	13	5,18	67,34
20241001	5981299-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	15	28,60	429,00
20241001	5981299-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	2	27,92	55,84
20241001	5981299-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	4	27,62	110,48

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5981299-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	8	27,25	218,00
20241001	5981467-1	TD(29351)	Transformador Distribuição	1	5,00	5,00
20241001	5981552-1	TD(12941)	Transformador Distribuição	2	9,63	19,26
20241001	5981658-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	47	0,07	3,29
20241001	5981819-1	TD(19263)	Transformador Distribuição	2	3,35	6,70
20241001	5981882-1	FU(693882)	Chave Fusível	1	4,57	4,57
20241001	5981950-1	TD(19238)	Transformador Distribuição	3	22,65	67,95
20241001	5982689-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	27,43	192,01
20241001	5983587-1	FU(16721)	Chave Fusível	1	19,27	19,27
20241001	5983594-1	FR(18517)	Chave Fusível Religadora	29	14,07	408,03
20241001	5984176-1	TD(19497)	Transformador Distribuição	1	3,02	3,02
20241001	5984220-1	TD(55874)	Transformador Distribuição	3	1,53	4,59
20241001	5984816-1	FU(18384)	Chave Fusível	2	13,50	27,00
20241001	5984971-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	174	1,57	273,18
20241001	5984971-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	158	2,13	336,54
20241001	5984971-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	327	2,17	709,59
20241001	5984971-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	66	2,53	166,98
20241001	5984971-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	1	0,18	0,18
20241001	5985057-1	TD(739853)	Transformador Distribuição	1	3,90	3,90
20241001	5985147-1	FU(18417)	Chave Fusível	2	4,22	8,44
20241001	5985161-1	FU(673364)	Chave Fusível	6	29,13	174,78

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5985340-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	4,10	28,70
20241001	5985534-1	FU(18417)	Chave Fusível	2	1,58	3,16
20241001	5985852-1	FU(18435)	Chave Fusível	2	2,90	5,80
20241001	5985921-1	TD(19328)	Transformador Distribuição	1	7,25	7,25
20241001	5985923-1	TD(55874)	Transformador Distribuição	3	6,88	20,64
20241001	5966000-1	FR(18517)	Chave Fusível Religadora	29	2,15	62,35
20241001	5966093-1	PE(14067665)	Ponto de conexão	1	15,45	15,45
20241001	5966093-1	FU(16753)	Chave Fusível	9	11,57	104,13
20241001	5966774-1	TD(29351)	Transformador Distribuição	1	17,02	17,02
20241001	5966774-1	FR(8507)	Chave Fusível Religadora	71	19,20	1.363,20
20241001	5966832-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	17	1,65	28,05
20241001	5966832-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	238	5,47	1.301,86
20241001	5968698-1	FU(16714)	Chave Fusível	13	4,93	64,09
20241001	5968869-1	TD(18820)	Transformador Distribuição	2	26,18	52,36
20241001	5968997-1	TD(25996)	Transformador Distribuição	1	10,20	10,20
20241001	5969826-1	FU(6320772)	Chave Fusível	1	25,93	25,93
20241001	5970129-1	TD(19568)	Transformador Distribuição	1	1,25	1,25
20241001	5970180-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	4,77	33,39
20241001	5970534-1	FR(18446)	Chave Fusível Religadora	45	19,22	864,90
20241001	5970654-1	FU(18435)	Chave Fusível	2	1,45	2,90
20241001	5970996-1	FU(661228)	Chave Fusível	1	24,62	24,62

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971779-1	FU(18962)	Chave Fusível	4	5,43	21,72
20241001	5971883-1	FR(16736)	Chave Fusível Religadora	12	12,22	146,64
20241001	5972027-1	TD(18795)	Transformador Distribuição	1	1,82	1,82
20241001	5985978-1	TD(19450)	Transformador Distribuição	1	14,65	14,65
20241001	5986190-1	TD(18795)	Transformador Distribuição	1	22,48	22,48
20241001	5986846-1	TD(19270)	Transformador Distribuição	1	20,27	20,27
20241001	5987981-1	FR(18517)	Chave Fusível Religadora	29	7,42	215,18
20241001	5988651-1	FU(760534)	Chave Fusível	18	8,42	151,56
20241001	5989086-1	FU(18435)	Chave Fusível	2	1,45	2,90
20241001	5989261-1	TD(18796)	Transformador Distribuição	1	1,33	1,33
20241001	5991475-1	FU(18435)	Chave Fusível	2	19,87	39,74
20241001	5978839-1	FR(16736)	Chave Fusível Religadora	12	21,32	255,84
20241001	5974282-1	FU(10265)	Chave Fusível	1	25,27	25,27
20241001	5975907-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	2	1,28	2,56
20241001	5976827-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	3,73	7,46
20241001	5978839-1	FR(16736)	Chave Fusível Religadora	2	21,32	42,64
20241001	5980648-1	RVE51_RVE59510	Alimentador	16	0,18	2,88
20241001	5980648-1	RVE51_RVE59510	Alimentador	1	0,20	0,20
20241001	5980922-1	FU(98122201)	Chave Fusível	1	29,90	29,90
20241001	5981299-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	2	4,23	8,46
20241001	5966774-1	FR(8507)	Chave Fusível Religadora	3	19,20	57,60

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5966832-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	7	5,47	38,29
20241001	5970180-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	4,77	9,54
20241001	5970534-1	FR(18446)	Chave Fusível Religadora	1	19,22	19,22
20241001	5971883-1	FR(16736)	Chave Fusível Religadora	2	12,22	24,44
20241001	5966832-1	RD(16710)	Religador de Distribuição	1	5,47	5,47
20241001	5981658-1	RD(737140)	Religador de Distribuição	1	0,07	0,07
20241001	5984971-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	1	2,17	2,17
20241001	5982689-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	27,43	54,86
20241001	5984971-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	4	1,57	6,28
20241001	5984971-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	5	2,13	10,65
20241001	5984971-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	10	2,17	21,70
20241001	5984971-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	2	2,53	5,06
20241001	5985340-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	4,10	8,20
20241001	5985978-1	TD(19450)	Transformador Distribuição	1	14,65	14,65
20241001	5988334-1	FR(757316)	Chave Fusível Religadora	11	5,60	61,60
20241001	5984591-1	FU(16571)	Chave Fusível	5	18,27	91,35
20241001	5964347-1	RVE52_RVE59511	Alimentador	1	0,15	0,15
20241001	5985400-1	FU(16486)	Chave Fusível	2	1,82	3,64
20241001	5965983-1	TD(25914)	Transformador Distribuição	1	1,93	1,93
20241001	5973921-1	TD(13392)	Transformador Distribuição	1	22,35	22,35
20241001	5974139-1	FU(742036)	Chave Fusível	1	10,32	10,32



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5982283-1	TD(13474)	Transformador Distribuição	1	10,53	10,53
20241001	5981438-1	FU(16483)	Chave Fusível	3	24,28	72,84
20241001	5981438-1	FU(16483)	Chave Fusível	1	3,80	3,80
20241001	5981438-1	FU(16483)	Chave Fusível	2	3,37	6,74
20241001	5979448-1	FU(10279)	Chave Fusível	1	5,75	5,75
20241001	5964347-1	RVE52_RVE59511	Alimentador	32	0,15	4,80
20241001	5964347-1	RVE52_RVE59511	Alimentador	146	0,05	7,30
20241001	5972262-1	TD(709698)	Transformador Distribuição	1	5,93	5,93
20241001	5988602-1	TD(732299)	Transformador Distribuição	1	5,35	5,35
20241001	5972045-1	RD(735964)	Religador de Distribuição	15	5,52	82,80
20241001	5972045-1	RD(735964)	Religador de Distribuição	41	1,27	52,07
20241001	5970831-1	FU(742070)	Chave Fusível	1	22,03	22,03
20241001	5970682-1	TD(24467)	Transformador Distribuição	1	25,53	25,53
20241001	5969730-1	FU(10639)	Chave Fusível	7	27,95	195,65
20241001	5974658-1	TD(656128)	Transformador Distribuição	4	5,80	23,20
20241001	5986015-1	TD(722534)	Transformador Distribuição	1	7,40	7,40
20241001	5988619-1	FU(17771)	Chave Fusível	1	12,42	12,42
20241001	5981770-1	FU(699869)	Chave Fusível	13	0,70	9,10
20241001	5981606-1	RD(735964)	Religador de Distribuição	15	11,37	170,55
20241001	5973095-1	FU(750789)	Chave Fusível	10	4,22	42,20
20241001	5991316-1	FU(10639)	Chave Fusível	7	2,87	20,09

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5981606-1	RD(735964)	Religador de Distribuição	43	20,72	890,96
20241001	5983399-1	FU(10639)	Chave Fusível	7	25,18	176,26
20241001	5983155-1	FR(10611)	Chave Fusível Religadora	21	20,23	424,83
20241001	5979331-1	FU(18810)	Chave Fusível	2	4,83	9,66
20241001	5984089-1	FU(18801)	Chave Fusível	5	13,28	66,40
20241001	5973113-1	TD(56786)	Transformador Distribuição	1	6,80	6,80
20241001	5972581-1	TD(14495)	Transformador Distribuição	1	6,90	6,90
20241001	5972253-1	TD(48067)	Transformador Distribuição	3	10,80	32,40
20241001	5971095-1	TD(59572)	Transformador Distribuição	2	17,60	35,20
20241001	5970472-1	TD(14492)	Transformador Distribuição	1	19,65	19,65
20241001	5974988-1	TD(49051)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20241001	5974529-1	FU(35068)	Chave Fusível	10	8,20	82,00
20241001	5977261-1	TD(30526)	Transformador Distribuição	2	0,23	0,46
20241001	5976706-1	TD(30526)	Transformador Distribuição	2	5,67	11,34
20241001	5983516-1	TD(14658)	Transformador Distribuição	1	20,77	20,77
20241001	5981660-1	SET02_SET49502	Alimentador	9	0,07	0,63
20241001	5981660-1	SET02_SET49502	Alimentador	9	0,12	1,08
20241001	5981660-1	SET02_SET49502	Alimentador	67	24,18	1.620,06
20241001	5981660-1	SET02_SET49502	Alimentador	15	23,67	355,05
20241001	5981660-1	SET02_SET49502	Alimentador	9	17,17	154,53
20241001	5987570-1	FU(43493)	Chave Fusível	5	5,78	28,90

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5984103-1	TD(29118)	Transformador Distribuição	1	3,92	3,92
20241001	5984068-1	TD(14492)	Transformador Distribuição	1	28,57	28,57
20241001	5981660-1	SET02_SET49502	Alimentador	23	24,33	559,59
20241001	5965910-1	TD(715704)	Transformador Distribuição	1	1,32	1,32
20241001	5989019-1	TD(16914)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20241001	5987132-1	TD(47714)	Transformador Distribuição	1	2,65	2,65
20241001	5976401-1	TD(7497)	Transformador Distribuição	69	11,07	763,83
20241001	5981894-1	FU(10572)	Chave Fusível	39	22,27	868,53
20241001	5981894-1	FU(10572)	Chave Fusível	33	22,75	750,75
20241001	5981894-1	FU(10572)	Chave Fusível	3	22,87	68,61
20241001	5984207-1	FU(20789)	Chave Fusível	10	8,07	80,70
20241001	5984392-1	FU(39061)	Chave Fusível	3	4,82	14,46
20241001	5985782-1	FU(20762)	Chave Fusível	16	11,35	181,60
20241001	5970090-1	TD(7446)	Transformador Distribuição	6	23,18	139,08
20241001	5972855-1	FU(19285)	Chave Fusível	12	4,25	51,00
20241001	5987571-1	FU(19454)	Chave Fusível	1	3,32	3,32
20241001	5988484-1	TD(17723)	Transformador Distribuição	1	5,27	5,27
20241001	5964728-1	TD(17331)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20241001	5965918-1	TD(9546)	Transformador Distribuição	34	0,88	29,92
20241001	5965931-1	FR(20764)	Chave Fusível Religadora	12	8,70	104,40
20241001	5973239-1	FU(10444)	Chave Fusível	9	0,93	8,37

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5975437-1	FU(19458)	Chave Fusível	3	9,42	28,26
20241001	5975887-1	RD(730623)	Religador de Distribuição	167	5,57	930,19
20241001	5975914-1	RD(723028)	Religador de Distribuição	347	0,55	190,85
20241001	5975914-1	RD(723028)	Religador de Distribuição	505	1,58	797,90
20241001	5975914-1	RD(723028)	Religador de Distribuição	456	2,03	925,68
20241001	5975914-1	RD(723028)	Religador de Distribuição	749	2,55	1.909,95
20241001	5975914-1	RD(723028)	Religador de Distribuição	698	2,70	1.884,60
20241001	5975914-1	RD(723028)	Religador de Distribuição	1.237	3,35	4.143,95
20241001	5975953-1	FU(739020)	Chave Fusível	1	5,25	5,25
20241001	5975962-1	TD(24533)	Transformador Distribuição	82	5,78	473,96
20241001	5978664-1	CE(10493)	Chave Seccionadora	345	2,25	776,25
20241001	5984110-1	TD(46560)	Transformador Distribuição	75	3,25	243,75
20241001	5985296-1	RD(756286)	Religador de Distribuição	1	8,60	8,60
20241001	5985841-1	TD(42496)	Transformador Distribuição	1	5,98	5,98
20241001	6034706-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	2	0,35	0,70
20241001	6034706-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	1	2,05	2,05
20241001	5975914-1	RD(723028)	Religador de Distribuição	1	2,55	2,55
20241001	5975914-1	RD(723028)	Religador de Distribuição	1	1,58	1,58
20241001	5975887-1	RD(730623)	Religador de Distribuição	336	0,98	329,28
20241001	5975953-1	FU(739020)	Chave Fusível	193	5,25	1.013,25
20241001	5976410-1	FU(745548)	Chave Fusível	76	10,20	775,20

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5985298-1	TD(697614)	Transformador Distribuição	41	5,85	239,85
20241001	5982080-1	TD(3551138)	Transformador Distribuição	48	5,23	251,04
20241001	5976459-1	TD(17735)	Transformador Distribuição	1	6,23	6,23
20241001	5985623-1	FU(715953)	Chave Fusível	116	1,37	158,92
20241001	5965969-1	FU(20855)	Chave Fusível	27	3,95	106,65
20241001	5966125-1	FU(20779)	Chave Fusível	3	3,92	11,76
20241001	5966140-1	FR(17931747)	Chave Fusível Religadora	9	4,43	39,87
20241001	5966440-1	FU(679956)	Chave Fusível	5	6,20	31,00
20241001	5966463-1	TD(26834)	Transformador Distribuição	1	4,93	4,93
20241001	5966811-1	FU(20753)	Chave Fusível	2	2,47	4,94
20241001	5967379-1	TD(17510)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20241001	5968691-1	TD(17337)	Transformador Distribuição	1	10,67	10,67
20241001	5968957-1	TD(58884)	Transformador Distribuição	5	8,80	44,00
20241001	5969158-1	FU(20861)	Chave Fusível	4	33,02	132,08
20241001	5969177-1	EP(218878451)	Transformador Distribuição	1	2,45	2,45
20241001	5969579-1	FU(20882)	Chave Fusível	2	22,07	44,14
20241001	5975148-1	TD(41710)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20241001	5978207-1	TD(41710)	Transformador Distribuição	1	6,10	6,10
20241001	5978549-1	TD(19323)	Transformador Distribuição	1	2,42	2,42
20241001	5980162-1	TD(17585)	Transformador Distribuição	1	1,97	1,97
20241001	5984386-1	FU(679956)	Chave Fusível	5	6,07	30,35

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5985413-1	FR(20865)	Chave Fusível Religadora	66	8,90	587,40
20241001	5985446-1	FU(677167)	Chave Fusível	7	6,27	43,89
20241001	5985910-1	FU(13040)	Chave Fusível	3	4,82	14,46
20241001	5971458-1	TD(59027)	Transformador Distribuição	1	10,45	10,45
20241001	5971509-1	TD(58940)	Transformador Distribuição	1	9,70	9,70
20241001	5972732-1	TD(17666)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88
20241001	5987963-1	RD(673137)	Religador de Distribuição	23	0,22	5,06
20241001	5987963-1	RD(673137)	Religador de Distribuição	61	0,67	40,87
20241001	5987963-1	RD(673137)	Religador de Distribuição	52	3,52	183,04
20241001	5987963-1	RD(673137)	Religador de Distribuição	14	24,50	343,00
20241001	5987963-1	RD(673137)	Religador de Distribuição	14	24,67	345,38
20241001	5987963-1	RD(673137)	Religador de Distribuição	1	24,87	24,87
20241001	5987963-1	RD(673137)	Religador de Distribuição	23	0,10	2,30
20241001	5987963-1	RD(673137)	Religador de Distribuição	52	0,10	5,20
20241001	5988378-1	TD(26753)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20241001	5988414-1	FU(20753)	Chave Fusível	2	3,37	6,74
20241001	5988779-1	CL(20944)	Chave Lâmina	2	6,00	12,00
20241001	5989016-1	TD(43904)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20241001	5989041-1	TD(58939)	Transformador Distribuição	1	19,23	19,23
20241001	5989182-1	FR(754415)	Chave Fusível Religadora	3	20,42	61,26
20241001	5989182-1	FR(754415)	Chave Fusível Religadora	3	98,33	294,99

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5989182-1	FR(754415)	Chave Fusível Religadora	3	2,38	7,14
20241001	5989503-1	TD(17396)	Transformador Distribuição	1	2,40	2,40
20241001	5978880-1	FU(19362)	Chave Fusível	2	14,00	28,00
20241001	5979235-1	TD(55754)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20241001	5979253-1	FR(20854)	Chave Fusível Religadora	31	4,50	139,50
20241001	5979561-1	TD(19323)	Transformador Distribuição	1	5,27	5,27
20241001	5986342-1	TD(17629)	Transformador Distribuição	2	10,22	20,44
20241001	5989792-1	TD(17337)	Transformador Distribuição	1	14,70	14,70
20241001	5986654-1	TD(51441)	Transformador Distribuição	1	1,20	1,20
20241001	5986951-1	FR(31279)	Chave Fusível Religadora	48	36,50	1.752,00
20241001	5987145-1	FR(758914)	Chave Fusível Religadora	19	2,98	56,62
20241001	5987258-1	TD(29771)	Transformador Distribuição	1	26,07	26,07
20241001	5987550-1	TD(56313)	Transformador Distribuição	1	23,38	23,38
20241001	5984197-1	TD(29771)	Transformador Distribuição	1	8,77	8,77
20241001	5984803-1	TD(710454)	Transformador Distribuição	3	15,82	47,46
20241001	5984870-1	FU(20512)	Chave Fusível	6	11,48	68,88
20241001	5985001-1	FU(1365496)	Chave Fusível	1	2,45	2,45
20241001	5985296-1	RD(756286)	Religador de Distribuição	95	8,60	817,00
20241001	5985296-1	CF(754353)	Chave Faca	2	4,52	9,04
20241001	5985323-1	FU(20512)	Chave Fusível	6	7,77	46,62
20241001	5985346-1	TD(700252)	Transformador Distribuição	1	9,28	9,28

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5985787-1	TD(31053)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20241001	5985836-1	CF(749026)	Chave Faca	1	1,42	1,42
20241001	5985885-1	TD(674435)	Transformador Distribuição	2	3,68	7,36
20241001	5985886-1	TD(654070)	Transformador Distribuição	1	8,88	8,88
20241001	5985903-1	TD(31273)	Transformador Distribuição	1	5,83	5,83
20241001	5969992-1	TD(29771)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20241001	5971443-1	TD(29771)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20241001	5971700-1	FR(20847)	Chave Fusível Religadora	4	9,28	37,12
20241001	5971885-1	TD(654070)	Transformador Distribuição	1	6,23	6,23
20241001	5972631-1	TD(29845)	Transformador Distribuição	1	13,55	13,55
20241001	5972709-1	FR(31279)	Chave Fusível Religadora	48	9,05	434,40
20241001	5987701-1	TD(717859)	Transformador Distribuição	3	18,55	55,65
20241001	6034706-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	242	0,35	84,70
20241001	6034706-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	131	1,48	193,88
20241001	6034706-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	120	2,05	246,00
20241001	6034706-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	21	2,87	60,27
20241001	6034706-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	6	5,35	32,10
20241001	6034706-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	12	7,47	89,64
20241001	5988359-1	TD(700252)	Transformador Distribuição	1	7,33	7,33
20241001	5988643-1	TD(14783)	Transformador Distribuição	3	5,38	16,14
20241001	5989105-1	TD(14762)	Transformador Distribuição	3	0,88	2,64



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5989115-1	TD(21174)	Transformador Distribuição	3	5,93	17,79
20241001	5989177-1	TD(29808)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20241001	5989295-1	TD(24185)	Transformador Distribuição	2	4,10	8,20
20241001	5989608-1	FU(20834)	Chave Fusível	2	5,58	11,16
20241001	5989655-1	FU(38554)	Chave Fusível	3	2,98	8,94
20241001	5989655-1	RD(727085)	Religador de Distribuição	98	0,12	11,76
20241001	5978739-1	RD(756286)	Religador de Distribuição	69	3,42	235,98
20241001	5978744-1	TD(31046)	Transformador Distribuição	3	17,82	53,46
20241001	5978894-1	RD(727085)	Religador de Distribuição	101	7,22	729,22
20241001	5979226-1	TD(31406)	Transformador Distribuição	3	1,50	4,50
20241001	5979626-1	FR(758914)	Chave Fusível Religadora	19	3,98	75,62
20241001	5979737-1	TD(31013)	Transformador Distribuição	1	0,20	0,20
20241001	5966115-1	TD(696517)	Transformador Distribuição	2	4,52	9,04
20241001	5966182-1	TD(29845)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20241001	5966870-1	FR(1365495)	Chave Fusível Religadora	8	1,98	15,84
20241001	5967054-1	FU(20462)	Chave Fusível	12	14,10	169,20
20241001	5967125-1	TD(41911)	Transformador Distribuição	1	0,73	0,73
20241001	5968227-1	TD(32366)	Transformador Distribuição	1	8,72	8,72
20241001	5969053-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	121	0,05	6,05
20241001	5969053-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	180	0,15	27,00
20241001	5969053-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	272	0,25	68,00

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5969053-1	RD(7764)	Religador de Distribuição	8	0,12	0,96
20241001	5969104-1	TD(672775)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20241001	5969118-1	RD(21173715)	Religador de Distribuição	240	0,37	88,80
20241001	5969150-1	TD(717859)	Transformador Distribuição	3	2,68	8,04
20241001	5973516-1	TD(654070)	Transformador Distribuição	1	9,65	9,65
20241001	5974679-1	TD(654070)	Transformador Distribuição	1	5,58	5,58
20241001	5975582-1	CL(20844)	Chave Lâmina	1	7,57	7,57
20241001	5975876-1	FR(31279)	Chave Fusível Religadora	48	8,55	410,40
20241001	5975925-1	RD(7746)	Religador de Distribuição	5	2,18	10,90
20241001	5975925-1	RD(7746)	Religador de Distribuição	21	2,65	55,65
20241001	5975925-1	RD(7746)	Religador de Distribuição	7	4,07	28,49
20241001	5975925-1	RD(7746)	Religador de Distribuição	3	4,63	13,89
20241001	5976312-1	TD(14756)	Transformador Distribuição	2	1,55	3,10
20241001	5976495-1	TD(14767)	Transformador Distribuição	3	2,37	7,11
20241001	5976957-1	TD(24178)	Transformador Distribuição	3	13,27	39,81
20241001	5978565-1	FU(10528)	Chave Fusível	5	20,13	100,65
20241001	5978612-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	109	0,87	94,83
20241001	5978612-1	SGO52_SGO59503	Alimentador	18	20,47	368,46
20241001	5978739-1	RD(756286)	Religador de Distribuição	26	1,88	48,88
20241001	5980157-1	FU(20512)	Chave Fusível	6	3,45	20,70
20241001	5980740-1	TD(29771)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5981679-1	TD(30964)	Transformador Distribuição	1	1,35	1,35
20241001	5981820-1	TD(32366)	Transformador Distribuição	1	24,20	24,20
20241001	5982034-1	FU(20513)	Chave Fusível	1	24,20	24,20
20241001	5982215-1	FU(20482)	Chave Fusível	1	11,93	11,93
20241001	5983864-1	FU(20834)	Chave Fusível	2	2,40	4,80
20241001	5966842-1	SGO55_SGO59513	Alimentador	6	0,70	4,20
20241001	5966842-1	SGO55_SGO59513	Alimentador	12	0,70	8,40
20241001	6035503-1	RD(730632)	Religador de Distribuição	1	0,93	0,93
20241001	5983980-1	FU(4879)	Chave Fusível	4	1,93	7,72
20241001	5983980-1	TD(29125)	Transformador Distribuição	1	1,93	1,93
20241001	5983980-1	TD(29125)	Transformador Distribuição	2	1,92	3,84
20241001	6035503-1	RD(730632)	Religador de Distribuição	15	5,68	85,20
20241001	6035503-1	RD(730632)	Religador de Distribuição	69	3,72	256,68
20241001	6035503-1	RD(730632)	Religador de Distribuição	709	1,00	709,00
20241001	6035503-1	RD(730632)	Religador de Distribuição	2.005	0,93	1.864,65
20241001	5990565-1	[MT]PA(11934)	Alimentador	113	4,23	477,99
20241001	5990437-1	TD(707151)	Transformador Distribuição	41	5,02	205,82
20241001	5989803-1	FU(37476)	Chave Fusível	51	1,78	90,78
20241001	5976584-1	TD(678084)	Transformador Distribuição	10	5,95	59,50
20241001	5976560-1	TD(60009)	Transformador Distribuição	21	5,57	116,97
20241001	5976317-1	TD(6712)	Transformador Distribuição	90	5,98	538,20

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5976141-1	FU(4879)	Chave Fusível	7	18,18	127,26
20241001	5982084-1	FU(731394)	Chave Fusível	4	25,55	102,20
20241001	5972058-1	FR(4876)	Chave Fusível Religadora	14	28,87	404,18
20241001	5972058-1	FR(4876)	Chave Fusível Religadora	12	6,53	78,36
20241001	5972058-1	FR(4876)	Chave Fusível Religadora	4	6,33	25,32
20241001	5976065-1	FU(15209)	Chave Fusível	67	8,40	562,80
20241001	5975419-1	TD(749509)	Transformador Distribuição	7	17,02	119,14
20241001	5968198-1	FU(4879)	Chave Fusível	7	23,68	165,76
20241001	5966226-1	FR(104752130)	Chave Fusível Religadora	20	3,45	69,00
20241001	6035503-1	RD(730632)	Religador de Distribuição	1	1,00	1,00
20241001	5976065-1	FU(15209)	Chave Fusível	1	8,40	8,40
20241001	5976244-1	TD(60067)	Transformador Distribuição	51	4,77	243,27
20241001	5966223-1	CS(15215)	Seccionalizador Eletrônica	2	1,48	2,96
20241001	5976546-1	TD(709429)	Transformador Distribuição	36	17,03	613,08
20241001	5976133-1	FU(8121)	Chave Fusível	365	3,30	1.204,50
20241001	5987549-1	TD(10629)	Transformador Distribuição	66	1,63	107,58
20241001	5966223-1	CS(15215)	Seccionalizador Eletrônica	1.887	1,48	2.792,76
20241001	5974581-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	2,17	2,17
20241001	5976076-1	FR(8994)	Chave Fusível Religadora	6	17,87	107,22
20241001	5976102-1	TD(50055)	Transformador Distribuição	78	10,57	824,46
20241001	5970637-1	CE(10601)	Chave Seccionadora	18	18,52	333,36

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5980013-1	FU(17438)	Chave Fusível	7	3,40	23,80
20241001	5981344-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	2,55	2,55
20241001	5981587-1	RD(10657)	Religador de Distribuição	124	1,10	136,40
20241001	5981587-1	RD(10657)	Religador de Distribuição	21	5,62	118,02
20241001	5981587-1	RD(10657)	Religador de Distribuição	2	7,38	14,76
20241001	5981587-1	RD(10657)	Religador de Distribuição	65	10,97	713,05
20241001	5981587-1	RD(10657)	Religador de Distribuição	1	25,57	25,57
20241001	5981587-1	RD(10657)	Religador de Distribuição	124	0,12	14,88
20241001	5981787-1	TD(43308)	Transformador Distribuição	1	5,83	5,83
20241001	5982124-1	TD(50209)	Transformador Distribuição	2	13,07	26,14
20241001	5982174-1	FR(10606)	Chave Fusível Religadora	15	12,93	193,95
20241001	5983240-1	TD(13836)	Transformador Distribuição	1	3,78	3,78
20241001	5976102-1	CE(7407)	Chave Seccionadora	724	0,42	304,08
20241001	5976133-1	TD(699120)	Transformador Distribuição	37	5,02	185,74
20241001	5976133-1	TD(699120)	Transformador Distribuição	9	19,47	175,23
20241001	5976191-1	FU(15208)	Chave Fusível	194	6,22	1.206,68
20241001	5976249-1	TD(13203)	Transformador Distribuição	3	17,82	53,46
20241001	5976503-1	TD(5496325)	Transformador Distribuição	78	6,22	485,16
20241001	5989911-1	TD(54948)	Transformador Distribuição	1	5,08	5,08
20241001	5984111-1	TD(660345)	Transformador Distribuição	1	8,17	8,17
20241001	5984283-1	TD(33079)	Transformador Distribuição	1	7,48	7,48

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5984849-1	FR(10596)	Chave Fusível Religadora	18	11,85	213,30
20241001	5985186-1	FU(11994)	Chave Fusível	65	4,35	282,75
20241001	5986838-1	FU(21308)	Chave Fusível	1	14,78	14,78
20241001	5987927-1	FU(11994)	Chave Fusível	65	5,62	365,30
20241001	5988697-1	TD(13998)	Transformador Distribuição	1	6,72	6,72
20241001	5972138-1	FU(10609)	Chave Fusível	10	7,73	77,30
20241001	5984079-1	TD(689951)	Transformador Distribuição	1	25,98	25,98
20241001	5984592-1	FU(678700)	Chave Fusível	6	27,45	164,70
20241001	5984712-1	FU(4849)	Chave Fusível	2	24,67	49,34
20241001	5985710-1	TD(17220)	Transformador Distribuição	1	17,83	17,83
20241001	5988210-1	TD(56101)	Transformador Distribuição	1	16,95	16,95
20241001	5989404-1	RD(38865)	Religador de Distribuição	1.677	0,10	167,70
20241001	5989404-1	RD(38865)	Religador de Distribuição	404	1,37	553,48
20241001	5989404-1	RD(38865)	Religador de Distribuição	21	1,42	29,82
20241001	5989494-1	TD(674443)	Transformador Distribuição	1	14,22	14,22
20241001	5989715-1	FU(679499)	Chave Fusível	18	6,88	123,84
20241001	5989741-1	TD(16933)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62
20241001	5989764-1	TD(731492)	Transformador Distribuição	2	6,98	13,96
20241001	5989775-1	TD(679453)	Transformador Distribuição	5	10,57	52,85
20241001	5977924-1	FR(35755)	Chave Fusível Religadora	54	4,20	226,80
20241001	5978082-1	TD(662573)	Transformador Distribuição	2	6,07	12,14

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5979686-1	TD(678230)	Transformador Distribuição	4	2,57	10,28
20241001	5973398-1	TD(29139)	Transformador Distribuição	1	20,63	20,63
20241001	5973555-1	TD(678288)	Transformador Distribuição	3	22,17	66,51
20241001	5973757-1	TD(674509)	Transformador Distribuição	5	19,03	95,15
20241001	5973858-1	FU(678462)	Chave Fusível	25	19,20	480,00
20241001	5974280-1	FU(4828)	Chave Fusível	5	8,43	42,15
20241001	5974383-1	TD(48284)	Transformador Distribuição	1	9,07	9,07
20241001	5974567-1	TD(675298)	Transformador Distribuição	1	6,55	6,55
20241001	5974582-1	TD(686555)	Transformador Distribuição	1	5,55	5,55
20241001	5974762-1	TD(687142)	Transformador Distribuição	1	6,43	6,43
20241001	5975029-1	TD(686186)	Transformador Distribuição	5	2,65	13,25
20241001	5975049-1	TD(678287)	Transformador Distribuição	5	11,05	55,25
20241001	5975595-1	FU(723985)	Chave Fusível	54	5,05	272,70
20241001	5975844-1	FR(679462)	Chave Fusível Religadora	127	2,33	295,91
20241001	5975864-1	TD(24456)	Transformador Distribuição	1	19,13	19,13
20241001	5975903-1	TD(686186)	Transformador Distribuição	5	19,05	95,25
20241001	5976027-1	SIA53_SIA59521	Alimentador	1	8,80	8,80
20241001	5976027-1	CGA51_CGA59523	Alimentador	1	0,05	0,05
20241001	5976045-1	FU(685806)	Chave Fusível	6	16,80	100,80
20241001	5970933-1	FR(35755)	Chave Fusível Religadora	54	21,97	1.186,38
20241001	5971435-1	FR(42581)	Chave Fusível Religadora	101	24,27	2.451,27

Relatório Situação de Emergência  
 Outubro/2024  
 Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5972116-1	FR(17454)	Chave Fusível Religadora	11	32,13	353,43
20241001	6036611-1	RD(17178)	Religador de Distribuição	198	31,57	6.250,86
20241001	6036611-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	152	4,95	752,40
20241001	5971431-1	TD(714635)	Transformador Distribuição	1	10,50	10,50
20241001	5971480-1	FU(11665)	Chave Fusível	2	29,98	59,96
20241001	5971576-1	TD(687799)	Transformador Distribuição	1	11,70	11,70
20241001	5971767-1	TD(17357)	Transformador Distribuição	1	9,40	9,40
20241001	5971822-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	225	0,17	38,25
20241001	5971822-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	151	2,78	419,78
20241001	5971822-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	153	4,58	700,74
20241001	5971822-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	41	10,88	446,08
20241001	5971822-1	RD(686561)	Religador de Distribuição	17	4,58	77,86
20241001	5979890-1	FU(685806)	Chave Fusível	6	2,35	14,10
20241001	5981723-1	FR(685792)	Chave Fusível Religadora	15	22,27	334,05
20241001	5981723-1	FR(685792)	Chave Fusível Religadora	6	25,97	155,82
20241001	5982271-1	FU(676064)	Chave Fusível	29	5,92	171,68
20241001	5982284-1	FU(680826)	Chave Fusível	6	7,10	42,60
20241001	5982366-1	FU(662571)	Chave Fusível	40	8,68	347,20
20241001	5982439-1	TD(681550)	Transformador Distribuição	2	5,53	11,06
20241001	5982467-1	TD(675328)	Transformador Distribuição	2	27,72	55,44
20241001	5982640-1	TD(13553)	Transformador Distribuição	1	5,67	5,67



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5976114-1	TD(678301)	Transformador Distribuição	5	21,62	108,10
20241001	5976258-1	TD(41310)	Transformador Distribuição	1	13,50	13,50
20241001	5976334-1	TD(16712)	Transformador Distribuição	1	18,40	18,40
20241001	5977279-1	TD(658575)	Transformador Distribuição	3	3,45	10,35
20241001	5989811-1	FU(4828)	Chave Fusível	5	3,87	19,35
20241001	5990217-1	FU(17455)	Chave Fusível	3	4,00	12,00
20241001	5990503-1	FU(681049)	Chave Fusível	13	4,18	54,34
20241001	5990906-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	450	3,67	1.651,50
20241001	5964353-1	FU(4848)	Chave Fusível	6	3,83	22,98
20241001	5964554-1	TD(675328)	Transformador Distribuição	2	3,33	6,66
20241001	5965981-1	TD(48226)	Transformador Distribuição	4	2,37	9,48
20241001	5989404-1	RD(38865)	Religador de Distribuição	1	0,10	0,10
20241001	5990906-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	1	3,67	3,67
20241001	6036551-1	RD(38865)	Religador de Distribuição	1	0,90	0,90
20241001	6036611-1	RD(17178)	Religador de Distribuição	1	31,57	31,57
20241001	5971822-1	RD(697996)	Religador de Distribuição	1	4,58	4,58
20241001	5972880-1	FU(724028)	Chave Fusível	27	16,58	447,66
20241001	5972883-1	TD(48389)	Transformador Distribuição	3	25,27	75,81
20241001	5972938-1	TD(686092)	Transformador Distribuição	3	4,87	14,61
20241001	5973090-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	8	3,22	25,76
20241001	5973090-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	13	5,40	70,20

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973098-1	TD(48147)	Transformador Distribuição	3	25,13	75,39
20241001	5973311-1	FR(679393)	Chave Fusível Religadora	32	20,55	657,60
20241001	5967548-1	FR(45315)	Chave Fusível Religadora	23	18,18	418,14
20241001	5967736-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	8	15,83	126,64
20241001	5967736-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	5	17,07	85,35
20241001	5967736-1	RD(726088)	Religador de Distribuição	8	17,97	143,76
20241001	5968029-1	FU(674454)	Chave Fusível	1	21,00	21,00
20241001	5968029-1	FU(674454)	Chave Fusível	1	43,43	43,43
20241001	5968059-1	FR(8204)	Chave Fusível Religadora	1	16,77	16,77
20241001	6036551-1	RD(38865)	Religador de Distribuição	1.675	0,90	1.507,50
20241001	6036551-1	RD(38865)	Religador de Distribuição	424	5,52	2.340,48
20241001	6036567-1	RD(17178)	Religador de Distribuição	483	4,73	2.284,59
20241001	6036567-1	RD(17178)	Religador de Distribuição	89	6,02	535,78
20241001	6036567-1	RD(17178)	Religador de Distribuição	111	8,63	957,93
20241001	6036567-1	RD(17178)	Religador de Distribuição	16	20,73	331,68
20241001	6036567-1	RD(17178)	Religador de Distribuição	206	22,18	4.569,08
20241001	6036567-1	RD(17178)	Religador de Distribuição	252	22,40	5.644,80
20241001	6036567-1	RD(17178)	Religador de Distribuição	113	24,55	2.774,15
20241001	6036567-1	RD(17178)	Religador de Distribuição	45	31,50	1.417,50
20241001	6036567-1	RD(17178)	Religador de Distribuição	162	32,13	5.205,06
20241001	6036567-1	RD(38211)	Religador de Distribuição	16	0,78	12,48

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968290-1	FR(679528)	Chave Fusível Religadora	73	12,00	876,00
20241001	5968519-1	TD(686250)	Transformador Distribuição	2	36,82	73,64
20241001	5968541-1	TD(679452)	Transformador Distribuição	4	12,65	50,60
20241001	5968932-1	TD(686304)	Transformador Distribuição	1	11,52	11,52
20241001	5969226-1	FU(681049)	Chave Fusível	13	9,98	129,74
20241001	5969347-1	FU(4848)	Chave Fusível	5	7,67	38,35
20241001	5969347-1	FU(4848)	Chave Fusível	1	78,40	78,40
20241001	5969347-1	FU(4848)	Chave Fusível	5	4,95	24,75
20241001	5977540-1	FR(35755)	Chave Fusível Religadora	54	2,30	124,20
20241001	5968656-1	TD(733522)	Transformador Distribuição	1	11,32	11,32
20241001	5968829-1	FU(10740)	Chave Fusível	11	9,58	105,38
20241001	5969107-1	TD(10750)	Transformador Distribuição	3	30,95	92,85
20241001	5969546-1	CF(10774)	Chave Faca	256	5,78	1.479,68
20241001	5964206-1	TD(679964)	Transformador Distribuição	3	3,37	10,11
20241001	5964339-1	TD(696210)	Transformador Distribuição	1	4,90	4,90
20241001	5976723-1	TD(674366)	Transformador Distribuição	3	5,82	17,46
20241001	5978830-1	FR(32274)	Chave Fusível Religadora	78	2,72	212,16
20241001	5979265-1	TD(52537)	Transformador Distribuição	5	13,47	67,35
20241001	5973506-1	TD(672142)	Transformador Distribuição	6	23,55	141,30
20241001	5974354-1	FR(709768)	Chave Fusível Religadora	79	12,52	989,08
20241001	5974570-1	TD(44239)	Transformador Distribuição	2	7,55	15,10

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5970655-1	TD(52464)	Transformador Distribuição	5	23,27	116,35
20241001	5970893-1	TD(674335)	Transformador Distribuição	3	24,28	72,84
20241001	5971085-1	TD(674366)	Transformador Distribuição	3	19,92	59,76
20241001	6035437-1	PE(196548969)	Ponto de conexão	1	53,53	53,53
20241001	6035437-1	PE(196230277)	Ponto de conexão	1	53,53	53,53
20241001	6036550-1	RD(37482)	Religador de Distribuição	545	1,00	545,00
20241001	6036550-1	RD(37482)	Religador de Distribuição	45	7,05	317,25
20241001	6036581-1	RD(745866)	Religador de Distribuição	545	3,05	1.662,25
20241001	5968580-1	FU(8086)	Chave Fusível	17	8,12	138,04
20241001	6036550-1	RD(37482)	Religador de Distribuição	1	1,00	1,00
20241001	6036581-1	RD(745866)	Religador de Distribuição	1	3,05	3,05
20241001	5976027-1	CGA51_CGA59523	Alimentador	1	0,05	0,05
20241001	5978619-1	CGA51_CGA59523	Alimentador	1	8,73	8,73
20241001	5989630-1	FU(8081)	Chave Fusível	5	5,27	26,35
20241001	5990126-1	FU(47706340)	Chave Fusível	26	5,90	153,40
20241001	5990172-1	TD(674333)	Transformador Distribuição	4	4,55	18,20
20241001	5985019-1	FU(8097)	Chave Fusível	6	4,25	25,50
20241001	5987835-1	TD(714796)	Transformador Distribuição	1	18,87	18,87
20241001	5980777-1	TD(666036)	Transformador Distribuição	1	12,72	12,72
20241001	5980789-1	TD(20548)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25
20241001	5983287-1	FR(32274)	Chave Fusível Religadora	78	4,52	352,56

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5983824-1	FU(37730)	Chave Fusível	12	5,62	67,44
20241001	5972129-1	FU(685614)	Chave Fusível	6	9,48	56,88
20241001	5972752-1	TD(679143)	Transformador Distribuição	4	13,07	52,28
20241001	5966232-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	168	4,83	811,44
20241001	5966361-1	FR(679203)	Chave Fusível Religadora	42	21,77	914,34
20241001	5966448-1	TD(12495)	Transformador Distribuição	1	0,62	0,62
20241001	5966454-1	FU(17703)	Chave Fusível	3	18,22	54,66
20241001	5966503-1	FR(18366)	Chave Fusível Religadora	20	7,88	157,60
20241001	5966799-1	TD(739552)	Transformador Distribuição	2	19,75	39,50
20241001	5966974-1	TD(29135)	Transformador Distribuição	1	26,95	26,95
20241001	5967801-1	TD(12389)	Transformador Distribuição	1	19,28	19,28
20241001	5967981-1	TD(669887)	Transformador Distribuição	2	20,92	41,84
20241001	5968059-1	FR(8204)	Chave Fusível Religadora	222	16,77	3.722,94
20241001	5968418-1	TD(16584)	Transformador Distribuição	4	12,35	49,40
20241001	5968602-1	FR(37454)	Chave Fusível Religadora	33	7,52	248,16
20241001	5984945-1	FU(679247)	Chave Fusível	11	12,42	136,62
20241001	5985799-1	TD(685659)	Transformador Distribuição	4	5,22	20,88
20241001	5986153-1	FU(729676)	Chave Fusível	2	3,68	7,36
20241001	5986648-1	TD(12502)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20241001	5987292-1	FU(679247)	Chave Fusível	11	3,80	41,80
20241001	5987782-1	FR(8204)	Chave Fusível Religadora	222	3,20	710,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5987782-1	FR(8204)	Chave Fusível Religadora	42	14,25	598,50
20241001	5987822-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	168	1,75	294,00
20241001	5988932-1	TD(48141)	Transformador Distribuição	7	4,83	33,81
20241001	5980861-1	FU(685026)	Chave Fusível	2	3,25	6,50
20241001	5981611-1	FU(17496)	Chave Fusível	5	7,40	37,00
20241001	5982306-1	FU(15245)	Chave Fusível	2	4,67	9,34
20241001	5982728-1	TD(735743)	Transformador Distribuição	1	7,52	7,52
20241001	5982848-1	TD(12516)	Transformador Distribuição	1	6,45	6,45
20241001	5983278-1	FR(37454)	Chave Fusível Religadora	33	4,53	149,49
20241001	5983639-1	FU(17464)	Chave Fusível	2	19,53	39,06
20241001	5976466-1	TD(693272)	Transformador Distribuição	1	9,65	9,65
20241001	5968913-1	FR(18366)	Chave Fusível Religadora	19	28,27	537,13
20241001	5968913-1	FR(18366)	Chave Fusível Religadora	1	29,10	29,10
20241001	5965939-1	TD(29155)	Transformador Distribuição	1	22,92	22,92
20241001	5977240-1	TD(47165)	Transformador Distribuição	3	1,78	5,34
20241001	5977348-1	TD(48177)	Transformador Distribuição	6	10,70	64,20
20241001	5978689-1	TD(29155)	Transformador Distribuição	1	1,63	1,63
20241001	5978849-1	TD(700173)	Transformador Distribuição	3	14,35	43,05
20241001	5978875-1	TD(16440)	Transformador Distribuição	1	3,98	3,98
20241001	5979815-1	FU(4869)	Chave Fusível	1	1,83	1,83
20241001	5973525-1	TD(47105)	Transformador Distribuição	1	0,87	0,87

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5974236-1	TD(12522)	Transformador Distribuição	1	5,22	5,22
20241001	5974371-1	TD(12491)	Transformador Distribuição	1	5,03	5,03
20241001	5974565-1	TD(685636)	Transformador Distribuição	3	4,47	13,41
20241001	5974680-1	FR(37736)	Chave Fusível Religadora	61	6,17	376,37
20241001	5974967-1	[MT]PA(11845)	Alimentador	15	22,33	334,95
20241001	5975053-1	FU(17466)	Chave Fusível	5	2,52	12,60
20241001	5975514-1	FU(17461)	Chave Fusível	3	3,92	11,76
20241001	5975711-1	FU(10741)	Chave Fusível	8	1,35	10,80
20241001	5975843-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	27	11,60	313,20
20241001	5975843-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	8	12,42	99,36
20241001	5975843-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	124	14,30	1.773,20
20241001	5975843-1	CF(96095426)	Chave Faca	9	6,17	55,53
20241001	5975843-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	35	1,53	53,55
20241001	5976027-1	SIA53_SIA59521	Alimentador	81	1,07	86,67
20241001	5976027-1	SIA53_SIA59521	Alimentador	1	2,20	2,20
20241001	5976027-1	SIA53_SIA59521	Alimentador	17	2,80	47,60
20241001	5976027-1	SIA53_SIA59521	Alimentador	264	8,80	2.323,20
20241001	5970323-1	TD(739552)	Transformador Distribuição	2	25,30	50,60
20241001	5970529-1	FU(17618)	Chave Fusível	4	40,63	162,52
20241001	5971385-1	TD(723563)	Transformador Distribuição	1	5,27	5,27
20241001	5971569-1	TD(47131)	Transformador Distribuição	1	16,02	16,02

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971733-1	TD(29135)	Transformador Distribuição	1	9,58	9,58
20241001	5971899-1	TD(16660)	Transformador Distribuição	1	6,30	6,30
20241001	5974937-1	TD(26199)	Transformador Distribuição	1	23,85	23,85
20241001	5974973-1	TD(710585)	Transformador Distribuição	1	14,30	14,30
20241001	5975557-1	TD(31158)	Transformador Distribuição	1	6,85	6,85
20241001	5975752-1	TD(60081)	Transformador Distribuição	1	3,47	3,47
20241001	5977928-1	TD(26199)	Transformador Distribuição	1	20,42	20,42
20241001	5978055-1	TD(19283)	Transformador Distribuição	2	16,92	33,84
20241001	5979583-1	FU(8025486)	Chave Fusível	2	17,47	34,94
20241001	5979584-1	TD(660340)	Transformador Distribuição	2	21,53	43,06
20241001	5979768-1	TD(19380)	Transformador Distribuição	1	13,00	13,00
20241001	5980219-1	FR(20691)	Chave Fusível Religadora	12	20,58	246,96
20241001	5981903-1	TD(26151)	Transformador Distribuição	1	16,72	16,72
20241001	5982843-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	128	0,07	8,96
20241001	5982843-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	213	0,12	25,56
20241001	5983294-1	TD(19385)	Transformador Distribuição	1	24,73	24,73
20241001	5983696-1	FR(22539)	Chave Fusível Religadora	16	17,58	281,28
20241001	5982843-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	1	0,12	0,12
20241001	5986924-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	1	0,75	0,75
20241001	5989492-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	1	1,78	1,78
20241001	5982843-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	2	0,12	0,24



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5964200-1	TD(18676)	Transformador Distribuição	1	5,98	5,98
20241001	5964273-1	FU(3044)	Chave Fusível	3	18,15	54,45
20241001	5964677-1	FU(20658)	Chave Fusível	1	13,33	13,33
20241001	5965639-1	TD(19391)	Transformador Distribuição	1	5,50	5,50
20241001	5966200-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	21	4,12	86,52
20241001	5966200-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	4	5,18	20,72
20241001	5966200-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	1	23,12	23,12
20241001	5966200-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	3	24,82	74,46
20241001	5966200-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	53	26,45	1.401,85
20241001	5966249-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	51	4,33	220,83
20241001	5966249-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	5	6,20	31,00
20241001	5966249-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	4	6,85	27,40
20241001	5966249-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	4	7,65	30,60
20241001	5966249-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	20	7,82	156,40
20241001	5966249-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	2	7,47	14,94
20241001	5966249-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	5	7,92	39,60
20241001	5966249-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	51	0,47	23,97
20241001	5966539-1	RD(730225)	Religador de Distribuição	5	10,92	54,60
20241001	5966539-1	RD(730225)	Religador de Distribuição	4	11,43	45,72
20241001	5966539-1	RD(730225)	Religador de Distribuição	16	49,12	785,92
20241001	5966607-1	FR(11594)	Chave Fusível Religadora	31	21,63	670,53

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5968664-1	RD(3042)	Religador de Distribuição	52	23,38	1.215,76
20241001	5969195-1	FU(685154)	Chave Fusível	7	8,73	61,11
20241001	5969556-1	FR(20671)	Chave Fusível Religadora	1	28,62	28,62
20241001	5969556-1	FR(20671)	Chave Fusível Religadora	16	35,08	561,28
20241001	5969755-1	FU(682994)	Chave Fusível	4	4,82	19,28
20241001	5970431-1	TD(47437)	Transformador Distribuição	1	31,60	31,60
20241001	5970722-1	FU(11589)	Chave Fusível	3	1,72	5,16
20241001	5972217-1	FR(20691)	Chave Fusível Religadora	12	5,47	65,64
20241001	5972408-1	TD(18005)	Transformador Distribuição	1	29,83	29,83
20241001	5972870-1	TD(54563858)	Transformador Distribuição	1	26,30	26,30
20241001	5972902-1	RD(3042)	Religador de Distribuição	52	23,98	1.246,96
20241001	5973489-1	FU(20539)	Chave Fusível	3	18,62	55,86
20241001	5973514-1	FU(17891)	Chave Fusível	13	20,72	269,36
20241001	5973754-1	FU(8552)	Chave Fusível	6	22,47	134,82
20241001	5974867-1	TD(17976)	Transformador Distribuição	1	15,42	15,42
20241001	5984812-1	FR(2956)	Chave Fusível Religadora	13	14,22	184,86
20241001	5985013-1	[MT]PA(11889)	Alimentador	3	7,62	22,86
20241001	5985784-1	FU(20685)	Chave Fusível	4	9,03	36,12
20241001	5985809-1	FU(17891)	Chave Fusível	13	5,67	73,71
20241001	5985994-1	TD(18971)	Transformador Distribuição	1	14,93	14,93
20241001	5986343-1	FR(2938)	Chave Fusível Religadora	9	6,23	56,07

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5986924-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	151	0,75	113,25
20241001	5986924-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	24	3,62	86,88
20241001	5986924-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	5	17,95	89,75
20241001	5986924-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	8	49,22	393,76
20241001	5987518-1	TD(19248)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20241001	5988444-1	TD(19286)	Transformador Distribuição	1	6,28	6,28
20241001	5988661-1	FU(20644)	Chave Fusível	5	6,45	32,25
20241001	5989492-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	9	1,78	16,02
20241001	5989492-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	87	3,68	320,16
20241001	5989492-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	13	13,85	180,05
20241001	5989492-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	31	15,48	479,88
20241001	5989492-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	25	21,70	542,50
20241001	5989614-1	FU(20610)	Chave Fusível	2	8,70	17,40
20241001	5989791-1	FU(22574)	Chave Fusível	6	7,75	46,50
20241001	5990445-1	FU(20638)	Chave Fusível	1	7,75	7,75
20241001	5988472-1	FU(684718)	Chave Fusível	5	1,92	9,60
20241001	5989029-1	TD(684703)	Transformador Distribuição	3	6,08	18,24
20241001	5989294-1	TD(684691)	Transformador Distribuição	1	3,92	3,92
20241001	5989492-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	1	1,78	1,78
20241001	5989492-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	1	3,68	3,68
20241001	5989492-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	1	15,48	15,48

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5989614-1	FU(20610)	Chave Fusível	1	8,70	8,70
20241001	5982843-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	1	0,12	0,12
20241001	5966200-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	1	4,12	4,12
20241001	5968574-1	TD(761704)	Transformador Distribuição	1	9,52	9,52
20241001	5970951-1	FU(18612)	Chave Fusível	4	21,50	86,00
20241001	5973514-1	FU(17891)	Chave Fusível	1	20,72	20,72
20241001	5982843-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	1	0,07	0,07
20241001	5982843-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	3	0,12	0,36
20241001	5982843-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	540	0,12	64,80
20241001	5982843-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	39	1,77	69,03
20241001	5982843-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	17	3,32	56,44
20241001	5982843-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	86	24,35	2.094,10
20241001	5982843-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	4	5,10	20,40
20241001	5982843-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	3	21,22	63,66
20241001	5982843-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	1	21,28	21,28
20241001	5982843-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	9	21,53	193,77
20241001	5982843-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	4	15,52	62,08
20241001	5983696-1	FR(22539)	Chave Fusível Religadora	1	17,58	17,58
20241001	5985401-1	FU(37741)	Chave Fusível	3	20,40	61,20
20241001	5985809-1	FU(17891)	Chave Fusível	1	5,67	5,67
20241001	5986924-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	2	0,75	1,50

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5986924-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	1	17,95	17,95
20241001	5973625-1	FU(670421)	Chave Fusível	2	46,32	92,64
20241001	5974424-1	FU(18731)	Chave Fusível	3	11,00	33,00
20241001	5975314-1	FR(18720)	Chave Fusível Religadora	7	17,63	123,41
20241001	5975433-1	TD(26468)	Transformador Distribuição	1	15,43	15,43
20241001	5976068-1	TD(38551)	Transformador Distribuição	1	22,33	22,33
20241001	5982931-1	FU(16899)	Chave Fusível	2	1,97	3,94
20241001	5984482-1	TD(20613)	Transformador Distribuição	1	18,45	18,45
20241001	5984537-1	FR(1227)	Chave Fusível Religadora	17	18,82	319,94
20241001	5985113-1	TD(20233)	Transformador Distribuição	1	1,70	1,70
20241001	5985871-1	TD(20516)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20241001	5987897-1	FU(1284)	Chave Fusível	6	27,12	162,72
20241001	5988458-1	TD(20597)	Transformador Distribuição	1	10,37	10,37
20241001	5989668-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	1	3,55	3,55
20241001	5989668-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	130	3,70	481,00
20241001	5989668-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	22	4,23	93,06
20241001	5989668-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	13	4,95	64,35
20241001	5989668-1	SLD52_SLD59502	Alimentador	18	9,78	176,04
20241001	5989668-1	CF(37020)	Chave Faca	1	0,27	0,27
20241001	5989668-1	CF(44099380)	Chave Faca	1	1,63	1,63
20241001	5989668-1	CF(44099380)	Chave Faca	162	1,68	272,16

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5991321-1	[MT]PA(11937)	Alimentador	1	26,67	26,67
20241001	5964746-1	FU(31156)	Chave Fusível	1	19,70	19,70
20241001	5964783-1	FU(14191)	Chave Fusível	3	17,22	51,66
20241001	5967922-1	FU(14578)	Chave Fusível	3	25,57	76,71
20241001	5968516-1	FU(35794)	Chave Fusível	6	27,70	166,20
20241001	5970028-1	FR(18720)	Chave Fusível Religadora	7	6,70	46,90
20241001	5971014-1	FU(18788)	Chave Fusível	3	27,40	82,20
20241001	5972219-1	FU(18783)	Chave Fusível	3	28,72	86,16
20241001	5972761-1	TD(20530)	Transformador Distribuição	1	11,50	11,50
20241001	5988669-1	SON01_SON49501	Alimentador	1	0,70	0,70
20241001	5981720-1	RD(725456)	Religador de Distribuição	72	3,15	226,80
20241001	5981720-1	RD(725456)	Religador de Distribuição	2	3,90	7,80
20241001	5981720-1	RD(725456)	Religador de Distribuição	5	4,13	20,65
20241001	5981720-1	FU(683721)	Chave Fusível	5	27,85	139,25
20241001	5982611-1	TD(9374)	Transformador Distribuição	71	7,50	532,50
20241001	5982878-1	RD(725456)	Religador de Distribuição	21	6,73	141,33
20241001	5982878-1	RD(725456)	Religador de Distribuição	58	8,72	505,76
20241001	5982948-1	SON01_SON49501	Alimentador	135	0,13	17,55
20241001	5982948-1	SON01_SON49501	Alimentador	1.240	1,68	2.083,20
20241001	5982948-1	SON01_SON49501	Alimentador	1.779	1,68	2.988,72
20241001	5982948-1	SON01_SON49501	Alimentador	10	4,35	43,50

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5982948-1	SON01_SON49501	Alimentador	92	6,63	609,96
20241001	5982948-1	SON01_SON49501	Alimentador	111	6,80	754,80
20241001	5985450-1	RD(725456)	Religador de Distribuição	84	1,80	151,20
20241001	5986104-1	TD(16757)	Transformador Distribuição	2	5,32	10,64
20241001	5988669-1	SON01_SON49501	Alimentador	297	0,70	207,90
20241001	5988669-1	SON01_SON49501	Alimentador	1.267	0,82	1.038,94
20241001	5988669-1	SON01_SON49501	Alimentador	1.780	0,85	1.513,00
20241001	5988669-1	SON01_SON49501	Alimentador	45	1,12	50,40
20241001	5988863-1	TD(16637)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20241001	5988870-1	FR(4323)	Chave Fusível Religadora	9	6,83	61,47
20241001	5989890-1	PE(12821963)	Ponto de conexão	1	2,85	2,85
20241001	5990882-1	TD(675643)	Transformador Distribuição	2	3,12	6,24
20241001	5964629-1	TD(16636)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62
20241001	5967330-1	TD(16636)	Transformador Distribuição	1	4,90	4,90
20241001	5973956-1	FR(39418)	Chave Fusível Religadora	1	39,53	39,53
20241001	5975622-1	RD(728380)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20241001	5982948-1	SON01_SON49501	Alimentador	1	6,80	6,80
20241001	5968565-1	TD(16709)	Transformador Distribuição	1	4,52	4,52
20241001	5968738-1	TD(688675)	Transformador Distribuição	1	5,32	5,32
20241001	5971208-1	FU(668661)	Chave Fusível	7	17,50	122,50
20241001	5973956-1	FR(39418)	Chave Fusível Religadora	71	39,53	2.806,63

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5973956-1	FR(39418)	Chave Fusível Religadora	10	69,93	699,30
20241001	5974979-1	FU(681031)	Chave Fusível	10	3,13	31,30
20241001	5975622-1	CF(38099)	Chave Faca	258	18,07	4.662,06
20241001	5975622-1	CF(38099)	Chave Faca	2	31,60	63,20
20241001	5975622-1	RD(728380)	Religador de Distribuição	331	0,05	16,55
20241001	5977004-1	TD(41738)	Transformador Distribuição	1	9,18	9,18
20241001	5978438-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	5	2,52	12,60
20241001	5978438-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	11	7,93	87,23
20241001	5978438-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	18	12,72	228,96
20241001	5978438-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	21	21,12	443,52
20241001	5978438-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	72	22,00	1.584,00
20241001	5978438-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	8	23,13	185,04
20241001	5965295-1	TD(720688)	Transformador Distribuição	118	4,35	513,30
20241001	5966838-1	FU(10586)	Chave Fusível	9	22,77	204,93
20241001	5966451-1	TD(18926)	Transformador Distribuição	3	23,13	69,39
20241001	5973261-1	TD(11102)	Transformador Distribuição	4	25,00	100,00
20241001	5989142-1	TD(37742)	Transformador Distribuição	3	25,60	76,80
20241001	5985186-1	FU(11994)	Chave Fusível	43	4,12	177,16
20241001	5987927-1	FU(11994)	Chave Fusível	43	5,62	241,66
20241001	5972401-1	TD(11026)	Transformador Distribuição	1	31,08	31,08
20241001	5983256-1	TD(20983)	Transformador Distribuição	4	18,97	75,88



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971568-1	TD(13905)	Transformador Distribuição	1	10,45	10,45
20241001	5975014-1	TD(14770)	Transformador Distribuição	2	3,88	7,76
20241001	5983885-1	TD(14770)	Transformador Distribuição	2	2,63	5,26
20241001	5973563-1	FU(35121)	Chave Fusível	5	23,70	118,50
20241001	5976253-1	TD(18837)	Transformador Distribuição	4	16,03	64,12
20241001	5979696-1	TD(14770)	Transformador Distribuição	2	3,70	7,40
20241001	5976903-1	TD(11121)	Transformador Distribuição	3	2,25	6,75
20241001	5972618-1	TD(10930)	Transformador Distribuição	3	27,98	83,94
20241001	5983948-1	TD(672340)	Transformador Distribuição	2	4,98	9,96
20241001	5973294-1	TD(676531)	Transformador Distribuição	1	24,22	24,22
20241001	5967010-1	TD(10954)	Transformador Distribuição	1	21,58	21,58
20241001	5967635-1	TD(10912)	Transformador Distribuição	1	18,50	18,50
20241001	5972627-1	FU(659447)	Chave Fusível	1	11,00	11,00
20241001	5988554-1	TD(10920)	Transformador Distribuição	1	7,03	7,03
20241001	5983627-1	TD(684421)	Transformador Distribuição	2	17,02	34,04
20241001	5983237-1	TD(672093)	Transformador Distribuição	1	0,97	0,97
20241001	5972627-1	FU(659447)	Chave Fusível	228	11,00	2.508,00
20241001	5986844-1	TD(703548)	Transformador Distribuição	59	5,42	319,78
20241001	5987202-1	TD(703548)	Transformador Distribuição	59	7,60	448,40
20241001	5971020-1	FR(16875425)	Chave Fusível Religadora	5	10,55	52,75
20241001	5965629-1	TD(712771)	Transformador Distribuição	31	3,87	119,97

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5966449-1	TD(28815)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17
20241001	5967588-1	CGS05_CGS49521	Alimentador	1	0,27	0,27
20241001	5969651-1	RD(3664)	Religador de Distribuição	10	2,37	23,70
20241001	5969651-1	RD(3664)	Religador de Distribuição	9	3,95	35,55
20241001	5969651-1	RD(3664)	Religador de Distribuição	5	5,58	27,90
20241001	5969651-1	RD(3664)	Religador de Distribuição	14	6,70	93,80
20241001	5969810-1	RD(11481)	Religador de Distribuição	164	1,33	218,12
20241001	5969810-1	RD(11481)	Religador de Distribuição	21	2,15	45,15
20241001	5969810-1	RD(11481)	Religador de Distribuição	11	3,37	37,07
20241001	5969810-1	RD(11481)	Religador de Distribuição	141	4,88	688,08
20241001	5971601-1	TD(668345)	Transformador Distribuição	1	7,32	7,32
20241001	5972014-1	TD(18714)	Transformador Distribuição	1	3,78	3,78
20241001	5972018-1	TD(719374)	Transformador Distribuição	1	4,28	4,28
20241001	5972634-1	TD(28815)	Transformador Distribuição	1	4,98	4,98
20241001	5975866-1	FU(21101)	Chave Fusível	30	3,50	105,00
20241001	5976624-1	TD(41106)	Transformador Distribuição	10	6,72	67,20
20241001	5976708-1	TD(18819)	Transformador Distribuição	2	5,00	10,00
20241001	5980171-1	TD(41106)	Transformador Distribuição	10	2,02	20,20
20241001	5980374-1	TD(18708)	Transformador Distribuição	1	18,30	18,30
20241001	5981741-1	TD(28815)	Transformador Distribuição	1	20,30	20,30
20241001	5981775-1	FU(20364)	Chave Fusível	65	9,83	638,95

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5982398-1	TD(18699)	Transformador Distribuição	1	27,52	27,52
20241001	5983087-1	TD(55322)	Transformador Distribuição	1	21,47	21,47
20241001	5984143-1	TD(669937)	Transformador Distribuição	1	2,95	2,95
20241001	5989163-1	TD(41558)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20241001	5964598-1	TD(18608)	Transformador Distribuição	1	2,27	2,27
20241001	5979755-1	TD(39106)	Transformador Distribuição	1	3,90	3,90
20241001	5979514-1	TD(686892)	Transformador Distribuição	16	12,85	205,60
20241001	5979312-1	FU(30104)	Chave Fusível	1	5,08	5,08
20241001	5991384-1	TD(39153)	Transformador Distribuição	2	1,67	3,34
20241001	5986942-1	TD(10287)	Transformador Distribuição	34	0,63	21,42
20241001	5973440-1	TD(39106)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20241001	5978732-1	TD(10291)	Transformador Distribuição	89	1,72	153,08
20241001	5982040-1	TD(10287)	Transformador Distribuição	34	2,73	92,82
20241001	5981551-1	TD(30510)	Transformador Distribuição	103	0,67	69,01
20241001	5980202-1	TD(10287)	Transformador Distribuição	34	3,93	133,62
20241001	5979804-1	FU(30102)	Chave Fusível	3	6,13	18,39
20241001	5990788-1	CL(2540)	Chave Lâmina	51	1,95	99,45
20241001	5964503-1	FR(28672)	Chave Fusível Religadora	73	4,23	308,79
20241001	5970696-1	TD(657929)	Transformador Distribuição	6	1,63	9,78
20241001	5973859-1	TD(39289)	Transformador Distribuição	3	14,05	42,15
20241001	5976748-1	TD(722749)	Transformador Distribuição	1	5,42	5,42

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5978755-1	FU(2392)	Chave Fusível	14	0,78	10,92
20241001	5979137-1	TD(44982)	Transformador Distribuição	2	4,00	8,00
20241001	5979189-1	FR(2649)	Chave Fusível Religadora	13	2,25	29,25
20241001	5983998-1	FR(2649)	Chave Fusível Religadora	13	2,72	35,36
20241001	5984743-1	FR(2649)	Chave Fusível Religadora	13	1,57	20,41
20241001	5985668-1	FR(2649)	Chave Fusível Religadora	13	1,90	24,70
20241001	5988056-1	FR(2649)	Chave Fusível Religadora	13	1,08	14,04
20241001	5991140-1	TD(39241)	Transformador Distribuição	4	1,32	5,28
20241001	5991428-1	FU(40655)	Chave Fusível	45	2,45	110,25
20241001	5966321-1	FU(35466)	Chave Fusível	14	1,65	23,10
20241001	5966418-1	STE01_STE49501	Alimentador	1	3,07	3,07
20241001	5968754-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	1	3,67	3,67
20241001	5965829-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	6	0,15	0,90
20241001	5968754-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	5	4,25	21,25
20241001	5989428-1	FU(3774)	Chave Fusível	2	4,40	8,80
20241001	5976943-1	TD(43367)	Transformador Distribuição	1	11,55	11,55
20241001	5968754-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	47	4,25	199,75
20241001	5968754-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	47	3,67	172,49
20241001	5965829-1	TAC01_TAC49502	Alimentador	94	0,15	14,10
20241001	5965869-1	FU(3446)	Chave Fusível	3	6,02	18,06
20241001	5992033-1	TD(40579)	Transformador Distribuição	1	21,53	21,53

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5990603-1	FU(18085)	Chave Fusível	5	4,45	22,25
20241001	5989290-1	FU(17859)	Chave Fusível	4	17,08	68,32
20241001	5987769-1	CF(17970)	Chave Faca	5	2,18	10,90
20241001	5985775-1	CF(17970)	Chave Faca	2	8,37	16,74
20241001	5985775-1	CF(17970)	Chave Faca	3	8,20	24,60
20241001	5984967-1	TD(1287)	Transformador Distribuição	2	5,73	11,46
20241001	5981368-1	TD(1076)	Transformador Distribuição	4	1,42	5,68
20241001	5980467-1	CF(17970)	Chave Faca	5	13,97	69,85
20241001	5968093-1	RD(2953)	Religador de Distribuição	1	40,73	40,73
20241001	5968093-1	RD(2953)	Religador de Distribuição	9	40,38	363,42
20241001	5967308-1	FR(13719330)	Chave Fusível Religadora	5	39,32	196,60
20241001	5966445-1	TD(26220)	Transformador Distribuição	1	26,95	26,95
20241001	5968093-1	RD(2953)	Religador de Distribuição	166	2,10	348,60
20241001	5982907-1	TD(44235)	Transformador Distribuição	3	4,77	14,31
20241001	5985505-1	FU(17145)	Chave Fusível	1	20,55	20,55
20241001	5985790-1	FR(9972)	Chave Fusível Religadora	14	3,77	52,78
20241001	5966165-1	RD(9921)	Religador de Distribuição	369	0,82	302,58
20241001	5966251-1	FU(705273)	Chave Fusível	9	5,08	45,72
20241001	5966517-1	PGR01_PGR49501	Alimentador	14	0,12	1,68
20241001	5966647-1	FR(19902690)	Chave Fusível Religadora	21	4,10	86,10
20241001	5966771-1	FR(17131)	Chave Fusível Religadora	4	32,17	128,68

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5967228-1	FU(17262)	Chave Fusível	5	33,23	166,15
20241001	5967279-1	TD(20034)	Transformador Distribuição	2	31,57	63,14
20241001	5971701-1	TD(41804)	Transformador Distribuição	1	5,85	5,85
20241001	5971786-1	TD(2898452)	Transformador Distribuição	1	6,82	6,82
20241001	5972005-1	FU(12321)	Chave Fusível	1	5,17	5,17
20241001	5975240-1	TD(28571)	Transformador Distribuição	2	23,07	46,14
20241001	5975463-1	FU(9932)	Chave Fusível	2	3,90	7,80
20241001	5976469-1	TD(707041)	Transformador Distribuição	8	5,10	40,80
20241001	5966282-1	TD(27246)	Transformador Distribuição	1	29,10	29,10
20241001	5980417-1	FU(9869)	Chave Fusível	363	1,13	410,19
20241001	5966230-1	TD(6819)	Transformador Distribuição	6	5,60	33,60
20241001	5966193-1	FU(17667)	Chave Fusível	2	5,23	10,46
20241001	5964366-1	TD(38859)	Transformador Distribuição	1	3,82	3,82
20241001	5990260-1	TD(29694)	Transformador Distribuição	83	3,57	296,31
20241001	5973048-1	FU(18340)	Chave Fusível	1	4,37	4,37
20241001	5989454-1	FR(9880)	Chave Fusível Religadora	22	3,73	82,06
20241001	5988944-1	FR(9876)	Chave Fusível Religadora	57	3,48	198,36
20241001	5966613-1	FU(9896)	Chave Fusível	4	6,47	25,88
20241001	5969250-1	TD(13579)	Transformador Distribuição	1	54,85	54,85
20241001	5966988-1	TD(12615)	Transformador Distribuição	2	43,62	87,24
20241001	6011380-1	FR(9876)	Chave Fusível Religadora	57	2,82	160,74

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5983614-1	FR(9876)	Chave Fusível Religadora	57	5,12	291,84
20241001	5982872-1	TD(27242)	Transformador Distribuição	1	3,18	3,18
20241001	5982438-1	TD(27246)	Transformador Distribuição	1	2,07	2,07
20241001	5988878-1	TD(12950)	Transformador Distribuição	2	2,25	4,50
20241001	5978460-1	TD(12983)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20241001	5980992-1	TD(12983)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20241001	6035833-1	TD(27162)	Transformador Distribuição	1	3,78	3,78
20241001	5976870-1	TD(12983)	Transformador Distribuição	1	9,88	9,88
20241001	5971863-1	TD(21081)	Transformador Distribuição	1	8,65	8,65
20241001	5966517-1	TER52_TER59503	Alimentador	29	5,88	170,52
20241001	5966517-1	TER52_TER59503	Alimentador	58	5,87	340,46
20241001	5980744-1	FU(18735)	Chave Fusível	6	7,78	46,68
20241001	5982943-1	FU(16908)	Chave Fusível	3	4,37	13,11
20241001	5983292-1	FR(61241031)	Chave Fusível Religadora	3	2,38	7,14
20241001	5984356-1	FU(18735)	Chave Fusível	6	5,88	35,28
20241001	5985051-1	TD(41345)	Transformador Distribuição	1	24,53	24,53
20241001	5985481-1	TD(690672)	Transformador Distribuição	1	10,80	10,80
20241001	5987212-1	[MT]PA(11902)	Alimentador	12	1,42	17,04
20241001	5987212-1	[MT]PA(11902)	Alimentador	6	4,03	24,18
20241001	5987212-1	CF(750068)	Chave Faca	5	2,90	14,50
20241001	5987212-1	RD(738686)	Religador de Distribuição	23	0,05	1,15

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5987572-1	FR(61241031)	Chave Fusível Religadora	3	21,45	64,35
20241001	5988519-1	FU(18618)	Chave Fusível	2	6,30	12,60
20241001	5971389-1	VAG51_VAG59501	Alimentador	5	3,60	18,00
20241001	5971389-1	VAG51_VAG59501	Alimentador	11	7,93	87,23
20241001	5971389-1	VAG51_VAG59501	Alimentador	12	8,02	96,24
20241001	5974532-1	TD(41346)	Transformador Distribuição	1	1,38	1,38
20241001	5979546-1	FU(18735)	Chave Fusível	6	11,43	68,58
20241001	5991421-1	TD(690672)	Transformador Distribuição	1	17,70	17,70
20241001	5968583-1	TD(34299)	Transformador Distribuição	1	5,82	5,82
20241001	5966198-1	RD(745848)	Religador de Distribuição	21	6,83	143,43
20241001	5968711-1	TD(15890)	Transformador Distribuição	1	24,82	24,82
20241001	5970349-1	TD(15852)	Transformador Distribuição	1	28,12	28,12
20241001	5981000-1	TD(15885)	Transformador Distribuição	1	6,48	6,48
20241001	5981645-1	FR(20119)	Chave Fusível Religadora	8	17,58	140,64
20241001	5982244-1	FU(20069)	Chave Fusível	1	8,62	8,62
20241001	5982272-1	FU(20064)	Chave Fusível	2	5,13	10,26
20241001	5983882-1	TD(29774)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20241001	5985104-1	FU(740268)	Chave Fusível	14	3,27	45,78
20241001	5985381-1	FU(740268)	Chave Fusível	14	17,88	250,32
20241001	5986525-1	FU(14648)	Chave Fusível	1	3,00	3,00
20241001	5987316-1	[MT]PA(11908)	Alimentador	49	2,28	111,72



Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5987316-1	[MT]PA(11908)	Alimentador	156	8,45	1.318,20
20241001	5987316-1	CF(104786482)	Chave Faca	252	2,03	511,56
20241001	5987935-1	TD(15880)	Transformador Distribuição	1	19,02	19,02
20241001	5990847-1	FU(6114658)	Chave Fusível	3	7,57	22,71
20241001	5972209-1	TD(55091)	Transformador Distribuição	1	11,28	11,28
20241001	5973792-1	FU(679654)	Chave Fusível	1	21,90	21,90
20241001	6036936-1	CF(1848)	Chave Faca	6	1,62	9,72
20241001	5975965-1	FU(51721230)	Chave Fusível	3	24,07	72,21
20241001	5976606-1	TD(30557)	Transformador Distribuição	65	7,90	513,50
20241001	5978528-1	FU(740268)	Chave Fusível	14	7,43	104,02
20241001	5979400-1	TD(15852)	Transformador Distribuição	1	15,02	15,02
20241001	5979664-1	TD(15736)	Transformador Distribuição	1	10,87	10,87
20241001	5964302-1	TD(31477)	Transformador Distribuição	3	11,20	33,60
20241001	5965785-1	TD(15056)	Transformador Distribuição	1	4,10	4,10
20241001	5966198-1	RD(745848)	Religador de Distribuição	18	1,68	30,24
20241001	5966198-1	RD(745848)	Religador de Distribuição	4	2,23	8,92
20241001	5966198-1	RD(745848)	Religador de Distribuição	8	4,12	32,96
20241001	5966198-1	RD(745848)	Religador de Distribuição	1	6,75	6,75
20241001	5968632-1	FU(20033)	Chave Fusível	2	12,02	24,04
20241001	5971396-1	RD(730600)	Religador de Distribuição	24	0,08	1,92
20241001	5971396-1	RD(730600)	Religador de Distribuição	11	12,13	133,43

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5971396-1	RD(730600)	Religador de Distribuição	8	17,35	138,80
20241001	5971396-1	RD(730600)	Religador de Distribuição	32	27,95	894,40
20241001	6024571-1	PE(13985825)	Ponto de conexão	1	17,85	17,85
20241001	5974743-1	TD(28749)	Transformador Distribuição	1	6,17	6,17
20241001	5974797-1	TD(59458)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57
20241001	5974896-1	FU(41901)	Chave Fusível	6	4,63	27,78
20241001	5975008-1	FU(7119)	Chave Fusível	3	4,00	12,00
20241001	5975847-1	[MT]PA(11846)	Alimentador	4	7,37	29,48
20241001	5975847-1	[MT]PA(11846)	Alimentador	14	16,95	237,30
20241001	5975847-1	RD(721494)	Religador de Distribuição	9	0,23	2,07
20241001	5977016-1	FU(21663)	Chave Fusível	1	4,62	4,62
20241001	5978536-1	FU(21657)	Chave Fusível	2	12,27	24,54
20241001	5978536-1	VAG53_VAG59503	Alimentador	36	0,33	11,88
20241001	5978536-1	VAG53_VAG59503	Alimentador	125	2,13	266,25
20241001	5978536-1	VAG53_VAG59503	Alimentador	14	2,42	33,88
20241001	5978536-1	VAG53_VAG59503	Alimentador	23	2,88	66,24
20241001	5978536-1	VAG53_VAG59503	Alimentador	4	23,13	92,52
20241001	5978536-1	VAG53_VAG59503	Alimentador	8	4,47	35,76
20241001	5978536-1	VAG53_VAG59503	Alimentador	27	4,55	122,85
20241001	5978536-1	VAG53_VAG59503	Alimentador	1	5,92	5,92
20241001	5979341-1	FR(13931)	Chave Fusível Religadora	7	15,05	105,35

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5964323-1	TD(17726)	Transformador Distribuição	1	4,65	4,65
20241001	5966042-1	TD(25678)	Transformador Distribuição	1	27,58	27,58
20241001	5966163-1	TD(678587)	Transformador Distribuição	1	25,05	25,05
20241001	5966982-1	TD(17710)	Transformador Distribuição	2	6,17	12,34
20241001	5968973-1	FU(731278)	Chave Fusível	3	40,17	120,51
20241001	5991120-1	TD(28759)	Transformador Distribuição	1	23,60	23,60
20241001	5991633-1	RD(730600)	Religador de Distribuição	26	0,12	3,12
20241001	5991633-1	RD(730600)	Religador de Distribuição	3	13,92	41,76
20241001	5991633-1	RD(730600)	Religador de Distribuição	8	17,48	139,84
20241001	5991633-1	RD(730600)	Religador de Distribuição	3	17,87	53,61
20241001	5991633-1	RD(730600)	Religador de Distribuição	126	18,75	2.362,50
20241001	5980784-1	TD(22043)	Transformador Distribuição	1	9,38	9,38
20241001	5981047-1	FR(1149)	Chave Fusível Religadora	19	4,00	76,00
20241001	5981801-1	TD(16899)	Transformador Distribuição	1	20,50	20,50
20241001	5983017-1	RD(8283)	Religador de Distribuição	4	3,17	12,68
20241001	5983017-1	RD(8283)	Religador de Distribuição	9	3,67	33,03
20241001	5983017-1	RD(8283)	Religador de Distribuição	13	5,48	71,24
20241001	5984047-1	FU(22041)	Chave Fusível	1	5,03	5,03
20241001	5985041-1	FU(45078)	Chave Fusível	1	5,83	5,83
20241001	5986177-1	TD(38453)	Transformador Distribuição	2	6,30	12,60
20241001	5986203-1	TD(55856)	Transformador Distribuição	2	14,67	29,34

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5986367-1	TD(678587)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20241001	5986808-1	FU(13987)	Chave Fusível	55	3,83	210,65
20241001	5987129-1	TD(17714)	Transformador Distribuição	1	2,10	2,10
20241001	5988477-1	TD(49092)	Transformador Distribuição	3	10,32	30,96
20241001	5988523-1	FU(45078)	Chave Fusível	1	7,40	7,40
20241001	5990302-1	TD(22051)	Transformador Distribuição	2	25,78	51,56
20241001	5990531-1	FR(1149)	Chave Fusível Religadora	19	4,28	81,32
20241001	5966106-1	VAG54_VAG59504	Alimentador	1	0,05	0,05
20241001	5981304-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	1	2,15	2,15
20241001	5982210-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	1	3,52	3,52
20241001	5990950-1	FU(18762)	Chave Fusível	4	5,92	23,68
20241001	5980689-1	TD(709869)	Transformador Distribuição	1	12,83	12,83
20241001	5981020-1	FU(41781)	Chave Fusível	6	7,22	43,32
20241001	5981304-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	90	2,15	193,50
20241001	5981620-1	TD(714936)	Transformador Distribuição	1	16,20	16,20
20241001	5982210-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	34	2,95	100,30
20241001	5982210-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	37	3,52	130,24
20241001	5982210-1	RD(672894)	Religador de Distribuição	31	4,68	145,08
20241001	5983351-1	FU(18762)	Chave Fusível	4	3,82	15,28
20241001	5984698-1	FR(20178)	Chave Fusível Religadora	18	16,93	304,74
20241001	5986958-1	FR(50196880)	Chave Fusível Religadora	17	3,80	64,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5987316-1	[MT]PA(11908)	Alimentador	1	2,28	2,28
20241001	5988936-1	FU(16867)	Chave Fusível	1	5,95	5,95
20241001	5989623-1	FR(20178)	Chave Fusível Religadora	18	5,15	92,70
20241001	5974103-1	TD(21231)	Transformador Distribuição	1	47,23	47,23
20241001	5971713-1	FR(39260)	Chave Fusível Religadora	31	11,78	365,18
20241001	5973846-1	TD(726249)	Transformador Distribuição	2	18,57	37,14
20241001	5974907-1	FU(18148)	Chave Fusível	1	2,88	2,88
20241001	5976252-1	FU(18762)	Chave Fusível	4	19,73	78,92
20241001	5976529-1	FU(18170)	Chave Fusível	5	12,05	60,25
20241001	5977967-1	FR(20178)	Chave Fusível Religadora	18	8,87	159,66
20241001	5978101-1	TD(683740)	Transformador Distribuição	1	15,87	15,87
20241001	5978536-1	VAG53_VAG59503	Alimentador	1	2,13	2,13
20241001	5979446-1	TD(43984)	Transformador Distribuição	2	15,67	31,34
20241001	5980164-1	FU(18739)	Chave Fusível	1	25,20	25,20
20241001	5980166-1	FU(18762)	Chave Fusível	4	20,17	80,68
20241001	5980574-1	FU(20190)	Chave Fusível	6	14,20	85,20
20241001	5966106-1	VAG54_VAG59504	Alimentador	103	0,05	5,15
20241001	5966106-1	VAG54_VAG59504	Alimentador	10	2,48	24,80
20241001	5966106-1	VAG54_VAG59504	Alimentador	31	3,13	97,03
20241001	5966106-1	VAG54_VAG59504	Alimentador	13	5,82	75,66
20241001	5966106-1	VAG54_VAG59504	Alimentador	10	4,40	44,00

Relatório Situação de Emergência  
Outubro/2024  
Código Único do Relatório: 20241001



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241001	5970433-1	FR(20178)	Chave Fusível Religadora	17	30,20	513,40
20241001	5967288-1	TD(45464)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20241001	5971478-1	RD(58338284)	Religador de Distribuição	1	2,37	2,37
20241001	5972315-1	DEO01_DEO49504	Alimentador	1	1,50	1,50
20241001	5988503-1	TD(45464)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20241001	5984851-1	TD(45464)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20241001	5982180-1	FU(723358)	Chave Fusível	86	7,13	613,18
20241001	5972315-1	DEO01_DEO49504	Alimentador	925	1,50	1.387,50
20241001	5971478-1	RD(58338284)	Religador de Distribuição	1	8,87	8,87
20241001	5971478-1	RD(58338284)	Religador de Distribuição	925	2,37	2.192,25
20241001	5971121-1	TD(45152)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20241001	5980836-1	TD(45170)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20241001	5989682-1	FU(29145)	Chave Fusível	84	2,72	228,48
20241001	5989682-1	PE(13918150)	Ponto de conexão	1	2,72	2,72
20241001	5969456-1	CF(29233)	Chave Faca	7	11,92	83,44
20241001	5964778-1	FU(664045)	Chave Fusível	2	0,83	1,66
20241001	5974775-1	FU(29229)	Chave Fusível	2	3,45	6,90
20241001	5977465-1	FU(91986078)	Chave Fusível	9	6,10	54,90
20241001	5982721-1	TD(12328)	Transformador Distribuição	52	4,37	227,24

**ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento**

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento  
no período de 08/10/24 a 24/10/24 na Área de  
Atuação da Energisa - MS**





## **SUMÁRIO**

- 1. DESCRIÇÃO**
- 2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
- 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
- 4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
- 5. CONCLUSÃO**
- 6. REFERÊNCIAS**
- 7. RESPONSABILIDADES**

## 1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu entre 08 e 24/10/2024 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.


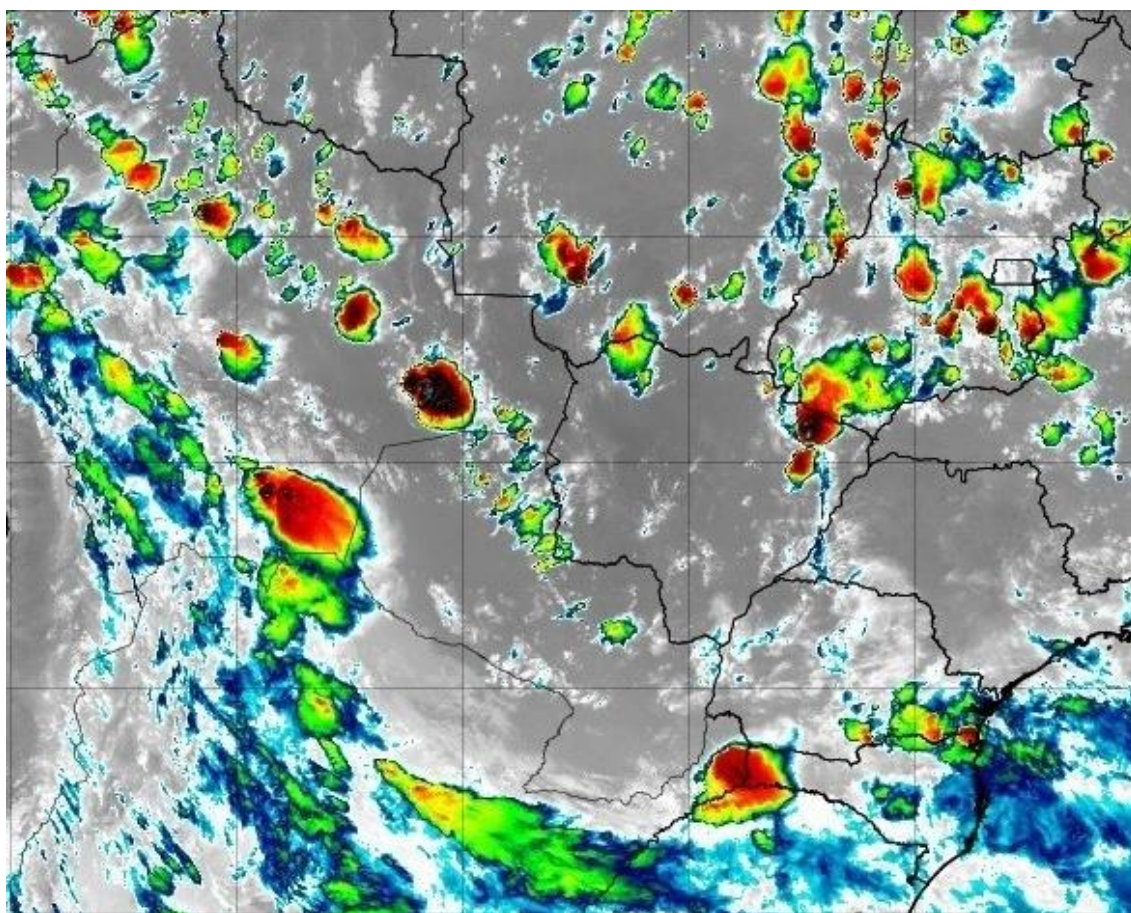


Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 as 21:00 UT do dia 08/10. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem na Figura 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Durante os períodos de máxima extensão vertical, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a  $-70^{\circ}\text{C}$  equivalente à altura da tropopausa (15-16 km). Esta altura corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir.


## **2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**

A Figura 2 mostra os mapas de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem obtido da Rede BrasilDAT Dataset para o período e a Figura 3 e 4 os mapas de precipitação acumulada e rajadas para os diversos dias.


Descargas Atmosféricas - 2024-10-08

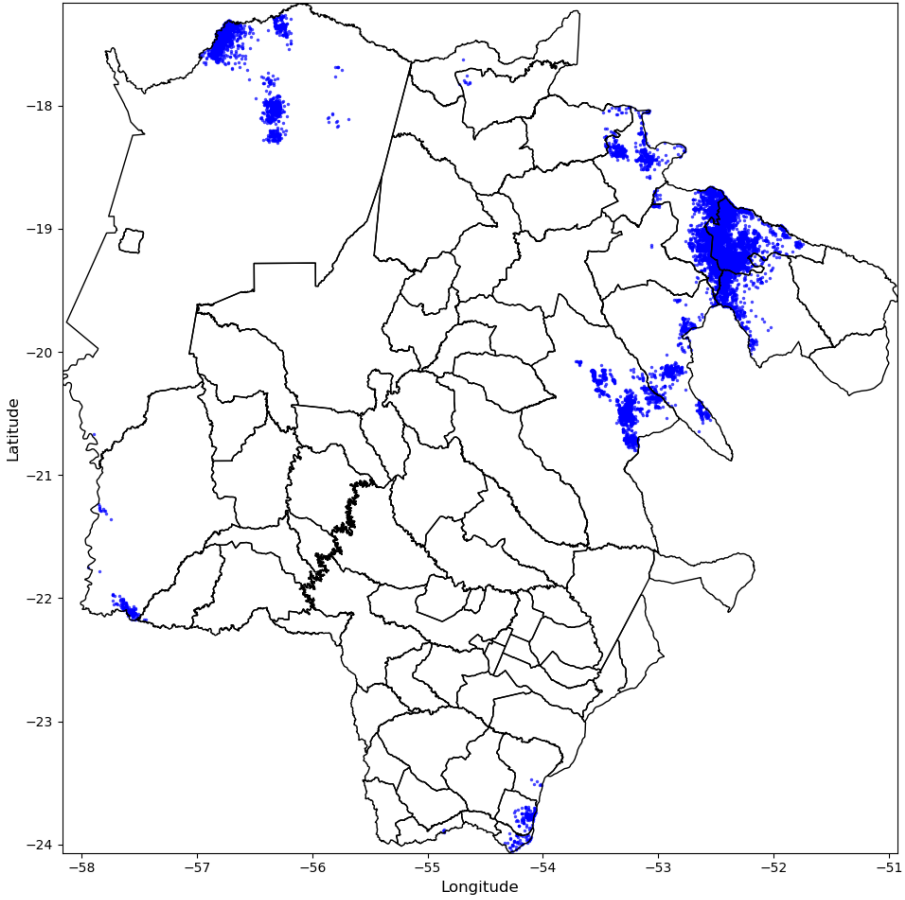


Descargas Atmosféricas - 2024-10-09

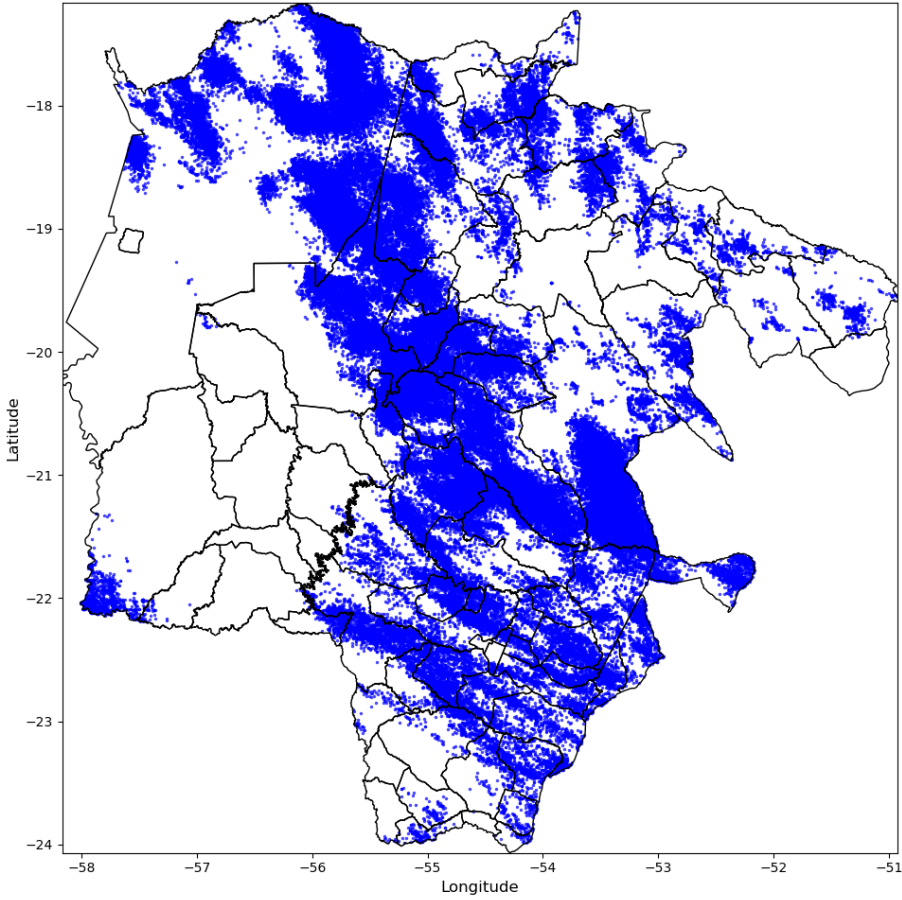


Descargas Atmosféricas - 2024-10-10

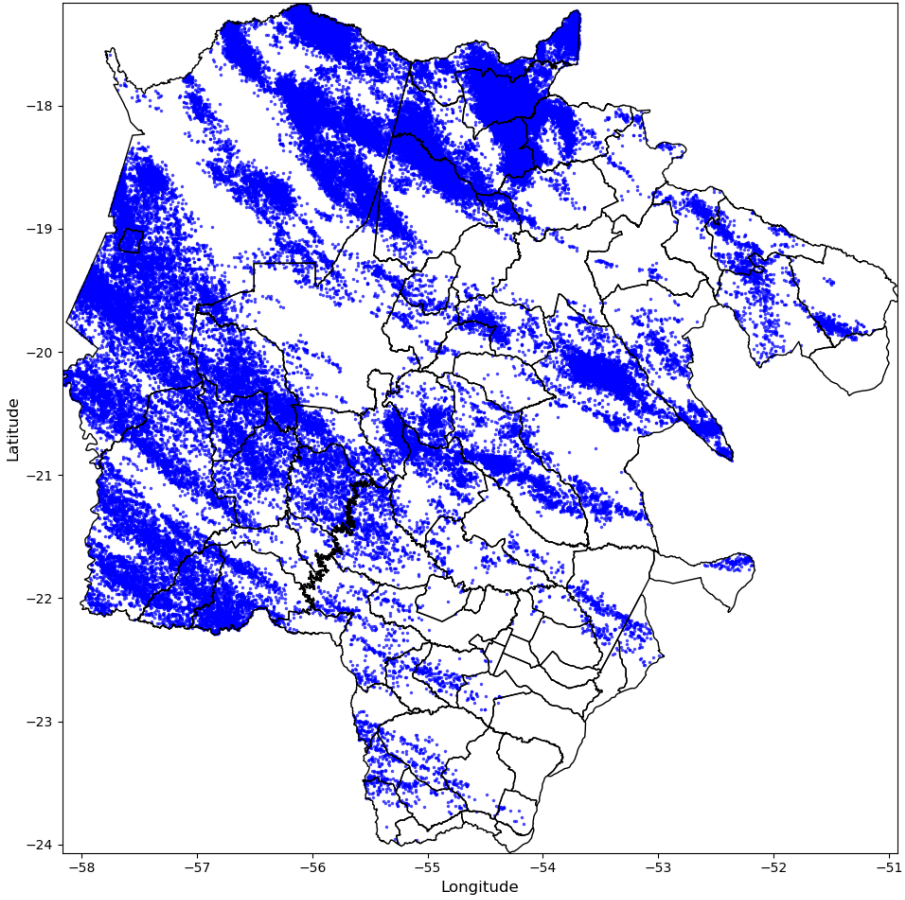

Descargas Atmosféricas - 2024-10-11

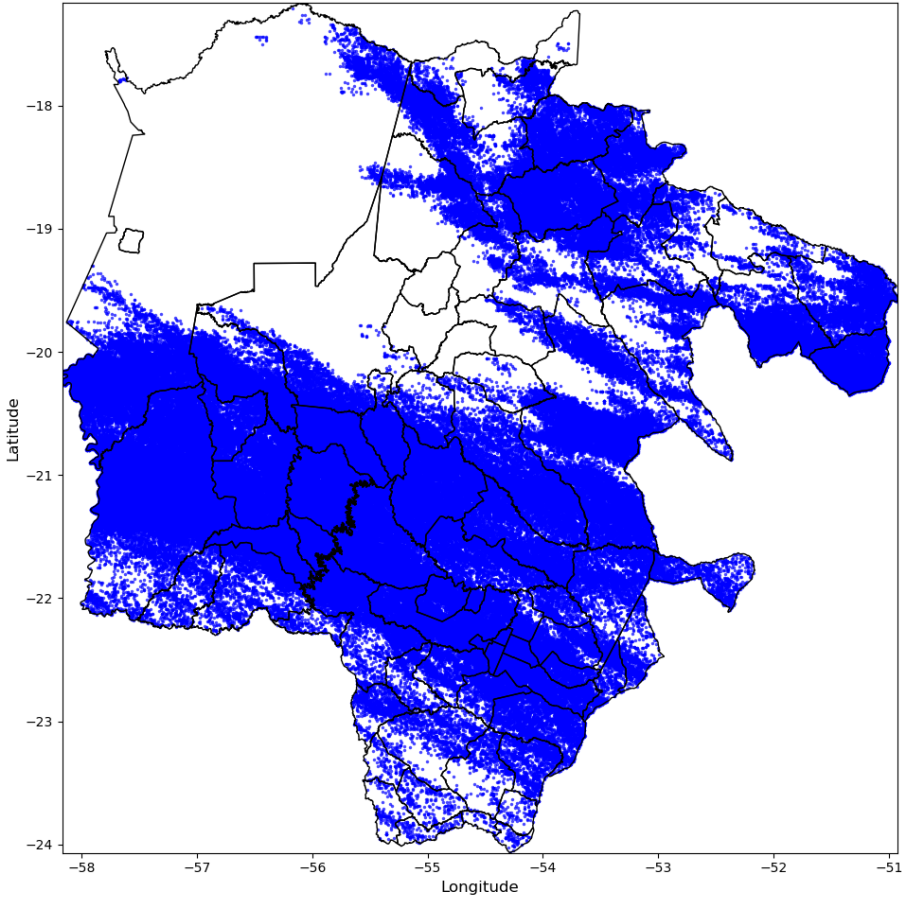


Descargas Atmosféricas - 2024-10-12

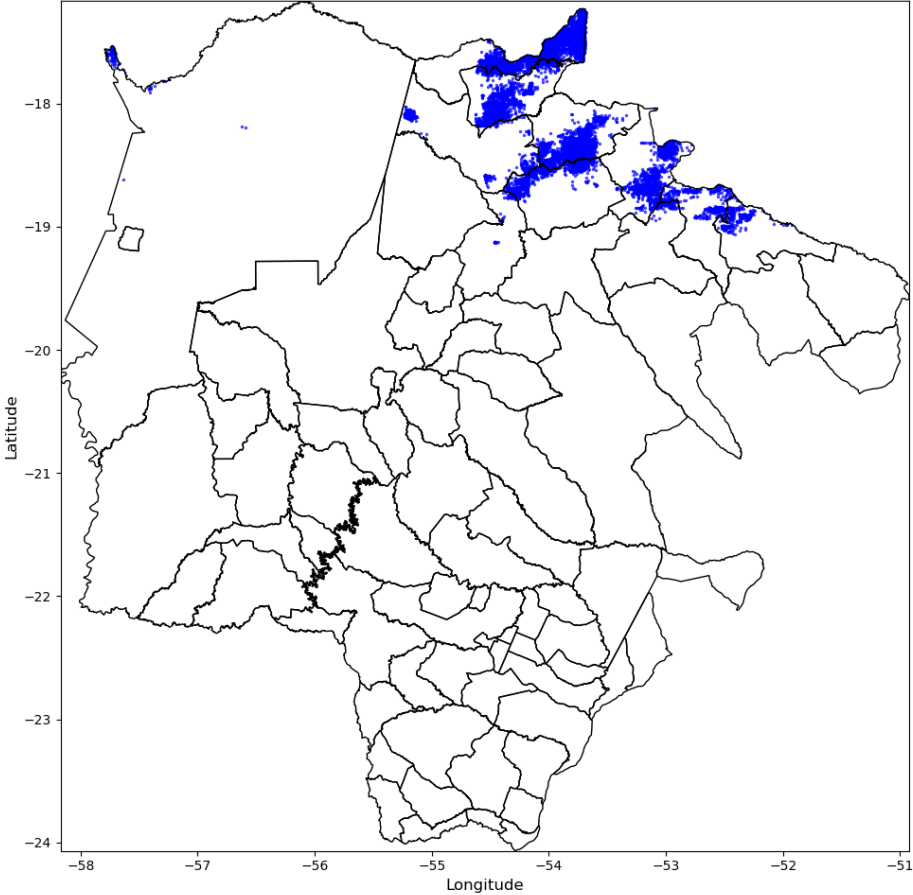





Descargas Atmosféricas - 2024-10-13

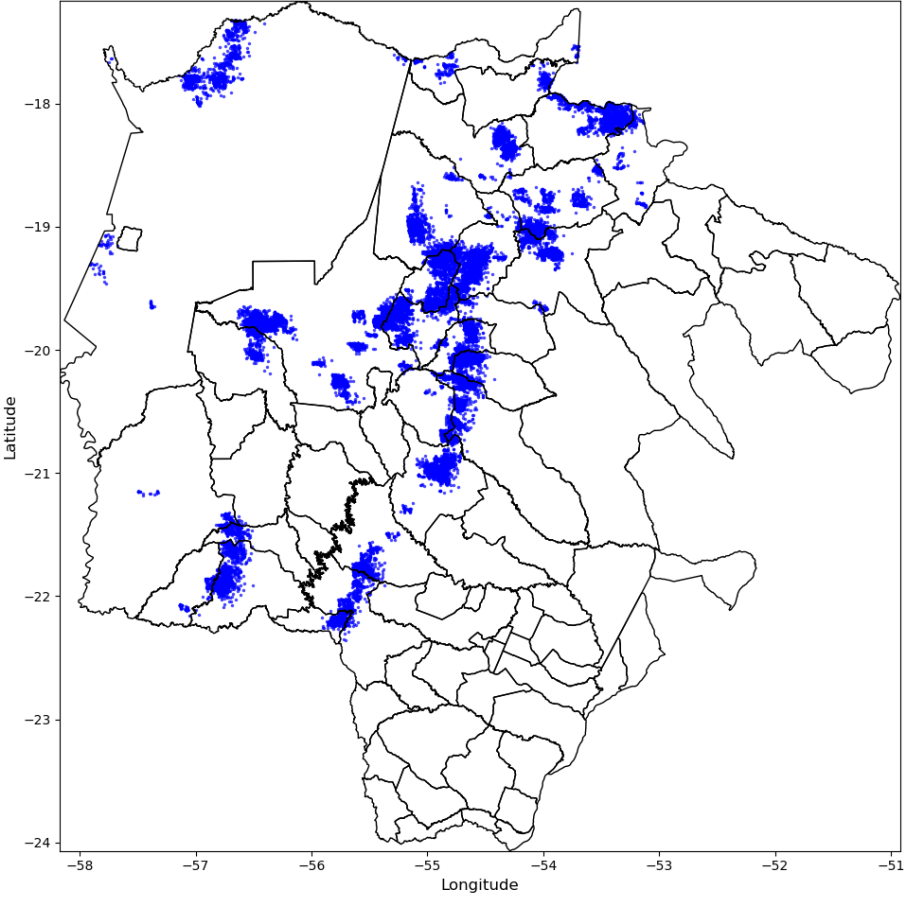


Descargas Atmosféricas - 2024-10-14

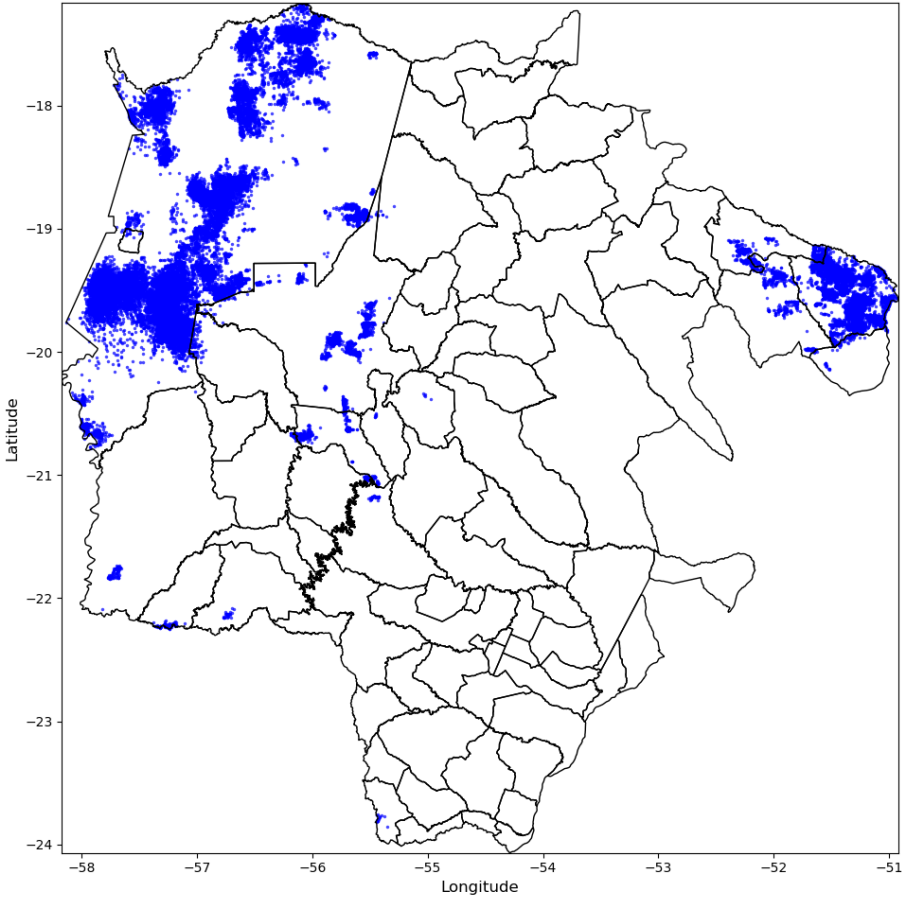


Descargas Atmosféricas - 2024-10-15

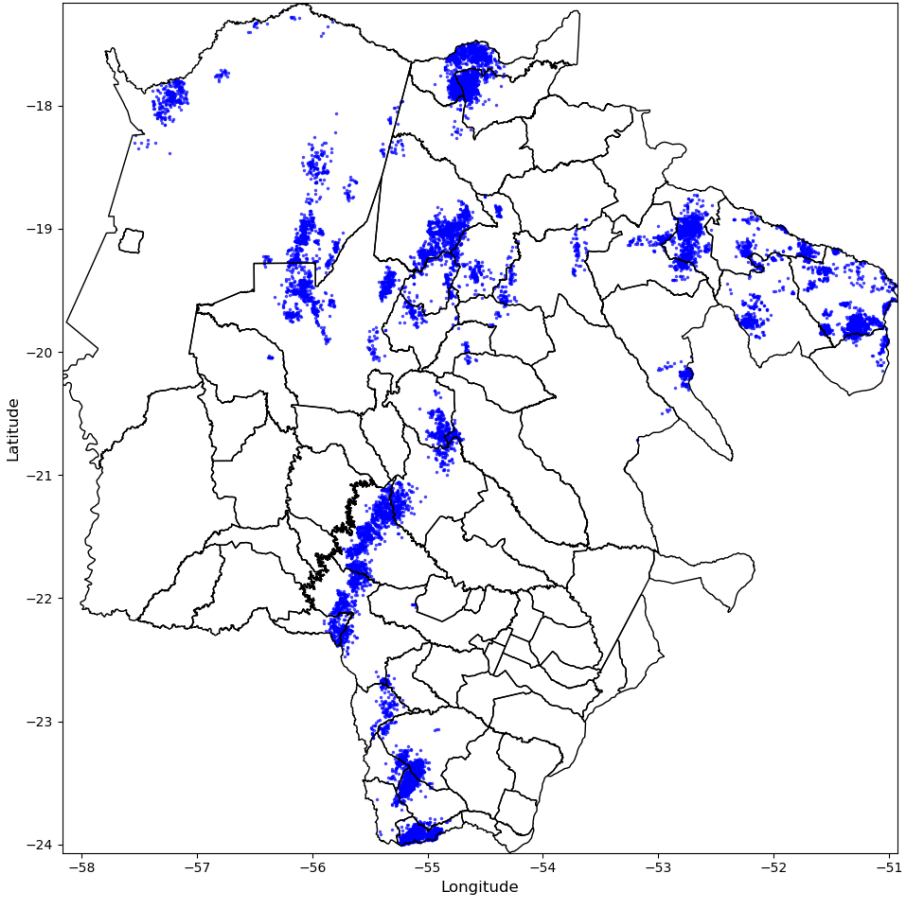


Descargas Atmosféricas - 2024-10-16

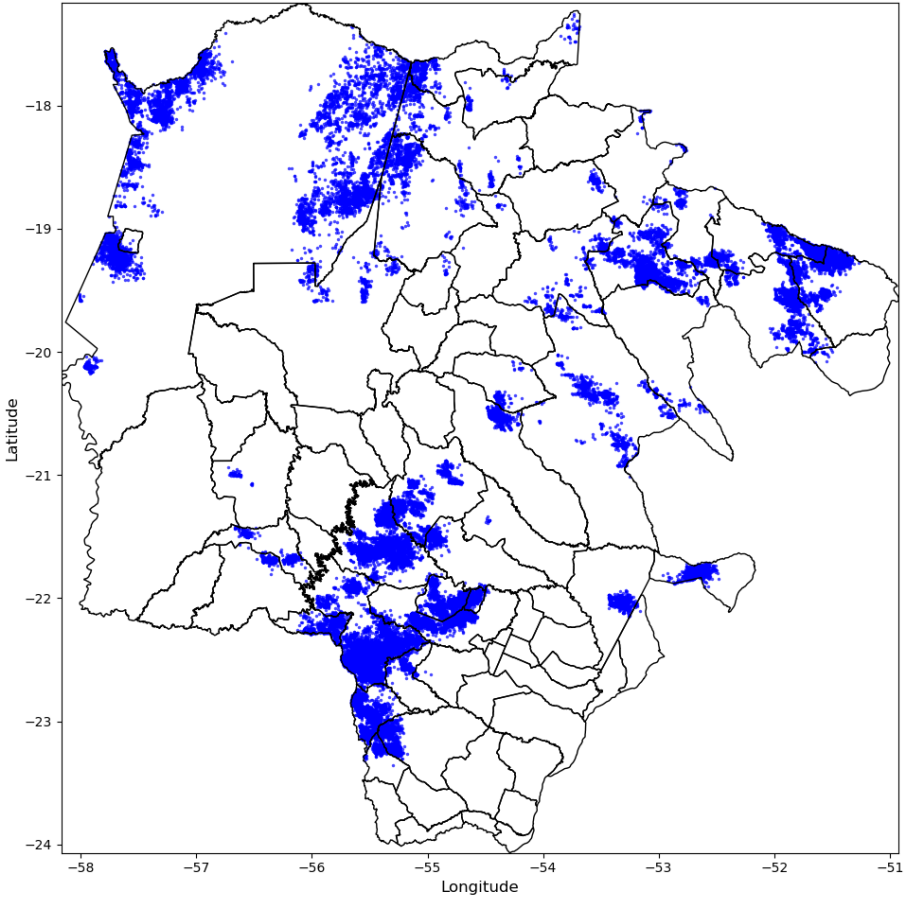


Descargas Atmosféricas - 2024-10-17

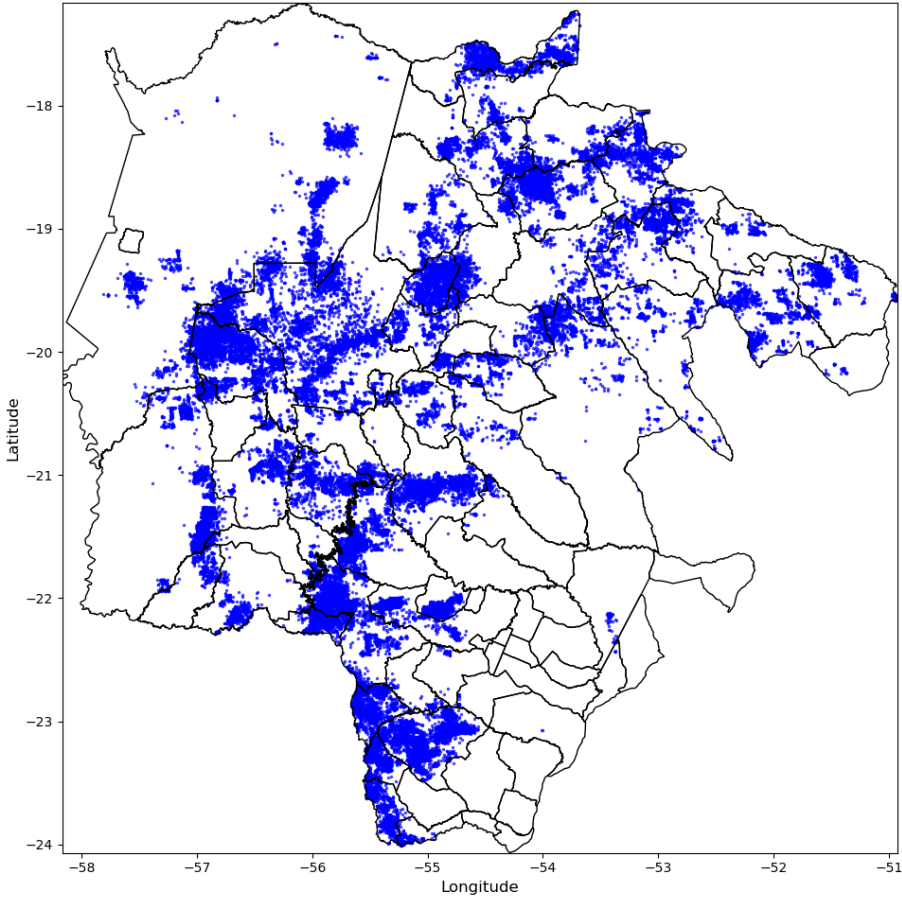


Descargas Atmosféricas - 2024-10-18

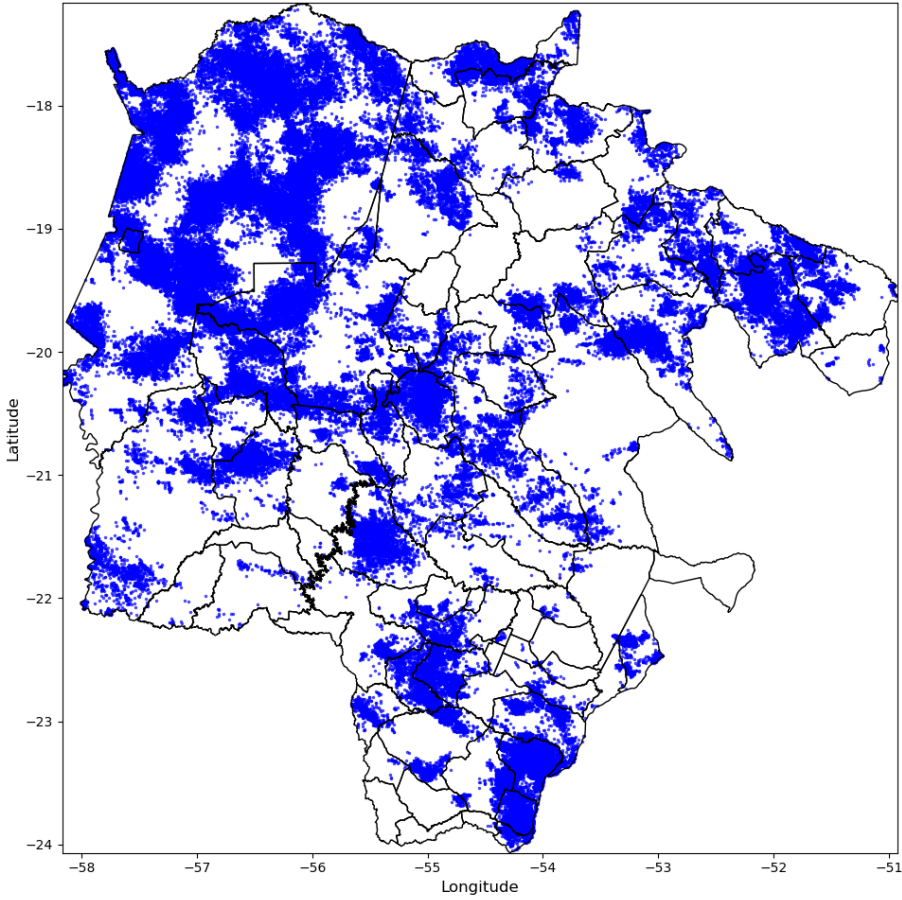

Descargas Atmosféricas - 2024-10-19

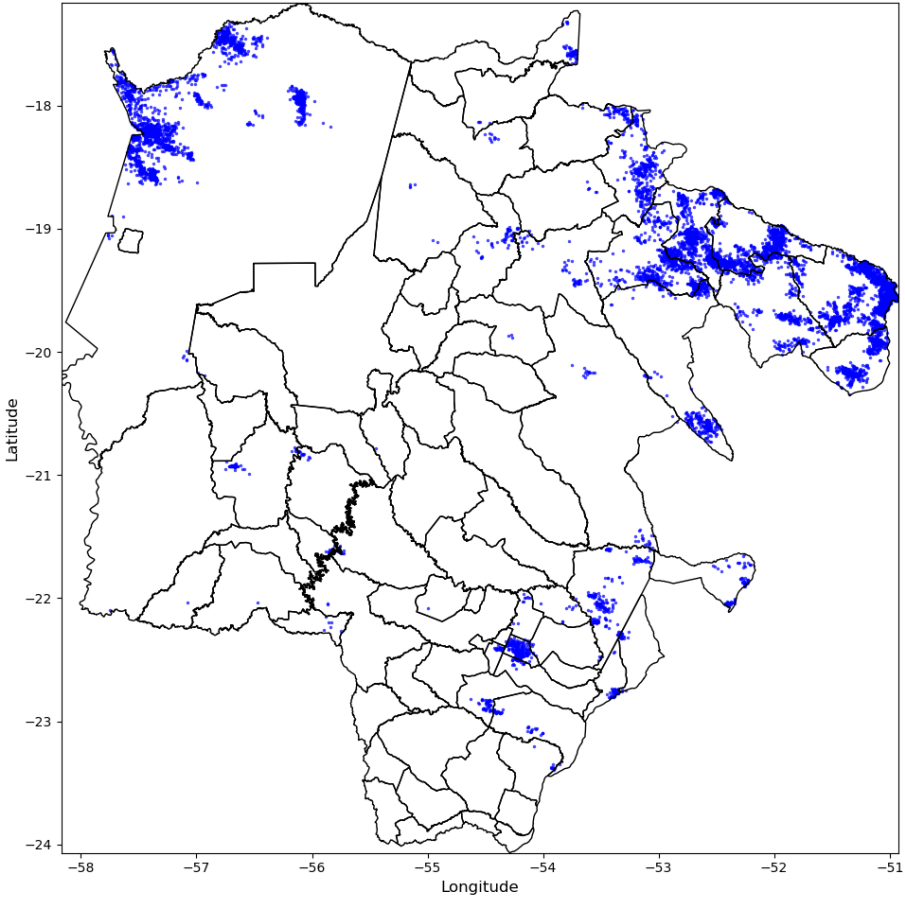


Descargas Atmosféricas - 2024-10-20

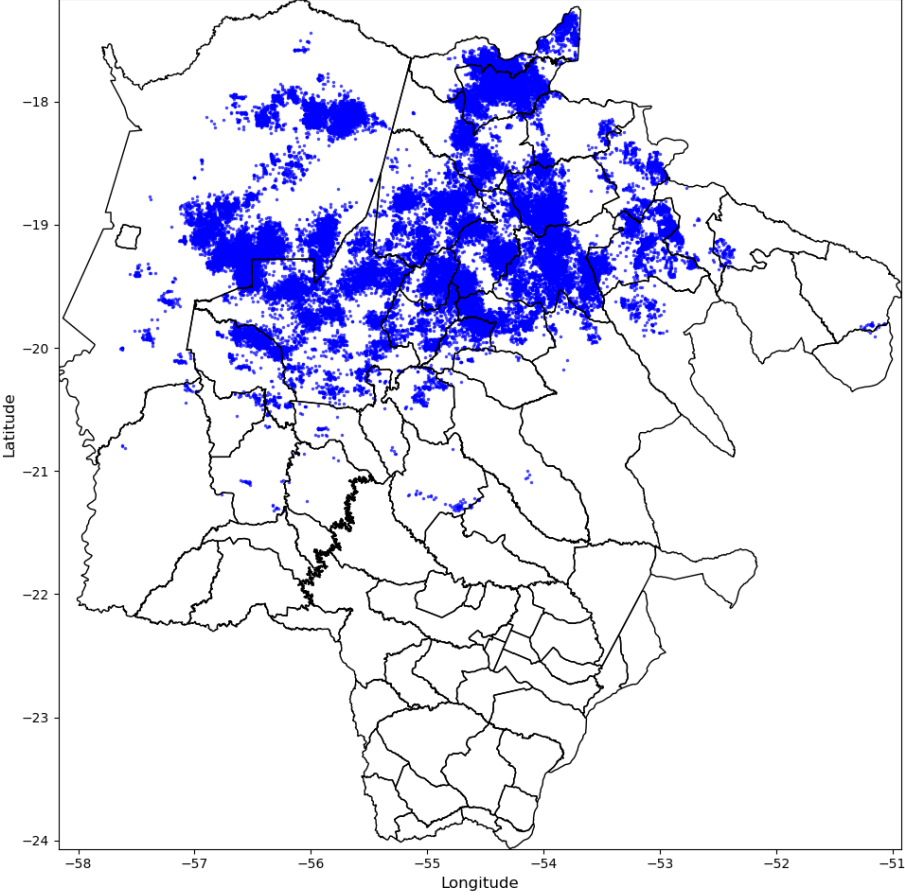





Descargas Atmosféricas - 2024-10-21

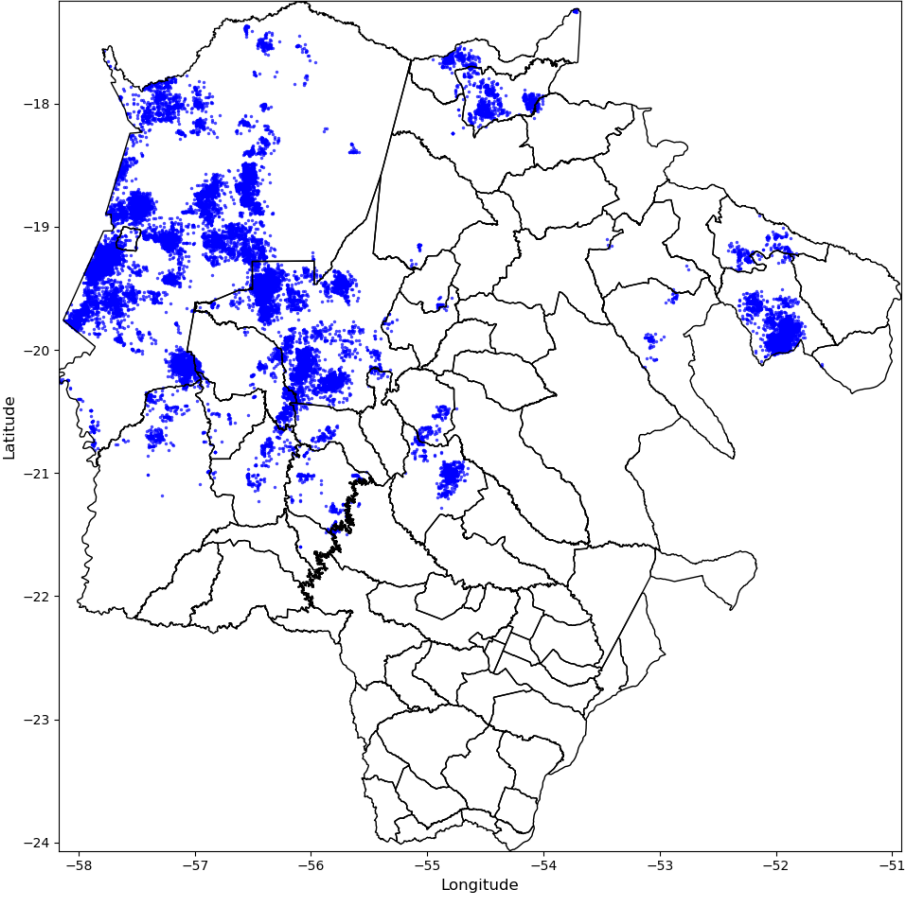

Descargas Atmosféricas - 2024-10-22

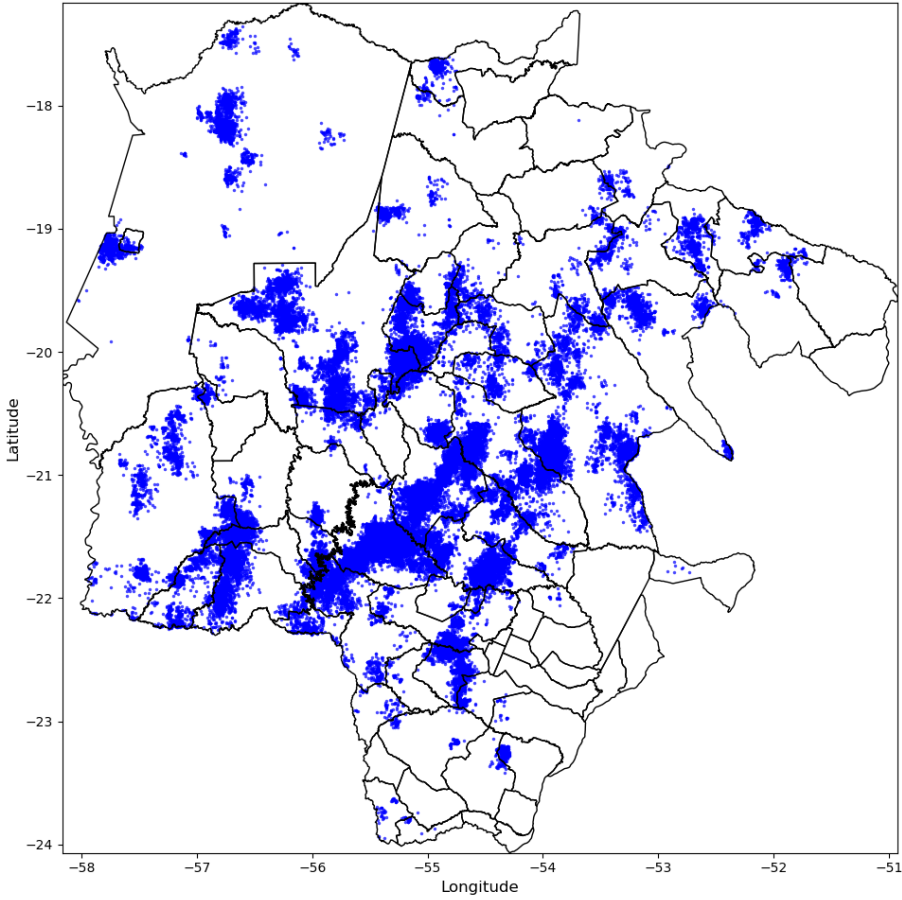

Descargas Atmosféricas - 2024-10-23

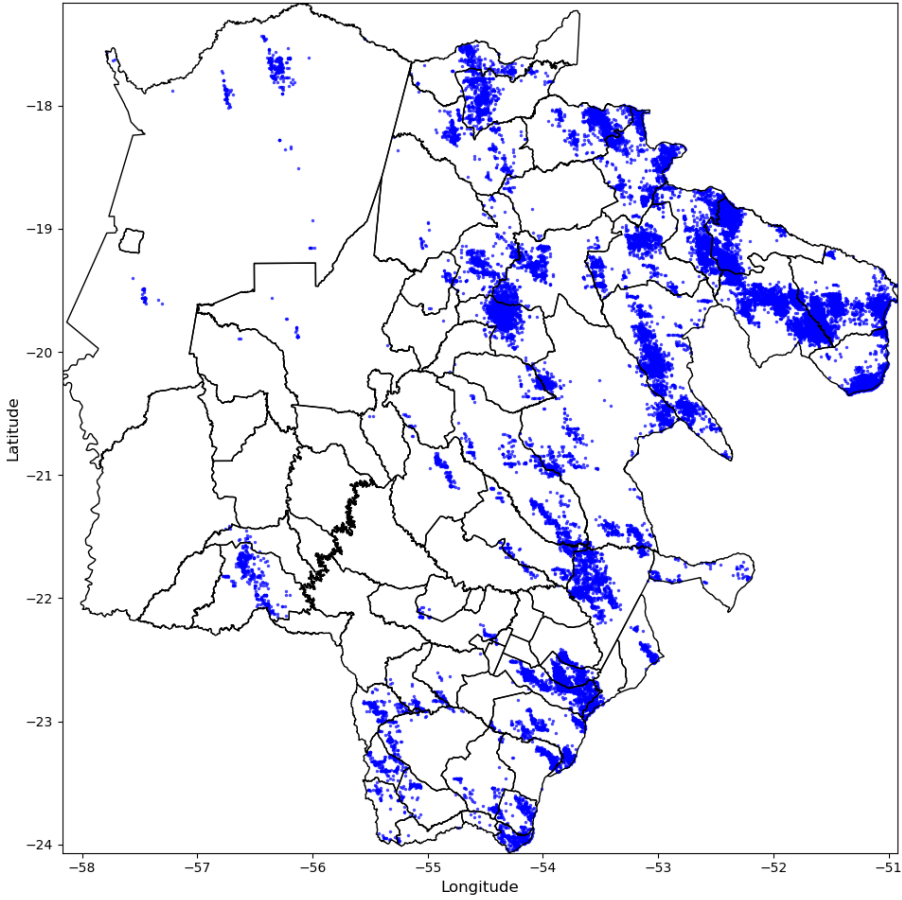



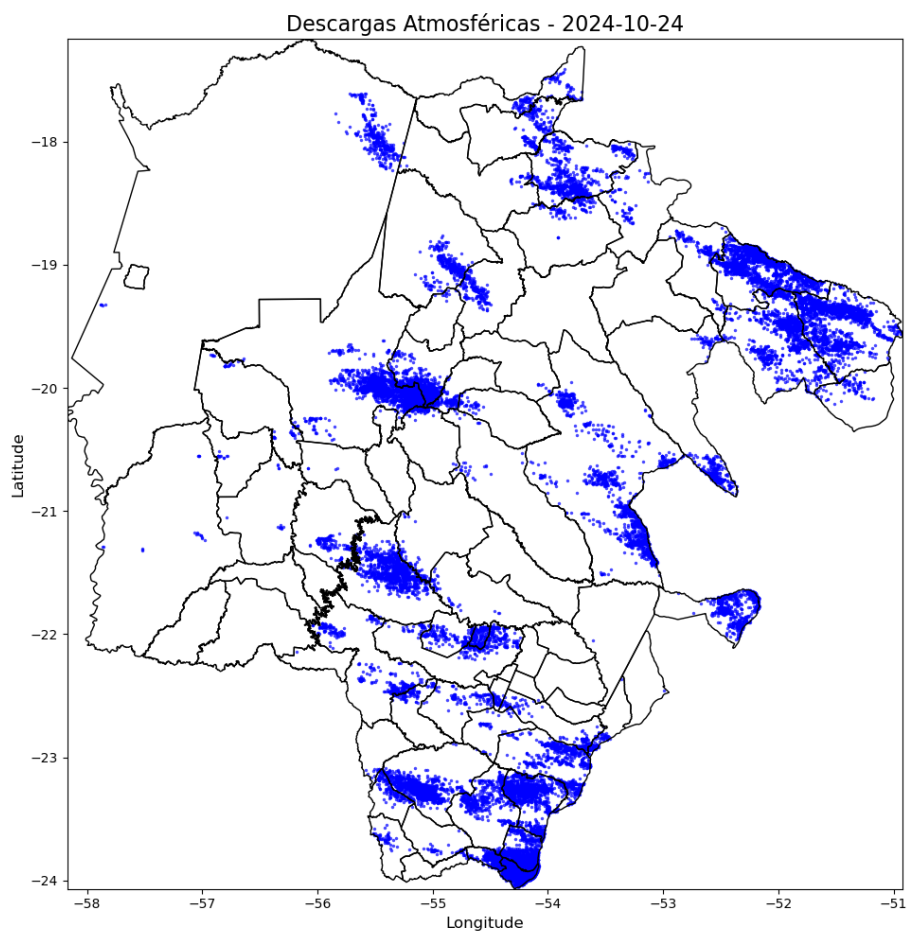


Figura 2 – Mapa de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem para os dias 08 a 24/10.


Precipitação no dia 2024-10-09 - EMS

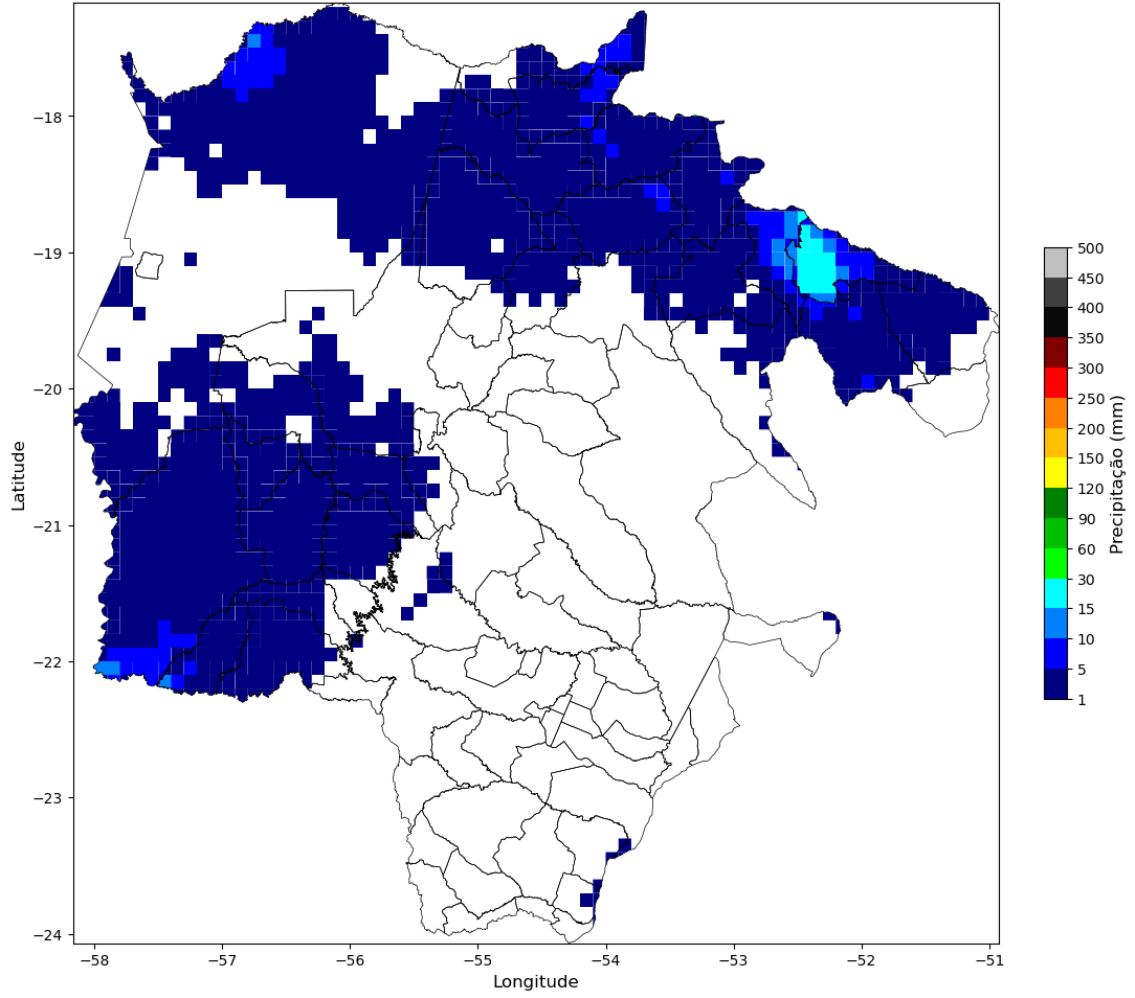


Precipitação no dia 2024-10-10 - EMS

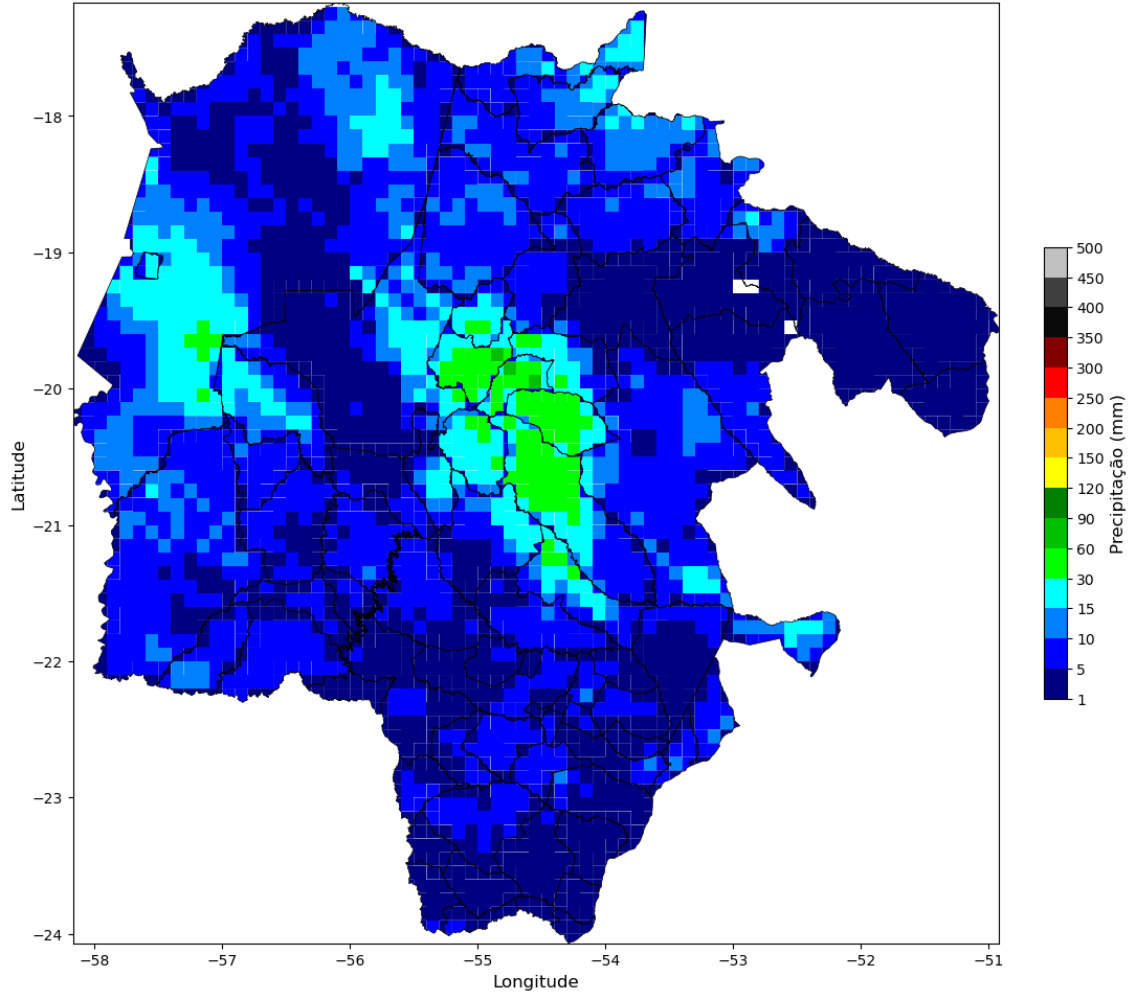

Precipitação no dia 2024-10-11 - EMS

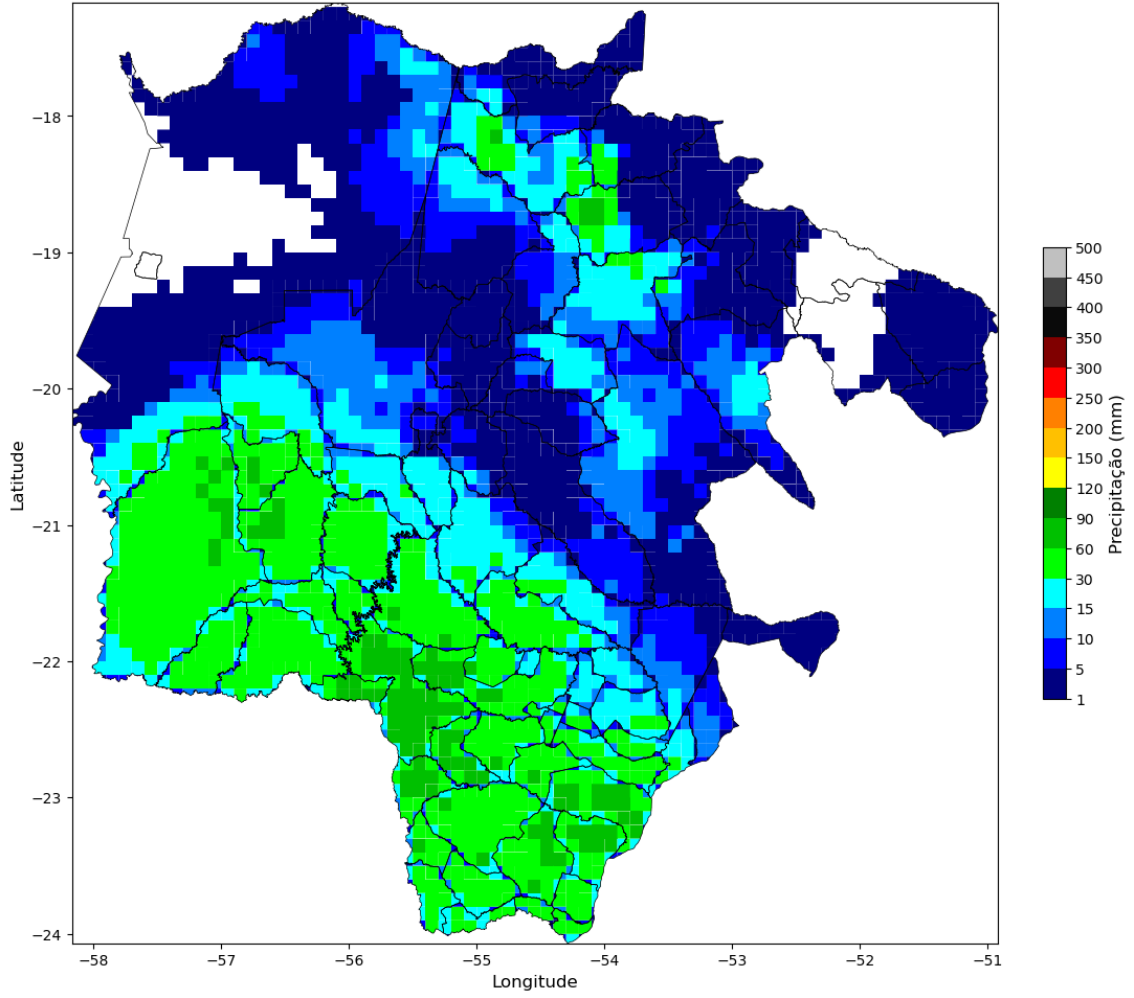


Precipitação no dia 2024-10-12 - EMS

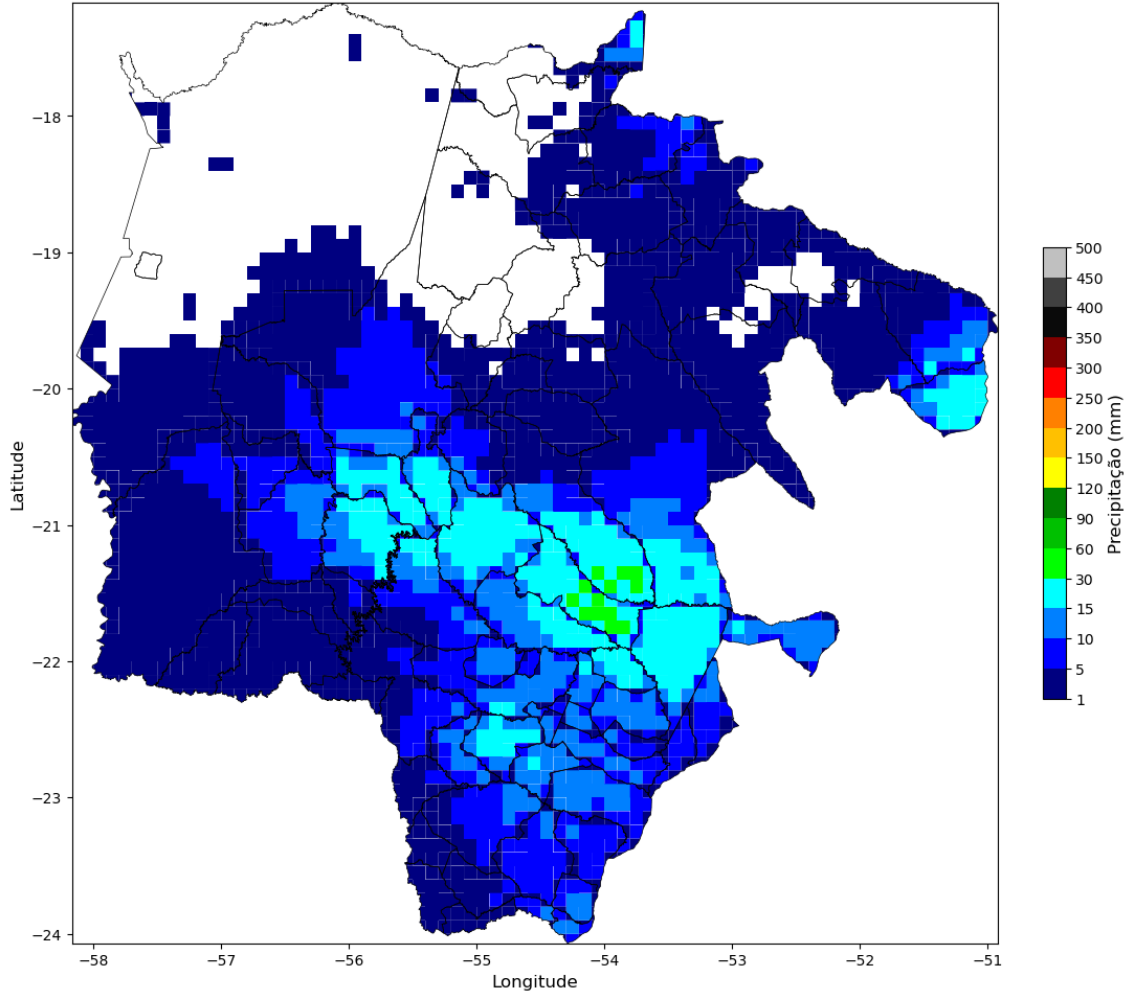





Precipitação no dia 2024-10-13 - EMS

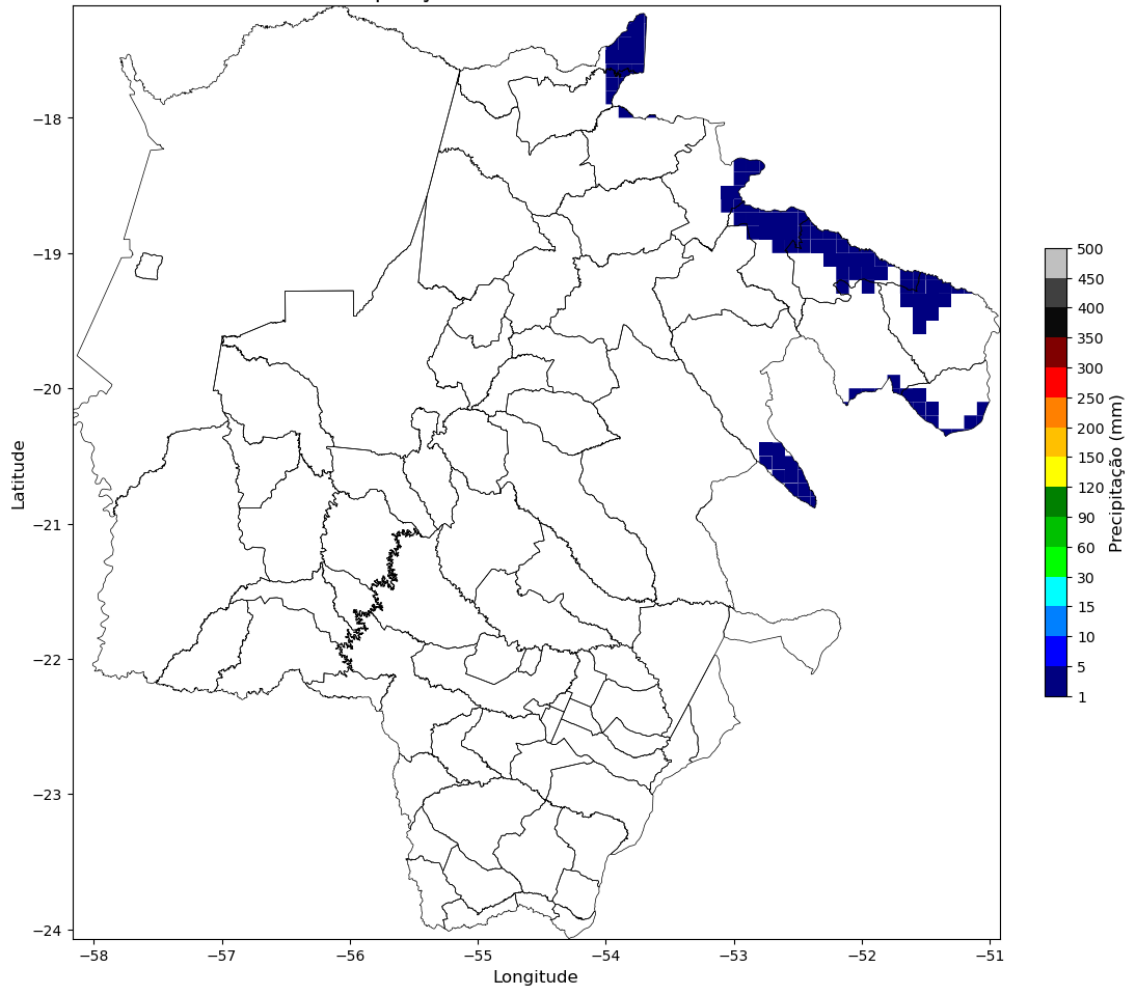


Precipitação no dia 2024-10-14 - EMS

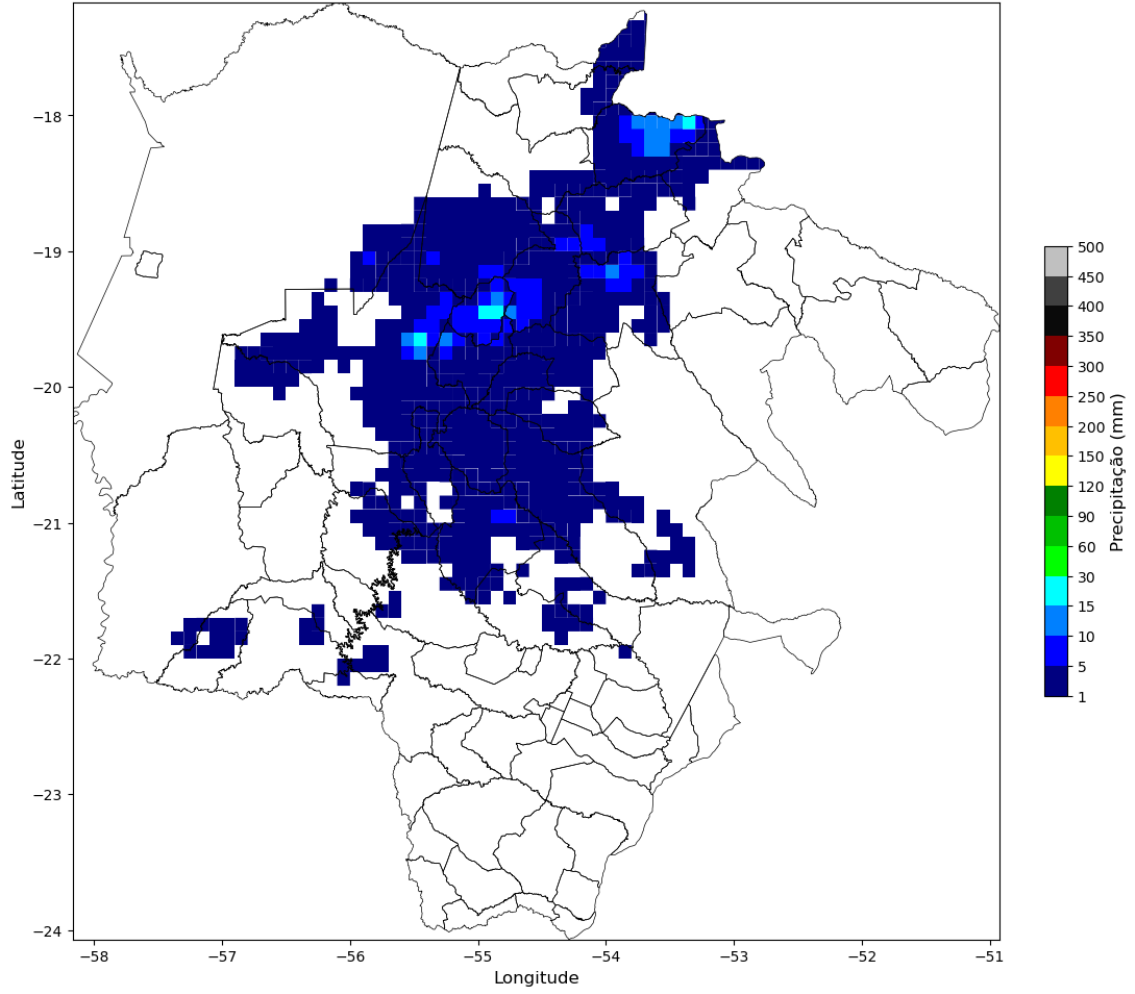


Precipitação no dia 2024-10-15 - EMS

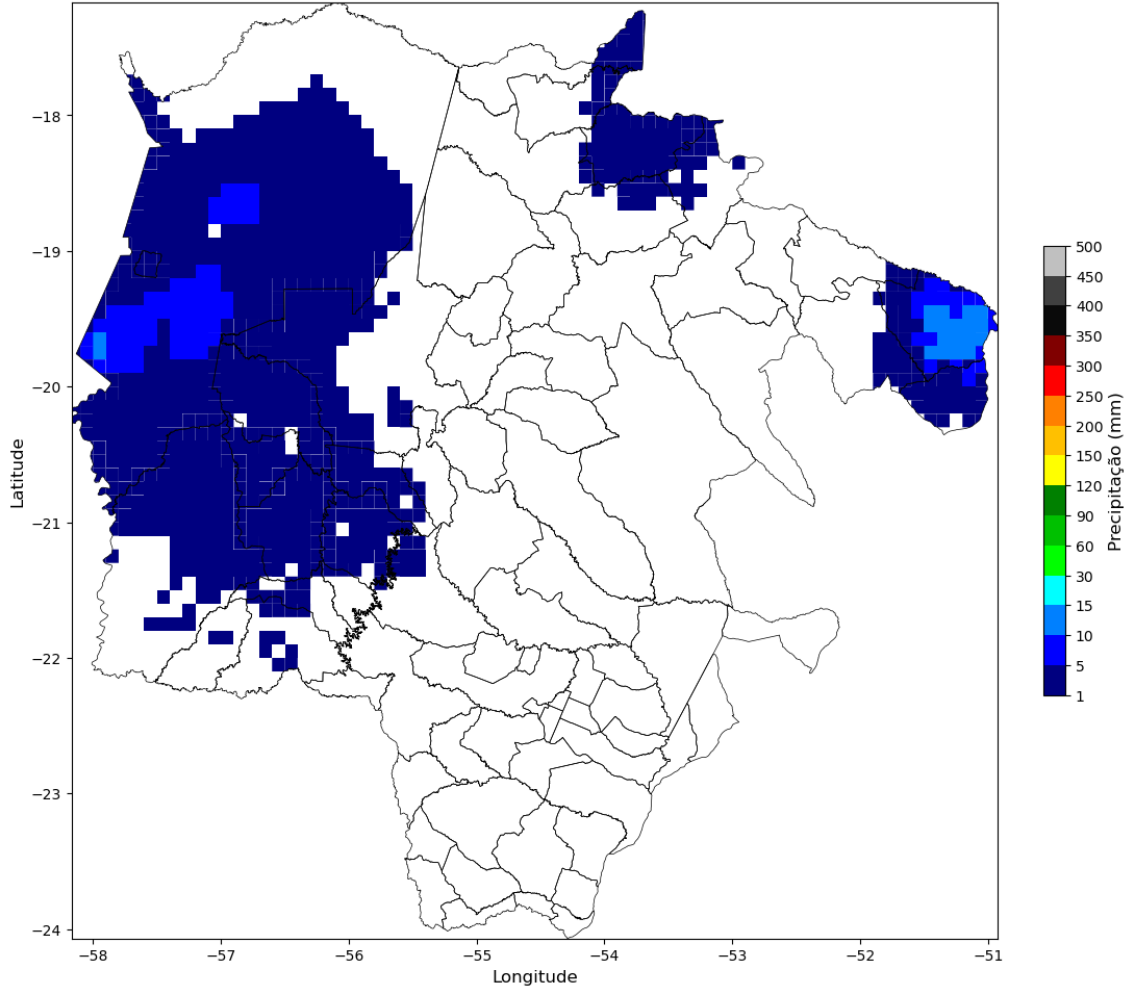


Precipitação no dia 2024-10-16 - EMS

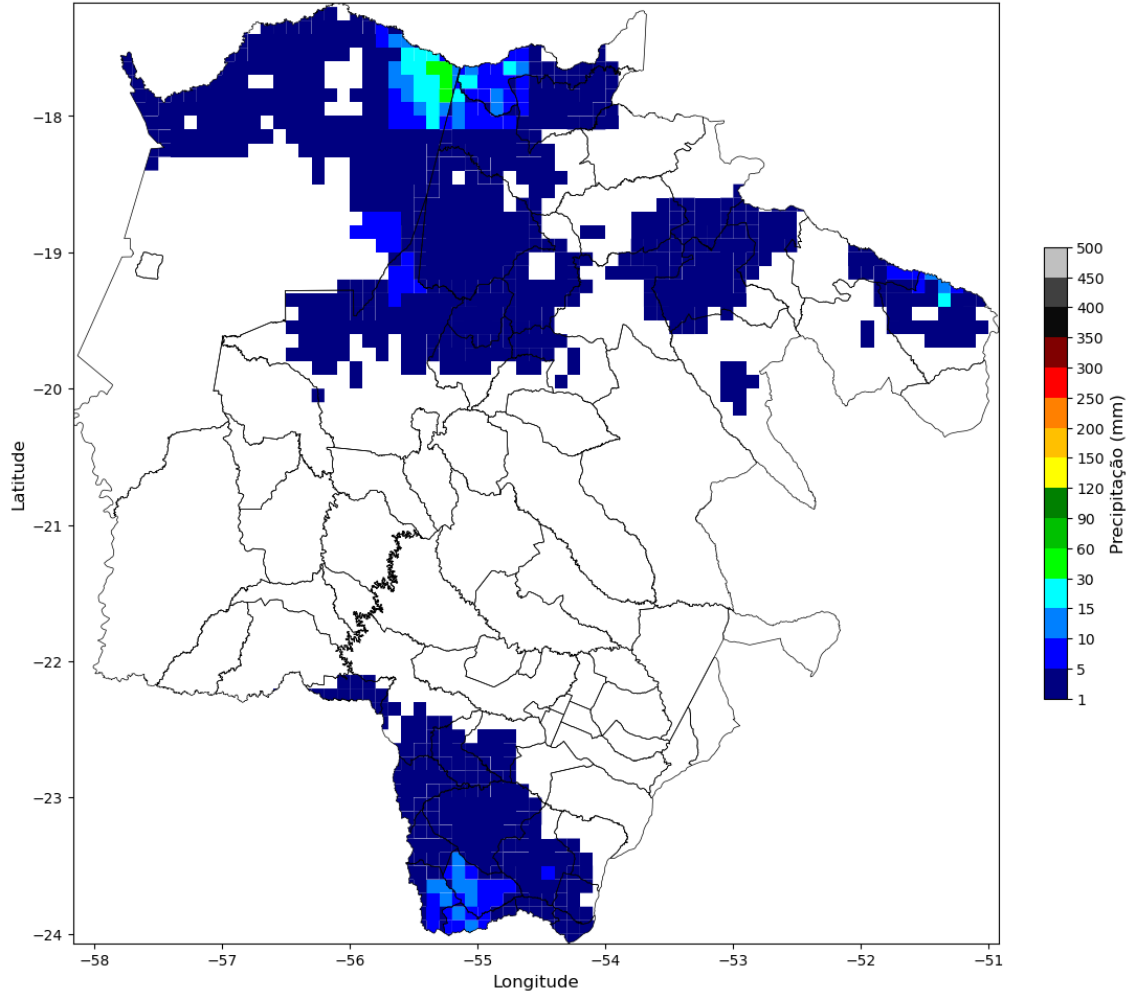


Precipitação no dia 2024-10-17 - EMS

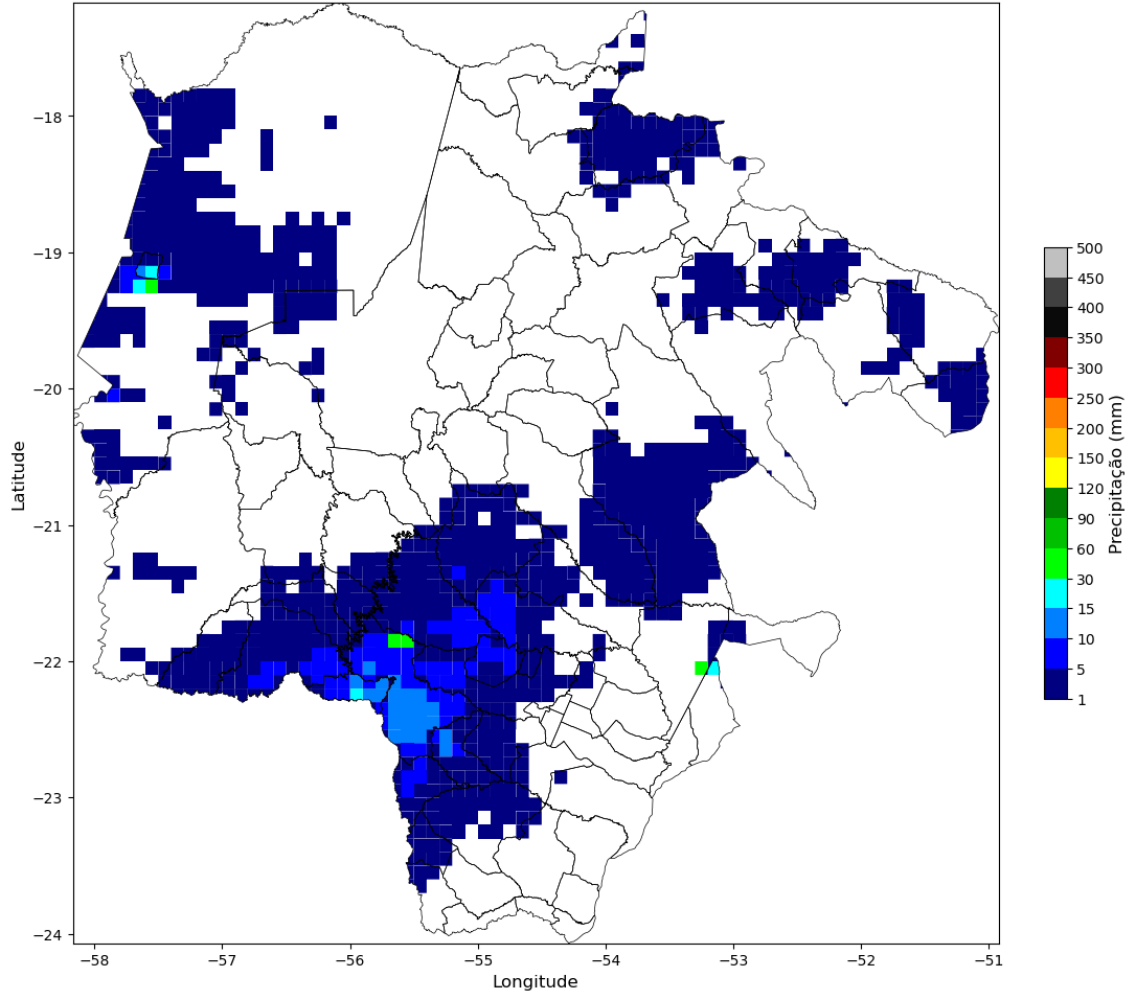


Precipitação no dia 2024-10-18 - EMS

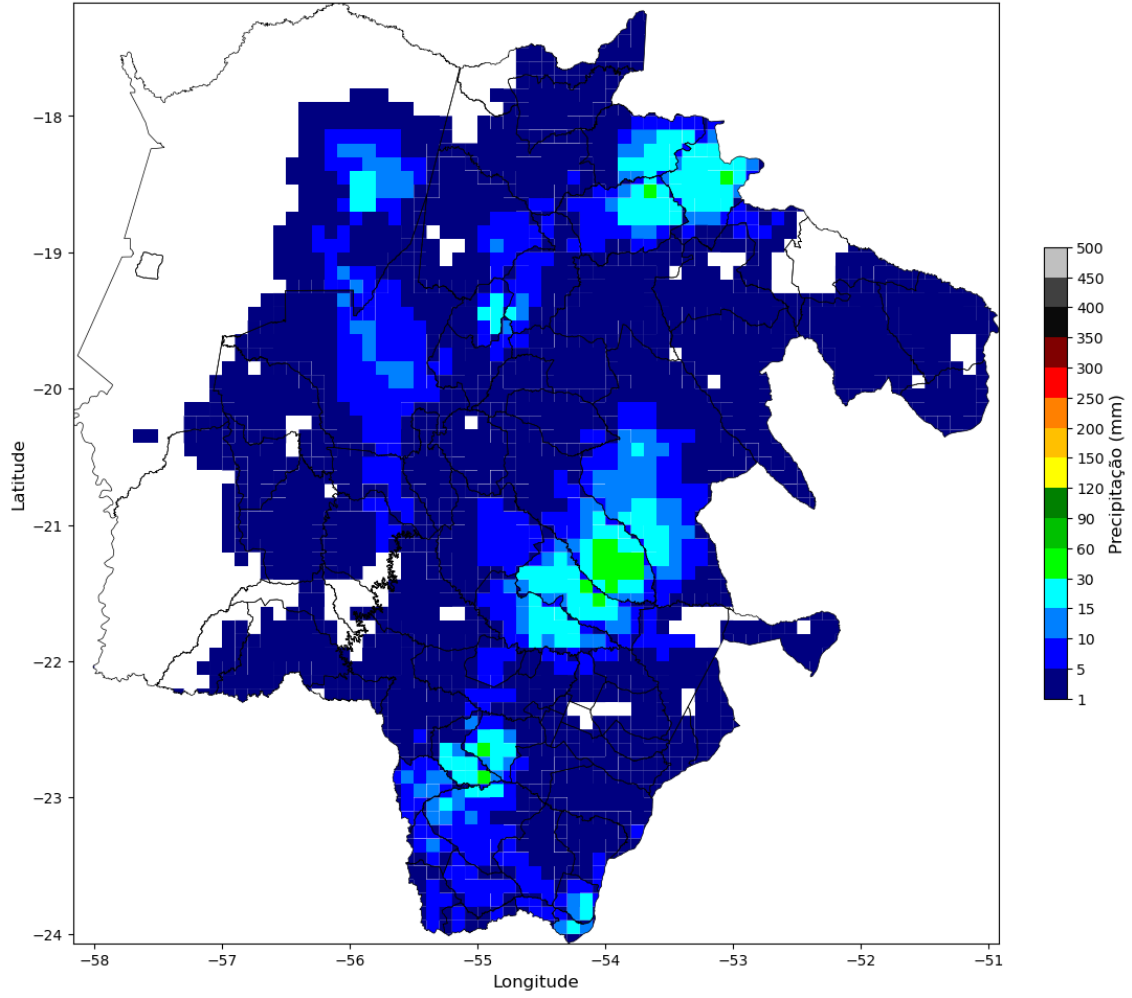

Precipitação no dia 2024-10-19 - EMS

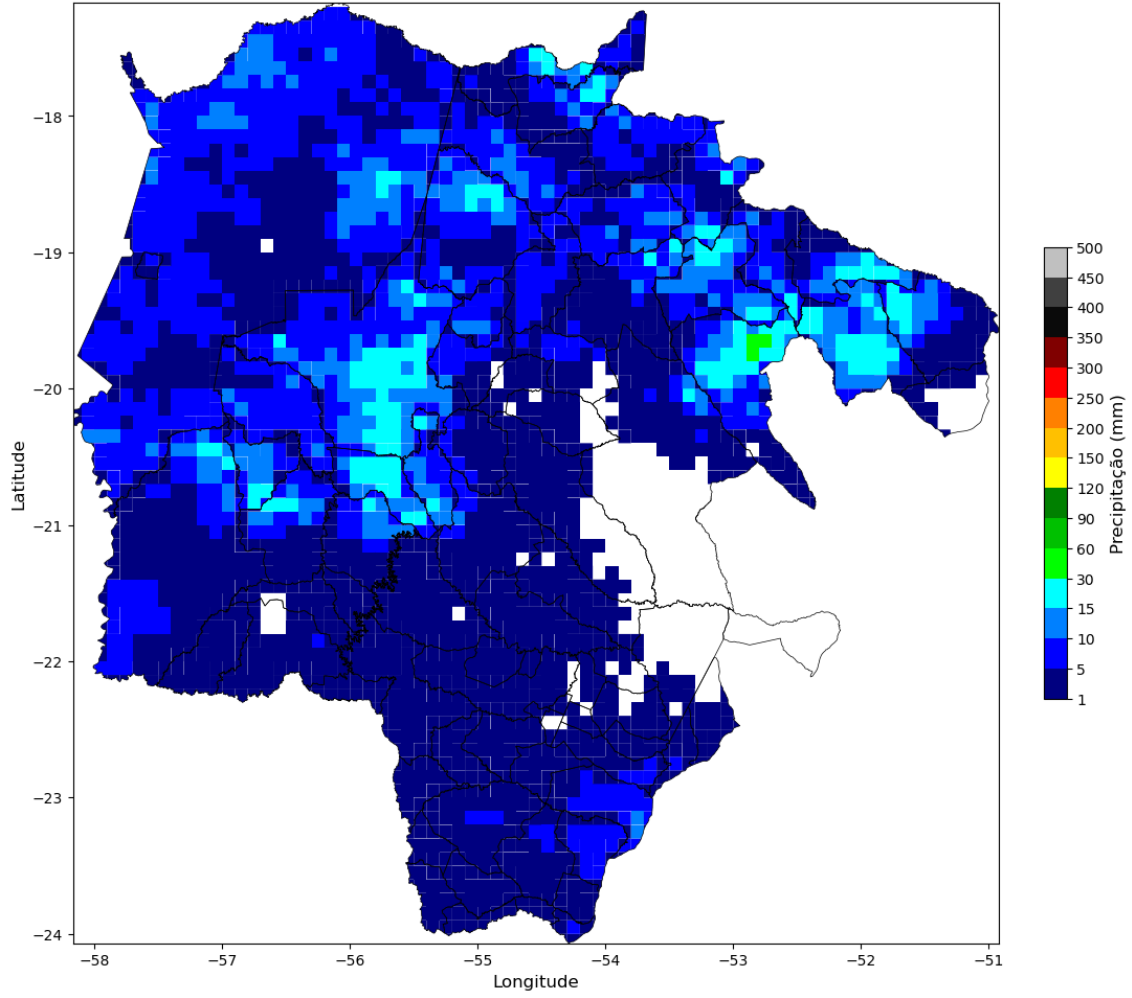


Precipitação no dia 2024-10-20 - EMS

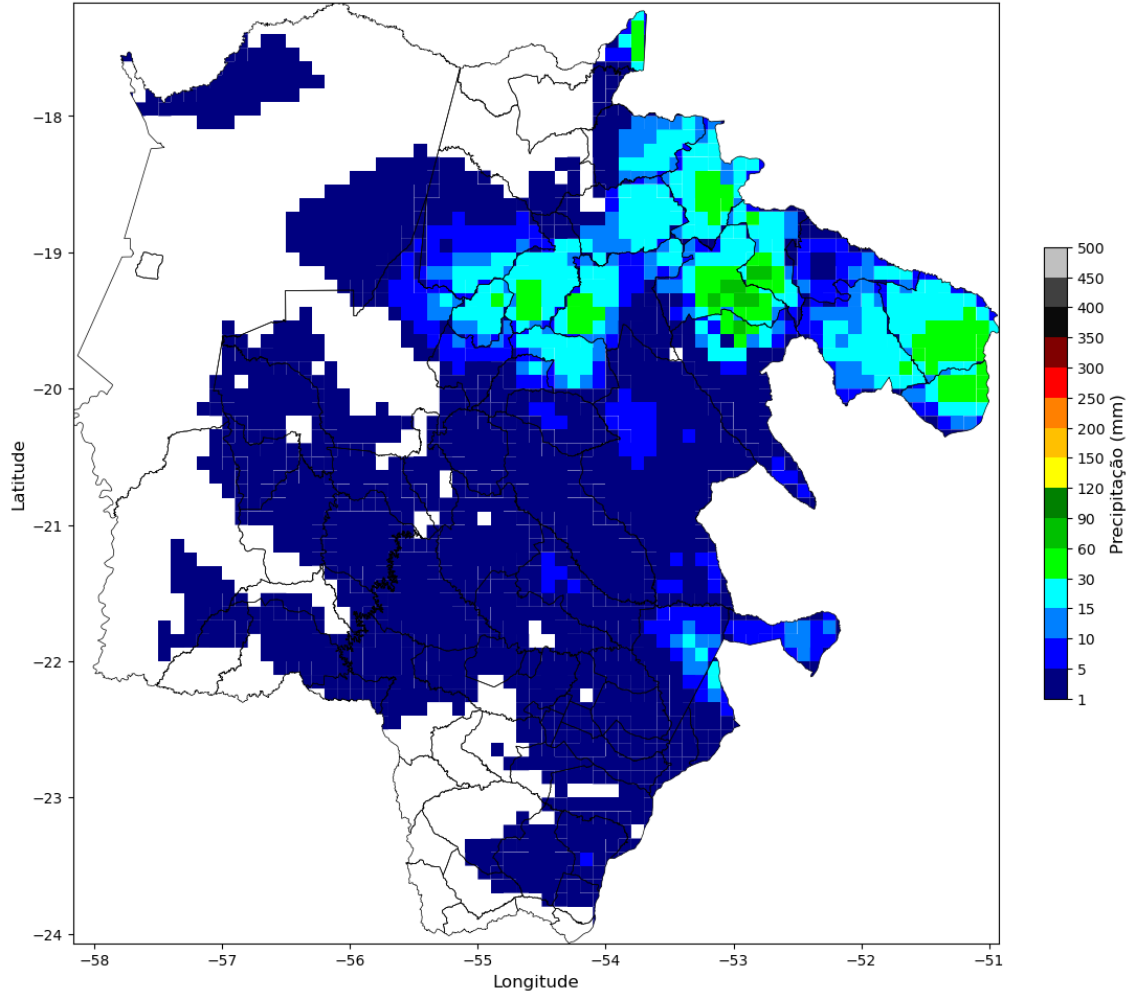





Precipitação no dia 2024-10-21 - EMS

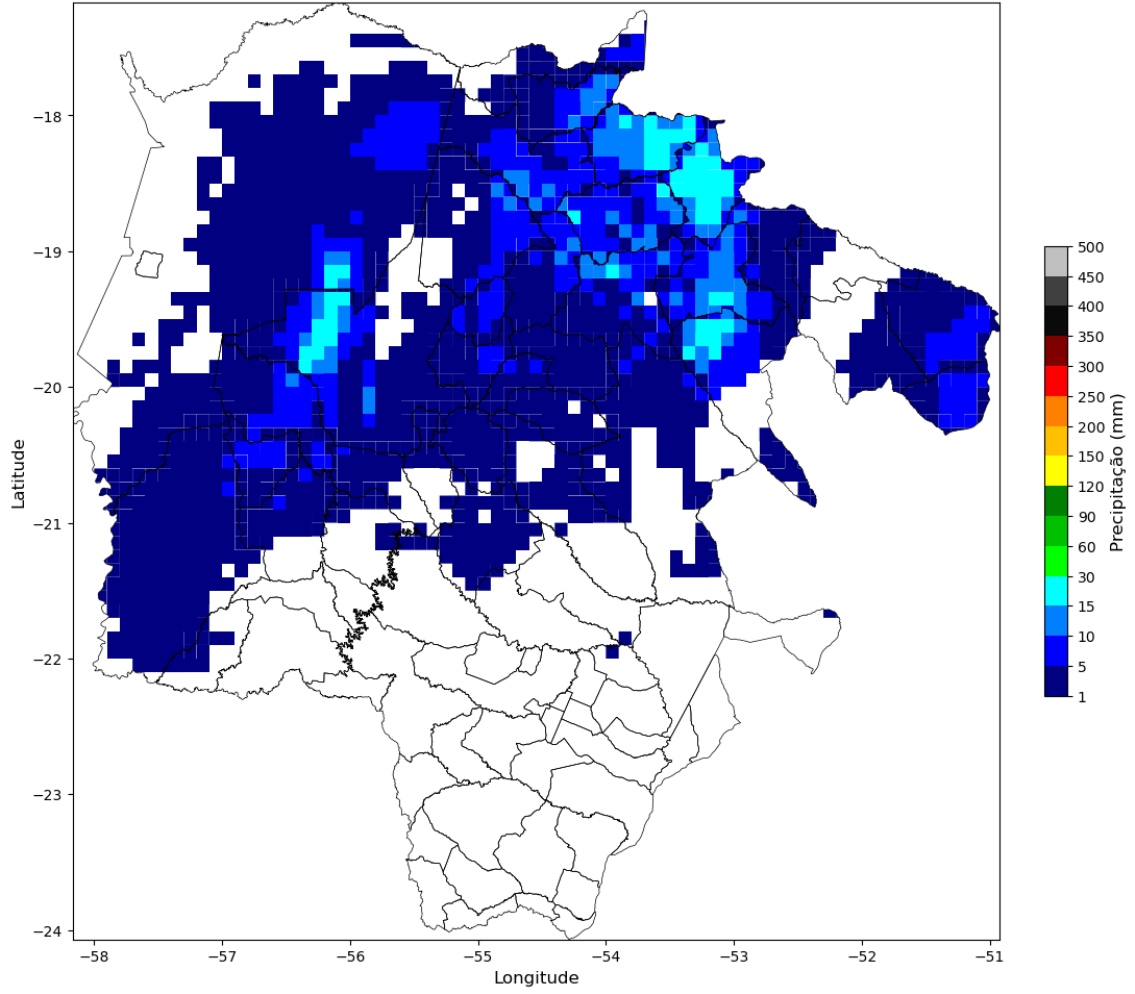

Precipitação no dia 2024-10-22 - EMS

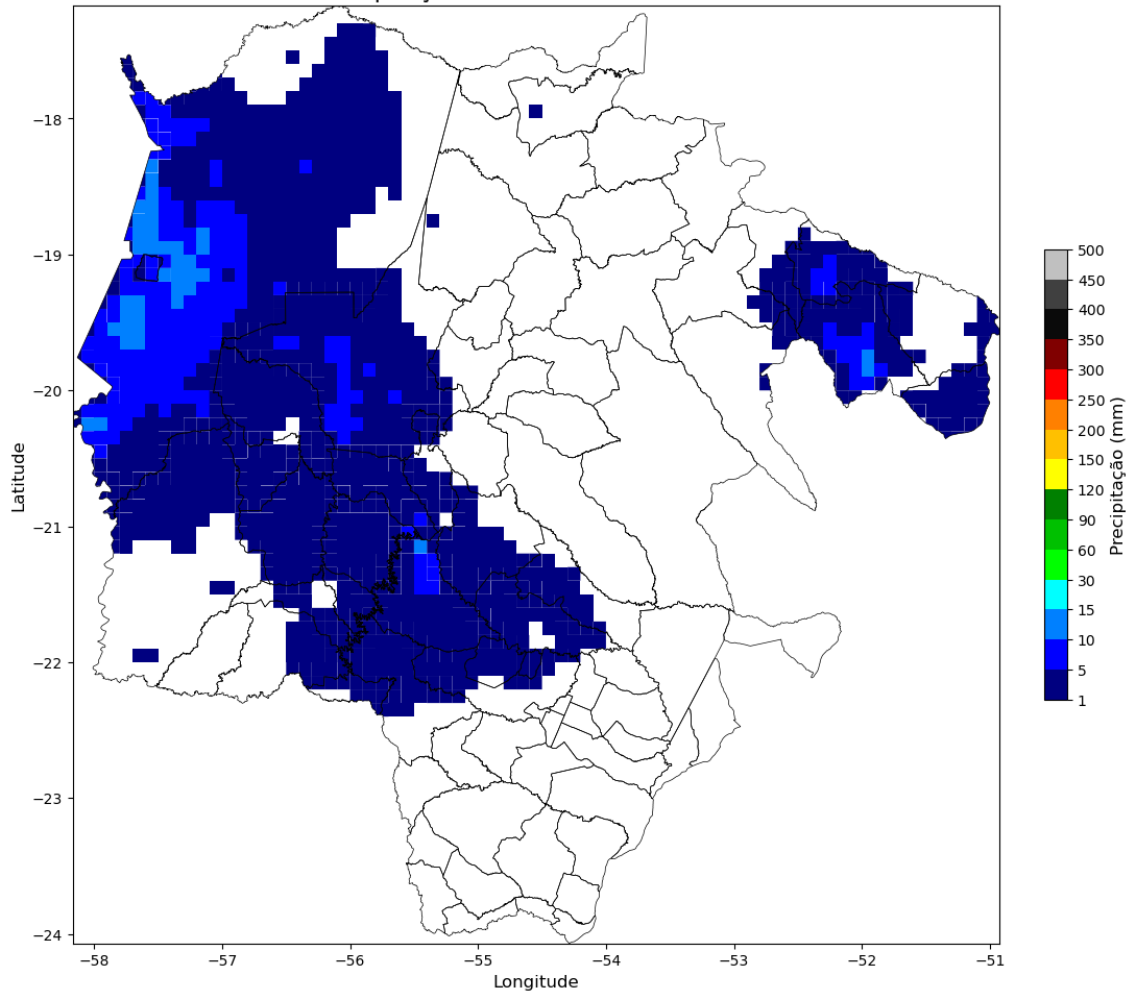

Precipitação no dia 2024-10-23 - EMS

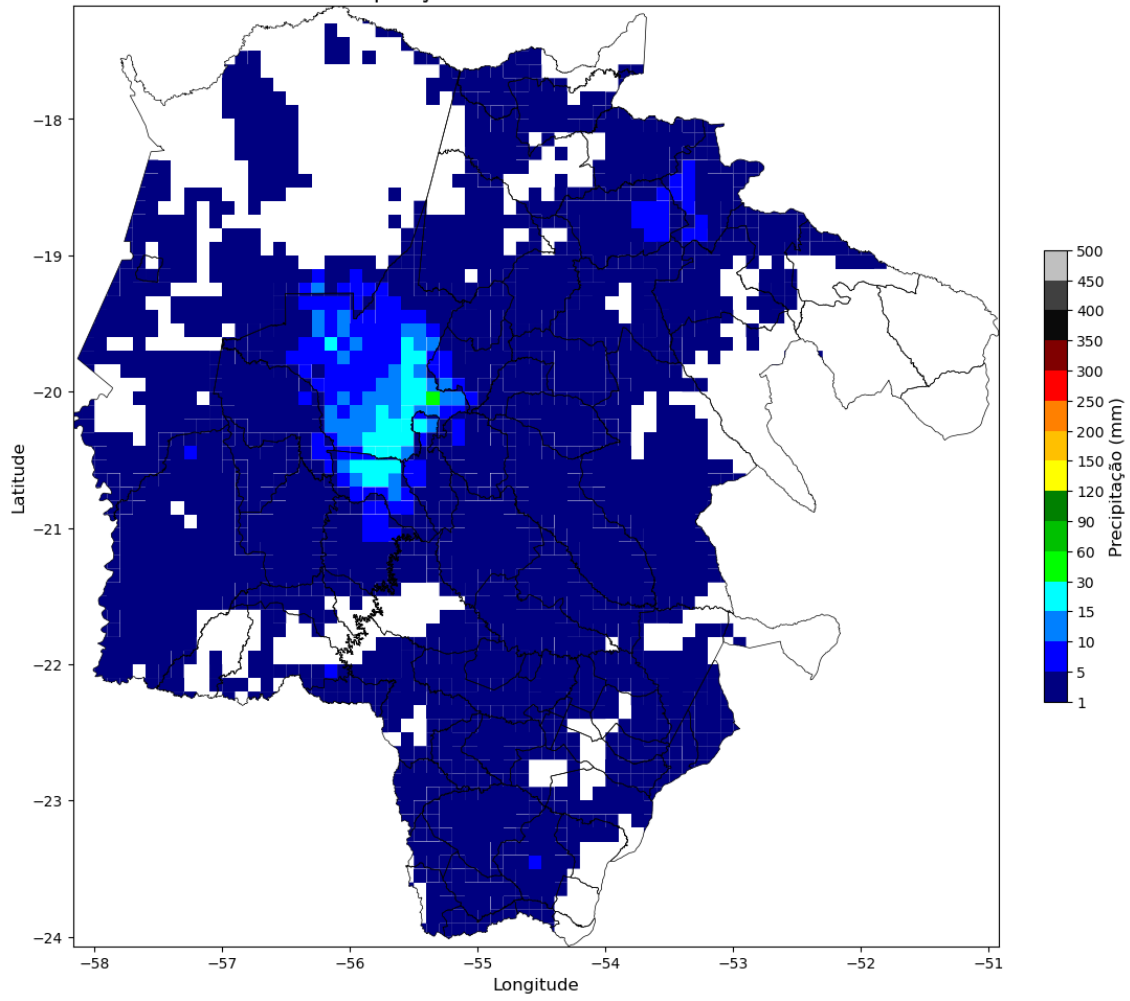



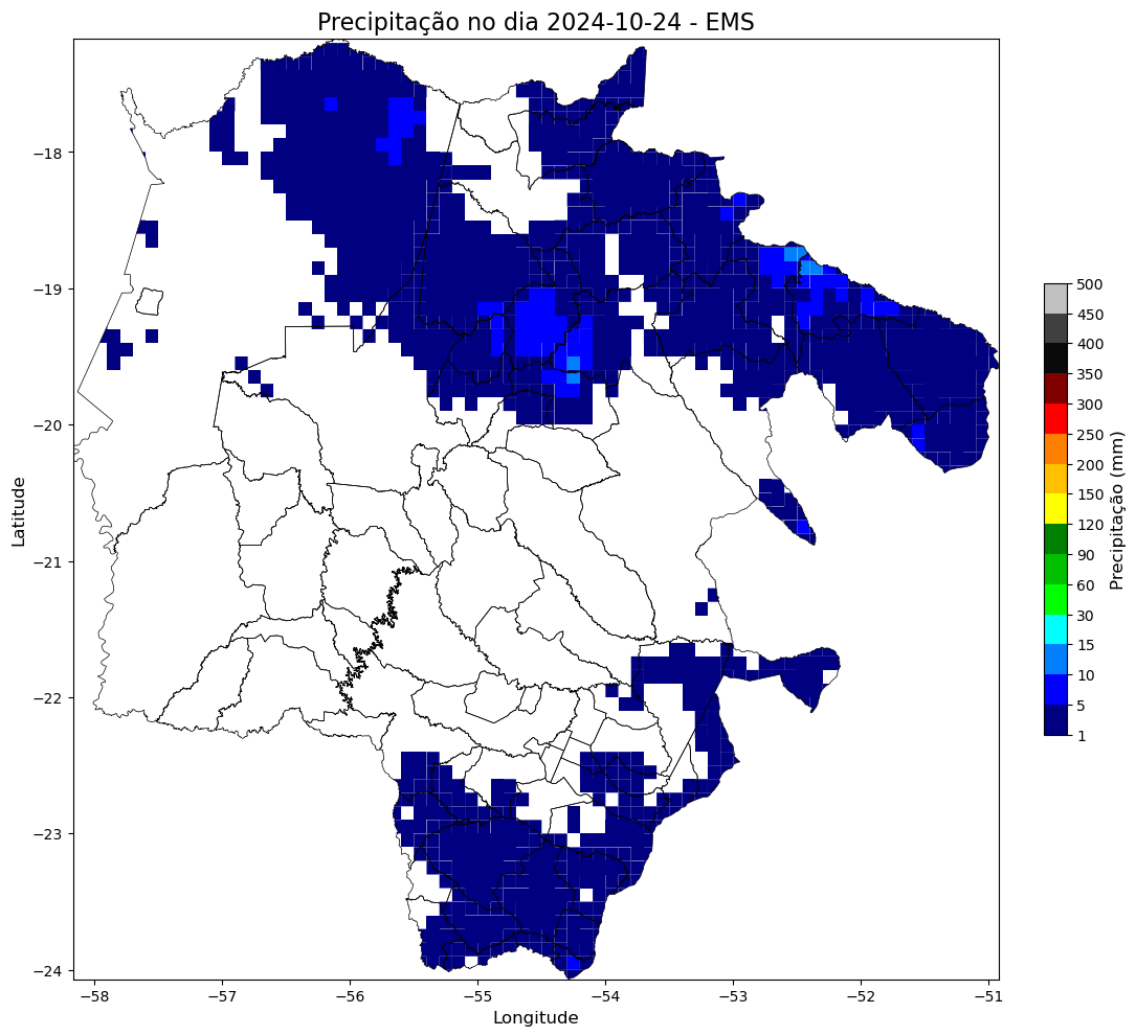


Figura 3 – Mapa de precipitação para os dias 09 a 24/10. Dia 08 houve falha nos dados.


Máximo de Rajadas - 2024-10-08

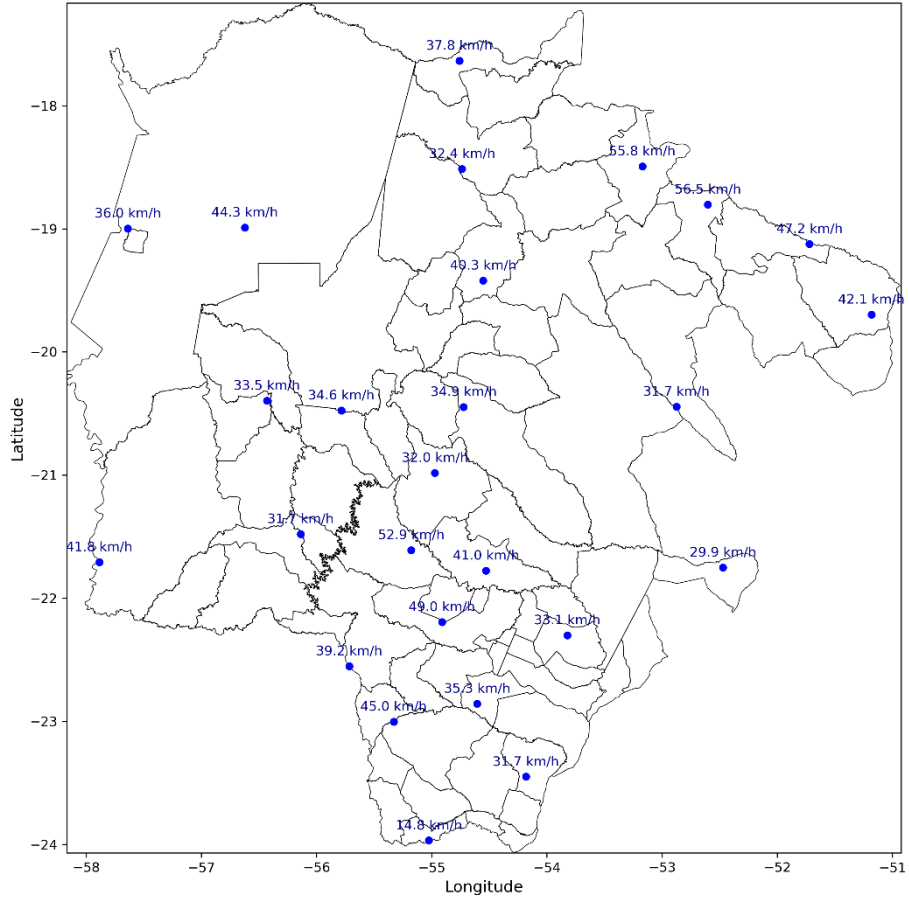


Máximo de Rajadas - 2024-10-09

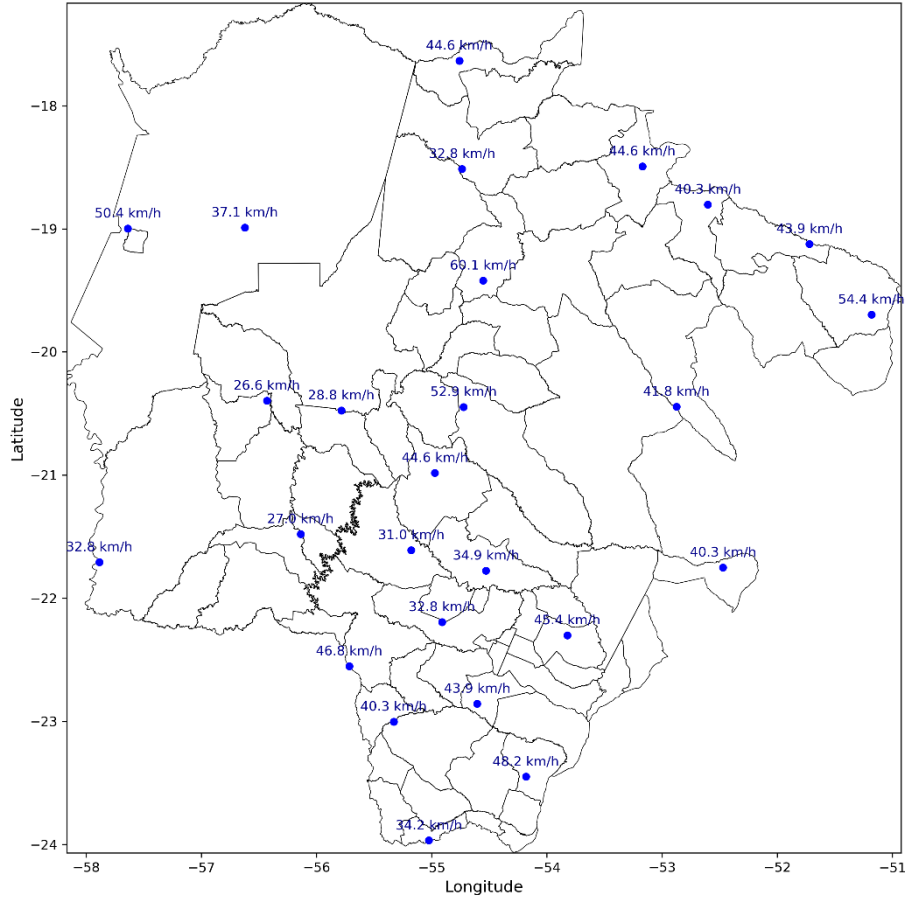

Máximo de Rajadas - 2024-10-10

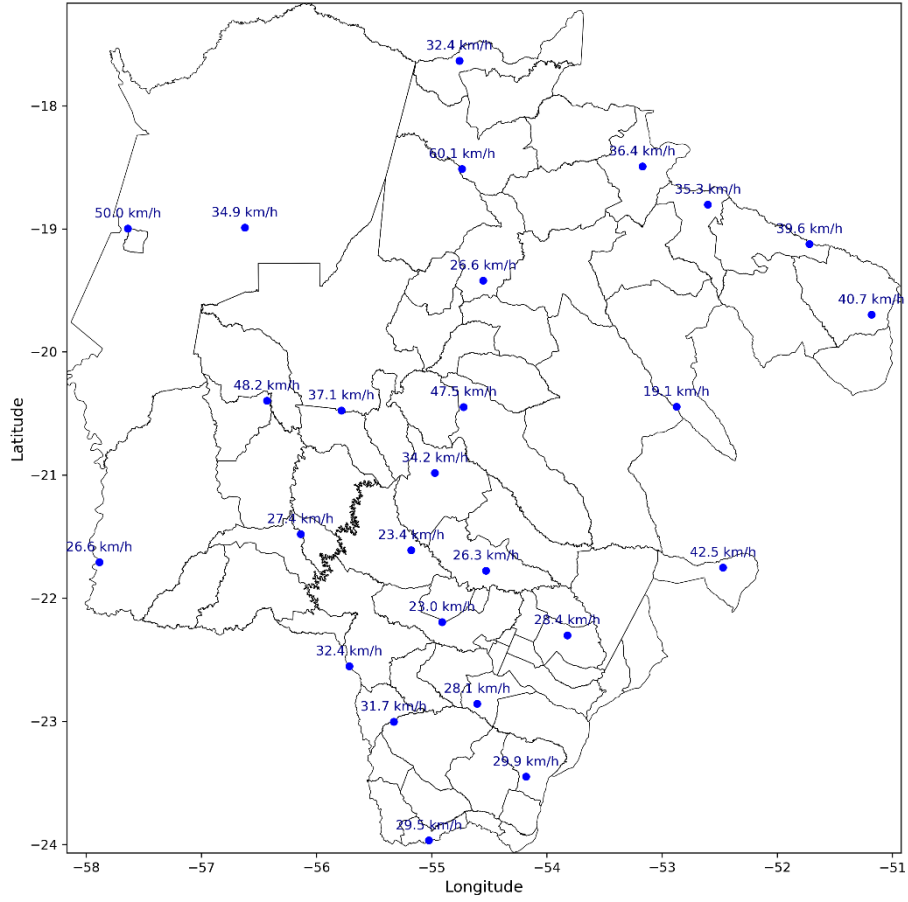


Máximo de Rajadas - 2024-10-11

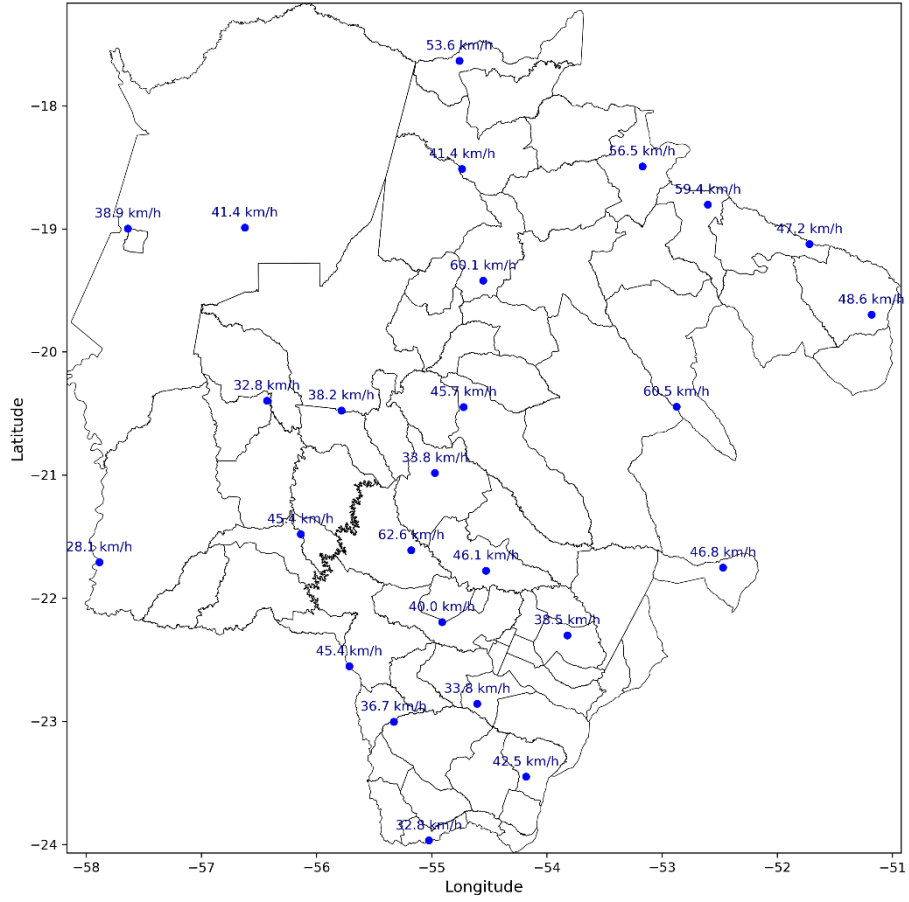





Máximo de Rajadas - 2024-10-12

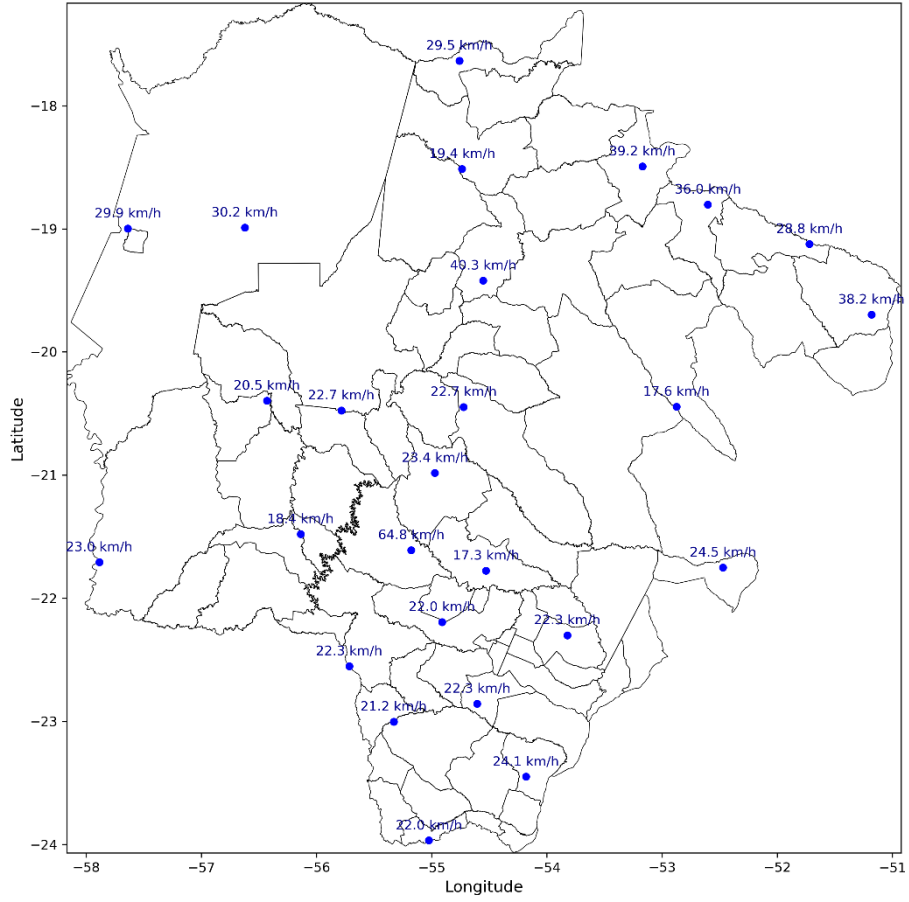


Máximo de Rajadas - 2024-10-13

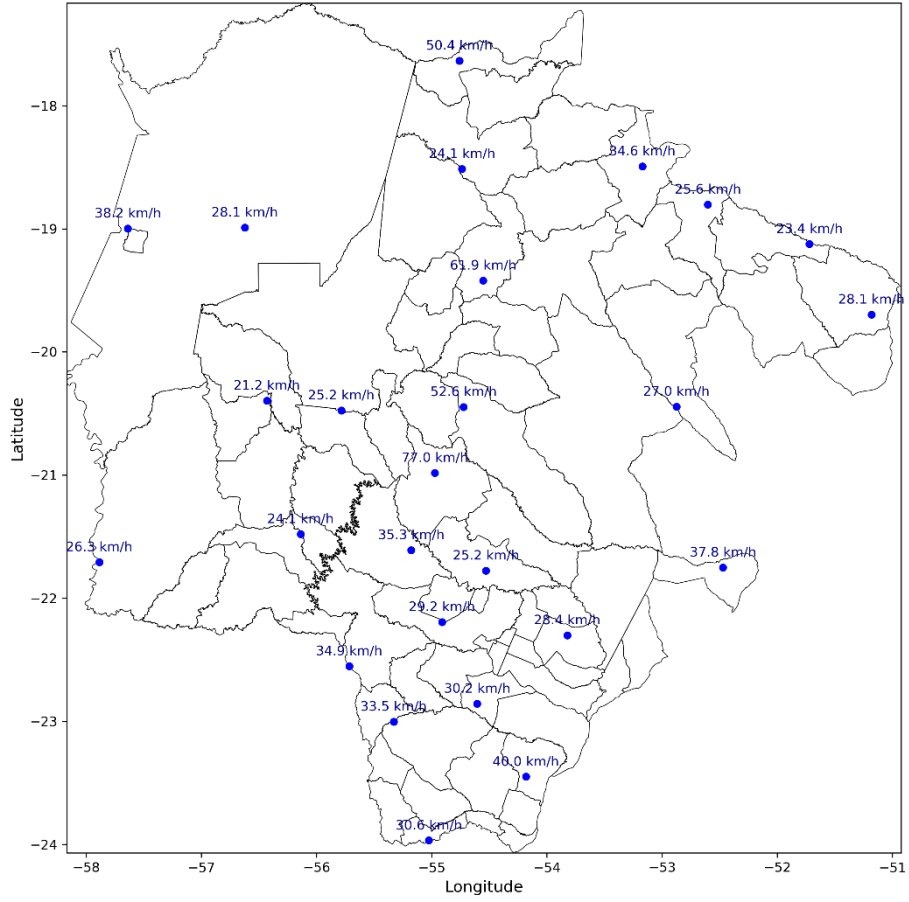


Máximo de Rajadas - 2024-10-14

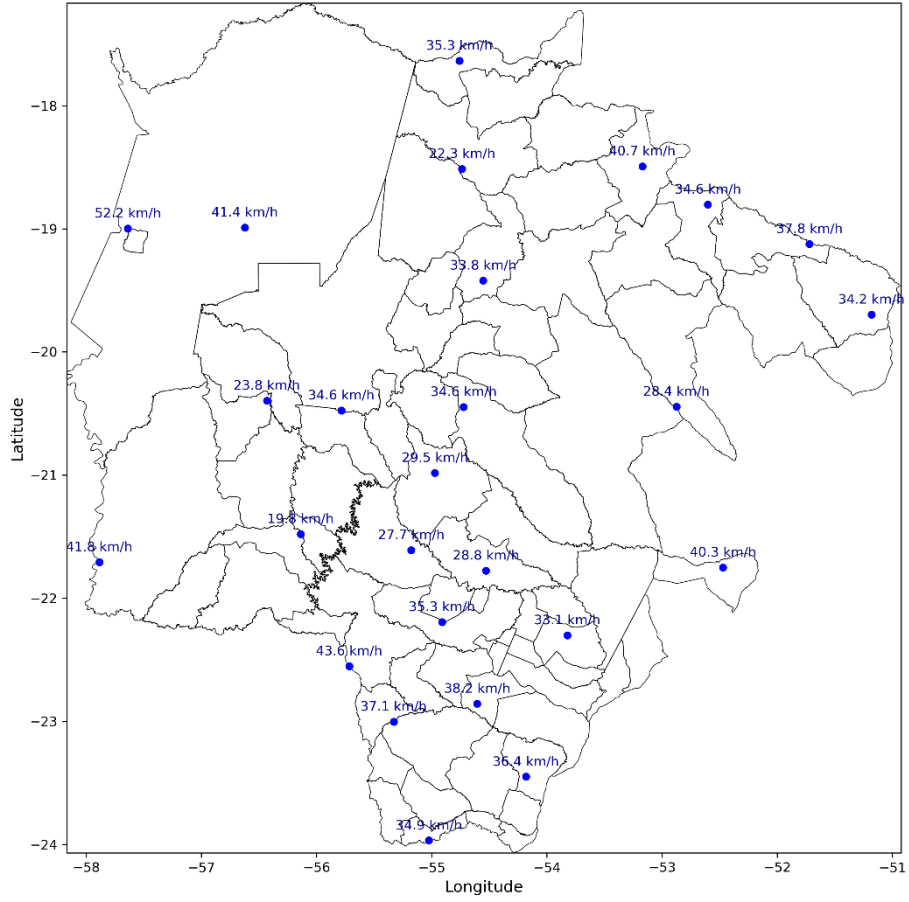


### Máximo de Rajadas - 2024-10-15

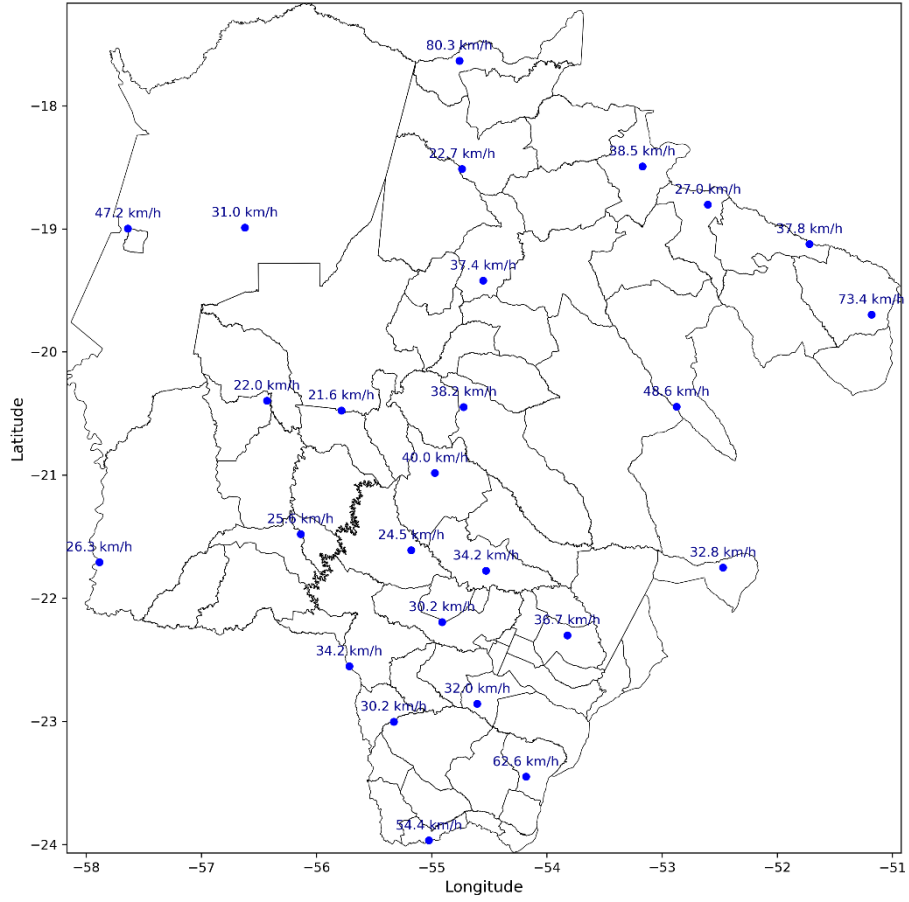


Máximo de Rajadas - 2024-10-16

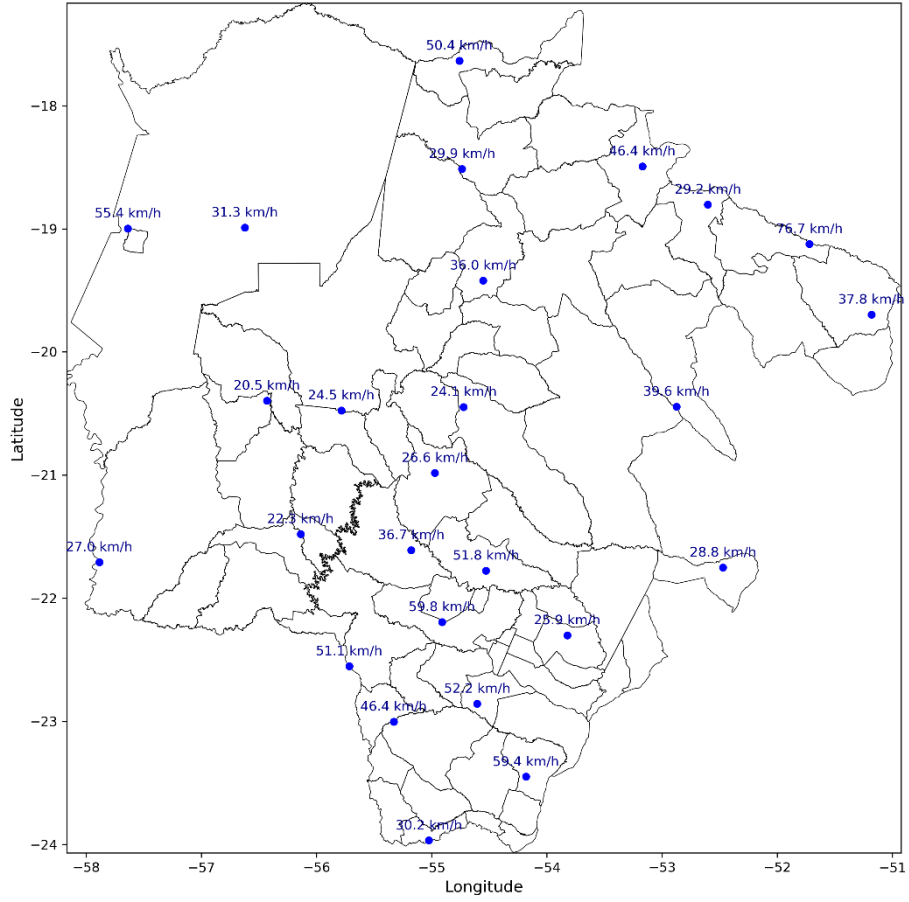


Máximo de Rajadas - 2024-10-17

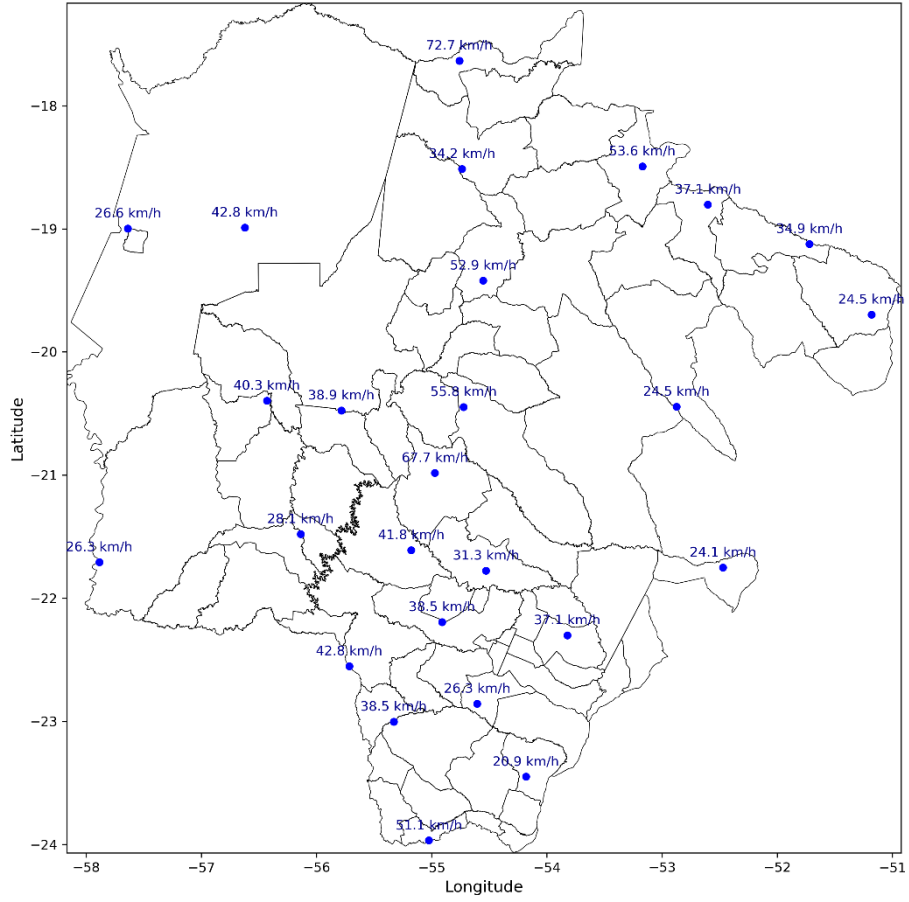

Máximo de Rajadas - 2024-10-18

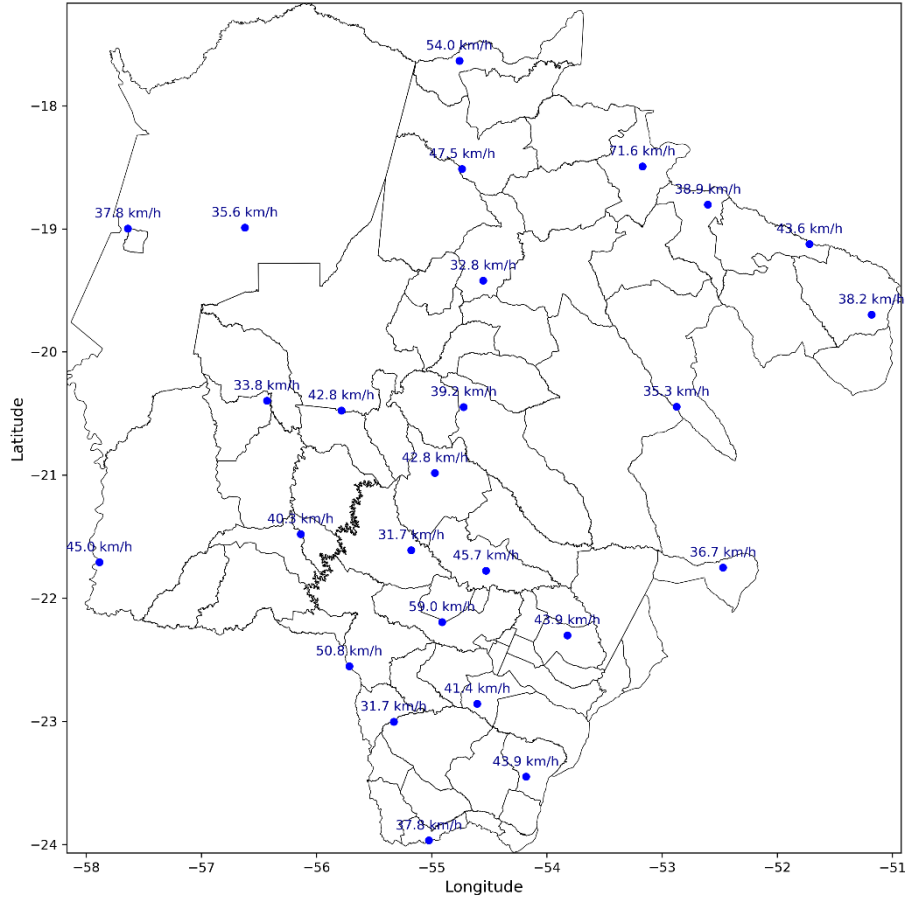


Máximo de Rajadas - 2024-10-19

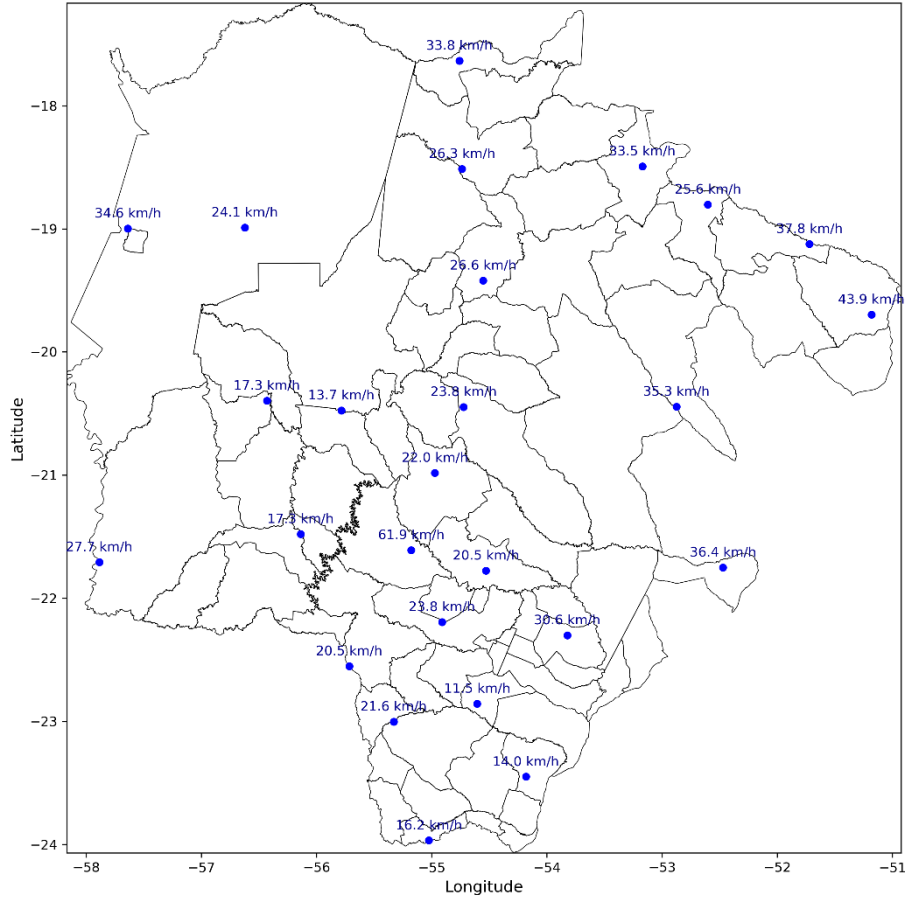





Máximo de Rajadas - 2024-10-20

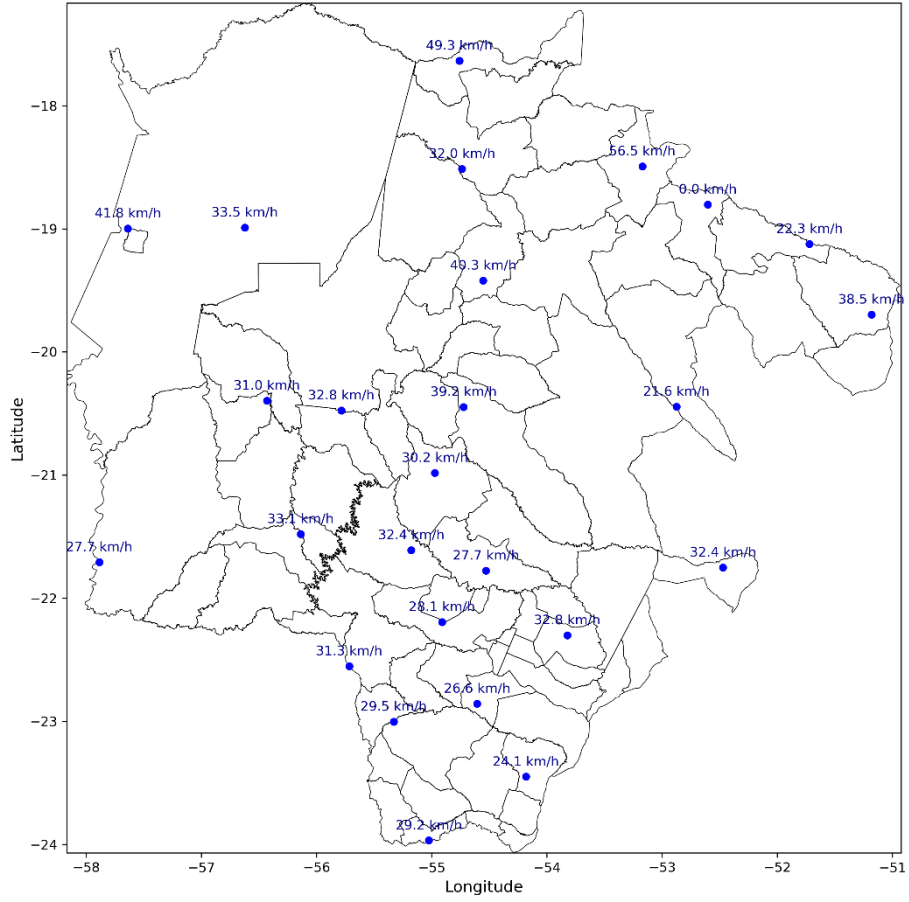

Máximo de Rajadas - 2024-10-21

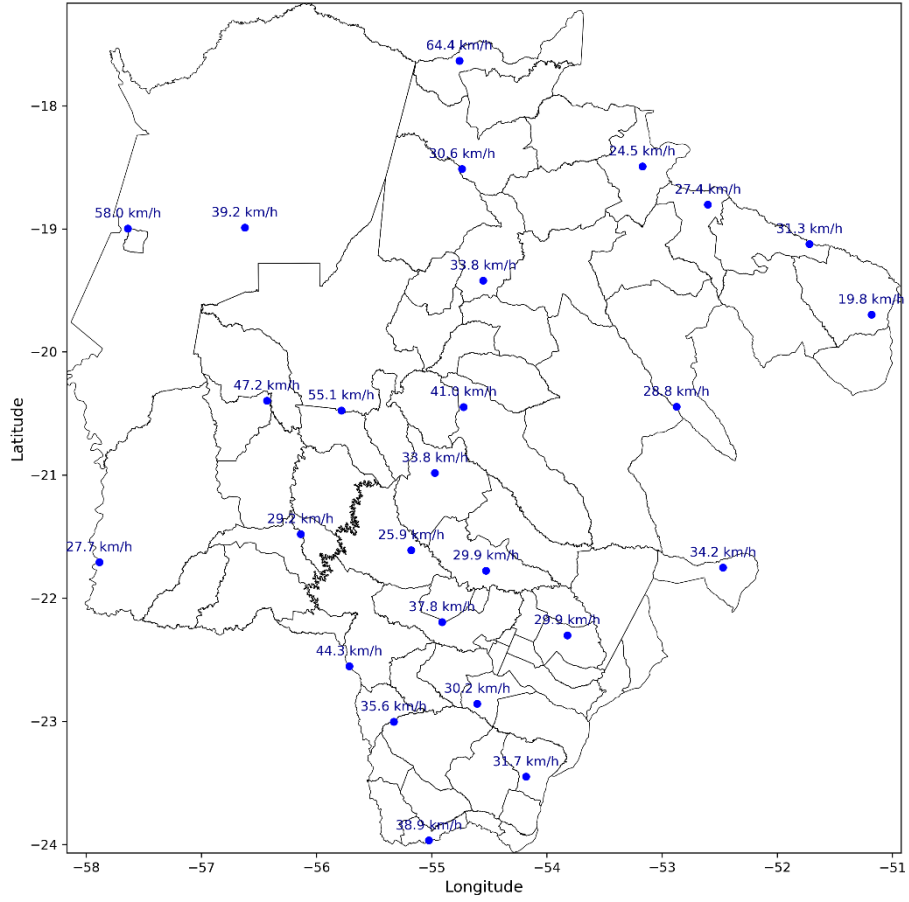

Máximo de Rajadas - 2024-10-22

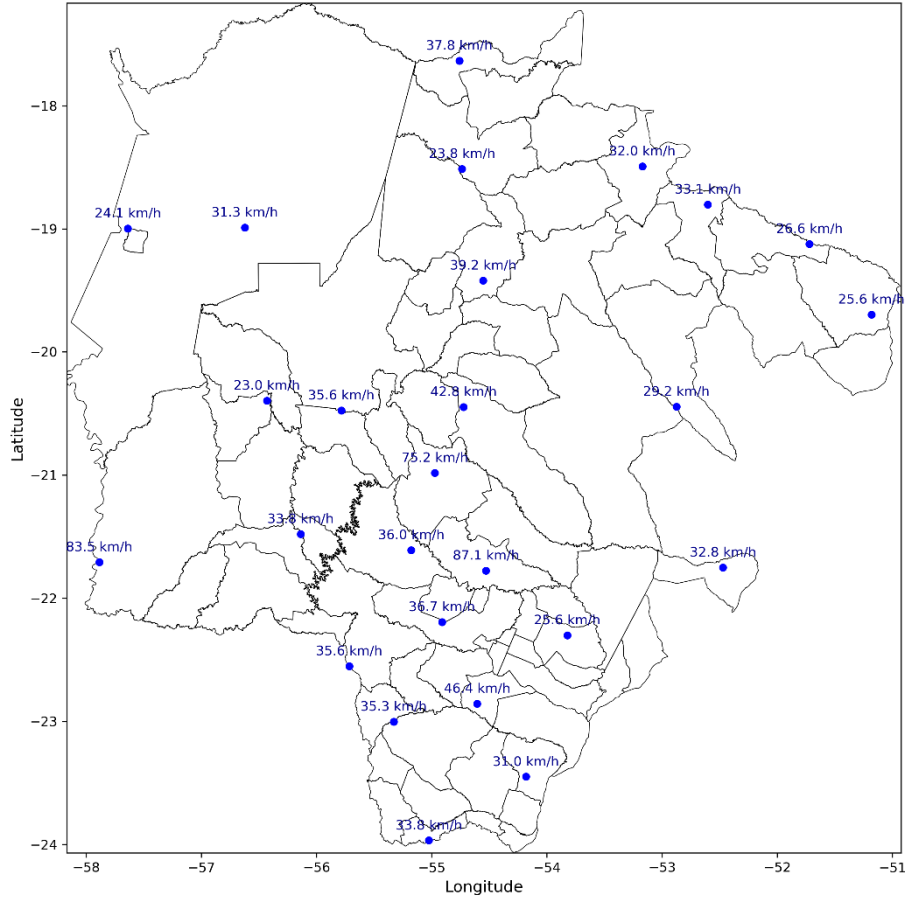



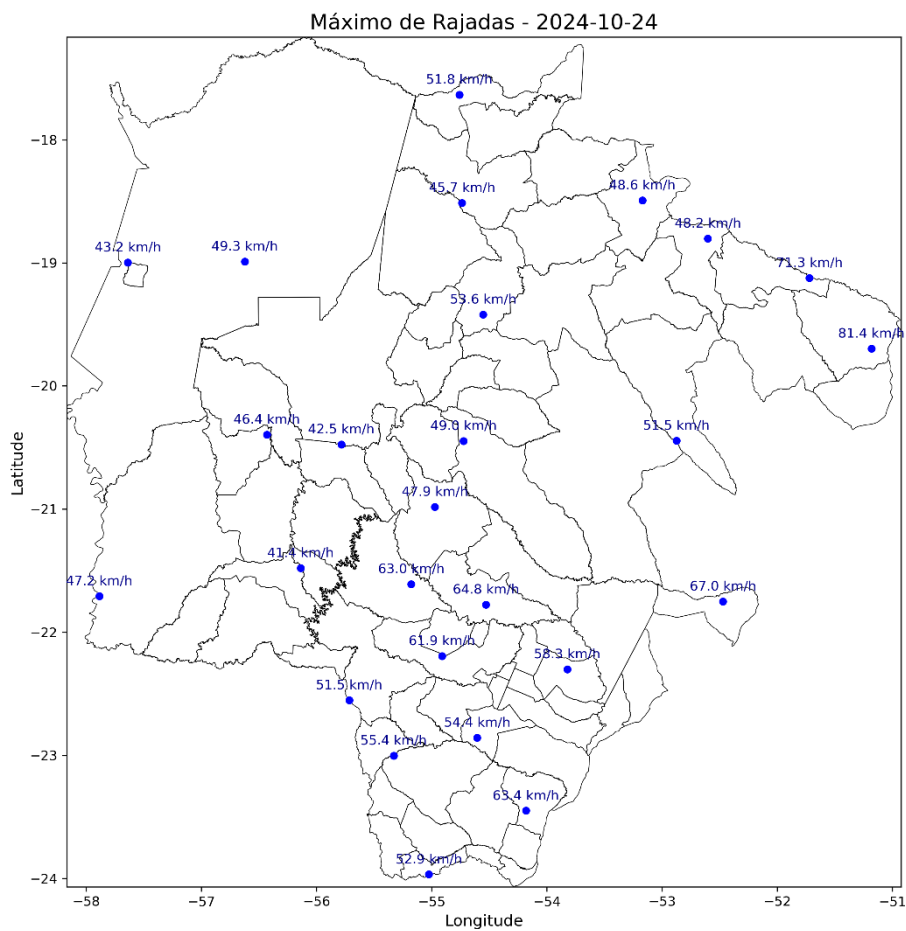


Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias 08 a 24/10.

### 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar se as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadram em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE**, deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, redes de detecção de descargas atmosféricas (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 15-16 km, equivalente a uma altura da tropopausa, que corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir nesta região. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 88 km/h em diversos municípios do estado no período. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados ventania forte, capazes de arrancar e derrubar árvores sobre a rede elétrica.
3. As chuvas acumuladas durante o período da tempestade foram muito fortes, atingindo 120 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 1.287.724 descargas na área de concessão da Energisa – MS, valor considerado muito elevado.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade severa.

#### **4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**

Foram encontradas evidências na mídia de tempestades em diferentes locais do estado, conforme mostrado na Figura 4.

## Tempestade com granizo causa destruição e alagamentos em Campo Grande

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital registrou ventos de até 52,92 km/h e um volume de chuva de 57,2 mm até as 4h desta quinta-feira, muito acima dos 3 mm que eram esperados

Por g1 MS  
10/10/2024 10h30 - Atualizado há um mês



Figura 4 – Evidências de tempestades no período no estado do Mato Grosso do Sul [4].

### 5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos muito fortes, atividade de descargas muito elevada e chuvas muito fortes. Os detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 08/10/2024 a 24/10/2024.

Descrição	Banda de nebulosidade associada a sistema frontal provocando muitas descargas, chuvas fortes e ventos fortes.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Hora do Início do Evento	13:00 UT do dia 08/10/24
Hora do Fim do Evento	23:50 UT do dia 24/10/24
Abrangência	Todos os municípios do estado.

### 6. REFERÊNCIAS

[1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.

[2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.

[3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDAT Dataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.

[4] G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2024/10/10/tempestade-com-granizo-causa-destruicao-e-alagamentos-em-campo-grande.ghtml>

## **7. RESPONSABILIDADES**

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



---

Dr. Osmar Pinto Junior  
Consultor Técnico