

Relatório Situação de Emergência

Outubro/2024

20241003

Sumário


1. ÁREA AFETADA	3
2. IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS	15
3. EVIDÊNCIAS.....	18
ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados	24
ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento	237

ÁREA AFETADA

Do dia 29 de outubro ao dia 08 de novembro de 2024, registrou-se no estado um evento climático severo que afetou todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

A Figura 1 ilustra o mapa geoeletrico da concessão da EMS previsto para 2024.

Figura 1 - Mapa geoeletrico da concessão da EMS.

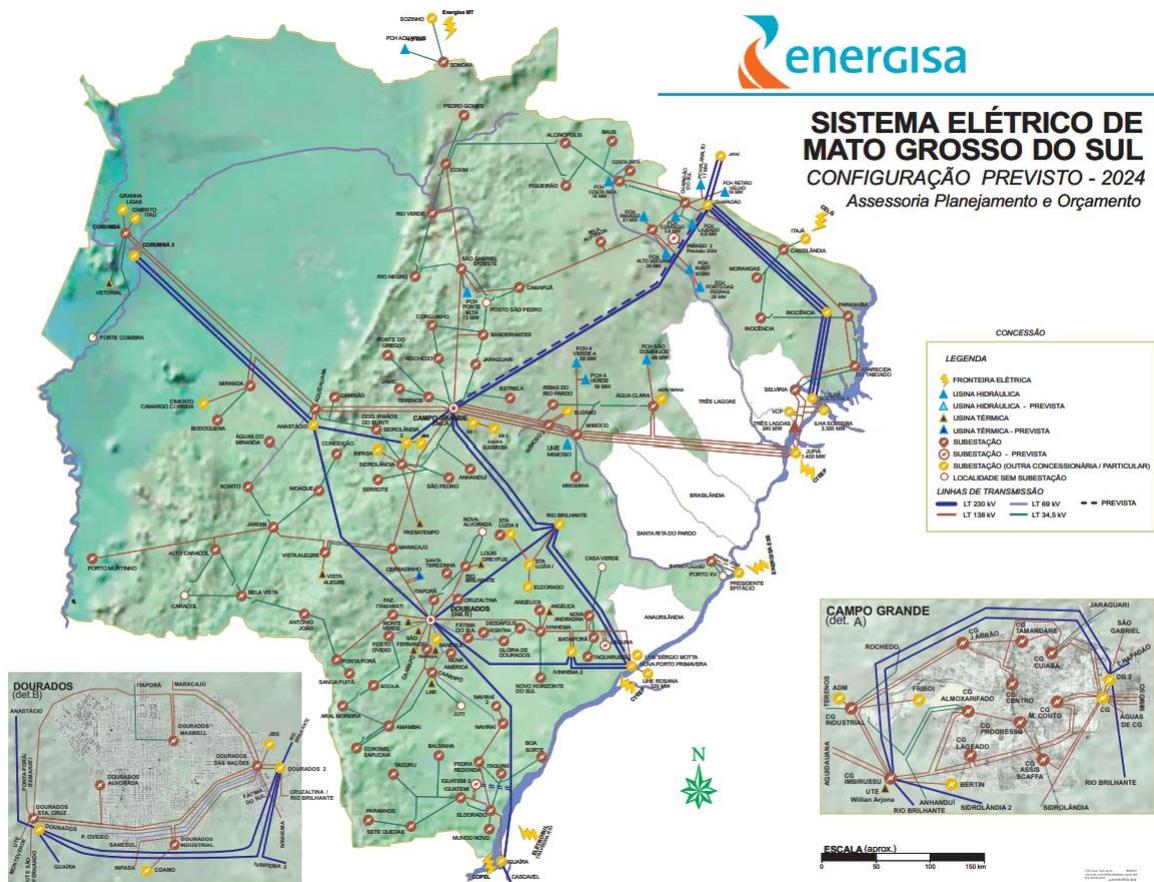

A Figura 2 ilustra, em azul, as áreas afetadas pelo evento climático.

Código do Evento	Municípios Afetados
20241003	BODOQUENA
20241003	BONITO
20241003	BRASILANDIA
20241003	CAARAPO
20241003	CAMAPUA
20241003	CAMPO GRANDE
20241003	CARACOL
20241003	CASSILANDIA
20241003	CHAPADAO DO SUL
20241003	CORGUINHO
20241003	CORONEL SAPUCAIA
20241003	CORUMBA
20241003	COSTA RICA
20241003	COXIM
20241003	DEODAPOLIS
20241003	DOIS IRMAOS DO BURITI
20241003	DOURADINA
20241003	DOURADOS
20241003	ELDORADO
20241003	FATIMA DO SUL
20241003	FIGUEIRAO
20241003	GLORIA DE DOURADOS
20241003	GUIA LOPES DA LAGUNA
20241003	IGUATEMI
20241003	INOCENCIA
20241003	ITAPORA
20241003	ITAQUIRAI
20241003	IVINHEMA
20241003	JAPORA
20241003	JARAGUARI
20241003	JARDIM
20241003	JATEI
20241003	JUTI
20241003	LADARIO
20241003	LAGUNA CAARAPA
20241003	MARACAJU
20241003	MIRANDA
20241003	MUNDO NOVO
20241003	NAVIRAI
20241003	NIOAQUE
20241003	NOVA ALVORADA DO SUL
20241003	NOVA ANDRADINA

Código do Evento	Municípios Afetados
20241003	NOVO HORIZONTE DO SUL
20241003	PARAISO DAS ÁGUAS
20241003	PARANAIBA
20241003	PARANHOS
20241003	PEDRO GOMES
20241003	PONTA PORA
20241003	PORTO MURTINHO
20241003	RIBAS DO RIO PARDO
20241003	RIO BRILHANTE
20241003	RIO NEGRO
20241003	RIO VERDE DE MATO GROSSO
20241003	ROCHEDO
20241003	SANTA RITA DO PARDO
20241003	SAO GABRIEL DO OESTE
20241003	SETE QUEDAS
20241003	SIDROLANDIA
20241003	SONORA
20241003	TACURU
20241003	TAQUARUSSU
20241003	TERENOS
20241003	VICENTINA

A Tabela 2 apresenta o resumo dos documentos utilizados para o expurgo.

Tabela 2 - Resumo dos documentos utilizados para os expurgos.

Código do Evento	Documento	Resumo	Código COBRADE
20241003	Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 30/10/24 a 08/11/24 na Área de Atuação da Energisa - MS.	O evento que ocorreu entre 30/10 e 08/11/2024 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul	1.3.1.2.0

Como resultado do evento ocorrido, seguem na tabela abaixo as subestações afetadas, completa ou parcialmente.

Tabela 3 - Subestações afetadas por situação de emergência.

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20241003	Alto Caracol	ACA51
20241003	Água Clara	ACL01
20241003	Água Clara	ACL02
20241003	Água Clara	ACL51
20241003	Antônio João	AJO01
20241003	Antônio João	AJO51
20241003	Antônio João	AJO52
20241003	Alcinópolis	ALC01
20241003	Amambai	AMA51
20241003	Amambai	AMA52
20241003	Águas do Miranda	AMI01
20241003	Aral Moreira	AMO01
20241003	Aquidauana	AQU01
20241003	Aquidauana	AQU04
20241003	Aquidauana	AQU05
20241003	Aquidauana	AQU51
20241003	Aparecida do Taboado	ATA03
20241003	Aparecida do Taboado	ATA04
20241003	Aparecida do Taboado	ATA51
20241003	Bandeirantes	BAN01
20241003	Bandeirantes	BAN51
20241003	Bandeirantes	BAN52
20241003	Bandeirantes	BAN53
20241003	Bataiporã	BAP02
20241003	Bataguassu	BAT01
20241003	Bataguassu	BAT02
20241003	Bela Alvorada	BAV51
20241003	Bela Alvorada	BAV52
20241003	Bodoquena	BOD01
20241003	Bodoquena	BOD51
20241003	Bonito	BON01
20241003	Bonito	BON51
20241003	Bonito	BON52
20241003	Boa Sorte	BSO01
20241003	Bela Vista	BVI51
20241003	Caarapó	CAA02
20241003	Caarapó	CAA51
20241003	Camapuã	CAM01
20241003	Camapuã	CAM02
20241003	Camapuã	CAM51
20241003	Camapuã	CAM52
20241003	Cassilândia	CAS01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20241003	Cassilândia	CAS02
20241003	Cassilândia	CAS03
20241003	Cassilândia	CAS51
20241003	Campo Grande Almojarifado	CGA04
20241003	Campo Grande Almojarifado	CGA05
20241003	Campo Grande Almojarifado	CGA08
20241003	Campo Grande Almojarifado	CGA51
20241003	Campo Grande Cuiabá	CGB04
20241003	Campo Grande Cuiabá	CGB51
20241003	Campo Grande Centro	CGC03
20241003	Campo Grande Industrial	CGD02
20241003	Campo Grande Industrial	CGD52
20241003	Campo Grande Industrial	CGD53
20241003	Campo Grande José Abrão	CGJ01
20241003	Campo Grande José Abrão	CGJ03
20241003	Campo Grande José Abrão	CGJ04
20241003	Campo Grande José Abrão	CGJ05
20241003	Campo Grande Lageado	CGL06
20241003	Campo Grande Miguel Couto	CGM01
20241003	Campo Grande Miguel Couto	CGM02
20241003	Campo Grande Miguel Couto	CGM03
20241003	Campo Grande Miguel Couto	CGM11
20241003	Campo Grande Miguel Couto	CGM12
20241003	Campo Grande Progresso	CGP10
20241003	Campo Grande Assis Scaffa	CGS07
20241003	Campo Grande Assis Scaffa	CGS08
20241003	Conceição	CON01
20241003	Corumbá	COR04
20241003	Corumbá	COR10
20241003	Corumbá	COR52
20241003	Corumbá	COR53
20241003	Coxim	COX02
20241003	Coxim	COX03
20241003	Coxim	COX51
20241003	Coxim	COX52
20241003	Coxim	COX53
20241003	PCH Costa Rica	CRH51
20241003	Cruzaltina	CRU03
20241003	Chapadão do Sul	CSU01
20241003	Chapadão do Sul	CSU51
20241003	Chapadão do Sul	CSU52
20241003	Chapadão do Sul	CSU53

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20241003	Dois Irmãos do Buriti	DIB01
20241003	Dourados Alvorada	DOA01
20241003	Dourados Alvorada	DOA03
20241003	Dourados Alvorada	DOA04
20241003	Dourados Alvorada	DOA06
20241003	Dourados Maxwell	DOM51
20241003	Dourados das Nações	DOD04
20241003	Dourados Industrial	DOI02
20241003	Dourados Industrial	DOI03
20241003	Dourados Industrial	DOI04
20241003	Dourados Maxwell	DOM01
20241003	Dourados Maxwell	DOM07
20241003	Eldorado	ELD53
20241003	Estrela	EST01
20241003	Figueirão	FIG01
20241003	Fazenda Itamarati	FIT51
20241003	Fazenda Itamarati	FIT52
20241003	Fazenda Itamarati	FIT53
20241003	Fazenda Itamarati	FIT54
20241003	Fazenda Itamarati	FIT55
20241003	Glória de Dourados	GDO01
20241003	Iguatemi	IGU51
20241003	Mundo Novo	MNO02
20241003	Iguatemi	IGU52
20241003	Inocência	INO01
20241003	Inocência	INO02
20241003	Itaporã	ITA52
20241003	Itaquiraí	ITQ01
20241003	Ivinhema	IVI01
20241003	Ivinhema	IVI02
20241003	Ivinhema	IVI03
20241003	Ivinhema	IVI52
20241003	Jaraguari	JAG01
20241003	Jamic	JAM01
20241003	Jamic	JAM51
20241003	Jardim	JAR01
20241003	Jardim	JAR02
20241003	Jardim	JAR03
20241003	Jardim	JAR04
20241003	Jardim	JAR52
20241003	Jardim	JAR53
20241003	Jardim	JAR54

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20241003	Maracajú	MAR01
20241003	Vista Alegre	VAG53
20241003	Maracajú	MAR51
20241003	Maracajú	MAR52
20241003	Maracajú	MAR53
20241003	Mimoso	MIM01
20241003	Mimoso	MIM51
20241003	Miranda	MIR01
20241003	Miranda	MIR02
20241003	Miranda	MIR51
20241003	Miranda	MIR52
20241003	Mundo Novo	MNO01
20241003	Morangas	MOG01
20241003	Morangas	MOG02
20241003	Nova América	NAM01
20241003	Nova Andradina	NAN02
20241003	Nova Andradina	NAN03
20241003	Santa Luzia 2	SLD51
20241003	Nova Andradina	NAN51
20241003	Naviraí	NAV03
20241003	Naviraí	NAV04
20241003	Naviraí	NAV05
20241003	Novo Horizonte do Sul	NHS01
20241003	Paranaíba	PAR04
20241003	Paranaíba	PAR05
20241003	Paranaíba	PAR51
20241003	Pedro Gomes	PGO01
20241003	Ponte do Grego	PGR01
20241003	Ponte do Grego	PGR02
20241003	Porto Murinho	PMU01
20241003	Porto Murinho	PMU02
20241003	Posto Ovídeo	POV52
20241003	Posto Ovídeo	POV54
20241003	Ponta Porã Estoril	PPE01
20241003	Ponta Porã Estoril	PPE55
20241003	Rio Brilhante	RBR51
20241003	Rio Brilhante	RBR53
20241003	Rio Negro	RNE01
20241003	Ribas do Rio Pardo	RRP01
20241003	Ribas do Rio Pardo	RRP02
20241003	Rio Verde	RVE51
20241003	São Gabriel do Oeste	SGO51

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20241003	São Gabriel do Oeste	SGO52
20241003	Sidrolândia	SIA51
20241003	Sidrolândia	SIA52
20241003	Sidrolândia	SIA53
20241003	Santa Luzia 2	SLD52
20241003	Sonora	SON01
20241003	Sonora	SON02
20241003	São Pedro	SPE01
20241003	São Pedro	SPE02
20241003	Sanga Puitã	SPU02
20241003	Sete Quedas	SQU51
20241003	Taquarussu	TAQ01
20241003	Terenos	TER01
20241003	Terenos	TER02
20241003	Terenos	TER51
20241003	Vista Alegre	VAG52
20241003	Vista Alegre	VAG54
20241003	Vicentina	VIC02
20241003	Alto Caracol	ACA52
20241003	Alto Caracol	ACA53
20241003	Aparecida do Taboado	ATA52
20241003	Amambai	AMA01
20241003	Amambai	AMA02
20241003	Amambai	AMA03
20241003	Águas do Miranda	AMIO2
20241003	Aral Moreira	AMO02
20241003	Angélica	ANG01
20241003	Angélica	ANG02
20241003	Anhanduí	ANH01
20241003	Aquidauana	AQU02
20241003	Aquidauana	AQU03
20241003	Aquidauana	AQU06
20241003	Aparecida do Taboado	ATA01
20241003	Aparecida do Taboado	ATA02
20241003	Aparecida do Taboado	ATA05
20241003	Balsinha	BAL01
20241003	Balsinha	BAL02
20241003	Bataiporã	BAP01
20241003	Bataguassu	BAT51
20241003	Baús	BAU01
20241003	Bocajá	BOC01
20241003	Bonito	BON02

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20241003	Boa Sorte	BSO02
20241003	Bela Vista	BVI01
20241003	Bela Vista	BVI02
20241003	Caarapó	CAA01
20241003	Caarapó	CAA52
20241003	Campo Grande Centro	CGC15
20241003	Cassilândia	CAS52
20241003	Campo Grande Almojarifado	CGA01
20241003	Campo Grande Almojarifado	CGA02
20241003	Campo Grande Almojarifado	CGA03
20241003	Campo Grande Almojarifado	CGA07
20241003	Campo Grande Almojarifado	CGA09
20241003	Campo Grande Almojarifado	CGA10
20241003	Campo Grande Almojarifado	CGA11
20241003	Campo Grande Cuiabá	CGB02
20241003	Campo Grande Cuiabá	CGB06
20241003	Campo Grande Cuiabá	CGB07
20241003	Campo Grande Cuiabá	CGB08
20241003	Campo Grande Centro	CGC01
20241003	Campo Grande Centro	CGC05
20241003	Campo Grande Centro	CGC07
20241003	Campo Grande Centro	CGC09
20241003	Campo Grande Centro	CGC14
20241003	Campo Grande Industrial	CGD01
20241003	Campo Grande Industrial	CGD03
20241003	Campo Grande José Abrão	CGJ02
20241003	Sidrolândia	SIA01
20241003	Campo Grande Tamandaré	CGT03
20241003	Campo Grande José Abrão	CGJ07
20241003	Campo Grande Lageado	CGL01
20241003	Campo Grande Lageado	CGL02
20241003	Campo Grande Lageado	CGL03
20241003	Paranaíba	PAR02
20241003	Campo Grande Lageado	CGL04
20241003	Campo Grande Lageado	CGL07
20241003	Campo Grande Lageado	CGL08
20241003	Campo Grande Miguel Couto	CGM04
20241003	Campo Grande Miguel Couto	CGM13
20241003	Campo Grande Miguel Couto	CGM14
20241003	Campo Grande Miguel Couto	CGM16
20241003	Campo Grande Progresso	CGP01
20241003	Campo Grande Progresso	CGP04

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20241003	Campo Grande Progresso	CGP05
20241003	Campo Grande Assis Scaffa	CGS02
20241003	Campo Grande Assis Scaffa	CGS03
20241003	Campo Grande Assis Scaffa	CGS04
20241003	Campo Grande Assis Scaffa	CGS05
20241003	Campo Grande Assis Scaffa	CGS09
20241003	Campo Grande Assis Scaffa	CGS10
20241003	Campo Grande Tamandaré	CGT01
20241003	Campo Grande Tamandaré	CGT04
20241003	Campo Grande Tamandaré	CGT05
20241003	Campo Grande Tamandaré	CGT06
20241003	Corguinho	COG01
20241003	Corumbá	COR01
20241003	Corumbá	COR03
20241003	Corumbá	COR07
20241003	Coxim	COX01
20241003	Coxim	COX04
20241003	PCH Costa Rica	CRH52
20241003	Costa Rica	CRI01
20241003	Costa Rica	CRI02
20241003	Cruzaltina	CRU01
20241003	Cruzaltina	CRU02
20241003	Coronel Sapucaia	CSA01
20241003	Deodápolis	DEO01
20241003	Deodápolis	DEO03
20241003	Dourados Alvorada	DOA05
20241003	Dourados Alvorada	DOA07
20241003	Dourados das Nações	DOD01
20241003	Dourados das Nações	DOD02
20241003	Dourados das Nações	DOD03
20241003	Posto Ovídeo	POV53
20241003	Dourados Industrial	DOI06
20241003	Dourados Maxwell	DOM03
20241003	Dourados Maxwell	DOM04
20241003	Dourados Maxwell	DOM08
20241003	Dourados Maxwell	DOM09
20241003	Dourados Maxwell	DOM52
20241003	Eldorado	ELD01
20241003	Eldorado	ELD02
20241003	Eldorado	ELD52
20241003	Estrela	EST02
20241003	Fátima do Sul	FSU01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20241003	Fátima do Sul	FSU02
20241003	Glória de Dourados	GDO02
20241003	Iguatemi	IGU01
20241003	Iguatemi	IGU53
20241003	Itaporã	ITA01
20241003	Itaquiraí	ITQ02
20241003	Nova Andradina	NAN52
20241003	Maracajú	MAR02
20241003	Maracajú	MAR03
20241003	Mimoso	MIM52
20241003	Mimosinha	MIS01
20241003	Nova América	NAM02
20241003	Nova Andradina	NAN01
20241003	Nova Andradina	NAN04
20241003	Naviraí	NAV02
20241003	Naviraí	NAV06
20241003	Nioaque	NIO01
20241003	Nioaque	NIO02
20241003	Nioaque	NIO51
20241003	Paranaíba	PAR01
20241003	Paranaíba	PAR03
20241003	Paranaíba	PAR52
20241003	Presidente Epitácio	PEP52
20241003	Posto Ovídeo	POV51
20241003	Posto Ovídeo	POV55
20241003	Ponta Porã Estoril	PPE02
20241003	Ponta Porã Estoril	PPE04
20241003	Ponta Porã Estoril	PPE05
20241003	Ponta Porã Estoril	PPE52
20241003	Ponta Porã Estoril	PPE54
20241003	Rio Brilhante	RBR01
20241003	Rio Brilhante	RBR02
20241003	Rio Brilhante	RBR52
20241003	Rochedo	ROC01
20241003	Ribas do Rio Pardo	RRP51
20241003	Rio Verde	RVE01
20241003	Rio Verde	RVE52
20241003	Serrote	SET01
20241003	Serrote	SET02
20241003	São Gabriel do Oeste	SGO01
20241003	São Gabriel do Oeste	SGO02
20241003	São Gabriel do Oeste	SGO03

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20241003	Sidrolândia	SIA02
20241003	Sidrolândia	SIA03
20241003	Sanga Puitã	SPU01
20241003	Sete Quedas	SQU01
20241003	Tacurú	TAC01
20241003	Terenos	TER52
20241003	Vista Alegre	VAG51
20241003	Vicentina	VIC01

IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS

As condições climáticas adversas que permearam a área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul resultaram em extensos danos a rede de distribuição, entre os quais foram registrados:

- Recomposição automática do sistema (Self-Healing);
- Reparo de cabos partidos;
- Retirada de galhos de árvores e demais objetos estranhos da rede;
- Retirada e substituição de postes quebrados ou tombados;
- Retirada e substituição de transformadores MT/BT queimados e avariados;
- Reparo de chaves fusíveis danificadas;
- Substituição de elos queimados;
- Substituição e reparo de para-raios;
- Reparo e substituição de cruzetas;
- Reparo e substituição de isoladores;
- Reparo em ramais de ligação;
- Reaperto e substituição de conexões;
- Reparo e substituição de jumpers e;
- Reparo em religadores.

A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo do impacto do evento no sistema elétrico conforme a classe e causa das ordens associadas.

Tabela 4 – Impacto dos eventos no sistema elétrico.

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20241003	C190-(D)-Trafo	C184-Ventos Fortes	304
20241003	C190-(D)-Trafo	C187-Descarga Atmosférica	482

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20241003	C190-(D)-Trafo	C188-Árvore/Galhos	41
20241003	C190-(D)-Trafo	C199-Queimado Por DAT	34
20241003	C210-(D)-Estai	C216-Ventos Fortes	2
20241003	C220-(D)-Isolador	C227-Descarga Atmosférica	5
20241003	C220-(D)-Isolador	C228-Ventos Fortes	3
20241003	C230-(D)-Cruzeta	C234-Árvore/Galhos	1
20241003	C230-(D)-Cruzeta	C235-Descarga Atmosférica	4
20241003	C230-(D)-Cruzeta	C236-Ventos Fortes	16
20241003	C250-(D)-Poste	C245-Inundação	1
20241003	C250-(D)-Poste	C246-Ventos Fortes	30
20241003	C250-(D)-Poste	C247-Árvore/Galhos	2
20241003	C250-(D)-Poste	C248-Descarga Atmosférica	1
20241003	C250-(D)-Poste	C249-Erosão	1
20241003	C270-(D)-Condutor	C330-Árvore/Galhos	65
20241003	C270-(D)-Condutor	C331-Descarga Atmosférica	71
20241003	C270-(D)-Condutor	C333-Ventos Fortes	138
20241003	C320-(D)-Conexão	C334-Árvore/Galhos	4
20241003	C320-(D)-Conexão	C335-Descarga Atmosférica	14
20241003	C320-(D)-Conexão	C336-Ventos Fortes	21
20241003	C380-(D)-Chave Faca	C385-Árvore/Galhos	2
20241003	C380-(D)-Chave Faca	C386-Descarga Atmosférica	7
20241003	C390-(D)-Chave Fusível	C471-Árvore/Galhos	105
20241003	C390-(D)-Chave Fusível	C472-Descarga Atmosférica	1225
20241003	C390-(D)-Chave Fusível	C473-Inundação	2
20241003	C390-(D)-Chave Fusível	C474-Ventos Fortes	626
20241003	C410-(D)-Chave a Óleo	C417-Descarga Atmosférica	1
20241003	C420-(D)-Capacitor	C425-Descarga Atmosférica	1
20241003	C460-(D)-Religador	C466-Árvore/Galhos	7
20241003	C460-(D)-Religador	C467-Descarga Atmosférica	38
20241003	C460-(D)-Religador	C469-Ventos Fortes	25
20241003	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C811-Descarga Atmosférica	17

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20241003	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C812-Ventos Fortes	8
20241003	C930-(D)-Chave SEC	C496-Descarga Atmosférica	1

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontrados no Anexo I.

A Tabela 5 contém a data da primeira interrupção e da última restauração para o evento caracterizado como situação de emergência.

Tabela 5 – Data e hora do início da primeira interrupção e término da última interrupção.

Código do Evento	Data e hora do início da primeira interrupção	Data e hora do término da última interrupção
20241003	29/10/2024 20:00:00	09/11/2024 16:40:00

A quantidade de clientes afetados e o volume de interrupções para o evento pode ser encontrada na Tabela 6.

Tabela 6 – Clientes afetados.

Código do Evento	Clientes afetados	Quantidade de interrupções
20241003	180.536	250.719

A quantidade de clientes afetados corresponde ao número de clientes distintos que tiveram pelo menos uma interrupção no período considerado. A quantidade de interrupções corresponde ao somatório de interrupções dos clientes afetados.

A duração média de interrupção encontra-se na Tabela 7, assim como o tempo de restabelecimento da falta de energia de maior duração para o evento.

Tabela 7 – Duração média e mais longa das interrupções.

Código do Evento	Duração média das interrupções (min)	Interrupção mais longa (min)
20241003	514,48	5.190

A duração média das interrupções corresponde à média das interrupções de cada consumidor afetado durante o evento. A interrupção mais longa corresponde a duração máxima de interrupção ocorrida durante o evento.

Constatou-se no evento climático a ultrapassagem do limite do indicador CHI (consumidor hora interrompido).

O limite é calculado conforme a equação a seguir:

$$2.612 \cdot N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Para a EMS, tem-se 1.101.890 faturados e atendidos em BT ou MT no mês de outubro de 2023. Portanto, o limite de CHI para 2024 é **340.190,01**.

$$\begin{aligned} \text{Limite de CHI} &= 2.612 \cdot N^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 2.612 \times 1.101.890^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 340.190,01 \end{aligned}$$

Tabela 8, encontra-se o somatório das interrupções, em hora e décimo de hora.

Tabela 8 – Consumidor Hora Interrompido (CHI) do evento

Código do Evento	Consumidor hora interrompido
20241003	693.375,57

Na Tabela 9, encontram-se as quantidades de efetivos de equipes disponibilizadas durante os dias do evento.

Tabela 9 – Efetivo de equipes.

Código do Evento	Efetivo médio durante os dias dos eventos	Efetivo no dia mais crítico dos eventos
20241003	292,64	367

Na Tabela 10, encontram-se os tempos de atendimento realizados durante o evento.

Tabela 10 – Tempos de atendimento.

Código do Evento	Tempo médio de preparo	Tempo médio de deslocamento	Tempo médio de execução	Tempo médio de atendimento
20241003	433,23	60,90	57,74	551,86

EVIDÊNCIAS

Ventos fortes causam estragos em comemorações de aniversário em MS

📅 8 de novembro, 2024 🗨️ Cidades, Geral



Região de Ivinhema registrou rajadas de vento de até 82 km/h, além de chuvas intensas acumulando 23,6 mm

Um forte vendaval atingiu a região de Ivinhema e Angélica, no Mato Grosso do Sul, na tarde de quinta-feira (7), causando diversos danos materiais. Os ventos intensos, que chegaram a 82 km/h, danificaram estruturas preparadas para as comemorações do aniversário da cidade de Ivinhema, além de um barracão em Angélica. As chuvas intensas e a possibilidade de granizo agravaram a situação.



As estruturas preparadas para os shows de comemoração dos 61 anos de Ivinhema foram danificadas

As estruturas preparadas para os shows de comemoração dos 61 anos de Ivinhema foram danificadas, exigindo reparos antes do evento. A empresa Tecms também sofreu prejuízos com a construção danificada.

A preparação para as festividades foi prejudicada, exigindo um esforço extra para reparar os danos a tempo do evento.

A possibilidade de granizo, além dos ventos fortes, representa um risco para a população, que deve tomar precauções para evitar acidentes.

Fonte: <https://folhacg.com.br/cidade/ventos-fortes-causam-estragos-em-comemoracoes-de-aniversario-em-ms/>

VENDAVAL

Fortes ventos derrubam estrutura de evento e causam estragos em Ivinhema

Município está sob alerta laranja para chuvas segundo o Inmet



Viviane Freitas
Capital News

Deurico/Capital News



Forte vento derruba árvore que interdita rua do bairro Monte Líbano

Um vendaval que atingiu Ivinhema na tarde de ontem (7) derrubou a estrutura que estava sendo montada para a festa de 61 anos do município, programada para a próxima semana. Os ventos fortes, que chegaram a 80 km/h, também afetaram uma obra de asfaltamento realizada por uma empresa contratada pela cidade.

A instabilidade meteorológica na região tem se mantido nos últimos dias e deve continuar. Para hoje (8), a previsão é de que o clima permaneça instável, com a possibilidade de novos temporais. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para Ivinhema, além de Glória de Dourados, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Ivinhema, Divandir Fialho, os danos foram registrados apenas na montagem da festa e na obra de asfaltamento. As autoridades já estão tomando as providências necessárias para minimizar os impactos causados pelo vento forte na região.

Fonte: <https://www.capitalnews.com.br/cotidiano/meio-ambiente/fortes-ventos-derrubam-estrutura-de-evento-e-causam-estragos-em-ivinhema/412352>

Capital

Chuva forte alaga ruas do Jardim Colúmbia em poucos minutos

A Capital está sob alerta de chuva intensa acompanhada de rajadas de vento de até 100 km por hora

Por Izabela Cavalcanti | 07/11/2024 07:38

Moradores do Jardim Colúmbia já acordaram, nesta quinta-feira (7), com as ruas alagadas devido à chuva.

A Rua Nhamunda esquina com a Camaraípe é um dos pontos registrados pela equipe de reportagem, às 7h15. O que intensificou ainda mais a enxurrada que se formou foi um contêiner, com entulho e galhos de árvore, dificultando a passagem da água.

Com isso, os motoristas estão tendo que desviar e trafegar devagar por conta dos obstáculos na via. Em dias de muita chuva como esse, é necessária atenção redobrada no trânsito.

Além disso, não é de hoje que o **Campo Grande News** noticia a situação das ruas do Jardim Colúmbia. No vídeo, é possível ver que a água da chuva se misturou com o barro das vias que continuam sem asfalto.

A Capital está sob alerta de chuva intensa acompanhada de rajadas de vento de até 100 km por hora. O ClimaTempo estima volume de até 21,2 milímetros para esta quinta-feira.

Até o momento não há nenhum registro da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) em relação aos estragos na cidade.

Fonte: <https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/chuva-forte-alaga-ruas-do-jardim-columbia-em-poucos-minutos>

Cotidiano

Após chuva intensa, rua de terra é transtorno para moradores que sonham com asfalto há 15 anos

A previsão do tempo não descarta a chance de ocorrerem chuvas intensas em MS

Jennifer Ribeiro – Publicado em 05/11/2024 – 11:05

Campo Grande, Jardim, Paranaíba



Sem asfalto, chuva gera transtorno para moradores do Rancho Alegre (Reprodução, Leitor Midiamax)

A reportagem acionou a Prefeitura de Campo Grande para saber se há previsão de obra asfáltica na Rua Mangaba. Por meio da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) informou apenas que a Rua Mangaba, assim como as demais vias não pavimentadas de Campo Grande, passa por manutenção periódica, com serviços de patrolamento ou cascalhamento.

“A Prefeitura reforça que continua em busca de recursos para ampliar a pavimentação de ruas e avenidas em toda a cidade”, diz a nota.



Chuva em Mato Grosso do Sul

Fonte: <https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2024/apos-chuva-intensa-rua-de-terra-e-transtorno-para-moradores-que-sonham-com-asfalto-ha-15-anos/>

ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados

Alimentador – linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

Condutor de energia – é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

Transformador – é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

Chave fusível – é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

Chave faca – é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

Disjuntor – é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuitos.

Para-raios – são equipamentos protetores de linhas de transmissão e distribuição aéreas contra sobretensões causadas por manobras de chaves ou descargas atmosféricas.

Religadores automáticos – são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

Isoladores – são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas, capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Eletricamente, exercem a função de isolar os condutores, submetidos a uma diferença de potencial em relação terra (estrutura suporte) ou em relação a um outro condutor de fase.

Ramal de ligação - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

Relação de Ocorrências Expurgáveis

Segue abaixo a relação das ordens expurgadas para o evento climático 20241003 de outubro de 2024.

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6001980-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	22	2,95	64,90
20241003	6001980-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	11	7,88	86,68
20241003	6001980-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	4	46,27	185,08
20241003	6001980-1	RD(8238)	Religador de Distribuição	2	1,63	3,26
20241003	6001980-1	RD(8238)	Religador de Distribuição	9	3,70	33,30
20241003	6001980-1	RD(8238)	Religador de Distribuição	11	26,57	292,27
20241003	6001646-1	FR(4905)	Chave Fusível Religadora	59	6,07	358,13
20241003	6001719-1	RD(754818)	Religador de Distribuição	40	15,70	628,00
20241003	6001719-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	83	0,93	77,19
20241003	6001719-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	20	12,92	258,40
20241003	6001719-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	2	14,25	28,50
20241003	6001719-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	158	14,65	2.314,70
20241003	6001719-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	63	0,70	44,10
20241003	6001719-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	6	10,03	60,18
20241003	6001719-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	1	11,23	11,23
20241003	6001719-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	8	14,65	117,20
20241003	6000155-1	TD(681740)	Transformador Distribuição	1	22,17	22,17
20241003	6001261-1	TD(37010)	Transformador Distribuição	1	7,65	7,65

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	5999744-1	TD(36879)	Transformador Distribuição	1	3,83	3,83
20241003	6000617-1	FU(10921)	Chave Fusível	3	2,13	6,39
20241003	6000674-1	FU(694679)	Chave Fusível	5	23,00	115,00
20241003	5999696-1	FU(35883)	Chave Fusível	18	7,20	129,60
20241003	6001456-1	RD(3835)	Religador de Distribuição	37	5,37	198,69
20241003	5999536-1	TD(10181)	Transformador Distribuição	77	5,15	396,55
20241003	6001456-1	RD(3835)	Religador de Distribuição	83	1,07	88,81
20241003	6000958-1	TD(710606)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20241003	6001436-1	TD(25178)	Transformador Distribuição	1	7,03	7,03
20241003	6001485-1	FU(676877)	Chave Fusível	17	6,08	103,36
20241003	5999647-1	FR(19643)	Chave Fusível Religadora	65	3,87	251,55
20241003	6000871-1	TD(21266)	Transformador Distribuição	1	2,30	2,30
20241003	6001875-1	FR(17431)	Chave Fusível Religadora	6	2,00	12,00
20241003	6000699-1	TD(46442)	Transformador Distribuição	55	1,03	56,65
20241003	5999679-1	FU(25190)	Chave Fusível	6	4,43	26,58
20241003	6000956-1	TD(42451)	Transformador Distribuição	1	4,88	4,88
20241003	6001131-1	FU(27755)	Chave Fusível	4	2,55	10,20
20241003	6001196-1	TD(42499)	Transformador Distribuição	1	5,65	5,65
20241003	6001372-1	TD(656175)	Transformador Distribuição	2	6,55	13,10
20241003	5999678-1	FU(10344247)	Chave Fusível	1	2,65	2,65
20241003	6000459-1	TD(31292)	Transformador Distribuição	125	3,27	408,75

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	5999792-1	TD(16529)	Transformador Distribuição	1	9,90	9,90
20241003	6001776-1	RD(11214)	Religador de Distribuição	234	1,65	386,10
20241003	6001776-1	RD(11214)	Religador de Distribuição	6	6,35	38,10
20241003	6001776-1	RD(11214)	Religador de Distribuição	10	21,13	211,30
20241003	6001776-1	RD(11214)	Religador de Distribuição	91	21,90	1.992,90
20241003	6002017-1	TD(689401)	Transformador Distribuição	2	18,37	36,74
20241003	6000048-1	TD(10703)	Transformador Distribuição	46	4,68	215,28
20241003	5999598-1	FU(685818)	Chave Fusível	6	6,78	40,68
20241003	5999646-1	TD(32180)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20241003	5999703-1	FU(24595)	Chave Fusível	5	2,22	11,10
20241003	5999971-1	TD(30277)	Transformador Distribuição	1	2,42	2,42
20241003	6000091-1	TD(56152)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20241003	6000106-1	TD(56156)	Transformador Distribuição	1	24,80	24,80
20241003	6000121-1	TD(52612)	Transformador Distribuição	1	0,28	0,28
20241003	6000436-1	TD(58836)	Transformador Distribuição	1	18,32	18,32
20241003	6001380-1	FR(24562)	Chave Fusível Religadora	22	4,65	102,30
20241003	6001703-1	FR(39532)	Chave Fusível Religadora	3	4,17	12,51
20241003	6001522-1	TD(61563)	Transformador Distribuição	2	10,82	21,64
20241003	6000966-1	TD(721936)	Transformador Distribuição	12	2,87	34,44
20241003	6000952-1	FU(10418)	Chave Fusível	14	4,58	64,12
20241003	6000679-1	FU(668267)	Chave Fusível	7	14,68	102,76

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6000126-1	FU(721443)	Chave Fusível	2	1,63	3,26
20241003	6000215-1	FU(15873)	Chave Fusível	1	2,43	2,43
20241003	6001579-1	TD(25419)	Transformador Distribuição	1	23,47	23,47
20241003	5999418-1	FU(20421)	Chave Fusível	2	18,87	37,74
20241003	5999802-1	TD(699815)	Transformador Distribuição	1	27,87	27,87
20241003	6000112-1	FU(39072)	Chave Fusível	14	7,40	103,60
20241003	6000737-1	FU(38208)	Chave Fusível	4	22,50	90,00
20241003	6001114-1	TD(20144)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20241003	6001455-1	FU(20475)	Chave Fusível	32	8,42	269,44
20241003	6001524-1	TD(27522)	Transformador Distribuição	1	1,17	1,17
20241003	6001937-1	FU(658372)	Chave Fusível	1	18,48	18,48
20241003	6001969-1	FU(668185)	Chave Fusível	1	43,27	43,27
20241003	6001969-1	FU(12772)	Chave Fusível	2	43,25	86,50
20241003	6001923-1	TD(735276)	Transformador Distribuição	1	15,55	15,55
20241003	6000201-1	TD(670855)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20241003	5999635-1	TD(41200)	Transformador Distribuição	1	5,77	5,77
20241003	6001516-1	TD(13491)	Transformador Distribuição	1	3,55	3,55
20241003	6001563-1	TD(17593)	Transformador Distribuição	1	6,33	6,33
20241003	6001686-1	FU(17026)	Chave Fusível	9	26,75	240,75
20241003	6001701-1	FU(16365)	Chave Fusível	16	4,10	65,60
20241003	6001715-1	TD(724816)	Transformador Distribuição	2	20,18	40,36
20241003	6002046-1	TD(12748)	Transformador Distribuição	1	22,30	22,30

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6001175-1	TD(28984)	Transformador Distribuição	2	8,63	17,26
20241003	6015146-1	TD(40578)	Transformador Distribuição	5	7,67	38,35
20241003	6000762-1	TD(27677)	Transformador Distribuição	78	3,82	297,96
20241003	6000267-1	TD(49275)	Transformador Distribuição	10	1,92	19,20
20241003	6002018-1	TD(19386)	Transformador Distribuição	1	14,70	14,70
20241003	6038788-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	48	4,53	217,44
20241003	6038788-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	1	20,47	20,47
20241003	6038788-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	3	20,55	61,65
20241003	6038788-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	18	21,00	378,00
20241003	6001290-1	TD(674593)	Transformador Distribuição	46	3,47	159,62
20241003	6001338-1	RD(720166)	Religador de Distribuição	79	0,52	41,08
20241003	6001338-1	RD(720166)	Religador de Distribuição	2	2,15	4,30
20241003	6001428-1	TD(728823)	Transformador Distribuição	1	21,78	21,78
20241003	6001473-1	FR(26294)	Chave Fusível Religadora	56	8,75	490,00
20241003	6034572-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	48	4,53	217,44
20241003	6034572-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	1	20,47	20,47
20241003	6034572-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	3	20,55	61,65
20241003	6034572-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	18	21,00	378,00
20241003	6034572-1	RD(756269)	Religador de Distribuição	48	0,07	3,36
20241003	6034572-1	RD(730247)	Religador de Distribuição	22	0,07	1,54
20241003	5999711-1	TD(37851)	Transformador Distribuição	1	6,10	6,10

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6001631-1	TD(56766)	Transformador Distribuição	1	26,27	26,27
20241003	6001942-1	FR(26836)	Chave Fusível Religadora	16	23,22	371,52
20241003	6002067-1	TD(753936)	Transformador Distribuição	1	24,88	24,88
20241003	6002058-1	FR(32244)	Chave Fusível Religadora	15	24,03	360,45
20241003	6002054-1	TD(49359)	Transformador Distribuição	8	25,68	205,44
20241003	6000732-1	TD(732766)	Transformador Distribuição	2	11,83	23,66
20241003	6000184-1	TD(53479)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20241003	5999790-1	FR(37820)	Chave Fusível Religadora	7	6,40	44,80
20241003	6000320-1	TD(52459)	Transformador Distribuição	1	4,60	4,60
20241003	6001093-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	41	5,37	220,17
20241003	6001366-1	TD(52462)	Transformador Distribuição	1	21,97	21,97
20241003	6001997-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	41	18,00	738,00
20241003	6002053-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	579	1,08	625,32
20241003	6001093-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	1	5,37	5,37
20241003	6001997-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	1	18,00	18,00
20241003	5999639-1	FU(692486)	Chave Fusível	7	1,48	10,36
20241003	6001465-1	TD(9649)	Transformador Distribuição	25	1,83	45,75
20241003	6000181-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	55	5,35	294,25
20241003	6000181-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	1	9,78	9,78
20241003	6000181-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	1	0,25	0,25
20241003	6000696-1	TD(34368)	Transformador Distribuição	2	1,48	2,96

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6000181-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	149	0,05	7,45
20241003	6000181-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	17	6,73	114,41
20241003	6001125-1	TD(741281)	Transformador Distribuição	1	1,42	1,42
20241003	6001256-1	TD(44707)	Transformador Distribuição	1	3,60	3,60
20241003	6001437-1	TD(56667)	Transformador Distribuição	2	4,80	9,60
20241003	6001938-1	FU(17357)	Chave Fusível	3	19,38	58,14
20241003	6001952-1	FR(19073)	Chave Fusível Religadora	73	21,02	1.534,46
20241003	5999811-1	TD(19062)	Transformador Distribuição	2	5,55	11,10
20241003	6001048-1	TD(724886)	Transformador Distribuição	1	0,77	0,77
20241003	6001036-1	TD(718251)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20241003	6001090-1	FU(676391)	Chave Fusível	7	2,05	14,35
20241003	6001514-1	FU(693221)	Chave Fusível	2	3,38	6,76
20241003	6002107-1	TD(679754)	Transformador Distribuição	1	9,32	9,32
20241003	5999478-1	TD(7551)	Transformador Distribuição	85	3,40	289,00
20241003	6000565-1	TD(56936)	Transformador Distribuição	1	6,68	6,68
20241003	6001560-1	TD(56936)	Transformador Distribuição	1	2,90	2,90
20241003	6001692-1	FU(28281)	Chave Fusível	5	16,25	81,25
20241003	6001692-1	FU(28281)	Chave Fusível	21	16,30	342,30
20241003	6001692-1	FU(28281)	Chave Fusível	6	22,27	133,62
20241003	6002000-1	FR(27060)	Chave Fusível Religadora	40	16,52	660,80
20241003	6000056-1	FU(14930)	Chave Fusível	4	3,02	12,08

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	5999673-1	FU(721749)	Chave Fusível	2	4,03	8,06
20241003	6001550-1	TD(19601)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20241003	6000819-1	TD(31425)	Transformador Distribuição	1	4,68	4,68
20241003	6001786-1	TD(31050)	Transformador Distribuição	2	15,65	31,30
20241003	6000881-1	TD(61148)	Transformador Distribuição	5	5,23	26,15
20241003	5999480-1	TD(33435)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20241003	5999823-1	TD(61148)	Transformador Distribuição	5	4,97	24,85
20241003	6001252-1	FU(25667)	Chave Fusível	6	1,82	10,92
20241003	5999436-1	FU(25957)	Chave Fusível	10	16,50	165,00
20241003	5999436-1	FU(25957)	Chave Fusível	1	16,50	16,50
20241003	6000772-1	TD(60576)	Transformador Distribuição	1	10,85	10,85
20241003	6000938-1	TD(33994)	Transformador Distribuição	1	11,08	11,08
20241003	6001793-1	TD(64)	Transformador Distribuição	49	6,32	309,68
20241003	5999432-1	CAS51_CAS59511	Alimentador	1	5,33	5,33
20241003	6001856-1	TD(729944)	Transformador Distribuição	28	1,47	41,16
20241003	6001856-1	TD(729944)	Transformador Distribuição	6	1,47	8,82
20241003	6001300-1	TD(56196)	Transformador Distribuição	4	2,07	8,28
20241003	6001300-1	TD(56196)	Transformador Distribuição	1	2,07	2,07
20241003	6001300-1	TD(56196)	Transformador Distribuição	59	2,07	122,13
20241003	6001528-1	TD(5517)	Transformador Distribuição	93	3,03	281,79
20241003	6001499-1	FU(17498)	Chave Fusível	5	23,00	115,00

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6000873-1	TD(55137)	Transformador Distribuição	1	3,40	3,40
20241003	6000390-1	FU(679328)	Chave Fusível	22	3,80	83,60
20241003	6000925-1	TD(60091)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20241003	6001562-1	JU(11994)	Alimentador	116	1,18	136,88
20241003	6000927-1	TD(24590)	Transformador Distribuição	26	2,85	74,10
20241003	6001780-1	FU(708524)	Chave Fusível	159	3,57	567,63
20241003	6001780-1	FU(708524)	Chave Fusível	5	3,57	17,85
20241003	6001960-1	TD(11468)	Transformador Distribuição	2	16,03	32,06
20241003	6001869-1	FR(10829)	Chave Fusível Religadora	20	15,90	318,00
20241003	6001558-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	3	2,32	6,96
20241003	6001529-1	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	11	7,57	83,27
20241003	6001693-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	24	1,53	36,72
20241003	6001529-1	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	2	7,57	15,14
20241003	6001558-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	3	2,32	6,96
20241003	6001558-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	1	3,55	3,55
20241003	6001693-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	11	0,12	1,32
20241003	6001693-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	9	0,12	1,08
20241003	6001693-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	1	1,53	1,53
20241003	6001693-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	1	2,73	2,73
20241003	6001693-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	1	3,62	3,62
20241003	6001717-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	1	18,68	18,68

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6000895-1	TD(15341)	Transformador Distribuição	3	4,97	14,91
20241003	6001068-1	TD(17659)	Transformador Distribuição	1	8,07	8,07
20241003	6001529-1	FR(36125)	Chave Fusível Religadora	37	7,57	280,09
20241003	6001558-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	133	2,32	308,56
20241003	6001558-1	RD(697258)	Religador de Distribuição	28	3,55	99,40
20241003	6001578-1	TD(59511)	Transformador Distribuição	1	21,73	21,73
20241003	6001606-1	FU(17336)	Chave Fusível	12	17,92	215,04
20241003	6001693-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	497	0,12	59,64
20241003	6001693-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	24	1,53	36,72
20241003	6001693-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	135	2,73	368,55
20241003	6000886-1	FU(729442)	Chave Fusível	2	2,33	4,66
20241003	6001693-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	95	3,62	343,90
20241003	6001717-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	18	15,62	281,16
20241003	6001717-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	45	18,68	840,60
20241003	6001876-1	FU(37036)	Chave Fusível	9	2,82	25,38
20241003	6002003-1	FU(17344)	Chave Fusível	9	22,48	202,32
20241003	6001693-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	1	0,12	0,12
20241003	6001409-1	TD(3658)	Transformador Distribuição	55	3,48	191,40
20241003	6000042-1	TD(11888)	Transformador Distribuição	1	5,03	5,03
20241003	6001364-1	FU(15758)	Chave Fusível	12	3,13	37,56
20241003	6001557-1	TD(26559)	Transformador Distribuição	87	6,62	575,94

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6000216-1	TD(3742)	Transformador Distribuição	61	1,98	120,78
20241003	6000869-1	TD(4523)	Transformador Distribuição	83	5,45	452,35
20241003	6000812-1	FU(5557)	Chave Fusível	60	3,47	208,20
20241003	6001823-1	FU(731232)	Chave Fusível	9	2,70	24,30
20241003	6001823-1	FU(731232)	Chave Fusível	173	2,70	467,10
20241003	6001607-1	TD(54378)	Transformador Distribuição	77	5,18	398,86
20241003	6001807-1	FR(37514)	Chave Fusível Religadora	129	4,35	561,15
20241003	6000255-1	FU(721124)	Chave Fusível	29	3,77	109,33
20241003	6001807-1	FR(37514)	Chave Fusível Religadora	1	4,35	4,35
20241003	6000255-1	FU(721124)	Chave Fusível	1	3,77	3,77
20241003	6000255-1	FU(721124)	Chave Fusível	1	3,77	3,77
20241003	6001695-1	FU(7469)	Chave Fusível	1	2,53	2,53
20241003	6001203-1	TD(757029)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20241003	6001695-1	FU(7469)	Chave Fusível	533	2,53	1.348,49
20241003	6001695-1	FU(7469)	Chave Fusível	1	2,53	2,53
20241003	6001823-1	FU(731232)	Chave Fusível	6	2,70	16,20
20241003	6001823-1	FU(731232)	Chave Fusível	21	2,70	56,70
20241003	6000810-1	TD(4100)	Transformador Distribuição	10	2,30	23,00
20241003	6000810-1	TD(4100)	Transformador Distribuição	40	2,30	92,00
20241003	5999623-1	FU(684221)	Chave Fusível	7	7,13	49,91
20241003	5999860-1	TD(21255)	Transformador Distribuição	1	9,27	9,27
20241003	6000189-1	FU(684221)	Chave Fusível	7	4,03	28,21

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6001986-1	TD(54767)	Transformador Distribuição	3	12,27	36,81
20241003	6000068-1	CON01_CON49501	Alimentador	212	0,13	27,56
20241003	6000068-1	CON01_CON49501	Alimentador	15	2,80	42,00
20241003	6000068-1	CON01_CON49501	Alimentador	10	5,65	56,50
20241003	6001700-1	TD(39728)	Transformador Distribuição	2	21,05	42,10
20241003	6000068-1	CON01_CON49501	Alimentador	699	1,97	1.377,03
20241003	6000354-1	TD(75149297)	Transformador Distribuição	40	1,50	60,00
20241003	6000387-1	TD(26657152)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20241003	5999784-1	FU(21196)	Chave Fusível	2	3,88	7,76
20241003	6000081-1	FU(4703)	Chave Fusível	1	3,60	3,60
20241003	6000332-1	FU(4701)	Chave Fusível	6	2,07	12,42
20241003	6000603-1	TD(51961)	Transformador Distribuição	1	19,85	19,85
20241003	6001173-1	TD(706973)	Transformador Distribuição	2	8,38	16,76
20241003	6002079-1	TD(30342)	Transformador Distribuição	57	2,57	146,49
20241003	5999784-1	FU(21196)	Chave Fusível	1	3,88	3,88
20241003	6000081-1	FU(4703)	Chave Fusível	1	3,60	3,60
20241003	6000734-1	TD(689192)	Transformador Distribuição	1	14,70	14,70
20241003	6002061-1	TD(14712)	Transformador Distribuição	1	14,70	14,70
20241003	6000657-1	TD(689863)	Transformador Distribuição	1	19,77	19,77
20241003	6001177-1	FR(15684)	Chave Fusível Religadora	10	6,35	63,50
20241003	6001270-1	FU(15646)	Chave Fusível	2	29,47	58,94

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6000233-1	TD(12376)	Transformador Distribuição	2	20,50	41,00
20241003	6002066-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	70	1,37	95,90
20241003	6002066-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	140	3,27	457,80
20241003	6002066-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	3	3,75	11,25
20241003	6002066-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	3	12,58	37,74
20241003	5999689-1	TD(15862)	Transformador Distribuição	1	23,83	23,83
20241003	5999709-1	FU(41874)	Chave Fusível	3	19,50	58,50
20241003	6000355-1	TD(15940)	Transformador Distribuição	1	18,50	18,50
20241003	6001611-1	FR(7374)	Chave Fusível Religadora	18	5,77	103,86
20241003	6001760-1	TD(15925)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85
20241003	5999525-1	FR(18408)	Chave Fusível Religadora	10	22,00	220,00
20241003	6000564-1	TD(694697)	Transformador Distribuição	1	23,73	23,73
20241003	6000986-1	TD(705305)	Transformador Distribuição	1	13,30	13,30
20241003	5999941-1	TD(21893)	Transformador Distribuição	1	5,33	5,33
20241003	6002016-1	FU(742005)	Chave Fusível	2	22,50	45,00
20241003	5999487-1	COX52_COX59505	Alimentador	182	1,60	291,20
20241003	5999487-1	COX52_COX59505	Alimentador	138	2,82	389,16
20241003	5999487-1	COX52_COX59505	Alimentador	2	21,22	42,44
20241003	5999476-1	FU(673748)	Chave Fusível	1	20,47	20,47
20241003	5999476-1	FU(673748)	Chave Fusível	5	20,47	102,35
20241003	5999558-1	FU(28484)	Chave Fusível	19	14,78	280,82

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	5999932-1	FU(25215)	Chave Fusível	8	29,75	238,00
20241003	6001180-1	CF(7757)	Chave Faca	71	0,45	31,95
20241003	6001180-1	CF(7757)	Chave Faca	28	2,10	58,80
20241003	6001186-1	TD(39821)	Transformador Distribuição	1	2,30	2,30
20241003	6001414-1	RD(729802)	Religador de Distribuição	19	2,03	38,57
20241003	6001414-1	RD(729802)	Religador de Distribuição	8	9,65	77,20
20241003	6001414-1	RD(729802)	Religador de Distribuição	71	10,97	778,87
20241003	6001570-1	FR(43481)	Chave Fusível Religadora	35	25,18	881,30
20241003	5999761-1	TD(35983)	Transformador Distribuição	1	2,37	2,37
20241003	6002098-1	FR(757036)	Chave Fusível Religadora	10	14,13	141,30
20241003	6000879-1	TD(10072)	Transformador Distribuição	19	1,67	31,73
20241003	6002041-1	FU(731797)	Chave Fusível	3	19,92	59,76
20241003	6001802-1	TD(727752)	Transformador Distribuição	1	24,85	24,85
20241003	6000921-1	FU(26801)	Chave Fusível	2	4,02	8,04
20241003	6000997-1	FR(37127)	Chave Fusível Religadora	26	8,90	231,40
20241003	6001273-1	FU(30746)	Chave Fusível	9	7,93	71,37
20241003	6001338-1	RD(720166)	Religador de Distribuição	1	0,52	0,52
20241003	6001442-1	FU(30791)	Chave Fusível	1	6,13	6,13
20241003	6001739-1	TD(37304)	Transformador Distribuição	1	22,97	22,97
20241003	6001754-1	FR(28710)	Chave Fusível Religadora	7	20,17	141,19
20241003	6000328-1	TD(35244)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6001266-1	FU(7005)	Chave Fusível	107	4,47	478,29
20241003	6000740-1	TD(20725)	Transformador Distribuição	78	0,93	72,54
20241003	6000824-1	FU(11447)	Chave Fusível	264	4,02	1.061,28
20241003	6000960-1	TD(9456)	Transformador Distribuição	63	4,23	266,49
20241003	6000740-1	TD(20725)	Transformador Distribuição	18	0,93	16,74
20241003	5999474-1	TD(59895)	Transformador Distribuição	92	1,35	124,20
20241003	6000998-1	TD(6479647)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20241003	6001888-1	FU(15126)	Chave Fusível	1	2,52	2,52
20241003	6000312-1	DOM51_DOM55224	Alimentador	1	0,70	0,70
20241003	6000829-1	TD(24561)	Transformador Distribuição	41	5,80	237,80
20241003	6000829-1	TD(24561)	Transformador Distribuição	1	5,80	5,80
20241003	6000247-1	TD(41714)	Transformador Distribuição	3	2,87	8,61
20241003	5999831-1	TD(751225)	Transformador Distribuição	17	1,18	20,06
20241003	5999599-1	TD(66192010)	Transformador Distribuição	26	3,48	90,48
20241003	5999976-1	TD(5290208)	Transformador Distribuição	9	8,07	72,63
20241003	6000794-1	FU(685595)	Chave Fusível	636	2,93	1.863,48
20241003	6000312-1	DOM51_DOM55224	Alimentador	84	0,70	58,80
20241003	5999939-1	TD(84450098)	Transformador Distribuição	1	16,40	16,40
20241003	5999995-1	TD(723249)	Transformador Distribuição	2	10,27	20,54
20241003	5999657-1	TD(15876)	Transformador Distribuição	3	3,08	9,24
20241003	6001496-1	TD(656602)	Transformador Distribuição	45	3,95	177,75

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	5999721-1	TD(676847)	Transformador Distribuição	2	25,17	50,34
20241003	6000939-1	FR(31247)	Chave Fusível Religadora	47	2,68	125,96
20241003	6000245-1	TD(67428683)	Transformador Distribuição	1	20,23	20,23
20241003	5999645-1	FU(665445)	Chave Fusível	8	1,42	11,36
20241003	6000089-1	FU(718275)	Chave Fusível	133	1,47	195,51
20241003	6000640-1	FR(1543)	Chave Fusível Religadora	20	3,90	78,00
20241003	6001525-1	TD(26063)	Transformador Distribuição	1	22,82	22,82
20241003	6001525-1	TD(26063)	Transformador Distribuição	1	22,93	22,93
20241003	6001525-1	FR(1543)	Chave Fusível Religadora	18	22,93	412,74
20241003	6000330-1	FU(29162)	Chave Fusível	5	0,52	2,60
20241003	5999658-1	TD(56837)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20241003	6000260-1	FU(29992)	Chave Fusível	5	10,22	51,10
20241003	6000539-1	FU(35907)	Chave Fusível	27	16,08	434,16
20241003	6001458-1	FU(40917)	Chave Fusível	52	4,67	242,84
20241003	6001505-1	TD(38158)	Transformador Distribuição	1	2,58	2,58
20241003	6001918-1	TD(677001)	Transformador Distribuição	4	2,10	8,40
20241003	5999616-1	TD(730060)	Transformador Distribuição	2	1,80	3,60
20241003	5999618-1	FU(677079)	Chave Fusível	8	8,87	70,96
20241003	5999619-1	TD(681657)	Transformador Distribuição	3	9,20	27,60
20241003	6000027-1	FR(677918)	Chave Fusível Religadora	146	0,23	33,58
20241003	6000166-1	TD(693167)	Transformador Distribuição	2	9,68	19,36

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6000166-1	FR(670681)	Chave Fusível Religadora	39	1,47	57,33
20241003	6000187-1	TD(671896)	Transformador Distribuição	1	3,48	3,48
20241003	6001492-1	TD(736884)	Transformador Distribuição	1	3,37	3,37
20241003	5999850-1	FU(718174)	Chave Fusível	2	3,02	6,04
20241003	6001636-1	FU(11384)	Chave Fusível	597	3,97	2.370,09
20241003	6001675-1	TD(758340)	Transformador Distribuição	22	5,03	110,66
20241003	6000312-1	ITA01_ITA49503	Alimentador	38	0,05	1,90
20241003	6000312-1	ITA01_ITA49503	Alimentador	5752	0,05	287,60
20241003	6000312-1	ITA02_ITA49504	Alimentador	1	0,05	0,05
20241003	6000312-1	RD(45765454)	Religador de Distribuição	1	1,87	1,87
20241003	6000575-1	TD(12813)	Transformador Distribuição	1	15,72	15,72
20241003	5999427-1	TD(735356)	Transformador Distribuição	31	0,65	20,15
20241003	5999642-1	TD(29781)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85
20241003	6001052-1	FR(1709)	Chave Fusível Religadora	4	13,78	55,12
20241003	6000269-1	TD(55666)	Transformador Distribuição	1	2,02	2,02
20241003	6002105-1	TD(676519)	Transformador Distribuição	2	12,40	24,80
20241003	6001678-1	FU(23961)	Chave Fusível	8	4,30	34,40
20241003	6001906-1	FU(18866)	Chave Fusível	24	43,20	1.036,80
20241003	6001562-1	JU(11994)	Alimentador	1	1,18	1,18
20241003	6001572-1	TD(751883)	Transformador Distribuição	1	19,50	19,50
20241003	6001597-1	RD(10408)	Religador de Distribuição	317	0,53	168,01

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6001626-1	FR(27501)	Chave Fusível Religadora	38	4,30	163,40
20241003	6001757-1	FU(18863)	Chave Fusível	38	4,97	188,86
20241003	6001825-1	TD(48930)	Transformador Distribuição	1	23,25	23,25
20241003	6000041-1	TD(27135)	Transformador Distribuição	1	6,23	6,23
20241003	6000259-1	FU(10000)	Chave Fusível	5	2,28	11,40
20241003	6000329-1	RD(723017)	Religador de Distribuição	362	0,33	119,46
20241003	6000464-1	TD(706184)	Transformador Distribuição	1	15,92	15,92
20241003	6000484-1	FU(710052)	Chave Fusível	9	17,37	156,33
20241003	6000673-1	TD(12545)	Transformador Distribuição	1	11,75	11,75
20241003	6000853-1	TD(19041)	Transformador Distribuição	1	6,37	6,37
20241003	6001239-1	TD(20246)	Transformador Distribuição	1	4,68	4,68
20241003	6001500-1	FU(45215)	Chave Fusível	9	1,52	13,68
20241003	6001679-1	TD(27130)	Transformador Distribuição	1	2,18	2,18
20241003	6000292-1	JAM51_JAM59502	Alimentador	9	1,28	11,52
20241003	6001976-1	TD(6007309)	Transformador Distribuição	7	17,33	121,31
20241003	6002137-1	TD(58639)	Transformador Distribuição	4	17,55	70,20
20241003	6002138-1	TD(58636)	Transformador Distribuição	6	17,48	104,88
20241003	6000932-1	FU(9363)	Chave Fusível	79	1,73	136,67
20241003	6001367-1	CL(692077)	Chave Lâmina	1	23,77	23,77
20241003	6001369-1	TD(42736)	Transformador Distribuição	6	4,73	28,38
20241003	6000741-1	TD(31883)	Transformador Distribuição	2	9,88	19,76

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6000415-1	TD(31763)	Transformador Distribuição	1	24,00	24,00
20241003	6002069-1	FU(24704)	Chave Fusível	1	16,32	16,32
20241003	6002062-1	TD(28022)	Transformador Distribuição	1	19,27	19,27
20241003	6000483-1	TD(729624)	Transformador Distribuição	1	18,83	18,83
20241003	6000531-1	FU(18245)	Chave Fusível	3	18,55	55,65
20241003	5999628-1	FU(24740)	Chave Fusível	4	4,68	18,72
20241003	5999641-1	TD(13821)	Transformador Distribuição	2	4,62	9,24
20241003	6000109-1	RD(722671)	Religador de Distribuição	2	7,05	14,10
20241003	6000643-1	RD(58479990)	Religador de Distribuição	20	19,50	390,00
20241003	6001555-1	TD(25651)	Transformador Distribuição	1	5,60	5,60
20241003	6000837-1	FR(20016)	Chave Fusível Religadora	1	16,73	16,73
20241003	5999700-1	TD(41344)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20241003	5999749-1	TD(699266)	Transformador Distribuição	1	2,32	2,32
20241003	6000837-1	FR(20016)	Chave Fusível Religadora	11	16,73	184,03
20241003	6001223-1	TD(52078)	Transformador Distribuição	4	7,20	28,80
20241003	6000920-1	FU(26524)	Chave Fusível	1	1,90	1,90
20241003	5999801-1	TD(10516007)	Transformador Distribuição	1	2,77	2,77
20241003	5999722-1	FR(30385)	Chave Fusível Religadora	1	3,50	3,50
20241003	6000935-1	FU(30384)	Chave Fusível	1	6,40	6,40
20241003	5999722-1	FR(30385)	Chave Fusível Religadora	39	3,50	136,50
20241003	6000671-1	TD(48541)	Transformador Distribuição	2	1,45	2,90

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6000935-1	FU(30384)	Chave Fusível	50	6,40	320,00
20241003	5999702-1	RD(759490)	Religador de Distribuição	13	10,48	136,24
20241003	6000887-1	FU(28801)	Chave Fusível	12	4,05	48,60
20241003	6000924-1	TD(47619)	Transformador Distribuição	1	3,80	3,80
20241003	6001999-1	RD(7722)	Religador de Distribuição	20	2,33	46,60
20241003	6001999-1	RD(7722)	Religador de Distribuição	10	3,03	30,30
20241003	6001999-1	RD(7722)	Religador de Distribuição	20	3,77	75,40
20241003	6038786-1	RD(7722)	Religador de Distribuição	30	0,30	9,00
20241003	6038786-1	RD(7722)	Religador de Distribuição	12	0,98	11,76
20241003	6038786-1	RD(7722)	Religador de Distribuição	8	1,97	15,76
20241003	6001810-1	TD(7266)	Transformador Distribuição	6	2,83	16,98
20241003	5999817-1	TD(660859)	Transformador Distribuição	1	7,37	7,37
20241003	6002091-1	TD(34073)	Transformador Distribuição	1	11,67	11,67
20241003	6001022-1	TD(662384)	Transformador Distribuição	1	6,67	6,67
20241003	6000193-1	TD(661518)	Transformador Distribuição	6	4,38	26,28
20241003	6001113-1	PE(18384280)	Ponto de conexão	2	0,23	0,46
20241003	6001147-1	PE(16858180)	Ponto de conexão	1	4,35	4,35
20241003	5999947-1	FU(37861)	Chave Fusível	1	5,38	5,38
20241003	6000103-1	FU(20628)	Chave Fusível	3	6,98	20,94
20241003	6000520-1	TD(20588)	Transformador Distribuição	2	22,35	44,70
20241003	6002031-1	FU(20733)	Chave Fusível	8	19,45	155,60

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6000063-1	TD(6925)	Transformador Distribuição	78	4,80	374,40
20241003	6000700-1	TD(691708)	Transformador Distribuição	30	2,27	68,10
20241003	6000590-1	FU(26179)	Chave Fusível	1	1,55	1,55
20241003	5999770-1	FU(1529)	Chave Fusível	28	3,43	96,04
20241003	6002051-1	FR(23250)	Chave Fusível Religadora	13	13,18	171,34
20241003	5999420-1	FR(32149)	Chave Fusível Religadora	24	12,65	303,60
20241003	5999461-1	FR(23311)	Chave Fusível Religadora	36	11,70	421,20
20241003	5999859-1	TD(28503)	Transformador Distribuição	1	1,85	1,85
20241003	6001071-1	FR(40458)	Chave Fusível Religadora	24	5,72	137,28
20241003	5999615-1	FU(21868)	Chave Fusível	3	4,72	14,16
20241003	6000276-1	TD(2031)	Transformador Distribuição	2	2,05	4,10
20241003	6001398-1	TD(2260)	Transformador Distribuição	1	23,57	23,57
20241003	6001459-1	FU(22145)	Chave Fusível	3	2,12	6,36
20241003	6001940-1	TD(41763)	Transformador Distribuição	1	20,73	20,73
20241003	5999479-1	FR(4195)	Chave Fusível Religadora	18	16,03	288,54
20241003	6001616-1	TD(9449)	Transformador Distribuição	70	3,55	248,50
20241003	6002038-1	TD(32325)	Transformador Distribuição	1	16,65	16,65
20241003	6001584-1	FU(38206)	Chave Fusível	58	22,57	1.309,06
20241003	6001730-1	FR(4045)	Chave Fusível Religadora	167	1,48	247,16
20241003	6001023-1	TD(32597)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20241003	6000306-1	TD(33117)	Transformador Distribuição	7	1,60	11,20

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	5999570-1	TD(699674)	Transformador Distribuição	50	9,35	467,50
20241003	6000115-1	TD(10610)	Transformador Distribuição	82	1,15	94,30
20241003	6000117-1	TD(28664)	Transformador Distribuição	40	2,00	80,00
20241003	6000996-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	51	2,42	123,42
20241003	6002001-1	FR(12113)	Chave Fusível Religadora	7	14,83	103,81
20241003	6000719-1	FU(678342)	Chave Fusível	2	10,97	21,94
20241003	6001608-1	FU(678342)	Chave Fusível	2	1,73	3,46
20241003	6001457-1	TD(8099)	Transformador Distribuição	29	2,82	81,78
20241003	6000769-1	TD(56787)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85
20241003	6000312-1	RD(736005)	Religador de Distribuição	16	1,62	25,92
20241003	6000312-1	RD(736005)	Religador de Distribuição	503	2,13	1.071,39
20241003	6000323-1	FU(1995)	Chave Fusível	22	24,03	528,66
20241003	6000312-1	RD(736005)	Religador de Distribuição	1	1,62	1,62
20241003	5999840-1	TD(13705)	Transformador Distribuição	3	7,03	21,09
20241003	6000235-1	TD(13459)	Transformador Distribuição	3	21,07	63,21
20241003	6000931-1	FU(16922)	Chave Fusível	1	8,60	8,60
20241003	6001267-1	FR(7114)	Chave Fusível Religadora	20	5,87	117,40
20241003	5999611-1	TD(18409)	Transformador Distribuição	1	12,17	12,17
20241003	6000196-1	TD(13031)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20241003	6001471-1	RD(723009)	Religador de Distribuição	80	5,45	436,00
20241003	6001997-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	1	18,00	18,00

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6001093-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	1	5,37	5,37
20241003	5999563-1	TD(56790)	Transformador Distribuição	1	6,73	6,73
20241003	5999752-1	TD(35686)	Transformador Distribuição	2	2,27	4,54
20241003	6001031-1	TD(36023)	Transformador Distribuição	3	2,98	8,94
20241003	5999433-1	FU(44854)	Chave Fusível	1	0,80	0,80
20241003	5999433-1	FU(44854)	Chave Fusível	611	0,80	488,80
20241003	6001410-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	1	3,37	3,37
20241003	6000142-1	FR(18517)	Chave Fusível Religadora	29	5,42	157,18
20241003	6000823-1	FR(18517)	Chave Fusível Religadora	28	8,60	240,80
20241003	6000823-1	FR(18517)	Chave Fusível Religadora	1	29,53	29,53
20241003	6001027-1	TD(19004)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20241003	6001410-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	175	2,18	381,50
20241003	6001410-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	113	2,88	325,44
20241003	6001410-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	328	3,37	1.105,36
20241003	6001410-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	65	3,43	222,95
20241003	6001410-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	45	9,93	446,85
20241003	6002004-1	FU(13565)	Chave Fusível	8	22,88	183,04
20241003	6001410-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	4	2,18	8,72
20241003	6001410-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	3	2,88	8,64
20241003	6001410-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	10	3,37	33,70
20241003	6001410-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	2	3,43	6,86

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6001410-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	2	9,93	19,86
20241003	6001410-1	RD(44099)	Religador de Distribuição	1	3,37	3,37
20241003	6000389-1	TD(29483)	Transformador Distribuição	1	21,68	21,68
20241003	6001044-1	TD(58940)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20241003	6001785-1	FR(20854)	Chave Fusível Religadora	31	6,28	194,68
20241003	6001901-1	FU(35368)	Chave Fusível	7	16,77	117,39
20241003	5999467-1	FR(1365495)	Chave Fusível Religadora	8	0,13	1,04
20241003	5999543-1	FU(20834)	Chave Fusível	2	11,08	22,16
20241003	5999826-1	TD(41889)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20241003	5999946-1	TD(696505)	Transformador Distribuição	2	5,30	10,60
20241003	6000407-1	FR(1365495)	Chave Fusível Religadora	8	7,92	63,36
20241003	6000844-1	TD(41889)	Transformador Distribuição	1	8,33	8,33
20241003	6000492-1	TD(17382)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20241003	6000914-1	TD(674484)	Transformador Distribuição	2	2,73	5,46
20241003	6001075-1	TD(689040)	Transformador Distribuição	3	4,73	14,19
20241003	6001212-1	TD(29142)	Transformador Distribuição	1	6,95	6,95
20241003	5999613-1	TD(52465)	Transformador Distribuição	2	3,78	7,56
20241003	6000251-1	TD(674366)	Transformador Distribuição	3	1,78	5,34
20241003	6000440-1	FR(32274)	Chave Fusível Religadora	78	2,70	210,60
20241003	6000979-1	FU(757682)	Chave Fusível	1	4,95	4,95
20241003	6001155-1	TD(13641)	Transformador Distribuição	12	3,48	41,76

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6000596-1	FU(17157)	Chave Fusível	3	3,97	11,91
20241003	5999947-1	FU(37861)	Chave Fusível	3	5,38	16,14
20241003	6000103-1	FU(20628)	Chave Fusível	1	6,98	6,98
20241003	6000311-1	FU(20661)	Chave Fusível	2	28,63	57,26
20241003	6000870-1	FU(22530)	Chave Fusível	4	4,98	19,92
20241003	6000923-1	FU(22498)	Chave Fusível	3	5,97	17,91
20241003	6001304-1	TD(1152)	Transformador Distribuição	2	4,25	8,50
20241003	6001832-1	FU(20685)	Chave Fusível	4	17,63	70,52
20241003	6002031-1	FU(20733)	Chave Fusível	1	19,45	19,45
20241003	5999773-1	TD(59489)	Transformador Distribuição	1	32,42	32,42
20241003	6001375-1	FU(18783)	Chave Fusível	3	6,75	20,25
20241003	6000200-1	FU(733886)	Chave Fusível	2	5,77	11,54
20241003	6000868-1	RD(49621464)	Religador de Distribuição	1	6,27	6,27
20241003	5999545-1	SON02_SON49502	Alimentador	45	1,20	54,00
20241003	5999545-1	SON02_SON49502	Alimentador	332	1,35	448,20
20241003	5999665-1	TD(683726)	Transformador Distribuição	1	18,20	18,20
20241003	5999856-1	TD(51947)	Transformador Distribuição	1	7,25	7,25
20241003	6000868-1	TD(17048)	Transformador Distribuição	1	17,07	17,07
20241003	6000868-1	[MT]PA(11992)	Alimentador	4	19,27	77,08
20241003	6000868-1	[MT]PA(11992)	Alimentador	10	21,45	214,50
20241003	6000868-1	RD(49621464)	Religador de Distribuição	1	4,08	4,08
20241003	6000868-1	RD(49621464)	Religador de Distribuição	82	6,27	514,14

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	5999545-1	SON02_SON49502	Alimentador	2370	0,87	2.061,90
20241003	5999545-1	SON02_SON49502	Alimentador	143	1,20	171,60
20241003	5999435-1	TD(14770)	Transformador Distribuição	2	18,68	37,36
20241003	6000472-1	TD(18830)	Transformador Distribuição	1	1,55	1,55
20241003	5999483-1	TD(687532)	Transformador Distribuição	2	18,37	36,74
20241003	6001158-1	TD(676550)	Transformador Distribuição	3	7,35	22,05
20241003	6001057-1	TD(29369)	Transformador Distribuição	1	1,92	1,92
20241003	5999482-1	FR(35611)	Chave Fusível Religadora	48	12,50	600,00
20241003	6000876-1	FR(28672)	Chave Fusível Religadora	73	10,60	773,80
20241003	6000104-1	TD(40579)	Transformador Distribuição	1	5,55	5,55
20241003	5999632-1	FU(17145)	Chave Fusível	1	3,45	3,45
20241003	5999806-1	FU(37246)	Chave Fusível	4	3,73	14,92
20241003	6000561-1	RD(749345)	Religador de Distribuição	1	0,53	0,53
20241003	6000561-1	RD(749345)	Religador de Distribuição	1464	0,53	775,92
20241003	6001927-1	FU(731726)	Chave Fusível	1	2,27	2,27
20241003	6000884-1	FU(740268)	Chave Fusível	14	12,20	170,80
20241003	6001082-1	TD(28768)	Transformador Distribuição	1	10,68	10,68
20241003	6000479-1	TD(41702)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20241003	6000845-1	CL(20148)	Chave Lâmina	5	9,75	48,75
20241003	6000903-1	TD(50471678)	Transformador Distribuição	1	11,55	11,55
20241003	6000905-1	TD(671546)	Transformador Distribuição	2	10,42	20,84

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6001133-1	TD(57030)	Transformador Distribuição	1	7,45	7,45
20241003	6001859-1	FU(14630)	Chave Fusível	3	5,08	15,24
20241003	6001886-1	TD(41509)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57
20241003	6000109-1	RD(722671)	Religador de Distribuição	6	4,75	28,50
20241003	6000109-1	RD(722671)	Religador de Distribuição	84	7,05	592,20
20241003	6000482-1	FU(20173)	Chave Fusível	17	23,48	399,16
20241003	6000943-1	TD(670806)	Transformador Distribuição	2	13,33	26,66
20241003	6001483-1	TD(43984)	Transformador Distribuição	2	6,42	12,84
20241003	6001870-1	TD(15500)	Transformador Distribuição	2	7,42	14,84
20241003	6002021-1	TD(41361)	Transformador Distribuição	1	3,97	3,97
20241003	6001542-1	TD(52727)	Transformador Distribuição	58	2,72	157,76
20241003	6005334-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	9	15,72	141,48
20241003	6005334-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	2	17,72	35,44
20241003	6005334-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	5	21,25	106,25
20241003	6005334-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	6	21,82	130,92
20241003	6005334-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	3	36,92	110,76
20241003	6005950-1	TD(49560)	Transformador Distribuição	1	5,33	5,33
20241003	6006071-1	RD(717602)	Religador de Distribuição	9	3,27	29,43
20241003	6007396-1	TD(34950)	Transformador Distribuição	1	1,77	1,77
20241003	6007999-1	TD(683135)	Transformador Distribuição	1	23,45	23,45
20241003	6008090-1	RD(45038)	Religador de Distribuição	17	0,08	1,36

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6008660-1	TD(38302480)	Transformador Distribuição	1	28,53	28,53
20241003	6008952-1	RD(748344)	Religador de Distribuição	26	5,82	151,32
20241003	6009644-1	TD(679729)	Transformador Distribuição	1	8,32	8,32
20241003	6009919-1	TD(58625)	Transformador Distribuição	1	8,72	8,72
20241003	6002475-1	TD(16044)	Transformador Distribuição	2	14,17	28,34
20241003	6002684-1	FR(13752)	Chave Fusível Religadora	5	22,87	114,35
20241003	6002764-1	FR(20385)	Chave Fusível Religadora	18	19,22	345,96
20241003	6002771-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	81	3,50	283,50
20241003	6002771-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	224	3,72	833,28
20241003	6003528-1	TD(55524)	Transformador Distribuição	1	23,72	23,72
20241003	6003530-1	TD(16048)	Transformador Distribuição	1	14,70	14,70
20241003	6004103-1	TD(733840)	Transformador Distribuição	1	8,42	8,42
20241003	6005334-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	1	21,25	21,25
20241003	6005668-1	FR(13752)	Chave Fusível Religadora	5	5,67	28,35
20241003	6007071-1	TD(46894)	Transformador Distribuição	3	25,08	75,24
20241003	6007541-1	TD(15663)	Transformador Distribuição	1	9,92	9,92
20241003	6008020-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	1774	1,05	1.862,70
20241003	6008020-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	86	2,05	176,30
20241003	6008020-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	32	2,17	69,44
20241003	6008020-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	12	3,73	44,76
20241003	6008186-1	FU(19221)	Chave Fusível	3	6,12	18,36

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6008661-1	TD(21163)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20241003	6009677-1	TD(14794)	Transformador Distribuição	1	4,03	4,03
20241003	6009700-1	TD(686149)	Transformador Distribuição	1	4,85	4,85
20241003	6002771-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	8	3,72	29,76
20241003	6008020-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	98	1,05	102,90
20241003	6008020-1	RD(720342)	Religador de Distribuição	1	1,05	1,05
20241003	6009910-1	TD(36652)	Transformador Distribuição	2	25,35	50,70
20241003	6010864-1	TD(14855)	Transformador Distribuição	1	5,38	5,38
20241003	6011106-1	FU(35063)	Chave Fusível	10	5,33	53,30
20241003	6011611-1	TD(14713)	Transformador Distribuição	1	20,22	20,22
20241003	6011657-1	TD(695493)	Transformador Distribuição	2	14,53	29,06
20241003	6011734-1	FU(12737)	Chave Fusível	5	11,87	59,35
20241003	6011812-1	CE(32132)	Chave Seccionadora	44	3,27	143,88
20241003	6013178-1	TD(721089)	Transformador Distribuição	3	26,40	79,20
20241003	6013928-1	TD(47183)	Transformador Distribuição	1	31,82	31,82
20241003	6004322-1	TD(10151016)	Transformador Distribuição	2	2,45	4,90
20241003	6005334-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	2	10,55	21,10
20241003	6003677-1	TD(708826)	Transformador Distribuição	1	14,13	14,13
20241003	6004326-1	TD(44039)	Transformador Distribuição	1	14,18	14,18
20241003	6004322-1	TD(10151016)	Transformador Distribuição	2	2,45	4,90
20241003	6004323-1	TD(34950)	Transformador Distribuição	1	5,68	5,68

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6004324-1	TD(40452)	Transformador Distribuição	1	6,23	6,23
20241003	6004325-1	TD(671137)	Transformador Distribuição	1	3,08	3,08
20241003	6004345-1	TD(58647)	Transformador Distribuição	2	25,87	51,74
20241003	6005334-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	11	7,30	80,30
20241003	6005334-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	22	8,27	181,94
20241003	6005334-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	13	9,18	119,34
20241003	6005334-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	17	10,03	170,51
20241003	6005334-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	26	10,55	274,30
20241003	6005334-1	RD(719125)	Religador de Distribuição	5	11,37	56,85
20241003	6009900-1	TD(32682)	Transformador Distribuição	3	25,73	77,19
20241003	6014070-1	TD(49644)	Transformador Distribuição	2	3,07	6,14
20241003	6003032-1	FU(24656)	Chave Fusível	5	18,30	91,50
20241003	6003562-1	FR(704024)	Chave Fusível Religadora	12	15,77	189,24
20241003	6010500-1	TD(51891)	Transformador Distribuição	1	23,05	23,05
20241003	6008519-1	TD(32682)	Transformador Distribuição	3	4,18	12,54
20241003	6004317-1	FU(24656)	Chave Fusível	5	3,52	17,60
20241003	6005463-1	FU(38802)	Chave Fusível	16	6,65	106,40
20241003	6005736-1	TD(58865)	Transformador Distribuição	1	7,90	7,90
20241003	6005768-1	FU(38432)	Chave Fusível	3	8,52	25,56
20241003	6008369-1	FU(19765)	Chave Fusível	4	5,92	23,68
20241003	6012956-1	FU(19765)	Chave Fusível	4	17,92	71,68

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6004052-1	FU(732357)	Chave Fusível	1	10,83	10,83
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6003458-1	TD(52575)	Transformador Distribuição	1	26,18	26,18
20241003	6004657-1	FR(10077)	Chave Fusível Religadora	21	2,62	55,02
20241003	6053996-1	TD(56792)	Transformador Distribuição	2	3,57	7,14
20241003	6005567-1	TD(660560)	Transformador Distribuição	3	6,82	20,46
20241003	6006834-1	TD(738)	Transformador Distribuição	3	2,73	8,19
20241003	6006847-1	TD(53906)	Transformador Distribuição	3	8,20	24,60
20241003	6009329-1	FU(10913)	Chave Fusível	69	0,85	58,65
20241003	6009508-1	TD(723078)	Transformador Distribuição	1	12,23	12,23
20241003	6009782-1	TD(38508)	Transformador Distribuição	1	1,40	1,40
20241003	6009932-1	TD(662504)	Transformador Distribuição	3	3,75	11,25
20241003	6009995-1	TD(31084)	Transformador Distribuição	48	3,95	189,60
20241003	6010142-1	FU(28059)	Chave Fusível	2	6,18	12,36
20241003	6010322-1	TD(59552)	Transformador Distribuição	14	6,70	93,80
20241003	6010739-1	FR(28065)	Chave Fusível Religadora	6	17,55	105,30
20241003	6010773-1	TD(59552)	Transformador Distribuição	14	2,90	40,60
20241003	6011215-1	FU(10085)	Chave Fusível	3	5,00	15,00
20241003	6011875-1	TD(46324)	Transformador Distribuição	63	6,58	414,54
20241003	6012788-1	FR(37220)	Chave Fusível Religadora	35	17,38	608,30
20241003	6010680-1	FR(37220)	Chave Fusível Religadora	35	6,90	241,50

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6003972-1	FU(4066)	Chave Fusível	1	30,10	30,10
20241003	6006649-1	TD(36984)	Transformador Distribuição	1	6,98	6,98
20241003	6007158-1	TD(38792001)	Transformador Distribuição	1	7,18	7,18
20241003	6010588-1	TD(36936)	Transformador Distribuição	1	29,08	29,08
20241003	6010956-1	FU(694679)	Chave Fusível	5	20,35	101,75
20241003	6013552-1	TD(37061)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20241003	6014465-1	TD(48302)	Transformador Distribuição	2	6,75	13,50
20241003	6007013-1	FU(28247)	Chave Fusível	2	0,17	0,34
20241003	6006468-1	TD(36880)	Transformador Distribuição	1	2,15	2,15
20241003	6004817-1	FU(746688)	Chave Fusível	1	26,38	26,38
20241003	6002657-1	RD(730238)	Religador de Distribuição	55	0,17	9,35
20241003	6006656-1	FU(23574)	Chave Fusível	5	9,98	49,90
20241003	6005812-1	FU(3648)	Chave Fusível	4	9,53	38,12
20241003	6003276-1	TD(25190)	Transformador Distribuição	1	9,57	9,57
20241003	6003276-1	FU(3839)	Chave Fusível	269	1,38	371,22
20241003	6002927-1	FU(3649)	Chave Fusível	9	22,48	202,32
20241003	6002787-1	TD(17444)	Transformador Distribuição	1	4,42	4,42
20241003	6009749-1	FR(3803)	Chave Fusível Religadora	1	3,55	3,55
20241003	6012485-1	TD(14598)	Transformador Distribuição	40	4,53	181,20
20241003	6008178-1	FU(23778)	Chave Fusível	18	5,53	99,54
20241003	6013381-1	AJO51_AJO59502	Alimentador	1	0,05	0,05

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6007042-1	TD(57447)	Transformador Distribuição	2	7,30	14,60
20241003	6006779-1	TD(58706)	Transformador Distribuição	1	8,45	8,45
20241003	6013381-1	AJO51_AJO59502	Alimentador	155	9,72	1.506,60
20241003	6013381-1	AJO51_AJO59502	Alimentador	455	0,05	22,75
20241003	6005983-1	FU(23775)	Chave Fusível	32	4,72	151,04
20241003	6005838-1	FU(3783)	Chave Fusível	8	7,33	58,64
20241003	6005430-1	TD(17964)	Transformador Distribuição	1	8,73	8,73
20241003	6004181-1	FR(3786)	Chave Fusível Religadora	14	6,92	96,88
20241003	6004181-1	TD(659399)	Transformador Distribuição	1	6,92	6,92
20241003	6013747-1	TD(690886)	Transformador Distribuição	1	6,22	6,22
20241003	6011097-1	FU(3783)	Chave Fusível	8	3,20	25,60
20241003	6011741-1	FU(23771)	Chave Fusível	1	6,95	6,95
20241003	6007900-1	TD(56993)	Transformador Distribuição	1	15,75	15,75
20241003	6008242-1	TD(55130)	Transformador Distribuição	1	6,83	6,83
20241003	6009130-1	FR(17431)	Chave Fusível Religadora	6	20,58	123,48
20241003	6011188-1	TD(55821)	Transformador Distribuição	1	6,23	6,23
20241003	6011244-1	TD(44881)	Transformador Distribuição	1	4,90	4,90
20241003	6011504-1	FR(19643)	Chave Fusível Religadora	63	7,12	448,56
20241003	6011683-1	FR(749534)	Chave Fusível Religadora	5	6,33	31,65
20241003	6011730-1	TD(21266)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57
20241003	6012463-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	18	4,15	74,70

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6012463-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	23	4,23	97,29
20241003	6012510-1	FU(3716)	Chave Fusível	10	19,78	197,80
20241003	6002458-1	TD(16252)	Transformador Distribuição	16	11,73	187,68
20241003	6002731-1	FU(17799)	Chave Fusível	13	2,97	38,61
20241003	6003182-1	FU(19082)	Chave Fusível	8	1,20	9,60
20241003	6003274-1	FR(749534)	Chave Fusível Religadora	5	17,25	86,25
20241003	6004291-1	TD(16406)	Transformador Distribuição	3	6,60	19,80
20241003	6005060-1	FR(17431)	Chave Fusível Religadora	6	1,88	11,28
20241003	6005089-1	FR(20346)	Chave Fusível Religadora	29	16,60	481,40
20241003	6005485-1	FR(19643)	Chave Fusível Religadora	63	4,68	294,84
20241003	6005755-1	FU(683772)	Chave Fusível	1	3,90	3,90
20241003	6006157-1	FU(17799)	Chave Fusível	13	4,15	53,95
20241003	6007865-1	FR(17431)	Chave Fusível Religadora	6	17,68	106,08
20241003	6012510-1	FU(3716)	Chave Fusível	1	26,12	26,12
20241003	6012511-1	TD(25177)	Transformador Distribuição	1	20,80	20,80
20241003	6012651-1	TD(55144)	Transformador Distribuição	1	23,33	23,33
20241003	6013112-1	FU(13794)	Chave Fusível	2	20,17	40,34
20241003	6013477-1	TD(25176)	Transformador Distribuição	1	8,62	8,62
20241003	6013478-1	TD(16474)	Transformador Distribuição	1	8,02	8,02
20241003	6014307-1	TD(16442)	Transformador Distribuição	1	2,45	2,45
20241003	6003814-1	FU(4277)	Chave Fusível	2	7,58	15,16

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6003814-1	FU(4277)	Chave Fusível	260	7,58	1.970,80
20241003	6002885-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	1	1,75	1,75
20241003	6007834-1	TD(47779)	Transformador Distribuição	1	27,07	27,07
20241003	6007382-1	FU(28589)	Chave Fusível	27	6,62	178,74
20241003	6011268-1	TD(42675)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20241003	6013606-1	TD(8887)	Transformador Distribuição	80	5,77	461,60
20241003	6012041-1	RD(41257)	Religador de Distribuição	98	2,30	225,40
20241003	6012041-1	RD(41257)	Religador de Distribuição	75	2,23	167,25
20241003	6011965-1	TD(8887)	Transformador Distribuição	80	6,38	510,40
20241003	6012351-1	TD(33715)	Transformador Distribuição	1	24,38	24,38
20241003	6004167-1	TD(40179)	Transformador Distribuição	2	3,30	6,60
20241003	6009296-1	TD(32741)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20241003	6010355-1	TD(657158)	Transformador Distribuição	2	2,82	5,64
20241003	6011137-1	CF(3435)	Chave Faca	21	36,93	775,53
20241003	6012057-1	RD(20697086)	Religador de Distribuição	59	7,70	454,30
20241003	6012264-1	TD(33924)	Transformador Distribuição	3	22,83	68,49
20241003	6013150-1	TD(659525)	Transformador Distribuição	16	2,98	47,68
20241003	6013685-1	TD(32540)	Transformador Distribuição	1	24,58	24,58
20241003	6078666-1	RD(785816)	Religador de Distribuição	104	0,65	67,60
20241003	6078666-1	RD(785816)	Religador de Distribuição	355	0,73	259,15
20241003	6078666-1	RD(785816)	Religador de Distribuição	217	2,67	579,39

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6007403-1	TD(8861)	Transformador Distribuição	41	1,62	66,42
20241003	6004199-1	TD(32763)	Transformador Distribuição	1	4,68	4,68
20241003	6009093-1	FU(3370)	Chave Fusível	9	1,53	13,77
20241003	6009201-1	TD(43059)	Transformador Distribuição	1	1,70	1,70
20241003	6010099-1	TD(43321)	Transformador Distribuição	1	5,80	5,80
20241003	6011850-1	[MT]PA(12056)	Alimentador	198	7,77	1.538,46
20241003	6011850-1	FU(3768)	Chave Fusível	60	6,33	379,80
20241003	6011850-1	RD(750165)	Religador de Distribuição	133	3,90	518,70
20241003	6011850-1	RD(750165)	Religador de Distribuição	449	4,58	2.056,42
20241003	6011850-1	RD(750165)	Religador de Distribuição	167	6,80	1.135,60
20241003	6011850-1	TD(719527)	Transformador Distribuição	52	9,93	516,36
20241003	6011850-1	TD(27672)	Transformador Distribuição	82	2,90	237,80
20241003	6003669-1	TD(8879)	Transformador Distribuição	104	2,40	249,60
20241003	6013511-1	TD(43346)	Transformador Distribuição	1	14,35	14,35
20241003	6013856-1	TD(40096)	Transformador Distribuição	1	9,70	9,70
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6011850-1	[MT]PA(12056)	Alimentador	1	7,77	7,77
20241003	6012963-1	TD(676159)	Transformador Distribuição	1	25,18	25,18
20241003	6012979-1	TD(40100)	Transformador Distribuição	2	25,50	51,00
20241003	6007676-1	TD(8861)	Transformador Distribuição	41	4,20	172,20
20241003	6004198-1	FR(14237)	Chave Fusível Religadora	18	3,92	70,56

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6005003-1	FR(14237)	Chave Fusível Religadora	18	2,93	52,74
20241003	6005151-1	FU(25185)	Chave Fusível	2	3,98	7,96
20241003	6007840-1	FU(720411)	Chave Fusível	2	5,70	11,40
20241003	6008386-1	FU(27809)	Chave Fusível	1	4,32	4,32
20241003	6008524-1	FR(14237)	Chave Fusível Religadora	18	6,63	119,34
20241003	6008540-1	FU(25187)	Chave Fusível	19	2,32	44,08
20241003	6009436-1	FU(25187)	Chave Fusível	19	2,65	50,35
20241003	6010341-1	FU(25187)	Chave Fusível	19	2,32	44,08
20241003	6010692-1	FU(693329)	Chave Fusível	8	2,63	21,04
20241003	6011698-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	47	0,17	7,99
20241003	6011698-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	17	2,02	34,34
20241003	6011698-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	192	2,42	464,64
20241003	6011698-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	40	3,37	134,80
20241003	6011698-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	24	3,60	86,40
20241003	6011698-1	CF(79593584)	Chave Faca	3	0,10	0,30
20241003	6011698-1	CF(3293)	Chave Faca	3	0,20	0,60
20241003	6011698-1	CF(1180850)	Chave Faca	3	0,10	0,30
20241003	6003249-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	44	0,05	2,20
20241003	6003249-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	285	1,78	507,30
20241003	6003249-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	7	4,23	29,61
20241003	6003632-1	TD(59148)	Transformador Distribuição	1	20,80	20,80

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6005570-1	TD(49608)	Transformador Distribuição	1	8,88	8,88
20241003	6005933-1	AMA51_AMA59509	Alimentador	141	1,50	211,50
20241003	6006731-1	FU(720411)	Chave Fusível	2	3,08	6,16
20241003	6006805-1	FU(25187)	Chave Fusível	19	9,18	174,42
20241003	6007171-1	TD(49848)	Transformador Distribuição	1	6,68	6,68
20241003	6012274-1	FU(25187)	Chave Fusível	16	26,78	428,48
20241003	6012583-1	FR(14237)	Chave Fusível Religadora	18	16,97	305,46
20241003	6004180-1	FU(27765)	Chave Fusível	9	1,85	16,65
20241003	6010884-1	TD(749480)	Transformador Distribuição	2	13,95	27,90
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6011293-1	TD(42559)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20241003	6011375-1	TD(656035)	Transformador Distribuição	1	2,02	2,02
20241003	6013831-1	TD(42340)	Transformador Distribuição	1	9,15	9,15
20241003	6005851-1	FU(27746)	Chave Fusível	9	2,70	24,30
20241003	6012423-1	RD(750156)	Religador de Distribuição	273	23,87	6.516,51
20241003	6003384-1	AMA53_AMA59511	Alimentador	2	2,38	4,76
20241003	6003384-1	AMA53_AMA59511	Alimentador	1	1,82	1,82
20241003	6003384-1	AMA53_AMA59511	Alimentador	26	2,38	61,88
20241003	6003712-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	30	5,93	177,90
20241003	6003712-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	4	6,68	26,72
20241003	6003712-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	32	4,27	136,64

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6014220-1	TD(61307)	Transformador Distribuição	1	4,50	4,50
20241003	6005528-1	RD(722870)	Religador de Distribuição	12	4,28	51,36
20241003	6005528-1	RD(722870)	Religador de Distribuição	4	4,27	17,08
20241003	6005398-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	66	6,93	457,38
20241003	6005585-1	TD(15642)	Transformador Distribuição	2	6,50	13,00
20241003	6005528-1	RD(722870)	Religador de Distribuição	1	4,27	4,27
20241003	6003712-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	7	6,68	46,76
20241003	6003712-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	14	5,93	83,02
20241003	6003712-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	36	4,27	153,72
20241003	6013963-1	FU(18325)	Chave Fusível	2	6,88	13,76
20241003	6012394-1	FU(734366)	Chave Fusível	1	3,47	3,47
20241003	6011163-1	FU(44812)	Chave Fusível	1	4,35	4,35
20241003	6011057-1	FU(35327)	Chave Fusível	3	2,93	8,79
20241003	6005528-1	RD(722870)	Religador de Distribuição	26	4,28	111,28
20241003	6005398-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	57	6,93	395,01
20241003	6004088-1	FU(13345)	Chave Fusível	3	30,60	91,80
20241003	6003384-1	AMO01_AMO49501	Alimentador	2064	0,47	970,08
20241003	6003384-1	AMO02_AMO49502	Alimentador	498	0,47	234,06
20241003	6011951-1	FU(3532)	Chave Fusível	97	0,77	74,69
20241003	6006407-1	RD(729804)	Religador de Distribuição	1	21,47	21,47
20241003	6013722-1	FU(1564)	Chave Fusível	1	2,00	2,00

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6003437-1	FU(3226)	Chave Fusível	184	2,17	399,28
20241003	6003794-1	TD(698505)	Transformador Distribuição	53	3,18	168,54
20241003	6003794-1	TD(698505)	Transformador Distribuição	3	13,77	41,31
20241003	6003883-1	FU(3226)	Chave Fusível	184	2,50	460,00
20241003	6004591-1	TD(33559)	Transformador Distribuição	1	21,30	21,30
20241003	6005458-1	FU(26056)	Chave Fusível	2	5,52	11,04
20241003	6006321-1	TD(46052)	Transformador Distribuição	7	16,65	116,55
20241003	6006322-1	FU(26056)	Chave Fusível	2	19,08	38,16
20241003	6006505-1	FU(26030)	Chave Fusível	2	19,95	39,90
20241003	6006714-1	TD(34169)	Transformador Distribuição	1	9,90	9,90
20241003	6006881-1	FU(26146)	Chave Fusível	6	6,95	41,70
20241003	6009645-1	TD(676213)	Transformador Distribuição	2	9,05	18,10
20241003	6010412-1	TD(19489)	Transformador Distribuição	2	18,30	36,60
20241003	6010638-1	TD(676213)	Transformador Distribuição	2	17,10	34,20
20241003	6011584-1	TD(35096)	Transformador Distribuição	1	50,65	50,65
20241003	6011943-1	TD(33479)	Transformador Distribuição	1	5,33	5,33
20241003	6012852-1	TD(786)	Transformador Distribuição	57	3,55	202,35
20241003	6013561-1	FU(26008)	Chave Fusível	21	9,22	193,62
20241003	6002165-1	FU(1592)	Chave Fusível	4	4,37	17,48
20241003	6002741-1	TD(56364)	Transformador Distribuição	2	3,00	6,00
20241003	6003685-1	TD(22504)	Transformador Distribuição	1	16,43	16,43

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6003857-1	FR(1559)	Chave Fusível Religadora	17	4,72	80,24
20241003	6004086-1	TD(25806)	Transformador Distribuição	2	10,80	21,60
20241003	6007973-1	TD(25805)	Transformador Distribuição	1	5,40	5,40
20241003	6008926-1	TD(25805)	Transformador Distribuição	1	3,77	3,77
20241003	6008928-1	FU(7069)	Chave Fusível	27	7,73	208,71
20241003	6009663-1	FU(7069)	Chave Fusível	27	5,42	146,34
20241003	6010318-1	TD(32824)	Transformador Distribuição	1	9,12	9,12
20241003	6010832-1	TD(32288)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20241003	6011153-1	FU(19196)	Chave Fusível	1	4,10	4,10
20241003	6012479-1	FR(7032)	Chave Fusível Religadora	24	8,67	208,08
20241003	6012703-1	FU(1520)	Chave Fusível	10	6,90	69,00
20241003	6012944-1	FU(7072)	Chave Fusível	9	24,62	221,58
20241003	6013147-1	FR(24802)	Chave Fusível Religadora	9	14,42	129,78
20241003	6010156-1	TD(51898)	Transformador Distribuição	1	7,13	7,13
20241003	6011254-1	TD(51898)	Transformador Distribuição	1	27,78	27,78
20241003	6005530-1	FU(32282)	Chave Fusível	2	2,52	5,04
20241003	6004254-1	TD(12259)	Transformador Distribuição	1	14,17	14,17
20241003	6003706-1	TD(51898)	Transformador Distribuição	1	19,52	19,52
20241003	6003181-1	TD(31147)	Transformador Distribuição	45	11,12	500,40
20241003	6002993-1	FU(44934)	Chave Fusível	85	7,00	595,00
20241003	6002943-1	TD(30543)	Transformador Distribuição	48	10,10	484,80

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6011650-1	AQU02_AQU49513	Alimentador	3213	0,05	160,65
20241003	6011650-1	AQU03_AQU49515	Alimentador	1	0,07	0,07
20241003	6011650-1	AQU02_AQU49513	Alimentador	3213	0,53	1.702,89
20241003	6003863-1	FU(9694)	Chave Fusível	93	5,97	555,21
20241003	6014029-1	FU(17787)	Chave Fusível	2	5,03	10,06
20241003	6012551-1	TD(54884)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20241003	6012217-1	TD(8538)	Transformador Distribuição	37	1,57	58,09
20241003	6011650-1	AQU03_AQU49515	Alimentador	1492	0,07	104,44
20241003	6004021-1	TD(8479)	Transformador Distribuição	11	4,92	54,12
20241003	6005659-1	FU(7715)	Chave Fusível	5	5,07	25,35
20241003	6006832-1	FU(19848)	Chave Fusível	2	7,57	15,14
20241003	6007852-1	FU(734571)	Chave Fusível	2	4,60	9,20
20241003	6008034-1	FU(18255)	Chave Fusível	1	12,25	12,25
20241003	6008163-1	TD(685817)	Transformador Distribuição	1	7,32	7,32
20241003	6002473-1	FU(14586723)	Chave Fusível	1	7,93	7,93
20241003	6009732-1	FR(758304)	Chave Fusível Religadora	9	2,58	23,22
20241003	6010440-1	FU(18258)	Chave Fusível	3	1,15	3,45
20241003	6011344-1	TD(21987)	Transformador Distribuição	1	2,07	2,07
20241003	6011624-1	FU(18880)	Chave Fusível	2	3,83	7,66
20241003	6012184-1	FR(19709)	Chave Fusível Religadora	5	2,50	12,50
20241003	6013017-1	TD(696405)	Transformador Distribuição	2	3,27	6,54

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6003346-1	FR(687636)	Chave Fusível Religadora	133	2,23	296,59
20241003	6014076-1	TD(15001)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20241003	6014264-1	TD(15842)	Transformador Distribuição	1	4,75	4,75
20241003	6014285-1	TD(15560)	Transformador Distribuição	1	3,98	3,98
20241003	6004208-1	FU(7347)	Chave Fusível	8	7,90	63,20
20241003	6005278-1	FU(9627)	Chave Fusível	6	19,45	116,70
20241003	6005301-1	FU(7347)	Chave Fusível	8	15,12	120,96
20241003	6005678-1	FU(31393)	Chave Fusível	277	2,67	739,59
20241003	6006729-1	FR(9619)	Chave Fusível Religadora	20	6,78	135,60
20241003	6002176-1	FU(753978)	Chave Fusível	1	5,05	5,05
20241003	6010879-1	TD(37134)	Transformador Distribuição	1	2,65	2,65
20241003	6011181-1	FU(733937)	Chave Fusível	2	3,70	7,40
20241003	6011958-1	FR(17555)	Chave Fusível Religadora	18	2,73	49,14
20241003	6012752-1	FU(17339)	Chave Fusível	4	1,68	6,72
20241003	6013004-1	TD(25082)	Transformador Distribuição	1	2,92	2,92
20241003	6013082-1	TD(19609)	Transformador Distribuição	1	3,27	3,27
20241003	6013177-1	TD(19733)	Transformador Distribuição	1	12,57	12,57
20241003	6013404-1	RD(37327)	Religador de Distribuição	133	4,50	598,50
20241003	6013404-1	RD(37327)	Religador de Distribuição	127	5,53	702,31
20241003	6013404-1	RD(37327)	Religador de Distribuição	409	5,72	2.339,48
20241003	6013404-1	RD(37327)	Religador de Distribuição	11	10,28	113,08

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6013404-1	RD(37327)	Religador de Distribuição	4	10,43	41,72
20241003	6013404-1	FR(11753)	Chave Fusível Religadora	10	7,33	73,30
20241003	6003374-1	TD(8568)	Transformador Distribuição	71	2,37	168,27
20241003	6003639-1	TD(28231)	Transformador Distribuição	2	14,75	29,50
20241003	6014283-1	PE(16249730)	Ponto de conexão	1	4,68	4,68
20241003	6014283-1	TD(8615)	Transformador Distribuição	16	1,80	28,80
20241003	6008804-1	FU(712675)	Chave Fusível	1	5,85	5,85
20241003	6011958-1	FR(17555)	Chave Fusível Religadora	1	2,73	2,73
20241003	6012752-1	FU(17339)	Chave Fusível	1	1,68	1,68
20241003	6013955-1	TD(38664)	Transformador Distribuição	1	2,27	2,27
20241003	6013370-1	TD(54531)	Transformador Distribuição	20	1,65	33,00
20241003	6012061-1	TD(706339)	Transformador Distribuição	49	1,12	54,88
20241003	6012033-1	TD(41231)	Transformador Distribuição	1	17,88	17,88
20241003	6008824-1	TD(706339)	Transformador Distribuição	49	1,85	90,65
20241003	6004225-1	FU(686907)	Chave Fusível	10	11,08	110,80
20241003	6003161-1	RD(9659)	Religador de Distribuição	407	1,47	598,29
20241003	6002630-1	TD(19099715)	Transformador Distribuição	1	1,90	1,90
20241003	6011872-1	RD(19783)	Religador de Distribuição	447	0,67	299,49
20241003	6011491-1	FR(684101)	Chave Fusível Religadora	83	5,98	496,34
20241003	6011491-1	FR(684101)	Chave Fusível Religadora	33	4,12	135,96
20241003	6005521-1	FU(703960)	Chave Fusível	4	3,98	15,92

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6004795-1	FU(736162)	Chave Fusível	124	4,75	589,00
20241003	6002618-1	TD(18417)	Transformador Distribuição	103	2,58	265,74
20241003	6002678-1	TD(675552)	Transformador Distribuição	59	8,15	480,85
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6011256-1	RD(28606631)	Religador de Distribuição	1	0,45	0,45
20241003	6002944-1	TD(247)	Transformador Distribuição	53	5,00	265,00
20241003	6008195-1	FU(24304)	Chave Fusível	4	7,78	31,12
20241003	6008584-1	TD(667789)	Transformador Distribuição	63	4,72	297,36
20241003	6009209-1	TD(667789)	Transformador Distribuição	63	1,78	112,14
20241003	6009686-1	TD(732178)	Transformador Distribuição	2	3,07	6,14
20241003	6011256-1	[MT]PA(12049)	Alimentador	35	4,28	149,80
20241003	6011256-1	ATA02_ATA49502	Alimentador	494	0,40	197,60
20241003	6011256-1	ATA02_ATA49502	Alimentador	109	0,52	56,68
20241003	6011256-1	ATA02_ATA49502	Alimentador	181	3,78	684,18
20241003	6011256-1	RD(28606631)	Religador de Distribuição	1	0,18	0,18
20241003	6011256-1	RD(28606631)	Religador de Distribuição	1327	0,45	597,15
20241003	6011256-1	RD(26579860)	Religador de Distribuição	1595	0,13	207,35
20241003	6011256-1	RD(26579860)	Religador de Distribuição	194	0,90	174,60
20241003	6011256-1	RD(26579860)	Religador de Distribuição	12	2,88	34,56
20241003	6011256-1	CF(39077)	Chave Faca	5	1,45	7,25
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6002162-1	TD(26877)	Transformador Distribuição	2	4,78	9,56
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6014258-1	TD(26841)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20241003	6002935-1	TD(32180)	Transformador Distribuição	1	1,63	1,63
20241003	6005361-1	FU(23130)	Chave Fusível	52	3,88	201,76
20241003	6007773-1	FU(24468)	Chave Fusível	2	20,57	41,14
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6009966-1	FU(739143)	Chave Fusível	2	4,48	8,96
20241003	6007773-1	FU(24468)	Chave Fusível	9	20,57	185,13
20241003	6009198-1	TD(55730)	Transformador Distribuição	4	4,47	17,88
20241003	6009535-1	FU(24465)	Chave Fusível	4	13,32	53,28
20241003	6009255-1	FU(711371)	Chave Fusível	3	5,02	15,06
20241003	6002351-1	TD(29828)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20241003	6002610-1	TD(56156)	Transformador Distribuição	1	7,40	7,40
20241003	6002820-1	TD(58088)	Transformador Distribuição	1	5,92	5,92
20241003	6003037-1	FR(24375)	Chave Fusível Religadora	13	3,65	47,45
20241003	6003843-1	TD(30102)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02
20241003	6004240-1	FU(39514)	Chave Fusível	1	3,92	3,92
20241003	6004485-1	TD(28001)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20241003	6005209-1	FR(115581601)	Chave Fusível Religadora	18	14,27	256,86
20241003	6005616-1	TD(30102)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6007268-1	TD(30154)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20241003	6007274-1	TD(30177)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20241003	6007304-1	FU(37781)	Chave Fusível	3	6,78	20,34
20241003	6007366-1	FU(24531)	Chave Fusível	2	27,78	55,56
20241003	6007485-1	TD(56151)	Transformador Distribuição	1	25,35	25,35
20241003	6008191-1	TD(30177)	Transformador Distribuição	1	12,73	12,73
20241003	6008548-1	TD(30206)	Transformador Distribuição	1	7,63	7,63
20241003	6008997-1	TD(30172)	Transformador Distribuição	1	1,52	1,52
20241003	6009890-1	FU(24421)	Chave Fusível	1	3,57	3,57
20241003	6011292-1	FU(24292)	Chave Fusível	2	3,62	7,24
20241003	6011609-1	TD(29837)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88
20241003	6012771-1	TD(30332)	Transformador Distribuição	1	1,28	1,28
20241003	6014350-1	TD(30188)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20241003	6011182-1	FU(741161)	Chave Fusível	1	4,10	4,10
20241003	6011016-1	FU(35841)	Chave Fusível	3	14,98	44,94
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	14	9,10	127,40
20241003	6009776-1	FU(3250559)	Chave Fusível	2	2,93	5,86
20241003	6008869-1	FU(22170)	Chave Fusível	2	6,70	13,40
20241003	6007596-1	FU(39465)	Chave Fusível	3	1,92	5,76
20241003	6007458-1	FU(35818)	Chave Fusível	4	26,08	104,32
20241003	6007318-1	FU(22170)	Chave Fusível	2	22,27	44,54
20241003	6006719-1	TD(667502)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6005999-1	FU(35841)	Chave Fusível	3	1,82	5,46
20241003	6004858-1	FU(22170)	Chave Fusível	2	5,60	11,20
20241003	6003723-1	TD(54035)	Transformador Distribuição	1	14,33	14,33
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	4	9,10	36,40
20241003	6012612-1	FU(28969)	Chave Fusível	1	31,30	31,30
20241003	6011870-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	48	0,35	16,80
20241003	6005476-1	TD(46172)	Transformador Distribuição	1	8,20	8,20
20241003	6011870-1	BAL02_BAL49502	Alimentador	73	5,22	381,06
20241003	6013294-1	FU(43649)	Chave Fusível	1	41,35	41,35
20241003	6008360-1	TD(19924)	Transformador Distribuição	1	12,88	12,88
20241003	6003207-1	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	7	6,20	43,40
20241003	6004123-1	TD(20554)	Transformador Distribuição	1	13,27	13,27
20241003	6008276-1	FU(713622)	Chave Fusível	6	6,08	36,48
20241003	6003207-1	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	29	9,18	266,22
20241003	6006703-1	FU(10722)	Chave Fusível	5	9,48	47,40
20241003	6005776-1	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	36	5,93	213,48
20241003	6014236-1	TD(21437)	Transformador Distribuição	1	9,85	9,85
20241003	6002736-1	FU(721443)	Chave Fusível	1	4,12	4,12
20241003	6003006-1	RD(730239)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20241003	6003043-1	RD(730239)	Religador de Distribuição	1	0,28	0,28
20241003	6005871-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	0,28	0,28

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6003006-1	RD(730239)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20241003	6003043-1	RD(730239)	Religador de Distribuição	1	0,28	0,28
20241003	6005871-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	1	0,28	0,28
20241003	6008542-1	RD(730239)	Religador de Distribuição	1	6,32	6,32
20241003	6005000-1	FU(7842)	Chave Fusível	12	24,97	299,64
20241003	6005871-1	RD(8531)	Religador de Distribuição	156	0,28	43,68
20241003	6005910-1	TD(58798)	Transformador Distribuição	1	1,43	1,43
20241003	6006015-1	FU(676196)	Chave Fusível	18	5,47	98,46
20241003	6006323-1	FU(40441)	Chave Fusível	5	8,40	42,00
20241003	6006762-1	FU(21329)	Chave Fusível	4	4,88	19,52
20241003	6007070-1	TD(47072)	Transformador Distribuição	3	3,07	9,21
20241003	6007164-1	TD(23826)	Transformador Distribuição	1	8,28	8,28
20241003	6008542-1	RD(730239)	Religador de Distribuição	1	2,87	2,87
20241003	6008542-1	RD(730239)	Religador de Distribuição	51	2,22	113,22
20241003	6008542-1	RD(730239)	Religador de Distribuição	17	2,87	48,79
20241003	6008542-1	RD(730239)	Religador de Distribuição	6	3,58	21,48
20241003	6008542-1	RD(730239)	Religador de Distribuição	49	6,32	309,68
20241003	6011430-1	TD(695794)	Transformador Distribuição	1	24,07	24,07
20241003	6013748-1	FU(30048)	Chave Fusível	2	5,67	11,34
20241003	6013750-1	TD(20235)	Transformador Distribuição	1	6,18	6,18
20241003	6014391-1	TD(23823)	Transformador Distribuição	1	20,58	20,58

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6003006-1	RD(730239)	Religador de Distribuição	157	0,05	7,85
20241003	6003043-1	RD(730239)	Religador de Distribuição	157	0,28	43,96
20241003	6003133-1	[MT]PA(12018)	Alimentador	11	27,52	302,72
20241003	6003133-1	[MT]PA(12018)	Alimentador	5	29,35	146,75
20241003	6003133-1	CF(16853950)	Chave Faca	1	2,50	2,50
20241003	6003698-1	TD(50225)	Transformador Distribuição	1	25,07	25,07
20241003	6003884-1	FU(691821)	Chave Fusível	7	39,67	277,69
20241003	6003884-1	FU(691821)	Chave Fusível	1	60,82	60,82
20241003	6003884-1	FU(691821)	Chave Fusível	7	1,88	13,16
20241003	6004046-1	[MT]PA(12023)	Alimentador	1	44,38	44,38
20241003	6004372-1	TD(26879)	Transformador Distribuição	1	16,92	16,92
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6006228-1	TD(693106)	Transformador Distribuição	4	22,92	91,68
20241003	6006526-1	FU(693101)	Chave Fusível	20	18,67	373,40
20241003	6006953-1	TD(53715)	Transformador Distribuição	1	8,08	8,08
20241003	6007399-1	FU(39669)	Chave Fusível	19	7,40	140,60
20241003	6007563-1	TD(12421)	Transformador Distribuição	1	1,70	1,70
20241003	6007577-1	TD(27446)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20241003	6007632-1	TD(27605)	Transformador Distribuição	1	6,70	6,70
20241003	6007801-1	TD(12756)	Transformador Distribuição	1	19,80	19,80
20241003	6008054-1	TD(53712)	Transformador Distribuição	1	14,03	14,03

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6008306-1	FR(10969)	Chave Fusível Religadora	51	3,97	202,47
20241003	6008645-1	TD(11256)	Transformador Distribuição	99	3,95	391,05
20241003	6009269-1	RD(7240)	Religador de Distribuição	899	1,12	1.006,88
20241003	6009452-1	TD(53715)	Transformador Distribuição	1	15,38	15,38
20241003	6009975-1	FU(16383)	Chave Fusível	79	3,97	313,63
20241003	6010216-1	TD(13098)	Transformador Distribuição	2	3,73	7,46
20241003	6011152-1	TD(693152)	Transformador Distribuição	1	4,47	4,47
20241003	6012487-1	FU(16383)	Chave Fusível	79	2,02	159,58
20241003	6013661-1	FU(16383)	Chave Fusível	79	4,52	357,08
20241003	6014147-1	FU(692199)	Chave Fusível	25	5,13	128,25
20241003	6008645-1	TD(11256)	Transformador Distribuição	4	3,95	15,80
20241003	6009269-1	RD(7240)	Religador de Distribuição	62	1,12	69,44
20241003	6009975-1	FU(16383)	Chave Fusível	44	3,97	174,68
20241003	6011266-1	FU(720066)	Chave Fusível	5	6,92	34,60
20241003	6012068-1	TD(55745)	Transformador Distribuição	1	28,60	28,60
20241003	6012487-1	FU(16383)	Chave Fusível	44	2,02	88,88
20241003	6013661-1	FU(16383)	Chave Fusível	44	4,52	198,88
20241003	6014444-1	TD(15112)	Transformador Distribuição	1	19,83	19,83
20241003	6003226-1	TD(58445)	Transformador Distribuição	36	22,18	798,48
20241003	6003607-1	FU(715549)	Chave Fusível	1	29,42	29,42
20241003	6004213-1	TD(20328)	Transformador Distribuição	5	8,32	41,60

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6004376-1	FU(21458)	Chave Fusível	17	8,93	151,81
20241003	6009269-1	RD(7240)	Religador de Distribuição	1	1,12	1,12
20241003	6005267-1	FR(10049)	Chave Fusível Religadora	12	17,95	215,40
20241003	6005376-1	FU(21458)	Chave Fusível	17	13,78	234,26
20241003	6005831-1	FU(16383)	Chave Fusível	44	23,63	1.039,72
20241003	6006444-1	FU(20915)	Chave Fusível	1	17,08	17,08
20241003	6006526-1	FU(693101)	Chave Fusível	1	18,67	18,67
20241003	6006566-1	FU(737552)	Chave Fusível	7	14,52	101,64
20241003	6007980-1	TD(55745)	Transformador Distribuição	1	18,47	18,47
20241003	6007982-1	TD(61558)	Transformador Distribuição	2	18,05	36,10
20241003	6002990-1	TD(690664)	Transformador Distribuição	1	21,15	21,15
20241003	6003069-1	TD(692886)	Transformador Distribuição	4	23,83	95,32
20241003	6003345-1	TD(655023)	Transformador Distribuição	1	20,62	20,62
20241003	6003364-1	FU(39668)	Chave Fusível	5	24,92	124,60
20241003	6003607-1	FU(715549)	Chave Fusível	47	29,42	1.382,74
20241003	6003699-1	TD(743073)	Transformador Distribuição	1	22,60	22,60
20241003	6003931-1	FU(16351)	Chave Fusível	7	13,83	96,81
20241003	6004581-1	TD(675558)	Transformador Distribuição	1	7,92	7,92
20241003	6004687-1	TD(693106)	Transformador Distribuição	4	8,82	35,28
20241003	6005619-1	TD(675558)	Transformador Distribuição	1	27,02	27,02
20241003	6005749-1	FR(10969)	Chave Fusível Religadora	51	7,32	373,32

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6005831-1	FU(16383)	Chave Fusível	79	23,63	1.866,77
20241003	6005863-1	FR(17601)	Chave Fusível Religadora	6	8,63	51,78
20241003	6014342-1	FU(2867)	Chave Fusível	10	5,90	59,00
20241003	6011628-1	TD(949)	Transformador Distribuição	72	2,03	146,16
20241003	6005557-1	FU(11303)	Chave Fusível	277	7,62	2.110,74
20241003	6004792-1	TD(719951)	Transformador Distribuição	2	1,58	3,16
20241003	6002219-1	FU(11303)	Chave Fusível	277	2,97	822,69
20241003	6005276-1	RD(11464)	Religador de Distribuição	1	9,98	9,98
20241003	6002961-1	TD(26215)	Transformador Distribuição	1	2,03	2,03
20241003	6003402-1	RD(2931)	Religador de Distribuição	70	1,88	131,60
20241003	6003548-1	FR(18051)	Chave Fusível Religadora	28	15,65	438,20
20241003	6004497-1	FU(18071)	Chave Fusível	4	23,83	95,32
20241003	6005276-1	RD(11464)	Religador de Distribuição	540	9,98	5.389,20
20241003	6006870-1	FU(12715)	Chave Fusível	7	4,00	28,00
20241003	6008149-1	TD(1362)	Transformador Distribuição	1	13,70	13,70
20241003	6008274-1	FR(18051)	Chave Fusível Religadora	28	4,38	122,64
20241003	6009345-1	TD(18294)	Transformador Distribuição	1	17,85	17,85
20241003	6010408-1	FU(18071)	Chave Fusível	3	19,23	57,69
20241003	6010408-1	FU(18071)	Chave Fusível	1	26,58	26,58
20241003	6013022-1	TD(935)	Transformador Distribuição	81	4,45	360,45
20241003	6014366-1	TD(40583)	Transformador Distribuição	3	6,55	19,65

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6011546-1	FU(755878)	Chave Fusível	177	2,67	472,59
20241003	6003509-1	FU(698831)	Chave Fusível	45	7,57	340,65
20241003	6003259-1	FU(698831)	Chave Fusível	45	1,45	65,25
20241003	6003997-1	TD(19316)	Transformador Distribuição	1	15,23	15,23
20241003	6004953-1	FU(688124)	Chave Fusível	7	6,80	47,60
20241003	6004982-1	FU(22551)	Chave Fusível	5	20,50	102,50
20241003	6005122-1	FU(19237)	Chave Fusível	2	19,17	38,34
20241003	6005777-1	TD(26285)	Transformador Distribuição	1	5,73	5,73
20241003	6007311-1	TD(20054)	Transformador Distribuição	7	2,87	20,09
20241003	6008765-1	TD(19490)	Transformador Distribuição	1	3,08	3,08
20241003	6009041-1	FU(22575)	Chave Fusível	1	3,33	3,33
20241003	6011208-1	TD(26285)	Transformador Distribuição	1	4,92	4,92
20241003	6011387-1	RD(720102)	Religador de Distribuição	7	0,92	6,44
20241003	6011387-1	RD(720102)	Religador de Distribuição	96	1,17	112,32
20241003	6011387-1	RD(720102)	Religador de Distribuição	19	2,37	45,03
20241003	6011387-1	RD(720102)	Religador de Distribuição	105	2,45	257,25
20241003	6011753-1	TD(1721)	Transformador Distribuição	4	6,00	24,00
20241003	6011795-1	FU(2790)	Chave Fusível	84	9,10	764,40
20241003	6013067-1	[MT]PA(12074)	Alimentador	78	22,98	1.792,44
20241003	6013067-1	CF(39175)	Chave Faca	1	3,95	3,95
20241003	6013221-1	CF(2771)	Chave Faca	180	19,48	3.506,40
20241003	6014120-1	FU(22451)	Chave Fusível	3	8,80	26,40

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6011387-1	RD(720102)	Religador de Distribuição	1	2,45	2,45
20241003	6003489-1	TD(1754)	Transformador Distribuição	1	44,42	44,42
20241003	6010917-1	RD(38794)	Religador de Distribuição	27	5,90	159,30
20241003	6007345-1	RD(38794)	Religador de Distribuição	30	0,08	2,40
20241003	6010917-1	RD(38794)	Religador de Distribuição	3	2,98	8,94
20241003	6011665-1	TD(10986)	Transformador Distribuição	1	6,65	6,65
20241003	6002173-1	TD(12693066)	Transformador Distribuição	8	9,32	74,56
20241003	6002243-1	TD(42109)	Transformador Distribuição	1	9,93	9,93
20241003	6002657-1	RD(730238)	Religador de Distribuição	49	0,30	14,70
20241003	6004010-1	TD(56773)	Transformador Distribuição	2	7,77	15,54
20241003	6004193-1	FU(27088)	Chave Fusível	5	18,73	93,65
20241003	6006403-1	FR(26294)	Chave Fusível Religadora	60	17,02	1.021,20
20241003	6009445-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	1	2,28	2,28
20241003	6009684-1	FU(706090)	Chave Fusível	2	4,13	8,26
20241003	6010679-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	123	2,82	346,86
20241003	6010679-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	4	4,28	17,12
20241003	6012728-1	FU(19499)	Chave Fusível	56	4,23	236,88
20241003	6012798-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	121	0,57	68,97
20241003	6012798-1	RD(30699)	Religador de Distribuição	3	2,27	6,81
20241003	6013401-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	1	7,15	7,15
20241003	6013839-1	FU(27093)	Chave Fusível	8	5,63	45,04

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6014183-1	TD(38077)	Transformador Distribuição	2	4,05	8,10
20241003	6014288-1	FU(26281)	Chave Fusível	5	2,52	12,60
20241003	6014348-1	TD(38056)	Transformador Distribuição	2	22,05	44,10
20241003	6010436-1	RD(39962)	Religador de Distribuição	2	2,72	5,44
20241003	6002222-1	TD(37920)	Transformador Distribuição	2	11,15	22,30
20241003	6002794-1	FU(11603)	Chave Fusível	43	3,07	132,01
20241003	6003967-1	TD(37920)	Transformador Distribuição	2	7,85	15,70
20241003	6005379-1	TD(739987)	Transformador Distribuição	1	4,15	4,15
20241003	6005817-1	TD(37886)	Transformador Distribuição	1	8,45	8,45
20241003	6006693-1	FU(11603)	Chave Fusível	43	9,30	399,90
20241003	6008026-1	FR(11610)	Chave Fusível Religadora	10	18,42	184,20
20241003	6008026-1	FR(11610)	Chave Fusível Religadora	1	30,88	30,88
20241003	6008087-1	FU(30773)	Chave Fusível	3	18,20	54,60
20241003	6010396-1	FU(11603)	Chave Fusível	43	3,32	142,76
20241003	6010676-1	TD(15505641)	Transformador Distribuição	1	5,78	5,78
20241003	6010718-1	FU(30773)	Chave Fusível	3	6,85	20,55
20241003	6010835-1	TD(37904)	Transformador Distribuição	1	4,65	4,65
20241003	6051997-1	TD(56767)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85
20241003	6011110-1	FU(30773)	Chave Fusível	3	6,22	18,66
20241003	6011128-1	FR(26836)	Chave Fusível Religadora	15	10,58	158,70
20241003	6011205-1	FU(11613)	Chave Fusível	5	9,02	45,10

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6011853-1	TD(38002)	Transformador Distribuição	1	2,88	2,88
20241003	6013525-1	TD(37800)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20241003	6013716-1	TD(56766)	Transformador Distribuição	1	4,40	4,40
20241003	6011083-1	FU(23877)	Chave Fusível	15	3,82	57,30
20241003	6004870-1	TD(52642)	Transformador Distribuição	1	1,45	1,45
20241003	6003478-1	TD(19074)	Transformador Distribuição	1	18,20	18,20
20241003	6009124-1	TD(661324)	Transformador Distribuição	5	5,98	29,90
20241003	6011728-1	FR(750486)	Chave Fusível Religadora	30	2,75	82,50
20241003	6012467-1	TD(53839)	Transformador Distribuição	2	3,43	6,86
20241003	6013577-1	TD(47309)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20241003	6009124-1	FU(32247)	Chave Fusível	12	5,98	71,76
20241003	6010238-1	FR(15575)	Chave Fusível Religadora	5	6,08	30,40
20241003	6010670-1	FU(29217)	Chave Fusível	8	16,10	128,80
20241003	6011664-1	TD(47341)	Transformador Distribuição	2	4,40	8,80
20241003	6002391-1	TD(9562)	Transformador Distribuição	94	2,82	265,08
20241003	6004701-1	TD(47348)	Transformador Distribuição	1	17,88	17,88
20241003	6005044-1	TD(672305)	Transformador Distribuição	1	17,90	17,90
20241003	6005259-1	TD(53702)	Transformador Distribuição	4	12,50	50,00
20241003	6005815-1	RD(722310)	Religador de Distribuição	13	6,23	80,99
20241003	6005815-1	RD(722310)	Religador de Distribuição	113	10,30	1.163,90
20241003	6007160-1	TD(47305)	Transformador Distribuição	1	6,85	6,85

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6008853-1	TD(53722)	Transformador Distribuição	2	3,78	7,56
20241003	6002423-1	TD(661325)	Transformador Distribuição	1	24,28	24,28
20241003	6002514-1	FR(7763)	Chave Fusível Religadora	20	8,30	166,00
20241003	6002775-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	90	2,52	226,80
20241003	6002775-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	512	4,08	2.088,96
20241003	6003162-1	TD(49259)	Transformador Distribuição	4	29,92	119,68
20241003	6003335-1	FR(687597)	Chave Fusível Religadora	98	15,82	1.550,36
20241003	6003335-1	FR(687597)	Chave Fusível Religadora	23	18,15	417,45
20241003	6003335-1	FR(687597)	Chave Fusível Religadora	12	22,35	268,20
20241003	6003335-1	FR(687597)	Chave Fusível Religadora	2	22,55	45,10
20241003	6003504-1	RD(7745)	Religador de Distribuição	361	22,73	8.205,53
20241003	6003506-1	TD(51062)	Transformador Distribuição	1	23,53	23,53
20241003	6003750-1	TD(52367)	Transformador Distribuição	1	20,73	20,73
20241003	6004281-1	TD(51603)	Transformador Distribuição	13	23,28	302,64
20241003	6006445-1	FU(37308)	Chave Fusível	3	16,83	50,49
20241003	6007211-1	FU(39730)	Chave Fusível	6	5,60	33,60
20241003	6014272-1	TD(51005)	Transformador Distribuição	3	4,22	12,66
20241003	6014230-1	TD(49474)	Transformador Distribuição	2	4,15	8,30
20241003	6013951-1	TD(57732)	Transformador Distribuição	2	10,47	20,94
20241003	6013548-1	TD(57732)	Transformador Distribuição	2	1,52	3,04
20241003	6013229-1	TD(49545)	Transformador Distribuição	5	4,72	23,60

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6013171-1	FU(7452)	Chave Fusível	7	4,77	33,39
20241003	6012338-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	43	1,03	44,29
20241003	6002775-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	1	2,52	2,52
20241003	6007442-1	FU(7452)	Chave Fusível	12	2,23	26,76
20241003	6012338-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	1	1,03	1,03
20241003	6011246-1	FU(114581097)	Chave Fusível	2	4,20	8,40
20241003	6011602-1	TD(31367)	Transformador Distribuição	1	5,50	5,50
20241003	6007247-1	TD(26779)	Transformador Distribuição	1	22,20	22,20
20241003	6008092-1	FU(23800)	Chave Fusível	120	2,03	243,60
20241003	6012314-1	TD(699696)	Transformador Distribuição	1	7,70	7,70
20241003	6004471-1	FU(24778)	Chave Fusível	2	2,45	4,90
20241003	6005516-1	FU(9449)	Chave Fusível	407	1,95	793,65
20241003	6005847-1	TD(26802)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20241003	6006335-1	TD(49131)	Transformador Distribuição	17	1,02	17,34
20241003	6006335-1	FU(35163)	Chave Fusível	17	1,13	19,21
20241003	6008838-1	TD(25605122)	Transformador Distribuição	1	20,18	20,18
20241003	6009288-1	FU(9449)	Chave Fusível	407	3,57	1.452,99
20241003	6009349-1	TD(49131)	Transformador Distribuição	4	6,22	24,88
20241003	6009381-1	TD(86734507)	Transformador Distribuição	23	2,52	57,96
20241003	6009756-1	TD(50451)	Transformador Distribuição	1	6,62	6,62
20241003	6009931-1	TD(31862)	Transformador Distribuição	2	6,80	13,60

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6010806-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	188	0,17	31,96
20241003	6011167-1	TD(731145)	Transformador Distribuição	1	7,73	7,73
20241003	6009288-1	FU(9449)	Chave Fusível	1	3,57	3,57
20241003	6009437-1	FU(9548)	Chave Fusível	99	3,90	386,10
20241003	6009671-1	FU(44692)	Chave Fusível	10	5,85	58,50
20241003	6009861-1	TD(31746)	Transformador Distribuição	2	6,70	13,40
20241003	6012419-1	TD(663595)	Transformador Distribuição	2	5,27	10,54
20241003	6013894-1	TD(25256)	Transformador Distribuição	78	2,65	206,70
20241003	6014193-1	TD(663595)	Transformador Distribuição	2	3,83	7,66
20241003	6005516-1	FU(9449)	Chave Fusível	1	1,95	1,95
20241003	6006073-1	TD(696540)	Transformador Distribuição	30	4,32	129,60
20241003	6006395-1	FU(25848)	Chave Fusível	4	2,78	11,12
20241003	6005647-1	TD(718933)	Transformador Distribuição	1	8,67	8,67
20241003	6005692-1	TD(59419)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88
20241003	6005864-1	TD(673983)	Transformador Distribuição	1	7,03	7,03
20241003	6006071-1	RD(717602)	Religador de Distribuição	60	3,27	196,20
20241003	6006201-1	TD(34860)	Transformador Distribuição	1	5,47	5,47
20241003	6006644-1	RD(718750)	Religador de Distribuição	4	2,92	11,68
20241003	6006644-1	RD(718750)	Religador de Distribuição	160	5,13	820,80
20241003	6006916-1	TD(667784)	Transformador Distribuição	1	15,13	15,13
20241003	6008090-1	RD(45038)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6008090-1	RD(45038)	Religador de Distribuição	92	0,08	7,36
20241003	6008090-1	RD(45038)	Religador de Distribuição	164	0,08	13,12
20241003	6008090-1	RD(45038)	Religador de Distribuição	59	6,15	362,85
20241003	6008090-1	RD(45038)	Religador de Distribuição	7	6,92	48,44
20241003	6008090-1	RD(45038)	Religador de Distribuição	11	9,05	99,55
20241003	6002876-1	RD(718750)	Religador de Distribuição	1	3,38	3,38
20241003	6006644-1	RD(718750)	Religador de Distribuição	1	5,13	5,13
20241003	6008090-1	RD(45038)	Religador de Distribuição	1	0,08	0,08
20241003	6002876-1	RD(718750)	Religador de Distribuição	2	3,38	6,76
20241003	6006644-1	RD(718750)	Religador de Distribuição	2	5,13	10,26
20241003	6008090-1	RD(45038)	Religador de Distribuição	2	0,08	0,16
20241003	6008090-1	RD(45038)	Religador de Distribuição	2	0,08	0,16
20241003	6008952-1	RD(748344)	Religador de Distribuição	2	5,68	11,36
20241003	6008090-1	RD(45038)	Religador de Distribuição	64	11,33	725,12
20241003	6008090-1	RD(45038)	Religador de Distribuição	18	11,43	205,74
20241003	6008090-1	RD(718752)	Religador de Distribuição	20	2,23	44,60
20241003	6008090-1	RD(718752)	Religador de Distribuição	3	4,32	12,96
20241003	6008952-1	RD(748344)	Religador de Distribuição	55	5,68	312,40
20241003	6008952-1	RD(748344)	Religador de Distribuição	44	5,82	256,08
20241003	6009659-1	FU(700201)	Chave Fusível	2	11,23	22,46
20241003	6011085-1	TD(34480)	Transformador Distribuição	2	9,95	19,90

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6011297-1	TD(667784)	Transformador Distribuição	1	11,12	11,12
20241003	6012727-1	TD(34369)	Transformador Distribuição	1	4,62	4,62
20241003	6013336-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	42	2,18	91,56
20241003	6013586-1	RD(40195)	Religador de Distribuição	42	7,52	315,84
20241003	6013654-1	TD(34410)	Transformador Distribuição	1	6,98	6,98
20241003	6013757-1	TD(26846088)	Transformador Distribuição	1	6,93	6,93
20241003	6002876-1	RD(718750)	Religador de Distribuição	120	3,38	405,60
20241003	6002876-1	RD(718750)	Religador de Distribuição	43	6,85	294,55
20241003	6003140-1	TD(34511)	Transformador Distribuição	1	19,13	19,13
20241003	6004070-1	FR(21288)	Chave Fusível Religadora	5	14,23	71,15
20241003	6005233-1	TD(34369)	Transformador Distribuição	1	22,22	22,22
20241003	6005479-1	TD(34859)	Transformador Distribuição	1	5,27	5,27
20241003	6011544-1	TD(30269)	Transformador Distribuição	1	6,18	6,18
20241003	6006588-1	TD(31022)	Transformador Distribuição	1	14,52	14,52
20241003	6006619-1	TD(695002)	Transformador Distribuição	1	14,68	14,68
20241003	6006846-1	FU(35406)	Chave Fusível	2	7,07	14,14
20241003	6008301-1	TD(30247)	Transformador Distribuição	1	11,87	11,87
20241003	6013616-1	TD(41883)	Transformador Distribuição	1	8,38	8,38
20241003	6014438-1	TD(725561)	Transformador Distribuição	1	6,12	6,12
20241003	6014458-1	TD(30202)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20241003	6002175-1	TD(34150)	Transformador Distribuição	2	2,65	5,30

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6003334-1	TD(31354)	Transformador Distribuição	1	2,32	2,32
20241003	6004270-1	FU(25021)	Chave Fusível	16	2,60	41,60
20241003	6004421-1	FU(24947)	Chave Fusível	8	4,10	32,80
20241003	6005111-1	TD(31022)	Transformador Distribuição	1	1,73	1,73
20241003	6005189-1	FU(24947)	Chave Fusível	8	16,15	129,20
20241003	6005666-1	TD(30247)	Transformador Distribuição	1	6,52	6,52
20241003	6005680-1	TD(41419925)	Transformador Distribuição	1	1,50	1,50
20241003	6005680-1	FU(25020)	Chave Fusível	34	3,52	119,68
20241003	6005731-1	FU(25010)	Chave Fusível	3	4,03	12,09
20241003	6006139-1	FU(15581)	Chave Fusível	19	8,15	154,85
20241003	6006208-1	FU(35406)	Chave Fusível	2	3,55	7,10
20241003	6006232-1	FU(24947)	Chave Fusível	8	3,65	29,20
20241003	6006372-1	FU(25020)	Chave Fusível	35	1,77	61,95
20241003	6009005-1	FU(25013)	Chave Fusível	12	11,38	136,56
20241003	6009149-1	FU(25020)	Chave Fusível	35	3,58	125,30
20241003	6009669-1	FU(25022)	Chave Fusível	15	2,80	42,00
20241003	6009790-1	FR(25015)	Chave Fusível Religadora	10	3,75	37,50
20241003	6009820-1	TD(760921)	Transformador Distribuição	1	3,10	3,10
20241003	6010478-1	TD(31610)	Transformador Distribuição	1	4,30	4,30
20241003	6010806-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	1	0,17	0,17
20241003	6011094-1	TD(31249)	Transformador Distribuição	1	3,18	3,18
20241003	6011973-1	RD(749258)	Religador de Distribuição	5	0,77	3,85

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6011973-1	CF(11664)	Chave Faca	5	1,62	8,10
20241003	6011973-1	BSO02_BSO49502	Alimentador	1	2,13	2,13
20241003	6011973-1	BSO01_BSO49501	Alimentador	932	2,35	2.190,20
20241003	6011687-1	CF(26231)	Chave Faca	11	3,33	36,63
20241003	6010829-1	TD(44813)	Transformador Distribuição	1	16,02	16,02
20241003	6004299-1	FU(26258)	Chave Fusível	2	2,62	5,24
20241003	6004144-1	TD(747435)	Transformador Distribuição	2	4,75	9,50
20241003	6004226-1	TD(1034)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20241003	6005007-1	TD(695180)	Transformador Distribuição	6	17,03	102,18
20241003	6005007-1	FU(689888)	Chave Fusível	23	17,02	391,46
20241003	6010244-1	FU(2606)	Chave Fusível	3	3,28	9,84
20241003	6011973-1	BSO02_BSO49502	Alimentador	735	2,13	1.565,55
20241003	6011973-1	BSO02_BSO49502	Alimentador	261	3,42	892,62
20241003	6004868-1	TD(39932)	Transformador Distribuição	3	17,92	53,76
20241003	6002128-1	BVI01_BVI49503	Alimentador	1	0,08	0,08
20241003	6002128-1	BVI01_BVI49503	Alimentador	1	0,08	0,08
20241003	6010858-1	TD(30360)	Transformador Distribuição	1	1,22	1,22
20241003	6005052-1	TD(8698)	Transformador Distribuição	5	3,20	16,00
20241003	6002128-1	BVI01_BVI49503	Alimentador	1	0,08	0,08
20241003	6010858-1	TD(30360)	Transformador Distribuição	37	1,22	45,14
20241003	6003422-1	PE(219437245)	Ponto de conexão	1	12,78	12,78

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6002128-1	BVI01_BVI49503	Alimentador	2765	0,08	221,20
20241003	6007915-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	1	3,20	3,20
20241003	6002128-1	BVI02_BVI49502	Alimentador	4160	0,08	332,80
20241003	6002177-1	FR(19949)	Chave Fusível Religadora	18	8,70	156,60
20241003	6003089-1	TD(17246)	Transformador Distribuição	1	16,65	16,65
20241003	6002128-1	BVI02_BVI49502	Alimentador	1	0,08	0,08
20241003	6011053-1	FR(19580)	Chave Fusível Religadora	16	3,63	58,08
20241003	6011142-1	FU(19231)	Chave Fusível	3	2,53	7,59
20241003	6003898-1	FU(659398)	Chave Fusível	35	6,07	212,45
20241003	6004310-1	FR(19073)	Chave Fusível Religadora	75	2,62	196,50
20241003	6004312-1	TD(19060)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20241003	6004375-1	TD(19182)	Transformador Distribuição	1	3,88	3,88
20241003	6008839-1	FU(659398)	Chave Fusível	35	2,90	101,50
20241003	6012278-1	TD(8705)	Transformador Distribuição	2	0,77	1,54
20241003	6003448-1	TD(19121)	Transformador Distribuição	1	18,15	18,15
20241003	6003372-1	FU(659398)	Chave Fusível	35	3,52	123,20
20241003	6003063-1	TD(19078)	Transformador Distribuição	1	6,68	6,68
20241003	6013947-1	FR(19074)	Chave Fusível Religadora	10	6,20	62,00
20241003	6002278-1	FU(22984)	Chave Fusível	14	7,22	101,08
20241003	6002184-1	TD(19157)	Transformador Distribuição	1	24,92	24,92
20241003	6002401-1	TD(48269)	Transformador Distribuição	1	22,58	22,58

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6009758-1	RD(745647)	Religador de Distribuição	205	1,40	287,00
20241003	6010167-1	FU(720322)	Chave Fusível	6	2,08	12,48
20241003	6010349-1	TD(53674)	Transformador Distribuição	1	0,62	0,62
20241003	6007365-1	TD(678738)	Transformador Distribuição	1	4,40	4,40
20241003	6009758-1	CF(1262)	Chave Faca	248	0,65	161,20
20241003	6006347-1	TD(46502)	Transformador Distribuição	2	6,82	13,64
20241003	6005243-1	FU(14295)	Chave Fusível	9	5,07	45,63
20241003	6009758-1	RD(745647)	Religador de Distribuição	411	6,25	2.568,75
20241003	6009758-1	RD(745647)	Religador de Distribuição	248	3,87	959,76
20241003	6009758-1	RD(745647)	Religador de Distribuição	1087	1,43	1.554,41
20241003	6012404-1	TD(36765)	Transformador Distribuição	38	0,77	29,26
20241003	6005273-1	FU(738175)	Chave Fusível	6	12,45	74,70
20241003	6008164-1	TD(684745)	Transformador Distribuição	47	5,07	238,29
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	2	9,10	18,20
20241003	6005174-1	FU(14764)	Chave Fusível	9	1,90	17,10
20241003	6005366-1	TD(49423)	Transformador Distribuição	1	8,73	8,73
20241003	6005390-1	TD(47222)	Transformador Distribuição	3	9,27	27,81
20241003	6005469-1	TD(47764)	Transformador Distribuição	1	4,82	4,82
20241003	6005498-1	TD(667829)	Transformador Distribuição	3	3,88	11,64
20241003	6005563-1	TD(95408387)	Transformador Distribuição	1	4,93	4,93
20241003	6005579-1	TD(47100)	Transformador Distribuição	1	2,37	2,37

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6005613-1	TD(712838)	Transformador Distribuição	29	3,35	97,15
20241003	6005623-1	TD(47216)	Transformador Distribuição	1	5,97	5,97
20241003	6005810-1	TD(49570)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20241003	6006076-1	TD(688715)	Transformador Distribuição	1	4,88	4,88
20241003	6006555-1	TD(47432)	Transformador Distribuição	1	16,75	16,75
20241003	6006596-1	FU(732913)	Chave Fusível	1	18,18	18,18
20241003	6006804-1	TD(47764)	Transformador Distribuição	1	8,68	8,68
20241003	6007123-1	FR(14271)	Chave Fusível Religadora	48	5,12	245,76
20241003	6007760-1	TD(50143)	Transformador Distribuição	1	17,35	17,35
20241003	6008259-1	TD(47764)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20241003	6008402-1	TD(15965096)	Transformador Distribuição	7	6,05	42,35
20241003	6009075-1	FU(14270)	Chave Fusível	5	2,83	14,15
20241003	6009099-1	FU(701819)	Chave Fusível	7	2,28	15,96
20241003	6009368-1	TD(43641)	Transformador Distribuição	2	0,87	1,74
20241003	6009964-1	FR(14271)	Chave Fusível Religadora	48	2,58	123,84
20241003	6010088-1	TD(47764)	Transformador Distribuição	1	3,78	3,78
20241003	6010211-1	FU(732947)	Chave Fusível	1	1,45	1,45
20241003	6011472-1	FU(105799866)	Chave Fusível	6	0,68	4,08
20241003	6011776-1	TD(47102)	Transformador Distribuição	2	2,55	5,10
20241003	6011882-1	FU(14296)	Chave Fusível	5	2,38	11,90
20241003	6012115-1	TD(46913)	Transformador Distribuição	1	1,50	1,50

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6012653-1	FU(747956)	Chave Fusível	1	3,18	3,18
20241003	6012867-1	TD(47100)	Transformador Distribuição	1	1,32	1,32
20241003	6013350-1	TD(47100)	Transformador Distribuição	1	10,57	10,57
20241003	6013769-1	TD(47764)	Transformador Distribuição	1	2,30	2,30
20241003	6008447-1	TD(49942)	Transformador Distribuição	1	4,20	4,20
20241003	6002195-1	TD(49964)	Transformador Distribuição	1	4,17	4,17
20241003	6002327-1	TD(47919)	Transformador Distribuição	2	1,73	3,46
20241003	6003856-1	TD(48965)	Transformador Distribuição	1	10,22	10,22
20241003	6004531-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	2314	1,20	2.776,80
20241003	6004681-1	FU(687642)	Chave Fusível	2	0,70	1,40
20241003	6004748-1	TD(10372)	Transformador Distribuição	18	3,07	55,26
20241003	6004945-1	FU(105799866)	Chave Fusível	6	3,55	21,30
20241003	6004996-1	FU(37145)	Chave Fusível	3	4,32	12,96
20241003	6005160-1	FU(14296)	Chave Fusível	5	6,22	31,10
20241003	6011323-1	FU(677825)	Chave Fusível	3	3,50	10,50
20241003	6013755-1	FU(732872)	Chave Fusível	2	2,47	4,94
20241003	6005445-1	FU(732846)	Chave Fusível	1	7,12	7,12
20241003	6005541-1	FU(732872)	Chave Fusível	2	7,80	15,60
20241003	6005687-1	FU(691430)	Chave Fusível	7	5,83	40,81
20241003	6006957-1	TD(47678)	Transformador Distribuição	1	7,88	7,88
20241003	6008011-1	TD(46505)	Transformador Distribuição	1	6,75	6,75
20241003	6008121-1	FU(691430)	Chave Fusível	7	9,50	66,50

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6002958-1	TD(40367)	Transformador Distribuição	2	51,70	103,40
20241003	6004756-1	FU(28281)	Chave Fusível	32	25,30	809,60
20241003	6005422-1	TD(7624)	Transformador Distribuição	92	15,03	1.382,76
20241003	6008196-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	1,98	1,98
20241003	6009972-1	TD(676528)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20241003	6011100-1	FU(21308)	Chave Fusível	1	5,33	5,33
20241003	6011547-1	FU(28297)	Chave Fusível	21	4,02	84,42
20241003	6011767-1	FU(26984)	Chave Fusível	6	2,77	16,62
20241003	6011823-1	FU(10352)	Chave Fusível	215	3,15	677,25
20241003	6011823-1	FU(10352)	Chave Fusível	21	3,58	75,18
20241003	6011823-1	FU(10352)	Chave Fusível	26	3,83	99,58
20241003	6011823-1	FU(10352)	Chave Fusível	2	4,65	9,30
20241003	6012570-1	TD(677978)	Transformador Distribuição	1	2,28	2,28
20241003	6012574-1	TD(741716)	Transformador Distribuição	1	3,18	3,18
20241003	6012848-1	FU(28326)	Chave Fusível	1	19,90	19,90
20241003	6013472-1	TD(677978)	Transformador Distribuição	1	10,00	10,00
20241003	6013553-1	FU(28273)	Chave Fusível	1	8,38	8,38
20241003	6014155-1	FU(741870)	Chave Fusível	1	3,32	3,32
20241003	6007031-1	TD(56924)	Transformador Distribuição	1	5,08	5,08
20241003	6007252-1	TD(36094)	Transformador Distribuição	2	3,82	7,64
20241003	6011864-1	CE(723390)	Chave Seccionadora	215	3,82	821,30
20241003	6012985-1	FU(10385)	Chave Fusível	24	1,07	25,68

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6004091-1	FU(44945)	Chave Fusível	1	35,27	35,27
20241003	6005425-1	FU(10385)	Chave Fusível	24	10,75	258,00
20241003	6008196-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	27	1,93	52,11
20241003	6008196-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	8	1,98	15,84
20241003	6008196-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	10	3,77	37,70
20241003	6008196-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	37	3,88	143,56
20241003	6009722-1	FU(734605)	Chave Fusível	2	6,63	13,26
20241003	6010925-1	FR(7836)	Chave Fusível Religadora	5	13,38	66,90
20241003	6011100-1	FU(21308)	Chave Fusível	3	5,33	15,99
20241003	6011412-1	TD(672678)	Transformador Distribuição	1	9,72	9,72
20241003	6012000-1	TD(698033)	Transformador Distribuição	1	17,72	17,72
20241003	6002737-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	10	8,92	89,20
20241003	6002737-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	5	1,23	6,15
20241003	6002737-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	8	1,33	10,64
20241003	6008931-1	FR(7836)	Chave Fusível Religadora	5	10,25	51,25
20241003	6002737-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	13	2,88	37,44
20241003	6002737-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	20	5,22	104,40
20241003	6002737-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	1	7,58	7,58
20241003	6002737-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	10	8,03	80,30
20241003	6002737-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	1	8,48	8,48
20241003	6002737-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	31	0,43	13,33

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6002737-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	2	2,28	4,56
20241003	6003282-1	FU(21424)	Chave Fusível	2	45,43	90,86
20241003	6003782-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	13	7,02	91,26
20241003	6003782-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	20	9,07	181,40
20241003	6003782-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	12	11,20	134,40
20241003	6003782-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	10	24,18	241,80
20241003	6003782-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	44	3,27	143,88
20241003	6003782-1	RD(12083316)	Religador de Distribuição	31	2,07	64,17
20241003	6004426-1	TD(672725)	Transformador Distribuição	1	9,58	9,58
20241003	6004656-1	TD(23515)	Transformador Distribuição	1	26,25	26,25
20241003	6005176-1	TD(22231)	Transformador Distribuição	1	22,38	22,38
20241003	6006134-1	TD(22208)	Transformador Distribuição	2	5,23	10,46
20241003	6002737-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	1	2,88	2,88
20241003	6002737-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	1	1,23	1,23
20241003	6002737-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	1	0,43	0,43
20241003	6003782-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	1	7,02	7,02
20241003	6003782-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	1	3,27	3,27
20241003	6013993-1	PE(209865690)	Ponto de conexão	1	24,85	24,85
20241003	6010436-1	RD(39962)	Religador de Distribuição	1	2,72	2,72
20241003	6003828-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	1	2,30	2,30
20241003	6005454-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	1	8,97	8,97

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6007088-1	FU(41945)	Chave Fusível	1	10,77	10,77
20241003	6007327-1	TD(35224)	Transformador Distribuição	1	8,58	8,58
20241003	6007410-1	TD(721678)	Transformador Distribuição	1	8,20	8,20
20241003	6007971-1	FU(22341)	Chave Fusível	2	13,68	27,36
20241003	6008215-1	FU(12991)	Chave Fusível	7	5,28	36,96
20241003	6009331-1	TD(19023)	Transformador Distribuição	1	14,35	14,35
20241003	6009819-1	TD(31168)	Transformador Distribuição	1	2,05	2,05
20241003	6010436-1	FU(41945)	Chave Fusível	1	2,45	2,45
20241003	6010436-1	RD(39962)	Religador de Distribuição	153	2,70	413,10
20241003	6010436-1	RD(39962)	Religador de Distribuição	117	2,72	318,24
20241003	6010882-1	TD(654541)	Transformador Distribuição	1	13,13	13,13
20241003	6011195-1	TD(668389)	Transformador Distribuição	1	2,33	2,33
20241003	6011441-1	TD(668044)	Transformador Distribuição	2	8,80	17,60
20241003	6011877-1	TD(673792)	Transformador Distribuição	2	20,73	41,46
20241003	6012195-1	TD(694535)	Transformador Distribuição	1	20,13	20,13
20241003	6003828-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	1	2,30	2,30
20241003	6005454-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	1	8,97	8,97
20241003	6009008-1	FU(22335)	Chave Fusível	5	2,20	11,00
20241003	6009302-1	TD(26849)	Transformador Distribuição	1	13,50	13,50
20241003	6002269-1	TD(681772)	Transformador Distribuição	3	3,53	10,59
20241003	6002455-1	FU(22351)	Chave Fusível	23	8,33	191,59

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6002519-1	TD(31984)	Transformador Distribuição	1	10,32	10,32
20241003	6002545-1	TD(683208)	Transformador Distribuição	1	7,15	7,15
20241003	6002637-1	FU(22300)	Chave Fusível	13	4,60	59,80
20241003	6002864-1	FU(21019130)	Chave Fusível	36	22,33	803,88
20241003	6002985-1	FU(41010)	Chave Fusível	2	29,28	58,56
20241003	6003828-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	602	2,30	1.384,60
20241003	6003828-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	14	4,85	67,90
20241003	6003828-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	61	4,88	297,68
20241003	6003828-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	9	8,10	72,90
20241003	6003933-1	TD(30094)	Transformador Distribuição	4	7,98	31,92
20241003	6003933-1	FU(21887)	Chave Fusível	2	7,98	15,96
20241003	6003951-1	FU(733551)	Chave Fusível	1	7,03	7,03
20241003	6004106-1	TD(26856)	Transformador Distribuição	1	3,27	3,27
20241003	6004960-1	TD(31444)	Transformador Distribuição	1	27,32	27,32
20241003	6005092-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	75	6,23	467,25
20241003	6005092-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	5	7,78	38,90
20241003	6005092-1	RD(735961)	Religador de Distribuição	4	22,57	90,28
20241003	6005454-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	116	4,92	570,72
20241003	6005454-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	369	8,35	3.081,15
20241003	6005454-1	RD(749327)	Religador de Distribuição	119	8,97	1.067,43
20241003	6005560-1	FU(22351)	Chave Fusível	23	9,85	226,55

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6006109-1	FU(22388)	Chave Fusível	1	1,30	1,30
20241003	6006267-1	TD(678008)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20241003	6006672-1	FR(21391)	Chave Fusível Religadora	22	11,28	248,16
20241003	6006752-1	TD(31582)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20241003	6006772-1	TD(31444)	Transformador Distribuição	1	16,08	16,08
20241003	6006990-1	FU(22341)	Chave Fusível	2	4,67	9,34
20241003	6010166-1	TD(43282)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20241003	6004890-1	TD(669352)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20241003	6004333-1	TD(669352)	Transformador Distribuição	1	1,20	1,20
20241003	6011592-1	TD(61148)	Transformador Distribuição	4	15,25	61,00
20241003	6002397-1	TD(61148)	Transformador Distribuição	3	6,27	18,81
20241003	6021775-1	RD(666150)	Religador de Distribuição	127	5,15	654,05
20241003	6007777-1	FR(25948)	Chave Fusível Religadora	40	5,92	236,80
20241003	6007352-1	TD(56408)	Transformador Distribuição	2	24,13	48,26
20241003	6007406-1	FU(760401)	Chave Fusível	1	1,27	1,27
20241003	6011838-1	FU(760401)	Chave Fusível	1	2,37	2,37
20241003	6008600-1	PE(207229804)	Ponto de conexão	1	19,73	19,73
20241003	6002355-1	TD(34258)	Transformador Distribuição	1	1,70	1,70
20241003	6005466-1	FU(25667)	Chave Fusível	3	13,52	40,56
20241003	6007415-1	FU(25957)	Chave Fusível	6	21,75	130,50
20241003	6005466-1	TD(46550)	Transformador Distribuição	4	13,52	54,08

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6005388-1	TD(42427)	Transformador Distribuição	1	14,35	14,35
20241003	6005247-1	FU(27308)	Chave Fusível	3	22,67	68,01
20241003	6004314-1	TD(34102)	Transformador Distribuição	1	6,08	6,08
20241003	6003642-1	PE(11057571)	Ponto de conexão	1	16,98	16,98
20241003	6003492-1	TD(671955)	Transformador Distribuição	1	18,42	18,42
20241003	6014313-1	FR(27407)	Chave Fusível Religadora	31	8,75	271,25
20241003	6014222-1	TD(34026)	Transformador Distribuição	1	22,47	22,47
20241003	6011838-1	FU(760401)	Chave Fusível	88	2,37	208,56
20241003	6007505-1	FR(25977)	Chave Fusível Religadora	14	1,98	27,72
20241003	6005654-1	TD(58928)	Transformador Distribuição	76	2,12	161,12
20241003	6007213-1	FR(27407)	Chave Fusível Religadora	31	3,98	123,38
20241003	6007406-1	FU(760401)	Chave Fusível	88	1,27	111,76
20241003	6007415-1	FU(25957)	Chave Fusível	5	21,75	108,75
20241003	6007505-1	TD(37899)	Transformador Distribuição	1	1,98	1,98
20241003	6007505-1	TD(37899)	Transformador Distribuição	1	1,98	1,98
20241003	6007604-1	FR(27407)	Chave Fusível Religadora	31	24,48	758,88
20241003	6008422-1	CF(27402)	Chave Faca	138	17,38	2.398,44
20241003	6008422-1	CF(27402)	Chave Faca	5	21,23	106,15
20241003	6008422-1	CF(36036)	Chave Faca	12	3,32	39,84
20241003	6008175-1	FU(24403)	Chave Fusível	3	9,50	28,50
20241003	6009731-1	TD(58415)	Transformador Distribuição	1	11,62	11,62

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6009968-1	TD(34036)	Transformador Distribuição	1	6,85	6,85
20241003	6011302-1	FR(25977)	Chave Fusível Religadora	16	9,10	145,60
20241003	6011565-1	C 2354518	Unidade Consumidora	1	6,63	6,63
20241003	6003594-1	TD(3918)	Transformador Distribuição	42	1,87	78,54
20241003	6008857-1	PE(19621633)	Ponto de conexão	3	3,23	9,69
20241003	6008849-1	TD(42828)	Transformador Distribuição	54	3,05	164,70
20241003	6012927-1	TD(9243)	Transformador Distribuição	72	2,32	167,04
20241003	6014159-1	TD(9243)	Transformador Distribuição	72	2,85	205,20
20241003	6011382-1	TD(5810)	Transformador Distribuição	73	1,38	100,74
20241003	6013508-1	FU(58492869)	Chave Fusível	30	2,88	86,40
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6012945-1	FU(6059)	Chave Fusível	40	2,13	85,20
20241003	6009959-1	FU(11844)	Chave Fusível	176	2,47	434,72
20241003	6010086-1	TD(3974)	Transformador Distribuição	80	3,00	240,00
20241003	6013432-1	TD(710637)	Transformador Distribuição	76	3,42	259,92
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6004311-1	TD(720393)	Transformador Distribuição	60	4,90	294,00
20241003	6012353-1	TD(24841)	Transformador Distribuição	68	7,07	480,76
20241003	6014061-1	TD(5553)	Transformador Distribuição	70	5,30	371,00
20241003	6010523-1	CE(11908)	Chave Seccionadora	189	2,03	383,67

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6002482-1	TD(25297)	Transformador Distribuição	125	1,25	156,25
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6010523-1	CE(11908)	Chave Seccionadora	22	2,03	44,66
20241003	6012210-1	TD(28648)	Transformador Distribuição	33	2,38	78,54
20241003	6012613-1	TD(3821)	Transformador Distribuição	29	1,17	33,93
20241003	6012159-1	FU(6481)	Chave Fusível	74	1,10	81,40
20241003	6012613-1	PE(12052623)	Ponto de conexão	1	1,17	1,17
20241003	6003922-1	TD(5552)	Transformador Distribuição	88	2,70	237,60
20241003	6002925-1	RD(681289)	Religador de Distribuição	683	0,05	34,15
20241003	6004135-1	FU(17597)	Chave Fusível	4	4,02	16,08
20241003	6004036-1	FR(17492)	Chave Fusível Religadora	42	4,55	191,10
20241003	6012577-1	FU(9811790)	Chave Fusível	1	18,58	18,58
20241003	6011225-1	TD(28039)	Transformador Distribuição	1	5,60	5,60
20241003	6012891-1	TD(41418)	Transformador Distribuição	1	15,73	15,73
20241003	6004019-1	FU(6409)	Chave Fusível	143	1,87	267,41
20241003	6004019-1	FU(6409)	Chave Fusível	305	1,87	570,35
20241003	6008642-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	3158	0,07	221,06
20241003	6008642-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	3227	0,08	258,16
20241003	6008642-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	3	0,73	2,19
20241003	6008642-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	146	1,07	156,22
20241003	6008642-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	519	1,67	866,73

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6008642-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	4	2,75	11,00
20241003	6008642-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	6	4,83	28,98
20241003	6009869-1	FU(15889)	Chave Fusível	3	4,70	14,10
20241003	6003859-1	TD(754355)	Transformador Distribuição	1	35,37	35,37
20241003	6003911-1	FU(37003)	Chave Fusível	1	3,68	3,68
20241003	6012568-1	FU(15884)	Chave Fusível	1	23,62	23,62
20241003	6008642-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	1	0,08	0,08
20241003	6003795-1	TD(54842)	Transformador Distribuição	1	39,43	39,43
20241003	6003943-1	RD(7236)	Religador de Distribuição	215	1,57	337,55
20241003	6003943-1	RD(7236)	Religador de Distribuição	25	2,68	67,00
20241003	6005150-1	TD(47925)	Transformador Distribuição	5	19,98	99,90
20241003	6005375-1	CE(6578)	Chave Seccionadora	681	1,87	1.273,47
20241003	6007271-1	TD(12263)	Transformador Distribuição	1	26,33	26,33
20241003	6002181-1	FU(721810)	Chave Fusível	2	10,38	20,76
20241003	6002499-1	TD(21063)	Transformador Distribuição	8	2,92	23,36
20241003	6008642-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	1	0,07	0,07
20241003	6008642-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	1	0,08	0,08
20241003	6008642-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	1	1,67	1,67
20241003	6008642-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	1	0,07	0,07
20241003	6008642-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	1	1,07	1,07
20241003	6007061-1	TD(3324)	Transformador Distribuição	1	7,08	7,08

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6004342-1	TD(54155)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20241003	6013972-1	TD(3290)	Transformador Distribuição	1	6,70	6,70
20241003	6004506-1	TD(3204)	Transformador Distribuição	70	2,72	190,40
20241003	6004825-1	TD(3314)	Transformador Distribuição	2	17,28	34,56
20241003	6006014-1	FU(45112)	Chave Fusível	1	2,20	2,20
20241003	6008642-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	1	1,07	1,07
20241003	6002404-1	TD(756291)	Transformador Distribuição	8	6,15	49,20
20241003	6003045-1	TD(756294)	Transformador Distribuição	3	18,62	55,86
20241003	6003688-1	TD(4948)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12
20241003	6003688-1	TD(4948)	Transformador Distribuição	38	3,12	118,56
20241003	6011194-1	TD(32279)	Transformador Distribuição	12	4,03	48,36
20241003	6008243-1	FU(6782)	Chave Fusível	19	3,08	58,52
20241003	6012494-1	TD(4860)	Transformador Distribuição	48	4,40	211,20
20241003	6012494-1	TD(4860)	Transformador Distribuição	1	4,40	4,40
20241003	6011082-1	TD(28705)	Transformador Distribuição	33	4,00	132,00
20241003	6010137-1	FU(8735)	Chave Fusível	1	2,42	2,42
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6010137-1	FU(8735)	Chave Fusível	72	2,42	174,24
20241003	6011503-1	RD(5857016)	Religador de Distribuição	46	1,22	56,12
20241003	6011503-1	RD(5857016)	Religador de Distribuição	12	6,13	73,56
20241003	6012964-1	PE(20265466)	Ponto de conexão	1	15,63	15,63

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6012366-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	1	0,10	0,10
20241003	6003576-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	1	0,25	0,25
20241003	6004596-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	1	2,25	2,25
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	1	25,68	25,68
20241003	6010391-1	FU(17311)	Chave Fusível	4	6,45	25,80
20241003	6010406-1	FU(17113)	Chave Fusível	3	18,63	55,89
20241003	6010518-1	FU(17350)	Chave Fusível	1	12,48	12,48
20241003	6010533-1	FU(716147)	Chave Fusível	1	10,80	10,80
20241003	6010598-1	TD(42683)	Transformador Distribuição	1	17,62	17,62
20241003	6010612-1	FU(31010)	Chave Fusível	1	15,28	15,28
20241003	6010699-1	TD(18138)	Transformador Distribuição	1	13,70	13,70
20241003	6010749-1	TD(18309)	Transformador Distribuição	1	17,25	17,25
20241003	6010755-1	FU(32289)	Chave Fusível	23	16,65	382,95
20241003	6010878-1	FU(16273)	Chave Fusível	2	14,63	29,26
20241003	6012308-1	TD(707263)	Transformador Distribuição	1	30,70	30,70
20241003	6011042-1	FR(17206)	Chave Fusível Religadora	46	4,83	222,18
20241003	6011046-1	TD(18158)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20241003	6011125-1	TD(17518)	Transformador Distribuição	2	11,22	22,44
20241003	6011217-1	TD(41539)	Transformador Distribuição	1	4,57	4,57
20241003	6012108-1	FU(17285)	Chave Fusível	1	7,53	7,53
20241003	6012271-1	TD(745966)	Transformador Distribuição	1	8,00	8,00

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6012281-1	RD(730231)	Religador de Distribuição	70	0,93	65,10
20241003	6012298-1	TD(749452)	Transformador Distribuição	3	8,55	25,65
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	28	26,10	730,80
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	153	26,10	3.993,30
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	3	26,27	78,81
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	17	26,35	447,95
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	3	26,77	80,31
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	8	26,85	214,80
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	13	30,52	396,76
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	9	29,23	263,07
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	93	0,17	15,81
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	2	13,90	27,80
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	1	14,48	14,48
20241003	6004671-1	TD(18185)	Transformador Distribuição	5	30,78	153,90
20241003	6004749-1	TD(19988570)	Transformador Distribuição	1	6,20	6,20
20241003	6004798-1	FU(16278)	Chave Fusível	21	18,50	388,50
20241003	6004827-1	TD(55229)	Transformador Distribuição	1	21,27	21,27
20241003	6004828-1	TD(20974)	Transformador Distribuição	1	15,10	15,10
20241003	6004854-1	FU(16281)	Chave Fusível	2	17,33	34,66
20241003	6004895-1	FU(17334)	Chave Fusível	1	27,08	27,08
20241003	6004901-1	RD(730231)	Religador de Distribuição	43	2,50	107,50

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6004901-1	RD(730231)	Religador de Distribuição	4	25,22	100,88
20241003	6005013-1	TD(55198)	Transformador Distribuição	2	19,62	39,24
20241003	6005065-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	433	1,02	441,66
20241003	6009370-1	TD(42346)	Transformador Distribuição	2	7,82	15,64
20241003	6009505-1	TD(743786)	Transformador Distribuição	1	15,50	15,50
20241003	6009682-1	FU(17294)	Chave Fusível	3	2,38	7,14
20241003	6009977-1	RD(730231)	Religador de Distribuição	46	1,12	51,52
20241003	6009977-1	RD(730231)	Religador de Distribuição	24	1,22	29,28
20241003	6010101-1	FR(17206)	Chave Fusível Religadora	46	9,65	443,90
20241003	6010235-1	TD(17240)	Transformador Distribuição	1	34,13	34,13
20241003	6010265-1	TD(18151)	Transformador Distribuição	1	8,68	8,68
20241003	6010326-1	RD(730231)	Religador de Distribuição	68	0,42	28,56
20241003	6010328-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	64	5,23	334,72
20241003	6006595-1	TD(43509)	Transformador Distribuição	1	28,10	28,10
20241003	6007508-1	FU(16295)	Chave Fusível	4	18,95	75,80
20241003	6006537-1	TD(34338)	Transformador Distribuição	1	28,52	28,52
20241003	6006537-1	FR(726238)	Chave Fusível Religadora	4	28,52	114,08
20241003	6006718-1	TD(49929)	Transformador Distribuição	1	7,48	7,48
20241003	6006973-1	TD(17352)	Transformador Distribuição	4	13,32	53,28
20241003	6007163-1	FU(17212)	Chave Fusível	3	7,40	22,20
20241003	6007288-1	FU(16063)	Chave Fusível	3	12,03	36,09

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6007578-1	TD(61056)	Transformador Distribuição	2	23,43	46,86
20241003	6007593-1	TD(16367)	Transformador Distribuição	1	5,02	5,02
20241003	6007606-1	FU(16285)	Chave Fusível	8	9,88	79,04
20241003	6007853-1	FU(17229)	Chave Fusível	7	16,88	118,16
20241003	6008261-1	TD(17079)	Transformador Distribuição	2	12,17	24,34
20241003	6008866-1	FU(23805)	Chave Fusível	4	21,58	86,32
20241003	6008897-1	FU(16063)	Chave Fusível	3	1,65	4,95
20241003	6008902-1	FR(36123)	Chave Fusível Religadora	99	5,83	577,17
20241003	6008916-1	FU(16156)	Chave Fusível	4	10,68	42,72
20241003	6009006-1	TD(27361)	Transformador Distribuição	1	18,60	18,60
20241003	6002151-1	FU(17048)	Chave Fusível	24	33,02	792,48
20241003	6012366-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	358	0,10	35,80
20241003	6012475-1	TD(53468)	Transformador Distribuição	3	18,70	56,10
20241003	6012599-1	TD(16762)	Transformador Distribuição	1	20,45	20,45
20241003	6012659-1	FU(16303)	Chave Fusível	32	6,05	193,60
20241003	6012836-1	TD(6423825)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20241003	6013035-1	TD(27368)	Transformador Distribuição	1	5,47	5,47
20241003	6013237-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	64	16,45	1.052,80
20241003	6013296-1	FR(17206)	Chave Fusível Religadora	46	15,72	723,12
20241003	6013426-1	FU(17038)	Chave Fusível	4	13,15	52,60
20241003	6014151-1	TD(18175)	Transformador Distribuição	1	17,40	17,40

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6013033-1	FU(17242)	Chave Fusível	4	4,65	18,60
20241003	6013598-1	FU(16275)	Chave Fusível	1	0,13	0,13
20241003	6013601-1	TD(53509)	Transformador Distribuição	2	5,38	10,76
20241003	6013709-1	FU(17285)	Chave Fusível	5	6,63	33,15
20241003	6013773-1	FU(17243)	Chave Fusível	1	5,17	5,17
20241003	6013830-1	FU(17123)	Chave Fusível	1	2,18	2,18
20241003	6013922-1	TD(42473)	Transformador Distribuição	1	24,30	24,30
20241003	6013926-1	TD(15930)	Transformador Distribuição	1	8,38	8,38
20241003	6014374-1	TD(53514)	Transformador Distribuição	3	15,47	46,41
20241003	6004148-1	TD(17386)	Transformador Distribuição	1	24,02	24,02
20241003	6004237-1	FU(16303)	Chave Fusível	24	10,63	255,12
20241003	6004237-1	FU(16303)	Chave Fusível	6	10,88	65,28
20241003	6004237-1	FU(16303)	Chave Fusível	1	11,38	11,38
20241003	6004237-1	FU(16303)	Chave Fusível	1	11,83	11,83
20241003	6004596-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	858	2,25	1.930,50
20241003	6004664-1	FU(17048)	Chave Fusível	23	25,57	588,11
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	44	5,67	249,48
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	49	6,28	307,72
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	2	25,10	50,20
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	21	25,68	539,28
20241003	6003576-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	3	0,25	0,75

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6005065-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	9	1,02	9,18
20241003	6003576-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	9	0,25	2,25
20241003	6004596-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	9	2,25	20,25
20241003	6004596-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	3	2,25	6,75
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	3	26,10	78,30
20241003	6012366-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	3	0,10	0,30
20241003	6002151-1	RD(730231)	Religador de Distribuição	38	0,08	3,04
20241003	6002164-1	FU(16062)	Chave Fusível	9	29,62	266,58
20241003	6002360-1	FU(16285)	Chave Fusível	5	7,73	38,65
20241003	6002399-1	FU(17321)	Chave Fusível	1	4,80	4,80
20241003	6002399-1	FU(17321)	Chave Fusível	1	22,57	22,57
20241003	6002507-1	TD(15291)	Transformador Distribuição	1	29,90	29,90
20241003	6002524-1	FU(17736)	Chave Fusível	1	8,85	8,85
20241003	6002701-1	FU(17563)	Chave Fusível	8	28,98	231,84
20241003	6003100-1	FU(17328)	Chave Fusível	4	22,77	91,08
20241003	6003576-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	661	0,25	165,25
20241003	6003576-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	64	2,67	170,88
20241003	6003576-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	24	3,42	82,08
20241003	6003576-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	50	10,22	511,00
20241003	6003576-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	21	12,62	265,02
20241003	6003576-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	2	12,77	25,54

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6003576-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	3	13,05	39,15
20241003	6003576-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	1	13,63	13,63
20241003	6003576-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	1	14,17	14,17
20241003	6003576-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	2	14,85	29,70
20241003	6003576-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	47	15,08	708,76
20241003	6003576-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	1	14,78	14,78
20241003	6003576-1	RD(686558)	Religador de Distribuição	64	0,25	16,00
20241003	6005153-1	TD(15101)	Transformador Distribuição	2	18,65	37,30
20241003	6005501-1	TD(726736)	Transformador Distribuição	2	7,92	15,84
20241003	6005569-1	TD(37606852)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20241003	6005931-1	TD(17320)	Transformador Distribuição	4	4,93	19,72
20241003	6006467-1	TD(17483)	Transformador Distribuição	2	16,05	32,10
20241003	6002366-1	TD(16260)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57
20241003	6002807-1	FU(35778)	Chave Fusível	7	4,78	33,46
20241003	6003576-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	22	3,42	75,24
20241003	6004596-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	22	2,25	49,50
20241003	6004874-1	FU(35778)	Chave Fusível	7	14,40	100,80
20241003	6005065-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	22	1,02	22,44
20241003	6012870-1	FU(706608)	Chave Fusível	3	7,28	21,84
20241003	6003576-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	16	0,25	4,00
20241003	6003576-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	1	2,67	2,67

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6003576-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	1	3,42	3,42
20241003	6003576-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	2	10,22	20,44
20241003	6003576-1	RD(686558)	Religador de Distribuição	1	0,25	0,25
20241003	6004237-1	FU(16303)	Chave Fusível	1	10,63	10,63
20241003	6004237-1	FU(16303)	Chave Fusível	1	10,88	10,88
20241003	6004596-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	18	2,25	40,50
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	1	5,67	5,67
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	3	25,68	77,04
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	1	26,10	26,10
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	5	26,10	130,50
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	1	26,35	26,35
20241003	6004670-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	1	0,17	0,17
20241003	6005065-1	RD(723404)	Religador de Distribuição	7	1,02	7,14
20241003	6010328-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	1	5,23	5,23
20241003	6012366-1	RD(14885)	Religador de Distribuição	12	0,10	1,20
20241003	6012659-1	FU(16303)	Chave Fusível	2	6,05	12,10
20241003	6013035-1	TD(27368)	Transformador Distribuição	2	5,47	10,94
20241003	6013237-1	FR(10988)	Chave Fusível Religadora	1	16,45	16,45
20241003	6012177-1	TD(9771)	Transformador Distribuição	1	4,37	4,37
20241003	6012177-1	TD(9771)	Transformador Distribuição	68	4,37	297,16
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6013352-1	TD(25300)	Transformador Distribuição	65	14,15	919,75
20241003	6003472-1	SIA01_SIA49512	Alimentador	1	0,12	0,12
20241003	6005332-1	FU(32167)	Chave Fusível	14	10,65	149,10
20241003	6003956-1	FU(32167)	Chave Fusível	14	4,28	59,92
20241003	6003846-1	TD(21038)	Transformador Distribuição	1	9,25	9,25
20241003	6002979-1	TD(11887)	Transformador Distribuição	1	4,43	4,43
20241003	6013554-1	TD(742012)	Transformador Distribuição	1	14,03	14,03
20241003	6013521-1	TD(11887)	Transformador Distribuição	1	10,73	10,73
20241003	6013201-1	FR(37201)	Chave Fusível Religadora	53	8,93	473,29
20241003	6011035-1	FU(15758)	Chave Fusível	8	25,13	201,04
20241003	6011035-1	TD(11887)	Transformador Distribuição	4	21,13	84,52
20241003	6006029-1	TD(41157)	Transformador Distribuição	1	9,78	9,78
20241003	6007545-1	TD(41157)	Transformador Distribuição	1	7,05	7,05
20241003	6012034-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	1	0,05	0,05
20241003	6012034-1	RD(749349)	Religador de Distribuição	1	1,97	1,97
20241003	6003769-1	TD(31657)	Transformador Distribuição	15	4,90	73,50
20241003	6003959-1	TD(41157)	Transformador Distribuição	1	5,43	5,43
20241003	6004678-1	TD(24505)	Transformador Distribuição	43	3,43	147,49
20241003	6005640-1	TD(12344)	Transformador Distribuição	1	5,67	5,67
20241003	6004678-1	TD(24505)	Transformador Distribuição	2	3,43	6,86
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6002620-1	TD(682634)	Transformador Distribuição	1	7,28	7,28
20241003	6003926-1	FU(8824)	Chave Fusível	164	2,57	421,48
20241003	6003367-1	FU(5437)	Chave Fusível	1	0,83	0,83
20241003	6012150-1	TD(4654)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20241003	6003926-1	FU(8824)	Chave Fusível	1	2,73	2,73
20241003	6006495-1	TD(709664)	Transformador Distribuição	55	7,18	394,90
20241003	6003367-1	FU(5437)	Chave Fusível	196	0,83	162,68
20241003	6012150-1	TD(4654)	Transformador Distribuição	58	1,75	101,50
20241003	6003926-1	FU(8824)	Chave Fusível	120	2,73	327,60
20241003	6002760-1	TD(5794)	Transformador Distribuição	28	1,02	28,56
20241003	6002760-1	TD(5794)	Transformador Distribuição	32	1,02	32,64
20241003	6005415-1	TD(4592)	Transformador Distribuição	92	3,55	326,60
20241003	6008830-1	RD(716965)	Religador de Distribuição	1	0,77	0,77
20241003	6007082-1	TD(54242)	Transformador Distribuição	1	6,27	6,27
20241003	6002227-1	TD(724907)	Transformador Distribuição	44	8,45	371,80
20241003	6011764-1	FU(5004)	Chave Fusível	386	1,38	532,68
20241003	6012259-1	FU(35212)	Chave Fusível	63	3,22	202,86
20241003	6014418-1	FU(35212)	Chave Fusível	63	2,52	158,76
20241003	6013399-1	FU(11253)	Chave Fusível	70	1,57	109,90
20241003	6008140-1	TD(4517)	Transformador Distribuição	101	1,42	143,42
20241003	6006437-1	FU(8784)	Chave Fusível	149	2,67	397,83

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6010484-1	TD(4560)	Transformador Distribuição	110	1,27	139,70
20241003	6005229-1	TD(4608)	Transformador Distribuição	155	5,90	914,50
20241003	6012589-1	CE(6687)	Chave Seccionadora	2	1,52	3,04
20241003	6012306-1	TD(57728)	Transformador Distribuição	1	1,47	1,47
20241003	6012589-1	CE(6687)	Chave Seccionadora	1	1,52	1,52
20241003	6010511-1	RD(11475)	Religador de Distribuição	1	0,93	0,93
20241003	6012306-1	TD(57728)	Transformador Distribuição	82	1,47	120,54
20241003	6012589-1	CE(6687)	Chave Seccionadora	460	1,52	699,20
20241003	6003965-1	FU(758162)	Chave Fusível	480	2,33	1.118,40
20241003	6003965-1	FU(758162)	Chave Fusível	240	2,60	624,00
20241003	6005588-1	FU(9179)	Chave Fusível	162	1,48	239,76
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6005588-1	FU(9179)	Chave Fusível	1	1,48	1,48
20241003	6003965-1	FU(758162)	Chave Fusível	1	2,33	2,33
20241003	6003965-1	FU(758162)	Chave Fusível	1	2,60	2,60
20241003	6013468-1	PE(12298363)	Ponto de conexão	1	1,50	1,50
20241003	6013468-1	PE(12298363)	Ponto de conexão	181	1,50	271,50
20241003	6013468-1	FU(5507)	Chave Fusível	110	1,50	165,00
20241003	6005743-1	TD(720605)	Transformador Distribuição	19	2,68	50,92
20241003	6013262-1	CF(701976)	Chave Faca	1	2,25	2,25
20241003	6005743-1	TD(720605)	Transformador Distribuição	39	2,68	104,52
20241003	6013257-1	FU(698523)	Chave Fusível	67	2,07	138,69

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6013428-1	TD(698522)	Transformador Distribuição	41	1,98	81,18
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6013262-1	RD(749344)	Religador de Distribuição	4	0,10	0,40
20241003	6003404-1	FU(6966)	Chave Fusível	145	1,77	256,65
20241003	6003068-1	TD(59261)	Transformador Distribuição	3	22,60	67,80
20241003	6005994-1	FU(15817)	Chave Fusível	10	4,82	48,20
20241003	6012260-1	TD(700184)	Transformador Distribuição	13	2,52	32,76
20241003	6004531-1	RD(744723)	Religador de Distribuição	1	1,20	1,20
20241003	6012385-1	TD(5219)	Transformador Distribuição	28	1,42	39,76
20241003	6006038-1	FU(6969)	Chave Fusível	152	1,67	253,84
20241003	6006577-1	TD(28619)	Transformador Distribuição	46	1,83	84,18
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6011808-1	FU(5523)	Chave Fusível	65	2,82	183,30
20241003	6012354-1	TD(60375)	Transformador Distribuição	63	3,07	193,41
20241003	6011224-1	RD(717508)	Religador de Distribuição	113	1,65	186,45
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6011224-1	RD(717508)	Religador de Distribuição	1975	0,37	730,75
20241003	6011224-1	RD(717508)	Religador de Distribuição	1	0,37	0,37
20241003	6011224-1	RD(717508)	Religador de Distribuição	48	0,37	17,76
20241003	6012354-1	TD(60375)	Transformador Distribuição	2	3,07	6,14

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6010237-1	CE(9064)	Chave Seccionadora	428	3,70	1.583,60
20241003	6014005-1	FU(5335)	Chave Fusível	25	2,30	57,50
20241003	6014005-1	FU(5335)	Chave Fusível	6	2,30	13,80
20241003	6012208-1	TD(4210)	Transformador Distribuição	63	3,28	206,64
20241003	6013190-1	FU(11524)	Chave Fusível	1	4,68	4,68
20241003	6013190-1	FU(11524)	Chave Fusível	73	4,68	341,64
20241003	6010320-1	FU(684221)	Chave Fusível	7	5,60	39,20
20241003	6010354-1	FU(33845308)	Chave Fusível	5	21,87	109,35
20241003	6003106-1	FU(15818)	Chave Fusível	13	6,80	88,40
20241003	6004608-1	FU(684221)	Chave Fusível	7	4,80	33,60
20241003	6007264-1	TD(56904)	Transformador Distribuição	1	23,38	23,38
20241003	6007786-1	TD(11991)	Transformador Distribuição	1	19,27	19,27
20241003	6010743-1	TD(21327)	Transformador Distribuição	1	22,12	22,12
20241003	6013262-1	RD(749344)	Religador de Distribuição	2056	0,10	205,60
20241003	6013262-1	CF(701976)	Chave Faca	5	2,25	11,25
20241003	6013262-1	RD(749344)	Religador de Distribuição	1	0,10	0,10
20241003	6010202-1	TD(4444)	Transformador Distribuição	128	2,40	307,20
20241003	6013262-1	RD(749344)	Religador de Distribuição	2	0,10	0,20
20241003	6013262-1	RD(749344)	Religador de Distribuição	1	0,10	0,10
20241003	6002793-1	TD(4442)	Transformador Distribuição	94	2,77	260,38
20241003	6005596-1	FU(11268)	Chave Fusível	81	0,92	74,52
20241003	6005596-1	FU(11268)	Chave Fusível	116	1,18	136,88

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6013262-1	CF(701976)	Chave Faca	637	2,25	1.433,25
20241003	6007236-1	TD(55033)	Transformador Distribuição	1	23,33	23,33
20241003	6002889-1	TD(28201)	Transformador Distribuição	9	3,72	33,48
20241003	6005141-1	TD(51991)	Transformador Distribuição	10	6,25	62,50
20241003	6013836-1	TD(24723)	Transformador Distribuição	1	8,30	8,30
20241003	6007453-1	TD(28197)	Transformador Distribuição	2	23,53	47,06
20241003	6008725-1	TD(57971)	Transformador Distribuição	2	5,90	11,80
20241003	6008787-1	TD(28155)	Transformador Distribuição	1	3,30	3,30
20241003	6009407-1	FU(15776)	Chave Fusível	3	5,12	15,36
20241003	6011049-1	FR(6240)	Chave Fusível Religadora	151	5,37	810,87
20241003	6011127-1	FU(15059)	Chave Fusível	21	15,57	326,97
20241003	6011203-1	FU(711757)	Chave Fusível	8	4,87	38,96
20241003	6011448-1	TD(676432)	Transformador Distribuição	2	13,47	26,94
20241003	6011906-1	TD(711743)	Transformador Distribuição	5	21,20	106,00
20241003	6011906-1	FU(711757)	Chave Fusível	3	14,87	44,61
20241003	6011977-1	TD(716132)	Transformador Distribuição	5	3,90	19,50
20241003	6012832-1	TD(10527)	Transformador Distribuição	14	8,53	119,42
20241003	6005431-1	TD(717313)	Transformador Distribuição	1	5,90	5,90
20241003	6002230-1	TD(12289)	Transformador Distribuição	1	3,90	3,90
20241003	6011434-1	TD(26888)	Transformador Distribuição	1	1,23	1,23
20241003	6011434-1	TD(26888)	Transformador Distribuição	70	1,23	86,10

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6004616-1	TD(12277)	Transformador Distribuição	2	3,90	7,80
20241003	6004624-1	TD(692156)	Transformador Distribuição	37	7,38	273,06
20241003	6012034-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	67	0,05	3,35
20241003	6012034-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	2	0,12	0,24
20241003	6012034-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	158	0,97	153,26
20241003	6012034-1	RD(749349)	Religador de Distribuição	37	1,10	40,70
20241003	6012034-1	RD(749349)	Religador de Distribuição	12	1,53	18,36
20241003	6012034-1	RD(749349)	Religador de Distribuição	3	1,97	5,91
20241003	6012034-1	RD(749349)	Religador de Distribuição	15	4,15	62,25
20241003	6012034-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	1	0,12	0,12
20241003	6012034-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	1	0,97	0,97
20241003	6067406-1	TD(49914)	Transformador Distribuição	1	6,27	6,27
20241003	6010521-1	TD(49912)	Transformador Distribuição	3	6,50	19,50
20241003	6012034-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	1938	0,05	96,90
20241003	6012034-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	3337	0,12	400,44
20241003	6012034-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	2088	0,97	2.025,36
20241003	6012034-1	RD(749349)	Religador de Distribuição	576	1,10	633,60
20241003	6012034-1	RD(749349)	Religador de Distribuição	446	1,53	682,38
20241003	6012034-1	RD(749349)	Religador de Distribuição	252	1,97	496,44
20241003	6012034-1	RD(749349)	Religador de Distribuição	664	4,15	2.755,60
20241003	6002317-1	TD(21021)	Transformador Distribuição	1	9,88	9,88

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6005148-1	TD(12277)	Transformador Distribuição	2	26,68	53,36
20241003	6007607-1	TD(49912)	Transformador Distribuição	3	2,90	8,70
20241003	6012034-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	1	0,05	0,05
20241003	6012034-1	RD(749349)	Religador de Distribuição	1	1,53	1,53
20241003	6012034-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	2	0,05	0,10
20241003	6012034-1	RD(749349)	Religador de Distribuição	2	4,15	8,30
20241003	6012034-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	1	0,97	0,97
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6012034-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	1	0,05	0,05
20241003	6012034-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	2	0,12	0,24
20241003	6012034-1	RD(749349)	Religador de Distribuição	1	4,15	4,15
20241003	6012034-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	1	0,12	0,12
20241003	6012034-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	1	0,12	0,12
20241003	6012034-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	2	0,12	0,24
20241003	6012034-1	RD(749349)	Religador de Distribuição	3	4,15	12,45
20241003	6012034-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	3	0,05	0,15
20241003	6004624-1	TD(692156)	Transformador Distribuição	1	7,38	7,38
20241003	6007936-1	FU(11776)	Chave Fusível	93	1,42	132,06
20241003	6012034-1	CGT03_CGT49515	Alimentador	1	0,97	0,97
20241003	6012198-1	FU(719914)	Chave Fusível	279	5,30	1.478,70
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6008696-1	TD(4941)	Transformador Distribuição	85	1,40	119,00
20241003	6012185-1	TD(4941)	Transformador Distribuição	85	3,25	276,25
20241003	6011267-1	FU(6508)	Chave Fusível	291	0,90	261,90
20241003	6007977-1	TD(676501)	Transformador Distribuição	29	8,50	246,50
20241003	6011267-1	FU(6508)	Chave Fusível	1	0,90	0,90
20241003	6007977-1	TD(676501)	Transformador Distribuição	1	8,50	8,50
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6005316-1	TD(13354)	Transformador Distribuição	8	40,37	322,96
20241003	6005679-1	FU(4779)	Chave Fusível	8	15,12	120,96
20241003	6005705-1	TD(27591)	Transformador Distribuição	1	10,47	10,47
20241003	6005261-1	FU(754999)	Chave Fusível	86	3,05	262,30
20241003	6005093-1	TD(27422)	Transformador Distribuição	1	6,60	6,60
20241003	6005082-1	TD(693177)	Transformador Distribuição	49	3,15	154,35
20241003	6004481-1	TD(27589)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20241003	6003663-1	TD(6880)	Transformador Distribuição	45	7,53	338,85
20241003	6013522-1	TD(27589)	Transformador Distribuição	1	5,40	5,40
20241003	6011679-1	TD(27589)	Transformador Distribuição	1	1,85	1,85
20241003	6010973-1	TD(12592)	Transformador Distribuição	1	15,02	15,02
20241003	6010703-1	TD(12628)	Transformador Distribuição	1	2,97	2,97
20241003	6006816-1	TD(752360)	Transformador Distribuição	8	13,33	106,64
20241003	6005759-1	FU(17529)	Chave Fusível	3	7,37	22,11

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6005679-1	FU(4779)	Chave Fusível	203	9,30	1.887,90
20241003	6002796-1	TD(16606)	Transformador Distribuição	2	26,27	52,54
20241003	6002822-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	169	2,95	498,55
20241003	6002822-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	15	4,13	61,95
20241003	6002822-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	28	21,30	596,40
20241003	6003051-1	FR(11357)	Chave Fusível Religadora	39	16,62	648,18
20241003	6003127-1	TD(666975)	Transformador Distribuição	2	21,47	42,94
20241003	6003531-1	FU(9313)	Chave Fusível	4	17,12	68,48
20241003	6003982-1	TD(16686)	Transformador Distribuição	4	5,93	23,72
20241003	6003993-1	TD(36762)	Transformador Distribuição	1	3,73	3,73
20241003	6004190-1	TD(16697)	Transformador Distribuição	3	5,28	15,84
20241003	6004647-1	TD(60158)	Transformador Distribuição	1	1,92	1,92
20241003	6005811-1	TD(667206)	Transformador Distribuição	2	24,68	49,36
20241003	6006265-1	TD(36711)	Transformador Distribuição	1	18,33	18,33
20241003	6007185-1	TD(50172)	Transformador Distribuição	3	8,93	26,79
20241003	6007626-1	TD(36441)	Transformador Distribuição	5	3,80	19,00
20241003	6009325-1	TD(37151)	Transformador Distribuição	9	26,47	238,23
20241003	6009402-1	TD(36171)	Transformador Distribuição	8	24,80	198,40
20241003	6009652-1	TD(37102)	Transformador Distribuição	5	13,17	65,85
20241003	6010195-1	RD(735913)	Religador de Distribuição	539	0,12	64,68
20241003	6010195-1	RD(735913)	Religador de Distribuição	105	3,25	341,25

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6010195-1	RD(735913)	Religador de Distribuição	154	5,32	819,28
20241003	6010548-1	TD(36441)	Transformador Distribuição	5	5,10	25,50
20241003	6011197-1	FR(11881)	Chave Fusível Religadora	64	27,97	1.790,08
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6005824-1	RD(43441)	Religador de Distribuição	1	7,32	7,32
20241003	6014020-1	TD(28283)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48
20241003	6002700-1	FU(21263)	Chave Fusível	29	19,03	551,87
20241003	6002700-1	FU(21263)	Chave Fusível	2	35,03	70,06
20241003	6005824-1	RD(43441)	Religador de Distribuição	140	3,48	487,20
20241003	6005824-1	RD(43441)	Religador de Distribuição	174	7,32	1.273,68
20241003	6005824-1	RD(43441)	Religador de Distribuição	27	7,40	199,80
20241003	6005827-1	RD(37045)	Religador de Distribuição	141	0,23	32,43
20241003	6007756-1	TD(15110)	Transformador Distribuição	1	6,50	6,50
20241003	6012424-1	TD(15116)	Transformador Distribuição	4	9,48	37,92
20241003	6012634-1	TD(15263)	Transformador Distribuição	1	7,12	7,12
20241003	6013507-1	TD(43969)	Transformador Distribuição	3	11,52	34,56
20241003	6013886-1	FU(4514)	Chave Fusível	2	6,12	12,24
20241003	6005832-1	RD(719447)	Religador de Distribuição	974	2,65	2.581,10
20241003	6005832-1	FU(7751)	Chave Fusível	370	0,98	362,60
20241003	6005832-1	RD(719447)	Religador de Distribuição	1	1,52	1,52
20241003	6005832-1	RD(719447)	Religador de Distribuição	1402	0,98	1.373,96

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6005832-1	RD(719447)	Religador de Distribuição	524	1,52	796,48
20241003	6005832-1	RD(719447)	Religador de Distribuição	1150	2,60	2.990,00
20241003	6012324-1	TD(7950)	Transformador Distribuição	48	2,35	112,80
20241003	6005832-1	RD(719447)	Religador de Distribuição	1	2,60	2,60
20241003	6005785-1	TD(10080)	Transformador Distribuição	1	9,37	9,37
20241003	6005480-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	5	3,75	18,75
20241003	6005553-1	RD(720498)	Religador de Distribuição	2	3,25	6,50
20241003	6006184-1	TD(14374)	Transformador Distribuição	1	3,00	3,00
20241003	6006417-1	TD(15015)	Transformador Distribuição	6	0,85	5,10
20241003	6007362-1	TD(15047)	Transformador Distribuição	4	13,25	53,00
20241003	6009410-1	FU(20259)	Chave Fusível	1	2,72	2,72
20241003	6010200-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	42	4,32	181,44
20241003	6010823-1	TD(36438884)	Transformador Distribuição	1	3,52	3,52
20241003	6012265-1	TD(14419)	Transformador Distribuição	2	2,35	4,70
20241003	6012297-1	TD(33347)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20241003	6012515-1	FU(4721)	Chave Fusível	9	5,15	46,35
20241003	6012805-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	5	20,65	103,25
20241003	6014469-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	5	4,72	23,60
20241003	6002125-1	FR(683588)	Chave Fusível Religadora	4	7,15	28,60
20241003	6010200-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	1	4,32	4,32
20241003	6002125-1	FR(683588)	Chave Fusível Religadora	3	7,15	21,45

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6002238-1	TD(33350)	Transformador Distribuição	3	4,03	12,09
20241003	6003042-1	FR(4433)	Chave Fusível Religadora	14	6,13	85,82
20241003	6004108-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	5	16,98	84,90
20241003	6008058-1	RD(720498)	Religador de Distribuição	2	10,93	21,86
20241003	6008832-1	TD(14902)	Transformador Distribuição	17	8,40	142,80
20241003	6005553-1	RD(720498)	Religador de Distribuição	1	3,25	3,25
20241003	6008058-1	RD(720498)	Religador de Distribuição	1	14,42	14,42
20241003	6002125-1	FR(683588)	Chave Fusível Religadora	57	7,15	407,55
20241003	6002517-1	TD(689192)	Transformador Distribuição	1	3,72	3,72
20241003	6003042-1	FR(4433)	Chave Fusível Religadora	78	6,13	478,14
20241003	6004108-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	13	16,98	220,74
20241003	6003890-1	TD(14532)	Transformador Distribuição	3	22,88	68,64
20241003	6008058-1	RD(720498)	Religador de Distribuição	23	14,42	331,66
20241003	6008871-1	FR(41676)	Chave Fusível Religadora	12	3,68	44,16
20241003	6008925-1	[MT]PA(12033)	Alimentador	2	10,67	21,34
20241003	6005480-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	13	3,75	48,75
20241003	6005553-1	RD(720498)	Religador de Distribuição	24	3,25	78,00
20241003	6006010-1	TD(664816)	Transformador Distribuição	7	6,12	42,84
20241003	6006792-1	FU(4690)	Chave Fusível	3	3,53	10,59
20241003	6006833-1	TD(46538)	Transformador Distribuição	1	26,92	26,92
20241003	6007083-1	TD(14981)	Transformador Distribuição	2	7,98	15,96

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6007362-1	FU(715873)	Chave Fusível	7	3,90	27,30
20241003	6007528-1	TD(14532)	Transformador Distribuição	3	17,00	51,00
20241003	6008058-1	RD(720498)	Religador de Distribuição	1	10,93	10,93
20241003	6009410-1	FU(20259)	Chave Fusível	3	2,72	8,16
20241003	6010200-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	53	4,32	228,96
20241003	6011147-1	FR(4718)	Chave Fusível Religadora	4	4,80	19,20
20241003	6011846-1	TD(14525)	Transformador Distribuição	3	2,13	6,39
20241003	6012515-1	FU(4721)	Chave Fusível	1	5,15	5,15
20241003	6012805-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	13	20,65	268,45
20241003	6013087-1	TD(652485)	Transformador Distribuição	1	19,63	19,63
20241003	6013631-1	TD(24104)	Transformador Distribuição	1	3,40	3,40
20241003	6014275-1	TD(14277)	Transformador Distribuição	2	22,85	45,70
20241003	6014469-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	13	4,72	61,36
20241003	6004108-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	1	16,98	16,98
20241003	6005480-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	1	3,75	3,75
20241003	6007083-1	TD(14981)	Transformador Distribuição	1	7,98	7,98
20241003	6012805-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	1	20,65	20,65
20241003	6014469-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	1	4,72	4,72
20241003	6010775-1	TD(28672)	Transformador Distribuição	1	4,85	4,85
20241003	6004682-1	TD(30912)	Transformador Distribuição	41	7,10	291,10
20241003	6004630-1	FU(15307)	Chave Fusível	14	4,33	60,62

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6010340-1	FU(37989)	Chave Fusível	31	2,50	77,50
20241003	6011398-1	FR(4429)	Chave Fusível Religadora	10	3,18	31,80
20241003	6012215-1	FU(4403)	Chave Fusível	99	2,73	270,27
20241003	6011252-1	TD(673098)	Transformador Distribuição	1	6,20	6,20
20241003	6011671-1	TD(11402)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20241003	6006590-1	TD(24916)	Transformador Distribuição	1	19,33	19,33
20241003	6011092-1	TD(24916)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20241003	6013624-1	TD(9067)	Transformador Distribuição	80	6,50	520,00
20241003	6007486-1	TD(678831)	Transformador Distribuição	1	28,55	28,55
20241003	6002394-1	PE(18185236)	Ponto de conexão	1	3,78	3,78
20241003	6002908-1	FU(37984)	Chave Fusível	10	5,33	53,30
20241003	6004053-1	TD(51592)	Transformador Distribuição	1	10,03	10,03
20241003	6004137-1	FU(714971)	Chave Fusível	3	8,17	24,51
20241003	6014043-1	FU(15650)	Chave Fusível	13	4,10	53,30
20241003	6008640-1	TD(14958)	Transformador Distribuição	1	10,57	10,57
20241003	6009134-1	TD(15027)	Transformador Distribuição	1	5,80	5,80
20241003	6009171-1	TD(13674)	Transformador Distribuição	3	4,07	12,21
20241003	6009468-1	TD(701181)	Transformador Distribuição	49	1,07	52,43
20241003	6009526-1	FU(691890)	Chave Fusível	7	14,42	100,94
20241003	6006197-1	FR(4260)	Chave Fusível Religadora	138	1,75	241,50
20241003	6006329-1	FR(4265)	Chave Fusível Religadora	45	5,12	230,40

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6006336-1	FU(15597)	Chave Fusível	3	6,45	19,35
20241003	6012252-1	TD(13729)	Transformador Distribuição	2	5,47	10,94
20241003	6012504-1	TD(5603670)	Transformador Distribuição	1	2,55	2,55
20241003	6012784-1	TD(730324)	Transformador Distribuição	1	1,82	1,82
20241003	6012918-1	TD(51663)	Transformador Distribuição	4	21,75	87,00
20241003	6013146-1	FR(7389)	Chave Fusível Religadora	13	17,65	229,45
20241003	6006905-1	TD(13630)	Transformador Distribuição	3	14,47	43,41
20241003	6002792-1	FU(15288)	Chave Fusível	1	8,02	8,02
20241003	6012205-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	27	1,65	44,55
20241003	6012205-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	194	6,68	1.295,92
20241003	6012895-1	TD(7836554)	Transformador Distribuição	3	16,98	50,94
20241003	6013300-1	TD(718005)	Transformador Distribuição	2	15,65	31,30
20241003	6006339-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	138	2,02	278,76
20241003	6006391-1	FU(716221)	Chave Fusível	40	15,52	620,80
20241003	6006498-1	FU(15329)	Chave Fusível	3	23,18	69,54
20241003	6006686-1	TD(702331)	Transformador Distribuição	2	11,28	22,56
20241003	6006753-1	FU(15248)	Chave Fusível	1	12,53	12,53
20241003	6006894-1	TD(11978)	Transformador Distribuição	1	21,02	21,02
20241003	6007822-1	FU(15323)	Chave Fusível	3	25,38	76,14
20241003	6002160-1	RD(730656)	Religador de Distribuição	47	0,57	26,79
20241003	6011403-1	TD(718005)	Transformador Distribuição	2	3,22	6,44

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6002792-1	FU(15288)	Chave Fusível	17	8,02	136,34
20241003	6003767-1	[MT]PA(12014)	Alimentador	222	15,95	3.540,90
20241003	6003767-1	RD(722244)	Religador de Distribuição	1	3,95	3,95
20241003	6003801-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	221	4,53	1.001,13
20241003	6003853-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	198	12,55	2.484,90
20241003	6003853-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	23	18,22	419,06
20241003	6003871-1	TD(716198)	Transformador Distribuição	1	7,73	7,73
20241003	6003938-1	FU(718073)	Chave Fusível	1	8,98	8,98
20241003	6004562-1	FR(4373)	Chave Fusível Religadora	87	4,42	384,54
20241003	6013934-1	TD(11294)	Transformador Distribuição	4	3,37	13,48
20241003	6008029-1	TD(675198)	Transformador Distribuição	1	5,43	5,43
20241003	6008232-1	TD(11863)	Transformador Distribuição	2	8,00	16,00
20241003	6008561-1	TD(718070)	Transformador Distribuição	1	4,90	4,90
20241003	6008602-1	TD(12031)	Transformador Distribuição	1	8,83	8,83
20241003	6008976-1	FU(15338)	Chave Fusível	3	5,78	17,34
20241003	6011151-1	FU(15344)	Chave Fusível	3	3,03	9,09
20241003	6005095-1	TD(694460)	Transformador Distribuição	2	4,12	8,24
20241003	6005280-1	TD(690468)	Transformador Distribuição	2	2,72	5,44
20241003	6005281-1	TD(690426)	Transformador Distribuição	7	2,65	18,55
20241003	6005539-1	TD(690428)	Transformador Distribuição	5	4,18	20,90
20241003	6005836-1	TD(718070)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6006339-1	RD(12015)	Religador de Distribuição	83	1,95	161,85
20241003	6009651-1	TD(9105)	Transformador Distribuição	87	9,83	855,21
20241003	6008739-1	TD(10263)	Transformador Distribuição	63	4,93	310,59
20241003	6008704-1	TD(9106)	Transformador Distribuição	109	6,97	759,73
20241003	6008739-1	TD(10263)	Transformador Distribuição	1	4,93	4,93
20241003	6014117-1	FR(43735)	Chave Fusível Religadora	22	5,32	117,04
20241003	6011521-1	FR(19420)	Chave Fusível Religadora	21	4,03	84,63
20241003	6011604-1	TD(713957)	Transformador Distribuição	1	10,47	10,47
20241003	6011809-1	TD(15616)	Transformador Distribuição	1	4,75	4,75
20241003	6012635-1	FU(14956)	Chave Fusível	3	2,83	8,49
20241003	6012681-1	FU(14883)	Chave Fusível	4	18,85	75,40
20241003	6013289-1	PE(14408782)	Ponto de conexão	1	18,28	18,28
20241003	6013581-1	TD(34288)	Transformador Distribuição	2	5,20	10,40
20241003	6013591-1	TD(15708)	Transformador Distribuição	1	16,50	16,50
20241003	6013868-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	137	1,00	137,00
20241003	6013868-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	56	2,93	164,08
20241003	6013868-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	27	3,92	105,84
20241003	6013868-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	1	5,20	5,20
20241003	6013868-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	140	5,22	730,80
20241003	6007891-1	TD(15616)	Transformador Distribuição	1	17,52	17,52
20241003	6008169-1	FU(736133)	Chave Fusível	3	4,97	14,91

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6008184-1	FU(681357)	Chave Fusível	8	4,63	37,04
20241003	6008298-1	FU(16705)	Chave Fusível	5	5,25	26,25
20241003	6008968-1	FR(41722)	Chave Fusível Religadora	32	11,77	376,64
20241003	6009155-1	TD(15707)	Transformador Distribuição	1	19,77	19,77
20241003	6009646-1	FU(681417)	Chave Fusível	6	8,17	49,02
20241003	6009785-1	FU(8617)	Chave Fusível	8	10,15	81,20
20241003	6011086-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	51	9,00	459,00
20241003	6004955-1	TD(662228)	Transformador Distribuição	1	27,07	27,07
20241003	6005395-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	51	12,30	627,30
20241003	6005609-1	TD(25023)	Transformador Distribuição	4	39,95	159,80
20241003	6005935-1	FU(8617)	Chave Fusível	8	5,02	40,16
20241003	6006159-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	325	19,95	6.483,75
20241003	6006159-1	RD(18411)	Religador de Distribuição	29	20,13	583,77
20241003	6006159-1	TD(60984)	Transformador Distribuição	3	21,13	63,39
20241003	6006159-1	TD(685346)	Transformador Distribuição	1	26,38	26,38
20241003	6006159-1	CF(751118)	Chave Faca	9	11,25	101,25
20241003	6006251-1	TD(24947)	Transformador Distribuição	1	27,35	27,35
20241003	6006615-1	FU(8617)	Chave Fusível	8	19,95	159,60
20241003	6006808-1	FU(16705)	Chave Fusível	5	3,83	19,15
20241003	6007075-1	FU(8487)	Chave Fusível	6	3,10	18,60
20241003	6007841-1	RD(722486)	Religador de Distribuição	15	10,60	159,00

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6007841-1	RD(722486)	Religador de Distribuição	121	13,92	1.684,32
20241003	6002997-1	FR(4198)	Chave Fusível Religadora	51	5,03	256,53
20241003	6003429-1	FU(37181)	Chave Fusível	1	16,08	16,08
20241003	6004211-1	FU(16695)	Chave Fusível	2	2,50	5,00
20241003	6004318-1	TD(59821)	Transformador Distribuição	1	4,98	4,98
20241003	6004328-1	TD(15616)	Transformador Distribuição	1	3,55	3,55
20241003	6004740-1	TD(11157)	Transformador Distribuição	24	3,68	88,32
20241003	6003171-1	FU(37381)	Chave Fusível	4	7,90	31,60
20241003	6003314-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	158	4,53	715,74
20241003	6004643-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	158	3,28	518,24
20241003	6008174-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	158	3,92	619,36
20241003	6008840-1	TD(693992)	Transformador Distribuição	1	9,15	9,15
20241003	6008978-1	TD(13361)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20241003	6010109-1	TD(693992)	Transformador Distribuição	1	19,30	19,30
20241003	6010503-1	TD(45463)	Transformador Distribuição	1	6,17	6,17
20241003	6010731-1	FR(44089)	Chave Fusível Religadora	46	6,93	318,78
20241003	6011121-1	TD(13228)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20241003	6005123-1	FU(717923)	Chave Fusível	1	16,70	16,70
20241003	6005351-1	RD(720454)	Religador de Distribuição	71	0,25	17,75
20241003	6005870-1	FU(38557)	Chave Fusível	3	6,12	18,36
20241003	6006666-1	TD(21891)	Transformador Distribuição	1	7,32	7,32

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6006681-1	TD(13228)	Transformador Distribuição	1	5,77	5,77
20241003	6006849-1	FU(727230)	Chave Fusível	34	4,53	154,02
20241003	6006854-1	TD(13314)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20241003	6012442-1	FU(691954)	Chave Fusível	3	2,38	7,14
20241003	6012632-1	RD(737142)	Religador de Distribuição	82	4,18	342,76
20241003	6012632-1	RD(737142)	Religador de Distribuição	14	9,12	127,68
20241003	6012988-1	FU(16653)	Chave Fusível	4	16,15	64,60
20241003	6014392-1	TD(42936)	Transformador Distribuição	2	1,70	3,40
20241003	6014449-1	FR(28361)	Chave Fusível Religadora	4	5,53	22,12
20241003	6011358-1	TD(674685)	Transformador Distribuição	1	7,42	7,42
20241003	6011428-1	TD(740712)	Transformador Distribuição	1	5,23	5,23
20241003	6011778-1	FU(28357)	Chave Fusível	7	5,58	39,06
20241003	6012538-1	FR(4376)	Chave Fusível Religadora	18	22,13	398,34
20241003	6012942-1	TD(45467)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57
20241003	6013421-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	18	2,70	48,60
20241003	6013421-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	345	3,53	1.217,85
20241003	6013421-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	100	13,90	1.390,00
20241003	6013421-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	19	18,97	360,43
20241003	6002579-1	FU(673748)	Chave Fusível	1	8,88	8,88
20241003	6013421-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	1	13,90	13,90
20241003	6002885-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	268	3,23	865,64

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6003986-1	FU(16688)	Chave Fusível	7	7,88	55,16
20241003	6004063-1	FU(42158)	Chave Fusível	1	5,17	5,17
20241003	6004297-1	TD(39620)	Transformador Distribuição	1	24,93	24,93
20241003	6004366-1	TD(673280)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20241003	6004803-1	FR(27064)	Chave Fusível Religadora	31	4,72	146,32
20241003	6013421-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	1	3,53	3,53
20241003	6013421-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	1	13,90	13,90
20241003	6002885-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	1	1,75	1,75
20241003	6002885-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	1	3,23	3,23
20241003	6007183-1	FU(802219)	Chave Fusível	1	5,37	5,37
20241003	6013421-1	TD(39741)	Transformador Distribuição	1	5,82	5,82
20241003	6013584-1	FU(16688)	Chave Fusível	7	5,20	36,40
20241003	6013801-1	TD(674665)	Transformador Distribuição	1	7,53	7,53
20241003	6009240-1	FU(28357)	Chave Fusível	7	5,33	37,31
20241003	6009240-1	FR(8415)	Chave Fusível Religadora	23	35,57	818,11
20241003	6008335-1	TD(39877)	Transformador Distribuição	2	4,02	8,04
20241003	6008362-1	FU(705093)	Chave Fusível	1	8,80	8,80
20241003	6008550-1	FU(675941)	Chave Fusível	1	13,28	13,28
20241003	6008582-1	TD(652061)	Transformador Distribuição	1	27,72	27,72
20241003	6009634-1	RD(7716)	Religador de Distribuição	131	2,22	290,82
20241003	6009634-1	RD(7716)	Religador de Distribuição	7	4,22	29,54

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6009634-1	RD(7716)	Religador de Distribuição	6	6,08	36,48
20241003	6009634-1	RD(700912)	Religador de Distribuição	127	0,05	6,35
20241003	6009648-1	FU(12006)	Chave Fusível	11	5,07	55,77
20241003	6010123-1	TD(39564)	Transformador Distribuição	1	3,72	3,72
20241003	6010205-1	TD(49629)	Transformador Distribuição	2	2,57	5,14
20241003	6010415-1	TD(668049)	Transformador Distribuição	1	4,00	4,00
20241003	6011248-1	TD(42936)	Transformador Distribuição	2	13,28	26,56
20241003	6004894-1	TD(39670)	Transformador Distribuição	1	19,83	19,83
20241003	6005027-1	FU(27876)	Chave Fusível	2	19,67	39,34
20241003	6005598-1	TD(53714)	Transformador Distribuição	1	8,10	8,10
20241003	6006089-1	TD(42936)	Transformador Distribuição	2	8,82	17,64
20241003	6006305-1	TD(53619)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20241003	6006385-1	TD(39882)	Transformador Distribuição	1	11,82	11,82
20241003	6006780-1	FU(28606)	Chave Fusível	14	4,32	60,48
20241003	6006797-1	TD(9939962)	Transformador Distribuição	1	1,83	1,83
20241003	6007056-1	TD(15278)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20241003	6007119-1	TD(42936)	Transformador Distribuição	2	3,57	7,14
20241003	6007136-1	TD(92351058)	Transformador Distribuição	1	4,60	4,60
20241003	6007183-1	FU(802219)	Chave Fusível	20	5,37	107,40
20241003	6007204-1	TD(39877)	Transformador Distribuição	2	6,15	12,30
20241003	6002579-1	FU(673748)	Chave Fusível	5	8,88	44,40

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6002823-1	TD(39838)	Transformador Distribuição	1	8,33	8,33
20241003	6002885-1	RD(736014)	Religador de Distribuição	173	1,75	302,75
20241003	6003413-1	FU(37915)	Chave Fusível	1	17,08	17,08
20241003	6004290-1	TD(650155)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20241003	6005177-1	FU(41474)	Chave Fusível	3	17,65	52,95
20241003	6006351-1	TD(710485)	Transformador Distribuição	1	6,02	6,02
20241003	6006725-1	TD(710485)	Transformador Distribuição	1	3,30	3,30
20241003	6007060-1	TD(35983)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20241003	6007138-1	TD(35137)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48
20241003	6007345-1	CRH51_CRH55204	Alimentador	132	0,05	6,60
20241003	6007535-1	TD(748433)	Transformador Distribuição	1	21,18	21,18
20241003	6008099-1	TD(656929)	Transformador Distribuição	1	14,45	14,45
20241003	6008189-1	TD(656462)	Transformador Distribuição	1	10,22	10,22
20241003	6008370-1	TD(39902)	Transformador Distribuição	1	6,63	6,63
20241003	6009865-1	FU(27040)	Chave Fusível	2	2,88	5,76
20241003	6010607-1	TD(656446)	Transformador Distribuição	1	1,77	1,77
20241003	6011146-1	TD(761094)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20241003	6003655-1	FR(35295)	Chave Fusível Religadora	39	15,77	615,03
20241003	6014156-1	TD(35983)	Transformador Distribuição	1	1,83	1,83
20241003	6002938-1	FR(41343)	Chave Fusível Religadora	38	1,40	53,20
20241003	6002984-1	FR(35295)	Chave Fusível Religadora	39	2,63	102,57

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6012992-1	TD(35316)	Transformador Distribuição	2	2,63	5,26
20241003	6005313-1	RD(722170)	Religador de Distribuição	121	0,10	12,10
20241003	6005461-1	FR(47560344)	Chave Fusível Religadora	18	40,58	730,44
20241003	6006449-1	TD(38564)	Transformador Distribuição	1	5,67	5,67
20241003	6006660-1	FR(30844)	Chave Fusível Religadora	59	17,68	1.043,12
20241003	6006684-1	TD(35811)	Transformador Distribuição	3	11,40	34,20
20241003	6007345-1	CRH51_CRH55204	Alimentador	1	0,05	0,05
20241003	6007379-1	PE(18233611)	Ponto de conexão	1	3,23	3,23
20241003	6007379-1	RD(745720)	Religador de Distribuição	4600	0,10	460,00
20241003	6007379-1	RD(745720)	Religador de Distribuição	381	2,77	1.055,37
20241003	6007379-1	RD(745720)	Religador de Distribuição	1	2,78	2,78
20241003	6007755-1	TD(36128)	Transformador Distribuição	1	24,13	24,13
20241003	6007987-1	FU(30826)	Chave Fusível	2	38,48	76,96
20241003	6008211-1	FR(47560344)	Chave Fusível Religadora	18	10,20	183,60
20241003	6008271-1	TD(38564)	Transformador Distribuição	1	33,87	33,87
20241003	6010613-1	FU(30826)	Chave Fusível	2	8,17	16,34
20241003	6011881-1	FU(30826)	Chave Fusível	2	4,15	8,30
20241003	6013869-1	TD(36116)	Transformador Distribuição	2	7,15	14,30
20241003	6002495-1	TD(45791)	Transformador Distribuição	1	2,68	2,68
20241003	6002905-1	FR(47560344)	Chave Fusível Religadora	18	8,07	145,26
20241003	6003052-1	TD(35811)	Transformador Distribuição	3	18,22	54,66

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6007379-1	RD(745720)	Religador de Distribuição	1	0,10	0,10
20241003	6007379-1	RD(745720)	Religador de Distribuição	1	0,10	0,10
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6013635-1	FU(30664)	Chave Fusível	3	3,32	9,96
20241003	6012700-1	TD(35387)	Transformador Distribuição	1	1,15	1,15
20241003	6011296-1	FR(37686)	Chave Fusível Religadora	19	7,60	144,40
20241003	6007379-1	RD(745720)	Religador de Distribuição	1	0,10	0,10
20241003	6007272-1	TD(36334)	Transformador Distribuição	1	22,38	22,38
20241003	6003268-1	TD(56943)	Transformador Distribuição	39	20,03	781,17
20241003	6004964-1	TD(19950)	Transformador Distribuição	49	10,42	510,58
20241003	6011848-1	TD(19950)	Transformador Distribuição	49	5,80	284,20
20241003	6003417-1	TD(36722288)	Transformador Distribuição	2	4,92	9,84
20241003	6012920-1	TD(10389)	Transformador Distribuição	35	17,12	599,20
20241003	6012572-1	TD(24581)	Transformador Distribuição	86	1,97	169,42
20241003	6011158-1	FU(806)	Chave Fusível	79	2,48	195,92
20241003	6011909-1	FU(27770)	Chave Fusível	4	2,90	11,60
20241003	6004303-1	CF(15896389)	Chave Faca	27	1,47	39,69
20241003	6012409-1	TD(10195)	Transformador Distribuição	53	2,37	125,61
20241003	6011908-1	TD(10224)	Transformador Distribuição	61	2,65	161,65
20241003	6005152-1	TD(576)	Transformador Distribuição	13	1,08	14,04
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	2	9,10	18,20

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6013401-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	1	3,53	3,53
20241003	6002377-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	34	3,75	127,50
20241003	6002377-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	4	4,77	19,08
20241003	6002377-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	6	6,25	37,50
20241003	6002377-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	17	6,38	108,46
20241003	6002377-1	CF(27162)	Chave Faca	6	1,82	10,92
20241003	6011964-1	TD(5294502)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20241003	6012146-1	TD(34892)	Transformador Distribuição	1	4,37	4,37
20241003	6013401-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	32	1,43	45,76
20241003	6013401-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	38	2,65	100,70
20241003	6013401-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	145	3,53	511,85
20241003	6013401-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	12	3,77	45,24
20241003	6013401-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	7	4,95	34,65
20241003	6013401-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	17	7,40	125,80
20241003	6013401-1	CSU51_CSU59502	Seccionalizador Eletrônica	11	7,15	78,65
20241003	6004435-1	TD(34698)	Transformador Distribuição	1	25,65	25,65
20241003	6005135-1	TD(746147)	Transformador Distribuição	1	19,85	19,85
20241003	6005154-1	TD(45469)	Transformador Distribuição	1	20,18	20,18
20241003	6005432-1	TD(672857)	Transformador Distribuição	1	7,57	7,57
20241003	6006766-1	FR(27251)	Chave Fusível Religadora	3	2,42	7,26
20241003	6007287-1	RD(35230)	Religador de Distribuição	106	0,55	58,30

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6007296-1	FU(45353)	Chave Fusível	8	3,50	28,00
20241003	6007646-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	59	0,10	5,90
20241003	6007646-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	12	9,28	111,36
20241003	6007646-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	35	9,82	343,70
20241003	6008000-1	TD(672857)	Transformador Distribuição	1	16,53	16,53
20241003	6008788-1	TD(741307)	Transformador Distribuição	1	26,18	26,18
20241003	6008930-1	TD(701782)	Transformador Distribuição	2	3,63	7,26
20241003	6014103-1	TD(5294502)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20241003	6002896-1	TD(34523)	Transformador Distribuição	1	2,65	2,65
20241003	6009445-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	226	2,28	515,28
20241003	6009445-1	RD(744736)	Religador de Distribuição	24	5,10	122,40
20241003	6009528-1	RD(666328)	Religador de Distribuição	1	35,53	35,53
20241003	6011309-1	TD(37632)	Transformador Distribuição	1	6,57	6,57
20241003	6011431-1	TD(37743)	Transformador Distribuição	1	3,92	3,92
20241003	6003349-1	FU(26966)	Chave Fusível	1	17,75	17,75
20241003	6003727-1	FU(27150)	Chave Fusível	9	12,53	112,77
20241003	6003912-1	FU(30793)	Chave Fusível	16	3,25	52,00
20241003	6004783-1	FU(26780)	Chave Fusível	7	2,32	16,24
20241003	6005446-1	FU(26994)	Chave Fusível	2	35,40	70,80
20241003	6005446-1	FU(26994)	Chave Fusível	1	36,07	36,07
20241003	6005508-1	TD(37426)	Transformador Distribuição	1	8,57	8,57

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6005537-1	TD(12221)	Transformador Distribuição	1	9,70	9,70
20241003	6005928-1	FU(11981)	Chave Fusível	9	5,52	49,68
20241003	6007033-1	TD(34598)	Transformador Distribuição	1	15,43	15,43
20241003	6008758-1	RD(666328)	Religador de Distribuição	7	1,23	8,61
20241003	6008758-1	RD(666328)	Religador de Distribuição	24	2,63	63,12
20241003	6008758-1	RD(666328)	Religador de Distribuição	57	4,57	260,49
20241003	6009257-1	TD(50263)	Transformador Distribuição	1	3,60	3,60
20241003	6009335-1	TD(12179)	Transformador Distribuição	1	25,25	25,25
20241003	6013888-1	TD(709902)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20241003	6014318-1	FR(37128)	Chave Fusível Religadora	4	6,02	24,08
20241003	6013499-1	FU(27057)	Chave Fusível	5	2,95	14,75
20241003	6004760-1	TD(35294)	Transformador Distribuição	1	24,50	24,50
20241003	6002969-1	TD(35406)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20241003	6009020-1	TD(39911)	Transformador Distribuição	1	3,53	3,53
20241003	6011710-1	TD(37648)	Transformador Distribuição	1	3,93	3,93
20241003	6011715-1	FU(82887083)	Chave Fusível	8	3,05	24,40
20241003	6005293-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	1	1,15	1,15
20241003	6012398-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	1	0,20	0,20
20241003	6003196-1	TD(44556)	Transformador Distribuição	2	4,43	8,86
20241003	6003877-1	CE(14477)	Chave Seccionadora	454	2,13	967,02
20241003	6005293-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	299	1,15	343,85

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6005293-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	93	2,73	253,89
20241003	6005339-1	TD(44476)	Transformador Distribuição	1	16,77	16,77
20241003	6007107-1	TD(44556)	Transformador Distribuição	2	5,25	10,50
20241003	6010400-1	FU(14424)	Chave Fusível	32	7,07	226,24
20241003	6010400-1	CF(14076)	Chave Faca	38	2,03	77,14
20241003	6010941-1	TD(43796)	Transformador Distribuição	7	12,03	84,21
20241003	6012398-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	323	0,20	64,60
20241003	6012398-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	38	2,02	76,76
20241003	6012398-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	32	5,62	179,84
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	2	9,10	18,20
20241003	6012398-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	1	0,20	0,20
20241003	6005293-1	RD(749312)	Religador de Distribuição	1	1,15	1,15
20241003	6006513-1	TD(54638)	Transformador Distribuição	69	2,77	191,13
20241003	6006428-1	FU(14069)	Chave Fusível	22	2,68	58,96
20241003	6004898-1	FU(942)	Chave Fusível	19	3,58	68,02
20241003	6002843-1	TD(663325)	Transformador Distribuição	49	2,27	111,23
20241003	6012693-1	TD(3267741)	Transformador Distribuição	82	3,35	274,70
20241003	6011449-1	TD(57083)	Transformador Distribuição	2	1,20	2,40
20241003	6003991-1	TD(2359)	Transformador Distribuição	64	1,38	88,32
20241003	6002316-1	PE(13919797)	Ponto de conexão	1	3,28	3,28
20241003	6012349-1	TD(683511)	Transformador Distribuição	90	1,97	177,30

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6012643-1	PE(223275313)	Ponto de conexão	1	2,00	2,00
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6007719-1	TD(11820)	Transformador Distribuição	1	17,32	17,32
20241003	6008633-1	TD(12963)	Transformador Distribuição	1	4,70	4,70
20241003	6002642-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	24	2,03	48,72
20241003	6002642-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	7	3,10	21,70
20241003	6002642-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	13	4,50	58,50
20241003	6002642-1	RD(39222)	Religador de Distribuição	32	4,73	151,36
20241003	6005143-1	TD(21897)	Transformador Distribuição	1	20,18	20,18
20241003	6005441-1	FR(14481)	Chave Fusível Religadora	13	3,95	51,35
20241003	6005441-1	FR(14481)	Chave Fusível Religadora	32	5,17	165,44
20241003	6009759-1	FU(18147)	Chave Fusível	14	1,92	26,88
20241003	6012874-1	TD(13313)	Transformador Distribuição	1	18,45	18,45
20241003	6002185-1	[MT]PA(12002)	Alimentador	1	1,67	1,67
20241003	6010277-1	TD(26687)	Transformador Distribuição	95	4,10	389,50
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6002228-1	TD(2342)	Transformador Distribuição	83	4,65	385,95
20241003	6002185-1	[MT]PA(12002)	Alimentador	274	1,67	457,58
20241003	6006738-1	TD(26687)	Transformador Distribuição	95	1,33	126,35
20241003	6011349-1	C 9001537	Unidade Consumidora	1	5,53	5,53
20241003	6011230-1	FU(12658)	Chave Fusível	179	1,53	273,87

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6009308-1	FU(15126)	Chave Fusível	1	1,62	1,62
20241003	6006361-1	TD(13191)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13
20241003	6006331-1	FU(15989)	Chave Fusível	4	16,88	67,52
20241003	6014190-1	FU(1648)	Chave Fusível	509	1,87	951,83
20241003	6008779-1	FU(1778)	Chave Fusível	14	1,83	25,62
20241003	6007220-1	TD(736598)	Transformador Distribuição	49	3,67	179,83
20241003	6012474-1	TD(2965)	Transformador Distribuição	126	6,58	829,08
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	2	9,10	18,20
20241003	6014427-1	TD(745886)	Transformador Distribuição	47	1,50	70,50
20241003	6012400-1	TD(24752)	Transformador Distribuição	71	6,97	494,87
20241003	6008037-1	FU(685595)	Chave Fusível	1	0,88	0,88
20241003	6009557-1	FU(685595)	Chave Fusível	1	1,05	1,05
20241003	6003342-1	TD(2683)	Transformador Distribuição	86	4,77	410,22
20241003	6006864-1	FU(1422)	Chave Fusível	46	2,12	97,52
20241003	6008355-1	FU(1606)	Chave Fusível	37	2,40	88,80
20241003	6008994-1	TD(12538)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20241003	6011786-1	TD(2944)	Transformador Distribuição	64	2,03	129,92
20241003	6004417-1	POV53_POV59503	Alimentador	1	4,53	4,53
20241003	6003110-1	FU(703487)	Chave Fusível	5	2,98	14,90
20241003	6006541-1	TD(6572)	Transformador Distribuição	2	4,25	8,50
20241003	6005290-1	FU(567)	Chave Fusível	4	3,05	12,20
20241003	6007087-1	[MT]PA(12028)	Alimentador	93	3,55	330,15

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6008933-1	FU(567)	Chave Fusível	4	1,75	7,00
20241003	6013969-1	FU(118106470)	Chave Fusível	94	2,52	236,88
20241003	6013974-1	TD(90401582)	Transformador Distribuição	1	2,33	2,33
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6005290-1	FU(567)	Chave Fusível	10	3,05	30,50
20241003	6008933-1	FU(567)	Chave Fusível	10	1,75	17,50
20241003	6005340-1	TD(3003)	Transformador Distribuição	19	4,53	86,07
20241003	6004759-1	FU(749181)	Chave Fusível	1	3,08	3,08
20241003	6004759-1	FU(749181)	Chave Fusível	26	3,08	80,08
20241003	6002320-1	TD(2779)	Transformador Distribuição	22	0,20	4,40
20241003	6004069-1	TD(727309)	Transformador Distribuição	22	1,78	39,16
20241003	6012702-1	TD(2633)	Transformador Distribuição	6	16,82	100,92
20241003	6012702-1	TD(2633)	Transformador Distribuição	1	16,82	16,82
20241003	6008037-1	FU(685595)	Chave Fusível	642	0,88	564,96
20241003	6004275-1	TD(654494)	Transformador Distribuição	106	1,77	187,62
20241003	6009557-1	FU(685595)	Chave Fusível	642	1,05	674,10
20241003	6009026-1	FU(312)	Chave Fusível	9	1,17	10,53
20241003	6014064-1	PE(17266757)	Ponto de conexão	1	4,18	4,18
20241003	6014064-1	RD(750076)	Religador de Distribuição	106	0,47	49,82
20241003	6013262-1	RD(749344)	Religador de Distribuição	1	0,10	0,10
20241003	6010369-1	TD(741391)	Transformador Distribuição	2	2,78	5,56
20241003	6004784-1	FU(688424)	Chave Fusível	10	2,18	21,80

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6004784-1	FU(688424)	Chave Fusível	1	2,18	2,18
20241003	6002609-1	FR(26419)	Chave Fusível Religadora	1	50,00	50,00
20241003	6002609-1	FR(26419)	Chave Fusível Religadora	1	50,33	50,33
20241003	6002609-1	FR(26419)	Chave Fusível Religadora	1	50,40	50,40
20241003	6002609-1	FR(26419)	Chave Fusível Religadora	1	50,58	50,58
20241003	6002609-1	FR(26419)	Chave Fusível Religadora	1	51,78	51,78
20241003	6004038-1	RD(722462)	Religador de Distribuição	92	2,27	208,84
20241003	6004038-1	RD(722462)	Religador de Distribuição	4	10,07	40,28
20241003	6004038-1	RD(722462)	Religador de Distribuição	13	10,85	141,05
20241003	6009635-1	TD(35759)	Transformador Distribuição	1	8,23	8,23
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6012229-1	TD(708493)	Transformador Distribuição	1	23,62	23,62
20241003	6004217-1	TD(35804)	Transformador Distribuição	1	5,28	5,28
20241003	6011919-1	FU(2721)	Chave Fusível	21	4,02	84,42
20241003	6012229-1	TD(708493)	Transformador Distribuição	1	23,62	23,62
20241003	6003246-1	TD(60931)	Transformador Distribuição	1	2,58	2,58
20241003	6004722-1	FU(676884)	Chave Fusível	2	4,08	8,16
20241003	6011973-1	RD(11658)	Religador de Distribuição	50	3,40	170,00
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6009833-1	TD(685531)	Transformador Distribuição	1	8,42	8,42
20241003	6004276-1	TD(33620)	Transformador Distribuição	1	10,27	10,27

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6009011-1	FU(41045)	Chave Fusível	1	5,38	5,38
20241003	6013679-1	TD(709854)	Transformador Distribuição	1	6,27	6,27
20241003	6003869-1	TD(15876)	Transformador Distribuição	3	13,32	39,96
20241003	6007788-1	TD(16001)	Transformador Distribuição	2	7,78	15,56
20241003	6009576-1	FR(11670)	Chave Fusível Religadora	15	11,48	172,20
20241003	6012449-1	RD(722990)	Religador de Distribuição	9	5,97	53,73
20241003	6012449-1	RD(722990)	Religador de Distribuição	55	19,52	1.073,60
20241003	6014453-1	TD(27329)	Transformador Distribuição	1	4,65	4,65
20241003	6003440-1	[MT]PA(12011)	Alimentador	62	19,70	1.221,40
20241003	6003440-1	RD(722990)	Religador de Distribuição	2	10,10	20,20
20241003	6005932-1	FR(11670)	Chave Fusível Religadora	15	6,00	90,00
20241003	6006860-1	FU(16207)	Chave Fusível	4	4,48	17,92
20241003	6009529-1	FR(11670)	Chave Fusível Religadora	15	9,65	144,75
20241003	6012617-1	FU(692683)	Chave Fusível	61	1,38	84,18
20241003	6002203-1	TD(49795)	Transformador Distribuição	1	2,58	2,58
20241003	6005127-1	TD(39497)	Transformador Distribuição	1	16,87	16,87
20241003	6009749-1	FR(3803)	Chave Fusível Religadora	22	3,55	78,10
20241003	6004981-1	FU(3574)	Chave Fusível	1	17,82	17,82
20241003	6011768-1	FR(31247)	Chave Fusível Religadora	47	3,53	165,91
20241003	6009726-1	TD(48080)	Transformador Distribuição	3	2,77	8,31
20241003	6002780-1	TD(53733)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6012042-1	TD(18029)	Transformador Distribuição	2	2,55	5,10
20241003	6005866-1	TD(666409)	Transformador Distribuição	3	8,95	26,85
20241003	6006398-1	FU(23562)	Chave Fusível	1	6,63	6,63
20241003	6008236-1	FR(23555)	Chave Fusível Religadora	8	3,13	25,04
20241003	6009013-1	FR(23555)	Chave Fusível Religadora	8	2,22	17,76
20241003	6009619-1	TD(669802)	Transformador Distribuição	5	12,25	61,25
20241003	6004037-1	TD(48792)	Transformador Distribuição	5	6,13	30,65
20241003	6006633-1	TD(679406)	Transformador Distribuição	2	4,40	8,80
20241003	6010036-1	TD(697336)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20241003	6013162-1	TD(51694)	Transformador Distribuição	5	26,43	132,15
20241003	6006959-1	FU(37623)	Chave Fusível	5	2,08	10,40
20241003	6008417-1	FR(11454)	Chave Fusível Religadora	45	2,25	101,25
20241003	6010849-1	TD(47246882)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25
20241003	6012712-1	FU(39855)	Chave Fusível	8	17,72	141,76
20241003	6014333-1	FU(22977)	Chave Fusível	1	20,25	20,25
20241003	6002226-1	FR(12615)	Chave Fusível Religadora	10	9,60	96,00
20241003	6004615-1	FU(37623)	Chave Fusível	5	19,37	96,85
20241003	6005617-1	TD(704555)	Transformador Distribuição	1	9,35	9,35
20241003	6005700-1	TD(20558)	Transformador Distribuição	1	8,57	8,57
20241003	6005739-1	TD(20531)	Transformador Distribuição	1	9,02	9,02
20241003	6008003-1	FU(26463)	Chave Fusível	2	12,77	25,54

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6002577-1	TD(7375)	Transformador Distribuição	88	2,68	235,84
20241003	6006922-1	TD(45865)	Transformador Distribuição	2	9,75	19,50
20241003	6013340-1	TD(45683)	Transformador Distribuição	2	11,58	23,16
20241003	6012382-1	RD(722352)	Religador de Distribuição	1868	0,50	934,00
20241003	6012382-1	RD(722352)	Religador de Distribuição	248	2,68	664,64
20241003	6013626-1	TD(7414)	Transformador Distribuição	38	2,92	110,96
20241003	6005481-1	FR(23930)	Chave Fusível Religadora	35	2,85	99,75
20241003	6005855-1	TD(58882)	Transformador Distribuição	2	1,63	3,26
20241003	6005857-1	TD(687468)	Transformador Distribuição	2	0,73	1,46
20241003	6006715-1	FR(23930)	Chave Fusível Religadora	35	4,47	156,45
20241003	6010358-1	GDO01_GDO49504	Alimentador	363	0,45	163,35
20241003	6010358-1	GDO01_GDO49504	Alimentador	266	0,57	151,62
20241003	6010358-1	GDO01_GDO49504	Alimentador	66	2,02	133,32
20241003	6010358-1	CF(685103)	Chave Faca	1166	0,07	81,62
20241003	6010358-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	266	0,12	31,92
20241003	6010358-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	27	0,52	14,04
20241003	6010358-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	39	1,40	54,60
20241003	6013619-1	FU(14156)	Chave Fusível	27	1,85	49,95
20241003	6003371-1	TD(44577)	Transformador Distribuição	4	3,15	12,60
20241003	6010358-1	CF(685103)	Chave Faca	1	0,07	0,07
20241003	6004236-1	TD(453779)	Transformador Distribuição	1	0,98	0,98

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6005198-1	FR(11136)	Chave Fusível Religadora	87	13,15	1.144,05
20241003	6005735-1	TD(58485)	Transformador Distribuição	1	1,13	1,13
20241003	6006728-1	RD(14359)	Religador de Distribuição	55	3,08	169,40
20241003	6006728-1	RD(14359)	Religador de Distribuição	238	6,15	1.463,70
20241003	6006728-1	RD(14359)	Religador de Distribuição	55	3,00	165,00
20241003	6011832-1	[MT]PA(12063)	Alimentador	145	2,65	384,25
20241003	6011832-1	[MT]PA(12064)	Alimentador	92	2,65	243,80
20241003	6013056-1	TD(703062)	Transformador Distribuição	1	13,80	13,80
20241003	6013312-1	FR(29742)	Chave Fusível Religadora	7	13,90	97,30
20241003	6013925-1	FR(11136)	Chave Fusível Religadora	80	1,82	145,60
20241003	6014022-1	TD(44992)	Transformador Distribuição	1	0,58	0,58
20241003	6014163-1	FR(11136)	Chave Fusível Religadora	87	2,07	180,09
20241003	6012045-1	TD(30765)	Transformador Distribuição	40	6,48	259,20
20241003	6012048-1	TD(29935)	Transformador Distribuição	120	5,67	680,40
20241003	6012063-1	FU(696623)	Chave Fusível	311	4,50	1.399,50
20241003	6012470-1	TD(24272)	Transformador Distribuição	48	5,78	277,44
20241003	6013570-1	FU(2607)	Chave Fusível	311	2,47	768,17
20241003	6004033-1	TD(36384)	Transformador Distribuição	2	9,20	18,40
20241003	6012939-1	FU(2461)	Chave Fusível	306	14,15	4.329,90
20241003	6004704-1	TD(719257)	Transformador Distribuição	33	4,52	149,16
20241003	6004704-1	FU(758070)	Chave Fusível	14	4,50	63,00

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6004844-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	1059	0,42	444,78
20241003	6004886-1	TD(38748)	Transformador Distribuição	1	0,82	0,82
20241003	6010544-1	FU(29572)	Chave Fusível	3	2,52	7,56
20241003	6010865-1	FR(117466665)	Chave Fusível Religadora	40	3,38	135,20
20241003	6011050-1	TD(38792)	Transformador Distribuição	1	13,28	13,28
20241003	6011843-1	RD(697027)	Religador de Distribuição	31	1,58	48,98
20241003	6011843-1	RD(697027)	Religador de Distribuição	5	1,88	9,40
20241003	6011861-1	FR(30151)	Chave Fusível Religadora	8	12,50	100,00
20241003	6012695-1	FU(676011)	Chave Fusível	2	29,52	59,04
20241003	6003915-1	FR(30151)	Chave Fusível Religadora	8	3,55	28,40
20241003	6004029-1	FU(726116)	Chave Fusível	28	25,53	714,84
20241003	6004844-1	IGU51_IGU59505	Alimentador	4	0,42	1,68
20241003	6009640-1	FR(25572)	Chave Fusível Religadora	168	4,42	742,56
20241003	6010556-1	FR(2455)	Chave Fusível Religadora	33	1,87	61,71
20241003	6010809-1	TD(37571)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20241003	6011414-1	TD(58409)	Transformador Distribuição	1	2,80	2,80
20241003	6011635-1	TD(56684)	Transformador Distribuição	1	4,82	4,82
20241003	6011702-1	FR(30185)	Chave Fusível Religadora	4	7,35	29,40
20241003	6011870-1	RD(42296)	Religador de Distribuição	107	1,38	147,66
20241003	6011870-1	RD(42296)	Religador de Distribuição	18	2,83	50,94
20241003	6011870-1	RD(42296)	Religador de Distribuição	2	3,85	7,70

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6011870-1	RD(42296)	Religador de Distribuição	1	5,15	5,15
20241003	6011873-1	FR(677918)	Chave Fusível Religadora	147	5,10	749,70
20241003	6011986-1	FU(722857)	Chave Fusível	28	2,85	79,80
20241003	6012050-1	TD(57540)	Transformador Distribuição	1	20,57	20,57
20241003	6012996-1	TD(38116)	Transformador Distribuição	1	21,15	21,15
20241003	6013043-1	TD(660276)	Transformador Distribuição	2	3,52	7,04
20241003	6013299-1	TD(37567)	Transformador Distribuição	1	16,75	16,75
20241003	6013461-1	FU(682709)	Chave Fusível	3	6,00	18,00
20241003	6002277-1	TD(29946)	Transformador Distribuição	52	2,20	114,40
20241003	6003647-1	FR(2455)	Chave Fusível Religadora	33	15,00	495,00
20241003	6013763-1	TD(36734)	Transformador Distribuição	1	3,37	3,37
20241003	6005200-1	TD(37575)	Transformador Distribuição	1	10,75	10,75
20241003	6005216-1	TD(36042)	Transformador Distribuição	2	8,42	16,84
20241003	6005225-1	TD(678171)	Transformador Distribuição	6	10,88	65,28
20241003	6005380-1	FR(2455)	Chave Fusível Religadora	33	2,67	88,11
20241003	6006299-1	TD(56684)	Transformador Distribuição	1	6,93	6,93
20241003	6005407-1	TD(13958)	Transformador Distribuição	2	4,75	9,50
20241003	6010592-1	FU(2182)	Chave Fusível	16	2,48	39,68
20241003	6013487-1	TD(39104)	Transformador Distribuição	1	7,43	7,43
20241003	6002331-1	TD(32988)	Transformador Distribuição	1	6,75	6,75
20241003	6002396-1	TD(675722)	Transformador Distribuição	2	7,52	15,04

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6004448-1	TD(33090)	Transformador Distribuição	1	9,23	9,23
20241003	6005507-1	TD(692012)	Transformador Distribuição	1	28,48	28,48
20241003	6005884-1	FU(690968)	Chave Fusível	1	9,98	9,98
20241003	6007942-1	FU(45354)	Chave Fusível	5	15,83	79,15
20241003	6009021-1	TD(33375)	Transformador Distribuição	1	5,47	5,47
20241003	6009650-1	CL(752604)	Chave Lâmina	49	10,15	497,35
20241003	6009721-1	TD(33351505)	Transformador Distribuição	1	17,45	17,45
20241003	6010920-1	TD(33473)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20241003	6011356-1	TD(33239)	Transformador Distribuição	1	4,20	4,20
20241003	6013462-1	TD(56389)	Transformador Distribuição	1	10,98	10,98
20241003	6013557-1	TD(33239)	Transformador Distribuição	1	5,08	5,08
20241003	6006256-1	TD(45523)	Transformador Distribuição	4	2,52	10,08
20241003	6053938-1	PE(11195659)	Ponto de conexão	1	2,90	2,90
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6010135-1	TD(675057)	Transformador Distribuição	34	0,77	26,18
20241003	6007969-1	TD(12094)	Transformador Distribuição	2	15,77	31,54
20241003	6008047-1	TD(9893)	Transformador Distribuição	149	3,07	457,43
20241003	6010135-1	TD(675057)	Transformador Distribuição	60	0,77	46,20
20241003	6010287-1	FU(7050749)	Chave Fusível	33	1,10	36,30
20241003	6010602-1	FU(1045)	Chave Fusível	157	1,52	238,64
20241003	6006429-1	FU(45705337)	Chave Fusível	2	0,73	1,46

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6006940-1	TD(12745)	Transformador Distribuição	1	7,10	7,10
20241003	6008845-1	FU(18197)	Chave Fusível	1	2,25	2,25
20241003	6011028-1	RD(730603)	Religador de Distribuição	3	3,12	9,36
20241003	6011028-1	RD(730603)	Religador de Distribuição	184	3,42	629,28
20241003	6011047-1	RD(730603)	Religador de Distribuição	187	0,28	52,36
20241003	6012626-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	1	7,28	7,28
20241003	6013700-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	1	6,28	6,28
20241003	6003510-1	FU(45705337)	Chave Fusível	2	3,65	7,30
20241003	6003215-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	17	2,77	47,09
20241003	6003215-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	134	1,52	203,68
20241003	6003215-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	220	0,85	187,00
20241003	6002266-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	3	2,18	6,54
20241003	6002266-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	368	0,42	154,56
20241003	6003848-1	FU(2436)	Chave Fusível	83	5,13	425,79
20241003	6004031-1	RD(722493)	Religador de Distribuição	99	2,00	198,00
20241003	6004031-1	RD(722493)	Religador de Distribuição	14	9,72	136,08
20241003	6004031-1	RD(722493)	Religador de Distribuição	4	16,55	66,20
20241003	6004031-1	RD(722493)	Religador de Distribuição	99	0,17	16,83
20241003	6004031-1	RD(722493)	Religador de Distribuição	2	6,73	13,46
20241003	6004031-1	RD(722493)	Religador de Distribuição	1	13,57	13,57
20241003	6004651-1	TD(10464)	Transformador Distribuição	5	23,02	115,10

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6009095-1	TD(17577)	Transformador Distribuição	60	3,28	196,80
20241003	6012356-1	FU(30083)	Chave Fusível	32	21,12	675,84
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6012044-1	TD(39506)	Transformador Distribuição	13	7,48	97,24
20241003	6004632-1	FU(11837)	Chave Fusível	10	22,23	222,30
20241003	6013505-1	TD(39533)	Transformador Distribuição	6	17,73	106,38
20241003	6009278-1	PE(20294069)	Ponto de conexão	1	26,70	26,70
20241003	6012072-1	TD(42571)	Transformador Distribuição	3	33,52	100,56
20241003	6012143-1	FU(2518)	Chave Fusível	43	4,33	186,19
20241003	6012716-1	FU(24092)	Chave Fusível	2	21,90	43,80
20241003	6012716-1	FU(24092)	Chave Fusível	1	21,20	21,20
20241003	6012716-1	FU(24092)	Chave Fusível	2	20,53	41,06
20241003	6006984-1	TD(25751)	Transformador Distribuição	1	6,92	6,92
20241003	6006156-1	TD(31034)	Transformador Distribuição	1	3,67	3,67
20241003	6004400-1	FR(22815)	Chave Fusível Religadora	119	3,58	426,02
20241003	6004410-1	TD(55474)	Transformador Distribuição	68	6,38	433,84
20241003	6004698-1	FU(3140)	Chave Fusível	282	12,42	3.502,44
20241003	6005215-1	TD(43982)	Transformador Distribuição	4	15,95	63,80
20241003	6005317-1	TD(734998)	Transformador Distribuição	1	12,88	12,88
20241003	6005971-1	TD(55600)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20241003	6006028-1	TD(55474)	Transformador Distribuição	68	2,25	153,00

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6006480-1	TD(22161)	Transformador Distribuição	1	14,62	14,62
20241003	6007040-1	FU(721590)	Chave Fusível	10	6,93	69,30
20241003	6010900-1	TD(41761)	Transformador Distribuição	1	12,27	12,27
20241003	6012524-1	RD(720154)	Religador de Distribuição	1718	0,73	1.254,14
20241003	6012524-1	RD(720154)	Religador de Distribuição	295	4,22	1.244,90
20241003	6012524-1	RD(720154)	Religador de Distribuição	73	4,27	311,71
20241003	6012667-1	TD(816)	Transformador Distribuição	20	2,38	47,60
20241003	6006946-1	TD(25747)	Transformador Distribuição	5	6,40	32,00
20241003	6009655-1	FU(1681)	Chave Fusível	10	4,63	46,30
20241003	6009152-1	TD(800)	Transformador Distribuição	83	5,30	439,90
20241003	6011093-1	FR(3065)	Chave Fusível Religadora	69	4,42	304,98
20241003	6003874-1	FR(3065)	Chave Fusível Religadora	69	6,23	429,87
20241003	6002196-1	FU(23961)	Chave Fusível	8	3,17	25,36
20241003	6002531-1	TD(5899956)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20241003	6003625-1	TD(31868)	Transformador Distribuição	1	17,63	17,63
20241003	6004139-1	FR(3215)	Chave Fusível Religadora	156	3,78	589,68
20241003	6004365-1	FU(26830)	Chave Fusível	2	3,02	6,04
20241003	6004424-1	FU(20620)	Chave Fusível	2	25,02	50,04
20241003	6004433-1	FR(3129)	Chave Fusível Religadora	279	0,65	181,35
20241003	6005242-1	FR(3129)	Chave Fusível Religadora	279	3,90	1.088,10
20241003	6005394-1	FR(3129)	Chave Fusível Religadora	279	3,80	1.060,20

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6005661-1	FR(7076)	Chave Fusível Religadora	23	4,08	93,84
20241003	6006044-1	FU(3179)	Chave Fusível	87	0,50	43,50
20241003	6006375-1	FR(3068)	Chave Fusível Religadora	225	15,85	3.566,25
20241003	6006516-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	20	3,77	75,40
20241003	6006616-1	NAN52_NAN59514	Alimentador	31	1,57	48,67
20241003	6008089-1	FU(20620)	Chave Fusível	2	12,82	25,64
20241003	6008208-1	FU(26830)	Chave Fusível	2	4,73	9,46
20241003	6008510-1	FU(713089)	Chave Fusível	3	5,90	17,70
20241003	6010634-1	FU(3179)	Chave Fusível	87	2,18	189,66
20241003	6010661-1	FU(26830)	Chave Fusível	2	2,52	5,04
20241003	6012276-1	FU(23945)	Chave Fusível	8	2,95	23,60
20241003	6012290-1	FR(3129)	Chave Fusível Religadora	279	2,40	669,60
20241003	6012536-1	TD(31857)	Transformador Distribuição	2	22,15	44,30
20241003	6012910-1	FU(26830)	Chave Fusível	2	18,37	36,74
20241003	6013239-1	FU(1601)	Chave Fusível	3	19,27	57,81
20241003	6014057-1	TD(32179)	Transformador Distribuição	1	4,92	4,92
20241003	6011032-1	RD(698173)	Religador de Distribuição	77	0,10	7,70
20241003	6002570-1	RD(10405)	Religador de Distribuição	1	0,13	0,13
20241003	6003212-1	RD(10405)	Religador de Distribuição	1	2,37	2,37
20241003	6002570-1	RD(10405)	Religador de Distribuição	334	0,13	43,42
20241003	6002570-1	RD(10405)	Religador de Distribuição	223	4,42	985,66

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6002570-1	RD(10405)	Religador de Distribuição	171	4,63	791,73
20241003	6002745-1	RD(10408)	Religador de Distribuição	74	3,48	257,52
20241003	6002745-1	RD(10408)	Religador de Distribuição	220	6,98	1.535,60
20241003	6003212-1	RD(10405)	Religador de Distribuição	249	2,37	590,13
20241003	6003212-1	RD(10405)	Religador de Distribuição	114	3,58	408,12
20241003	6003212-1	RD(10405)	Religador de Distribuição	366	3,87	1.416,42
20241003	6003719-1	[MT]PA(12022)	Alimentador	183	42,98	7.865,34
20241003	6003847-1	TD(56912)	Transformador Distribuição	1	14,92	14,92
20241003	6004169-1	FU(37889)	Chave Fusível	2	7,23	14,46
20241003	6004600-1	RD(10408)	Religador de Distribuição	290	2,37	687,30
20241003	6004719-1	TD(687397)	Transformador Distribuição	3	1,97	5,91
20241003	6005009-1	TD(27549)	Transformador Distribuição	1	10,90	10,90
20241003	6005375-1	CE(6578)	Chave Seccionadora	1	1,87	1,87
20241003	6006018-1	TD(21320)	Transformador Distribuição	1	8,88	8,88
20241003	6006359-1	TD(666684)	Transformador Distribuição	3	5,97	17,91
20241003	6006650-1	TD(21053)	Transformador Distribuição	1	13,02	13,02
20241003	6006721-1	FU(37882)	Chave Fusível	40	6,23	249,20
20241003	6007781-1	TD(42096)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20241003	6007810-1	FU(37889)	Chave Fusível	2	23,78	47,56
20241003	6008642-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	1	0,08	0,08
20241003	6011032-1	RD(698173)	Religador de Distribuição	77	4,77	367,29

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6011032-1	RD(698173)	Religador de Distribuição	26	8,28	215,28
20241003	6011032-1	RD(698173)	Religador de Distribuição	5	17,00	85,00
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6013543-1	FR(10717)	Chave Fusível Religadora	83	13,80	1.145,40
20241003	6014130-1	FU(14740)	Chave Fusível	1	9,38	9,38
20241003	6014136-1	RD(10408)	Religador de Distribuição	120	1,72	206,40
20241003	6014136-1	RD(10408)	Religador de Distribuição	198	4,33	857,34
20241003	6014136-1	RD(10408)	Religador de Distribuição	73	1,58	115,34
20241003	6014136-1	RD(10408)	Religador de Distribuição	47	5,55	260,85
20241003	6009038-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	44	9,45	415,80
20241003	6009038-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	16	9,95	159,20
20241003	6009038-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	41	10,17	416,97
20241003	6009711-1	FU(74067207)	Chave Fusível	26	11,00	286,00
20241003	6009800-1	FU(9978)	Chave Fusível	10	8,23	82,30
20241003	6010121-1	FR(9999)	Chave Fusível Religadora	36	5,48	197,28
20241003	6010994-1	TD(27165)	Transformador Distribuição	1	12,35	12,35
20241003	6011126-1	[MT]PA(12057)	Alimentador	41	8,90	364,90
20241003	6011318-1	TD(23074)	Transformador Distribuição	1	5,03	5,03
20241003	6011361-1	TD(26936)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20241003	6012246-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	97	0,80	77,60
20241003	6012399-1	TD(667133)	Transformador Distribuição	2	17,87	35,74

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6013166-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	111	1,82	202,02
20241003	6013166-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	4	2,08	8,32
20241003	6013166-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	4	3,77	15,08
20241003	6013166-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	19	3,90	74,10
20241003	6002188-1	TD(27135)	Transformador Distribuição	1	6,47	6,47
20241003	6002263-1	FU(4003)	Chave Fusível	11	8,17	89,87
20241003	6002614-1	FU(45215)	Chave Fusível	9	8,70	78,30
20241003	6002840-1	TD(20178)	Transformador Distribuição	1	3,60	3,60
20241003	6002981-1	TD(713664)	Transformador Distribuição	1	5,85	5,85
20241003	6003159-1	FU(10845)	Chave Fusível	3	0,18	0,54
20241003	6003966-1	TD(22501)	Transformador Distribuição	1	29,10	29,10
20241003	6005586-1	FU(74067207)	Chave Fusível	26	9,57	248,82
20241003	6005713-1	TD(706184)	Transformador Distribuição	1	26,27	26,27
20241003	6005791-1	TD(713664)	Transformador Distribuição	1	4,47	4,47
20241003	6006242-1	TD(47496)	Transformador Distribuição	1	6,42	6,42
20241003	6006631-1	TD(47496)	Transformador Distribuição	1	17,78	17,78
20241003	6007501-1	TD(713706)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20241003	6007512-1	TD(27122)	Transformador Distribuição	1	4,82	4,82
20241003	6008012-1	FU(9978)	Chave Fusível	10	5,65	56,50
20241003	6009038-1	RD(735965)	Religador de Distribuição	37	1,45	53,65
20241003	6009165-1	TD(54561)	Transformador Distribuição	57	1,80	102,60

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6009178-1	TD(40977)	Transformador Distribuição	65	5,33	346,45
20241003	6009472-1	FU(24638)	Chave Fusível	4	20,52	82,08
20241003	6009472-1	FU(24638)	Chave Fusível	9	86,50	778,50
20241003	6009903-1	FU(11729)	Chave Fusível	22	1,32	29,04
20241003	6011688-1	TD(54561)	Transformador Distribuição	57	4,07	231,99
20241003	6011959-1	TD(8994)	Transformador Distribuição	55	3,05	167,75
20241003	6003198-1	TD(25524)	Transformador Distribuição	24	5,58	133,92
20241003	6003251-1	TD(29042)	Transformador Distribuição	1	22,48	22,48
20241003	6048205-1	RD(12260)	Religador de Distribuição	423	0,32	135,36
20241003	6048205-1	RD(12260)	Religador de Distribuição	156	4,62	720,72
20241003	6005346-1	TD(59404)	Transformador Distribuição	1	6,68	6,68
20241003	6005440-1	FU(25748)	Chave Fusível	2	5,67	11,34
20241003	6005621-1	TD(58635)	Transformador Distribuição	6	2,78	16,68
20241003	6005676-1	TD(29036)	Transformador Distribuição	1	3,78	3,78
20241003	6006189-1	FU(757106)	Chave Fusível	1	0,32	0,32
20241003	6002198-1	TD(47907)	Transformador Distribuição	2	7,80	15,60
20241003	6002345-1	FU(7261)	Chave Fusível	155	2,00	310,00
20241003	6002345-1	FU(7261)	Chave Fusível	1	2,00	2,00
20241003	6012855-1	TD(9023)	Transformador Distribuição	8	9,28	74,24
20241003	6012604-1	TD(10041)	Transformador Distribuição	69	0,52	35,88
20241003	6011033-1	FU(88142940)	Chave Fusível	11	7,58	83,38

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6010225-1	TD(24269)	Transformador Distribuição	57	2,95	168,15
20241003	6002155-1	TD(60791)	Transformador Distribuição	42	8,47	355,74
20241003	6009112-1	TD(10041)	Transformador Distribuição	68	3,78	257,04
20241003	6005238-1	TD(31633)	Transformador Distribuição	41	7,72	316,52
20241003	6002527-1	TD(9023)	Transformador Distribuição	8	14,92	119,36
20241003	6005265-1	TD(9023)	Transformador Distribuição	8	11,72	93,76
20241003	6006098-1	FU(733031)	Chave Fusível	5	5,85	29,25
20241003	6002580-1	TD(42736)	Transformador Distribuição	6	25,38	152,28
20241003	6008989-1	TD(670707)	Transformador Distribuição	1	8,45	8,45
20241003	6009159-1	TD(47001)	Transformador Distribuição	1	13,82	13,82
20241003	6009196-1	TD(9201)	Transformador Distribuição	46	1,00	46,00
20241003	6009766-1	FU(24908)	Chave Fusível	16	2,65	42,40
20241003	6009857-1	TD(23578)	Transformador Distribuição	2	3,53	7,06
20241003	6011308-1	FU(25751)	Chave Fusível	1	24,18	24,18
20241003	6011672-1	TD(30538)	Transformador Distribuição	29	1,50	43,50
20241003	6012055-1	FU(24904)	Chave Fusível	26	3,73	96,98
20241003	6012219-1	TD(9353)	Transformador Distribuição	34	6,50	221,00
20241003	6003058-1	FU(705143)	Chave Fusível	75	2,15	161,25
20241003	6003067-1	TD(9408)	Transformador Distribuição	36	3,52	126,72
20241003	6003141-1	TD(30949)	Transformador Distribuição	1	1,73	1,73
20241003	6003365-1	TD(30219)	Transformador Distribuição	1	13,90	13,90

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6003517-1	TD(737645)	Transformador Distribuição	1	16,45	16,45
20241003	6003742-1	FU(12142)	Chave Fusível	30	5,68	170,40
20241003	6005345-1	FU(9302)	Chave Fusível	243	7,22	1.754,46
20241003	6005689-1	FU(24908)	Chave Fusível	16	2,88	46,08
20241003	6005813-1	TD(740429)	Transformador Distribuição	1	5,52	5,52
20241003	6005934-1	FR(7613)	Chave Fusível Religadora	104	5,67	589,68
20241003	6006043-1	TD(23594)	Transformador Distribuição	1	3,65	3,65
20241003	6006098-1	TD(56181)	Transformador Distribuição	1	28,25	28,25
20241003	6007629-1	TD(30246)	Transformador Distribuição	1	14,95	14,95
20241003	6008132-1	FU(13890)	Chave Fusível	3	10,42	31,26
20241003	6008181-1	TD(32132)	Transformador Distribuição	3	1,27	3,81
20241003	6008554-1	FR(24916)	Chave Fusível Religadora	38	9,48	360,24
20241003	6008126-1	TD(31587)	Transformador Distribuição	1	9,55	9,55
20241003	6006141-1	FU(94290)	Chave Fusível	106	4,37	463,22
20241003	6005997-1	TD(689561)	Transformador Distribuição	48	1,45	69,60
20241003	6005750-1	FU(8957)	Chave Fusível	1	2,77	2,77
20241003	6005740-1	FU(7641)	Chave Fusível	203	1,78	361,34
20241003	6003131-1	TD(652674)	Transformador Distribuição	17	3,37	57,29
20241003	6003131-1	TD(20901)	Transformador Distribuição	25	19,87	496,75
20241003	6003038-1	TD(9199)	Transformador Distribuição	35	7,28	254,80
20241003	6003029-1	TD(9362)	Transformador Distribuição	60	4,27	256,20

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6003008-1	FU(7269)	Chave Fusível	75	0,60	45,00
20241003	6011855-1	FU(41371)	Chave Fusível	15	5,17	77,55
20241003	6011077-1	FU(720520)	Chave Fusível	2	24,55	49,10
20241003	6011073-1	FU(24922)	Chave Fusível	4	10,47	41,88
20241003	6010652-1	FR(1141)	Chave Fusível Religadora	34	8,37	284,58
20241003	6007080-1	TD(31997)	Transformador Distribuição	2	5,22	10,44
20241003	6006694-1	TD(25326014)	Transformador Distribuição	1	7,55	7,55
20241003	6007559-1	FU(24707)	Chave Fusível	1	4,20	4,20
20241003	6006189-1	FU(757106)	Chave Fusível	1	0,32	0,32
20241003	6006102-1	FR(24709)	Chave Fusível Religadora	8	3,38	27,04
20241003	6005667-1	TD(28024)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25
20241003	6005504-1	TD(28026)	Transformador Distribuição	1	5,00	5,00
20241003	6005489-1	FU(24705)	Chave Fusível	10	3,18	31,80
20241003	6011319-1	FR(38478)	Chave Fusível Religadora	67	3,23	216,41
20241003	6012588-1	FU(729924)	Chave Fusível	14	5,23	73,22
20241003	6003176-1	TD(23755)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88
20241003	6010387-1	TD(58727)	Transformador Distribuição	1	21,87	21,87
20241003	6014340-1	TD(733728)	Transformador Distribuição	2	3,07	6,14
20241003	6013026-1	TD(43579)	Transformador Distribuição	1	24,87	24,87
20241003	6013227-1	FU(692442)	Chave Fusível	2	13,07	26,14
20241003	6005645-1	TD(13813)	Transformador Distribuição	1	7,10	7,10

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6002128-1	RD(719158)	Religador de Distribuição	87	1,70	147,90
20241003	6002128-1	RD(719158)	Religador de Distribuição	35	3,77	131,95
20241003	6002128-1	RD(719158)	Religador de Distribuição	57	4,35	247,95
20241003	6002128-1	RD(719158)	Religador de Distribuição	87	0,08	6,96
20241003	6002128-1	FU(685751)	Chave Fusível	3	4,05	12,15
20241003	6002438-1	TD(52829)	Transformador Distribuição	5	2,57	12,85
20241003	6013509-1	FR(749305)	Chave Fusível Religadora	20	4,37	87,40
20241003	6013919-1	TD(13824)	Transformador Distribuição	1	5,35	5,35
20241003	6010667-1	TD(29028)	Transformador Distribuição	1	21,60	21,60
20241003	6010895-1	TD(43579)	Transformador Distribuição	1	1,85	1,85
20241003	6011320-1	RD(727081)	Religador de Distribuição	5	3,42	17,10
20241003	6011320-1	RD(727081)	Religador de Distribuição	24	5,32	127,68
20241003	6011320-1	RD(727081)	Religador de Distribuição	4	6,20	24,80
20241003	6011320-1	RD(727081)	Religador de Distribuição	20	13,17	263,40
20241003	6014144-1	TD(49366)	Transformador Distribuição	1	1,15	1,15
20241003	6014027-1	FU(725154)	Chave Fusível	1	2,22	2,22
20241003	6008616-1	TD(47025)	Transformador Distribuição	1	4,67	4,67
20241003	6008180-1	TD(27980)	Transformador Distribuição	1	12,80	12,80
20241003	6006604-1	FR(13029)	Chave Fusível Religadora	9	12,98	116,82
20241003	6003825-1	TD(31063)	Transformador Distribuição	1	3,50	3,50
20241003	6003101-1	FU(24811)	Chave Fusível	19	7,63	144,97

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6003101-1	FU(24811)	Chave Fusível	1	7,63	7,63
20241003	6006604-1	FR(13029)	Chave Fusível Religadora	1	12,98	12,98
20241003	6011534-1	TD(728070)	Transformador Distribuição	1	1,38	1,38
20241003	6003711-1	RD(730602)	Religador de Distribuição	1	3,48	3,48
20241003	6005792-1	TD(7635)	Transformador Distribuição	67	22,95	1.537,65
20241003	6006164-1	FU(18774)	Chave Fusível	39	5,62	219,18
20241003	6006820-1	FU(18714)	Chave Fusível	5	7,85	39,25
20241003	6007261-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	1	2,58	2,58
20241003	6013210-1	TD(21679)	Transformador Distribuição	75	3,10	232,50
20241003	6013746-1	TD(713277)	Transformador Distribuição	21	9,38	196,98
20241003	6013958-1	VAG52_VAG59502	Alimentador	1	0,05	0,05
20241003	6008812-1	TD(740124)	Transformador Distribuição	59	6,23	367,57
20241003	6010126-1	TD(740124)	Transformador Distribuição	59	1,00	59,00
20241003	6010673-1	FU(18774)	Chave Fusível	39	3,87	150,93
20241003	6004007-1	TD(732590)	Transformador Distribuição	2	10,58	21,16
20241003	6005323-1	RD(722437)	Religador de Distribuição	1690	0,07	118,30
20241003	6005323-1	RD(722437)	Religador de Distribuição	1268	1,60	2.028,80
20241003	6005323-1	RD(722437)	Religador de Distribuição	1	2,28	2,28
20241003	6005323-1	RD(722437)	Religador de Distribuição	32	3,28	104,96
20241003	6005323-1	RD(722437)	Religador de Distribuição	22	9,85	216,70
20241003	6005323-1	CF(14158)	Chave Faca	32	6,55	209,60

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6006057-1	FU(686709)	Chave Fusível	4	3,78	15,12
20241003	6006746-1	TD(28306048)	Transformador Distribuição	2	8,03	16,06
20241003	6011007-1	MAR02_MAR49512	Alimentador	3693	0,07	258,51
20241003	6011007-1	MAR02_MAR49512	Alimentador	6	2,65	15,90
20241003	6011007-1	[MT]PA(12045)	Alimentador	151	2,67	403,17
20241003	6011007-1	RD(745703)	Religador de Distribuição	3693	0,12	443,16
20241003	6011007-1	CF(114649802)	Chave Faca	440	0,73	321,20
20241003	6011007-1	CF(114649802)	Chave Faca	82	11,70	959,40
20241003	6011007-1	RD(28018355)	Religador de Distribuição	32	3,95	126,40
20241003	6005323-1	RD(722437)	Religador de Distribuição	1	1,60	1,60
20241003	6011007-1	MAR02_MAR49512	Alimentador	1	0,07	0,07
20241003	6011007-1	RD(745703)	Religador de Distribuição	1	0,12	0,12
20241003	6003005-1	TD(13807)	Transformador Distribuição	1	25,70	25,70
20241003	6006859-1	TD(28769)	Transformador Distribuição	2	8,18	16,36
20241003	6005323-1	RD(722437)	Religador de Distribuição	1	0,07	0,07
20241003	6011007-1	MAR02_MAR49512	Alimentador	1	0,07	0,07
20241003	6011007-1	RD(745703)	Religador de Distribuição	1	0,12	0,12
20241003	6013842-1	FU(20109)	Chave Fusível	3	10,58	31,74
20241003	6007553-1	TD(687278)	Transformador Distribuição	37	4,08	150,96
20241003	6008079-1	TD(663807)	Transformador Distribuição	80	0,70	56,00
20241003	6010587-1	TD(28769)	Transformador Distribuição	2	4,10	8,20

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6011007-1	MAR02_MAR49512	Alimentador	2567	0,07	179,69
20241003	6011007-1	RD(745703)	Religador de Distribuição	2567	0,12	308,04
20241003	6011091-1	TD(13806)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20241003	6005323-1	RD(722437)	Religador de Distribuição	2561	0,07	179,27
20241003	6002934-1	FU(21696)	Chave Fusível	3	23,83	71,49
20241003	6003128-1	FU(20168)	Chave Fusível	6	18,88	113,28
20241003	6004185-1	FU(35605)	Chave Fusível	16	4,27	68,32
20241003	6004625-1	TD(670886)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85
20241003	6005365-1	RD(709679)	Religador de Distribuição	2	6,67	13,34
20241003	6005424-1	TD(17131)	Transformador Distribuição	1	5,62	5,62
20241003	6005493-1	FR(35620)	Chave Fusível Religadora	73	4,08	297,84
20241003	6005607-1	TD(17087)	Transformador Distribuição	1	4,62	4,62
20241003	6006047-1	FR(1149)	Chave Fusível Religadora	1	2,63	2,63
20241003	6006072-1	FU(21519)	Chave Fusível	7	4,73	33,11
20241003	6006158-1	FU(13987)	Chave Fusível	1	1,87	1,87
20241003	6006179-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	39	4,12	160,68
20241003	6006759-1	FU(7119)	Chave Fusível	1	15,00	15,00
20241003	6007142-1	TD(13868)	Transformador Distribuição	1	11,40	11,40
20241003	6007261-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	19	1,83	34,77
20241003	6007261-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	185	2,58	477,30
20241003	6007261-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	14	5,87	82,18

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6002294-1	FR(14417)	Chave Fusível Religadora	39	2,72	106,08
20241003	6002409-1	TD(17265)	Transformador Distribuição	1	27,50	27,50
20241003	6002515-1	RD(709679)	Religador de Distribuição	2	1,90	3,80
20241003	6013665-1	FU(21506)	Chave Fusível	6	31,00	186,00
20241003	6013450-1	FU(13987)	Chave Fusível	1	5,67	5,67
20241003	6013565-1	TD(17087)	Transformador Distribuição	1	16,67	16,67
20241003	6014250-1	FU(13987)	Chave Fusível	1	8,28	8,28
20241003	6007261-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	71	6,03	428,13
20241003	6007944-1	FU(13987)	Chave Fusível	1	20,48	20,48
20241003	6008407-1	TD(48749)	Transformador Distribuição	1	9,73	9,73
20241003	6009399-1	TD(42381)	Transformador Distribuição	2	3,20	6,40
20241003	6009399-1	FR(20166)	Chave Fusível Religadora	22	2,73	60,06
20241003	6009723-1	TD(681522)	Transformador Distribuição	2	2,80	5,60
20241003	6009730-1	TD(671762)	Transformador Distribuição	1	4,88	4,88
20241003	6010152-1	FU(21521)	Chave Fusível	7	4,12	28,84
20241003	6010414-1	FU(18638)	Chave Fusível	2	3,90	7,80
20241003	6010815-1	TD(41469)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20241003	6011395-1	TD(25651)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20241003	6011639-1	TD(41469)	Transformador Distribuição	1	2,80	2,80
20241003	6011913-1	FU(21510)	Chave Fusível	6	5,78	34,68
20241003	6012156-1	FU(31129)	Chave Fusível	1	44,27	44,27

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6012156-1	FU(20122)	Chave Fusível	1	23,08	23,08
20241003	6004076-1	TD(14678)	Transformador Distribuição	1	5,63	5,63
20241003	6005719-1	TD(47264)	Transformador Distribuição	2	9,35	18,70
20241003	6006050-1	TD(14754)	Transformador Distribuição	1	6,60	6,60
20241003	6006065-1	TD(12863)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12
20241003	6007010-1	FU(37808)	Chave Fusível	1	5,80	5,80
20241003	6007242-1	TD(14678)	Transformador Distribuição	1	27,28	27,28
20241003	6002301-1	FU(20011)	Chave Fusível	1	2,93	2,93
20241003	6002431-1	FU(35128)	Chave Fusível	12	4,35	52,20
20241003	6002714-1	FU(12617)	Chave Fusível	6	22,38	134,28
20241003	6012587-1	FR(20023)	Chave Fusível Religadora	10	11,72	117,20
20241003	6012626-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	9	7,28	65,52
20241003	6012680-1	TD(47373)	Transformador Distribuição	5	35,80	179,00
20241003	6013568-1	FR(20023)	Chave Fusível Religadora	10	10,93	109,30
20241003	6013700-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	9	6,28	56,52
20241003	6014145-1	TD(42421)	Transformador Distribuição	2	3,48	6,96
20241003	6007805-1	TD(42855)	Transformador Distribuição	1	3,83	3,83
20241003	6010063-1	FU(752567)	Chave Fusível	1	4,23	4,23
20241003	6010511-1	RD(11475)	Religador de Distribuição	166	0,93	154,38
20241003	6011204-1	FU(41149)	Chave Fusível	24	3,05	73,20
20241003	6011526-1	TD(42421)	Transformador Distribuição	2	5,08	10,16

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6011613-1	FU(12617)	Chave Fusível	6	3,68	22,08
20241003	6002714-1	FU(12617)	Chave Fusível	1	22,38	22,38
20241003	6011613-1	FU(12617)	Chave Fusível	1	3,68	3,68
20241003	6006880-1	FU(13933)	Chave Fusível	5	30,27	151,35
20241003	6013083-1	FU(20127)	Chave Fusível	6	6,42	38,52
20241003	6013547-1	FU(12860)	Chave Fusível	1	10,65	10,65
20241003	6014186-1	FU(20127)	Chave Fusível	6	10,67	64,02
20241003	6009788-1	FU(13974)	Chave Fusível	3	3,48	10,44
20241003	6010490-1	FU(20196)	Chave Fusível	3	5,55	16,65
20241003	6010511-1	RD(11475)	Religador de Distribuição	3	1,23	3,69
20241003	6010511-1	RD(11475)	Religador de Distribuição	17	1,80	30,60
20241003	6010511-1	RD(11475)	Religador de Distribuição	7	4,78	33,46
20241003	6010889-1	FU(21623)	Chave Fusível	12	4,83	57,96
20241003	6011315-1	TD(14812)	Transformador Distribuição	1	8,90	8,90
20241003	6011556-1	TD(14819)	Transformador Distribuição	1	11,45	11,45
20241003	6003066-1	TD(25718)	Transformador Distribuição	2	21,67	43,34
20241003	6003887-1	CF(20155)	Chave Faca	2	9,40	18,80
20241003	6004261-1	TD(661768)	Transformador Distribuição	1	3,92	3,92
20241003	6005885-1	FR(1846)	Chave Fusível Religadora	14	4,93	69,02
20241003	6005996-1	TD(14874)	Transformador Distribuição	1	3,97	3,97
20241003	6006381-1	FU(21625)	Chave Fusível	17	24,63	418,71
20241003	6006855-1	TD(661768)	Transformador Distribuição	1	8,67	8,67

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6013841-1	TD(56582)	Transformador Distribuição	1	5,45	5,45
20241003	6013617-1	TD(56655)	Transformador Distribuição	1	14,90	14,90
20241003	6013503-1	TD(36497)	Transformador Distribuição	1	7,67	7,67
20241003	6010536-1	TD(36119)	Transformador Distribuição	1	21,37	21,37
20241003	6009280-1	MIM01_MIM49516	Alimentador	1	5,48	5,48
20241003	6009280-1	MIM01_MIM49516	Alimentador	33	5,03	165,99
20241003	6009280-1	MIM01_MIM49516	Alimentador	8	3,65	29,20
20241003	6009280-1	MIM01_MIM49516	Alimentador	27	1,68	45,36
20241003	6008292-1	TD(655076)	Transformador Distribuição	2	12,12	24,24
20241003	6002897-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	1	2,95	2,95
20241003	6002897-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	8	1,78	14,24
20241003	6002897-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	35	4,20	147,00
20241003	6002897-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	94	8,00	752,00
20241003	6002897-1	RD(749343)	Religador de Distribuição	7	0,10	0,70
20241003	6002897-1	RD(40050)	Religador de Distribuição	42	1,42	59,64
20241003	6011062-1	FU(697310)	Chave Fusível	8	3,73	29,84
20241003	6011971-1	TD(35595)	Transformador Distribuição	1	6,80	6,80
20241003	6013423-1	TD(729418)	Transformador Distribuição	1	18,15	18,15
20241003	6009280-1	MIM01_MIM49516	Alimentador	1	3,65	3,65
20241003	6011062-1	FU(697310)	Chave Fusível	1	3,73	3,73
20241003	6005257-1	TD(67540326)	Transformador Distribuição	1	21,25	21,25

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6002202-1	FU(30384)	Chave Fusível	50	12,93	646,50
20241003	6003420-1	TD(8440)	Transformador Distribuição	2	7,88	15,76
20241003	6003813-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	719	4,17	2.998,23
20241003	6003813-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	100	8,05	805,00
20241003	6003813-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	11	14,63	160,93
20241003	6003692-1	TD(8435)	Transformador Distribuição	25	2,78	69,50
20241003	6003781-1	TD(43684)	Transformador Distribuição	1	15,40	15,40
20241003	6003813-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	5	4,17	20,85
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6002202-1	FU(30384)	Chave Fusível	1	12,93	12,93
20241003	6013093-1	TD(46279)	Transformador Distribuição	4	1,23	4,92
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6007243-1	FU(692359)	Chave Fusível	6	4,32	25,92
20241003	6006054-1	TD(8402)	Transformador Distribuição	16	1,33	21,28
20241003	6005580-1	TD(57343)	Transformador Distribuição	1	9,68	9,68
20241003	6003474-1	FR(23665)	Chave Fusível Religadora	49	10,18	498,82
20241003	6002922-1	TD(58550)	Transformador Distribuição	4	1,55	6,20
20241003	6002774-1	TD(8402)	Transformador Distribuição	15	3,72	55,80
20241003	6002229-1	RD(759490)	Religador de Distribuição	13	33,90	440,70
20241003	6003704-1	TD(46279)	Transformador Distribuição	4	17,32	69,28
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6004285-1	FU(10187)	Chave Fusível	7	24,03	168,21
20241003	6002692-1	RD(749214)	Religador de Distribuição	1	28,63	28,63
20241003	6002692-1	RD(749214)	Religador de Distribuição	1	28,63	28,63
20241003	6002365-1	TD(739217)	Transformador Distribuição	2	26,07	52,14
20241003	6002692-1	RD(749214)	Religador de Distribuição	9	2,13	19,17
20241003	6002692-1	RD(749214)	Religador de Distribuição	391	28,63	11.194,33
20241003	6002692-1	RD(749214)	Religador de Distribuição	9	0,05	0,45
20241003	6002848-1	TD(46640)	Transformador Distribuição	2	20,42	40,84
20241003	6002854-1	TD(716432)	Transformador Distribuição	1	23,37	23,37
20241003	6003086-1	TD(717964)	Transformador Distribuição	1	20,85	20,85
20241003	6003095-1	TD(46651)	Transformador Distribuição	1	24,27	24,27
20241003	6003119-1	TD(699257)	Transformador Distribuição	2	19,80	39,60
20241003	6003170-1	TD(46657)	Transformador Distribuição	1	17,30	17,30
20241003	6003172-1	RD(265798661)	Religador de Distribuição	329	2,10	690,90
20241003	6003172-1	RD(265798661)	Religador de Distribuição	676	2,12	1.433,12
20241003	6003172-1	RD(265798661)	Religador de Distribuição	34	2,47	83,98
20241003	6003172-1	RD(265798661)	Religador de Distribuição	3	7,23	21,69
20241003	6003772-1	TD(46588)	Transformador Distribuição	1	16,60	16,60
20241003	6003776-1	TD(46590)	Transformador Distribuição	1	16,17	16,17
20241003	6004904-1	TD(47624)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20241003	6005146-1	TD(46638)	Transformador Distribuição	1	20,00	20,00

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6006221-1	FU(38038)	Chave Fusível	20	2,00	40,00
20241003	6006443-1	FU(29513)	Chave Fusível	8	18,10	144,80
20241003	6008307-1	TD(48024)	Transformador Distribuição	1	2,75	2,75
20241003	6008454-1	TD(47955)	Transformador Distribuição	1	6,97	6,97
20241003	6008755-1	FR(727130)	Chave Fusível Religadora	117	4,22	493,74
20241003	6009340-1	TD(46597)	Transformador Distribuição	8	4,92	39,36
20241003	6009809-1	TD(47945)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20241003	6011903-1	FU(28801)	Chave Fusível	12	2,52	30,24
20241003	6012699-1	TD(54932)	Transformador Distribuição	14	2,23	31,22
20241003	6012730-1	FU(30391)	Chave Fusível	8	1,88	15,04
20241003	6014017-1	TD(46676)	Transformador Distribuição	1	4,70	4,70
20241003	6014181-1	PE(15548710)	Ponto de conexão	1	4,67	4,67
20241003	6002692-1	RD(749214)	Religador de Distribuição	1	28,63	28,63
20241003	6006837-1	CL(739409)	Chave Lâmina	1	8,15	8,15
20241003	6013627-1	FR(29116)	Chave Fusível Religadora	13	7,72	100,36
20241003	6014077-1	TD(693220)	Transformador Distribuição	1	4,03	4,03
20241003	6011797-1	RD(7728)	Religador de Distribuição	52	1,73	89,96
20241003	6009446-1	FR(11206)	Chave Fusível Religadora	10	15,95	159,50
20241003	6005522-1	FU(741015)	Chave Fusível	2	5,75	11,50
20241003	6004717-1	TD(45992)	Transformador Distribuição	2	4,23	8,46
20241003	6004523-1	FU(29874)	Chave Fusível	3	3,87	11,61

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6004210-1	FU(26219)	Chave Fusível	10	8,70	87,00
20241003	6002821-1	TD(45794)	Transformador Distribuição	1	26,82	26,82
20241003	6002296-1	TD(666808)	Transformador Distribuição	2	29,57	59,14
20241003	6002214-1	FR(7841)	Chave Fusível Religadora	11	11,87	130,57
20241003	6002214-1	FR(7841)	Chave Fusível Religadora	1	8,42	8,42
20241003	6002214-1	FR(7841)	Chave Fusível Religadora	1	11,87	11,87
20241003	6038817-1	RD(7722)	Religador de Distribuição	43	0,15	6,45
20241003	6038817-1	CF(703617)	Chave Faca	8	15,93	127,44
20241003	6003266-1	TD(45793)	Transformador Distribuição	1	22,70	22,70
20241003	6005370-1	RD(30573280)	Religador de Distribuição	13	8,45	109,85
20241003	6012093-1	TD(59918)	Transformador Distribuição	1	1,67	1,67
20241003	6014185-1	TD(36199)	Transformador Distribuição	1	5,35	5,35
20241003	6010896-1	TD(36168)	Transformador Distribuição	1	5,45	5,45
20241003	6005618-1	TD(36370)	Transformador Distribuição	1	13,77	13,77
20241003	6005370-1	RD(30573280)	Religador de Distribuição	6	8,75	52,50
20241003	6011885-1	RD(722553)	Religador de Distribuição	56	1,70	95,20
20241003	6014248-1	TD(7294)	Transformador Distribuição	45	3,12	140,40
20241003	6013876-1	TD(36616)	Transformador Distribuição	2	2,20	4,40
20241003	6011885-1	RD(722553)	Religador de Distribuição	109	3,02	329,18
20241003	6004306-1	TD(39003)	Transformador Distribuição	1	3,72	3,72
20241003	6007309-1	TD(12220724)	Transformador Distribuição	2	2,02	4,04

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6006892-1	FU(27961)	Chave Fusível	3	6,73	20,19
20241003	6013713-1	TD(41129)	Transformador Distribuição	3	3,48	10,44
20241003	6014014-1	TD(697797)	Transformador Distribuição	4	3,98	15,92
20241003	6002456-1	TD(36397)	Transformador Distribuição	1	15,10	15,10
20241003	6002456-1	FU(2228)	Chave Fusível	17	2,97	50,49
20241003	6003134-1	FR(30589)	Chave Fusível Religadora	7	3,03	21,21
20241003	6004071-1	FR(30589)	Chave Fusível Religadora	7	5,65	39,55
20241003	6005704-1	TD(11365)	Transformador Distribuição	3	6,60	19,80
20241003	6006696-1	TD(655033)	Transformador Distribuição	69	7,60	524,40
20241003	6006707-1	TD(48785)	Transformador Distribuição	3	8,23	24,69
20241003	6012694-1	TD(55990)	Transformador Distribuição	28	5,63	157,64
20241003	6008578-1	TD(669375)	Transformador Distribuição	1	8,23	8,23
20241003	6007919-1	FU(31344)	Chave Fusível	2	28,45	56,90
20241003	6007262-1	FR(43516)	Chave Fusível Religadora	20	6,62	132,40
20241003	6004009-1	TD(34351)	Transformador Distribuição	1	10,42	10,42
20241003	6014000-1	FR(45320)	Chave Fusível Religadora	21	4,85	101,85
20241003	6011530-1	FU(27334)	Chave Fusível	1	8,80	8,80
20241003	6011129-1	FU(27294)	Chave Fusível	1	7,80	7,80
20241003	6011072-1	FU(27351)	Chave Fusível	5	6,85	34,25
20241003	6011064-1	TD(33952)	Transformador Distribuição	1	8,07	8,07
20241003	6009858-1	FU(27379)	Chave Fusível	3	8,08	24,24

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6005805-1	FU(730408)	Chave Fusível	16	12,50	200,00
20241003	6014440-1	FU(14369)	Chave Fusível	2	6,13	12,26
20241003	6011485-1	TD(52411)	Transformador Distribuição	1	2,08	2,08
20241003	6007514-1	FU(14364)	Chave Fusível	5	21,13	105,65
20241003	6007375-1	TD(661724)	Transformador Distribuição	2	3,60	7,20
20241003	6006206-1	TD(57676)	Transformador Distribuição	2	18,28	36,56
20241003	6005849-1	TD(51486)	Transformador Distribuição	1	4,80	4,80
20241003	6003174-1	RD(722496)	Religador de Distribuição	2	2,98	5,96
20241003	6003174-1	RD(722496)	Religador de Distribuição	1	2,98	2,98
20241003	6003174-1	RD(722496)	Religador de Distribuição	299	2,98	891,02
20241003	6002315-1	TD(7342742)	Transformador Distribuição	1	0,98	0,98
20241003	6009016-1	TD(50465)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20241003	6005084-1	TD(50390)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20241003	6006131-1	TD(720693)	Transformador Distribuição	1	18,70	18,70
20241003	6005427-1	TD(50465)	Transformador Distribuição	1	4,08	4,08
20241003	6003197-1	FR(37448)	Chave Fusível Religadora	1	5,02	5,02
20241003	6012256-1	TD(678851)	Transformador Distribuição	1	1,50	1,50
20241003	6005907-1	TD(678852)	Transformador Distribuição	2	3,85	7,70
20241003	6004215-1	TD(1387)	Transformador Distribuição	1	22,10	22,10
20241003	6013317-1	TD(485)	Transformador Distribuição	96	5,57	534,72
20241003	6002870-1	TD(652513)	Transformador Distribuição	33	0,53	17,49

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6002683-1	TD(1491)	Transformador Distribuição	1	2,33	2,33
20241003	6003013-1	TD(28927)	Transformador Distribuição	1	1,43	1,43
20241003	6003284-1	TD(1491)	Transformador Distribuição	1	1,48	1,48
20241003	6006052-1	TD(26103)	Transformador Distribuição	2	1,47	2,94
20241003	6006107-1	FU(14780)	Chave Fusível	87	1,03	89,61
20241003	6006107-1	FU(14780)	Chave Fusível	289	4,53	1.309,17
20241003	6006392-1	TD(53934)	Transformador Distribuição	7	15,30	107,10
20241003	6011369-1	PE(18868559)	Ponto de conexão	2	2,68	5,36
20241003	6011751-1	TD(1502)	Transformador Distribuição	1	0,63	0,63
20241003	6012657-1	FU(3025)	Chave Fusível	62	2,23	138,26
20241003	6003415-1	RD(7362)	Religador de Distribuição	9	3,82	34,38
20241003	6003415-1	RD(7362)	Religador de Distribuição	38	3,47	131,86
20241003	6003415-1	RD(7362)	Religador de Distribuição	3	3,38	10,14
20241003	6003415-1	RD(7362)	Religador de Distribuição	23	3,05	70,15
20241003	6003415-1	RD(7362)	Religador de Distribuição	54	1,40	75,60
20241003	6006271-1	TD(43421)	Transformador Distribuição	33	20,72	683,76
20241003	6013469-1	TD(1354)	Transformador Distribuição	2	9,60	19,20
20241003	6013778-1	TD(42313)	Transformador Distribuição	2	0,93	1,86
20241003	6003426-1	TD(40518)	Transformador Distribuição	87	3,50	304,50
20241003	6006407-1	RD(729804)	Religador de Distribuição	15	21,47	322,05
20241003	6006476-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	983	0,70	688,10

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6006476-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	607	1,47	892,29
20241003	6006538-1	TD(26158)	Transformador Distribuição	3	18,82	56,46
20241003	6006557-1	FR(20645)	Chave Fusível Religadora	11	18,30	201,30
20241003	6006907-1	FU(20539)	Chave Fusível	6	5,00	30,00
20241003	6007346-1	TD(1144)	Transformador Distribuição	2	2,40	4,80
20241003	6007361-1	TD(20588)	Transformador Distribuição	2	2,80	5,60
20241003	6007483-1	FU(3047)	Chave Fusível	6	2,62	15,72
20241003	6007871-1	TD(20588)	Transformador Distribuição	2	15,72	31,44
20241003	6007915-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	6	0,08	0,48
20241003	6007964-1	TD(28931)	Transformador Distribuição	1	20,35	20,35
20241003	6008154-1	FU(8552)	Chave Fusível	5	22,68	113,40
20241003	6011134-1	RD(736079)	Religador de Distribuição	1	2,18	2,18
20241003	6005327-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	2	8,32	16,64
20241003	6006476-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	4	0,70	2,80
20241003	6006476-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	7	1,47	10,29
20241003	6007915-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	2	0,08	0,16
20241003	6007915-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	2	3,20	6,40
20241003	6012103-1	FU(2841)	Chave Fusível	1	3,43	3,43
20241003	6012840-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	1	3,20	3,20
20241003	6012840-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	1	6,03	6,03
20241003	6012840-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	1	0,07	0,07

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6006476-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	1	0,70	0,70
20241003	6006557-1	FR(20645)	Chave Fusível Religadora	1	18,30	18,30
20241003	6006407-1	RD(729804)	Religador de Distribuição	1	21,47	21,47
20241003	6003411-1	FR(7506)	Chave Fusível Religadora	124	3,73	462,52
20241003	6003497-1	FU(726304)	Chave Fusível	3	4,70	14,10
20241003	6003501-1	TD(28945)	Transformador Distribuição	1	4,00	4,00
20241003	6003957-1	FR(11594)	Chave Fusível Religadora	58	6,90	400,20
20241003	6004206-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	1	6,65	6,65
20241003	6004206-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	1	7,98	7,98
20241003	6004711-1	FR(2933)	Chave Fusível Religadora	66	18,87	1.245,42
20241003	6004711-1	FR(2933)	Chave Fusível Religadora	18	19,62	353,16
20241003	6004720-1	TD(653502)	Transformador Distribuição	22	9,77	214,94
20241003	6005032-1	FU(674998)	Chave Fusível	23	16,68	383,64
20241003	6005212-1	FU(17876)	Chave Fusível	1	12,40	12,40
20241003	6005327-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	9	6,93	62,37
20241003	6005327-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	81	8,32	673,92
20241003	6005327-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	101	10,50	1.060,50
20241003	6005709-1	TD(684862)	Transformador Distribuição	2	1,48	2,96
20241003	6005960-1	TD(20588)	Transformador Distribuição	2	22,30	44,60
20241003	6006202-1	FU(2850)	Chave Fusível	13	7,07	91,91
20241003	6006268-1	TD(660307)	Transformador Distribuição	2	18,92	37,84

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6006282-1	TD(60092)	Transformador Distribuição	2	4,87	9,74
20241003	6006326-1	FU(8552)	Chave Fusível	5	21,38	106,90
20241003	6006407-1	RD(729804)	Religador de Distribuição	3	3,23	9,69
20241003	6006407-1	RD(729804)	Religador de Distribuição	1	21,47	21,47
20241003	6010494-1	FR(8553)	Chave Fusível Religadora	17	2,85	48,45
20241003	6011134-1	RD(736079)	Religador de Distribuição	261	2,18	568,98
20241003	6011378-1	FR(11594)	Chave Fusível Religadora	58	2,75	159,50
20241003	6011652-1	FU(3026)	Chave Fusível	8	1,47	11,76
20241003	6012091-1	FU(726246)	Chave Fusível	3	3,63	10,89
20241003	6012103-1	FU(2841)	Chave Fusível	159	3,43	545,37
20241003	6012144-1	FR(11594)	Chave Fusível Religadora	58	2,40	139,20
20241003	6012690-1	TD(55258)	Transformador Distribuição	5	7,45	37,25
20241003	6012708-1	FU(17874)	Chave Fusível	1	1,90	1,90
20241003	6013138-1	FU(8552)	Chave Fusível	5	3,57	17,85
20241003	6013465-1	TD(28931)	Transformador Distribuição	1	4,67	4,67
20241003	6013695-1	TD(1144)	Transformador Distribuição	2	7,12	14,24
20241003	6014471-1	FU(2831)	Chave Fusível	5	1,95	9,75
20241003	6004424-1	FU(20620)	Chave Fusível	2	25,02	50,04
20241003	6006127-1	TD(658504)	Transformador Distribuição	4	2,95	11,80
20241003	6006516-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	164	3,77	618,28
20241003	6006616-1	NAN52_NAN59514	Alimentador	202	1,57	317,14

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6008089-1	FU(20620)	Chave Fusível	2	12,82	25,64
20241003	6006616-1	NAN52_NAN59514	Alimentador	5	1,57	7,85
20241003	6006616-1	NAN52_NAN59514	Alimentador	102	2,12	216,24
20241003	6006616-1	NAN52_NAN59514	Alimentador	4	4,70	18,80
20241003	6007583-1	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	40	1,45	58,00
20241003	6007981-1	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	40	13,95	558,00
20241003	6008338-1	TD(54052)	Transformador Distribuição	5	3,08	15,40
20241003	6011071-1	FR(20535)	Chave Fusível Religadora	29	7,17	207,93
20241003	6012553-1	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	40	1,72	68,80
20241003	6013621-1	FU(696201)	Chave Fusível	2	4,60	9,20
20241003	6006586-1	TD(39020)	Transformador Distribuição	2	15,37	30,74
20241003	6008496-1	FR(2168)	Chave Fusível Religadora	41	7,60	311,60
20241003	6014369-1	TD(43378)	Transformador Distribuição	2	2,60	5,20
20241003	6004141-1	FR(2358)	Chave Fusível Religadora	6	7,87	47,22
20241003	6004388-1	TD(43920)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20241003	6004472-1	FU(675464)	Chave Fusível	12	2,08	24,96
20241003	6004875-1	FR(30240)	Chave Fusível Religadora	10	19,62	196,20
20241003	6005307-1	TD(43378)	Transformador Distribuição	2	10,13	20,26
20241003	6010212-1	FU(29429)	Chave Fusível	2	8,53	17,06
20241003	6011316-1	TD(43824)	Transformador Distribuição	2	7,63	15,26
20241003	6012088-1	RD(736068)	Religador de Distribuição	17	3,82	64,94

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6012088-1	RD(736068)	Religador de Distribuição	32	7,10	227,20
20241003	6012088-1	RD(736068)	Religador de Distribuição	76	26,77	2.034,52
20241003	6012491-1	TD(43378)	Transformador Distribuição	2	3,38	6,76
20241003	6008160-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	1949	2,12	4.131,88
20241003	6008160-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	250	5,88	1.470,00
20241003	6008160-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	49	6,75	330,75
20241003	6008592-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	1950	0,70	1.365,00
20241003	6008592-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	52	2,23	115,96
20241003	6008592-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	198	4,22	835,56
20241003	6008592-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	19	5,18	98,42
20241003	6008592-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	2	9,67	19,34
20241003	6008592-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	26	11,67	303,42
20241003	6008592-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	1	11,83	11,83
20241003	6002670-1	RD(726569)	Religador de Distribuição	1963	0,72	1.413,36
20241003	6002670-1	RD(726569)	Religador de Distribuição	408	1,02	416,16
20241003	6002670-1	RD(726569)	Religador de Distribuição	575	1,32	759,00
20241003	6005495-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	2	19,58	39,16
20241003	6008160-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	2	5,88	11,76
20241003	6008592-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	2	4,22	8,44
20241003	6078865-1	RD(59727)	Religador de Distribuição	2	2,93	5,86
20241003	6078865-1	RD(59727)	Religador de Distribuição	2	0,27	0,54

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6008160-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	1	2,12	2,12
20241003	6008592-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	1	0,70	0,70
20241003	6078865-1	RD(59727)	Religador de Distribuição	52	2,73	141,96
20241003	6078865-1	RD(59727)	Religador de Distribuição	198	2,93	580,14
20241003	6078865-1	RD(59727)	Religador de Distribuição	249	0,27	67,23
20241003	6078865-1	RD(59727)	Religador de Distribuição	48	0,38	18,24
20241003	6002670-1	RD(726569)	Religador de Distribuição	83	1,50	124,50
20241003	6003438-1	FR(26196)	Chave Fusível Religadora	5	40,55	202,75
20241003	6005495-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	11	18,82	207,02
20241003	6005495-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	33	19,58	646,14
20241003	6005911-1	TD(44094)	Transformador Distribuição	2	5,92	11,84
20241003	6012902-1	TD(57140)	Transformador Distribuição	1	16,87	16,87
20241003	6013090-1	RD(726569)	Religador de Distribuição	316	0,80	252,80
20241003	6013090-1	RD(726569)	Religador de Distribuição	2459	1,80	4.426,20
20241003	6013090-1	RD(726569)	Religador de Distribuição	254	4,00	1.016,00
20241003	6013216-1	[MT]PA(12082)	Alimentador	2	24,83	49,66
20241003	6013216-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	36	0,25	9,00
20241003	6013216-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	10	5,97	59,70
20241003	6005495-1	FR(29474)	Chave Fusível Religadora	1	18,82	18,82
20241003	6008160-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	1	5,88	5,88
20241003	6008592-1	RD(720208)	Religador de Distribuição	1	4,22	4,22

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6078865-1	RD(59727)	Religador de Distribuição	1	2,93	2,93
20241003	6078865-1	RD(59727)	Religador de Distribuição	1	0,27	0,27
20241003	6011566-1	TD(43129)	Transformador Distribuição	1	2,92	2,92
20241003	6010993-1	TD(38532)	Transformador Distribuição	51	5,23	266,73
20241003	6008786-1	FU(2100)	Chave Fusível	35	1,32	46,20
20241003	6004305-1	PE(18109537)	Ponto de conexão	1	1,05	1,05
20241003	6003996-1	FU(682699)	Chave Fusível	143	2,55	364,65
20241003	6006565-1	TD(734396)	Transformador Distribuição	2	18,87	37,74
20241003	6005511-1	FR(2369)	Chave Fusível Religadora	8	7,62	60,96
20241003	6005462-1	TD(39338)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85
20241003	6005235-1	TD(10002)	Transformador Distribuição	43	7,23	310,89
20241003	6013216-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	52	0,25	13,00
20241003	6013216-1	RD(2157)	Religador de Distribuição	59	0,07	4,13
20241003	6005136-1	TD(7006)	Transformador Distribuição	64	3,97	254,08
20241003	6005034-1	TD(10002)	Transformador Distribuição	43	1,07	46,01
20241003	6010219-1	TD(39981)	Transformador Distribuição	1	8,08	8,08
20241003	6009842-1	TD(40071)	Transformador Distribuição	3	6,52	19,56
20241003	6012809-1	TD(41138)	Transformador Distribuição	2	17,68	35,36
20241003	6010984-1	TD(41139)	Transformador Distribuição	1	8,43	8,43
20241003	6009898-1	FU(30376)	Chave Fusível	2	6,73	13,46
20241003	6009743-1	FU(737060)	Chave Fusível	1	8,85	8,85

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6013645-1	FU(30372)	Chave Fusível	1	3,88	3,88
20241003	6007251-1	TD(664797)	Transformador Distribuição	5	2,32	11,60
20241003	6012898-1	TD(34983)	Transformador Distribuição	5	21,95	109,75
20241003	6010694-1	FU(39585)	Chave Fusível	15	1,92	28,80
20241003	6013498-1	FU(26013)	Chave Fusível	1	10,78	10,78
20241003	6005175-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	1	3,12	3,12
20241003	6010694-1	FU(39585)	Chave Fusível	1	1,92	1,92
20241003	6013303-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	1	0,22	0,22
20241003	6002159-1	TD(34978)	Transformador Distribuição	2	4,22	8,44
20241003	6002172-1	TD(35035)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20241003	6005175-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	90	1,93	173,70
20241003	6005175-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	70	3,12	218,40
20241003	6005175-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	39	3,38	131,82
20241003	6005175-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	28	3,63	101,64
20241003	6005175-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	27	14,52	392,04
20241003	6007885-1	TD(35035)	Transformador Distribuição	1	20,42	20,42
20241003	6013303-1	RD(38324)	Religador de Distribuição	254	0,22	55,88
20241003	6003142-1	RD(730259)	Religador de Distribuição	163	0,12	19,56
20241003	6014032-1	TD(677910)	Transformador Distribuição	1	2,77	2,77
20241003	6013481-1	TD(10721)	Transformador Distribuição	2	10,08	20,16
20241003	6010161-1	FU(24825)	Chave Fusível	2	9,12	18,24

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6009973-1	TD(32743)	Transformador Distribuição	1	47,08	47,08
20241003	6009781-1	TD(31923)	Transformador Distribuição	2	13,00	26,00
20241003	6009755-1	FR(11083)	Chave Fusível Religadora	6	23,57	141,42
20241003	6008516-1	TD(691781)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20241003	6007884-1	TD(676971)	Transformador Distribuição	1	5,82	5,82
20241003	6006279-1	TD(731825)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20241003	6005513-1	TD(32746)	Transformador Distribuição	2	9,15	18,30
20241003	6003675-1	FU(683742)	Chave Fusível	4	15,30	61,20
20241003	6004107-1	TD(32793)	Transformador Distribuição	1	5,75	5,75
20241003	6003889-1	TD(730981)	Transformador Distribuição	5	5,50	27,50
20241003	6004802-1	FR(9467)	Chave Fusível Religadora	9	0,32	2,88
20241003	6005291-1	TD(35540)	Transformador Distribuição	3	16,65	49,95
20241003	6005477-1	FR(25622)	Chave Fusível Religadora	32	7,25	232,00
20241003	6005923-1	TD(35554)	Transformador Distribuição	2	5,57	11,14
20241003	6006103-1	FU(8947)	Chave Fusível	17	5,20	88,40
20241003	6006152-1	TD(32479)	Transformador Distribuição	3	5,63	16,89
20241003	6006373-1	TD(35551)	Transformador Distribuição	1	2,90	2,90
20241003	6007818-1	FU(25620)	Chave Fusível	3	9,03	27,09
20241003	6009260-1	TD(9810)	Transformador Distribuição	29	3,38	98,02
20241003	6009273-1	FU(25612)	Chave Fusível	5	18,75	93,75
20241003	6009395-1	FU(25620)	Chave Fusível	3	15,47	46,41

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6012740-1	[MT]PA(12061)	Alimentador	4	21,02	84,08
20241003	6010704-1	FU(11794)	Chave Fusível	95	8,43	800,85
20241003	6013420-1	TD(32093)	Transformador Distribuição	1	11,38	11,38
20241003	6002951-1	FU(9431)	Chave Fusível	5	3,75	18,75
20241003	6009295-1	FR(12411)	Chave Fusível Religadora	54	5,65	305,10
20241003	6009442-1	TD(35472)	Transformador Distribuição	2	18,10	36,20
20241003	6010132-1	FU(11574)	Chave Fusível	7	29,62	207,34
20241003	6010402-1	TD(35472)	Transformador Distribuição	2	28,82	57,64
20241003	6011739-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	52	1,35	70,20
20241003	6011739-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	123	2,20	270,60
20241003	6011739-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	34	3,50	119,00
20241003	6011739-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	5	4,43	22,15
20241003	6012999-1	FR(11566)	Chave Fusível Religadora	17	20,40	346,80
20241003	6002822-1	RD(12150)	Religador de Distribuição	1	4,13	4,13
20241003	6002906-1	TD(35388)	Transformador Distribuição	7	24,60	172,20
20241003	6003030-1	FR(12411)	Chave Fusível Religadora	54	24,32	1.313,28
20241003	6008946-1	TD(664623)	Transformador Distribuição	2	24,02	48,04
20241003	6008563-1	TD(36106)	Transformador Distribuição	1	5,72	5,72
20241003	6007015-1	TD(56570)	Transformador Distribuição	4	26,83	107,32
20241003	6006852-1	FU(11574)	Chave Fusível	7	2,32	16,24
20241003	6006740-1	FR(11566)	Chave Fusível Religadora	17	4,53	77,01

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6006478-1	TD(35594)	Transformador Distribuição	1	4,50	4,50
20241003	6005888-1	FR(11583)	Chave Fusível Religadora	41	9,82	402,62
20241003	6005860-1	FU(11572)	Chave Fusível	4	6,18	24,72
20241003	6005455-1	TD(35086)	Transformador Distribuição	1	14,98	14,98
20241003	6005325-1	CF(12486)	Chave Faca	3	2,02	6,06
20241003	6005325-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	3	12,83	38,49
20241003	6005325-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	2	11,73	23,46
20241003	6005325-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	218	2,38	518,84
20241003	6005325-1	RD(12087)	Religador de Distribuição	215	0,15	32,25
20241003	6004018-1	FR(11566)	Chave Fusível Religadora	17	8,57	145,69
20241003	6005033-1	FR(30399)	Chave Fusível Religadora	126	25,22	3.177,72
20241003	6008830-1	RD(716965)	Religador de Distribuição	1	0,77	0,77
20241003	6008830-1	RD(716965)	Religador de Distribuição	1	0,08	0,08
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6002252-1	FU(23033)	Chave Fusível	123	2,38	292,74
20241003	6002772-1	TD(356)	Transformador Distribuição	46	3,07	141,22
20241003	6007557-1	TD(680285)	Transformador Distribuição	42	20,60	865,20
20241003	6007876-1	FU(737370)	Chave Fusível	1	14,42	14,42
20241003	6002252-1	FU(23033)	Chave Fusível	1	2,38	2,38
20241003	6008830-1	RD(716965)	Religador de Distribuição	2080	0,77	1.601,60
20241003	6008830-1	RD(716965)	Religador de Distribuição	350	2,47	864,50

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6009085-1	TD(665153)	Transformador Distribuição	1	1,70	1,70
20241003	6009979-1	TD(676084)	Transformador Distribuição	1	1,30	1,30
20241003	6010111-1	TD(20198)	Transformador Distribuição	1	0,58	0,58
20241003	6010438-1	FU(20973)	Chave Fusível	1	1,87	1,87
20241003	6011385-1	PE(229643090)	Ponto de conexão	1	1,85	1,85
20241003	6002782-1	TD(89366729)	Transformador Distribuição	41	1,45	59,45
20241003	6002892-1	CF(706619)	Chave Faca	17	26,70	453,90
20241003	6002902-1	TD(20198)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32
20241003	6003541-1	TD(43374)	Transformador Distribuição	136	3,15	428,40
20241003	6004321-1	TD(43374)	Transformador Distribuição	136	2,72	369,92
20241003	6007908-1	TD(20309)	Transformador Distribuição	1	22,73	22,73
20241003	6008830-1	RD(716965)	Religador de Distribuição	1706	0,08	136,48
20241003	6008830-1	RD(716965)	Religador de Distribuição	105	0,07	7,35
20241003	6013534-1	FU(44871)	Chave Fusível	3	4,00	12,00
20241003	6007745-1	PE(198916574)	Ponto de conexão	1	18,27	18,27
20241003	6004968-1	TD(22872)	Transformador Distribuição	1	16,35	16,35
20241003	6005417-1	TD(23101)	Transformador Distribuição	1	4,57	4,57
20241003	6005555-1	TD(23536)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20241003	6006289-1	TD(23358)	Transformador Distribuição	1	3,98	3,98
20241003	6006930-1	TD(79988632)	Transformador Distribuição	1	1,13	1,13
20241003	6007425-1	TD(3430910)	Transformador Distribuição	1	24,68	24,68

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6002719-1	FU(12687)	Chave Fusível	1	0,30	0,30
20241003	6009045-1	TD(23247)	Transformador Distribuição	2	16,05	32,10
20241003	6003581-1	TD(22680)	Transformador Distribuição	1	19,20	19,20
20241003	6007901-1	FU(24317)	Chave Fusível	1	15,35	15,35
20241003	6007902-1	TD(723626)	Transformador Distribuição	1	17,85	17,85
20241003	6008100-1	TD(22452)	Transformador Distribuição	1	12,47	12,47
20241003	6008293-1	TD(45234)	Transformador Distribuição	1	4,92	4,92
20241003	6012955-1	FU(723627)	Chave Fusível	1	4,28	4,28
20241003	6013493-1	TD(723626)	Transformador Distribuição	1	7,28	7,28
20241003	6006944-1	TD(41755)	Transformador Distribuição	1	2,05	2,05
20241003	6007787-1	FU(692789)	Chave Fusível	4	20,62	82,48
20241003	6002367-1	FR(40458)	Chave Fusível Religadora	24	3,02	72,48
20241003	6009653-1	TD(20608)	Transformador Distribuição	1	4,15	4,15
20241003	6002847-1	TD(17334884)	Transformador Distribuição	3	3,38	10,14
20241003	6013443-1	TD(679049)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20241003	6008197-1	TD(687462)	Transformador Distribuição	2	6,57	13,14
20241003	6008284-1	TD(33665)	Transformador Distribuição	1	7,23	7,23
20241003	6012620-1	FU(19945)	Chave Fusível	4	16,40	65,60
20241003	6012685-1	TD(33782)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20241003	6012993-1	TD(2145)	Transformador Distribuição	1	2,15	2,15
20241003	6013453-1	TD(25330)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6013814-1	TD(34624)	Transformador Distribuição	1	8,52	8,52
20241003	6013989-1	TD(33665)	Transformador Distribuição	1	8,73	8,73
20241003	6004990-1	TD(25333)	Transformador Distribuição	1	6,18	6,18
20241003	6005451-1	FU(29834)	Chave Fusível	25	18,98	474,50
20241003	6006236-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	88	0,70	61,60
20241003	6006236-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	11	1,85	20,35
20241003	6006238-1	FR(25893)	Chave Fusível Religadora	28	4,28	119,84
20241003	6007248-1	TD(22564)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20241003	6007287-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	113	0,15	16,95
20241003	6007287-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	78	3,03	236,34
20241003	6007287-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	11	3,62	39,82
20241003	6007287-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	47	3,95	185,65
20241003	6007287-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	98	4,07	398,86
20241003	6007287-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	32	7,32	234,24
20241003	6007287-1	RD(35230)	Religador de Distribuição	112	0,55	61,60
20241003	6007287-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	88	8,22	723,36
20241003	6007287-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	5	10,05	50,25
20241003	6007287-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	6	10,78	64,68
20241003	6007698-1	RD(35230)	Religador de Distribuição	1	19,47	19,47
20241003	6009476-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	99	7,82	774,18
20241003	6009491-1	FU(21839)	Chave Fusível	2	11,53	23,06

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6009542-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	17	2,45	41,65
20241003	6009542-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	1	4,55	4,55
20241003	6009542-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	28	5,08	142,24
20241003	6009542-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	10	5,43	54,30
20241003	6009542-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	11	5,87	64,57
20241003	6009542-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	39	5,98	233,22
20241003	6009542-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	2	13,22	26,44
20241003	6009542-1	RD(35274)	Religador de Distribuição	5	13,98	69,90
20241003	6009683-1	TD(36885461)	Transformador Distribuição	2	2,93	5,86
20241003	6010589-1	FU(21834)	Chave Fusível	7	1,98	13,86
20241003	6010745-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	212	0,15	31,80
20241003	6010745-1	RD(748220)	Religador de Distribuição	168	0,17	28,56
20241003	6011101-1	FR(45339)	Chave Fusível Religadora	8	10,87	86,96
20241003	6011377-1	TD(28472)	Transformador Distribuição	1	6,52	6,52
20241003	6012112-1	TD(59633)	Transformador Distribuição	2	2,67	5,34
20241003	6012445-1	FR(25705)	Chave Fusível Religadora	5	3,28	16,40
20241003	6012516-1	FU(23357)	Chave Fusível	4	4,82	19,28
20241003	6003283-1	TD(666315)	Transformador Distribuição	1	19,70	19,70
20241003	6003392-1	TD(58128)	Transformador Distribuição	1	17,20	17,20
20241003	6003748-1	TD(687462)	Transformador Distribuição	2	15,28	30,56
20241003	6004382-1	TD(2080)	Transformador Distribuição	1	1,53	1,53

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6004636-1	RD(730234)	Religador de Distribuição	99	4,30	425,70
20241003	6007888-1	FU(22181)	Chave Fusível	5	17,00	85,00
20241003	6008156-1	FU(87219728)	Chave Fusível	8	19,52	156,16
20241003	6008204-1	TD(40593)	Transformador Distribuição	1	6,23	6,23
20241003	6008391-1	TD(1404139)	Transformador Distribuição	1	5,00	5,00
20241003	6008778-1	TD(679629)	Transformador Distribuição	1	23,37	23,37
20241003	6013644-1	TD(1858)	Transformador Distribuição	3	1,63	4,89
20241003	6006828-1	TD(1865)	Transformador Distribuição	1	3,50	3,50
20241003	6007408-1	RD(20585437)	Religador de Distribuição	86	6,23	535,78
20241003	6002307-1	TD(1656)	Transformador Distribuição	1	2,70	2,70
20241003	6008936-1	TD(40593)	Transformador Distribuição	1	4,52	4,52
20241003	6009105-1	TD(1843)	Transformador Distribuição	2	1,42	2,84
20241003	6009161-1	TD(59689)	Transformador Distribuição	1	4,07	4,07
20241003	6009210-1	TD(21491)	Transformador Distribuição	1	2,25	2,25
20241003	6009294-1	TD(1881)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20241003	6009685-1	TD(1843)	Transformador Distribuição	2	4,38	8,76
20241003	6009757-1	TD(687078)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20241003	6011218-1	FU(22172)	Chave Fusível	1	2,45	2,45
20241003	6011233-1	FU(22229)	Chave Fusível	1	2,25	2,25
20241003	6011845-1	TD(28490)	Transformador Distribuição	1	3,37	3,37
20241003	6011522-1	TD(2242)	Transformador Distribuição	1	5,30	5,30

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6004864-1	TD(717939)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20241003	6006598-1	PE(19864309)	Ponto de conexão	1	14,63	14,63
20241003	6004078-1	FU(19340)	Chave Fusível	1	2,98	2,98
20241003	6006840-1	TD(17133)	Transformador Distribuição	2	14,47	28,94
20241003	6008795-1	TD(14494)	Transformador Distribuição	1	4,00	4,00
20241003	6009123-1	FU(18994)	Chave Fusível	11	21,92	241,12
20241003	6009921-1	TD(16834)	Transformador Distribuição	1	8,53	8,53
20241003	6010176-1	FU(706728)	Chave Fusível	29	8,18	237,22
20241003	6010429-1	TD(689316)	Transformador Distribuição	4	4,33	17,32
20241003	6010668-1	C 3356526	Unidade Consumidora	1	3,40	3,40
20241003	6010928-1	FU(706728)	Chave Fusível	30	13,98	419,40
20241003	6012377-1	TD(11774157)	Transformador Distribuição	11	21,52	236,72
20241003	6012497-1	FU(697360)	Chave Fusível	2	28,35	56,70
20241003	6012532-1	TD(15664513)	Transformador Distribuição	3	2,47	7,41
20241003	6006463-1	FR(1455)	Chave Fusível Religadora	4	20,50	82,00
20241003	6012840-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	4	4,73	18,92
20241003	6002982-1	RD(4426)	Religador de Distribuição	138	1,60	220,80
20241003	6002982-1	RD(4426)	Religador de Distribuição	26	6,90	179,40
20241003	6002982-1	RD(4426)	Religador de Distribuição	278	7,15	1.987,70
20241003	6002982-1	RD(4426)	Religador de Distribuição	37	9,93	367,41
20241003	6003893-1	PE(16339785)	Ponto de conexão	1	9,28	9,28

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6002217-1	FR(10844)	Chave Fusível Religadora	13	9,87	128,31
20241003	6002738-1	RD(20323502)	Religador de Distribuição	175	0,47	82,25
20241003	6002768-1	TD(17554)	Transformador Distribuição	6	24,60	147,60
20241003	6003881-1	TD(27174)	Transformador Distribuição	1	11,92	11,92
20241003	6004056-1	FU(690929)	Chave Fusível	10	11,43	114,30
20241003	6004125-1	TD(24060)	Transformador Distribuição	29	5,30	153,70
20241003	6005059-1	TD(653408)	Transformador Distribuição	1	21,58	21,58
20241003	6006140-1	TD(23432)	Transformador Distribuição	1	24,55	24,55
20241003	6006378-1	TD(688568)	Transformador Distribuição	1	21,90	21,90
20241003	6010698-1	FU(8061)	Chave Fusível	12	2,80	33,60
20241003	6010855-1	TD(27495)	Transformador Distribuição	1	24,55	24,55
20241003	6012718-1	FR(9967)	Chave Fusível Religadora	31	15,88	492,28
20241003	6002493-1	TD(649879)	Transformador Distribuição	3	27,67	83,01
20241003	6003358-1	TD(60028)	Transformador Distribuição	49	19,27	944,23
20241003	6004074-1	TD(59787)	Transformador Distribuição	1	8,43	8,43
20241003	6004274-1	TD(17516)	Transformador Distribuição	1	6,75	6,75
20241003	6004309-1	FU(4044)	Chave Fusível	6	7,42	44,52
20241003	6004965-1	TD(659131)	Transformador Distribuição	9	1,48	13,32
20241003	6005874-1	TD(676370)	Transformador Distribuição	1	23,93	23,93
20241003	6007093-1	TD(30230)	Transformador Distribuição	2	24,03	48,06
20241003	6011157-1	FU(38206)	Chave Fusível	60	5,13	307,80

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6011551-1	TD(661970)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57
20241003	6012829-1	FU(19663)	Chave Fusível	8	17,80	142,40
20241003	6004134-1	TD(734627)	Transformador Distribuição	2	4,42	8,84
20241003	6005369-1	RD(9492)	Religador de Distribuição	4	6,43	25,72
20241003	6005369-1	RD(9492)	Religador de Distribuição	2	6,83	13,66
20241003	6005369-1	RD(9492)	Religador de Distribuição	16	4,20	67,20
20241003	6005369-1	RD(9492)	Religador de Distribuição	44	7,72	339,68
20241003	6005408-1	RD(756258)	Religador de Distribuição	18	15,12	272,16
20241003	6006876-1	TD(722252)	Transformador Distribuição	2	8,87	17,74
20241003	6006897-1	RD(9492)	Religador de Distribuição	1	4,10	4,10
20241003	6006897-1	RD(9492)	Religador de Distribuição	70	5,22	365,40
20241003	6007059-1	RD(756258)	Religador de Distribuição	18	8,55	153,90
20241003	6008071-1	FR(12530)	Chave Fusível Religadora	17	12,45	211,65
20241003	6008228-1	TD(6836049)	Transformador Distribuição	1	8,15	8,15
20241003	6009443-1	RD(9492)	Religador de Distribuição	1	4,17	4,17
20241003	6009443-1	RD(9492)	Religador de Distribuição	1	4,65	4,65
20241003	6009443-1	RD(9492)	Religador de Distribuição	2	4,82	9,64
20241003	6009443-1	RD(9492)	Religador de Distribuição	1	4,83	4,83
20241003	6009443-1	RD(9492)	Religador de Distribuição	4	4,98	19,92
20241003	6009443-1	RD(9492)	Religador de Distribuição	62	5,57	345,34
20241003	6012763-1	TD(49884)	Transformador Distribuição	1	2,08	2,08

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6012885-1	TD(49893)	Transformador Distribuição	1	1,77	1,77
20241003	6013615-1	FR(32027)	Chave Fusível Religadora	9	7,37	66,33
20241003	6013703-1	TD(731764)	Transformador Distribuição	1	7,77	7,77
20241003	6009704-1	RD(35433)	Religador de Distribuição	55	8,37	460,35
20241003	6010810-1	TD(49893)	Transformador Distribuição	1	16,52	16,52
20241003	6011041-1	RD(9492)	Religador de Distribuição	71	0,27	19,17
20241003	6011088-1	TD(736610)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20241003	6003020-1	TD(32889)	Transformador Distribuição	2	18,57	37,14
20241003	6002253-1	TD(32889)	Transformador Distribuição	2	2,05	4,10
20241003	6011363-1	TD(49903)	Transformador Distribuição	1	6,55	6,55
20241003	6011239-1	TD(49915)	Transformador Distribuição	1	3,67	3,67
20241003	6005369-1	RD(9492)	Religador de Distribuição	5	5,12	25,60
20241003	6003521-1	TD(667452)	Transformador Distribuição	1	17,55	17,55
20241003	6005564-1	RD(40381)	Religador de Distribuição	158	10,13	1.600,54
20241003	6011427-1	TD(32462)	Transformador Distribuição	1	4,62	4,62
20241003	6013367-1	TD(32101)	Transformador Distribuição	3	13,27	39,81
20241003	6009806-1	TD(9501)	Transformador Distribuição	8	7,32	58,56
20241003	6011896-1	FU(21999)	Chave Fusível	7	20,88	146,16
20241003	6011666-1	FU(701220)	Chave Fusível	2	1,13	2,26
20241003	6005098-1	TD(22027)	Transformador Distribuição	1	12,08	12,08
20241003	6010683-1	FR(145731)	Chave Fusível Religadora	8	4,12	32,96

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6010576-1	TD(749518)	Transformador Distribuição	1	2,28	2,28
20241003	6002899-1	TD(23954)	Transformador Distribuição	2	4,48	8,96
20241003	6002523-1	TD(30917)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20241003	6013979-1	FU(22664)	Chave Fusível	8	6,08	48,64
20241003	6013950-1	FU(22595)	Chave Fusível	1	10,68	10,68
20241003	6013546-1	TD(749518)	Transformador Distribuição	1	6,30	6,30
20241003	6012492-1	RD(729814)	Religador de Distribuição	51	5,67	289,17
20241003	6011590-1	RD(1952)	Religador de Distribuição	171	0,07	11,97
20241003	6011123-1	FU(22663)	Chave Fusível	10	4,20	42,00
20241003	6008486-1	FU(709184)	Chave Fusível	13	10,60	137,80
20241003	6010720-1	FU(32169)	Chave Fusível	4	3,58	14,32
20241003	6004395-1	FU(21923)	Chave Fusível	1	3,80	3,80
20241003	6005906-1	TD(23954)	Transformador Distribuição	2	5,45	10,90
20241003	6004417-1	POV53_POV59503	Alimentador	2	0,77	1,54
20241003	6004417-1	POV53_POV59503	Alimentador	111	4,53	502,83
20241003	6004043-1	FU(3456)	Chave Fusível	5	6,00	30,00
20241003	6009712-1	FU(734291)	Chave Fusível	6	4,25	25,50
20241003	6003385-1	FU(3456)	Chave Fusível	5	1,65	8,25
20241003	6002650-1	FU(678342)	Chave Fusível	2	24,78	49,56
20241003	6013459-1	RD(662397)	Religador de Distribuição	6	2,90	17,40
20241003	6013459-1	[MT]PA(12075)	Alimentador	33	7,52	248,16
20241003	6013132-1	TD(52703)	Transformador Distribuição	1	14,43	14,43

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6012018-1	FU(21757)	Chave Fusível	4	3,48	13,92
20241003	6011417-1	RD(662397)	Religador de Distribuição	39	5,33	207,87
20241003	6011174-1	FU(22020)	Chave Fusível	3	3,88	11,64
20241003	6008399-1	TD(15469)	Transformador Distribuição	1	9,78	9,78
20241003	6006233-1	TD(714103)	Transformador Distribuição	1	1,77	1,77
20241003	6010951-1	FU(734291)	Chave Fusível	6	3,73	22,38
20241003	6010227-1	FU(681929)	Chave Fusível	6	10,98	65,88
20241003	6003660-1	FU(22029)	Chave Fusível	40	3,58	143,20
20241003	6003395-1	FU(22029)	Chave Fusível	40	2,13	85,20
20241003	6003319-1	RD(730495)	Religador de Distribuição	197	1,08	212,76
20241003	6013699-1	TD(16493)	Transformador Distribuição	3	5,53	16,59
20241003	6011509-1	FU(22978)	Chave Fusível	2	5,05	10,10
20241003	6008283-1	FU(22978)	Chave Fusível	2	4,20	8,40
20241003	6007412-1	TD(18857)	Transformador Distribuição	2	2,57	5,14
20241003	6006367-1	TD(18359)	Transformador Distribuição	2	2,97	5,94
20241003	6006021-1	TD(17967)	Transformador Distribuição	1	4,02	4,02
20241003	6005456-1	FR(3506)	Chave Fusível Religadora	9	3,13	28,17
20241003	6005367-1	FU(22029)	Chave Fusível	40	5,73	229,20
20241003	6010393-1	TD(17967)	Transformador Distribuição	1	8,92	8,92
20241003	6004294-1	TD(17498)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20241003	6004576-1	FU(681929)	Chave Fusível	6	3,33	19,98

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6012431-1	TD(30506)	Transformador Distribuição	98	9,95	975,10
20241003	6053951-1	TD(8130)	Transformador Distribuição	108	2,17	234,36
20241003	6013272-1	TD(659540)	Transformador Distribuição	4	21,67	86,68
20241003	6012317-1	TD(655013)	Transformador Distribuição	76	3,10	235,60
20241003	6005565-1	TD(8145)	Transformador Distribuição	63	3,87	243,81
20241003	6009749-1	FR(3803)	Chave Fusível Religadora	1	3,55	3,55
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6012169-1	FU(3915)	Chave Fusível	193	1,38	266,34
20241003	6012191-1	TD(8359)	Transformador Distribuição	40	1,95	78,00
20241003	6012145-1	FU(3936)	Chave Fusível	163	2,55	415,65
20241003	6010472-1	TD(8331)	Transformador Distribuição	39	1,97	76,83
20241003	6003249-1	RD(3302)	Religador de Distribuição	1	1,78	1,78
20241003	6013931-1	FU(3526)	Chave Fusível	137	1,77	242,49
20241003	6004044-1	TD(659989)	Transformador Distribuição	1	5,35	5,35
20241003	6005436-1	FU(3734)	Chave Fusível	8	6,32	50,56
20241003	6005643-1	FR(3780)	Chave Fusível Religadora	49	4,85	237,65
20241003	6005118-1	FU(3625)	Chave Fusível	4	17,48	69,92
20241003	6004191-1	FU(40372)	Chave Fusível	2	5,73	11,46
20241003	6003015-1	FU(23514)	Chave Fusível	7	4,42	30,94
20241003	6013537-1	FU(23508)	Chave Fusível	2	2,10	4,20
20241003	6006977-1	FU(23514)	Chave Fusível	7	3,38	23,66

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6011740-1	TD(55271)	Transformador Distribuição	1	5,73	5,73
20241003	6010885-1	TD(55271)	Transformador Distribuição	1	12,72	12,72
20241003	6009080-1	FU(23514)	Chave Fusível	7	2,50	17,50
20241003	6008685-1	FU(3625)	Chave Fusível	4	3,65	14,60
20241003	6008413-1	TD(18101)	Transformador Distribuição	2	1,15	2,30
20241003	6007661-1	TD(18012)	Transformador Distribuição	1	3,08	3,08
20241003	6006300-1	TD(55417)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20241003	6006482-1	FU(23707)	Chave Fusível	2	2,38	4,76
20241003	6011856-1	FU(22016)	Chave Fusível	1	5,43	5,43
20241003	6006482-1	TD(19610)	Transformador Distribuição	2	20,33	40,66
20241003	6012370-1	TD(692426)	Transformador Distribuição	19	1,67	31,73
20241003	6048234-1	RD(21289652)	Religador de Distribuição	1	0,08	0,08
20241003	6011865-1	TD(11785)	Transformador Distribuição	54	1,82	98,28
20241003	6008318-1	TD(54912)	Transformador Distribuição	2	3,18	6,36
20241003	6048234-1	RD(745644)	Religador de Distribuição	1218	0,93	1.132,74
20241003	6013238-1	RBR02_RBR49511	Alimentador	52	13,52	703,04
20241003	6048234-1	RD(21289652)	Religador de Distribuição	1	0,08	0,08
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6048234-1	RD(21289652)	Religador de Distribuição	3054	0,08	244,32
20241003	6008446-1	FU(737155)	Chave Fusível	592	0,90	532,80
20241003	6013411-1	FR(1023)	Chave Fusível Religadora	511	3,58	1.829,38

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6006658-1	RD(736005)	Religador de Distribuição	1	1,65	1,65
20241003	6006239-1	FU(12864)	Chave Fusível	8	18,42	147,36
20241003	6006658-1	RD(736005)	Religador de Distribuição	527	1,65	869,55
20241003	6006664-1	FR(7159)	Chave Fusível Religadora	62	8,67	537,54
20241003	6006823-1	FR(1924)	Chave Fusível Religadora	4	5,50	22,00
20241003	6007564-1	TD(27739)	Transformador Distribuição	56	2,00	112,00
20241003	6009943-1	TD(17821)	Transformador Distribuição	1	2,38	2,38
20241003	6011028-1	RD(730603)	Religador de Distribuição	1	3,42	3,42
20241003	6011047-1	RD(730603)	Religador de Distribuição	1	0,28	0,28
20241003	6011048-1	FR(7159)	Chave Fusível Religadora	62	3,23	200,26
20241003	6011178-1	RBR51_RBR59519	Alimentador	27	1,17	31,59
20241003	6011178-1	RBR51_RBR59519	Alimentador	12	1,85	22,20
20241003	6011178-1	RBR51_RBR59519	Alimentador	231	2,75	635,25
20241003	6013885-1	FR(1023)	Chave Fusível Religadora	511	0,35	178,85
20241003	6002254-1	FU(11178)	Chave Fusível	56	3,18	178,08
20241003	6002266-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	1	0,42	0,42
20241003	6002384-1	TD(17821)	Transformador Distribuição	1	7,82	7,82
20241003	6003215-1	ITA52_ITA59507	Alimentador	1	0,85	0,85
20241003	6005393-1	RD(709854)	Religador de Distribuição	8	2,02	16,16
20241003	6005393-1	RD(709854)	Religador de Distribuição	198	6,25	1.237,50
20241003	6005419-1	FU(7156)	Chave Fusível	7	8,10	56,70

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6005471-1	TD(46548)	Transformador Distribuição	1	5,10	5,10
20241003	6005494-1	TD(11719)	Transformador Distribuição	1	6,55	6,55
20241003	6005447-1	FU(37022)	Chave Fusível	40	6,87	274,80
20241003	6006921-1	TD(14452)	Transformador Distribuição	2	4,45	8,90
20241003	6007455-1	TD(723187)	Transformador Distribuição	1	7,63	7,63
20241003	6008285-1	TD(28737)	Transformador Distribuição	1	9,77	9,77
20241003	6008477-1	TD(723187)	Transformador Distribuição	1	2,90	2,90
20241003	6008512-1	TD(28111)	Transformador Distribuição	1	9,92	9,92
20241003	6009062-1	FR(7213)	Chave Fusível Religadora	5	5,43	27,15
20241003	6009261-1	FR(7114)	Chave Fusível Religadora	20	4,43	88,60
20241003	6009666-1	TD(690290)	Transformador Distribuição	5	2,45	12,25
20241003	6009688-1	TD(54965)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48
20241003	6009949-1	FU(58029116)	Chave Fusível	1	5,53	5,53
20241003	6010030-1	FU(16971)	Chave Fusível	1	2,35	2,35
20241003	6002722-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	1	3,53	3,53
20241003	6003701-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	1	22,97	22,97
20241003	6011038-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	1	4,23	4,23
20241003	6002695-1	RD(12914)	Religador de Distribuição	5	4,68	23,40
20241003	6011159-1	[MT]PA(12067)	Alimentador	5	13,48	67,40
20241003	6002722-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	4	3,53	14,12
20241003	6003701-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	4	22,97	91,88

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6011038-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	4	4,23	16,92
20241003	6002722-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	1	3,53	3,53
20241003	6003701-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	1	22,40	22,40
20241003	6011038-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	1	4,23	4,23
20241003	6002694-1	RD(755113)	Religador de Distribuição	92	3,82	351,44
20241003	6002695-1	RD(12914)	Religador de Distribuição	230	4,68	1.076,40
20241003	6002695-1	RD(12862)	Religador de Distribuição	123	0,05	6,15
20241003	6002722-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	288	3,53	1.016,64
20241003	6002722-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	33	3,90	128,70
20241003	6002722-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	109	6,28	684,52
20241003	6002722-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	34	6,78	230,52
20241003	6003152-1	TD(678178)	Transformador Distribuição	5	2,43	12,15
20241003	6003309-1	TD(53017)	Transformador Distribuição	1	21,40	21,40
20241003	6003701-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	112	22,40	2.508,80
20241003	6003701-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	176	22,97	4.042,72
20241003	6004398-1	TD(13699)	Transformador Distribuição	1	7,10	7,10
20241003	6005536-1	TD(13687)	Transformador Distribuição	1	8,08	8,08
20241003	6005614-1	TD(13557)	Transformador Distribuição	1	5,70	5,70
20241003	6005761-1	FU(58029116)	Chave Fusível	1	56,60	56,60
20241003	6005869-1	TD(14227)	Transformador Distribuição	1	6,22	6,22
20241003	6006597-1	TD(13781)	Transformador Distribuição	1	23,35	23,35

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6006690-1	FU(18673)	Chave Fusível	8	15,72	125,76
20241003	6006733-1	FR(14721)	Chave Fusível Religadora	1	10,23	10,23
20241003	6006733-1	FR(14721)	Chave Fusível Religadora	8	13,27	106,16
20241003	6007437-1	FR(7213)	Chave Fusível Religadora	5	11,65	58,25
20241003	6010181-1	FU(18713)	Chave Fusível	1	4,13	4,13
20241003	6010214-1	TD(13777)	Transformador Distribuição	1	9,52	9,52
20241003	6010223-1	FU(18673)	Chave Fusível	8	22,38	179,04
20241003	6010593-1	TD(58969)	Transformador Distribuição	1	5,43	5,43
20241003	6010619-1	TD(21136)	Transformador Distribuição	1	9,57	9,57
20241003	6011038-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	453	4,23	1.916,19
20241003	6011159-1	[MT]PA(12067)	Alimentador	88	13,48	1.186,24
20241003	6011159-1	[MT]PA(12067)	Alimentador	1	17,48	17,48
20241003	6011159-1	CF(7216)	Chave Faca	1	4,68	4,68
20241003	6011189-1	FR(7213)	Chave Fusível Religadora	5	31,60	158,00
20241003	6011284-1	FU(35999)	Chave Fusível	2	7,98	15,96
20241003	6011540-1	TD(26429)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20241003	6011573-1	FR(35566)	Chave Fusível Religadora	52	7,90	410,80
20241003	6011579-1	TD(21933)	Transformador Distribuição	1	34,87	34,87
20241003	6011998-1	FR(18683)	Chave Fusível Religadora	41	23,07	945,87
20241003	6012714-1	PE(20272783)	Ponto de conexão	1	4,03	4,03
20241003	6012808-1	TD(11572)	Transformador Distribuição	30	4,08	122,40

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6012947-1	FR(712553)	Chave Fusível Religadora	31	31,40	973,40
20241003	6013607-1	FU(710964)	Chave Fusível	1	26,55	26,55
20241003	6013646-1	TD(47765)	Transformador Distribuição	1	20,65	20,65
20241003	6014384-1	TD(14307)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20241003	6014386-1	TD(722460)	Transformador Distribuição	3	9,82	29,46
20241003	6014430-1	FU(16864)	Chave Fusível	1	4,80	4,80
20241003	6003102-1	FR(10800)	Chave Fusível Religadora	27	2,95	79,65
20241003	6003102-1	FR(10800)	Chave Fusível Religadora	40	12,63	505,20
20241003	6003102-1	FR(10800)	Chave Fusível Religadora	27	1,82	49,14
20241003	6004080-1	TD(655158)	Transformador Distribuição	1	1,02	1,02
20241003	6004484-1	TD(18483)	Transformador Distribuição	2	3,22	6,44
20241003	6004579-1	FR(18398)	Chave Fusível Religadora	3	7,02	21,06
20241003	6005787-1	FU(18540)	Chave Fusível	8	5,42	43,36
20241003	6013590-1	RD(35988)	Religador de Distribuição	1	6,07	6,07
20241003	6007315-1	FR(16561)	Chave Fusível Religadora	15	28,00	420,00
20241003	6008875-1	FR(18524)	Chave Fusível Religadora	10	5,73	57,30
20241003	6009274-1	TD(55312)	Transformador Distribuição	1	16,85	16,85
20241003	6010011-1	TD(42734)	Transformador Distribuição	1	2,83	2,83
20241003	6010828-1	FR(18524)	Chave Fusível Religadora	10	15,55	155,50
20241003	6011897-1	TD(658836)	Transformador Distribuição	1	5,90	5,90
20241003	6013590-1	RD(35988)	Religador de Distribuição	190	6,07	1.153,30

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6013590-1	RD(35988)	Religador de Distribuição	23	6,95	159,85
20241003	6013590-1	RD(35988)	Religador de Distribuição	46	8,50	391,00
20241003	6013590-1	RD(35988)	Religador de Distribuição	10	8,58	85,80
20241003	6013590-1	RD(35988)	Religador de Distribuição	4	17,23	68,92
20241003	6014189-1	TD(26004)	Transformador Distribuição	4	5,32	21,28
20241003	6002682-1	TD(9494039)	Transformador Distribuição	1	1,77	1,77
20241003	6002716-1	FU(14028)	Chave Fusível	8	7,88	63,04
20241003	6002911-1	RD(723009)	Religador de Distribuição	32	0,77	24,64
20241003	6002911-1	RD(723009)	Religador de Distribuição	10	1,00	10,00
20241003	6002911-1	RD(723009)	Religador de Distribuição	38	7,77	295,26
20241003	6002911-1	RD(723009)	Religador de Distribuição	42	0,18	7,56
20241003	6004983-1	TD(6857)	Transformador Distribuição	48	5,17	248,16
20241003	6005004-1	FR(4805)	Chave Fusível Religadora	34	7,27	247,18
20241003	6009656-1	FU(4809)	Chave Fusível	12	2,23	26,76
20241003	6012786-1	TD(49356)	Transformador Distribuição	1	14,27	14,27
20241003	6013736-1	FU(19071)	Chave Fusível	1	30,80	30,80
20241003	6002775-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	1	2,52	2,52
20241003	6012338-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	1	1,03	1,03
20241003	6003765-1	TD(53765)	Transformador Distribuição	2	21,07	42,14
20241003	6005299-1	TD(53765)	Transformador Distribuição	2	13,88	27,76
20241003	6010663-1	TD(36382)	Transformador Distribuição	1	1,72	1,72

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6002936-1	PE(11189101)	Ponto de conexão	1	1,13	1,13
20241003	6002936-1	TD(163)	Transformador Distribuição	63	6,98	439,74
20241003	6002936-1	CF(10887)	Chave Faca	166	2,83	469,78
20241003	6003444-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	35	4,45	155,75
20241003	6003444-1	RD(704286)	Religador de Distribuição	4	4,50	18,00
20241003	6003819-1	TD(684756)	Transformador Distribuição	1	26,75	26,75
20241003	6003820-1	TD(163)	Transformador Distribuição	64	2,55	163,20
20241003	6008988-1	TD(TR-MDRL21)	Transformador Distribuição	1	2,10	2,10
20241003	6009690-1	TD(684756)	Transformador Distribuição	1	6,60	6,60
20241003	6010630-1	TD(38264)	Transformador Distribuição	5	1,38	6,90
20241003	6010649-1	TD(38321)	Transformador Distribuição	1	3,30	3,30
20241003	6011229-1	TD(59881)	Transformador Distribuição	1	8,50	8,50
20241003	6012311-1	TD(38365)	Transformador Distribuição	1	3,00	3,00
20241003	6012584-1	TD(38264)	Transformador Distribuição	5	1,67	8,35
20241003	6013078-1	TD(38279)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20241003	6013215-1	FR(12699)	Chave Fusível Religadora	4	15,22	60,88
20241003	6013890-1	FU(26567)	Chave Fusível	1	0,18	0,18
20241003	6002936-1	CF(10887)	Chave Faca	1	2,83	2,83
20241003	6007441-1	TD(16227)	Transformador Distribuição	1	2,05	2,05
20241003	6009487-1	TD(33574)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20241003	6013001-1	TD(43505)	Transformador Distribuição	2	4,95	9,90

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6003775-1	FU(26542)	Chave Fusível	2	16,15	32,30
20241003	6004084-1	TD(661671)	Transformador Distribuição	1	5,67	5,67
20241003	6005303-1	FU(26542)	Chave Fusível	2	11,12	22,24
20241003	6005303-1	FU(26542)	Chave Fusível	36	11,12	400,32
20241003	6003775-1	FU(26542)	Chave Fusível	32	16,15	516,80
20241003	6003234-1	TD(35705)	Transformador Distribuição	4	2,55	10,20
20241003	6010880-1	FR(37167)	Chave Fusível Religadora	12	12,18	146,16
20241003	6007893-1	TD(18875)	Transformador Distribuição	2	28,15	56,30
20241003	6006800-1	TD(25891)	Transformador Distribuição	1	9,55	9,55
20241003	6005490-1	FU(4245)	Chave Fusível	1	6,28	6,28
20241003	6005359-1	FU(16556)	Chave Fusível	41	11,37	466,17
20241003	6005328-1	FU(4372)	Chave Fusível	61	6,47	394,67
20241003	6002977-1	FU(726921)	Chave Fusível	2	2,90	5,80
20241003	6012022-1	TD(49684)	Transformador Distribuição	1	1,77	1,77
20241003	6006741-1	FU(18421)	Chave Fusível	2	11,55	23,10
20241003	6007720-1	TD(19538)	Transformador Distribuição	1	28,67	28,67
20241003	6008914-1	TD(58754)	Transformador Distribuição	2	5,10	10,20
20241003	6010100-1	FR(8507)	Chave Fusível Religadora	73	4,28	312,44
20241003	6010278-1	TD(19512)	Transformador Distribuição	1	5,17	5,17
20241003	6011704-1	FR(8507)	Chave Fusível Religadora	73	2,88	210,24
20241003	6013613-1	FU(18440)	Chave Fusível	1	5,38	5,38

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6014279-1	TD(18803)	Transformador Distribuição	1	5,03	5,03
20241003	6003792-1	FU(697082)	Chave Fusível	1	12,13	12,13
20241003	6002461-1	TD(686311)	Transformador Distribuição	1	4,78	4,78
20241003	6002598-1	FU(18435)	Chave Fusível	2	0,37	0,74
20241003	6002912-1	FR(18517)	Chave Fusível Religadora	29	4,38	127,02
20241003	6003494-1	TD(19141)	Transformador Distribuição	1	15,58	15,58
20241003	6003792-1	FU(697082)	Chave Fusível	13	12,13	157,69
20241003	6003885-1	TD(21923)	Transformador Distribuição	1	9,58	9,58
20241003	6004127-1	FU(18435)	Chave Fusível	2	10,53	21,06
20241003	6004278-1	TD(19538)	Transformador Distribuição	1	4,18	4,18
20241003	6004646-1	TD(25896)	Transformador Distribuição	2	21,12	42,24
20241003	6005180-1	TD(19538)	Transformador Distribuição	1	17,22	17,22
20241003	6005872-1	FU(693882)	Chave Fusível	1	7,05	7,05
20241003	6006144-1	TD(678107)	Transformador Distribuição	1	17,25	17,25
20241003	6006153-1	TD(680461)	Transformador Distribuição	2	3,77	7,54
20241003	6006292-1	TD(19263)	Transformador Distribuição	2	18,45	36,90
20241003	6006741-1	FU(18421)	Chave Fusível	7	11,55	80,85
20241003	6006878-1	TD(19542)	Transformador Distribuição	1	6,22	6,22
20241003	6007021-1	TD(19238)	Transformador Distribuição	3	5,92	17,76
20241003	6010100-1	FR(8507)	Chave Fusível Religadora	3	4,28	12,84
20241003	6011704-1	FR(8507)	Chave Fusível Religadora	3	2,88	8,64

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6003845-1	FU(733690)	Chave Fusível	1	2,77	2,77
20241003	6003892-1	FU(16546)	Chave Fusível	16	4,58	73,28
20241003	6004655-1	TD(13565)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20241003	6005070-1	FU(737677)	Chave Fusível	1	17,25	17,25
20241003	6005142-1	FR(757316)	Chave Fusível Religadora	11	17,27	189,97
20241003	6005213-1	FU(733695)	Chave Fusível	1	16,72	16,72
20241003	6005490-1	FU(4245)	Chave Fusível	4	6,28	25,12
20241003	6008769-1	FU(735644)	Chave Fusível	2	4,52	9,04
20241003	6013815-1	FU(6329356)	Chave Fusível	3	0,63	1,89
20241003	6007952-1	FU(16794)	Chave Fusível	1	19,87	19,87
20241003	6008171-1	FU(16630)	Chave Fusível	1	8,67	8,67
20241003	6010041-1	TD(21145)	Transformador Distribuição	1	5,65	5,65
20241003	6002875-1	FU(10641)	Chave Fusível	23	22,77	523,71
20241003	6005725-1	FU(10639)	Chave Fusível	7	5,55	38,85
20241003	6012973-1	FU(750789)	Chave Fusível	10	19,95	199,50
20241003	6006900-1	FU(10630)	Chave Fusível	6	12,92	77,52
20241003	6003844-1	TD(56786)	Transformador Distribuição	1	9,08	9,08
20241003	6011183-1	TD(14510)	Transformador Distribuição	1	8,45	8,45
20241003	6010846-1	FU(10625)	Chave Fusível	3	18,48	55,44
20241003	6010113-1	FU(17368)	Chave Fusível	5	0,28	1,40
20241003	6009136-1	TD(49059)	Transformador Distribuição	2	4,17	8,34
20241003	6008841-1	FU(17368)	Chave Fusível	5	7,62	38,10

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6013560-1	TD(49071)	Transformador Distribuição	1	22,48	22,48
20241003	6011785-1	TD(16914)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20241003	6013077-1	TD(16914)	Transformador Distribuição	1	6,77	6,77
20241003	6013184-1	TD(682583)	Transformador Distribuição	1	38,25	38,25
20241003	6002842-1	FU(18967)	Chave Fusível	5	26,60	133,00
20241003	6014435-1	TD(7445)	Transformador Distribuição	12	2,40	28,80
20241003	6004673-1	FU(20789)	Chave Fusível	10	15,35	153,50
20241003	6011090-1	FU(10487)	Chave Fusível	24	3,50	84,00
20241003	6011799-1	TD(758929)	Transformador Distribuição	12	5,08	60,96
20241003	6010735-1	TD(25271)	Transformador Distribuição	84	2,12	178,08
20241003	6014311-1	FU(10487)	Chave Fusível	24	1,55	37,20
20241003	6011037-1	RD(722476)	Religador de Distribuição	11	3,28	36,08
20241003	6011037-1	RD(722476)	Religador de Distribuição	6	4,93	29,58
20241003	6011037-1	RD(722476)	Religador de Distribuição	18	5,40	97,20
20241003	6011037-1	RD(722476)	Religador de Distribuição	25	5,92	148,00
20241003	6011037-1	CF(83793116)	Chave Faca	11	2,98	32,78
20241003	6011037-1	CF(83793116)	Chave Faca	7	4,20	29,40
20241003	6011037-1	[MT]PA(12055)	Alimentador	3	0,92	2,76
20241003	6011037-1	[MT]PA(12055)	Alimentador	2	25,67	51,34
20241003	6012731-1	FU(20942)	Chave Fusível	2	16,33	32,66
20241003	6005908-1	TD(17538)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6006850-1	FU(20788)	Chave Fusível	1	4,22	4,22
20241003	6007351-1	FU(20855)	Chave Fusível	28	5,42	151,76
20241003	6007490-1	TD(26838)	Transformador Distribuição	1	5,10	5,10
20241003	6007873-1	TD(670619)	Transformador Distribuição	2	18,88	37,76
20241003	6008684-1	TD(52283)	Transformador Distribuição	1	3,78	3,78
20241003	6008802-1	TD(58301)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20241003	6009050-1	TD(23917)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48
20241003	6010323-1	FU(20942)	Chave Fusível	2	6,22	12,44
20241003	6010658-1	FU(20885)	Chave Fusível	4	4,23	16,92
20241003	6002734-1	FU(20855)	Chave Fusível	17	6,13	104,21
20241003	6002734-1	FU(20855)	Chave Fusível	11	8,47	93,17
20241003	6003442-1	TD(681767)	Transformador Distribuição	1	23,20	23,20
20241003	6004048-1	FU(20855)	Chave Fusível	28	26,07	729,96
20241003	6005576-1	FU(20882)	Chave Fusível	2	9,73	19,46
20241003	6005730-1	CL(20833)	Chave Lâmina	2	3,40	6,80
20241003	6006245-1	FU(7759)	Chave Fusível	20	2,93	58,60
20241003	6006317-1	TD(704252)	Transformador Distribuição	2	2,63	5,26
20241003	6006885-1	TD(677702)	Transformador Distribuição	1	5,97	5,97
20241003	6006901-1	FU(20820)	Chave Fusível	2	2,32	4,64
20241003	6008498-1	TD(61306)	Transformador Distribuição	1	13,57	13,57
20241003	6010671-1	FR(20491)	Chave Fusível Religadora	15	3,50	52,50
20241003	6003459-1	FU(696650)	Chave Fusível	26	2,15	55,90

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6004271-1	TD(41912)	Transformador Distribuição	1	15,98	15,98
20241003	6004319-1	FU(20834)	Chave Fusível	2	11,83	23,66
20241003	6004631-1	FU(20442)	Chave Fusível	8	11,48	91,84
20241003	6005001-1	FR(20454)	Chave Fusível Religadora	36	3,92	141,12
20241003	6005058-1	TD(41889)	Transformador Distribuição	1	2,47	2,47
20241003	6005544-1	TD(32363)	Transformador Distribuição	1	8,42	8,42
20241003	6005575-1	TD(677702)	Transformador Distribuição	1	8,87	8,87
20241003	6005603-1	FR(20744)	Chave Fusível Religadora	6	13,62	81,72
20241003	6005639-1	TD(31019)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25
20241003	6011066-1	FU(20834)	Chave Fusível	2	2,43	4,86
20241003	6011537-1	TD(32439)	Transformador Distribuição	1	2,48	2,48
20241003	6012792-1	FR(20744)	Chave Fusível Religadora	6	3,42	20,52
20241003	6012971-1	TD(31752)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20241003	6004212-1	TD(10052254)	Transformador Distribuição	1	7,40	7,40
20241003	6012886-1	FU(17657)	Chave Fusível	2	19,30	38,60
20241003	6013233-1	TD(722029)	Transformador Distribuição	3	14,57	43,71
20241003	6006877-1	TD(29174)	Transformador Distribuição	1	7,40	7,40
20241003	6002616-1	FU(4879)	Chave Fusível	6	5,23	31,38
20241003	6003472-1	SIA01_SIA49512	Alimentador	615	0,12	73,80
20241003	6011312-1	FU(17657)	Chave Fusível	2	4,30	8,60
20241003	6012948-1	CL(683986)	Chave Lâmina	318	2,30	731,40

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6012948-1	CL(683986)	Chave Lâmina	141	3,43	483,63
20241003	6014166-1	FU(10658)	Chave Fusível	7	5,10	35,70
20241003	6004427-1	TD(13164)	Transformador Distribuição	1	3,82	3,82
20241003	6005858-1	TD(59231)	Transformador Distribuição	1	6,72	6,72
20241003	6006180-1	FU(17438)	Chave Fusível	9	4,58	41,22
20241003	6006677-1	RD(39678)	Religador de Distribuição	70	5,18	362,60
20241003	6006781-1	TD(24459)	Transformador Distribuição	2	5,47	10,94
20241003	6007086-1	TD(13164)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20241003	6002907-1	TD(731515)	Transformador Distribuição	1	4,98	4,98
20241003	6008196-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	1,98	1,98
20241003	6010220-1	TD(721272)	Transformador Distribuição	1	2,03	2,03
20241003	6010688-1	FR(8994)	Chave Fusível Religadora	6	2,62	15,72
20241003	6011100-1	FU(21308)	Chave Fusível	1	5,33	5,33
20241003	6012023-1	TD(43308)	Transformador Distribuição	1	17,25	17,25
20241003	6012083-1	FU(17438)	Chave Fusível	8	17,43	139,44
20241003	6012301-1	TD(14948)	Transformador Distribuição	1	20,58	20,58
20241003	6012696-1	RD(10657)	Religador de Distribuição	17	0,90	15,30
20241003	6012696-1	RD(10657)	Religador de Distribuição	101	1,37	138,37
20241003	6012696-1	RD(10657)	Religador de Distribuição	91	3,12	283,92
20241003	6012696-1	RD(10657)	Religador de Distribuição	6	5,48	32,88
20241003	6012807-1	TD(13198)	Transformador Distribuição	1	16,42	16,42

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6013797-1	TD(41277)	Transformador Distribuição	2	4,27	8,54
20241003	6014371-1	TD(14205)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6002991-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	1	0,55	0,55
20241003	6003701-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	1	21,02	21,02
20241003	6004062-1	FU(676065)	Chave Fusível	10	3,07	30,70
20241003	6004234-1	TD(16893)	Transformador Distribuição	1	12,43	12,43
20241003	6004455-1	TD(16947)	Transformador Distribuição	1	9,40	9,40
20241003	6004780-1	TD(16841)	Transformador Distribuição	1	7,07	7,07
20241003	6005087-1	TD(717089)	Transformador Distribuição	3	15,60	46,80
20241003	6005330-1	TD(681313)	Transformador Distribuição	1	9,35	9,35
20241003	6005630-1	FU(35746)	Chave Fusível	16	5,13	82,08
20241003	6005630-1	FU(35746)	Chave Fusível	3	13,12	39,36
20241003	6005683-1	FR(679462)	Chave Fusível Religadora	125	9,28	1.160,00
20241003	6005691-1	FU(35745)	Chave Fusível	12	7,35	88,20
20241003	6005942-1	RD(38211)	Religador de Distribuição	199	1,32	262,68
20241003	6005942-1	RD(38211)	Religador de Distribuição	158	2,85	450,30
20241003	6005942-1	RD(38211)	Religador de Distribuição	57	10,08	574,56
20241003	6005942-1	RD(38211)	Religador de Distribuição	15	11,72	175,80
20241003	6006143-1	TD(686367)	Transformador Distribuição	5	8,25	41,25
20241003	6006377-1	TD(16885)	Transformador Distribuição	1	3,32	3,32

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6006479-1	TD(16826)	Transformador Distribuição	1	2,80	2,80
20241003	6006500-1	TD(22025)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20241003	6006786-1	TD(16893)	Transformador Distribuição	1	8,15	8,15
20241003	6006874-1	TD(16947)	Transformador Distribuição	1	8,47	8,47
20241003	6007144-1	FU(17631)	Chave Fusível	2	6,67	13,34
20241003	6002991-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	431	0,55	237,05
20241003	6003033-1	FU(723985)	Chave Fusível	53	17,82	944,46
20241003	6003244-1	TD(708413)	Transformador Distribuição	1	17,57	17,57
20241003	6003325-1	FR(685764)	Chave Fusível Religadora	11	15,05	165,55
20241003	6003502-1	TD(29142)	Transformador Distribuição	1	12,03	12,03
20241003	6003701-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	231	20,97	4.844,07
20241003	6007673-1	TD(662610)	Transformador Distribuição	2	20,75	41,50
20241003	6008023-1	FU(730034)	Chave Fusível	1	14,77	14,77
20241003	6008033-1	FU(677850)	Chave Fusível	4	14,93	59,72
20241003	6008590-1	FU(674529)	Chave Fusível	21	3,38	70,98
20241003	6008729-1	FU(36009)	Chave Fusível	4	2,47	9,88
20241003	6008882-1	TD(679466)	Transformador Distribuição	7	9,42	65,94
20241003	6009166-1	FU(11665)	Chave Fusível	2	20,68	41,36
20241003	6009237-1	TD(674483)	Transformador Distribuição	1	17,85	17,85
20241003	6009388-1	FU(36009)	Chave Fusível	4	3,90	15,60
20241003	6009904-1	TD(689925)	Transformador Distribuição	2	7,68	15,36

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6010039-1	TD(16826)	Transformador Distribuição	1	5,22	5,22
20241003	6010685-1	TD(678230)	Transformador Distribuição	4	1,80	7,20
20241003	6010886-1	FU(681040)	Chave Fusível	8	15,77	126,16
20241003	6011424-1	FU(31200205)	Chave Fusível	22	4,35	95,70
20241003	6011500-1	TD(48159)	Transformador Distribuição	3	5,60	16,80
20241003	6011634-1	TD(686234)	Transformador Distribuição	2	4,17	8,34
20241003	6011691-1	TD(16728)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20241003	6003701-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	186	21,02	3.909,72
20241003	6004944-1	TD(662610)	Transformador Distribuição	2	28,73	57,46
20241003	6013429-1	RD(665880)	Religador de Distribuição	351	1,43	501,93
20241003	6013429-1	RD(665880)	Religador de Distribuição	8	7,07	56,56
20241003	6013504-1	TD(55179)	Transformador Distribuição	1	9,02	9,02
20241003	6013527-1	TD(16885)	Transformador Distribuição	1	16,00	16,00
20241003	6013806-1	FU(681040)	Chave Fusível	8	6,02	48,16
20241003	6013941-1	FR(48380)	Chave Fusível Religadora	7	9,63	67,41
20241003	6014293-1	TD(714627)	Transformador Distribuição	2	10,43	20,86
20241003	6014315-1	FR(679528)	Chave Fusível Religadora	73	9,62	702,26
20241003	6014346-1	FR(35176)	Chave Fusível Religadora	74	4,60	340,40
20241003	6014434-1	FU(4852)	Chave Fusível	1	4,73	4,73
20241003	6003705-1	TD(15982)	Transformador Distribuição	1	9,17	9,17
20241003	6004030-1	TD(24652)	Transformador Distribuição	3	3,28	9,84

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6004693-1	FR(32274)	Chave Fusível Religadora	77	6,48	498,96
20241003	6005665-1	FU(8086)	Chave Fusível	17	3,95	67,15
20241003	6005891-1	TD(11013)	Transformador Distribuição	18	5,70	102,60
20241003	6006025-1	FR(709768)	Chave Fusível Religadora	82	3,72	305,04
20241003	6006149-1	FU(8081)	Chave Fusível	5	4,35	21,75
20241003	6002330-1	FR(32274)	Chave Fusível Religadora	77	4,95	381,15
20241003	6003023-1	FU(8081)	Chave Fusível	5	22,83	114,15
20241003	6003241-1	FR(32274)	Chave Fusível Religadora	76	20,38	1.548,88
20241003	6007170-1	TD(14528)	Transformador Distribuição	2	9,90	19,80
20241003	6008564-1	TD(52510)	Transformador Distribuição	2	24,60	49,20
20241003	6009213-1	FU(17679)	Chave Fusível	1	20,88	20,88
20241003	6009217-1	FR(8091)	Chave Fusível Religadora	4	19,50	78,00
20241003	6009217-1	FR(8091)	Chave Fusível Religadora	6	19,77	118,62
20241003	6009394-1	FU(8081)	Chave Fusível	5	38,58	192,90
20241003	6009438-1	FU(11660)	Chave Fusível	8	21,68	173,44
20241003	6009493-1	FR(709778)	Chave Fusível Religadora	31	18,75	581,25
20241003	6009501-1	TD(11013)	Transformador Distribuição	18	19,13	344,34
20241003	6011632-1	TD(55115)	Transformador Distribuição	1	6,45	6,45
20241003	6011868-1	RD(745862)	Religador de Distribuição	283	1,73	489,59
20241003	6011868-1	RD(745862)	Religador de Distribuição	117	2,15	251,55
20241003	6011868-1	RD(745862)	Religador de Distribuição	87	2,28	198,36

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6011960-1	RD(745665)	Religador de Distribuição	187	0,12	22,44
20241003	6012347-1	TD(61482)	Transformador Distribuição	1	21,70	21,70
20241003	6012368-1	TD(24644)	Transformador Distribuição	1	17,58	17,58
20241003	6003784-1	FU(43482)	Chave Fusível	11	10,97	120,67
20241003	6012720-1	FU(8081)	Chave Fusível	5	23,30	116,50
20241003	6013297-1	FU(13068)	Chave Fusível	6	11,98	71,88
20241003	6014413-1	TD(14546)	Transformador Distribuição	4	15,65	62,60
20241003	6003328-1	TD(12485)	Transformador Distribuição	1	26,78	26,78
20241003	6013840-1	FR(37736)	Chave Fusível Religadora	64	2,97	190,08
20241003	6007391-1	TD(16706)	Transformador Distribuição	1	8,40	8,40
20241003	6011452-1	TD(16435)	Transformador Distribuição	1	7,23	7,23
20241003	6011651-1	FU(1691837)	Chave Fusível	2	6,30	12,60
20241003	6012304-1	TD(12510)	Transformador Distribuição	1	8,88	8,88
20241003	6012360-1	TD(739552)	Transformador Distribuição	2	1,85	3,70
20241003	6003976-1	TD(685659)	Transformador Distribuição	4	5,02	20,08
20241003	6004061-1	TD(12491)	Transformador Distribuição	1	11,22	11,22
20241003	6004355-1	TD(6312198)	Transformador Distribuição	1	2,70	2,70
20241003	6005134-1	FU(17466)	Chave Fusível	5	14,02	70,10
20241003	6005377-1	FR(37454)	Chave Fusível Religadora	33	9,52	314,16
20241003	6005444-1	TD(12491)	Transformador Distribuição	1	10,57	10,57
20241003	6005856-1	FU(40976)	Chave Fusível	7	5,43	38,01

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6006093-1	TD(688101)	Transformador Distribuição	1	3,50	3,50
20241003	6002668-1	TD(732270)	Transformador Distribuição	1	2,58	2,58
20241003	6002668-1	FR(17683)	Chave Fusível Religadora	13	2,58	33,54
20241003	6002801-1	RD(735984)	Religador de Distribuição	172	1,95	335,40
20241003	6002863-1	FR(679214)	Chave Fusível Religadora	27	20,30	548,10
20241003	6002865-1	TD(29155)	Transformador Distribuição	1	1,70	1,70
20241003	6002887-1	FU(17155)	Chave Fusível	5	21,65	108,25
20241003	6003054-1	TD(16553)	Transformador Distribuição	1	21,67	21,67
20241003	6003296-1	FR(37454)	Chave Fusível Religadora	33	21,75	717,75
20241003	6004206-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	1	6,65	6,65
20241003	6007915-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	1	0,08	0,08
20241003	6007915-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	2	3,20	6,40
20241003	6012840-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	2	6,03	12,06
20241003	6003411-1	FR(7506)	Chave Fusível Religadora	34	3,73	126,82
20241003	6003957-1	FR(11594)	Chave Fusível Religadora	25	6,90	172,50
20241003	6004066-1	TD(17918)	Transformador Distribuição	2	28,05	56,10
20241003	6004143-1	TD(18957)	Transformador Distribuição	1	33,03	33,03
20241003	6004206-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	97	6,65	645,05
20241003	6004206-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	51	7,98	406,98
20241003	6004206-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	3	8,05	24,15
20241003	6004206-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	34	9,95	338,30

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6004206-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	2	30,03	60,06
20241003	6004206-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	2	31,60	63,20
20241003	6005327-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	3	6,93	20,79
20241003	6005327-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	29	8,32	241,28
20241003	6005327-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	15	10,50	157,50
20241003	6006326-1	FU(8552)	Chave Fusível	6	21,38	128,28
20241003	6006386-1	FU(22459)	Chave Fusível	5	24,07	120,35
20241003	6006476-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	179	0,70	125,30
20241003	6006476-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	1	1,47	1,47
20241003	6006557-1	FR(20645)	Chave Fusível Religadora	2	18,30	36,60
20241003	6006907-1	FU(20539)	Chave Fusível	3	5,00	15,00
20241003	6007151-1	TD(708870)	Transformador Distribuição	1	27,63	27,63
20241003	6007293-1	TD(26184)	Transformador Distribuição	1	24,25	24,25
20241003	6007879-1	TD(2232)	Transformador Distribuição	3	6,57	19,71
20241003	6007915-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	342	0,08	27,36
20241003	6007958-1	TD(31158)	Transformador Distribuição	1	16,10	16,10
20241003	6008154-1	FU(8552)	Chave Fusível	5	22,68	113,40
20241003	6008207-1	PE(16880753)	Ponto de conexão	1	43,87	43,87
20241003	6009104-1	TD(31176)	Transformador Distribuição	1	1,78	1,78
20241003	6010494-1	FR(8553)	Chave Fusível Religadora	5	2,85	14,25
20241003	6011378-1	FR(11594)	Chave Fusível Religadora	25	2,75	68,75

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6012144-1	FR(11594)	Chave Fusível Religadora	25	2,40	60,00
20241003	6012293-1	FU(22574)	Chave Fusível	6	3,93	23,58
20241003	6012803-1	FU(3044)	Chave Fusível	3	17,08	51,24
20241003	6013138-1	FU(8552)	Chave Fusível	6	3,57	21,42
20241003	6013368-1	FU(22567)	Chave Fusível	1	7,88	7,88
20241003	6007915-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	1	3,20	3,20
20241003	6012840-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	1	6,03	6,03
20241003	6003318-1	FR(17857)	Chave Fusível Religadora	9	2,37	21,33
20241003	6003483-1	FU(18612)	Chave Fusível	4	18,83	75,32
20241003	6004206-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	2	6,65	13,30
20241003	6004206-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	1	9,95	9,95
20241003	6004675-1	TD(47322)	Transformador Distribuição	1	10,47	10,47
20241003	6004794-1	TD(684688)	Transformador Distribuição	3	26,38	79,14
20241003	6004859-1	FU(7120)	Chave Fusível	35	24,87	870,45
20241003	6005028-1	TD(46402)	Transformador Distribuição	24	4,58	109,92
20241003	6005556-1	FU(18612)	Chave Fusível	4	12,58	50,32
20241003	6006463-1	FR(1455)	Chave Fusível Religadora	59	20,50	1.209,50
20241003	6007915-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	4	0,08	0,32
20241003	6007915-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	119	2,67	317,73
20241003	6007915-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	508	3,20	1.625,60
20241003	6007915-1	SLD51_SLD59501	Alimentador	4	12,13	48,52

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6011212-1	FU(18612)	Chave Fusível	4	6,98	27,92
20241003	6011422-1	FR(17857)	Chave Fusível Religadora	9	2,83	25,47
20241003	6011455-1	TD(684685)	Transformador Distribuição	1	3,30	3,30
20241003	6011581-1	TD(47162)	Transformador Distribuição	3	3,53	10,59
20241003	6012840-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	343	3,20	1.097,60
20241003	6012840-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	1	5,40	5,40
20241003	6012840-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	4	5,57	22,28
20241003	6012840-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	71	6,03	428,13
20241003	6012840-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	71	7,75	550,25
20241003	6012840-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	59	4,73	279,07
20241003	6012840-1	RD(753595)	Religador de Distribuição	343	0,07	24,01
20241003	6012330-1	FR(18720)	Chave Fusível Religadora	7	29,85	208,95
20241003	6012114-1	FU(18752)	Chave Fusível	2	32,05	64,10
20241003	6011975-1	FU(18783)	Chave Fusível	3	31,83	95,49
20241003	6011595-1	FR(1227)	Chave Fusível Religadora	18	8,15	146,70
20241003	6010339-1	FR(1227)	Chave Fusível Religadora	18	5,02	90,36
20241003	6009948-1	FR(709255)	Chave Fusível Religadora	29	9,52	276,08
20241003	6009425-1	TD(664830)	Transformador Distribuição	1	18,38	18,38
20241003	6008549-1	FU(13132)	Chave Fusível	4	6,23	24,92
20241003	6008201-1	FR(709255)	Chave Fusível Religadora	29	3,83	111,07
20241003	6007020-1	FU(18561)	Chave Fusível	6	7,48	44,88

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6006884-1	TD(38597)	Transformador Distribuição	1	10,90	10,90
20241003	6006838-1	TD(58316)	Transformador Distribuição	1	14,18	14,18
20241003	6006448-1	TD(38565)	Transformador Distribuição	1	21,00	21,00
20241003	6006316-1	FU(18783)	Chave Fusível	3	1,53	4,59
20241003	6006126-1	FU(14578)	Chave Fusível	4	2,15	8,60
20241003	6004826-1	FU(684091)	Chave Fusível	39	23,88	931,32
20241003	6004152-1	FU(35794)	Chave Fusível	6	3,65	21,90
20241003	6003130-1	TD(20520)	Transformador Distribuição	1	6,40	6,40
20241003	6002395-1	TD(20282)	Transformador Distribuição	2	8,37	16,74
20241003	6002149-1	FR(745834)	Chave Fusível Religadora	21	8,88	186,48
20241003	6004607-1	FR(4323)	Chave Fusível Religadora	9	1,62	14,58
20241003	6006531-1	TD(34341)	Transformador Distribuição	2	16,75	33,50
20241003	6006857-1	TD(650429)	Transformador Distribuição	2	8,27	16,54
20241003	6009086-1	FR(4323)	Chave Fusível Religadora	9	2,13	19,17
20241003	6009871-1	FU(39981)	Chave Fusível	48	8,77	420,96
20241003	6011317-1	TD(696342)	Transformador Distribuição	1	4,50	4,50
20241003	6012489-1	TD(655642)	Transformador Distribuição	1	5,97	5,97
20241003	6012860-1	TD(16670)	Transformador Distribuição	1	2,30	2,30
20241003	6012926-1	TD(725261)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20241003	6013018-1	TD(21355)	Transformador Distribuição	1	8,50	8,50
20241003	6014158-1	FR(744660)	Chave Fusível Religadora	72	7,12	512,64

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6014457-1	TD(725261)	Transformador Distribuição	1	4,40	4,40
20241003	6009871-1	FU(39981)	Chave Fusível	1	8,77	8,77
20241003	6013429-1	SPE01_SPE49501	Alimentador	1	7,10	7,10
20241003	6013429-1	SPE01_SPE49501	Alimentador	1	7,10	7,10
20241003	6002818-1	TD(24463)	Transformador Distribuição	3	27,98	83,94
20241003	6005652-1	TD(40441)	Transformador Distribuição	1	9,40	9,40
20241003	6004902-1	TD(46287)	Transformador Distribuição	1	3,73	3,73
20241003	6007462-1	FR(8990)	Chave Fusível Religadora	69	30,17	2.081,73
20241003	6013429-1	SPE01_SPE49501	Alimentador	548	7,10	3.890,80
20241003	6013429-1	SPE02_SPE49502	Alimentador	1	7,10	7,10
20241003	6013879-1	TD(676531)	Transformador Distribuição	1	5,55	5,55
20241003	6013429-1	SPE02_SPE49502	Alimentador	753	7,10	5.346,30
20241003	6004758-1	TD(10890)	Transformador Distribuição	4	3,88	15,52
20241003	6011570-1	C 1011894	Unidade Consumidora	1	6,50	6,50
20241003	6011184-1	SPU01_SPU49501	Alimentador	1	2,40	2,40
20241003	6013813-1	TD(8369)	Transformador Distribuição	10	7,68	76,80
20241003	6011184-1	SPU01_SPU49501	Alimentador	1	0,65	0,65
20241003	6011184-1	SPU01_SPU49501	Alimentador	874	0,65	568,10
20241003	6010064-1	RD(11481)	Religador de Distribuição	55	1,67	91,85
20241003	6010064-1	RD(11481)	Religador de Distribuição	32	3,17	101,44
20241003	6010064-1	CF(37014280)	Chave Faca	7	0,10	0,70

Relatório Situação de Emergência
 Outubro/2024
 Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6010064-1	CF(113134021)	Chave Faca	7	0,25	1,75
20241003	6010064-1	CF(23583)	Chave Faca	7	0,20	1,40
20241003	6010462-1	FU(734912)	Chave Fusível	1	11,12	11,12
20241003	6010876-1	FU(22811)	Chave Fusível	2	10,40	20,80
20241003	6011630-1	FU(17384)	Chave Fusível	21	3,65	76,65
20241003	6011707-1	TD(712771)	Transformador Distribuição	31	2,75	85,25
20241003	6012163-1	TD(686917)	Transformador Distribuição	1	4,08	4,08
20241003	6013489-1	TD(25195)	Transformador Distribuição	1	5,27	5,27
20241003	6003277-1	TD(11142)	Transformador Distribuição	17	4,75	80,75
20241003	6003554-1	TD(53405)	Transformador Distribuição	1	16,27	16,27
20241003	6005269-1	TD(679561)	Transformador Distribuição	1	8,45	8,45
20241003	6008799-1	FU(729062)	Chave Fusível	143	3,08	440,44
20241003	6008799-1	TD(712770)	Transformador Distribuição	39	7,57	295,23
20241003	6008941-1	FU(23604)	Chave Fusível	7	4,10	28,70
20241003	6008966-1	TD(18509)	Transformador Distribuição	1	4,30	4,30
20241003	6010064-1	RD(11481)	Religador de Distribuição	123	0,60	73,80
20241003	6010064-1	RD(11481)	Religador de Distribuição	6	0,85	5,10
20241003	6010064-1	RD(11481)	Religador de Distribuição	169	1,40	236,60
20241003	6004844-1	SQU01_SQU49501	Alimentador	3708	0,42	1.557,36
20241003	6009248-1	TD(43639)	Transformador Distribuição	1	3,33	3,33
20241003	6011837-1	TD(26690)	Transformador Distribuição	35	10,48	366,80

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6012013-1	TD(10295)	Transformador Distribuição	56	12,25	686,00
20241003	6012140-1	TD(26935)	Transformador Distribuição	66	3,87	255,42
20241003	6012469-1	TD(720992)	Transformador Distribuição	33	5,35	176,55
20241003	6028219-1	RD(2497)	Religador de Distribuição	12	14,03	168,36
20241003	6028219-1	RD(2497)	Religador de Distribuição	160	14,65	2.344,00
20241003	6028219-1	RD(2497)	Religador de Distribuição	61	15,02	916,22
20241003	6028219-1	RD(2497)	Religador de Distribuição	1	28,28	28,28
20241003	6014588-1	RD(2497)	Religador de Distribuição	2	3,27	6,54
20241003	6014588-1	RD(2497)	Religador de Distribuição	4	6,53	26,12
20241003	6014588-1	RD(2497)	Religador de Distribuição	61	7,15	436,15
20241003	6014588-1	RD(2497)	Religador de Distribuição	160	8,00	1.280,00
20241003	6014588-1	RD(2497)	Religador de Distribuição	2	26,37	52,74
20241003	6014588-1	RD(2497)	Religador de Distribuição	2	23,65	47,30
20241003	6014588-1	RD(2497)	Religador de Distribuição	1	28,07	28,07
20241003	6014588-1	RD(2497)	Religador de Distribuição	1	28,32	28,32
20241003	6014588-1	RD(2497)	Religador de Distribuição	228	0,12	27,36
20241003	6010996-1	FR(22190)	Chave Fusível Religadora	1	9,10	9,10
20241003	6002643-1	TD(27885)	Transformador Distribuição	84	1,75	147,00
20241003	6004844-1	SQU51_SQU59502	Alimentador	1	0,42	0,42
20241003	6014197-1	TD(10326)	Transformador Distribuição	99	5,10	504,90
20241003	6012977-1	TD(761775)	Transformador Distribuição	57	21,27	1.212,39

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6012374-1	TD(10776)	Transformador Distribuição	18	18,25	328,50
20241003	6012277-1	TD(58681)	Transformador Distribuição	15	24,10	361,50
20241003	6010264-1	TD(39289)	Transformador Distribuição	3	1,50	4,50
20241003	6008221-1	TD(39289)	Transformador Distribuição	3	3,40	10,20
20241003	6004844-1	SQU51_SQU59502	Alimentador	3005	0,42	1.262,10
20241003	6004844-1	SQU51_SQU59502	Alimentador	1	0,42	0,42
20241003	6004413-1	FU(2539)	Chave Fusível	6	5,88	35,28
20241003	6004844-1	SQU51_SQU59502	Alimentador	1	0,42	0,42
20241003	6013539-1	CF(30211)	Chave Faca	1	4,30	4,30
20241003	6013539-1	[MT]PA(12096)	Alimentador	9	19,87	178,83
20241003	6014081-1	TD(653400)	Transformador Distribuição	1	4,38	4,38
20241003	6013604-1	TD(1655)	Transformador Distribuição	1	6,75	6,75
20241003	6013290-1	TD(1078)	Transformador Distribuição	3	14,85	44,55
20241003	6011149-1	TD(42698)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20241003	6009740-1	TD(1655)	Transformador Distribuição	1	2,22	2,22
20241003	6007795-1	TD(1655)	Transformador Distribuição	1	2,48	2,48
20241003	6006061-1	TD(39414)	Transformador Distribuição	1	3,65	3,65
20241003	6006259-1	TD(27502)	Transformador Distribuição	1	3,02	3,02
20241003	6006914-1	TD(707656)	Transformador Distribuição	1	7,07	7,07
20241003	6007503-1	TD(20032)	Transformador Distribuição	2	3,07	6,14
20241003	6008805-1	TD(694294)	Transformador Distribuição	73	1,82	132,86

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6010379-1	TD(19696)	Transformador Distribuição	1	6,03	6,03
20241003	6010609-1	TD(39414)	Transformador Distribuição	1	17,25	17,25
20241003	6012718-1	FR(9967)	Chave Fusível Religadora	3	15,88	47,64
20241003	6013307-1	FR(17256)	Chave Fusível Religadora	98	12,67	1.241,66
20241003	6002217-1	FR(10844)	Chave Fusível Religadora	1	9,87	9,87
20241003	6005392-1	FU(9938)	Chave Fusível	14	1,37	19,18
20241003	6004994-1	FU(9947)	Chave Fusível	4	21,35	85,40
20241003	6004824-1	FU(9976)	Chave Fusível	8	20,13	161,04
20241003	6004801-1	FU(9936)	Chave Fusível	26	3,75	97,50
20241003	6004801-1	TD(55424)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20241003	6003909-1	FR(9928)	Chave Fusível Religadora	72	5,30	381,60
20241003	6003746-1	FR(9972)	Chave Fusível Religadora	14	16,03	224,42
20241003	6003638-1	FU(9938)	Chave Fusível	15	4,68	70,20
20241003	6002738-1	RD(20323502)	Religador de Distribuição	4	0,47	1,88
20241003	6002279-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	6	9,12	54,72
20241003	6002279-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	3	7,10	21,30
20241003	6002279-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	45	5,93	266,85
20241003	6002279-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	29	2,90	84,10
20241003	6002279-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	8	7,50	60,00
20241003	6013873-1	TD(13579)	Transformador Distribuição	1	6,87	6,87
20241003	6013360-1	TD(12615)	Transformador Distribuição	2	17,08	34,16

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6012412-1	FR(9908)	Chave Fusível Religadora	22	1,42	31,24
20241003	6011939-1	FU(9901)	Chave Fusível	7	2,23	15,61
20241003	6002279-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	74	0,20	14,80
20241003	6003913-1	FU(9901)	Chave Fusível	7	12,90	90,30
20241003	6005708-1	TD(13579)	Transformador Distribuição	1	10,53	10,53
20241003	6005803-1	TD(23217)	Transformador Distribuição	1	7,13	7,13
20241003	6002279-1	RD(9898)	Religador de Distribuição	10	9,45	94,50
20241003	6008935-1	TD(13579)	Transformador Distribuição	1	25,57	25,57
20241003	6010427-1	TD(12615)	Transformador Distribuição	2	7,17	14,34
20241003	6011601-1	FU(9903)	Chave Fusível	4	5,35	21,40
20241003	6007028-1	TD(41215)	Transformador Distribuição	1	2,70	2,70
20241003	6006688-1	FU(17478)	Chave Fusível	1	12,77	12,77
20241003	6006411-1	TD(26931)	Transformador Distribuição	2	4,93	9,86
20241003	6003865-1	FU(17478)	Chave Fusível	1	10,92	10,92
20241003	6006998-1	TD(715831)	Transformador Distribuição	2	7,25	14,50
20241003	6012520-1	VAG51_VAG59501	Alimentador	13	4,43	57,59
20241003	6012520-1	VAG51_VAG59501	Alimentador	16	1,63	26,08
20241003	6008514-1	FU(740268)	Chave Fusível	15	5,45	81,75
20241003	6007520-1	TD(25634)	Transformador Distribuição	1	22,62	22,62
20241003	6011247-1	TD(25634)	Transformador Distribuição	1	13,10	13,10
20241003	6013822-1	TD(28768)	Transformador Distribuição	1	29,53	29,53

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6013958-1	VAG52_VAG59502	Alimentador	911	0,05	45,55
20241003	6013958-1	VAG52_VAG59502	Alimentador	14	2,77	38,78
20241003	6013958-1	RD(745848)	Religador de Distribuição	3	4,75	14,25
20241003	6014448-1	FU(14717)	Chave Fusível	65	2,78	180,70
20241003	6003711-1	RD(730602)	Religador de Distribuição	15	3,48	52,20
20241003	6003711-1	RD(730602)	Religador de Distribuição	20	4,40	88,00
20241003	6003711-1	RD(730602)	Religador de Distribuição	7	9,58	67,06
20241003	6003711-1	RD(730602)	Religador de Distribuição	3	9,65	28,95
20241003	6003711-1	RD(730602)	Religador de Distribuição	1	9,88	9,88
20241003	6003711-1	RD(730602)	Religador de Distribuição	1	10,07	10,07
20241003	6003711-1	RD(730602)	Religador de Distribuição	1	12,15	12,15
20241003	6003711-1	FU(740268)	Chave Fusível	13	1,48	19,24
20241003	6006243-1	TD(15699)	Transformador Distribuição	1	5,70	5,70
20241003	6006243-1	FU(20053)	Chave Fusível	19	5,70	108,30
20241003	6006674-1	FU(20053)	Chave Fusível	20	32,12	642,40
20241003	6010551-1	TD(15724)	Transformador Distribuição	1	1,90	1,90
20241003	6004334-1	TD(25678)	Transformador Distribuição	1	23,43	23,43
20241003	6005365-1	RD(709679)	Religador de Distribuição	28	6,15	172,20
20241003	6005365-1	RD(709679)	Religador de Distribuição	88	6,67	586,96
20241003	6005365-1	RD(709679)	Religador de Distribuição	3	8,22	24,66
20241003	6005365-1	RD(24922376)	Religador de Distribuição	2	2,07	4,14

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6006047-1	FR(1149)	Chave Fusível Religadora	19	2,63	49,97
20241003	6006158-1	FU(13987)	Chave Fusível	59	1,87	110,33
20241003	6006552-1	FU(731278)	Chave Fusível	3	19,77	59,31
20241003	6006759-1	FU(7119)	Chave Fusível	3	15,00	45,00
20241003	6006899-1	FU(18658)	Chave Fusível	1	8,48	8,48
20241003	6007101-1	FU(22041)	Chave Fusível	1	5,75	5,75
20241003	6007591-1	FU(21556)	Chave Fusível	5	8,32	41,60
20241003	6007944-1	FU(13987)	Chave Fusível	54	20,48	1.105,92
20241003	6008206-1	TD(705262)	Transformador Distribuição	1	7,87	7,87
20241003	6010020-1	FU(20012)	Chave Fusível	2	4,53	9,06
20241003	6011103-1	FU(690967)	Chave Fusível	1	5,80	5,80
20241003	6011104-1	TD(16989)	Transformador Distribuição	1	6,20	6,20
20241003	6011923-1	FU(694065)	Chave Fusível	51	1,83	93,33
20241003	6012166-1	FU(56302929)	Chave Fusível	3	4,53	13,59
20241003	6002274-1	FU(731278)	Chave Fusível	3	4,87	14,61
20241003	6002453-1	TD(28745)	Transformador Distribuição	1	30,70	30,70
20241003	6002515-1	RD(709679)	Religador de Distribuição	5	1,87	9,35
20241003	6002515-1	RD(709679)	Religador de Distribuição	94	1,90	178,60
20241003	6002515-1	RD(709679)	Religador de Distribuição	31	1,95	60,45
20241003	6013434-1	TD(699458)	Transformador Distribuição	1	9,32	9,32
20241003	6013450-1	FU(13987)	Chave Fusível	59	5,67	334,53
20241003	6013952-1	TD(657392)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2024
Código Único do Relatório: 20241003



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6014157-1	TD(22043)	Transformador Distribuição	1	8,55	8,55
20241003	6014250-1	FU(13987)	Chave Fusível	59	8,28	488,52
20241003	6005365-1	RD(709679)	Religador de Distribuição	10	5,83	58,30
20241003	6003852-1	FU(16865)	Chave Fusível	4	8,43	33,72
20241003	6004256-1	TD(57705)	Transformador Distribuição	2	9,07	18,14
20241003	6005030-1	FR(1190)	Chave Fusível Religadora	22	18,78	413,16
20241003	6005308-1	FR(20178)	Chave Fusível Religadora	19	15,00	285,00
20241003	6005922-1	FU(1193)	Chave Fusível	1	1,62	1,62
20241003	6006441-1	FU(20172)	Chave Fusível	14	6,22	87,08
20241003	6006713-1	TD(52273)	Transformador Distribuição	2	10,87	21,74
20241003	6006906-1	TD(660254)	Transformador Distribuição	1	9,57	9,57
20241003	6009716-1	FU(18762)	Chave Fusível	4	2,47	9,88
20241003	6011575-1	TD(43984)	Transformador Distribuição	2	6,50	13,00
20241003	6002262-1	FU(39752)	Chave Fusível	5	5,28	26,40
20241003	6008642-1	CGB04_CGB49516	Alimentador	1	0,07	0,07
20241003	6013896-1	FU(18170)	Chave Fusível	5	9,27	46,35
20241003	6013958-1	VAG52_VAG59502	Alimentador	1	0,05	0,05
20241003	6014385-1	TD(15592)	Transformador Distribuição	1	23,88	23,88
20241003	6003666-1	TD(15500)	Transformador Distribuição	2	21,85	43,70
20241003	6003711-1	RD(730602)	Religador de Distribuição	1	3,48	3,48
20241003	6004684-1	TD(13183)	Transformador Distribuição	56	4,65	260,40

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241003	6013333-1	TD(664834)	Transformador Distribuição	70	14,32	1.002,40
20241003	6011207-1	TD(713141)	Transformador Distribuição	1	10,17	10,17
20241003	6007709-1	TD(48247)	Transformador Distribuição	2	17,90	35,80
20241003	6007201-1	TD(45929)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20241003	6006671-1	FU(35947)	Chave Fusível	46	8,13	373,98
20241003	6005355-1	FU(35947)	Chave Fusível	46	4,10	188,60
20241003	6004977-1	FU(14425)	Chave Fusível	4	4,35	17,40
20241003	6004782-1	TD(27010)	Transformador Distribuição	25	6,60	165,00

ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento
no período de 30/10/24 a 08/11/24 na Área de
Atuação da Energisa - MS**



SUMÁRIO

- 1. DESCRIÇÃO**
- 2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
- 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
- 4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
- 5. CONCLUSÃO**
- 6. REFERÊNCIAS**
- 7. RESPONSABILIDADES**

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu entre 30/10 e 08/11/2024 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

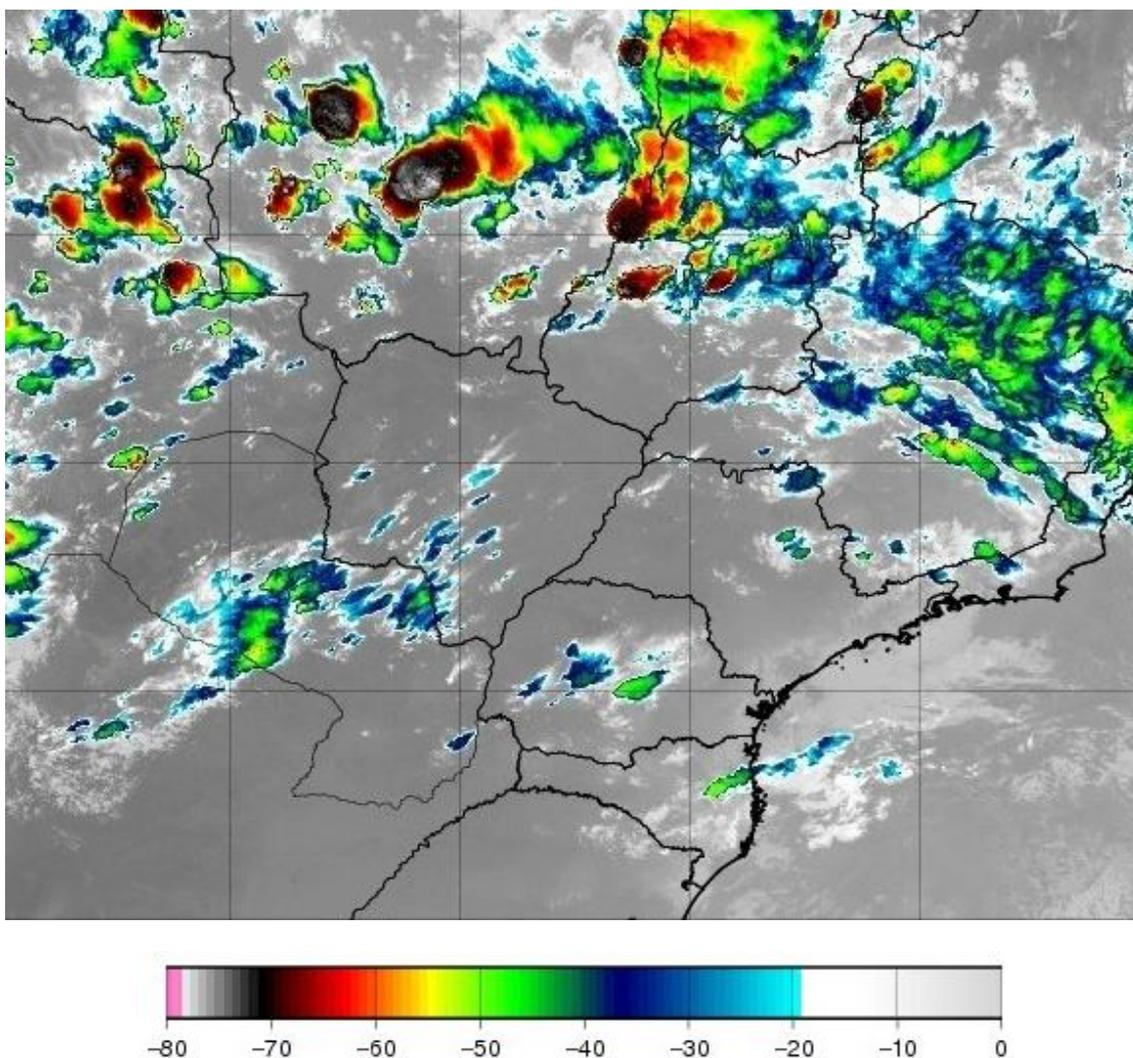


Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 as 21:00 UT do dia 30/10. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem na Figura 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Durante os períodos de máxima extensão vertical, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -70°C equivalente à altura da tropopausa (15-16 km). Esta altura corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir.


2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO

A Figura 2 mostra os mapas de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem obtido da Rede BrasilDAT Dataset para o período e a Figura 3 e 4 os mapas de precipitação acumulada e rajadas para os diversos dias.


Descargas Atmosféricas - 2024-10-30

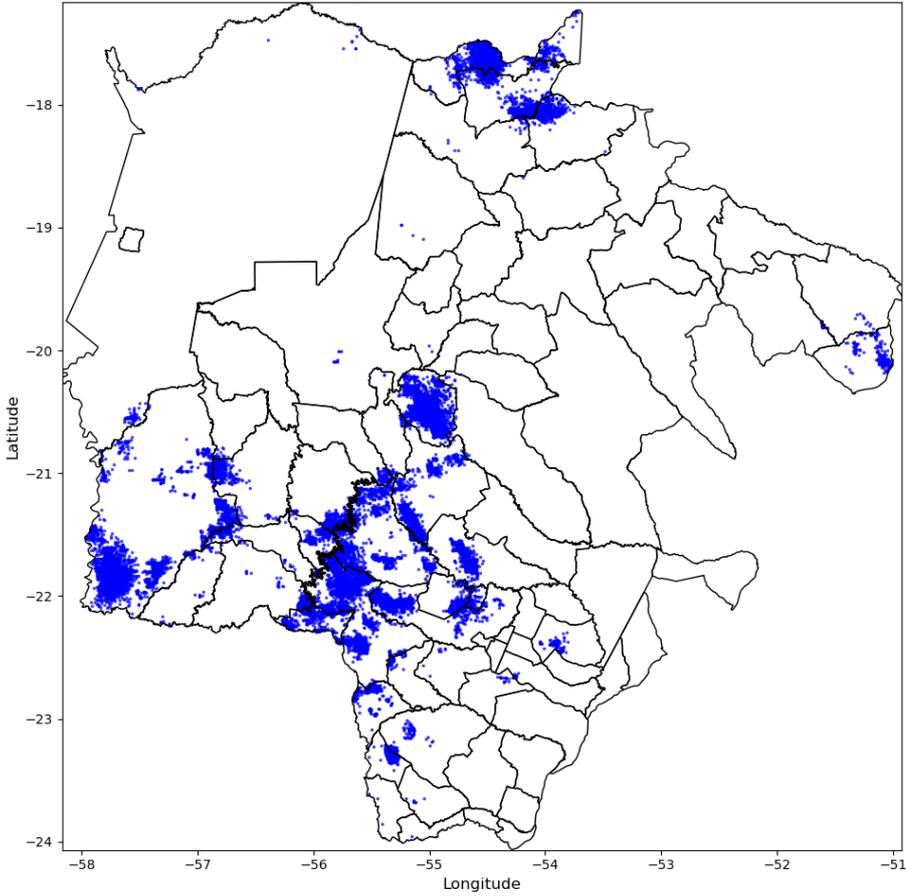


Descargas Atmosféricas - 2024-10-31

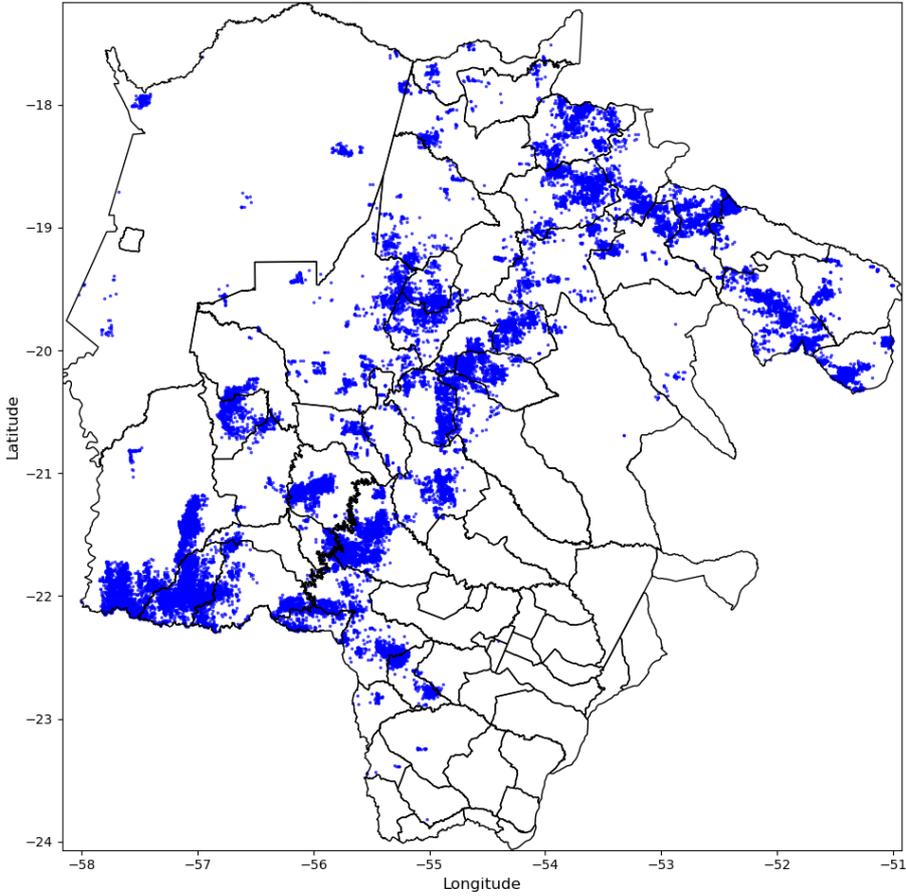


Descargas Atmosféricas - 2024-11-01

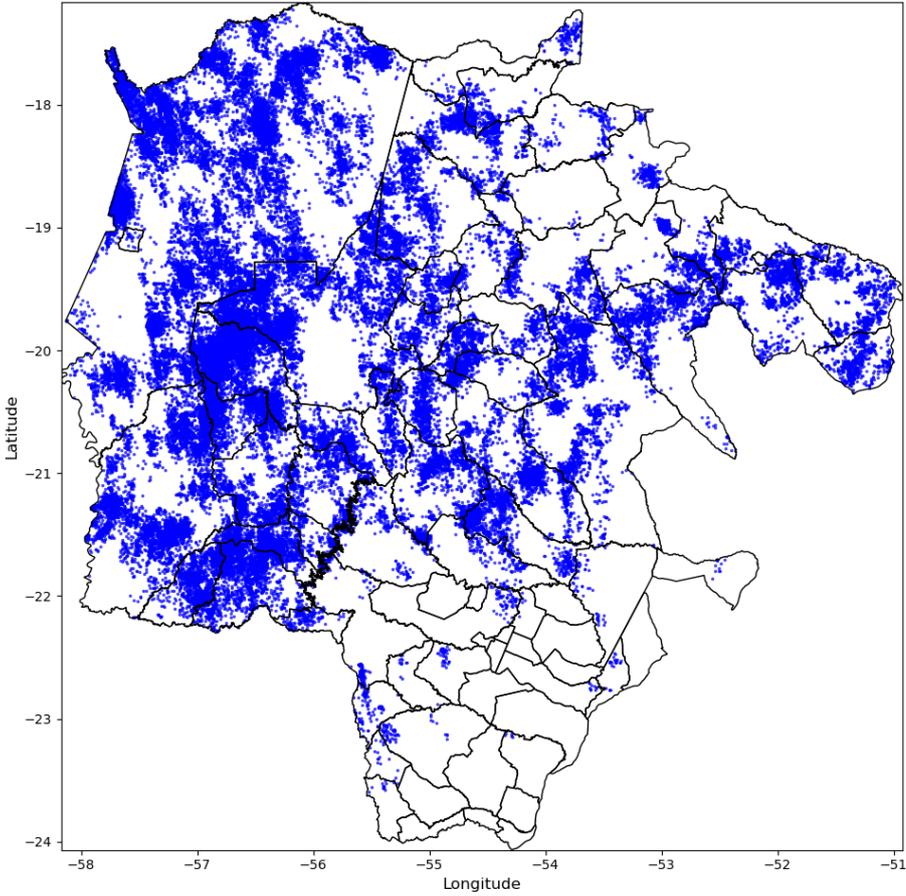


Descargas Atmosféricas - 2024-11-02

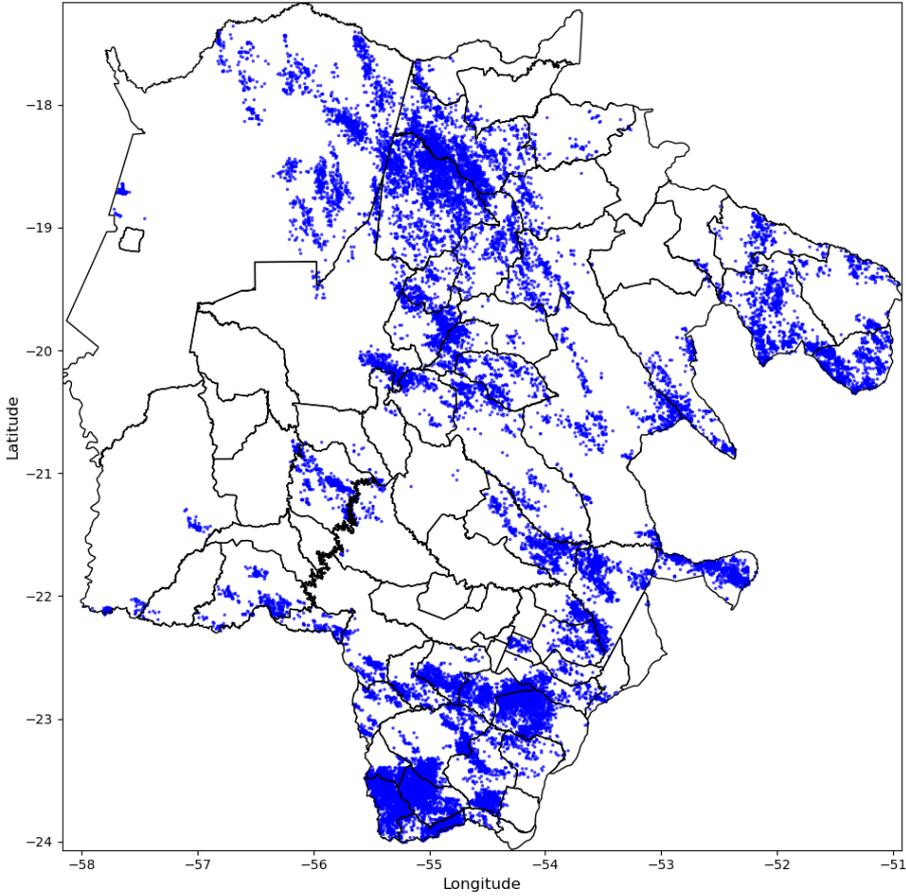


Descargas Atmosféricas - 2024-11-03

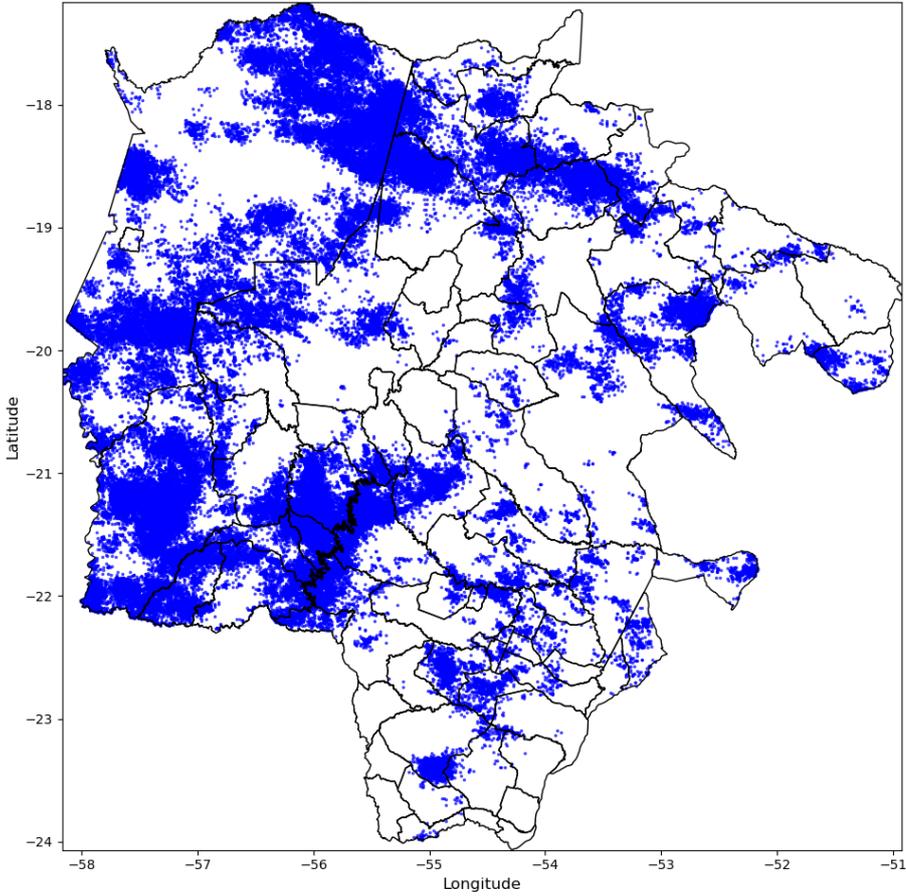


Descargas Atmosféricas - 2024-11-04

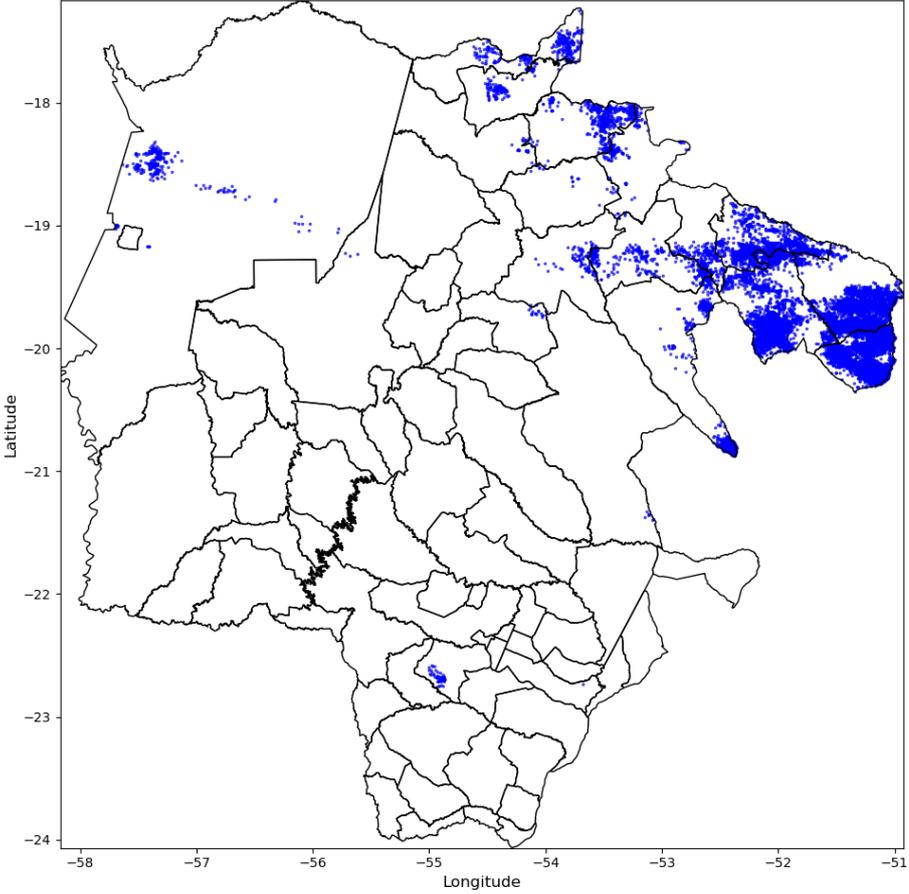


Descargas Atmosféricas - 2024-11-05

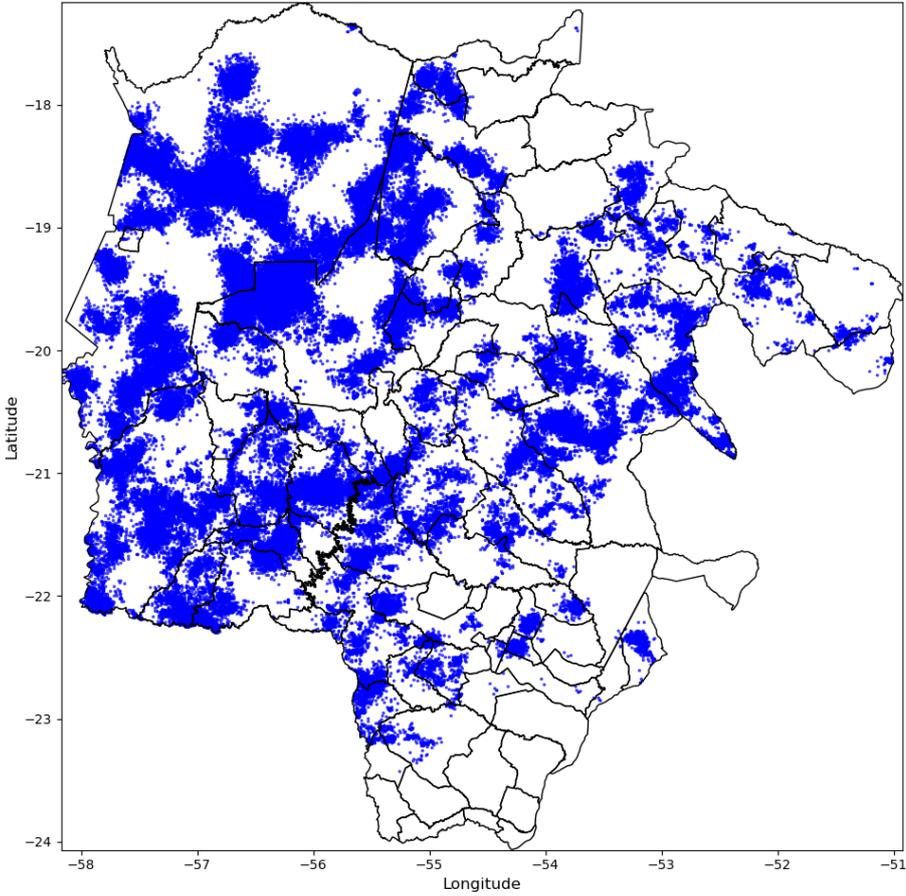

Descargas Atmosféricas - 2024-11-06

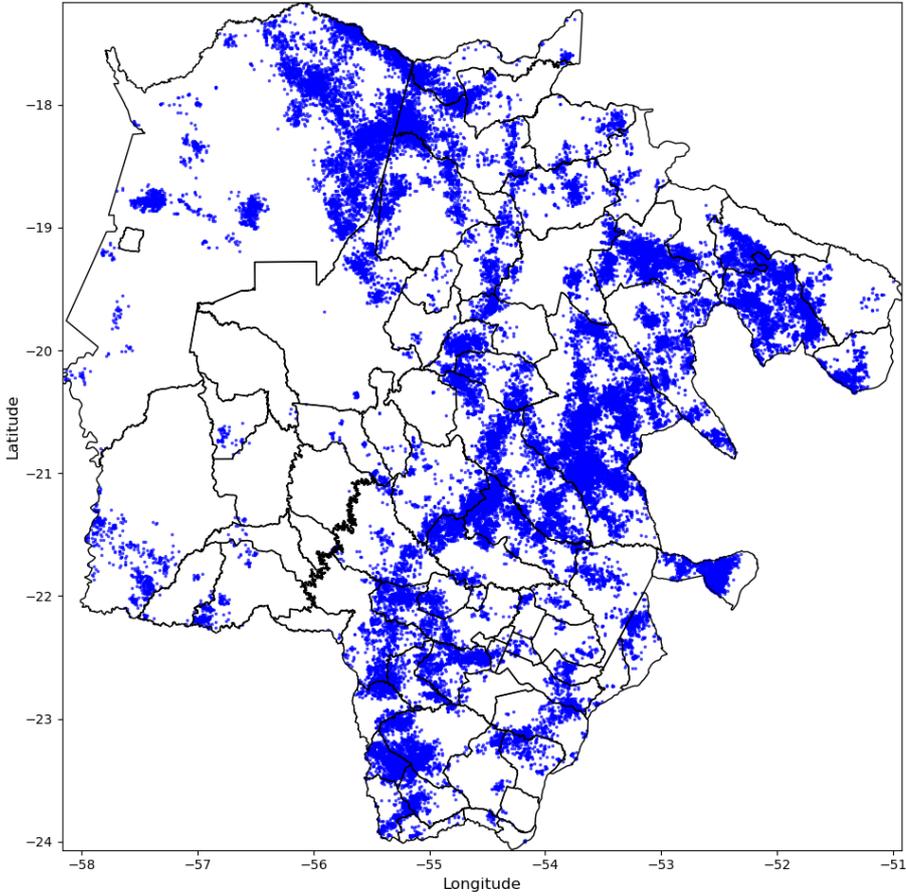

Descargas Atmosféricas - 2024-11-07

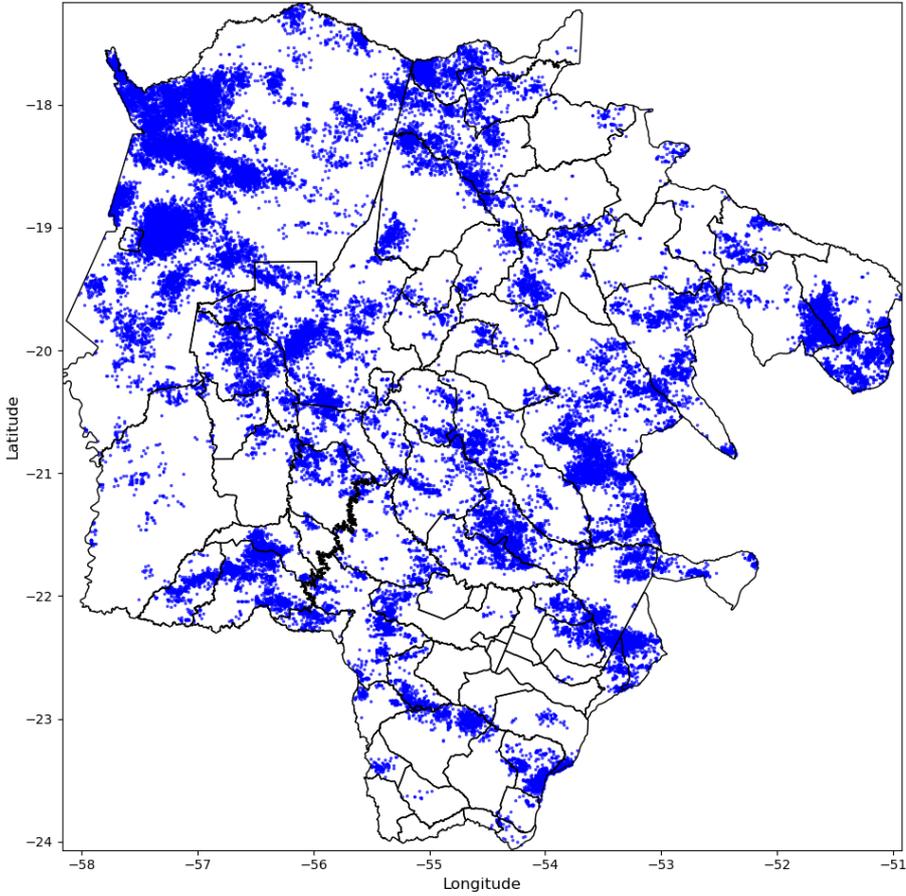



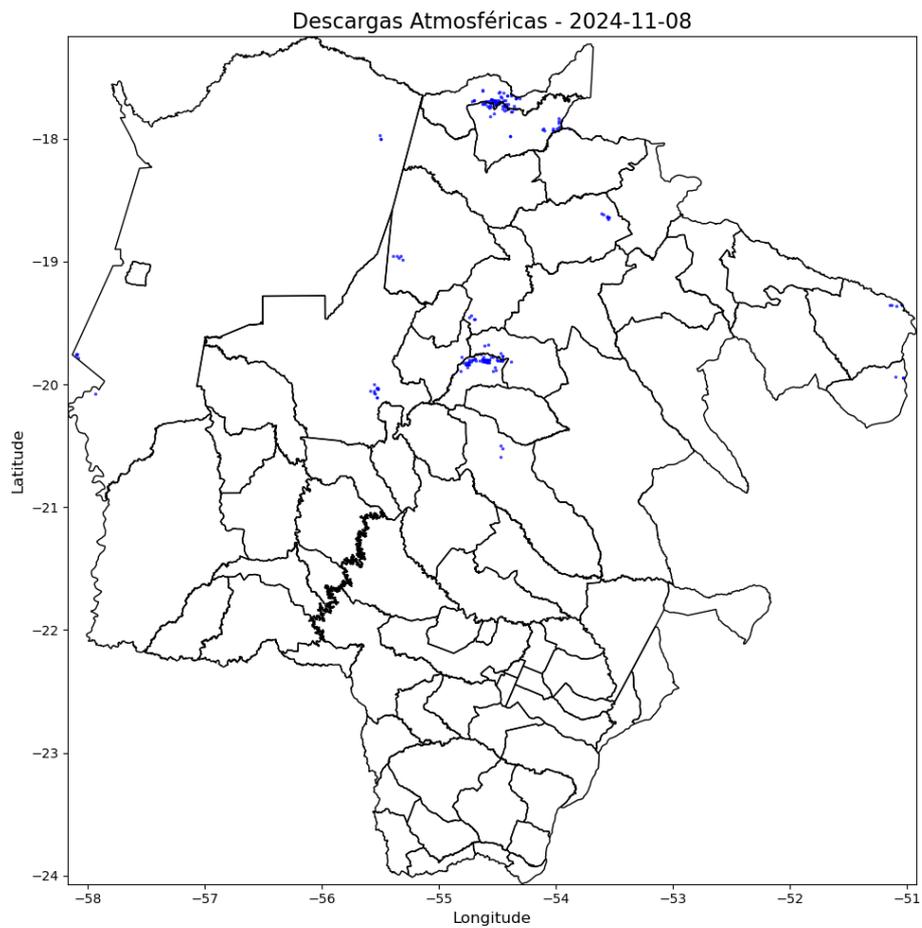


Figura 2 – Mapa de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem para os dias 30/10 a 08/11.


Precipitação no dia 2024-10-30 - EMS

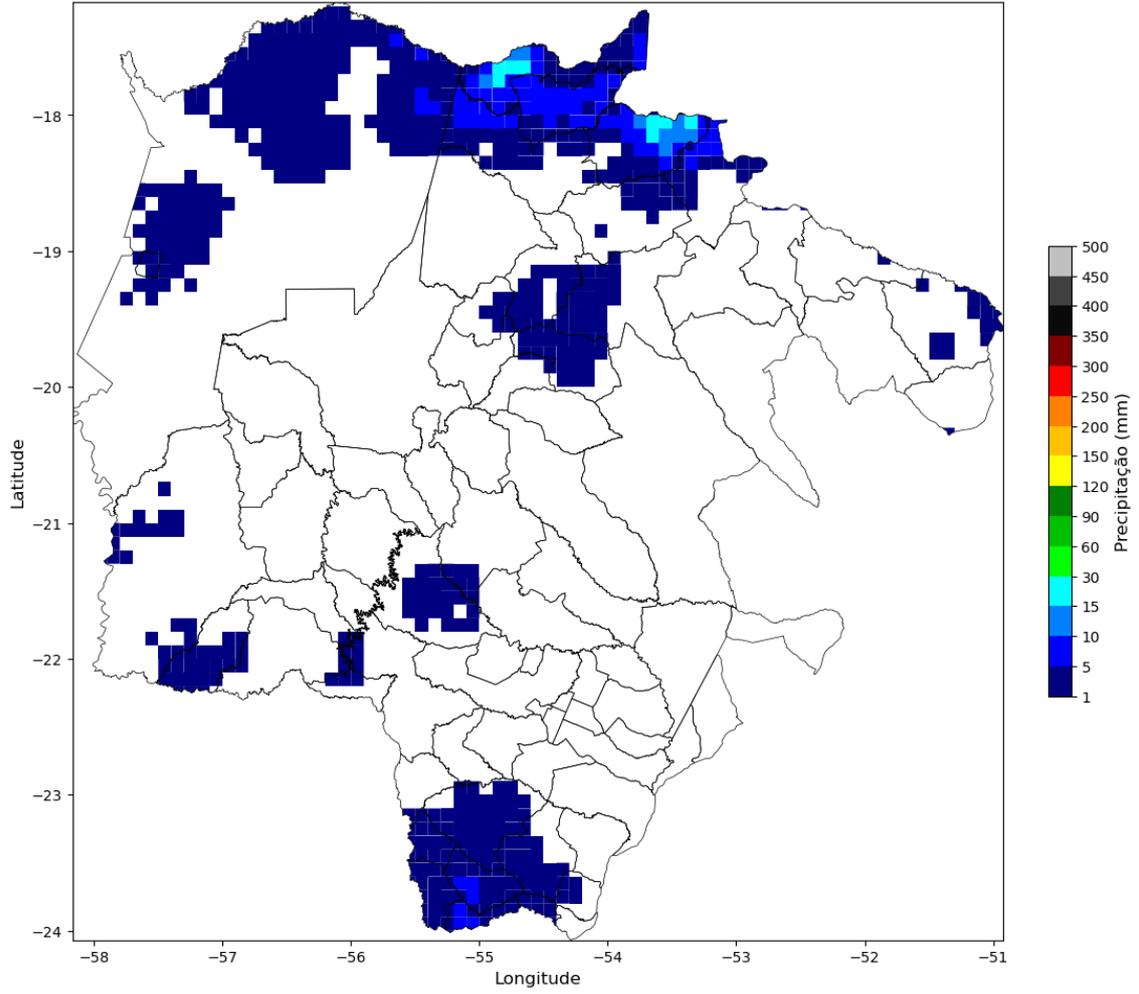


Precipitação no dia 2024-10-31 - EMS

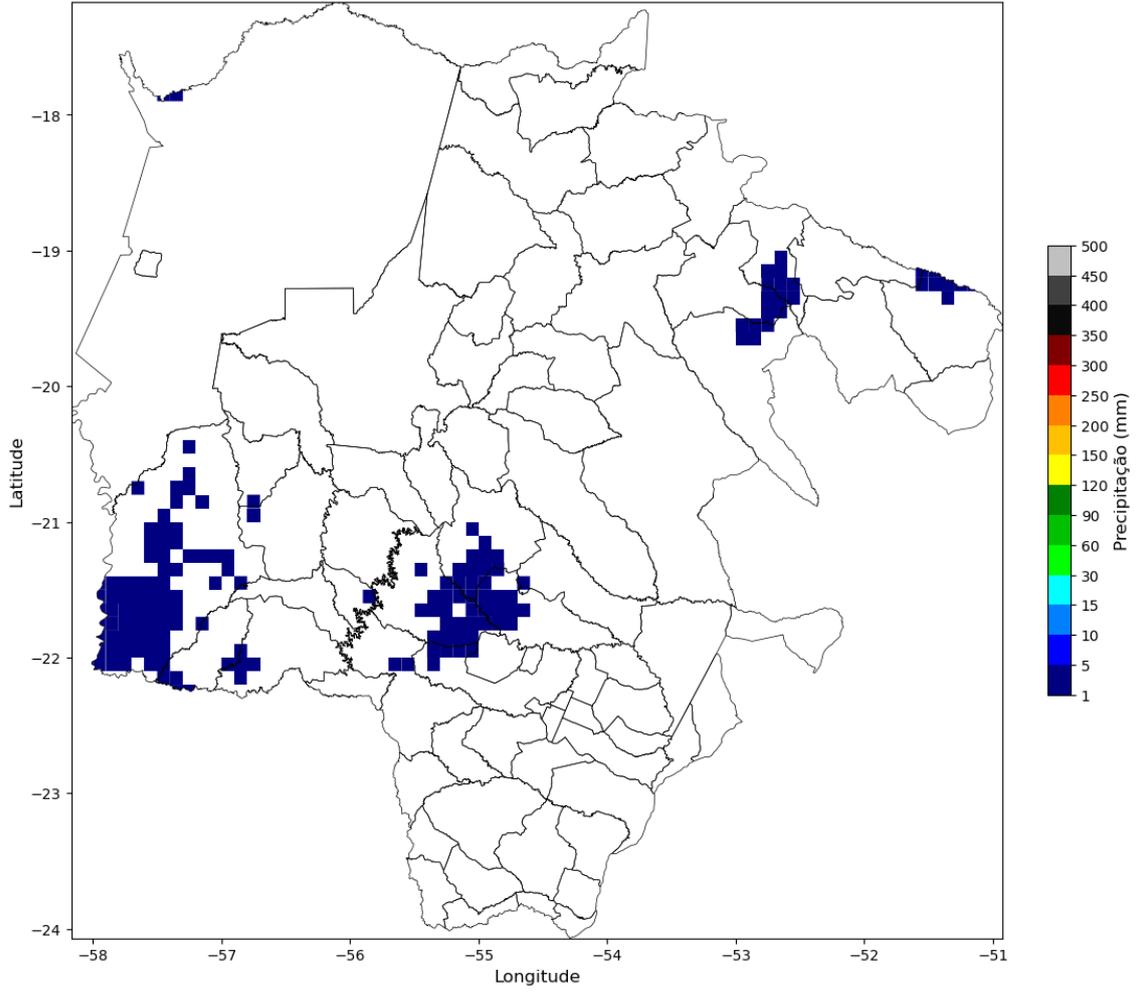


Precipitação no dia 2024-11-01 - EMS

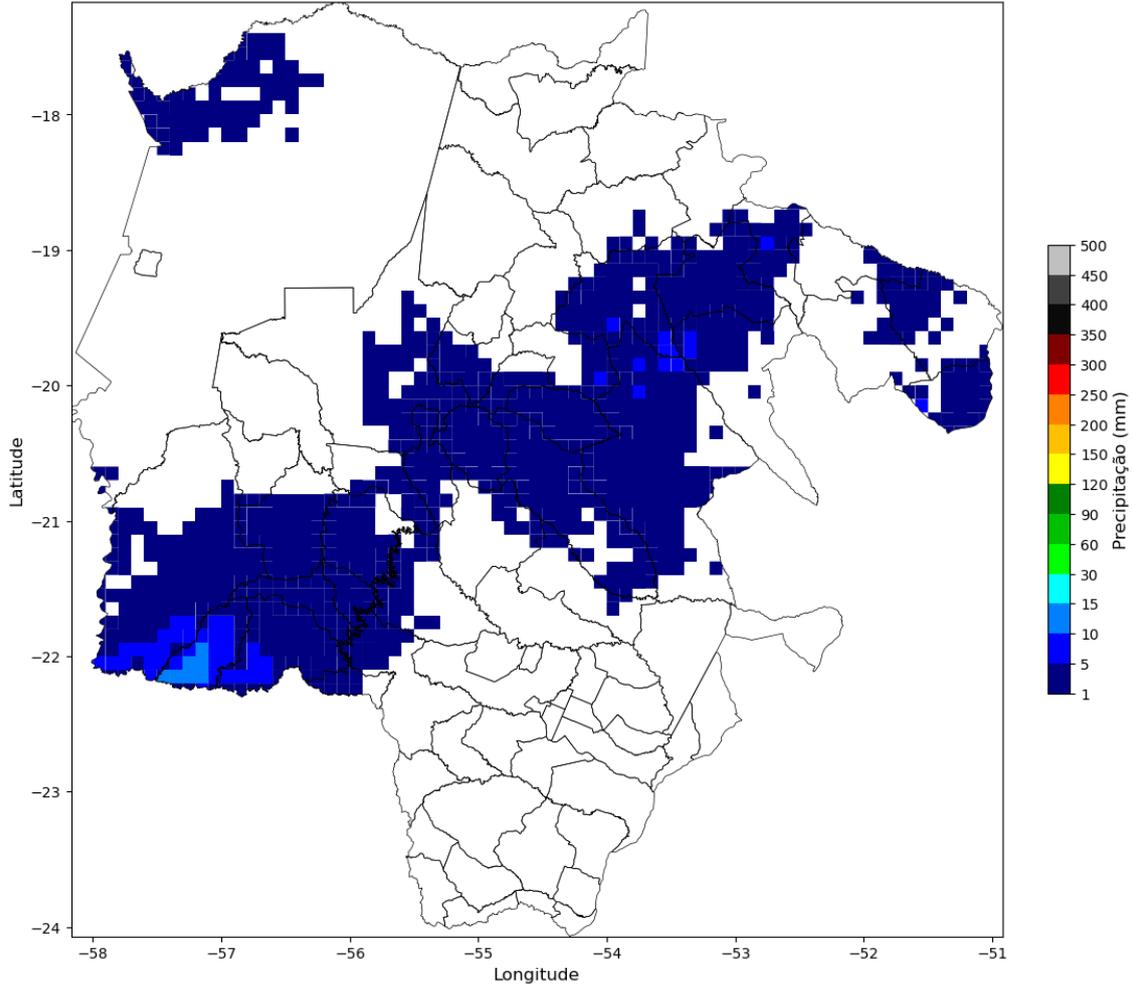


Precipitação no dia 2024-11-02 - EMS

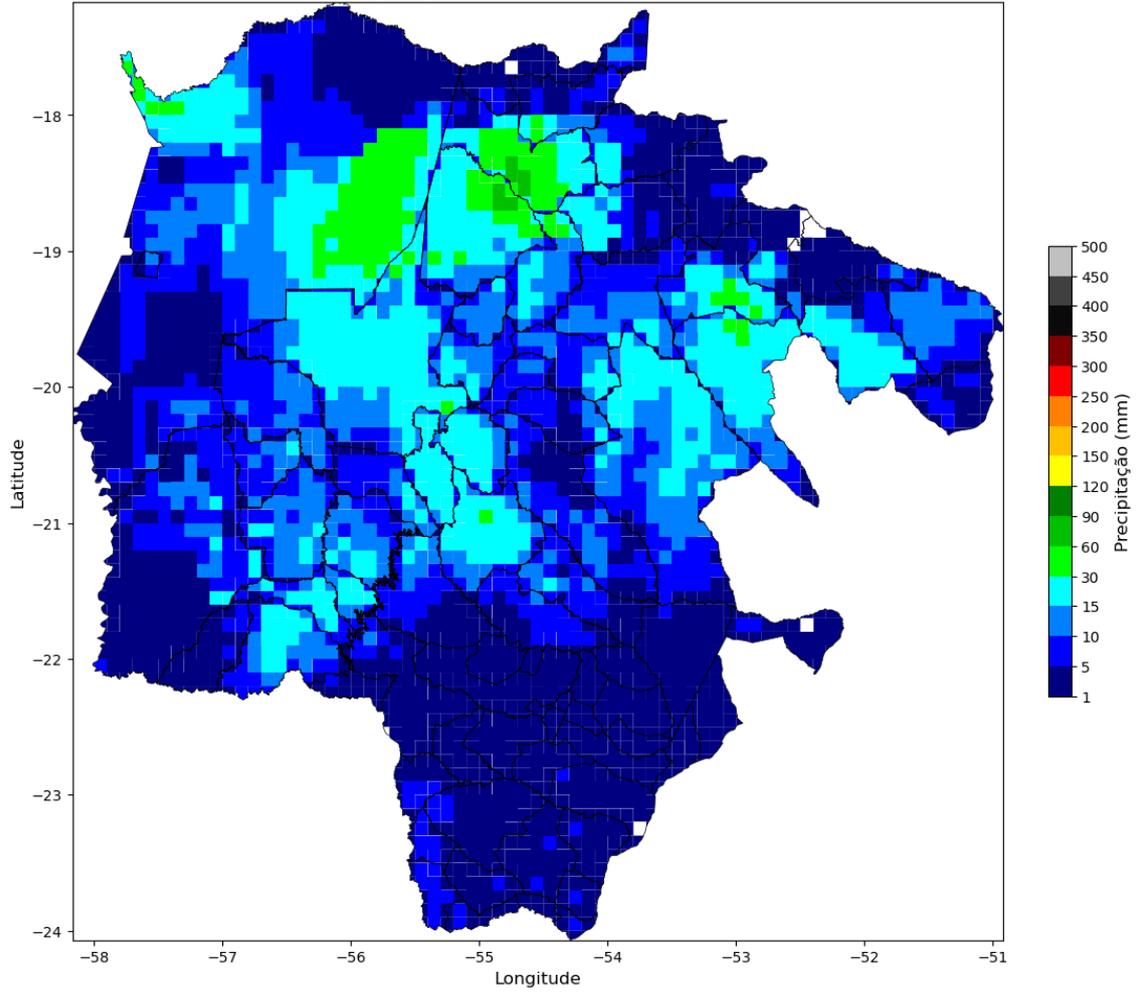


Precipitação no dia 2024-11-03 - EMS

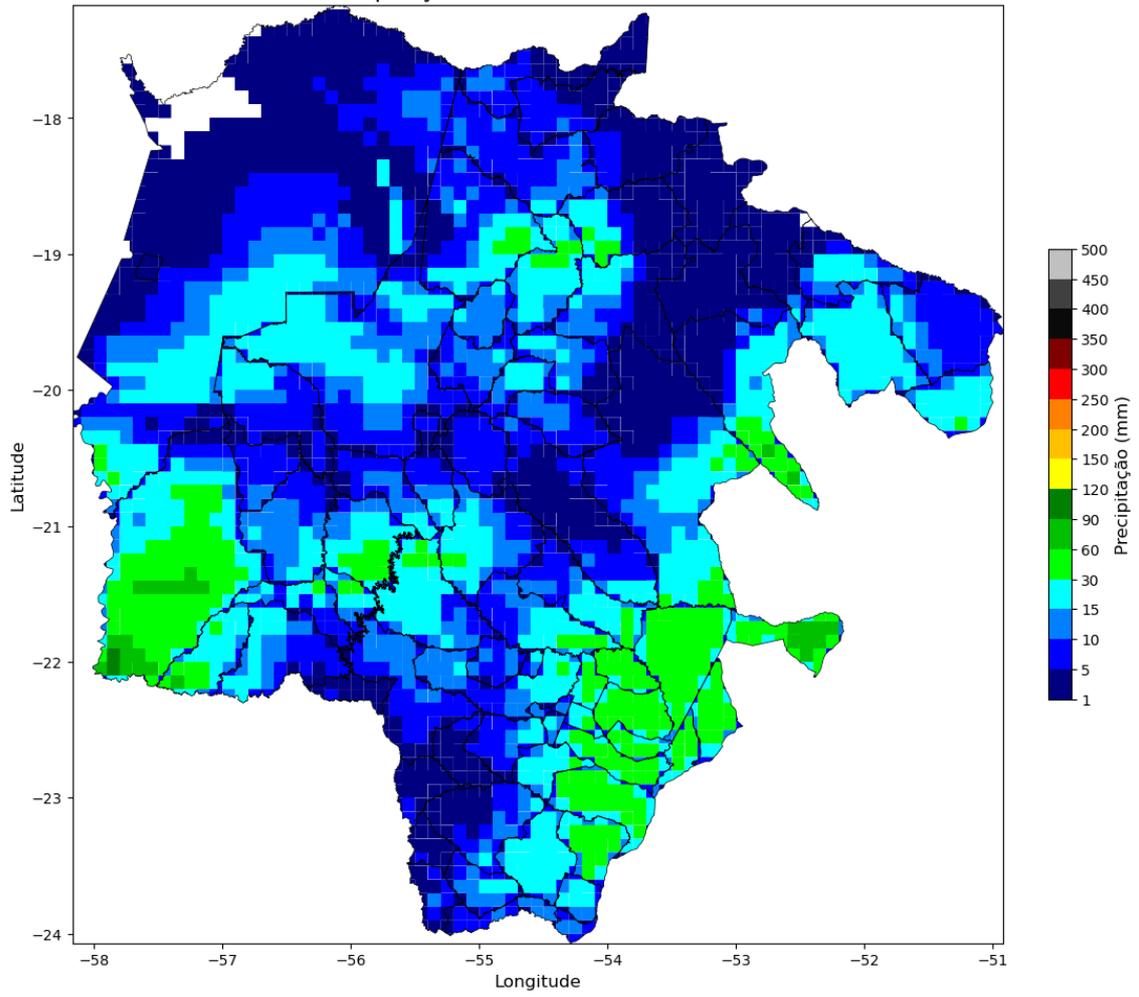


Precipitação no dia 2024-11-04 - EMS

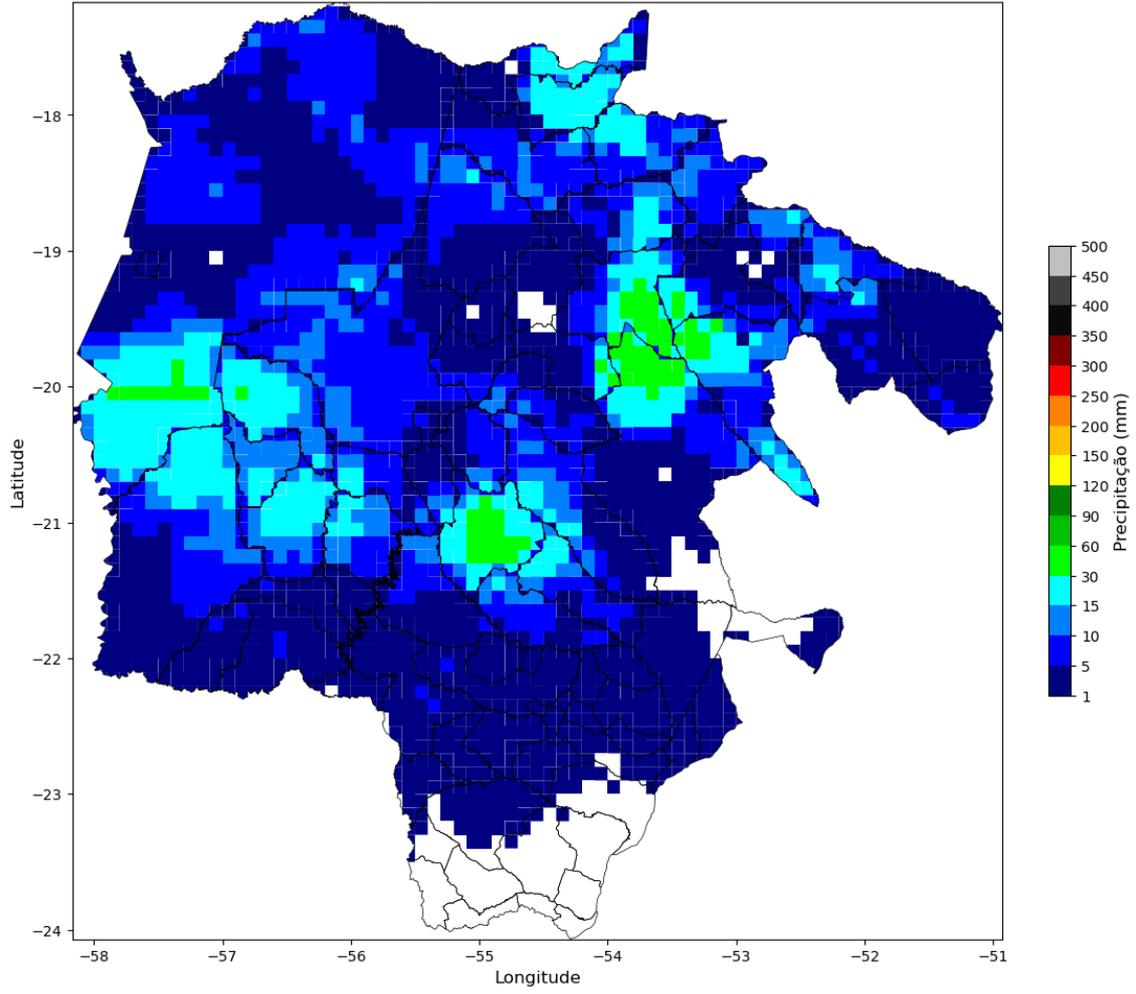


Precipitação no dia 2024-11-05 - EMS

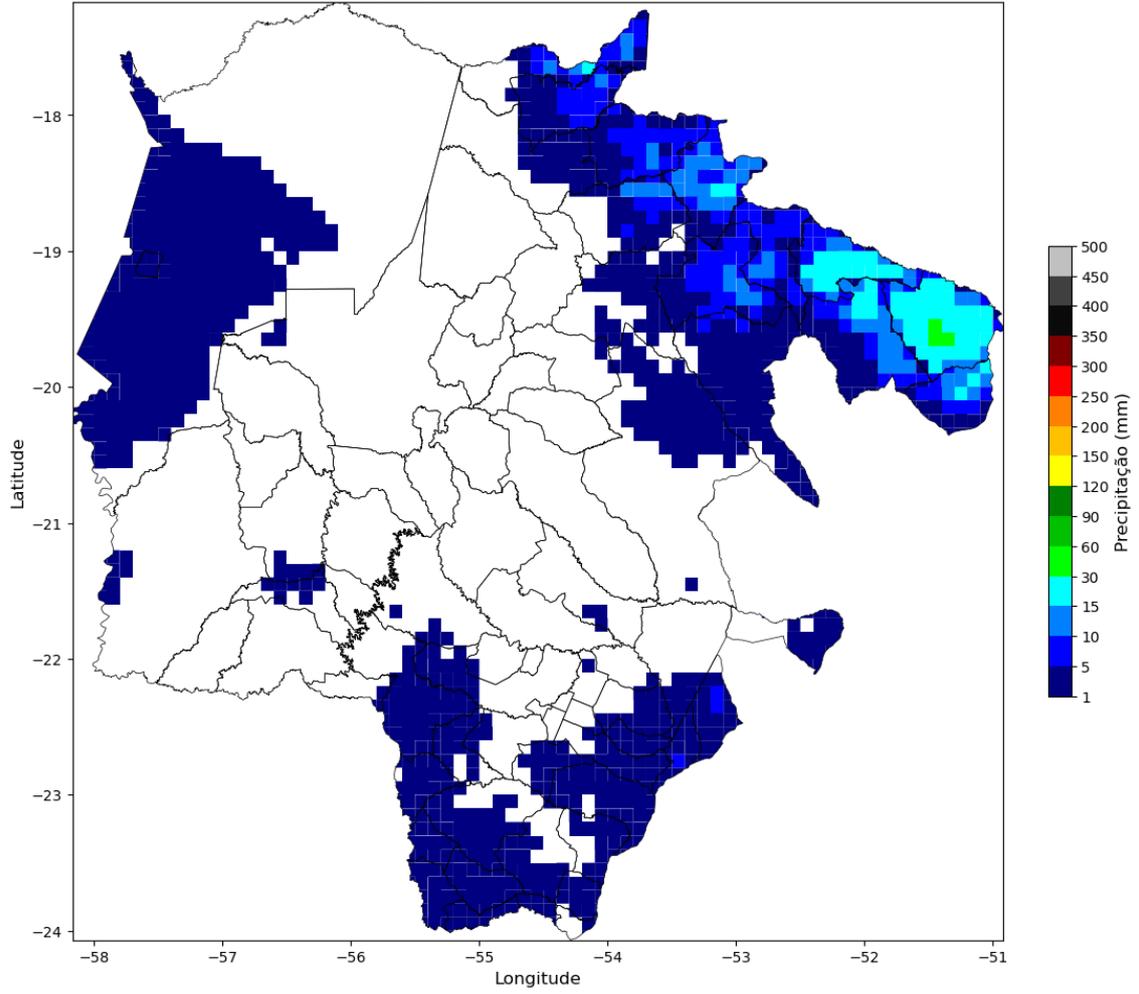

Precipitação no dia 2024-11-06 - EMS

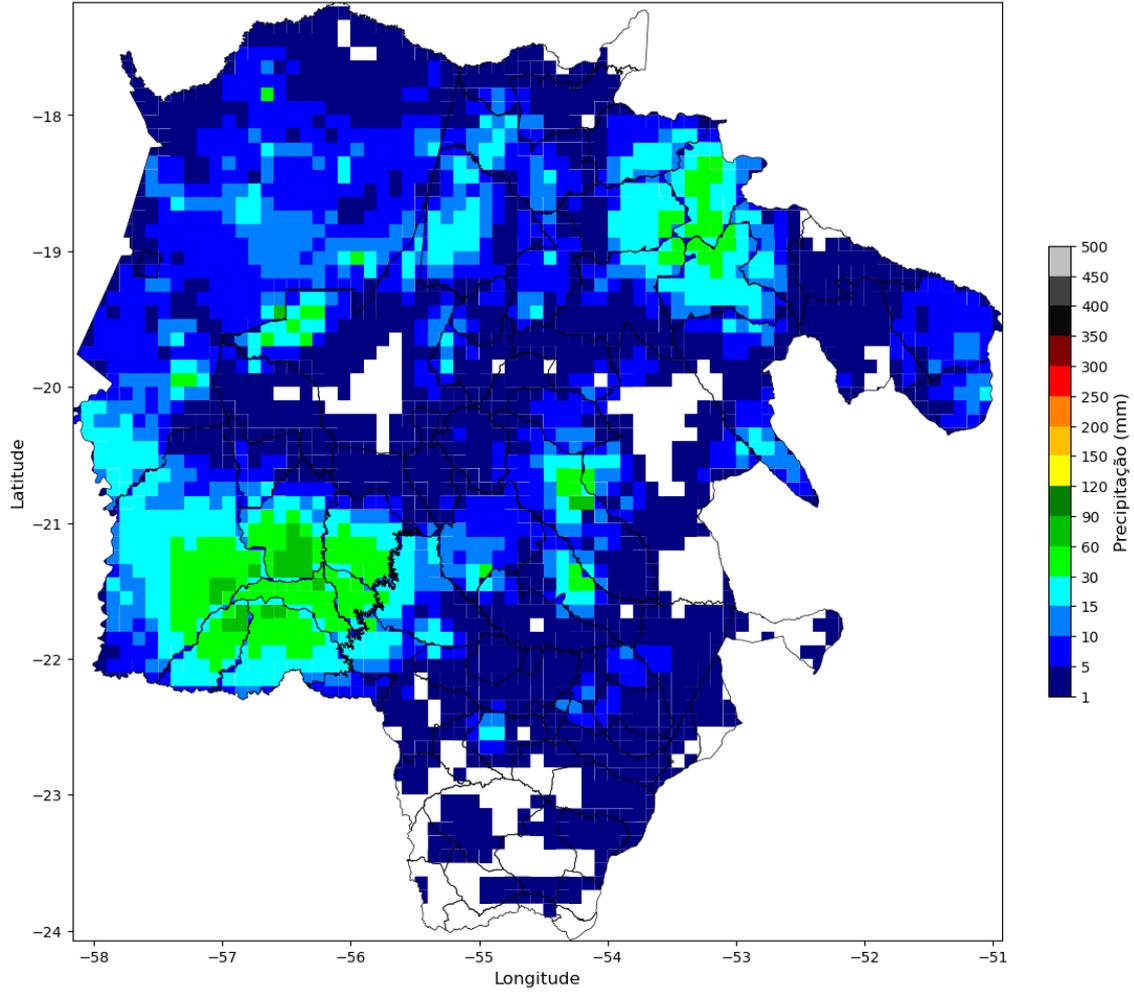

Precipitação no dia 2024-11-07 - EMS

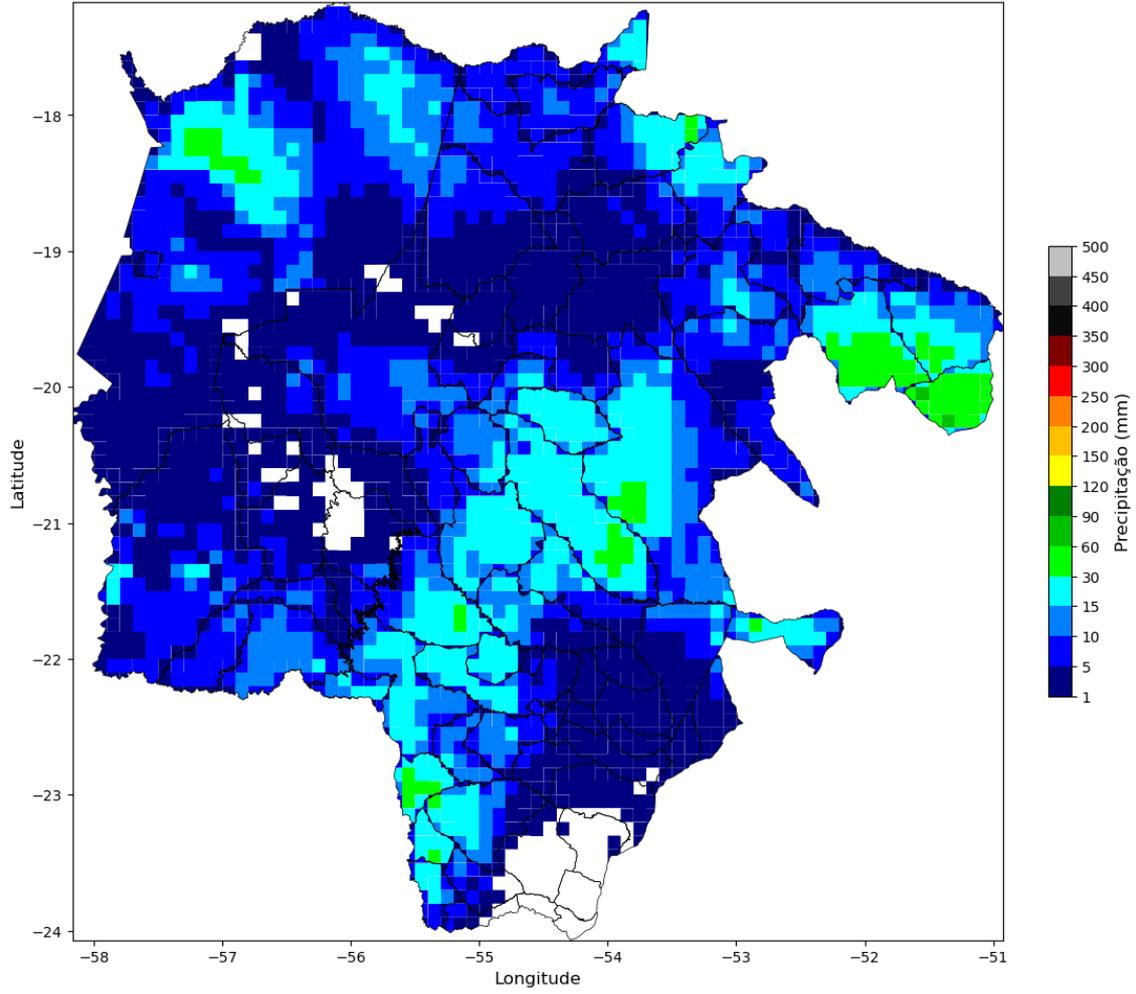



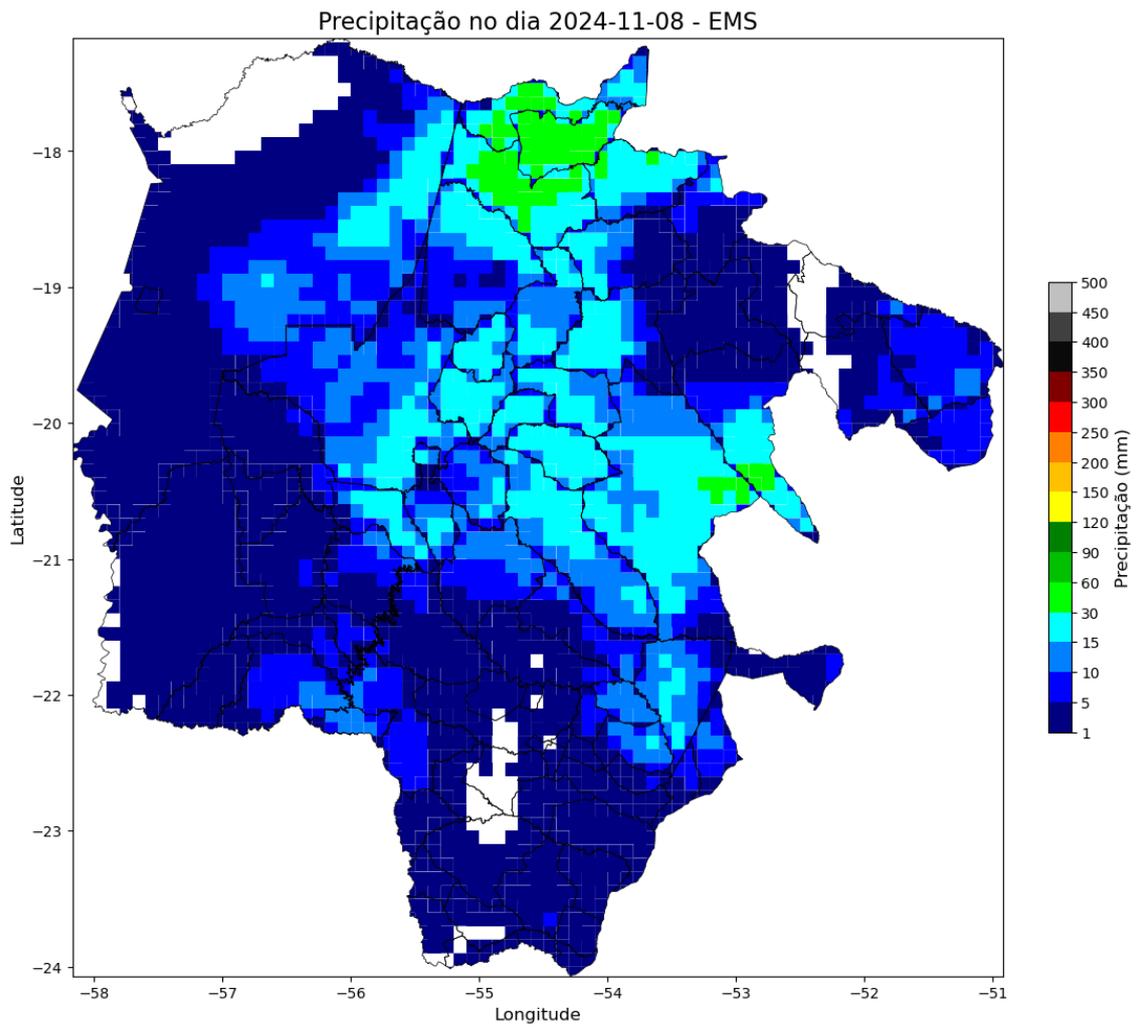


Figura 3 – Mapa de precipitação para os dias 30/10 a 08/11.


Máximo de Rajadas - 2024-10-30

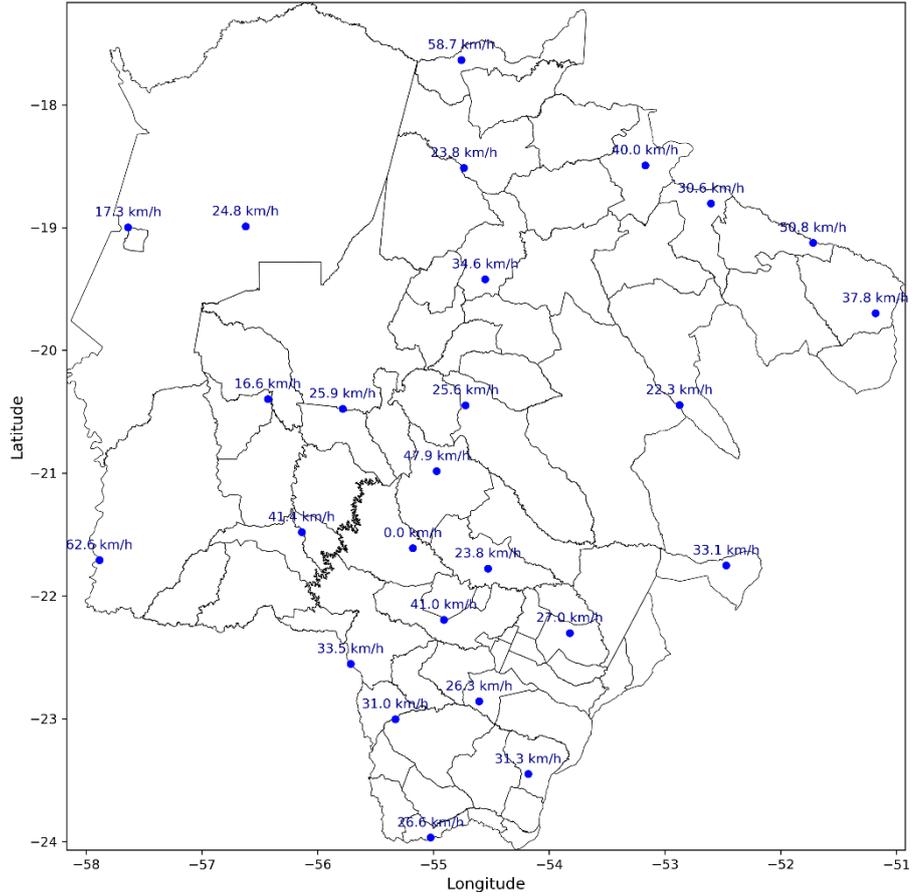


Máximo de Rajadas - 2024-10-31

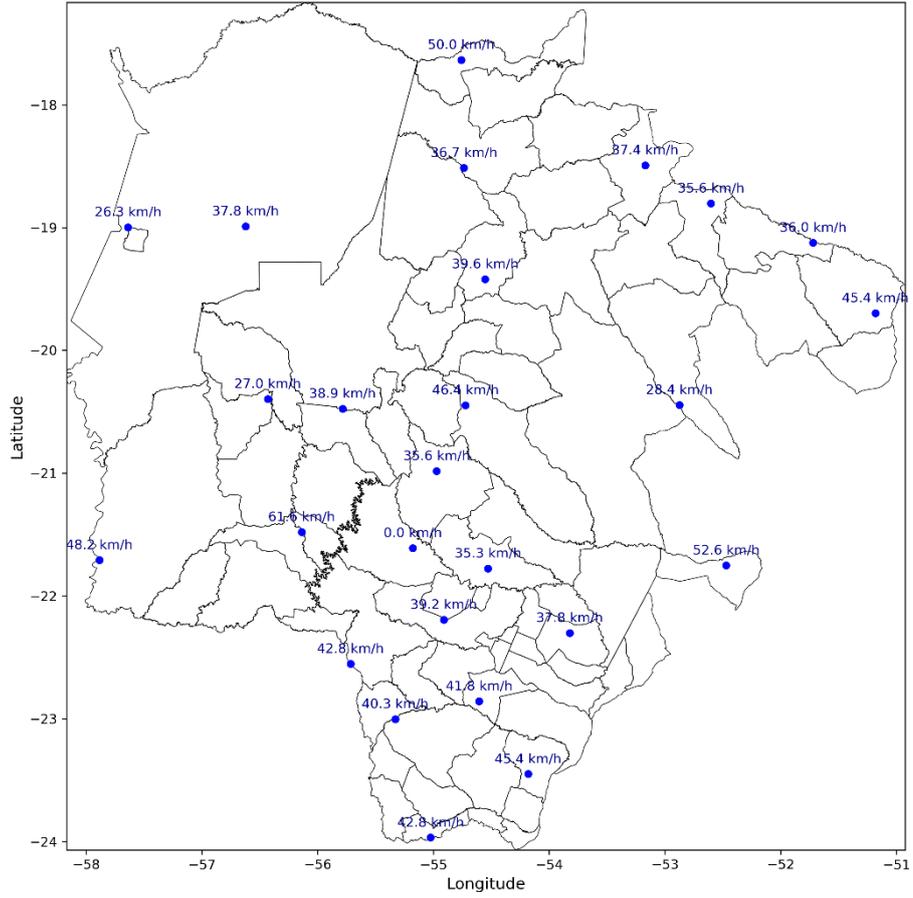


Máximo de Rajadas - 2024-11-01

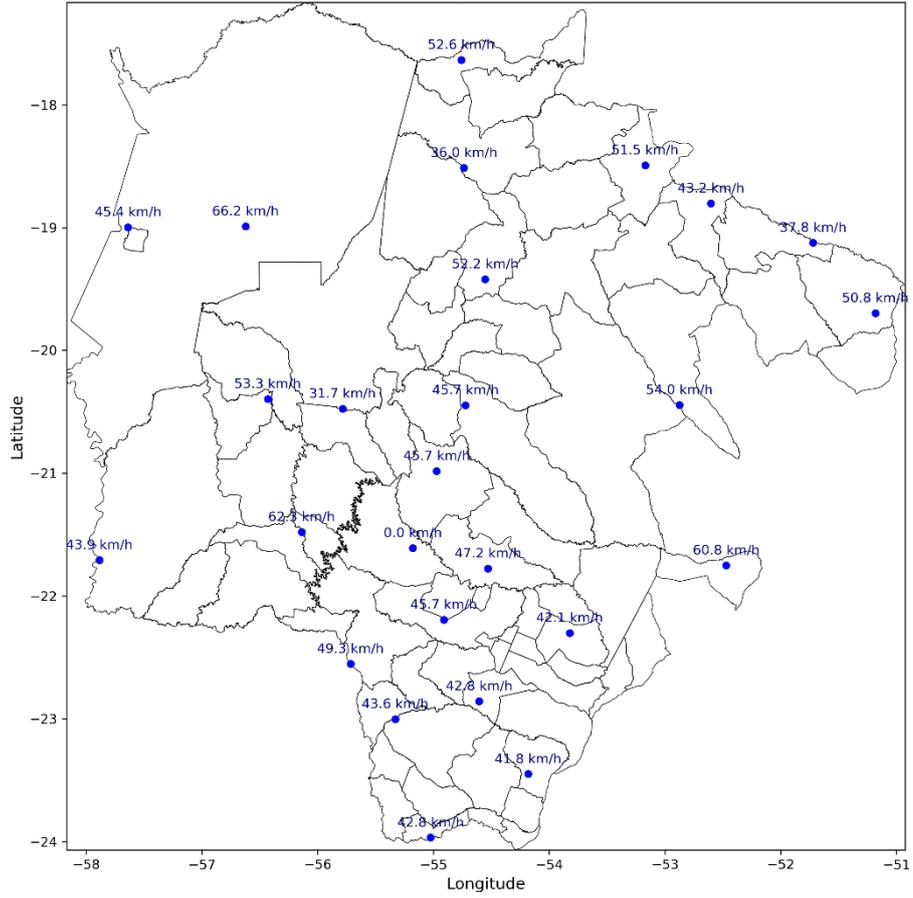


Máximo de Rajadas - 2024-11-02

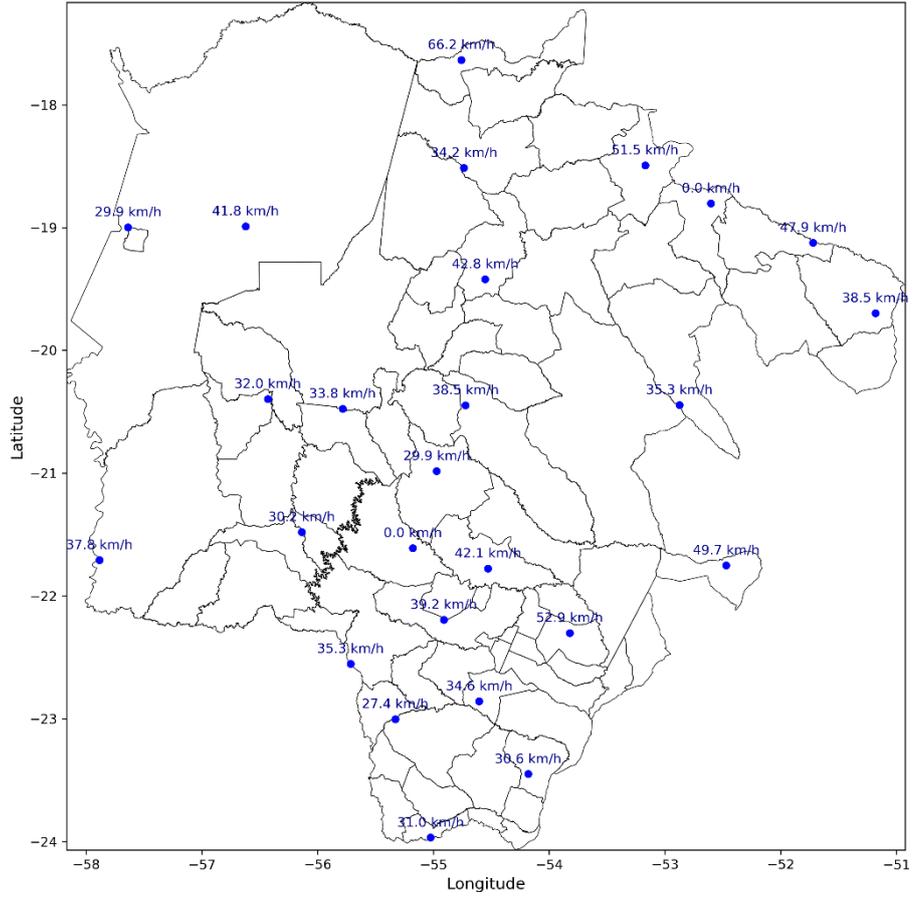


Máximo de Rajadas - 2024-11-03

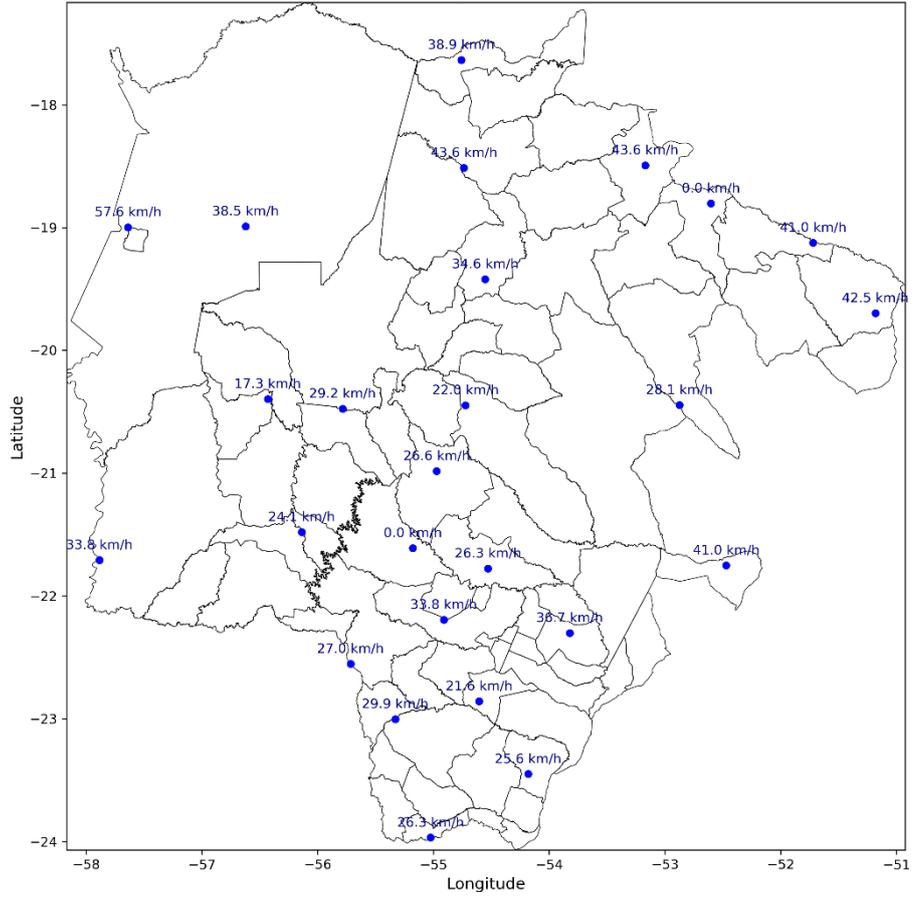


Máximo de Rajadas - 2024-11-04

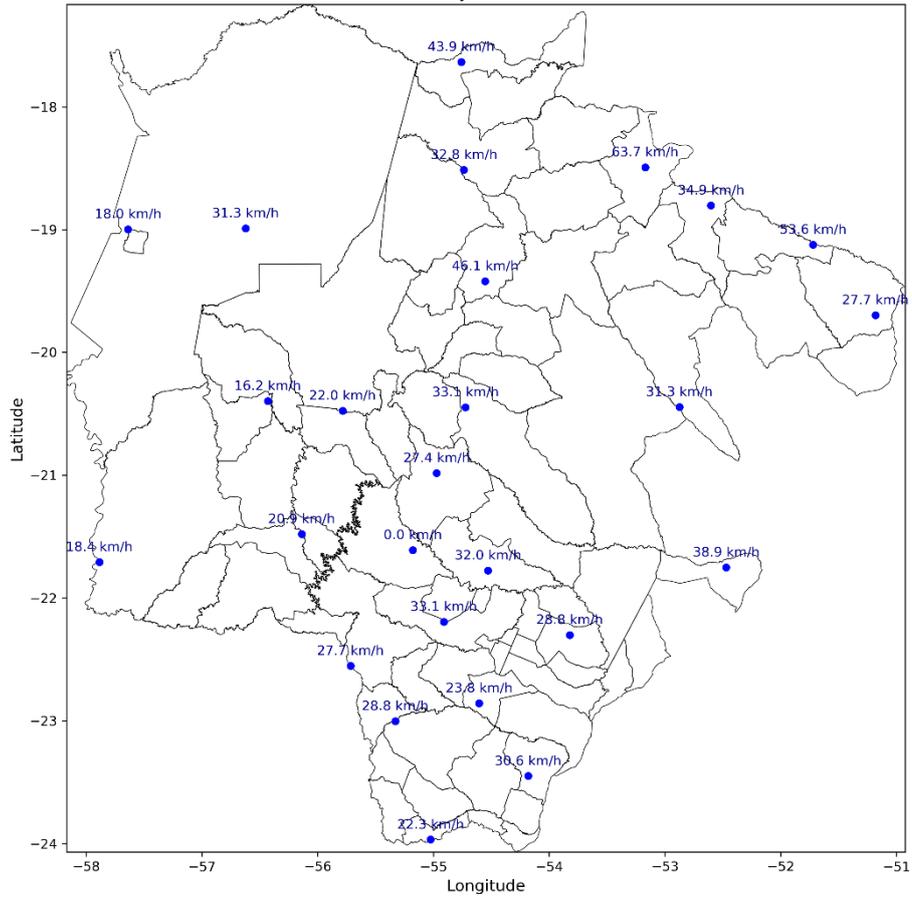


Máximo de Rajadas - 2024-11-05

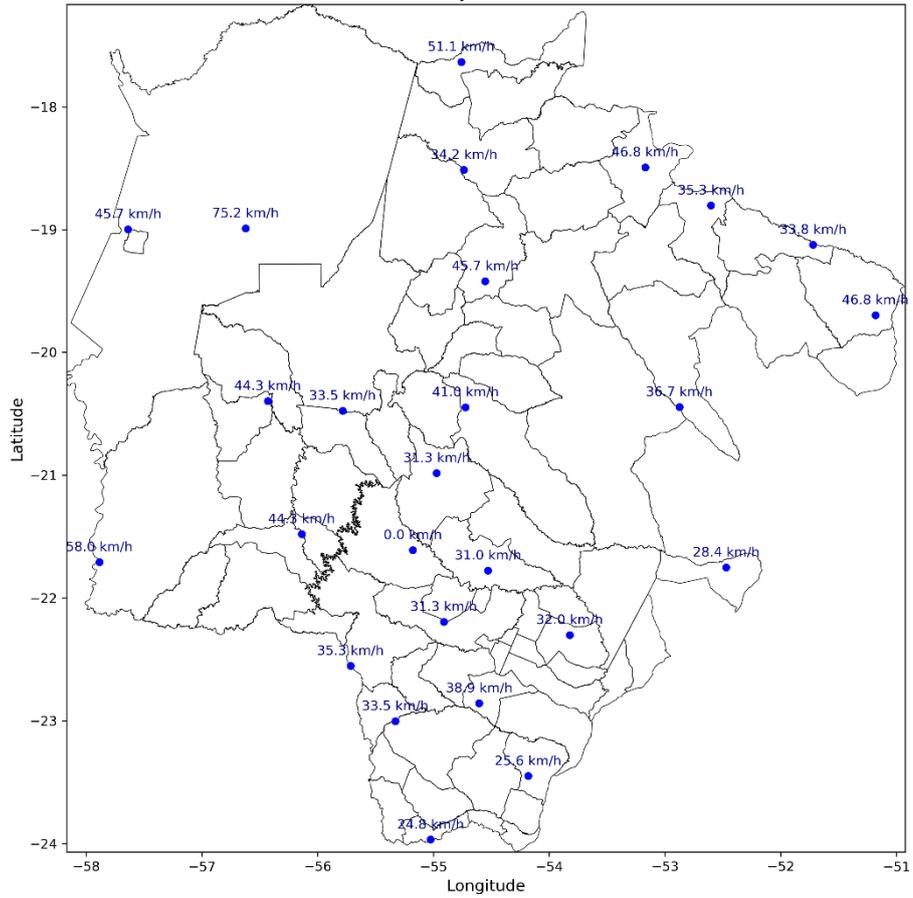

Máximo de Rajadas - 2024-11-06

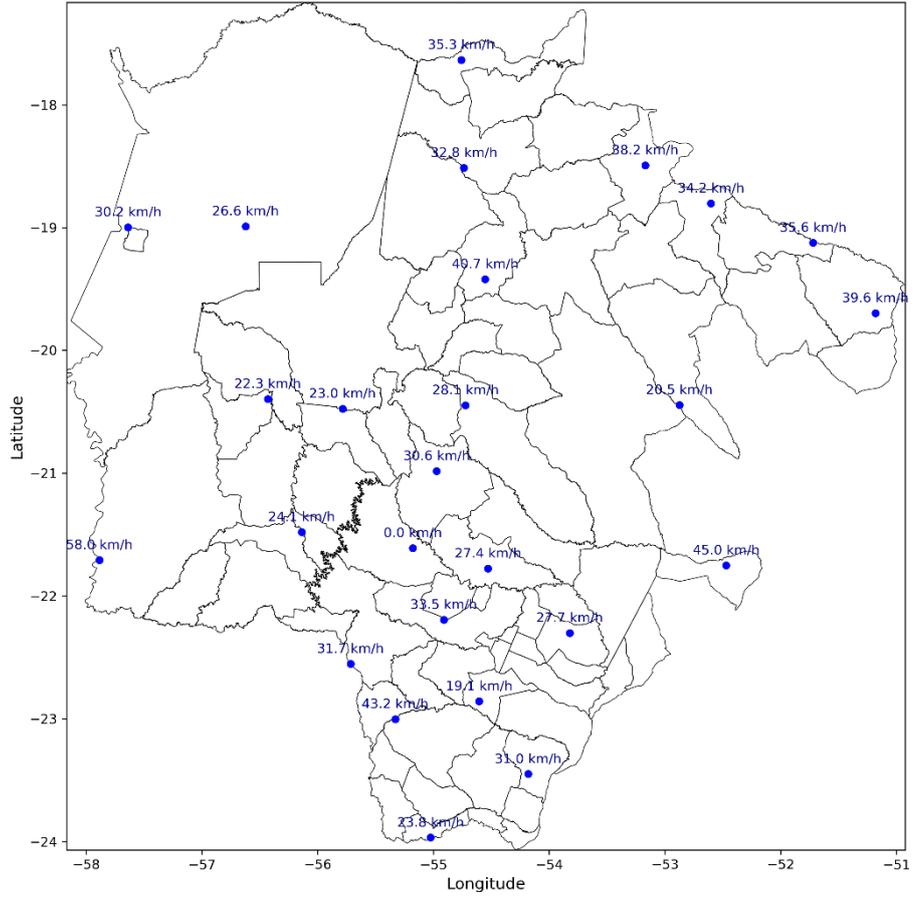

Máximo de Rajadas - 2024-11-07

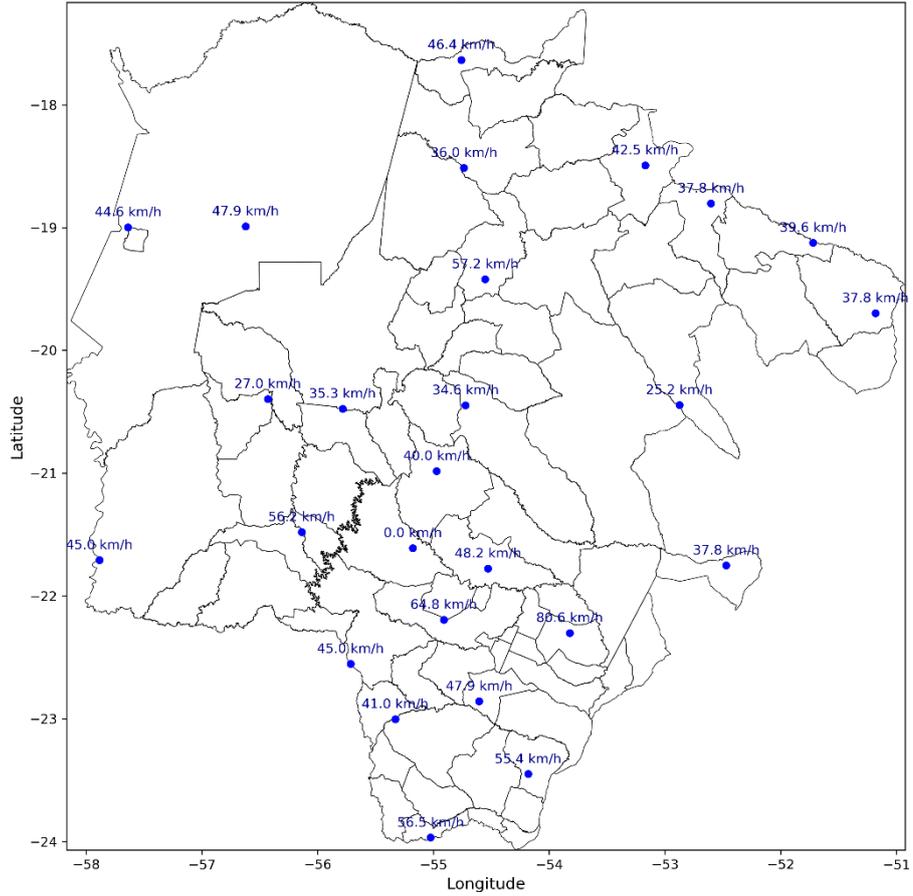

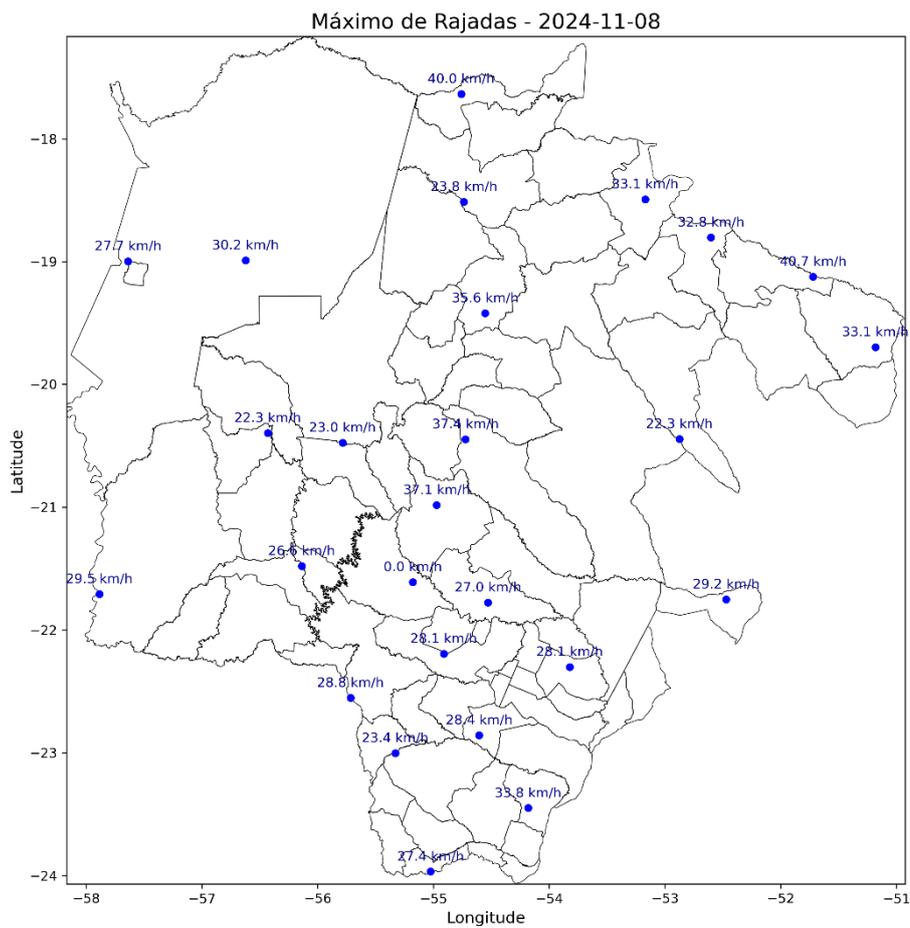


Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias 30/10 a 08/11.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar se as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadram em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE**, deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, redes de detecção de descargas atmosféricas (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 15-16 km, equivalente a uma altura da tropopausa, que corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir nesta região. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 81 km/h em diversos municípios do estado no período. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados ventania forte, capazes de arrancar e derrubar árvores sobre a rede elétrica.
3. As chuvas acumuladas durante o período da tempestade foram muito fortes, atingindo 120 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 639.654 descargas na área de concessão da Energisa – MS, valor considerado muito elevado.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade severa.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de tempestades em diferentes locais do estado, conforme mostrado na Figura 4.



Meio Ambiente

MS tem 23 municípios em alerta para tempestade

Há possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento de até 60 km por hora

Por Gabriel Neris | 31/10/2024 10:08

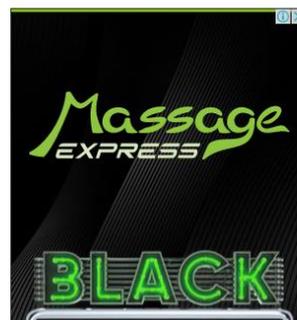


Figura 4 – Evidências de tempestades no período no estado do Mato Grosso do Sul [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos muito fortes, atividade de descargas muito elevada e chuvas muito fortes. Os detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 30/10/2024 a 08/11/2024.

Descrição	Banda de nebulosidade associada a sistema frontal provocando muitas descargas, chuvas fortes e ventos fortes.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Hora do Início do Evento	00:00 UT do dia 30/10/24
Hora do Fim do Evento	20:00 UT do dia 08/11/24
Abrangência	Todos os municípios do estado.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDAT Dataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] Campo Grande News. Disponível em: <https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/ms-tem-23-municipios-em-alerta-para-tempestade>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico