

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024

20241201

Sumário


1. ÁREA AFETADA	3
2. IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS	12
3. EVIDÊNCIAS.....	16
ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados	18
ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento	176

ÁREA AFETADA

Do dia 05 ao dia 14 de dezembro de 2024, registrou-se no estado um evento climático severo que afetou todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

A Figura 1 ilustra o mapa geoeletrico da concessão da EMS previsto para 2024.

Figura 1 - Mapa geoeletrico da concessão da EMS.

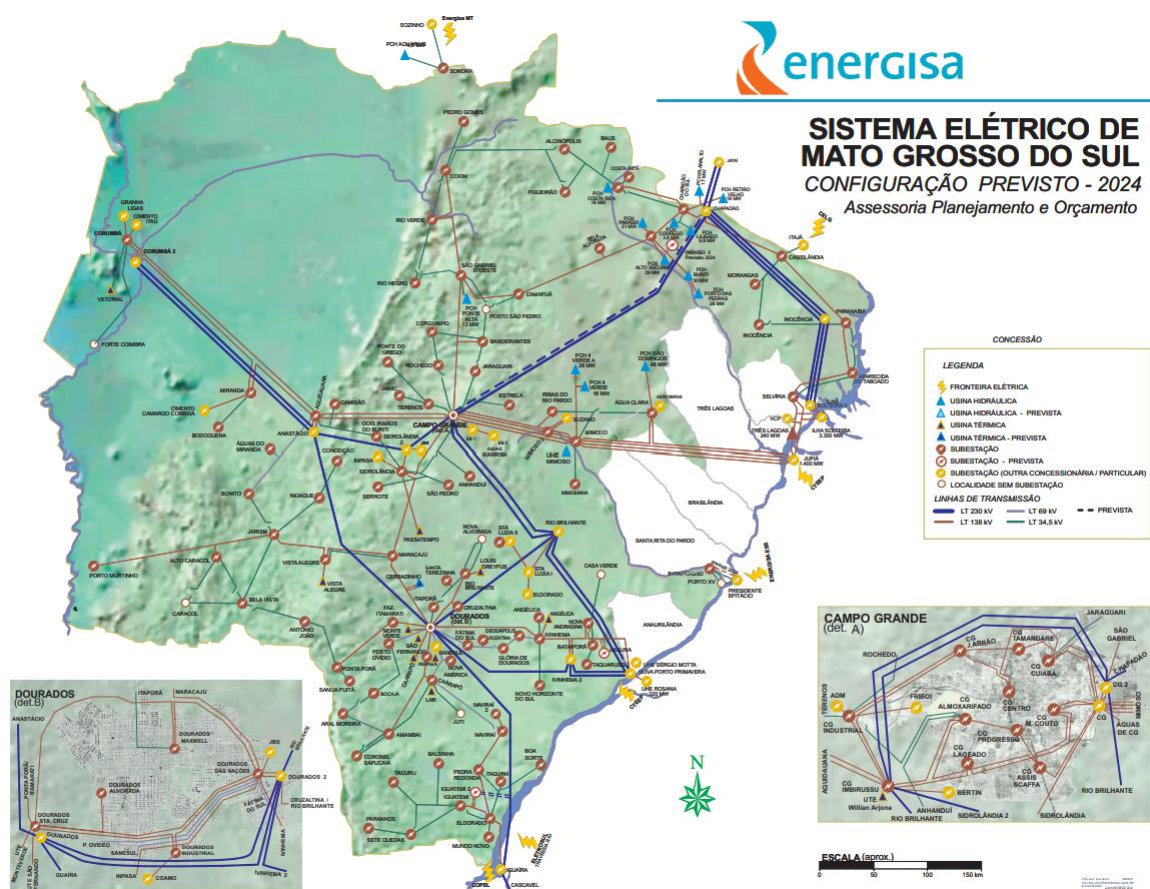

A Figura 2 ilustra, em azul, as áreas afetadas pelo evento climático.

Figura 2 - Municípios com as áreas afetadas em azul.



Os municípios afetados pelo evento climático que tiveram expurgo por situação de emergência, encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1 - Resumo dos Municípios.

A Tabela 2 apresenta o resumo dos documentos utilizados para o expurgo.

Tabela 2 - Resumo dos documentos utilizados para os expurgos.

Código do Evento	Documento	Resumo	Código COBRADE
20241201	Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 05/12/24 a 14/12/24 na Área de Atuação da Energisa - MS.	O evento que ocorreu entre 05 e 14/12/2024 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul.	1.3.1.2.0

Como resultado do evento ocorrido, seguem na tabela abaixo as subestações afetadas, completa ou parcialmente.

Tabela 3 - Subestações afetadas por situação de emergência.

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20241201	Alto Caracol	ACA51
20241201	Alto Caracol	ACA52
20241201	Alto Caracol	ACA53
20241201	Água Clara	ACL01
20241201	Água Clara	ACL02
20241201	Água Clara	ACL51
20241201	Antônio João	AJO01
20241201	Fazenda Itamarati	FIT51
20241201	Antônio João	AJO51
20241201	Antônio João	AJO52
20241201	PCH Costa Rica	CRH51
20241201	Alcinópolis	ALC01
20241201	Amambai	AMA01
20241201	Amambai	AMA02
20241201	Amambai	AMA03
20241201	Amambai	AMA51
20241201	Amambai	AMA52
20241201	Águas do Miranda	AMI01
20241201	Águas do Miranda	AMI02
20241201	Aral Moreira	AMO01
20241201	Aral Moreira	AMO02
20241201	Angélica	ANG01
20241201	Angélica	ANG02
20241201	Anhanduí	ANH01
20241201	Aquidauana	AQU01
20241201	Aquidauana	AQU02
20241201	Aquidauana	AQU03
20241201	Aquidauana	AQU06
20241201	Aquidauana	AQU04
20241201	Aquidauana	AQU05
20241201	Aquidauana	AQU51
20241201	Aparecida do Taboado	ATA02
20241201	Aparecida do Taboado	ATA03
20241201	Aparecida do Taboado	ATA04
20241201	Aparecida do Taboado	ATA05
20241201	Aparecida do Taboado	ATA51
20241201	Aparecida do Taboado	ATA52
20241201	Balsinha	BAL01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20241201	Iguatemi	IGU52
20241201	Bandeirantes	BAN01
20241201	Bandeirantes	BAN51
20241201	Bandeirantes	BAN52
20241201	Camapuã	CAM51
20241201	Bandeirantes	BAN53
20241201	Bataiporã	BAP01
20241201	Bataiporã	BAP02
20241201	Bataguassu	BAT01
20241201	Bataguassu	BAT02
20241201	Bela Alvorada	BAV51
20241201	Chapadão do Sul	CSU51
20241201	Bela Alvorada	BAV52
20241201	Bocajá	BOC01
20241201	Bodoquena	BOD01
20241201	Bodoquena	BOD51
20241201	Bonito	BON01
20241201	Bonito	BON02
20241201	Bonito	BON51
20241201	Bonito	BON52
20241201	Boa Sorte	BSO01
20241201	Boa Sorte	BSO02
20241201	Bela Vista	BVI01
20241201	Bela Vista	BVI02
20241201	Bela Vista	BVI51
20241201	Caarapó	CAA01
20241201	Caarapó	CAA02
20241201	Caarapó	CAA51
20241201	Caarapó	CAA52
20241201	Camapuã	CAM01
20241201	Camapuã	CAM02
20241201	Camapuã	CAM52
20241201	Cassilândia	CAS01
20241201	Cassilândia	CAS02
20241201	Cassilândia	CAS03
20241201	Cassilândia	CAS52
20241201	Campo Grande Almojarifado	CGA02
20241201	Campo Grande Almojarifado	CGA03
20241201	Campo Grande Almojarifado	CGA04
20241201	Jardim	JAR51
20241201	Campo Grande Almojarifado	CGA08
20241201	Campo Grande Almojarifado	CGA10
20241201	Campo Grande Almojarifado	CGA51

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20241201	Campo Grande Cuiabá	CGB01
20241201	Campo Grande Cuiabá	CGB02
20241201	Campo Grande Cuiabá	CGB03
20241201	Campo Grande Cuiabá	CGB04
20241201	Campo Grande Cuiabá	CGB06
20241201	Campo Grande Cuiabá	CGB09
20241201	Campo Grande Cuiabá	CGB11
20241201	Campo Grande Centro	CGC09
20241201	Campo Grande Centro	CGC13
20241201	Campo Grande Miguel Couto	CGM07
20241201	Campo Grande Tamandaré	CGT01
20241201	Campo Grande Centro	CGC15
20241201	Campo Grande Industrial	CGD03
20241201	Campo Grande Industrial	CGD51
20241201	Campo Grande Industrial	CGD52
20241201	Campo Grande Industrial	CGD53
20241201	Campo Grande José Abrão	CGJ01
20241201	Campo Grande José Abrão	CGJ03
20241201	Campo Grande José Abrão	CGJ04
20241201	Campo Grande José Abrão	CGJ06
20241201	Campo Grande José Abrão	CGJ05
20241201	Campo Grande Lageado	CGL02
20241201	Campo Grande Lageado	CGL03
20241201	Campo Grande Lageado	CGL04
20241201	Campo Grande Lageado	CGL06
20241201	Campo Grande Lageado	CGL07
20241201	Campo Grande Lageado	CGL08
20241201	Campo Grande Miguel Couto	CGM04
20241201	Campo Grande Miguel Couto	CGM08
20241201	Campo Grande Miguel Couto	CGM10
20241201	Campo Grande Miguel Couto	CGM11
20241201	Campo Grande Miguel Couto	CGM12
20241201	Campo Grande Miguel Couto	CGM14
20241201	Campo Grande Miguel Couto	CGM16
20241201	Campo Grande Miguel Couto	CGM17
20241201	Campo Grande Progresso	CGP12
20241201	Campo Grande Assis Scaffa	CGS01
20241201	Campo Grande Assis Scaffa	CGS03
20241201	Campo Grande Assis Scaffa	CGS04
20241201	Campo Grande Assis Scaffa	CGS05
20241201	Campo Grande Assis Scaffa	CGS06
20241201	Campo Grande Assis Scaffa	CGS07
20241201	Campo Grande Assis Scaffa	CGS08

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20241201	Campo Grande Assis Scaffa	CGS09
20241201	Campo Grande Assis Scaffa	CGS10
20241201	Campo Grande Tamandaré	CGT02
20241201	Campo Grande Tamandaré	CGT03
20241201	Campo Grande Tamandaré	CGT04
20241201	Campo Grande Tamandaré	CGT05
20241201	Campo Grande Tamandaré	CGT06
20241201	Corguinho	COG01
20241201	Conceição	CON01
20241201	Corumbá	COR01
20241201	Corumbá	COR02
20241201	Corumbá	COR03
20241201	Corumbá	COR04
20241201	Corumbá	COR06
20241201	Corumbá	COR07
20241201	Corumbá	COR08
20241201	Corumbá	COR09
20241201	Corumbá	COR10
20241201	Corumbá	COR53
20241201	Corumbá	COR52
20241201	Coxim	COX01
20241201	Coxim	COX02
20241201	Coxim	COX03
20241201	Coxim	COX04
20241201	Coxim	COX51
20241201	Coxim	COX52
20241201	Coxim	COX53
20241201	Costa Rica	CRI01
20241201	Costa Rica	CRI02
20241201	Cruzaltina	CRU01
20241201	Cruzaltina	CRU02
20241201	Cruzaltina	CRU03
20241201	Coronel Sapucaia	CSA01
20241201	Chapadão do Sul	CSU01
20241201	Chapadão do Sul	CSU52
20241201	Chapadão do Sul	CSU53
20241201	Deodápolis	DEO01
20241201	Deodápolis	DEO03
20241201	Dois Irmãos do Buriti	DIB01
20241201	Dourados Alvorada	DOA01
20241201	Dourados Alvorada	DOA03
20241201	Dourados Alvorada	DOA04
20241201	Dourados Alvorada	DOA05

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20241201	Dourados Alvorada	DOA06
20241201	Dourados das Nações	DOD01
20241201	Dourados das Nações	DOD02
20241201	Dourados das Nações	DOD03
20241201	Dourados das Nações	DOD05
20241201	Dourados Industrial	DOI04
20241201	Dourados Industrial	DOI05
20241201	Dourados Industrial	DOI06
20241201	Dourados Maxwell	DOM01
20241201	Dourados Maxwell	DOM02
20241201	Dourados Maxwell	DOM04
20241201	Dourados Maxwell	DOM06
20241201	Dourados Maxwell	DOM07
20241201	Dourados Maxwell	DOM08
20241201	Dourados Maxwell	DOM09
20241201	Dourados Maxwell	DOM51
20241201	Dourados Maxwell	DOM52
20241201	Eldorado	ELD01
20241201	Eldorado	ELD02
20241201	Eldorado	ELD52
20241201	Eldorado	ELD53
20241201	Estrela	EST01
20241201	Estrela	EST02
20241201	Figueirão	FIG01
20241201	Fazenda Itamarati	FIT52
20241201	Fazenda Itamarati	FIT53
20241201	Fazenda Itamarati	FIT54
20241201	Fazenda Itamarati	FIT55
20241201	Fátima do Sul	FSU01
20241201	Fátima do Sul	FSU02
20241201	Glória de Dourados	GDO01
20241201	Glória de Dourados	GDO02
20241201	Iguatemi	IGU01
20241201	Iguatemi	IGU51
20241201	Iguatemi	IGU53
20241201	Inocência	INO01
20241201	Inocência	INO02
20241201	Itaporã	ITA01
20241201	Itaporã	ITA52
20241201	Maracajú	MAR52
20241201	Itaquiraí	ITQ01
20241201	Itaquiraí	ITQ02
20241201	Ivinhema	IVI01

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20241201	Ivinhema	IVI02
20241201	Ivinhema	IVI03
20241201	Ivinhema	IVI52
20241201	Nova Andradina	NAN52
20241201	Jaraguari	JAG01
20241201	Jamic	JAM01
20241201	Jamic	JAM51
20241201	Jardim	JAR01
20241201	Jardim	JAR52
20241201	Jardim	JAR02
20241201	Jardim	JAR03
20241201	Jardim	JAR04
20241201	Jardim	JAR53
20241201	Jardim	JAR54
20241201	Vista Alegre	VAG52
20241201	Maracajú	MAR01
20241201	Maracajú	MAR02
20241201	Maracajú	MAR03
20241201	Maracajú	MAR51
20241201	Vista Alegre	VAG53
20241201	Maracajú	MAR53
20241201	Mimoso	MIM01
20241201	Miranda	MIR01
20241201	Miranda	MIR02
20241201	Miranda	MIR51
20241201	Miranda	MIR52
20241201	Mimosinha	MIS01
20241201	Mundo Novo	MNO01
20241201	Mundo Novo	MNO02
20241201	Morangas	MOG01
20241201	Morangas	MOG02
20241201	Nova América	NAM01
20241201	Nova América	NAM02
20241201	Nova Andradina	NAN01
20241201	Nova Andradina	NAN02
20241201	Nova Andradina	NAN03
20241201	Nova Andradina	NAN51
20241201	Santa Luzia 2	SLD51
20241201	Rio Brilhante	RBR01
20241201	Naviraí	NAV01
20241201	Naviraí	NAV02
20241201	Naviraí	NAV03
20241201	Naviraí	NAV04

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20241201	Naviraí	NAV05
20241201	Naviraí	NAV06
20241201	Novo Horizonte do Sul	NHS01
20241201	Nioaque	NIO01
20241201	Nioaque	NIO02
20241201	Nioaque	NIO51
20241201	Paranaíba	PAR01
20241201	Paranaíba	PAR02
20241201	Paranaíba	PAR03
20241201	Paranaíba	PAR04
20241201	Paranaíba	PAR05
20241201	Paranaíba	PAR51
20241201	Paranaíba	PAR52
20241201	Presidente Epitácio	PEP52
20241201	Pedro Gomes	PGO01
20241201	Sonora	SON01
20241201	Ponte do Grego	PGR01
20241201	Ponte do Grego	PGR02
20241201	Porto Murtinho	PMU01
20241201	Porto Murtinho	PMU02
20241201	Posto Ovídeo	POV51
20241201	Posto Ovídeo	POV52
20241201	Posto Ovídeo	POV53
20241201	Posto Ovídeo	POV54
20241201	Posto Ovídeo	POV55
20241201	Ponta Porã Estoril	PPE01
20241201	Ponta Porã Estoril	PPE02
20241201	Ponta Porã Estoril	PPE03
20241201	Ponta Porã Estoril	PPE04
20241201	Ponta Porã Estoril	PPE05
20241201	Ponta Porã Estoril	PPE54
20241201	Ponta Porã Estoril	PPE55
20241201	Rio Brilhante	RBR02
20241201	Rio Brilhante	RBR51
20241201	Rio Brilhante	RBR52
20241201	Rio Brilhante	RBR53
20241201	Rio Negro	RNE01
20241201	Rochedo	ROC01
20241201	Ribas do Rio Pardo	RRP01
20241201	Ribas do Rio Pardo	RRP02
20241201	Rio Verde	RVE01
20241201	Rio Verde	RVE02
20241201	Rio Verde	RVE51

Código do Evento	Subestações	Alimentador
20241201	Rio Verde	RVE52
20241201	Serrote	SET01
20241201	Serrote	SET02
20241201	São Gabriel do Oeste	SGO02
20241201	São Gabriel do Oeste	SGO04
20241201	São Gabriel do Oeste	SGO51
20241201	São Gabriel do Oeste	SGO52
20241201	Sidrolândia	SIA01
20241201	Sidrolândia	SIA03
20241201	Sidrolândia	SIA51
20241201	Sidrolândia	SIA52
20241201	Sidrolândia	SIA53
20241201	Santa Luzia 2	SLD52
20241201	Sonora	SON02
20241201	São Pedro	SPE01
20241201	São Pedro	SPE02
20241201	Sanga Puitã	SPU01
20241201	Sanga Puitã	SPU02
20241201	Sete Quedas	SQU01
20241201	Sete Quedas	SQU51
20241201	Tacurú	TAC01
20241201	Taquarussu	TAQ01
20241201	Terenos	TER01
20241201	Terenos	TER02
20241201	Terenos	TER51
20241201	Vista Alegre	VAG51
20241201	Vista Alegre	VAG54
20241201	Vicentina	VIC01
20241201	Vicentina	VIC02

IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS

As condições climáticas adversas que permearam a área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul resultaram em extensos danos a rede de distribuição, entre os quais foram registrados:

- Recomposição automática do sistema (Self-Healing);
- Reparo de cabos partidos;
- Retirada de galhos de árvores e demais objetos estranhos da rede;
- Retirada e substituição de postes quebrados ou tombados;
- Retirada e substituição de transformadores MT/BT queimados e avariados;
- Reparo de chaves fusíveis danificadas;

- Substituição de elos queimados;
- Substituição e reparo de para-raios;
- Reparo e substituição de cruzetas;
- Reparo e substituição de isoladores;
- Reparo em ramais de ligação;
- Reaperto e substituição de conexões;
- Reparo e substituição de jumpers e;
- Reparo em religadores.

A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo do impacto do evento no sistema elétrico conforme a classe e causa das ordens associadas.

Tabela 4 – Impacto dos eventos no sistema elétrico.

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20241201	C190-(D)-Trafo	C184-Ventos Fortes	279
20241201	C190-(D)-Trafo	C187-Descarga Atmosférica	572
20241201	C190-(D)-Trafo	C188-Árvore/Galhos	48
20241201	C190-(D)-Trafo	C199-Queimado Por DAT	43
20241201	C210-(D)-Estai	C213-Descarga Atmosférica	2
20241201	C220-(D)-Isolador	C226-Árvore/Galhos	1
20241201	C220-(D)-Isolador	C227-Descarga Atmosférica	3
20241201	C220-(D)-Isolador	C228-Ventos Fortes	1
20241201	C230-(D)-Cruzeta	C235-Descarga Atmosférica	2
20241201	C230-(D)-Cruzeta	C236-Ventos Fortes	6
20241201	C250-(D)-Poste	C246-Ventos Fortes	18
20241201	C250-(D)-Poste	C247-Árvore/Galhos	1
20241201	C250-(D)-Poste	C248-Descarga Atmosférica	1
20241201	C250-(D)-Poste	C249-Erosão	2
20241201	C270-(D)-Condutor	C330-Árvore/Galhos	66
20241201	C270-(D)-Condutor	C331-Descarga Atmosférica	66
20241201	C270-(D)-Condutor	C332-Inundação	1
20241201	C270-(D)-Condutor	C333-Ventos Fortes	91
20241201	C320-(D)-Conexão	C334-Árvore/Galhos	6
20241201	C320-(D)-Conexão	C335-Descarga Atmosférica	9
20241201	C320-(D)-Conexão	C336-Ventos Fortes	20
20241201	C380-(D)-Chave Faca	C385-Árvore/Galhos	2
20241201	C380-(D)-Chave Faca	C386-Descarga Atmosférica	3
20241201	C390-(D)-Chave Fusível	C471-Árvore/Galhos	91
20241201	C390-(D)-Chave Fusível	C472-Descarga Atmosférica	1258
20241201	C390-(D)-Chave Fusível	C473-Inundação	1
20241201	C390-(D)-Chave Fusível	C474-Ventos Fortes	461
20241201	C450-(D)-Regulador de Tensão	C457-Descarga Atmosférica	2

Código do Evento	Descrição da Classe	Descrição da Causa	Quantidade
20241201	C460-(D)-Religador	C466-Árvore/Galhos	5
20241201	C460-(D)-Religador	C467-Descarga Atmosférica	30
20241201	C460-(D)-Religador	C469-Ventos Fortes	10
20241201	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C811-Descarga Atmosférica	4
20241201	C910-(D)-Interrupção AL / LD	C812-Ventos Fortes	11

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontrados no Anexo I.

A Tabela 5 contém a data da primeira interrupção e da última restauração para o evento caracterizado como situação de emergência.

Tabela 5 – Data e hora do início da primeira interrupção e término da última interrupção.

Código do Evento	Data e hora do início da primeira interrupção	Data e hora do término da última interrupção
20241201	05/12/2024 20:14:00	16/12/2024 11:27:00

A quantidade de clientes afetados e o volume de interrupções para o evento pode ser encontrada na Tabela 6.

Tabela 6 – Clientes afetados.

Código do Evento	Clientes afetados	Quantidade de interrupções
20241201	157.707	204.549

A quantidade de clientes afetados corresponde ao número de clientes distintos que tiveram pelo menos uma interrupção no período considerado. A quantidade de interrupções corresponde ao somatório de interrupções dos clientes afetados.

A duração média de interrupção encontra-se na Tabela 7, assim como o tempo de restabelecimento da falta de energia de maior duração para o evento.

Tabela 7 – Duração média e mais longa das interrupções.

Código do Evento	Duração média das interrupções (min)	Interrupção mais longa (min)
20241201	522,85	3.916

A duração média das interrupções corresponde à média das interrupções de cada consumidor afetado durante o evento. A interrupção mais longa corresponde a duração máxima de interrupção ocorrida durante o evento.

Constatou-se no evento climático a ultrapassagem do limite do indicador CHI (consumidor hora interrompido).

O limite é calculado conforme a equação a seguir:

$$2.612. N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Para a EMS, tem-se 1.101.890 faturados e atendidos em BT ou MT no mês de outubro de 2023. Portanto, o limite de CHI para 2024 é **340.190,01**.

$$\begin{aligned} \text{Limite de CHI} &= 2.612. N^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 2.612 \times 1.101.890^{0,35} \\ \text{Limite de CHI} &= 340.190,01 \end{aligned}$$

Tabela 8, encontra-se o somatório das interrupções, em hora e décimo de hora.

Tabela 8 – Consumidor Hora Interrompido (CHI) do evento

Código do Evento	Consumidor hora interrompido
20241201	604.148,93

Na Tabela 9, encontram-se as quantidades de efetivos de equipes disponibilizadas durante os dias do evento.

Tabela 9 – Efetivo de equipes.

Código do Evento	Efetivo médio durante os dias dos eventos	Efetivo no dia mais crítico dos eventos
20241201	286,10	335

Na Tabela 10, encontram-se os tempos de atendimento realizados durante o evento.

Tabela 10 – Tempos de atendimento.

Código do Evento	Tempo médio de preparo	Tempo médio de deslocamento	Tempo médio de execução	Tempo médio de atendimento
20241201	456,67	56,17	50,87	563,70

EVIDÊNCIAS



Últimas Notícias Política Cotidiano MídiaMAIS Emprego Famosos

Cotidiano

Chuva chega forte e alaga ruas da região norte de Campo Grande

No Nova Lima, várias ruas estão alagadas

Priscilla Peres - 12/12/2024 - 11:54

Ouvir Notícia

Compartilhar



Rua do Nova Lima (Foto: Fala Povo)

Fonte: <https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2024/chuva-chega-forte-e-alaga-ruas-da-regiao-norte-de-campo-grande/>

Rua vira rio após chuva forte em Campo Grande; veja o vídeo

Um morador se surpreendeu com o que viu ao abrir a porta de casa, na Travessa Antenor Ferreira de Rezende

Renata Fontoura

12/12/2024 13:27 Atualizado em 12/12/2024 13:30

1 min de leitura

O Comentários

Acessibilidade


-
-
-
-
-
-

A chuva forte que caiu no fim da manhã desta quinta-feira (12) assustou os moradores da Travessa Antenor Ferreira de Rezende, no bairro Santo Antônio, em Campo Grande. A rua virou um verdadeiro rio. Assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



PUBLICIDADE

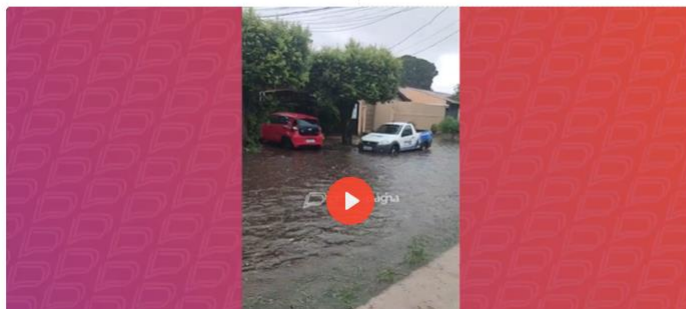

Fonte: <https://primeirapagina.com.br/tempo/rua-vira-rio-apos-chuva-forte-em-campo-grande-veja-o-video/>

Chuva rápida alaga ruas e gera transtornos em Aquidauana

Município está em alerta para tempestades neste sábado

14/12/2024 às 09:31 | Elizeu Ribeiro



Reprodução / O Pantaneiro

Fonte: <https://www.topmidianews.com.br/interior/chuva-rapida-alaga-ruas-e-gera-transtornos-em-aquidauana/214156/>

ANEXO I – Descrição e Relação dos Equipamentos Afetados

Alimentador – linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

Condutor de energia – é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

Transformador – é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

Chave fusível – é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

Chave faca – é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

Disjuntor – é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuitos.

Para-raios – são equipamentos protetores de linhas de transmissão e distribuição aéreas contra sobretensões causadas por manobras de chaves ou descargas atmosféricas.

Religadores automáticos – são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

Isoladores – são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas, capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Eletricamente, exercem a função de isolar os condutores, submetidos a uma diferença de potencial em relação terra (estrutura suporte) ou em relação a um outro condutor de fase.

Ramal de ligação - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

Relação de Ocorrências Expurgáveis

Segue abaixo a relação das ordens expurgadas para o evento climático 20241201 de dezembro de 2024.

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6051860-1	TD(14809)	Transformador Distribuição	1	5,3	5,30
20241201	6052295-1	TD(21163)	Transformador Distribuição	1	12,08	12,08
20241201	6052718-1	FU(20391)	Chave Fusível	3	1,2	3,60
20241201	6053511-1	TD(728818)	Transformador Distribuição	1	7,08	7,08
20241201	6053772-1	TD(684151)	Transformador Distribuição	31	5,53	171,43
20241201	6054029-1	FR(20372)	Chave Fusível Religadora	36	17,12	616,32
20241201	6054598-1	TD(662311)	Transformador Distribuição	1	9,07	9,07
20241201	6054728-1	TD(49547)	Transformador Distribuição	1	3,95	3,95
20241201	6055392-1	TD(56992)	Transformador Distribuição	1	3,55	3,55
20241201	6050668-1	TD(58850)	Transformador Distribuição	4	4,85	19,40
20241201	6053577-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	11	2,2	24,20
20241201	6053577-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	22	5,22	114,84
20241201	6053577-1	RD(718748)	Religador de Distribuição	4	11,02	44,08
20241201	6053943-1	FR(22835)	Chave Fusível Religadora	29	8,28	240,12
20241201	6056027-1	RD(19130)	Religador de Distribuição	171	4,43	757,53
20241201	6056133-1	TD(47198)	Transformador Distribuição	1	8,75	8,75
20241201	6058351-1	TD(39467)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20241201	6058898-1	TD(29429)	Transformador Distribuição	1	17,05	17,05
20241201	6059280-1	TD(46886)	Transformador Distribuição	1	4,4	4,40
20241201	6059439-1	FU(35537)	Chave Fusível	1	8,02	8,02
20241201	6060672-1	TD(47198)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062735-1	RD(718747)	Religador de Distribuição	94	0,25	23,50
20241201	6063152-1	TD(38516)	Transformador Distribuição	1	13,6	13,60
20241201	6063487-1	TD(56538)	Transformador Distribuição	2	3,13	6,26
20241201	6063511-1	TD(34957)	Transformador Distribuição	1	15,75	15,75
20241201	6057280-1	TD(15907)	Transformador Distribuição	1	8,83	8,83
20241201	6057741-1	FU(35619)	Chave Fusível	12	16,23	194,76
20241201	6062810-1	FR(20233)	Chave Fusível Religadora	2	15,48	30,96
20241201	6063227-1	TD(15907)	Transformador Distribuição	1	7,68	7,68
20241201	6063299-1	TD(15919)	Transformador Distribuição	1	8,03	8,03
20241201	6063624-1	TD(690362)	Transformador Distribuição	3	6,58	19,74
20241201	6063640-1	TD(15937)	Transformador Distribuição	1	8,27	8,27
20241201	6063657-1	TD(43498)	Transformador Distribuição	1	7,58	7,58
20241201	6063776-1	TD(14893)	Transformador Distribuição	1	5,32	5,32
20241201	6063812-1	TD(14888)	Transformador Distribuição	1	9,53	9,53
20241201	6064113-1	FU(699224)	Chave Fusível	4	10,07	40,28
20241201	6064268-1	TD(36772)	Transformador Distribuição	1	7,43	7,43
20241201	6064643-1	TD(696731)	Transformador Distribuição	1	11,57	11,57
20241201	6064995-1	TD(674910)	Transformador Distribuição	1	15,77	15,77
20241201	6051114-1	TD(15643)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20241201	6051286-1	TD(21177)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20241201	6051384-1	TD(699223)	Transformador Distribuição	2	2,75	5,50
20241201	6054015-1	TD(57389)	Transformador Distribuição	2	21,38	42,76

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6055870-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	8	0,9	7,20
20241201	6056039-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	8	3,62	28,96
20241201	6055870-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	312	0,9	280,80
20241201	6056039-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	83	0,58	48,14
20241201	6056039-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	21	1,97	41,37
20241201	6056039-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	42	3,05	128,10
20241201	6056039-1	RD(12183)	Religador de Distribuição	166	3,62	600,92
20241201	6056121-1	FR(17671)	Chave Fusível Religadora	12	4,38	52,56
20241201	6056155-1	[MT]PA(12423)	Alimentador	25	5,25	131,25
20241201	6056324-1	TD(29434)	Transformador Distribuição	1	4,87	4,87
20241201	6056731-1	FU(19221)	Chave Fusível	3	1,28	3,84
20241201	6056819-1	TD(14729)	Transformador Distribuição	1	6,77	6,77
20241201	6063946-1	FR(704024)	Chave Fusível Religadora	8	11,53	92,24
20241201	6062762-1	RD(13409)	Religador de Distribuição	20	9,15	183,00
20241201	6056855-1	FU(24893)	Chave Fusível	4	9,5	38,00
20241201	6057703-1	FR(704024)	Chave Fusível Religadora	12	19,9	238,80
20241201	6062762-1	RD(13409)	Religador de Distribuição	99	8,7	861,30
20241201	6056695-1	TD(32844)	Transformador Distribuição	1	7,07	7,07
20241201	6056617-1	TD(32914)	Transformador Distribuição	2	3,23	6,46
20241201	6056134-1	RD(756288)	Religador de Distribuição	20	5,97	119,40
20241201	6061151-1	FU(19765)	Chave Fusível	4	3,45	13,80
20241201	6056577-1	FU(19765)	Chave Fusível	4	5,22	20,88
20241201	6063693-1	TD(678902)	Transformador Distribuição	4	31,48	125,92

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062870-1	FR(28065)	Chave Fusível Religadora	6	21,17	127,02
20241201	6064258-1	FU(10329)	Chave Fusível	2	23,38	46,76
20241201	6053180-1	TD(46443)	Transformador Distribuição	1	4,85	4,85
20241201	6054613-1	FR(28067)	Chave Fusível Religadora	14	7,03	98,42
20241201	6056260-1	TD(37040)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20241201	6056293-1	TD(689080)	Transformador Distribuição	2	20,13	40,26
20241201	6058658-1	FR(10077)	Chave Fusível Religadora	21	2,82	59,22
20241201	6062867-1	FU(10923)	Chave Fusível	222	5,95	1.320,90
20241201	6064006-1	FU(12746)	Chave Fusível	1	9,25	9,25
20241201	6064015-1	FU(10938)	Chave Fusível	9	2,5	22,50
20241201	6058958-1	FR(37220)	Chave Fusível Religadora	35	2,3	80,50
20241201	6051207-1	TD(36963)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20241201	6053524-1	FU(10936)	Chave Fusível	135	1,98	267,30
20241201	6054406-1	TD(37084)	Transformador Distribuição	1	11,6	11,60
20241201	6054828-1	TD(56696)	Transformador Distribuição	1	4,9	4,90
20241201	6055270-1	TD(37245)	Transformador Distribuição	1	20,57	20,57
20241201	6056552-1	TD(37185)	Transformador Distribuição	1	5,2	5,20
20241201	6056948-1	FR(26599)	Chave Fusível Religadora	17	8,08	137,36
20241201	6058616-1	FU(26592)	Chave Fusível	8	7	56,00
20241201	6059269-1	TD(37249)	Transformador Distribuição	1	8,13	8,13
20241201	6060644-1	TD(36856)	Transformador Distribuição	1	2,18	2,18
20241201	6060939-1	TD(36870)	Transformador Distribuição	1	3,2	3,20
20241201	6061311-1	TD(36870)	Transformador Distribuição	1	5,7	5,70
20241201	6061937-1	FU(28234)	Chave Fusível	3	13,83	41,49

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6063505-1	RD(711452)	Religador de Distribuição	17	8,15	138,55
20241201	6063505-1	RD(711452)	Religador de Distribuição	9	9,08	81,72
20241201	6063505-1	RD(711452)	Religador de Distribuição	1	10,45	10,45
20241201	6063505-1	RD(711452)	Religador de Distribuição	5	11,4	57,00
20241201	6064786-1	FU(28087)	Chave Fusível	3	24,58	73,74
20241201	6054483-1	TD(683736)	Transformador Distribuição	1	10,33	10,33
20241201	6125095-1	FR(8811288)	Chave Fusível Religadora	6	21,37	128,22
20241201	6062909-1	TD(10205)	Transformador Distribuição	45	14,42	648,90
20241201	6058131-1	FU(3648)	Chave Fusível	4	8,65	34,60
20241201	6056516-1	FU(23574)	Chave Fusível	1	4,77	4,77
20241201	6056516-1	FU(3648)	Chave Fusível	4	4,77	19,08
20241201	6056509-1	FU(38277)	Chave Fusível	6	3,27	19,62
20241201	6056450-1	TD(43141)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20241201	6055813-1	FR(8811288)	Chave Fusível Religadora	37	12,13	448,81
20241201	6055466-1	TD(10205)	Transformador Distribuição	44	4,97	218,68
20241201	6063015-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	1	0,05	0,05
20241201	6050908-1	TD(1885069)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20241201	6065026-1	TD(58532)	Transformador Distribuição	1	16,85	16,85
20241201	6065024-1	TD(18116)	Transformador Distribuição	1	19,98	19,98
20241201	6065025-1	TD(58689)	Transformador Distribuição	1	38,13	38,13
20241201	6058471-1	TD(28801)	Transformador Distribuição	1	5,45	5,45
20241201	6056896-1	FU(23573)	Chave Fusível	12	20,62	247,44
20241201	6056453-1	FU(23542)	Chave Fusível	2	8,53	17,06
20241201	6056348-1	FU(23784)	Chave Fusível	2	5,73	11,46
20241201	6055451-1	TD(59791)	Transformador Distribuição	1	2	2,00

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6054827-1	TD(17975)	Transformador Distribuição	1	16,07	16,07
20241201	6054305-1	FU(37202)	Chave Fusível	2	7,07	14,14
20241201	6053318-1	FR(3792)	Chave Fusível Religadora	20	4,98	99,60
20241201	6053814-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	23	21,13	485,99
20241201	6050995-1	FR(19643)	Chave Fusível Religadora	63	3,12	196,56
20241201	6051364-1	TD(16538)	Transformador Distribuição	1	1,57	1,57
20241201	6051936-1	FR(20351)	Chave Fusível Religadora	40	5,88	235,20
20241201	6052974-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	14	2,33	32,62
20241201	6052974-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	4	5,32	21,28
20241201	6052974-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	23	7,52	172,96
20241201	6053464-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	14	1,52	21,28
20241201	6053464-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	4	1,67	6,68
20241201	6053814-1	RL(BVI595-05)	Religador de Distribuição	374	0,08	29,92
20241201	6054130-1	FR(19643)	Chave Fusível Religadora	63	12,25	771,75
20241201	6054851-1	TD(29224)	Transformador Distribuição	1	6,22	6,22
20241201	6054993-1	FU(20350)	Chave Fusível	17	5,05	85,85
20241201	6055595-1	FR(19643)	Chave Fusível Religadora	63	14	882,00
20241201	6056326-1	FU(19624)	Chave Fusível	10	11,18	111,80
20241201	6056675-1	TD(19014)	Transformador Distribuição	1	6,25	6,25
20241201	6056952-1	TD(47066)	Transformador Distribuição	1	3,97	3,97
20241201	6058261-1	FU(4921)	Chave Fusível	26	4,48	116,48
20241201	6061441-1	TD(58678)	Transformador Distribuição	2	8,85	17,70
20241201	6061580-1	FU(112008990)	Chave Fusível	65	2,75	178,75

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6061927-1	FR(20346)	Chave Fusível Religadora	29	3,08	89,32
20241201	6062130-1	TD(16132)	Transformador Distribuição	1	20,15	20,15
20241201	6063468-1	TD(29224)	Transformador Distribuição	1	10,32	10,32
20241201	6064271-1	TD(21266)	Transformador Distribuição	1	6,33	6,33
20241201	6053464-1	RD(716413)	Religador de Distribuição	22	1,88	41,36
20241201	6053814-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	374	0,6	224,40
20241201	6053814-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	23	1,47	33,81
20241201	6053814-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	72	1,65	118,80
20241201	6053814-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	14	2,52	35,28
20241201	6053814-1	RD(712046)	Religador de Distribuição	4	20,93	83,72
20241201	6058801-1	ALC01_ALC49501	Alimentador	2080	0,07	145,60
20241201	6061979-1	FU(28590)	Chave Fusível	2	5,2	10,40
20241201	6054999-1	TD(751112)	Transformador Distribuição	1	3,4	3,40
20241201	6054573-1	FU(41903)	Chave Fusível	14	2,57	35,98
20241201	6054514-1	TD(724418)	Transformador Distribuição	3	11,52	34,56
20241201	6051595-1	RD(749422)	Religador de Distribuição	24	7,88	189,12
20241201	6051595-1	RD(749422)	Religador de Distribuição	213	3,4	724,20
20241201	6051595-1	RD(749422)	Religador de Distribuição	5	3,33	16,65
20241201	6050531-1	TD(712)	Transformador Distribuição	54	5,43	293,22
20241201	6058801-1	ALC01_ALC49501	Alimentador	2	0,07	0,14
20241201	6061805-1	CL(41548)	Chave Lâmina	56	5,57	311,92
20241201	6064834-1	FU(3398)	Chave Fusível	9	19,85	178,65
20241201	6061173-1	FU(27677)	Chave Fusível	14	13,43	188,02
20241201	6064296-1	TD(33813)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6064020-1	FU(25060)	Chave Fusível	5	5,9	29,50
20241201	6063377-1	TD(33828)	Transformador Distribuição	1	10,38	10,38
20241201	6063250-1	FU(27677)	Chave Fusível	14	10,2	142,80
20241201	6063222-1	FU(3410)	Chave Fusível	6	15,3	91,80
20241201	6062980-1	FU(675757)	Chave Fusível	10	14,23	142,30
20241201	6053972-1	TD(33828)	Transformador Distribuição	1	20,85	20,85
20241201	6062928-1	AMA02_AMA49505	Alimentador	47	1,35	63,45
20241201	6062928-1	AMA02_AMA49505	Alimentador	706	2,7	1.906,20
20241201	6062928-1	RD(748365)	Religador de Distribuição	47	5,95	279,65
20241201	6062928-1	CF(71490806)	Chave Faca	3	11,78	35,34
20241201	6062954-1	TD(712730)	Transformador Distribuição	57	13,75	783,75
20241201	6063490-1	FU(42260)	Chave Fusível	182	4,12	749,84
20241201	6063566-1	TD(656299)	Transformador Distribuição	2	1,97	3,94
20241201	6064697-1	TD(656319)	Transformador Distribuição	7	1,57	10,99
20241201	6062928-1	AMA02_AMA49505	Alimentador	1	0,13	0,13
20241201	6053842-1	FU(721828)	Chave Fusível	8	16,72	133,76
20241201	6055818-1	TD(52495)	Transformador Distribuição	1	18,18	18,18
20241201	6056562-1	TD(52504)	Transformador Distribuição	1	26,15	26,15
20241201	6058477-1	FU(25157)	Chave Fusível	4	3,68	14,72
20241201	6058596-1	FU(3286)	Chave Fusível	1	4,57	4,57
20241201	6059013-1	TD(82294510)	Transformador Distribuição	1	15,03	15,03
20241201	6061354-1	PE(16911759)	Ponto de conexão	1	3,07	3,07
20241201	6061531-1	TD(679758)	Transformador Distribuição	1	3,52	3,52
20241201	6062928-1	AMA02_AMA49505	Alimentador	1852	0,13	240,76
20241201	6062928-1	AMA02_AMA49505	Alimentador	279	0,28	78,12
20241201	6051779-1	TD(8852)	Transformador Distribuição	2	3,57	7,14
20241201	6052752-1	TD(40197)	Transformador Distribuição	2	3,12	6,24
20241201	6052924-1	FU(996212)	Chave Fusível	6	9,33	55,98
20241201	6053057-1	FU(27627)	Chave Fusível	2	8,25	16,50

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6053231-1	FU(27690)	Chave Fusível	1	9,13	9,13
20241201	6053784-1	FR(3762)	Chave Fusível Religadora	40	7,02	280,80
20241201	6053821-1	FU(3407)	Chave Fusível	1	2,15	2,15
20241201	6054077-1	FU(27629)	Chave Fusível	5	5,13	25,65
20241201	6054378-1	FU(27629)	Chave Fusível	5	12,23	61,15
20241201	6054553-1	FR(3762)	Chave Fusível Religadora	40	7,08	283,20
20241201	6054701-1	FU(3768)	Chave Fusível	310	1,45	449,50
20241201	6054792-1	FU(25183)	Chave Fusível	6	6,83	40,98
20241201	6055865-1	TD(40138)	Transformador Distribuição	2	24,85	49,70
20241201	6056098-1	TD(57100)	Transformador Distribuição	2	31,75	63,50
20241201	6056363-1	TD(43346)	Transformador Distribuição	1	30,42	30,42
20241201	6056815-1	FU(25144)	Chave Fusível	9	5,57	50,13
20241201	6056830-1	TD(26622)	Transformador Distribuição	54	6,37	343,98
20241201	6057251-1	TD(40132)	Transformador Distribuição	1	45,65	45,65
20241201	6057600-1	TD(752781)	Transformador Distribuição	1	23,67	23,67
20241201	6058810-1	TD(40121)	Transformador Distribuição	1	52,4	52,40
20241201	6058216-1	TD(58254)	Transformador Distribuição	4	10,92	43,68
20241201	6058270-1	FU(3567)	Chave Fusível	14	5,58	78,12
20241201	6059118-1	[BT]PA(12446)	Ramal de Baixa Tensão	3	17,67	53,01
20241201	6062903-1	TD(40165)	Transformador Distribuição	3	15,28	45,84
20241201	6062921-1	RD(3283)	Religador de Distribuição	18	12,45	224,10
20241201	6062921-1	RD(3283)	Religador de Distribuição	12	13,07	156,84
20241201	6062921-1	RD(3283)	Religador de Distribuição	20	13,07	261,40
20241201	6062921-1	FU(3259)	Chave Fusível	8	15,12	120,96
20241201	6062921-1	FU(3259)	Chave Fusível	6	16,27	97,62
20241201	6062921-1	FU(3259)	Chave Fusível	40	22,32	892,80

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6054766-1	TD(58254)	Transformador Distribuição	4	32,45	129,80
20241201	6058039-1	TD(661791)	Transformador Distribuição	1	9,08	9,08
20241201	6059278-1	FU(27676)	Chave Fusível	2	6,43	12,86
20241201	6061104-1	FU(694395)	Chave Fusível	4	15,12	60,48
20241201	6061350-1	TD(674234)	Transformador Distribuição	16	2,92	46,72
20241201	6061633-1	TD(42198)	Transformador Distribuição	1	10,47	10,47
20241201	6063032-1	FU(21160)	Chave Fusível	4	28,62	114,48
20241201	6063055-1	TD(57517)	Transformador Distribuição	1	20,7	20,70
20241201	6063263-1	TD(661672)	Transformador Distribuição	2	11,98	23,96
20241201	6063320-1	FU(25173)	Chave Fusível	7	12,58	88,06
20241201	6063799-1	TD(42167)	Transformador Distribuição	1	6,73	6,73
20241201	6064109-1	FU(27676)	Chave Fusível	2	4,08	8,16
20241201	6064576-1	TD(49485)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20241201	6124448-1	RD(65565086)	Religador de Distribuição	38	0,77	29,26
20241201	6124448-1	RD(65565086)	Religador de Distribuição	7	0,87	6,09
20241201	6051693-1	TD(663871)	Transformador Distribuição	1	4,47	4,47
20241201	6052430-1	FU(7149510)	Chave Fusível	1	4,73	4,73
20241201	6052740-1	FU(693329)	Chave Fusível	8	3,45	27,60
20241201	6053194-1	TD(42265)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20241201	6053238-1	TD(49631)	Transformador Distribuição	1	7,2	7,20
20241201	6053528-1	TD(42135)	Transformador Distribuição	3	3,37	10,11
20241201	6054055-1	FU(720411)	Chave Fusível	2	15,08	30,16
20241201	6054065-1	FU(25197)	Chave Fusível	2	24,53	49,06
20241201	6055873-1	TD(42285)	Transformador Distribuição	1	40,88	40,88
20241201	6054046-1	TD(42283)	Transformador Distribuição	1	10,08	10,08

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6054509-1	TD(56940)	Transformador Distribuição	1	4,67	4,67
20241201	6054765-1	FU(94575350)	Chave Fusível	7	1,58	11,06
20241201	6054830-1	TD(736985)	Transformador Distribuição	2	7,1	14,20
20241201	6055187-1	TD(52765)	Transformador Distribuição	1	28,42	28,42
20241201	6055369-1	TD(56940)	Transformador Distribuição	1	25,97	25,97
20241201	6055406-1	FR(14237)	Chave Fusível Religadora	18	6,22	111,96
20241201	6055544-1	FU(27667)	Chave Fusível	5	23,8	119,00
20241201	6056233-1	TD(42290)	Transformador Distribuição	1	5,45	5,45
20241201	6057144-1	TD(661779)	Transformador Distribuição	2	25,45	50,90
20241201	6063257-1	TD(670077)	Transformador Distribuição	1	31,82	31,82
20241201	6063453-1	TD(42475)	Transformador Distribuição	1	29,43	29,43
20241201	6063470-1	FU(26206)	Chave Fusível	10	8,23	82,30
20241201	6063580-1	FU(3579)	Chave Fusível	2	9,48	18,96
20241201	6058964-1	FU(27761)	Chave Fusível	12	15,7	188,40
20241201	6050339-1	TD(42470)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20241201	6050744-1	FU(31235)	Chave Fusível	6	6,98	41,88
20241201	6051736-1	TD(42451)	Transformador Distribuição	1	1,62	1,62
20241201	6051926-1	TD(42587)	Transformador Distribuição	1	4,9	4,90
20241201	6052757-1	TD(42316)	Transformador Distribuição	2	4,28	8,56
20241201	6053022-1	TD(42631)	Transformador Distribuição	1	4,52	4,52
20241201	6053063-1	FU(719768)	Chave Fusível	3	4,92	14,76
20241201	6053148-1	TD(42451)	Transformador Distribuição	1	27,98	27,98
20241201	6053777-1	FU(3291)	Chave Fusível	26	1,72	44,72
20241201	6054426-1	TD(58273)	Transformador Distribuição	9	3,6	32,40

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6054741-1	TD(81289714)	Transformador Distribuição	2	2,88	5,76
20241201	6054823-1	TD(693459)	Transformador Distribuição	1	25,53	25,53
20241201	6055714-1	FR(27653)	Chave Fusível Religadora	16	19,17	306,72
20241201	6055825-1	FU(27812)	Chave Fusível	4	21,3	85,20
20241201	6055930-1	FU(27736)	Chave Fusível	6	19,02	114,12
20241201	6056033-1	FR(27670)	Chave Fusível Religadora	13	12,08	157,04
20241201	6056366-1	TD(42559)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20241201	6057134-1	TD(656711)	Transformador Distribuição	1	2,2	2,20
20241201	6057956-1	FU(27746)	Chave Fusível	8	3,55	28,40
20241201	6058019-1	TD(42467)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88
20241201	6058648-1	FR(35515)	Chave Fusível Religadora	15	17,7	265,50
20241201	6058844-1	TD(753563)	Transformador Distribuição	1	16,27	16,27
20241201	6061271-1	FU(26206)	Chave Fusível	10	4,55	45,50
20241201	6061593-1	FU(37676)	Chave Fusível	7	6,93	48,51
20241201	6061828-1	TD(42451)	Transformador Distribuição	1	4,93	4,93
20241201	6063289-1	FU(27750)	Chave Fusível	1	14,8	14,80
20241201	6060081-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	30	3,68	110,40
20241201	6060081-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	34	5,02	170,68
20241201	6060308-1	FU(19786)	Chave Fusível	6	19,5	117,00
20241201	6060523-1	TD(698434)	Transformador Distribuição	1	5,32	5,32
20241201	6060850-1	TD(15715)	Transformador Distribuição	2	1,72	3,44
20241201	6061788-1	TD(13606)	Transformador Distribuição	2	3,68	7,36
20241201	6055814-1	TD(13232)	Transformador Distribuição	1	15,92	15,92
20241201	6056428-1	FU(18932)	Chave Fusível	2	6,43	12,86
20241201	6056626-1	FU(720090)	Chave Fusível	1	4,6	4,60

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6056821-1	TD(55086)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20241201	6057322-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	3	1,63	4,89
20241201	6057322-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	9	2,23	20,07
20241201	6057322-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	2	2,68	5,36
20241201	6057322-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	5	7,83	39,15
20241201	6057322-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	1	8,42	8,42
20241201	6057322-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	2	8,55	17,10
20241201	6058027-1	FU(12488)	Chave Fusível	1	32,18	32,18
20241201	6058027-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	19	0,5	9,50
20241201	6058027-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	1	24,08	24,08
20241201	6058079-1	FU(725610)	Chave Fusível	1	8,77	8,77
20241201	6063132-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	12	7,75	93,00
20241201	6063132-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	2	9,55	19,10
20241201	6063132-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	5	9,97	49,85
20241201	6063132-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	3	20,87	62,61
20241201	6064117-1	FU(18320)	Chave Fusível	2	11,6	23,20
20241201	6057322-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	2	2,68	5,36
20241201	6057322-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	23	7,83	180,09
20241201	6057322-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	3	8,42	25,26
20241201	6057322-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	3	8,55	25,65
20241201	6057429-1	FU(19898)	Chave Fusível	2	20,62	41,24
20241201	6058027-1	FU(12488)	Chave Fusível	3	32,18	96,54
20241201	6058027-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	43	0,5	21,50

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6058079-1	FU(725610)	Chave Fusível	3	8,77	26,31
20241201	6054590-1	TD(41370)	Transformador Distribuição	1	2,32	2,32
20241201	6063132-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	18	7,75	139,50
20241201	6063132-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	2	9,55	19,10
20241201	6063132-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	12	9,97	119,64
20241201	6063132-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	17	20,87	354,79
20241201	6064117-1	FU(18320)	Chave Fusível	6	11,6	69,60
20241201	6064255-1	TD(41370)	Transformador Distribuição	1	2,75	2,75
20241201	6057322-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	13	2,23	28,99
20241201	6057322-1	RD(722288)	Religador de Distribuição	4	1,63	6,52
20241201	6056866-1	TD(863095)	Transformador Distribuição	1	26,57	26,57
20241201	6056686-1	TD(15704)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20241201	6056484-1	FU(35416)	Chave Fusível	4	7,75	31,00
20241201	6056428-1	FU(18932)	Chave Fusível	3	6,43	19,29
20241201	6056304-1	TD(15642)	Transformador Distribuição	2	6,6	13,20
20241201	6055953-1	TD(41370)	Transformador Distribuição	1	16	16,00
20241201	6062240-1	TD(15568)	Transformador Distribuição	1	20,18	20,18
20241201	6060709-1	FU(18882)	Chave Fusível	2	19,23	38,46
20241201	6060433-1	FU(19789)	Chave Fusível	1	5,22	5,22
20241201	6060308-1	FU(19786)	Chave Fusível	9	19,5	175,50
20241201	6060081-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	38	3,68	139,84
20241201	6060081-1	RD(735994)	Religador de Distribuição	21	5,02	105,42
20241201	6064378-1	TD(20938)	Transformador Distribuição	70	7,63	534,10
20241201	6060530-1	TD(756114)	Transformador Distribuição	2	4,35	8,70

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6059548-1	FU(22914)	Chave Fusível	2	2,63	5,26
20241201	6062882-1	FU(658034)	Chave Fusível	157	10,02	1.573,14
20241201	6064016-1	TD(705377)	Transformador Distribuição	1	26,28	26,28
20241201	6063873-1	FU(22623)	Chave Fusível	1	26,85	26,85
20241201	6061866-1	TD(659763)	Transformador Distribuição	1	2,77	2,77
20241201	6054440-1	FU(22623)	Chave Fusível	1	8,78	8,78
20241201	6052843-1	TD(11438)	Transformador Distribuição	24	12,08	289,92
20241201	6053932-1	TD(32706)	Transformador Distribuição	3	16,95	50,85
20241201	6055041-1	FU(1661)	Chave Fusível	32	3,03	96,96
20241201	6056572-1	TD(715322)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20241201	6057405-1	FU(1661)	Chave Fusível	32	5,88	188,16
20241201	6057787-1	TD(34572)	Transformador Distribuição	5	14,83	74,15
20241201	6058793-1	TD(32996)	Transformador Distribuição	18	2,25	40,50
20241201	6062422-1	TD(34155)	Transformador Distribuição	1	0,88	0,88
20241201	6062760-1	TD(26526)	Transformador Distribuição	49	2,62	128,38
20241201	6062785-1	FU(1563)	Chave Fusível	11	15,15	166,65
20241201	6051062-1	TD(715322)	Transformador Distribuição	1	19,92	19,92
20241201	6052161-1	RD(720139)	Religador de Distribuição	48	2,75	132,00
20241201	6052161-1	RD(720139)	Religador de Distribuição	3	5,4	16,20
20241201	6052161-1	RD(720139)	Religador de Distribuição	13	5,82	75,66
20241201	6052165-1	FU(3226)	Chave Fusível	186	0,8	148,80
20241201	6052246-1	TD(56944)	Transformador Distribuição	33	5,28	174,24
20241201	6052257-1	FU(749653)	Chave Fusível	54	1,78	96,12
20241201	6052330-1	FU(3226)	Chave Fusível	186	1,5	279,00
20241201	6052414-1	FU(1661)	Chave Fusível	32	1,13	36,16
20241201	6052862-1	TD(696282)	Transformador Distribuição	11	17,87	196,57

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6054445-1	TD(790)	Transformador Distribuição	2	7,4	14,80
20241201	6053928-1	TD(22664)	Transformador Distribuição	9	16,98	152,82
20241201	6054354-1	TD(33677)	Transformador Distribuição	1	7,73	7,73
20241201	6054518-1	FU(24000)	Chave Fusível	17	3,02	51,34
20241201	6055382-1	FU(658902)	Chave Fusível	28	1,15	32,20
20241201	6055561-1	TD(29177)	Transformador Distribuição	1	16,15	16,15
20241201	6056473-1	TD(22518)	Transformador Distribuição	1	3	3,00
20241201	6056599-1	TD(25805)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20241201	6057982-1	FU(24794)	Chave Fusível	1	6,7	6,70
20241201	6058385-1	TD(55679)	Transformador Distribuição	1	4,92	4,92
20241201	6061141-1	TD(33731)	Transformador Distribuição	1	14,4	14,40
20241201	6061385-1	FU(1592)	Chave Fusível	4	6,3	25,20
20241201	6062977-1	TD(679113)	Transformador Distribuição	5	14,65	73,25
20241201	6063213-1	FR(755525)	Chave Fusível Religadora	10	5,82	58,20
20241201	6063509-1	FU(7038)	Chave Fusível	9	3,07	27,63
20241201	6051005-1	FR(1690)	Chave Fusível Religadora	11	6,57	72,27
20241201	6052225-1	FR(7074)	Chave Fusível Religadora	30	4,72	141,60
20241201	6052275-1	FU(1575)	Chave Fusível	6	5,85	35,10
20241201	6052283-1	TD(56364)	Transformador Distribuição	2	2,32	4,64
20241201	6052358-1	TD(761)	Transformador Distribuição	60	2,43	145,80
20241201	6052435-1	FU(1684)	Chave Fusível	6	2,17	13,02
20241201	6052494-1	TD(23488)	Transformador Distribuição	4	2,1	8,40
20241201	6052786-1	TD(32389)	Transformador Distribuição	1	12,47	12,47
20241201	6053249-1	FU(1575)	Chave Fusível	6	1,03	6,18
20241201	6053416-1	FU(22804)	Chave Fusível	8	10,62	84,96

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6053492-1	TD(58813)	Transformador Distribuição	2	7,22	14,44
20241201	6057113-1	TD(717839)	Transformador Distribuição	33	6,85	226,05
20241201	6051468-1	FU(32282)	Chave Fusível	2	20,75	41,50
20241201	6057113-1	FU(39286)	Chave Fusível	55	8,07	443,85
20241201	6060371-1	TD(12370)	Transformador Distribuição	1	16,75	16,75
20241201	6062222-1	TD(12259)	Transformador Distribuição	1	19,97	19,97
20241201	6059171-1	TD(656664)	Transformador Distribuição	54	7,3	394,20
20241201	6059955-1	TD(8682)	Transformador Distribuição	95	1,73	164,35
20241201	6055131-1	TD(26633)	Transformador Distribuição	49	1,8	88,20
20241201	6059286-1	FU(9762)	Chave Fusível	110	0,92	101,20
20241201	6052226-1	TD(8682)	Transformador Distribuição	95	1,63	154,85
20241201	6051721-1	TD(40955)	Transformador Distribuição	64	4,32	276,48
20241201	6063164-1	TD(8510)	Transformador Distribuição	67	5,77	386,59
20241201	6059901-1	TD(54527)	Transformador Distribuição	22	1,62	35,64
20241201	6062114-1	RD(722300)	Religador de Distribuição	1	1,57	1,57
20241201	6063093-1	FR(7794)	Chave Fusível Religadora	79	9,9	782,10
20241201	6062135-1	AQU06_AQU49520	Alimentador	51	0,77	39,27
20241201	6062114-1	RD(722300)	Religador de Distribuição	2203	1,57	3.458,71
20241201	6062896-1	FU(9770)	Chave Fusível	7	13,67	95,69
20241201	6064598-1	FU(17787)	Chave Fusível	2	3,18	6,36
20241201	6050329-1	TD(8676)	Transformador Distribuição	78	1,38	107,64
20241201	6053043-1	TD(12254)	Transformador Distribuição	28	2,6	72,80
20241201	6057459-1	TD(28347)	Transformador Distribuição	1	5,08	5,08
20241201	6057646-1	TD(15001)	Transformador Distribuição	1	3,27	3,27

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6050620-1	FU(19700)	Chave Fusível	1	6,22	6,22
20241201	6050884-1	TD(27731)	Transformador Distribuição	1	2,07	2,07
20241201	6052775-1	TD(15680)	Transformador Distribuição	1	15,35	15,35
20241201	6053339-1	TD(15679)	Transformador Distribuição	1	23,83	23,83
20241201	6055159-1	FU(18312)	Chave Fusível	3	2,53	7,59
20241201	6060230-1	RD(722304)	Religador de Distribuição	93	3,2	297,60
20241201	6060230-1	RD(722304)	Religador de Distribuição	6	4,07	24,42
20241201	6060230-1	RD(722304)	Religador de Distribuição	3	16,72	50,16
20241201	6060230-1	RD(722304)	Religador de Distribuição	2	18,55	37,10
20241201	6060230-1	RD(722304)	Religador de Distribuição	18	18,95	341,10
20241201	6060230-1	RD(722304)	Religador de Distribuição	1	49,33	49,33
20241201	6060230-1	RD(722304)	Religador de Distribuição	6	49,4	296,40
20241201	6056250-1	FU(18923)	Chave Fusível	7	2,92	20,44
20241201	6056530-1	TD(59533)	Transformador Distribuição	3	1,58	4,74
20241201	6056553-1	FU(18937)	Chave Fusível	2	5,48	10,96
20241201	6057021-1	FU(712912)	Chave Fusível	1	3,15	3,15
20241201	6057363-1	FU(692757)	Chave Fusível	3	2,03	6,09
20241201	6063282-1	CL(38050)	Chave Lâmina	222	13,58	3.014,76
20241201	6063363-1	FU(26992084)	Chave Fusível	2	9,43	18,86
20241201	6064285-1	[MT]PA(12487)	Alimentador	1	25,07	25,07
20241201	6060333-1	TD(33585)	Transformador Distribuição	1	17,1	17,10
20241201	6062015-1	TD(8623)	Transformador Distribuição	55	0,93	51,15
20241201	6062145-1	TD(43502)	Transformador Distribuição	3	2,22	6,66
20241201	6062564-1	TD(694124)	Transformador Distribuição	1	46,72	46,72
20241201	6062589-1	TD(8614)	Transformador Distribuição	9	17,15	154,35

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6055673-1	TD(19904)	Transformador Distribuição	1	14,68	14,68
20241201	6063985-1	TD(666064)	Transformador Distribuição	2	27,62	55,24
20241201	6064279-1	TD(665690)	Transformador Distribuição	2	4,18	8,36
20241201	6064359-1	TD(19772)	Transformador Distribuição	1	8,6	8,60
20241201	6059268-1	FU(7782)	Chave Fusível	9	2,9	26,10
20241201	6050212-1	TD(8643)	Transformador Distribuição	95	1,52	144,40
20241201	6062135-1	AQU06_AQU49520	Alimentador	3710	0,77	2.856,70
20241201	6062114-1	RD(722300)	Religador de Distribuição	1	1,57	1,57
20241201	6062267-1	TD(703948)	Transformador Distribuição	1	1,22	1,22
20241201	6051376-1	TD(10631)	Transformador Distribuição	71	1,73	122,83
20241201	6050473-1	FU(741326)	Chave Fusível	6	2,4	14,40
20241201	6050174-1	TD(10711)	Transformador Distribuição	1	13,5	13,50
20241201	6055164-1	FR(684101)	Chave Fusível Religadora	114	2,45	279,30
20241201	6055305-1	FR(9835)	Chave Fusível Religadora	190	1,82	345,80
20241201	6060170-1	TD(213)	Transformador Distribuição	54	1,67	90,18
20241201	6064316-1	TD(34017)	Transformador Distribuição	1	4,37	4,37
20241201	6054403-1	FR(38117)	Chave Fusível Religadora	77	7,02	540,54
20241201	6054109-1	FU(24303)	Chave Fusível	72	5,28	380,16
20241201	6063607-1	RD(749195)	Religador de Distribuição	75	0,05	3,75
20241201	6063607-1	RD(749195)	Religador de Distribuição	496	1,02	505,92
20241201	6063607-1	RD(749195)	Religador de Distribuição	1032	1,2	1.238,40
20241201	6054277-1	TD(26877)	Transformador Distribuição	2	9,63	19,26
20241201	6063607-1	RD(26927674)	Religador de Distribuição	51	3,77	192,27

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6063891-1	TD(713550)	Transformador Distribuição	1	5,92	5,92
20241201	6064482-1	TD(731777)	Transformador Distribuição	1	2,5	2,50
20241201	6063607-1	RD(26927674)	Religador de Distribuição	24	1,47	35,28
20241201	6064065-1	FU(23134)	Chave Fusível	60	2,75	165,00
20241201	6050714-1	TD(26750)	Transformador Distribuição	1	4,33	4,33
20241201	6055075-1	TD(47430)	Transformador Distribuição	2	2,22	4,44
20241201	6054626-1	TD(46993)	Transformador Distribuição	1	5,47	5,47
20241201	6054143-1	FU(24556)	Chave Fusível	12	3,53	42,36
20241201	6051811-1	TD(732672)	Transformador Distribuição	1	3,83	3,83
20241201	6051669-1	FU(24540)	Chave Fusível	2	8,13	16,26
20241201	6051671-1	FR(24425)	Chave Fusível Religadora	2	6,52	13,04
20241201	6056185-1	TD(30277)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17
20241201	6056286-1	FR(24593)	Chave Fusível Religadora	10	4,08	40,80
20241201	6057118-1	TD(30188)	Transformador Distribuição	1	1,67	1,67
20241201	6057223-1	TD(52645)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20241201	6057326-1	FU(732835)	Chave Fusível	2	2,75	5,50
20241201	6057471-1	FR(24562)	Chave Fusível Religadora	22	2,05	45,10
20241201	6057912-1	TD(56180)	Transformador Distribuição	1	4,03	4,03
20241201	6057917-1	FR(24562)	Chave Fusível Religadora	22	5,25	115,50
20241201	6057922-1	FU(24561)	Chave Fusível	4	4,72	18,88
20241201	6058032-1	FU(24595)	Chave Fusível	5	3,23	16,15
20241201	6058299-1	FU(24365)	Chave Fusível	3	1,67	5,01
20241201	6058306-1	TD(1528664)	Transformador Distribuição	2	5,52	11,04
20241201	6058563-1	TD(675763)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6059015-1	TD(29777)	Transformador Distribuição	2	2,62	5,24
20241201	6059284-1	TD(30207)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17
20241201	6059422-1	TD(29777)	Transformador Distribuição	2	3,97	7,94
20241201	6060303-1	RD(730232)	Religador de Distribuição	73	2,77	202,21
20241201	6060303-1	RD(730232)	Religador de Distribuição	101	3,05	308,05
20241201	6050278-1	TD(30272)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20241201	6064543-1	FU(24430)	Chave Fusível	6	5,67	34,02
20241201	6052391-1	TD(30918)	Transformador Distribuição	1	4,75	4,75
20241201	6052436-1	RD(730232)	Religador de Distribuição	173	0,07	12,11
20241201	6052476-1	FU(24569)	Chave Fusível	2	4,48	8,96
20241201	6052505-1	TD(30933)	Transformador Distribuição	1	4,88	4,88
20241201	6052674-1	TD(30131)	Transformador Distribuição	1	4,18	4,18
20241201	6052699-1	FR(24422)	Chave Fusível Religadora	10	3,22	32,20
20241201	6053522-1	TD(56511)	Transformador Distribuição	1	4,35	4,35
20241201	6053883-1	TD(60447)	Transformador Distribuição	1	4,08	4,08
20241201	6054296-1	TD(29802)	Transformador Distribuição	1	10,25	10,25
20241201	6060436-1	FU(24610)	Chave Fusível	9	3,63	32,67
20241201	6060809-1	TD(30096)	Transformador Distribuição	2	0,65	1,30
20241201	6062929-1	TD(30206)	Transformador Distribuição	1	14,48	14,48
20241201	6063174-1	FU(24610)	Chave Fusível	9	5,78	52,02
20241201	6063810-1	TD(30126)	Transformador Distribuição	1	2,18	2,18
20241201	6064180-1	FR(115581601)	Chave Fusível Religadora	18	5,87	105,66
20241201	6064397-1	FU(24426)	Chave Fusível	1	2,53	2,53
20241201	6060165-1	ATA52_ATA59507	Alimentador	1	9,68	9,68

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6063837-1	FR(21852)	Chave Fusível Religadora	6	4,72	28,32
20241201	6063818-1	FU(674645)	Chave Fusível	14	5,77	80,78
20241201	6063171-1	FU(35841)	Chave Fusível	3	9,58	28,74
20241201	6062064-1	TD(677812)	Transformador Distribuição	2	18,73	37,46
20241201	6061895-1	TD(28550)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20241201	6061854-1	FU(22194)	Chave Fusível	9	3,07	27,63
20241201	6061698-1	TD(28551)	Transformador Distribuição	1	3,22	3,22
20241201	6061223-1	TD(677812)	Transformador Distribuição	2	3	6,00
20241201	6061187-1	TD(1685)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20241201	6060390-1	TD(28550)	Transformador Distribuição	1	1,9	1,90
20241201	6064737-1	FU(22202)	Chave Fusível	1	1,17	1,17
20241201	6060165-1	ATA52_ATA59507	Alimentador	40	9,68	387,20
20241201	6060165-1	ATA52_ATA59507	Alimentador	123	0,05	6,15
20241201	6060165-1	ATA52_ATA59507	Alimentador	41	0,58	23,78
20241201	6063764-1	CF(28643)	Chave Faca	2	1,27	2,54
20241201	6063764-1	CF(28643)	Chave Faca	2	3,58	7,16
20241201	6062730-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	49	0,18	8,82
20241201	6052726-1	BAL01_BAL49501	Alimentador	49	1,18	57,82
20241201	6053109-1	FR(28964)	Chave Fusível Religadora	6	34,15	204,90
20241201	6054437-1	TD(46090)	Transformador Distribuição	1	28,95	28,95
20241201	6063764-1	[MT]PA(12488)	Alimentador	1	29,75	29,75
20241201	6062730-1	BAL02_BAL49502	Alimentador	1	1,3	1,30
20241201	6052726-1	BAL02_BAL49502	Alimentador	72	1,18	84,96
20241201	6062730-1	BAL02_BAL49502	Alimentador	72	1,3	93,60
20241201	6064859-1	TD(12401)	Transformador Distribuição	1	15,95	15,95
20241201	6051289-1	FU(730128)	Chave Fusível	1	2,88	2,88
20241201	6054480-1	TD(12500)	Transformador Distribuição	1	4,4	4,40
20241201	6058002-1	TD(19994)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20241201	6059963-1	FU(16042)	Chave Fusível	16	5,77	92,32

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6061022-1	FU(16042)	Chave Fusível	16	12,23	195,68
20241201	6061542-1	TD(19841)	Transformador Distribuição	1	6,95	6,95
20241201	6061587-1	FR(10721)	Chave Fusível Religadora	36	4,02	144,72
20241201	6061938-1	FU(31110)	Chave Fusível	2	1,75	3,50
20241201	6062085-1	TD(27263)	Transformador Distribuição	1	1,08	1,08
20241201	6062247-1	TD(20072)	Transformador Distribuição	1	18,15	18,15
20241201	6062294-1	TD(23766)	Transformador Distribuição	2	3,62	7,24
20241201	6062774-1	RD(736017)	Religador de Distribuição	11	5,13	56,43
20241201	6064325-1	FU(20505)	Chave Fusível	2	4,88	9,76
20241201	6064873-1	FU(20434)	Chave Fusível	10	19,17	191,70
20241201	6050326-1	TD(671450)	Transformador Distribuição	1	3,63	3,63
20241201	6050340-1	TD(40266)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20241201	6050364-1	RD(735987)	Religador de Distribuição	126	0,07	8,82
20241201	6050364-1	RD(735987)	Religador de Distribuição	122	0,08	9,76
20241201	6050364-1	RD(735987)	Religador de Distribuição	158	0,2	31,60
20241201	6050364-1	RD(735987)	Religador de Distribuição	10	3,15	31,50
20241201	6050364-1	RD(735987)	Religador de Distribuição	4	4,97	19,88
20241201	6050364-1	RD(735987)	Religador de Distribuição	50	5,1	255,00
20241201	6050364-1	RD(735987)	Religador de Distribuição	12	9,93	119,16
20241201	6050411-1	TD(37485)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20241201	6050570-1	TD(23766)	Transformador Distribuição	2	9,7	19,40
20241201	6050753-1	TD(19276)	Transformador Distribuição	2	9,53	19,06
20241201	6050797-1	TD(717864)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6051855-1	TD(653822)	Transformador Distribuição	1	14,35	14,35
20241201	6051921-1	TD(676136)	Transformador Distribuição	1	29,53	29,53
20241201	6053779-1	FU(20576)	Chave Fusível	1	1,03	1,03
20241201	6056446-1	TD(19727)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20241201	6056542-1	TD(34425)	Transformador Distribuição	1	5,5	5,50
20241201	6056863-1	FU(658376)	Chave Fusível	1	11,67	11,67
20241201	6057092-1	FU(658374)	Chave Fusível	2	7,23	14,46
20241201	6057149-1	TD(650326)	Transformador Distribuição	2	7,12	14,24
20241201	6058447-1	TD(695017)	Transformador Distribuição	1	12,45	12,45
20241201	6061989-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	6	3,23	19,38
20241201	6050364-1	RD(735987)	Religador de Distribuição	1	4,97	4,97
20241201	6058498-1	FR(42045)	Chave Fusível Religadora	2	3,63	7,26
20241201	6059352-1	TD(24130)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85
20241201	6060869-1	TD(713929)	Transformador Distribuição	5	17,75	88,75
20241201	6061280-1	FU(21405)	Chave Fusível	7	3,67	25,69
20241201	6061315-1	TD(23766)	Transformador Distribuição	2	6,05	12,10
20241201	6061632-1	TD(668145)	Transformador Distribuição	1	3,37	3,37
20241201	6061676-1	TD(22081)	Transformador Distribuição	4	4,47	17,88
20241201	6061989-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	126	3,23	406,98
20241201	6061989-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	11	4,25	46,75
20241201	6063706-1	FU(21320)	Chave Fusível	2	9,68	19,36
20241201	6064716-1	TD(22088)	Transformador Distribuição	1	27,73	27,73
20241201	6052474-1	TD(58445)	Transformador Distribuição	36	11,45	412,20
20241201	6054313-1	FU(20531)	Chave Fusível	17	5,3	90,10

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6056083-1	FR(744933)	Chave Fusível Religadora	49	6,78	332,22
20241201	6055036-1	TD(654945)	Transformador Distribuição	1	16,3	16,30
20241201	6060409-1	FR(744933)	Chave Fusível Religadora	49	6,42	314,58
20241201	6050694-1	TD(11256)	Transformador Distribuição	103	5,98	615,94
20241201	6051527-1	FU(44946)	Chave Fusível	11	13,08	143,88
20241201	6059444-1	TD(12873)	Transformador Distribuição	1	2,3	2,30
20241201	6062741-1	TD(26610)	Transformador Distribuição	23	19,85	456,55
20241201	6063703-1	TD(27604)	Transformador Distribuição	1	7,65	7,65
20241201	6050713-1	FR(20433)	Chave Fusível Religadora	42	2,27	95,34
20241201	6052120-1	TD(943)	Transformador Distribuição	45	4,18	188,10
20241201	6050266-1	CF(17906)	Chave Faca	25	6,08	152,00
20241201	6061721-1	TD(1569)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20241201	6050313-1	TD(928)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12
20241201	6050388-1	FR(17980)	Chave Fusível Religadora	8	3,58	28,64
20241201	6051579-1	TD(928)	Transformador Distribuição	1	10,92	10,92
20241201	6052265-1	TD(673417)	Transformador Distribuição	2	3,3	6,60
20241201	6052286-1	FR(18051)	Chave Fusível Religadora	28	1,87	52,36
20241201	6052335-1	FU(18076)	Chave Fusível	5	21,7	108,50
20241201	6052426-1	TD(685367)	Transformador Distribuição	3	20,62	61,86
20241201	6053143-1	TD(1853)	Transformador Distribuição	1	12,5	12,50
20241201	6054605-1	TD(45233)	Transformador Distribuição	1	16,77	16,77
20241201	6056081-1	TD(952)	Transformador Distribuição	76	5,7	433,20
20241201	6056338-1	FU(683379)	Chave Fusível	1	6,63	6,63

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6057193-1	FR(18051)	Chave Fusível Religadora	28	0,92	25,76
20241201	6057421-1	TD(24430)	Transformador Distribuição	1	2,48	2,48
20241201	6057607-1	TD(1786)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20241201	6057735-1	TD(26215)	Transformador Distribuição	1	0,4	0,40
20241201	6058576-1	TD(81092194)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20241201	6061629-1	TD(28984)	Transformador Distribuição	2	6,27	12,54
20241201	6053102-1	FU(2770)	Chave Fusível	44	0,92	40,48
20241201	6053752-1	FU(755878)	Chave Fusível	180	2,17	390,60
20241201	6053896-1	TD(19808)	Transformador Distribuição	1	6,75	6,75
20241201	6053901-1	FU(744842)	Chave Fusível	1	2,97	2,97
20241201	6064628-1	TD(1676)	Transformador Distribuição	1	19,25	19,25
20241201	6064005-1	FU(22570)	Chave Fusível	2	27,1	54,20
20241201	6063506-1	FU(28937)	Chave Fusível	2	11,38	22,76
20241201	6063485-1	TD(55415)	Transformador Distribuição	1	10,02	10,02
20241201	6063357-1	TD(31572)	Transformador Distribuição	9	3,17	28,53
20241201	6063228-1	FU(22451)	Chave Fusível	3	5,43	16,29
20241201	6053850-1	TD(19849)	Transformador Distribuição	6	27,87	167,22
20241201	6053849-1	TD(667628)	Transformador Distribuição	1	4,78	4,78
20241201	6053829-1	TD(26262)	Transformador Distribuição	1	2,52	2,52
20241201	6053776-1	FU(48839956)	Chave Fusível	65	5,47	355,55
20241201	6053745-1	FR(750392)	Chave Fusível Religadora	24	2,92	70,08
20241201	6053444-1	TD(19348)	Transformador Distribuição	1	23,42	23,42
20241201	6052178-1	FU(702578)	Chave Fusível	120	2,07	248,40
20241201	6053964-1	TD(26269)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20241201	6054288-1	PE(16630751)	Ponto de conexão	1	20,18	20,18

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6054297-1	TD(19371)	Transformador Distribuição	1	9,32	9,32
20241201	6054311-1	TD(650834)	Transformador Distribuição	1	16,27	16,27
20241201	6054379-1	TD(19384)	Transformador Distribuição	1	5,45	5,45
20241201	6054430-1	TD(19724)	Transformador Distribuição	3	26,47	79,41
20241201	6054433-1	TD(19316)	Transformador Distribuição	1	30,45	30,45
20241201	6054505-1	FU(2749)	Chave Fusível	3	29,07	87,21
20241201	6054767-1	TD(55415)	Transformador Distribuição	1	34,68	34,68
20241201	6055353-1	TD(19496)	Transformador Distribuição	1	26,28	26,28
20241201	6055388-1	TD(19310)	Transformador Distribuição	1	22,77	22,77
20241201	6055568-1	TD(19242)	Transformador Distribuição	2	22,82	45,64
20241201	6055697-1	TD(26278)	Transformador Distribuição	1	19,82	19,82
20241201	6056661-1	TD(650834)	Transformador Distribuição	1	24,62	24,62
20241201	6057098-1	TD(890)	Transformador Distribuição	70	3,68	257,60
20241201	6057483-1	TD(26269)	Transformador Distribuição	1	18,4	18,40
20241201	6057539-1	TD(19218)	Transformador Distribuição	1	15,48	15,48
20241201	6057621-1	RD(720102)	Religador de Distribuição	228	11,42	2.603,76
20241201	6050195-1	TD(19353)	Transformador Distribuição	1	12,77	12,77
20241201	6050315-1	TD(29297)	Transformador Distribuição	1	2,65	2,65
20241201	6058801-1	RD(38794)	Religador de Distribuição	30	0,07	2,10
20241201	6058801-1	RD(38794)	Religador de Distribuição	30	0,05	1,50
20241201	6058801-1	RD(38794)	Religador de Distribuição	30	0,22	6,60

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6058801-1	RD(38794)	Religador de Distribuição	30	0,05	1,50
20241201	6058801-1	RD(38794)	Religador de Distribuição	30	0,05	1,50
20241201	6050591-1	TD(38120)	Transformador Distribuição	1	11,35	11,35
20241201	6051448-1	FU(11605)	Chave Fusível	9	19,47	175,23
20241201	6054410-1	TD(709260)	Transformador Distribuição	1	11,7	11,70
20241201	6054559-1	TD(38104)	Transformador Distribuição	1	5,63	5,63
20241201	6056195-1	TD(685195)	Transformador Distribuição	1	9,88	9,88
20241201	6050356-1	FU(663044)	Chave Fusível	1	2,9	2,90
20241201	6059742-1	TD(38138)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20241201	6059966-1	TD(38156)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20241201	6060195-1	TD(38140)	Transformador Distribuição	1	1,32	1,32
20241201	6060327-1	TD(673587)	Transformador Distribuição	4	4,35	17,40
20241201	6060509-1	TD(38141)	Transformador Distribuição	1	24,07	24,07
20241201	6060948-1	TD(38150)	Transformador Distribuição	1	14,43	14,43
20241201	6064321-1	FU(30679)	Chave Fusível	4	8,12	32,48
20241201	6064510-1	TD(38004)	Transformador Distribuição	1	18,35	18,35
20241201	6064565-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	1	8,75	8,75
20241201	6050695-1	TD(680366)	Transformador Distribuição	35	3,32	116,20
20241201	6051412-1	TD(37886)	Transformador Distribuição	1	19,97	19,97
20241201	6051996-1	FU(11935)	Chave Fusível	55	2,9	159,50
20241201	6053304-1	TD(37864)	Transformador Distribuição	1	3,5	3,50
20241201	6054276-1	FR(26836)	Chave Fusível Religadora	15	9,78	146,70
20241201	6054415-1	FU(11603)	Chave Fusível	45	4,45	200,25

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6054570-1	TD(654300)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20241201	6055165-1	TD(37829)	Transformador Distribuição	1	3,27	3,27
20241201	6057341-1	TD(697574)	Transformador Distribuição	1	18,93	18,93
20241201	6057834-1	TD(37893)	Transformador Distribuição	1	16,03	16,03
20241201	6057985-1	TD(667968)	Transformador Distribuição	1	27,82	27,82
20241201	6058102-1	TD(37840)	Transformador Distribuição	1	6,1	6,10
20241201	6059310-1	TD(37868)	Transformador Distribuição	1	3,98	3,98
20241201	6059722-1	RD(698715)	Religador de Distribuição	72	2,7	194,40
20241201	6059722-1	RD(698715)	Religador de Distribuição	93	2,72	252,96
20241201	6059722-1	RD(698715)	Religador de Distribuição	14	2,7	37,80
20241201	6059722-1	CL(11612)	Chave Lâmina	3	1,1	3,30
20241201	6060033-1	FR(11611)	Chave Fusível Religadora	10	3,15	31,50
20241201	6060277-1	FU(26895)	Chave Fusível	2	1,78	3,56
20241201	6061664-1	TD(51602)	Transformador Distribuição	1	4,77	4,77
20241201	6062702-1	RD(698715)	Religador de Distribuição	180	3,83	689,40
20241201	6063087-1	FR(11610)	Chave Fusível Religadora	11	18,95	208,45
20241201	6063224-1	FU(11603)	Chave Fusível	41	11,68	478,88
20241201	6063445-1	FR(26836)	Chave Fusível Religadora	15	10,43	156,45
20241201	6063617-1	FU(26898)	Chave Fusível	9	9,9	89,10
20241201	6063760-1	BAV52_BAV59501	Alimentador	124	2,67	331,08
20241201	6063760-1	BAV52_BAV59501	Alimentador	138	5,93	818,34
20241201	6064897-1	FU(13156)	Chave Fusível	11	18,43	202,73
20241201	6064897-1	FU(13156)	Chave Fusível	12	25,1	301,20
20241201	6063820-1	TD(18477)	Transformador Distribuição	1	26,48	26,48
20241201	6064003-1	FU(25092)	Chave Fusível	10	10,2	102,00

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6061611-1	TD(19051)	Transformador Distribuição	3	23,6	70,80
20241201	6058788-1	TD(658157)	Transformador Distribuição	1	26,27	26,27
20241201	6111432-1	TD(25202)	Transformador Distribuição	1	14	14,00
20241201	6057309-1	TD(680104)	Transformador Distribuição	1	18,58	18,58
20241201	6056227-1	FU(23674)	Chave Fusível	5	7,82	39,10
20241201	6056216-1	FU(23821)	Chave Fusível	4	10,68	42,72
20241201	6054640-1	TD(658265)	Transformador Distribuição	3	4	12,00
20241201	6054438-1	TD(18460)	Transformador Distribuição	1	13,2	13,20
20241201	6053277-1	FU(23824)	Chave Fusível	6	3,63	21,78
20241201	6051795-1	FU(2134)	Chave Fusível	6	2,38	14,28
20241201	6054572-1	FU(7466)	Chave Fusível	16	1,78	28,48
20241201	6054924-1	TD(47382)	Transformador Distribuição	2	6,62	13,24
20241201	6055667-1	TD(688528)	Transformador Distribuição	2	2,15	4,30
20241201	6056540-1	FR(10105)	Chave Fusível Religadora	75	5,82	436,50
20241201	6058174-1	TD(47305)	Transformador Distribuição	1	6,05	6,05
20241201	6058843-1	TD(53788)	Transformador Distribuição	1	16,52	16,52
20241201	6061445-1	FR(10105)	Chave Fusível Religadora	75	1,95	146,25
20241201	6063108-1	RD(722310)	Religador de Distribuição	130	0,6	78,00
20241201	6063292-1	FR(10105)	Chave Fusível Religadora	75	2,9	217,50
20241201	6063642-1	FU(29209)	Chave Fusível	1	8,72	8,72
20241201	6064420-1	FR(37823)	Chave Fusível Religadora	13	3,9	50,70
20241201	6053413-1	FR(7763)	Chave Fusível Religadora	20	4,72	94,40
20241201	6052241-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	634	0,78	494,52
20241201	6063947-1	FU(7452)	Chave Fusível	12	10,13	121,56

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6064875-1	TD(674122)	Transformador Distribuição	5	23,22	116,10
20241201	6051247-1	FU(37307)	Chave Fusível	18	2,92	52,56
20241201	6060319-1	TD(50947)	Transformador Distribuição	2	3,1	6,20
20241201	6060125-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	44	6,52	286,88
20241201	6059565-1	FR(7763)	Chave Fusível Religadora	20	4,77	95,40
20241201	6058189-1	FU(37308)	Chave Fusível	3	3,38	10,14
20241201	6057937-1	TD(57510)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20241201	6057296-1	FU(37307)	Chave Fusível	18	4,67	84,06
20241201	6057109-1	TD(49464)	Transformador Distribuição	2	1,43	2,86
20241201	6057103-1	TD(49545)	Transformador Distribuição	5	2,4	12,00
20241201	6056395-1	FU(7711)	Chave Fusível	4	3,25	13,00
20241201	6055783-1	FU(7430)	Chave Fusível	8	14,33	114,64
20241201	6054858-1	FU(7430)	Chave Fusível	8	5,33	42,64
20241201	6054669-1	TD(52433)	Transformador Distribuição	1	6,05	6,05
20241201	6061840-1	TD(49297)	Transformador Distribuição	8	1,87	14,96
20241201	6057062-1	TD(32329)	Transformador Distribuição	1	2,72	2,72
20241201	6057832-1	TD(50291)	Transformador Distribuição	63	10,82	681,66
20241201	6057997-1	TD(739198)	Transformador Distribuição	12	6,7	80,40
20241201	6059010-1	TD(9653)	Transformador Distribuição	118	5,72	674,96
20241201	6060169-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	121	1,2	145,20
20241201	6060169-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	70	3,05	213,50
20241201	6060169-1	CF(25425)	Chave Faca	33	1,45	47,85
20241201	6060169-1	CF(25425)	Chave Faca	37	2,28	84,36
20241201	6062503-1	TD(725471)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13
20241201	6063201-1	TD(51955)	Transformador Distribuição	2	13,15	26,30

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6063358-1	TD(739198)	Transformador Distribuição	12	11,45	137,40
20241201	6063634-1	FU(687632)	Chave Fusível	5	7,68	38,40
20241201	6063681-1	TD(672347)	Transformador Distribuição	2	8,87	17,74
20241201	6063791-1	TD(29317)	Transformador Distribuição	1	7,57	7,57
20241201	6063797-1	TD(41848)	Transformador Distribuição	1	10,6	10,60
20241201	6063859-1	TD(744893)	Transformador Distribuição	1	1,05	1,05
20241201	6064167-1	TD(727582)	Transformador Distribuição	3	5,27	15,81
20241201	6064206-1	TD(49124)	Transformador Distribuição	4	8,95	35,80
20241201	6064804-1	FR(39041)	Chave Fusível Religadora	12	3,73	44,76
20241201	6064818-1	TD(74887360)	Transformador Distribuição	2	4,95	9,90
20241201	6064942-1	TD(32330)	Transformador Distribuição	1	4,15	4,15
20241201	6065059-1	TD(655926)	Transformador Distribuição	1	25,07	25,07
20241201	6052594-1	TD(15942)	Transformador Distribuição	34	3,1	105,40
20241201	6052614-1	TD(27965)	Transformador Distribuição	1	16,18	16,18
20241201	6053846-1	FR(39041)	Chave Fusível Religadora	12	1,48	17,76
20241201	6054654-1	TD(52171)	Transformador Distribuição	1	7,58	7,58
20241201	6055472-1	TD(32330)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20241201	6061867-1	FU(15582)	Chave Fusível	21	5,48	115,08
20241201	6062483-1	RD(39421)	Religador de Distribuição	196	3,37	660,52
20241201	6062483-1	RD(39421)	Religador de Distribuição	238	3,63	863,94
20241201	6062493-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	66	1,05	69,30
20241201	6062493-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	125	24,02	3.002,50

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062493-1	RD(9290)	Religador de Distribuição	62	0,13	8,06
20241201	6050879-1	TD(23947)	Transformador Distribuição	3	2,9	8,70
20241201	6050940-1	FU(25761)	Chave Fusível	12	1,12	13,44
20241201	6052493-1	TD(9686)	Transformador Distribuição	94	2,88	270,72
20241201	6064165-1	TD(31751)	Transformador Distribuição	2	8,92	17,84
20241201	6062555-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	19	5,58	106,02
20241201	6062555-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	38	7,73	293,74
20241201	6062555-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	3	10,27	30,81
20241201	6062555-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	10	11,62	116,20
20241201	6062555-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	6	14,2	85,20
20241201	6062555-1	RD(9504)	Religador de Distribuição	3	19,25	57,75
20241201	6056204-1	CF(43184758)	Chave Faca	147	1,97	289,59
20241201	6059326-1	FU(44692)	Chave Fusível	9	3,35	30,15
20241201	6062975-1	TD(9707)	Transformador Distribuição	34	11,87	403,58
20241201	6063008-1	[MT]PA(12481)	Alimentador	146	10,98	1.603,08
20241201	6063608-1	FU(7429)	Chave Fusível	49	11,32	554,68
20241201	6063803-1	TD(43739)	Transformador Distribuição	1	7,82	7,82
20241201	6063859-1	TD(744893)	Transformador Distribuição	85	1,05	89,25
20241201	6064055-1	TD(669596)	Transformador Distribuição	1	6,98	6,98
20241201	6064157-1	FU(24771)	Chave Fusível	2	8,13	16,26
20241201	6060625-1	TD(31803)	Transformador Distribuição	1	17,65	17,65
20241201	6058034-1	TD(34982)	Transformador Distribuição	1	5,73	5,73
20241201	6058169-1	TD(52636)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6058792-1	TD(650814)	Transformador Distribuição	1	14,63	14,63
20241201	6060479-1	TD(49555)	Transformador Distribuição	2	40,2	80,40
20241201	6063154-1	RD(748337)	Religador de Distribuição	4	14,98	59,92
20241201	6063154-1	RD(748337)	Religador de Distribuição	4	19,77	79,08
20241201	6063154-1	RD(748337)	Religador de Distribuição	18	20,18	363,24
20241201	6063154-1	RD(748337)	Religador de Distribuição	2	20,18	40,36
20241201	6063474-1	RD(7321)	Religador de Distribuição	229	9,82	2.248,78
20241201	6063310-1	TD(34480)	Transformador Distribuição	2	10,17	20,34
20241201	6063851-1	RD(748352)	Religador de Distribuição	105	7,03	738,15
20241201	6063874-1	TD(34395)	Transformador Distribuição	1	10,55	10,55
20241201	6063966-1	TD(673983)	Transformador Distribuição	1	11,12	11,12
20241201	6054510-1	TD(34859)	Transformador Distribuição	1	7,78	7,78
20241201	6054593-1	TD(34367)	Transformador Distribuição	1	10,47	10,47
20241201	6054715-1	TD(34908)	Transformador Distribuição	1	5,25	5,25
20241201	6054729-1	TD(34860)	Transformador Distribuição	1	5,42	5,42
20241201	6054735-1	TD(34864)	Transformador Distribuição	1	5,98	5,98
20241201	6056163-1	TD(34480)	Transformador Distribuição	2	3,73	7,46
20241201	6056170-1	TD(35390)	Transformador Distribuição	1	5,93	5,93
20241201	6060197-1	FR(24768)	Chave Fusível Religadora	43	6,65	285,95
20241201	6057960-1	TD(31200)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20241201	6060266-1	TD(56248)	Transformador Distribuição	1	4,72	4,72

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062887-1	FR(24768)	Chave Fusível Religadora	43	15,18	652,74
20241201	6063094-1	BON52_BON59503	Alimentador	218	6,02	1.312,36
20241201	6063094-1	BON52_BON59503	Alimentador	30	7,85	235,50
20241201	6063094-1	BON52_BON59503	Alimentador	26	12,52	325,52
20241201	6063094-1	BON52_BON59503	Alimentador	248	0,07	17,36
20241201	6063094-1	BON52_BON59503	Alimentador	1	3,48	3,48
20241201	6064665-1	TD(740204)	Transformador Distribuição	5	4,93	24,65
20241201	6053098-1	FU(35406)	Chave Fusível	2	2,53	5,06
20241201	6055435-1	TD(31022)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20241201	6056150-1	FU(12774)	Chave Fusível	8	6,25	50,00
20241201	6056202-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	34	2,63	89,42
20241201	6061143-1	FR(24768)	Chave Fusível Religadora	43	16	688,00
20241201	6062492-1	FU(25022)	Chave Fusível	15	19,48	292,20
20241201	6062525-1	FU(25013)	Chave Fusível	12	22,63	271,56
20241201	6051186-1	TD(30972)	Transformador Distribuição	1	1,75	1,75
20241201	6056202-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	39	3,53	137,67
20241201	6056202-1	RD(7324)	Religador de Distribuição	46	3,78	173,88
20241201	6056857-1	FU(25033)	Chave Fusível	9	2,03	18,27
20241201	6057232-1	TD(60285)	Transformador Distribuição	1	19,75	19,75
20241201	6060202-1	TD(31354)	Transformador Distribuição	2	5,62	11,24
20241201	6052115-1	FU(688227)	Chave Fusível	48	7,07	339,36
20241201	6050614-1	FU(28683)	Chave Fusível	2	6,7	13,40
20241201	6064260-1	TD(44726)	Transformador Distribuição	1	21,42	21,42
20241201	6063249-1	TD(39688)	Transformador Distribuição	3	6,75	20,25
20241201	6063095-1	RD(730614)	Religador de Distribuição	1	15,05	15,05
20241201	6061786-1	TD(39631)	Transformador Distribuição	2	23,48	46,96
20241201	6055755-1	TD(56890)	Transformador Distribuição	3	18,7	56,10

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6055613-1	TD(44817)	Transformador Distribuição	1	1,68	1,68
20241201	6055457-1	TD(40256)	Transformador Distribuição	3	7,02	21,06
20241201	6055456-1	FU(11674)	Chave Fusível	20	6,05	121,00
20241201	6055455-1	TD(39626)	Transformador Distribuição	2	6,5	13,00
20241201	6055051-1	TD(39688)	Transformador Distribuição	3	3,62	10,86
20241201	6054491-1	TD(44736)	Transformador Distribuição	3	7,42	22,26
20241201	6054411-1	FU(2197)	Chave Fusível	10	8,83	88,30
20241201	6054018-1	FU(727746)	Chave Fusível	1	16,47	16,47
20241201	6054025-1	FR(31260320)	Chave Fusível Religadora	66	5,13	338,58
20241201	6054332-1	FR(31260320)	Chave Fusível Religadora	66	6,83	450,78
20241201	6054022-1	FU(689648)	Chave Fusível	36	4,47	160,92
20241201	6054385-1	FU(689648)	Chave Fusível	36	8,53	307,08
20241201	6054591-1	TD(42331)	Transformador Distribuição	1	7,65	7,65
20241201	6057710-1	TD(1201)	Transformador Distribuição	1	32	32,00
20241201	6057710-1	FU(02898)	Chave Fusível	21	4,73	99,33
20241201	6061644-1	TD(40554)	Transformador Distribuição	2	2,27	4,54
20241201	6063095-1	RD(730614)	Religador de Distribuição	238	2,18	518,84
20241201	6063095-1	RD(730614)	Religador de Distribuição	83	5,38	446,54
20241201	6063095-1	RD(730614)	Religador de Distribuição	255	15,05	3.837,75
20241201	6063095-1	RD(730614)	Religador de Distribuição	82	19,48	1.597,36
20241201	6063095-1	RD(730614)	Religador de Distribuição	238	0,22	52,36
20241201	6063095-1	RD(730614)	Religador de Distribuição	238	0,28	66,64
20241201	6054060-1	FU(1999)	Chave Fusível	8	23,05	184,40
20241201	6063184-1	FU(740913)	Chave Fusível	2	6,4	12,80
20241201	6056130-1	TD(657121)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6056167-1	FU(35544)	Chave Fusível	2	5,07	10,14
20241201	6057404-1	RD(4970)	Religador de Distribuição	383	2,27	869,41
20241201	6057404-1	CF(748793)	Chave Faca	1	1,67	1,67
20241201	6057404-1	CF(748793)	Chave Faca	1	1,7	1,70
20241201	6050324-1	FR(19949)	Chave Fusível Religadora	18	7,67	138,06
20241201	6050678-1	TD(30561)	Transformador Distribuição	48	1,98	95,04
20241201	6061184-1	TD(8710)	Transformador Distribuição	68	1,92	130,56
20241201	6061278-1	TD(17021)	Transformador Distribuição	1	3,4	3,40
20241201	6063236-1	TD(696272)	Transformador Distribuição	2	10,13	20,26
20241201	6063508-1	TD(657121)	Transformador Distribuição	1	15,75	15,75
20241201	6063555-1	TD(17222)	Transformador Distribuição	1	10,35	10,35
20241201	6063162-1	CL(17428)	Chave Lâmina	138	3,93	542,34
20241201	6063316-1	FU(17357)	Chave Fusível	3	3,27	9,81
20241201	6064753-1	FU(17357)	Chave Fusível	3	2,22	6,66
20241201	6056406-1	FU(17795)	Chave Fusível	1	10,17	10,17
20241201	6056460-1	TD(19116)	Transformador Distribuição	1	6,58	6,58
20241201	6057301-1	TD(41588)	Transformador Distribuição	1	18,77	18,77
20241201	6057369-1	FU(659395)	Chave Fusível	13	4,38	56,94
20241201	6059321-1	FU(17795)	Chave Fusível	1	4,98	4,98
20241201	6062729-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	60	0,9	54,00
20241201	6062729-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	60	0,12	7,20
20241201	6050287-1	TD(681832)	Transformador Distribuição	1	4,52	4,52
20241201	6050288-1	TD(29248)	Transformador Distribuição	1	4,75	4,75
20241201	6051122-1	FR(659104)	Chave Fusível Religadora	100	1,2	120,00
20241201	6051633-1	TD(52819)	Transformador Distribuição	1	10,72	10,72
20241201	6051703-1	TD(49173)	Transformador Distribuição	2	9,18	18,36
20241201	6052025-1	FU(659398)	Chave Fusível	31	6,55	203,05

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062729-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	85	0,68	57,80
20241201	6062729-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	498	0,9	448,20
20241201	6062729-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	390	1,17	456,30
20241201	6062729-1	RD(4881)	Religador de Distribuição	8	0,15	1,20
20241201	6062729-1	BVI51_BVI59501	Alimentador	498	0,12	59,76
20241201	6062729-1	CF(18327)	Chave Faca	488	0,43	209,84
20241201	6054007-1	CAA01_CAA49501	Alimentador	3453	0,08	276,24
20241201	6054007-1	FU(719227)	Chave Fusível	30	7,03	210,90
20241201	6051475-1	TD(46385)	Transformador Distribuição	3	5,97	17,91
20241201	6057342-1	FU(37086)	Chave Fusível	4	1,7	6,80
20241201	6050935-1	FU(37076)	Chave Fusível	9	3,57	32,13
20241201	6056602-1	TD(46375)	Transformador Distribuição	1	1,82	1,82
20241201	6054123-1	RD(745647)	Religador de Distribuição	1587	0,83	1.317,21
20241201	6055764-1	FU(37087)	Chave Fusível	8	4,12	32,96
20241201	6054345-1	TD(721962)	Transformador Distribuição	15	1,4	21,00
20241201	6058337-1	TD(709708)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20241201	6054123-1	RD(745647)	Religador de Distribuição	20	3,45	69,00
20241201	6054123-1	RD(745647)	Religador de Distribuição	190	1,25	237,50
20241201	6056312-1	FU(37087)	Chave Fusível	8	4,67	37,36
20241201	6051391-1	TD(7143)	Transformador Distribuição	103	4,15	427,45
20241201	6057168-1	TD(46509)	Transformador Distribuição	6	1,48	8,88
20241201	6057894-1	FU(1299)	Chave Fusível	388	2,07	803,16
20241201	6058298-1	FU(1299)	Chave Fusível	388	3,2	1.241,60
20241201	6057961-1	FU(37174)	Chave Fusível	5	8,42	42,10
20241201	6051233-1	FR(37111)	Chave Fusível Religadora	25	0,53	13,25
20241201	6051316-1	TD(688748)	Transformador Distribuição	1	6,75	6,75
20241201	6051332-1	TD(10362)	Transformador Distribuição	1	7,53	7,53

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6052684-1	TD(47431)	Transformador Distribuição	1	2,82	2,82
20241201	6052944-1	TD(48965)	Transformador Distribuição	1	10,97	10,97
20241201	6053137-1	FR(31246)	Chave Fusível Religadora	101	8,1	818,10
20241201	6053250-1	FR(1749)	Chave Fusível Religadora	42	6,48	272,16
20241201	6053931-1	TD(48409)	Transformador Distribuição	3	1,47	4,41
20241201	6050920-1	TD(667829)	Transformador Distribuição	3	1,85	5,55
20241201	6055531-1	FU(687187)	Chave Fusível	1	18,83	18,83
20241201	6057360-1	TD(50141)	Transformador Distribuição	1	30,8	30,80
20241201	6057072-1	TD(48413)	Transformador Distribuição	3	3,17	9,51
20241201	6057328-1	TD(48426)	Transformador Distribuição	4	3,5	14,00
20241201	6061485-1	FU(107989807)	Chave Fusível	297	10,33	3.068,01
20241201	6062905-1	TD(47102)	Transformador Distribuição	2	12,97	25,94
20241201	6062989-1	FU(107989807)	Chave Fusível	298	12,5	3.725,00
20241201	6064134-1	TD(15965096)	Transformador Distribuição	8	4,52	36,16
20241201	6064784-1	TD(47423)	Transformador Distribuição	2	3,52	7,04
20241201	6054106-1	TD(47423)	Transformador Distribuição	2	12,8	25,60
20241201	6054226-1	TD(48965)	Transformador Distribuição	1	19,03	19,03
20241201	6054323-1	FU(14159)	Chave Fusível	8	7,95	63,60
20241201	6054656-1	FU(1378)	Chave Fusível	215	2,4	516,00
20241201	6058522-1	TD(47919)	Transformador Distribuição	2	2,3	4,60
20241201	6059332-1	FU(690247)	Chave Fusível	15	2,6	39,00
20241201	6059641-1	TD(48950)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48
20241201	6061260-1	TD(47829)	Transformador Distribuição	3	1,25	3,75
20241201	6061429-1	TD(704161)	Transformador Distribuição	5	4,48	22,40

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6061492-1	TD(48379)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20241201	6054353-1	FR(13690)	Chave Fusível Religadora	19	27,12	515,28
20241201	6064166-1	FU(687464)	Chave Fusível	1	3,18	3,18
20241201	6056603-1	FU(731221)	Chave Fusível	6	17,37	104,22
20241201	6056986-1	TD(47679)	Transformador Distribuição	1	1,42	1,42
20241201	6062901-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	3,03	3,03
20241201	6058919-1	FR(11968)	Chave Fusível Religadora	18	1,77	31,86
20241201	6060059-1	TD(676528)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57
20241201	6063561-1	TD(40375)	Transformador Distribuição	1	3,65	3,65
20241201	6050781-1	TD(54769970)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20241201	6051179-1	TD(676528)	Transformador Distribuição	1	0,98	0,98
20241201	6051582-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	20,83	20,83
20241201	6054075-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	2,25	2,25
20241201	6055701-1	CAM51_CAM59503	Alimentador	1	0,05	0,05
20241201	6055701-1	CAM51_CAM59503	Alimentador	1	0,07	0,07
20241201	6056186-1	TD(60330)	Transformador Distribuição	3	3,8	11,40
20241201	6056508-1	TD(676528)	Transformador Distribuição	1	2,3	2,30
20241201	6056822-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	1,73	1,73
20241201	6058919-1	FR(11968)	Chave Fusível Religadora	8	1,47	11,76
20241201	6063206-1	CAM02_CAM49502	Alimentador	45	4,72	212,40
20241201	6063206-1	CAM02_CAM49502	Alimentador	1097	1,75	1.919,75
20241201	6054859-1	TD(51763)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88
20241201	6057958-1	TD(40304)	Transformador Distribuição	1	5,72	5,72
20241201	6055863-1	[MT]PA(12417)	Alimentador	8	9,65	77,20

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6055960-1	TD(674586)	Transformador Distribuição	1	1,33	1,33
20241201	6056109-1	FU(44512)	Chave Fusível	15	2,58	38,70
20241201	6056119-1	TD(42856)	Transformador Distribuição	1	10,93	10,93
20241201	6056649-1	FU(691590)	Chave Fusível	1	1,77	1,77
20241201	6063206-1	CAM02_CAM49502	Alimentador	1232	1,5	1.848,00
20241201	6063736-1	TD(674560)	Transformador Distribuição	1	5,42	5,42
20241201	6057517-1	FU(732123)	Chave Fusível	1	15,65	15,65
20241201	6054075-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	24	5,32	127,68
20241201	6057981-1	FU(19554878)	Chave Fusível	2	3,92	7,84
20241201	6058325-1	FR(691852)	Chave Fusível Religadora	12	4,88	58,56
20241201	6058900-1	TD(676639)	Transformador Distribuição	1	6,87	6,87
20241201	6058904-1	FU(22306)	Chave Fusível	19	4,08	77,52
20241201	6055701-1	CAM51_CAM59503	Alimentador	167	0,05	8,35
20241201	6055701-1	CAM51_CAM59503	Alimentador	82	0,07	5,74
20241201	6055701-1	CAM51_CAM59503	Alimentador	35	1,95	68,25
20241201	6055701-1	CAM51_CAM59503	Alimentador	1	9,18	9,18
20241201	6056702-1	FU(44972)	Chave Fusível	2	12,58	25,16
20241201	6056761-1	TD(23674)	Transformador Distribuição	1	8,8	8,80
20241201	6056822-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	43	1,73	74,39
20241201	6056822-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	9	2,33	20,97
20241201	6056822-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	28	4,98	139,44
20241201	6057094-1	FU(19554878)	Chave Fusível	2	1,65	3,30
20241201	6062901-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	82	3,03	248,46
20241201	6057094-1	FU(19554878)	Chave Fusível	1	1,65	1,65
20241201	6057527-1	FU(19554878)	Chave Fusível	1	3,37	3,37
20241201	6057981-1	FU(19554878)	Chave Fusível	1	3,92	3,92
20241201	6051582-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	1,6	1,60
20241201	6055701-1	CAM51_CAM59503	Alimentador	1	0,05	0,05

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6059347-1	TD(29339)	Transformador Distribuição	1	1,82	1,82
20241201	6059607-1	TD(23334)	Transformador Distribuição	1	1,88	1,88
20241201	6059894-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	12	0,12	1,44
20241201	6059894-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	37	2,58	95,46
20241201	6059894-1	RD(720609)	Religador de Distribuição	6	2,88	17,28
20241201	6060210-1	TD(22406)	Transformador Distribuição	3	2,28	6,84
20241201	6060883-1	FU(21389)	Chave Fusível	7	4,27	29,89
20241201	6061989-1	RD(46838952)	Religador de Distribuição	2	3,23	6,46
20241201	6063710-1	PE(15103475)	Ponto de conexão	1	11,48	11,48
20241201	6051374-1	FR(7836)	Chave Fusível Religadora	5	30,23	151,15
20241201	6051582-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	25	1,6	40,00
20241201	6051582-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	130	11,72	1.523,60
20241201	6051582-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	5	12,8	64,00
20241201	6051582-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	16,27	16,27
20241201	6051582-1	RD(12016)	Religador de Distribuição	1	20,83	20,83
20241201	6051716-1	FU(21422)	Chave Fusível	3	10,43	31,29
20241201	6051935-1	TD(23515)	Transformador Distribuição	1	10,82	10,82
20241201	6052392-1	FR(691852)	Chave Fusível Religadora	12	4,25	51,00
20241201	6052468-1	TD(23670)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20241201	6052677-1	TD(23269)	Transformador Distribuição	2	14,12	28,24
20241201	6054075-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	18	2,25	40,50
20241201	6054075-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	27	2,33	62,91

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6054075-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	13	2,77	36,01
20241201	6057527-1	FU(19554878)	Chave Fusível	2	3,37	6,74
20241201	6061227-1	FR(727661)	Chave Fusível Religadora	6	7,05	42,30
20241201	6054930-1	RD(720608)	Religador de Distribuição	53	0,05	2,65
20241201	6056122-1	TD(18980)	Transformador Distribuição	2	7,15	14,30
20241201	6056148-1	TD(55739)	Transformador Distribuição	1	10,27	10,27
20241201	6056226-1	FU(5749693)	Chave Fusível	4	3,55	14,20
20241201	6056352-1	TD(31933)	Transformador Distribuição	1	3,27	3,27
20241201	6056747-1	FU(21815)	Chave Fusível	1	1	1,00
20241201	6057153-1	TD(31236)	Transformador Distribuição	1	3,2	3,20
20241201	6062221-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	265	4,12	1.091,80
20241201	6062221-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	78	6,8	530,40
20241201	6062221-1	RD(736016)	Religador de Distribuição	46	8,3	381,80
20241201	6062393-1	TD(654541)	Transformador Distribuição	1	23,2	23,20
20241201	6062554-1	FR(727661)	Chave Fusível Religadora	6	21,82	130,92
20241201	6062716-1	TD(31942)	Transformador Distribuição	1	23,63	23,63
20241201	6062761-1	FU(42116)	Chave Fusível	7	22,32	156,24
20241201	6063713-1	FU(718858)	Chave Fusível	1	8,58	8,58
20241201	6064083-1	TD(662555)	Transformador Distribuição	1	9,23	9,23
20241201	6064281-1	FR(21391)	Chave Fusível Religadora	22	8,5	187,00
20241201	6064508-1	FU(10544)	Chave Fusível	6	4,03	24,18
20241201	6064548-1	TD(673879)	Transformador Distribuição	1	12,58	12,58
20241201	6064672-1	TD(654162)	Transformador Distribuição	1	5,98	5,98
20241201	6064762-1	TD(23359)	Transformador Distribuição	1	10,98	10,98

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6050267-1	TD(653600)	Transformador Distribuição	1	4,58	4,58
20241201	6050349-1	FU(749801)	Chave Fusível	1	5,02	5,02
20241201	6054050-1	TD(31582)	Transformador Distribuição	1	11,85	11,85
20241201	6054930-1	FU(22368)	Chave Fusível	1	9,38	9,38
20241201	6058461-1	CL(41169)	Chave Lâmina	7	4,1	28,70
20241201	6058973-1	FU(5749693)	Chave Fusível	4	15,67	62,68
20241201	6059541-1	TD(32913)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17
20241201	6058908-1	FR(25948)	Chave Fusível Religadora	40	3,95	158,00
20241201	6057871-1	FR(25948)	Chave Fusível Religadora	40	20,82	832,80
20241201	6064490-1	TD(33422)	Transformador Distribuição	1	14,85	14,85
20241201	6064489-1	TD(33446)	Transformador Distribuição	1	12,78	12,78
20241201	6064345-1	TD(734852)	Transformador Distribuição	1	5,8	5,80
20241201	6063170-1	TD(33435)	Transformador Distribuição	1	4,38	4,38
20241201	6062772-1	TD(33442)	Transformador Distribuição	1	16	16,00
20241201	6061258-1	PE(20381965)	Ponto de conexão	1	9,65	9,65
20241201	6059308-1	TD(33415)	Transformador Distribuição	1	2,42	2,42
20241201	6063277-1	TD(33416)	Transformador Distribuição	1	3,78	3,78
20241201	6057340-1	FU(47706343)	Chave Fusível	1	4,8	4,80
20241201	6057312-1	TD(34258)	Transformador Distribuição	1	10,72	10,72
20241201	6057166-1	FU(41097)	Chave Fusível	1	22,33	22,33
20241201	6055200-1	FU(744796)	Chave Fusível	2	2,35	4,70
20241201	6050623-1	FU(27350)	Chave Fusível	3	4,15	12,45
20241201	6050655-1	TD(34003)	Transformador Distribuição	1	4,6	4,60
20241201	6051397-1	[BT]PA(12393)	Ramal de Baixa Tensão	7	4,78	33,46
20241201	6051397-1	TD(80)	Transformador Distribuição	82	3	246,00
20241201	6055200-1	FU(744796)	Chave Fusível	2	2,35	4,70

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6057166-1	FU(41097)	Chave Fusível	3	22,33	66,99
20241201	6057340-1	FU(47706343)	Chave Fusível	5	4,8	24,00
20241201	6057450-1	FU(24403)	Chave Fusível	3	8,7	26,10
20241201	6058855-1	TD(55540)	Transformador Distribuição	78	5,5	429,00
20241201	6060328-1	TD(60)	Transformador Distribuição	47	2,17	101,99
20241201	6061902-1	TD(725532)	Transformador Distribuição	1	1,3	1,30
20241201	6062891-1	FR(25977)	Chave Fusível Religadora	16	14,2	227,20
20241201	6063551-1	FU(38482)	Chave Fusível	3	5,35	16,05
20241201	6064803-1	TD(59150)	Transformador Distribuição	1	6,07	6,07
20241201	6062121-1	TD(667802)	Transformador Distribuição	1	26,1	26,10
20241201	6050700-1	TD(9243)	Transformador Distribuição	72	1,32	95,04
20241201	6059982-1	FU(6109)	Chave Fusível	67	3,8	254,60
20241201	6060496-1	FU(8207)	Chave Fusível	41	2,18	89,38
20241201	6126425-1	NIO02_NIO49505	Alimentador	1	1,37	1,37
20241201	6063238-1	CE(5758)	Chave Seccionadora	359	4,52	1.622,68
20241201	6062778-1	CE(5758)	Chave Seccionadora	359	1,55	556,45
20241201	6057587-1	TD(54291)	Transformador Distribuição	112	3,5	392,00
20241201	6059753-1	TD(3819)	Transformador Distribuição	71	5,12	363,52
20241201	6062851-1	TD(5444)	Transformador Distribuição	23	2,08	47,84
20241201	6057042-1	TD(12711)	Transformador Distribuição	1	24,73	24,73
20241201	6051473-1	TD(714769)	Transformador Distribuição	1	14,88	14,88
20241201	6062632-1	FU(679299)	Chave Fusível	25	18,9	472,50
20241201	6062501-1	FR(17165)	Chave Fusível Religadora	75	17,25	1.293,75
20241201	6062418-1	TD(687441)	Transformador Distribuição	1	41,82	41,82
20241201	6062275-1	FU(17598)	Chave Fusível	3	31,17	93,51
20241201	6060117-1	TD(685859)	Transformador Distribuição	2	6,95	13,90

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6061532-1	TD(681442)	Transformador Distribuição	1	3,17	3,17
20241201	6061231-1	TD(679290)	Transformador Distribuição	4	6,83	27,32
20241201	6061169-1	FR(17492)	Chave Fusível Religadora	43	5,18	222,74
20241201	6060512-1	TD(687441)	Transformador Distribuição	1	5,1	5,10
20241201	6060148-1	FU(17620)	Chave Fusível	2	3,28	6,56
20241201	6061575-1	TD(661533)	Transformador Distribuição	1	1,82	1,82
20241201	6063058-1	FU(11287)	Chave Fusível	155	16,82	2.607,10
20241201	6062278-1	FU(6562)	Chave Fusível	44	3,73	164,12
20241201	6059328-1	TD(55204)	Transformador Distribuição	79	3,03	239,37
20241201	6060342-1	TD(74234672)	Transformador Distribuição	84	1,45	121,80
20241201	6059929-1	TD(3383)	Transformador Distribuição	150	3,73	559,50
20241201	6055678-1	TD(11499)	Transformador Distribuição	1	4,3	4,30
20241201	6064161-1	TD(12260)	Transformador Distribuição	1	7,82	7,82
20241201	6058321-1	PE(204661461)	Ponto de conexão	3	5,87	17,61
20241201	6058974-1	TD(12639)	Transformador Distribuição	1	15,62	15,62
20241201	6059152-1	TD(3475)	Transformador Distribuição	119	1,58	188,02
20241201	6064372-1	FU(8643)	Chave Fusível	123	1,92	236,16
20241201	6064335-1	TD(89856244)	Transformador Distribuição	35	3,97	138,95
20241201	6059909-1	TD(4919)	Transformador Distribuição	21	3,37	70,77
20241201	6050656-1	FU(6469)	Chave Fusível	160	1,83	292,80
20241201	6059909-1	TD(4919)	Transformador Distribuição	52	3,37	175,24
20241201	6059823-1	TD(719718)	Transformador Distribuição	23	3,33	76,59
20241201	6053443-1	TD(3401)	Transformador Distribuição	76	2,43	184,68
20241201	6051498-1	TD(54580)	Transformador Distribuição	88	0,87	76,56

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6063464-1	TD(4836)	Transformador Distribuição	33	3,08	101,64
20241201	6054656-1	FU(1378)	Chave Fusível	1	2,4	2,40
20241201	6059802-1	CGC13_CGC49513	Alimentador	2	3,52	7,04
20241201	6059802-1	CGC13_CGC49513	Alimentador	186	1,27	236,22
20241201	6051328-1	FU(6946)	Chave Fusível	587	1,4	821,80
20241201	6050636-1	TD(660784)	Transformador Distribuição	39	3,22	125,58
20241201	6063253-1	CF(13490)	Chave Faca	1	1,3	1,30
20241201	6059836-1	TD(4810)	Transformador Distribuição	65	5,22	339,30
20241201	6059939-1	FU(6988)	Chave Fusível	1	3,05	3,05
20241201	6059939-1	FU(6988)	Chave Fusível	119	2,83	336,77
20241201	6059836-1	TD(4810)	Transformador Distribuição	3	5,22	15,66
20241201	6063951-1	TD(6486)	Transformador Distribuição	24	7,37	176,88
20241201	6063872-1	TD(11864)	Transformador Distribuição	1	12,98	12,98
20241201	6050691-1	TD(3802)	Transformador Distribuição	49	3	147,00
20241201	6060842-1	FU(15856)	Chave Fusível	8	18,45	147,60
20241201	6056391-1	TD(40685)	Transformador Distribuição	48	6,22	298,56
20241201	6058979-1	FU(17177)	Chave Fusível	2	19,13	38,26
20241201	6062308-1	TD(11468)	Transformador Distribuição	2	26,85	53,70
20241201	6062039-1	FR(10829)	Chave Fusível Religadora	21	8,23	172,83
20241201	6060086-1	FU(15455)	Chave Fusível	29	2	58,00
20241201	6061351-1	CGD53_CGD59508	Alimentador	23	1,58	36,34
20241201	6061351-1	CGD53_CGD59508	Alimentador	3	2,68	8,04
20241201	6061351-1	CGD53_CGD59508	Alimentador	9	7,28	65,52
20241201	6064940-1	TD(16677)	Transformador Distribuição	1	2,2	2,20
20241201	6061351-1	CGD53_CGD59508	Alimentador	9	0,07	0,63
20241201	6061351-1	CGD53_CGD59508	Alimentador	3	0,07	0,21
20241201	6051453-1	TD(51918)	Transformador Distribuição	3	21	63,00
20241201	6060025-1	TD(51918)	Transformador Distribuição	3	32,22	96,66

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6061351-1	CGD53_CGD59508	Alimentador	1	0,07	0,07
20241201	6061351-1	CGD53_CGD59508	Alimentador	1	2,07	2,07
20241201	6053822-1	FU(17213)	Chave Fusível	26	5,27	137,02
20241201	6064299-1	TD(19531)	Transformador Distribuição	11	7,85	86,35
20241201	6064308-1	TD(53464)	Transformador Distribuição	4	6,97	27,88
20241201	6064800-1	TD(18284)	Transformador Distribuição	5	19,98	99,90
20241201	6126579-1	FU(681365)	Chave Fusível	4	27,63	110,52
20241201	6126579-1	FR(36123)	Chave Fusível Religadora	94	4,83	454,02
20241201	6050271-1	TD(49971)	Transformador Distribuição	1	11,42	11,42
20241201	6050564-1	FU(736050)	Chave Fusível	5	3,8	19,00
20241201	6051172-1	TD(53464)	Transformador Distribuição	4	3,67	14,68
20241201	6051641-1	FU(16273)	Chave Fusível	2	8,23	16,46
20241201	6052470-1	TD(17257)	Transformador Distribuição	1	18,38	18,38
20241201	6052655-1	TD(49330)	Transformador Distribuição	1	18,87	18,87
20241201	6052781-1	TD(53464)	Transformador Distribuição	4	17,75	71,00
20241201	6052794-1	TD(42683)	Transformador Distribuição	1	13,93	13,93
20241201	6053023-1	FU(37036)	Chave Fusível	8	6,03	48,24
20241201	6053189-1	FU(36130)	Chave Fusível	12	10,72	128,64
20241201	6053660-1	FU(40272)	Chave Fusível	13	6,47	84,11
20241201	6053726-1	FU(17038)	Chave Fusível	5	7,7	38,50
20241201	6054467-1	FU(17038)	Chave Fusível	5	3,23	16,15
20241201	6056128-1	TD(17860)	Transformador Distribuição	2	13,42	26,84
20241201	6056643-1	FU(16288)	Chave Fusível	3	26,87	80,61
20241201	6058076-1	FU(17049)	Chave Fusível	6	4,62	27,72
20241201	6058463-1	TD(17368)	Transformador Distribuição	4	10,05	40,20
20241201	6059097-1	FU(17049)	Chave Fusível	6	13,18	79,08
20241201	6059561-1	FR(17115)	Chave Fusível Religadora	29	4,72	136,88
20241201	6059747-1	FR(10849)	Chave Fusível Religadora	32	3,5	112,00

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6060799-1	TD(53468)	Transformador Distribuição	3	17,68	53,04
20241201	6060886-1	FU(16063)	Chave Fusível	3	14,25	42,75
20241201	6061351-1	CGD53_CGD59508	Alimentador	693	0,07	48,51
20241201	6061351-1	CGD53_CGD59508	Alimentador	257	1,58	406,06
20241201	6061351-1	CGD53_CGD59508	Alimentador	27	2,07	55,89
20241201	6061351-1	CGD53_CGD59508	Alimentador	10	2,68	26,80
20241201	6061351-1	CGD53_CGD59508	Alimentador	29	7,08	205,32
20241201	6061351-1	CGD53_CGD59508	Alimentador	133	7,22	960,26
20241201	6061351-1	CGD53_CGD59508	Alimentador	39	7,28	283,92
20241201	6061569-1	FU(17760)	Chave Fusível	3	3,92	11,76
20241201	6061650-1	TD(17467)	Transformador Distribuição	1	29,93	29,93
20241201	6062512-1	FU(16225)	Chave Fusível	6	22,78	136,68
20241201	6062551-1	TD(15169)	Transformador Distribuição	1	20,95	20,95
20241201	6062580-1	TD(41794)	Transformador Distribuição	1	18,42	18,42
20241201	6126575-1	FU(681365)	Chave Fusível	88	20,2	1.777,60
20241201	6063203-1	TD(17586)	Transformador Distribuição	1	9,48	9,48
20241201	6063311-1	FU(37016)	Chave Fusível	3	7,37	22,11
20241201	6063439-1	FU(39991)	Chave Fusível	1	12,02	12,02
20241201	6063686-1	TD(47805)	Transformador Distribuição	2	10,23	20,46
20241201	6063807-1	TD(714318)	Transformador Distribuição	3	11,6	34,80
20241201	6063843-1	FU(16281)	Chave Fusível	2	3,2	6,40
20241201	6063921-1	TD(17320)	Transformador Distribuição	4	3,63	14,52
20241201	6058553-1	FU(6282)	Chave Fusível	134	3,03	406,02
20241201	6060014-1	TD(12023)	Transformador Distribuição	1	4,45	4,45
20241201	6059902-1	TD(60115)	Transformador Distribuição	1	7,3	7,30
20241201	6059895-1	FU(15758)	Chave Fusível	12	4,4	52,80
20241201	6062400-1	FU(719840)	Chave Fusível	2	23,58	47,16
20241201	6060057-1	TD(12030)	Transformador Distribuição	1	4,9	4,90
20241201	6054675-1	TD(3703)	Transformador Distribuição	84	1,78	149,52

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062125-1	CGJ06_CGJ49514	Alimentador	2	0,05	0,10
20241201	6062316-1	FU(82887082)	Chave Fusível	21	17,95	376,95
20241201	6064821-1	TD(714802)	Transformador Distribuição	1	4,52	4,52
20241201	6059732-1	TD(11964)	Transformador Distribuição	1	8,62	8,62
20241201	6059882-1	TD(11928)	Transformador Distribuição	2	8,67	17,34
20241201	6059320-1	TD(6463)	Transformador Distribuição	83	11,82	981,06
20241201	6062125-1	CGJ06_CGJ49514	Alimentador	878	1,27	1.115,06
20241201	6062125-1	CGJ06_CGJ49514	Alimentador	1458	0,05	72,90
20241201	6061974-1	FU(5444)	Chave Fusível	233	3,15	733,95
20241201	6061390-1	FU(5442)	Chave Fusível	33	2,15	70,95
20241201	6061390-1	FU(5442)	Chave Fusível	60	2,42	145,20
20241201	6062597-1	TD(49298)	Transformador Distribuição	49	1,53	74,97
20241201	6062125-1	CGJ06_CGJ49514	Alimentador	139	2,22	308,58
20241201	6062125-1	CGJ06_CGJ49514	Alimentador	47	1,28	60,16
20241201	6062125-1	CGJ06_CGJ49514	Alimentador	27	0,05	1,35
20241201	6062125-1	CGJ06_CGJ49514	Alimentador	64	0,05	3,20
20241201	6062125-1	CGJ06_CGJ49514	Alimentador	2238	0,05	111,90
20241201	6052097-1	TD(4694)	Transformador Distribuição	46	9,58	440,68
20241201	6057905-1	FU(20348)	Chave Fusível	133	1,5	199,50
20241201	6062007-1	FU(5412)	Chave Fusível	380	1,13	429,40
20241201	6055356-1	FU(5412)	Chave Fusível	380	3,05	1.159,00
20241201	6055805-1	FU(5412)	Chave Fusível	380	4,1	1.558,00
20241201	6050699-1	FU(745309)	Chave Fusível	99	2	198,00
20241201	6059209-1	TD(702726)	Transformador Distribuição	190	0,98	186,20
20241201	6056087-1	TD(31315)	Transformador Distribuição	92	11,17	1.027,64
20241201	6051255-1	FU(8235)	Chave Fusível	126	1,15	144,90
20241201	6051255-1	FU(8235)	Chave Fusível	39	1,37	53,43
20241201	6051255-1	FU(8235)	Chave Fusível	76	1,15	87,40
20241201	6051255-1	FU(8235)	Chave Fusível	7	1,37	9,59
20241201	6056087-1	TD(31315)	Transformador Distribuição	75	11,17	837,75
20241201	6057403-1	TD(4320)	Transformador Distribuição	75	2,13	159,75

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6055273-1	TD(6310)	Transformador Distribuição	63	2,03	127,89
20241201	6052695-1	FU(9138)	Chave Fusível	114	2,38	271,32
20241201	6053682-1	TD(6310)	Transformador Distribuição	63	3,27	206,01
20241201	6050680-1	TD(6310)	Transformador Distribuição	63	4,03	253,89
20241201	6059776-1	FU(5766)	Chave Fusível	78	3,72	290,16
20241201	6052343-1	FU(9138)	Chave Fusível	114	2,8	319,20
20241201	6055512-1	TD(4539)	Transformador Distribuição	46	4,82	221,72
20241201	6051614-1	FU(9192)	Chave Fusível	92	2,6	239,20
20241201	6051809-1	TD(13880)	Transformador Distribuição	1	7,18	7,18
20241201	6059787-1	CE(6687)	Chave Seccionadora	126	1,8	226,80
20241201	6059787-1	CE(6687)	Chave Seccionadora	337	1,43	481,91
20241201	6061728-1	TD(13880)	Transformador Distribuição	1	1,53	1,53
20241201	6061996-1	RD(717260)	Religador de Distribuição	3383	0,05	169,15
20241201	6061996-1	RD(717260)	Religador de Distribuição	1067	1,33	1.419,11
20241201	6061996-1	RD(717260)	Religador de Distribuição	430	1,87	804,10
20241201	6059404-1	FU(5572)	Chave Fusível	341	1,1	375,10
20241201	6059529-1	PE(19527397)	Ponto de conexão	2	2,42	4,84
20241201	6059885-1	FU(5572)	Chave Fusível	341	2,03	692,23
20241201	6061996-1	RD(717260)	Religador de Distribuição	123	1,98	243,54
20241201	6062607-1	TD(40829)	Transformador Distribuição	54	5,78	312,12
20241201	6051255-1	FU(8235)	Chave Fusível	7	1,37	9,59
20241201	6051989-1	TD(26759)	Transformador Distribuição	116	1,5	174,00
20241201	6061850-1	FU(5507)	Chave Fusível	299	4,72	1.411,28
20241201	6061848-1	FU(688221)	Chave Fusível	132	1,7	224,40
20241201	6063253-1	CF(13490)	Chave Faca	9	1,3	11,70
20241201	6063253-1	CGM07_CGM49514	Alimentador	6	3,52	21,12
20241201	6063253-1	CF(13490)	Chave Faca	658	1,27	835,66
20241201	6063253-1	CF(13490)	Chave Faca	737	1,3	958,10
20241201	6063253-1	CF(13490)	Chave Faca	225	4,93	1.109,25

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6063253-1	CGM07_CGM49514	Alimentador	71	3,52	249,92
20241201	6063253-1	CGM07_CGM49514	Alimentador	1	3,9	3,90
20241201	6063253-1	CF(13490)	Chave Faca	22	1,27	27,94
20241201	6059452-1	TD(11205)	Transformador Distribuição	11	7,45	81,95
20241201	6063253-1	CF(14982)	Chave Faca	565	4,68	2.644,20
20241201	6063253-1	CGM07_CGM49514	Alimentador	37	4,32	159,84
20241201	6059558-1	TD(31093)	Transformador Distribuição	25	4,37	109,25
20241201	6052110-1	TD(5604)	Transformador Distribuição	101	3,62	365,62
20241201	6052247-1	TD(45447696)	Transformador Distribuição	6	1,22	7,32
20241201	6052539-1	TD(5604)	Transformador Distribuição	101	0,78	78,78
20241201	6062107-1	TD(28119)	Transformador Distribuição	1	5,63	5,63
20241201	6063781-1	TD(698685)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20241201	6062407-1	FR(37514)	Chave Fusível Religadora	135	1,85	249,75
20241201	6062343-1	TD(59243)	Transformador Distribuição	2	17,95	35,90
20241201	6062201-1	TD(15563)	Transformador Distribuição	7	19,85	138,95
20241201	6050529-1	TD(74694133)	Transformador Distribuição	3	12,22	36,66
20241201	6052633-1	FU(11421)	Chave Fusível	15	2,37	35,55
20241201	6052633-1	FU(11421)	Chave Fusível	37	1,03	38,11
20241201	6051300-1	TD(25286)	Transformador Distribuição	89	2,55	226,95
20241201	6064377-1	TD(6192)	Transformador Distribuição	34	1,82	61,88
20241201	6064869-1	TD(4377)	Transformador Distribuição	73	4,08	297,84
20241201	6063824-1	FU(7273)	Chave Fusível	590	8,12	4.790,80
20241201	6063824-1	FU(7273)	Chave Fusível	30	8,12	243,60
20241201	6059150-1	TD(6677)	Transformador Distribuição	94	1,82	171,08
20241201	6062888-1	FU(7864)	Chave Fusível	123	2,13	261,99

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6059260-1	TD(4061)	Transformador Distribuição	51	2,68	136,68
20241201	6062888-1	FU(7864)	Chave Fusível	36	2,13	76,68
20241201	6062888-1	FU(7864)	Chave Fusível	1	2,13	2,13
20241201	6055384-1	TD(26915)	Transformador Distribuição	64	4,13	264,32
20241201	6053514-1	TD(24749)	Transformador Distribuição	68	5,07	344,76
20241201	6055384-1	FU(8713)	Chave Fusível	36	1,95	70,20
20241201	6051313-1	FU(8713)	Chave Fusível	100	1,43	143,00
20241201	6055571-1	TD(27459)	Transformador Distribuição	81	19,22	1.556,82
20241201	6061983-1	TD(24335)	Transformador Distribuição	76	4,88	370,88
20241201	6051070-1	TD(9322)	Transformador Distribuição	36	2,07	74,52
20241201	6050593-1	TD(9322)	Transformador Distribuição	36	2,6	93,60
20241201	6062329-1	FR(15369)	Chave Fusível Religadora	35	2,52	88,20
20241201	6061765-1	TD(11553)	Transformador Distribuição	1	27,13	27,13
20241201	6055097-1	TD(59190)	Transformador Distribuição	1	20,13	20,13
20241201	6063813-1	TD(16648)	Transformador Distribuição	1	8,67	8,67
20241201	6058721-1	FU(15818)	Chave Fusível	13	19,73	256,49
20241201	6060601-1	FU(33845308)	Chave Fusível	4	15,52	62,08
20241201	6060731-1	TD(58375)	Transformador Distribuição	2	17,6	35,20
20241201	6062394-1	FU(6848)	Chave Fusível	24	17,18	412,32
20241201	6061841-1	TD(685122)	Transformador Distribuição	89	3,25	289,25
20241201	6062151-1	TD(11608)	Transformador Distribuição	1	19,78	19,78
20241201	6061841-1	TD(685122)	Transformador Distribuição	15	3,25	48,75
20241201	6054970-1	FU(7629)	Chave Fusível	215	0,53	113,95
20241201	6054970-1	TD(26572)	Transformador Distribuição	63	4,08	257,04

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6050470-1	TD(45190056)	Transformador Distribuição	2	2,57	5,14
20241201	6060805-1	FU(15387)	Chave Fusível	4	17,93	71,72
20241201	6062191-1	FU(15529)	Chave Fusível	3	24,13	72,39
20241201	6062428-1	TD(59154)	Transformador Distribuição	3	21,73	65,19
20241201	6062907-1	FU(15405)	Chave Fusível	3	19,12	57,36
20241201	6053498-1	FU(7555)	Chave Fusível	113	3,27	369,51
20241201	6054569-1	FR(753752)	Chave Fusível Religadora	14	26,92	376,88
20241201	6063038-1	FU(15387)	Chave Fusível	4	20,82	83,28
20241201	6062223-1	TD(92613008)	Transformador Distribuição	5	2,08	10,40
20241201	6063976-1	FU(727812)	Chave Fusível	8	5,08	40,64
20241201	6063240-1	FR(734441)	Chave Fusível Religadora	120	7,33	879,60
20241201	6063449-1	TD(669518)	Transformador Distribuição	16	5,53	88,48
20241201	6063545-1	FU(16252)	Chave Fusível	5	14,05	70,25
20241201	6064232-1	FU(721018)	Chave Fusível	12	4,25	51,00
20241201	6064662-1	TD(12229)	Transformador Distribuição	1	1,42	1,42
20241201	6053028-1	FR(16409)	Chave Fusível Religadora	11	4,07	44,77
20241201	6053079-1	TD(41083)	Transformador Distribuição	28	4,28	119,84
20241201	6060194-1	FU(16413)	Chave Fusível	26	9,35	243,10
20241201	6062629-1	FU(82427624)	Chave Fusível	2	21,68	43,36
20241201	6064222-1	FU(53790939)	Chave Fusível	5	30,33	151,65
20241201	6064222-1	FU(53790939)	Chave Fusível	1	30,33	30,33
20241201	6050862-1	TD(41083)	Transformador Distribuição	28	3,33	93,24
20241201	6051370-1	FU(721018)	Chave Fusível	12	8,63	103,56
20241201	6061293-1	FU(6200)	Chave Fusível	1	4,68	4,68
20241201	6051262-1	FU(719914)	Chave Fusível	284	1,93	548,12
20241201	6059615-1	TD(21535)	Transformador Distribuição	66	7,82	516,12
20241201	6062985-1	RD(708601)	Religador de Distribuição	91	0,13	11,83
20241201	6062985-1	RD(708601)	Religador de Distribuição	31	1,8	55,80

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062985-1	RD(708601)	Religador de Distribuição	109	1,35	147,15
20241201	6062985-1	RD(708601)	Religador de Distribuição	91	0,8	72,80
20241201	6059657-1	TD(24373)	Transformador Distribuição	54	6,4	345,60
20241201	6062985-1	RD(708601)	Religador de Distribuição	1582	0,13	205,66
20241201	6062985-1	RD(708601)	Religador de Distribuição	121	1,8	217,80
20241201	6062985-1	RD(708601)	Religador de Distribuição	574	1,35	774,90
20241201	6062985-1	RD(708601)	Religador de Distribuição	1582	0,8	1.265,60
20241201	6059657-1	TD(24373)	Transformador Distribuição	39	6,4	249,60
20241201	6057739-1	TD(47220)	Transformador Distribuição	23	4,48	103,04
20241201	6057656-1	TD(54144)	Transformador Distribuição	22	6,35	139,70
20241201	6063202-1	FU(4782)	Chave Fusível	44	5,55	244,20
20241201	6064945-1	RD(722181)	Religador de Distribuição	65	0,35	22,75
20241201	6052063-1	FU(10693)	Chave Fusível	117	1,27	148,59
20241201	6052053-1	FU(17080)	Chave Fusível	16	3,03	48,48
20241201	6051872-1	FU(10968)	Chave Fusível	2	10,33	20,66
20241201	6063562-1	FU(690700)	Chave Fusível	4	28,02	112,08
20241201	6063283-1	TD(49335)	Transformador Distribuição	2	15,85	31,70
20241201	6063225-1	RD(756094)	Religador de Distribuição	3	31,77	95,31
20241201	6063225-1	RD(756094)	Religador de Distribuição	3	27,85	83,55
20241201	6063225-1	RD(756094)	Religador de Distribuição	9	17,3	155,70
20241201	6052799-1	TD(24623)	Transformador Distribuição	23	8,87	204,01
20241201	6060214-1	RD(735925)	Religador de Distribuição	42	3,75	157,50
20241201	6060214-1	RD(735925)	Religador de Distribuição	72	5,27	379,44

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6060214-1	RD(735925)	Religador de Distribuição	81	3,17	256,77
20241201	6060580-1	FU(30502)	Chave Fusível	2	19,65	39,30
20241201	6060586-1	FU(25510)	Chave Fusível	77	2,5	192,50
20241201	6060679-1	FR(25516)	Chave Fusível Religadora	7	16,98	118,86
20241201	6061064-1	TD(35249)	Transformador Distribuição	6	20,58	123,48
20241201	6061219-1	TD(36363)	Transformador Distribuição	3	7,1	21,30
20241201	6061863-1	TD(39818)	Transformador Distribuição	1	4,08	4,08
20241201	6062540-1	TD(36131)	Transformador Distribuição	1	22,17	22,17
20241201	6063133-1	RD(735913)	Religador de Distribuição	260	0,38	98,80
20241201	6063133-1	RD(735913)	Religador de Distribuição	516	8,18	4.220,88
20241201	6063133-1	RD(735913)	Religador de Distribuição	14	8,22	115,08
20241201	6063133-1	RD(735913)	Religador de Distribuição	10	11,38	113,80
20241201	6063133-1	RD(735913)	Religador de Distribuição	260	0,23	59,80
20241201	6063133-1	RD(35205)	Religador de Distribuição	14	0,23	3,22
20241201	6052407-1	FU(9440)	Chave Fusível	83	5,5	456,50
20241201	6052728-1	FR(2209)	Chave Fusível Religadora	125	3,77	471,25
20241201	6053563-1	TD(35396)	Transformador Distribuição	7	6,28	43,96
20241201	6053942-1	FU(40448)	Chave Fusível	2	16,45	32,90
20241201	6055474-1	FR(11357)	Chave Fusível Religadora	40	23,85	954,00
20241201	6126425-1	CON01_CON49501	Alimentador	793	0,15	118,95
20241201	6126425-1	CON01_CON49501	Alimentador	724	0,18	130,32
20241201	6055842-1	FR(12702)	Chave Fusível Religadora	26	17,15	445,90
20241201	6056965-1	TD(36438)	Transformador Distribuição	2	20,42	40,84
20241201	6057991-1	TD(22470)	Transformador Distribuição	1	3,73	3,73

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6058641-1	RD(735925)	Religador de Distribuição	98	1,53	149,94
20241201	6058641-1	RD(735925)	Religador de Distribuição	114	2,23	254,22
20241201	6058641-1	RD(735925)	Religador de Distribuição	10	3,13	31,30
20241201	6058641-1	RD(735925)	Religador de Distribuição	71	4,92	349,32
20241201	6060192-1	FR(12702)	Chave Fusível Religadora	26	20,97	545,22
20241201	6060214-1	RD(735925)	Religador de Distribuição	98	2,48	243,04
20241201	6051019-1	TD(15041)	Transformador Distribuição	6	1,87	11,22
20241201	6051021-1	TD(28273)	Transformador Distribuição	4	2,03	8,12
20241201	6051024-1	TD(15347)	Transformador Distribuição	2	2,52	5,04
20241201	6051168-1	TD(15144)	Transformador Distribuição	6	2,28	13,68
20241201	6060254-1	CF(689338)	Chave Faca	346	1,6	553,60
20241201	6060254-1	CF(689338)	Chave Faca	380	1,6	608,00
20241201	6060254-1	RD(755999)	Religador de Distribuição	1	1,37	1,37
20241201	6060286-1	TD(15060)	Transformador Distribuição	1	21,98	21,98
20241201	6060410-1	FU(21262)	Chave Fusível	7	17,72	124,04
20241201	6060879-1	TD(36647)	Transformador Distribuição	4	17,82	71,28
20241201	6061113-1	TD(15326)	Transformador Distribuição	3	9,97	29,91
20241201	6061400-1	TD(15257)	Transformador Distribuição	2	3,82	7,64
20241201	6061413-1	TD(15263)	Transformador Distribuição	2	3,9	7,80
20241201	6051393-1	TD(15460)	Transformador Distribuição	1	4,15	4,15
20241201	6051404-1	TD(15466)	Transformador Distribuição	3	3,38	10,14
20241201	6051465-1	TD(15144)	Transformador Distribuição	6	16,32	97,92

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6051859-1	TD(15425)	Transformador Distribuição	2	4,55	9,10
20241201	6058879-1	TD(682623)	Transformador Distribuição	1	19,62	19,62
20241201	6059825-1	TD(17162)	Transformador Distribuição	39	3,17	123,63
20241201	6064844-1	TD(21210)	Transformador Distribuição	4	21,92	87,68
20241201	6064844-1	FR(699851)	Chave Fusível Religadora	4	3,82	15,28
20241201	6053747-1	FU(4635)	Chave Fusível	108	2,7	291,60
20241201	6060160-1	TD(685205)	Transformador Distribuição	15	3,78	56,70
20241201	6056862-1	TD(680311)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20241201	6058416-1	TD(28334)	Transformador Distribuição	1	4,05	4,05
20241201	6064701-1	TD(680292)	Transformador Distribuição	1	25,05	25,05
20241201	6051530-1	TD(680303)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20241201	6053747-1	FU(4635)	Chave Fusível	43	2,7	116,10
20241201	6059930-1	TD(43638)	Transformador Distribuição	26	7,8	202,80
20241201	6060584-1	TD(7926)	Transformador Distribuição	83	2,32	192,56
20241201	6060044-1	TD(7959)	Transformador Distribuição	27	3,32	89,64
20241201	6059954-1	TD(26504)	Transformador Distribuição	31	22,9	709,90
20241201	6059835-1	FU(4474)	Chave Fusível	214	5,38	1.151,32
20241201	6060060-1	FU(4592)	Chave Fusível	90	2,3	207,00
20241201	6061584-1	TD(7941)	Transformador Distribuição	30	2,63	78,90
20241201	6060231-1	TD(7911)	Transformador Distribuição	40	2,88	115,20
20241201	6059183-1	FR(4483)	Chave Fusível Religadora	809	2,05	1.658,45
20241201	6059807-1	TD(713165)	Transformador Distribuição	66	3,23	213,18
20241201	6059811-1	FR(4483)	Chave Fusível Religadora	809	2,8	2.265,20

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6059819-1	TD(7911)	Transformador Distribuição	40	1,52	60,80
20241201	6059821-1	TD(17187)	Transformador Distribuição	37	2,6	96,20
20241201	6059903-1	FU(4539)	Chave Fusível	86	2,27	195,22
20241201	6060922-1	TD(694073)	Transformador Distribuição	14	2,98	41,72
20241201	6059047-1	TD(44262)	Transformador Distribuição	58	4,15	240,70
20241201	6059809-1	RD(728563)	Religador de Distribuição	1592	0,6	955,20
20241201	6059809-1	RD(728563)	Religador de Distribuição	1175	0,6	705,00
20241201	6061048-1	TD(24046)	Transformador Distribuição	32	9,5	304,00
20241201	6060968-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	1	18,23	18,23
20241201	6050427-1	TD(14620)	Transformador Distribuição	1	4,9	4,90
20241201	6056076-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	4	1,95	7,80
20241201	6056720-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	4	6,85	27,40
20241201	6058460-1	TD(718790)	Transformador Distribuição	2	5,75	11,50
20241201	6059933-1	FU(20382)	Chave Fusível	2	6,45	12,90
20241201	6060833-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	4	1,5	6,00
20241201	6060968-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	39	18,23	710,97
20241201	6061452-1	TD(14902)	Transformador Distribuição	14	6,32	88,48
20241201	6061776-1	TD(21179)	Transformador Distribuição	1	3,23	3,23
20241201	6061931-1	TD(14415)	Transformador Distribuição	1	46,08	46,08
20241201	6061931-1	FR(12173)	Chave Fusível Religadora	6	2,2	13,20
20241201	6062144-1	TD(567895)	Transformador Distribuição	3	8,05	24,15
20241201	6062544-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	4	19,03	76,12

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6063241-1	RD(720498)	Religador de Distribuição	4	37,1	148,40
20241201	6063241-1	RD(720498)	Religador de Distribuição	1	37,1	37,10
20241201	6064729-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	11	0,07	0,77
20241201	6053154-1	FR(684063)	Chave Fusível Religadora	29	9,75	282,75
20241201	6054204-1	TD(15015)	Transformador Distribuição	5	19,1	95,50
20241201	6054251-1	TD(652337)	Transformador Distribuição	1	4,5	4,50
20241201	6054320-1	FR(684063)	Chave Fusível Religadora	29	8,43	244,47
20241201	6055238-1	TD(28312)	Transformador Distribuição	2	3,1	6,20
20241201	6124610-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	3	1,98	5,94
20241201	6124610-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	77	4,42	340,34
20241201	6124610-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	8	5,43	43,44
20241201	6061207-1	TD(14323)	Transformador Distribuição	2	3,33	6,66
20241201	6124608-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	11	4,27	46,97
20241201	6052648-1	FR(684029)	Chave Fusível Religadora	5	22,42	112,10
20241201	6060833-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	15	1,5	22,50
20241201	6060968-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	7	17,88	125,16
20241201	6061398-1	FU(21184)	Chave Fusível	3	15,65	46,95
20241201	6061731-1	FU(20253)	Chave Fusível	2	6,95	13,90
20241201	6062544-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	15	19,03	285,45
20241201	6063241-1	RD(720498)	Religador de Distribuição	1	7,22	7,22
20241201	6063241-1	RD(720498)	Religador de Distribuição	56	37,1	2.077,60
20241201	6063738-1	TD(14532)	Transformador Distribuição	3	5,55	16,65

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6064729-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	51	0,07	3,57
20241201	6064736-1	TD(14986)	Transformador Distribuição	2	2,93	5,86
20241201	6064843-1	FR(4718)	Chave Fusível Religadora	4	17,12	68,48
20241201	6053154-1	FR(684063)	Chave Fusível Religadora	23	9,75	224,25
20241201	6053232-1	TD(31731)	Transformador Distribuição	1	3,72	3,72
20241201	6053400-1	TD(21187)	Transformador Distribuição	6	3,6	21,60
20241201	6054234-1	TD(24091)	Transformador Distribuição	1	4,62	4,62
20241201	6054320-1	FR(684063)	Chave Fusível Religadora	23	8,43	193,89
20241201	6054462-1	TD(30342)	Transformador Distribuição	57	6,65	379,05
20241201	6054764-1	TD(684123)	Transformador Distribuição	8	4,43	35,44
20241201	6054887-1	TD(652485)	Transformador Distribuição	1	5,3	5,30
20241201	6055204-1	TD(708662)	Transformador Distribuição	1	3,07	3,07
20241201	6124608-1	RD(37411)	Religador de Distribuição	51	4,27	217,77
20241201	6124610-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	5	1,98	9,90
20241201	6124610-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	202	4,42	892,84
20241201	6124610-1	RD(756579)	Religador de Distribuição	41	5,43	222,63
20241201	6061321-1	TD(14961)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57
20241201	6060968-1	FR(21100)	Chave Fusível Religadora	48	18,23	875,04
20241201	6061013-1	TD(14631)	Transformador Distribuição	1	16,5	16,50
20241201	6065899-1	TD(56996)	Transformador Distribuição	1	53,7	53,70
20241201	6051257-1	TD(657507)	Transformador Distribuição	2	3,65	7,30

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6051878-1	TD(14631)	Transformador Distribuição	1	5,43	5,43
20241201	6052571-1	TD(687130)	Transformador Distribuição	1	1,87	1,87
20241201	6052648-1	FR(684029)	Chave Fusível Religadora	13	22,42	291,46
20241201	6063241-1	RD(720498)	Religador de Distribuição	1	37,1	37,10
20241201	6050314-1	TD(711429)	Transformador Distribuição	1	8,32	8,32
20241201	6050416-1	TD(692638)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20241201	6050451-1	TD(652485)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57
20241201	6050906-1	TD(699285)	Transformador Distribuição	1	5,4	5,40
20241201	6055969-1	TD(13680)	Transformador Distribuição	1	17,58	17,58
20241201	6056076-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	15	1,95	29,25
20241201	6056720-1	FR(4706)	Chave Fusível Religadora	15	6,85	102,75
20241201	6059817-1	TD(21165)	Transformador Distribuição	1	23,02	23,02
20241201	6059826-1	TD(28317)	Transformador Distribuição	1	24,48	24,48
20241201	6059846-1	TD(28295)	Transformador Distribuição	3	9,37	28,11
20241201	6059858-1	TD(14519)	Transformador Distribuição	2	21,83	43,66
20241201	6059933-1	TD(15031)	Transformador Distribuição	2	8,75	17,50
20241201	6059933-1	FU(20382)	Chave Fusível	3	6,45	19,35
20241201	6060473-1	TD(652485)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20241201	6052525-1	TD(11430)	Transformador Distribuição	9	19,87	178,83
20241201	6051929-1	TD(732950)	Transformador Distribuição	1	1,02	1,02
20241201	6061968-1	FR(4178)	Chave Fusível Religadora	23	3,05	70,15

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6063356-1	FR(4178)	Chave Fusível Religadora	23	4,32	99,36
20241201	6064854-1	TD(11402)	Transformador Distribuição	1	15,73	15,73
20241201	6057155-1	TD(11454)	Transformador Distribuição	1	4,23	4,23
20241201	6057705-1	PE(223832437)	Ponto de conexão	1	16,78	16,78
20241201	6051390-1	FU(4349)	Chave Fusível	16	6,48	103,68
20241201	6051418-1	TD(30544)	Transformador Distribuição	18	19,87	357,66
20241201	6051758-1	TD(11430)	Transformador Distribuição	9	3,23	29,07
20241201	6052174-1	TD(24987)	Transformador Distribuição	2	21,15	42,30
20241201	6051729-1	TD(653998)	Transformador Distribuição	40	6,38	255,20
20241201	6062093-1	RD(730257)	Religador de Distribuição	1	1,58	1,58
20241201	6062093-1	RD(730257)	Religador de Distribuição	601	1,58	949,58
20241201	6062314-1	TD(15189)	Transformador Distribuição	1	4,62	4,62
20241201	6062326-1	CE(37279)	Chave Seccionadora	14	24,05	336,70
20241201	6062619-1	FU(691485)	Chave Fusível	16	16,82	269,12
20241201	6064023-1	FR(15684)	Chave Fusível Religadora	10	9,93	99,30
20241201	6064486-1	FU(691485)	Chave Fusível	16	21,87	349,92
20241201	6056647-1	TD(24905200)	Transformador Distribuição	2	22,32	44,64
20241201	6056931-1	TD(13677)	Transformador Distribuição	1	5,33	5,33
20241201	6058101-1	TD(41172)	Transformador Distribuição	1	12,03	12,03
20241201	6059438-1	TD(11182)	Transformador Distribuição	11	7,98	87,78
20241201	6059512-1	TD(660041)	Transformador Distribuição	2	11,95	23,90
20241201	6060313-1	TD(672769)	Transformador Distribuição	1	3,37	3,37
20241201	6050786-1	TD(13758)	Transformador Distribuição	1	2,95	2,95

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062218-1	TD(24984)	Transformador Distribuição	3	24,02	72,06
20241201	6062736-1	TD(11296)	Transformador Distribuição	1	22,22	22,22
20241201	6063434-1	RD(722244)	Religador de Distribuição	4	1,68	6,72
20241201	6063434-1	RD(722244)	Religador de Distribuição	17	6,87	116,79
20241201	6063434-1	RD(722244)	Religador de Distribuição	203	6,88	1.396,64
20241201	6063435-1	TD(671458)	Transformador Distribuição	3	5,35	16,05
20241201	6063454-1	FR(691517)	Chave Fusível Religadora	3	8,98	26,94
20241201	6064241-1	FU(15337)	Chave Fusível	7	22,18	155,26
20241201	6051169-1	TD(11909)	Transformador Distribuição	2	6,33	12,66
20241201	6051681-1	TD(11293)	Transformador Distribuição	1	2,35	2,35
20241201	6051298-1	TD(742178)	Transformador Distribuição	16	3,85	61,60
20241201	6057161-1	TD(34619)	Transformador Distribuição	1	10,48	10,48
20241201	6059156-1	TD(676676)	Transformador Distribuição	2	14,43	28,86
20241201	6059241-1	FU(685340)	Chave Fusível	20	7,85	157,00
20241201	6059244-1	FR(18408)	Chave Fusível Religadora	10	10,68	106,80
20241201	6059341-1	FU(38451)	Chave Fusível	2	14,75	29,50
20241201	6059440-1	FU(745589)	Chave Fusível	1	36,8	36,80
20241201	6060177-1	TD(660113)	Transformador Distribuição	2	38,28	76,56
20241201	6061780-1	TD(685342)	Transformador Distribuição	1	31,4	31,40
20241201	6050639-1	TD(25001)	Transformador Distribuição	1	8,88	8,88
20241201	6050962-1	TD(61311)	Transformador Distribuição	1	5,55	5,55
20241201	6051704-1	FU(16696)	Chave Fusível	3	6,9	20,70
20241201	6053152-1	TD(15804)	Transformador Distribuição	1	4,25	4,25

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6053185-1	TD(34619)	Transformador Distribuição	1	6,4	6,40
20241201	6053921-1	FU(681357)	Chave Fusível	8	2,75	22,00
20241201	6055223-1	TD(61247)	Transformador Distribuição	2	26,35	52,70
20241201	6055440-1	FU(660317)	Chave Fusível	5	24,88	124,40
20241201	6055557-1	TD(60984)	Transformador Distribuição	3	23,28	69,84
20241201	6055573-1	FR(43735)	Chave Fusível Religadora	21	7,33	153,93
20241201	6055698-1	FR(741813)	Chave Fusível Religadora	30	20,82	624,60
20241201	6055826-1	TD(25014)	Transformador Distribuição	2	23,82	47,64
20241201	6057074-1	TD(25000)	Transformador Distribuição	1	13,52	13,52
20241201	6055853-1	FR(44088)	Chave Fusível Religadora	23	14,33	329,59
20241201	6064517-1	FU(727230)	Chave Fusível	35	18,15	635,25
20241201	6064324-1	TD(48857132)	Transformador Distribuição	1	7,6	7,60
20241201	6063955-1	FU(80168980)	Chave Fusível	2	11,05	22,10
20241201	6063501-1	FU(37381)	Chave Fusível	4	10,07	40,28
20241201	6062066-1	RD(38098)	Religador de Distribuição	160	5,13	820,80
20241201	6055166-1	FU(11855734)	Chave Fusível	1	23,65	23,65
20241201	6055225-1	FU(8416)	Chave Fusível	23	2,85	65,55
20241201	6059516-1	TD(46636)	Transformador Distribuição	1	5,67	5,67
20241201	6059628-1	FU(41934)	Chave Fusível	4	8,73	34,92
20241201	6059708-1	FR(4376)	Chave Fusível Religadora	18	4,83	86,94
20241201	6059713-1	TD(39802)	Transformador Distribuição	1	4,33	4,33
20241201	6059773-1	TD(39844)	Transformador Distribuição	1	23,88	23,88
20241201	6059799-1	FU(15660)	Chave Fusível	8	4,47	35,76
20241201	6060262-1	TD(43313)	Transformador Distribuição	1	8,35	8,35
20241201	6060439-1	FU(656907)	Chave Fusível	2	24,57	49,14
20241201	6051750-1	FR(4376)	Chave Fusível Religadora	18	3,37	60,66

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6052619-1	TD(682490)	Transformador Distribuição	1	15,92	15,92
20241201	6061916-1	FU(42102)	Chave Fusível	1	4,95	4,95
20241201	6063481-1	FU(16688)	Chave Fusível	7	10,58	74,06
20241201	6059469-1	TD(35983)	Transformador Distribuição	1	1,88	1,88
20241201	6059359-1	TD(716298)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25
20241201	6058801-1	RD(720159)	Religador de Distribuição	93	0,05	4,65
20241201	6058801-1	RD(720159)	Religador de Distribuição	93	0,07	6,51
20241201	6058801-1	RD(720159)	Religador de Distribuição	93	0,05	4,65
20241201	6058801-1	CF(757031)	Chave Faca	4	4,57	18,28
20241201	6058801-1	CRH51_CRH55204	Alimentador	97	0,28	27,16
20241201	6058801-1	CRH51_CRH55204	Alimentador	38	0,12	4,56
20241201	6058801-1	CRH51_CRH55204	Alimentador	204	0,07	14,28
20241201	6053521-1	TD(677660)	Transformador Distribuição	2	3,35	6,70
20241201	6052496-1	TD(677660)	Transformador Distribuição	2	9,45	18,90
20241201	6050176-1	FR(757036)	Chave Fusível Religadora	9	4,82	43,38
20241201	6063637-1	TD(35983)	Transformador Distribuição	1	1,73	1,73
20241201	6053013-1	FU(30681)	Chave Fusível	4	3,77	15,08
20241201	6054587-1	TD(36061)	Transformador Distribuição	1	3,35	3,35
20241201	6055017-1	TD(656145)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20241201	6058749-1	TD(35530)	Transformador Distribuição	2	17,9	35,80
20241201	6050761-1	TD(35964)	Transformador Distribuição	3	3,55	10,65
20241201	6080456-1	TD(44140)	Transformador Distribuição	40	3,47	138,80
20241201	6051279-1	TD(757196)	Transformador Distribuição	3	5,4	16,20
20241201	6056212-1	FU(806)	Chave Fusível	80	4,33	346,40

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6051445-1	TD(42976)	Transformador Distribuição	2	16,05	32,10
20241201	6064058-1	TD(57653)	Transformador Distribuição	2	23,2	46,40
20241201	6050997-1	FU(70584772)	Chave Fusível	30	1,37	41,10
20241201	6063009-1	TD(43046)	Transformador Distribuição	1	11,22	11,22
20241201	6062105-1	FU(3250)	Chave Fusível	8	3,27	26,16
20241201	6061589-1	TD(57160)	Transformador Distribuição	2	9,43	18,86
20241201	6061375-1	TD(669950)	Transformador Distribuição	1	7,95	7,95
20241201	6050730-1	FU(27825)	Chave Fusível	1	5,33	5,33
20241201	6052812-1	TD(42976)	Transformador Distribuição	2	16,25	32,50
20241201	6055281-1	TD(25268)	Transformador Distribuição	96	4,57	438,72
20241201	6055085-1	TD(57653)	Transformador Distribuição	2	24,93	49,86
20241201	6052630-1	TD(669950)	Transformador Distribuição	1	15,68	15,68
20241201	6053122-1	TD(30937)	Transformador Distribuição	129	1,78	229,62
20241201	6053050-1	TD(42932)	Transformador Distribuição	2	1,87	3,74
20241201	6054446-1	TD(41051)	Transformador Distribuição	40	2,05	82,00
20241201	6053380-1	TD(30937)	Transformador Distribuição	129	1,78	229,62
20241201	6051354-1	TD(57653)	Transformador Distribuição	2	18,1	36,20
20241201	6051204-1	TD(43382)	Transformador Distribuição	1	17,75	17,75
20241201	6050251-1	PE(211029303)	Ponto de conexão	1	1,75	1,75
20241201	6053568-1	FR(38618)	Chave Fusível Religadora	124	0,67	83,08
20241201	6055931-1	FU(27388)	Chave Fusível	1	32,85	32,85
20241201	6057082-1	RD(744734)	Religador de Distribuição	28	7,18	201,04
20241201	6064565-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	317	8,75	2.773,75

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6050422-1	TD(61859364)	Transformador Distribuição	1	3,82	3,82
20241201	6054293-1	FU(27399)	Chave Fusível	2	7,17	14,34
20241201	6055099-1	FU(27299)	Chave Fusível	4	6,15	24,60
20241201	6057082-1	RD(744734)	Religador de Distribuição	7	26,03	182,21
20241201	6057082-1	RD(744734)	Religador de Distribuição	5	25,42	127,10
20241201	6057595-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	8	3,55	28,40
20241201	6057595-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	26	3,95	102,70
20241201	6057595-1	RD(730643)	Religador de Distribuição	28	7,5	210,00
20241201	6058483-1	TD(754940)	Transformador Distribuição	1	1,63	1,63
20241201	6059222-1	RD(1206614)	Religador de Distribuição	3	3,9	11,70
20241201	6059222-1	RD(1206614)	Religador de Distribuição	13	7,73	100,49
20241201	6059273-1	FU(27299)	Chave Fusível	3	6,27	18,81
20241201	6059274-1	FU(27388)	Chave Fusível	1	10,77	10,77
20241201	6059300-1	TD(37778612)	Transformador Distribuição	1	10,85	10,85
20241201	6060984-1	FR(39711)	Chave Fusível Religadora	13	3,53	45,89
20241201	6061210-1	TD(37778612)	Transformador Distribuição	1	7	7,00
20241201	6061216-1	FU(27422)	Chave Fusível	5	5,38	26,90
20241201	6061235-1	TD(53861)	Transformador Distribuição	1	3,9	3,90
20241201	6064565-1	RD(1172264)	Religador de Distribuição	38	6,47	245,86
20241201	6057082-1	RD(744734)	Religador de Distribuição	9	6,13	55,17
20241201	6064891-1	TD(37632)	Transformador Distribuição	1	20,9	20,90
20241201	6050855-1	TD(51018)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20241201	6051175-1	TD(37581)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6051794-1	TD(37581)	Transformador Distribuição	1	8,57	8,57
20241201	6054329-1	FU(26994)	Chave Fusível	3	9,37	28,11
20241201	6054633-1	TD(12190)	Transformador Distribuição	1	4,57	4,57
20241201	6055088-1	TD(687541)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20241201	6055115-1	FR(37127)	Chave Fusível Religadora	26	2,82	73,32
20241201	6055275-1	FU(26882)	Chave Fusível	8	5,75	46,00
20241201	6055523-1	FU(27205)	Chave Fusível	4	1,02	4,08
20241201	6055584-1	TD(51040)	Transformador Distribuição	1	4,05	4,05
20241201	6055699-1	TD(37664)	Transformador Distribuição	3	17,57	52,71
20241201	6057165-1	FU(27154)	Chave Fusível	6	3,62	21,72
20241201	6057165-1	FU(27154)	Chave Fusível	1	10,02	10,02
20241201	6057230-1	FU(27190)	Chave Fusível	13	4,78	62,14
20241201	6058367-1	TD(37698)	Transformador Distribuição	2	7,65	15,30
20241201	6058851-1	FU(27141)	Chave Fusível	1	16,97	16,97
20241201	6058975-1	TD(34512)	Transformador Distribuição	1	16,25	16,25
20241201	6059631-1	TD(34532)	Transformador Distribuição	1	1,92	1,92
20241201	6059682-1	TD(702736)	Transformador Distribuição	1	6,9	6,90
20241201	6061417-1	TD(34636)	Transformador Distribuição	1	3,65	3,65
20241201	6061928-1	TD(34507)	Transformador Distribuição	2	2,72	5,44
20241201	6063242-1	[MT]PA(12486)	Alimentador	36	10,33	371,88
20241201	6063296-1	TD(37509)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20241201	6055833-1	TD(37723)	Transformador Distribuição	1	41,28	41,28
20241201	6056511-1	TD(687787)	Transformador Distribuição	1	5,53	5,53
20241201	6056653-1	FU(27304)	Chave Fusível	4	2,75	11,00
20241201	6056653-1	FU(27137)	Chave Fusível	2	2,83	5,66

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6056921-1	TD(42009)	Transformador Distribuição	1	5,13	5,13
20241201	6056926-1	TD(34482)	Transformador Distribuição	1	1,7	1,70
20241201	6054671-1	TD(35272)	Transformador Distribuição	1	1,53	1,53
20241201	6058425-1	TD(42046)	Transformador Distribuição	1	3,92	3,92
20241201	6058790-1	CL(731899)	Chave Lâmina	1	3,18	3,18
20241201	6058255-1	TD(37418)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20241201	6058564-1	TD(39911)	Transformador Distribuição	1	4,55	4,55
20241201	6058790-1	CL(731899)	Chave Lâmina	9	3,18	28,62
20241201	6059591-1	TD(662809)	Transformador Distribuição	2	2,92	5,84
20241201	6056970-1	FR(27185)	Chave Fusível Religadora	10	2,77	27,70
20241201	6050198-1	FU(37918)	Chave Fusível	1	3,15	3,15
20241201	6051429-1	FU(27027)	Chave Fusível	3	15,3	45,90
20241201	6052975-1	RD(727092)	Religador de Distribuição	57	3,18	181,26
20241201	6052975-1	RD(727092)	Religador de Distribuição	43	4,12	177,16
20241201	6053374-1	TD(44533)	Transformador Distribuição	4	2,07	8,28
20241201	6053436-1	TD(57181)	Transformador Distribuição	1	24,02	24,02
20241201	6054644-1	TD(44575)	Transformador Distribuição	1	19,63	19,63
20241201	6054030-1	TD(707528)	Transformador Distribuição	1	1,68	1,68
20241201	6054435-1	TD(44501)	Transformador Distribuição	1	8,03	8,03
20241201	6056946-1	TD(44533)	Transformador Distribuição	4	2,37	9,48
20241201	6058380-1	TD(57102)	Transformador Distribuição	2	5	10,00
20241201	6060711-1	TD(44312)	Transformador Distribuição	2	15,13	30,26
20241201	6061340-1	TD(43796)	Transformador Distribuição	7	1,93	13,51

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6061740-1	TD(43804)	Transformador Distribuição	1	4,8	4,80
20241201	6061826-1	TD(43796)	Transformador Distribuição	7	2,4	16,80
20241201	6059509-1	TD(717873)	Transformador Distribuição	42	1,33	55,86
20241201	6059696-1	TD(42809)	Transformador Distribuição	1	5,67	5,67
20241201	6059737-1	FU(13751)	Chave Fusível	6	4,17	25,02
20241201	6061601-1	FR(14451)	Chave Fusível Religadora	73	3,85	281,05
20241201	6062312-1	TD(43145)	Transformador Distribuição	5	9,48	47,40
20241201	6063578-1	FU(13751)	Chave Fusível	7	2,12	14,84
20241201	6064532-1	TD(42916)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20241201	6053094-1	TD(42758)	Transformador Distribuição	1	2,73	2,73
20241201	6053350-1	TD(673511)	Transformador Distribuição	2	1,55	3,10
20241201	6050860-1	TD(42963)	Transformador Distribuição	3	2,65	7,95
20241201	6051333-1	TD(13139)	Transformador Distribuição	5	6,37	31,85
20241201	6051626-1	FU(14069)	Chave Fusível	21	6,75	141,75
20241201	6051643-1	FU(13751)	Chave Fusível	7	8,5	59,50
20241201	6051748-1	FU(14389)	Chave Fusível	9	6,07	54,63
20241201	6057895-1	FU(29338)	Chave Fusível	2	11,1	22,20
20241201	6060215-1	TD(25272)	Transformador Distribuição	51	8,35	425,85
20241201	6053819-1	TD(2431)	Transformador Distribuição	54	1,48	79,92
20241201	6058442-1	TD(3048)	Transformador Distribuição	14	5,77	80,78
20241201	6060500-1	FU(88177297)	Chave Fusível	4	2,35	9,40
20241201	6060647-1	TD(11234)	Transformador Distribuição	98	9,93	973,14
20241201	6063160-1	TD(63963424)	Transformador Distribuição	50	5,2	260,00
20241201	6063628-1	TD(656815)	Transformador Distribuição	5	4,02	20,10

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6053956-1	FU(45073)	Chave Fusível	2	1,58	3,16
20241201	6059353-1	[MT]PA(12448)	Alimentador	320	2,45	784,00
20241201	6059697-1	TD(650797)	Transformador Distribuição	2	0,92	1,84
20241201	6060500-1	FU(88177297)	Chave Fusível	98	2,35	230,30
20241201	6059353-1	[MT]PA(12448)	Alimentador	4	2,45	9,80
20241201	6050611-1	FU(18150)	Chave Fusível	2	4,98	9,96
20241201	6050726-1	TD(14214)	Transformador Distribuição	7	2,68	18,76
20241201	6051403-1	TD(42774)	Transformador Distribuição	2	18,62	37,24
20241201	6055138-1	FU(37651)	Chave Fusível	1	3,22	3,22
20241201	6055592-1	TD(742354)	Transformador Distribuição	1	18,92	18,92
20241201	6055704-1	TD(21528)	Transformador Distribuição	62	2,15	133,30
20241201	6061682-1	TD(26048)	Transformador Distribuição	1	4	4,00
20241201	6061879-1	FU(745269)	Chave Fusível	1	3,2	3,20
20241201	6063771-1	TD(732851)	Transformador Distribuição	1	8,98	8,98
20241201	6052046-1	TD(61484)	Transformador Distribuição	1	4,45	4,45
20241201	6053588-1	TD(13019)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20241201	6060544-1	TD(26054)	Transformador Distribuição	1	19,93	19,93
20241201	6060665-1	TD(13402)	Transformador Distribuição	1	15,2	15,20
20241201	6062751-1	TD(2974)	Transformador Distribuição	103	6,55	674,65
20241201	6061194-1	FU(1443)	Chave Fusível	309	2,43	750,87
20241201	6053529-1	FU(15985)	Chave Fusível	1	2,4	2,40
20241201	6053177-1	FU(1778)	Chave Fusível	10	25,22	252,20
20241201	6053177-1	FU(15990)	Chave Fusível	4	33,07	132,28
20241201	6066544-1	FU(1648)	Chave Fusível	446	0,57	254,22
20241201	6066544-1	TD(2411)	Transformador Distribuição	65	2,63	170,95
20241201	6054431-1	TD(8987345)	Transformador Distribuição	1	11,33	11,33
20241201	6051668-1	FU(15988)	Chave Fusível	82	6,62	542,84

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6064925-1	TD(13084)	Transformador Distribuição	4	3,28	13,12
20241201	6062713-1	FR(12916)	Chave Fusível Religadora	7	11,85	82,95
20241201	6062713-1	FR(12916)	Chave Fusível Religadora	90	11,85	1.066,50
20241201	6051668-1	FU(15988)	Chave Fusível	7	6,62	46,34
20241201	6061318-1	FU(15989)	Chave Fusível	4	2	8,00
20241201	6059270-1	FU(80465269)	Chave Fusível	22	7,22	158,84
20241201	6060950-1	TD(41692)	Transformador Distribuição	5	3,98	19,90
20241201	6056820-1	TD(26041)	Transformador Distribuição	1	8,53	8,53
20241201	6056660-1	TD(2952)	Transformador Distribuição	53	0,33	17,49
20241201	6066544-1	FU(1648)	Chave Fusível	1	0,57	0,57
20241201	6053303-1	TD(8987345)	Transformador Distribuição	1	1,82	1,82
20241201	6054544-1	TD(11650)	Transformador Distribuição	2	10,13	20,26
20241201	6051055-1	TD(2671)	Transformador Distribuição	6	4,45	26,70
20241201	6060401-1	TD(54118)	Transformador Distribuição	3	2,5	7,50
20241201	6063129-1	TD(15589)	Transformador Distribuição	62	6,88	426,56
20241201	6054664-1	TD(11852)	Transformador Distribuição	7	23,17	162,19
20241201	6053346-1	TD(90079537)	Transformador Distribuição	1	7,22	7,22
20241201	6053980-1	RD(38187)	Religador de Distribuição	223	0,98	218,54
20241201	6058370-1	FU(827)	Chave Fusível	63	4,55	286,65
20241201	6051007-1	TD(3002)	Transformador Distribuição	38	10,12	384,56
20241201	6052972-1	FU(567)	Chave Fusível	3	5,98	17,94
20241201	6060797-1	TD(2488)	Transformador Distribuição	51	3,28	167,28
20241201	6052972-1	FU(567)	Chave Fusível	10	5,98	59,80
20241201	6061098-1	FU(731350)	Chave Fusível	52	0,73	37,96
20241201	6054163-1	DOI05_DOI49513	Alimentador	166	2,65	439,90
20241201	6054163-1	DOI05_DOI49513	Alimentador	2329	0,47	1.094,63

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6054163-1	[MT]PA(12406)	Alimentador	488	3,33	1.625,04
20241201	6054163-1	[MT]PA(12406)	Alimentador	31	3,33	103,23
20241201	6051628-1	TD(2558)	Transformador Distribuição	108	1,97	212,76
20241201	6063121-1	CF(759330)	Chave Faca	101	0,08	8,08
20241201	6063121-1	CF(759330)	Chave Faca	424	0,08	33,92
20241201	6063121-1	TD(653712)	Transformador Distribuição	58	14,28	828,24
20241201	6054163-1	DOI05_DOI49513	Alimentador	1	0,47	0,47
20241201	6059769-1	TD(21713)	Transformador Distribuição	25	3,92	98,00
20241201	6051606-1	TD(2467)	Transformador Distribuição	95	5,62	533,90
20241201	6053070-1	TD(53805)	Transformador Distribuição	10	2,67	26,70
20241201	6057711-1	FU(134)	Chave Fusível	53	1,25	66,25
20241201	6057711-1	TD(26679)	Transformador Distribuição	35	7,73	270,55
20241201	6051349-1	TD(656452)	Transformador Distribuição	57	3,15	179,55
20241201	6057199-1	TD(732141)	Transformador Distribuição	46	3,05	140,30
20241201	6062744-1	FU(308)	Chave Fusível	38	2,55	96,90
20241201	6051534-1	FU(701036)	Chave Fusível	41	12,7	520,70
20241201	6052680-1	TD(657365)	Transformador Distribuição	5	16	80,00
20241201	6052922-1	TD(12247)	Transformador Distribuição	4	9,93	39,72
20241201	6053574-1	TD(84209634)	Transformador Distribuição	2	1,03	2,06
20241201	6054955-1	TD(3021)	Transformador Distribuição	23	6,68	153,64
20241201	6059353-1	[MT]PA(12448)	Alimentador	3	3,7	11,10
20241201	6051213-1	TD(41394161)	Transformador Distribuição	2	15,78	31,56
20241201	6064183-1	FU(95240922)	Chave Fusível	2	3,72	7,44
20241201	6056625-1	TD(727489)	Transformador Distribuição	1	7,63	7,63
20241201	6050964-1	TD(11843)	Transformador Distribuição	2	17,63	35,26
20241201	6061493-1	FU(15169)	Chave Fusível	1	5,92	5,92

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6054010-1	TD(35823)	Transformador Distribuição	1	25,48	25,48
20241201	6050715-1	FR(717464)	Chave Fusível Religadora	7	1,47	10,29
20241201	6050715-1	FR(717464)	Chave Fusível Religadora	2	14,4	28,80
20241201	6050715-1	FR(717464)	Chave Fusível Religadora	7	7,52	52,64
20241201	6050523-1	FU(26416)	Chave Fusível	4	4,12	16,48
20241201	6054576-1	TD(685354)	Transformador Distribuição	1	10,52	10,52
20241201	6055294-1	TD(35824)	Transformador Distribuição	1	2,2	2,20
20241201	6053021-1	TD(24501)	Transformador Distribuição	37	12,83	474,71
20241201	6052906-1	RD(14500)	Religador de Distribuição	42	14,13	593,46
20241201	6052906-1	RD(14500)	Religador de Distribuição	40	2,33	93,20
20241201	6052574-1	TD(35804)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20241201	6052515-1	FU(2397)	Chave Fusível	47	1,6	75,20
20241201	6052002-1	TD(7591)	Transformador Distribuição	29	3,88	112,52
20241201	6052002-1	PE(13070927)	Ponto de conexão	1	3,88	3,88
20241201	6051488-1	TD(35824)	Transformador Distribuição	1	3,82	3,82
20241201	6057116-1	FU(30649)	Chave Fusível	2	3,65	7,30
20241201	6055601-1	TD(43794506)	Transformador Distribuição	1	14,95	14,95
20241201	6055483-1	FU(30465)	Chave Fusível	1	15,82	15,82
20241201	6054585-1	TD(35794)	Transformador Distribuição	1	14,18	14,18
20241201	6053168-1	FU(30174)	Chave Fusível	44	21,77	957,88
20241201	6053689-1	FU(30177)	Chave Fusível	23	7,87	181,01
20241201	6051730-1	FU(30162)	Chave Fusível	11	7,57	83,27
20241201	6059253-1	TD(36376)	Transformador Distribuição	1	6,7	6,70
20241201	6054855-1	TD(40039)	Transformador Distribuição	1	11,12	11,12
20241201	6056248-1	TD(38950)	Transformador Distribuição	1	2,28	2,28

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6050263-1	RD(31003)	Religador de Distribuição	1	4,4	4,40
20241201	6112662-1	PE(20328403)	Ponto de conexão	1	20,37	20,37
20241201	6063794-1	FR(30164)	Chave Fusível Religadora	9	11,45	103,05
20241201	6050263-1	RD(31003)	Religador de Distribuição	316	7,43	2.347,88
20241201	6051385-1	FU(16132)	Chave Fusível	1	17,62	17,62
20241201	6062332-1	FU(689233)	Chave Fusível	35	3,02	105,70
20241201	6063366-1	TD(30318)	Transformador Distribuição	1	9,17	9,17
20241201	6063544-1	TD(55159)	Transformador Distribuição	1	7,47	7,47
20241201	6063620-1	TD(693788)	Transformador Distribuição	1	9,18	9,18
20241201	6063772-1	FU(689235)	Chave Fusível	10	9,7	97,00
20241201	6064855-1	FU(15867)	Chave Fusível	5	15,82	79,10
20241201	6062425-1	CF(16195)	Chave Faca	2	6,02	12,04
20241201	6062425-1	[MT]PA(12489)	Alimentador	54	16,12	870,48
20241201	6064694-1	FR(11670)	Chave Fusível Religadora	14	32,48	454,72
20241201	6060482-1	TD(33723)	Transformador Distribuição	2	16,77	33,54
20241201	6059864-1	FU(16207)	Chave Fusível	4	23,98	95,92
20241201	6059330-1	FR(28471)	Chave Fusível Religadora	25	6,62	165,50
20241201	6061549-1	TD(649971)	Transformador Distribuição	1	5,63	5,63
20241201	6061323-1	TD(649924)	Transformador Distribuição	1	7,12	7,12
20241201	6060166-1	FU(746074)	Chave Fusível	3	2,77	8,31
20241201	6056190-1	FU(40870)	Chave Fusível	3	2,67	8,01
20241201	6062311-1	FR(28471)	Chave Fusível Religadora	25	16,8	420,00
20241201	6058801-1	FIG01_FIG49501	Alimentador	1343	0,07	94,01
20241201	6050566-1	TD(674768)	Transformador Distribuição	1	8,88	8,88
20241201	6063015-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	7	20,48	143,36
20241201	6054398-1	TD(670068)	Transformador Distribuição	4	10,08	40,32
20241201	6054524-1	TD(41535)	Transformador Distribuição	1	26,02	26,02

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6054711-1	TD(668406)	Transformador Distribuição	2	2,07	4,14
20241201	6056074-1	TD(668406)	Transformador Distribuição	2	21,9	43,80
20241201	6056238-1	FU(23668)	Chave Fusível	3	5,77	17,31
20241201	6057378-1	FU(23841)	Chave Fusível	3	25,53	76,59
20241201	6058129-1	TD(18226)	Transformador Distribuição	1	8,2	8,20
20241201	6058193-1	TD(670026)	Transformador Distribuição	1	6,6	6,60
20241201	6060872-1	TD(669075)	Transformador Distribuição	5	9,03	45,15
20241201	6063015-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	30	0,05	1,50
20241201	6063015-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	168	0,05	8,40
20241201	6063015-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	127	2,58	327,66
20241201	6063015-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	64	3,3	211,20
20241201	6063015-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	28	5,07	141,96
20241201	6063015-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	4	19,45	77,80
20241201	6054028-1	TD(668412)	Transformador Distribuição	4	3,87	15,48
20241201	6061287-1	TD(48818)	Transformador Distribuição	3	2,95	8,85
20241201	6061333-1	FU(38440)	Chave Fusível	45	4,35	195,75
20241201	6061528-1	FU(686269)	Chave Fusível	5	1,55	7,75
20241201	6062586-1	TD(17947)	Transformador Distribuição	1	16,62	16,62
20241201	6063718-1	TD(48821)	Transformador Distribuição	1	3,73	3,73
20241201	6061007-1	FR(23502)	Chave Fusível Religadora	6	0,2	1,20
20241201	6060696-1	FU(686269)	Chave Fusível	5	1,23	6,15
20241201	6060552-1	FR(40363)	Chave Fusível Religadora	101	4,58	462,58
20241201	6060537-1	TD(48922)	Transformador Distribuição	6	16,88	101,28
20241201	6063403-1	FR(35678)	Chave Fusível Religadora	58	11,5	667,00
20241201	6058476-1	TD(663966)	Transformador Distribuição	3	10,33	30,99
20241201	6057995-1	FR(23555)	Chave Fusível Religadora	9	2,98	26,82

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062815-1	TD(729822)	Transformador Distribuição	3	13,67	41,01
20241201	6052946-1	RD(20993370)	Religador de Distribuição	287	6,97	2.000,39
20241201	6052946-1	RD(20993370)	Religador de Distribuição	6	6,1	36,60
20241201	6052946-1	RD(20993370)	Religador de Distribuição	139	3,82	530,98
20241201	6052946-1	RD(20993370)	Religador de Distribuição	372	2,75	1.023,00
20241201	6052582-1	RD(20993370)	Religador de Distribuição	287	1,47	421,89
20241201	6052582-1	RD(20993370)	Religador de Distribuição	5	1,35	6,75
20241201	6052582-1	RD(20993370)	Religador de Distribuição	512	0,88	450,56
20241201	6062585-1	FU(665277)	Chave Fusível	20	20,42	408,40
20241201	6060757-1	FU(679644)	Chave Fusível	26	6,2	161,20
20241201	6060650-1	FU(40778)	Chave Fusível	18	18,62	335,16
20241201	6060521-1	FR(664899)	Chave Fusível Religadora	23	16,03	368,69
20241201	6058787-1	TD(665089)	Transformador Distribuição	4	6,05	24,20
20241201	6058012-1	TD(716753)	Transformador Distribuição	1	5,18	5,18
20241201	6062912-1	FU(38284)	Chave Fusível	14	16,08	225,12
20241201	6063392-1	TD(50743)	Transformador Distribuição	3	14,17	42,51
20241201	6063392-1	TD(42309)	Transformador Distribuição	3	4,95	14,85
20241201	6061164-1	FR(38287)	Chave Fusível Religadora	82	7,62	624,84
20241201	6061822-1	FU(22653)	Chave Fusível	2	7,6	15,20
20241201	6063494-1	TD(31061)	Transformador Distribuição	1	26,33	26,33
20241201	6052845-1	FU(7083)	Chave Fusível	8	12,98	103,84
20241201	6053804-1	FR(12615)	Chave Fusível Religadora	10	2,13	21,30
20241201	6054110-1	TD(22232)	Transformador Distribuição	1	16,77	16,77
20241201	6054528-1	TD(51153)	Transformador Distribuição	1	11,47	11,47

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6054876-1	TD(17938)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63
20241201	6054961-1	TD(22246)	Transformador Distribuição	2	7,17	14,34
20241201	6055366-1	FU(37629)	Chave Fusível	13	19,37	251,81
20241201	6055620-1	FU(21944)	Chave Fusível	3	3,07	9,21
20241201	6055773-1	FU(37623)	Chave Fusível	5	13,93	69,65
20241201	6056624-1	FU(21944)	Chave Fusível	3	5,9	17,70
20241201	6057110-1	TD(30907)	Transformador Distribuição	1	5,07	5,07
20241201	6058713-1	FU(22097)	Chave Fusível	3	1,77	5,31
20241201	6060595-1	FU(39096)	Chave Fusível	11	17,75	195,25
20241201	6060688-1	FR(11454)	Chave Fusível Religadora	46	8,5	391,00
20241201	6061822-1	FU(22653)	Chave Fusível	2	25,68	51,36
20241201	6056904-1	TD(45683)	Transformador Distribuição	2	9,23	18,46
20241201	6050317-1	TD(45494)	Transformador Distribuição	3	2,25	6,75
20241201	6060149-1	TD(7351)	Transformador Distribuição	69	12,08	833,52
20241201	6055394-1	TD(45842)	Transformador Distribuição	13	2,2	28,60
20241201	6061124-1	TD(7345)	Transformador Distribuição	62	12,6	781,20
20241201	6056246-1	TD(758084)	Transformador Distribuição	19	6,68	126,92
20241201	6060775-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	148	0,58	85,84
20241201	6063397-1	TD(44359)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20241201	6054061-1	FR(14535)	Chave Fusível Religadora	52	14,88	773,76
20241201	6052512-1	TD(44299)	Transformador Distribuição	1	9,85	9,85
20241201	6060775-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	66	5,82	384,12
20241201	6060775-1	RD(722354)	Religador de Distribuição	119	1,58	188,02
20241201	6056409-1	FU(29952)	Chave Fusível	8	5,77	46,16
20241201	6050187-1	TD(44992)	Transformador Distribuição	1	11,62	11,62

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6050710-1	FU(29656)	Chave Fusível	3	3,6	10,80
20241201	6050719-1	TD(45254)	Transformador Distribuição	2	4,3	8,60
20241201	6051634-1	FU(29180)	Chave Fusível	3	17,65	52,95
20241201	6052431-1	TD(45320)	Transformador Distribuição	1	9,48	9,48
20241201	6053653-1	TD(9908)	Transformador Distribuição	52	3,73	193,96
20241201	6054925-1	TD(53190)	Transformador Distribuição	1	0,87	0,87
20241201	6055922-1	TD(45329)	Transformador Distribuição	1	15,02	15,02
20241201	6055957-1	FU(29180)	Chave Fusível	3	12,98	38,94
20241201	6056110-1	TD(45119)	Transformador Distribuição	5	3,88	19,40
20241201	6062950-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	9	4,47	40,23
20241201	6053258-1	FU(30609)	Chave Fusível	7	9,58	67,06
20241201	6062950-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	4	2,88	11,52
20241201	6062950-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	36	2,38	85,68
20241201	6052815-1	TD(36338)	Transformador Distribuição	1	1,93	1,93
20241201	6057063-1	TD(36223)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20241201	6062950-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	1338	0,85	1.137,30
20241201	6051986-1	TD(10402)	Transformador Distribuição	55	1,38	75,90
20241201	6056708-1	TD(667891)	Transformador Distribuição	1	2,87	2,87
20241201	6056000-1	TD(30766)	Transformador Distribuição	6	10,35	62,10
20241201	6055416-1	TD(36234)	Transformador Distribuição	1	3,67	3,67
20241201	6055092-1	TD(36499)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20241201	6059495-1	FU(743114)	Chave Fusível	10	3,87	38,70
20241201	6062244-1	FU(712905)	Chave Fusível	3	2,02	6,06

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062950-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	3	13,97	41,91
20241201	6054300-1	TD(36433)	Transformador Distribuição	2	9,28	18,56
20241201	6054295-1	TD(30766)	Transformador Distribuição	6	11,43	68,58
20241201	6054263-1	TD(10399)	Transformador Distribuição	102	6,52	665,04
20241201	6062950-1	RD(745542)	Religador de Distribuição	8	4,03	32,24
20241201	6053274-1	TD(56837)	Transformador Distribuição	1	12,62	12,62
20241201	6062645-1	FR(117466665)	Chave Fusível Religadora	40	13,22	528,80
20241201	6053391-1	FR(117466665)	Chave Fusível Religadora	40	31,62	1.264,80
20241201	6053403-1	FU(35590)	Chave Fusível	14	21,03	294,42
20241201	6053467-1	TD(54735618)	Transformador Distribuição	2	28,05	56,10
20241201	6059652-1	TD(38863)	Transformador Distribuição	2	5,48	10,96
20241201	6050177-1	TD(54735618)	Transformador Distribuição	2	1,85	3,70
20241201	6050316-1	FU(676011)	Chave Fusível	2	3,08	6,16
20241201	6050410-1	TD(658421)	Transformador Distribuição	2	30,13	60,26
20241201	6052915-1	RD(720226)	Religador de Distribuição	11	2,33	25,63
20241201	6052915-1	RD(720226)	Religador de Distribuição	12	3,42	41,04
20241201	6052915-1	RD(720226)	Religador de Distribuição	96	3,95	379,20
20241201	6052915-1	RD(720226)	Religador de Distribuição	73	6,62	483,26
20241201	6052915-1	CF(743803)	Chave Faca	48	1,37	65,76
20241201	6052915-1	CF(743803)	Chave Faca	8	1,5	12,00
20241201	6052915-1	FR(117466665)	Chave Fusível Religadora	40	2,05	82,00
20241201	6053019-1	TD(692801)	Transformador Distribuição	2	35,22	70,44
20241201	6053226-1	TD(38807)	Transformador Distribuição	1	26,3	26,30

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6053711-1	FU(676011)	Chave Fusível	2	25,17	50,34
20241201	6053801-1	TD(693016)	Transformador Distribuição	9	15,6	140,40
20241201	6053946-1	TD(692781)	Transformador Distribuição	2	14,7	29,40
20241201	6054008-1	TD(721945)	Transformador Distribuição	1	20,57	20,57
20241201	6054383-1	TD(658021)	Transformador Distribuição	1	7,92	7,92
20241201	6054454-1	TD(38748)	Transformador Distribuição	1	9,37	9,37
20241201	6054759-1	TD(658019)	Transformador Distribuição	8	4,2	33,60
20241201	6054770-1	TD(658030)	Transformador Distribuição	1	4,97	4,97
20241201	6055128-1	TD(658076)	Transformador Distribuição	2	21,8	43,60
20241201	6055600-1	TD(39041)	Transformador Distribuição	1	16,73	16,73
20241201	6055712-1	TD(658068)	Transformador Distribuição	4	16,22	64,88
20241201	6056591-1	TD(38863)	Transformador Distribuição	2	2,8	5,60
20241201	6056902-1	TD(38871)	Transformador Distribuição	1	5,32	5,32
20241201	6061190-1	FU(35590)	Chave Fusível	14	3,67	51,38
20241201	6061279-1	TD(49055)	Transformador Distribuição	8	25,8	206,40
20241201	6061306-1	FU(726116)	Chave Fusível	28	2,35	65,80
20241201	6061380-1	TD(54735618)	Transformador Distribuição	2	2,53	5,06
20241201	6061503-1	TD(658068)	Transformador Distribuição	4	1,88	7,52
20241201	6062098-1	TD(54735618)	Transformador Distribuição	2	21,52	43,04
20241201	6062325-1	TD(751752)	Transformador Distribuição	1	30,25	30,25
20241201	6053309-1	FR(30151)	Chave Fusível Religadora	8	10,7	85,60
20241201	6053307-1	TD(42086)	Transformador Distribuição	2	34,12	68,24

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6064280-1	TD(36841)	Transformador Distribuição	1	5,33	5,33
20241201	6053463-1	TD(36797)	Transformador Distribuição	1	31,87	31,87
20241201	6053553-1	TD(670649)	Transformador Distribuição	1	21,13	21,13
20241201	6051706-1	FR(678483)	Chave Fusível Religadora	65	8,43	547,95
20241201	6052650-1	FR(30275)	Chave Fusível Religadora	1	7,17	7,17
20241201	6052726-1	IGU52_IGU59506	Alimentador	174	1,18	205,32
20241201	6052726-1	IGU52_IGU59506	Alimentador	4	1,77	7,08
20241201	6052726-1	IGU52_IGU59506	Alimentador	60	2,38	142,80
20241201	6053030-1	FR(677918)	Chave Fusível Religadora	146	18,77	2.740,42
20241201	6053093-1	FR(715520)	Chave Fusível Religadora	71	25,28	1.794,88
20241201	6053105-1	FR(2455)	Chave Fusível Religadora	32	5,68	181,76
20241201	6053149-1	TD(38068)	Transformador Distribuição	2	7,18	14,36
20241201	6053246-1	FR(670681)	Chave Fusível Religadora	40	28,88	1.155,20
20241201	6053246-1	CF(27606)	Chave Faca	12	2,57	30,84
20241201	6053580-1	TD(38158)	Transformador Distribuição	1	24,75	24,75
20241201	6053748-1	FR(677918)	Chave Fusível Religadora	146	3,22	470,12
20241201	6054691-1	TD(38066)	Transformador Distribuição	1	28,28	28,28
20241201	6054756-1	TD(680182)	Transformador Distribuição	1	5,42	5,42
20241201	6054892-1	TD(56778)	Transformador Distribuição	1	21,6	21,60
20241201	6054897-1	TD(36791)	Transformador Distribuição	1	9,1	9,10
20241201	6056275-1	FU(2448)	Chave Fusível	13	2,25	29,25
20241201	6056289-1	TD(37911)	Transformador Distribuição	1	2,62	2,62
20241201	6056408-1	TD(37797)	Transformador Distribuição	1	3,62	3,62

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6056548-1	TD(688005)	Transformador Distribuição	2	1,97	3,94
20241201	6057081-1	FU(30615)	Chave Fusível	2	3,13	6,26
20241201	6061077-1	CF(2452)	Chave Faca	51	14,6	744,60
20241201	6061077-1	TD(21782)	Transformador Distribuição	30	14,5	435,00
20241201	6061077-1	CF(2442)	Chave Faca	106	0,05	5,30
20241201	6061386-1	TD(36639)	Transformador Distribuição	1	5,95	5,95
20241201	6062062-1	FU(30555)	Chave Fusível	1	2,23	2,23
20241201	6062730-1	IGU52_IGU59506	Alimentador	174	1,3	226,20
20241201	6062730-1	IGU52_IGU59506	Alimentador	60	2,65	159,00
20241201	6062730-1	IGU52_IGU59506	Alimentador	4	21,55	86,20
20241201	6062730-1	IGU52_IGU59506	Alimentador	234	0,07	16,38
20241201	6063348-1	TD(36825)	Transformador Distribuição	5	12,9	64,50
20241201	6063753-1	TD(37571)	Transformador Distribuição	1	25,47	25,47
20241201	6063784-1	TD(657921)	Transformador Distribuição	4	30,58	122,32
20241201	6063964-1	TD(657957)	Transformador Distribuição	3	10,17	30,51
20241201	6053331-1	TD(658754)	Transformador Distribuição	3	32,48	97,44
20241201	6061320-1	FU(2182)	Chave Fusível	16	1,92	30,72
20241201	6053439-1	FU(2183)	Chave Fusível	8	6,68	53,44
20241201	6051725-1	FU(2182)	Chave Fusível	16	5,45	87,20
20241201	6056429-1	TD(13958)	Transformador Distribuição	2	4,12	8,24
20241201	6063801-1	TD(11073)	Transformador Distribuição	4	9,63	38,52
20241201	6062048-1	TD(11073)	Transformador Distribuição	4	0,18	0,72
20241201	6055121-1	FU(26379)	Chave Fusível	2	4,92	9,84
20241201	6055064-1	FR(2179)	Chave Fusível Religadora	26	4,4	114,40
20241201	6054522-1	FU(2185)	Chave Fusível	20	10,12	202,40
20241201	6053937-1	FR(13263)	Chave Fusível Religadora	8	22,47	179,76
20241201	6061679-1	FU(2183)	Chave Fusível	8	5,17	41,36
20241201	6052464-1	TD(13958)	Transformador Distribuição	2	1,62	3,24

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6054708-1	TD(33426)	Transformador Distribuição	2	7,58	15,16
20241201	6054868-1	TD(57656)	Transformador Distribuição	1	3,72	3,72
20241201	6055025-1	TD(32911)	Transformador Distribuição	2	5,37	10,74
20241201	6055265-1	TD(32988)	Transformador Distribuição	1	7,02	7,02
20241201	6055509-1	TD(659091)	Transformador Distribuição	1	6,42	6,42
20241201	6055581-1	TD(32960)	Transformador Distribuição	1	4,98	4,98
20241201	6056023-1	TD(659112)	Transformador Distribuição	1	19,75	19,75
20241201	6056104-1	FU(25231)	Chave Fusível	1	8,87	8,87
20241201	6056145-1	TD(32908)	Transformador Distribuição	1	9,4	9,40
20241201	6056654-1	FU(12939)	Chave Fusível	2	13,88	27,76
20241201	6058218-1	FU(25644)	Chave Fusível	4	3,17	12,68
20241201	6058505-1	TD(32975)	Transformador Distribuição	1	2,93	2,93
20241201	6060247-1	TD(56420)	Transformador Distribuição	1	21,65	21,65
20241201	6060282-1	TD(705286)	Transformador Distribuição	1	6,05	6,05
20241201	6060450-1	TD(659112)	Transformador Distribuição	1	43,62	43,62
20241201	6060554-1	TD(32458353)	Transformador Distribuição	1	6,18	6,18
20241201	6060600-1	TD(91956010)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63
20241201	6060708-1	FU(25229)	Chave Fusível	4	4,4	17,60
20241201	6060917-1	TD(33470)	Transformador Distribuição	1	17,3	17,30
20241201	6061377-1	TD(58126)	Transformador Distribuição	1	10,12	10,12
20241201	6062802-1	FR(41863)	Chave Fusível Religadora	20	18,57	371,40
20241201	6063290-1	TD(32458353)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20241201	6064273-1	TD(33217)	Transformador Distribuição	1	26,9	26,90

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6064309-1	TD(659112)	Transformador Distribuição	1	25,27	25,27
20241201	6054340-1	TD(41953)	Transformador Distribuição	1	4,78	4,78
20241201	6054342-1	TD(692012)	Transformador Distribuição	1	6,05	6,05
20241201	6054373-1	TD(32948)	Transformador Distribuição	1	9,07	9,07
20241201	6054391-1	FU(720344)	Chave Fusível	1	8,2	8,20
20241201	6054448-1	TD(58108)	Transformador Distribuição	1	3,4	3,40
20241201	6054516-1	TD(33090)	Transformador Distribuição	1	3,62	3,62
20241201	6054558-1	FU(25244)	Chave Fusível	4	8,47	33,88
20241201	6053648-1	TD(753658)	Transformador Distribuição	34	1,22	41,48
20241201	6057089-1	TD(26361)	Transformador Distribuição	1	5,3	5,30
20241201	6056666-1	FU(741250)	Chave Fusível	4	8,27	33,08
20241201	6056223-1	FU(1043)	Chave Fusível	6	8,68	52,08
20241201	6053855-1	FU(1043)	Chave Fusível	6	1,2	7,20
20241201	6052488-1	TD(26361)	Transformador Distribuição	1	3,92	3,92
20241201	6053110-1	FU(1040)	Chave Fusível	20	8,97	179,40
20241201	6051545-1	TD(12813)	Transformador Distribuição	1	12,03	12,03
20241201	6052967-1	TD(12753)	Transformador Distribuição	2	9,83	19,66
20241201	6054352-1	FR(12552)	Chave Fusível Religadora	11	2,33	25,63
20241201	6056107-1	FR(12552)	Chave Fusível Religadora	11	11,6	127,60
20241201	6056780-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	1	7,42	7,42
20241201	6060431-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	1	1,47	1,47
20241201	6060803-1	TD(55902)	Transformador Distribuição	1	21	21,00
20241201	6061313-1	FR(20016)	Chave Fusível Religadora	1	13,23	13,23
20241201	6061907-1	FU(15947)	Chave Fusível	1	4,25	4,25

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6064205-1	TD(26336)	Transformador Distribuição	1	20,33	20,33
20241201	6059020-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	1	16,68	16,68
20241201	6051375-1	FU(11839)	Chave Fusível	45	3,65	164,25
20241201	6063192-1	FR(675729)	Chave Fusível Religadora	12	7,92	95,04
20241201	6051420-1	FR(2579)	Chave Fusível Religadora	67	2,45	164,15
20241201	6051719-1	TD(42797)	Transformador Distribuição	8	2,6	20,80
20241201	6051726-1	FU(40790)	Chave Fusível	53	3,33	176,49
20241201	6053004-1	FU(28678)	Chave Fusível	142	7,53	1.069,26
20241201	6053129-1	FU(675739)	Chave Fusível	4	9,23	36,92
20241201	6053376-1	FU(26318)	Chave Fusível	3	28,93	86,79
20241201	6053558-1	TD(686026)	Transformador Distribuição	2	22,02	44,04
20241201	6054709-1	TD(716632)	Transformador Distribuição	1	27,35	27,35
20241201	6055731-1	FU(675739)	Chave Fusível	4	20,93	83,72
20241201	6050233-1	FU(28680)	Chave Fusível	14	12,7	177,80
20241201	6057599-1	FU(684723)	Chave Fusível	13	23,15	300,95
20241201	6058745-1	TD(42450)	Transformador Distribuição	5	21,58	107,90
20241201	6061133-1	FU(2573)	Chave Fusível	25	7,62	190,50
20241201	6051410-1	FU(40790)	Chave Fusível	53	3,95	209,35
20241201	6063158-1	TD(42317)	Transformador Distribuição	2	7,07	14,14
20241201	6053119-1	TD(8901463)	Transformador Distribuição	33	4,83	159,39
20241201	6050658-1	TD(42662)	Transformador Distribuição	3	4,77	14,31
20241201	6052055-1	TD(42571)	Transformador Distribuição	3	3,22	9,66
20241201	6051342-1	TD(655613)	Transformador Distribuição	67	4,82	322,94
20241201	6053040-1	TD(39509)	Transformador Distribuição	13	6,65	86,45
20241201	6064630-1	TD(723662)	Transformador Distribuição	7	7,42	51,94
20241201	6063379-1	FU(721595)	Chave Fusível	187	2,97	555,39
20241201	6062748-1	FU(701910)	Chave Fusível	187	0,77	143,99

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6061309-1	FR(1861)	Chave Fusível Religadora	15	6,9	103,50
20241201	6060918-1	FU(3155)	Chave Fusível	1	1,97	1,97
20241201	6059408-1	RD(730596)	Religador de Distribuição	44	2,33	102,52
20241201	6059408-1	RD(730596)	Religador de Distribuição	12	2,32	27,84
20241201	6055492-1	TD(22944)	Transformador Distribuição	2	24,45	48,90
20241201	6054099-1	FU(3118)	Chave Fusível	25	13,3	332,50
20241201	6054099-1	TD(29728)	Transformador Distribuição	1	13,3	13,30
20241201	6053914-1	FU(3198)	Chave Fusível	21	14,57	305,97
20241201	6050322-1	FU(3134)	Chave Fusível	6	8,68	52,08
20241201	6050284-1	TD(55654)	Transformador Distribuição	3	14,98	44,94
20241201	6051467-1	RD(722647)	Religador de Distribuição	49	2,92	143,08
20241201	6051467-1	RD(722647)	Religador de Distribuição	22	3,15	69,30
20241201	6126364-1	CF(729999)	Chave Faca	4105	1,12	4.597,60
20241201	6126364-1	IVI02_IVI49501	Alimentador	464	0,75	348,00
20241201	6052182-1	TD(841)	Transformador Distribuição	83	3,55	294,65
20241201	6052374-1	FU(1720)	Chave Fusível	22	21,95	482,90
20241201	6053056-1	FU(3140)	Chave Fusível	278	1,62	450,36
20241201	6053433-1	TD(861)	Transformador Distribuição	102	5,33	543,66
20241201	6054267-1	FU(1720)	Chave Fusível	22	13,73	302,06
20241201	6056112-1	FU(1720)	Chave Fusível	22	10,1	222,20
20241201	6057376-1	TD(679237)	Transformador Distribuição	1	0,95	0,95
20241201	6063148-1	TD(22124)	Transformador Distribuição	1	10,2	10,20
20241201	6063467-1	TD(819)	Transformador Distribuição	39	7,98	311,22
20241201	6062808-1	TD(49862)	Transformador Distribuição	1	2,9	2,90
20241201	6050950-1	TD(22304)	Transformador Distribuição	9	5,13	46,17

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6059126-1	TD(733515)	Transformador Distribuição	1	14,98	14,98
20241201	6057875-1	TD(32300)	Transformador Distribuição	8	8,22	65,76
20241201	6056557-1	TD(23463)	Transformador Distribuição	1	24,18	24,18
20241201	6055597-1	TD(699268)	Transformador Distribuição	31	4,88	151,28
20241201	6063933-1	FR(79400357)	Chave Fusível Religadora	13	9,68	125,84
20241201	6063043-1	TD(725144)	Transformador Distribuição	3	15,5	46,50
20241201	6053716-1	FU(37612)	Chave Fusível	161	1,35	217,35
20241201	6050871-1	TD(726381)	Transformador Distribuição	23	3,72	85,56
20241201	6053278-1	FU(3102)	Chave Fusível	54	3,4	183,60
20241201	6053014-1	TD(699268)	Transformador Distribuição	31	7,98	247,38
20241201	6052700-1	TD(25747)	Transformador Distribuição	5	16,63	83,15
20241201	6126364-1	CF(729999)	Chave Faca	1	1,12	1,12
20241201	6051544-1	FR(3065)	Chave Fusível Religadora	67	18,53	1.241,51
20241201	6055982-1	FU(23945)	Chave Fusível	8	4,17	33,36
20241201	6056067-1	FU(23945)	Chave Fusível	8	7,57	60,56
20241201	6056230-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	19	2,12	40,28
20241201	6056583-1	FR(41389)	Chave Fusível Religadora	3	1,98	5,94
20241201	6056586-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	16	1,95	31,20
20241201	6056838-1	TD(47026)	Transformador Distribuição	1	3,88	3,88
20241201	6057033-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	19	7,53	143,07
20241201	6057339-1	FU(20620)	Chave Fusível	2	18,38	36,76
20241201	6057355-1	TD(31399)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20241201	6058015-1	TD(32179)	Transformador Distribuição	1	3,83	3,83
20241201	6058440-1	TD(658536)	Transformador Distribuição	4	1,73	6,92

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6059262-1	FU(24050)	Chave Fusível	1	9,35	9,35
20241201	6059362-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	19	2,05	38,95
20241201	6059610-1	TD(41872)	Transformador Distribuição	1	5,72	5,72
20241201	6063916-1	TD(31408)	Transformador Distribuição	1	22,3	22,30
20241201	6063378-1	FU(26830)	Chave Fusível	2	2,97	5,94
20241201	6064044-1	TD(41872)	Transformador Distribuição	1	7,65	7,65
20241201	6064772-1	TD(56287)	Transformador Distribuição	3	17,3	51,90
20241201	6053425-1	TD(1953775)	Transformador Distribuição	1	5,3	5,30
20241201	6050280-1	FU(20723)	Chave Fusível	1	2,83	2,83
20241201	6050299-1	FU(724271)	Chave Fusível	1	4,3	4,30
20241201	6050405-1	FU(20720)	Chave Fusível	2	1,63	3,26
20241201	6050455-1	TD(32315)	Transformador Distribuição	3	9,72	29,16
20241201	6050731-1	FU(687704)	Chave Fusível	3	2,38	7,14
20241201	6050799-1	TD(31220)	Transformador Distribuição	1	2,83	2,83
20241201	6051190-1	FR(1711)	Chave Fusível Religadora	8	1,87	14,96
20241201	6051515-1	FU(1953778)	Chave Fusível	1	13,33	13,33
20241201	6051995-1	FR(1711)	Chave Fusível Religadora	8	3,52	28,16
20241201	6052148-1	FU(23944)	Chave Fusível	3	6,68	20,04
20241201	6052179-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	3	2,67	8,01
20241201	6052679-1	FU(41603)	Chave Fusível	4	16,7	66,80
20241201	6053010-1	FU(23945)	Chave Fusível	8	6,42	51,36
20241201	6053016-1	FR(7077)	Chave Fusível Religadora	30	9,62	288,60
20241201	6053228-1	FU(23944)	Chave Fusível	3	8,77	26,31
20241201	6053377-1	FR(1711)	Chave Fusível Religadora	8	5,47	43,76
20241201	6053469-1	TD(31903)	Transformador Distribuição	1	3,25	3,25
20241201	6053516-1	TD(55567)	Transformador Distribuição	2	3,25	6,50

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6053551-1	TD(42040)	Transformador Distribuição	4	2,1	8,40
20241201	6053948-1	FU(26829)	Chave Fusível	12	19,62	235,44
20241201	6054460-1	FU(23945)	Chave Fusível	8	8,05	64,40
20241201	6054512-1	TD(55567)	Transformador Distribuição	2	9,7	19,40
20241201	6054561-1	TD(31903)	Transformador Distribuição	1	3,85	3,85
20241201	6055563-1	TD(31857)	Transformador Distribuição	2	17,32	34,64
20241201	6055954-1	TD(2017)	Transformador Distribuição	1	12,33	12,33
20241201	6062724-1	FU(16011)	Chave Fusível	2	19,62	39,24
20241201	6050538-1	TD(11266)	Transformador Distribuição	18	9,75	175,50
20241201	6051879-1	TD(732463)	Transformador Distribuição	2	33,75	67,50
20241201	6055520-1	FU(16009)	Chave Fusível	39	3,6	140,40
20241201	6059944-1	FU(16009)	Chave Fusível	39	7,6	296,40
20241201	6060140-1	TD(41280)	Transformador Distribuição	2	3,75	7,50
20241201	6060226-1	FU(721481)	Chave Fusível	3	4,4	13,20
20241201	6061181-1	FU(721481)	Chave Fusível	3	6,8	20,40
20241201	6057190-1	TD(664327)	Transformador Distribuição	1	5,37	5,37
20241201	6060041-1	TD(22059)	Transformador Distribuição	2	4,23	8,46
20241201	6060119-1	FU(710052)	Chave Fusível	10	5,78	57,80
20241201	6060256-1	TD(49640)	Transformador Distribuição	5	1,43	7,15
20241201	6060432-1	TD(50333)	Transformador Distribuição	1	2,63	2,63
20241201	6061172-1	FU(9996)	Chave Fusível	4	31,68	126,72
20241201	6062033-1	TD(22322)	Transformador Distribuição	1	22,3	22,30
20241201	6062214-1	TD(26973)	Transformador Distribuição	1	24,32	24,32
20241201	6062273-1	TD(19894)	Transformador Distribuição	1	23,25	23,25
20241201	6062282-1	FU(18873)	Chave Fusível	5	28,72	143,60

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062499-1	TD(696236)	Transformador Distribuição	8	18,85	150,80
20241201	6062880-1	TD(19575)	Transformador Distribuição	1	20,62	20,62
20241201	6063127-1	RD(4007)	Religador de Distribuição	67	8,17	547,39
20241201	6063127-1	RD(4007)	Religador de Distribuição	397	9,67	3.838,99
20241201	6063293-1	TD(55952)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20241201	6063973-1	TD(27172)	Transformador Distribuição	1	7	7,00
20241201	6064027-1	TD(19957)	Transformador Distribuição	1	5,88	5,88
20241201	6064063-1	TD(28203)	Transformador Distribuição	1	23,93	23,93
20241201	6064077-1	TD(22061)	Transformador Distribuição	1	6,53	6,53
20241201	6064337-1	TD(711415)	Transformador Distribuição	2	3,47	6,94
20241201	6064398-1	TD(22405)	Transformador Distribuição	2	4,58	9,16
20241201	6064586-1	TD(55637)	Transformador Distribuição	2	4,5	9,00
20241201	6064657-1	TD(41754)	Transformador Distribuição	1	3,68	3,68
20241201	6064793-1	TD(696233)	Transformador Distribuição	5	1,02	5,10
20241201	6059991-1	JAM51_JAM59502	Alimentador	9	2,35	21,15
20241201	6063331-1	TD(23131)	Transformador Distribuição	1	10,13	10,13
20241201	6062658-1	FU(7261)	Chave Fusível	1	1,45	1,45
20241201	6051652-1	TD(680702)	Transformador Distribuição	3	2,42	7,26
20241201	6063022-1	JAR01_JAR49509	Alimentador	1	0,32	0,32
20241201	6061517-1	TD(683209)	Transformador Distribuição	1	7,55	7,55
20241201	6062203-1	FU(24754)	Chave Fusível	3	32,6	97,80
20241201	6062225-1	FR(38279)	Chave Fusível Religadora	14	5,07	70,98
20241201	6062658-1	FU(7261)	Chave Fusível	159	1,45	230,55

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062697-1	TD(8982)	Transformador Distribuição	103	6,37	656,11
20241201	6054043-1	TD(44190)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20241201	6054102-1	FU(9503)	Chave Fusível	12	2,52	30,24
20241201	6054459-1	TD(29058)	Transformador Distribuição	1	16,27	16,27
20241201	6056049-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	1	9,27	9,27
20241201	6056164-1	TD(47907)	Transformador Distribuição	2	7	14,00
20241201	6056376-1	TD(23376)	Transformador Distribuição	1	10,97	10,97
20241201	6056518-1	TD(59418)	Transformador Distribuição	1	3,6	3,60
20241201	6056705-1	FU(19947)	Chave Fusível	3	24,58	73,74
20241201	6056705-1	FU(19947)	Chave Fusível	2	25,25	50,50
20241201	6056705-1	FU(19947)	Chave Fusível	2	27,33	54,66
20241201	6056705-1	FU(19947)	Chave Fusível	1	30,22	30,22
20241201	6057246-1	TD(11606)	Transformador Distribuição	12	19,95	239,40
20241201	6063418-1	TD(6007309)	Transformador Distribuição	7	4,55	31,85
20241201	6063768-1	FR(13231)	Chave Fusível Religadora	7	6,8	47,60
20241201	6059369-1	RD(12260)	Religador de Distribuição	393	0,87	341,91
20241201	6059369-1	RD(12260)	Religador de Distribuição	26	1,8	46,80
20241201	6059369-1	RD(12260)	Religador de Distribuição	52	2,53	131,56
20241201	6059369-1	RD(12260)	Religador de Distribuição	3	3,1	9,30
20241201	6059369-1	RD(12260)	Religador de Distribuição	100	3,63	363,00
20241201	6059369-1	RD(12260)	Religador de Distribuição	5	7,28	36,40
20241201	6060349-1	FU(9301)	Chave Fusível	66	4,25	280,50
20241201	6063022-1	JAR01_JAR49509	Alimentador	1529	0,32	489,28
20241201	6063022-1	JAR01_JAR49509	Alimentador	600	0,68	408,00
20241201	6063022-1	JAR01_JAR49509	Alimentador	128	1,45	185,60

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6063022-1	JAR01_JAR49509	Alimentador	143	2,85	407,55
20241201	6050881-1	TD(8998)	Transformador Distribuição	4	4,75	19,00
20241201	6062657-1	FU(9321)	Chave Fusível	248	2,93	726,64
20241201	6059723-1	TD(20894)	Transformador Distribuição	71	5,3	376,30
20241201	6062689-1	TD(9021)	Transformador Distribuição	14	5,05	70,70
20241201	6053734-1	TD(756743)	Transformador Distribuição	7	0,58	4,06
20241201	6062657-1	FU(9321)	Chave Fusível	11	11,9	130,90
20241201	6063339-1	FU(11769)	Chave Fusível	36	11,43	411,48
20241201	6050275-1	RD(720398)	Religador de Distribuição	10	1,18	11,80
20241201	6050275-1	CF(7609)	Chave Faca	111	1,82	202,02
20241201	6050275-1	CF(7609)	Chave Faca	3	2,55	7,65
20241201	6050275-1	CF(7609)	Chave Faca	12	2,82	33,84
20241201	6050275-1	FU(7484)	Chave Fusível	5	0,22	1,10
20241201	6050338-1	TD(30160)	Transformador Distribuição	2	4,13	8,26
20241201	6052048-1	TD(31968)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20241201	6061054-1	TD(43978)	Transformador Distribuição	7	14,47	101,29
20241201	6061367-1	[BT]PA(12464)	Ramal de Baixa Tensão	19	1,98	37,62
20241201	6062685-1	TD(56171)	Transformador Distribuição	50	3,03	151,50
20241201	6053053-1	TD(30194)	Transformador Distribuição	1	7,3	7,30
20241201	6055248-1	FU(692090)	Chave Fusível	30	35,57	1.067,10
20241201	6055593-1	TD(23554)	Transformador Distribuição	1	18,65	18,65
20241201	6056050-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	4	6,02	24,08
20241201	6056050-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	6	8,68	52,08
20241201	6056050-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	3	11,02	33,06
20241201	6056050-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	6	17,37	104,22

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6056050-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	4	17,42	69,68
20241201	6056050-1	RD(12764)	Religador de Distribuição	14	17,58	246,12
20241201	6056225-1	TD(30194)	Transformador Distribuição	1	3,6	3,60
20241201	6056436-1	TD(56097)	Transformador Distribuição	1	4,4	4,40
20241201	6057338-1	FU(25751)	Chave Fusível	1	2,17	2,17
20241201	6063675-1	FU(25751)	Chave Fusível	1	10,17	10,17
20241201	6057813-1	TD(15273759)	Transformador Distribuição	1	13,9	13,90
20241201	6057927-1	CL(730127)	Chave Lâmina	1	8,57	8,57
20241201	6058145-1	FU(25786)	Chave Fusível	2	8,6	17,20
20241201	6058253-1	TD(59368)	Transformador Distribuição	1	3,7	3,70
20241201	6058259-1	TD(10888)	Transformador Distribuição	1	13,15	13,15
20241201	6059520-1	FU(25751)	Chave Fusível	1	9,18	9,18
20241201	6059983-1	TD(56171)	Transformador Distribuição	50	4,8	240,00
20241201	6060281-1	TD(713970)	Transformador Distribuição	82	12,92	1.059,44
20241201	6060366-1	TD(8992)	Transformador Distribuição	66	5,05	333,30
20241201	6063341-1	FR(12220)	Chave Fusível Religadora	19	2,68	50,92
20241201	6060534-1	TD(33070)	Transformador Distribuição	1	19,18	19,18
20241201	6052122-1	TD(10364)	Transformador Distribuição	53	1,48	78,44
20241201	6052970-1	TD(9213)	Transformador Distribuição	95	3	285,00
20241201	6061148-1	FU(7269)	Chave Fusível	77	5,17	398,09
20241201	6052987-1	FU(8946)	Chave Fusível	21	1,98	41,58
20241201	6053666-1	FU(94290)	Chave Fusível	107	2,45	262,15
20241201	6054112-1	FU(7432)	Chave Fusível	18	23,63	425,34
20241201	6055087-1	TD(33057)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63
20241201	6055543-1	TD(686090)	Transformador Distribuição	1	1,77	1,77

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6063572-1	TD(32138)	Transformador Distribuição	1	6,82	6,82
20241201	6058982-1	FR(24726)	Chave Fusível Religadora	107	16,3	1.744,10
20241201	6060306-1	FU(94290)	Chave Fusível	107	2,83	302,81
20241201	6063374-1	FU(24695)	Chave Fusível	4	1,43	5,72
20241201	6060643-1	TD(39055)	Transformador Distribuição	1	27,47	27,47
20241201	6059062-1	TD(23881)	Transformador Distribuição	1	11,73	11,73
20241201	6063773-1	FU(24712)	Chave Fusível	7	7,73	54,11
20241201	6056049-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	28	8,12	227,36
20241201	6050484-1	FU(11657)	Chave Fusível	5	6,08	30,40
20241201	6056964-1	TD(28022)	Transformador Distribuição	1	3,18	3,18
20241201	6056049-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	7	9,63	67,41
20241201	6056049-1	RD(735999)	Religador de Distribuição	18	9,27	166,86
20241201	6056323-1	TD(45767)	Transformador Distribuição	1	7,93	7,93
20241201	6055195-1	FU(18205)	Chave Fusível	2	5,88	11,76
20241201	6056476-1	FU(18203)	Chave Fusível	2	11,97	23,94
20241201	6056687-1	FU(18200)	Chave Fusível	12	6,17	74,04
20241201	6056432-1	FU(4901)	Chave Fusível	6	6,65	39,90
20241201	6054647-1	TD(729370)	Transformador Distribuição	2	7,8	15,60
20241201	6058146-1	TD(13987)	Transformador Distribuição	1	8,12	8,12
20241201	6063756-1	TD(13981)	Transformador Distribuição	1	6,85	6,85
20241201	6063680-1	TD(14049)	Transformador Distribuição	2	8,57	17,14
20241201	6063563-1	TD(52829)	Transformador Distribuição	5	6,55	32,75
20241201	6063233-1	TD(29199)	Transformador Distribuição	1	8,87	8,87
20241201	6050334-1	FU(24747)	Chave Fusível	3	3,05	9,15
20241201	6060826-1	FU(24760)	Chave Fusível	1	14,48	14,48
20241201	6060478-1	FU(24884)	Chave Fusível	4	17,92	71,68

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6059621-1	FU(24761)	Chave Fusível	4	3,42	13,68
20241201	6058133-1	TD(29750)	Transformador Distribuição	1	19,95	19,95
20241201	6057368-1	TD(29742)	Transformador Distribuição	2	15,88	31,76
20241201	6056309-1	TD(56154)	Transformador Distribuição	1	1,83	1,83
20241201	6056231-1	TD(29742)	Transformador Distribuição	2	3,05	6,10
20241201	6052068-1	FR(13029)	Chave Fusível Religadora	10	10,75	107,50
20241201	6055524-1	TD(56698)	Transformador Distribuição	1	16	16,00
20241201	6056237-1	FU(759377)	Chave Fusível	1	10,98	10,98
20241201	6056430-1	TD(14555)	Transformador Distribuição	1	10,05	10,05
20241201	6056085-1	FU(18774)	Chave Fusível	40	13,13	525,20
20241201	6053268-1	TD(7716)	Transformador Distribuição	71	7,35	521,85
20241201	6056239-1	TD(13908)	Transformador Distribuição	1	9,47	9,47
20241201	6056308-1	FU(20088)	Chave Fusível	4	7,73	30,92
20241201	6059091-1	TD(693118)	Transformador Distribuição	53	0,47	24,91
20241201	6054349-1	RD(722399)	Religador de Distribuição	1	1,18	1,18
20241201	6054349-1	RD(722399)	Religador de Distribuição	2919	1,18	3.444,42
20241201	6055794-1	TD(47476)	Transformador Distribuição	69	23,13	1.595,97
20241201	6054349-1	RD(722399)	Religador de Distribuição	509	4,27	2.173,43
20241201	6054349-1	RD(722399)	Religador de Distribuição	4221	1,18	4.980,78
20241201	6051971-1	TD(52657)	Transformador Distribuição	1	5,53	5,53
20241201	6053417-1	FU(20142)	Chave Fusível	1	7,88	7,88
20241201	6053680-1	TD(42378)	Transformador Distribuição	1	4,05	4,05
20241201	6055224-1	TD(39414628)	Transformador Distribuição	1	3,87	3,87
20241201	6056846-1	FU(7119)	Chave Fusível	1	21,58	21,58

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6056963-1	FU(751867)	Chave Fusível	13	12,42	161,46
20241201	6057759-1	FU(21588)	Chave Fusível	4	19,03	76,12
20241201	6057771-1	FU(13955)	Chave Fusível	16	15,63	250,08
20241201	6061450-1	TD(12225)	Transformador Distribuição	1	5,45	5,45
20241201	6058566-1	TD(25703)	Transformador Distribuição	1	7,7	7,70
20241201	6059271-1	TD(25703)	Transformador Distribuição	1	7,32	7,32
20241201	6060577-1	TD(12225)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20241201	6062477-1	TD(25651)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20241201	6063103-1	RD(730619)	Religador de Distribuição	2	8,43	16,86
20241201	6063103-1	RD(730619)	Religador de Distribuição	14	12,83	179,62
20241201	6063103-1	RD(730619)	Religador de Distribuição	3	39,77	119,31
20241201	6063103-1	RD(730619)	Religador de Distribuição	16	0,15	2,40
20241201	6063400-1	FU(20142)	Chave Fusível	1	8,93	8,93
20241201	6056079-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	71	3,47	246,37
20241201	6056079-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	18	4,68	84,24
20241201	6056079-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	14	5,9	82,60
20241201	6056079-1	MAR51_MAR59516	Alimentador	2	6,9	13,80
20241201	6051639-1	FR(35620)	Chave Fusível Religadora	76	8,3	630,80
20241201	6054943-1	TD(21250)	Transformador Distribuição	1	9,32	9,32
20241201	6054998-1	FU(12617)	Chave Fusível	6	7,22	43,32
20241201	6056200-1	TD(47201)	Transformador Distribuição	6	10,63	63,78
20241201	6056311-1	TD(14672)	Transformador Distribuição	1	11,92	11,92
20241201	6056401-1	FR(13224)	Chave Fusível Religadora	51	8,7	443,70
20241201	6056469-1	FU(18589)	Chave Fusível	3	9,07	27,21
20241201	6056576-1	TD(28751)	Transformador Distribuição	2	9,53	19,06
20241201	6056581-1	FR(20023)	Chave Fusível Religadora	11	8,3	91,30

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6056621-1	FU(35284)	Chave Fusível	3	9,25	27,75
20241201	6056780-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	9	7,42	66,78
20241201	6057628-1	FU(37808)	Chave Fusível	1	15,9	15,90
20241201	6057745-1	FU(41149)	Chave Fusível	24	16	384,00
20241201	6061313-1	FR(20016)	Chave Fusível Religadora	11	13,23	145,53
20241201	6061615-1	TD(19619)	Transformador Distribuição	1	7,35	7,35
20241201	6054998-1	FU(12617)	Chave Fusível	1	7,22	7,22
20241201	6058000-1	TD(47303)	Transformador Distribuição	4	4,95	19,80
20241201	6058171-1	TD(727054)	Transformador Distribuição	1	2,85	2,85
20241201	6058475-1	TD(14774)	Transformador Distribuição	1	2,77	2,77
20241201	6058537-1	TD(25698)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20241201	6058817-1	FU(35284)	Chave Fusível	3	5,22	15,66
20241201	6059020-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	9	16,68	150,12
20241201	6059502-1	TD(44228)	Transformador Distribuição	1	37,85	37,85
20241201	6059601-1	TD(25698)	Transformador Distribuição	1	6,5	6,50
20241201	6060431-1	FR(1688)	Chave Fusível Religadora	9	1,47	13,23
20241201	6060570-1	TD(39848320)	Transformador Distribuição	1	27,9	27,90
20241201	6060594-1	[MT]PA(12461)	Alimentador	153	8,55	1.308,15
20241201	6060594-1	[MT]PA(12461)	Alimentador	8	10,55	84,40
20241201	6062487-1	TD(47217)	Transformador Distribuição	4	3,87	15,48
20241201	6062674-1	FR(20023)	Chave Fusível Religadora	11	23,67	260,37
20241201	6062850-1	CL(20128)	Chave Lâmina	139	22,22	3.088,58
20241201	6063361-1	TD(47217)	Transformador Distribuição	4	8,83	35,32
20241201	6056080-1	MAR52_MAR59517	Alimentador	54	3,23	174,42
20241201	6056080-1	MAR52_MAR59517	Alimentador	62	5,23	324,26
20241201	6056080-1	MAR52_MAR59517	Alimentador	1	5,23	5,23

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6053455-1	TD(14706)	Transformador Distribuição	1	20,48	20,48
20241201	6054033-1	FR(20023)	Chave Fusível Religadora	11	7,67	84,37
20241201	6054604-1	FU(37808)	Chave Fusível	1	8,72	8,72
20241201	6061069-1	TD(21198)	Transformador Distribuição	1	18,02	18,02
20241201	6058950-1	TD(28790)	Transformador Distribuição	1	14,38	14,38
20241201	6058967-1	TD(748028)	Transformador Distribuição	1	17,08	17,08
20241201	6059676-1	TD(28786)	Transformador Distribuição	1	5,38	5,38
20241201	6062781-1	TD(15004)	Transformador Distribuição	1	16,85	16,85
20241201	6064013-1	TD(661768)	Transformador Distribuição	1	11,65	11,65
20241201	6051793-1	TD(21198)	Transformador Distribuição	1	2,5	2,50
20241201	6052073-1	FU(702573)	Chave Fusível	15	2,42	36,30
20241201	6053236-1	RD(11475)	Religador de Distribuição	16	1,22	19,52
20241201	6053236-1	RD(11475)	Religador de Distribuição	2	1,5	3,00
20241201	6053236-1	RD(11475)	Religador de Distribuição	7	4,62	32,34
20241201	6053236-1	RD(726953)	Religador de Distribuição	135	0,07	9,45
20241201	6053236-1	RD(726953)	Religador de Distribuição	7	3,7	25,90
20241201	6055793-1	FU(740300)	Chave Fusível	1	3,63	3,63
20241201	6056794-1	FU(41539)	Chave Fusível	7	9,08	63,56
20241201	6056825-1	TD(28786)	Transformador Distribuição	1	11,7	11,70
20241201	6057967-1	TD(671004)	Transformador Distribuição	1	10,47	10,47
20241201	6063380-1	TD(729529)	Transformador Distribuição	1	30	30,00
20241201	6063143-1	RD(735963)	Religador de Distribuição	2	1,68	3,36
20241201	6063143-1	RD(735963)	Religador de Distribuição	14	32,37	453,18

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6061730-1	TD(36417)	Transformador Distribuição	1	4,08	4,08
20241201	6063143-1	RD(735963)	Religador de Distribuição	2	7,52	15,04
20241201	6063143-1	RD(735963)	Religador de Distribuição	4	15,08	60,32
20241201	6052617-1	MIR01_MIR49501	Alimentador	2	3,82	7,64
20241201	6051038-1	TD(56623)	Transformador Distribuição	1	3,42	3,42
20241201	6052986-1	TD(45657)	Transformador Distribuição	2	28,87	57,74
20241201	6053031-1	FU(30384)	Chave Fusível	53	6,65	352,45
20241201	6053086-1	TD(8395)	Transformador Distribuição	21	4,43	93,03
20241201	6053097-1	FR(10144)	Chave Fusível Religadora	28	4,62	129,36
20241201	6053237-1	TD(48521)	Transformador Distribuição	1	3,65	3,65
20241201	6053263-1	FU(10176)	Chave Fusível	39	6,62	258,18
20241201	6053264-1	TD(45652)	Transformador Distribuição	1	9,4	9,40
20241201	6053587-1	TD(25412)	Transformador Distribuição	36	4,78	172,08
20241201	6053750-1	TD(45729)	Transformador Distribuição	1	19,77	19,77
20241201	6053971-1	FU(15570)	Chave Fusível	26	19,33	502,58
20241201	6054315-1	FU(30384)	Chave Fusível	53	5,22	276,66
20241201	6054447-1	TD(8421)	Transformador Distribuição	5	3,92	19,60
20241201	6055096-1	TD(48535)	Transformador Distribuição	5	3,43	17,15
20241201	6056893-1	TD(667108)	Transformador Distribuição	4	24,18	96,72
20241201	6057411-1	TD(701213)	Transformador Distribuição	1	1,87	1,87
20241201	6059578-1	TD(8395)	Transformador Distribuição	21	6,45	135,45
20241201	6059725-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	723	1,45	1.048,35
20241201	6050283-1	FU(30384)	Chave Fusível	53	5,57	295,21
20241201	6051644-1	FU(30384)	Chave Fusível	53	2,38	126,14

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6051866-1	TD(8440)	Transformador Distribuição	2	4,98	9,96
20241201	6051915-1	FR(30385)	Chave Fusível Religadora	42	7,08	297,36
20241201	6052398-1	TD(667136)	Transformador Distribuição	7	25,25	176,75
20241201	6052613-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	674	2,78	1.873,72
20241201	6052617-1	MIRO1_MIR49501	Alimentador	928	1,62	1.503,36
20241201	6052617-1	MIRO1_MIR49501	Alimentador	598	2,67	1.596,66
20241201	6052617-1	MIRO1_MIR49501	Alimentador	148	2,68	396,64
20241201	6052613-1	RD(696759)	Religador de Distribuição	5	2,78	13,90
20241201	6052617-1	MIRO1_MIR49501	Alimentador	10	2,67	26,70
20241201	6052617-1	MIRO1_MIR49501	Alimentador	1	3,33	3,33
20241201	6059725-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	5	1,45	7,25
20241201	6059725-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	85	2,27	192,95
20241201	6059725-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	20	2,77	55,40
20241201	6059725-1	RD(28761)	Religador de Distribuição	7	5,47	38,29
20241201	6060296-1	TD(45550)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20241201	6061156-1	TD(724451)	Transformador Distribuição	49	5,57	272,93
20241201	6061568-1	TD(701213)	Transformador Distribuição	1	2,6	2,60
20241201	6063446-1	TD(45566)	Transformador Distribuição	2	11,85	23,70
20241201	6064460-1	[MT]PA(12494)	Alimentador	37	5,78	213,86
20241201	6052617-1	MIRO1_MIR49501	Alimentador	576	3,1	1.785,60
20241201	6052617-1	MIRO1_MIR49501	Alimentador	31	3,33	103,23
20241201	6052617-1	MIRO1_MIR49501	Alimentador	874	3,82	3.338,68
20241201	6052617-1	MIRO1_MIR49501	Alimentador	217	5,78	1.254,26
20241201	6063618-1	TD(46279)	Transformador Distribuição	4	10,63	42,52
20241201	6062600-1	TD(54519)	Transformador Distribuição	54	4,95	267,30
20241201	6052774-1	CE(686235)	Chave Seccionadora	832	2,17	1.805,44

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6052916-1	RD(749220)	Religador de Distribuição	415	0,23	95,45
20241201	6052931-1	RD(749220)	Religador de Distribuição	7	3,6	25,20
20241201	6052931-1	RD(749220)	Religador de Distribuição	408	5,2	2.121,60
20241201	6052931-1	RD(749220)	Religador de Distribuição	7	0,23	1,61
20241201	6053151-1	TD(8415)	Transformador Distribuição	15	12,38	185,70
20241201	6053581-1	TD(12562)	Transformador Distribuição	69	8	552,00
20241201	6055028-1	TD(25549)	Transformador Distribuição	88	3,72	327,36
20241201	6056472-1	TD(58554)	Transformador Distribuição	1	1,08	1,08
20241201	6056642-1	FR(10185)	Chave Fusível Religadora	57	2,62	149,34
20241201	6056746-1	FR(9666)	Chave Fusível Religadora	91	4,82	438,62
20241201	6057125-1	FU(30339)	Chave Fusível	6	2,55	15,30
20241201	6057570-1	TD(58554)	Transformador Distribuição	1	3,88	3,88
20241201	6057964-1	FU(8580)	Chave Fusível	67	6,03	404,01
20241201	6059019-1	TD(41109)	Transformador Distribuição	1	14,47	14,47
20241201	6059689-1	TD(8420)	Transformador Distribuição	17	1,75	29,75
20241201	6050543-1	[BT]PA(12387)	Ramal de Baixa Tensão	10	5,57	55,70
20241201	6052564-1	MIRO2_MIR49502	Alimentador	4140	2,22	9.190,80
20241201	6052564-1	MIRO2_MIR49502	Alimentador	99	4,78	473,22
20241201	6060864-1	[MT]PA(12473)	Alimentador	9	44,35	399,15
20241201	6062451-1	TD(25416)	Transformador Distribuição	29	23,77	689,33
20241201	6125163-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	1	37,8	37,80
20241201	6125163-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	23	32,47	746,81
20241201	6050400-1	TD(52116)	Transformador Distribuição	4	6,73	26,92
20241201	6050885-1	FU(29528)	Chave Fusível	1	5,43	5,43

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6051189-1	TD(47997)	Transformador Distribuição	1	3,82	3,82
20241201	6051310-1	FU(30393)	Chave Fusível	1	2,47	2,47
20241201	6051443-1	FU(678696)	Chave Fusível	11	16,73	184,03
20241201	6051487-1	TD(703968)	Transformador Distribuição	1	1,3	1,30
20241201	6051790-1	FU(28852)	Chave Fusível	7	7,45	52,15
20241201	6052415-1	TD(21809)	Transformador Distribuição	69	12,5	862,50
20241201	6052639-1	TD(48035)	Transformador Distribuição	1	19,52	19,52
20241201	6052694-1	CL(683877)	Chave Lâmina	1	19,38	19,38
20241201	6053269-1	TD(760923)	Transformador Distribuição	1	7,67	7,67
20241201	6053351-1	FU(37891)	Chave Fusível	9	23,63	212,67
20241201	6053895-1	FU(38038)	Chave Fusível	20	18,25	365,00
20241201	6054700-1	FU(690494)	Chave Fusível	2	7,2	14,40
20241201	6054847-1	TD(46651)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20241201	6054890-1	TD(58878)	Transformador Distribuição	6	6,57	39,42
20241201	6060568-1	FR(29539)	Chave Fusível Religadora	1	23,7	23,70
20241201	6055183-1	TD(11181)	Transformador Distribuição	19	2,62	49,78
20241201	6056656-1	FU(681203)	Chave Fusível	1	4,57	4,57
20241201	6056736-1	FR(23661)	Chave Fusível Religadora	3	6,05	18,15
20241201	6056736-1	FR(23661)	Chave Fusível Religadora	14	26,73	374,22
20241201	6056762-1	FU(723711)	Chave Fusível	1	29,23	29,23
20241201	6057976-1	TD(47974)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20241201	6058452-1	FR(29533)	Chave Fusível Religadora	1	4,27	4,27
20241201	6058503-1	FU(40141)	Chave Fusível	11	6,25	68,75
20241201	6058833-1	FR(23661)	Chave Fusível Religadora	17	17,77	302,09
20241201	6059766-1	TD(46640)	Transformador Distribuição	2	23,48	46,96
20241201	6059924-1	FU(30390)	Chave Fusível	8	7,73	61,84
20241201	6060218-1	FU(42068)	Chave Fusível	11	19,92	219,12

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6060568-1	FR(29539)	Chave Fusível Religadora	12	23,7	284,40
20241201	6061871-1	TD(61132)	Transformador Distribuição	1	8,93	8,93
20241201	6062698-1	FU(28852)	Chave Fusível	7	21,05	147,35
20241201	6062720-1	TD(47900)	Transformador Distribuição	1	26,55	26,55
20241201	6063156-1	FU(28801)	Chave Fusível	12	11,68	140,16
20241201	6063384-1	FU(7900)	Chave Fusível	108	7,52	812,16
20241201	6064670-1	FU(30391)	Chave Fusível	8	3,17	25,36
20241201	6064779-1	TD(725887)	Transformador Distribuição	1	25,23	25,23
20241201	6125163-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	28	8,37	234,36
20241201	6125163-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	31	11,9	368,90
20241201	6125163-1	RD(736056)	Religador de Distribuição	2	32,37	64,74
20241201	6059987-1	FU(29874)	Chave Fusível	3	3,27	9,81
20241201	6052485-1	FU(29874)	Chave Fusível	3	16,13	48,39
20241201	6061247-1	FU(26216)	Chave Fusível	8	5,82	46,56
20241201	6061324-1	FR(29023)	Chave Fusível Religadora	17	2,3	39,10
20241201	6061869-1	TD(50114)	Transformador Distribuição	1	23,45	23,45
20241201	6062626-1	FU(29718)	Chave Fusível	2	16,62	33,24
20241201	6064129-1	FU(753642)	Chave Fusível	1	10,53	10,53
20241201	6064253-1	FU(29123)	Chave Fusível	1	24,82	24,82
20241201	6064797-1	FU(681302)	Chave Fusível	2	4,17	8,34
20241201	6053018-1	TD(45911)	Transformador Distribuição	1	2,47	2,47
20241201	6055171-1	TD(45857)	Transformador Distribuição	1	6,63	6,63
20241201	6055302-1	FR(29865)	Chave Fusível Religadora	12	2,43	29,16
20241201	6055857-1	TD(709201)	Transformador Distribuição	1	1,33	1,33
20241201	6050384-1	FU(42188)	Chave Fusível	2	2	4,00
20241201	6060338-1	FR(29116)	Chave Fusível Religadora	13	19,7	256,10
20241201	6062397-1	RD(44941)	Religador de Distribuição	18	8,15	146,70

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062397-1	RD(44941)	Religador de Distribuição	17	6,93	117,81
20241201	6062397-1	RD(44941)	Religador de Distribuição	10	5,72	57,20
20241201	6058910-1	FR(26682)	Chave Fusível Religadora	9	4,23	38,07
20241201	6057361-1	FU(28027)	Chave Fusível	3	19,53	58,59
20241201	6050513-1	TD(36321)	Transformador Distribuição	1	12,55	12,55
20241201	6050435-1	TD(53518)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20241201	6054407-1	TD(49034)	Transformador Distribuição	17	8,7	147,90
20241201	6064192-1	TD(54445)	Transformador Distribuição	84	2	168,00
20241201	6054619-1	TD(51010)	Transformador Distribuição	1	8,43	8,43
20241201	6054987-1	PE(16445800)	Ponto de conexão	3	4,32	12,96
20241201	6055751-1	FU(760775)	Chave Fusível	48	4,6	220,80
20241201	6056757-1	TD(7326)	Transformador Distribuição	38	3,58	136,04
20241201	6057052-1	TD(51066)	Transformador Distribuição	1	2,97	2,97
20241201	6050604-1	TD(55493)	Transformador Distribuição	50	2,43	121,50
20241201	6052771-1	TD(27195)	Transformador Distribuição	51	22,55	1.150,05
20241201	6052807-1	TD(7310)	Transformador Distribuição	76	17,35	1.318,60
20241201	6052808-1	RD(722553)	Religador de Distribuição	166	2,4	398,40
20241201	6052816-1	TD(7290)	Transformador Distribuição	72	6,6	475,20
20241201	6052849-1	RD(747097)	Religador de Distribuição	240	1,27	304,80
20241201	6052861-1	TD(54445)	Transformador Distribuição	84	4,6	386,40
20241201	6052919-1	TD(652798)	Transformador Distribuição	36	4,77	171,72
20241201	6052948-1	FU(678457)	Chave Fusível	103	11,32	1.165,96
20241201	6052953-1	FR(103352286)	Chave Fusível Religadora	49	15,43	756,07

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6053089-1	FU(2251)	Chave Fusível	32	15,1	483,20
20241201	6053128-1	TD(31532)	Transformador Distribuição	46	13,3	611,80
20241201	6053242-1	TD(36740)	Transformador Distribuição	1	8,87	8,87
20241201	6053295-1	RD(747097)	Religador de Distribuição	240	0,28	67,20
20241201	6053600-1	RD(726577)	Religador de Distribuição	912	0,1	91,20
20241201	6053600-1	RD(726577)	Religador de Distribuição	255	1,12	285,60
20241201	6053600-1	RD(726577)	Religador de Distribuição	121	5,1	617,10
20241201	6053704-1	TD(700700)	Transformador Distribuição	33	14,17	467,61
20241201	6053989-1	TD(7271)	Transformador Distribuição	87	7,07	615,09
20241201	6057850-1	TD(7310)	Transformador Distribuição	76	12,53	952,28
20241201	6058262-1	TD(51066)	Transformador Distribuição	1	4,27	4,27
20241201	6059281-1	TD(31532)	Transformador Distribuição	46	4,12	189,52
20241201	6061609-1	TD(30349992)	Transformador Distribuição	1	1,37	1,37
20241201	6062049-1	TD(51012)	Transformador Distribuição	1	4,18	4,18
20241201	6054502-1	TD(748856)	Transformador Distribuição	5	27,1	135,50
20241201	6057470-1	TD(55504)	Transformador Distribuição	5	14,37	71,85
20241201	6054091-1	TD(37805)	Transformador Distribuição	1	28,92	28,92
20241201	6061638-1	FU(27961)	Chave Fusível	3	3,95	11,85
20241201	6061709-1	TD(41129)	Transformador Distribuição	3	6,42	19,26
20241201	6061744-1	FU(30584)	Chave Fusível	3	2,75	8,25
20241201	6062034-1	TD(52489)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20241201	6054356-1	TD(9586)	Transformador Distribuição	67	11,92	798,64

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6055642-1	TD(37791)	Transformador Distribuição	1	15,83	15,83
20241201	6056696-1	TD(37796)	Transformador Distribuição	1	5,52	5,52
20241201	6050991-1	TD(38023)	Transformador Distribuição	1	4,75	4,75
20241201	6052583-1	TD(10407)	Transformador Distribuição	100	18,05	1.805,00
20241201	6052849-1	RD(747097)	Religador de Distribuição	1060	1,18	1.250,80
20241201	6052849-1	RD(747097)	Religador de Distribuição	2048	1,27	2.600,96
20241201	6052817-1	TD(37665)	Transformador Distribuição	2	11,38	22,76
20241201	6053020-1	TD(36401)	Transformador Distribuição	2	6,62	13,24
20241201	6053082-1	FU(1998)	Chave Fusível	50	8,23	411,50
20241201	6053150-1	TD(37791)	Transformador Distribuição	1	6,1	6,10
20241201	6053295-1	TD(7321)	Transformador Distribuição	60	18,65	1.119,00
20241201	6053295-1	RD(747097)	Religador de Distribuição	2916	0,28	816,48
20241201	6053295-1	RD(747097)	Religador de Distribuição	86	4,08	350,88
20241201	6053773-1	TD(712617)	Transformador Distribuição	42	8,45	354,90
20241201	6053831-1	TD(659665)	Transformador Distribuição	1	48,83	48,83
20241201	6053831-1	FU(710427)	Chave Fusível	2	27,98	55,96
20241201	6053870-1	FU(1998)	Chave Fusível	50	24,08	1.204,00
20241201	6053913-1	TD(56758)	Transformador Distribuição	2	27,97	55,94
20241201	6058966-1	TD(7295)	Transformador Distribuição	82	5,3	434,60
20241201	6054312-1	TD(85338956)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48
20241201	6051451-1	TD(34351)	Transformador Distribuição	1	14,43	14,43
20241201	6050952-1	TD(33879)	Transformador Distribuição	1	5,57	5,57

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6056410-1	FU(27335)	Chave Fusível	1	5	5,00
20241201	6062330-1	FU(735474)	Chave Fusível	2	3,85	7,70
20241201	6053156-1	TD(52397)	Transformador Distribuição	1	2,03	2,03
20241201	6054244-1	FU(14307)	Chave Fusível	5	19,43	97,15
20241201	6055848-1	FU(14307)	Chave Fusível	5	21,38	106,90
20241201	6058379-1	TD(54766)	Transformador Distribuição	66	3,83	252,78
20241201	6051838-1	TD(57676)	Transformador Distribuição	2	4,08	8,16
20241201	6058917-1	TD(661552)	Transformador Distribuição	6	13,28	79,68
20241201	6062399-1	FU(701821)	Chave Fusível	7	4,78	33,46
20241201	6062790-1	TD(50395)	Transformador Distribuição	1	12,72	12,72
20241201	6063502-1	TD(50390)	Transformador Distribuição	1	3,03	3,03
20241201	6053508-1	TD(50519)	Transformador Distribuição	2	5,87	11,74
20241201	6052229-1	FU(17912)	Chave Fusível	26	2,42	62,92
20241201	6054673-1	TD(26088)	Transformador Distribuição	2	8,82	17,64
20241201	6064531-1	TD(708818)	Transformador Distribuição	1	2,18	2,18
20241201	6055946-1	TD(698812)	Transformador Distribuição	29	2,82	81,78
20241201	6061150-1	FU(17810)	Chave Fusível	35	3,93	137,55
20241201	6064208-1	TD(1372)	Transformador Distribuição	5	6,53	32,65
20241201	6057214-1	FU(18023)	Chave Fusível	7	4,15	29,05
20241201	6052244-1	TD(1498)	Transformador Distribuição	4	3,18	12,72
20241201	6055235-1	TD(28925)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20241201	6064225-1	FU(20707)	Chave Fusível	2	5,38	10,76
20241201	6056178-1	TD(26103)	Transformador Distribuição	2	3,8	7,60
20241201	6062018-1	TD(1539)	Transformador Distribuição	1	4,48	4,48
20241201	6061782-1	FU(20709)	Chave Fusível	3	3,98	11,94
20241201	6053409-1	FU(18023)	Chave Fusível	7	1,5	10,50

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6055389-1	TD(1543)	Transformador Distribuição	1	5,9	5,90
20241201	6058026-1	TD(1566)	Transformador Distribuição	73	8,32	607,36
20241201	6057955-1	TD(1543)	Transformador Distribuição	1	4,95	4,95
20241201	6057942-1	TD(28925)	Transformador Distribuição	1	2,6	2,60
20241201	6052446-1	TD(1481)	Transformador Distribuição	1	3,92	3,92
20241201	6050167-1	TD(54006)	Transformador Distribuição	1	1,58	1,58
20241201	6057481-1	TD(40565)	Transformador Distribuição	1	17,73	17,73
20241201	6057352-1	TD(728216)	Transformador Distribuição	1	19,18	19,18
20241201	6055602-1	TD(28943)	Transformador Distribuição	1	21,13	21,13
20241201	6056125-1	TD(18620)	Transformador Distribuição	1	11,23	11,23
20241201	6057406-1	FU(37861)	Chave Fusível	1	0,58	0,58
20241201	6057573-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	2	1,85	3,70
20241201	6057573-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	2	2,4	4,80
20241201	6058676-1	TD(31166)	Transformador Distribuição	1	21,8	21,80
20241201	6059078-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	4	1,88	7,52
20241201	6061139-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	3	6,07	18,21
20241201	6061139-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	1614	0,07	112,98
20241201	6061139-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	4	0,08	0,32
20241201	6061214-1	FU(20539)	Chave Fusível	6	5,33	31,98
20241201	6061362-1	FU(674998)	Chave Fusível	23	4,52	103,96
20241201	6061901-1	FR(20691)	Chave Fusível Religadora	30	2,73	81,90
20241201	6061943-1	TD(682547)	Transformador Distribuição	5	8,93	44,65

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062524-1	FR(20803)	Chave Fusível Religadora	1	2,98	2,98
20241201	6062883-1	FR(20553)	Chave Fusível Religadora	24	1,75	42,00
20241201	6063013-1	FU(719973)	Chave Fusível	3	13,05	39,15
20241201	6063077-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	1	17,2	17,20
20241201	6063077-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	1	17,37	17,37
20241201	6063113-1	RD(744719)	Religador de Distribuição	48	8,9	427,20
20241201	6063113-1	RD(744719)	Religador de Distribuição	111	11,87	1.317,57
20241201	6063368-1	FU(732784)	Chave Fusível	1	4,97	4,97
20241201	6064124-1	FU(20613)	Chave Fusível	1	3,7	3,70
20241201	6064291-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	1	0,93	0,93
20241201	6064434-1	TD(18858)	Transformador Distribuição	2	3,05	6,10
20241201	6064623-1	FU(2964)	Chave Fusível	7	1,97	13,79
20241201	6055072-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	1	0,05	0,05
20241201	6053559-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	1	2	2,00
20241201	6055086-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	1	1,92	1,92
20241201	6055086-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	1	0,1	0,10
20241201	6057573-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	1	2,4	2,40
20241201	6059078-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	1	1,88	1,88
20241201	6060480-1	RD(718495)	Religador de Distribuição	1	9,7	9,70
20241201	6061139-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	1	6,07	6,07
20241201	6061139-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	1	0,07	0,07
20241201	6061139-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	1	0,08	0,08
20241201	6061176-1	FR(12253)	Chave Fusível Religadora	1	4	4,00

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6064291-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	1	0,93	0,93
20241201	6050205-1	TD(40612)	Transformador Distribuição	1	13,1	13,10
20241201	6050362-1	TD(31166)	Transformador Distribuição	1	1,92	1,92
20241201	6050549-1	FU(11589)	Chave Fusível	8	2,52	20,16
20241201	6051336-1	TD(660554)	Transformador Distribuição	2	5,25	10,50
20241201	6051551-1	TD(679974)	Transformador Distribuição	4	12,68	50,72
20241201	6052117-1	FU(22394)	Chave Fusível	4	24,88	99,52
20241201	6052141-1	TD(681700)	Transformador Distribuição	3	5,73	17,19
20241201	6052287-1	TD(680249)	Transformador Distribuição	2	4,33	8,66
20241201	6052336-1	TD(681510)	Transformador Distribuição	7	5,02	35,14
20241201	6052349-1	TD(26121)	Transformador Distribuição	1	5,93	5,93
20241201	6052670-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	1	15,7	15,70
20241201	6052670-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	1	4,43	4,43
20241201	6055072-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	3	0,05	0,15
20241201	6064674-1	FR(20553)	Chave Fusível Religadora	24	10,5	252,00
20241201	6055072-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	1	6,83	6,83
20241201	6053518-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	190	0,57	108,30
20241201	6053559-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	4	2	8,00
20241201	6053690-1	TD(674346)	Transformador Distribuição	45	4,2	189,00
20241201	6053702-1	FU(2935)	Chave Fusível	7	2,13	14,91
20241201	6054051-1	FU(3047)	Chave Fusível	6	15,37	92,22
20241201	6054310-1	FU(2982)	Chave Fusível	8	5,95	47,60
20241201	6054324-1	FU(718869)	Chave Fusível	3	3,65	10,95
20241201	6054495-1	TD(18945)	Transformador Distribuição	3	4,65	13,95

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6054545-1	TD(691817)	Transformador Distribuição	1	3,72	3,72
20241201	6055086-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	3	1,92	5,76
20241201	6055086-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	3	0,1	0,30
20241201	6055254-1	FU(20695)	Chave Fusível	1	21,35	21,35
20241201	6059362-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	170	2,05	348,50
20241201	6050280-1	FU(20723)	Chave Fusível	4	2,83	11,32
20241201	6052008-1	FU(20557)	Chave Fusível	17	6,43	109,31
20241201	6057784-1	FU(37753)	Chave Fusível	36	14,72	529,92
20241201	6058057-1	TD(54055)	Transformador Distribuição	1	4,75	4,75
20241201	6055691-1	FR(11306)	Chave Fusível Religadora	41	13,75	563,75
20241201	6057339-1	FU(20620)	Chave Fusível	2	18,38	36,76
20241201	6057033-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	170	7,53	1.280,10
20241201	6056586-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	141	1,95	274,95
20241201	6056583-1	FR(41389)	Chave Fusível Religadora	29	1,98	57,42
20241201	6056230-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	170	2,12	360,40
20241201	6054530-1	TD(1986)	Transformador Distribuição	1	8,82	8,82
20241201	6052679-1	FU(41603)	Chave Fusível	14	16,7	233,80
20241201	6052179-1	FR(20624)	Chave Fusível Religadora	75	2,67	200,25
20241201	6051710-1	FU(20646)	Chave Fusível	4	9,73	38,92
20241201	6050405-1	FU(20720)	Chave Fusível	1	1,63	1,63
20241201	6064733-1	FU(2102)	Chave Fusível	328	1,65	541,20
20241201	6126602-1	NAV02_NAV49502	Alimentador	1	0,82	0,82
20241201	6120255-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	897	0,12	107,64
20241201	6126602-1	NAV02_NAV49502	Alimentador	1368	0,82	1.121,76
20241201	6126602-1	NAV02_NAV49502	Alimentador	13	1,83	23,79
20241201	6126613-1	NAV02_NAV49502	Alimentador	13	0,05	0,65
20241201	6057079-1	TD(670557)	Transformador Distribuição	3	2,38	7,14

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6057121-1	TD(39020)	Transformador Distribuição	2	11,17	22,34
20241201	6057772-1	TD(735723)	Transformador Distribuição	1	14,47	14,47
20241201	6058842-1	FU(26103)	Chave Fusível	3	18,17	54,51
20241201	6120255-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	897	1,38	1.237,86
20241201	6120255-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	37	4	148,00
20241201	6120255-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	164	4,65	762,60
20241201	6120255-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	4	17,83	71,32
20241201	6120255-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	897	0,32	287,04
20241201	6050279-1	FU(29306)	Chave Fusível	2	7,63	15,26
20241201	6051135-1	FU(721867)	Chave Fusível	1	0,7	0,70
20241201	6051738-1	TD(43912)	Transformador Distribuição	1	11,03	11,03
20241201	6052651-1	FU(29455)	Chave Fusível	3	10,93	32,79
20241201	6052717-1	TD(688713)	Transformador Distribuição	1	5,53	5,53
20241201	6053320-1	FU(675464)	Chave Fusível	12	7,22	86,64
20241201	6053974-1	TD(44640)	Transformador Distribuição	1	16,13	16,13
20241201	6054330-1	TD(57146)	Transformador Distribuição	2	12	24,00
20241201	6054720-1	TD(43730)	Transformador Distribuição	1	2,32	2,32
20241201	6055110-1	TD(43867)	Transformador Distribuição	1	2,9	2,90
20241201	6055407-1	TD(50428)	Transformador Distribuição	4	30,02	120,08
20241201	6056412-1	TD(57151)	Transformador Distribuição	2	24,97	49,94
20241201	6052064-1	TD(6924)	Transformador Distribuição	64	4,77	305,28
20241201	6053069-1	FR(29465)	Chave Fusível Religadora	11	10,92	120,12
20241201	6054128-1	FR(30051)	Chave Fusível Religadora	130	13,15	1.709,50
20241201	6056357-1	FU(2585)	Chave Fusível	44	1,53	67,32

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6055052-1	FU(2068)	Chave Fusível	35	5,07	177,45
20241201	6126602-1	NAV02_NAV49502	Alimentador	1	0,82	0,82
20241201	6058915-1	FU(1966)	Chave Fusível	2	4,23	8,46
20241201	6053046-1	TD(58908)	Transformador Distribuição	7	3,2	22,40
20241201	6053997-1	FU(682699)	Chave Fusível	144	1,3	187,20
20241201	6057026-1	TD(39945)	Transformador Distribuição	2	6,2	12,40
20241201	6055205-1	TD(5788312)	Transformador Distribuição	1	5,38	5,38
20241201	6055266-1	TD(721045)	Transformador Distribuição	1	3,52	3,52
20241201	6055496-1	FU(29400)	Chave Fusível	9	5,33	47,97
20241201	6057274-1	TD(5788312)	Transformador Distribuição	1	3,05	3,05
20241201	6057275-1	TD(679623)	Transformador Distribuição	11	5,3	58,30
20241201	6058532-1	FU(29401)	Chave Fusível	1	1,87	1,87
20241201	6059606-1	TD(44164)	Transformador Distribuição	2	4,58	9,16
20241201	6060204-1	TD(44211)	Transformador Distribuição	1	4,9	4,90
20241201	6052088-1	TD(679623)	Transformador Distribuição	11	2,55	28,05
20241201	6052129-1	TD(6922)	Transformador Distribuição	90	5,87	528,30
20241201	6052544-1	FU(29354)	Chave Fusível	2	15,37	30,74
20241201	6054120-1	TD(706323)	Transformador Distribuição	1	15,78	15,78
20241201	6054303-1	FU(26172)	Chave Fusível	5	5,65	28,25
20241201	6054412-1	TD(40022)	Transformador Distribuição	2	7,67	15,34
20241201	6054519-1	[MT]PA(12411)	Alimentador	14	6,68	93,52
20241201	6054523-1	TD(81276832)	Transformador Distribuição	1	7,45	7,45
20241201	6054835-1	TD(40060)	Transformador Distribuição	1	28,42	28,42
20241201	6063684-1	FU(26175)	Chave Fusível	4	11,13	44,52
20241201	6056717-1	FU(29353)	Chave Fusível	1	32,5	32,50
20241201	6056169-1	FU(26172)	Chave Fusível	6	5,12	30,72

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6056299-1	TD(81276832)	Transformador Distribuição	1	9,48	9,48
20241201	6056415-1	TD(39338)	Transformador Distribuição	1	9	9,00
20241201	6055003-1	TD(734396)	Transformador Distribuição	2	26,25	52,50
20241201	6050434-1	TD(41139)	Transformador Distribuição	1	4,83	4,83
20241201	6120255-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	49	0,32	15,68
20241201	6120255-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	49	1,38	67,62
20241201	6061586-1	TD(11635)	Transformador Distribuição	1	1,73	1,73
20241201	6120255-1	RD(726567)	Religador de Distribuição	49	0,12	5,88
20241201	6063029-1	RD(729714)	Religador de Distribuição	365	0,12	43,80
20241201	6063100-1	FR(1862)	Chave Fusível Religadora	28	14,03	392,84
20241201	6059340-1	TD(35084)	Transformador Distribuição	4	2,45	9,80
20241201	6055514-1	TD(35084)	Transformador Distribuição	4	19,58	78,32
20241201	6052402-1	FU(1555)	Chave Fusível	28	5,52	154,56
20241201	6059421-1	FU(15026)	Chave Fusível	7	7,15	50,05
20241201	6059480-1	TD(33012)	Transformador Distribuição	1	27,75	27,75
20241201	6060915-1	TD(29328)	Transformador Distribuição	1	14,38	14,38
20241201	6061213-1	TD(32419)	Transformador Distribuição	1	9,27	9,27
20241201	6061349-1	FU(24937)	Chave Fusível	6	9,38	56,28
20241201	6063557-1	FU(24937)	Chave Fusível	6	5,32	31,92
20241201	6063660-1	TD(20963)	Transformador Distribuição	2	7	14,00
20241201	6064709-1	FU(24937)	Chave Fusível	6	30,82	184,92
20241201	6052954-1	RD(730259)	Religador de Distribuição	10	16,62	166,20
20241201	6052954-1	RD(730259)	Religador de Distribuição	154	17,28	2.661,12
20241201	6052954-1	CL(11413)	Chave Lâmina	1	7,15	7,15

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6058934-1	TD(59618)	Transformador Distribuição	4	2,5	10,00
20241201	6057935-1	FU(11095)	Chave Fusível	15	31,38	470,70
20241201	6055851-1	TD(32112)	Transformador Distribuição	1	18,1	18,10
20241201	6055282-1	FU(11096)	Chave Fusível	16	3,5	56,00
20241201	6055076-1	TD(53625)	Transformador Distribuição	1	4,15	4,15
20241201	6126425-1	NIO01_NIO49501	Alimentador	135	1,37	184,95
20241201	6052409-1	RD(730259)	Religador de Distribuição	157	3,97	623,29
20241201	6126425-1	NIO01_NIO49501	Alimentador	210	0,15	31,50
20241201	6060721-1	FR(9467)	Chave Fusível Religadora	9	13,93	125,37
20241201	6126425-1	NIO02_NIO49505	Alimentador	3866	1,37	5.296,42
20241201	6064956-1	FR(9467)	Chave Fusível Religadora	10	2,03	20,30
20241201	6062638-1	FR(9467)	Chave Fusível Religadora	10	14,05	140,50
20241201	6062508-1	FU(25480)	Chave Fusível	2	18,47	36,94
20241201	6061459-1	[MT]PA(12470)	Alimentador	6	3,47	20,82
20241201	6060903-1	FU(25480)	Chave Fusível	2	19,02	38,04
20241201	6126425-1	NIO01_NIO49501	Alimentador	1	0,15	0,15
20241201	6056290-1	FU(9367)	Chave Fusível	286	6,57	1.879,02
20241201	6056089-1	TD(32566)	Transformador Distribuição	12	10,1	121,20
20241201	6054662-1	FU(25480)	Chave Fusível	2	4,02	8,04
20241201	6052780-1	TD(9803)	Transformador Distribuição	1	1,67	1,67
20241201	6052442-1	TD(9824)	Transformador Distribuição	12	1,62	19,44
20241201	6052357-1	TD(56162)	Transformador Distribuição	46	4,03	185,38
20241201	6063146-1	FR(12411)	Chave Fusível Religadora	54	14,75	796,50
20241201	6063429-1	FU(11574)	Chave Fusível	7	8,65	60,55
20241201	6052886-1	FR(11566)	Chave Fusível Religadora	19	14,63	277,97
20241201	6055009-1	FR(12411)	Chave Fusível Religadora	54	4,3	232,20
20241201	6056196-1	FR(12411)	Chave Fusível Religadora	54	7,38	398,52

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6056356-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	51	1,57	80,07
20241201	6056356-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	168	1,73	290,64
20241201	6056356-1	RD(728369)	Religador de Distribuição	51	1,4	71,40
20241201	6056398-1	FR(11566)	Chave Fusível Religadora	19	6,43	122,17
20241201	6056527-1	TD(35388)	Transformador Distribuição	8	7,43	59,44
20241201	6062040-1	FU(12504)	Chave Fusível	15	3,33	49,95
20241201	6126425-1	NIO51_NIO59502	Alimentador	1	0,47	0,47
20241201	6126425-1	NIO51_NIO59502	Alimentador	568	0,1	56,80
20241201	6060136-1	FR(12411)	Chave Fusível Religadora	54	7,3	394,20
20241201	6057069-1	FR(11583)	Chave Fusível Religadora	40	4,35	174,00
20241201	6057408-1	TD(35335)	Transformador Distribuição	1	22,13	22,13
20241201	6061819-1	TD(652460)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20241201	6061259-1	TD(710287)	Transformador Distribuição	6	10,02	60,12
20241201	6060335-1	TD(20093)	Transformador Distribuição	1	1,25	1,25
20241201	6056031-1	FU(19934)	Chave Fusível	7	21,23	148,61
20241201	6057402-1	FU(23444)	Chave Fusível	3	19,65	58,95
20241201	6057518-1	RD(7355)	Religador de Distribuição	63	0,17	10,71
20241201	6058072-1	TD(20105)	Transformador Distribuição	1	5,05	5,05
20241201	6058586-1	TD(696218)	Transformador Distribuição	35	4,05	141,75
20241201	6058589-1	RD(7355)	Religador de Distribuição	41	0,15	6,15
20241201	6058589-1	RD(7355)	Religador de Distribuição	35	1,03	36,05
20241201	6058589-1	RD(7355)	Religador de Distribuição	3	1,28	3,84
20241201	6058589-1	RD(7355)	Religador de Distribuição	4	1,48	5,92

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6058589-1	RD(7355)	Religador de Distribuição	3	2,18	6,54
20241201	6054294-1	TD(20160)	Transformador Distribuição	2	3,1	6,20
20241201	6064822-1	TD(28441)	Transformador Distribuição	1	17,97	17,97
20241201	6058589-1	RD(7355)	Religador de Distribuição	18	3,23	58,14
20241201	6058847-1	FR(19960)	Chave Fusível Religadora	21	16,15	339,15
20241201	6059215-1	TD(46768)	Transformador Distribuição	24	10,22	245,28
20241201	6059291-1	TD(20372)	Transformador Distribuição	1	4,47	4,47
20241201	6059770-1	TD(28499)	Transformador Distribuição	1	2,23	2,23
20241201	6063548-1	FU(23061)	Chave Fusível	19	3,1	58,90
20241201	6059131-1	TD(55848)	Transformador Distribuição	71	2,05	145,55
20241201	6058372-1	TD(333)	Transformador Distribuição	65	2,88	187,20
20241201	6050353-1	TD(23069)	Transformador Distribuição	1	2,75	2,75
20241201	6051733-1	FU(24121)	Chave Fusível	5	4,42	22,10
20241201	6056096-1	TD(45314)	Transformador Distribuição	1	12	12,00
20241201	6056208-1	TD(23465)	Transformador Distribuição	2	8,05	16,10
20241201	6056734-1	TD(23001)	Transformador Distribuição	1	5,12	5,12
20241201	6057811-1	TD(725384)	Transformador Distribuição	1	13,45	13,45
20241201	6060772-1	TD(40512)	Transformador Distribuição	89	1,27	113,03
20241201	6060937-1	FR(32149)	Chave Fusível Religadora	24	13,05	313,20
20241201	6060947-1	FU(693066)	Chave Fusível	11	14,07	154,77
20241201	6060972-1	FU(24369)	Chave Fusível	4	17,93	71,72
20241201	6061239-1	TD(57249)	Transformador Distribuição	2	4,23	8,46
20241201	6061861-1	TD(22394)	Transformador Distribuição	1	5,33	5,33

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062184-1	TD(657143)	Transformador Distribuição	1	1,9	1,90
20241201	6053991-1	TD(55636)	Transformador Distribuição	1	17,42	17,42
20241201	6054688-1	TD(23341)	Transformador Distribuição	1	2,98	2,98
20241201	6055381-1	TD(23341)	Transformador Distribuição	1	22,78	22,78
20241201	6055494-1	FU(24128)	Chave Fusível	12	17,32	207,84
20241201	6055777-1	FU(693066)	Chave Fusível	11	15,97	175,67
20241201	6064585-1	TD(720519)	Transformador Distribuição	1	6,32	6,32
20241201	6058620-1	FU(11977)	Chave Fusível	24	2,58	61,92
20241201	6058637-1	FR(23314)	Chave Fusível Religadora	27	3,87	104,49
20241201	6058955-1	TD(55636)	Transformador Distribuição	1	36,98	36,98
20241201	6058984-1	FU(11381)	Chave Fusível	7	14,48	101,36
20241201	6059237-1	FU(23329302)	Chave Fusível	2	11,53	23,06
20241201	6059556-1	TD(23247)	Transformador Distribuição	2	3,15	6,30
20241201	6063204-1	FU(24154)	Chave Fusível	25	7,98	199,50
20241201	6063458-1	TD(59712)	Transformador Distribuição	1	4,93	4,93
20241201	6064112-1	TD(53050)	Transformador Distribuição	1	5,83	5,83
20241201	6063783-1	TD(40207)	Transformador Distribuição	7	9,23	64,61
20241201	6063630-1	TD(22280)	Transformador Distribuição	1	9,08	9,08
20241201	6063582-1	TD(53248)	Transformador Distribuição	2	8,03	16,06
20241201	6058671-1	TD(53262)	Transformador Distribuição	1	19,38	19,38
20241201	6064714-1	TD(53043)	Transformador Distribuição	1	25,22	25,22
20241201	6055899-1	FU(23306)	Chave Fusível	9	19,88	178,92
20241201	6055317-1	RD(8222)	Religador de Distribuição	1	17,23	17,23
20241201	6055317-1	RD(8222)	Religador de Distribuição	84	1,57	131,88

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6055317-1	RD(8222)	Religador de Distribuição	99	1,32	130,68
20241201	6054059-1	TD(28489)	Transformador Distribuição	1	12,62	12,62
20241201	6053887-1	RD(8222)	Religador de Distribuição	90	3,67	330,30
20241201	6053887-1	RD(8222)	Religador de Distribuição	94	1,97	185,18
20241201	6058528-1	FU(21003)	Chave Fusível	1	3,48	3,48
20241201	6063102-1	RD(727086)	Religador de Distribuição	24	11,4	273,60
20241201	6063102-1	RD(727086)	Religador de Distribuição	13	11,82	153,66
20241201	6063221-1	FU(19501)	Chave Fusível	2	6,98	13,96
20241201	6063335-1	FU(95945141)	Chave Fusível	7	4,23	29,61
20241201	6063386-1	TD(18622)	Transformador Distribuição	1	4,05	4,05
20241201	6063599-1	FR(20984)	Chave Fusível Religadora	3	10,87	32,61
20241201	6063662-1	TD(2262)	Transformador Distribuição	1	27,7	27,70
20241201	6063679-1	TD(2228)	Transformador Distribuição	1	26,33	26,33
20241201	6064127-1	FU(22214)	Chave Fusível	6	5,73	34,38
20241201	6064215-1	FR(19985)	Chave Fusível Religadora	8	9,52	76,16
20241201	6064331-1	FU(20958)	Chave Fusível	10	4,05	40,50
20241201	6064447-1	FU(19578)	Chave Fusível	3	9,05	27,15
20241201	6064518-1	TD(33298)	Transformador Distribuição	1	23,4	23,40
20241201	6061363-1	FU(19573)	Chave Fusível	6	9,6	57,60
20241201	6061486-1	TD(18622)	Transformador Distribuição	1	8,13	8,13
20241201	6061571-1	FU(19926)	Chave Fusível	4	5,22	20,88
20241201	6061775-1	FU(713490)	Chave Fusível	1	3,72	3,72
20241201	6061859-1	TD(18455)	Transformador Distribuição	1	4,3	4,30
20241201	6062908-1	TD(59639)	Transformador Distribuição	1	2,12	2,12
20241201	6062908-1	RD(735951)	Religador de Distribuição	102	1,13	115,26

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062908-1	RD(735951)	Religador de Distribuição	220	1,92	422,40
20241201	6062908-1	RD(735951)	Religador de Distribuição	153	2,05	313,65
20241201	6063102-1	RD(727086)	Religador de Distribuição	29	2,35	68,15
20241201	6053112-1	TD(33298)	Transformador Distribuição	1	5,65	5,65
20241201	6054557-1	TD(18544)	Transformador Distribuição	1	4,15	4,15
20241201	6054956-1	TD(660879)	Transformador Distribuição	1	7,9	7,90
20241201	6055091-1	TD(61286)	Transformador Distribuição	1	27,95	27,95
20241201	6055196-1	TD(22083)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20241201	6055452-1	FU(20982)	Chave Fusível	21	2,07	43,47
20241201	6055491-1	TD(60232)	Transformador Distribuição	1	18,93	18,93
20241201	6055655-1	RD(749183)	Religador de Distribuição	3	5,23	15,69
20241201	6055655-1	RD(749183)	Religador de Distribuição	2	9,33	18,66
20241201	6055655-1	RD(749183)	Religador de Distribuição	1	10,03	10,03
20241201	6055655-1	RD(749183)	Religador de Distribuição	3	10,03	30,09
20241201	6055655-1	RD(749183)	Religador de Distribuição	18	9,85	177,30
20241201	6055655-1	RD(749183)	Religador de Distribuição	1	33,95	33,95
20241201	6064817-1	FU(713184)	Chave Fusível	1	6,37	6,37
20241201	6058945-1	[MT]PA(12447)	Alimentador	14	5,5	77,00
20241201	6059264-1	TD(1760546)	Transformador Distribuição	1	9,2	9,20
20241201	6059296-1	FU(29837)	Chave Fusível	9	10,15	91,35
20241201	6059377-1	FU(45147122)	Chave Fusível	5	10,37	51,85
20241201	6059436-1	TD(33814)	Transformador Distribuição	1	10,3	10,30
20241201	6060082-1	RD(700290)	Religador de Distribuição	26	6,27	163,02

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6060082-1	RD(700290)	Religador de Distribuição	30	6,13	183,90
20241201	6060742-1	PAR51_PAR59511	Alimentador	667	0,07	46,69
20241201	6060742-1	PAR51_PAR59511	Alimentador	43	1,18	50,74
20241201	6050925-1	FU(21840)	Chave Fusível	1	3,07	3,07
20241201	6051014-1	FU(29834)	Chave Fusível	24	5,7	136,80
20241201	6051115-1	FU(22154)	Chave Fusível	2	0,75	1,50
20241201	6051208-1	FU(22281)	Chave Fusível	1	1,85	1,85
20241201	6051357-1	TD(18544)	Transformador Distribuição	1	17,7	17,70
20241201	6051676-1	TD(33167)	Transformador Distribuição	1	8,7	8,70
20241201	6052754-1	TD(57983)	Transformador Distribuição	1	1,88	1,88
20241201	6056218-1	TD(33781)	Transformador Distribuição	1	11,82	11,82
20241201	6056330-1	FU(21907)	Chave Fusível	1	4,23	4,23
20241201	6057217-1	FU(19994)	Chave Fusível	19	17,43	331,17
20241201	6057384-1	TD(2193)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20241201	6057460-1	TD(2272)	Transformador Distribuição	1	14,48	14,48
20241201	6057969-1	FU(25281)	Chave Fusível	3	10,33	30,99
20241201	6058493-1	TD(25401)	Transformador Distribuição	1	8,57	8,57
20241201	6060742-1	PAR51_PAR59511	Alimentador	9	2,57	23,13
20241201	6060742-1	PAR51_PAR59511	Alimentador	9	7,12	64,08
20241201	6060742-1	PAR51_PAR59511	Alimentador	66	7,28	480,48
20241201	6061035-1	TD(677366)	Transformador Distribuição	1	16,83	16,83
20241201	6061217-1	TD(47008)	Transformador Distribuição	2	8,18	16,36
20241201	6061335-1	FR(738086)	Chave Fusível Religadora	13	5,47	71,11
20241201	6063187-1	TD(58340)	Transformador Distribuição	1	10,92	10,92
20241201	6064550-1	FU(87219728)	Chave Fusível	8	4,73	37,84
20241201	6050637-1	FU(12434)	Chave Fusível	8	4,4	35,20
20241201	6062461-1	TD(1656)	Transformador Distribuição	1	1,63	1,63

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062805-1	TD(1651)	Transformador Distribuição	1	5,83	5,83
20241201	6064832-1	TD(25367)	Transformador Distribuição	1	18,37	18,37
20241201	6060252-1	TD(25367)	Transformador Distribuição	1	1,95	1,95
20241201	6063123-1	PAR52_PAR59510	Alimentador	13	7,23	93,99
20241201	6063123-1	PAR52_PAR59510	Alimentador	12	2,83	33,96
20241201	6063123-1	PAR52_PAR59510	Alimentador	103	2,48	255,44
20241201	6063941-1	FU(22229)	Chave Fusível	1	5,95	5,95
20241201	6063724-1	FU(2789)	Chave Fusível	155	8,15	1.263,25
20241201	6055861-1	TD(56109)	Transformador Distribuição	2	41,97	83,94
20241201	6055861-1	FU(22561)	Chave Fusível	2	22,02	44,04
20241201	6054062-1	FU(22561)	Chave Fusível	4	24,88	99,52
20241201	6053912-1	TD(750181)	Transformador Distribuição	2	5,03	10,06
20241201	6059566-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	5	6,62	33,10
20241201	6059566-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	50	6,88	344,00
20241201	6059566-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	4	8,43	33,72
20241201	6059566-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	30	8,82	264,60
20241201	6059566-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	61	9,98	608,78
20241201	6059566-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	42	10,37	435,54
20241201	6059566-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	89	12,53	1.115,17
20241201	6060692-1	FU(19392)	Chave Fusível	15	23,63	354,45
20241201	6062142-1	TD(54977)	Transformador Distribuição	3	1,05	3,15
20241201	6062266-1	TD(57113)	Transformador Distribuição	3	2,35	7,05
20241201	6063200-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	281	0,08	22,48
20241201	6051615-1	RD(4426)	Religador de Distribuição	77	1,9	146,30

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6051615-1	RD(4426)	Religador de Distribuição	281	2,52	708,12
20241201	6051615-1	RD(4426)	Religador de Distribuição	26	3,02	78,52
20241201	6051615-1	RD(4426)	Religador de Distribuição	53	4,45	235,85
20241201	6051615-1	RD(4426)	Religador de Distribuição	47	7,1	333,70
20241201	6051977-1	C 2961090	Unidade Consumidora	1	4,03	4,03
20241201	6051998-1	TD(35050)	Transformador Distribuição	2	5,22	10,44
20241201	6051999-1	TD(42472)	Transformador Distribuição	1	4,5	4,50
20241201	6052878-1	TD(42472)	Transformador Distribuição	1	15,15	15,15
20241201	6059427-1	FU(19341)	Chave Fusível	4	12,1	48,40
20241201	6059497-1	FU(4131)	Chave Fusível	10	13,6	136,00
20241201	6060415-1	FU(8064)	Chave Fusível	3	5,93	17,79
20241201	6064301-1	TD(39374)	Transformador Distribuição	2	7,38	14,76
20241201	6062305-1	FR(657038)	Chave Fusível Religadora	30	25,92	777,60
20241201	6062180-1	TD(22036)	Transformador Distribuição	3	27,1	81,30
20241201	6061719-1	FU(8064)	Chave Fusível	3	7,25	21,75
20241201	6064352-1	FU(18846)	Chave Fusível	3	25	75,00
20241201	6050446-1	TD(22936)	Transformador Distribuição	2	2,3	4,60
20241201	6050491-1	TD(692110)	Transformador Distribuição	1	8,67	8,67
20241201	6056664-1	TD(60028)	Transformador Distribuição	49	7,65	374,85
20241201	6060283-1	TD(701721)	Transformador Distribuição	1	7,75	7,75
20241201	6061478-1	TD(41777)	Transformador Distribuição	1	7,98	7,98
20241201	6062202-1	TD(22765)	Transformador Distribuição	1	26,9	26,90
20241201	6062509-1	FR(11054)	Chave Fusível Religadora	20	23,2	464,00

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062616-1	TD(22827)	Transformador Distribuição	1	23,25	23,25
20241201	6062823-1	FU(19090)	Chave Fusível	4	22,57	90,28
20241201	6064888-1	TD(731764)	Transformador Distribuição	1	3,27	3,27
20241201	6051077-1	FU(9509)	Chave Fusível	6	2,23	13,38
20241201	6054422-1	TD(699076)	Transformador Distribuição	3	3,25	9,75
20241201	6056665-1	TD(699821)	Transformador Distribuição	1	3,47	3,47
20241201	6062526-1	TD(740842)	Transformador Distribuição	1	13,48	13,48
20241201	6062528-1	TD(56355)	Transformador Distribuição	1	14,73	14,73
20241201	6062533-1	TD(699076)	Transformador Distribuição	3	14,95	44,85
20241201	6062649-1	RD(9492)	Religador de Distribuição	64	4,52	289,28
20241201	6064618-1	FU(25559)	Chave Fusível	7	22,98	160,86
20241201	6062587-1	RD(40381)	Religador de Distribuição	106	2,88	305,28
20241201	6062587-1	RD(40381)	Religador de Distribuição	59	0,73	43,07
20241201	6056071-1	TD(9504)	Transformador Distribuição	9	7,47	67,23
20241201	6053751-1	TD(28836)	Transformador Distribuição	1	23,9	23,90
20241201	6059343-1	FU(733280)	Chave Fusível	10	3,97	39,70
20241201	6056929-1	FU(22693)	Chave Fusível	7	0,1	0,70
20241201	6063069-1	POV52_POV59502	Alimentador	3	25,77	77,31
20241201	6056615-1	FU(22697)	Chave Fusível	5	8,08	40,40
20241201	6056334-1	FU(708954)	Chave Fusível	27	3,25	87,75
20241201	6055018-1	FU(22648)	Chave Fusível	3	21,85	65,55
20241201	6054368-1	TD(31282)	Transformador Distribuição	1	5,85	5,85
20241201	6053576-1	FU(22972)	Chave Fusível	8	3,68	29,44
20241201	6053470-1	FR(12113)	Chave Fusível Religadora	7	3,65	25,55
20241201	6063069-1	POV52_POV59502	Alimentador	107	16,72	1.789,04
20241201	6050268-1	FU(39816)	Chave Fusível	8	8,5	68,00
20241201	6063069-1	POV52_POV59502	Alimentador	10	9,73	97,30

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062161-1	FU(22878)	Chave Fusível	12	7,27	87,24
20241201	6061274-1	TD(49726)	Transformador Distribuição	1	8,32	8,32
20241201	6063069-1	RD(709371)	Religador de Distribuição	305	0,05	15,25
20241201	6060684-1	TD(23954)	Transformador Distribuição	2	20,68	41,36
20241201	6059282-1	TD(20959)	Transformador Distribuição	40	2,35	94,00
20241201	6050499-1	TD(717936)	Transformador Distribuição	1	2,07	2,07
20241201	6055409-1	FU(21713)	Chave Fusível	27	28,58	771,66
20241201	6062458-1	FU(21614)	Chave Fusível	5	17,17	85,85
20241201	6052227-1	RD(44606)	Religador de Distribuição	1	24,03	24,03
20241201	6064600-1	FR(760590)	Chave Fusível Religadora	26	1,52	39,52
20241201	6052945-1	RD(44606)	Religador de Distribuição	119	2,13	253,47
20241201	6052945-1	RD(44606)	Religador de Distribuição	20	3	60,00
20241201	6052945-1	RD(44606)	Religador de Distribuição	68	3,17	215,56
20241201	6052945-1	RD(44606)	Religador de Distribuição	119	0,08	9,52
20241201	6052227-1	RD(44606)	Religador de Distribuição	162	1,85	299,70
20241201	6052227-1	RD(44606)	Religador de Distribuição	45	3,27	147,15
20241201	6053415-1	FU(21775)	Chave Fusível	2	2,7	5,40
20241201	6054400-1	FU(22117)	Chave Fusível	5	8,37	41,85
20241201	6055594-1	FU(21147)	Chave Fusível	9	1,82	16,38
20241201	6055741-1	TD(13285638)	Transformador Distribuição	1	24,67	24,67
20241201	6056906-1	FU(21979)	Chave Fusível	3	23,32	69,96
20241201	6056214-1	FR(3457)	Chave Fusível Religadora	27	4,48	120,96
20241201	6056264-1	FU(734291)	Chave Fusível	6	2,63	15,78
20241201	6056297-1	FU(726769)	Chave Fusível	2	7,2	14,40
20241201	6056724-1	TD(15509)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63
20241201	6059487-1	FU(22066)	Chave Fusível	11	4,5	49,50

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6060640-1	FR(21765)	Chave Fusível Religadora	51	5,22	266,22
20241201	6060734-1	FU(70949762)	Chave Fusível	2	15,22	30,44
20241201	6060949-1	FR(21765)	Chave Fusível Religadora	51	0,3	15,30
20241201	6063098-1	TD(15146)	Transformador Distribuição	2	12,07	24,14
20241201	6063355-1	FR(21582)	Chave Fusível Religadora	24	8,3	199,20
20241201	6063727-1	TD(16271)	Transformador Distribuição	1	3,52	3,52
20241201	6064224-1	TD(36806)	Transformador Distribuição	2	4,18	8,36
20241201	6052227-1	CF(21743)	Chave Faca	45	2,55	114,75
20241201	6063571-1	TD(17740)	Transformador Distribuição	1	6,33	6,33
20241201	6063416-1	FR(3506)	Chave Fusível Religadora	9	4,23	38,07
20241201	6063312-1	FU(683416)	Chave Fusível	12	6,98	83,76
20241201	6060873-1	FU(21723)	Chave Fusível	2	13,37	26,74
20241201	6057487-1	TD(18746)	Transformador Distribuição	1	0,8	0,80
20241201	6056707-1	TD(17180)	Transformador Distribuição	1	6,8	6,80
20241201	6055792-1	TD(52692)	Transformador Distribuição	2	13,87	27,74
20241201	6054343-1	FU(21608)	Chave Fusível	4	10,87	43,48
20241201	6054082-1	TD(18947)	Transformador Distribuição	1	3,58	3,58
20241201	6053999-1	TD(16517)	Transformador Distribuição	1	2,27	2,27
20241201	6051900-1	FU(22111)	Chave Fusível	2	1,83	3,66
20241201	6050986-1	FU(12112)	Chave Fusível	1	1,55	1,55
20241201	6051960-1	[BT]PA(12395)	Ramal de Baixa Tensão	32	2,42	77,44
20241201	6050575-1	TD(8104)	Transformador Distribuição	46	1,78	81,88
20241201	6050376-1	TD(8186)	Transformador Distribuição	131	2,67	349,77
20241201	6063832-1	TD(755254)	Transformador Distribuição	20	2,7	54,00

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6054455-1	RD(729718)	Religador de Distribuição	282	0,65	183,30
20241201	6051960-1	TD(8104)	Transformador Distribuição	14	1,73	24,22
20241201	6054455-1	RD(729718)	Religador de Distribuição	134	1,05	140,70
20241201	6064924-1	FU(741658)	Chave Fusível	9	14,07	126,63
20241201	6052375-1	TD(8353)	Transformador Distribuição	65	1,08	70,20
20241201	6052124-1	TD(8131)	Transformador Distribuição	87	1,18	102,66
20241201	6060693-1	TD(31085)	Transformador Distribuição	46	1,42	65,32
20241201	6060629-1	TD(8358)	Transformador Distribuição	52	2,62	136,24
20241201	6057124-1	TD(17908)	Transformador Distribuição	2	3,7	7,40
20241201	6064943-1	TD(17933)	Transformador Distribuição	1	18,33	18,33
20241201	6056483-1	TD(8129)	Transformador Distribuição	99	6,02	595,98
20241201	6056269-1	TD(8126)	Transformador Distribuição	89	9,97	887,33
20241201	6061771-1	TD(26955)	Transformador Distribuição	51	2,12	108,12
20241201	6063015-1	FIT51_FIT59502	Alimentador	1	0,05	0,05
20241201	6056485-1	TD(17908)	Transformador Distribuição	2	1,93	3,86
20241201	6052907-1	TD(27856)	Transformador Distribuição	91	5,15	468,65
20241201	6061134-1	TD(41682)	Transformador Distribuição	60	8,3	498,00
20241201	6061628-1	TD(18084)	Transformador Distribuição	3	2,93	8,79
20241201	6062415-1	TD(42838)	Transformador Distribuição	1	1,68	1,68
20241201	6055627-1	FU(3734)	Chave Fusível	8	20,82	166,56
20241201	6056187-1	FU(23724)	Chave Fusível	8	7,38	59,04
20241201	6063905-1	FU(23707)	Chave Fusível	4	3,9	15,60
20241201	6063707-1	TD(737574)	Transformador Distribuição	1	2,37	2,37

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062874-1	PPE55_PPE59519	Alimentador	33	10,3	339,90
20241201	6062874-1	PPE55_PPE59519	Alimentador	91	9,38	853,58
20241201	6062874-1	PPE55_PPE59519	Alimentador	23	7,47	171,81
20241201	6062874-1	PPE55_PPE59519	Alimentador	32	3,27	104,64
20241201	6061337-1	TD(19943)	Transformador Distribuição	1	10,18	10,18
20241201	6061691-1	TD(42839)	Transformador Distribuição	1	6,62	6,62
20241201	6060102-1	TD(43534)	Transformador Distribuição	1	3,45	3,45
20241201	6058258-1	FU(22691)	Chave Fusível	3	8,08	24,24
20241201	6058059-1	FU(23718)	Chave Fusível	6	11,53	69,18
20241201	6057362-1	TD(42839)	Transformador Distribuição	1	5,45	5,45
20241201	6061149-1	FU(22009)	Chave Fusível	2	11,8	23,60
20241201	6060480-1	RD(718495)	Religador de Distribuição	38	9,7	368,60
20241201	6060520-1	TD(11785)	Transformador Distribuição	56	4,28	239,68
20241201	6062537-1	RD(21289652)	Religador de Distribuição	1	0,82	0,82
20241201	6062789-1	FU(731175)	Chave Fusível	1	4,23	4,23
20241201	6057220-1	FU(731230)	Chave Fusível	2	2,63	5,26
20241201	6058393-1	TD(26397)	Transformador Distribuição	1	2,78	2,78
20241201	6058965-1	TD(7208)	Transformador Distribuição	91	1,78	161,98
20241201	6054223-1	TD(7242)	Transformador Distribuição	49	11,5	563,50
20241201	6055374-1	FU(38311)	Chave Fusível	2	17,65	35,30
20241201	6059392-1	TD(28724)	Transformador Distribuição	1	15,55	15,55
20241201	6053724-1	FU(36063)	Chave Fusível	6	0,93	5,58
20241201	6055635-1	TD(7232)	Transformador Distribuição	61	4,63	282,43
20241201	6056688-1	FU(741549)	Chave Fusível	78	5,65	440,70
20241201	6062537-1	RD(21289652)	Religador de Distribuição	882	0,82	723,24
20241201	6062537-1	RD(21289652)	Religador de Distribuição	1660	0,08	132,80

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062537-1	RD(21289652)	Religador de Distribuição	510	2,9	1.479,00
20241201	6062185-1	TD(17821)	Transformador Distribuição	2	18,57	37,14
20241201	6063091-1	FR(7159)	Chave Fusível Religadora	59	7,95	469,05
20241201	6056370-1	FR(7159)	Chave Fusível Religadora	59	2,82	166,38
20241201	6056482-1	TD(17815)	Transformador Distribuição	1	5,35	5,35
20241201	6056856-1	TD(11731)	Transformador Distribuição	8	3,23	25,84
20241201	6064858-1	TD(35191)	Transformador Distribuição	1	14,33	14,33
20241201	6052935-1	RD(736005)	Religador de Distribuição	530	2,42	1.282,60
20241201	6053029-1	FR(7158)	Chave Fusível Religadora	41	9,85	403,85
20241201	6053480-1	TD(17815)	Transformador Distribuição	1	3,82	3,82
20241201	6054189-1	FR(7159)	Chave Fusível Religadora	59	3,85	227,15
20241201	6054466-1	TD(26388)	Transformador Distribuição	3	12,45	37,35
20241201	6060468-1	RD(88095704)	Religador de Distribuição	62	0,8	49,60
20241201	6060468-1	RD(88095704)	Religador de Distribuição	79	3,82	301,78
20241201	6053329-1	TD(718922)	Transformador Distribuição	1	14,12	14,12
20241201	6050998-1	FU(683951)	Chave Fusível	95	1,82	172,90
20241201	6055845-1	TD(5504909)	Transformador Distribuição	27	24,53	662,31
20241201	6060375-1	RD(744085)	Religador de Distribuição	9	1,22	10,98
20241201	6060375-1	RD(744085)	Religador de Distribuição	1503	1,22	1.833,66
20241201	6062395-1	FU(683938)	Chave Fusível	142	4,13	586,46
20241201	6063185-1	FU(693555)	Chave Fusível	1	7,72	7,72
20241201	6063715-1	FR(721536)	Chave Fusível Religadora	94	2,43	228,42
20241201	6064837-1	FU(18786)	Chave Fusível	3	18,55	55,65

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6065000-1	FU(1069)	Chave Fusível	77	5,82	448,14
20241201	6059043-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	4	3,72	14,88
20241201	6059043-1	RD(730224)	Religador de Distribuição	4	0,5	2,00
20241201	6063185-1	TD(691935)	Transformador Distribuição	28	1,22	34,16
20241201	6050956-1	FU(708701)	Chave Fusível	189	4,23	799,47
20241201	6063145-1	TD(691935)	Transformador Distribuição	28	10,02	280,56
20241201	6063185-1	FU(693555)	Chave Fusível	112	7,72	864,64
20241201	6053781-1	FU(13051)	Chave Fusível	3	5,25	15,75
20241201	6054178-1	TD(14130)	Transformador Distribuição	2	14,38	28,76
20241201	6056424-1	TD(13741)	Transformador Distribuição	1	6,37	6,37
20241201	6056754-1	FU(58029116)	Chave Fusível	1	24,88	24,88
20241201	6058028-1	TD(58042)	Transformador Distribuição	1	6,2	6,20
20241201	6058536-1	TD(60221)	Transformador Distribuição	1	4,67	4,67
20241201	6058741-1	FR(35566)	Chave Fusível Religadora	52	1,67	86,84
20241201	6059031-1	TD(14137)	Transformador Distribuição	1	15,33	15,33
20241201	6059042-1	TD(14130)	Transformador Distribuição	2	18,27	36,54
20241201	6059043-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	364	3,72	1.354,08
20241201	6059043-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	39	4,85	189,15
20241201	6059043-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	55	9,42	518,10
20241201	6059043-1	RD(730224)	Religador de Distribuição	419	0,5	209,50
20241201	6059213-1	TD(48365)	Transformador Distribuição	2	11	22,00
20241201	6059263-1	FU(39645)	Chave Fusível	1	30,78	30,78
20241201	6059348-1	FU(16819)	Chave Fusível	14	8,28	115,92
20241201	6050868-1	FU(18679)	Chave Fusível	3	24,48	73,44
20241201	6051912-1	FU(16849)	Chave Fusível	1	2,23	2,23

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6052093-1	TD(11569)	Transformador Distribuição	21	3,55	74,55
20241201	6052139-1	FU(18673)	Chave Fusível	8	7,67	61,36
20241201	6053315-1	FR(35571)	Chave Fusível Religadora	22	4,13	90,86
20241201	6053449-1	TD(11572)	Transformador Distribuição	31	3,5	108,50
20241201	6053454-1	TD(13475)	Transformador Distribuição	3	3,18	9,54
20241201	6060334-1	TD(58042)	Transformador Distribuição	1	21,88	21,88
20241201	6060638-1	FU(16874)	Chave Fusível	2	22,1	44,20
20241201	6062408-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	455	1,9	864,50
20241201	6062423-1	FU(35333)	Chave Fusível	36	18,12	652,32
20241201	6062516-1	TD(733315)	Transformador Distribuição	1	24,45	24,45
20241201	6062613-1	TD(26406)	Transformador Distribuição	1	18,03	18,03
20241201	6062644-1	TD(13752)	Transformador Distribuição	2	22,9	45,80
20241201	6063165-1	RD(13919)	Religador de Distribuição	455	10,52	4.786,60
20241201	6050911-1	FU(18420)	Chave Fusível	3	2,15	6,45
20241201	6059707-1	TD(732314)	Transformador Distribuição	4	7,18	28,72
20241201	6064955-1	FU(18396)	Chave Fusível	1	23,37	23,37
20241201	6052749-1	TD(41550)	Transformador Distribuição	2	12,75	25,50
20241201	6051330-1	TD(1240976)	Transformador Distribuição	1	1,2	1,20
20241201	6063625-1	FU(16677)	Chave Fusível	4	3,32	13,28
20241201	6063558-1	FU(18403)	Chave Fusível	18	35,07	631,26
20241201	6063493-1	CL(18454)	Chave Lâmina	9	5,5	49,50
20241201	6063483-1	TD(6889)	Transformador Distribuição	31	4,88	151,28
20241201	6063276-1	FR(10689)	Chave Fusível Religadora	87	7,13	620,31
20241201	6063272-1	FR(10800)	Chave Fusível Religadora	67	3,95	264,65
20241201	6051226-1	FU(14024)	Chave Fusível	1	1,83	1,83

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062150-1	TD(50115274)	Transformador Distribuição	58	1,13	65,54
20241201	6062030-1	FU(18420)	Chave Fusível	3	4,88	14,64
20241201	6064739-1	FU(16459)	Chave Fusível	1	3,42	3,42
20241201	6050377-1	TD(16847)	Transformador Distribuição	2	6,02	12,04
20241201	6050516-1	TD(38610)	Transformador Distribuição	9	2,43	21,87
20241201	6051576-1	TD(14006)	Transformador Distribuição	2	6,98	13,96
20241201	6052241-1	RD(736004)	Religador de Distribuição	1	0,78	0,78
20241201	6052579-1	[MT]PA(12400)	Alimentador	57	2,85	162,45
20241201	6052579-1	[MT]PA(12400)	Alimentador	98	6,2	607,60
20241201	6052579-1	RD(4808)	Religador de Distribuição	50	1,83	91,50
20241201	6053190-1	TD(16643)	Transformador Distribuição	4	6,55	26,20
20241201	6060125-1	FR(10164)	Chave Fusível Religadora	1	6,52	6,52
20241201	6063589-1	FU(4809)	Chave Fusível	12	4,08	48,96
20241201	6063802-1	TD(16532)	Transformador Distribuição	1	9,73	9,73
20241201	6056255-1	FU(44933)	Chave Fusível	1	2,62	2,62
20241201	6057348-1	TD(38274)	Transformador Distribuição	1	2,38	2,38
20241201	6058224-1	TD(678487)	Transformador Distribuição	4	5,77	23,08
20241201	6058747-1	TD(649779)	Transformador Distribuição	1	2,27	2,27
20241201	6058972-1	FU(10702)	Chave Fusível	5	13,52	67,60
20241201	6059884-1	CF(102987297)	Chave Faca	399	4,8	1.915,20
20241201	6060815-1	TD(38250)	Transformador Distribuição	1	2,48	2,48
20241201	6061741-1	RRP01_RRP49501	Alimentador	3988	0,08	319,04
20241201	6061741-1	RRP01_RRP49501	Alimentador	2	1,05	2,10
20241201	6061741-1	RRP01_RRP49501	Alimentador	535	1,07	572,45
20241201	6062024-1	TD(38260)	Transformador Distribuição	1	2,4	2,40
20241201	6052284-1	TD(53759)	Transformador Distribuição	2	5,23	10,46

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6052518-1	FU(12732)	Chave Fusível	1	4,1	4,10
20241201	6053113-1	TD(744502)	Transformador Distribuição	1	6,47	6,47
20241201	6053165-1	TD(43239)	Transformador Distribuição	1	5,78	5,78
20241201	6057916-1	FU(694175)	Chave Fusível	27	2,65	71,55
20241201	6058387-1	FU(99908498)	Chave Fusível	15	5,93	88,95
20241201	6059884-1	CF(102987297)	Chave Faca	1	4,8	4,80
20241201	6061741-1	RRP01_RRP49501	Alimentador	159	0,08	12,72
20241201	6063223-1	FU(694175)	Chave Fusível	27	6,68	180,36
20241201	6064930-1	TD(56790)	Transformador Distribuição	1	4,52	4,52
20241201	6062740-1	TD(703281)	Transformador Distribuição	2	15,5	31,00
20241201	6053300-1	TD(33603)	Transformador Distribuição	1	8,45	8,45
20241201	6062750-1	FU(752577)	Chave Fusível	5	65,27	326,35
20241201	6063676-1	TD(33610)	Transformador Distribuição	1	9,43	9,43
20241201	6063910-1	FU(16465)	Chave Fusível	7	11	77,00
20241201	6064200-1	TD(33586)	Transformador Distribuição	2	11,4	22,80
20241201	6055215-1	FR(696592)	Chave Fusível Religadora	68	5,18	352,24
20241201	6056618-1	TD(712048)	Transformador Distribuição	3	4,1	12,30
20241201	6057746-1	PE(208493256)	Ponto de conexão	1	0,67	0,67
20241201	6059952-1	FU(30944)	Chave Fusível	1	3,63	3,63
20241201	6059994-1	FU(696595)	Chave Fusível	15	4,58	68,70
20241201	6060637-1	FR(696592)	Chave Fusível Religadora	68	12,82	871,76
20241201	6061660-1	TD(16311)	Transformador Distribuição	1	6,82	6,82
20241201	6061661-1	FU(752577)	Chave Fusível	8	7,62	60,96
20241201	6061741-1	RRP01_RRP49501	Alimentador	13	0,08	1,04
20241201	6062232-1	TD(715164)	Transformador Distribuição	4	22,08	88,32
20241201	6052083-1	FU(715125)	Chave Fusível	32	3,92	125,44
20241201	6052242-1	TD(678601)	Transformador Distribuição	55	3,67	201,85
20241201	6053096-1	TD(43505)	Transformador Distribuição	2	9,65	19,30

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062750-1	FU(752577)	Chave Fusível	3	24,7	74,10
20241201	6063229-1	TD(719737)	Transformador Distribuição	58	4,47	259,26
20241201	6050504-1	TD(705973)	Transformador Distribuição	5	2,9	14,50
20241201	6062553-1	TD(50217)	Transformador Distribuição	1	4,63	4,63
20241201	6062237-1	FU(16585)	Chave Fusível	23	2,05	47,15
20241201	6064847-1	FU(39153)	Chave Fusível	2	21,52	43,04
20241201	6060270-1	FU(16548)	Chave Fusível	3	2,57	7,71
20241201	6051402-1	FR(16524)	Chave Fusível Religadora	5	4,15	20,75
20241201	6064111-1	TD(21724)	Transformador Distribuição	50	1,23	61,50
20241201	6063911-1	FU(43983444)	Chave Fusível	1	27,4	27,40
20241201	6061295-1	FU(670569)	Chave Fusível	1	10,68	10,68
20241201	6050175-1	FU(16758)	Chave Fusível	3	12,87	38,61
20241201	6051104-1	FU(736366)	Chave Fusível	3	2,12	6,36
20241201	6054419-1	FU(37435)	Chave Fusível	9	5,32	47,88
20241201	6055249-1	FU(18978)	Chave Fusível	12	6,05	72,60
20241201	6056247-1	FU(6745884)	Chave Fusível	17	5,33	90,61
20241201	6058106-1	TD(733802)	Transformador Distribuição	1	35,7	35,70
20241201	6058938-1	TD(14258)	Transformador Distribuição	8	14,68	117,44
20241201	6059638-1	FU(16732)	Chave Fusível	1	4,48	4,48
20241201	6059951-1	FU(736366)	Chave Fusível	3	7,38	22,14
20241201	6060058-1	FU(18421)	Chave Fusível	9	3,9	35,10
20241201	6061295-1	FU(670569)	Chave Fusível	32	10,68	341,76
20241201	6061624-1	TD(703351)	Transformador Distribuição	4	1,5	6,00
20241201	6061648-1	TD(750685)	Transformador Distribuição	1	2,67	2,67
20241201	6061671-1	TD(18909)	Transformador Distribuição	1	7,07	7,07
20241201	6061987-1	FU(18421)	Chave Fusível	9	1,03	9,27
20241201	6063211-1	RD(737143)	Religador de Distribuição	69	4,97	342,93
20241201	6063419-1	TD(13448)	Transformador Distribuição	1	5,92	5,92

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6063649-1	RD(756319)	Religador de Distribuição	22	27	594,00
20241201	6064182-1	TD(19467)	Transformador Distribuição	1	5,73	5,73
20241201	6064261-1	TD(694688)	Transformador Distribuição	8	26,87	214,96
20241201	6064538-1	TD(19077)	Transformador Distribuição	1	21,3	21,30
20241201	6064777-1	TD(18807)	Transformador Distribuição	1	19,98	19,98
20241201	6050318-1	FU(735649)	Chave Fusível	13	4,52	58,76
20241201	6060407-1	TD(25926)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57
20241201	6050897-1	TD(41241)	Transformador Distribuição	1	1,08	1,08
20241201	6062099-1	FU(16486)	Chave Fusível	2	1,68	3,36
20241201	6061270-1	FU(16788)	Chave Fusível	7	3,33	23,31
20241201	6060817-1	FU(17391)	Chave Fusível	1	15,1	15,10
20241201	6056229-1	FU(10639)	Chave Fusível	7	5,53	38,71
20241201	6056404-1	PE(14743170)	Ponto de conexão	1	9,9	9,90
20241201	6058051-1	TD(14591)	Transformador Distribuição	1	3,38	3,38
20241201	6055794-1	TD(47476)	Transformador Distribuição	1	23,13	23,13
20241201	6054349-1	RD(722399)	Religador de Distribuição	10	4,27	42,70
20241201	6054349-1	RD(722399)	Religador de Distribuição	60	1,18	70,80
20241201	6059926-1	TD(55753)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20241201	6054481-1	TD(55245)	Transformador Distribuição	1	3,43	3,43
20241201	6063167-1	FU(20789)	Chave Fusível	10	6,7	67,00
20241201	6061418-1	TD(58952)	Transformador Distribuição	3	2,37	7,11
20241201	6050185-1	TD(58018)	Transformador Distribuição	1	14,17	14,17
20241201	6054328-1	FU(19285)	Chave Fusível	12	8,73	104,76
20241201	6054418-1	FU(19453)	Chave Fusível	1	3,43	3,43
20241201	6050311-1	TD(697610)	Transformador Distribuição	58	3	174,00

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6050243-1	TD(17735)	Transformador Distribuição	2	7,5	15,00
20241201	6050442-1	TD(19012)	Transformador Distribuição	1	3,97	3,97
20241201	6050764-1	FR(754415)	Chave Fusível Religadora	6	5,2	31,20
20241201	6051827-1	FU(12207)	Chave Fusível	2	3,67	7,34
20241201	6057938-1	TD(17632)	Transformador Distribuição	2	5,62	11,24
20241201	6057938-1	[MT]PA(12438)	Alimentador	5	5,62	28,10
20241201	6058252-1	TD(19327)	Transformador Distribuição	1	5,43	5,43
20241201	6058268-1	TD(17565)	Transformador Distribuição	1	4,03	4,03
20241201	6061621-1	TD(17309)	Transformador Distribuição	1	6,05	6,05
20241201	6061932-1	TD(17666)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20241201	6063762-1	FR(17931747)	Chave Fusível Religadora	9	3,8	34,20
20241201	6063790-1	FR(52786144)	Chave Fusível Religadora	24	5,05	121,20
20241201	6064555-1	TD(11248)	Transformador Distribuição	44	20,73	912,12
20241201	6064707-1	FU(20855)	Chave Fusível	28	21,4	599,20
20241201	6064745-1	FU(20831)	Chave Fusível	9	20	180,00
20241201	6054945-1	TD(24185)	Transformador Distribuição	2	2,92	5,84
20241201	6055717-1	RD(21173715)	Religador de Distribuição	20	1,75	35,00
20241201	6050274-1	FR(10497)	Chave Fusível Religadora	14	4,93	69,02
20241201	6050354-1	FR(20498)	Chave Fusível Religadora	6	4,37	26,22
20241201	6050477-1	FR(696583)	Chave Fusível Religadora	39	4,15	161,85
20241201	6052640-1	FU(20462)	Chave Fusível	13	6,6	85,80
20241201	6058572-1	TD(59064)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32
20241201	6060324-1	TD(14099)	Transformador Distribuição	2	22,23	44,46

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062181-1	RD(21173715)	Religador de Distribuição	208	1,77	368,16
20241201	6062181-1	RD(21173715)	Religador de Distribuição	20	1,88	37,60
20241201	6062181-1	RD(21173715)	Religador de Distribuição	7	2,3	16,10
20241201	6062181-1	RD(21173715)	Religador de Distribuição	4	3,2	12,80
20241201	6062181-1	RD(21173715)	Religador de Distribuição	9	5,03	45,27
20241201	6063017-1	FU(20462)	Chave Fusível	13	12,55	163,15
20241201	6063861-1	TD(24119)	Transformador Distribuição	1	3,13	3,13
20241201	6064509-1	TD(48971)	Transformador Distribuição	8	2,48	19,84
20241201	6064581-1	TD(29771)	Transformador Distribuição	1	3,15	3,15
20241201	6064813-1	FR(696648)	Chave Fusível Religadora	10	14,98	149,80
20241201	6055717-1	RD(21173715)	Religador de Distribuição	228	1,6	364,80
20241201	6061065-1	RD(61378436)	Religador de Distribuição	132	1,38	182,16
20241201	6061065-1	RD(61378436)	Religador de Distribuição	127	0,52	66,04
20241201	6061065-1	[MT]PA(12460)	Alimentador	84	2,57	215,88
20241201	6061065-1	[MT]PA(12460)	Alimentador	2710	1,33	3.604,30
20241201	6061065-1	[MT]PA(12460)	Alimentador	1107	0,87	963,09
20241201	6050842-1	TD(709050)	Transformador Distribuição	47	1,3	61,10
20241201	6061065-1	RD(61378436)	Religador de Distribuição	97	2,23	216,31
20241201	6061065-1	[MT]PA(12460)	Alimentador	1	0,87	0,87
20241201	6062901-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	3,03	3,03
20241201	6051687-1	FU(17445)	Chave Fusível	5	17,32	86,60
20241201	6051687-1	TD(50071)	Transformador Distribuição	1	34,48	34,48
20241201	6054075-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	2,25	2,25
20241201	6055701-1	CAM51_CAM59503	Alimentador	1	0,07	0,07

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6055978-1	FU(35246)	Chave Fusível	2	2,63	5,26
20241201	6056667-1	CE(10601)	Chave Seccionadora	18	3,43	61,74
20241201	6056822-1	RD(12018)	Religador de Distribuição	1	1,73	1,73
20241201	6056894-1	FU(17427)	Chave Fusível	13	2,85	37,05
20241201	6063754-1	TD(675328)	Transformador Distribuição	2	3,82	7,64
20241201	6062709-1	FU(4848)	Chave Fusível	6	13,7	82,20
20241201	6052277-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	1	1,58	1,58
20241201	6050160-1	TD(55216)	Transformador Distribuição	1	1,32	1,32
20241201	6050206-1	FU(35169)	Chave Fusível	7	3,1	21,70
20241201	6051509-1	TD(48360)	Transformador Distribuição	2	13,55	27,10
20241201	6051899-1	TD(29143)	Transformador Distribuição	1	5,65	5,65
20241201	6052140-1	FR(689046)	Chave Fusível Religadora	40	6	240,00
20241201	6052277-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	432	1,58	682,56
20241201	6052277-1	RD(735970)	Religador de Distribuição	1	21,28	21,28
20241201	6053211-1	RD(38211)	Religador de Distribuição	358	1,98	708,84
20241201	6053211-1	RD(38211)	Religador de Distribuição	69	6,1	420,90
20241201	6053292-1	TD(681553)	Transformador Distribuição	3	7,2	21,60
20241201	6054833-1	FU(723985)	Chave Fusível	53	5,78	306,34
20241201	6056515-1	FU(35748)	Chave Fusível	39	2,57	100,23
20241201	6056837-1	TD(48428)	Transformador Distribuição	6	7,2	43,20
20241201	6057444-1	TD(16810)	Transformador Distribuição	1	7,13	7,13
20241201	6057774-1	FU(677843)	Chave Fusível	43	7,08	304,44
20241201	6057954-1	FU(677843)	Chave Fusível	43	5,08	218,44
20241201	6058010-1	FU(4844)	Chave Fusível	5	7,15	35,75
20241201	6060699-1	TD(48467)	Transformador Distribuição	4	4	16,00

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6060700-1	TD(57437)	Transformador Distribuição	6	4,52	27,12
20241201	6061153-1	TD(48696)	Transformador Distribuição	11	7,78	85,58
20241201	6062188-1	RD(744741)	Religador de Distribuição	62	1,17	72,54
20241201	6062188-1	RD(744741)	Religador de Distribuição	138	1,72	237,36
20241201	6062252-1	FU(685806)	Chave Fusível	7	2,57	17,99
20241201	6062270-1	FR(42581)	Chave Fusível Religadora	99	3,92	388,08
20241201	6062271-1	TD(674483)	Transformador Distribuição	1	13,93	13,93
20241201	6062293-1	FU(4844)	Chave Fusível	5	14,77	73,85
20241201	6062317-1	FU(36009)	Chave Fusível	4	12,6	50,40
20241201	6062549-1	TD(677741)	Transformador Distribuição	2	15,4	30,80
20241201	6063800-1	CL(747071)	Chave Lâmina	2	2,92	5,84
20241201	6064720-1	TD(52476)	Transformador Distribuição	2	5,77	11,54
20241201	6050684-1	TD(11011)	Transformador Distribuição	5	6,75	33,75
20241201	6063172-1	TD(16370)	Transformador Distribuição	2	6,07	12,14
20241201	6051658-1	TD(52496)	Transformador Distribuição	2	4,9	9,80
20241201	6055775-1	TD(688311)	Transformador Distribuição	1	14,3	14,30
20241201	6056222-1	TD(16370)	Transformador Distribuição	2	5,42	10,84
20241201	6057174-1	TD(29132)	Transformador Distribuição	1	6,87	6,87
20241201	6059986-1	FR(32274)	Chave Fusível Religadora	77	4,58	352,66
20241201	6060331-1	FU(8076)	Chave Fusível	21	9,15	192,15
20241201	6060406-1	FU(684423)	Chave Fusível	1	3,32	3,32
20241201	6060406-1	FU(684423)	Chave Fusível	4	23,23	92,92
20241201	6060456-1	TD(10981)	Transformador Distribuição	20	16,07	321,40
20241201	6062043-1	TD(679964)	Transformador Distribuição	3	1,1	3,30

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6062057-1	RD(719645)	Religador de Distribuição	42	0,07	2,94
20241201	6062445-1	FU(8092)	Chave Fusível	2	15,67	31,34
20241201	6064102-1	TD(16378)	Transformador Distribuição	1	12,83	12,83
20241201	6064554-1	TD(52464)	Transformador Distribuição	4	7,45	29,80
20241201	6064137-1	TD(12527)	Transformador Distribuição	1	6,43	6,43
20241201	6050814-1	TD(689853)	Transformador Distribuição	2	2,63	5,26
20241201	6063323-1	FU(17685)	Chave Fusível	10	4,08	40,80
20241201	6063535-1	FU(685026)	Chave Fusível	2	7,4	14,80
20241201	6051627-1	FU(41608)	Chave Fusível	3	7,35	22,05
20241201	6052187-1	TD(57359)	Transformador Distribuição	1	5,87	5,87
20241201	6054145-1	TD(28042)	Transformador Distribuição	1	3,12	3,12
20241201	6055068-1	FU(20379)	Chave Fusível	3	3,35	10,05
20241201	6056040-1	TD(653944)	Transformador Distribuição	2	8,67	17,34
20241201	6056066-1	TD(29134)	Transformador Distribuição	2	4,65	9,30
20241201	6057725-1	TD(735743)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20241201	6057823-1	FU(41608)	Chave Fusível	3	10,07	30,21
20241201	6059071-1	TD(24659)	Transformador Distribuição	1	1,28	1,28
20241201	6060285-1	TD(48157)	Transformador Distribuição	3	1,87	5,61
20241201	6060427-1	FR(17683)	Chave Fusível Religadora	14	2,87	40,18
20241201	6062231-1	FR(17683)	Chave Fusível Religadora	14	3,77	52,78
20241201	6062234-1	FU(17155)	Chave Fusível	4	5,42	21,68
20241201	6062302-1	TD(29138)	Transformador Distribuição	1	21,83	21,83
20241201	6062306-1	TD(29135)	Transformador Distribuição	1	3,75	3,75
20241201	6062572-1	TD(16659)	Transformador Distribuição	1	4,32	4,32

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6064039-1	TD(653944)	Transformador Distribuição	2	6,12	12,24
20241201	6055069-1	FR(12354)	Chave Fusível Religadora	72	8,22	591,84
20241201	6056973-1	TD(11332)	Transformador Distribuição	2	33,55	67,10
20241201	6059552-1	TD(20478)	Transformador Distribuição	1	5,93	5,93
20241201	6061160-1	FR(17857)	Chave Fusível Religadora	9	10,1	90,90
20241201	6061176-1	FR(12253)	Chave Fusível Religadora	72	4	288,00
20241201	6061921-1	TD(11359)	Transformador Distribuição	2	37,88	75,76
20241201	6062570-1	FU(18574)	Chave Fusível	7	18,47	129,29
20241201	6064118-1	TD(18150)	Transformador Distribuição	1	10,17	10,17
20241201	6064738-1	FR(1455)	Chave Fusível Religadora	61	10,93	666,73
20241201	6051382-1	FU(741025)	Chave Fusível	1	19,33	19,33
20241201	6052224-1	TD(11339)	Transformador Distribuição	2	20,53	41,06
20241201	6053539-1	FU(1457)	Chave Fusível	4	9	36,00
20241201	6053638-1	FU(7120)	Chave Fusível	35	2,55	89,25
20241201	6054103-1	TD(11339)	Transformador Distribuição	2	2,8	5,60
20241201	6055086-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	5	3,52	17,60
20241201	6055086-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	6	8,68	52,08
20241201	6055086-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	4	9,43	37,72
20241201	6055086-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	31	9,85	305,35
20241201	6055086-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	7	24,63	172,41
20241201	6055086-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	81	0,1	8,10
20241201	6055632-1	FR(2983)	Chave Fusível Religadora	29	7,88	228,52
20241201	6055987-1	TD(55342)	Transformador Distribuição	1	16,1	16,10

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6056156-1	TD(55315)	Transformador Distribuição	1	13,9	13,90
20241201	6056310-1	TD(18643)	Transformador Distribuição	1	8,88	8,88
20241201	6056703-1	TD(649796)	Transformador Distribuição	1	6,73	6,73
20241201	6056981-1	FU(37862)	Chave Fusível	4	4,52	18,08
20241201	6057406-1	FU(37861)	Chave Fusível	3	0,58	1,74
20241201	6057573-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	225	1,85	416,25
20241201	6057573-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	87	2,4	208,80
20241201	6057573-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	42	2,5	105,00
20241201	6058251-1	TD(45671)	Transformador Distribuição	1	37,03	37,03
20241201	6059078-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	304	1,88	571,52
20241201	6059078-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	52	2	104,00
20241201	6059470-1	FU(22498)	Chave Fusível	3	2,6	7,80
20241201	6059695-1	TD(19374)	Transformador Distribuição	1	28,17	28,17
20241201	6061139-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	106	6,07	643,42
20241201	6061139-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	11	10,37	114,07
20241201	6061139-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	42	10,42	437,64
20241201	6061139-1	RD(23973402)	Religador de Distribuição	284	0,07	19,88
20241201	6061139-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	304	0,08	24,32
20241201	6061214-1	FU(20539)	Chave Fusível	3	5,33	15,99
20241201	6061901-1	FR(20691)	Chave Fusível Religadora	8	2,73	21,84
20241201	6061941-1	TD(49010)	Transformador Distribuição	1	5,45	5,45
20241201	6062524-1	FR(20803)	Chave Fusível Religadora	10	2,98	29,80
20241201	6062883-1	FR(20553)	Chave Fusível Religadora	5	1,75	8,75

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6063077-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	113	17,2	1.943,60
20241201	6063077-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	86	17,37	1.493,82
20241201	6063411-1	FU(692235)	Chave Fusível	2	29,17	58,34
20241201	6064291-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	66	0,93	61,38
20241201	6064291-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	9	3	27,00
20241201	6064291-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	4	3,87	15,48
20241201	6064291-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	7	4,47	31,29
20241201	6064291-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	9	5,82	52,38
20241201	6064291-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	21	6,83	143,43
20241201	6064291-1	TD(49098)	Transformador Distribuição	1	7,37	7,37
20241201	6064614-1	TD(18233)	Transformador Distribuição	2	18,78	37,56
20241201	6064674-1	FR(20553)	Chave Fusível Religadora	5	10,5	52,50
20241201	6050418-1	TD(55342)	Transformador Distribuição	1	7,57	7,57
20241201	6050549-1	FU(11589)	Chave Fusível	3	2,52	7,56
20241201	6051284-1	TD(26180)	Transformador Distribuição	1	4,12	4,12
20241201	6051717-1	TD(1178)	Transformador Distribuição	1	4,17	4,17
20241201	6052107-1	FU(20631)	Chave Fusível	2	3,8	7,60
20241201	6052117-1	FU(22394)	Chave Fusível	4	24,88	99,52
20241201	6052670-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	15	4,42	66,30
20241201	6052670-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	2	13,1	26,20
20241201	6052670-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	51	15,7	800,70
20241201	6052670-1	RD(39247)	Religador de Distribuição	40	23,93	957,20
20241201	6052670-1	RD(701889)	Religador de Distribuição	86	4,43	380,98

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6052670-1	CF(20678)	Chave Faca	4	23,93	95,72
20241201	6055072-1	FU(22499)	Chave Fusível	1	22	22,00
20241201	6055072-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	157	0,05	7,85
20241201	6055072-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	174	6,52	1.134,48
20241201	6055072-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	17	6,83	116,11
20241201	6053006-1	TD(31193)	Transformador Distribuição	1	12,77	12,77
20241201	6053518-1	RD(730638)	Religador de Distribuição	44	0,57	25,08
20241201	6053559-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	194	2	388,00
20241201	6053559-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	66	2,45	161,70
20241201	6053559-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	1	3,67	3,67
20241201	6053559-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	1	4,67	4,67
20241201	6053559-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	48	4,95	237,60
20241201	6053559-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	1	5,08	5,08
20241201	6053559-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	2	5,17	10,34
20241201	6053690-1	TD(674346)	Transformador Distribuição	1	4,2	4,20
20241201	6054324-1	FU(718869)	Chave Fusível	2	3,65	7,30
20241201	6054713-1	FU(14662)	Chave Fusível	7	11,38	79,66
20241201	6054845-1	TD(1152)	Transformador Distribuição	2	22,83	45,66
20241201	6055086-1	RD(730237)	Religador de Distribuição	104	1,92	199,68
20241201	6061176-1	FR(12253)	Chave Fusível Religadora	2	4	8,00
20241201	6051572-1	FU(18790)	Chave Fusível	3	5,28	15,84
20241201	6051663-1	TD(696163)	Transformador Distribuição	1	31,15	31,15
20241201	6052223-1	TD(57710)	Transformador Distribuição	1	20,63	20,63

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6052858-1	TD(38587)	Transformador Distribuição	1	14,07	14,07
20241201	6053188-1	FR(709255)	Chave Fusível Religadora	31	6,3	195,30
20241201	6054304-1	FU(14578)	Chave Fusível	4	11,98	47,92
20241201	6054492-1	TD(38587)	Transformador Distribuição	1	10,2	10,20
20241201	6054668-1	FR(18720)	Chave Fusível Religadora	7	7,15	50,05
20241201	6054748-1	FU(18790)	Chave Fusível	3	8	24,00
20241201	6055060-1	FR(709255)	Chave Fusível Religadora	12	7,63	91,56
20241201	6055060-1	FR(709255)	Chave Fusível Religadora	10	10,2	102,00
20241201	6055060-1	FR(744223)	Chave Fusível Religadora	4	22,28	89,12
20241201	6055060-1	FR(744223)	Chave Fusível Religadora	3	29,7	89,10
20241201	6055060-1	FR(744223)	Chave Fusível Religadora	4	1,12	4,48
20241201	6056282-1	FU(18788)	Chave Fusível	3	11,82	35,46
20241201	6056662-1	TD(20204)	Transformador Distribuição	1	24,42	24,42
20241201	6057631-1	FU(16945)	Chave Fusível	6	25,18	151,08
20241201	6058835-1	FR(18720)	Chave Fusível Religadora	7	16,2	113,40
20241201	6058970-1	TD(684084)	Transformador Distribuição	4	20,48	81,92
20241201	6060442-1	TD(26470)	Transformador Distribuição	2	30,08	60,16
20241201	6061331-1	FU(18760)	Chave Fusível	2	4,3	8,60
20241201	6061379-1	FU(12850)	Chave Fusível	2	5,67	11,34
20241201	6061420-1	FR(18720)	Chave Fusível Religadora	7	4,68	32,76
20241201	6063050-1	FU(18783)	Chave Fusível	3	14,23	42,69
20241201	6063695-1	FU(45932939)	Chave Fusível	2	8,02	16,04
20241201	6063999-1	FU(18798)	Chave Fusível	1	3,9	3,90
20241201	6064047-1	TD(53570)	Transformador Distribuição	1	4,45	4,45
20241201	6064275-1	FU(18790)	Chave Fusível	3	23,6	70,80
20241201	6064914-1	FU(14576)	Chave Fusível	1	15,75	15,75

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6060417-1	TD(713055)	Transformador Distribuição	2	22,47	44,94
20241201	6060738-1	FU(110956960)	Chave Fusível	3	19,42	58,26
20241201	6060861-1	TD(683990)	Transformador Distribuição	3	15,72	47,16
20241201	6061116-1	TD(656430)	Transformador Distribuição	2	22,3	44,60
20241201	6061167-1	TD(650751)	Transformador Distribuição	1	9,97	9,97
20241201	6061185-1	TD(16757)	Transformador Distribuição	2	15,07	30,14
20241201	6061245-1	TD(687614)	Transformador Distribuição	1	32,53	32,53
20241201	6061551-1	TD(683707)	Transformador Distribuição	5	11,28	56,40
20241201	6061553-1	TD(8965873)	Transformador Distribuição	1	7,73	7,73
20241201	6062067-1	TD(17112)	Transformador Distribuição	2	5,85	11,70
20241201	6063215-1	RD(728380)	Religador de Distribuição	122	15,22	1.856,84
20241201	6063200-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	1	0,08	0,08
20241201	6052394-1	TD(13833)	Transformador Distribuição	1	20,02	20,02
20241201	6052945-1	RD(44606)	Religador de Distribuição	1	2,13	2,13
20241201	6052945-1	RD(44606)	Religador de Distribuição	1	0,08	0,08
20241201	6055647-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	5	1,93	9,65
20241201	6055647-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	123	6,52	801,96
20241201	6055647-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	2	8,12	16,24
20241201	6055647-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	1	8,62	8,62
20241201	6055647-1	RD(722442)	Religador de Distribuição	9	10,27	92,43
20241201	6055647-1	CF(749294)	Chave Faca	2	0,47	0,94
20241201	6050319-1	[MT]PA(12384)	Alimentador	23	2,55	58,65

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6051615-1	RD(4426)	Religador de Distribuição	1	2,52	2,52
20241201	6051674-1	TD(16636)	Transformador Distribuição	1	2,68	2,68
20241201	6052131-1	TD(722586)	Transformador Distribuição	10	1,6	16,00
20241201	6052227-1	RD(44606)	Religador de Distribuição	1	3,27	3,27
20241201	6052227-1	CF(21743)	Chave Faca	1	2,55	2,55
20241201	6056116-1	FU(19028)	Chave Fusível	5	6,72	33,60
20241201	6059236-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	223	2,32	517,36
20241201	6059236-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	5	6,72	33,60
20241201	6059236-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	97	7,2	698,40
20241201	6059236-1	RD(37350)	Religador de Distribuição	134	0,18	24,12
20241201	6059250-1	RD(725456)	Religador de Distribuição	30	6,1	183,00
20241201	6059250-1	RD(725456)	Religador de Distribuição	58	6,23	361,34
20241201	6059250-1	RD(725456)	Religador de Distribuição	26	1,07	27,82
20241201	6059250-1	RD(725456)	Religador de Distribuição	4	6,05	24,20
20241201	6059250-1	RD(725456)	Religador de Distribuição	58	5,47	317,26
20241201	6059566-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	123	4,88	600,24
20241201	6059566-1	RD(750024)	Religador de Distribuição	1	6,88	6,88
20241201	6059928-1	FU(19296)	Chave Fusível	13	12,53	162,89
20241201	6050560-1	TD(61040)	Transformador Distribuição	3	4,98	14,94
20241201	6056940-1	TD(20992)	Transformador Distribuição	4	3,6	14,40
20241201	6056691-1	TD(18762)	Transformador Distribuição	2	10,32	20,64
20241201	6054667-1	TD(18785)	Transformador Distribuição	1	2,57	2,57

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6051218-1	FU(10584)	Chave Fusível	5	2,52	12,60
20241201	6063696-1	FU(10699)	Chave Fusível	4	12,2	48,80
20241201	6059138-1	TD(20992)	Transformador Distribuição	4	4,12	16,48
20241201	6063432-1	FU(10798)	Chave Fusível	5	11,17	55,85
20241201	6058383-1	TD(672123)	Transformador Distribuição	4	3,78	15,12
20241201	6057959-1	TD(672304)	Transformador Distribuição	5	9,23	46,15
20241201	6054983-1	TD(55284)	Transformador Distribuição	2	3,03	6,06
20241201	6064606-1	TD(43316)	Transformador Distribuição	1	1,4	1,40
20241201	6051282-1	TD(719374)	Transformador Distribuição	1	2,58	2,58
20241201	6052308-1	FU(23592)	Chave Fusível	3	2,12	6,36
20241201	6055683-1	FU(23591)	Chave Fusível	10	40,5	405,00
20241201	6056228-1	FU(23592)	Chave Fusível	3	4	12,00
20241201	6056298-1	PE(14204579)	Ponto de conexão	1	28,22	28,22
20241201	6056520-1	TD(18798)	Transformador Distribuição	1	3,57	3,57
20241201	6057329-1	TD(18819)	Transformador Distribuição	2	25,93	51,86
20241201	6057439-1	TD(41558)	Transformador Distribuição	1	16,17	16,17
20241201	6057795-1	RD(11481)	Religador de Distribuição	204	0,82	167,28
20241201	6057795-1	RD(11481)	Religador de Distribuição	120	7,12	854,40
20241201	6057795-1	RD(11481)	Religador de Distribuição	9	8,1	72,90
20241201	6057795-1	RD(11481)	Religador de Distribuição	3	11,63	34,89
20241201	6057795-1	RD(11481)	Religador de Distribuição	30	12,05	361,50
20241201	6058603-1	TD(725032)	Transformador Distribuição	1	10,73	10,73
20241201	6060743-1	FU(23591)	Chave Fusível	10	4,83	48,30
20241201	6060981-1	TD(29380)	Transformador Distribuição	1	20,45	20,45

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6061342-1	TD(18608)	Transformador Distribuição	1	2,33	2,33
20241201	6061442-1	TD(668217)	Transformador Distribuição	1	7,48	7,48
20241201	6061550-1	TD(669244)	Transformador Distribuição	1	4,22	4,22
20241201	6064053-1	FU(23869)	Chave Fusível	2	24,2	48,40
20241201	6064566-1	TD(679561)	Transformador Distribuição	1	2,38	2,38
20241201	6053714-1	TD(26690)	Transformador Distribuição	36	3,05	109,80
20241201	6054969-1	TD(26690)	Transformador Distribuição	36	3,52	126,72
20241201	6055536-1	TD(57520)	Transformador Distribuição	8	19,05	152,40
20241201	6056113-1	FU(676396)	Chave Fusível	10	7,37	73,70
20241201	6050839-1	TD(39069)	Transformador Distribuição	1	5,65	5,65
20241201	6052879-1	RD(2497)	Religador de Distribuição	13	13,53	175,89
20241201	6052879-1	RD(2497)	Religador de Distribuição	161	14,7	2.366,70
20241201	6052879-1	RD(2497)	Religador de Distribuição	43	23,15	995,45
20241201	6052879-1	RD(2497)	Religador de Distribuição	18	24,47	440,46
20241201	6052900-1	FU(725971)	Chave Fusível	43	14,52	624,36
20241201	6052902-1	FU(2375)	Chave Fusível	145	17,65	2.559,25
20241201	6052914-1	CE(2537)	Chave Seccionadora	498	12,83	6.389,34
20241201	6053198-1	TD(47510)	Transformador Distribuição	25	10,87	271,75
20241201	6061444-1	TD(43639)	Transformador Distribuição	1	5,68	5,68
20241201	6061545-1	FU(30004)	Chave Fusível	6	12,33	73,98
20241201	6061683-1	TD(10304)	Transformador Distribuição	2	2,27	4,54
20241201	6062079-1	TD(39196)	Transformador Distribuição	1	23,92	23,92
20241201	6064500-1	TD(38955)	Transformador Distribuição	1	4,5	4,50
20241201	6054012-1	FU(35940)	Chave Fusível	4	25,73	102,92

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6063639-1	TD(47745)	Transformador Distribuição	4	5,55	22,20
20241201	6054707-1	TD(52711)	Transformador Distribuição	65	5,4	351,00
20241201	6055329-1	TD(53876)	Transformador Distribuição	5	5,1	25,50
20241201	6055630-1	FU(2392)	Chave Fusível	15	13,57	203,55
20241201	6055834-1	TD(48563)	Transformador Distribuição	3	23,87	71,61
20241201	6057194-1	TD(686042)	Transformador Distribuição	1	19,22	19,22
20241201	6059315-1	FU(30117)	Chave Fusível	4	1,63	6,52
20241201	6050392-1	TD(47716)	Transformador Distribuição	1	2,9	2,90
20241201	6050942-1	TD(717176)	Transformador Distribuição	29	4	116,00
20241201	6052930-1	TD(58681)	Transformador Distribuição	15	22,03	330,45
20241201	6052973-1	TD(10328)	Transformador Distribuição	99	12,25	1.212,75
20241201	6053027-1	FR(35611)	Chave Fusível Religadora	49	11,6	568,40
20241201	6053047-1	TD(10305)	Transformador Distribuição	84	3,6	302,40
20241201	6053130-1	TD(725310)	Transformador Distribuição	2	16,85	33,70
20241201	6053215-1	FU(35472)	Chave Fusível	27	9,95	268,65
20241201	6053215-1	FU(35472)	Chave Fusível	3	18,5	55,50
20241201	6060969-1	RD(730653)	Religador de Distribuição	1	1,18	1,18
20241201	6060969-1	RD(730653)	Religador de Distribuição	36	1,73	62,28
20241201	6060969-1	RD(730653)	Religador de Distribuição	42	2,43	102,06
20241201	6060969-1	RD(730653)	Religador de Distribuição	9	4,6	41,40
20241201	6060969-1	RD(730653)	Religador de Distribuição	49	4,82	236,18
20241201	6060976-1	RD(8269)	Religador de Distribuição	93	2,07	192,51
20241201	6061666-1	RD(8269)	Religador de Distribuição	93	2,23	207,39

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6061666-1	FR(2488)	Chave Fusível Religadora	13	0,23	2,99
20241201	6061666-1	FR(2488)	Chave Fusível Religadora	1	12,7	12,70
20241201	6062195-1	RD(8269)	Religador de Distribuição	92	0,57	52,44
20241201	6126653-1	FR(2488)	Chave Fusível Religadora	14	15,08	211,12
20241201	6050647-1	TD(43268)	Transformador Distribuição	1	4,53	4,53
20241201	6052646-1	TD(51770)	Transformador Distribuição	2	46,28	92,56
20241201	6054129-1	TD(43194)	Transformador Distribuição	1	18,02	18,02
20241201	6054850-1	FU(30222)	Chave Fusível	5	23,98	119,90
20241201	6057064-1	TD(716938)	Transformador Distribuição	1	35,03	35,03
20241201	6056217-1	TD(40236)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20241201	6061041-1	RD(21122187)	Religador de Distribuição	13	1,55	20,15
20241201	6061041-1	RD(21122187)	Religador de Distribuição	8	3,92	31,36
20241201	6061041-1	RD(21122187)	Religador de Distribuição	10	18,77	187,70
20241201	6061041-1	RD(21122187)	Religador de Distribuição	1	19,25	19,25
20241201	6061358-1	TD(43296)	Transformador Distribuição	2	8,88	17,76
20241201	6061603-1	TD(57133)	Transformador Distribuição	2	11,23	22,46
20241201	6065589-1	FU(26238)	Chave Fusível	1	42,93	42,93
20241201	6063208-1	FU(26517)	Chave Fusível	12	15,27	183,24
20241201	6063643-1	TD(43368)	Transformador Distribuição	1	29,92	29,92
20241201	6063671-1	TD(43290)	Transformador Distribuição	1	30,82	30,82
20241201	6064250-1	TD(43367)	Transformador Distribuição	1	28	28,00
20241201	6063208-1	FU(26517)	Chave Fusível	6	15,27	91,62
20241201	6058466-1	TD(50514)	Transformador Distribuição	1	2,17	2,17

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6060897-1	TD(20657)	Transformador Distribuição	5	8,07	40,35
20241201	6062307-1	TD(1080)	Transformador Distribuição	1	3,28	3,28
20241201	6051638-1	FU(37723)	Chave Fusível	21	6,1	128,10
20241201	6052562-1	FU(17881)	Chave Fusível	3	26,45	79,35
20241201	6053207-1	TD(1285)	Transformador Distribuição	1	7,67	7,67
20241201	6054327-1	FU(12234)	Chave Fusível	19	16,92	321,48
20241201	6054337-1	FU(17922)	Chave Fusível	15	3,58	53,70
20241201	6054443-1	TD(1285)	Transformador Distribuição	1	8,03	8,03
20241201	6054710-1	TD(21484)	Transformador Distribuição	1	10,17	10,17
20241201	6056160-1	TD(34033)	Transformador Distribuição	1	7,5	7,50
20241201	6056221-1	TD(51652)	Transformador Distribuição	5	3,28	16,40
20241201	6056806-1	TD(1729)	Transformador Distribuição	1	8,88	8,88
20241201	6057319-1	TD(675275)	Transformador Distribuição	1	4,75	4,75
20241201	6060054-1	FR(9894)	Chave Fusível Religadora	9	3,12	28,08
20241201	6063745-1	TD(20077)	Transformador Distribuição	1	4,13	4,13
20241201	6063016-1	RD(9921)	Religador de Distribuição	366	9,45	3.458,70
20241201	6062013-1	RD(9921)	Religador de Distribuição	366	0,3	109,80
20241201	6053983-1	FR(9972)	Chave Fusível Religadora	13	18,4	239,20
20241201	6051862-1	TD(27216)	Transformador Distribuição	1	5,07	5,07
20241201	6052104-1	TD(6820)	Transformador Distribuição	93	1,78	165,54
20241201	6059962-1	FU(9879)	Chave Fusível	5	5,18	25,90
20241201	6064354-1	TD(13579)	Transformador Distribuição	1	5,45	5,45
20241201	6061196-1	FU(10831)	Chave Fusível	12	3,03	36,36
20241201	6060141-1	TD(27160)	Transformador Distribuição	1	5,47	5,47

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6059990-1	FU(17473)	Chave Fusível	6	6,53	39,18
20241201	6060974-1	FR(61241031)	Chave Fusível Religadora	3	25,78	77,34
20241201	6059522-1	TD(15247)	Transformador Distribuição	1	36,93	36,93
20241201	6053285-1	FU(20040)	Chave Fusível	3	11,6	34,80
20241201	6054393-1	TD(15852)	Transformador Distribuição	1	15,62	15,62
20241201	6054529-1	TD(15649)	Transformador Distribuição	1	7,13	7,13
20241201	6055309-1	TD(15826)	Transformador Distribuição	1	23,52	23,52
20241201	6055988-1	TD(41702)	Transformador Distribuição	1	12,57	12,57
20241201	6056132-1	FR(20130)	Chave Fusível Religadora	19	11	209,00
20241201	6056237-1	FU(759377)	Chave Fusível	4	10,98	43,92
20241201	6056396-1	TD(15781)	Transformador Distribuição	2	11,13	22,26
20241201	6056440-1	FU(731363)	Chave Fusível	2	11,65	23,30
20241201	6056723-1	TD(55091)	Transformador Distribuição	1	8,05	8,05
20241201	6057911-1	FU(6114658)	Chave Fusível	3	12,1	36,30
20241201	6058273-1	FU(1365)	Chave Fusível	191	8,38	1.600,58
20241201	6058486-1	FR(20130)	Chave Fusível Religadora	19	2,83	53,77
20241201	6061215-1	FU(740268)	Chave Fusível	15	11,97	179,55
20241201	6053066-1	FR(20119)	Chave Fusível Religadora	9	18,68	168,12
20241201	6059568-1	FU(20054)	Chave Fusível	1	8	8,00
20241201	6053344-1	TD(15784)	Transformador Distribuição	1	12,58	12,58
20241201	6061330-1	VAG53_VAG59503	Alimentador	23	3,03	69,69
20241201	6061330-1	VAG53_VAG59503	Alimentador	6	7,17	43,02
20241201	6061546-1	FU(694065)	Chave Fusível	48	24,42	1.172,16
20241201	6063744-1	FU(18658)	Chave Fusível	1	4,27	4,27
20241201	6063844-1	TD(41509)	Transformador Distribuição	1	4,78	4,78
20241201	6052085-1	FU(21549)	Chave Fusível	14	6,37	89,18
20241201	6053272-1	CL(21555)	Chave Lâmina	13	7,78	101,14
20241201	6054308-1	FU(675650)	Chave Fusível	6	14,05	84,30
20241201	6054547-1	FU(42031)	Chave Fusível	6	11,28	67,68

Relatório Situação de Emergência
Dezembro/2024
Código Único do Relatório: 20241201



Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6055276-1	TD(28745)	Transformador Distribuição	1	5,7	5,70
20241201	6055546-1	TD(22051)	Transformador Distribuição	2	20,28	40,56
20241201	6055690-1	FU(694065)	Chave Fusível	48	36,92	1.772,16
20241201	6056846-1	FU(7119)	Chave Fusível	3	21,58	64,74
20241201	6058309-1	FU(14992)	Chave Fusível	2	4,07	8,14
20241201	6060348-1	FU(731278)	Chave Fusível	3	21,32	63,96
20241201	6060641-1	FU(20012)	Chave Fusível	2	19,17	38,34
20241201	6061330-1	VAG53_VAG59503	Alimentador	5	1,17	5,85
20241201	6061330-1	VAG53_VAG59503	Alimentador	3	2,28	6,84
20241201	6063367-1	TD(55081)	Transformador Distribuição	1	8,42	8,42
20241201	6061205-1	TD(55081)	Transformador Distribuição	1	10,98	10,98
20241201	6060807-1	FR(39260)	Chave Fusível Religadora	33	18,63	614,79
20241201	6060539-1	FU(39752)	Chave Fusível	6	24,17	145,02
20241201	6058494-1	FU(18170)	Chave Fusível	5	4,88	24,40
20241201	6056961-1	FU(16866)	Chave Fusível	4	22,33	89,32
20241201	6055357-1	CL(18686)	Chave Lâmina	11	28,37	312,07
20241201	6054535-1	FU(14629)	Chave Fusível	5	29,4	147,00
20241201	6054450-1	TD(55069)	Transformador Distribuição	1	6,83	6,83
20241201	6054395-1	FU(16866)	Chave Fusível	4	6,27	25,08
20241201	6054349-1	RD(722399)	Religador de Distribuição	1	1,18	1,18
20241201	6053957-1	FR(5019686)	Chave Fusível Religadora	13	17,52	227,76
20241201	6052589-1	FU(18762)	Chave Fusível	4	2,6	10,40
20241201	6064645-1	TD(714936)	Transformador Distribuição	1	19,9	19,90
20241201	6061073-1	TD(670806)	Transformador Distribuição	2	16,92	33,84
20241201	6060835-1	TD(13120)	Transformador Distribuição	47	4,13	194,11
20241201	6057469-1	TD(27850)	Transformador Distribuição	45	2,87	129,15
20241201	6056387-1	FU(14365)	Chave Fusível	6	8,43	50,58
20241201	6059087-1	TD(57242)	Transformador Distribuição	1	7,53	7,53

Código do Evento	Número ordem	Equipamento	Tipo equipamento	Total de Clientes	Duração (h)	CHI
20241201	6060055-1	TD(729889)	Transformador Distribuição	1	8,25	8,25
20241201	6064675-1	RD(749326)	Religador de Distribuição	19	3,12	59,28
20241201	6064675-1	RD(749326)	Religador de Distribuição	463	0,82	379,66
20241201	6063326-1	FR(111049)	Chave Fusível Religadora	50	8,08	404,00
20241201	6064675-1	RD(749326)	Religador de Distribuição	2	3,83	7,66

ANEXO II – Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento
no período de 06/12/24 a 14/12/24 na Área de
Atuação da Energisa - MS**



SUMÁRIO

- 1. DESCRIÇÃO**
- 2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
- 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
- 4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
- 5. CONCLUSÃO**
- 6. REFERÊNCIAS**
- 7. RESPONSABILIDADES**

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu entre 06 e 14/12/2024 na área de atuação da Energisa – MS foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Mato Grosso do Sul. O sistema pode ser visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

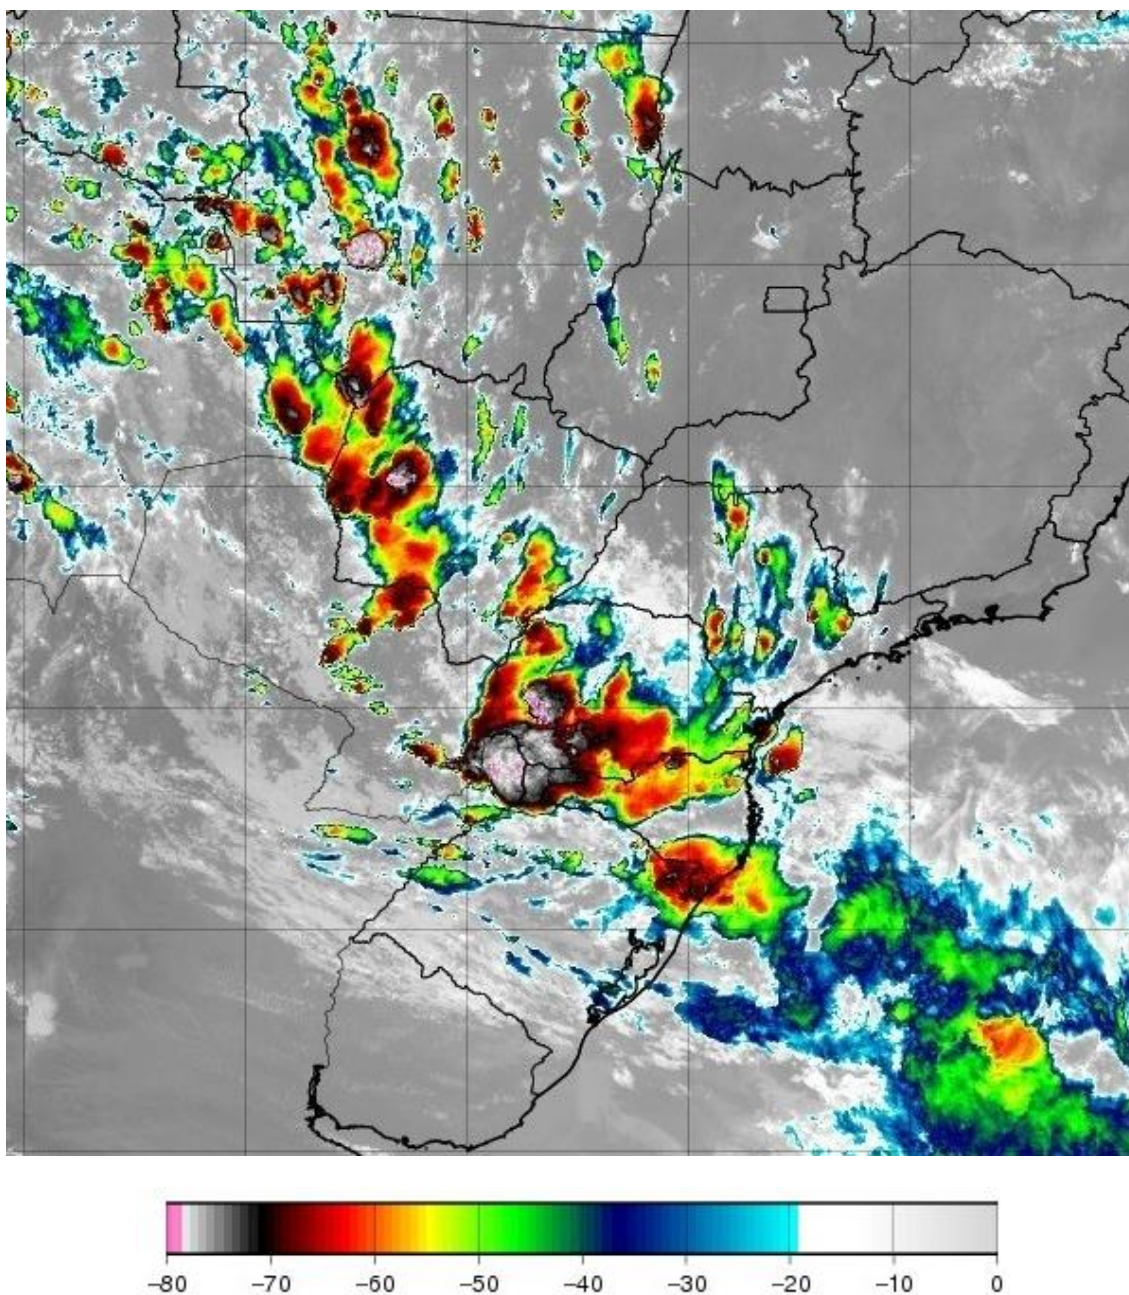


Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 as 21:00 UT do dia 06/12. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem na Figura 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Durante os períodos de máxima extensão vertical, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -70°C equivalente à altura da tropopausa (15-16 km). Esta altura corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir.


2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO

A Figura 2 mostra os mapas de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem obtido da Rede BrasilDAT Dataset para o período e a Figura 3 e 4 os mapas de precipitação acumulada e rajadas para os diversos dias.


Descargas Atmosféricas - 2024-12-06

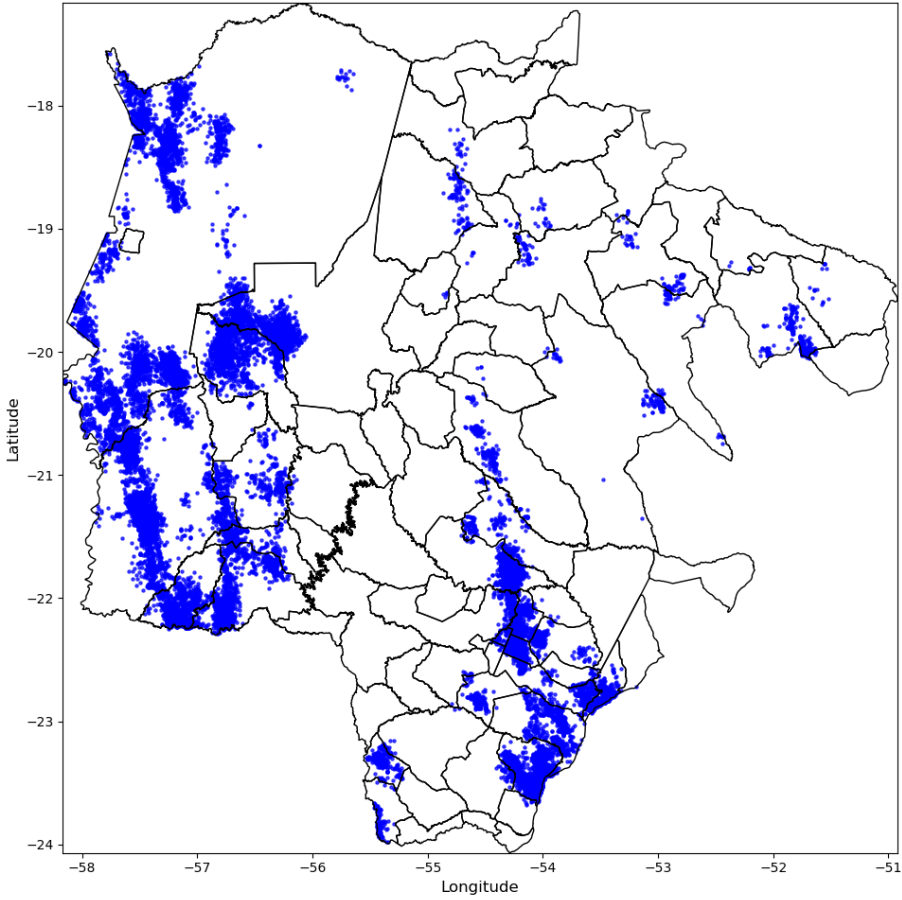


Descargas Atmosféricas - 2024-12-07

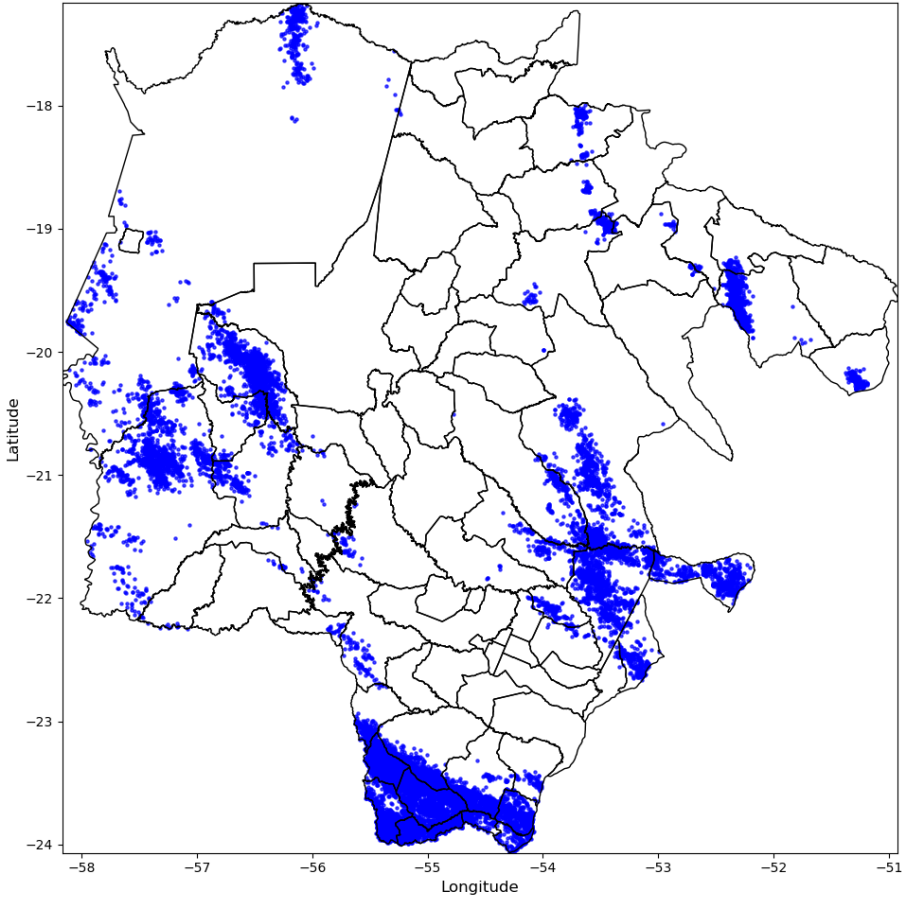


Descargas Atmosféricas - 2024-12-08

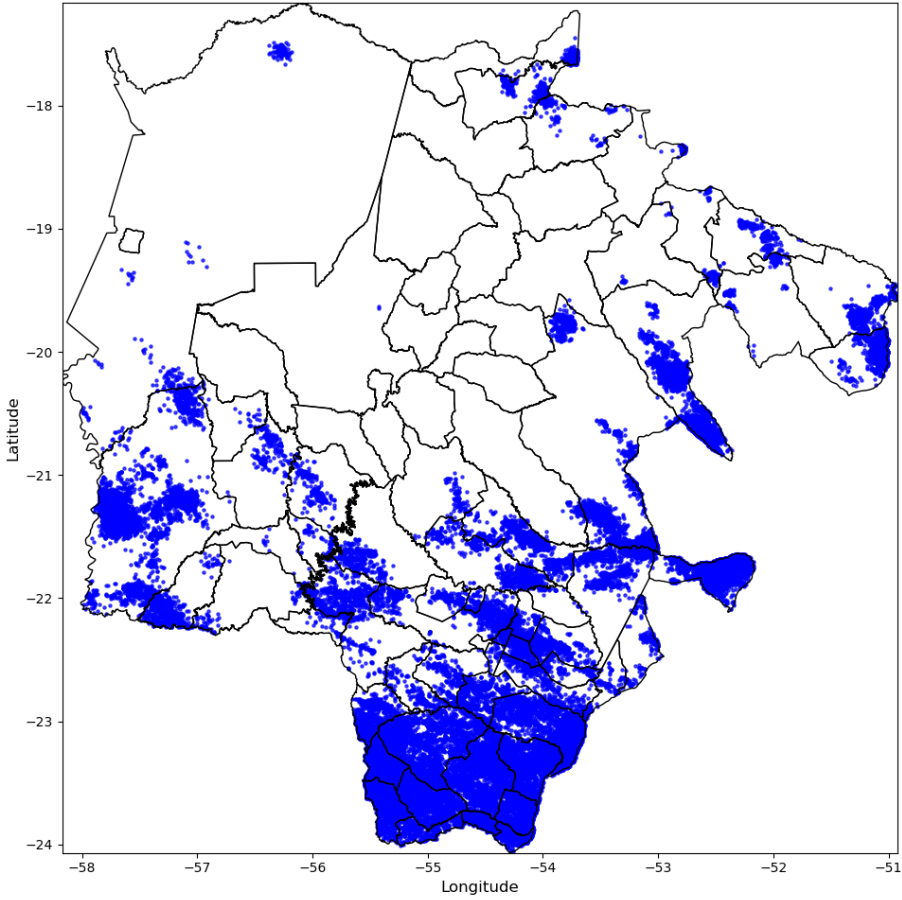


Descargas Atmosféricas - 2024-12-09

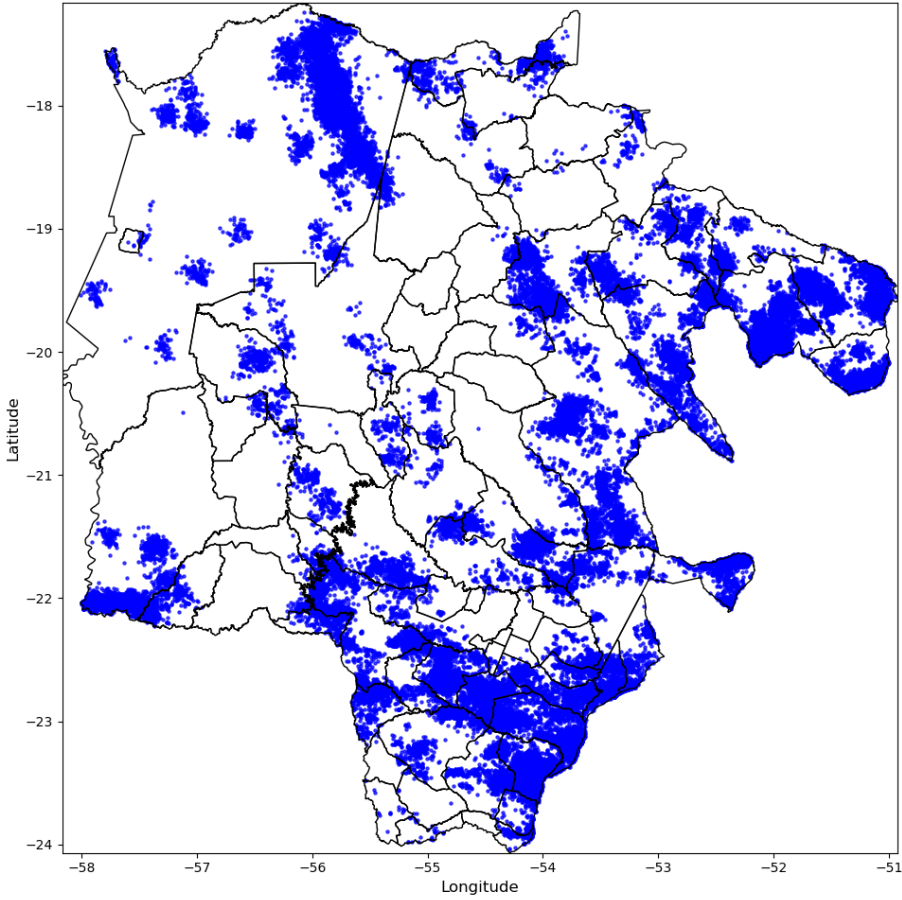


Descargas Atmosféricas - 2024-12-10

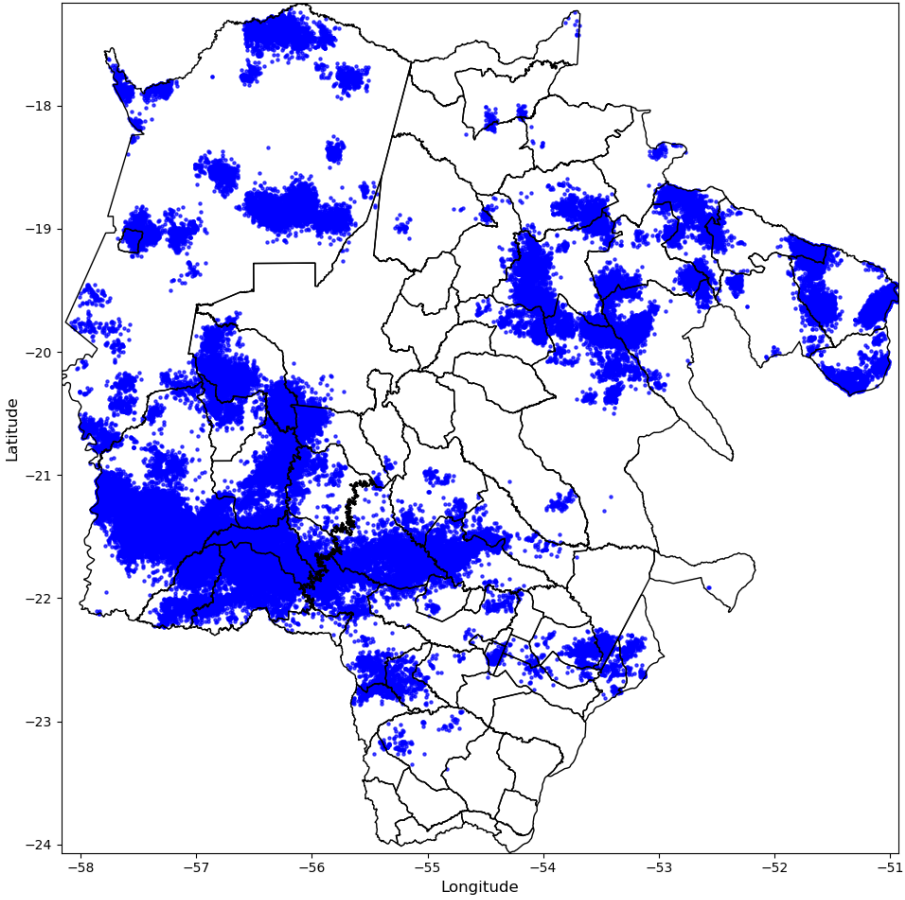


Descargas Atmosféricas - 2024-12-11

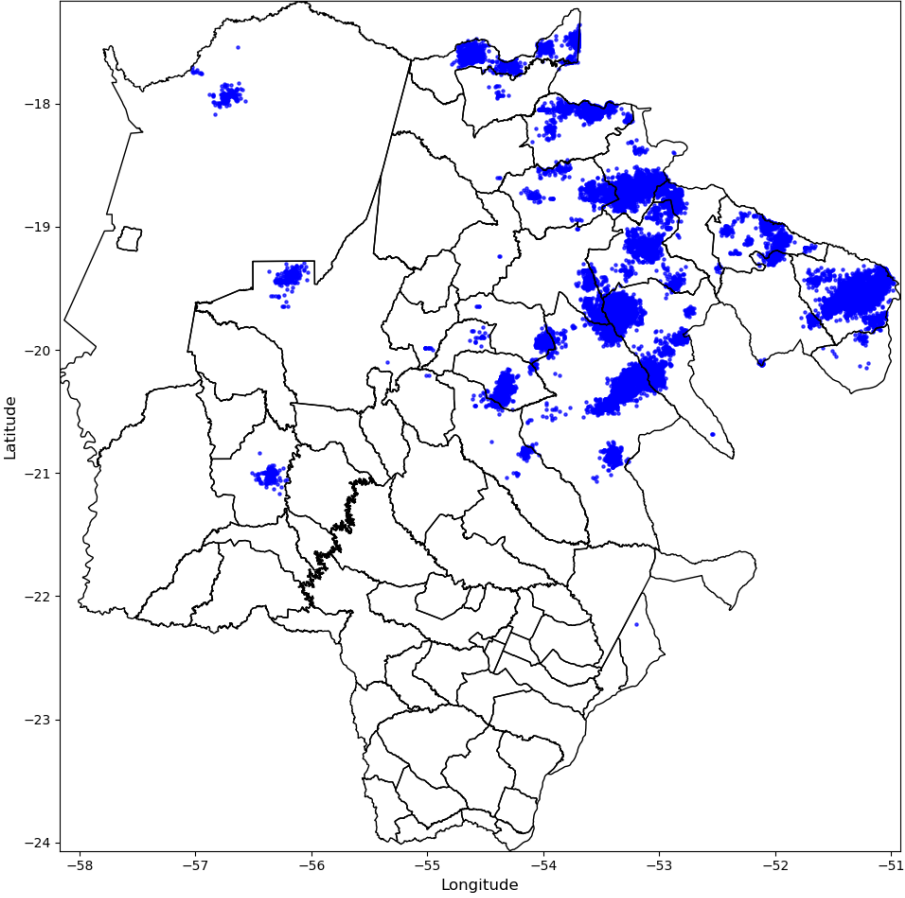

Descargas Atmosféricas - 2024-12-12

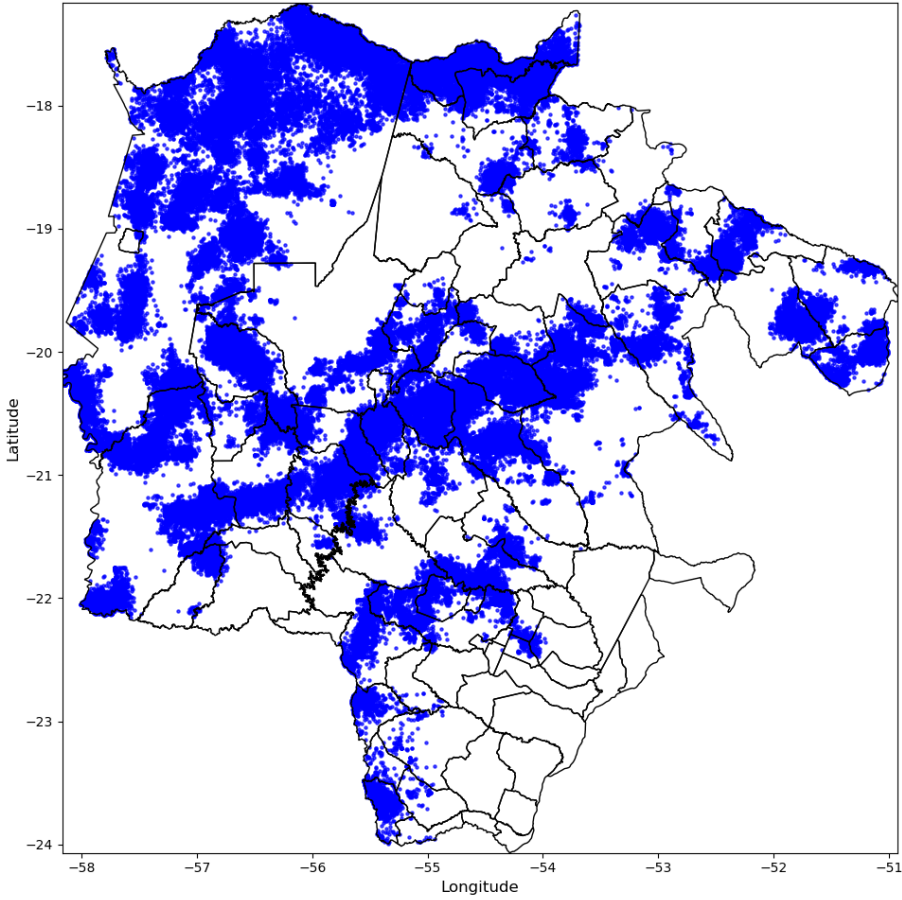

Descargas Atmosféricas - 2024-12-13

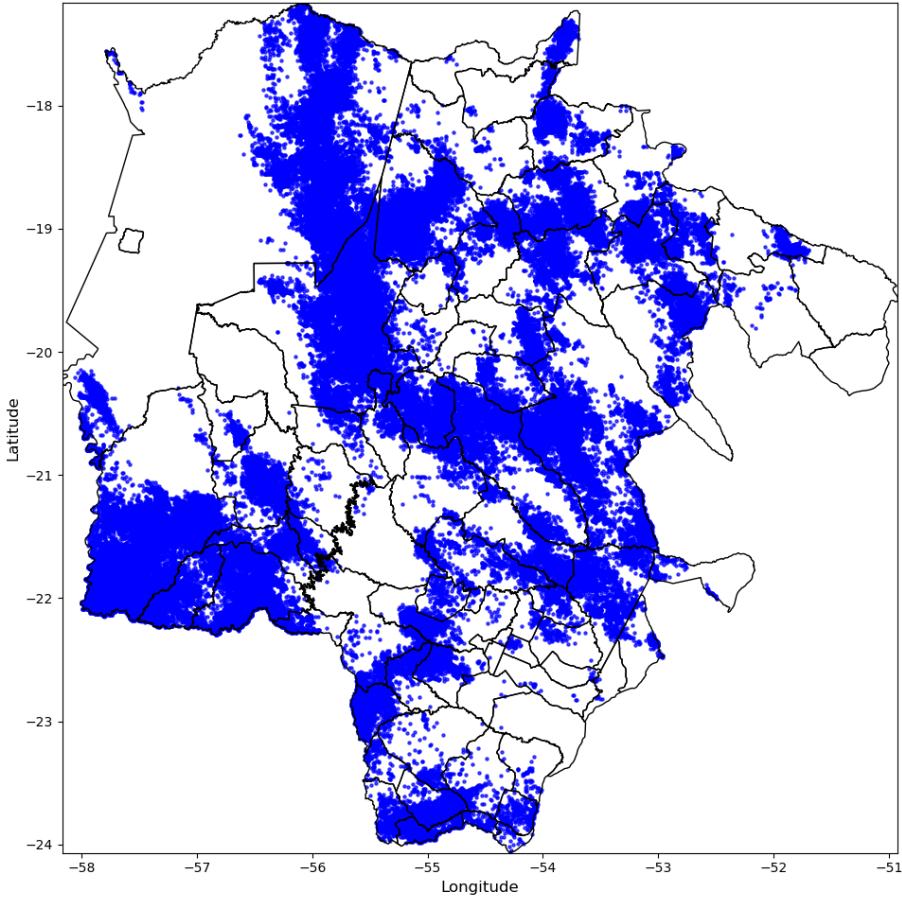



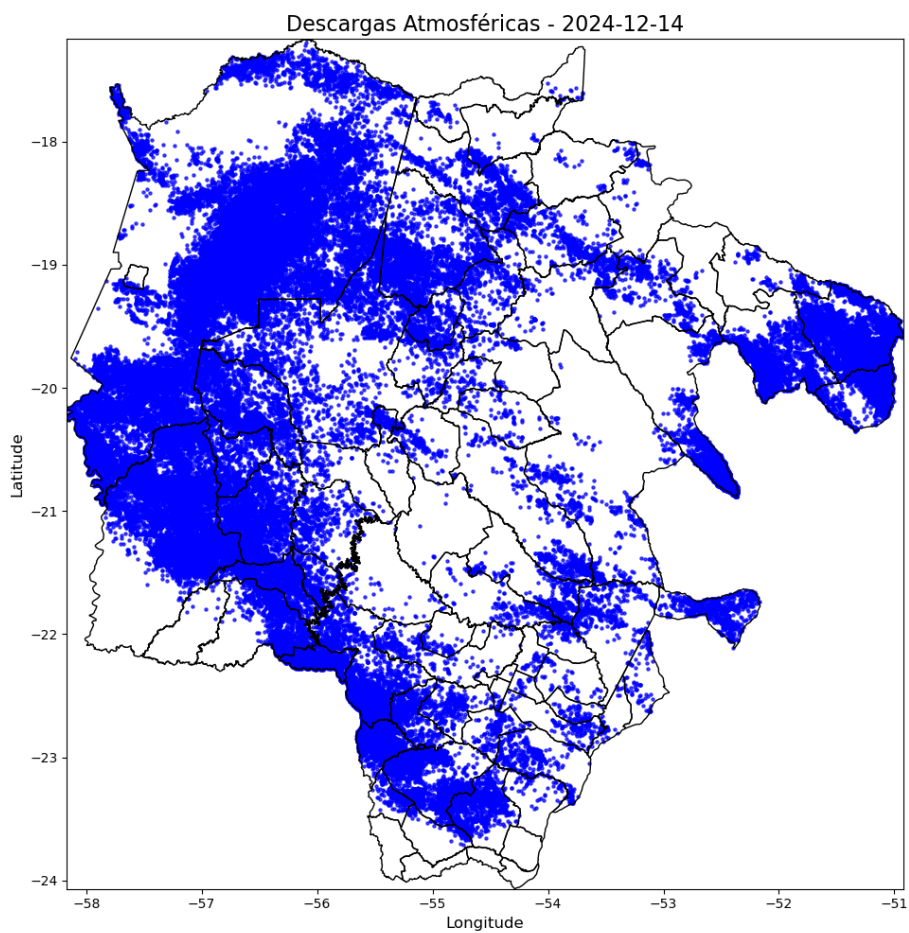


Figura 2 – Mapa de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem para os dias 06/12 a 14/12.


Precipitação no dia 2024-12-06 - EMS

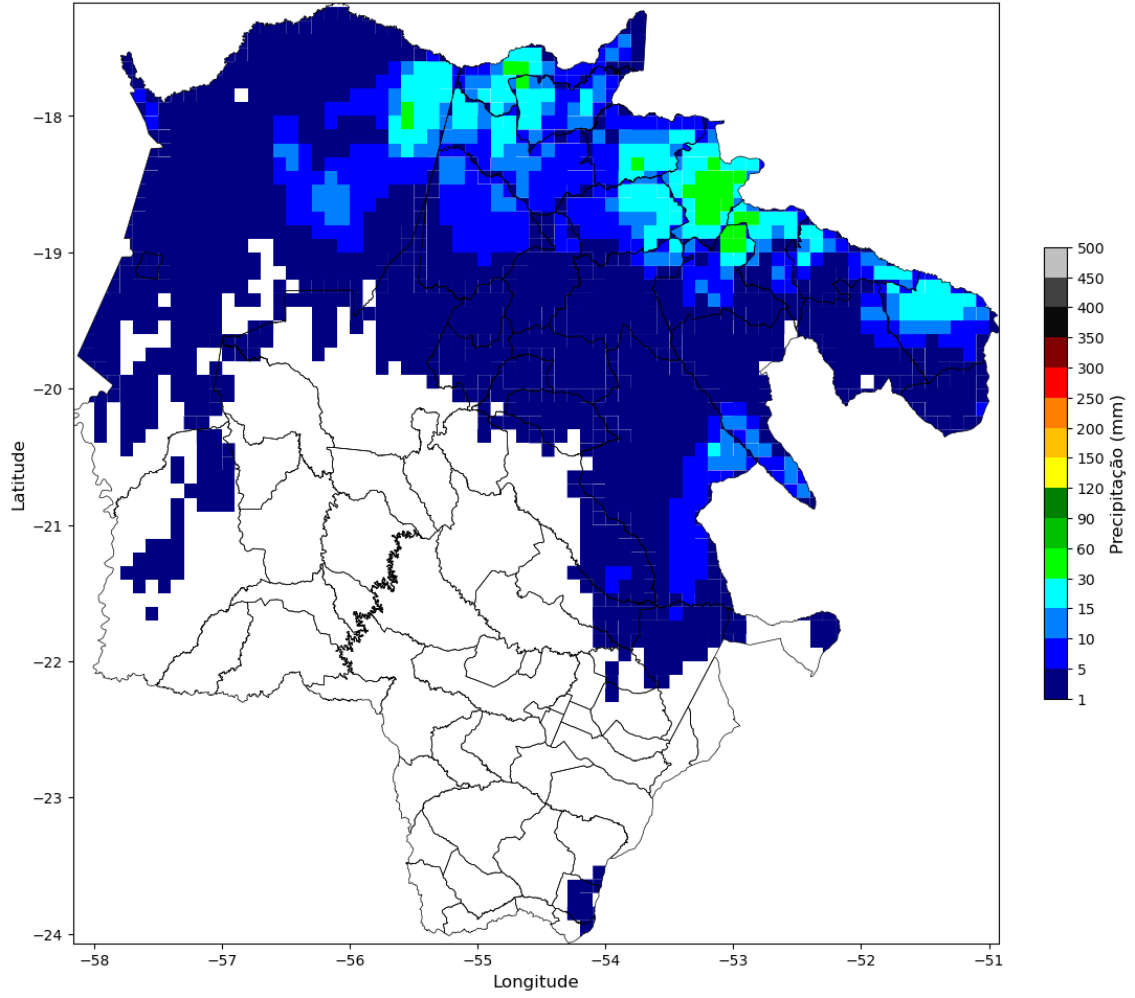


Precipitação no dia 2024-12-07 - EMS

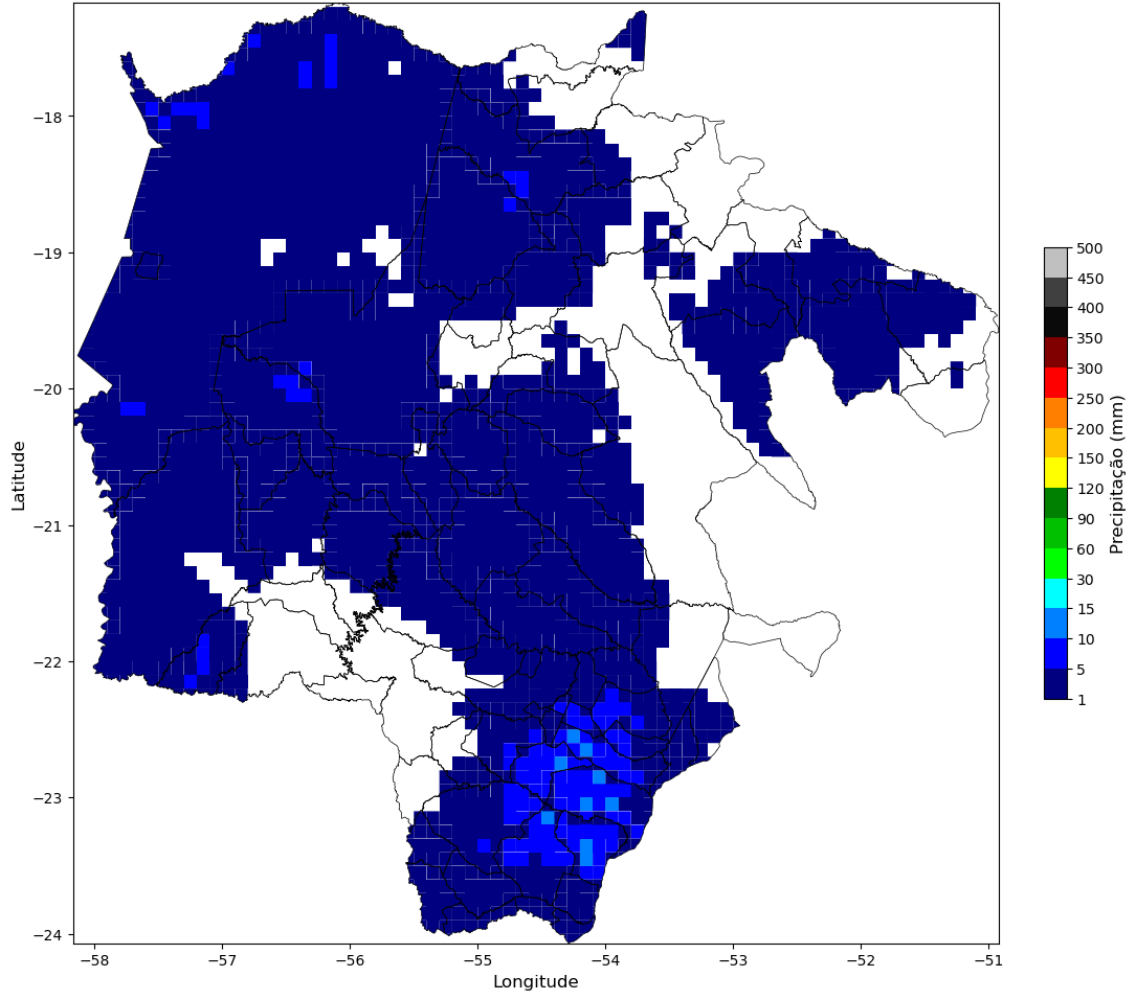


Precipitação no dia 2024-12-08 - EMS

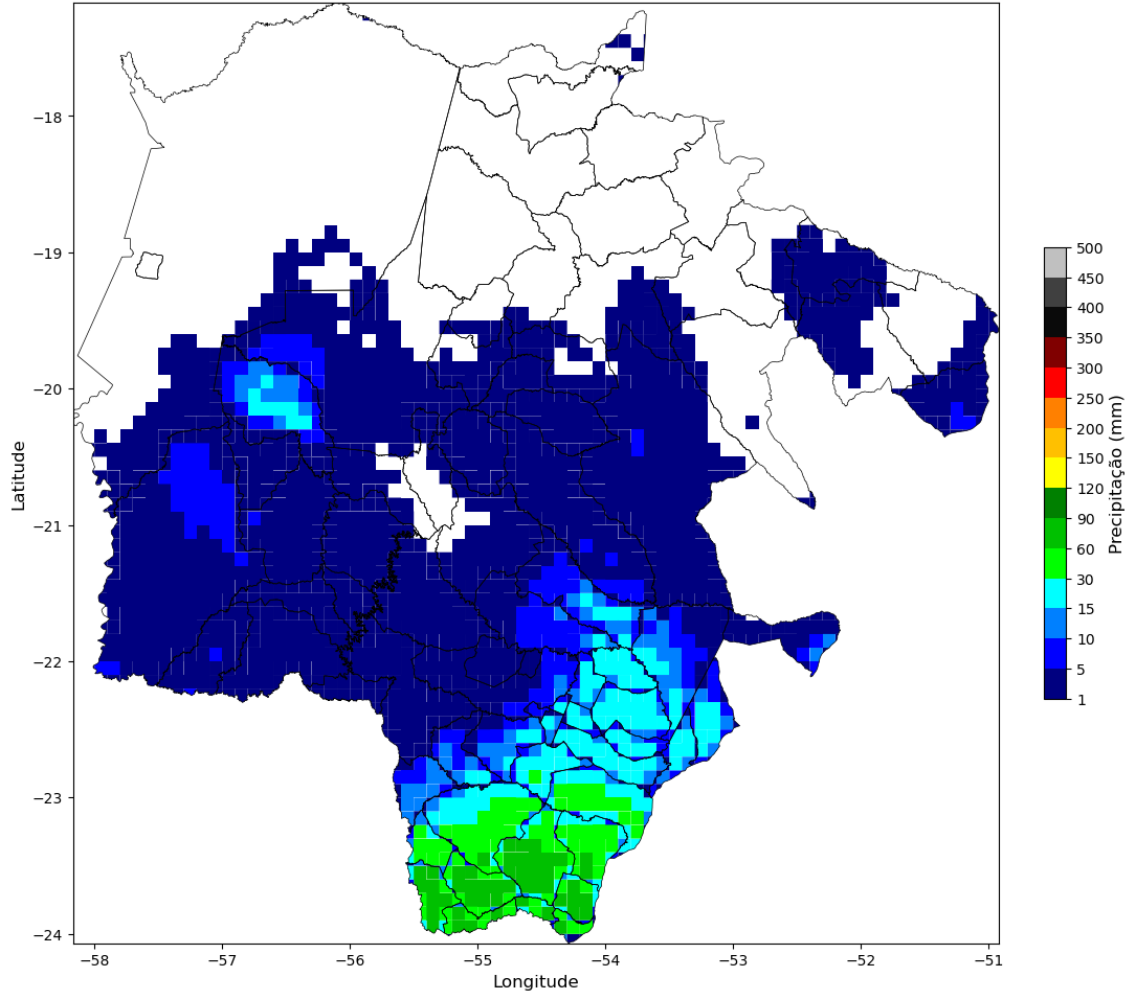


Precipitação no dia 2024-12-09 - EMS

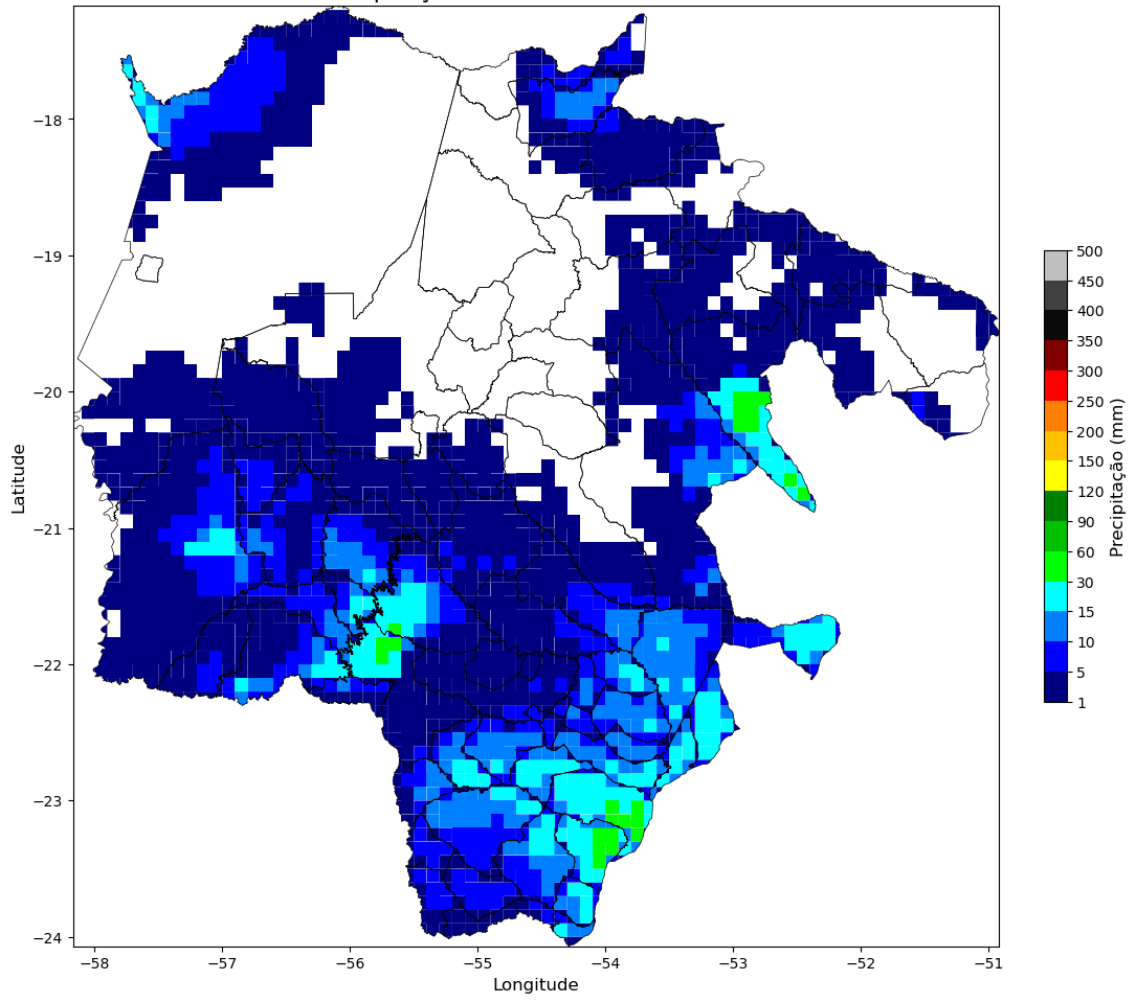


Precipitação no dia 2024-12-10 - EMS

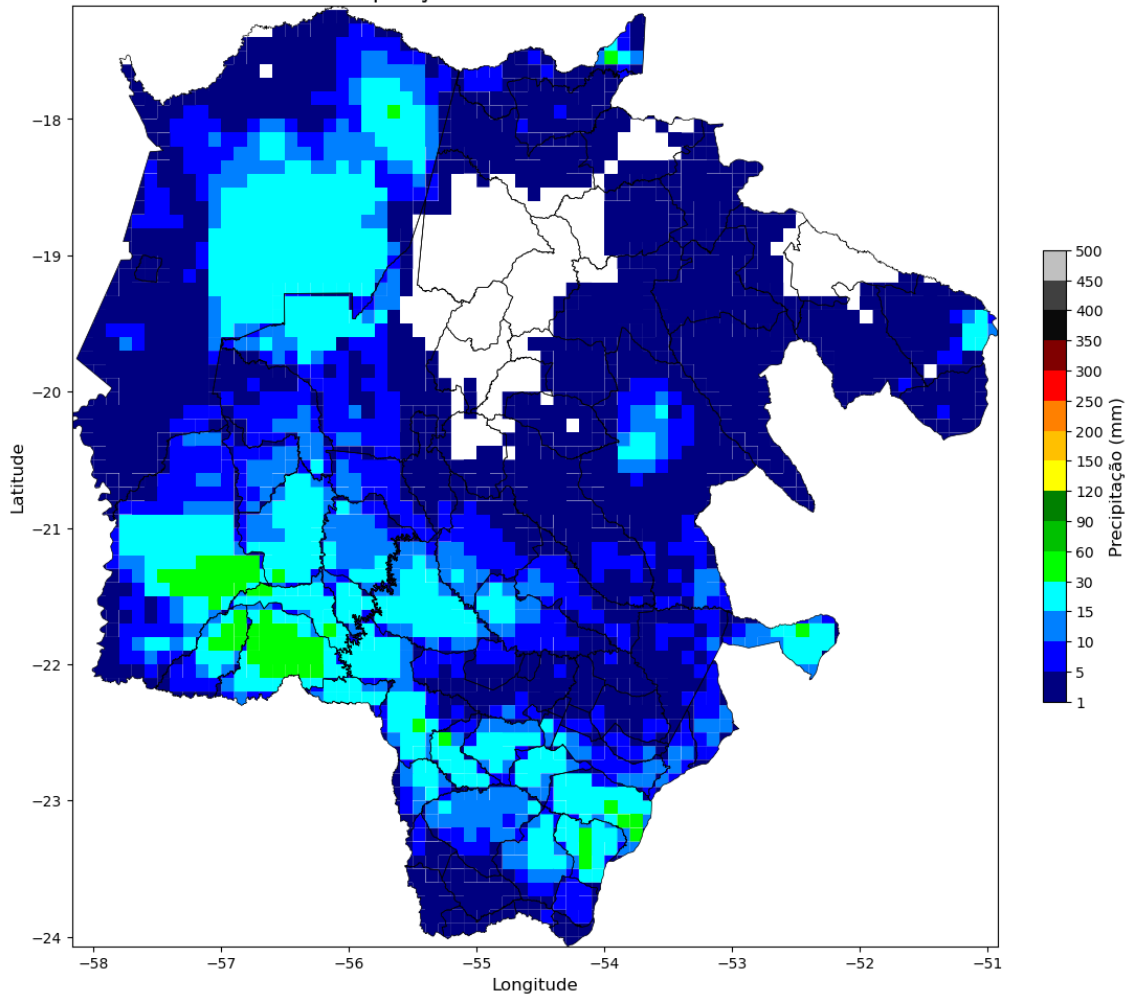


Precipitação no dia 2024-12-11 - EMS

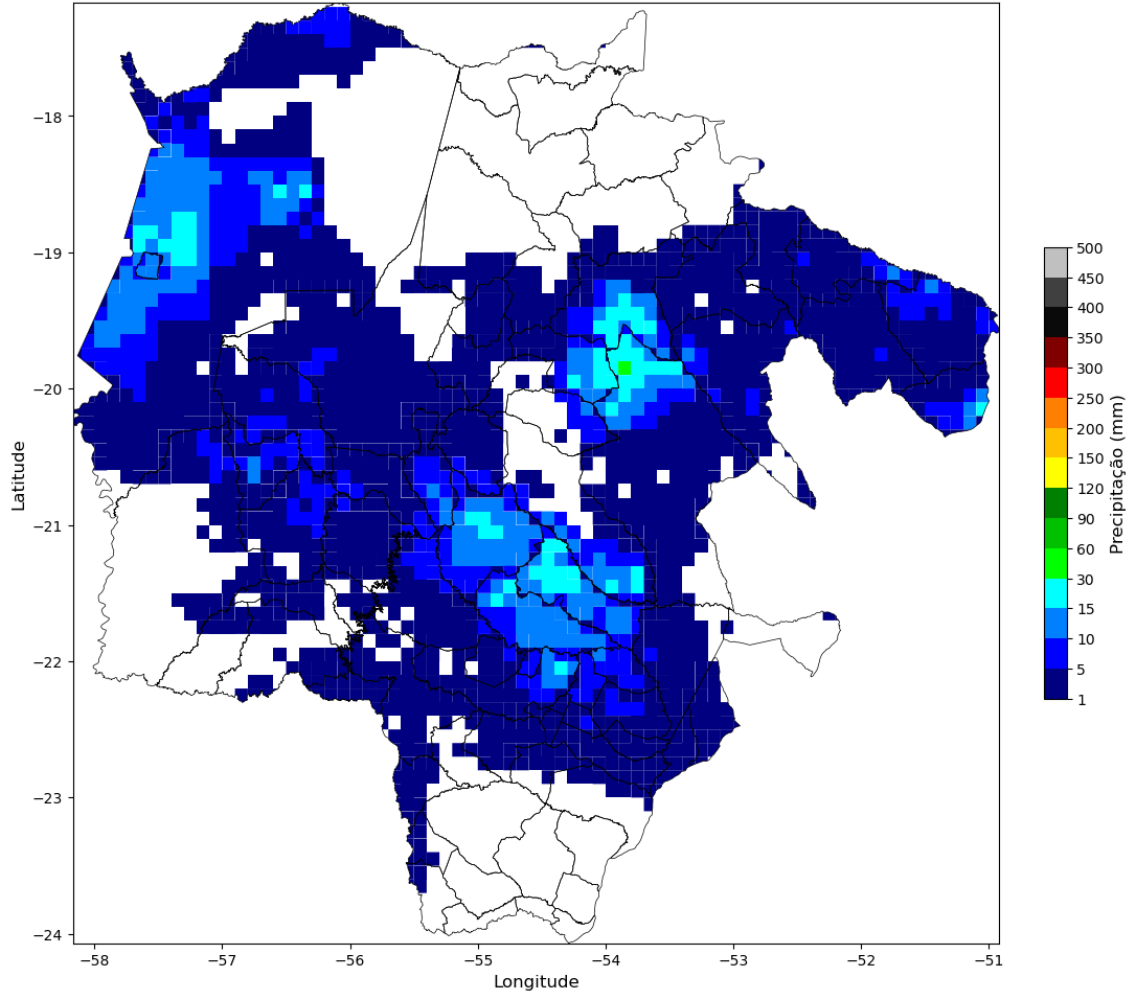

Precipitação no dia 2024-12-12 - EMS

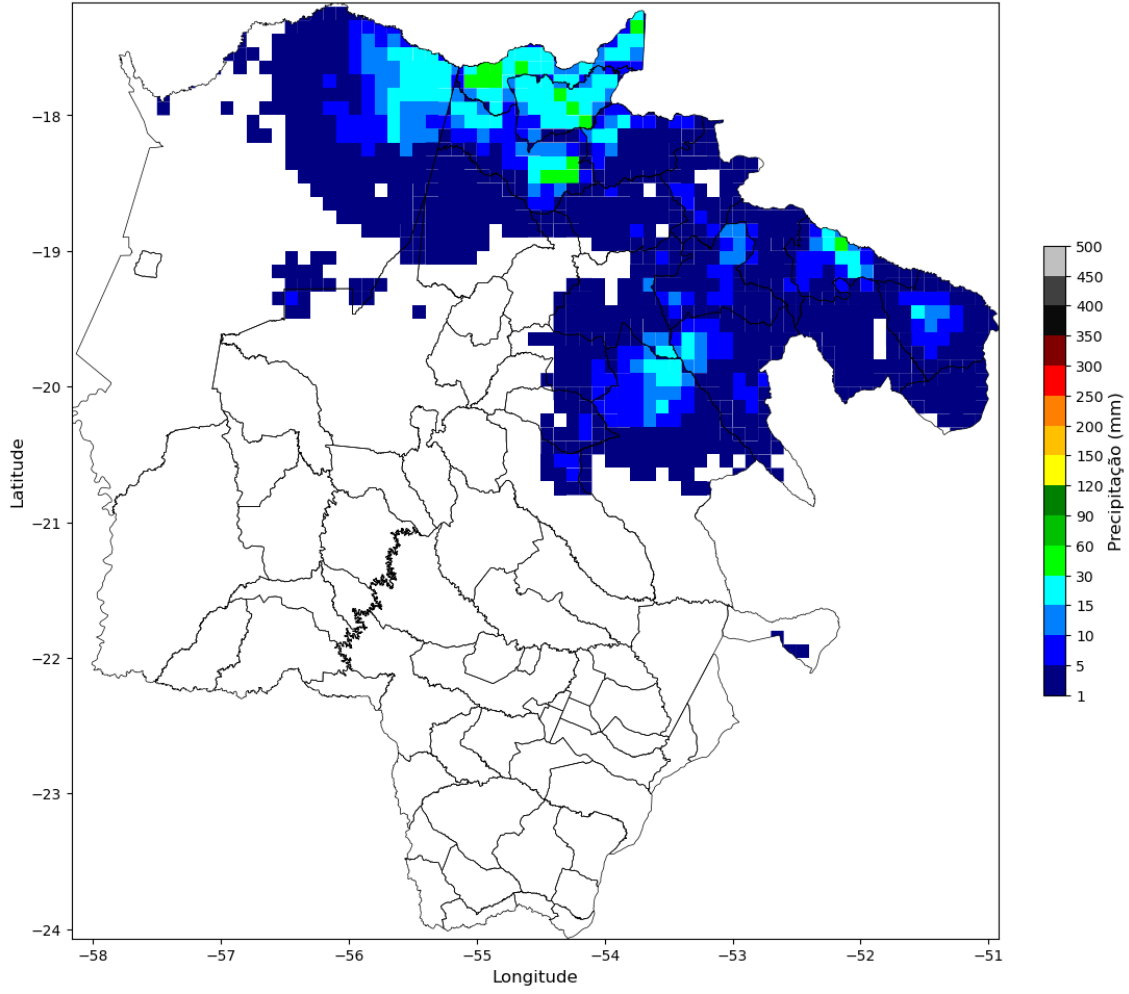

Precipitação no dia 2024-12-13 - EMS

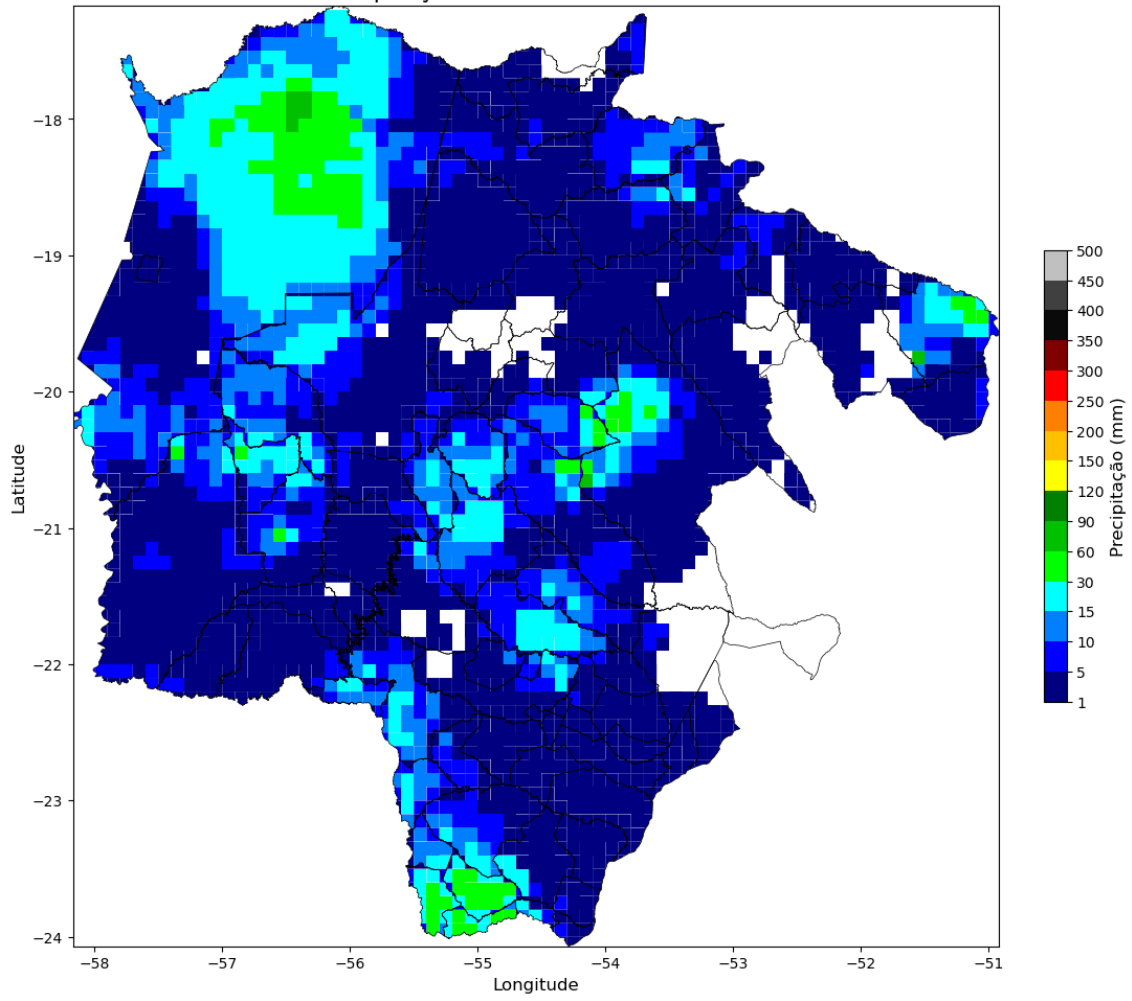



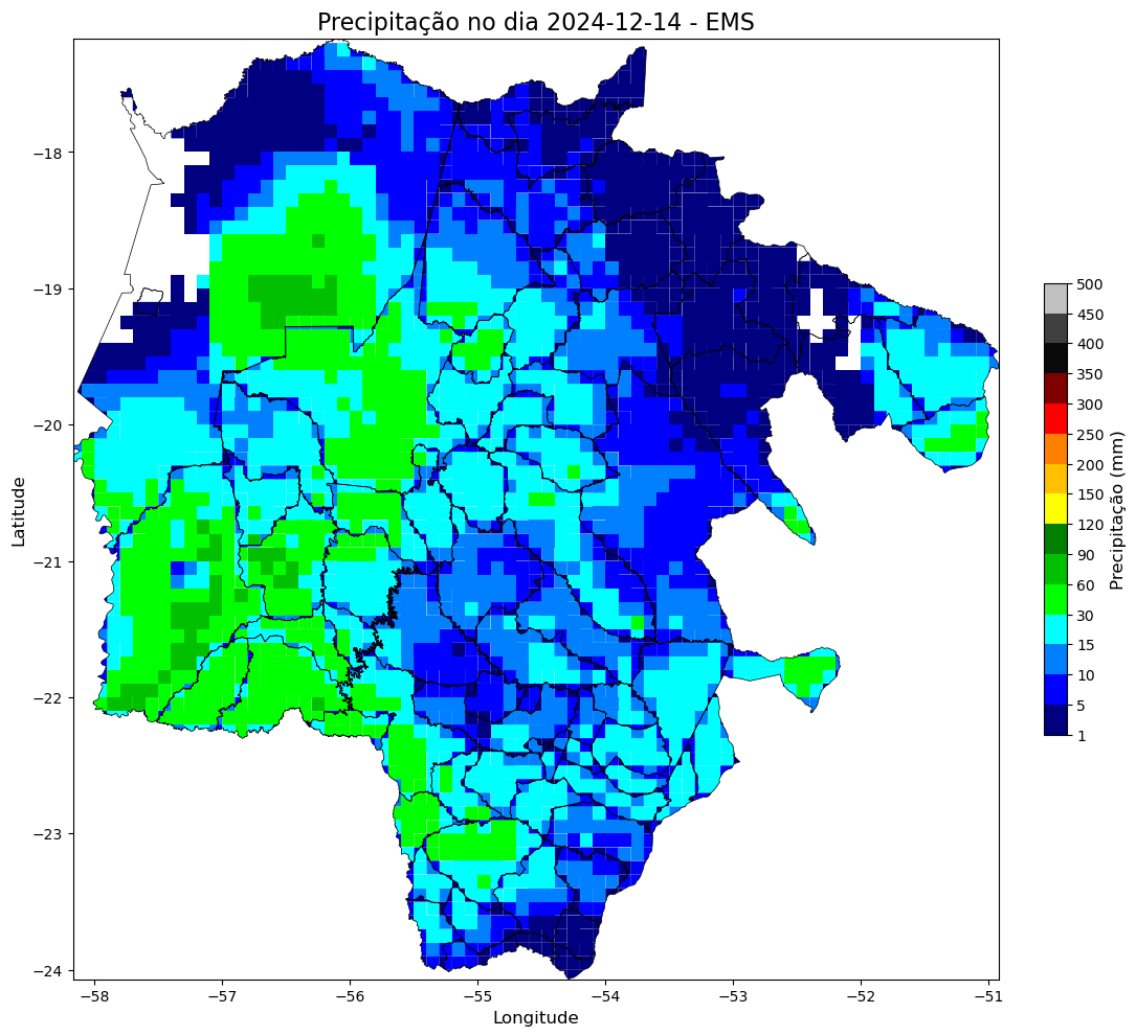


Figura 3 – Mapa de precipitação para os dias 06/12 a 14/12.


Máximo de Rajadas - 2024-12-06

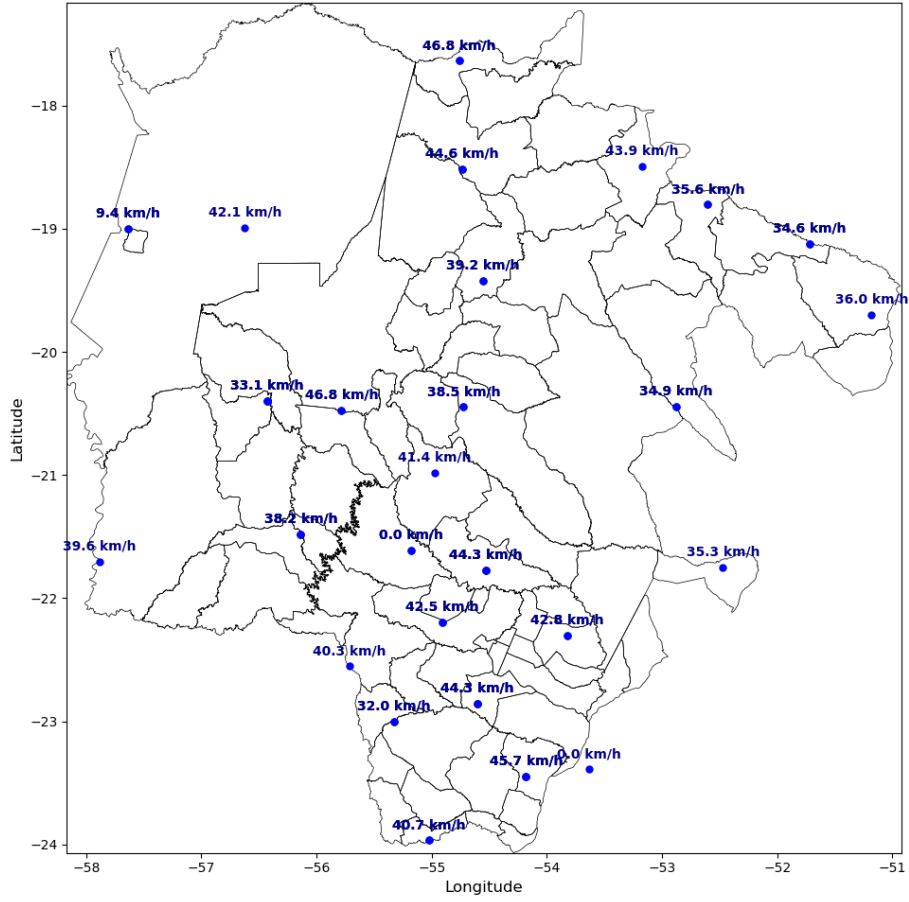


Máximo de Rajadas - 2024-12-07

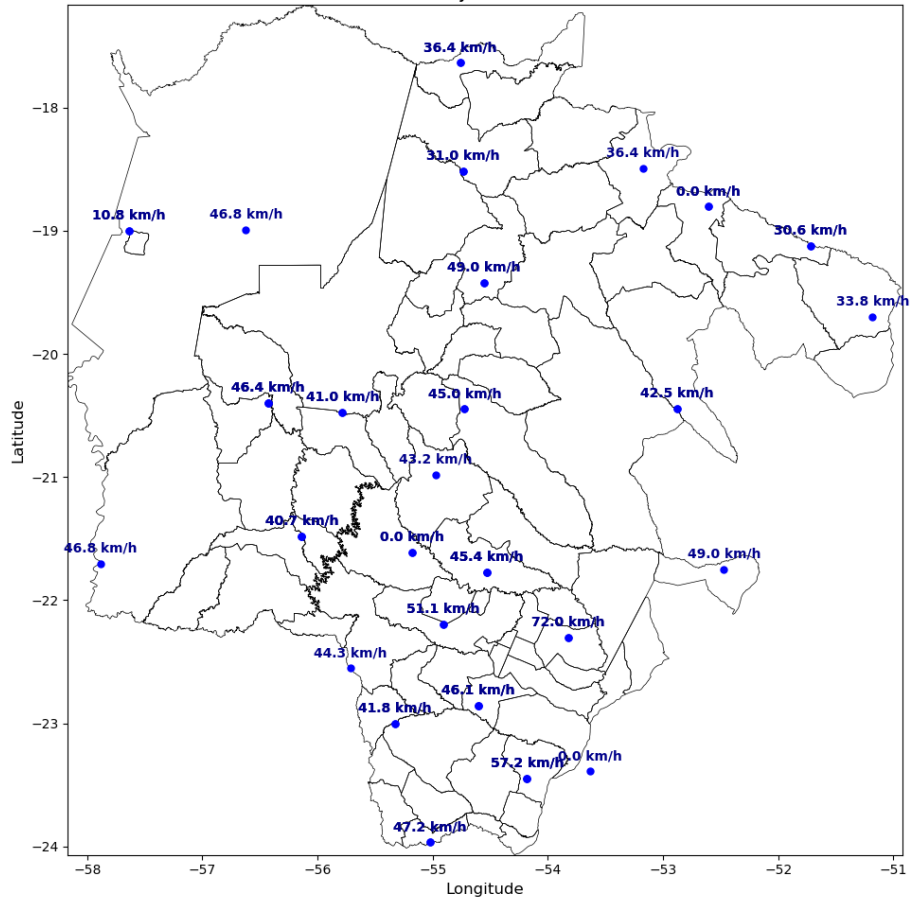


Máximo de Rajadas - 2024-12-08

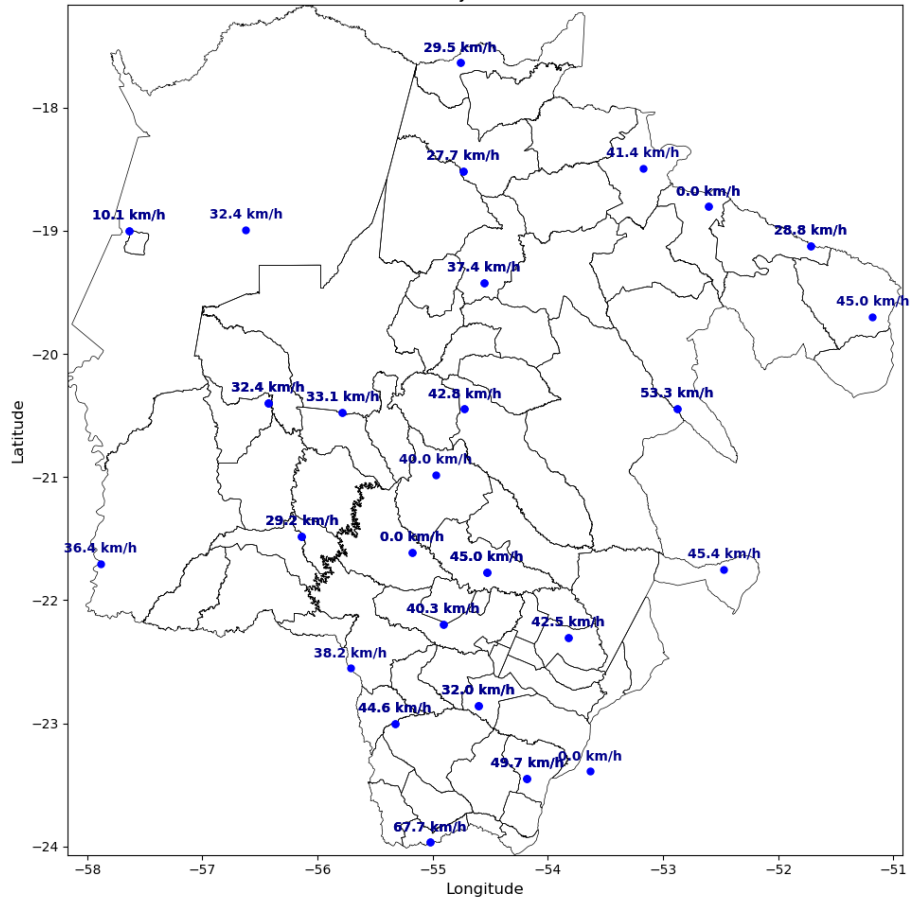


Máximo de Rajadas - 2024-12-09

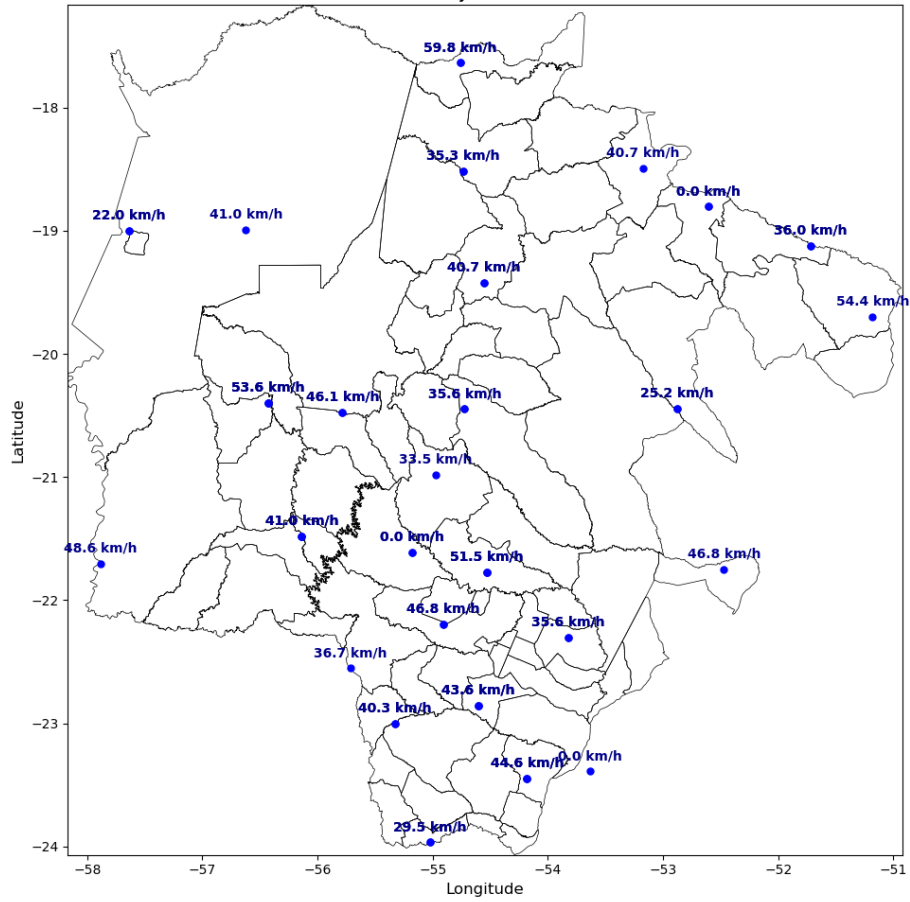


Máximo de Rajadas - 2024-12-10

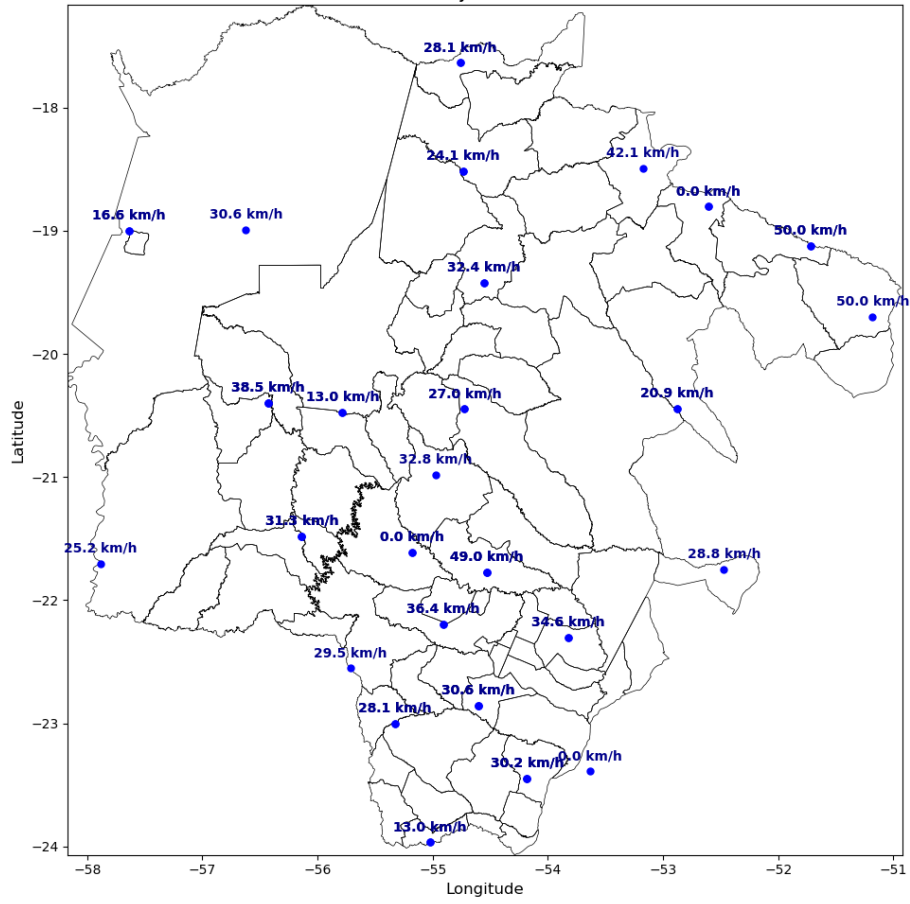


Máximo de Rajadas - 2024-12-11

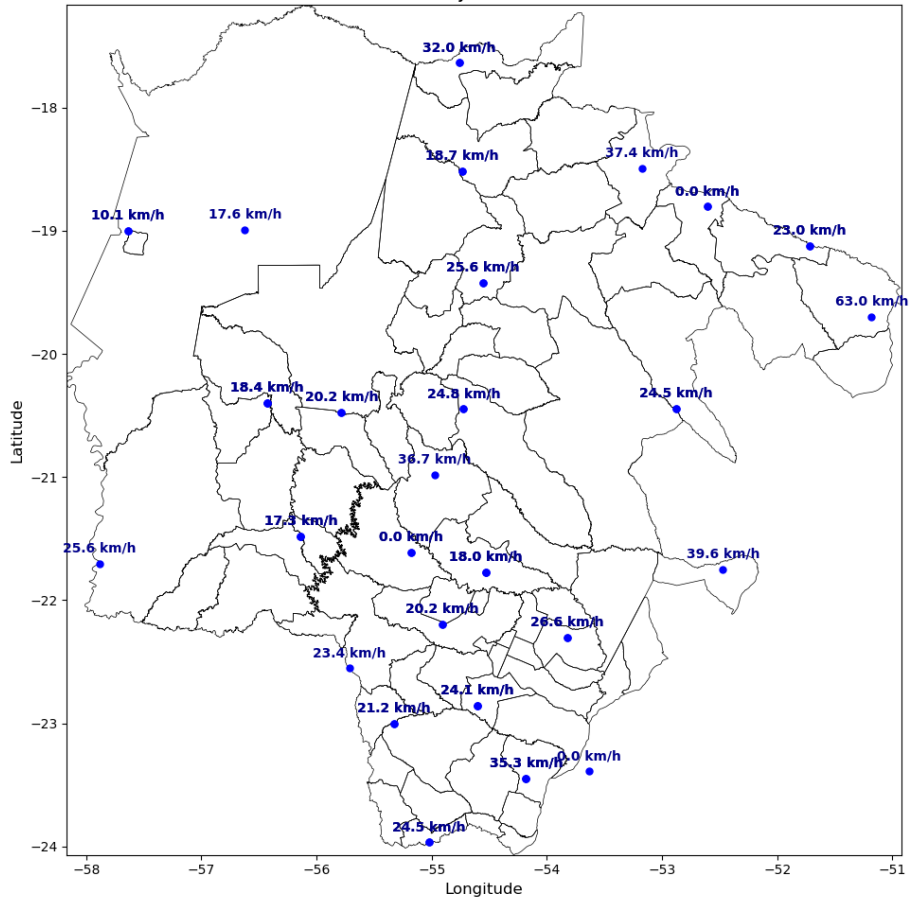

Máximo de Rajadas - 2024-12-12

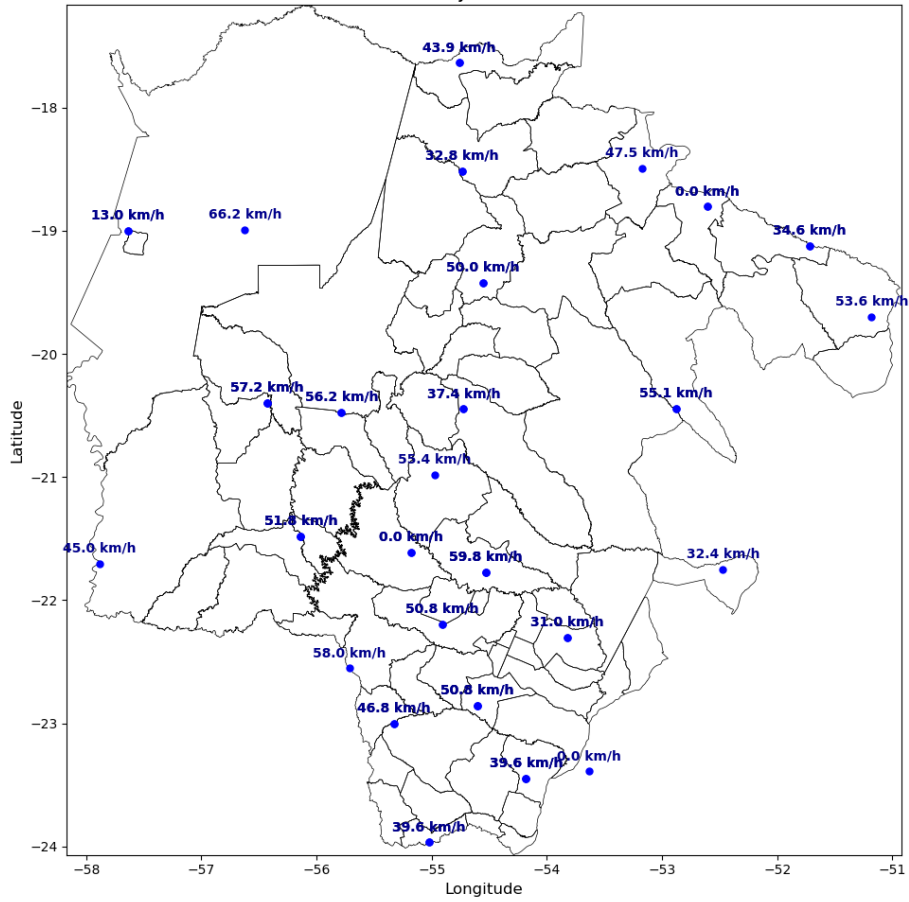

Máximo de Rajadas - 2024-12-13

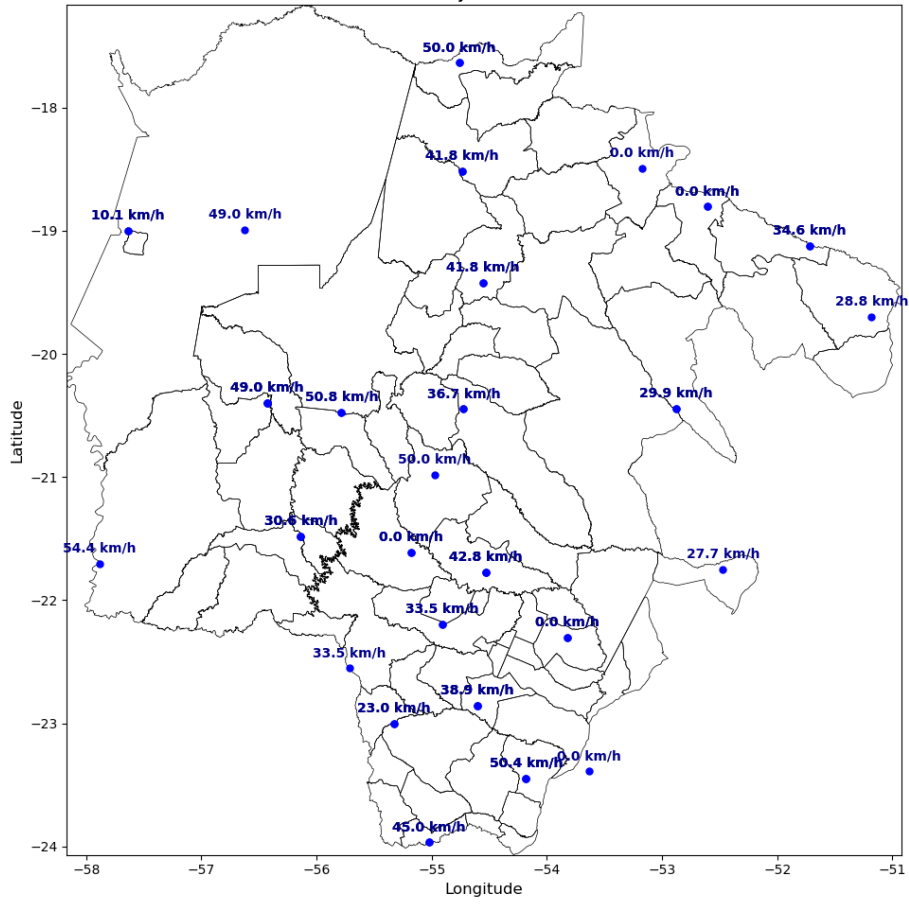

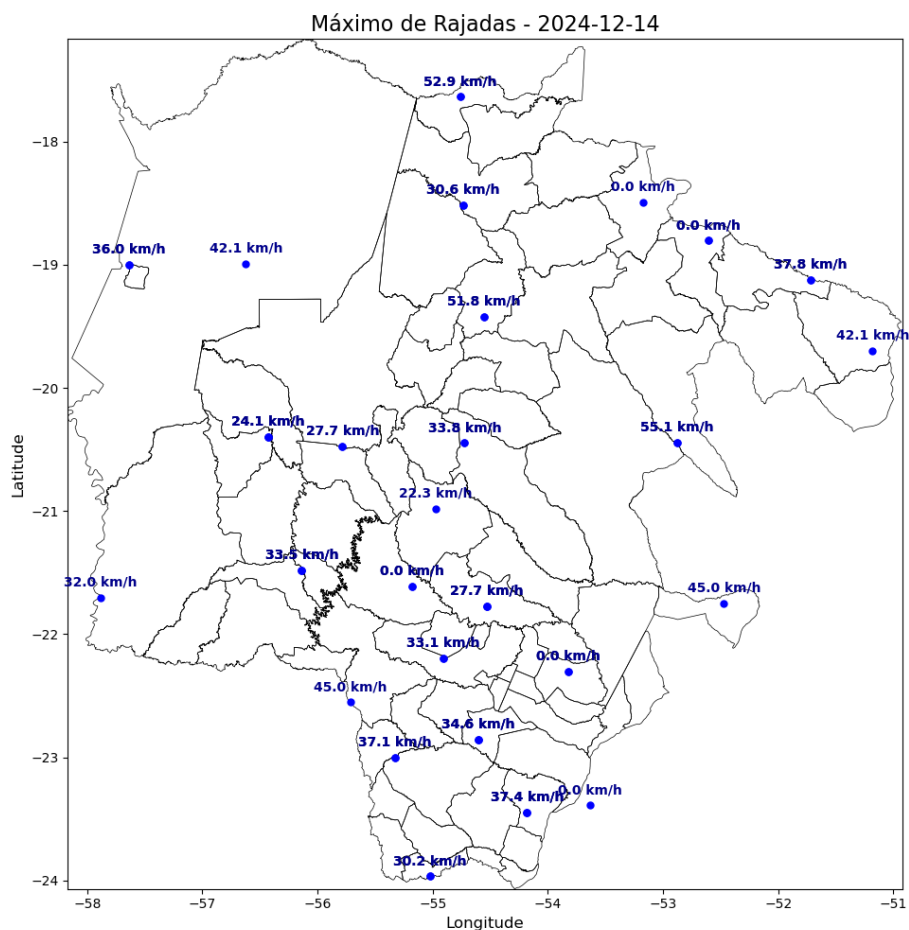


Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias 06/12 a 14/12.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar se as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadram em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE**, deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, redes de detecção de descargas atmosféricas (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 15-16 km, equivalente a uma altura da tropopausa, que corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir nesta região. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 72 km/h em diversos municípios do estado no período. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados ventania, capazes de arrancar e derrubar árvores sobre a rede elétrica.
3. As chuvas acumuladas durante o período da tempestade foram muito fortes, atingindo 90 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 704.213 descargas na área de concessão da Energisa – MS, valor considerado muito elevado.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade severa.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de tempestades em diferentes locais do estado, conforme mostrado na Figura 4.

Menu **CAMPO GRANDE NEWS 25** CONTEÚDO DE VERDADE ACOMPANHE-NOS (67) 99669-9563 DEZEMBRO, QUARTA 18 CAMPO GRANDE 32° Busca

As mais lidas ← → Motociclista de aplicativo morre ao ser atingido por moto de alta cilindrada Últimas notícias

Meio Ambiente

Sob aviso de tempestade, Campo Grande já tem chuva nesta manhã

Céu escuro desta manhã deve predominar durante toda a quinta-feira

Por Gabriel Neris | 07/11/2024 06:37

ouça este conteúdo readme

1.0x

Figura 4 – Evidências de tempestades no período no estado do Mato Grosso do Sul [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos muito fortes, atividade de descargas muito elevada e chuvas muito fortes. Os detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 06/12/2024 a 14/12/2024.

Descrição	Banda de nebulosidade associada a sistema frontal provocando muitas descargas, chuvas fortes e ventos fortes.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Hora do Início do Evento	00:00 UT do dia 06/12/24
Hora do Fim do Evento	23:50 UT do dia 14/12/24
Abrangência	Todos os municípios do estado.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDAT Dataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] Campo Grande News. Disponível em: <https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/sob-aviso-de-tempestade-campo-grande-ja-tem-chuva-nesta-manha>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico